

【公開版】

資料1-7	令和2年7月20日
日本原燃株式会社	

M O X 燃 料 加 工 施 設 に お け る
新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性

第 15 条 : 設 計 基 準 事 故 の 拡 大 の 防 止

目次

1章 基準適合性

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理

1.2 要求事項に対する適合性

1.3 規則への適合性

2. 設計基準事故に係る方針

2.1 安全評価に関する基本方針

2.2 設計基準事故の評価事象

2.3 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方

2.4 設計基準事故の選定

2.5 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失又はその組み合わせの
特定

2.6 事故の発生を想定する機器の特定

2.7 設計基準事故の評価の基本的な考え方

2.8 設計基準事故の評価

2.9 参考文献

2章 補足説明資料

1 章 基準適合性

1. 基本方針

- 1.1 要求事項の整理 設計基準事故の拡大の防止について、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）とウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設安全審査指針（以下「MOX指針」という。）の比較により、事業許可基準規則第15条において追加された要求事項を整理する。（第1表）

第1表 事業許可基準規則第15条とMOX指針 比較表 (1 / 3)

事業許可基準規則	MOX指針	備考
<p>(設計基準事故の拡大の防止) 第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。 (解釈) 1 第15条に規定する「設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないもの」とは、設計基準事故を選定し、解析及び評価を行った結果、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことが確認できるものをいう。 2 上記1の「公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えない」とは、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が5mSvを超えないことをいう。ICRPの1990年勧告によれば、公衆の被ばくに対する年実効線量限度として、1mSvを勧告しているが、特殊な状況においては、5年間にわたる平均が年当たり1mSvを超えなければ、単一年にこれよりも高い実効線量が許されることもあり得るとなっている。これは通常時の放射線被ばくについての考え方であるが、これを発生頻度が小さい事故の場合にも適用することとし、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり5mSvを超えなければリスクは小さいと判断する。なお、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効線量の評価値が上記の値をある程度超えてもそのリスクは小さいと判断できる。</p>	<p>(MOX指針) 指針3. 事故時条件 MOX燃料加工施設に最大想定事故が発生するとした場合、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこと。</p>	<p>追加要求事項</p>

第1表 事業許可基準規則第15条とMOX指針 比較表 (2/3)

事業許可基準規則	MOX指針	備考
<p>(解釈)</p> <p>3 上記1の評価は、核燃料物質が存在する加工施設の各工程に、機器等の破損、故障、誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射性物質を外部に放出する可能性のある事象を想定し、その発生の可能性との関連において、各種の安全設計の妥当性を確認するという観点から設計基準事故を選定し評価することをいう。設計基準事故として評価すべき事例は以下に掲げるとおりとする。</p> <p>一 核燃料物質による臨界</p> <p>二 閉じ込め機能の不全（火災及び爆発並びに重量物落下を含む。）</p>	<p>指針3. 事故時条件</p> <p>1. 事故の選定</p> <p>MOX燃料加工施設の設計に即し</p> <p>(1)水素ガス等の火災・爆発</p> <p>(2)MOX粉末等の飛散、漏えい</p> <p>(3)核燃料物質による臨界</p> <p>(4)自然災害</p> <p>等の事故の発生の可能性を技術的観点から十分に検討し、最悪の場合、技術的にみて発生が想定される事故であって、一般公衆の放射線被ばくの観点からみて重要と考えられる事故を選定すること。</p>	<p>追加要求事項</p>

第1表 事業許可基準規則第15条とMOX指針 比較表 (3/3)

事業許可基準規則	MOX指針	備考
<p>(解釈)</p> <p>4 上記1の放射性物質の放出量等の計算については、技術的に妥当な解析モデル及びパラメータを採用するほか、以下の各号に掲げる事項に関し、十分に検討し、安全裕度のある妥当な条件を設定すること。</p> <p>一 放射性物質の形態、性状及び存在量</p> <p>二 放射線の種類及び線源強度</p> <p>三 閉じ込めの機能（高性能エアフィルタ等の除去系の機能を除く。）の健全性</p> <p>四 排気系への移行率</p> <p>五 高性能エアフィルタ等の除去系の捕集効率</p> <p>六 遮蔽機能の健全性</p> <p>七 臨界の検出及び未臨界にするための措置</p>	<p>(MOX指針)</p> <p>指針3. 事故時条件</p> <p>2. 放射性物質の放出量等の計算</p> <p>1で選定した事故のそれぞれについて、技術的に妥当な解析モデル及びパラメータを採用するほか、次の事項に関し、十分に検討し、安全裕度のある妥当な条件を設定して、放射性物質の放出量等の計算を行うこと。</p> <p>(1) 放射性物質の形態・性状及び存在量</p> <p>(2) 放射線の種類及び線源強度</p> <p>(3) 事故時の閉じ込め機能（高性能エアフィルタ等の除去系の機能を除く。）の健全性</p> <p>(4) 排気系への移行率</p> <p>(5) 高性能エアフィルタ等除去系の捕集効率</p> <p>(6) 遮蔽機能の健全性</p> <p>(7) 臨界の検出及び未臨界にするための措置</p>	<p>変更無し。</p>

1. 2 要求事項に対する適合性

(イ) 設計基準事故の拡大の防止に対する基本方針

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下「MOX燃料加工施設」という。）において、取り扱う核燃料物質の形態、取扱方法を踏まえて、異常事象を抽出、その中から設計基準事故を選定し、安全設計の妥当性を確認する。

安全設計の妥当性とは、設計基準事故時において、安全上重要な施設の機能により、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認することである。

(ロ) 設計基準事故の選定

(1) 設計基準事故の評価事象

設計基準事故とは、発生頻度が低いものの当該事象が発生した場合には、MOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして、安全設計上想定すべき事象とする。

このため、安全機能の喪失を想定する対象は、その機能喪失によって過度の放射線被ばくを防止する機能を有する安全上重要な施設を評価対象とする。事業許可基準規則を踏まえ、機能喪失と過度の放射線被ばくとの関係で安全上重要な施設の機能として設定している「臨界防止」と「閉じ込め機能」に着目し、放射性物質を外部に放出する可能性のある事象として、「核燃料物質による臨界」と「閉じ込め機能の不全」を設計基準事故の評価事象とする。

評価事象の分類ごとに、取り扱う核燃料物質の形態、取扱方法等を踏まえて発生の可能性との関連において想定される異常事象を抽出し、その中からMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出する

おそれのある事象を設計基準事故として選定する。

また、安全設計の妥当性として、発生防止対策の故障、誤作動及び誤操作が設計基準事故の誘因にならないことの確認（以下「発生防止対策の確認」という。）並びに事故に対して拡大防止対策及び影響緩和対策（以下「拡大防止対策等」という）の機能により公衆に著しい放射線被ばくを与えないことの確認（以下「拡大防止対策等の確認」という。）をする。

(2) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方

発生防止対策の確認及び発生の可能性との関連において想定される異常事象の発生を想定する際の条件を設定し、これによる安全上重要な施設の機能喪失を整理することで、多量の放射性物質が放出するおそれのある事象として設計基準事故を選定する。

上記条件のうち、外部からの影響による機能喪失の要因となる事象（以下「外的事象」という。）については、設計基準で想定される規模に対して機能喪失しない設計とすることから安全機能の機能喪失の要因とならないと整理する。動的機器の故障等の機能喪失の要因となる事象（以下「内的事象」という。）については、発生防止対策の確認においては、短時間の全交流電源の喪失及び動的機器の単一の故障、誤作動及び誤操作（以下「動的機器の単一故障」という。）を、拡大防止対策等の確認においては、動的機器の単一故障を考慮する。内的事象として想定される短時間の全交流電源の喪失、配管破断、溢水、内部発生飛散物、内部火災については、以下のことから考慮しないと整理した。

- ① 短時間の全交流電源の喪失については、それにより動的機器の機能喪失に至ることから、発生防止の確認では、要因として想定する。一方、発生の可能性との関連において想定される異常事象の抽出においては、発生防止対策の機能喪失及び異常事象の発生を前提とすることから、異常事象の発生と短時間の全交流電源の喪失の重ね合わせについては、いずれも偶発的な事象であるため想定しない。
- ② 配管破断については、製造工程において、高温、高圧の流体を取り扱っていないこと、腐食性の流体を取り扱っていないこと、多量の化学薬品を取り扱わないことを踏まえ、機能喪失の要因としない。
- ③ 溢水、内部発生飛散物については、発生防止対策を行うことで安全機能が喪失しないよう設計することから機能喪失の要因としない。
- ④ 内部火災については、発生防止対策の確認においては、火災によって安全機能が喪失しないよう設計することから、機能喪失の要因としない。

(3) 設計基準事故の選定結果

- ① 核燃料物質による臨界
 - a. 発生防止対策の確認

臨界については、核燃料物質を取り扱う各工程のうち質量管理を行う設備において、形状寸法の維持等の設計に加え、機械及び運転員による多様性、多重性をもった誤搬入防止機能により発生防止を行う設計であることから、動的機器の単一故障を想定した

としても、核燃料物質の誤搬入は発生しない。

さらに、複数の誤作動及び誤操作が重なって発生することにより、核燃料物質が1回誤搬入されることを想定したとしても、未臨界質量を超えるものではなく、核燃料物質の集積が発生することもないため、物理的、化学的に見て発生防止対策の信頼性が十分に高く、発生が十分に防止できる。

また、短時間の全交流電源の喪失に対しては、工程停止に至るため、誤搬入は発生しない。

上記の結果、発生防止対策の故障、誤作動及び誤操作が設計基準事故の誘因にならないことを確認した。

b. 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定

a. に示したとおり、発生防止対策の信頼性が十分に高く、臨界の発生が十分に防止できることから、臨界は設計基準事故として選定しない。

② 閉じ込め機能の不全

閉じ込め機能の不全では、核燃料物質の閉じ込め機能を有する安全上重要な施設を対象とし、期待する機能の状態が通常から逸脱し、外部への放射性物質の放出に至る可能性のあるものを対象とする。

さらに、放射性物質の放出に至るおそれのある形態として、MOX燃料加工施設の各工程で取り扱う核燃料物質の形態や取扱方法を踏まえ、飛散しやすく、気相に移行しやすいMOX粉末を対象とする。

なお、それ以外のMOX形態である焼結前の圧縮成形体（以下「グリーンペレット」という。）、グリーンペレット焼結後のペレット

(以下「ペレット」という。)は、物理的に安定した状態であることから、飛散しにくいため対象としない。

また、MOX粉末の閉じ込め機能としては、非密封のMOX粉末を取り扱うグローブボックスが有していることから、これを対象とする。

a. 発生防止対策に対する確認

閉じ込め機能の不全の発生防止に係る動的機器（グローブボックス排風機、焼結炉内部温度高による過加熱防止回路等）については、動的機器の単一故障の発生を想定したとしても多重化したもう一方の機器によりその機能が維持される。また、短時間の全交流電源の喪失による動的機器の機能喪失を想定した場合は、同時に工程停止及び全送排風機停止に至り駆動力がなくなることから、外部への放射性物質の放出に至らない。

上記の結果、発生防止対策の故障、誤作動及び誤操作が設計基準事故の誘因にならないことを確認した。

b. 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定

閉じ込め機能の不全に至る事象の発生の可能性との関連において想定される異常事象として、MOX粉末を非密封状態で取り扱うグローブボックスの破損、グローブボックス内でのMOX粉末の飛散、グローブボックス内での外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生を抽出し、それぞれに対して、外部への多量の放射性物質が放出する可能性を評価することにより設計基準事故を選定する。

(a) グローブボックスの破損

グローブボックス内の内装機器が有する容器の落下防止機能の動的機器の単一故障によるグローブボックス内で取り扱う容器の落下等を想定しても、グローブボックス内の内装機器等によりグローブボックスの破損には至らない。

(b) グローブボックス内でのMOX粉末の飛散

グローブボックス内の内装機器が有する容器の落下防止機能、転倒防止機能の動的機器の単一故障によるグローブボックス内で取り扱う容器が落下又は転倒することにより、MOX粉末が飛散した場合、気相中にMOX粉末が移行するが、平常時の被ばくを超えないことが明らかである。

(c) 外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生

駆動力となる事象としては、火災と爆発が想定されるが、燃料加工建屋に供給される水素・アルゴン混合ガスは水素濃度が9 vol%以下であること、燃料加工建屋内へ水素濃度が9 vol%を超える水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから、爆発は物理的に発生することはない。

グローブボックス内での火災は、グローブボックス内を窒素雰囲気とする、グローブボックスは不燃性材料又は難燃性材料を使用する、火災源となる潤滑油を機器内に収納する等の「火災等による損傷の防止」としての発生防止対策を講じていることから、その発生は想定しにくい。しかし、発生した場合にその駆動力により外部への放射性物質の放出に至るおそれがあるため、拡大防

止対策等の安全設計の妥当性を確認する観点から、その発生を想定する。

グローブボックス内におけるMOX粉末の取扱いは、容器に収納した状態又は機器に収納して混合等の処理を行う状態であることを考慮すると、金属製の容器・機器に覆われた状態では、MOX粉末が火災の影響を受けることは想定しにくいことから、蓋のない容器にMOX粉末を収納した状態であれば、MOX粉末が露出した状態であることから、火災影響を受けることを想定する。

また、グローブボックス内で想定する火災源としては、MOX粉末が影響を受けるような規模の火災を想定することから、機器の駆動に使用する潤滑油を想定する。

このため、露出した状態でMOX粉末を取り扱い、火災源となる潤滑油を保有しているグローブボックスにおいて火災が発生し、容器内のMOX粉末が飛散し、外部に放射性物質が放出される事象を設計基準事故として選定する。対象となるグローブボックスは、以下の8基のグローブボックスである。

- ・予備混合装置グローブボックス
- ・均一化混合装置グローブボックス
- ・造粒装置グローブボックス
- ・回収粉末処理・混合装置グローブボックス
- ・添加剤混合装置グローブボックス（2基）
- ・プレス装置（プレス部）グローブボックス（2基）

（ハ） 設計基準事故の評価

（1） 評価対象の整理及び評価項目の設定

「(ロ)(2) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方」において考慮した事故の発生の条件をもとに、事故評価を行う代表事例を選定し、安全設計の妥当性を確認する。

(2) 評価にあたって考慮する事項

設計基準事故の評価は、安全機能を有する施設のうち、安全上重要な施設による対処を対象とする。

また、設計基準事故の評価において、設計基準事故の評価が最も厳しくなる拡大防止対策等の動的機器の単一故障を想定する。

(3) 評価の条件設定

評価の条件設定については、「(ハ)(2) 評価にあたって考慮する事項」を考慮するとともに、設計値等の条件を設定することを基本とする。

(4) 設計基準事故の評価

設計基準事故の評価は、発生を想定する事故等の影響を把握し、設備の健全性を確認し、対策の実施により事故が収束することを確認するとともに、事故の収束までの外部への放出量を確認する。

① 事故の特徴

露出した状態でMOX粉末を取り扱い、火災源となる潤滑油を保有しているグローブボックスにおいては、火災の発生防止対策として、グローブボックス内を窒素雰囲気とする、潤滑油を機器に収納する、着火源を排除する等の設計を講じているが、技術的な想定を超え、こ

これらの発生防止対策が機能喪失し、何らかの理由により火災が発生することにより、火災の影響によりグローブボックス内のMOX粉末が気相中に移行する。

気相中に移行したMOX粉末は、グローブボックス排気設備を經由して外部に放出される。

② 具体的対策

グローブボックス内において潤滑油を火災源とした火災が発生し、火災の影響によりグローブボックス内の核燃料物質が気相中に移行し、気相中に移行した核燃料物質が、グローブボックス排気設備を經由して外部に放出されることになる。このため、グローブボックス温度監視装置の火災感知器により火災を感知し、グローブボックス消火装置により消火ガスを自動で放出することで、グローブボックス全体を窒息状態にすることにより消火する。

火災の消火は、グローブボックス内には設計基準事故で火災源とした潤滑油以外に難燃性ケーブル等が点在することから、グローブボックス全体を窒息状態にする。

この際、グローブボックスに消火ガスを放出して早期に窒息状態にするために、グローブボックスから空気を抜き出すことによりグローブボックス内を消火ガスと早期に置換する。このため、グローブボックス排風機により排気を維持した状態とする。

グローブボックス内への窒素ガス放出完了後、グローブボックス内の消火ガスが他のグローブボックスへ移行することを抑えるため、自動でグローブボックス排気側の延焼防止ダンパを閉止する。

グローブボックス内にある飛散し易いMOX粉末が、火災により

発生する気流によって気相中へ移行し、消火ガスの放出及び延焼防止ダンパが閉止されるまでの間、グローブボックス排気設備、高性能エアフィルタを経由して大気中に放出される。

③ 評価

a. 代表事例

閉じ込め機能の不全に至る火災の発生する範囲及び対処内容を考慮し、回収粉末処理・混合装置グローブボックスを代表事例として選定する。

b. 代表事例の選定理由

選定した設計基準事故は、8基のいずれのグローブボックスで発生しても、事象の進展が同様であるとともに、拡大防止対策等として期待する設備は、いずれのグローブボックスにおいても同じである。

このため、公衆への放射線被ばくのリスクの観点で、グローブボックス内で取り扱う粉末容器中のプルトニウム量が最も多いグローブボックスとして、同時に2種類の粉末容器を取り扱うこともある回収粉末処理・混合装置グローブボックスを代表事例として選定する。

c. 設計基準事故に対する評価の考え方

設計基準事故の評価は、火災の発生後、拡大防止対策等であるグローブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置に

よる火災の感知，消火を行うこと及び火災が消火されることにより外部への放出の駆動力がなくなることから，外部への放射性物質の放出に繋がる火災に係る対応が完了するまでの間に外部に放出される放出量を対象とし，拡大防止対策等の機能により放射性物質の放出量が十分に低く抑えられ，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを評価する。

d. 事故の条件及び機器の条件

露出した状態でMOX粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を保有しているグローブボックスのうち，1基のグローブボックスで単独で火災が発生することを想定する。

火災の消火に使用する消火ガスは，対象となるグローブボックス全体を窒息状態にするために必要な量を使用する。

グローブボックス内の消火については，グローブボックス排風機の運転を継続した状態でグローブボックス内に消火ガスを放出することで，グローブボックス内全体を早期に消火ガスに置換する。この際，グローブボックス内への工程室雰囲気の流れ等を当該グローブボックス給気側に設置するピストンダンパ及び当該グローブボックス排気側に設置する延焼防止ダンパを閉止することにより制限し，グローブボックス内の負圧を維持した状態とする。

また，拡大防止対策等の安全設計の妥当性を確認するために，拡大防止対策等の動的機器の単一故障を条件とし，火災の感知・消火に関係する全ての設備を対象として，火災の感知から消火完了までの時間が最も長くなる動的機器の単一故障を想定する。

火災の感知に関連する設備は，グローブボックス温度監視装置

の火災感知器に多様性を有しており、単一故障を想定しても、他の火災感知器により火災の感知が可能であるため、時間遅れは生じない。

消火に関連する設備のうち、消火ガスの放出に必要な起動用ガスを2系統設けており、単一故障を想定しても、時間遅れなく残りの系統によりグローブボックス消火装置を起動できるため、時間遅れは生じない。

消火に関連する設備のうち、消火ガスの放出の条件となるグローブボックス排風機は多重化しており、運転中の排風機に対して単一故障を想定した場合でも、故障を検知してもう一方の排風機が自動で起動するが、消火ガスの放出に必要な条件の成立に時間遅れが生じる。そのため、火災の感知から消火完了までの時間が最も長くなる単一故障として、グローブボックス排風機の単一故障を想定する。

ただし、グローブボックス排風機の単一故障を想定しても、もう一方の排風機が起動することにより消火の条件が成立し、消火ガスが放出されるため、自動で火災の消火が可能であり、グローブボックス排風機の単一故障を想定した場合、火災を感知してから、消火完了するまでの時間は約6分である。

e. 操作の条件

設計基準事故に対する対処は、グローブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置により自動で行われるため、運転員による操作は必要としない。

f. 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開

回収粉末処理・混合装置グローブボックス内で取り扱う粉末容器に収納しているMOX粉末の全量である 155kg・MOX (33.2kg・Pu) が火災影響を受けるものとし，消火が完了するまでの時間約6分間に火災によりMOX粉末が1%/hでグローブボックス内の気相中に移行することとする。

グローブボックス排風機を運転した状態で消火ガスを放出することから，火災の影響によって気相中に移行したMOX粉末は，グローブボックス排気設備を経由して外部に放出されるものとする。

外部への放出経路の構造物への付着等による除染係数を 10 とする。

高性能エアフィルタ4段の除染係数を 10^9 とする。

g. 判断基準

設計基準事故時において，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこととし，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事象当たり 5mSv を超えなければリスクは小さいと判断する。

(5) 評価の結果

評価の結果，敷地境界における吸入による内部被ばくの実効線量は約 5.6×10^{-8} mSv であり，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が，判断基準とした 5mSv を超えることはなく，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

1. 3 規則への適合性

事業許可基準規則第十五条では、以下の要求がされている。

(設計基準事故の拡大の防止)

第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

適合のための設計方針

MOX燃料加工施設に関して想定される異常事象の中から設計基準事故を選定し、以下のとおり安全設計の妥当性を評価する。

設計基準事故の拡大の防止の観点から、安全機能を有する施設は、設計基準事故時において、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであることを満たす設計とする。

設計基準事故の評価については、放射性物質が存在するMOX燃料加工施設内の各工程に、機器等の破損、故障、誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射性物質を外部に放出する可能性のある事象を想定し、その発生の可能性との関連において、各種の安全設計の妥当性を確認するという観点から、設計基準事故を選定し評価する。

2. 設計基準事故に係る方針

2. 1 安全評価に関する基本方針

設計基準事故は、MOX燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認する観点から、安全設計上想定すべきものである。MOX燃料加工施設において、MOX燃料加工施設における特徴、取り扱う核燃料物質の形態及び取扱方法を踏まえて、核燃料物質が存在するMOX燃料加工施設の各工程における機器等の故障等により、発生の可能性との関連において想定される異常事象の中から設計基準事故を選定し、安全設計の妥当性を確認する。

安全設計の妥当性とは、設計基準事故時において、安全上機能を有する施設の機能により、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認することをいう。

2. 2 設計基準事故の評価事象

設計基準事故とは、発生頻度が低いものの当該事象が発生した場合には、MOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして、安全設計上想定すべき事象とする。

設計基準事故の評価によって確認する事項は、発生防止対策の故障、誤作動及び誤操作が設計基準事故の誘因にならないことに加え、拡大防止対策等の安全設計の妥当性である。

安全機能の喪失を想定する対象は、設計基準事故はMOX燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認する観点で選定、評価することを踏まえ、安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。MOX燃料加工施設の安全上重要な施設を第2表に示す。

事業許可基準規則を踏まえ、機能喪失と過度の放射線被ばくとの関係で安全上重要な施設の機能として設定している「臨界防止」と「閉じ込め機能」に着目し、放射性物質を外部に放出する可能性のある事象として、「核燃料物質による臨界」と「閉じ込め機能の不全」を設計基準事故の評価事象とし、その分類ごとに、MOX燃料加工施設の特徴、取り扱う核燃料物質の形態、取扱方法を踏まえて発生の可能性との関連において想定される異常事象を抽出し、その中からMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれのある事象を設計基準事故として選定する。

設計基準事故の選定にあたって考慮するMOX燃料加工施設の特徴等を以下に示す。なお、以下のような特徴を有することから、MOX燃料加工施設においては、駆動力を有する事象が無ければ、核燃料物質が外部へ放出される事象につながることはない。

- (1) MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は、ウラン及びウランとプルトニウムの混合酸化物であり、化学的に安定している。また、燃料製造における工程は乾式工程であり、有機溶媒等の化学薬品を多量に取り扱う工程はなく、化学反応による物質の変化及び発熱が生ずるプロセスはない。
- (2) MOX燃料加工施設では、密封形態のMOXとして燃料棒及び混合酸化物貯蔵容器を取り扱う。また、作業環境中にMOXが飛散又は漏えいすることのないよう、MOX粉末、グリーンペレット及びペレットはグローブボックス等内で取り扱う。MOXの形態のうち、MOX粉末は飛散しやすく、気相中へ移行しやすいことから、グロ

ーブボックス内でのみ取り扱う。このため、MOX粉末を取り扱うグローブボックスは、燃料加工建屋の地下3階に設置する。

- (3) MOX燃料加工施設で取り扱うMOXは崩壊熱が小さく、送排風機による除熱を期待しなくても、閉じ込め機能が損なわれて外部に放射性物質を放出する事故には至らない。

【補足説明資料1-2】

- (4) MOX燃料加工施設における加工工程は、バッチ処理であり、各処理は独立している。このため、異常が発生したとしても工程停止の措置を講じれば停止時の状態が維持でき、異常の範囲は当該処理の単位に限定される。
- (5) 平常運転時における核燃料物質の閉じ込めについては、燃料加工建屋、工程室、グローブボックスの順に気圧を低くすることで、放射性物質の漏えいの拡大を防止する設計としているが、大きな事故に進展するおそれのある事象が発生した際は、必要に応じて全工程停止及び全送排風機を停止し、地下階においてグローブボックス等内にMOX粉末を静置させることで、核燃料物質を安定な状態に導くことができる。

2. 3 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方

発生防止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因にならないことの

確認及び発生の可能性との関連において異常事象の発生を想定する際の条件を設定し、これによる安全上重要な施設の機能喪失を整理することで、多量の放射性物質が放出するおそれがある事象として設計基準事故を選定する。

その際に考慮する条件として、外的事象及び内的事象を考慮する。

(1) 外的事象

外的事象については、MOX燃料加工施設の設計に当たり、国内外の文献等を参考に、地震、火山の影響等の56の自然現象を、また航空機落下、有毒ガス等の24の人為事象（故意によるものを除く。）を抽出し、それらの中から設計対応が必要な事象として、地震等の事象をさらに抽出するが、これらの外的事象については、設計基準事故に対処するための設備の設計として想定すべき規模の外的事象に対して、当該設備の機能を維持するよう設計条件を設定していることから、設計基準事故の起因とならない。

設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果を第1表に示す。

(2) 内的事象

内的事象については、MOX燃料加工施設の特徴を考慮すると、製造工程や核燃料物質の取扱いにおいて過渡変化がないことから、化学的变化による影響による機能喪失は想定しにくい。

このため、施設の特徴及び事業許可基準規則の各安全設計への要求事項を考慮し、安全上重要な施設の機能喪失の要因となり得る事象として、動的機器の単一故障、溢水、内部発生飛散物、内部火災、配管破断及び短時間の全交流電源の喪失を対象とし、これらの要因

が異常事象の発生を想定する際の条件となり得るかについて検討した結果、内的事象としては、動的機器の単一故障を異常事象の発生を想定する際の条件として設定する。以下に検討結果を示す。

① 動的機器の単一故障

動的機器については、使用の過程においてランダムに故障等することは否定できないことから、動的機器の単一故障は機能喪失の要因として想定する。

② 溢水

溢水により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設計している。このため、溢水は機能喪失の要因としない。

③ 内部発生飛散物

内部発生飛散物により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設計している。このため、内部発生飛散物は機能喪失の要因としない。

④ 内部火災

内部火災により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設計している。このため、発生防止対策の確認においては、内部火災は機能喪失の要因としない。

なお、安全上重要な施設のグローブボックスに対する火災の感知・消火に係る機能を安全上重要な施設として設定していること、火災自体が外部への放射性物質の放出に至る駆動力となることから、想定される異常事象として考慮する。

⑤ 配管破断

MOX燃料加工施設では製造工程において、高温、高圧の流体を

取り扱わないこと，腐食性の流体を取り扱わないこと，多量の化学薬品を取り扱わないことを踏まえ，配管破断は機能喪失の要因としない。

⑥ 短時間の全交流電源の喪失

短時間の全交流電源の喪失が発生した場合，動的機器の機能が機能喪失に至る。このため，発生防止対策の確認においては，短時間の全交流電源の喪失は機能喪失の要因として想定する。

発生の可能性との関連において想定される異常事象の抽出においては，発生防止対策の機能の喪失，異常事象が発生していることを前提とすることから，異常事象の発生と短時間の全交流電源の喪失の重ね合わせについては，いずれも偶発的な事象であるため考慮しない。

2. 4 設計基準事故の選定

安全上重要な施設ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を行い，異常事象の発生を想定する際の条件による安全機能喪失状態を特定することで，想定すべき異常事象及びその発生を想定する機器を抽出する。抽出した異常事象の中から，その異常事象の発生によりMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがある事象を設計基準事故として選定する。

2. 4. 1 設計基準事故の選定の考え方

設計基準事故は，事業許可基準規則にて，核燃料物質による臨界及び閉じ込める機能の喪失の2つが定められている。

これらは，それぞれの発生の防止機能が喪失した場合に発生する可能性があるが，機能喪失の条件，すなわち事故が発生する条件はそれぞれ異なる。

したがって、以下の方針により、設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を行い、設計基準事故の想定条件による安全機能の喪失状態を特定することで、その事故の発生を想定する機器を特定する。

(1) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析

① 対象の整理

安全機能の喪失を想定する対象は、公衆への著しい被ばく影響をもたらす可能性のある事故が設計基準事故であることを踏まえ、安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は、その機能喪失により、公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のある機器を選定していることから、安全上重要な施設の安全機能を対象として、安全機能の喪失を考慮し、事故に至る可能性を整理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の機能が喪失したとしても、公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。

ただし、想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には、事故の発生防止対策の確認という観点から、安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。

② 設計基準事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せの特定

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びその後の事象進展を分析することにより、事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを整理する。

設計基準事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定に関して、詳細を「2. 5 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定」に示す。

(2) 安全機能喪失状態の特定

「(1)② 設計基準事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せの特定」で特定した事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せに対して、発生防止対策の確認において考慮する機能喪失の要因により、事故の発生の有無の観点から、発生防止対策の確認を実施する。

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなければ、発生防止対策が機能し、事故が発生することはないと判定できる。

(3) 拡大防止対策等の確認

「(2) 安全機能喪失状態の特定」において発生防止対策を確認するが、発生の可能性との関連において想定される異常事象を抽出し、異常事象の発生を想定した上で、当該事故に対する拡大防止対策等の機能により、公衆に著しい放射線被ばくを与えないことを確認するために、設計基準事故を選定し、評価する。

① 設計基準事故の選定

設計基準事故の選定に当たっては、事象の収束手段、事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ評価する。

2. 5 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失又はその組み合わせの特定

加工事業許可基準規則に定められる設計基準事故の事例に関して、それぞれの発生を防止する安全機能を整理することにより、設計基準事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを抽出する。

そのため、安全機能ごとに、当該機能が喪失した場合に至る施設状態及びその後の事象進展を分析することにより、機能喪失により発生する可能性がある事故を特定する

2. 5. 1 核燃料物質による臨界

(1) 核燃料物質による臨界に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定

核燃料物質による臨界の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪失について整理する。

① 発生防止対策

a. 核的制限値（寸法）の維持機能

核燃料物質を内包し、核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は、機器が健全であることで、未臨界を維持することが可能である。

核的制限値（寸法）の維持機能が単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する「搬送する核燃料物質の制御機能」の喪失と同時に核的制限値（寸法）の維持機能も同時に喪失していれば、事故に至る可能性がある。

核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-1表に、搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の事象進展により発生する可能性がある事故を第2.5-2表にそれぞれ示す。

第2.5-1表 核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
核的制限値(寸法)の維持機能	異常が発生していないことから、単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2.5-2表 搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の事象進展により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失後に想定する施設状況	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性がある事故
搬送する核燃料物質の制御機能(安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設)	核燃料物質の搬送先で核的制限値(寸法)が逸脱する	核的制限値(寸法)の維持機能	核燃料物質による臨界

b. 安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離維持)

単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機器は、機器が健全であることで、未臨界を維持することが可能である。

単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれた場合には、内包する核燃料物質によって核燃料物質による臨界が発生する可能性がある。

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-3表に示す。

第2. 5-3表 単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
単一ユニット相互間の距離の維持機能	臨界を防止するための単一ユニット相互間の距離が損なわれる。	核燃料物質による臨界

c. 誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）は、誤搬入防止に係る機器それぞれが健全に機能することにより、計画外の核燃料物質の搬送が発生した場合においても、搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を超えることがないように誤搬入を防止するものである。

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）を構成する全ての機能が損なわれた場合には、計画外の核燃料物質の搬送が発生した場合、搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を超過することが考えられる。また、核的制限値を超過する量

の核燃料物質が集積した場合には、核燃料物質による臨界に至る可能性がある。

誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある事象を第2. 5-4表に示す。

第2. 5-4表 誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある事象

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事象
誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）	計画外の核燃料物質の搬送が発生した場合、搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を超過する。	核燃料物質による臨界

上記の a. から c. の確認により、MOX燃料加工施設において核燃料物質の臨界に至る事象としては、取り扱う核燃料物質が局所的に異常に集積することにより臨界に至る状態である。

(2) 閉じ込め機能の不全に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの
特定

閉じ込め機能の不全の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪失について整理する。

① 発生防止対策

- a. プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を収納するグローブボックス・設備・機器の閉じ込め機能（以下「プルトニウムの閉じ込めの機能」という。）

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合、核燃料物質が当該閉じ込めの機能を有する機器から漏えいする可能性がある。

プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器は静的機器のみである。このため、本機能を有する機器に対して何らかかの力が与えられない限り、プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。

また、プルトニウムの閉じ込めの機能が単独で機能を喪失しても、排気機能を有する設備が機能を維持していれば、内包する放射性物質はグローブボックス・設備・機器外に漏えいしない。ただし、排気機能を有する設備が機能喪失し、かつプルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には、内包する放射性物質はグローブボックス・設備・機器外に漏えいする。漏えいした放射性物質は、漏えいに伴い気相中に移行するが、外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ、外部への放出には至らない。

焼結炉及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉等」という。）のプルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には、高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至

ることが考えられるが、取り扱う水素ガスは、燃料加工建屋内において取り扱う水素濃度が9 vol%以下であること、燃料加工建屋内へ水素濃度が9 vol%を超える水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから、爆ごうが発生することは想定できない。また、焼結炉等は、仮に空気が混入した焼結炉内で水素濃度が9 vol%以下の水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても、拡散燃焼しか発生せず、急激な圧力の上昇を伴うものではないことから、外部への放出には至らない。

プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-5表に、排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-6表に示す。

第2. 5-5表 プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生
する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する 施設状況	発生する可能性がある 事故
プルトニウムの閉じ込めの機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2. 5-6表 排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性がある事故
プルトニウムの閉じ込めの機能	内包する放射性物質がグローブボックス・設備・機器の外に漏えいする。	排気機能	核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

b. 排気経路の維持機能

放射性物質を管理放出するための経路の維持機能であり、この機能を有する安全上重要な施設として、グローブボックス排気設備の系統及び窒素循環設備の系統が該当する。

排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても、排気機能を有する設備が機能を維持していれば、内包する放射性物質が漏えいすることはない。ただし、排気機能を有する設備が機能を喪失し、かつ排気経路の維持機能が損なわれた場合には、排気経路外に放射性物質が漏えいする。漏えいした放射性物質は、漏えいに伴い気相中に移行するが、外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ、外部への放出には至らない。

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-7表に、排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-8表に示す。

第2. 5-7表 排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性
がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に 想定する施設状況	発生する可能性が ある事故
排気経路の 維持機能	単独で機能を喪失しても放 射性物質の大気中への放出 には至らない。	—

第2. 5-8表 排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失
により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の 喪失時に想定す る施設状況	事象進展に対 する拡大防止 機能	発生する 可能性がある 事故
排気経路の 維持機能	放射性物質が排 気経路外に漏え いする。	排気機能	閉じ込め機能の 不全

c. MOXの捕集・浄化機能

グローブボックス等からの排気中に含まれる放射性物質を捕集
するための機能であり、この機能を有する安全上重要な施設として
グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタ
ユニットが該当する。

これらは、破損することなく形状を維持することによって機能
が維持される。MOXの捕集・浄化機能が損なわれた場合には、排
気中に含まれる放射性物質が捕集されずに排気経路から大気中に放
出される。

MOXの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある事
故を第2. 5-9表に示す。

第2. 5-9表 MOXの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性のある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性のある事故
MOXの捕集・浄化機能	排気中に含まれる放射性物質が捕集されずに排気経路から大気中への放出に至る。	閉じ込め機能の不全

d. 排気機能

排気中に含まれる放射性物質を捕集した気体を排気するための機能であり、この機能を有する安全上重要な施設としてグローブボックス排風機が該当する。排気機能は、機器が健全であり電源から電力が供給されることにより機能が維持される。

排気機能が損なわれた場合、外部に放射性物質を放出する駆動力がなくなるため、外部への放出には至らない。

排気機能の喪失により発生する可能性のある事故を第2. 5-10表に示す。

第2. 5-10表 排気機能の喪失により発生する可能性のある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性のある事故
排気機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

e. 熱的制限値の維持機能

核燃料物質を高温状態で取り扱い、熱的制限値の維持機能を有する機器は、機器が健全であることで、一定の温度を超えない状態を維持することが可能である。

熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失しても、「温度の制御機能」があるため、焼結炉等内が異常な高温になることはなく、放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する「温度の制御機能」の喪失と同時に熱的制限値の維持機能が喪失した場合、焼結炉等内に空気が混入し、高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが考えられる。しかし、取り扱う水素ガスは、水素濃度が9 vol%以下である水素・アルゴン混合ガスであり、高温の炉内で燃焼したとしても、拡散燃焼しか発生せず、急激な圧力の上昇を伴うものではないことから、外部への放出には至らない。熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-11表に示す。

第2. 5-11表 熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
温度の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）、熱的制限値の維持機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

f. 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能

放射性物質を管理放出するための経路の維持機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉等の排ガス処理に係る系統及びグローブボックスが該当する。

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する放射性物質が漏えいすることはない。ただし，排気機能を有する設備が機能を喪失し，かつ焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が損なわれた場合には，放射性物質が漏えいする。漏えいした放射性物質は，漏えいに伴い気相中に放射性物質が移行するが，外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ，外部への放出には至らない。

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-12表に，排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-13表に示す。

第2. 5-12表 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2. 5-13表 排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性がある事故
焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能	放射性物質が排気経路外に漏えいする。	排気機能	閉じ込め機能の不全

g. 焼結炉等内の負圧維持機能

焼結炉等内の負圧維持機能として、焼結設備の排ガス処理装置の補助排風機及び小規模試験設備の小規模焼結処理装置の補助排風機が該当する。

焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失しても、外部に放射性物質を放出する駆動力がないため、外部への放出には至らない。

焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-14表に示す。

第2. 5-14表 焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
焼結炉等内の負圧維持機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

m. 安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維持）（以下「小規模焼結処理装置の加熱停止機能」という。）

小規模焼結処理装置の炉殻の冷却流量が低下した場合に、小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能が該当する。

小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能を喪失しても、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する「温度の制御機能」があるため、小規模焼結処理装置内が異常な高温になることはなく、放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、小規模焼結処理装置の加熱停止機能が、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する「温度の制御機能」と同時に機能が喪失していれば、小規模焼結処理装置内に空気が混入し、高温状態の小規模焼結処理装置内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが考えられる。しかし、取り扱う水素ガスは、水素濃度が9 vol%以下である水素・アルゴン混合ガスであり、高温の炉内で燃焼したとしても、拡散燃焼しか発生せず、急激な圧力の上昇を伴うものではないことから、外部への放出には至らない。

小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-15表に示す。

第2. 5-15表 小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により
発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に 想定する施設状況	発生する 可能性がある 事故
温度の制御機能（安全 上重要な施設以外の安全 機能を有する施設） の機能喪失，小規模焼 結処理装置の加熱停止 機能	異常が発生していないことか ら，単独で機能を喪失しても 放射性物質の大気中への放出 には至らない。	—

② 拡大防止対策等

- a. 排気経路の維持機能及びMOXの捕集・浄化機能（以下「事故時の排気経路の維持機能及びMOXの捕集・浄化機能」という。）

安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室からの排気に係る系統及び当該系統に設置する高性能エアフィルタが該当する。これらが単独で機能を喪失しても，安全上重要な施設の異常の発生防止機能を有するプルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備又は排気機能を有する設備が機能を維持していれば，放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備及び排気機能を有する設備の機能並びに事故時の排気経路の維持機能が同時に喪失した場合，工程室内に放射性物質が漏えいし，排気経路外から外部に放射性物質を放出するおそれがある。漏えいした放射性物質は，漏えいに伴い気相中に移行するが，外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ，外部への放出には至らない。

事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のMOXの捕

集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-16表に、プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備及び排気機能を有する設備の機能喪失並びに事故時の排気経路の維持機能の同時喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-17表に示す。

第2.5-16表 事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のMOXの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
事故時の排気経路の維持機能, 事故時のMOXの捕集・浄化機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2. 5-17表 プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備及び
排気機能を有する設備の機能喪失並びに事故時の排気
経路の維持機能の同時喪失により発生する可能性があ
る事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性がある事故
プルトニウムの閉じ込めの機能及び排気機能	放射性物質が排気経路外に漏えいする。	事故時の排気経路の維持機能	閉じ込め機能の不全
焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能及び排気機能	放射性物質が排気経路外に漏えいする。	事故時の排気経路の維持機能	閉じ込め機能の不全

b. 安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（以下「非常用電源の供給機能」という。）

外部電源系統からの電力の供給が停止した場合において、安全機能を有する施設の安全機能確保に必要な設備が使用できるための支援機能としての非常用所内電源設備が該当する。

非常用所内電源設備が単独で機能を喪失しても、安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の異常の発生防止機能を有する設備が機能を維持していれば、放射性物質の大気中への放出には至らない。非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2. 5-18表に示す。

第2. 5-18表 非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性のある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性のある事故
非常用電源の供給機能	単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

c. 安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）
（以下「水素濃度の維持機能」という。）

焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの水素濃度が爆発が発生する濃度である9 vol%を超える場合に、焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動的に停止する混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁が該当する。

混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断弁が単独で機能を喪失しても、燃料加工建屋内へ水素濃度が9 vol%を超える水素・アルゴン混合ガスが供給されるおそれはないことから、高温の炉内で水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合にも、拡散燃焼しか発生せず、急激な圧力の上昇を伴うものではないことから、放射性物質の外部への放出には至らない。水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性のある事故を第2. 5-19表に示す。

第2. 5-19 表 水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
水素濃度の維持機能	異常が発生していないことから、単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

d. グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち、MOXの捕集・浄化機能（以下「グローブボックス給気側のMOXの捕集機能」という。）

グローブボックス給気側のMOXの捕集機能として、プルトニウムの閉じ込めの機能を有するグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲が該当する。事故時においてグローブボックスから核燃料物質が工程室に漏えいするとき、グローブボックス給気側を漏えいの経路とすることにより、経路上の給気フィルタを通過することで漏えいする核燃料物質量を低減することができる。

グローブボックス給気側のMOXの捕集機能が単独で機能を喪失しても、排気機能が健全であれば、グローブボックスから核燃料物質が工程室に漏えいすることはないため、放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、排気機能が喪失していれば、グローブボックス内の核燃料物質が工程室に漏えいする核燃料物質量が、給気フィルタを通過せずに工程室に漏えいするため、外部への放射性物質の放出に至る可能性がある。

グローブボックス給気側のMOXの捕集機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-20表に、グローブボックス給気側のMOXの捕集機能の喪失と同時に排気機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-21表にそれぞれ示す。

第2.5-20表 グローブボックス給気側のMOXの捕集機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性がある事故
グローブボックス給気側のMOXの捕集機能	異常が発生していないことから、単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2.5-21表 グローブボックス給気側のMOXの捕集機能の喪失と同時に排気機能の喪失により発生する可能性がある事故

安全機能	安全機能喪失後に想定する施設状態	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性がある事故
グローブボックス給気側のMOXの捕集機能	グローブボックスから工程室に放射性物質が漏えいする。	排気機能	核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

e. グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち、火災の感知機能及び火災の消火機能（以下「火災の感知・消火機能」という。）

火災の感知・消火機能として、グローブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置が該当する。また、グローブボックス消火装置が起動するためには、グローブボックス排風機が起動していることが条件であることから、グローブボックス排風機についても火災の感知・消火機能の支援機能の位置づけになる。

火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失しても、核燃料物質を取り扱う設備において火災が発生していなければ、放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、核燃料物質を取り扱う設備において火災が発生した状態で、火災の感知・消火機能が喪失していれば、火災が継続することにより、外部への放射性物質の放出に至る可能性がある。

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-22表に、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある事故を第2.5-23表にそれぞれ示す。

第2. 5-22表 火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性のある事故

安全機能	安全機能の喪失時に想定する施設状況	発生する可能性のある事故
火災の感知・消火機能	異常が発生していないことから、単独で機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。	—

第2. 5-23表 安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性のある事故

安全機能	安全機能喪失後に想定する施設状態	事象進展に対する拡大防止機能	発生する可能性のある事故
火災の発生防止の機能を有する機器（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）	火災が発生し、継続する。	火災の感知・消火機能	火災による核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

以上より、事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せは第2. 5-24表のとおり整理できる。

第2. 5-24表 事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

想定される事故	事故に至る可能性がある機能喪失 (又はその組合せ) ※1		
	安全機能1	安全機能2	安全機能3
核燃料物質による 臨界	搬送する核燃料物質の制御機能 (安全上重要な施設以外の安全 機能を有する施設)	核的制限値(寸法)の維持 機能	
	単一ユニット間の 距離の維持機能		
	誤搬入防止機能(安全上重要な 施設以外の安全機能を有する施 設)		
閉じ込め機能の不全	プルトニウムの 閉じ込めの機能	排気機能	
	プルトニウムの 閉じ込めの機能	排気機能	事故時の 排気経路の 維持機能
	焼結炉等の閉じ込めに関連す る経路の維持機能	排気機能	事故時の 排気経路の 維持機能
	排気経路の維持機能	排気機能	
	MOXの 捕集・浄化機能		
	焼結炉等の閉じ込めに関連する 経路の維持機能	排気機能	
	グローブボックス給気側のMO Xの捕集機能	排気機能	
火災の発生防止の機能(安全上 重要な施設以外の安全機能を有 する施設)	火災の感知・ 消火機能		

2. 6 事故の発生を想定する機器の特定結果

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合せにより発生する可能性がある事故ごとに事故の発生を想定する機器の特定の結果を以下に示す。

- (1) 要因ごとに、当該安全機能が喪失する場合は「○」を、機能喪失しない場合は「－」を記載する。また、組合せにより事故に至る可能性のある機能喪失については、その全てが機能喪失する場合は「○」を、いずれかの機能が維持される場合は「－」を記載する。
- (2) 安全機能が喪失する、又は安全機能が組合せで同時に喪失する場合であっても、評価によって事故に至らないことを確認できれば、「△」を記載する。
- (3) 安全機能の喪失又はその組合せに対して、評価によって事故に至らないことを確認できない場合には、事象の収束手段、事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ評価し、以下のとおり記載する。

○：事故の発生を想定する機器として特定

× 1：設計基準対象の施設 事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象

× 2：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象

× 3：機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため、設計基準として整理する事象

2. 6. 1 核燃料物質による臨界

2. 6. 1. 1 発生防止対策の確認

核燃料物質による臨界に至る可能性がある機能喪失又はその組み合わせは以下のとおりである。

- ・「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」の同時喪失
- ・「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失
- ・「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」の喪失

これらについては、発生防止対策で構成されている。このため、設計基準事故の条件として、動的機器の単一故障又は短時間の全交流電源の喪失を想定し、事故に至る可能性を検討する。

以下、これらについてそれぞれ事故の選定結果を示す。

2. 6. 1. 1. 1 「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設）」及び「核的制限値（寸
法）の維持機能」の同時喪失

「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」が喪失して搬送する核燃料物質の寸法が制限された条件から逸脱し、「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失し、制限された寸法から逸脱した核燃料物質が搬送先に搬送された場合には、核燃料物質による臨界に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

静的機器である「核的制限値（寸法）の維持機能」は喪失しない
(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

静的機器である「核的制限値（寸法）の維持機能」は喪失しない
(一)。

2. 6. 1. 1. 2 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失

「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失により核燃料物質間の距離が制限された条件から逸脱し、核燃料物質による臨界に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

静的機器である「単一ユニット間の距離の維持機能」は喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

静的機器である「単一ユニット間の距離の維持機能」は喪失しない(一)。

2. 6. 1. 1. 3 「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」の喪失

「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」が喪失した状態で核燃料物質が搬送された場合、搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を逸脱することにより、核燃料物質による臨界に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

誤搬入防止機能を有する機器が単一故障により機能喪失する可能性がある。しかし、誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）は、ID番号読取機による搬送対象となる容器のID番号が一致していることの確認、秤量器による容器の秤量値に有意な差がないことの確認、運転管理用計算機及び臨界管理用計算機による確認、誤搬入防止シャッタの開放並びに運転員による搬入許可といった、複数の機器による確認及び運転による確認を行っている。このため、単一故障により誤搬入防止機能を喪失することは想定されないことから、核燃料物質が誤搬入されることはなく、核燃料物質による臨界は発生しない（一）。

さらに、誤搬入防止機能を構成する機器は、それぞれが異なる機器であるため、偶発的に同時に機能を喪失することは想定しにくい。仮に誤搬入防止機能を構成する複数の機器が同時に機能喪失を想定したとしても、運転員による確認行為により、核燃料物質の誤搬入が発生することはない。

また、誤搬入防止機能を構成する複数の動的機器の機能喪失と運転員による確認ミスにより、核燃料物質が1回誤搬入することを想定

したとしても、搬入先の単一ユニットにおける運転管理の上限値は逸脱するものの、未臨界質量を超えるものではないため、核燃料物質による臨界の誘因とならない。

【補足説明資料1-11】

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

誤搬入防止機能を有する機器の全てが機能を喪失する可能性がある。しかし、全交流電源の喪失により、核燃料物質の搬送も停止することから、核燃料物質が集積することはなく、核燃料物質による臨界は発生しない（一）。

2. 6. 1. 2 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定

核燃料物質による臨界については、2. 6. 1. 1に記載のとおり、発生防止対策の信頼性が十分に高く、異常事象の発生が十分に防止できることから、核燃料物質による臨界は設計基準事故として選定しない。

2. 6. 2 閉じ込め機能の不全

2. 6. 2. 1 発生防止対策の確認

閉じ込め機能の不全に至る可能性がある機能喪失又はその組み合わせは以下のとおりである。

- ・「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機能」の同時喪失
- ・「プルトニウムの閉じ込めの機能」、「排気機能」及び「事故時の排気経路の維持機能」の同時喪失
- ・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」、「排気機能」及び「事故時の排気経路の維持機能」の同時喪失
- ・「排気経路の維持機能」及び「排気機能」の同時喪失
- ・「MOXの捕集・浄化機能」の喪失
- ・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」の同時喪失
- ・「グローブボックス給気側のMOXの捕集機能」及び「排気機能」の同時喪失
- ・「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」

以下、これらについてそれぞれの事故の発生を想定する機器の特定結果を示す。

2. 6. 2. 1. 1 「プルトリウム閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

「プルトリウム閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により、閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

排気機能を有するグローブボックス排風機は動的機器の単一故障により機能を喪失するが、排気機能を有するグローブボックス排風機は多重化していること、運転中のグローブボックス排風機の故障時は予備機が自動的に起動することから、排気機能は喪失しない。

また、静的機器であるプルトリウム閉じ込めの機能は喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

排気機能は喪失するが、プルトリウム閉じ込めの機能は静的機器であるため、プルトリウム閉じ込めの機能は喪失しない。このため、同時に機能を喪失することはない(一)。

2. 6. 2. 1. 2 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失, 「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失, 「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失, 「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失, 「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失により, 工程室からの排気経路外に放射性物質が漏えいする可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

排気機能を有するグローブボックス排風機は動的機器の単一故障により機能を喪失するが, 排気機能を有するグローブボックス排風機は多重化していること, 運転中のグローブボックス排風機の故障時は予備機が自動的に起動することから, 排気機能は喪失しない。

また, プルトニウムの閉じ込めの機能, 事故時の排気経路の維持機能, 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能は静的機器であるため, 動的機器の単一故障では機能を喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

排気機能は喪失するが, プルトニウムの閉じ込めの機能, 事故時の排気経路の維持機能, 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能プルトニウムの閉じ込めの機能は静的機器であるため, これら

の機能は喪失しない。このため、同時に機能を喪失することはない
(一)。

2. 6. 2. 1. 3 「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により、閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

排気機能を有するグローブボックス排風機は動的機器の単一故障により機能を喪失するが、排気機能を有するグローブボックス排風機は多重化していること、運転中のグローブボックス排風機の故障時は予備機が自動的に起動することから、排気機能は喪失しない。

また、排気経路の維持機能は静的機器であるため、動的機器の単一故障では機能を喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

排気機能は喪失するが、排気経路の維持機能は静的機器であるため、機能は喪失しない。このため、同時に機能を喪失することはない(一)。

2. 6. 2. 1. 4 「MOXの捕集・浄化機能」の喪失

「MOXの捕集・浄化機能」の喪失により、高性能エアフィルタにより捕集される放射性物質が捕集されずに放出されることにより、閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

MOXの捕集・浄化機能を有する高性能エアフィルタは静的機器であるため、機能を喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

MOXの捕集・浄化機能を有する高性能エアフィルタは静的機器であるため、機能を喪失しない(一)。

2. 6. 2. 1. 5 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」
の喪失及び「排気機能」の喪失

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

排気機能を有するグローブボックス排風機は動的機器の単一故障により機能を喪失するが、排気機能を有するグローブボックス排風機は多重化していること、運転中のグローブボックス排風機の故障時は予備機が自動的に起動することから、排気機能は喪失しない。

また、焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能は静的機器であるため、動的機器の単一故障では機能を喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

排気機能は喪失するが、焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能は静的機器であるため、機能は喪失しない。このため、同時に機能を喪失することはない(一)。

2. 6. 2. 1. 6 「グローブボックス給気側のMOXの捕集機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

「グローブボックス給気側のMOXの捕集機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により、グローブボックス給気フィルタを経由せずにMOX粉末が工程室に漏えいする可能性がある。

(1) 動的機器の単一故障の場合

排気機能を有するグローブボックス排風機は動的機器の単一故障により機能を喪失するが、排気機能を有するグローブボックス排風機は多重化していること、運転中のグローブボックス排風機の故障時は予備機が自動的に起動することから、排気機能は喪失しない。

また、グローブボックス給気側のMOXの捕集機能は静的機器であるため、動的機器の単一故障では機能を喪失しない(一)。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

排気機能は喪失するが、グローブボックス給気側のMOXの捕集機能は静的機器であるため、機能は喪失しない。このため、同時に機能を喪失することはない(一)。

2. 6. 2. 1. 7 「火災の発生防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）の喪失

火災が発生するためには、可燃物、着火源及び酸素が必要となる。このため、火災の発生防止対策の確認としては、発生防止対策の確認の条件によりこれら3要素が揃うかを確認する。

(1) 動的機器の単一故障の場合

粉末の調整又は圧縮成形を行う工程のグローブボックスは品質管理の観点から窒素ガス雰囲気で行うこと、グローブボックス内で運転員が取り扱う可燃性物質の物品は金属製の容器に収納すること、機器の駆動のための潤滑油は機器内に収納すること、グローブボックスは難燃性材料又は不燃性材料を使用することとしている。一方、火災が発生するためには、酸素、着火源及び可燃性物質という火災の三要素が揃う必要がある。このため、動的機器の単一故障を想定しても、上記の火災の発生防止対策のいずれかが機能を喪失するだけであり、火災の三要素が揃うことはないため、動的機器の単一故障では火災は発生しない（－）。

(2) 短時間の全交流電源の喪失の場合

グローブボックス内が空気雰囲気になることが想定されるが、グローブボックス内の可燃物は機器等の中に存在すること、電源の喪失により着火源がなくなることから、火災の発生は想定されない（－）。

2. 6. 2. 2 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定

2. 6. 2. 1 で確認した結果、発生防止対策の故障、誤作動及び誤操作が設計基準事故の誘因にならないことを確認したが。しかし、拡大防止対策等の安全設計の妥当性を確認し、MOX燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認する観点で、設計基準事故を選定する。

設計基準事故の選定においては、設計基準事故の発生の可能性との関連において想定される異常事象を抽出し、当該異常事象の発生防止対策が機能を喪失し、異常事象が発生することを想定する。また、設計基準事故としては、多量の放射性物質がMOX燃料加工施設から放出される事故を、閉じ込め機能の不全とする。

閉じ込め機能の不全については、MOX燃料加工施設において、核燃料物質を混合酸化物貯蔵容器、グローブボックス等、燃料集合体として取り扱うことから、これらの閉じ込めバウンダリが損傷することにより、閉じ込め機能の不全に至ることが考えられる。

このうち、混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は、これらが落下しても損傷しない取扱い高さを制限していることから、混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体の落下による閉じ込め機能の不全は想定しない。

【補足説明資料1-20】

【補足説明資料1-21】

グローブボックス等の閉じ込めバウンダリが損傷することの想定としては、グローブボックス等内外において、重量物が落下し、その衝撃がグローブボックスに加わることにより損傷することが考えられる。しかしながら、グローブボックス等を設置する室においては、混合酸化物貯蔵容器や

燃料集合体を取り扱うクレーン類がないため、グローブボックス等外で重量物が落下してグローブボックス等が損傷することはない。一方、グローブボックス等内においては、製造工程で使用する核燃料物質を収納した容器を取り扱うことから、重量物として容器が落下することが想定される。

このため、閉じ込め機能の不全としてグローブボックス等の破損という事象が考えられる。

また、グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して外部と接続された構造である。このため、グローブボックス等が損傷しなくとも、グローブボックス内において何らかの異常が発生した場合に、その異常の影響を受けた核燃料物質が、グローブボックス排気設備を経由して外部へと放出されることが考えられる。

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態としては、MOX粉末、グリーンペレット、ペレットの形態である。グリーンペレット及びペレットの形態の場合、これらは安定な成型体であるため、何らかの異常が発生したとしても、その影響を受けて外部へと放出される事態になることは考えられない。このため、異常の影響を受ける核燃料物質の形態としては、MOX粉末の形態であることを想定する。

MOX粉末は、平常運転時において、粉末容器に収納した状態で搬送し、各グローブボックスにおいて、混合機への投入、混合機による粉末の混合、取り出し、グリーンペレット成型といったプロセスにより取り扱う。このため、粉末を収納した粉末容器を取り扱い中に落下又は転倒することによりグローブボックス内にMOX粉末が浮遊し、グローブボックス内の気相中の核燃料物質濃度が上昇することで、外部への放出量が上昇するという事象が考えられる。このため、閉じ込め機能の不全として、グローブボックス内のMOX粉末の飛散を想定する。

また、核燃料物質が影響を受ける異常として、グローブボックス内において駆動力を有する事象が発生し、その影響を受けることでMOX粉末が外部へと放出される事象が考えられる。MOX燃料加工施設においては、製造工程においては多量の有機溶媒等は取り扱わないこと、製造工程において過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状態であること、取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さいことから、MOX燃料加工施設において発生する可能性がある駆動力を有する事象としては、火災と爆発が考えられる。しかし、爆発については、MOX燃料加工施設において想定される爆発の要因としては、水素・アルゴン混合ガスがあるものの、燃料加工建屋内において取り扱う水素濃度が9 vol%以下であること、燃料加工建屋内へ水素濃度が9 vol%を超える水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから、爆発が発生することは想定できない。また、焼結炉等は、仮に空気が混入した焼結炉内で水素濃度が9 vol%以下の水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても、拡散燃焼しか発生せず、急激な圧力の上昇を伴うものではないことから、外部への放出には至らない。

一方、グローブボックス内で火災が発生した場合、核燃料物質の取扱形態がMOX粉末であれば、火災の上昇気流の影響を受けることにより、グローブボックス内の気相中に移行し、外部への放出に至るおそれがある。

また、MOX粉末であっても、蓋付きの容器に収納された状態又は機器内に収納された状態であれば、火災による温度又は上昇気流の影響を内部の粉末が受けることは想定しにくい。蓋のない容器に収納された状態の場合は、火災の影響を受けることは否定できない。

このため、火災による閉じ込め機能の不全の発生を想定する対象となる設備として、蓋のない容器により露出した状態でMOX粉末を取り扱う設備・機器を有するグローブボックスとする。

想定する火災源としては、外部への放射性物質の放出に至るような火災の発生が想定される火災源を有するグローブボックスを、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスとして選定する。このため、グローブボックス内に火災源が無ければ、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスに該当しない。また、想定される火災の規模が小さい火災源である場合も、外部への放射性物質の放出に至ることが想定されないことから、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスに該当しない。

製造工程のグローブボックス内に存在する火災源としては、ケーブル、計器類、グローブボックス内の機器が有する潤滑油、清掃、メンテナンス等で使用するアルコール、ウエス、遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンがある。

ケーブル、計器類については、火災が発生しても火災の規模は小さく、核燃料物質に対して駆動力を与えることはないため、火災源として想定しない。

グローブボックス内の機器が有する潤滑油については、火災発生時の火災規模は大きく、火災が発生した場合は核燃料物質に対して駆動力を与えるおそれがあるため、火災源として想定する。

清掃、メンテナンス等で使用するアルコール、ウエスについては、使用时以外は不燃性容器に収納すること、使用时は運転員がグローブボックス作業をしている状態であることから、火災源として想定しない。

遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンについては、不燃性材料で覆う設計であるとともに静的機器として存在することから、可燃物として露出することがないため、火災源として想定しない。

以上より、想定する火災源はグローブボックス内の機器が有する潤滑油であることから、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスは、潤滑油を内包する機器を設置するグローブボックスである。

なお、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスの選定にあたり、グローブボックス内の潤滑油の量による判断はしない。

以上を踏まえ、閉じ込め機能の不全となり得る事象としては、「グローブボックスの破損」、「グローブボックス内でのMOX粉末の飛散」及び「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」である。

(1) グローブボックスの破損

閉じ込め機能の不全のうち、グローブボックス内で容器等の重量物が落下し、落下の衝撃によりグローブボックスが損傷することにより、グローブボックスから工程室にMOX粉末が漏えいし、外部へ多量の放射性物質の放出に至る可能性がある。

グローブボックス内で容器等を取り扱う機器に安全上重要な施設はないことから、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である、グローブボックス内で容器を取り扱う動的機器が故障により、容器の落下防止機能を喪失することを想定する。

しかしながら、落下する容器はグローブボックス内の内装機器等に衝突することが考えられるためグローブボックスへの衝撃が緩和されること、グローブボックス缶体はステンレス製であるため重量物が落下しても缶体は破損しないこと、グローブボックスのパネルは側面に設置されており、落下した容器が直接パネルに衝突することはないことから、グローブボックス内の容器の落下によりグローブボックスが破損することはないため、事故の発生は想定されない(一)。

(2) グローブボックス内でのMOX粉末の飛散

閉じ込め機能の不全のうち、グローブボックス内でMOX粉末を収納した容器の転倒又は落下により、容器からグローブボックス内へMOX粉末が飛散し、グローブボックス内の核燃料物質濃度が上昇することにより、外部へ多量の放射性物質の放出に至る可能性がある。

グローブボックス内で容器を取り扱う機器に安全上重要な施設はないことから、安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である、グローブボックス内で容器を取り扱う動的機器が故障により、容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪失することを想定する。

容器を取り扱う動的機器の故障により落下防止機能又は転倒防止機能を喪失し、容器が落下又は転倒することでグローブボックス内にMOX粉末が飛散することが考えられる。しかしながら、平常運転時の放射性物質の年間放出量は、核燃料物質の気相中への移行率としてウラン粉末を1 mの高さから落下させた際のエアロゾル生成割合を使用して算出している。

このため、グローブボックス内で容器の落下又は転倒によりMOX粉末が飛散したとしても、平常運転時と同等の放出量であることから、事故の発生は想定されない。したがって、公衆への影響が平常運転時と同程度であるため、設計基準として整理する事象(×3)に該当する。

【補足説明資料1-23】

(3) 外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）

グローブボックス内で外部に放出する状態に至る駆動力となる事象である火災が発生し、その駆動力の影響を受けたMOX粉末が外部へ放出されることにより、平常運転時よりも多量の放射性物質が外部へと放出されることにより、事故に至ることが考えられる。

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災が発生するためには、グローブボックス内において、可燃物、酸素及び着火源の3要素が揃う必要があるがグローブボックス内を窒素雰囲気とすること、潤滑油が機器に収納されていること、着火源がないこと等の発生防止対策を講じており、動的機器の単一故障を想定しても、静的機器の機能が維持されること等により、火災の発生は想定できない。

火災源である潤滑油を有するグローブボックス内で火災が発生するためには、可燃物としては、機器内の潤滑油が、過電流遮断器が機能喪失した状態において発生した過電流の影響で潤滑油の温度が上昇し、潤滑油を収納した機器に何らかの外力により亀裂が発生し、温度が上昇した潤滑油が漏えいすることにより、火災源となり得る可燃物が生じることが必要である。

酸素としては、火災源を有するグローブボックスはいずれも窒素雰囲気型グローブボックスである。このため、窒素循環設備の故障等によりグローブボックス内が過負圧となり自力式吸気弁が開になる又は窒素循環設備の系統が破断した状態で、グローブボックス排風機が運転を継続することにより、グローブボックス内が空気雰囲気となることが必要である。

着火源については、グローブボックス内でケーブル類によるスパークにより、着火源が生じることが必要である。

【補足説明資料1-25】

上記の火災の3要素がグローブボックス内で揃うとともに、漏えいした潤滑油にスパークにより着火することで火災が発生する。これら偶発的な事象が同時に発生することは想定しにくいものの、火災は発生した場合においては、外部に放射性物質を放出する状態に至る駆動力となる事象であることから、技術的な想定を超えた事象の重ね合わせを考慮し、火災が発生する状態を想定する。グローブボックス内で火災が発生した場合、その火災の影響により、グローブボックス内のMOX粉末がグローブボックス内の気相中に移行し、外部へ多量の放射性物質の放出に至る可能性がある。このため、露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックス内における火災を、設計基準事故として選定する (○)。

2. 6. 3 特定結果

MOX粉末を露出した状態で取り扱い，潤滑油を有する機器を設置するグローブボックスにおいて火災が発生し，火災影響を受けたMOX粉末が外部に放出される事象を，設計基準事故として選定する。設計基準事故の発生を想定するグローブボックスは，以下のとおりである。

- ・予備混合装置グローブボックス
- ・均一化混合装置グローブボックス
- ・造粒装置グローブボックス
- ・回収粉末処理・混合装置グローブボックス
- ・添加剤混合装置グローブボックス（2基）
- ・プレス装置（プレス部）グローブボックス（2基）

2. 7 設計基準事故の評価の基本的な考え方

設計基準事故の評価は、発生を想定する事故等の影響を把握し、設備の健全性を確認し、対策の実施により事故が収束することを確認するとともに、事故の収束までの外部への放出量から、敷地境界における実効線量を評価し、公衆に著しい放射線被ばくのリスク与えないことを確認する。

2. 7. 1 評価対象の整理及び評価項目の設定

「2. 3 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方」において考慮した事故の発生の条件をもとに、事故評価を行う代表事例を選定し、安全設計の妥当性を確認する。

設計基準事故の評価を実施する代表事例は、「2. 6 事故の発生を想定する機器の特定結果」において整理された情報を基に、設計基準事故として想定する機能喪失の範囲、拡大防止対策等及び生じる環境条件を考慮し選定する。

設計基準事故の評価のために、評価項目を設定する。評価項目は、設計基準事故による放射性物質の放出量及び敷地境界における実効線量とする。

2. 7. 2 評価にあたって考慮する事項

設計基準事故の評価では、以下の事項を考慮する。

(1) 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想定

「2. 7. 1 評価対象の整理及び評価項目の設定」において選定した代表事例にて想定される機能喪失を想定して評価を実施する。

また、拡大防止対策等の妥当性を確認するために、設計基準事故の評価が最も厳しくなる拡大防止対策等の動的機器の単一故障を想定

する。

(2) 操作及び作業時間に対する想定

設計基準事故の対処のうち、放射性物質の放出に関連する対処に運転員の操作及び作業が必要である場合は、それらの時間を適切に考慮する。

(3) 環境条件

設計基準事故は内的事象としての起因として発生を想定する。このため、外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え、外的事象と内的事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから、設計基準事故の評価において自然現象等の発生は想定しない。

(4) 設計基準事故の評価の範囲

設計基準事故の評価は、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認するためのものであることから、発生した事故が収束するまでの間における外部への放出量から、敷地境界の実効線量进行评估する。

(5) 設計基準事故の評価に使用する計算プログラム

設計基準事故の評価には、解析コードは使用しない。

2. 7. 3 評価の条件設定

(1) 評価条件設定の考え方

設計基準事故の評価の条件設定については、事象進展の不確かさを

考慮して、設計値及び運転状態の現実的な条件を設定することを基本とする。

(2) 共通的な条件

① プルトニウム富化度

MOXのプルトニウム富化度は運転管理値に基づき、MOXの形態ごとに以下のとおり設定する。

MOX形態		プルトニウム富化度 (%)
粉末	原料MOX粉末	60
	一次混合粉末	33
	二次混合粉末	18
	添加剤混合粉末	18

② プルトニウムの同位体組成

MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕様及び取扱量については運転状態により変動し得るが、吸入による被ばくが最も厳しくなる条件となるよう、再処理する使用済燃料の燃焼条件及び冷却期間をパラメータとして、燃料加工建屋外へ放出するプルトニウムの同位体組成を以下のとおり設定する。

アメリカシウム-241 は、再処理後の蓄積を考慮し、プルトニウム質量に対する比で 4.5%と設定する。また、ウラン、不純物として含まれる核分裂生成物等については、プルトニウム（アメリカシウム-241を含む。）に比べて、公衆の被ばくへの寄与が小さい。

核種	質量割合 (%)
Pu-238	3.8
Pu-239	55.6
Pu-240	27.3
Pu-241	13.3
Am-241	4.5
合計	104.5

【補足説明資料 1-3】

【補足説明資料 1-5】

【補足説明資料 1-10】

③ インベントリ

MOXのインベントリは、各グローブボックス及び設備において取り扱う運転状態を基に設定する。

具体的には、設計基準事故の発生を想定するグローブボックスにおいて取り扱う粉末容器にて、平常運転時に取扱いが想定される粉末容器の最大値を設定する。

グローブボックス	基数	粉末容器	容器のインベントリ (kg・MOX)	容器が取り扱うMOX粉末のプルトニウム富化度 (%)	火災影響を受ける核燃料物質質量 (kg・Pu)
予備混合装置グローブボックス	1	J60	65	33	19.0
均一化混合装置グローブボックス	1	J85	90	18	14.3
造粒装置グローブボックス	1	J85	90	18	14.3
回収粉末処理・混合装置グローブボックス※	1	J60/J85	65/90	33/18	19.0/14.3
添加剤混合装置グローブボックス	2	J85	90	18	14.3
プレス装置 (プレス部) グローブボックス	2	J85	90	18	14.3

※回収粉末処理・混合装置では、MOX粉末を収納した状態で2種類の粉末容器を同時に取り扱う場合がある。

④ 事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合

事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合は、事故の特徴ごとに既往の知見を参考に設定する。

⑤ 大気中への放出過程における放射性物質の除染係数

配管，ダクト等を通じた流動がある場合の放出過程における放射性物質の除染係数の設定の基本的な考え方は，以下のとおりとする。

a. 放出経路

流動がある場合のエアロゾルは，配管曲がり部等への貫性沈着の効果が見込めるため，排気系統の流路全体で，除染係数 DF_{10} を設定する。

b. 高性能エアフィルタ

高性能エアフィルタに関しては，通常時の環境における健全な高性能エアフィルタ3段の除染係数 DF_{10}^{11} 以上という測定試験結果がある。また，多段フィルタシステムでは，後段のフィルタほど捕集効率は低下するものの，除染係数が最小となる粒径付近では，各段のフィルタの捕集効率に大きな違いはなく，1桁も変わらないという報告もあることから，後段フィルタの捕集効率の低下を考慮し，1段目： DF_{10}^3 ，2段目以降： 10^2 として，健全な高性能エアフィルタ4段の除染係数を 10^9 と想定する。

【補足説明資料 1－3】

⑥ 相対濃度

地上高 10m (標高 69m) における 2013 年 4 月から 2014 年 3 月までの 1 年間の観測資料を使用して求めた $8.1 \times 10^{-5} \text{s/m}^3$ を用いる。

なお、大気拡散の計算に使用する放出源は、排気口の地上高さ及び排気口からの吹上げを考慮せずにより厳しい評価となるよう地上放出とする。

【補足説明資料 1-8】

【補足説明資料 1-9】

⑦ 呼吸率

成人の活動時の呼吸率を $1.2 \text{m}^3/\text{h}^{(2)}$ とする。

⑧ 実効線量係数

「ICRP Publication 72」⁽³⁾ の実効線量係数を用いる。MOX 燃料加工施設で取り扱う MOX は不溶性の酸化物であることから、これに対応した以下の実効線量係数を適用する。

核種	実効線量係数 (Sv/Bq)
Pu-238	1.6×10^{-5}
Pu-239	1.6×10^{-5}
Pu-240	1.6×10^{-5}
Pu-241	1.7×10^{-7}
Am-241	1.6×10^{-5}

2. 7. 4 評価の実施

設計基準事故の評価は、発生を想定する設計基準事故の特徴を基に事故

の進展を考慮した大気中への放射性物質の放出量から、敷地境界の実効線量を評価する。

2. 8 設計基準事故の評価

2. 8. 1 閉じ込め機能の不全の特徴

火災が発生するためには、可燃物、着火源及び酸素の三要素が揃う必要がある。グローブボックス内においては、火災の発生を防止するために、グローブボックスに難燃性材料又は不燃性材料を使用するとともに、グローブボックス内に設置する機器が潤滑油を有する場合は、潤滑油を機器内に収納することとしている。電気系統に対する過電流による過加熱及び損傷の防止対策として遮断器を設置することから、着火源の発生を防止できる。また、MOX粉末の品質管理のため、MOX粉末の混合、圧縮成型等を行うグローブボックス内を窒素雰囲気としていることから、これらのグローブボックス内において火災が発生することはない。

しかし、技術的な想定を超えて、これらの火災の発生防止対策が機能を喪失し、火災の三要素が揃い、なおかつ潤滑油の温度が引火点（200℃以上）を超えた場合には火災が発生する。

グローブボックス内で発生した火災により上昇気流が発生する。グローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態がMOX粉末である場合は、MOX粉末が火災による上昇気流の影響を受けてグローブボックス内の気相中に移行する。気相中に移行したMOX粉末は、さらに火災の上昇気流の影響を受けて浮遊し、大気中へ放出された場合は、平常運転時よりも大気中へ放出される放射性物質の量が増加する。

2. 8. 2 具体的対策

グローブボックス内で発生した火災は、グローブボックス内に設置するグローブボックス温度監視装置の感知器により火災を感知する。グローブボックス内の感知器は、温度異常（60℃以上）を感知する白金測温抵抗体

を、グローブボックス内の火災による熱が集中しやすいグローブボックス内の排気口付近に設置する。また、グローブボックス全体の温度上昇を感知できるよう、温度上昇異常（15°C/min以上）を感知する熱電対式の差動分布型熱感知器を、グローブボックス全体の温度上昇を感知できるように設置する。これらの感知器により、グローブボックス内の火災を感知できる設計であるが、安全上重要な施設のグローブボックス内に潤滑油を内包する機器の近傍にも白金測温抵抗体を設置する。これら白金測温抵抗体又は作動分布型熱感知器のいずれか1つが感知した場合に、火災感知信号を発信する設計である。

グローブボックス温度監視装置が火災を感知したら、グローブボックス消火装置により、火災を感知したグローブボックスに対して消火ガスを自動で放出する。グローブボックス内に消火ガスを放出する際は、グローブボックス排風機の運転を継続した状態で行うことにより、グローブボックス内の負圧を維持しながら、グローブボックス内全体を早期に消火ガスに置換する。このため、グローブボックス排風機の運転中にグローブボックス消火装置が起動できるようインターロックを設ける設計である。

グローブボックス内への消火ガスの放出時には、消火ガスによりグローブボックス給気側に設置するピストンダンパを閉止する。また、グローブボックス内への消火ガスの放出完了時には、グローブボックス排気側に設置する延焼防止ダンパを閉止する。これらにより、グローブボックス内の消火時におけるグローブボックス内への空気の流入を制限するとともに、消火ガス放出完了後におけるグローブボックス内への空気の流入の制限し、グローブボックス内の負圧を維持した状態とする。

グローブボックス内への消火ガスの放出時はグローブボックス排風機の運転を継続することから、グローブボックス内の雰囲気はグローブボック

ス排気設備へ流入する。グローブボックス排気設備には、MOXの捕集機能を有するグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットがあり、高性能エアフィルタが合計4段設置している。このため、火災による影響を受けたMOX粉末がグローブボックス排気設備へ移行した場合は、これら高性能エアフィルタにより捕集される。

設計基準事故に対処するための設備の系統イメージ図を第2図に示す。

2. 8. 3 評価

(1) 代表事例

閉じ込め機能の不全の発生の要因は、「2. 6 事故の発生を想定する機器の特定」で示したとおり、技術的な想定を超えた、内的事象による火災の発生防止対策の機能喪失及び異常事象として火災の発生を想定することの組合せによるものである。

このため、事故の発生を8基のグローブボックスのうちのある1基のグローブボックスにおける閉じ込め機能の不全の発生の要因が、ほかの7基のグローブボックスにおける火災の発生の起因とならないことから、複数のグローブボックスで同時に閉じ込め機能の不全が発生することもない。

そのため、設計基準事故の評価の各項目において最も厳しい結果を与えるグローブボックスとして、回収粉末処理・混合装置グローブボックスを代表として選定する。

(2) 代表事例の選定理由

設計基準事故として想定する潤滑油による火災は、機器から漏えいした潤滑油がオイルパンに溜まり、オイルパン上で燃焼する火災と

なる。この火災の状況は、オイルパン上の潤滑油の燃焼面積により、様々な様態となり得る。このため、設計基準事故の評価においては、潤滑油の量による火災の規模及び燃焼形態に応じた外部への放射性物質の放出量の関連性は考慮せず、設計基準事故の発生を想定する8基のグローブボックスいずれにおいても同様な燃焼をするものとして評価する。ただし、設計基準事故の発生を想定する8基のグローブボックスのいずれにおいても多量の潤滑油を有するものではなく、火災の規模は小さいことから、難燃性材料又は不燃性材料を使用するグローブボックス自体が火災により損傷することはない。

拡大防止対策等のうち、発生した火災の感知を行うグローブボックス温度監視装置、感知した火災を消火するためのグローブボックス消火装置については、いずれのグローブボックスにおいても同じ設備により自動的に火災の感知、消火を行う。

また、拡大防止対策等のうち、大気中に放出される放射性物質の捕集を行う高性能エアフィルタは、いずれのグローブボックスからの排気経路においても、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットによる高性能エアフィルタ4段であり、対策としては同じである。

以上より、設計基準事故の発生を想定するグローブボックス内の機器が有する潤滑油量や、火災の発生の感知から消火までが自動的に行われることを考慮すると、想定される火災の規模は小さく、火災が発生したグローブボックスから隣接のグローブボックスへ延焼することは考えられない。このため、火災の影響は当該グローブボックス内に限定されることが考えられる。

また、いずれのグローブボックスにおいても、核燃料物質の取扱

いは、金属製の機器内におけるMOX粉末の混合、圧縮成形等の処理又は金属製の粉末容器にMOX粉末を収納した状態における取扱いである。

グローブボックス内の火災の発生を想定しても、金属製の機器内又は容器内に収納されたMOX粉末が火災影響を受けることは想定しにくい。しかしながら、各グローブボックスにおいて取り扱う粉末容器は粉末容器の上側に開口部を有した構造であり、蓋をしない状態で取り扱うことから、粉末容器に収納したMOX粉末については、火災影響を受けることを想定する。

このため、設計基準事故の評価にあたり、代表となるグローブボックスは、蓋をしない状態の粉末容器で取り扱うMOX粉末の量が最も多いグローブボックスである。

以上より、公衆への放射線被ばくのリスクの観点で、グローブボックス内で取り扱う粉末容器中のプルトニウム量が最も多いグローブボックスとして、同時に2種類の粉末容器を取り扱うこともある回収粉末処理・混合装置グローブボックスを代表事例として選定する。

(3) 設計基準事故の評価の考え方

設計基準事故の評価は、火災の発生後、拡大防止対策等であるグローブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置による火災の感知、消火を行うこと及び火災が消火されることにより、外部に放出する状態に至る駆動力がなくなる。このため、外部への放射性物質の放出に至る火災の感知、消火に係る対策が完了するまでの間に大気中に放出される放射性物質の放出量を評価対象とし、拡大防止対策

等の機能により放射性物質の放出量が十分に低く抑えられていることを評価する。

大気中への放射性物質の放出量の評価においては、拡大防止対策等の妥当性を確認するために、評価が最も厳しくなる拡大防止対策等の動的機器の単一故障を想定する。

また、グローブボックス内で火災が発生しても、消火ガスの放出中はグローブボックス排風機の運転により排気を維持し、グローブボックス内の負圧を維持する。このため、発生した火災により圧力が上昇したとしても、グローブボックス排風機によりグローブボックスから排気されるため、火災による圧力上昇は放射性物質の放出量の評価への影響はない。

(4) 事故の条件及び機器の条件

拡大防止対策等に使用する主要な機器の条件を以下に示す。

① 閉じ込め機能の不全が発生するグローブボックス内に存在する核燃料物質の状態

グローブボックス内におけるMOX粉末の取扱いは、機器又は粉末容器に収納された状態を想定する。

② 火災の感知・消火

火災の消火に使用するグローブボックス消火装置の消火ガスは、対象となるグローブボックス全体を窒息状態にするために必要な量を使用する。

グローブボックス内の消火については、グローブボックス排風機の運転を継続した状態でグローブボックス内に消火ガスを放出することで、グローブボックス内全体を早期に消火ガスに置換する。この際、

消火ガスの放出時にはピストンダンパを閉止すること、消火ガスの放出完了時にはグローブボックス排気側の延焼防止ダンパを閉止することにより、工程室雰囲気の流れ等を制限し、グローブボックス内の負圧を維持した状態とする。

③ 拡大防止対策等の動的機器の単一故障の想定

拡大防止対策等の妥当性の確認のために、設計基準事故の評価が最も厳しくなる動的機器の単一故障を想定する。「(3) 設計基準事故の評価の考え方」より、放射性物質の放出量の評価の観点では、外部への放出に至る駆動力を有する火災の消火までの時間が長くなると、大気中への放射性物質の放出量が大きくなる。このため、火災の感知機能及び火災の消火機能に関係する全ての設備のうち、発生した火災を感知してから消火完了となるまでの時間が最も長くなる動的機器の単一故障を想定し、大気中への放射性物質の放出量进行评估する。

「2. 8. 2 具体的対策」より、閉じ込め機能の不全に使用する拡大防止対策等のうち、動的機器は、グローブボックス温度監視装置、グローブボックス消火装置、グローブボックス排風機、ピストンダンパ及び延焼防止ダンパである。

グローブボックス温度監視装置については、グローブボックス内に設置する火災感知器は多様性を有している。また、安全上重要な施設のグローブボックス内の潤滑油近傍にも火災感知器を設置する。このため、火災感知器の単一故障を想定しても、他の火災感知器により火災の感知が可能であるため、設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。

グローブボックス消火装置については、消火ガスの放出に必要な起動用ガスを2系統設けている。このため、消火ガスの放出の起動用ガ

ス系統の単一故障を想定しても、もう一方の起動用ガス系統によりグローブボックス消火装置の起動が可能であるため、設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。

グローブボックス消火装置の消火ガスの放出の条件となるグローブボックス排風機が起動していることをインターロックとしている。グローブボックス排風機は多重化しており、運転中のグローブボックス排風機に対して単一故障を想定した場合でも、故障を検知してもう一方のグローブボックス排風機が自動で起動するため、グローブボックス消火装置による消火は可能である。しかし、グローブボックス排風機が起動するまでの間は、グローブボックス消火装置の消火ガスの放出に必要な条件が成立しないため、設計基準事故の対処に時間遅れが生じる。

ピストンダンパは、グローブボックス消火装置からの消火ガスを駆動源として閉止する機器である。このため、想定する動的機器の単一故障の想定としてはグローブボックス消火装置と同じであり、グローブボックス消火装置の消火ガスの放出の起動用ガス系統の単一故障を想定しても、もう一方の消火ガスの放出の起動用ガス系統によりグローブボックス消火装置の起動が可能であるため、設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。

延焼防止ダンパは、機器の駆動部のガス系統を多重化しており、延焼防止ダンパの閉止時には両系統にガスを放出して閉止する。このため、延焼防止ダンパの駆動部の単一故障を想定しても、もう一方のガス系統により延焼防止ダンパが駆動し延焼防止ダンパは閉止するため、設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。

以上より、火災の感知から消火完了までの時間が最も長くなる単一

故障として、火災の発生と同時に、運転中のグローブボックス排風機の単一故障を想定する。

(5) 操作の条件

設計基準事故の対処は、発生した火災への対処として、グローブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置により、自動で火災の感知及び消火が行われる。また、排気経路に設置するグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットにより、放射性物質が捕集される。そのため、設計基準事故の対処として、運転員による操作は必要としない。

(6) 放出量評価に関連する事故、機器及び操作の条件の具体的な展開

グローブボックス内のグローブボックス温度監視装置の火災感知器による火災を感知した場合、直ちにグローブボックス消火装置が起動する。この際、火災の発生と同時に運転中のグローブボックス排風機の故障を想定するが、自動的に予備機のグローブボックス排風機が起動することにより、グローブボックス消火装置の起動条件が成立し、グローブボックス内に消火ガスを放出によりグローブボックス内の火災は消火される。これら一連の火災の火災の感知、消火までの時間を6分とする。

グローブボックス消火装置から消火ガスを放出している間はグローブボックス排風機が運転し、グローブボックスから排気していることから、グローブボックス内の気相中に移行したMOX粉末は、グローブボックスの給気側に逆流することはない。

大気中への放射性物質の放出量は、火災が発生したグローブボック

スに内包する放射性物質質量に対して、火災の影響を受ける割合、火災により放射性物質がグローブボックス内の気相中に移行する割合及び大気中への放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。

また、算出した大気中への放射性物質の放出量に、相対濃度、呼吸率及び各核種の実効線量係数を乗じて、敷地境界における実効線量を算出する。

以下に、代表とした回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の不全の大気中への放射性物質の放出量評価の評価条件を示す。

① グローブボックスに内包する放射性物質質量

火災による影響を考慮するMOX粉末は、蓋のない粉末容器に収納したMOX粉末であることから、粉末容器に収納したMOX粉末の量とする。

回収粉末処理・混合装置グローブボックス内で取り扱う粉末容器として、J60及びJ85があり、これら2種類の粉末容器を同時に取り扱うこともある。このため、グローブボックス内の火災の影響を受ける放射性物質質量としては、J60 (65kg・MOX, プルトニウム富化度33%) 及びJ85 (90kg・MOX, プルトニウム富化度18%) の合計量である、33.2kg・Puと設定する。

② 火災により影響を受ける割合

グローブボックス内で発生する火災により影響を受ける割合は、上記①で設定したグローブボックス内で取り扱う粉末容器中のMOX粉末の全量が火災影響を受けると想定し、1と設定する。

③ 火災により放射性物質がグローブボックス内の気相中に移行する

割合

火災により放射性物質がグローブボックス内の気相中に移行する割合は、消火が完了するまでの間1%/h⁽¹⁾でグローブボックス内の気相中に移行することとする。

消火が完了するまでの時間は、運転中のグローブボックス排風機の単一故障による系統切替の時間を1分、グローブボックス消火装置による消火ガスの放出による消火が完了するまでが5分であることから、6分と設定する。

以上より、グローブボックス内の気相中に移行する割合を 10^{-3} と設定する。

④ 大気中への放出経路における除染係数

火災に伴いグローブボックス内の気相中に移行した放射性物質は、グローブボックス排風機を運転した状態で消火ガスを放出することから、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットによる高性能エアフィルタを介して、グローブボックス排気設備を経由して大気中に放出されるものとする。

放出経路であるグローブボックス排気設備のグローブボックス排気ダクトは、長く、屈曲部を多数有している。このため、放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10とする。。

また、高性能エアフィルタは、1段あたり 10^3 以上(0.15 μ mDOP粒子)の除染係数を有し、グローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットにより、合計4段で構成することから、除染能力は 10^9 とする。

【補足説明資料1-3】

(7) 判断基準

設計基準事故時において、公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこととし、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事象当たり 5 mSv を超えなければリスクは小さいと判断する。

2. 8 評価の結果

評価の結果、敷地境界の実効線量は、約 5.6×10^{-8} mSv であることから、拡大防止対策及び影響緩和対策である、火災の感知及び消火並びに消火ガス放出時の高性能エアフィルタを通じた経路からの燃料加工建屋外への排気によって、回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の不全により、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が 5 mSv を超えることはなく、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

第 7 表に回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の不全による大気中への放射性物質の放出量の計算結果を第 6 表に示す。

放射性物質が大気中へ放出されるまでの過程を第 3 図に示す。

本事象が、閉じ込め機能の不全のうち、実効線量が最大となる事象であることから、閉じ込め機能の不全に係る他の事象においても、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。


2. 9 参考文献

- (1) J. MISHIMA, L. C. SCHEWENDIMAN, C. A. RADASCH. PLUTONIUM RELEASE STUDIES III. RELEASE FROM HEATED PLUTONIUM BEARING POWDERS, BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE PACIFIC NORTHWEST LABORATORY, 1968,


BNWL-786.

- (2) 原子力安全委員会. 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針. 1990.
- (3) ICRP. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides:Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. ICRP Publication 72. 1996.


ステップ1：
設備ごとの安全機能の整理と
機能喪失により発生する事故の分析

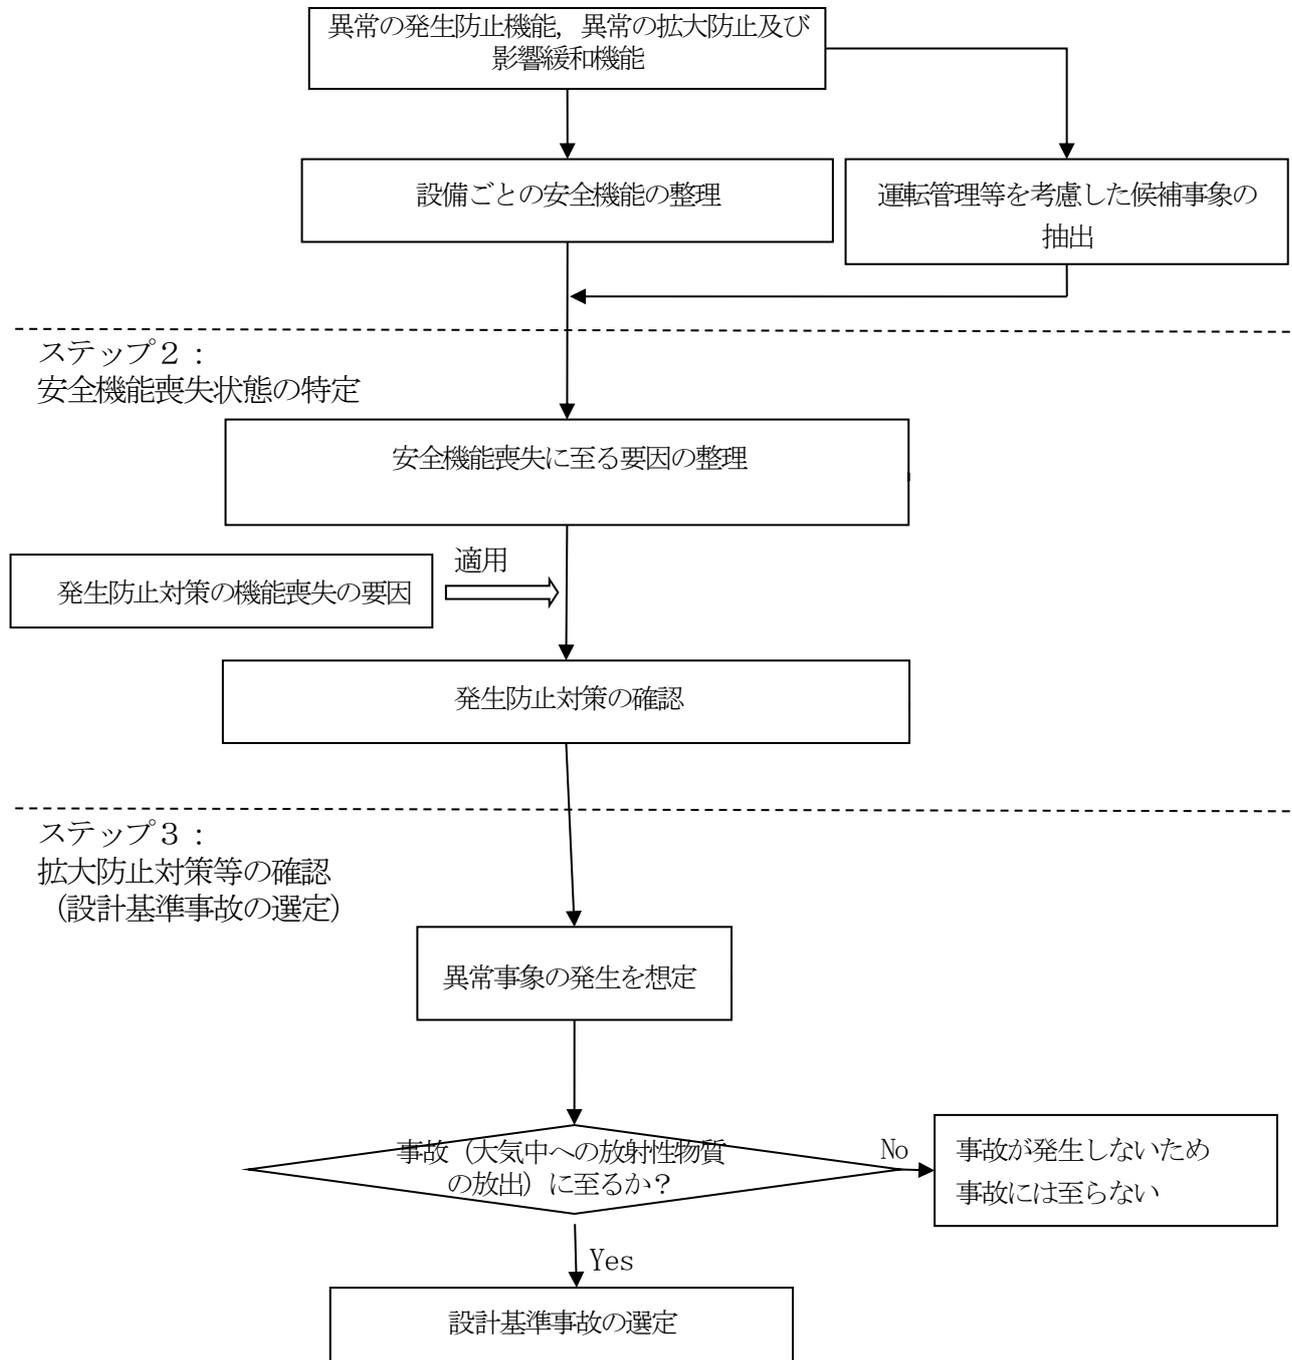

第1図 設計基準事故の選定フロー

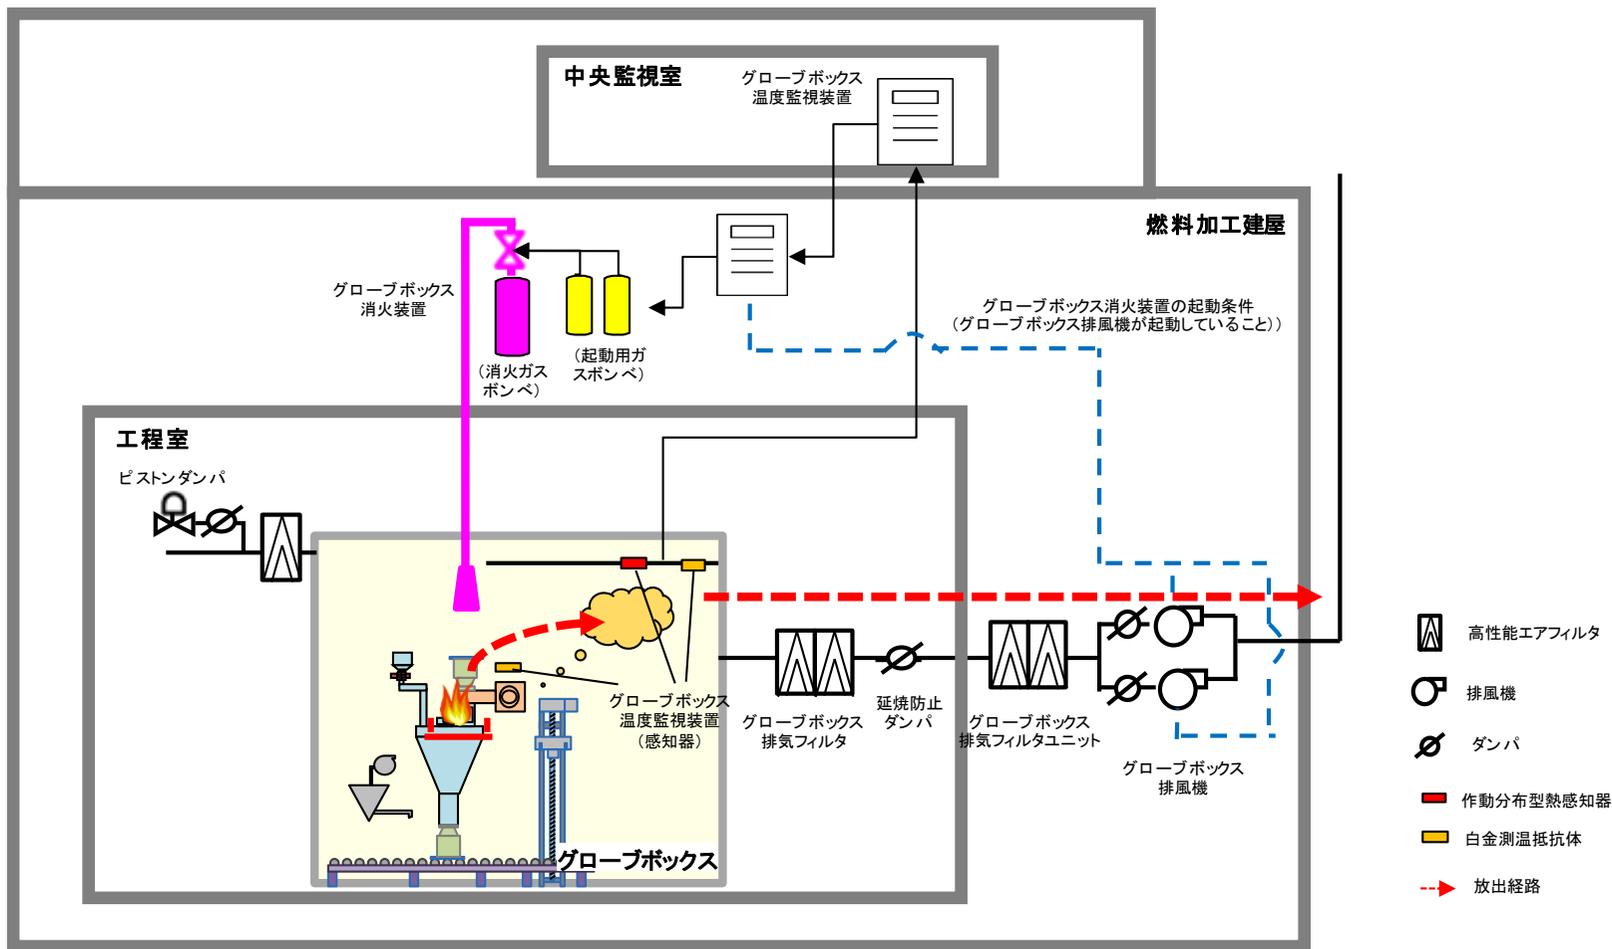

第2図 設計基準事故に対処するための設備の系統イメージ図

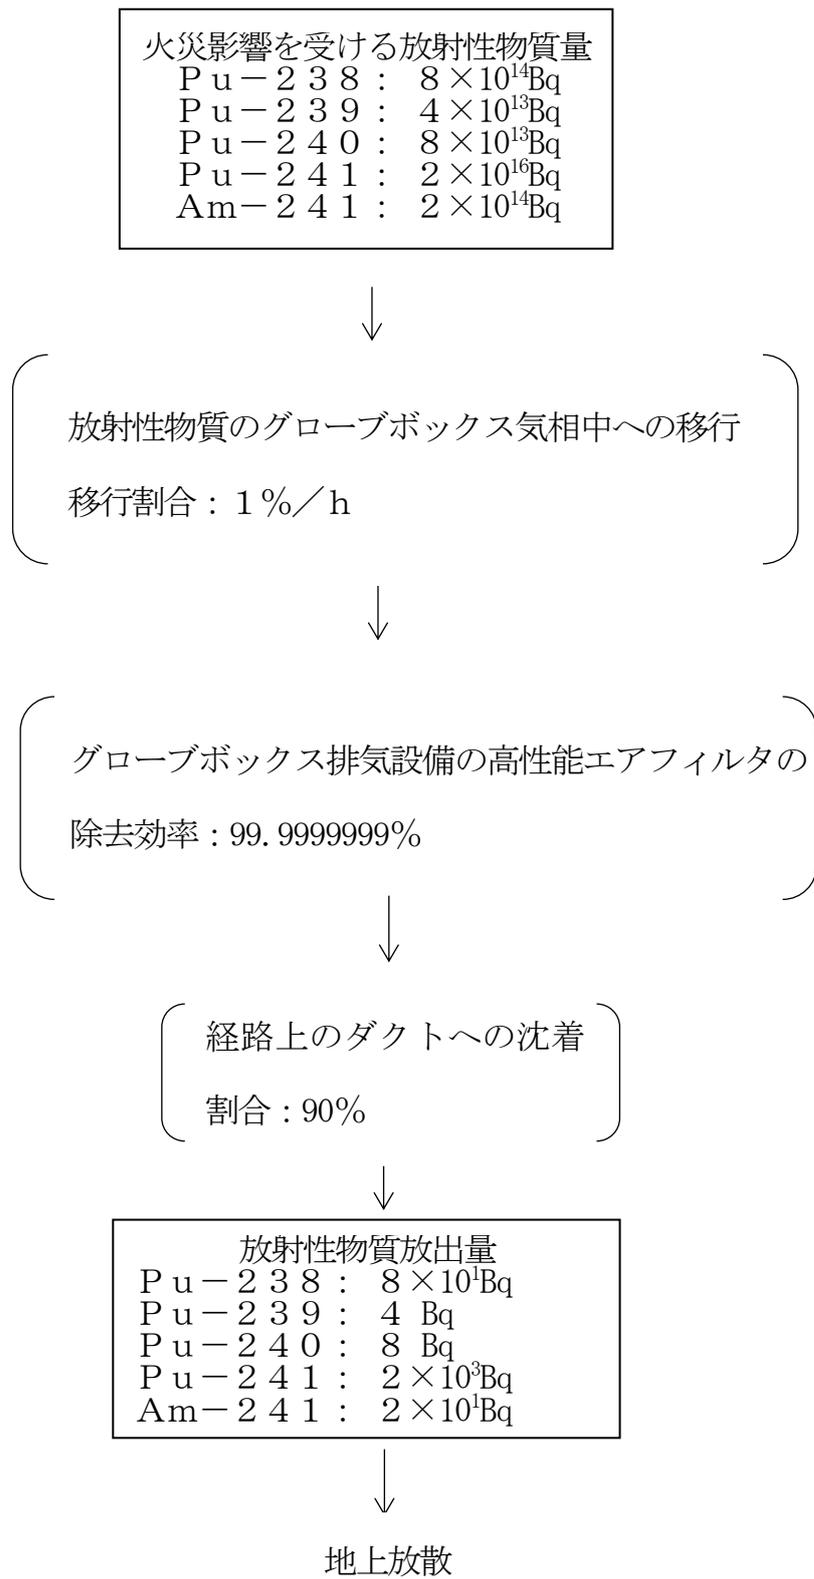

第3図 回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の不全の放射性物質の大気放出過程

第2表 MOX燃料加工施設の安全上重要な施設（1／5）

分類 ^{注1}	機能	設備	安全上重要な施設	安全機能の性質
①	プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を収納するグローブボックスの閉じ込め機能	原料MOX粉末缶取出設備	原料MOX粉末缶取出装置グローブボックス	P S/MS
		一次混合設備	原料MOX粉末秤量・分取装置グローブボックス	P S/MS
			ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックス	P S/MS
			予備混合装置グローブボックス	P S/MS
			一次混合装置グローブボックス	P S/MS
		二次混合設備	一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス	P S/MS
			ウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス	P S/MS
			均一化混合装置グローブボックス	P S/MS
			造粒装置グローブボックス	P S/MS
			添加剤混合装置グローブボックス	P S/MS
		分析試料採取設備	原料MOX分析試料採取装置グローブボックス	P S/MS
			分析試料採取・詰替装置グローブボックス	P S/MS
		スクラップ処理設備	回収粉末処理・詰替装置グローブボックス	P S/MS
			回収粉末微粉砕装置グローブボックス	P S/MS
			回収粉末処理・混合装置グローブボックス	P S/MS
			再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックス	P S/MS
再生スクラップ受払装置グローブボックス	P S/MS			
容器移送装置グローブボックス	P S/MS			

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気的主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 核燃料物質による臨界の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑧ その他上記核設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

第2表 MOX燃料加工施設の安全上重要な施設（2／5）

分類 ^{注1}	機能	設備	安全上重要な施設	安全機能の性質
①	プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を収納するグローブボックスの閉じ込め機能	粉末調整工程搬送設備	原料粉末搬送装置グローブボックス	P S/MS
			再生スクラップ搬送装置グローブボックス	P S/MS
			添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス	P S/MS
			調整粉末搬送装置グローブボックス	P S/MS
		圧縮成形設備	プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス	P S/MS
			プレス装置（プレス部）グローブボックス	P S/MS
			空焼結ボート取扱装置グローブボックス	P S/MS
			グリーンペレット積入装置グローブボックス	P S/MS
		焼結設備	焼結ボート供給装置グローブボックス	P S/MS
			焼結ボート取出装置グローブボックス	P S/MS
		研削設備	焼結ペレット供給装置グローブボックス	P S/MS
			研削装置グローブボックス	P S/MS
			研削粉回収装置グローブボックス	P S/MS
		ペレット検査設備	ペレット検査設備グローブボックス	P S/MS
		ペレット加工工程搬送設備	焼結ボート搬送装置グローブボックス	P S/MS
			ペレット保管容器搬送装置グローブボックス（一部を除く。）	P S/MS
			回収粉末容器搬送装置グローブボックス	P S/MS
		原料MOX粉末缶一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	P S/MS
		粉末一時保管設備	粉末一時保管装置グローブボックス	P S/MS
		ペレット一時保管設備	ペレット一時保管棚グローブボックス	P S/MS
焼結ボート受渡装置グローブボックス	P S/MS			
スクラップ貯蔵設備	スクラップ貯蔵棚グローブボックス	P S/MS		
	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス	P S/MS		

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気の主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 核燃料物質による臨界の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑧ その他上記核設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

第2表 MOX燃料加工施設の安全上重要な施設（3／5）

分類 ^{注1}	機能	設備	安全上重要な施設	安全機能の性質
①	プルトニウムを非密封で取り扱う 主要な工程に位置する設備・機器 を収納するグローブボックスの閉 じ込め機能	製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス	PS/MS
			ペレット保管容器受渡装置グローブボックス	PS/MS
		小規模試験設備	小規模粉末混合装置グローブボックス	PS/MS
			小規模プレス装置グローブボックス	PS/MS
			小規模焼結処理装置グローブボックス	PS/MS
			小規模研削検査装置グローブボックス	PS/MS
	資材保管装置グローブボックス	PS/MS		
	プルトニウムを非密封で取り扱う 主要な工程に位置する設備・機器 の閉じ込め機能	焼結設備	焼結炉	PS/MS
		貯蔵容器一時保管設備	混合酸化物貯蔵容器	PS/MS
		小規模試験設備	小規模焼結処理装置	PS/MS
②	排気経路の維持機能	グローブボックス排気設備	安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲	PS/MS
			安全上重要な施設のグローブボックスに接続する窒素循環ダクト	MS
		窒素循環設備	窒素循環ファン	MS
			窒素循環冷却機	MS
	MOXの捕集機能	グローブボックス排気設備	グローブボックス排気フィルタ（安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。）	PS/MS
			グローブボックス排気フィルタユニット	PS/MS
			グローブボックス排風機（排気機能の維持に必要な回路を含む。）	PS/MS
排気機能				

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気の主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 核燃料物質による臨界の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑧ その他上記核設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

第2表 MOX燃料加工施設の安全上重要な施設（4／5）

分類 ^{注1}	機能	設備	安全上重要な施設	安全機能の性質
③	MOXの過度の放出防止機能	—	・以下の部屋で構成する区域の境界の構築物 原料受払室、原料受払室前室、粉末調整第1室、粉末調整第2室、粉末調整第3室、粉末調整第4室、粉末調整第5室、粉末調整第6室、粉末調整第7室、粉末調整室前室、粉末一時保管室、点検第1室、点検第2室、ペレット加工第1室、ペレット加工第2室、ペレット加工第3室、ペレット加工第4室、ペレット加工室前室、ペレット一時保管室、ペレット・スクラップ貯蔵室、点検第3室、点検第4室、現場監視第1室、現場監視第2室、スクラップ処理室、スクラップ処理室前室、分析第3室	MS
	排気経路の維持機能	工程室排気設備	安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範囲	MS
	MOXの捕集・浄化機能		工程室排気フィルタユニット	MS
④	—	—	—	—
⑤	安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能	非常用所内電源設備	非常用所内電源設備	MS
⑥	運転管理値（寸法）の維持機能	燃料棒検査設備	燃料棒移載装置 ゲート 燃料棒立会検査装置 ゲート	PS PS
		燃料棒収容設備	燃料棒供給装置 ゲート	PS
	熱的制限値の維持機能	焼結設備	焼結炉内部温度高による過加熱防止回路	PS
		小規模試験設備	小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路	PS
⑦	—	—	—	—
⑧	閉じ込めに関連する経路の維持機能	焼結設備	排ガス処理装置グローブボックス（上部）	PS/MS
			排ガス処理装置	PS/MS
		小規模試験設備	小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス	PS/MS
			小規模焼結炉排ガス処理装置	PS/MS

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気的主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 核燃料物質による臨界の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑧ その他上記核設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

第2表 MOX燃料加工施設の安全上重要な施設（5／5）

分類 ^{注1}	機能	設備	安全上重要な施設	安全機能の性質
⑧	安全に係るプロセス量等の維持機能 (混合ガス中の水素濃度)	水素・アルゴン混合ガス設備	混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系、小規模焼結処理系）	MS
	安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（焼結炉及び小規模焼結処理装置内の負圧維持）	焼結設備	排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む。）	P S/MS
		小規模試験設備	小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む。）	P S/MS
	安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）	貯蔵容器一時保管設備	一時保管ピット	P S
		原料MOX粉末缶一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置	P S
		粉末一時保管設備	粉末一時保管装置	P S
		ペレット一時保管設備	ペレット一時保管棚	P S
		スクラップ貯蔵設備	スクラップ貯蔵棚	P S
		製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚	P S
		燃料棒貯蔵設備	燃料棒貯蔵棚	P S
		燃料集合体貯蔵設備	燃料集合体貯蔵チャンネル	P S
	安全に係るプロセス量等の維持機能 (閉じ込めに関連する温度維持)	小規模試験設備	小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路	P S
	火災の感知機能	火災防護設備	グローブボックス温度監視装置	MS
	火災の消火機能	火災防護設備	グローブボックス消火装置（安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関する範囲）	MS
ビストンダンパ			MS	
延焼防止ダンパ			MS	
MOXの捕集・浄化機能	グローブボックス排気設備	グローブボックス排気設備のうち上記①に示すグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲	MS	

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気的主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 核燃料物質による臨界の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器（本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。）
- ⑧ その他上記核設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（1/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
1	地震	×	×	×	×	×	—	○	外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設で、環境への影響が大きいものは耐震重要度分類をSクラスとして設定するため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。 耐震重要度分類Bクラス及びCクラスの設備・機器が損傷することにより、安全上重要な施設に波及的影響を与えない設計とすることから、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
2	地盤沈下	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、地盤沈下による影響はない。	×
3	地盤隆起	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、地盤隆起による影響はない。	×
4	地割れ	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、地割れによる影響はない。	×

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
- 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
- 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
- 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
- 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
- ×

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
- ×
- ：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（2/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
5	地滑り	×	○	×	×	×	空中写真の判読結果によると、リニアメント及び変動地形は判読されない。また、加工施設は標高約55mに造成されており、地滑りのおそれのある急斜面はない。	×	—	—
6	地下水による地滑り	×	○	×	×	×	空中写真の判読結果によると、リニアメント及び変動地形は判読されない。また、加工施設は標高約55mに造成されており、地滑りのおそれのある急斜面はない。	×	—	—
7	液状化現象	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、液状化現象による影響はない。	×
8	泥湧出	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、泥湧出による影響はない。	×
9	山崩れ	×	○	×	×	×	敷地周辺には山崩れのおそれのある急斜面は存在しない。	×	—	—
10	崖崩れ	×	○	×	×	×	敷地周辺には崖崩れのおそれのある急斜面は存在しない。	×	—	—
11	津波	×	×	×	×	×	—	○	加工施設は標高約55mに設置するため、津波による影響を受けない。	×

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
- 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
- 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
- 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
- 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
- ×

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
- ×
- ：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（3/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
12	静振	×	×	×	○	×	敷地周辺に尾駁沼及び鷹架沼があるが、加工施設は標高約55mに位置するため、静振による影響を受けない。	×	—	—
13	高潮	×	×	×	○	×	加工施設は海岸から約5km、標高約55mに位置するため、高潮による影響を受けない。	×	—	—
14	波浪・高波	×	×	×	○	×	加工施設は海岸から約5km、標高約55mに位置するため、波浪・高波による影響を受けない。	×	—	—
15	高潮位	×	×	×	○	×	加工施設は海岸から約5km、標高約55mに位置するため、高潮位により加工施設に影響を及ぼすことはない。	×	—	—
16	低潮位	×	×	×	○	×	加工施設は、低潮位による影響を受けることは考えられない。	×	—	—
17	海流異変	×	×	×	○	×	海流異変により、加工施設に影響を及ぼすことはない。	×	—	—
18	風 (台風)	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	台風によって建屋の安全機能が損なわれない設計としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
19	竜巻	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	竜巻によって建屋の安全機能が損なわれない設計としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
- 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
- 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
- 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
- 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
- ×

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
- ×
- ：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（4/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
20	砂嵐	×	○	×	×	×	敷地周辺に砂漠や砂丘はない。	×	—	—
21	極限的な気圧	×	×	×	×	○	「竜巻」の影響評価（気圧差）に包含される。	×	—	—
22	降水	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	降水の侵入は建屋によって防止する設計としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
23	洪水	×	○	×	×	×	加工施設は標高約55mに位置しており、二又川は標高約5mから約1mの低地を流れているため、加工施設に影響を与える洪水は起こり得ない。	×	—	—
24	土石流	×	○	×	×	×	敷地周辺の地形及び表流水の状況から、土石流は発生しない。	×	—	—
25	降雹	×	×	×	×	○	「竜巻」の影響評価（飛来物）に包含される。	×	—	—
26	落雷	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	落雷については、想定される落雷の規模においても安全機能を損なわない設計とするため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
27	森林火災	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	加工施設は建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材料としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×

注1：除外の基準は、以下のとおり。

基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象

基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象

基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象

基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象

基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象

×：設計上考慮しない外的事象

○：設計基準事故の起因として想定する外的事象

×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象

—：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（5/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
28	草原火災	×	×	×	×	○	「森林火災」の影響評価に包絡される。	×	—	—
29	高温	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	加工施設は建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材料としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
30	凍結	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	八戸観測所及びむつ観測所で観測された最低気温を考慮し、安全機能を損なわない設計とするため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
31	氷結	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、氷結による影響を受けない。	×	—	—
32	氷晶	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、氷晶による影響を受けない。	×	—	—
33	氷壁	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、氷壁による影響を受けない。	×	—	—
34	高水温	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、高水温による影響を受けない。	×	—	—
35	低水温	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、低水温による影響を受けない。	×	—	—
36	干ばつ	×	×	×	○	×	加工施設には取水設備はないため、干ばつによる影響を受けない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
- 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
- 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
- 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
- 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
- ×

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
- ×
- ：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（6/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
37	霜	×	×	×	○	×	霜により加工施設に影響を及ぼすことはない。	×	—	—
38	霧	×	×	×	○	×	霧により加工施設に影響を及ぼすことはない。	×	—	—
39	火山の影響	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	加工施設は建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材料としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
40	熱湯	×	○	×	×	×	敷地周辺に熱湯の発生源はない。	×	—	—
41	積雪	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	加工施設は積雪による荷重を考慮した設計としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
42	雪崩	×	○	×	×	×	敷地周辺の地形から雪崩は発生しない。	×	—	—
43	生物学的事象	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	換気設備及び非常用所内電源設備の外気取入口には、対象生物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し、安全機能を損なわない設計とするため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
44	動物	×	×	×	×	○	「生物学的事象」の影響評価に包絡される。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
 基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象
×：設計上考慮しない外的事象○：設計基準事故の起因として想定する外的事象
×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象
—：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（7/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
45	塩害	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	換気設備の給気フィルタユニットには除塩フィルタを設置し、屋内の施設への塩害の影響を防止する設計とするため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
46	隕石	○	×	×	×	×	隕石の衝突は、極低頻度な事象である。	×	—	—
47	陥没	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、陥没による影響はない。	×
48	土壌の収縮・膨張	×	×	×	×	×	—	○	周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置するため、土壌の収縮・膨張による影響はない。	×
49	海岸浸食	×	○	×	×	×	加工施設は海岸から約5kmに位置することから、考慮すべき海岸浸食の発生は考えられない。	×	—	—
50	地下水による浸食	×	○	×	×	×	敷地の地下水の調査結果から、加工施設に影響を与える地下水による浸食は起こり得ない。	×	—	—
51	カルスト	×	○	×	×	×	敷地周辺はカルスト地形ではない。	×	—	—
52	海水による川の閉塞	×	×	×	○	×	加工施設には取水施設はないため、海水による川の閉塞による影響は考えられない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
 基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象
×：設計上考慮しない外的事象○：設計基準事故の起因として想定する外的事象
×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象
—：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（8/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
53	湖若しくは川の水位降下	×	×	×	○	×	加工施設には取水施設はないため、湖若しくは川の水位降下による影響を受けない。	×	—	—
54	河川の流路変更	×	○	×	×	×	敷地周辺の二又川は谷を流れており、河川の大きな流路変更が発生することはない。	×	—	—
55	毒性ガス	×	○	×	×	×	敷地周辺には毒性ガスの発生源はない。	×	—	—
56	太陽フレア・磁気嵐	×	×	×	○	×	太陽フレア、磁気嵐により誘導電流が発生する可能性があるが、日本では磁気緯度、大地抵抗率の条件から、地磁気変動が電力系統に影響を及ぼす可能性は極めて小さく、その影響は欧米に比べて無視できる程度と考えられる。	×	—	—
57	船舶事故による油流出	×	×	×	○	×	加工施設は、海岸から約5km離れており影響を受けない。	×	—	—
58	船舶事故（爆発、化学物質の漏えい）	×	×	×	○	×	加工施設は、海岸から約5km離れており影響を受けない。	×	—	—
59	船舶の衝突	×	×	×	○	×	加工施設は、海岸から約5km離れており影響を受けない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
 ×：設計上考慮しない外的事象

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
 ×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象
 —：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果（9/12）

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
60	航空機落下	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	航空機衝突により安全機能を損なわない設計とすることから、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
61	鉄道事故（爆発、化学物質の漏えい）	×	○	×	×	×	敷地周辺には鉄道路線はないため、鉄道に関する事故は発生しない。	×	—	—
62	鉄道の衝突	×	○	×	×	×	敷地周辺には鉄道路線はないため、鉄道に関する事故は発生しない。	×	—	—
63	交通事故（爆発、化学物質の漏えい）	×	×	×	○	○	加工施設は、幹線道路から500m以上離れており、爆発により当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。化学物質の漏えいについては、「再処理事業所内における化学物質の漏えい」の影響評価に包含される。	×	—	—
					爆発	化学物質の漏えい			—	—
64	自動車の衝突	×	×	×	○	×	周辺監視区域の境界にはフェンスを設置しており、自動車の衝突による影響を受けない。敷地内の運転に際しては速度制限を設けており、安全機能に影響を与えるような衝突は考えられない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
- 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
- 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
- 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
- 基準5：他の事象に包含できる事象

- ：設計上考慮する外的事象
- ×

- ：設計基準事故の起因として想定する外的事象
- ×
- ：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果 (10/12)

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
65	爆発	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	爆発した際に発生する爆風が上方に解放されることを妨げない設計とする。MOX燃料加工施設のLPGボンベ庫は、屋内に設置しており、着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造としていることから、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
66	工場事故 (爆発、 化学物質の漏えい)	×	×	×	×	○	「爆発」、「近隣工場等の火災」及び「再処理事業所内における化学物質の漏えい」の影響評価に包含される。	×	—	—
67	鉱山事故 (爆発、 化学物質の漏えい)	×	○	×	×	×	敷地周辺には、爆発・化学物質の漏えいの事故を起こすような鉱山はない。	×	—	—
68	土木・建築現場の事故 (爆発、化学物質の漏えい)	×	×	×	○	×	敷地内での工事は十分に管理されること及び敷地外での工事は敷地境界から加工施設まで距離があることから、加工施設に影響を及ぼすような土木・建築現場の事故の発生は考えられない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象

基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象

基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象

基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象

基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象

×：設計上考慮しない外的事象

○：設計基準事故の起因として想定する外的事象

×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象

—：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果 (11/12)

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
69	軍事基地の事故 (爆発, 化学物質の漏えい)	×	○	×	×	×	最寄りの三沢基地は敷地から約28km離れており影響を受けない。	×	—	—
70	軍事基地からの飛来物	○	×	×	×	×	軍事基地からの飛来物は、極低頻度な事象である。	×	—	—
71	パイプライン事故 (爆発, 化学物質の漏えい)	×	○	×	×	×	むつ小川原国家石油備蓄基地の陸上移送配管は、1.2m以上の地下に埋設されるとともに、漏えいが発生した場合は、配管の周囲に設置された漏油検知器により緊急遮断弁等が閉止されることから、火災の発生は想定しにくい。	×	—	—
72	再処理事業所内における化学物質の漏えい	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	敷地内において化学物質を貯蔵する施設については化学物質が漏えいしにくい設計とするため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
73	人工衛星の落下	○	×	×	×	×	人工衛星の衝突は、極低頻度な事象である。	×	—	—
74	ダムの崩壊	×	○	×	×	×	敷地周辺にダムはない。	×	—	—

注1：除外の基準は、以下のとおり。

基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象

基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象

基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象

基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象

基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象

×：設計上考慮しない外的事象

○：設計基準事故の起因として想定する外的事象

×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象

—：判定対象外

第3表 設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出結果 (12/12)

No.	事象	除外の基準 ^{注1}					設計上の考慮を除外する理由	設計上の考慮	設計基準事故の起因として想定しない理由	設計基準事故の起因として想定するか
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5				
75	電磁的障害	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	落雷によって生ずる電磁的障害電氣的又は物理的な独立性を持たせる設計とすることから、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
76	掘削工事	×	×	×	○	×	敷地内での工事は十分に管理されること及び敷地外での工事は敷地境界から加工施設まで距離があることから、加工施設に影響を及ぼすような掘削工事による事故の発生は考えられない。	×	—	—
77	重量物の落下	×	×	×	○	×	重量物の運搬等は十分に管理されているため、加工施設に影響を及ぼすことは考えられない。	×	—	—
78	タービンミサイル	×	○	×	×	×	敷地内にタービンミサイルを発生させるようなタービンはない。	×	—	—
79	近隣工場等の火災	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	加工施設は建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材料としているため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×
80	有毒ガス	×	×	×	×	×	発生により、加工施設へ影響を与える可能性があるため、設計上考慮する。	○	固定施設（六ヶ所ウラン濃縮工場）と可動施設（陸上輸送、海上輸送）からの漏えいを考慮しても、影響のない設計としており、加工施設の安全機能及び中央監視室の居住性を損なうことはないため、安全上重要な施設の機能は喪失しない。	×

注1：除外の基準は、以下のとおり。

- 基準1：発生頻度が極低頻度と判断される事象
 基準2：MOX燃料加工施設周辺では起こり得ない事象
 基準3：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象
 基準4：MOX燃料加工施設に影響を及ぼさない事象
 基準5：他の事象に包含できる事象

○：設計上考慮する外的事象
×：設計上考慮しない外的事象○：設計基準事故の起因として想定する外的事象
×：設計基準事故の起因として想定しない外的事象
—：判定対象外

第4表 各事象に対する発生防止対策、拡大防止対策等の確認（1／2）

	事象の形態	発生防止対策	拡大防止対策等	運転管理等	候補事象
核燃料物質による臨界	臨界	・グローブボックス内機器の形状寸法管理等 ・誤搬入防止機構	—	グローブボックス内への核燃料物質搬入時の機械，人による多重の確認	臨界
		・貯蔵施設等の安全に係る距離の維持機能	—	—	臨界
閉じ込める機能の喪失	閉じ込め機能を有する設備の破損	・グローブボックス ・容器を取り扱う装置における落下防止機構等	・グローブボックスを設置する室等 ・工程室排気設備 ・工程室排気フィルタユニット	工程停止，排風機停止	グローブボックスの破損
		・グローブボックス ・重量物を取り扱う装置における落下防止機構等	—	グローブボックス内，グローブボックス周辺で重量物の取扱いを行わない	— (落下する重量物が存在しないため閉じ込め機能を有する設備の破損はない)
		・焼結炉 ・小規模焼結処理装置 ・重量物を取り扱う装置における落下防止機構等	—	焼結炉，小規模焼結処理装置内及び周辺で重量物の取扱いを行わない	— (落下する重量物が存在しないため閉じ込め機能を有する設備の破損はない)
		・混合酸化物貯蔵容器 ・燃料集合体 ・混合酸化物貯蔵容器，燃料集合体を取り扱う装置における落下防止機構等	—	落下しても破損しない高さで取り扱う	— (落下しても破損しない高さ以内でしか取り扱わないため閉じ込め機能を期待する混合酸化物貯蔵容器等の破損はない)
		・焼結炉 ・小規模焼結処理装置 ・炉内部温度高による過加熱防止回路等	・焼結炉等を設置する室等 ・工程室排気設備 ・工程室排気フィルタユニット ・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁	水素濃度 9 vol%以下	— (爆発が発生しないため閉じ込め機能を有する設備の破損はない)

第4表 各事象に対する発生防止対策、拡大防止対策等の確認（2／2）

	事象の形態	発生防止対策	拡大防止対策等	運転管理等	候補事象
閉じ込める機能の喪失	閉じ込め機能を有する機器内での核燃料物質の飛散	・MOX粉末を取り扱うグローブボックス ・容器の転倒防止機能	・グローブボックス排気設備 ・グローブボックス排気フィルタユニット ・グローブボックス排風機	工程停止、排風機停止	グローブボックス内でのMOX粉末の飛散
		・MOX粉末以外を取り扱うグローブボックス	・グローブボックス排気設備 ・グローブボックス排気フィルタユニット ・グローブボックス排風機	工程停止、排風機停止 ペレット、グリーンペレット、燃料棒は、物理的に安定した状態であることから、飛散しにくい	— (ペレット、グリーンペレット、燃料棒は物理的に安定しているため飛散は想定されない)
		・焼結炉 ・小規模焼結処理装置	・排ガス処理装置、排ガス処理装置グローブボックス等 ・排ガス処理装置の補助排風機等	ペレット、グリーンペレットは、物理的に安定した状態であることから、飛散しにくい	— (ペレット、グリーンペレットは物理的に安定しているため飛散は想定されない)
	閉じ込め機能を有する機器から外部に放出する駆動力となる事象	・グローブボックス ・グローブボックス内の窒素雰囲気、不燃性材料・難燃性材料の使用、火災源の機器等への収納	・グローブボックス温度監視装置 ・消火（グローブボックス消火装置、ピストンダンパ、延焼防止ダンパ、フィルタ、グローブボックス排風機）	工程停止、送風機停止	外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）
		・焼結炉 ・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路等	・排ガス処理装置、排ガス処理装置グローブボックス等 ・排ガス処理装置の補助排風機等 ・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁	水素濃度9vol%以下	— (爆発が発生しないため駆動力となる事象（爆発）の発生はない)

第5表 設計基準事故への対処に使用する設備

機能	設備	動的/静的	駆動源	動的機器の多重化	備考
火災の感知機能	グローブボックス温度監視装置	動的	必要 (非常用所内電源設備と接続)	感知器を多様化	—
火災の消火機能	グローブボックス消火装置	動的	必要 (非常用所内電源設備と接続)	消火ガス起動の系統を多重化	グローブボックス排風機が稼働していることが起動の条件
	延焼防止ダンパ	動的	必要 (非常用所内電源設備と接続)	起動部分を多重化	—
	ピストンダンパ	動的	不要	消火ガス起動の系統を多重化	消火ガスの圧力により閉止
MOXの捕集・浄化機能	グローブボックス排気フィルタ	静的	不要	—	—
	グローブボックス排気フィルタユニット	静的	不要	—	—
排気経路の維持機能	グローブボックス排気ダクト	静的	不要	—	—
排気機能	グローブボックス排風機	動的	必要 (非常用所内電源設備と接続)	2系統設置	—
安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能	非常用所内電源設備	動的	—	2系統設置	—

第6表 回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉じ込め機能の
不全による大気中への放射性物質の放出量

核種	放出量 (Bq)
Pu-238	8×10^1
Pu-239	4
Pu-240	8
Pu-241	2×10^3
Am-241	2×10^1

2章 補足説明資料

補足説明資料リスト
第15条：設計基準事故の拡大の防止

補足説明資料		備考
資料No.	名称	
補足説明資料1-2	グローブボックス排気設備停止時におけるグローブボックスの温度評価	
補足説明資料1-3	放射性物質の放出量の評価について	
補足説明資料1-4	最大想定事故と設計基準事故の評価の比較	
補足説明資料1-5	使用済燃料15年冷却による事故時評価用最大線源の影響について	
補足説明資料1-6	設計基準事故時の対応について	
補足説明資料1-7	排気筒の位置変更について	
補足説明資料1-8	安全解析に使用する気象条件の変更について	
補足説明資料1-9	排気筒の位置変更, 安全解析に使用する気象条件の変更等に伴う相対濃度の評価	
補足説明資料1-10	冷却期間の変更における影響	
補足説明資料1-11	臨界の発生可能性の検討	
補足説明資料1-13	火災による放出Pu量一覧	
補足説明資料1-14	安全上重要な施設の選定結果	
補足説明資料1-15	運転管理の上限値の設定について	
補足説明資料1-16	MOX燃料加工施設におけるグローブボックス内の火災源について	
補足説明資料1-17	安全上重要な施設の系統図	
補足説明資料1-18	フォールトツリー	
補足説明資料1-19	フォールトツリー(設計基準事故に係る安全機能喪失の特定)	
補足説明資料1-20	混合酸化物貯蔵容器の取扱高さ制限について	

補足説明資料リスト
第15条:設計基準事故の拡大の防止

補足説明資料		備考
資料No.	名称	
補足説明資料1-21	燃料集合体の取扱高さ制限について	
補足説明資料1-22	MOX燃料加工施設における核燃料物質の取扱い	
補足説明資料1-23	MOX燃料加工施設の平常時の放出量について	
補足説明資料1-24	水素・アルゴン混合ガスの供給方法について	
補足説明資料1-25	グローブボックス内における火災の発生について	

補足説明資料 1 - 2 (15 条)

グローブボックス排気設備停止時における グローブボックスの温度評価

MOX燃料加工施設では、グローブボックス内の負圧維持のために換気する設計であることから、換気設備によりMOXの崩壊熱を除去する。換気設備のグローブボックス排風機には予備機を設け、当該排風機が故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。また、グローブボックス排風機は、外部電源喪失時には非常用所内電源設備から電力を自動的に供給する設計であるため、グローブボックス内の負圧を維持できる。

ここでは、全交流電源が喪失し、グローブボックス排気設備が停止した際、崩壊熱による閉じ込め機能の不全に至るおそれのある事象のうち、最も発熱量の大きいスクラップ貯蔵設備において、崩壊熱が最も厳しくなるよう再処理施設において再処理する使用済燃料の燃焼条件及び冷却期間を設定することにより発熱量 $30\text{W/kg}\cdot\text{Pu}$ を想定し、評価を実施した。（評価モデルは図1参照）

なお、スクラップ貯蔵設備は、表1に示すようにグローブボックス内に設置する貯蔵施設のうち最も発熱量の大きい設備である。また、プルトニウムの発熱量($30\text{W/kg}\cdot\text{Pu}$)は、再処理後の経過時間を制限せず、最大となる崩壊熱量(再処理後約30年)を安全側の評価となるように設定した値である。（再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の条件と同じ値）

図2に示す評価結果よりグローブボックスのパネル（ポリカーボネイト）の健全性を確保するための制限温度（荷重たわみ温度 135°C ）に達するまでに1週間以上を要し、閉じ込め機能の不全に至るまでに

時間的な余裕がある。なお、ポリカーボネイトの融点は 240℃であり、評価結果と比較すると温度は低く、融点に達することはない。

表 1 貯蔵施設（グローブボックス）の発熱量

設備名称	最大プルトニウム貯蔵量(t・Pu)	発熱量(kW)
原料MOX粉末缶 一時保管設備	0.18 (最大貯蔵能力0.3t・HM, プルトニウム富化度60%)	5.4
粉末一時保管設備	1.46 ^(注1)	43.8
ペレット一時保管 設備	0.306 (最大貯蔵能力1.7t・HM, プルトニウム富化度18%)	9.18
スクラップ貯蔵設 備	1.62 ^(注2)	48.6
製品ペレット貯蔵 設備	1.134 (最大貯蔵能力6.3t・HM, プルトニウム富化度18%)	34.02

(注1) プルトニウム質量は、崩壊熱を考慮し、1.46t・Puを上限とする。

(注2) プルトニウム質量は、崩壊熱を考慮し、1.62t・Puを上限とする。

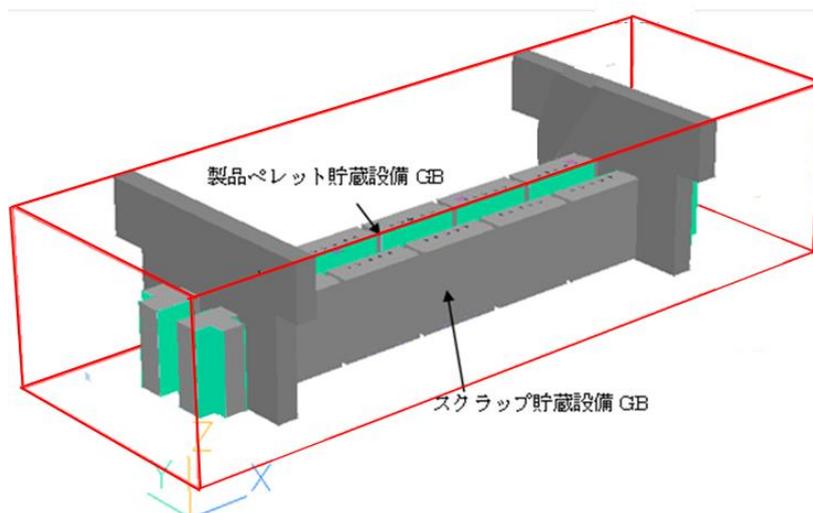


図1 評価モデル

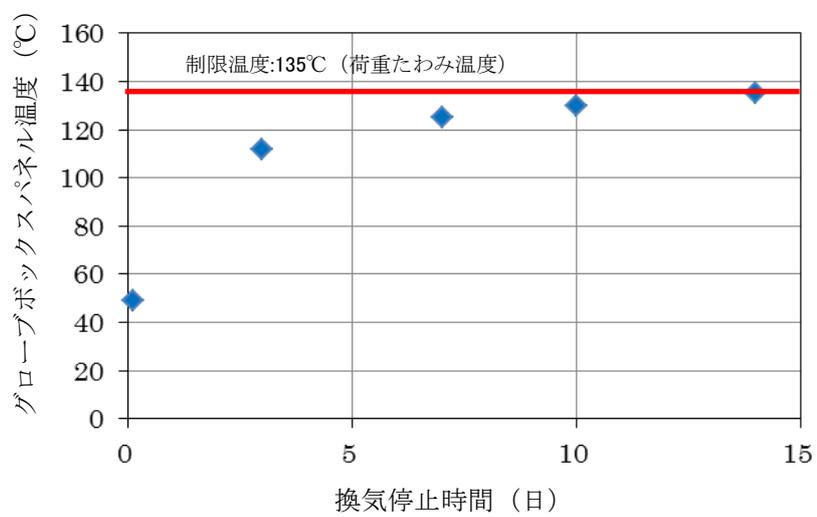


図2 評価結果

補足説明資料 1 - 3 (15 条)

放射性物質の放出量の評価について

1. 共通事項

1. 1 評価内容

グローブボックス内で発生した火災が消火するまでの放射性物質の大気中への放出量を評価する。消火までにグローブボックス内の気相中に移行した放射性物質の全量がグローブボックス排気設備へ移行した後に、大気中へ放出されたものとして放出量を算出し、放出量から敷地境界の被ばく線量を評価する。

1. 2 敷地境界における被ばく線量評価

大気中への放射性物質の放出量は、設計基準事故が発生するグローブボックスが内包する火災の影響を受ける放射性物質のうち、粉末容器で取り扱う放射性物質質量に対して、事故の影響を受ける割合、事故により放射性物質が気相中に移行する割合、大気中への放出経路における低減割合及び肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合を乗じて算出する。

また、大気中への放射性物質の放出量から、敷地境界における被ばく線量を以下の計算式により算出する。使用するパラメータは第1. 2-1表のとおりである。

$$\begin{aligned}
 & \text{被ばく線量 [Sv]} \\
 & = \text{大気中への放射性物質の放出量 [Bq]} \\
 & \times \text{呼吸率 [m}^3/\text{s]} \times \text{相対濃度 } \chi / Q \text{ [s/m}^3\text{]} \\
 & \times \text{線量換算係数 [Sv/Bq]}
 \end{aligned}$$

第1. 2-1表 被ばく線量評価に用いるパラメータ

項目	パラメータ
呼吸率 [m ³ /s]	3.33×10 ⁻⁴
相対濃度 χ / Q [s/m ³]	8.1×10 ⁻⁵
線量換算係数 [Sv/Bq]	核種毎に設定

1. 3 設計基準事故の発生を想定するグローブボックス
で保有する放射性物質のうち粉末容器で取り扱う放
射性物質質量

放出量評価に使用する，グローブボックス内で保有する放射性物質のうち粉末容器で取り扱う放射性物質質量は，運転管理上の上限値を基に設定する。各グローブボックス内で保有する放射性物質のうち粉末容器で取り扱う放射性物質質量を1. 3-1表に示す。

なお，各グローブボックスにおいては，粉末容器の他に混合機等の機器内でもMOX粉末を取り扱うが，機器が金属製であること及びMOX粉末が機器に収納され覆われていることから，火災により機器内のMOX粉末が火災の影響

響を受けることは想定しない。露出した状態でMOX粉末を取り扱い，潤滑油を有するグローブボックスにおける核燃料物質の取扱イメージについては別添-1に示す。

第1.3-1表 設計基準事故の発生を想定するグローブボックスで保有する放射性物質のうち粉末容器で取り扱う放射性物質質量

グローブボックス名称	取扱容器	MOX量 (kg・MOX)	Pu 富化度 (%)	HM 換算係数	インベントリ (kg・Pu)
予備混合装置グローブボックス	J 60	65	33	0.882	18.9
均一化混合装置グローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3
造粒装置グローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3
回収粉末処理・混合装置グローブボックス*	J 60/J 85	155	33/18	0.882	33.2
添加剤混合装置Aグローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3
プレス装置A (プレス部)グローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3
添加剤混合装置Bグローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3
プレス装置B (プレス部)グローブボックス	J 85	90	18	0.882	14.3

※回収粉末処理・混合装置グローブボックスでは J60 及び J85 の 2 容器を同時に取り扱うこともあることから，2 容器分を見込む。

1.6 事故の影響を受ける割合

より厳しい条件として設定するために1とする。

1.7 事故により放射性物質が気相中に移行する割合

火災による移行率として1%/hr，火災の消火までの時

間として6分と設定し、これらを乗じた値を、気相に移行する割合として設定している。これらの設定の考え方を以下に示す。

1. 7. 1 火災による移行率の設定

(1) 文献による火災時のプルトニウム粉末の気相中への移行率


MOX燃料加工施設において、MOX粉末はグローブボックス内で取り扱うが、容器又は機器から一部漏えいしたMOX粉末は火災発生時に上昇気流を伴う火災影響を受けることを想定し、上昇気流を模擬した実験結果を基に気相中への移行率を設定する。

文献⁽¹⁾では、火災時のプルトニウム粉末の気相への移行量を調べるために、加熱状態で上昇気流がある状態を模擬した実験を行っている。実験の結果、最も気相中への移行率が高いのは、風速 100cm/s でシュウ酸プルトニウムを 700℃で1時間加熱した場合であり、フィルタ及びライナーへの付着量の合計は約 1%/hr という結果であった。

実験の概要を2. 3. 1-1図に、実験の結果によるシュウ酸プルトニウムの移行率を2. 3. 2-2図に示す。

【実験方法の概要】

1. 試料をセットし、一定温度に1時間加熱しながら試料周辺の流速が設定値になるように空気を引く。
2. 1時間加熱終了後も、冷却されるまで1時間サンプリングを続ける。
3. フィルタ及び煙突部のライナーに付着した試料を測定し、移行率を算定。
4. 4種類のプルトニウム粉末を用いて試験を行った結果、最も移行率が大きい粉末でも、約1%/hrである。

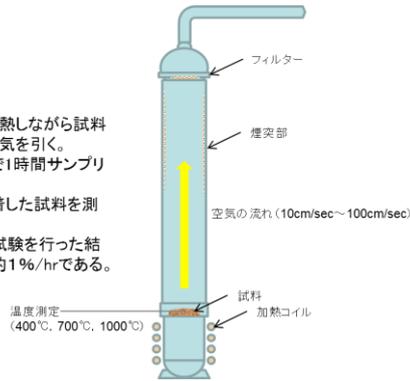

第 1 . 7 . 1 - 1 図 文献による実験の概要図

TABLE VIII. Plutonium Oxalate Release Rates (in wt%/hr)

Temperature, °C	Sample Type	Nominal Air Velocity Through Chimney		
		10 cm/sec	50 cm/sec	100 cm/sec
Ambient	A	<0.004	<0.004	<0.004 0.073
		<0.004	<0.004	0.38 0.54
	B	<0.004	<0.004	0.006 0.025
		<0.004	0.0096	0.023 0.036
400	A	--	--	0.48
	B	--	--	0.010
700	A	0.0044	<0.004	0.90
	B	<0.004	<0.004	0.047
1000	A	<0.004	0.007	0.25
	B	<0.004	0.005	0.075

A Particles carried through chimney (collected on glass fiber filter).

B Particles entrained but deposited on chimney walls (collected on 0.003 in. mild steel shimstock liner).

第 1 . 7 . 1 - 2 図 シュウ酸プルトニウムの移行率

(2) 文献による火災時の熱気流上昇速度

火災時の熱気流上昇速度について、文献⁽⁷⁾では、熱源が面源である場合 $Z/\gamma_0 < 2.5$ (Z : 熱源からの高さ, γ_0 : 熱源の円相当半径) の領域での熱気流上昇速度は次式で表すことができるとされている。

$$W = 1.696 \left(\frac{g Q}{\rho_0 C_0 T_0} \right)^{1/3} \gamma_0^{-1/3}$$

W : 中心軸の上昇速度

T₀ : 上昇熱気外の空気の絶対温度

Q : 熱源から単位時間に与えられる熱量

C₀ : 熱気流の定圧比熱

ρ₀ : 熱気流の密度

g : 重力加速度

上記の式にMOX燃料加工施設のグローブボックス内火災で想定される条件として、保有する潤滑油が最も多い造粒装置グローブボックスにおいて、オイルパンの半分の面積で燃焼している状態の熱気流上昇速度を算出すると、約6 m/s という結果が得られる。

計算に用いたパラメータを下表に示す。

第1.7.1-1表 熱気流上昇速度の算出のパラメータ

γ ₀	0.48 [m]	(0.72m ² から算出)
T ₀	293 [K]	
Q	53537 [cal/s]	
C ₀	240 [cal/kg°C]	@773K
ρ ₀	0.456 [kg/m ³]	@773K
g	9.8 [m/s ²]	

(3) 重大事故で想定する火災によるMOX粉末の移行率

グローブボックス内における火災を想定した場合、火災源と粉末容器の位置関係から、粉末容器が直接

火炎に曝されることは想定されないため、(2)で算出した熱気流上昇速度 6m/s での影響は受けない。

粉末容器には開口部があるため、グローブボックス内の気流の乱れによる影響により、粉末容器内の粉末が気相中に移行することが想定されるが、粉末容器が火災源から離れていること及び粉末容器は開口部が限定されており、気流の影響を受けにくいことから、粉末容器内の粉末が影響を受ける気流としては、(2)で算出した熱気流上昇速度約 6 m/s を下回ることが想定されるため、(1)に記載の文献における実験条件である 1m/s における火災時の粉末の移行率 (1%/h) を適用することとする。

また、気流の影響を受けるのは粉末容器内の粉末全量ではなく、粉末容器内表面部分となった場合は、MOX粉末の移行量は下振れするものと考えられる。

1. 7. 2 消火までの時間

グローブボックス内で発生した火災の消火時には、グローブボックスの内圧上昇に伴う排気経路以外からの放射性物質の漏えいを防止するため、グローブボックス排気系の運転を継続するが、消火性能に対する影響がないことを試験により確認している。具体的には、グローブボックス内で火災が発生した場合の消火ガス供給時の酸素濃度の変化の確認をしている。試験条件等は、「整理資料第5条 火災等による損傷の防止 補足説明資料1-5 添付資料1

補-1-3-7

別紙2 「グローブボックス消火装置起動時のグローブボックス内の酸素濃度及び圧力変化について」に記載のとおりである。

試験の結果及びグローブボックス排風機の単一故障による系統切替時間を考慮すると、消火ガスの放出により、グローブボックス内の酸素濃度が消炎濃度である12.5vol%以下となる時間は約6分であることから、6分として設定する。

1. 8 大気中への放出経路における低減割合

設計基準事故における大気中への放出経路における低減割合として、高性能エアフィルタ（4段）の捕集効率を 10^{-9} （99.9999999%）と見込み、その逆数の 10^9 を除染係数として設定している。また、排気経路中の構築物への沈着を想定し、排気経路による除染係数として10を設定する。

高性能エアフィルタ1段当たりの捕集効率は99.97%以上（ $0.15\mu\text{mDOP}$ 粒子）⁽²⁾であり、高性能エアフィルタ1段目と2段目の捕集効率は同等との試験データ⁽³⁾もある。また、第2.4-1図に示すように、多段フィルタシステムでは後段のフィルタほど捕集効率は低下するものの、除染係数が最小となる粒径付近では、各段のフィルタの捕集効率に大きな違いはなく、1桁も変わるものではない⁽⁴⁾という報告もある。これらから、後段フィルタの捕集効率の低下を考慮し、1段目：99.9%、2段目：99%として、グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ2段の捕集効

率を 99.999% としている。


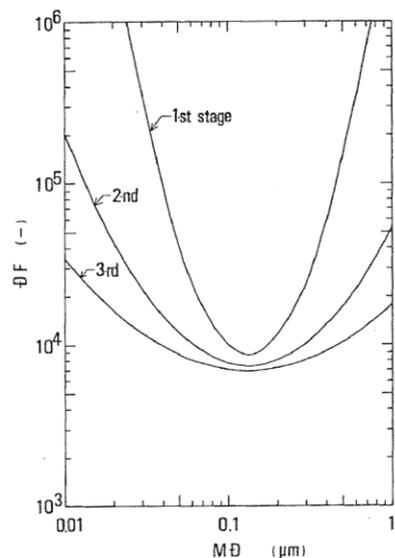


Fig. 5 DF values of HEPA filter in multistage filtration system for aerosol particles with $\sigma_g=1.5$.

第 1 . 8 - 1 図 フィルタの段数と除染係数の関係


また、高性能エアフィルタを 3 段直列に並べた DF 測定試験⁽⁵⁾では $DF \geq 10^{11}$ との結果が得られているが、設計基準事故の評価における高性能エアフィルタ 4 段の捕集効率については、後段 3 段の高性能エアフィルタの捕集効率をそれぞれ 99% と設定し、全体として捕集効率を 99.9999999% ($DF : 10^9$) としている (第 2 . 4 - 2 図)。

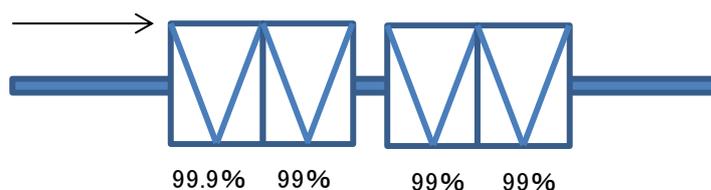

第 1 . 8 - 2 図 設計基準事故で設定する
補-1-3-9

高性能エアフィルタ（４段）の捕集効率

高性能エアフィルタは不燃性材料又は難燃性材料で構成されていることから、火災により損傷することはない。また、高性能エアフィルタへの高温負荷試験により、面速を一定として試験空気温度を 200℃まで上昇させた場合、温度の上昇に伴い高性能エアフィルタの除染係数は上昇する結果が報告されている⁽⁶⁾こと、グローブボックス消火装置は温度異常（60℃）を感知して消火ガスを放出することからグローブボックス消火装置は火災による温度上昇を考慮しても評価上期待している高性能エアフィルタの除染係数は維持できる。

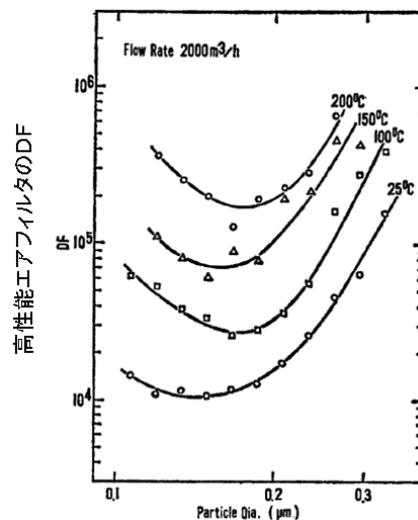

第 1 . 8 - 3 図 高性能エアフィルタの温度と捕集効率の関係

設計基準事故の放出量評価では温度上昇による高性能エ
補-1-3-10

アフィルタの捕集効率の上昇は見込んでいないことから、裕度を含んだ評価であるといえる。

また、グローブボックスの排気系統のダクトは数十mあり、屈曲部を多数有している。このため、これら経路中における沈着等も想定されることから、除染係数を10と設定する。

1. 9 肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合

より厳しい条件として設定するために1とする。

1. 10 換算係数

「ICRP Publication 72」の実効線量係数を用いる。

MOX燃料加工施設で取り扱うMOXは不溶性の酸化物であることから、吸収タイプSを適用し、以下の値を用いる。

第1. 10-1表 核種ごとの実効線量係数


核種	実効線量係数 (Sv/Bq)
Pu-238	1.6×10^{-5}
Pu-239	1.6×10^{-5}
Pu-240	1.6×10^{-5}
Pu-241	1.7×10^{-7}
Am-241	1.6×10^{-5}

1. 11 計算式

設計基準事故における敷地境界の実効線量評価については、MOX粉末が気相中に移行し、浮遊したMOX粉末が高性能エアフィルタを通過して放出されるMOX粉末の放出量を評価する。

大気拡散の計算に使用する放出源は、排気口の地上高さ及び排気口からの吹上げを考慮せずにより厳しい評価となるよう地上放出とする。

空気中に浮遊し、燃料加工建屋外に放出されたMOX粉末が大気拡散して敷地境界に到達し、吸入により体内に取り込まれるとしたモデルを用いて実効線量の評価を行う。

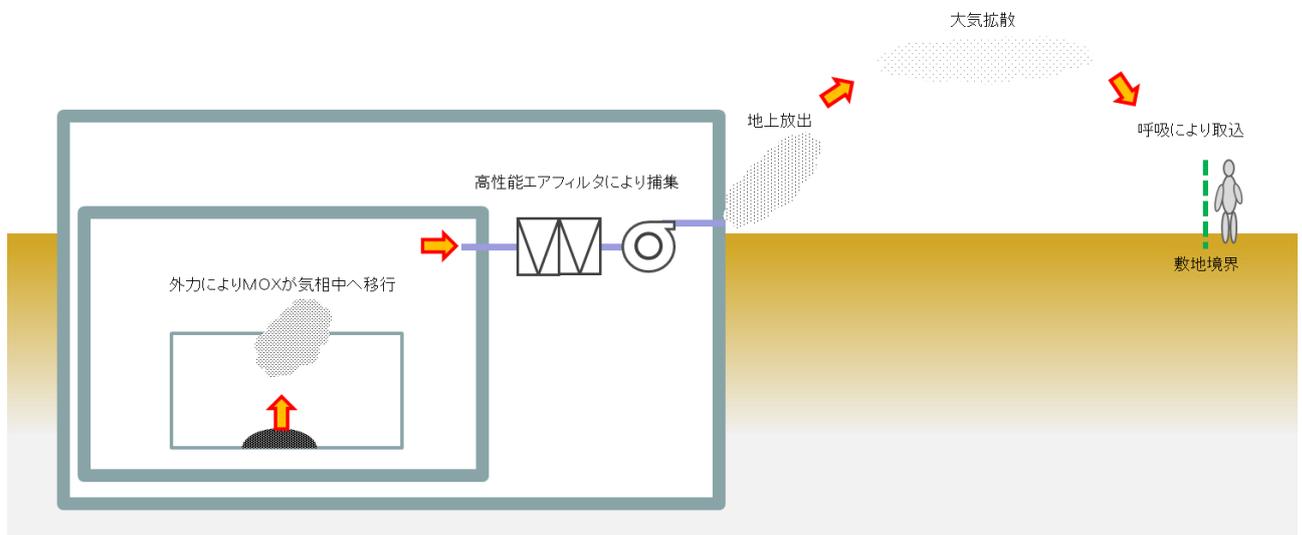

第1. 10-1 図 評価モデルのイメージ

敷地境界における吸入による実効線量の算出は、以下の式により算出する。

$$D_m = R \times \chi / Q \times \sum_i \{Q_i \times (H_{50})_i\}$$

D_m : 吸入による実効線量 (Sv)

R : 呼吸率 (m^3/s)

成人の活動時の呼吸率を $1.2 m^3/h^{(8)}$ とする。

χ / Q : 相対濃度 (s/m^3)

地上高 10m (標高 69m) における 2013 年 4 月から 2014 年 3 月までの 1 年間の観測資料を使用して求めた $8.1 \times 10^{-5} s/m^3$ を用いる。

Q_i : i 核種の大気放出量 (Bq)

$(H_{50})_i$: i 核種の吸入摂取による 50 年の預託実効線量係数 (Sv/Bq)

「ICRP Publication 72」⁽⁹⁾ の実効線量係数を用い、MOX 燃料加工施設で取り扱う MOX は不溶性の酸化物であることから吸収タイプ S を適用する。

1. 12 評価結果

評価結果を第 1. 12-1 表に示す。

第 1. 12-1 表 設計基準事故による

評価項目	被ばく線量
設計基準事故が発生した場合における放射性物質の吸入による被ばく線量評価	5.6×10^{-8} (m S v)

2. 計算における核組成について

大気中に放出されるプルトニウムの核種ごとの放出量は、再処理する使用済燃料の燃焼条件（燃料型式，初期濃縮度，燃焼度，比出力等）及び冷却期間をパラメータにして，O R I G E N-2コードで吸入による被ばくが保守側となるように設定した以下のプルトニウム核種の組成に基づき算出する。

なお，アメリカシウム-241 は，再処理後の蓄積を考慮し，プルトニウム質量に対する比で4.5%と設定している。

第2-1表 プルトニウム同位体組成の設定

核種	質量割合 (%)
P u - 238	3.8
P u - 239	55.6
P u - 240	27.3
P u - 241	13.3
A m - 241	4.5
合計	104.5

3. 外部被ばくの評価について,

3. 1 放射性雲からのガンマ線による外部被ばく (クラウドシャイン)

(1) 評価方法

設計基準事故が発生した場合の大気中への放射性物質の放出量に, 相対線量を乗じて算出する。

被ばく線量は, 以下の計算式により算出する。

$$H_{\gamma} = K \times (D/Q) \times Q_{\gamma}(t)$$

ここで,

H_{γ} : ガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv)

K : 空気カーマから実効線量への換算係数
(Sv/Gy)

空気カーマから実効線量への換算係数 K は,
居住性評価手法内規に基づき, 1 とする。

D/Q : 相対線量 (Gy/Bq)

$Q_{\gamma}(t)$: 時刻 t における核種の放出率

(ガンマ線 0.5MeV 換算) (Bq/s)

時刻 t における核種の放出率 (ガンマ線 0.5MeV 換算) $Q_{\gamma}(t)$ は 0.5MeV/dis に対する, ICRP の Publication38 核種のガンマ線実効エネルギーの比を用いたガンマ線 0.5MeV 換算値とする。

(2) 評価に用いる各種パラメータの設定

設計基準事故発生時の敷地境界での被ばく線量評価に用いる各種パラメータを第1表に示す。

第3. - 1表 放射性雲からのガンマ線による被ばく線量評価に用いるパラメータの設定

放出核種	放出放射能 (Bq)	ガンマ線実効エネルギー (MeV/dis)
Pu-238	8.00E+1	1.81E-3
Pu-239	4.24	7.69E-4
Pu-240	7.62	1.73E-3
Pu-241	1.69E+3	2.54E-6
Am-241	1.90E+1	3.24E-2
相対線量 D / Q (1時間値)	6.5E-19 Gy / Bq	
空気カーマから実効線量への換算係数 K	1 Sv / Gy	

3. 2 放射性物質の地表沈着による外部被ばく（グランドシヤイン）

設計基準事故時の敷地境界における放射性物質の地表沈着による外部被ばくの算定は、以下の計算式により算出する。

$$H_{g\gamma} = \int_0^T K_{g\gamma} \times (\chi/Q) \times Q(t) \times V_g \times f_1 dt$$

ここで、

$H_{g\gamma}$: ガンマ線の外部被ばくによる実効線量 (Sv)

$K_{g\gamma}$: 地表沈着換算係数 (Sv/Bq/ (s/m²))

地表沈着換算係数 $K_{g\gamma}$ は、EPA-402-R-93-081 に基づき設定する。

χ/Q : 相対濃度 (s/m³)

$Q(t)$: 時刻 t における核種の放出率 (Bq/s)

V_g : 地表への沈着速度 (m/s)

地表面への放射性エアロゾルの乾性沈着速度は、NUREG/CR-4551-Vol.2 において推奨されている 0.3cm/s とし、降雨による放射性エアロゾルの湿性沈着速度は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」に、降水時の沈着率が乾燥時の沈着率の2から3倍大きい値となると示されている

ることを考慮し，地表への沈着速度は，より厳しい結果となるように乾性沈着速度の4倍とし，1.2cm/sとする。

f_1 ：沈着した放射性物質のうち残存する割合（－）

沈着した放射性物質のうち残存する割合 f_1 は，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」に基づき，0.5とする。

T ：被ばく評価期間（s）

「第34条 緊急時対策所」の評価に使用した7日間を設定する。

（2）評価に用いる各種パラメータの設定

設計基準事故発生時の敷地境界での被ばく線量評価に用いる各種パラメータを第3.2-1表に示す。

第3. 2-1表 被ばく線量評価に必要なパラメータの設定（放射性物質の地表沈着による外部被ばく）

放出核種	放出放射能 (Bq)	地表沈着換算係数 (Sv/Bq/(s/m ²))
Pu-238	8.00E+1	8.4E-19
Pu-239	4.24	3.7E-19
Pu-240	7.62	8.0E-19
Pu-241	1.69E+3	1.9E-21
Am-241	1.90E+1	2.8E-17
相対線量 χ / Q (1時間値)	8.1E-5 s / m ³	
地表への沈着速度	1.2cm/s	
沈着した放射性物質のうち残存する割合	0.5	

3. 3 評価結果

評価結果を第3. 3-1表に示す。

評価結果より、設計基準事故による外部被ばくによる線量は、内部被ばくによる線量と比較し極めて小さい。

第3. 3-1表 設計基準事故が発生した場合における地表沈着した放射性物質のガンマ線による被ばく線量評価

評価項目	被ばく線量
放射性雲からのガンマ線による外部被ばく (クラウドシャイン)	1.1×10^{-15} (m S v)
放射性物質の地表沈着による外部被ばく (グラントシャイン)※	1.8×10^{-13} (m S v)
合計	1.8×10^{-13} (m S v)

※7日間の被ばく線量の評価

4. 線量評価におけるウランの寄与について

設計基準事故における評価では、ウラン核種については、被ばく評価への寄与が小さいとしている。

再処理施設から受け入れるMOXは、ウラン中のウラン-235含有率は1.6%以下である。また、MOX粉末の混合等に使用するウラン酸化物として、ウラン-235含有率が天然ウラン中の含有率以下であるウラン酸化物を使用する。

このため、MOX燃料加工施設で取り扱うウランにおけるウラン-235含有率は、最大でも1.6%であり、ウラン-235以外については、天然存在比のほぼ全量を占めるウラン-238が残りの全量を占めると考えられる。

これらウラン核種と線量評価で想定しているプルトニウム核種の半減期から算出される比放射能及び実効線量係数は以下のとおりである。MOX燃料加工施設で取り扱うウラン核種はプルトニウム核種よりも半減期が長いことから比放射能が極めて小さく、被ばく評価への寄与も小さい。また、被ばく評価に使用する実効線量係数についても、プルトニウム核種と同等の値である。

このため、MOX燃料加工施設における設計基準事故の線量評価としては、ウラン核種の評価への寄与は極めて小さい。

第4-1表 核種ごとの比放射能及び実効線量係数

核種	半減期 (年)	比放射能 (Bq/g)	実効線量係数 (Sv/Bq)
Pu-238	87.7	6.34×10^{11}	1.6×10^{-5}
Pu-239	2.41×10^4	2.30×10^9	1.6×10^{-5}
Pu-240	6.56×10^3	8.40×10^9	1.6×10^{-5}
Pu-241	14.4	3.83×10^{12}	1.7×10^{-7}
Am-241	4.32×10^2	1.27×10^{11}	1.6×10^{-5}
U-235	7.04×10^8	8.00×10^4	8.5×10^{-6}
U-238	4.47×10^9	1.24×10^4	8.0×10^{-6}

なお、ウランの放出によるウラン同位体組成を「原子力ハンドブック」に記載の劣化ウランの同位体組成（第4-2表）として設定し、回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける火災における、ウランによる実効線量の評価結果は、以下のとおりであり、プルトニウムによる評価結果と比べて極めて小さい。

第4-2表 ウランによる被ばく評価に使用したウラン同位体組成

核種	評価に使用した組成 (%)	原子力ハンドブックに 記載の組成 (%)
U-234	0.001	~0.001
U-235	0.4	0.2-0.4
U-238	99.599	99.6-99.8

第4-3表 ウランによる被ばく評価の結果

項目	結果
被ばく評価結果	7.6×10^{-18} mSv

5. 参考文献


- (1) J. MISHIMA, L. C. SCHEWENDIMAN, C. A. RADASCH. PLUTONIUM RELEASE STUDIES III. RELEASE FROM HEATED PLUTONIUM BEARING POWDERS, BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE PACIFIC NORTHWEST LABORATORY, 1968, BNWL-786.
- (2) 放射性エアロゾル用高性能エアフィルタ. 日本規格協会, 1995, JIS Z 4812-1995.
- (3) 尾崎 誠, 金川 昭. 高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験, (I) DOP エアロゾルの捕集性能. 日本原子力学会誌. Vol. 27, No. 7, 1985, p. 626-636.
- (4) 山田裕司ほか. HEPA フィルタの捕集効率と除染係数. 保健物理, 21, 1986,
- (5) Seefeldt, W. H. et al. Characterization of Particulate Plutonium Released in Fuel Cycle Operations. Argonne National Laboratory, 1976, ANL-75-78.
- (6) 尾崎誠, 残間徳吾, 金川昭. “高性能エアフィルタの苛酷時健全性試験, (III) 高温負荷”, 日本原子力学会誌. 1986.
- (7) 長谷川 浩治, 小島 正臣, 松橋 哲. 煙およびガスの流動拡散性情に関する研究. 消防科学研究所報 11号, 1974, p. 29-38.
- (8) 原子力安全委員会. 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針. 1990.
- (9) ICRP. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. ICRP Publication 72. 1996.

火災源を有するグローブボックスにおける核燃料物質の取扱いイメージ

設計基準事故として選定した，露出したMOX粉末を取り扱い，潤滑油を有する機器を設置する8基のグローブボックスにおける，核燃料物質の取扱い及び火災源それぞれのイメージを示す。

1. 予備混合装置グローブボックス


予備混合装置は，秤量・分取された原料MOX粉末，原料ウラン粉末及び回収粉末を受け入れ，添加剤と合わせて一次混合前の混合を行う。

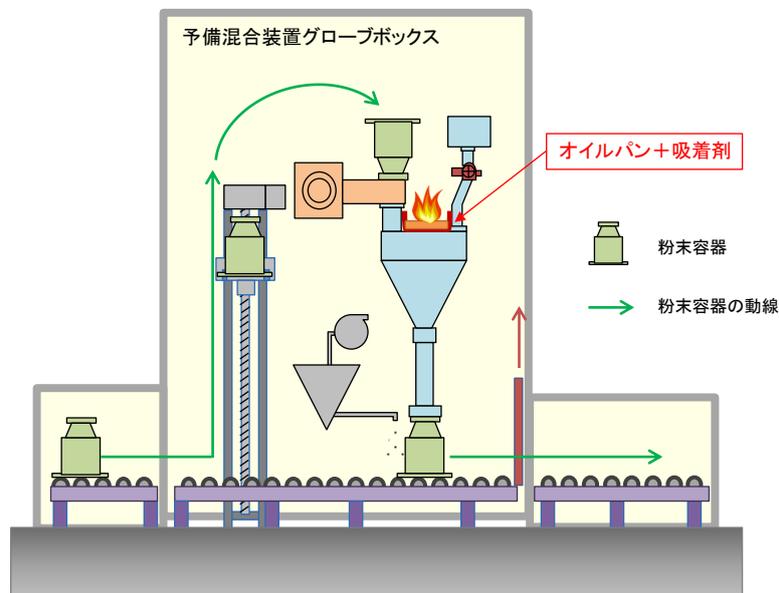

第1図 予備混合装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

2. 均一化混合装置グローブボックス


均一化混合装置は、一次混合粉末秤量・分取装置及びウラン粉末秤量・分取装置で秤量・分取した一次混合後の粉末，原料ウラン粉末，回収粉末及び添加剤を均一に混合する。

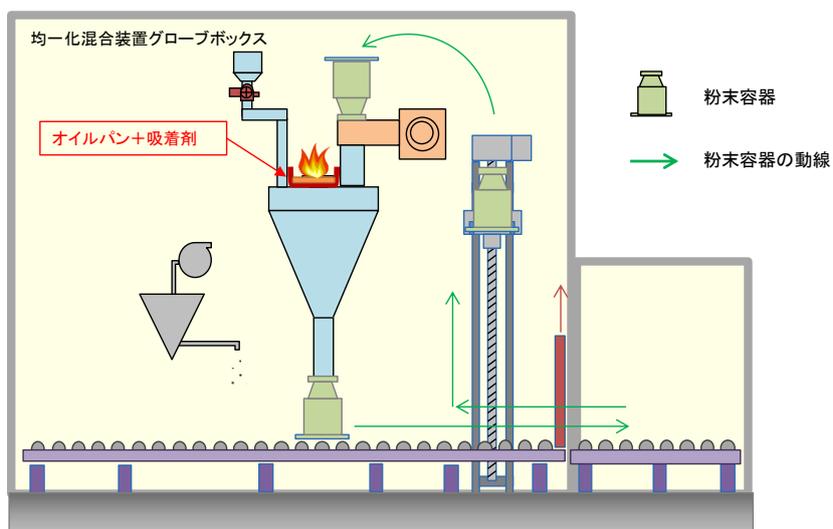

第2図 均一化混合装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

3. 造粒装置グローブボックス


造粒装置は、均一化混合後の粉末を粗成形後に解砕し、圧縮成形に適した粉末に調整する。

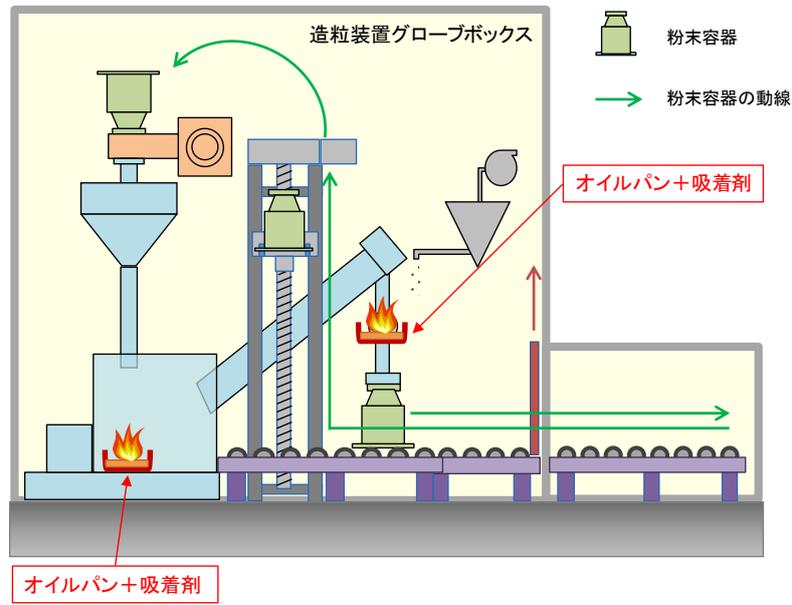

第3図 造粒装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

4. 回収粉末処理・混合装置グローブボックス


回収粉末処理・混合装置は、CS粉末及び添加剤を均一に混合する。
また、回収粉末処理・混合装置は、回収粉末の強制篩分を行う。

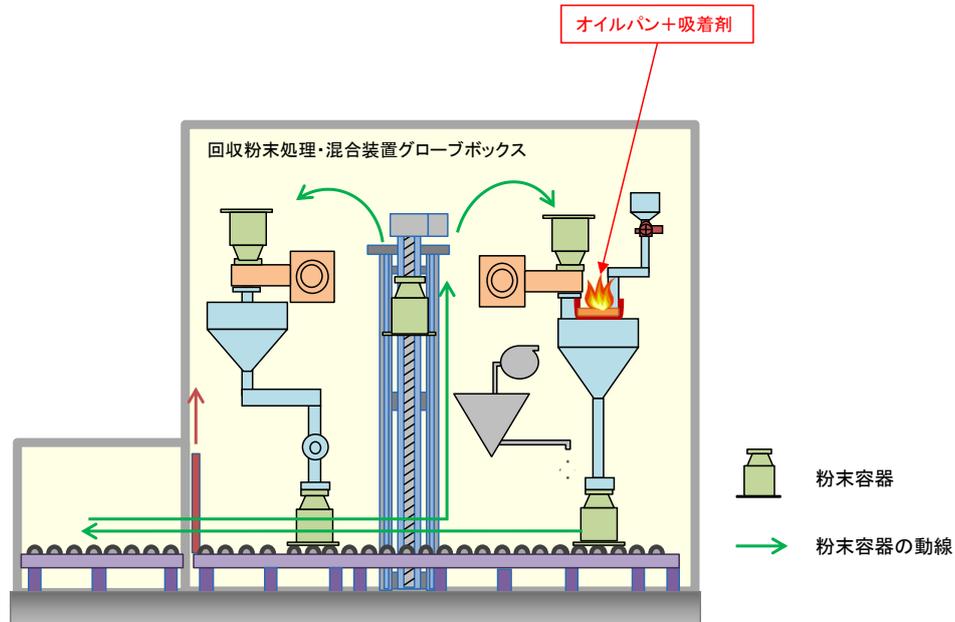

第4図 回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

5. 添加剤混合装置グローブボックス（2基）


添加剤混合装置は、均一化混合後の粉末又は造粒後の粉末と添加剤を混合する。

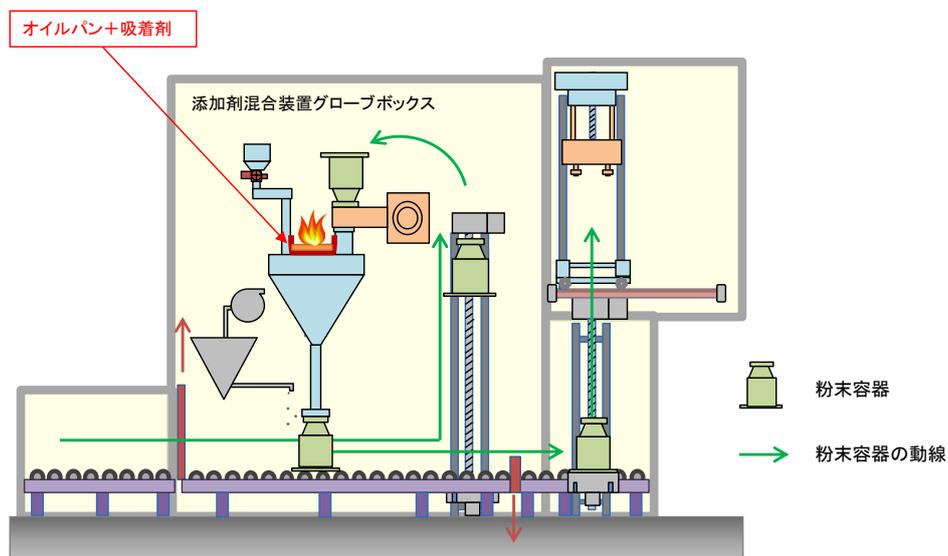

第5図 添加剤混合装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

6. プレス装置グローブボックス（2基）

プレス装置は、添加剤混合後の粉末を受け入れ、ペレットに圧縮成形する。

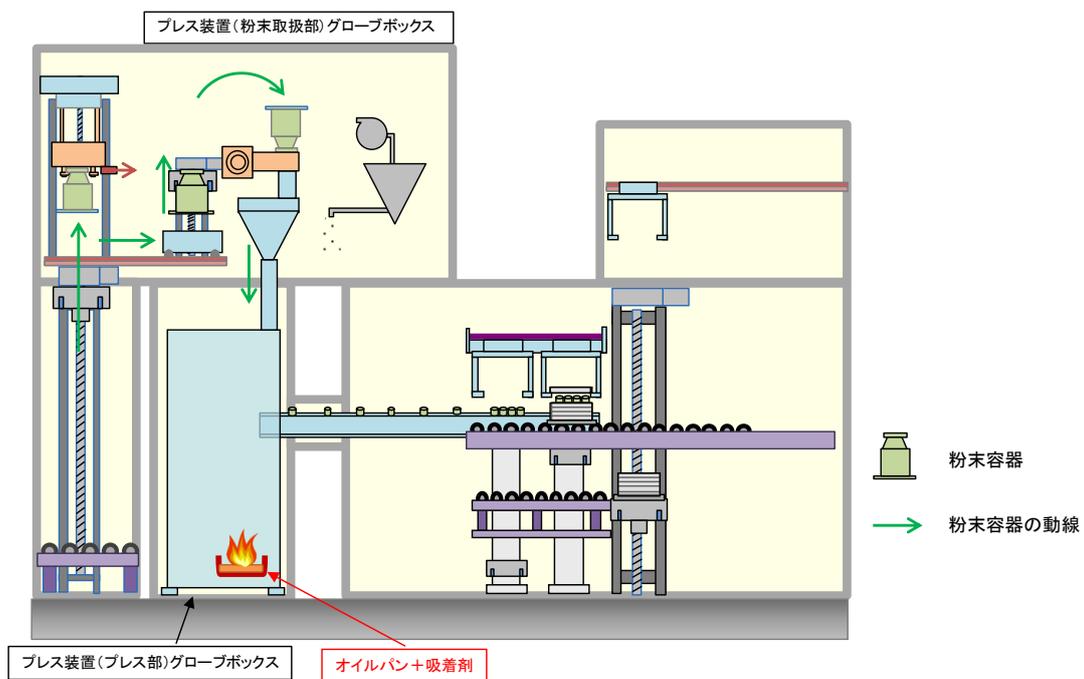

第6図 プレス装置グローブボックスにおける核燃料物質の取扱い及び火災源の位置のイメージ図

補足説明資料 1 - 4 (15 条)

最大想定事故と設計基準事故の評価の比較（火災）

	最大想定事故	設計基準事故（火災）
事故概要	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 空気雰囲気下で露出したMOX粉末を取扱い，着火源となり得る電気炉等が設置され，かつ除染用の紙，アルコールを使用する可能性がある分析装置を収納するグローブボックス内の火災を想定する。 ✓ 火災発生によりMOX粉末の一部が気相中に移行し，火災によりグローブボックスが破損した箇所から，部屋内に全量が飛散し，グローブボックス排気設備を経由して，高性能エアフィルタ 2段（後段 2段）を介して外部へ放出される。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 露出したMOX粉末を取り扱い，グローブボックス内で潤滑油を有する 8 基のグローブボックスのうち，粉末容器で取り扱うプルトニウム量が最も多い回収粉末処理・混合装置を収納するグローブボックス内の火災を想定する。 ✓ グローブボックスへの消火ガス供給により，気相に移行した全量がグローブボックス排気設備を経由して，高性能エアフィルタ 4段を介して外部へ放出される。
評価条件	<p>火災影響を受ける Pu 量：0.33kg・Pu（プルトニウム富化度 33%）</p> <p>気相中への移行率：10^{-2}</p> <p>除去効率：10^{-5}（HEPA フィルタ 2段）</p>	<p>火災影響を受ける Pu 量：33.2kg・Pu（プルトニウム富化度 33%）</p> <p>気相中への移行率：10^{-3} （火災による移行率（1%/h）×消火までの時間（6 min）=10^{-3}）</p> <p>除去効率：合計 10^{-10} 10^{-9}（HEPA フィルタ 4段） 10^{-1}（排気経路への沈着）</p>
評価結果	<p>Pu 放出量（g・Pu）：3.0×10^{-5}</p> <p>敷地境界の実効線量：記載なし （ただし、最大想定事故（爆発）との比例計算より約 4.5×10^{-4}mSv と評価）</p>	<p>Pu 放出量（g・Pu）：3.3×10^{-9}</p> <p>敷地境界の実効線量：約 5.6×10^{-8}mSv</p>

補 1-4-1

最大想定事故と設計基準事故の評価の比較（臨界）

	最大想定事故	設計基準事故
事故概要	<p>MOX燃料加工施設の主要な工程は乾式であり、十分な臨界防止対策が講じられていることから、臨界事故の発生が想定されない施設である。しかしながら、一般公衆に放射線障害を与えない施設であることを確認するために、事故の発生シナリオなしに臨界事故を仮想した。</p> <p>事故の発生箇所は、MOX粉末を取り扱う設備・機器のうち最大容積となる成形施設の粉末調整工程の二次混合設備の均一化混合装置とし、臨界の規模は総核分裂数を5×10^{18}個*と想定した。</p> <p>※「仮想的な臨界事故評価方法について」に記載の最大値</p>	<p>【内の事象】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器の単一故障で臨界は発生しない。 ・ ・ ・複数機器の故障によるグローブボックス内への核燃料物質の1回の誤搬入を想定しても、臨界は発生しない。 <p>【外的事象】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動による地震力により、耐震重要度分類B、Cクラスの機器及び配管の破損を想定しても臨界は発生しない。
評価条件	<p>プルトニウム量 58kg・Pu*</p> <p>ARF : 7×10^{-4}</p> <p>LPF : 1×10^{-5}</p> <p>よう素・希ガス</p> <p>ARF : 1</p> <p>LPF : 1</p> <p>※MOX粉末量 360kg・MOX, プルトニウム富化度 18%</p>	
評価結果	<p>大気中への放出量</p> <p>Pu(Am) : 2.16×10^8Bq</p> <p>よう素 : 1.15×10^{14}Bq</p> <p>希ガス : 2.11×10^{15}Bq</p> <p>全身に対する線量 : 約 3.3mSv</p>	

補足説明資料 1 - 5 (15 条)

使用済燃料の15年冷却による事故時評価用最大線源の影響について

1. はじめに

再処理施設において使用済燃料をせん断するまでの冷却期間を4年から15年に変更したことによる、MOX燃料加工施設の評価条件の影響について説明する。また、再処理後の経過時間が長くなるとプルトニウム-241が半減期14.3年でベータ崩壊しMOX粉末中のアメリカシウム-241の含有量が増加することから、これによる評価条件への影響を合わせて説明する。

本資料では加工事業許可申請書に記載している以下項目の被ばく評価を対象に影響を確認する。

- ・ 遮蔽設計
- ・ 一般公衆被ばく(平常時)
- ・ 一般公衆被ばく(事故時)

2. 遮蔽設計

2.1 冷却期間15年による影響


遮蔽設計については、加工事業許可申請書「添付書類五 ロ. 放射線安全設計 (ロ) 放射線遮蔽」に以下のとおり記載している。

プルトニウム及びウランの仕様は、子孫核種の寄与も考慮して、ガンマ線又は中性子線について、遮蔽設計用の燃料仕様の範囲のうちそれぞれ最大の線量率又は最大の中性子発生数となる以下の燃料仕様から設定する。

元素	ガンマ線		中性子線
	プルトニウム	ウラン	プルトニウム
燃料型式	PWR	PWR	BWR
照射前燃料濃縮度	3.5%	3.5%	3.5%
比出力	60MW/t・U _{pr}	10MW/t・U _{pr}	10MW/t・U _{pr}
使用済燃料集合体平均 燃焼度	45GWd/t・U _{pr}	45GWd/t・U _{pr}	45GWd/t・U _{pr}
原子炉停止時から再処 理までの期間	4年	10年	4年
再処理施設における精 製後の期間	18年	10年	30年

上記の燃料仕様に基づき ORIGEN-2 コードを用いて崩壊計算を行った結果、プルトニウムについては、第 2.1.1 図に示すとおり再処理後の経過期間が 18 年のときガンマ線による線量率が最大となり、同様に再処理後の経過時間が 30 年のときプルトニウムの中性子発生数が最大となる。また、ウランについては、再処理後の経過期間が 10 年のときガンマ線による線量率が最大となり、これらを考慮して遮蔽設計を行っている。

以上のとおり、より厳しい結果となるように冷却期間を設定し評価していることから、使用済燃料の冷却期間を 15 年としたことによる遮蔽設計の評価条件に影響はない。

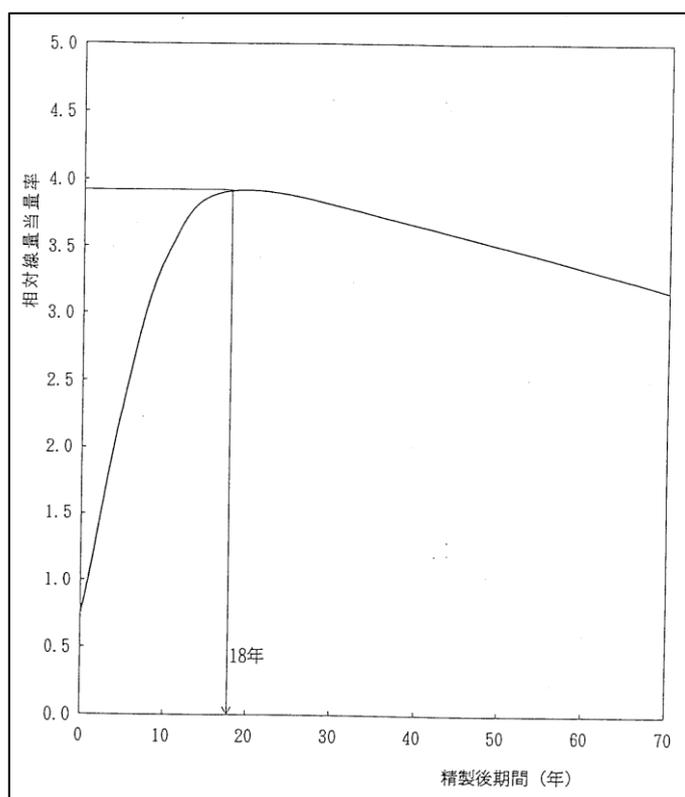

第 2.1.1 図 再処理後の経過年数に対するプルトニウムの γ 線線量率の推移

2.2 アメリカシウム-241 増加の影響

ガンマ線の線量率及び中性子発生数の算出に当たっては、アメリカシウム-241 及びその他の子孫核種を含めて崩壊計算を行っていることから、アメリカシウム-241 の増加による遮蔽設計の評価条件に影響はない。

3. 一般公衆被ばく(平常時)

3.1 冷却期間 15 年による影響

平常時の一般公衆への被ばく評価については、加工事業許可申請書「添付書類六 二. 放射性廃棄物の廃棄に関する管理 (イ) 放射性気体廃棄物の放出管理 (3) 排気中の放射性物質による一般公衆の被ばく ①放射性気体廃棄物の推定年間放出量」に以下のとおり記載している。

アメリカシウム-241 は、再処理後の蓄積を考慮し、プルトニウム質量に対する比で 4.5%と設定する。

核種	質量割合 (%)
P u - 238	2.9
P u - 239	55.3
P u - 240	26.3
P u - 241	12.5
P u - 242	3.0
A m - 241	4.5
合計	104.5

ここで、「再処理事業所 再処理事業指定申請書」における気体廃棄物の推定放出量評価の条件は以下のとおりである。

4.2.2 気体廃棄物の推定放出量

(1) 放射性物質量の推定条件

使用済燃料中の放射性物質については、下記の条件を基に ORIGEN-2 コードを使用し推定する。

a. 年間再処理量

800 t・U_{pr} (ここでいう t・U_{pr} は、照射前金属ウラン質量換算であり、以下「t・U_{pr}」という)

b. 1日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度

45,000MW d / t・U_{pr}

c. 使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間 (以下「冷却期間」という。)

4年

d. 照射前燃料濃縮度

$$38\text{MW}/t \cdot U_{\text{pr}}$$

e. 原子炉の形式

発電用の軽水減速，軽水冷却，加圧水原子炉（以下「PWR」という。）

安全評価における放射性物質の移行と放出量の評価においては，事業に係る溶液あるいは廃液の放射放射能度を以下の標準燃料仕様（1年平均燃料のうち放射性インベントリが大きいPWR燃料）を基に算出した平常運転時の最大濃度を用いる。

燃焼度 $45,000\text{MWd}/t \cdot U_{\text{pr}}$

初期濃縮度 4.5wt%

比出力 $38\text{MW}/t \cdot U_{\text{pr}}$

冷却期間 4年

上記より，ORIGEN-2 コードを用いて，事業指定申請書の条件に基づき第 3.1.1 表のとおり解析を行う。

第 3.1.1 表 崩壊計算の解析条件


燃料タイプ	PWR
燃焼度	$45,000\text{MWd}/t \cdot U_{\text{pr}}$
比出力	$38\text{MW}/t \cdot U_{\text{pr}}$
初期ウラン濃縮度	4.5wt%
照射後の冷却期間	15年
再処理後の貯蔵期間	最大 200年
ライブラリ	PWRU50

計算結果のプルトニウム同位体組成およびアメリシウム-241 に対し，第 3.1.2 表の ICRP Pub. 72 の換算係数及び比放射能を乗じて相対的な被ばく影響を評価する。

第 3. 1. 2 表 ICRP Pub. 72 の換算係数 (Type-S) 及び比放射能

核種	H (Sv/Bq)	比放射能 (Bq/g・HM)
Pu-238	1.60E-05	6.38E+11
Pu-239	1.60E-05	2.32E+09
Pu-240	1.60E-05	8.52E+09
Pu-241	1.70E-07	3.90E+12
Am-241	1.60E-05	1.29E+11
Np-237	1.20E-05	2.61E+07

相対的な被ばく影響の結果を第 3. 1. 1 図に示す。図中赤の破線は一般公衆被ばく(平常時)評価の組成に基づく相対的被ばく影響を示すなお、第 3. 1. 1 図中の total にはアメリシウム-241 のアルファ崩壊により生成するネプツニウム-237 の影響を含めている。

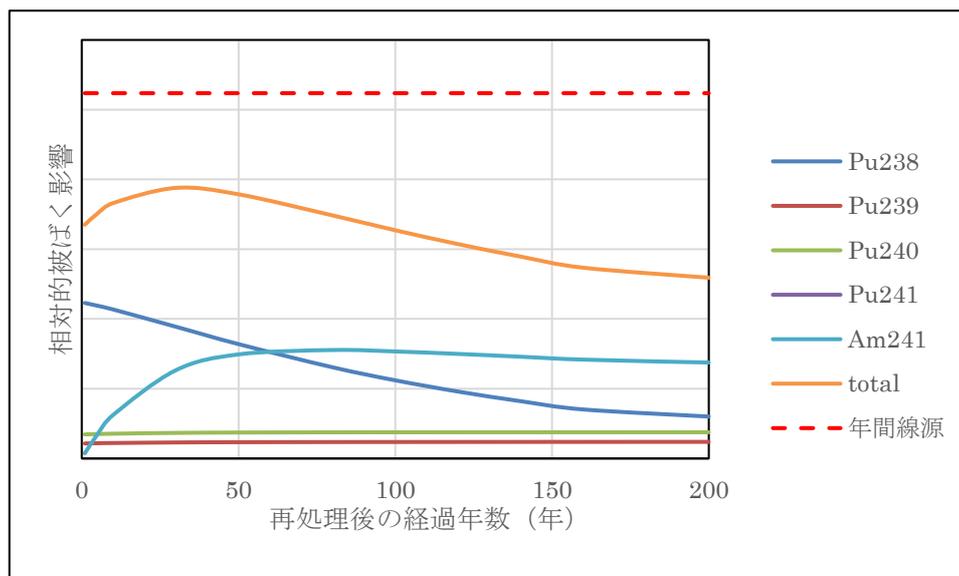

第 3. 1. 1 図 相対的被ばく影響


評価の結果、再処理施設において使用済燃料を 15 年冷却した後再処理し、MOX 粉末を長期貯蔵した場合の相対的被ばく影響のピークは約 30 年にあり、これは一般公衆被ばく(平常時)評価の組成に基づく相対的被ばく影響に包絡される。

よって、安全評価上の燃料仕様設定条件の冷却期間を 4 年から 15 年に変更した場合においても、一般公衆被ばく(平常時)評価の組成に影響はない。

3.2 アメリシウム-241 増加の影響

加工事業許可申請書において、周辺監視区域境界における空気中の放射性物質(アルファ核

種)の濃度は 1.4×10^{-13} Bq/cm³ であり、「濃度限度の1万分の1以下であり、一般公衆の線量は具体的な線量を評価するまでもなく極めて小さい」としている。一方、MOX粉末中のアメリカシウム-241含有率が最大となるのは第3.2.1図に示す通り再処理後の経過時間が73年のときの11.2%であり、この場合の評価結果は 1.8×10^{-13} Bq/cm³ となることから、アメリカシウム-241の増加による影響はない。

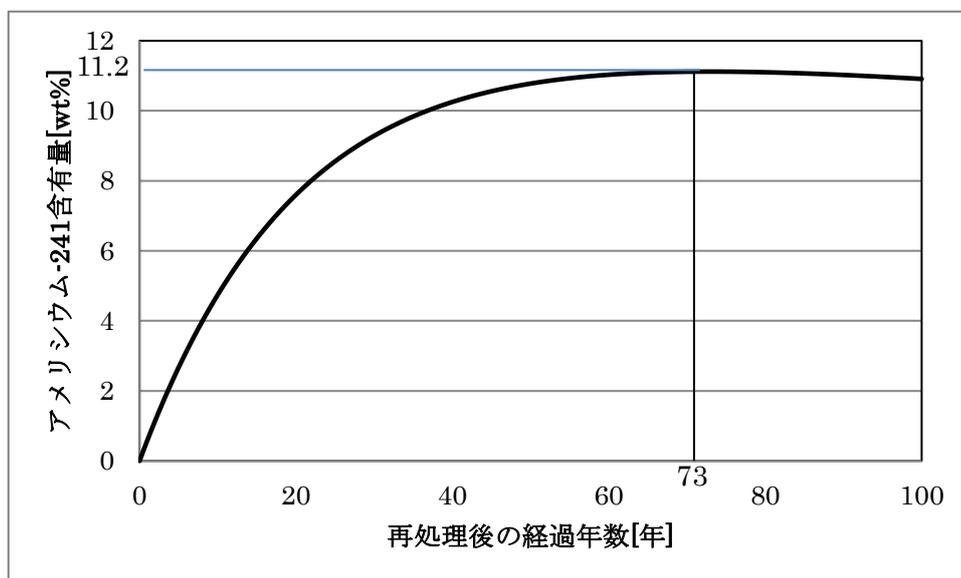

第3.2.1図 再処理後の経過年数に対するアメリカシウム-241含有量の推移

4. 一般公衆被ばく(事故時)

4.1 冷却期間15年による影響

事故時の一般公衆への被ばく評価については、加工事業許可申請書「添付書類七 イ. 設計基準事故 (ハ)実効線量評価 (1)解析条件」に以下のとおり記載している。

アメリカシウム-241は、再処理後の蓄積を考慮し、プルトニウム質量に対する比で4.5%と設定する。

核種	質量割合 (%)
Pu-238	3.8
Pu-239	55.6
Pu-240	27.3
Pu-241	13.3
Am-241	4.5
合計	104.5


ここで、「再処理事業所 再処理事業指定申請書」における安全評価燃料仕様設定条件は以下のとおりである。

安全評価における放射性物質の移行と放出量の評価においては、事業に係る溶液あるいは廃液の放射能度を以下の標準燃料仕様（1年平均燃料のうち放射性インベントリが大きいPWR燃料）を基に算出した平常運転時の最大濃度を用いる。

燃焼度	45,000MWd/t・U _{pr}
初期濃縮度	4.5wt%
比出力	38MW/t・U _{pr}
冷却期間	4年

この条件うち冷却期間を4年から15年に変更し、「3.1 冷却期間15年による影響」と同様の方法で評価を行う。

相対的な被ばく影響の結果を第4.1.1図に示す。図中赤の破線は一般公衆被ばく(事故時)評価の組成に基づく相対的被ばく影響を示すなお、第4.1.1図中のtotalにはアメリシウム-241のアルファ崩壊により生成するネプツニウム-237の影響を含めている。

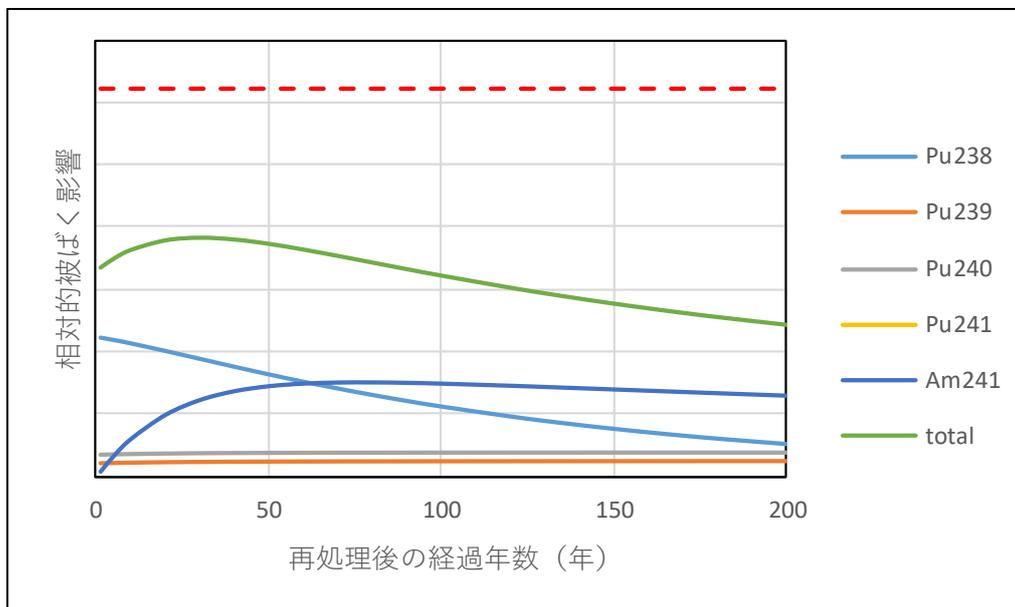

第4.1.1図 相対的被ばく影響

評価の結果、再処理施設において使用済燃料を15年冷却した後再処理し、MOX粉末を長期貯蔵した場合の相対的被ばく影響のピークは約30年にあり、これは一般公衆被ばく(事故時)評価の組成に基づく相対的被ばく影響に包絡される。

よって、安全評価上の燃料仕様設定条件の冷却期間を4年から15年に変更した場合におい


ても、一般公衆被ばく(事故時)評価の組成に影響はない。

4.2 アメリシウム-241 増加の影響

一般公衆被ばく(事故時)の被ばく評価においては、1日当たり再処理する使用済燃料の燃焼度、初期濃縮度等の範囲を考慮し被ばく評価結果が保守側となるようにプルトニウムの同位体組成を設定している。

アメリシウム-241の質量割合4.5%については、平常時の被ばく評価と同様、再処理施設におけるMOX粉末の貯蔵からMOX燃料加工施設で燃料に加工するまでの期間を5年と仮定し、これに裕度を考慮して設定している。

一般公衆への被ばく影響が最も大きい設計基準事故は回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける火災であり、被ばく線量は約 5.6×10^{-8} mSvとしている。一方、MOX粉末中のアメリシウム-241含有率が最大となるのは第4.2.1図に示すとおり再処理後の経過時間が73年のときの11.9%であり、この場合の評価結果は約 6.8×10^{-8} mSvであり、アメリシウム-241の増加による影響をほぼ受けない。

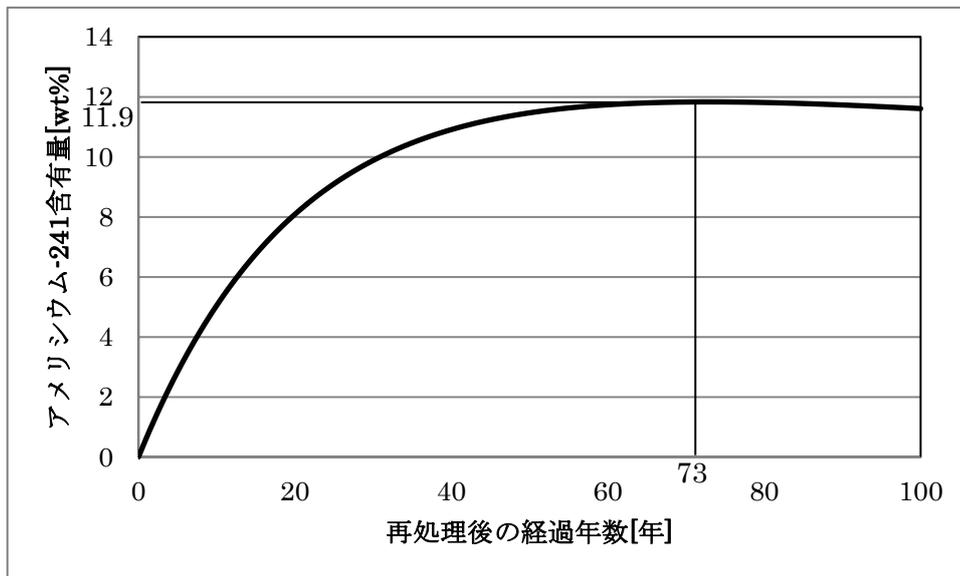

第4.2.1図 再処理後の経過年数に対するアメリシウム-241含有量の推移

5. 参考文献

- (1) 再処理事業所 再処理事業指定申請書. 日本原燃株式会社
- (2) ICRP PUBLICATION72, “Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients” .
- (3) ICRP PUBLICATION107, “Nuclear Decay Data for Dosimetric Calculations” .

補足説明資料 1 - 6 (第 15 条)

設計基準事故時の対応について

1. 中央監視室について

中央監視室は、MOX燃料加工施設の状態監視を実施するため、平常運転時における運転操作のほか、設計基準事故時において必要な操作及び確認が行える設計とする。

第1表 中央監視室で実施できる内容（代表例）（平常運転時）

作業内容
製造工程の運転状態の監視
製造工程の停止操作
送排風機の運転状態の確認 (停止操作を含む。)
グローブボックス内の温度の監視（異常警報も含む。)
グローブボックス内の負圧の監視（異常警報も含む。)
グローブボックス内の火災への対処に関する監視 (グローブボックス消火装置からの消火ガスの放出の確認、延焼防止ダンパの駆動の確認、避圧エリア形成用自動閉止ダンパの閉止の確認)
通信連絡設備による連絡
排気モニタ等の監視

2. 制御室について

制御室は、MOX燃料製造の加工工程の各工程における機器の運転・制御及び監視を行える設計とする。

第2表 制御室で実施できる内容（代表例）（平常運転時）

作業内容
当該工程の運転状態の監視
当該工程のグローブボックス内の温度の監視（異常警報も含む。)
当該工程グローブボックス内の負圧の監視（異常警報も含む。)
当該工程の停止操作

3. 設計基準事故時の対応

MOX燃料加工施設で想定する設計基準事故が発生したときの対応を示す。

設計基準事故の評価は、露出したMOX粉末を取り扱い、グローブボックス内で潤滑油を有する機器を収納する予備混合装置グローブボックス内火災で、対策及び放出量を評価する。

また、設計基準事故時において、グローブボックス排風機の単一故障を想定していることから、その状態を想定する。

上記の環境条件を考慮した上で、各設計基準事故の発生時の対応について示す。

3. 1 事故シナリオの概要

予備混合装置グローブボックス内で、火災が発生する。

グローブボックス内の熱感知器の組合せとしては、温度異常（60℃以上）を感知する白金測温抵抗体及び温度上昇異常（15℃/min 以上）を感知する熱電対式の差動分布型熱感知器の2種類を組み合わせるとともに、安全上重要な施設のグローブボックスのうち、潤滑油を内包する機器はその近傍に白金測温抵抗体を設置する。これらにより、異常を検知する。

上記の異常は、中央監視室に設置するグローブボックス温度監視装置に異常を発報するとともに、グローブボックス消火装置の起動信号を送信する。

グローブボックス消火装置により、発生した火災を消火するための消火ガスが放出される。

消火ガスの放出が完了しグローブボックス排気ダクトに設置する延焼防止ダンパが閉止するまでの間に、気相中に移行した放射性物質がグローブボックス排気設備に移行し、大気中に放出される。

消火ガスの放出が完了し、火災が消火されることにより、室内の圧力上昇の要因がないと当直長が判断した場合は、中央監視室にて運転員の操作によりグローブボックス排風機を停止する。

3. 2 運転員の作業の必要性

事故シナリオの概要より、運転員に必要となる作業は以下のとおり。

(1) グローブボックス内の火災の発生の確認

火災が発生したことを運転員が認識するために必要である。

この作業は、中央監視室のグローブボックス温度監視装置の盤を確認することで可能である。

また、安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感知を行う設備は、非常用所内電源設備から給電する設計とすることにより、外部電源喪失時においても機能を維持できる。

(2) グローブボックス消火装置の起動、完了

グローブボックス内の火災の発生をグローブボックス温度監視装置が感知すると、グローブボックス消火装置が自動起動し、消火ガスを放出する。グローブボックス消火装置の消火ガスの放出開始、放出完了は、中央監視室の盤を確認することで、消火ガスの放出状況を確認することができる。

グローブボックス消火装置は非常用所内電源設備と接続することから、外部電源喪失時においても機能を維持できる。

(3) グローブボックス排風機の停止操作

グローブボックス消火装置からの消火ガスの放出完了後，運転員によるグローブボックス排風機の停止操作を，中央監視室にて実施する。

(4) その他，環境への影響の監視

事故時の状態監視として，排気モニタ等の監視を中央監視室にて実施する。

4. 計基準事故時の対応まとめ

上記の対応のまとめを第3表に示す。

第3表に示すように，設計基準事故における対応は中央監視室において可能である。

なお，外部電源が喪失していなければ，制御室において機器の運転状況やグローブボックス内の温度状況といった情報の把握も可能である。

第3表 設計基準事故への対応まとめ

作業内容	室
安全上重要な施設のグローブボックスの温度の異常の警報の確認	中央監視室
グローブボックス排風機の停止の操作	中央監視室
グローブボックス消火装置からの消火ガスの放出の確認	中央監視室
排気モニタ等の監視	中央監視室

補足説明資料 1 - 7 (第 15 条)

排気筒の位置変更について


1. 排気筒の位置変更

安全機能を有する施設である排気筒は、燃料加工建屋北西側外壁面に設置する設計としていたが、建屋の施工性を考慮し、約 70m 東へ移動させ、北東側外壁面に設置する変更を行う。排気筒から周辺監視区域までの距離を第 1 表に、排気筒の配置については第 1 図に示す。

第 1 表 排気筒から周辺監視区域までの距離

風向 (方位)	距離 (m)	風向 (方位)	距離 (m)
N (S)	620	S (N)	1360
NNE (SSW)	530	SSW (NNE)	980
NE (SW)	550	SW (NE)	900
ENE (WSW)	790	WSW (ENE)	880
E (W)	880	W (E)	1120
ESE (WNW)	900	WNW (ESE)	1250
SE (NW)	1030	NW (SE)	850
SSE (NNW)	1230	NNW (SSE)	660

第 1 図 排気筒の配置

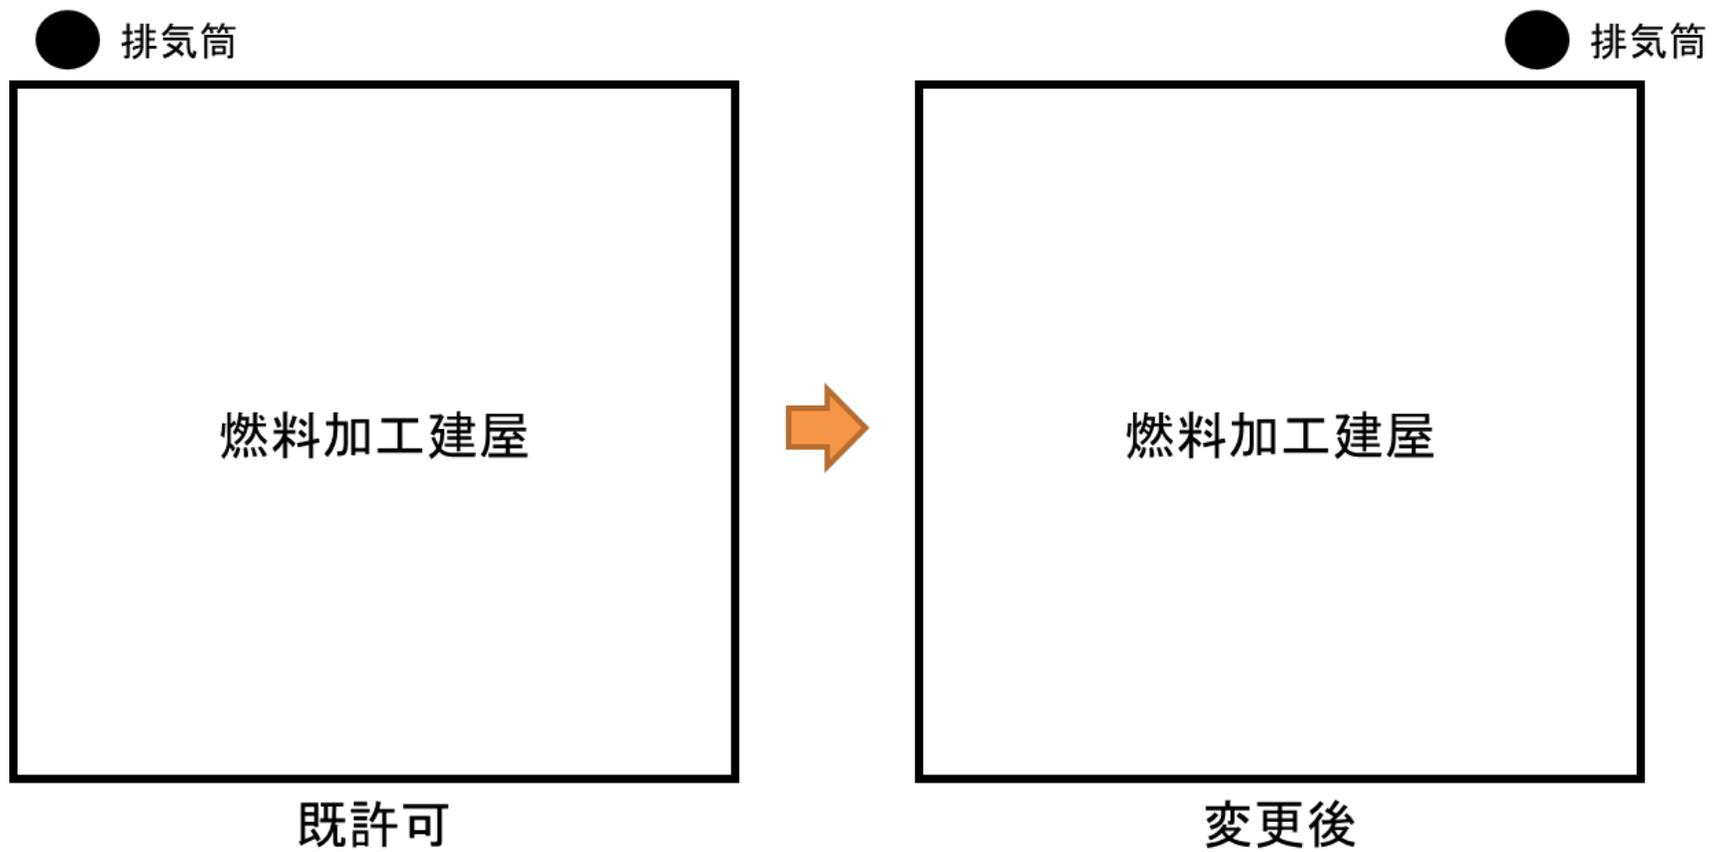

補足説明資料 1 - 8 (第 15 条)

安全解析に使用する気象条件の変更について

1. 安全解析に使用する気象条件の変更の経緯

平成 22 年 5 月 13 日付け平成 17・04・20 原第 18 号をもって加工の事業の許可を受けた核燃料加工事業許可申請書（MOX 燃料加工施設）において、安全解析に使用する気象条件は、平成 14 年 1 月から平成 14 年 12 月までの 1 年間の気象条件を用いていたが、新規制基準への適合性審査において、新たに実施する設計基準事故時等に放出される放射性物質の敷地境界外の一般公衆に及ぼす影響評価に用いる気象条件については、至近の観測結果に基づくものを用いることとし、平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月の 1 年間の気象条件とすることとした。

上記に伴い、平常時の線量評価に用いる気象条件についても、設計基準事故時等に放出される放射性物質の敷地境界外の一般公衆に及ぼす影響評価に用いる気象条件にあわせることとした。

2. 気象条件変更の詳細

2. 1 変更前後の気象観測結果の比較

平成 22 年 5 月 13 日付け平成 17・04・20 原第 18 号をもって加工の事業の許可を受けた核燃料加工事業許可申請書（MOX 燃料加工施設）における気象観測結果と至近の観測結果（平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月）は、第 1 表のとおりである。

第1表 気象観測項目ごとの変更前後表

気象観測項目		変更前	変更後	
		地上高 10m (標高 69m)	地上高 10m (標高 69m)	
風向	風向出現頻度	西寄り及び東寄りの風が多い	西寄り及び東寄りの風が多い	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 4月～10月にかけて東及び東南東の風が多い ・ その他の月は西寄りの風が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5月～10月にかけて東寄りの風が多い ・ その他の月は西寄りの風が多い 	
風速	年平均風速[m/s]		4.2	4.3
	静穏 (0.5m/s未 満)	年間出現頻度[%]	1.1	1.1
		継続時間	ほとんどが1時間以内	ほとんどが1時間以内
大気安定度	A + B + C型, D型		西寄り及び東寄りの風が ほぼ同程度出現	西寄り及び東寄りの風が ほぼ同程度出現
	E + F + G型		南～北北西の風がやや多く出現	西南西～北西の風がやや多く出現

2. 2 安全解析に使用する気象条件の代表性について

安全解析に使用する気象条件の変更にあたり、敷地において観測した平成25年4月から平成26年3月までの1年間の気象が長期間の気象と比較して特に異常な年であったかどうかの検定を行い、気象条件の代表性を確認する。

(1) 検定に用いた観測結果

平成25年4月から平成26年3月までの1年間における観測項目について、敷地において観測した至近10年間（平成15年4月～平成25年3月）の気象資料を用いて検定する。

なお、既許可時（敷地において観測した平成14年1月から平成14年12月までの1年間の気象条件）は、八戸特別地域気象観測所（旧八戸測候所）及びむつ特別地域気象観測所（旧むつ測候所）における10年間（平成5年4月～平成15年3月）の資料により検定している。

(2) 検定した観測項目

地上高10mにおける以下の観測項目に対して、検定する。

- a. 風向出現頻度
- b. 風速階級別出現頻度

(3) 統計期間

統計年及び検定年は、以下のとおりである。

統計年：平成15年4月～平成25年3月

検定年：平成25年4月～平成26年3月

(4) 検定方法

不良標本の棄却検定に関するF分布検定の手順に従った。

(5) 検定結果

検定の結果を第2表から第3表に示す。結果より、風向出現頻度及び風速階級別出現頻度について、有意水準5%で棄却された項目はなかった。

以上より、平成25年4月から平成26年3月までの1年間で、風向出現頻度及び風速階級別出現頻度に関し、長期間の気象の状況と比較して特に異常な年ではなく、気象条件の代表性に問題はない。

第2表 棄却検定表（風向）

観測場所：敷地内露場（地上高10m，標高69m）（%）

統計年 風向	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	平均値	検定年 2013	棄却限界		判定 ○採択 ×棄却
											上限		下限		
N	1.22	1.40	1.06	1.69	1.53	1.34	1.72	1.79	1.15	1.19	1.41	1.27	2.03	0.79	○
NNE	0.83	0.83	0.61	1.01	0.94	0.93	1.16	0.75	0.71	1.08	0.89	1.08	1.29	0.48	○
NE	1.16	1.16	0.89	0.87	0.84	0.79	1.05	1.10	0.81	0.76	0.94	1.01	1.31	0.57	○
ENE	6.83	7.36	6.94	7.28	6.51	7.25	5.77	4.93	5.85	6.53	6.53	4.95	8.40	4.65	○
E	14.58	7.26	10.09	11.73	8.71	10.89	10.48	9.91	10.78	11.86	10.63	12.15	15.26	6.00	○
ESE	12.47	11.36	13.23	12.65	13.73	13.44	13.44	10.74	12.30	14.37	12.77	12.12	15.40	10.15	○
SE	2.26	2.37	3.19	2.91	2.61	2.87	2.22	2.65	1.81	2.04	2.49	1.89	3.51	1.48	○
SSE	1.54	1.19	1.16	0.94	1.15	1.32	1.00	1.14	1.01	1.19	1.16	1.15	1.57	0.75	○
S	3.51	3.87	3.27	3.06	2.97	4.37	3.17	3.68	3.05	3.57	3.45	3.01	4.49	2.41	○
SSW	2.91	3.81	3.12	3.08	3.51	3.73	4.16	4.21	3.77	3.80	3.61	3.56	4.67	2.55	○
SW	2.89	3.33	3.10	3.46	3.76	3.72	4.19	4.36	4.07	3.57	3.65	3.65	4.77	2.52	○
WSW	8.90	7.78	7.26	6.01	7.03	6.23	8.72	9.40	8.96	7.50	7.78	7.70	10.59	4.97	○
W	15.91	16.82	16.67	11.86	14.18	14.09	14.89	16.21	15.65	15.64	15.19	18.45	18.75	11.63	○
WNW	16.42	21.02	19.98	19.94	20.11	17.94	17.45	18.23	18.47	16.94	18.65	16.87	22.29	15.01	○
NW	5.37	7.08	6.39	9.18	8.28	7.24	6.78	7.06	7.27	6.50	7.12	7.64	9.58	4.65	○
NNW	2.17	2.24	2.13	3.23	2.87	2.68	2.79	2.70	2.31	2.29	2.54	2.42	3.41	1.67	○
CALM	1.04	1.13	0.91	1.10	1.28	1.17	1.01	1.12	2.01	1.15	1.19	1.07	1.91	0.47	○

注) 統計年 2003 は、2003 年 4 月～2004 年 3 月を示す。（以下同じ）

第3表 棄却検定表（風速分布）

観測場所：敷地内露場（地上高10m，標高69m）（%）

統計年 風速 (m/s)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	平均値	検定年 2013	棄却限界		判定 ○採択 ×棄却
											上限		下限		
0.0 ~ 0.4	1.04	1.13	0.91	1.10	1.28	1.17	1.01	1.12	2.01	1.15	1.19	1.07	1.91	0.47	○
0.5 ~ 1.4	13.41	14.16	12.20	14.18	14.79	13.87	13.15	16.14	14.72	14.28	14.09	14.38	16.61	11.57	○
1.5 ~ 2.4	15.06	14.46	13.96	14.42	14.52	15.77	15.27	17.49	14.80	15.86	15.16	14.83	17.58	12.75	○
2.5 ~ 3.4	13.97	13.71	15.88	15.28	14.82	15.79	16.63	16.01	14.54	16.03	15.27	15.24	17.57	12.97	○
3.5 ~ 4.4	13.55	13.01	14.03	13.86	14.64	13.97	15.10	12.91	13.79	13.62	13.85	14.26	15.42	12.27	○
4.5 ~ 5.4	12.45	11.08	10.59	11.78	11.93	10.74	10.65	9.61	10.69	11.12	11.06	10.85	12.99	9.14	○
5.5 ~ 6.4	9.45	8.54	8.23	9.35	9.31	8.43	8.37	7.88	9.12	7.92	8.66	8.58	10.08	7.24	○
6.5 ~ 7.4	6.48	7.25	7.73	6.67	6.95	6.30	6.52	5.92	6.69	6.30	6.68	6.73	7.91	5.45	○
7.5 ~ 8.4	4.48	5.60	5.68	5.40	4.84	4.51	5.07	4.34	5.51	5.01	5.04	5.20	6.21	3.87	○
8.5 ~ 9.4	3.73	4.27	4.23	3.45	3.53	3.21	3.21	3.40	3.91	3.25	3.62	3.90	4.57	2.67	○
9.5 ~	6.38	6.81	6.57	4.50	3.39	6.24	5.01	5.17	4.22	5.45	5.37	4.97	8.05	2.70	○

注) 統計年2003は，2003年4月～2004年3月を示す。（以下同じ）

補足説明資料 1－9（第 15 条）

排気筒の位置変更，安全解析に使用する気象条件の変更等に伴う
相対濃度の評価

1. 概要

排気筒の位置変更，安全解析に使用する気象条件の変更等に伴い放射性物質の相対濃度（以下「 χ/Q 」という。）を改めて算出した。

2. χ/Q の算出

χ/Q は別紙「相対濃度（ χ/Q ）の算出方法」に示した諸条件及び計算式を用いて算出しており，補足説明資料1-7及び1-8において示した排気筒から周辺監視区域までの距離及び気象条件についても条件として使用した。

算出した結果， χ/Q は 8.1×10^{-5} ((Bq/m³)/ (Bq/s)) となった。なお、着目方位はWNW（西北西）である。

相対濃度 (χ/Q) の算出方法

1. 相対濃度 (χ/Q) の算出

設計基準事故時等に放出される放射性物質の敷地境界外の一般公衆に及ぼす影響を評価するに当たって、放射性物質の大気拡散状態を推定するのに必要な気象状態については、現地における出現頻度からみて、これより悪い条件がほとんど現れないと言えるものを選ばなければならない。

そこで、設計基準事故時等における影響評価に用いる放射性物質の相対濃度（以下「 χ/Q 」という。）を、地上高10m（標高69m）における2013年4月から2014年3月までの1年間の観測資料を使用して求めた。すなわち、(1)式に示すように風向、風速、大気安定度及び実効放出継続時間を考慮した χ/Q を求め、方位別にその値の小さい方からの累積度数を年間のデータ数に対する出現頻度（%）として表すことにする。横軸に χ/Q を、縦軸に累積出現頻度を取り、着目方位ごとに χ/Q の累積出現頻度分布を書き、この分布から、累積出現頻度が97%に当たる χ/Q を方位別に求め、そのうち最大のものを設計基準事故時等における影響評価に使用する χ/Q とする。

ただし、 χ/Q の計算の着目地点は、各方位とも敷地境界とし、着目地点以遠で χ/Q が最大になる場合は、その χ/Q を着目地点における当該時刻の χ/Q とする。

$$\chi/Q = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (\chi/Q)_i \cdot \delta_i \quad (1)$$

ここで、

χ/Q : 実効放出継続時間中の相対濃度 (s/m³)

T : 実効放出継続時間 (h)

$(\chi/Q)_i$: 時刻 i における相対濃度 (s/m³)

δ_i : 時刻 i において風向が当該方位にあるとき

$$\delta_i = 1$$

時刻 i において風向が他の方位にあるとき

$$\delta_i = 0$$

$(\chi/Q)_i$ の計算に当たっては、短時間放出のため、方位内で風向軸が一定と仮定して (2) 式で計算している。

$$(\chi/Q)_i = \frac{1}{\pi \cdot \sigma_{y i} \cdot \sigma_{z i} \cdot U_i} \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_{z i}^2}\right) \quad (2)$$

ここで、

$\sigma_{y i}$: 時刻 i における濃度分布の水平方向の拡がりの
パラメータ (m)

$\sigma_{z i}$: 時刻 i における濃度分布の高さ方向の拡がりの
パラメータ (m)

U_i : 時刻 i における風速 (m/s)

H : 放出源の有効高さ (m)

方位別 χ/Q の累積出現頻度の計算に使用する風向風速は、地表付近の風を代表する地上高10m (標高69m) の風向風速とする。静穏の場合には風速を0.5m/sとして計算し、その風向は静穏出現前の風向を使用する。

また、放出源の有効高さは0 mとする。

2. 各方位における評価結果

1. で示した諸条件，計算式並びに補足説明資料1-7及び1-8において示した，排気筒から周辺監視区域までの距離及び気象条件を考慮し算出した χ/Q を以下に示す。各方位の中で χ/Q が最大になる方位はWNWであり，その値は $8.1 \times 10^{-5} \text{s/m}^3$ である。


方位	相対濃度 (χ/Q) [s/m ³]	方位	相対濃度 (χ/Q) [s/m ³]
N	4.0×10^{-6}	S	0
NNE	2.8×10^{-5}	SSW	0
NE	3.3×10^{-5}	SW	0
ENE	5.8×10^{-5}	WSW	4.4×10^{-5}
E	3.5×10^{-5}	W	5.6×10^{-5}
ESE	3.4×10^{-5}	WNW	8.1×10^{-5}
SE	7.5×10^{-5}	NW	0
SSE	0	NNW	0

補足説明資料 1－10（第 15 条）


冷却期間の変更における影響

安全設計に係る各種評価で使用するパラメータ（線量率，放射能，崩壊熱）の冷却期間依存性については第1図から第7図に示す。


MOX燃料加工施設においては，再処理される燃料の仕様として冷却期間を最低4年と設定して安全設計に係る各種評価を行っているが，第1図から第7図で示すとおり，各パラメータ（線量率，放射能，崩壊熱）は，冷却期間を短い年数で設定した方が長い年数で設定する場合より厳しい値となる。このため，冷却期間の最低年数が増加した場合においても安全設計に係る各種評価は，冷却期間を4年と設定して実施する。

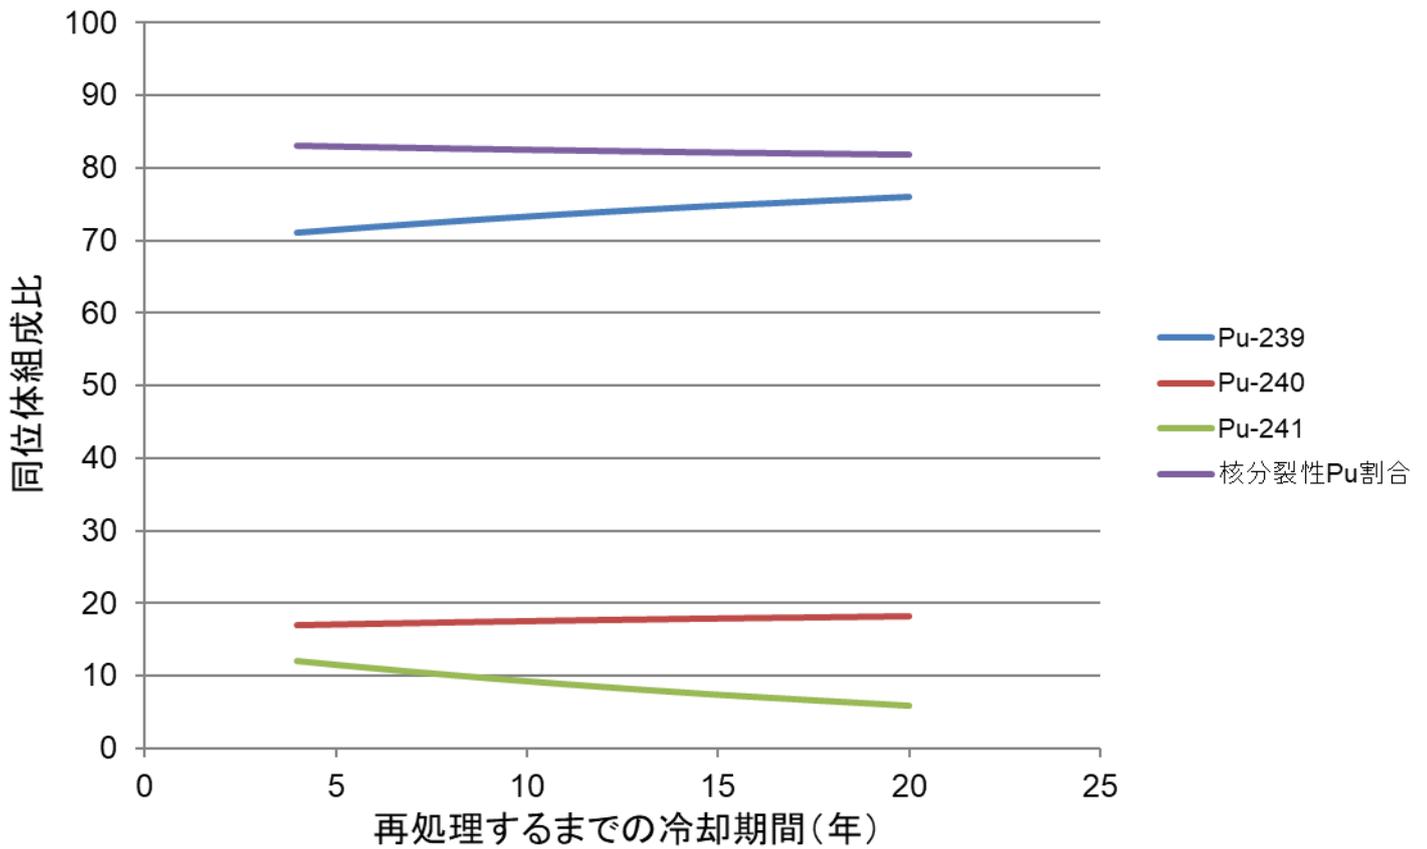


第1図 Pu 同位体組成の冷却期間依存性

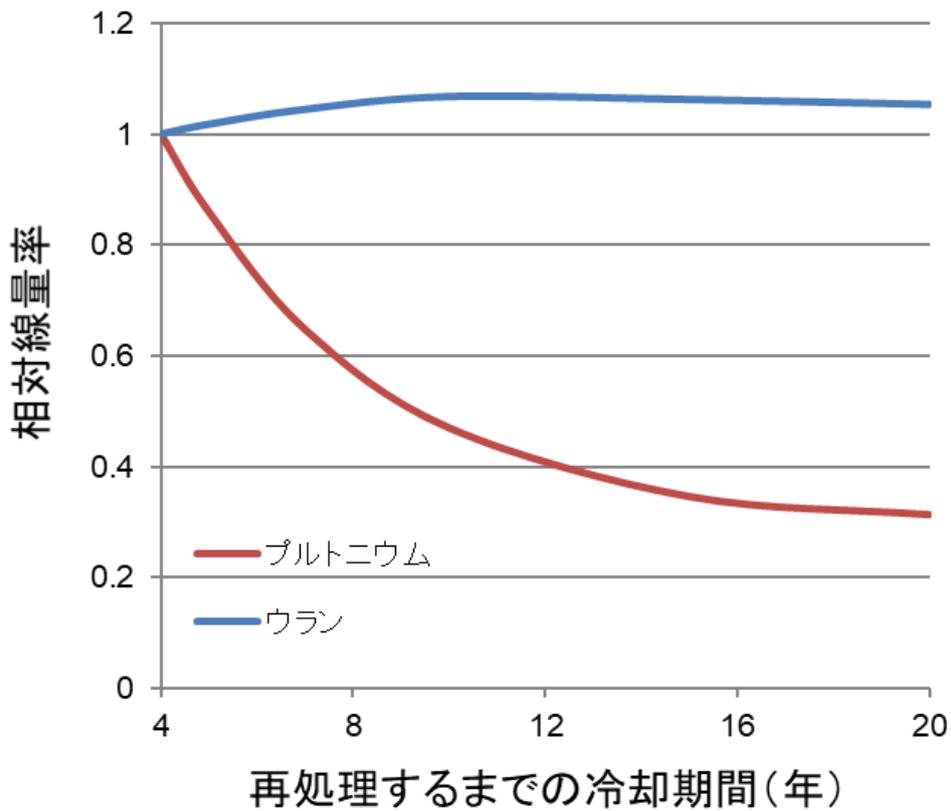


第2図 ガンマ線線量率の冷却期間依存性

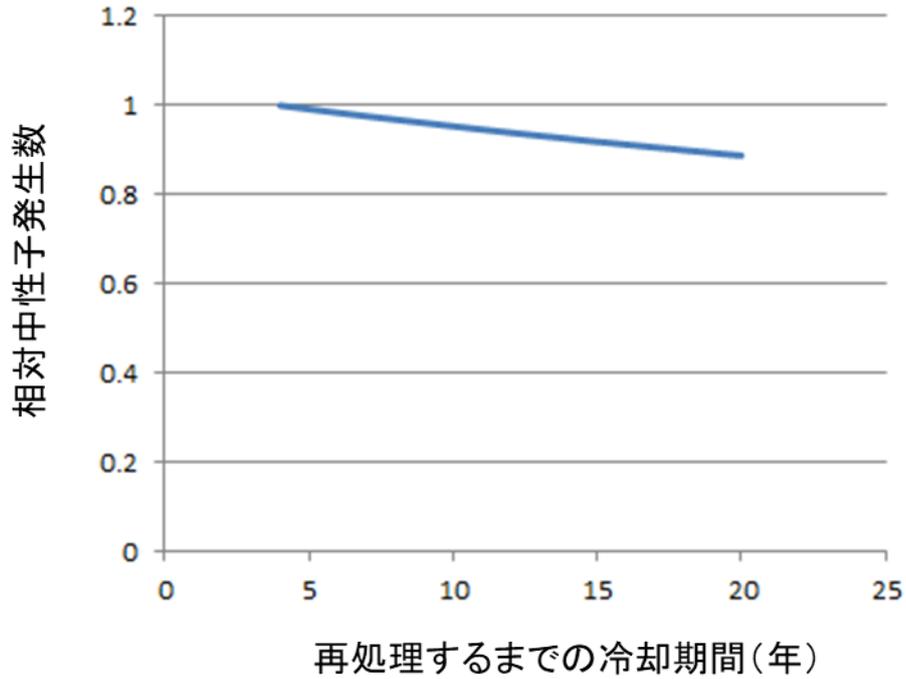


第3図 中性子発生数の冷却期間依存性

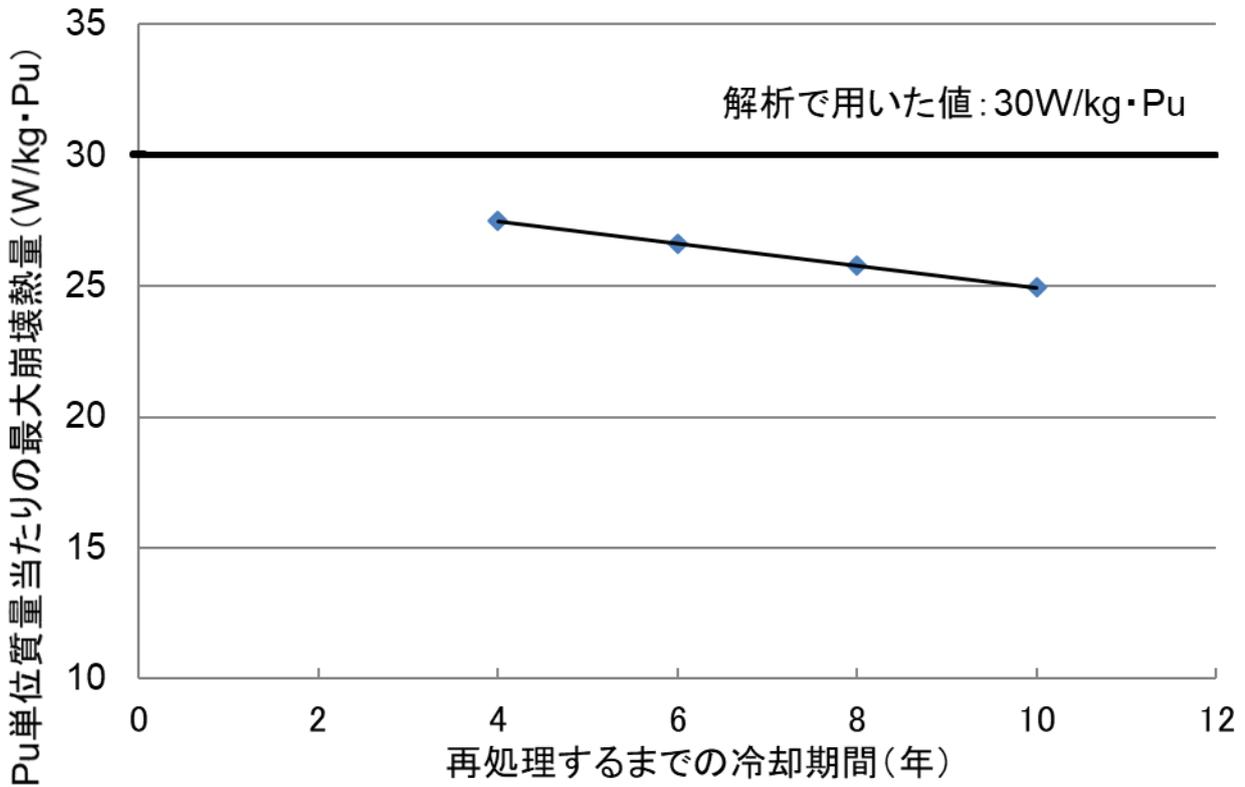


第4図 再処理精製後の経過期間を考慮した崩壊熱量の最大値

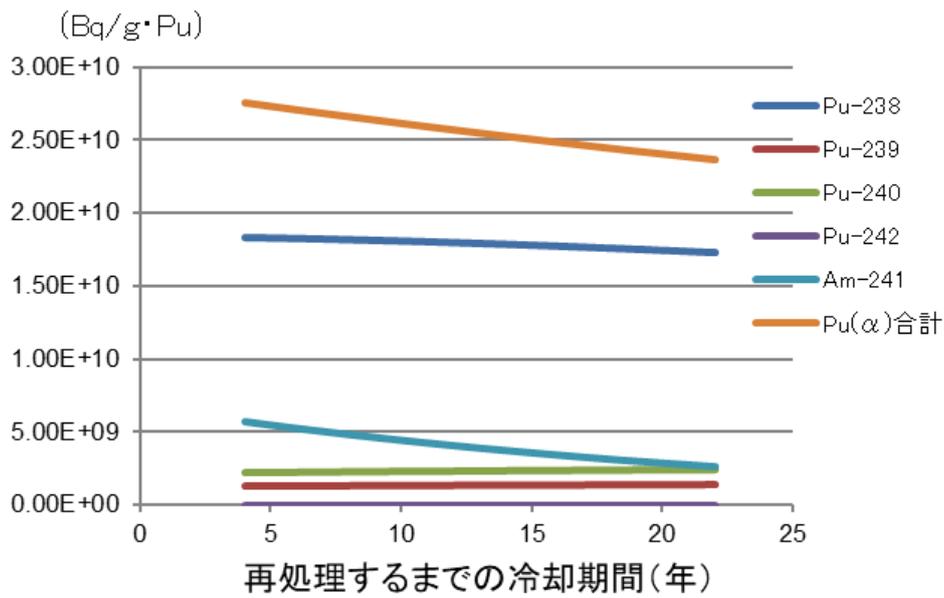

第5図 α 核種の放射能の冷却期間依存性

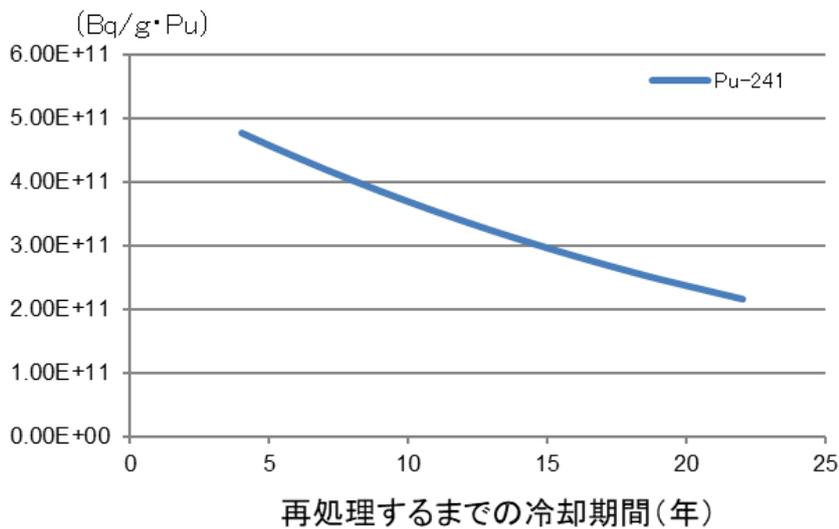

第6図 β 核種の放射能の冷却期間依存性

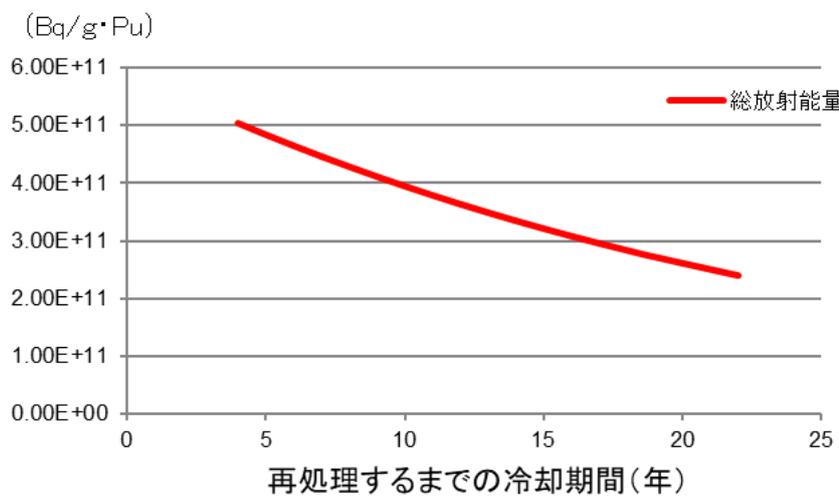

第7図 総放射エネルギーの冷却期間依存性

補足説明資料 1－11（15 条）

臨界の発生可能性の検討

1. MOX燃料加工施設における臨界防止の安全設計

MOX燃料加工施設においては、核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、これに核的制限値を設定することにより臨界を防止する設計である。

MOX燃料加工施設の臨界管理は、形状寸法管理を基本とし、これが困難な場合にあっては、質量管理を行う。形状寸法管理及び質量管理を行う各単一ユニットにおいて、核的制限値の維持及び管理は次のとおり行う。

a. 形状寸法管理による臨界防止

形状寸法管理は、核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維持する設計である。また、核燃料物質を取り扱う容器は、通常取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる設計である。

b. 質量管理による臨界防止


質量管理は、臨界管理用計算機、運転管理用計算機等を用いて行い、各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに、核燃料物質を搬送する容器を識別し、それにより搬送する核燃料物質の質量、形態等を把握することにより行う。

(1) MOX質量、Pu*質量及びPu富化度の管理方法

質量管理ユニットにおける核的制限値による管理（搬送装置による核燃料物質の誤搬入の防止）には、誤搬入防止機構を用いる。核燃料物質の搬送管理は、①ID番号読取機、②秤量器、③計算機及び④誤搬入防止シャッタ（又はストッパ）から構成

される誤搬入防止機構に加えて、⑤運転員の管理で構成される。

1回の核燃料物質の搬送に対して、上記①～⑤の搬送に係る項目を全て満たさない限り、搬送先へ搬入されない設計であり、上記の搬送に係る項目が一つでも異常があれば核燃料物質は搬送されない。そのため、機器の単一故障若しくはその誤作動又は運転員の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない。

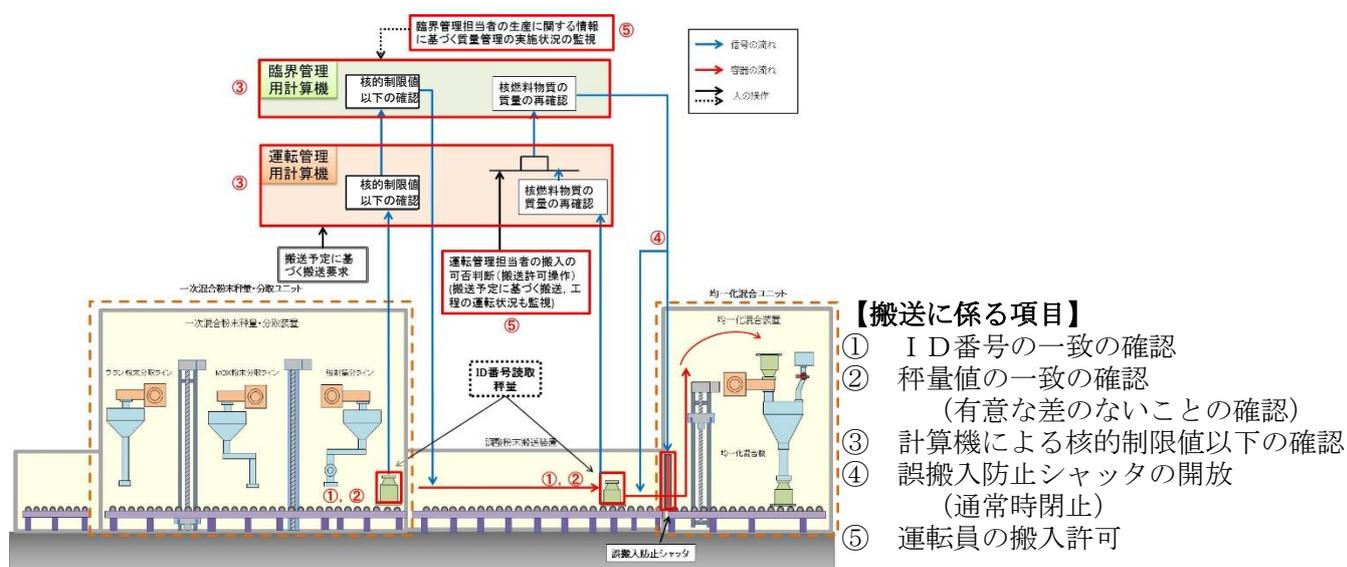


【誤搬入防止機構（例：一次混合粉末秤量・分取ユニットから均一化混合ユニットへの搬送）】

(2) 含水率の管理方法

質量管理ユニットにおける含水率の管理（添加剤の誤投入防止）には、誤投入防止機構を用いる。添加剤の搬送及び投入管理は、①ID番号読取機、②秤量器、③計算機及び④誤投入防止バルブから構成される誤投入防止機構に加えて、⑤運転員の管理で構成される。

1回の添加剤の投入に対して、上記①～⑤の投入に係る項目を全て満たさない限り、投入先へ投入されない設計であり、上

記の投入に係る項目が一つでも異常があれば添加剤は投入されない。そのため、機器の単一故障若しくはその誤作動又は運転員の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない。

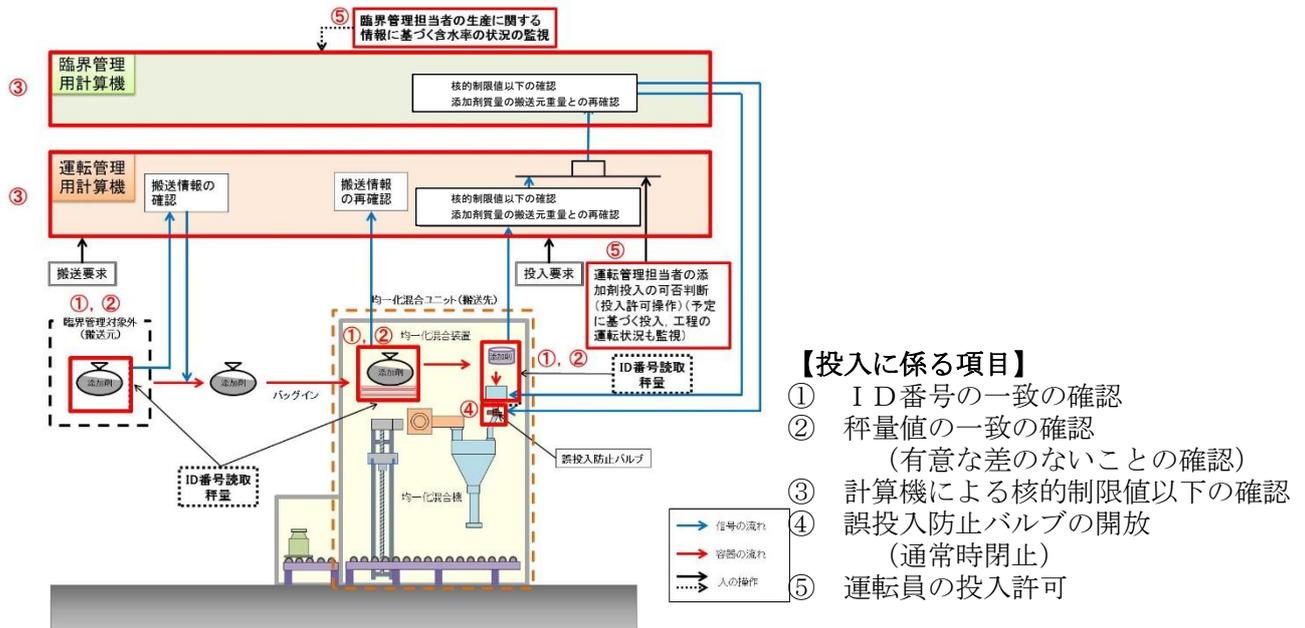

【誤投入防止機構（例：均一化混合機への投入）】

2. 核燃料物質による臨界の発生可能性の評価

a. 内的事象

形状寸法管理を実施する単一ユニットは、核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的制限値を維持する設計であり、この物理的な障壁により、内的事象を起因とした核燃料物質による臨界に至るおそれはない。

質量管理を実施する単一ユニットは、前述の臨界防止のための設計があるが、核燃料物質による臨界に至るおそれのある事象として、核燃料物質が存在するMOX燃料加工施設の各工程における設備・機器の破損、故障、誤動作あるいは運転員の誤操作によ

り、核燃料物質が運転管理の上限値を超えてグローブボックスに誤搬入される事象を抽出したが、未臨界質量を超えることはなく、グローブボックス内で核燃料物質が一箇所に集積して最適臨界条件に達することはないことから、臨界に至ることはない。ここで未臨界質量とは、水反射体2.5cm、球形状モデルにて計算した中性子実効増倍率が推定臨界下限増倍率0.97以下となる質量であり、MOXの集積量が未臨界質量を超えなければ、いかなる集積状態においても臨界に至ることはないと判定する。

b. 外的事象

外的事象については、MOX燃料加工施設は想定される自然現象等が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とすることから、核燃料物質による臨界に至るおそれのある異常事象として想定しない。なお、地震の影響の観点において、形状寸法管理を行う燃料棒検査設備及び燃料棒収容設備は耐震重要度分類Bクラスであるが、臨界防止として期待する機能は、核燃料物質の移動時における物理的なゲートによる核的制限値の担保であり、異常時には核燃料物質の移動が停止するため、核燃料物質による臨界に至るおそれのある異常事象として想定しない。

したがって、MOX燃料加工施設において、設計上定める条件において臨界事故が発生する可能性はない。

補足説明資料 1－13（15 条）

表 火災による放出Pu量一覧(1/2)

部屋	単一ユニット	グローブボックス等	取扱形態	最大取扱容器 (MOX粉末)	取扱量(kg・MOX)	Pu富化度(%)	換算係数	Pu量(kg・Pu)	DR	ARF	LPF GB排気フィルタ 4段(10 ⁻²)+排気経路 (10 ⁻¹)	放出Pu量
原料受払室	原料MOX粉末缶取出ユニット	原料MOX粉末缶取出装置グローブボックス	MOX粉末	粉末缶(蓋あり)	-	-	-	-	-	-	-	-
粉末調整第1室	回収粉末微粉砕ユニット	回収粉末微粉砕装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
	原料MOX粉末缶一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	MOX粉末	粉末缶(蓋あり)	-	-	-	-	-	-	-	-
粉末調整第2室	原料MOX粉末秤量・分取ユニットA	原料MOX粉末秤量・分取装置Aグローブボックス	MOX粉末	粉末缶	15.1	60	0.882	7.99092	1	1.00E-03	1.0E-10	7.99E-13
	予備混合ユニット	予備混合装置グローブボックス	MOX粉末	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
	原料MOX分析試料採取ユニット	原料MOX分析試料採取装置グローブボックス	MOX粉末	粉末缶	15.1	60	0.882	7.99092	1	1.00E-03	1.0E-10	7.99E-13
粉末調整第3室	原料MOX粉末秤量・分取ユニットB	原料MOX粉末秤量・分取装置Bグローブボックス	MOX粉末	粉末缶	15.1	60	0.882	7.99092	1	1.00E-03	1.0E-10	7.99E-13
	ウラン粉末・回収粉末秤量・分取ユニット	ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックス	MOX粉末	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
粉末調整第4室	一次混合粉末秤量・分取ユニット	一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス	MOX粉末	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
	分析試料採取・詰替ユニット	分析試料採取・詰替装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
粉末調整第5室	均一化混合ユニット	均一化混合装置グローブボックス	MOX粉末	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
	造粒ユニット	造粒装置グローブボックス	MOX粉末	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
粉末調整第6室	一次混合ユニットA	一次混合装置Aグローブボックス	MOX粉末 ペレット	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
	回収粉末処理・詰替ユニット	回収粉末処理・詰替装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
粉末調整第7室	回収粉末処理・混合ユニット	回収粉末処理・混合装置グローブボックス	MOX粉末	J60+J85	65+90	33/18	0.882	33.3073	1	1.00E-03	1.0E-10	3.33E-12
	一次混合ユニットB	一次混合装置Bグローブボックス	MOX粉末 ペレット	J60	65	33	0.882	18.9189	1	1.00E-03	1.0E-10	1.89E-12
ペレット加工第1室	添加剤混合ユニットA	添加剤混合装置Aグローブボックス	MOX粉末	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
	添加剤混合ユニットB	添加剤混合装置Bグローブボックス	MOX粉末	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
	プレス・グリーンペレット横込ユニットA	プレス装置Aグローブボックス グリーンペレット横込装置Aグローブボックス	MOX粉末 ペレット	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
	プレス・グリーンペレット横込ユニットB	プレス装置Bグローブボックス グリーンペレット横込装置Bグローブボックス	MOX粉末 ペレット	J85	90	18	0.882	14.2884	1	1.00E-03	1.0E-10	1.43E-12
	空焼結ポート取扱ユニット	空焼結ポート取扱装置グローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペレット加工第2室	焼結炉ユニットA	焼結ポート供給装置Aグローブボックス 焼結炉A 焼結ポート取出装置Aグローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	焼結炉ユニットB	焼結ポート供給装置Bグローブボックス 焼結炉B 焼結ポート取出装置Bグローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペレット加工第2室	焼結炉ユニットC	焼結ポート供給装置Cグローブボックス 焼結炉C 焼結ポート取出装置Cグローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-

冊-13-1

表 火災による放出Pu量一覧(2/2)

部屋	単一ユニット	グローブボックス等	取扱形態	最大取扱容器 (MOX粉末)	取扱量(kg・MOX)	Pu富化度(%)	換算係数	Pu量(kg・Pu)	DR	ARF	LPF GB排気フィルタ 4段(10 ⁻²)+排気経路 (10 ⁻¹)	放出Pu量
ペレット加工第3室	ペレット研削・検査ユニットA	焼結ペレット供給装置Aグローブボックス 研削装置Aグローブボックス ペレット検査設備Aグローブボックス 研削粉回収装置Aグローブボックス	MOX粉末 ペレット	CS・RS保管ポット	3	33	0.882	0.87318	0.333	1.00E-03	1.0E-10	2.91E-14
	ペレット研削・検査ユニットB	焼結ペレット供給装置Bグローブボックス 研削装置Bグローブボックス ペレット検査設備Bグローブボックス 研削粉回収Bグローブボックス	MOX粉末 ペレット	CS・RS保管ポット	3	33	0.882	0.87318	0.333	1.00E-03	1.0E-10	2.91E-14
スクラップ処理室	再生スクラップ焙焼処理ユニット	再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックス	ペレット	CS・RS保管ポット	3	33	0.882	0.87318	1	1.00E-03	1.0E-10	8.73E-14
	再生スクラップ受払ユニット	再生スクラップ受払装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	5缶バスケット	15	33	0.882	4.3659	1	1.00E-03	1.0E-10	4.37E-13
分析第3室	小規模試験ユニット	小規模粉末混合装置グローブボックス 小規模プレス装置グローブボックス 小規模焼結処理装置グローブボックス 小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス 小規模研削検査装置グローブボックス 資材保管装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	CS・RS保管ポット	3	33	0.882	0.87318	1	1.00E-03	1.0E-10	8.73E-14
貯蔵容器一時保管室	貯蔵容器一時保管設備	一時保管ピット	MOX粉末	混合酸化物貯蔵容器	-	-	-	-	-	-	-	-
粉末一時保管室	粉末一時保管設備	粉末一時保管装置グローブボックス	MOX粉末 ウラン粉末 ペレット	各種粉末容器(蓋あり)	-	-	-	-	-	-	-	-
ペレット一時保管室	ペレット一時保管設備	ペレット一時保管棚グローブボックス 焼結ポット受渡装置グローブボックス スクラップ貯蔵棚グローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペレット・スクラップ貯蔵室	スクラップ貯蔵設備	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス	MOX粉末 ペレット	各種粉末容器(蓋あり)	-	-	-	-	-	-	-	-
ペレット・スクラップ貯蔵室	製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス ペレット保管容器受渡装置グローブボックス	ペレット	-	-	-	-	-	-	-	-	-

冊-132

補足説明資料 1－14（15 条）

線量評価に基づく安全上重要な施設の選定の方針について

加工施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）の用語の定義では，安全上重要な施設について以下のような定義がなされている。

「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場又は事業所（以下この章及び次章において「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。

安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する建物・構築物及び設備・機器を安全上重要な施設として選定する。

安全上重要な施設は，以下の分類に属する施設とする。ただし，放射性物質の形態を考慮して移行率を設定し，取り扱い場所ごとの除染係数及び取り扱う放射性物質量を考慮して敷地境界における実効線量を評価した結果が数 μSv 以下であり，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，安全上重要な施設から除外する。


- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込め機能を必要とするもの

- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源
- ⑥ 核的，熱的及び化学的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 臨界事故の発生を直ちに検知し，これを未臨界にするための設備・機器
- ⑧ その他上記各設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器等のうち，安全上重要なもの

核燃料物質を取り扱う設備・機器のうち，安全上重要な施設に該当するものとして，①の設備・機器があり，主要な工程に位置するものを安全上重要な施設に選定する。ただし，MOXの製品ペレットのみを取り扱う燃料棒加工工程等のグローブボックス等は，製品ペレットがMOXの粉末と比較して飛散し難いという物理的な性質を考慮し，安全上重要な施設から除外する。また，分析設備，固体廃棄物の廃棄設備等のグローブボックスは，取り扱うプルトニウムが少量であることから，安全上重要な施設から除外する。

また，安全上重要な施設の選定にあたり，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれの有無を確認するため，第1図に示す半定量的なモデルによる評価を実施している。その結果を表1に示す。

以上

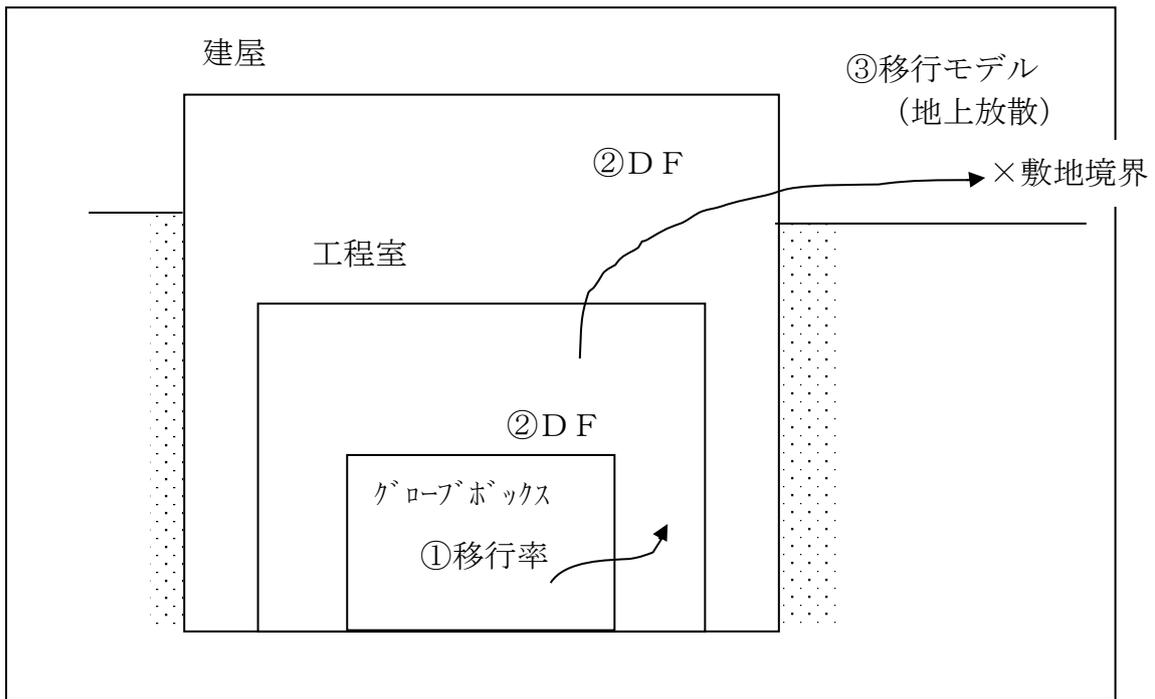

第1図 閉じ込め機能の評価のためのモデル

①放射性物質の気相への移行率

粉体・グリーンペレット	・	・	・	7×10^{-5}	(NUREG/CR-2139)
焼結ペレット	・	・	・	3×10^{-7}	(LA-7091-PR, NUREG/CR-2139)
液体(分析等)	・	・	・	4×10^{-6}	(NUREG/CR-2139)

②G B等から建屋外までの全除染係数(D F)

機器, 焼結炉本体等	・	・	・	1	
G B	・	・	・	10	(IAEA-SM-119/7)
工程室	・	・	・	10	(IAEA-SM-119/7)
建屋	・	・	・	10	(IAEA-SM-119/7)

③建屋から敷地境界までの放射性物質の移行モデル

地上放散(実効放出継続時間: 1時間) ・ ・ ・ 相対濃度 $8.1 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$
 (発電用原子炉施設の安全解析に用いる気象指針について)

④一般公衆の呼吸率

・ ・ ・ $1.2 \text{ m}^3/\text{h}$
 (発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針)

⑤実効線量換算

I C R P 90年勧告に基づき, 刊行された I C R P Publication 72に示された実効線量係数 (Sv/Bq)を用いる。

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
原料受払室 粉末調整第1室	原料MOX粉末缶取出装置GB	50.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.43E-01	○
粉末調整第1室	原料MOX粉末缶一時保管設備GB	0.3	t・HM	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E+00	○
粉末調整第2室	原料MOX粉末秤量・分取装置A GB	60.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.92E-01	○
粉末調整第3室	原料MOX粉末秤量・分取装置B GB	60.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.92E-01	○
粉末調整第3室	ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置GB	258.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.77E-01	○
粉末調整第2室	予備混合装置GB	87.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	4.23E-01	○
粉末調整第6室	一次混合装置A GB	96.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.57E-01	○
粉末調整第7室	一次混合装置B GB	96.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.57E-01	○
粉末調整第4室	一次混合粉末秤量・分取装置GB	258.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	6.91E-01	○
粉末調整第5室	均一化混合装置GB	311.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	8.33E-01	○
粉末調整第7室	回収粉末処理・混合装置GB	186.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	4.98E-01	○
粉末調整第5室	造粒装置GB①	128.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.87E-01	○
ペレット加工第1室	添加剤混合装置A GB	208.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.04E-01	○
ペレット加工第2室	添加剤混合装置B GB	208.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.04E-01	○
粉末調整第4室	ウラン粉末秤量・分取装置GB	1550.0	kg・MOX	—	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	—	○
粉末調整第2室	原料MOX分析試料採取装置GB	32.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.56E-01	○
粉末調整第4室	分析試料採取・詰替装置GB	213.0	kg・MOX	30	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	5.18E-01	○
粉末一時保管室	粉末一時保管装置GB1～6	1.46	t・Pu	30	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.18E+01	○

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
粉末調整第6室	回収粉末処理・詰替装置GB	247.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.61E-01	○
粉末調整第1室	回収粉末微粉碎GB	96.0	kg・MOX	33	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	2.57E-01	○
スクラップ処理室	再生スクラップ焙焼処理装置GB	38.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.85E-01	○
分析第3室	小規模焼結処理装置GB	6.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	2	1.00E-02	2.92E-01	○
スクラップ処理室	再生スクラップ受払装置GB	63.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.07E-01	○
分析第3室	小規模研削検査装置GB	32.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.56E-01	○
分析第3室	小規模粉末混合装置GB	18.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	8.76E-02	○
分析第3室	小規模プレス装置GB①	15.0	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	7.30E-02	○
分析第3室	資材保管装置GB	31.8	kg・MOX	60	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.55E-01	○
スクラップ処理室 分析第3室	容器移送装置GB①～⑥	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
粉末調整第1室 粉末調整第2室 粉末調整第3室	原料粉末搬送装置GB1～3	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
	原料粉末搬送装置GB4～6	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
粉末調整第1室 粉末調整第2室 粉末調整第3室 粉末調整第4室 粉末調整第5室 粉末調整第6室 粉末一時保管室 ペレット加工第1室	調整粉末搬送装置GB1～13	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
ペレット加工第1室	添加剤混合粉末搬送装置GB1～3	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
粉末調整第4室 スクラップ処理室	再生スクラップ搬送装置GB1～3	-	-	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○

補-1-14-5

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
ペレット加工第1室	プレス装置A GB	212.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.10E-01	○
	プレス装置B GB	212.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.10E-01	○
	グリーンペレット積込装置A GB	33.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	4.82E-02	○
	グリーンペレット積込装置B GB	33.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	4.82E-02	○
ペレット加工第2室	焼結ボート供給装置A GB	30.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	4.38E-02	○
	焼結ボート供給装置B GB	30.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	4.38E-02	○
	焼結ボート供給装置C GB	30.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	4.38E-02	○
	排ガス処理装置A, B, C GB (上部設置)	0.0	kg・MOX	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	×
	排ガス処理装置A, B, C GB (下部設置)	0.0	kg・MOX	-	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	×
	焼結ボート取出装置A GB	40.5	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	5.91E-02	○
	焼結ボート取出装置B GB	40.5	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	5.91E-02	○
	焼結ボート取出装置C GB	40.5	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	5.91E-02	○
	焼結炉A	340.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	2	1.00E-02	4.97E+00	○
	焼結炉B	340.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	2	1.00E-02	4.97E+00	○
焼結炉C	340.0	kg・MOX	18	グリーンペレット	7.00E-04	2	1.00E-02	4.97E+00	○	
ペレット一時保管室	ペレット一時保管棚①, ②, ③ GB	1.7	t・HM	18	粉末/焼結ペレット	7.00E-04/ 3.00E-06	3	1.00E-03	2.48E+00	○
ペレット加工第1室	焼結ボート受渡装置(ペレット加工第1室設置) GB	1.7	t・HM	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	2.48E+00	○
ペレット一時保管室	焼結ボート受渡装置(ペレット一時保管室設置) GB 1, 2 (注2)	1.7	t・HM	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	2.48E+00	○
ペレット加工第4室	焼結ボート受渡装置(ペレット加工第4室設置) GB (注2)	1.7	t・HM	18	グリーンペレット	7.00E-04	3	1.00E-03	2.48E+00	○

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
ペレット加工第3室	焼結ペレット供給装置A GB	70.4	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.41E-04	○
	焼結ペレット供給装置B GB	70.4	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.41E-04	○
	研削装置A GB	7.2	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.05E-02	○
	研削装置B GB	7.2	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.05E-02	○
	研削粉回収装置A GB	72.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.05E-01	○
	研削粉回収装置B GB	72.0	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.05E-01	○
	ペレット検査設備A GB	150.5	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	9.42E-04	○
	ペレット検査設備B GB	150.5	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	9.42E-04	○
粉末調整第6室 点検第3室	回収粉末容器搬送装置GB 1～3	-	-	-	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	○
粉末調整第6室 ペレット加工第1室 ペレット加工第2室 ペレット加工第3室 ペレット加工第4室 粉末一時保管室	焼結ポート搬送装置GB 1～52	-	-	-	粉末/焼結ペレット	7.00E-04/ 3.00E-06	3	1.00E-03	-	○
ペレット加工第1室	空焼結ポート取扱装置GB	-	-	-	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	○
ペレット加工第3室 ペレット加工第4室 点検第4室 燃料棒加工第1室	ペレット保管容器搬送装置GB 1～14	-	-	-	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	○
ペレット立会室	ペレット立会検査装置GB	47.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.94E-04	×

補-1-14-7

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
燃料棒加工第1室	スタック編成設備A GB	93.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	5.82E-04	×
	スタック編成設備B GB	93.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	5.82E-04	×
	乾燥ボート供給装置A GB	40.8	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.55E-04	×
	乾燥ボート供給装置B GB	40.8	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.55E-04	×
	スタック乾燥装置A	183.6	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	2	1.00E-02	1.15E-02	×
	スタック乾燥装置B	183.6	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	2	1.00E-02	1.15E-02	×
	乾燥ボート取出装置A GB	41.2	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.58E-04	×
	乾燥ボート取出装置B GB	41.2	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.58E-04	×
	スタック供給装置A GB	102.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	6.38E-04	×
	スタック供給装置B GB	102.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	6.38E-04	×
	挿入溶接装置A GB	44.2	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.77E-04	×
	挿入溶接装置B GB	44.2	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	2.77E-04	×
	除染装置A GB	6.8	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.26E-05	×
	除染装置B GB	6.8	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.26E-05	×
燃料棒解体室	燃料棒解体装置GB	79.0	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.94E-04	×
燃料棒加工第1室 燃料棒解体室 ペレット立会室	ペレット保管容器搬送装置GB 1~12	-	-	-	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	○

補-1-14-8

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
燃料棒加工第1室	乾燥ボート搬送装置GB1、2 (スタック編成～スタック乾燥)	-	-	-	焼結 ^へ レット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	×
	乾燥ボート搬送装置GB3～14 (スタック乾燥～挿入溶接)	-	-	-	焼結 ^へ レット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	×
	空乾燥ボート取扱装置GB	184.0	kg・MOX	18	焼結 ^へ レット	3.00E-06	3	1.00E-03	1.15E-03	×
ペレット・スクラップ 貯蔵室, 点検第3室, 点検第4室	スクラップ貯蔵棚①, ②, ③, ④, ⑤ GB	1.62	t・Pu	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.31E-02	○
ペレット・スクラップ 貯蔵室, 点検第3室, 点検第4室	スクラップ保管容器受渡装置 (点検第3室)(点検第4室) GB	-	-	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	○
ペレット・スクラップ 貯蔵室, 点検第3室, 点検第4室	製品ペレット貯蔵棚①, ②, ③, ④, ⑤ GB	6.3	t・HM	18	焼結 ^へ レット	3.00E-06	3	1.00E-03	4.47E-08	○
ペレット・スクラップ 貯蔵室, 点検第3室, 点検第4室	ペレット保管容器受渡装置 (点検第3室)(点検第4室) GB	-	-	18	焼結 ^へ レット	3.00E-06	3	1.00E-03	-	○
分析第1室	受払・分配装置GB	1.8.E+00	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	2.60E-03	×
	搬送装置1 GB1～3	-	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	×
	搬送装置2 GB1～3	-	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	-	×
	スパイク試料調整装置1GB1	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	スパイク試料調整装置1GB2	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	スパイク試料調整装置2GB1	2.5.E-01	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	8.12E-05	×
	スパイク試料調整装置2GB2	2.5.E-01	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	8.12E-05	×
	スパイク試料調整装置3GB1	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	スパイク試料調整装置3GB2	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	試料溶解・調整装置-1GB1	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	試料溶解・調整装置-1GB2	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	スパイキング装置GB1	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	スパイキング装置GB2	1.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
	イオン交換装置GB1	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	イオン交換装置GB2	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	試料塗布装置GB	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	質量分析装置BGB	1.0.E-04	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-07	×
質量分析装置CGB	1.0.E-04	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-07	×	

補-1-14-9

表1 グローブボックス等の選定結果

GB:DF10, 工程室:DF10, 建屋:DF10

○:安全上重要な施設
×:選定対象外の施設

部屋名称	GB等名称	インベントリ	単位	Pu 富化度	形態	移行率	DF(指数部)		実効線量	選定結果
									mSv	
分析第1室	質量分析装置DGB	1.0.E-04	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-07	×
	質量分析設備EGB	1.0.E-04	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-07	×
	γ線測定装置GB	6.3.E-01	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	9.20E-04	×
	収去試料受払装置GB	3.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	4.38E-05	×
	収去試料調整装置GB	3.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	4.38E-05	×
分析第2室	受払装置GB	5.2.E-01	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	7.59E-04	×
	分配装置GB	5.2.E-01	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	7.59E-04	×
	搬送装置3 GB1~4	-	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	-	×
	水素分析装置GB	1.3.E+00	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	8.39E-06	×
	炭素・硫黄・窒素分析装置GB1	4.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	5.84E-05	×
	炭素・硫黄・窒素分析装置GB2	4.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	5.84E-05	×
	塩素・フッ素分析装置GB	4.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	5.84E-05	×
	水分分析装置GB	1.0.E-02	kg・MOX	18	粉末(溶)	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-05	×
	蒸発性不純物測定装置A GB	6.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	8.76E-05	×
	O/M比測定装置GB	2.4.E-01	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	3.50E-04	×
	金相試験装置GB1	1.2.E+00	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	7.39E-06	×
	金相試験装置GB2	1.2.E+00	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	7.39E-06	×
	プルトニウムスポット検査装置GB	1.8.E-01	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	1.13E-06	×
	試料溶解・調整装置2 GB1	8.0.E-02	kg・MOX	18	粉末(溶)	7.00E-04	3	1.00E-03	1.17E-04	×
	試料溶解・調整装置2 GB2	8.0.E-02	kg・MOX	18	粉末(溶)	7.00E-04	3	1.00E-03	1.17E-04	×
	試料溶解・調整装置2 GB3	8.0.E-02	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	2.58E-05	×
	EPMA分析装置GB	1.8.E-01	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	2.63E-04	×
	ICP-発光分光分析装置GB	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	ICP-質量分析装置GB	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	ペレット溶解性試験装置GB1	7.2.E-01	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	2.32E-04	×
	ペレット溶解性試験装置GB2	7.2.E-01	kg・MOX	18	溶液(ペ)	2.00E-05	3	1.00E-03	2.32E-04	×
	粉末物性測定装置GB	1.0.E-02	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	1.46E-05	×
	熱分析装置GB	2.0.E-02	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	2.92E-05	×
	液浸密度測定装置GB	2.4.E-01	kg・MOX	18	焼結ペレット	3.00E-06	3	1.00E-03	1.50E-06	×
	X線回折測定装置GB	2.0.E-02	kg・MOX	18	粉末(ペ)	7.00E-04	3	1.00E-03	2.92E-05	×
	分析溶液中和固液分離GB	4.0.E+00	kg・MOX	18	容液	2.00E-05	3	1.00E-03	1.27E-03	×
	放射能濃度分析GB-1	1.0.E-02	kg・MOX	18	容液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-06	×
分析第3室	ろ過・第1活性炭処理GB	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	第2活性炭・吸着処理装置GB	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
	放射能濃度分析GB-2	1.0.E-04	kg・MOX	18	溶液	2.00E-05	3	1.00E-03	3.22E-08	×
選別作業室	選別・保管装置GB	1.8.E-01	kg・MOX	18	粉末	7.00E-04	3	1.00E-03	5.64E-05	×

補足説明資料 1 - 15 (15 条)

運転管理の上限値の設定について

1. 運転管理の上限値の設定

MOX燃料加工施設は、設備・機器の特徴を考慮し、設備・機器で取り扱うPu富化度及びMOX質量について運転管理の上限値を定める。15条の安全評価、22条の有効性評価についてはこの運転管理の上限値を使用して実施する。

- (1) 運転管理の上限値は設備・機器で取り扱う値に対して裕度を見込んでグローブボックス等毎に設定する。なお、裕度としては、MOX投入量の誤差、設備・機器内の滞留量等を考慮する。
- (2) 非密封のMOXは、容器単位で取り扱うこと及び容器は複数の種類があることから、容器の種類ごとにPu富化度及びMOX質量について運転管理の上限値を設定する。

2. 運転管理の上限値の管理方法

運転管理の上限値の管理方法については、質量管理を行う単一ユニットの核的制限値の管理方法と同様の管理方法であり、各グローブボックス等のMOX質量の在庫量を常時把握するとともに、MOXを搬送する容器を識別し、それにより搬送するMOX質量、Pu富化度を把握することにより行う。

3. 運転管理の上限値の記載方針

既許可では臨界防止設計以外の運転管理値が明確になっていなかった。このため、今後はグローブボックス等ごとに運転管理の

上限値（P u 富化度及びMOX質量）を定め，本文（加工施設本体の構造及び設備）に記載し，その管理の方法を添付書類五に記載する。

以上

補足説明資料 1-16 (15 条)

MOX燃料加工施設におけるグローブボックス内の火災源について

1. はじめに

MOX燃料加工施設において、施設周辺に著しい放射線被ばくを与えるおそれのある事故として、露出したMOX粉末を取り扱う設備・機器における火災による閉じ込め機能の不全を想定しており、火災源としては、グローブボックス内に設置する機器が有している潤滑油を想定している。本資料では、火災による閉じ込め機能の不全の要因となる火災源を整理するとともに、グローブボックス内における潤滑油火災を模擬した試験結果を示す。

2. 火災による閉じ込め機能の不全の起因となる火災源

火災による閉じ込め機能の不全の起因となる火災源について、それぞれが保有する潤滑油量、オイルパン面積を基にFDTsにより燃焼時間を算出した。整理結果を表1に示す。

表1 火災による閉じ込め機能の不全の起因となる火災源の整理結果

No.	GB 名称	潤滑油量 [L]	オイルパン 面積 (m ²)	燃焼時間 (s)
1	予備混合装置 GB	3.0	0.45	130
2	均一化混合装置 GB	6.0	0.27	434
3	造粒装置 GB	22.0	0.72	596
4		1.0	0.17	115
5	回収粉末処理・混合装置 GB	3.0	0.45	130
6	添加剤混合装置 GB	3.0	0.45	130
7	プレス装置（プレス部）GB	2.2	0.79	55

3. グローブボックス内における潤滑油火災を模擬した試験結果

グローブボックスを簡易的に模擬した筐体に、オイルパンに入れた潤滑油を燃焼させ、グローブボックス内火災時の状況を模擬した。グローブボックスの模擬体として、約 W2,000×D1,000×H2,000 (約 4 m³) のボックスを準備した。模擬体はダウンフロー換気が可能なように、上部に給気口、下部に排気口を設けた。

潤滑油の燃焼状況を図 1 に、試験時の温度変化を図 2 に示す。潤滑油は引火点が高いため着火しにくく、着火しても炎の勢いは強くない。また、炎が直接当たる箇所は 200℃以上となるが、オイルパンから 950mm 離れた箇所では、150℃以下という結果が得られている。

潤滑油火災を考慮するオイルパンは 950 mm以上離れており、オイルパンの潤滑油火災が他の潤滑油火災の原因となることはない。

着火後扉閉止時点における内部の状況



扉閉止から5分後の内部の状況



図1. グローブボックス模擬態体内における潤滑油の燃焼状況

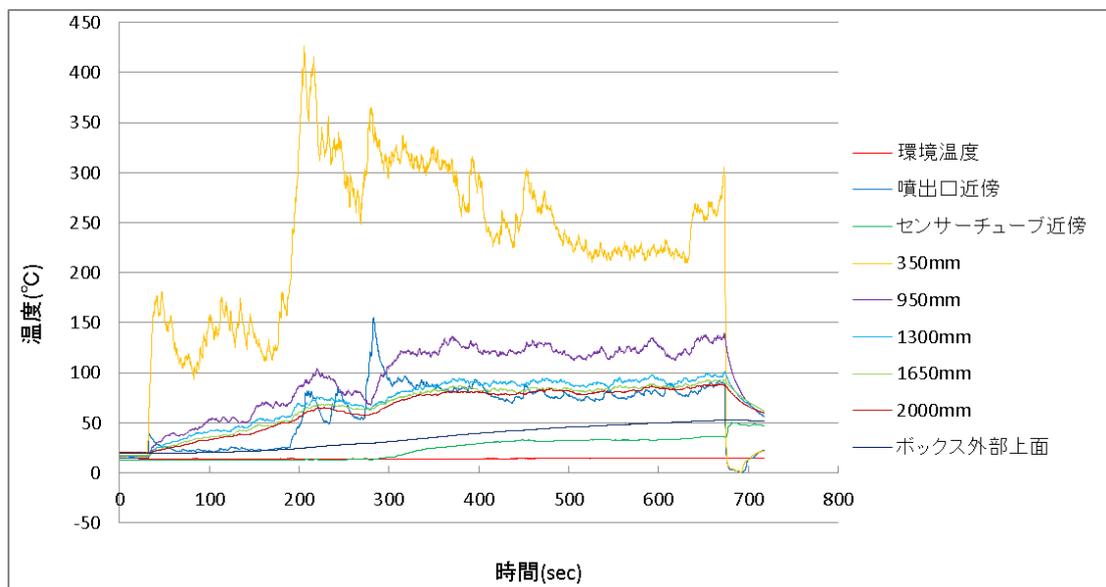


図2. 潤滑油燃焼試験時のグローブボックス模擬体内の温度変化

補足説明資料 1 -17 (15 条)

安全上重要な施設の系統図

安全上重要な施設に関して、設備毎に系統図を作成する。安全上重要な施設は、系統として安全機能を有することから、以下の方針で系統図を作成する。

1. 作成方針

系統毎に、安全上重要な施設として有する安全機能を整理した上で、共通の系統として、当該系統の構成に加えて、電源の供給等、当該機能の喪失の要因に関連する他の系統との関連性を記載する。なお、各機器に対してユーティリティを供給している系統、又は各機器からの排気系については、供給先や排気対象を示す。

また、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備については、それぞれの設備で系統図を作成せずにまとめて系統図を作成する。

以 上

安全機能の凡例

分類	機能
①-1	プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を収納するグローブボックスの閉じ込め機能
①-2	プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器の閉じ込め機能
②-1	排気経路の維持機能
②-2	MOXの捕集機能
②-3	排気機能
③-1	事故時のMOXの過度の放出防止機能
③-2	事故時の排気経路の維持機能
③-3	事故時のMOXの捕集・浄化機能
④	—
⑤	安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能
⑥-1	核的制限値(寸法)の維持機能
⑥-2	熱的制限値の維持機能
⑦	—
⑧-1	閉じ込めに関連する経路の維持機能
⑧-2	安全に係るプロセス量等の維持機能(混合ガス中の水素濃度)
⑧-3	安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能(焼結炉及び小規模焼結処理装置内の負圧維持)
⑧-4	安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離維持)
⑧-5	安全に係るプロセス量等の維持機能(閉じ込めに関連する温度維持)
⑧-6	火災の感知及び消火機能


I. グローブボックスに関連する系統概要図



補-1-17-3

【凡例】


-  : 延焼防止ダンパ
-  : 高性能エアフィルタ
-  : 手動ダンパ
-  : 閉止ダンパ (遠隔手動)
-  : 逆止ダンパ
-  : カウンタバランスダンパ
-  : 手動弁
-  : 逆止弁
-  : ピストンダンパ
-  : 自力式吸気弁

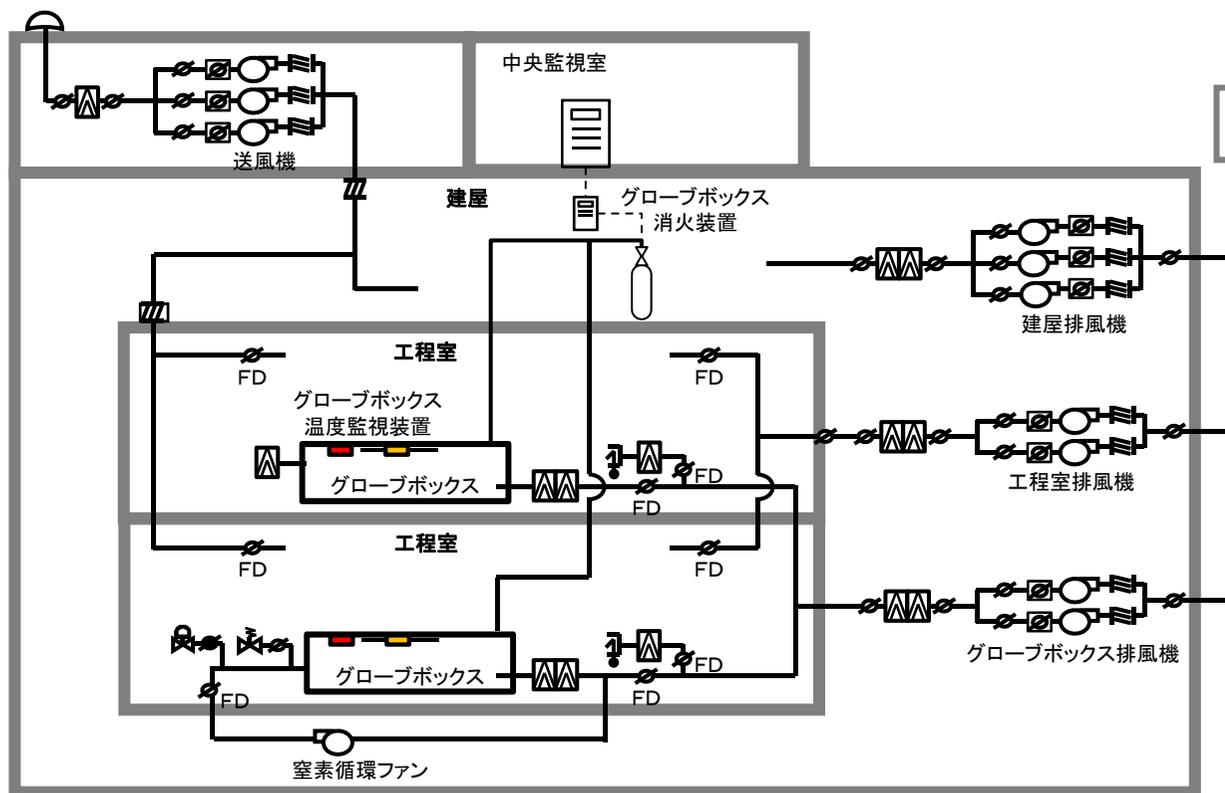

I -1 火災防護設備に関連する系統図



安全上重要な施設	グローブボックス (重大事故の起因となる火災源を有する)	グローブボックス (重大事故の起因となる火災源を有しない)	グローブボックス 消火装置	グローブボックス 温度監視装置	非常用所内電源設備
安全機能	①-1	①-1	⑧-6	⑧-6	⑤
基準地震動の考慮	○	○	○	○	○

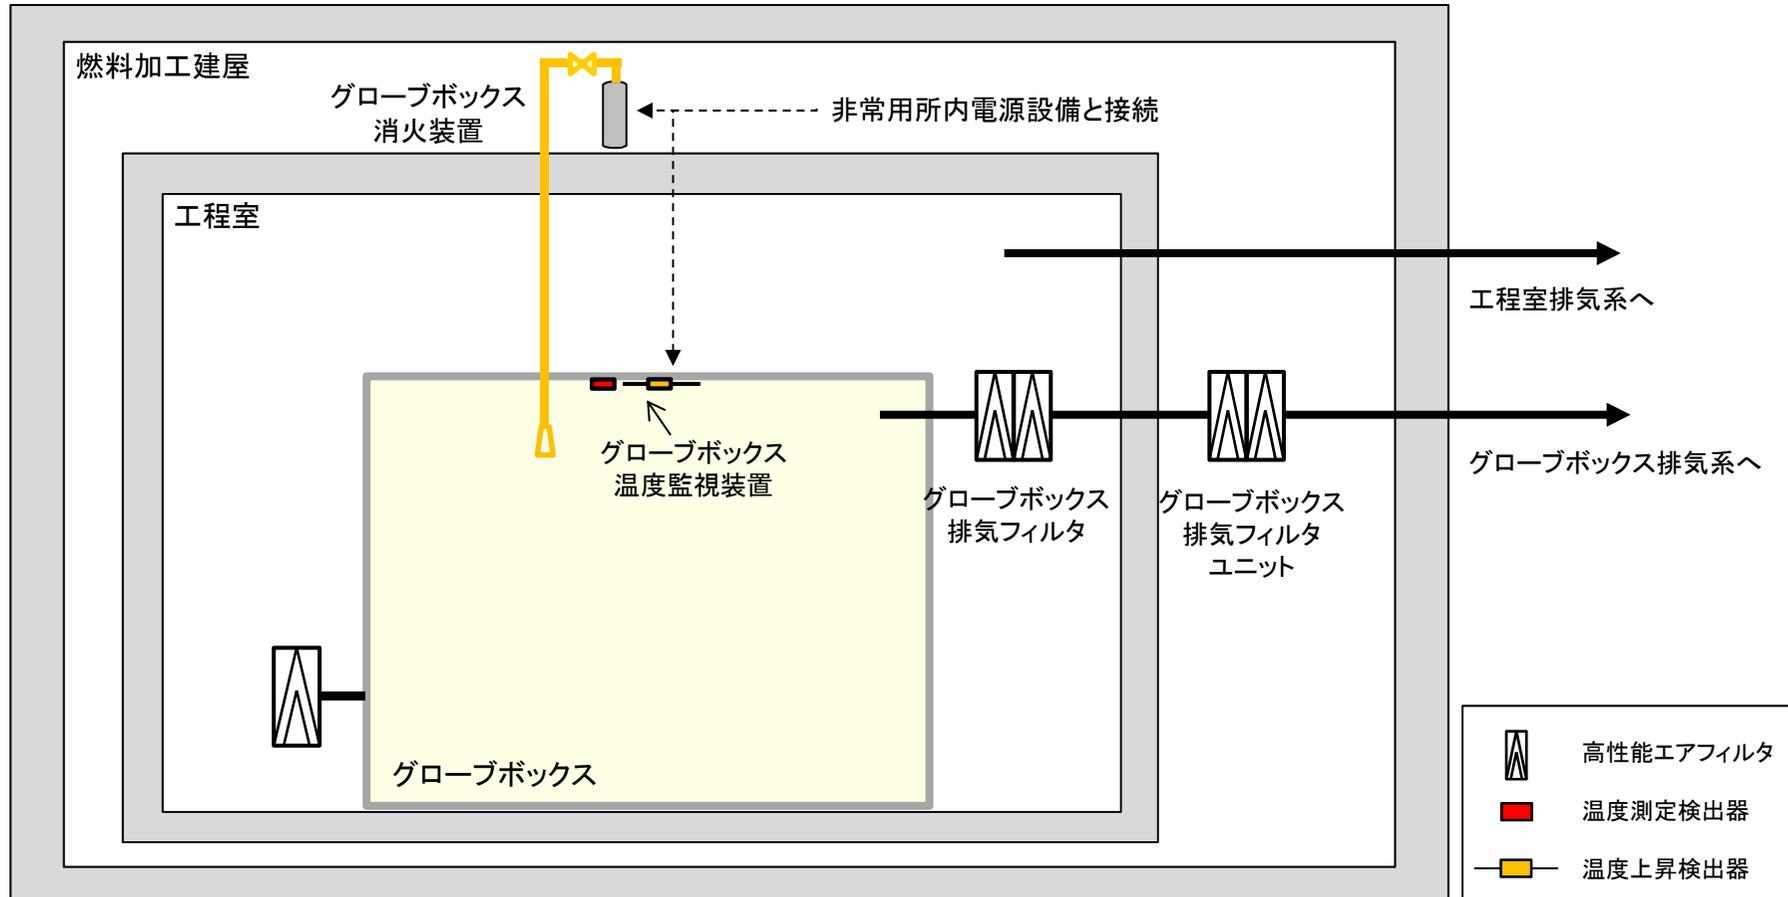


補-1-17-4

I -2 窒素循環設備に関連する系統図



安全上重要な施設	グローブボックス 消火装置	グローブボックス 温度監視装置	窒素循環設備	非常用所内電源設備
安全機能	⑧-6	⑧-6	②-1	⑤
基準地震動を考慮	○	○	○	○

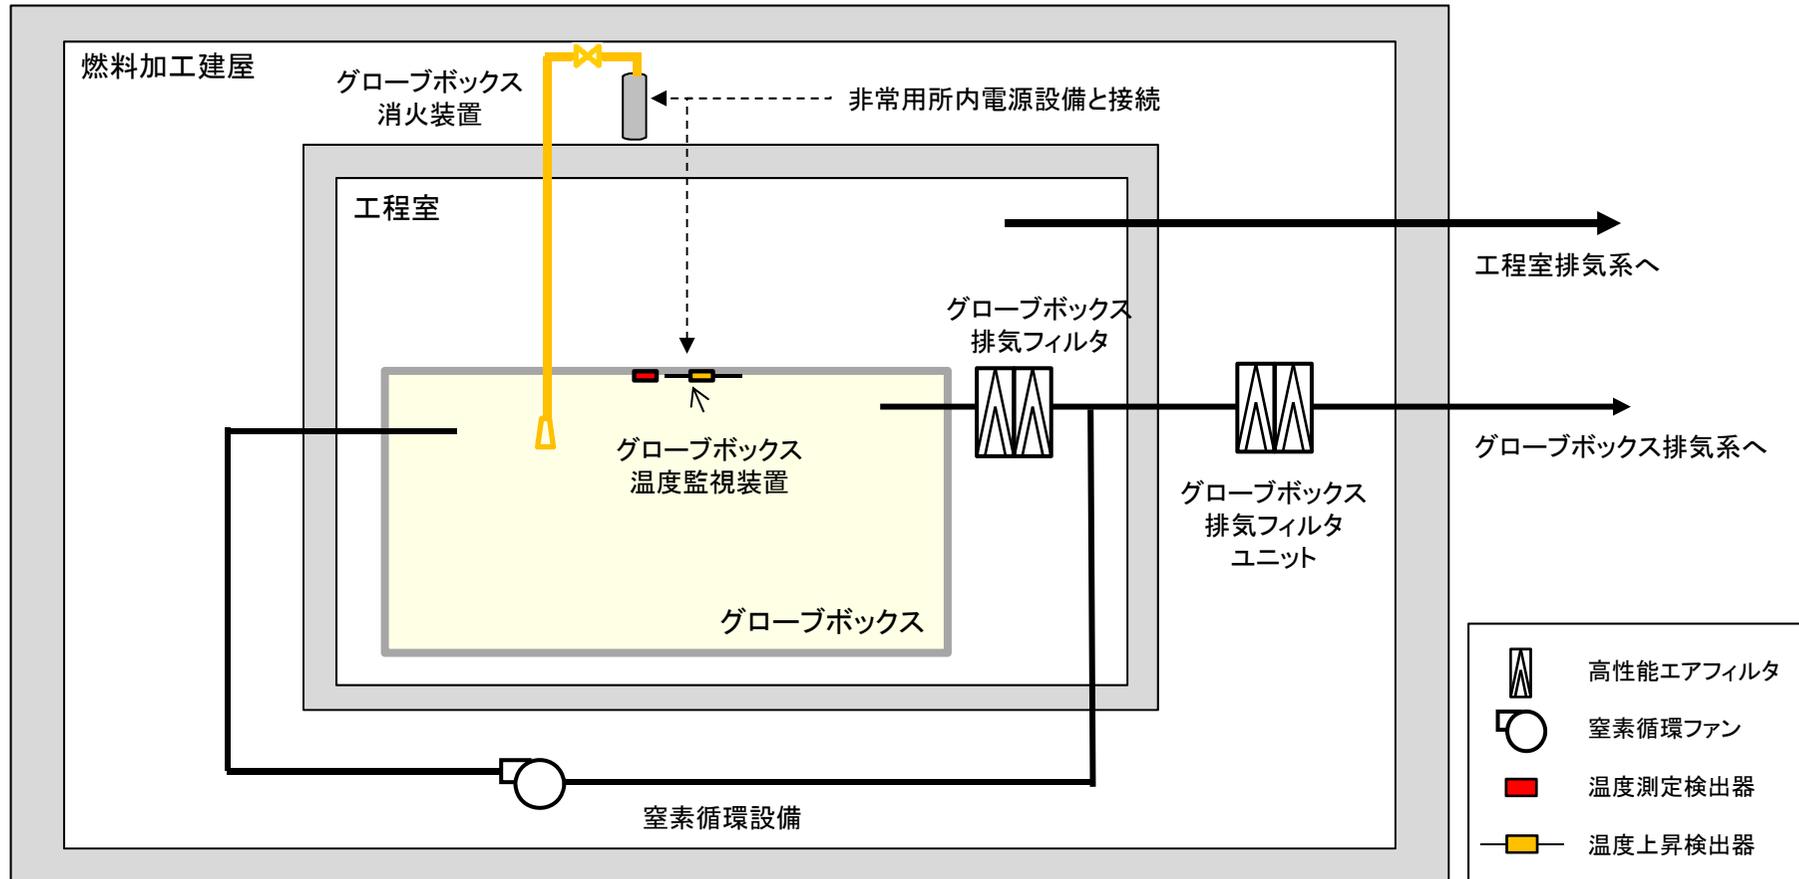

補-1-17-5

I -3 排気設備に関連する系統図




安全上重要な施設	グローブボックス排気設備(安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲)	グローブボックス排気設備(安全上重要な施設のグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲)	グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な回路を含む。)	安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範囲	工程室排気フィルタユニット	グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。)	グローブボックス排気フィルタユニット	非常用所内電源設備
安全機能	②-1	②-1	②-3	③-2	③-3	②-2	②-2	⑤
基準地震動を考慮	○	○	○	○	○	○	○	○


補-1-17-6

【凡例】

- : 延焼防止ダンパ
- : 高性能エアフィルタ
- : 手動ダンパ「開」
- : 手動ダンパ「閉」
- : 給排気閉止ダンパ(遠隔手動)
- : 逆止ダンパ
- : バランスダンパ
- : 排風機

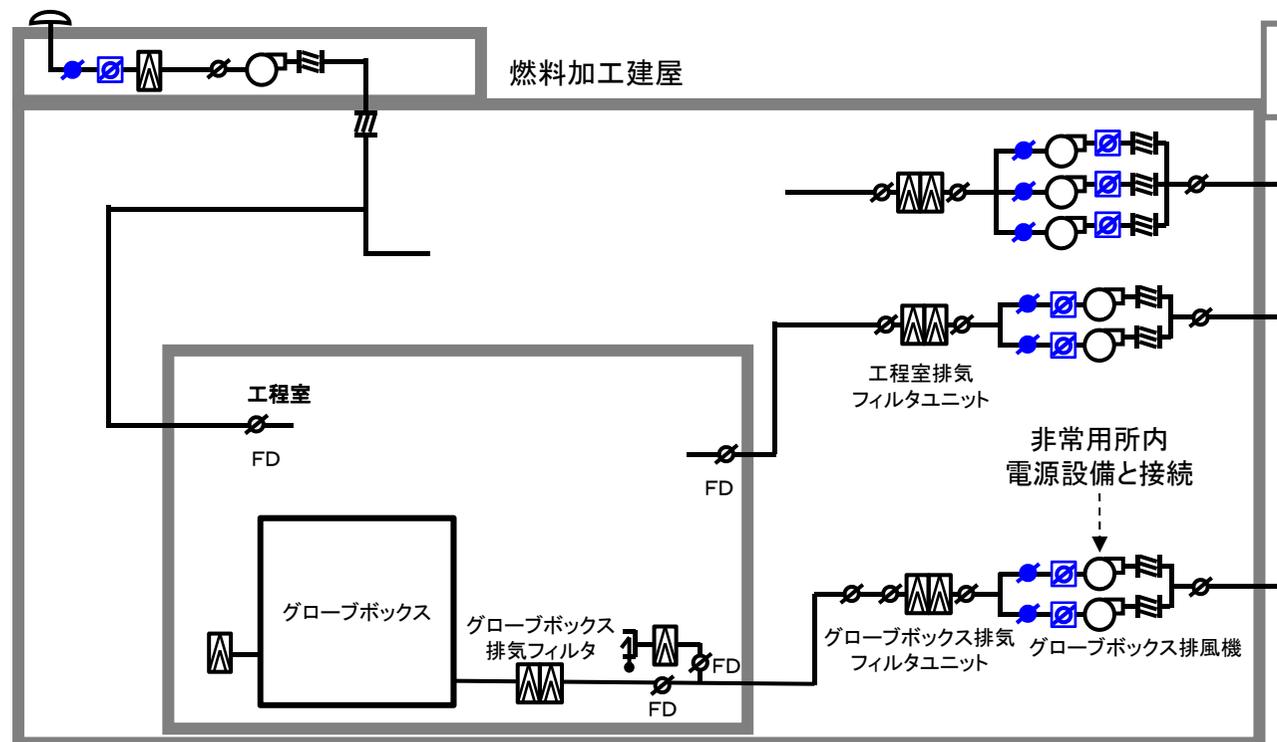


Ⅱ. 焼結炉及び小規模試験設備に関連する系統概要図

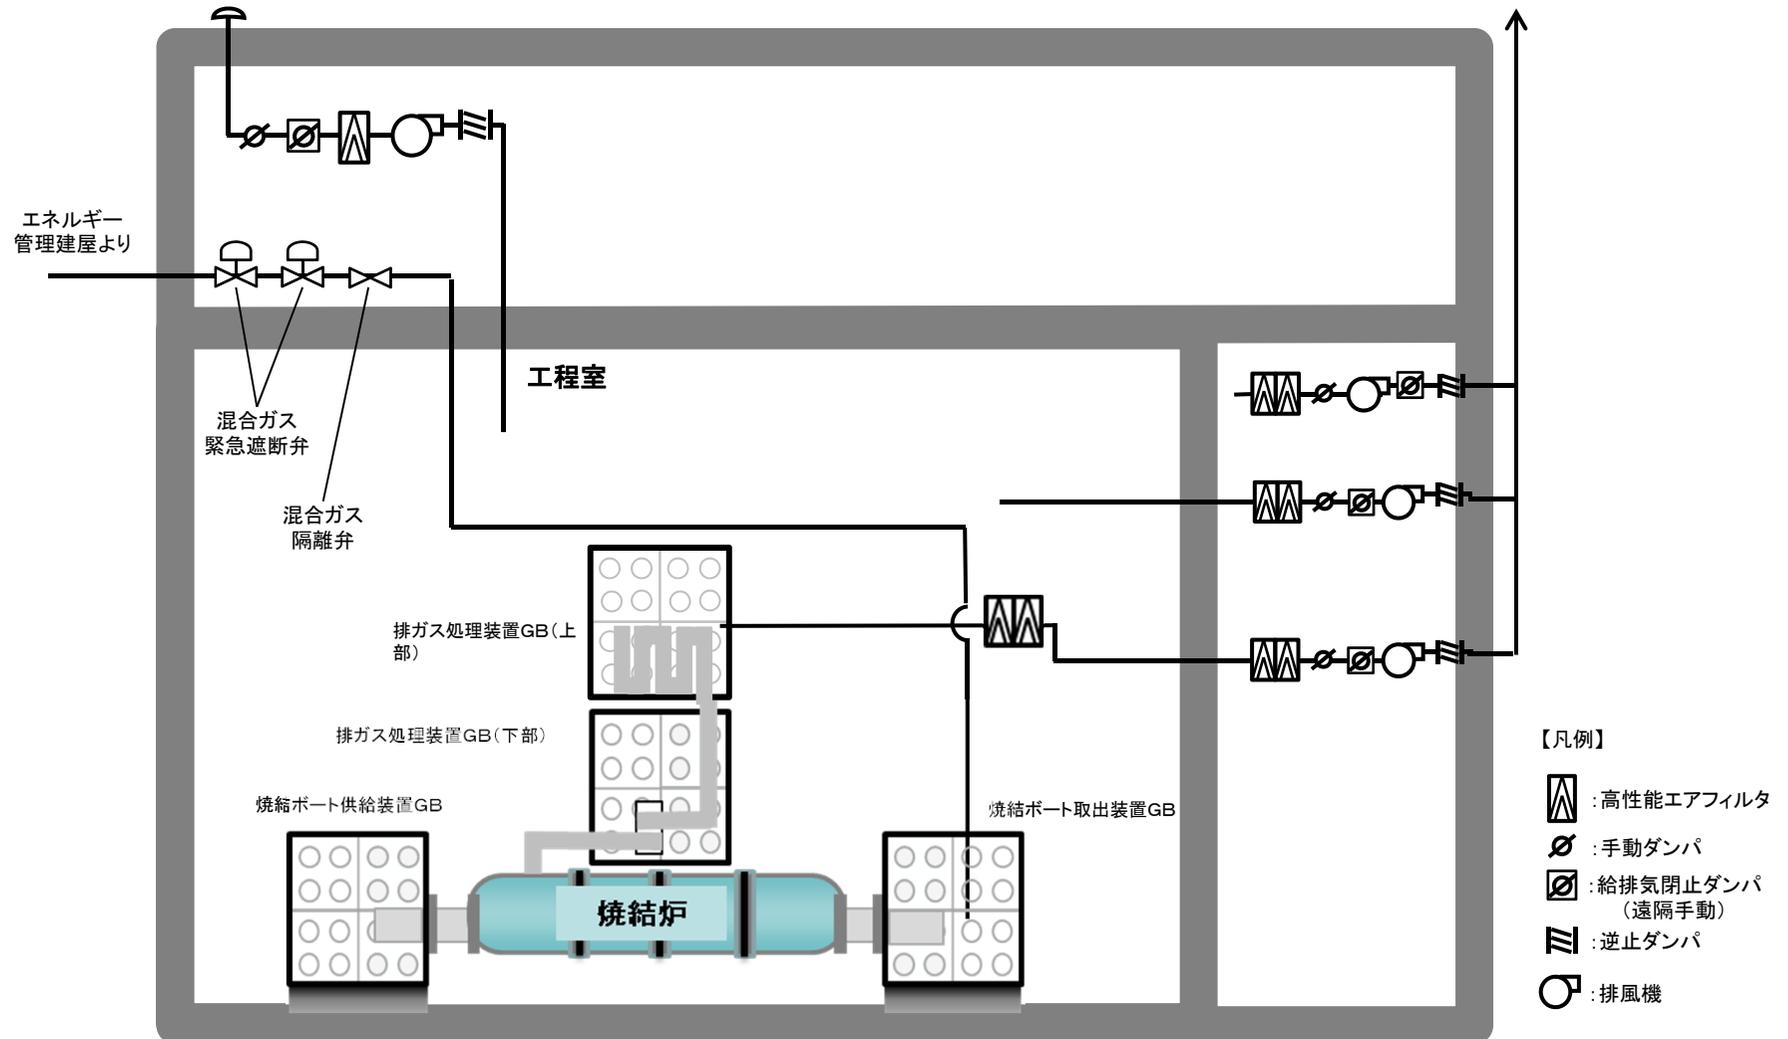


II-1 焼結設備に関連する系統図

安全上重要な施設	焼結炉	排ガス処理装置 グローブボックス (上部)	排ガス処理装置	排ガス処理装置の 補助排風機(安全 機能の維持に必要な 回路を含む。)	焼結炉内部温度高 による過加熱防止回 路	非常用所内電源設備
安全機能	①-2	⑧-1	⑧-1	⑧-3	⑥-2	⑤
基準地震動を考慮	○	○	○	○	○	○

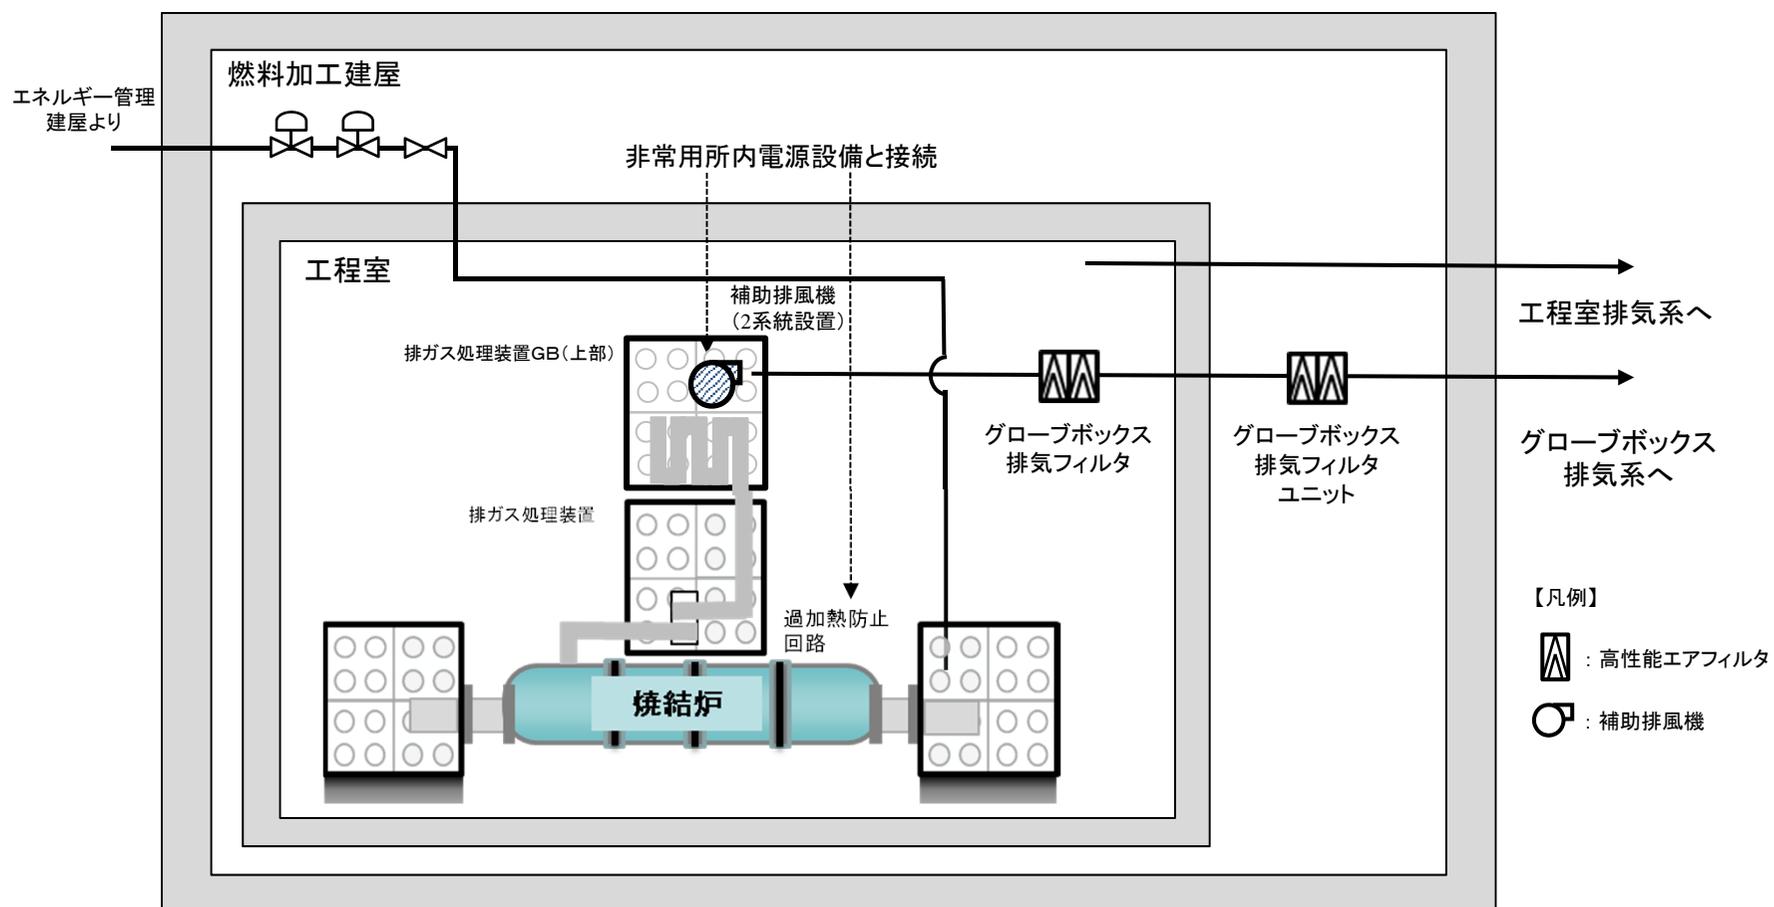


II-2 小規模試験設備に関連する系統図

安全上重要な施設	小規模焼結処理装置	小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス	小規模焼結炉排ガス処理装置	小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機(安全機能の維持に必要な回路を含む。)	小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路	小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路	非常用所内電源設備
安全機能	①-2	⑧-1	⑧-1	⑧-3	⑥-2	⑧-5	⑤
基準地震動を考慮	○	○	○	○	○	○	○

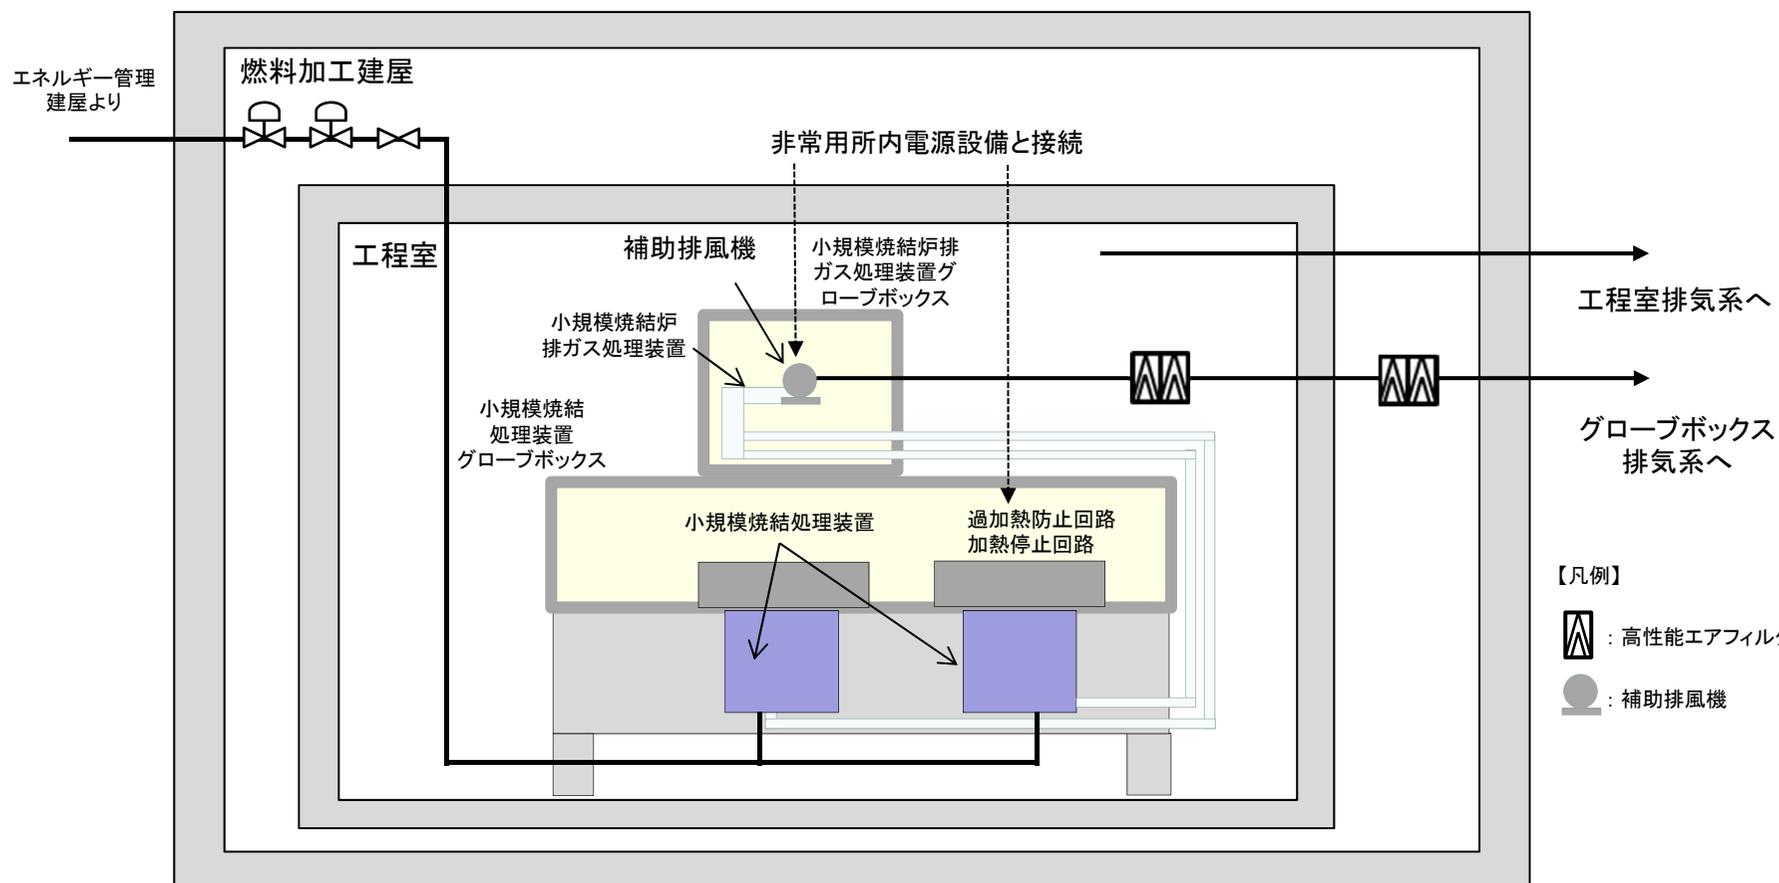

II-3 水素・アルゴン混合ガス設備に関連する系統図

安全上重要な施設	混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系, 小規模焼結処理系)	非常用所内電源設備
安全機能	⑧-2	⑤
基準地震動を考慮	○	○

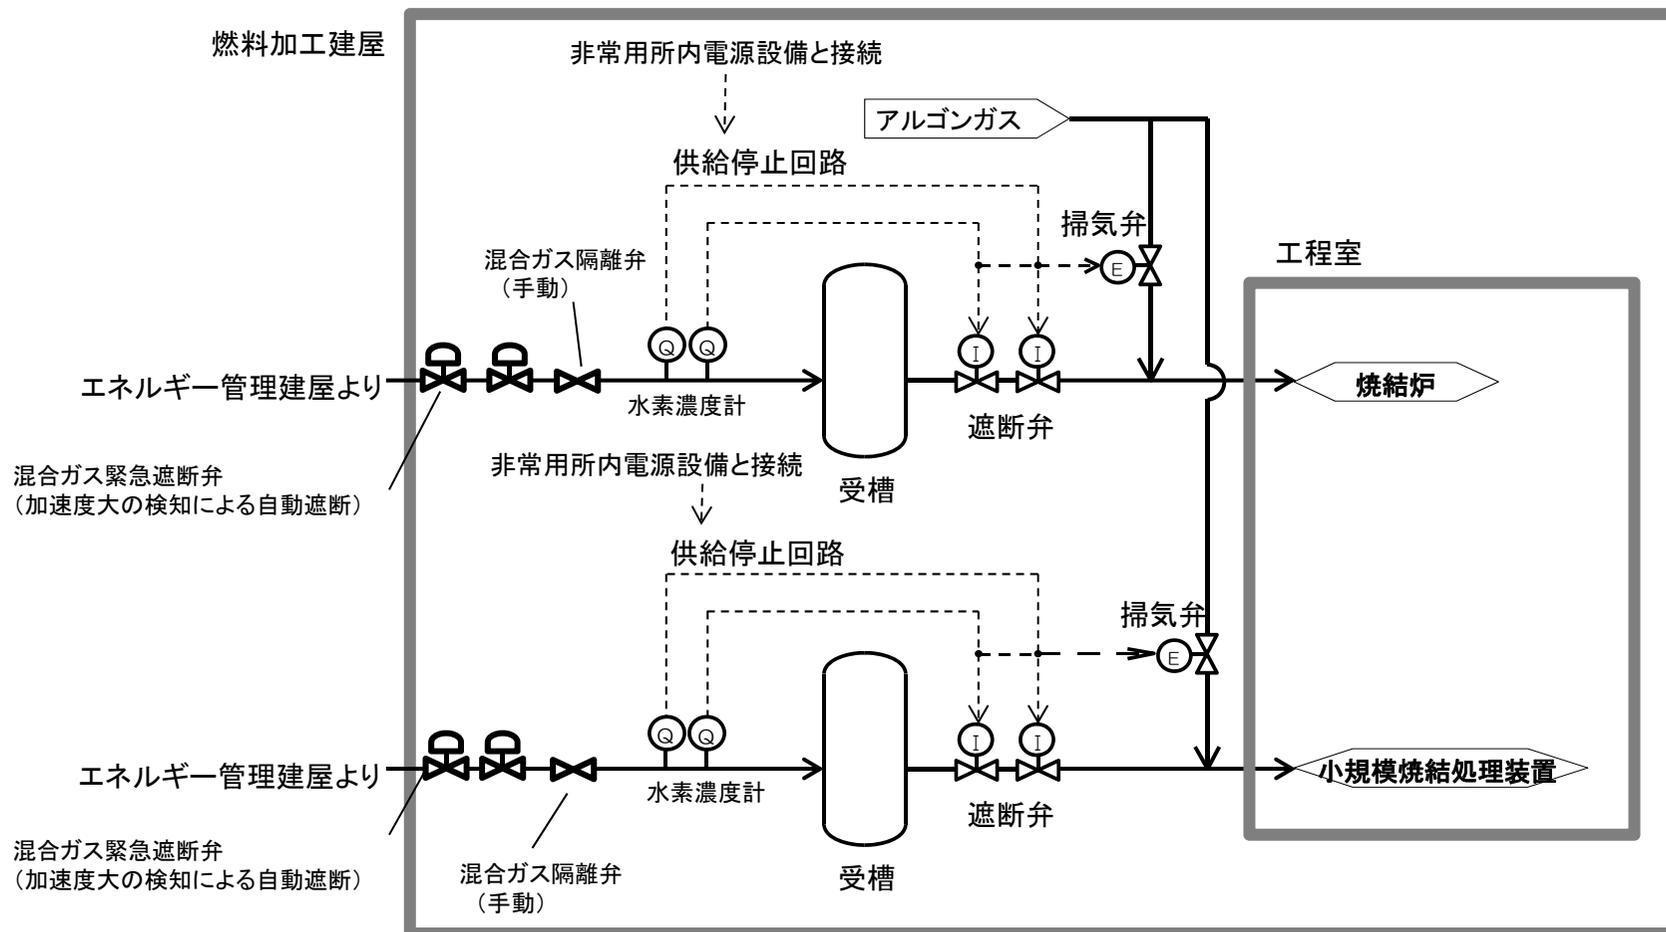

補足説明資料 1－18 (15 条)

フォールトツリー


1. 作成方針

安全上重要な施設の安全機能が喪失する要因を分析するため、フォールトツリーを作成する。ここでのフォールトツリーは、安全機能の喪失に至る原因を分析することを目的としていることから、発生頻度、確率を定量化するような詳細な事象まで展開せずに作成する。

また、工程室及び燃料加工建屋は、設計基準事故時において有意な損傷がないことを前提としていることから、これらが有する安全機能に関するフォールトツリーの作成は省略する。


以 上

核的制限値（寸法）の維持機能の喪失に関するフォールトツリー

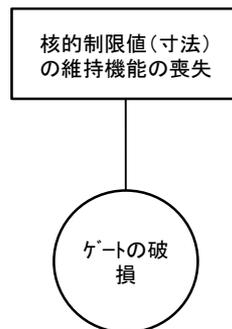


-  ANDゲート
-  ORゲート
-  トランスファー記号


補-1-18-2

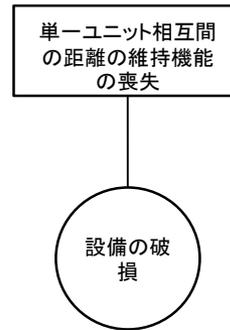


グローブボックスの閉じ込め機能の喪失に関するフォールトツリー




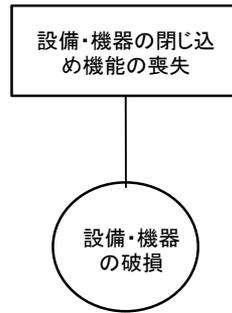

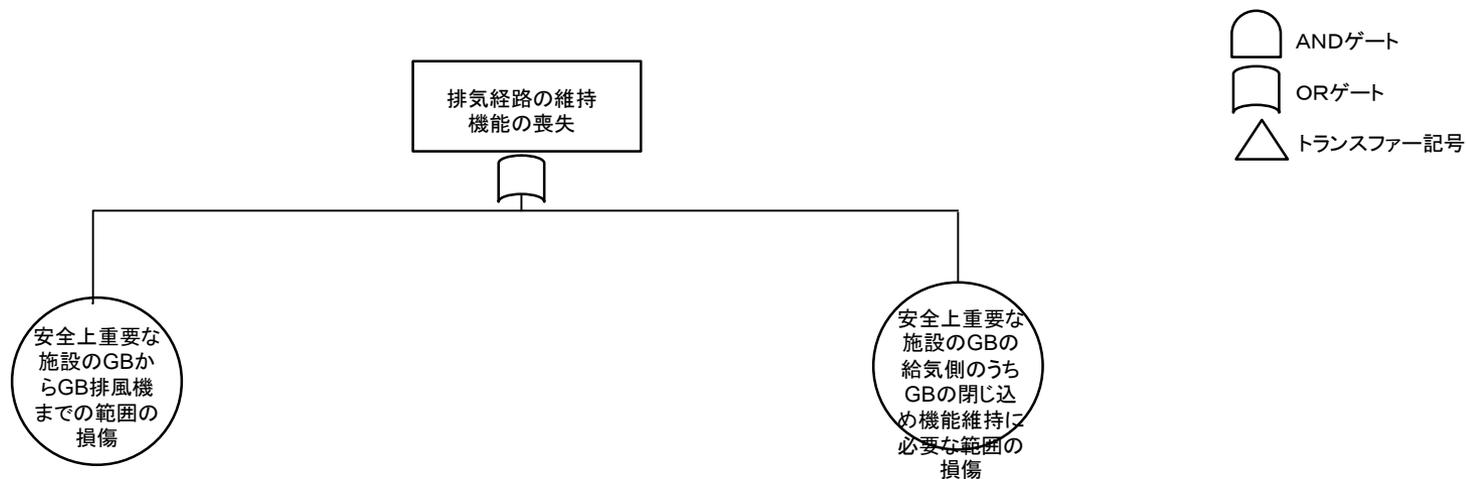


補-1-18-6

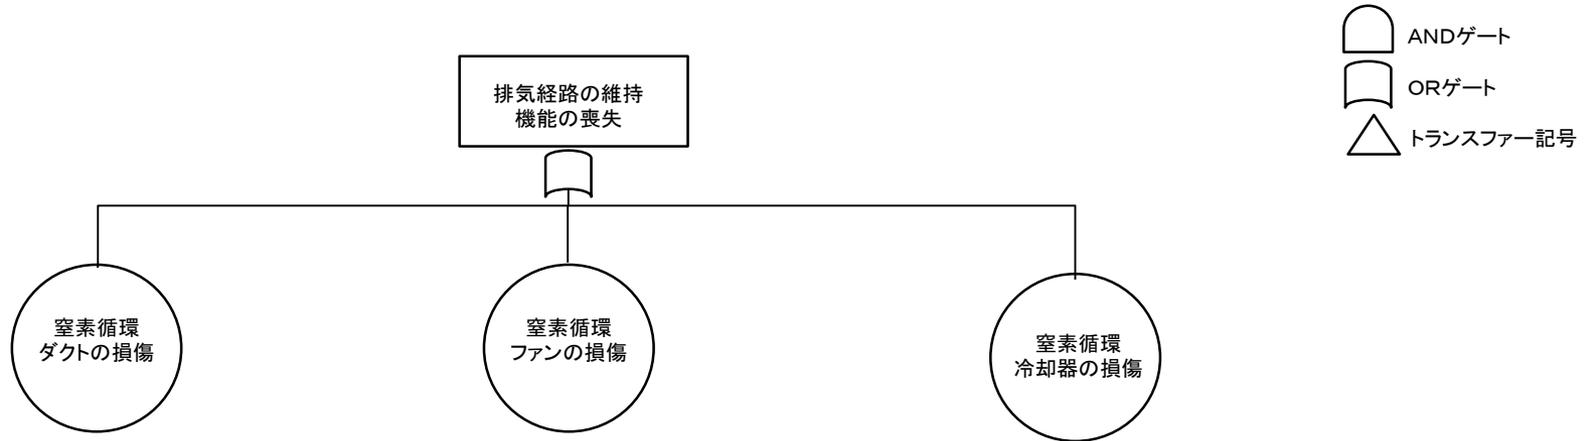

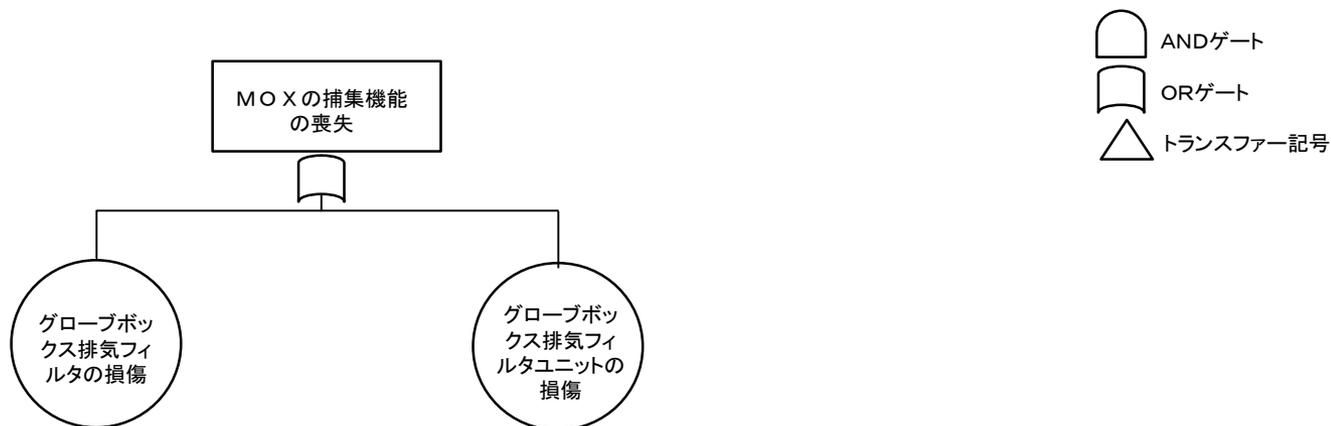

グローブボックス排気設備の排気機能の喪失に関するフォールトツリー

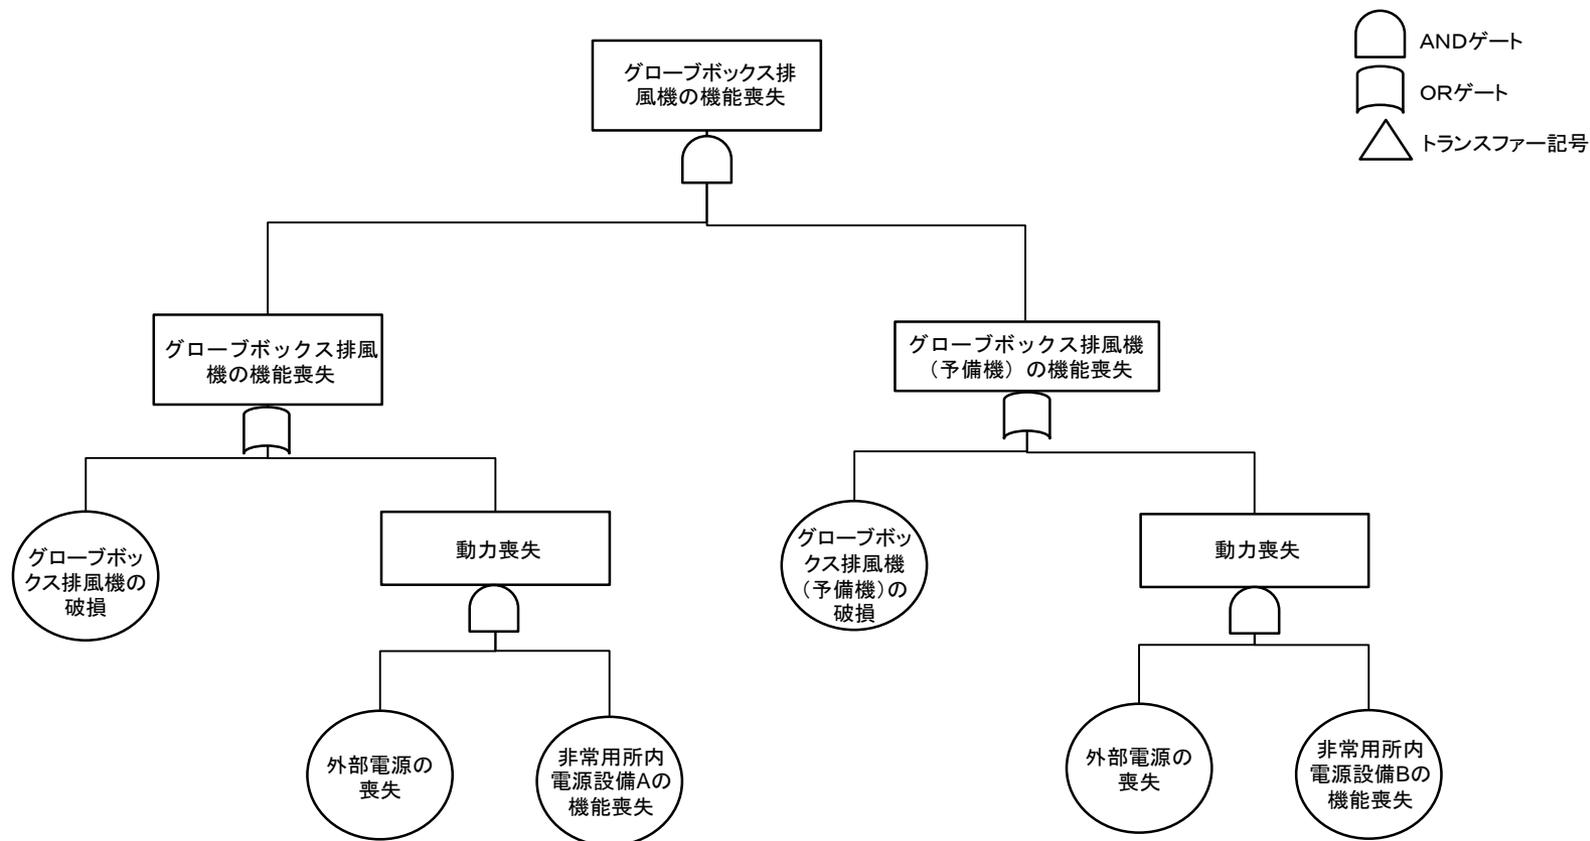


補-1-18-9

事故時の排気経路
の維持機能の喪失


安全上重要な
施設のGB等
を設置する工
程室から工
程室排気フィル
タユニットまで
の範囲の損傷

-  ANDゲート
-  ORゲート
-  トランスファー記号

補-1-18-10

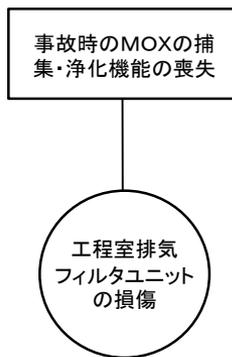


非常用所内電源設備の安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能の喪失に関するフォールトツリー

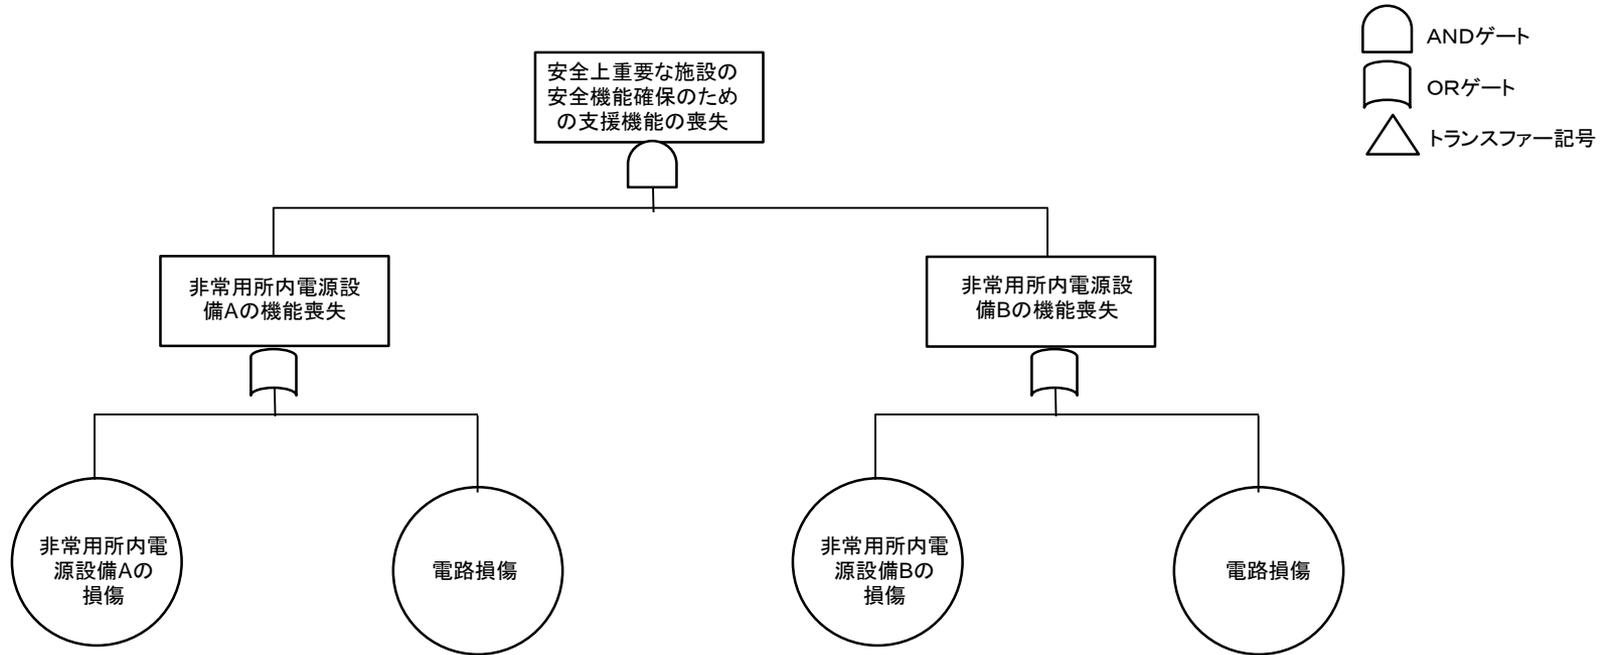


補-1-18-12


焼結設備の熱的制限値の維持機能の喪失に関するフォールトツリー

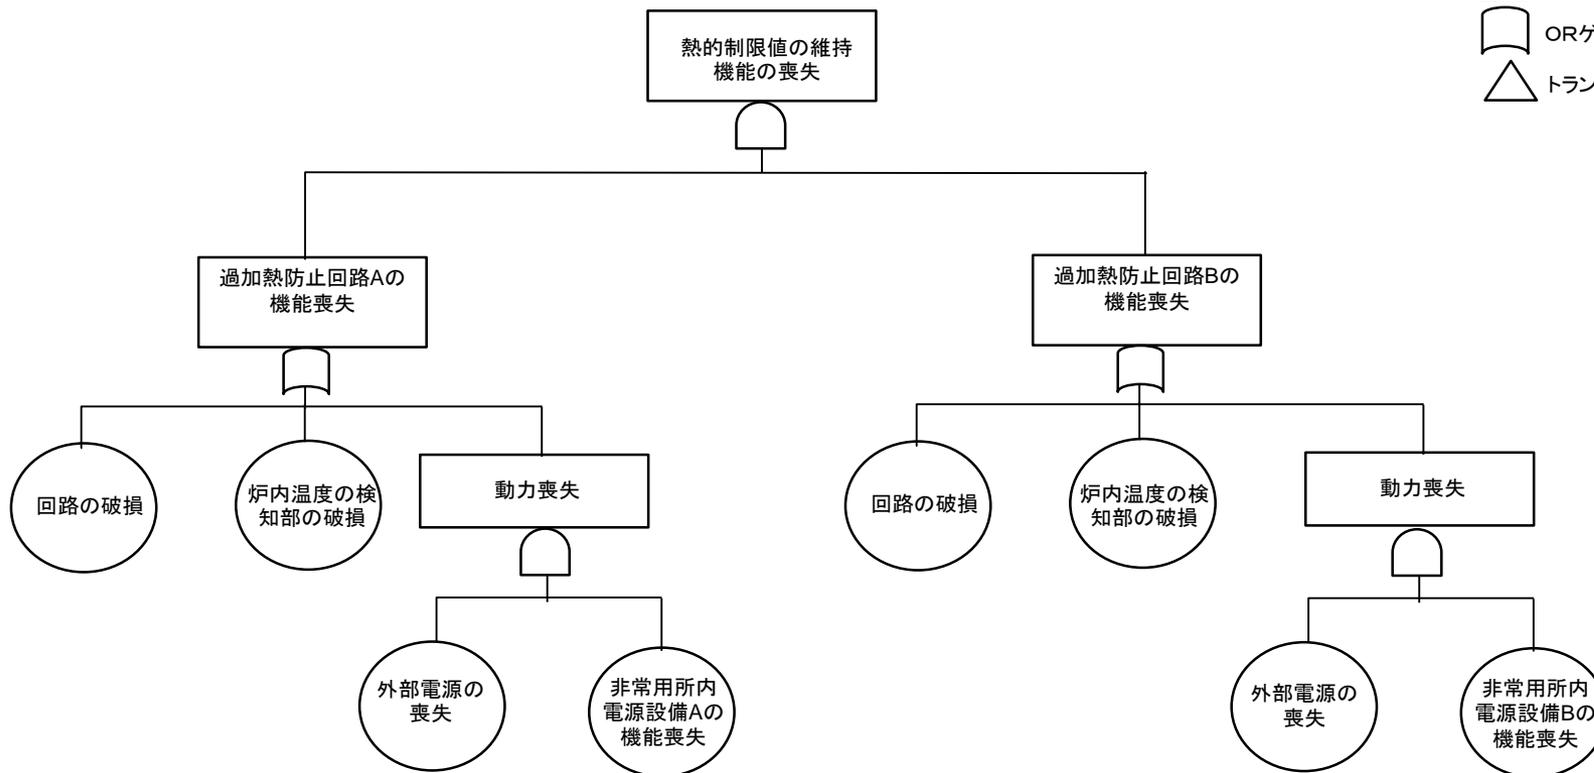


補-1-18-13

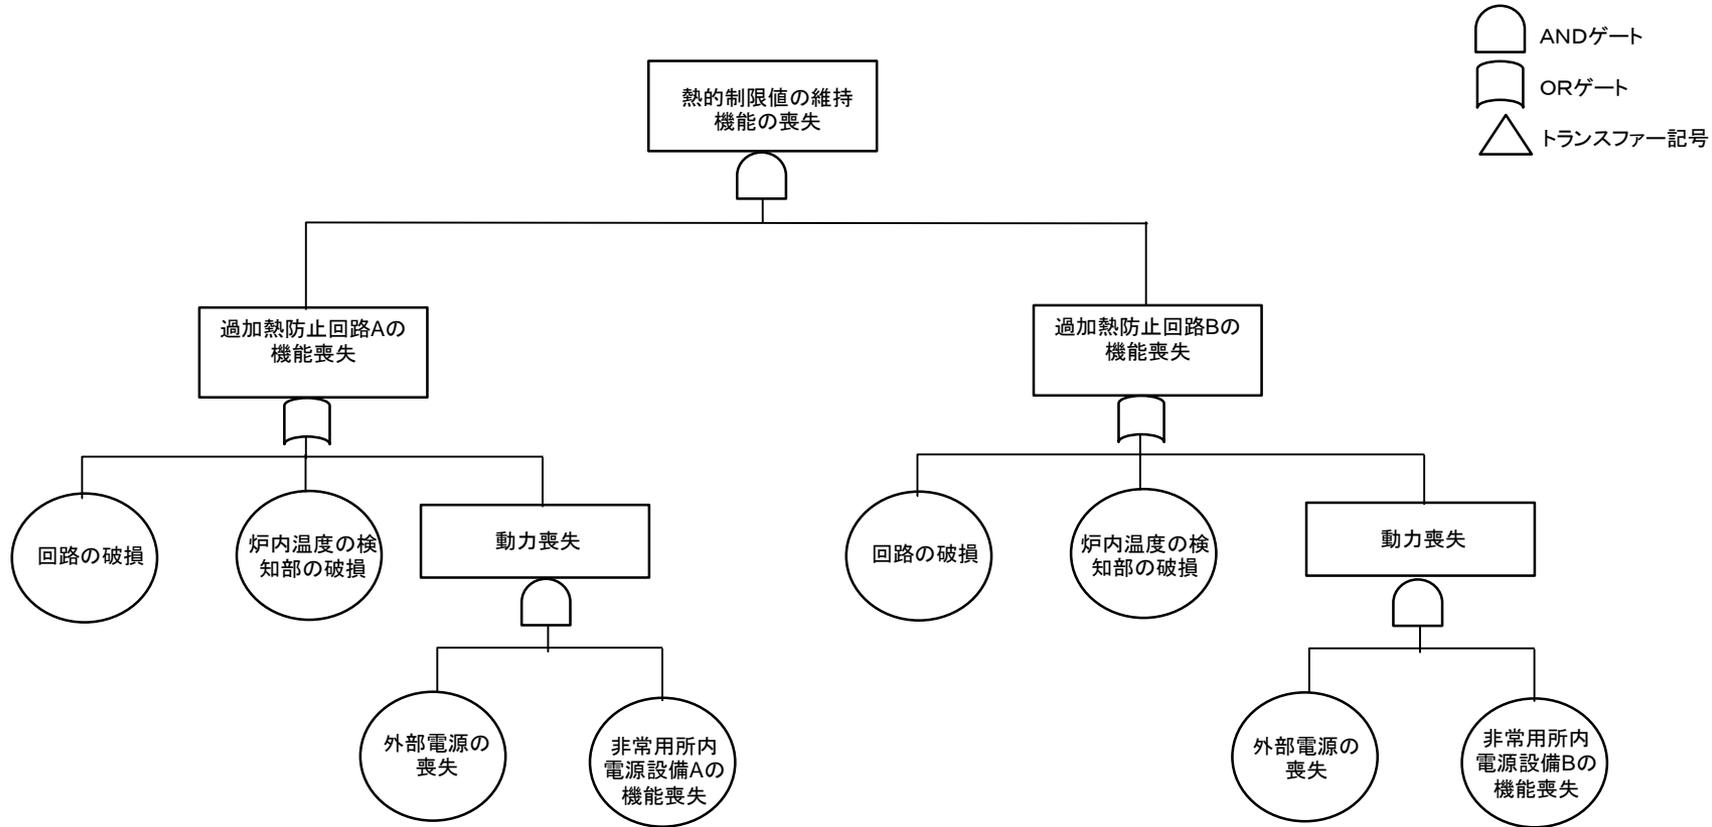

補-1-13-14

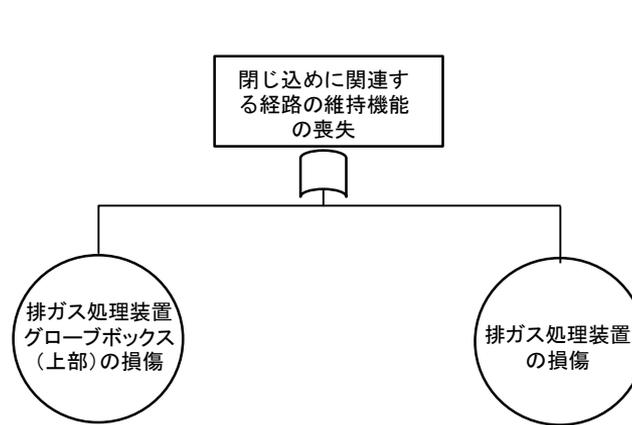


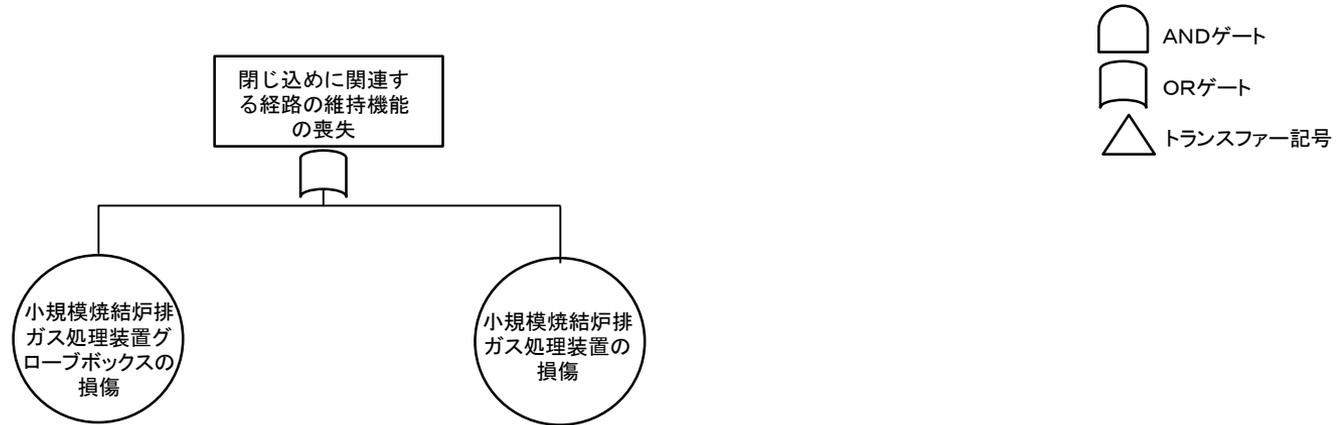


水素・アルゴン混合ガス設備の安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）の喪失に関するフォールトツリー



補-1-18-17

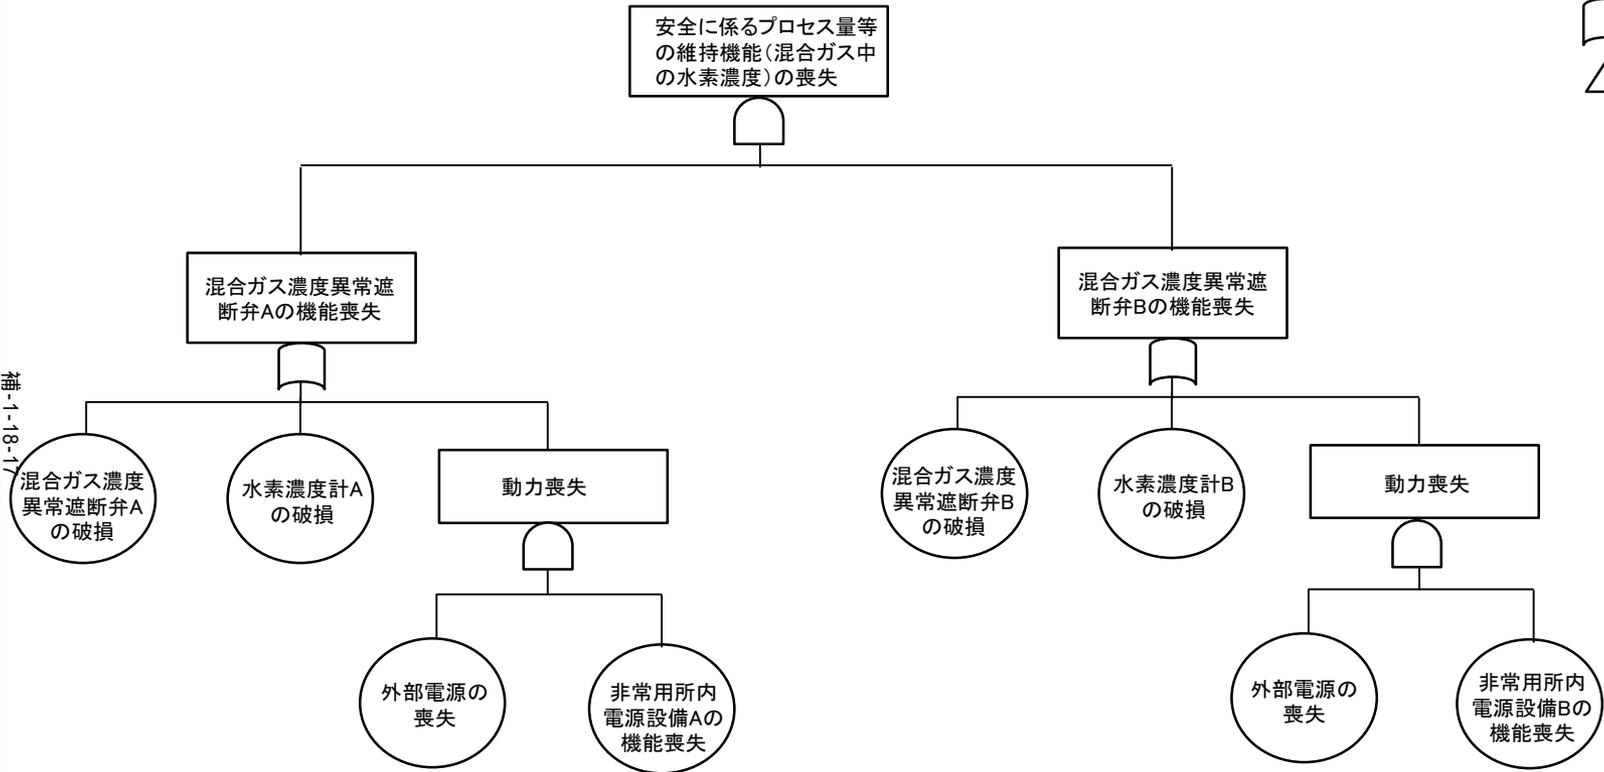


焼結設備の安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（焼結炉内の負圧維持）の喪失に関するフォールトツリー

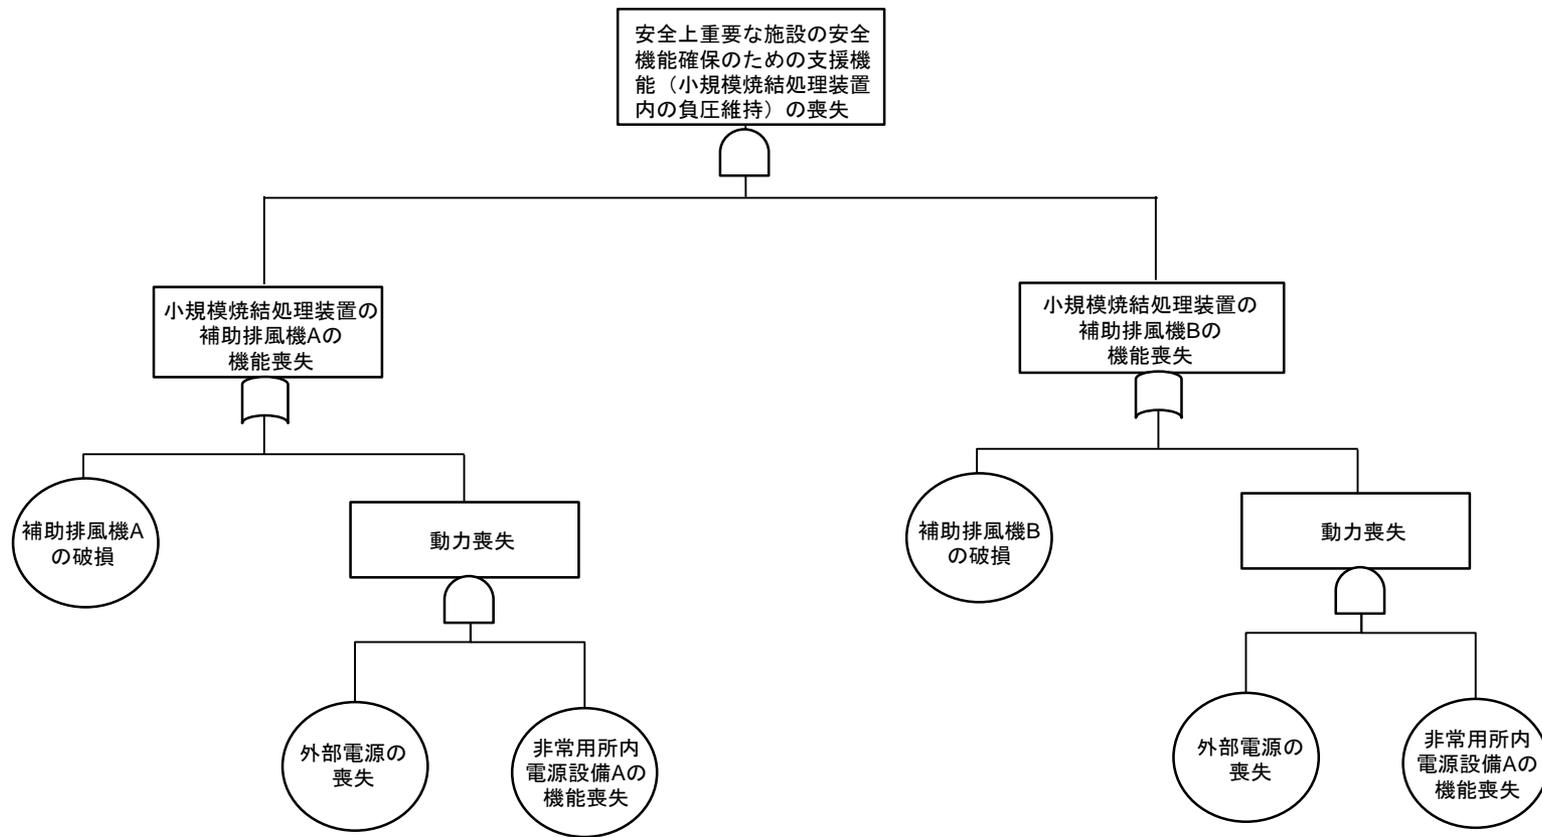


補-1-18-18

小規模試験設備の安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能 (小規模焼結処理装置内の負圧維持) の喪失に関するフォールトツリー

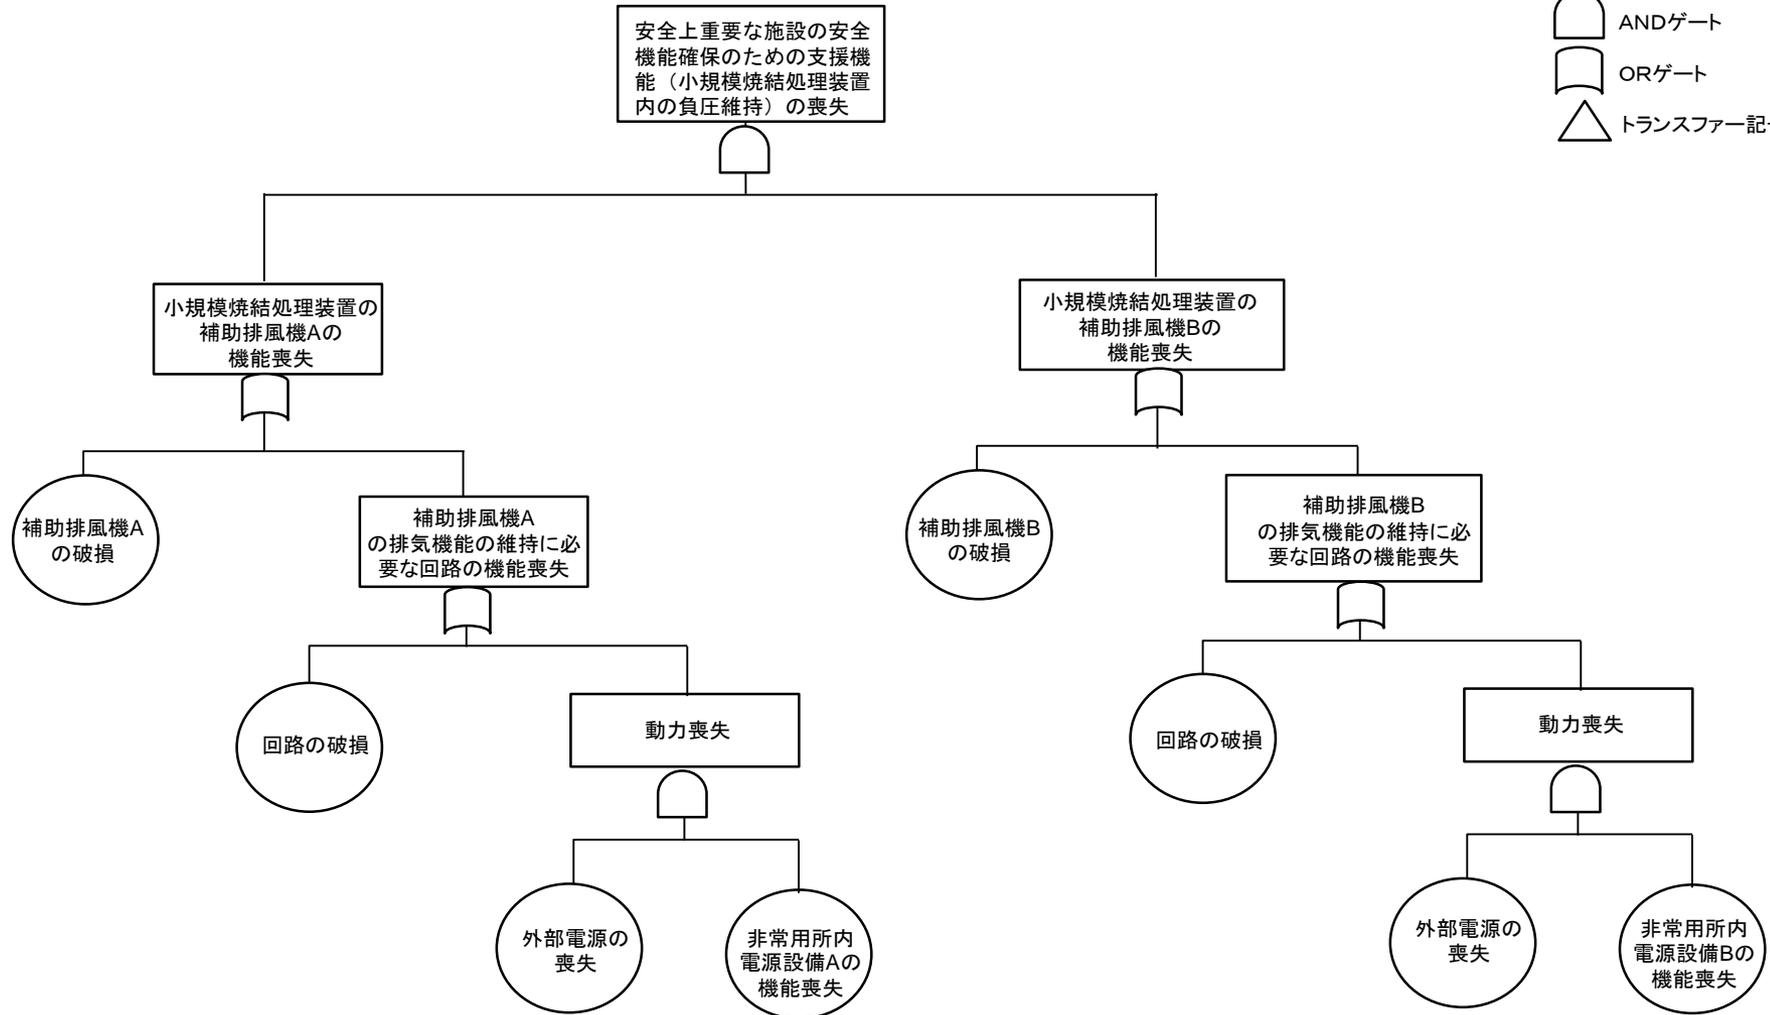


補-1-18-19

小規模試験設備の安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維持）の喪失に関するフォールトツリー

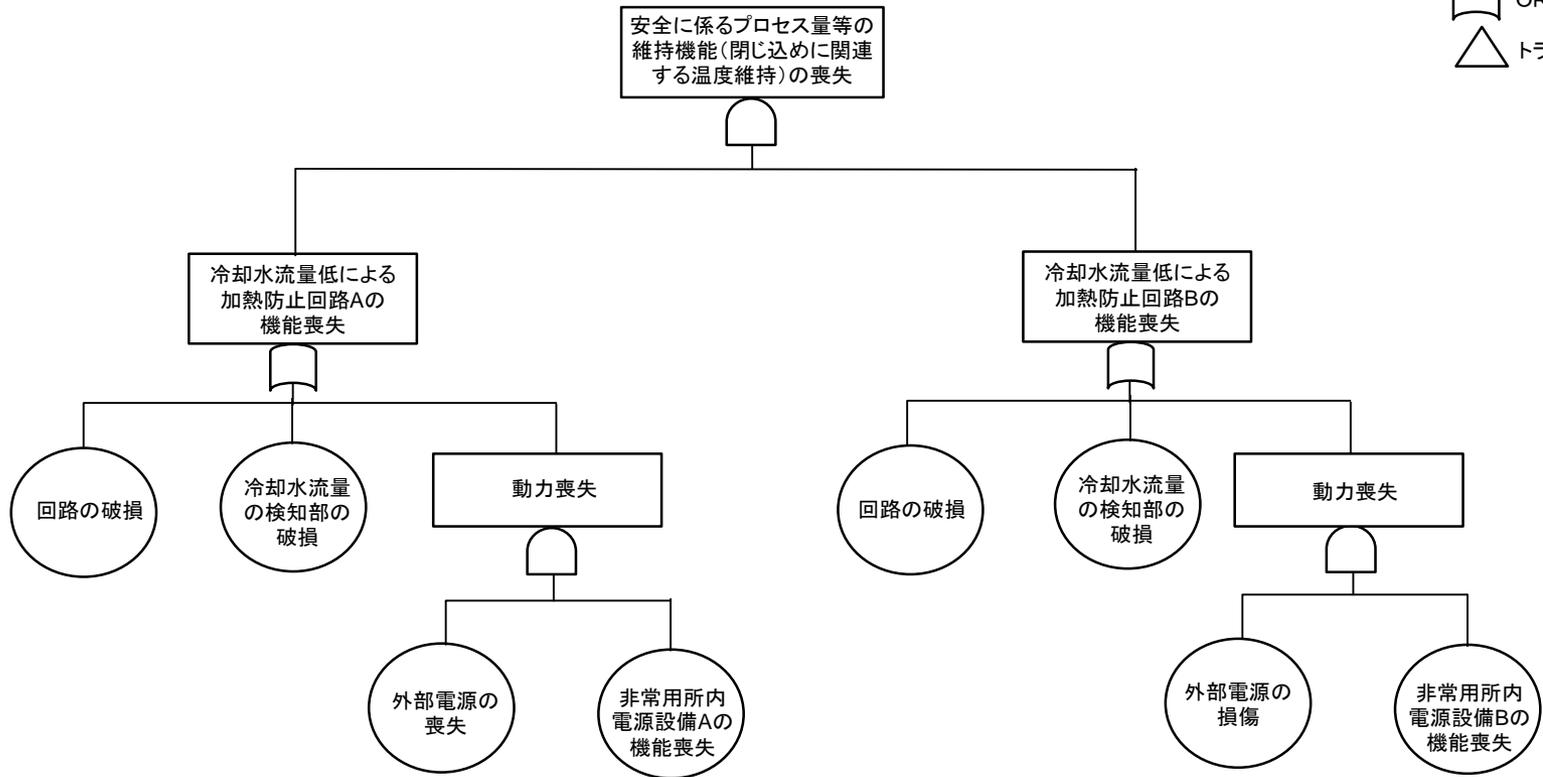


補-1-18-20

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー

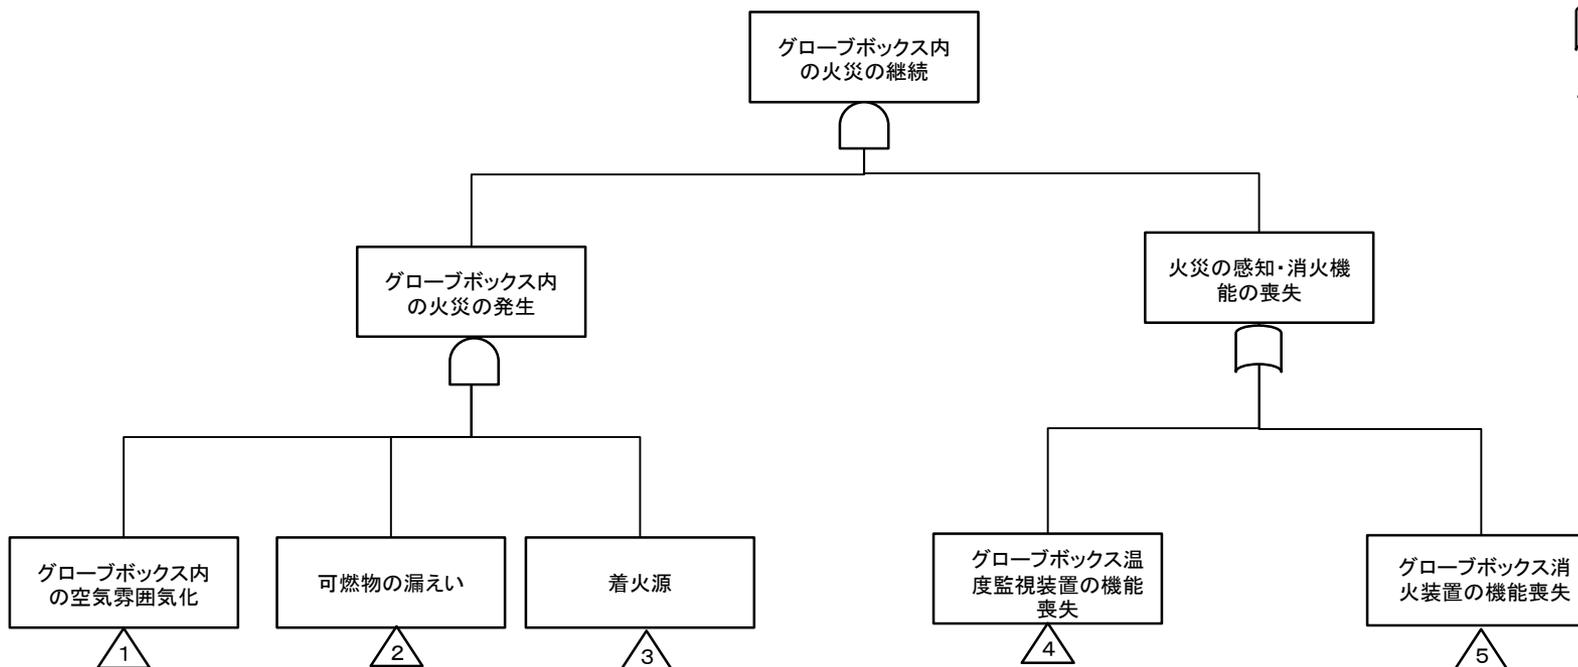




補-1-18-21


火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー

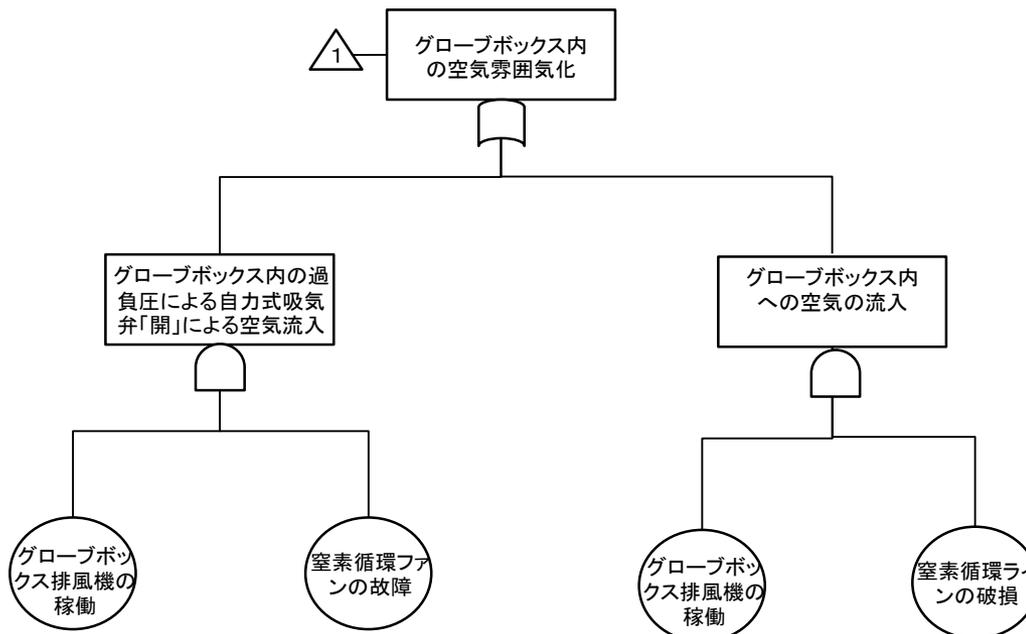


補-1-18-22

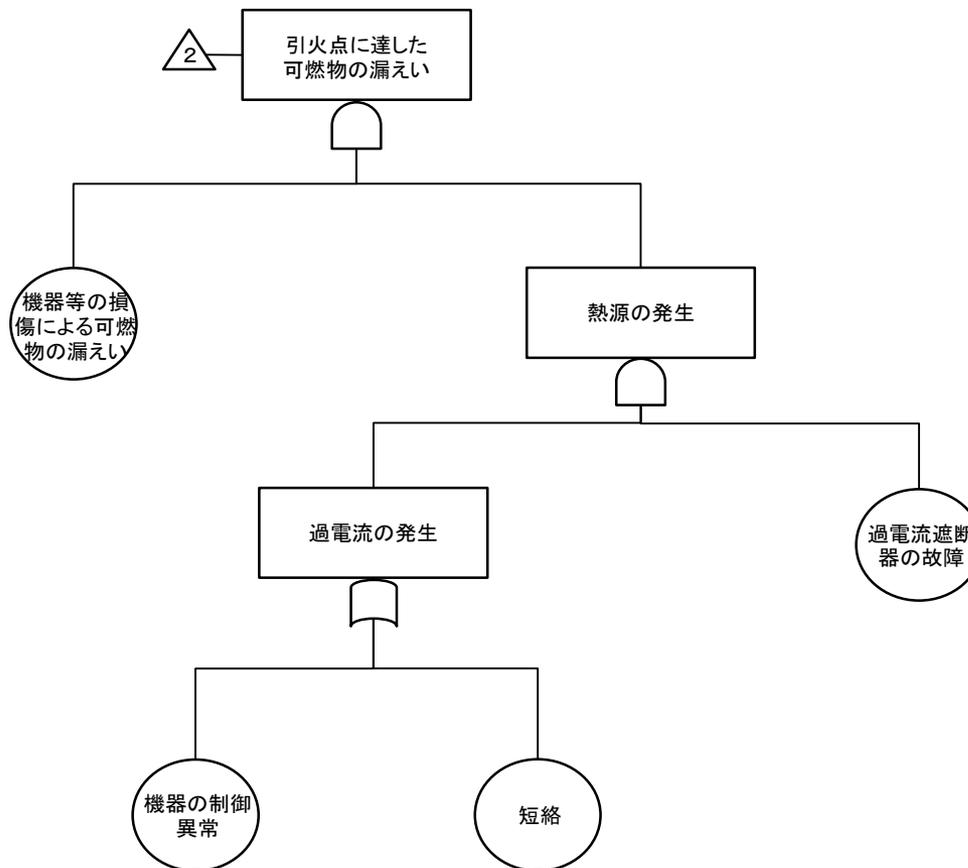

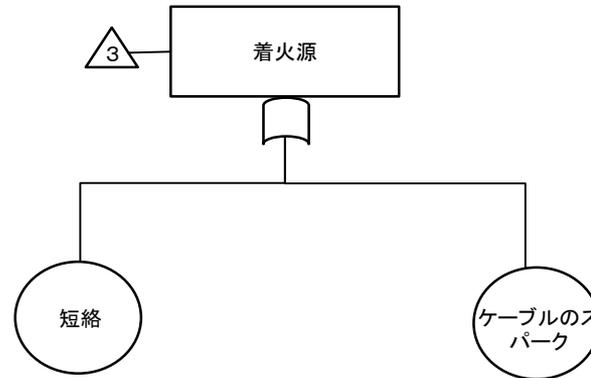


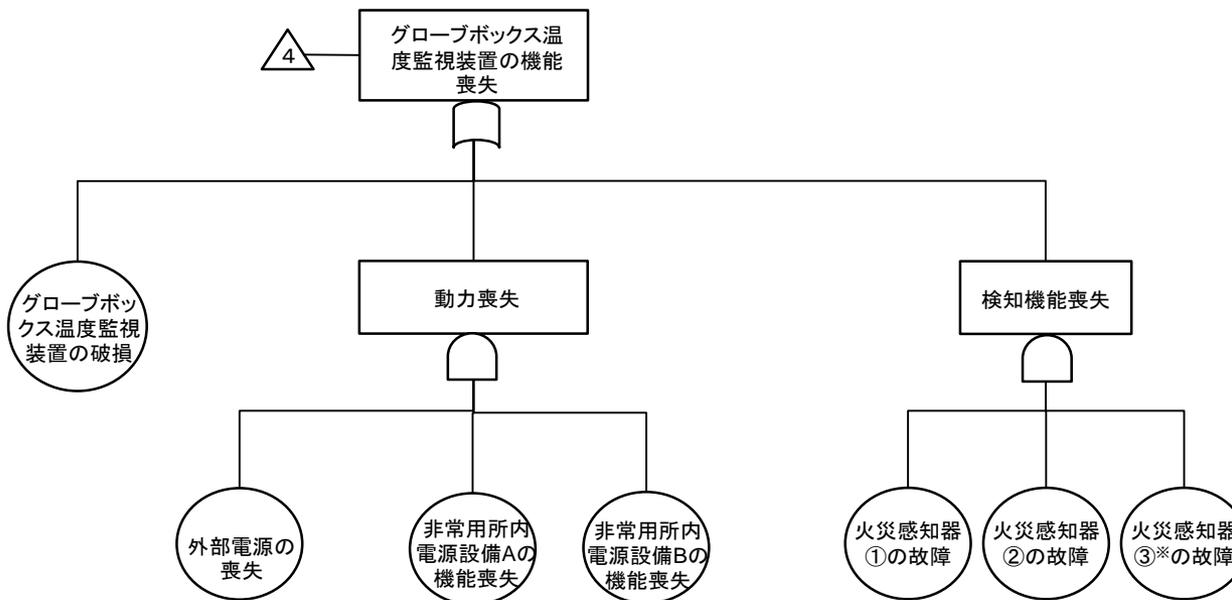

補-1-18-25

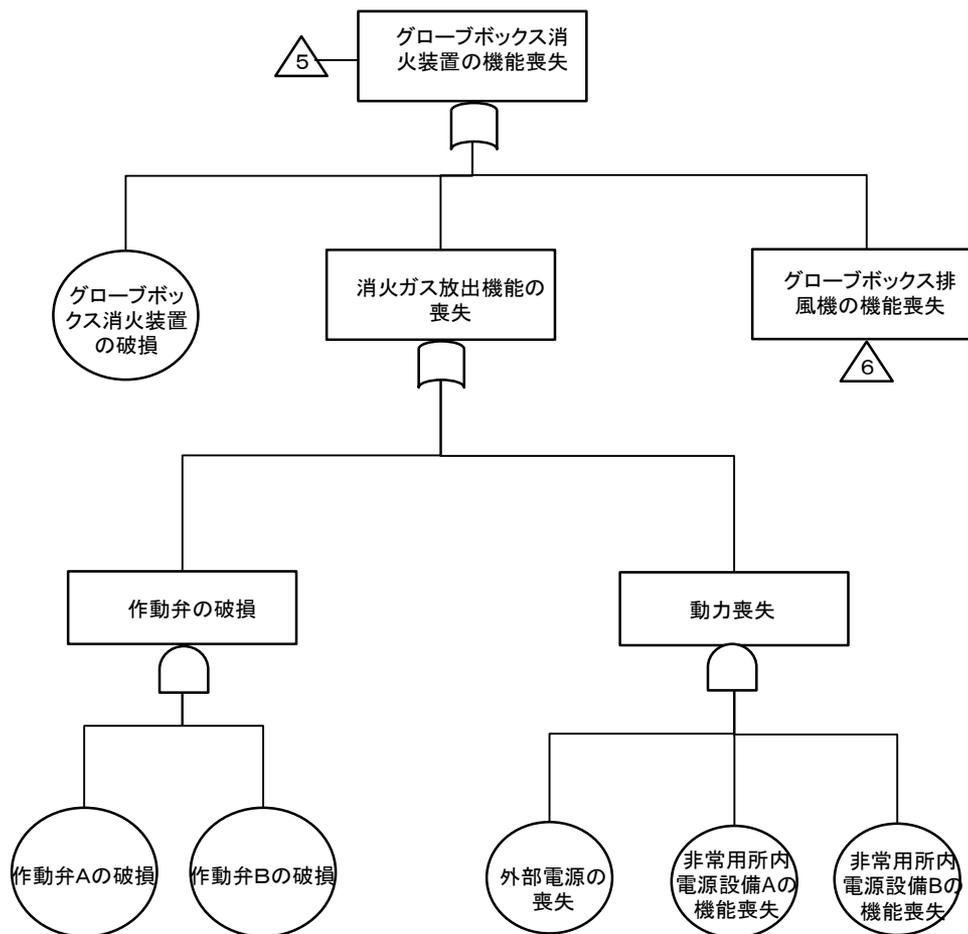

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー

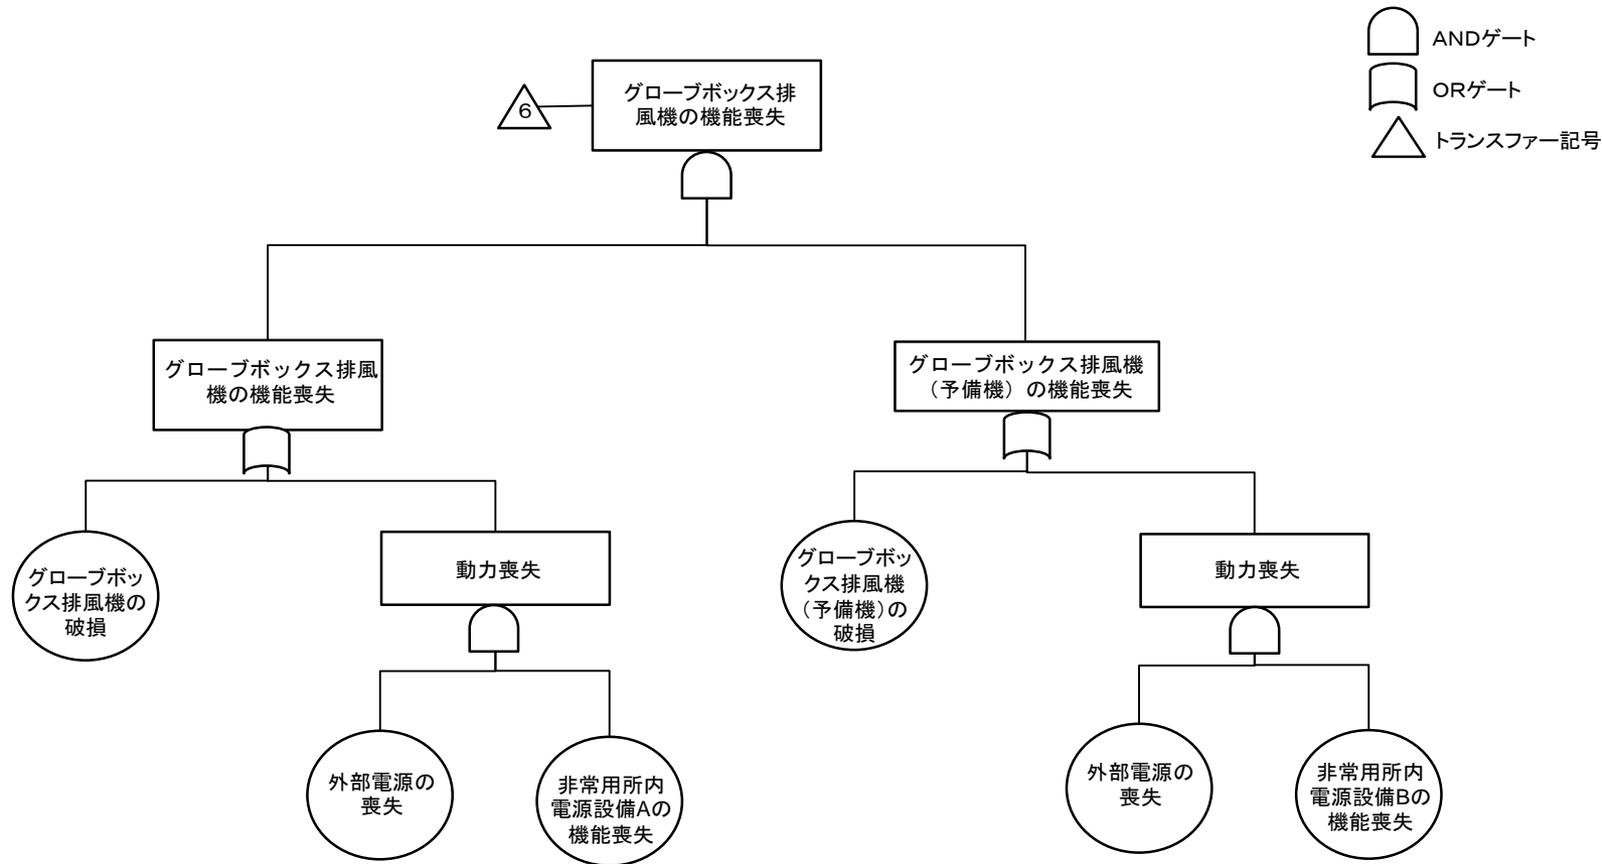

補-1-18-27

補足説明資料 1 - 19 (15 条)

フォールトツリー

(設計基準事故に係る安全機能喪失の特定)


補足説明資料 1 - 17 に示す全てのフォールトツリーに対して、発生防止対策の確認における条件を適用した場合における安全機能の喪失の有無を示す。

具体的には、フォールトツリー上に、発生防止対策の確認における条件において、機能が喪失する設備であれば、当該設備に記号として「※」を記載し、どの条件で安全機能が機能喪失するかを示す。

また、下流（機能喪失の要因となる設備）で「※」が記載される場合には、上流にも同じ「※」を記載し、最終的には、最上流である安全機能の喪失がどの設計上定める条件で機能喪失するかを示す。

以 上

核的制限値（寸法）の維持機能の喪失に関するフォールトツリー （機能喪失状態の特定）

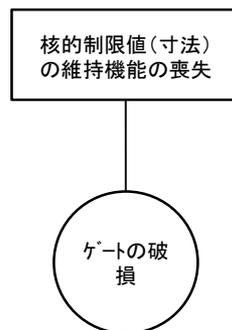

補-1-19-2

安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離の維持）の喪失に関するフォールトツリー（機能喪失状態の特定）



単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失




補-1-19-3


グローブボックスの閉じ込め機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)




補-1-19-4

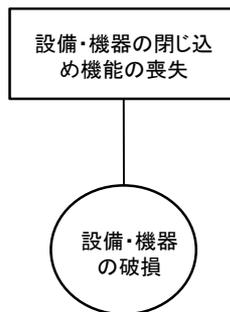

グローブボックス排気設備の排気経路の維持機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

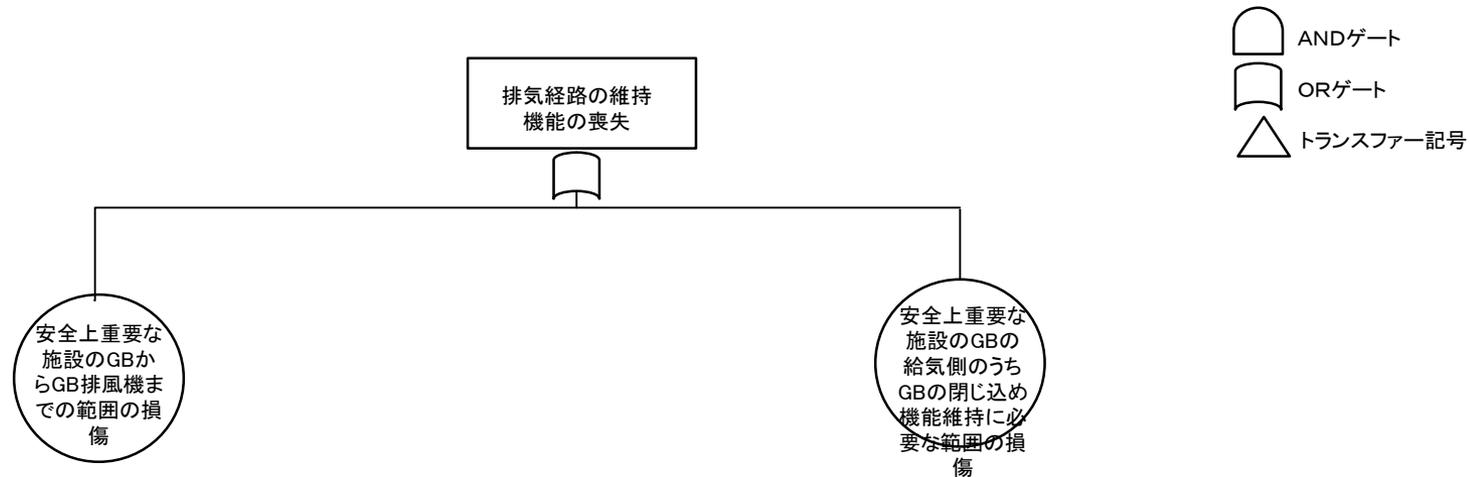


補-1-19-6

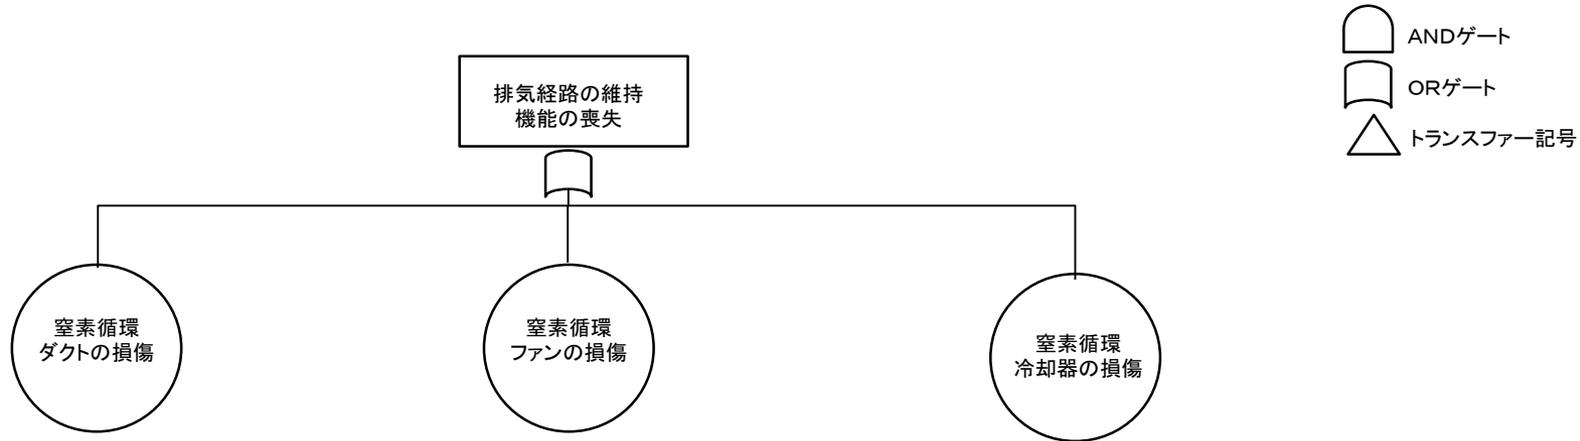


補-1-19-7

グローブボックス排気設備のMOXの捕集機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

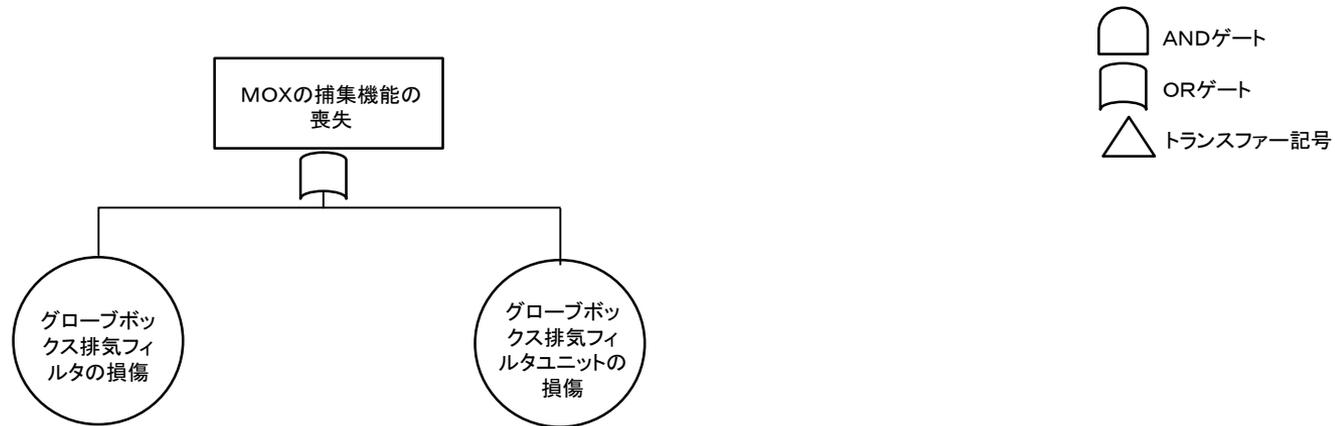

補-1-19-8

グローブボックス排気設備の排気機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

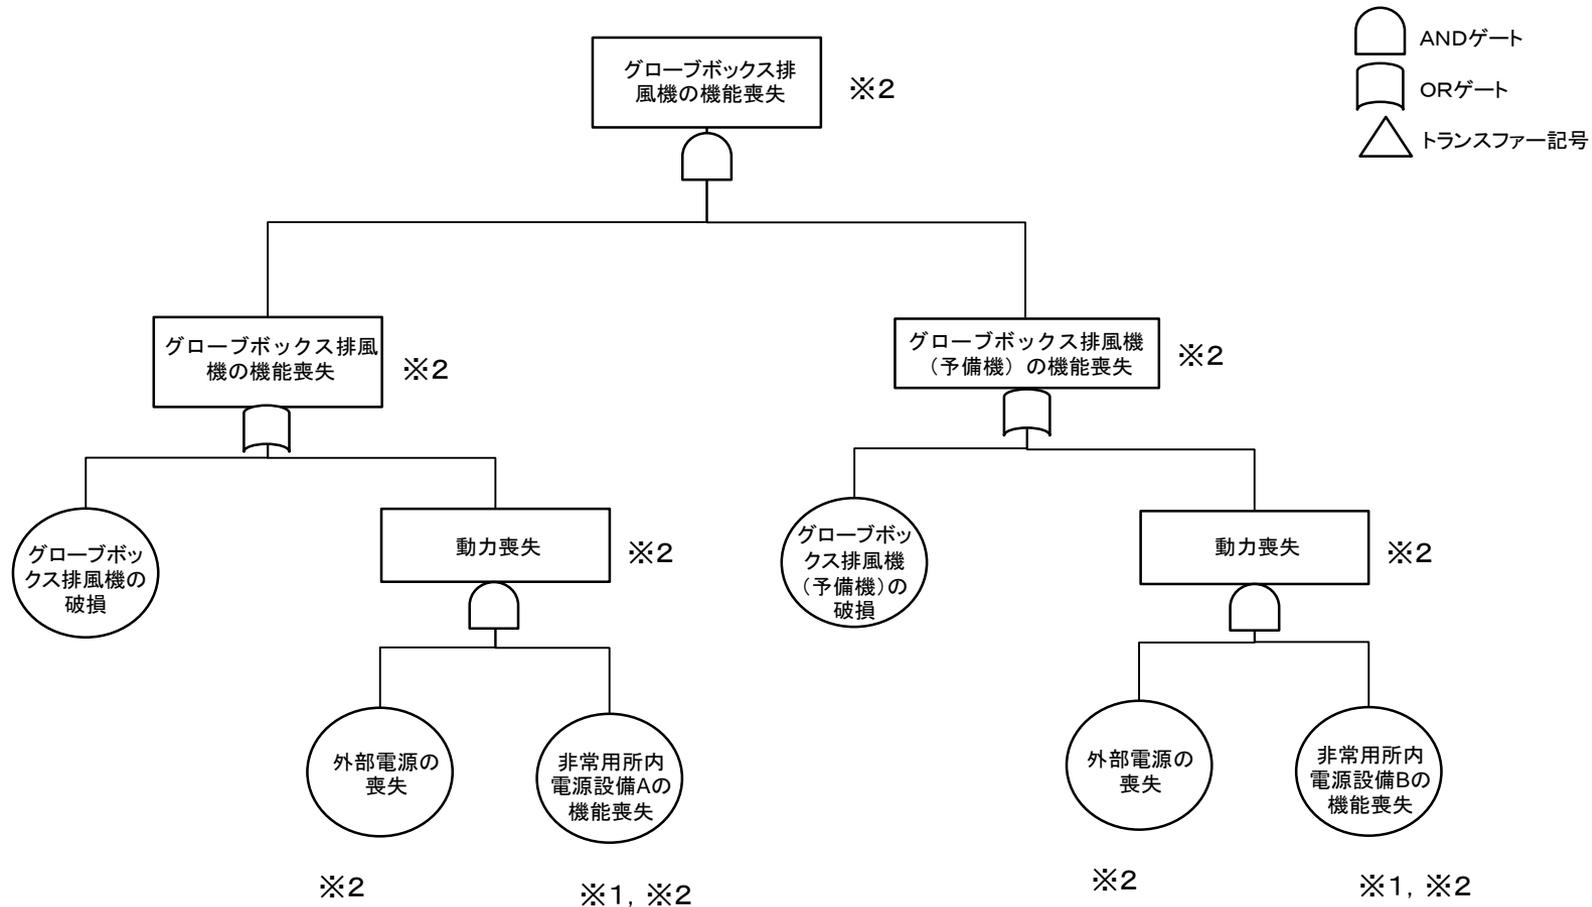


補-1-19-9

工程室排気設備の事故時の排気経路の維持機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)



事故時の排気経路
の維持機能の喪失

安全上重要な
施設のGB等
を設置する工
程室から工
程室排気フィル
タユニットまで
の範囲の損傷



補-1-19-10

工程室排気設備の事故時のMOXの捕集・浄化機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)




事故時のMOXの
捕集・浄化機能の喪失

工程室排気
フィルタユニット
の損傷




補-1-19-11

非常用所内電源設備の安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能の喪失に関するフォールトツリー（機能喪失状態の特定）

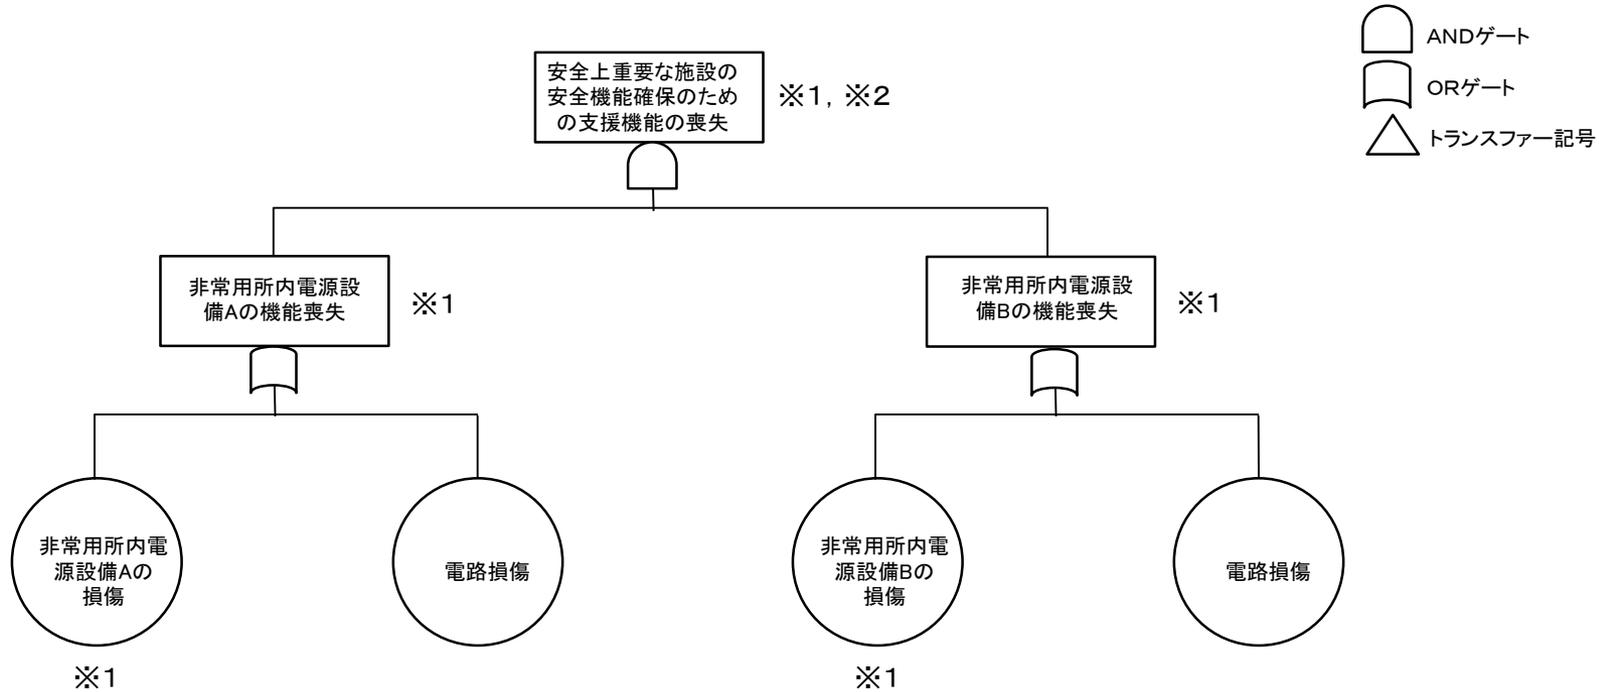


補-1-19-12

焼結設備の熱的制限値の維持機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

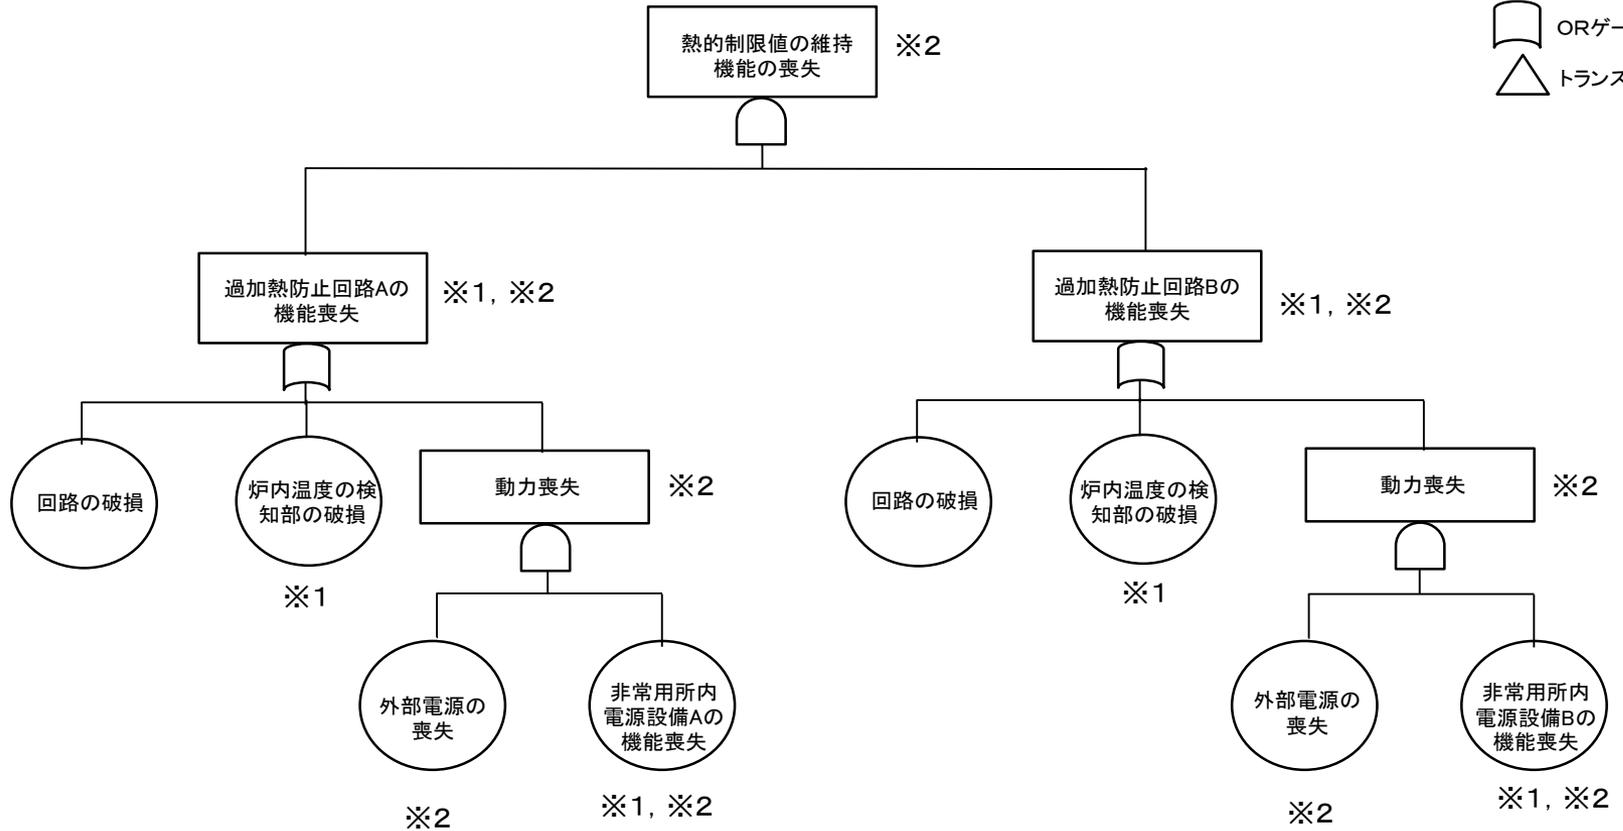


補-1-19-13

小規模試験設備の熱的制限値の維持機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

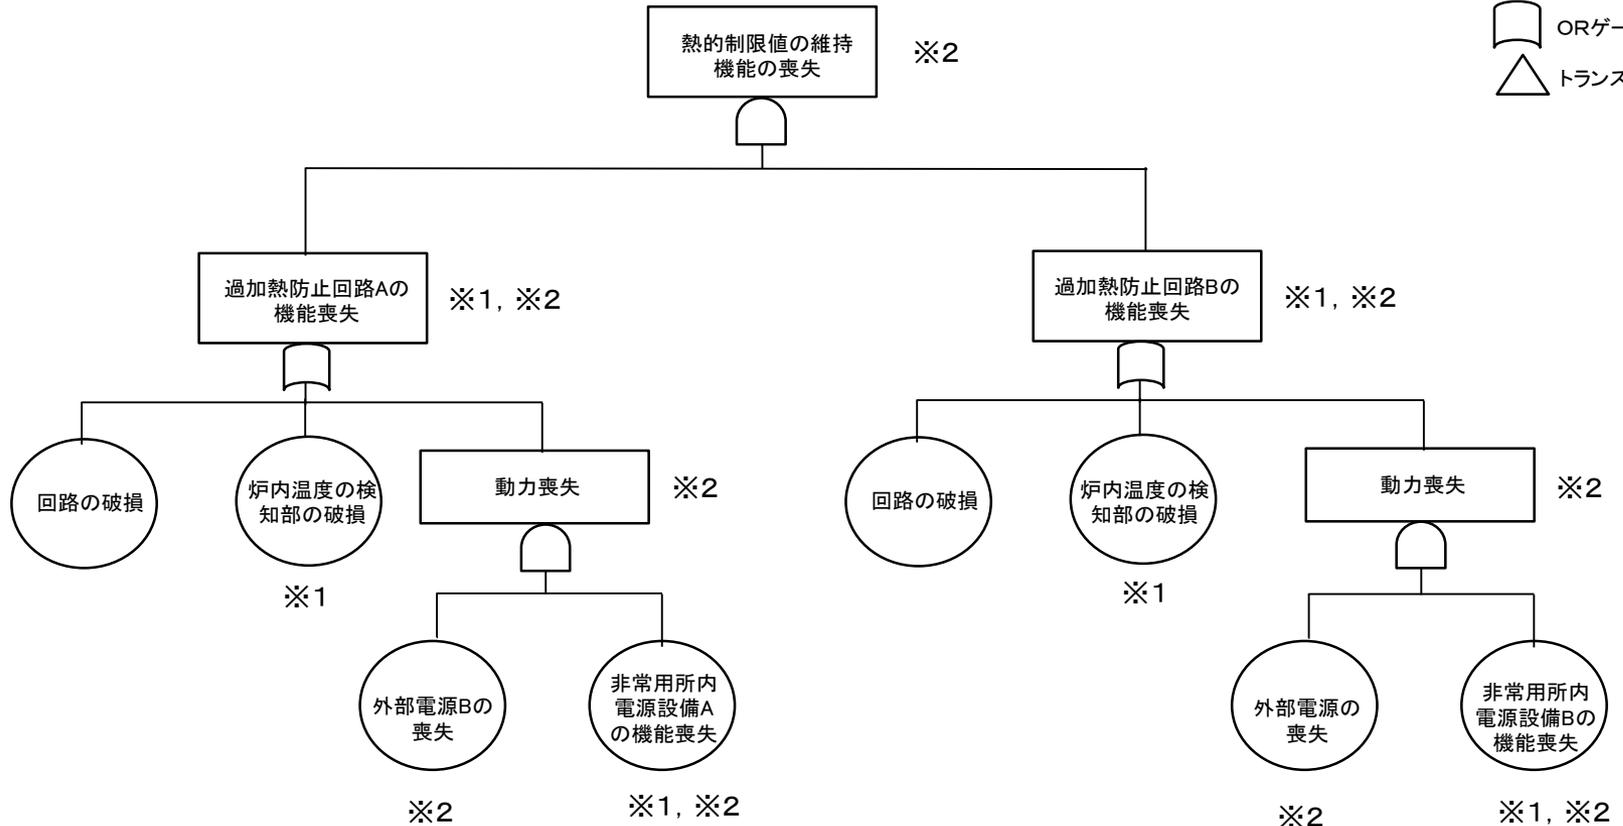


補-1-19-14

焼結設備の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

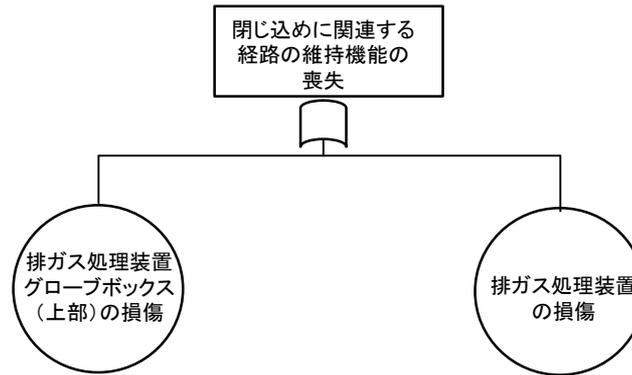


補-1-19-15

小規模試験設備の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失に関する フォールトツリー（機能喪失状態の特定）

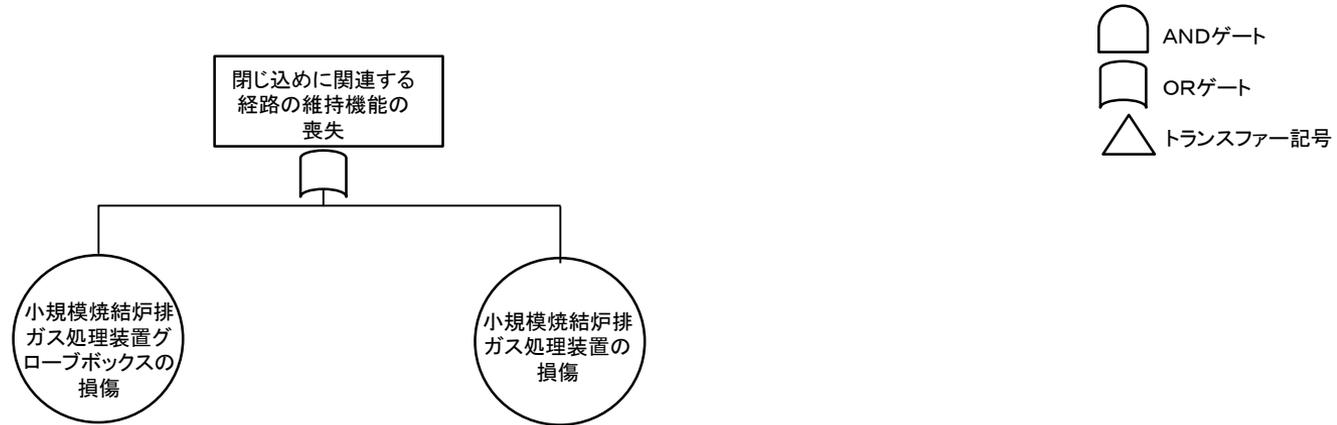

補-1-19-16


水素・アルゴン混合ガス設備の安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）の喪失に関するフォールトツリー（機能喪失状態の特定）

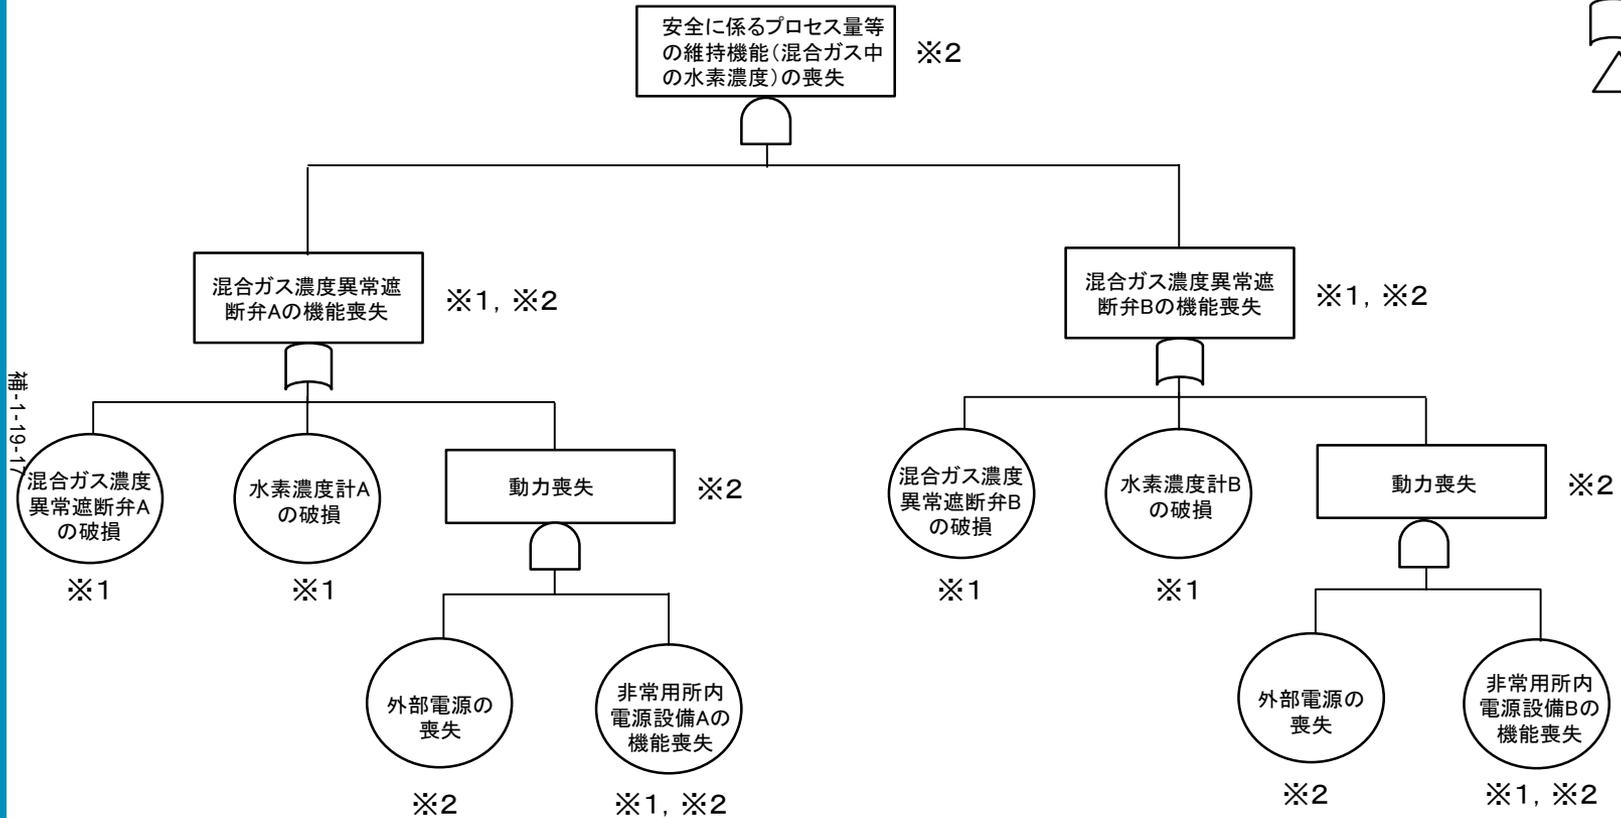


安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（焼結炉内の負圧維持）の喪失に関するフォールトツリー（機能喪失状態の特定）



補-1-19-18

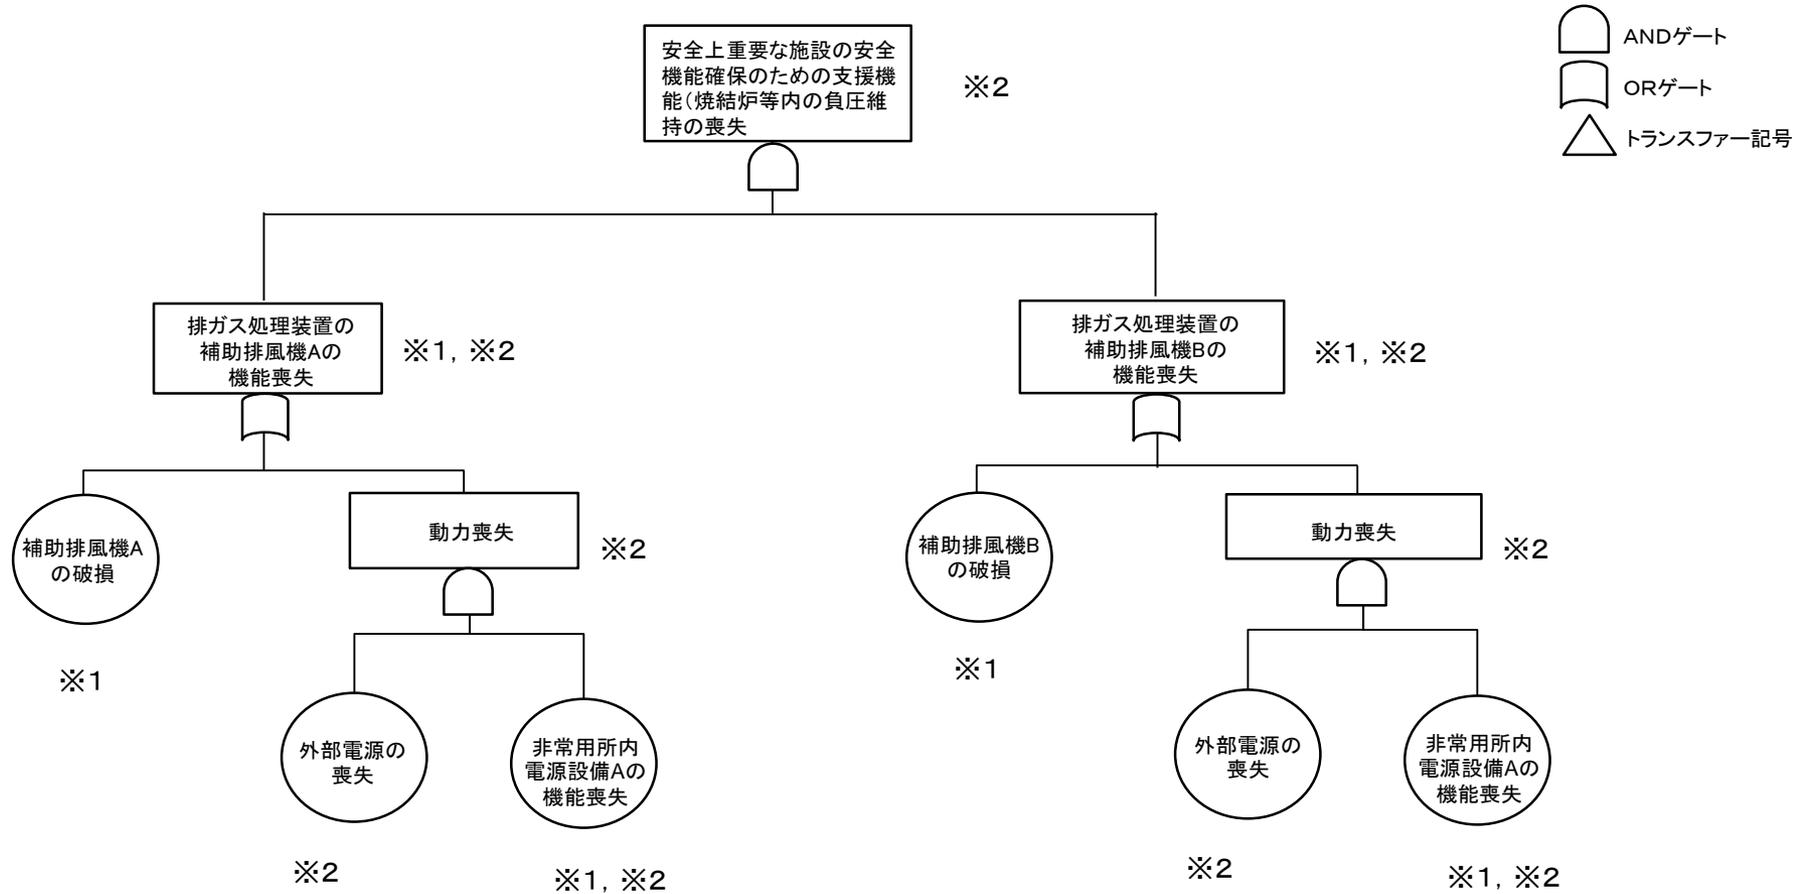


小規模試験設備の安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能 (小規模焼結処理装置内の負圧維持) の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

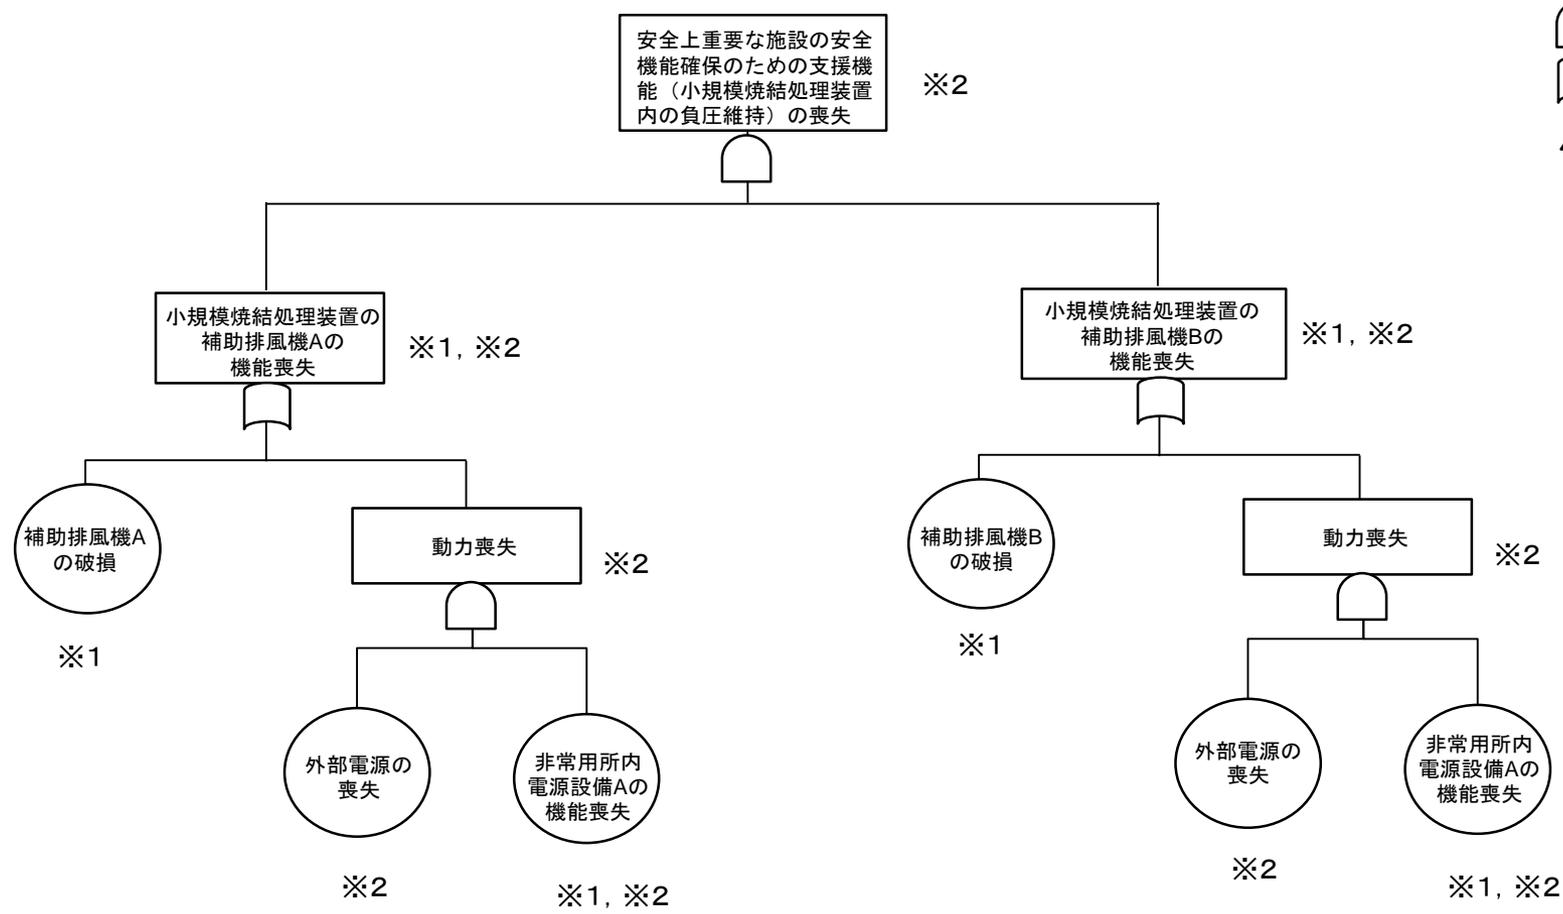


補-1-19-19

小規模試験設備の安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維持）の喪失に関するフォールトツリー（機能喪失状態の特定）

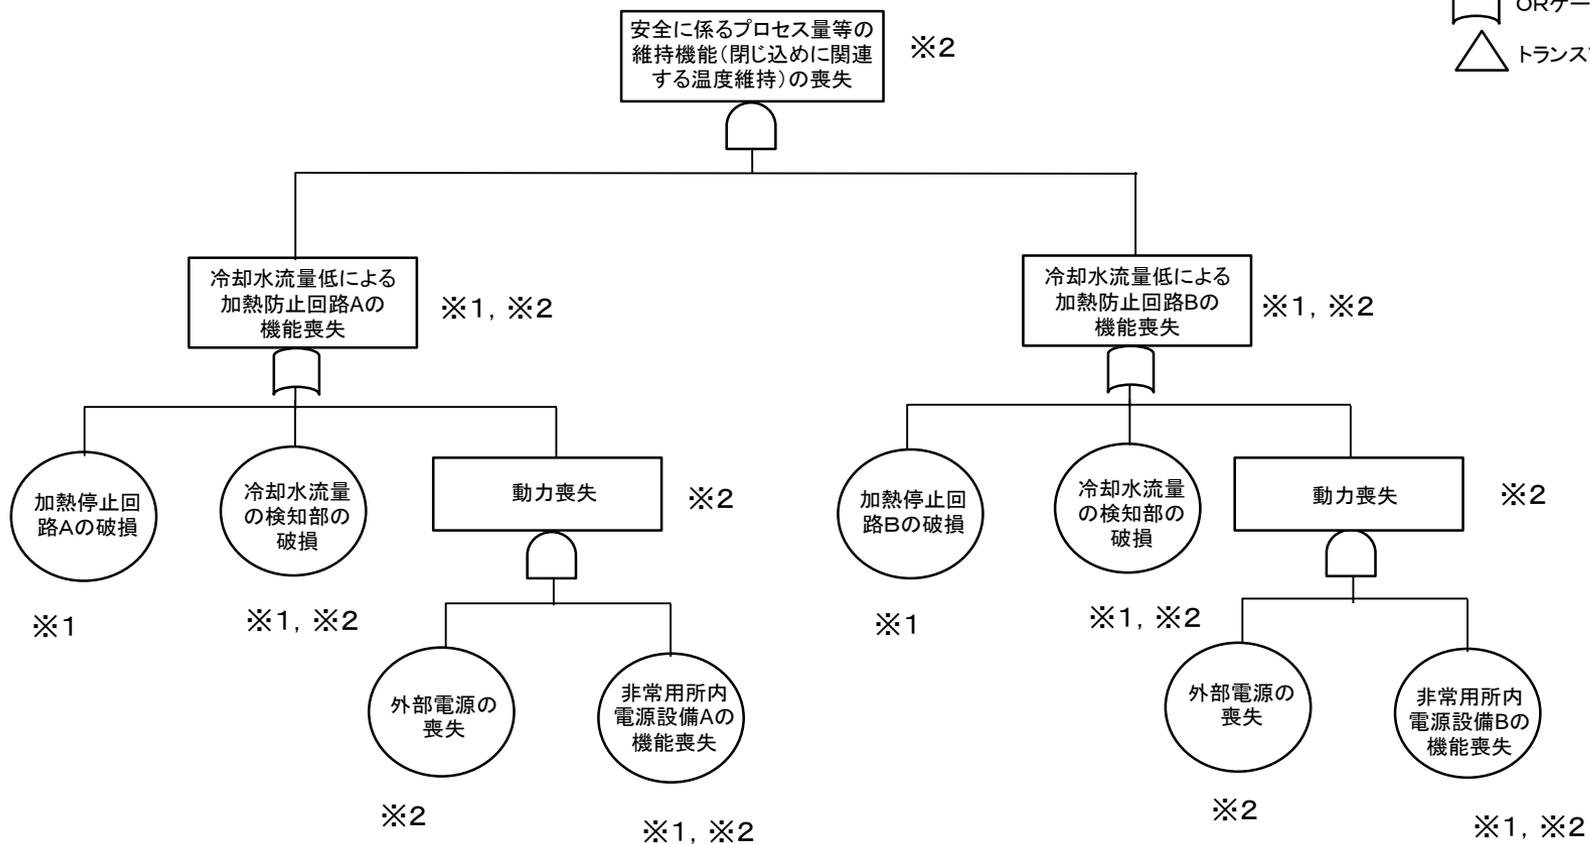



補-1-19-20

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

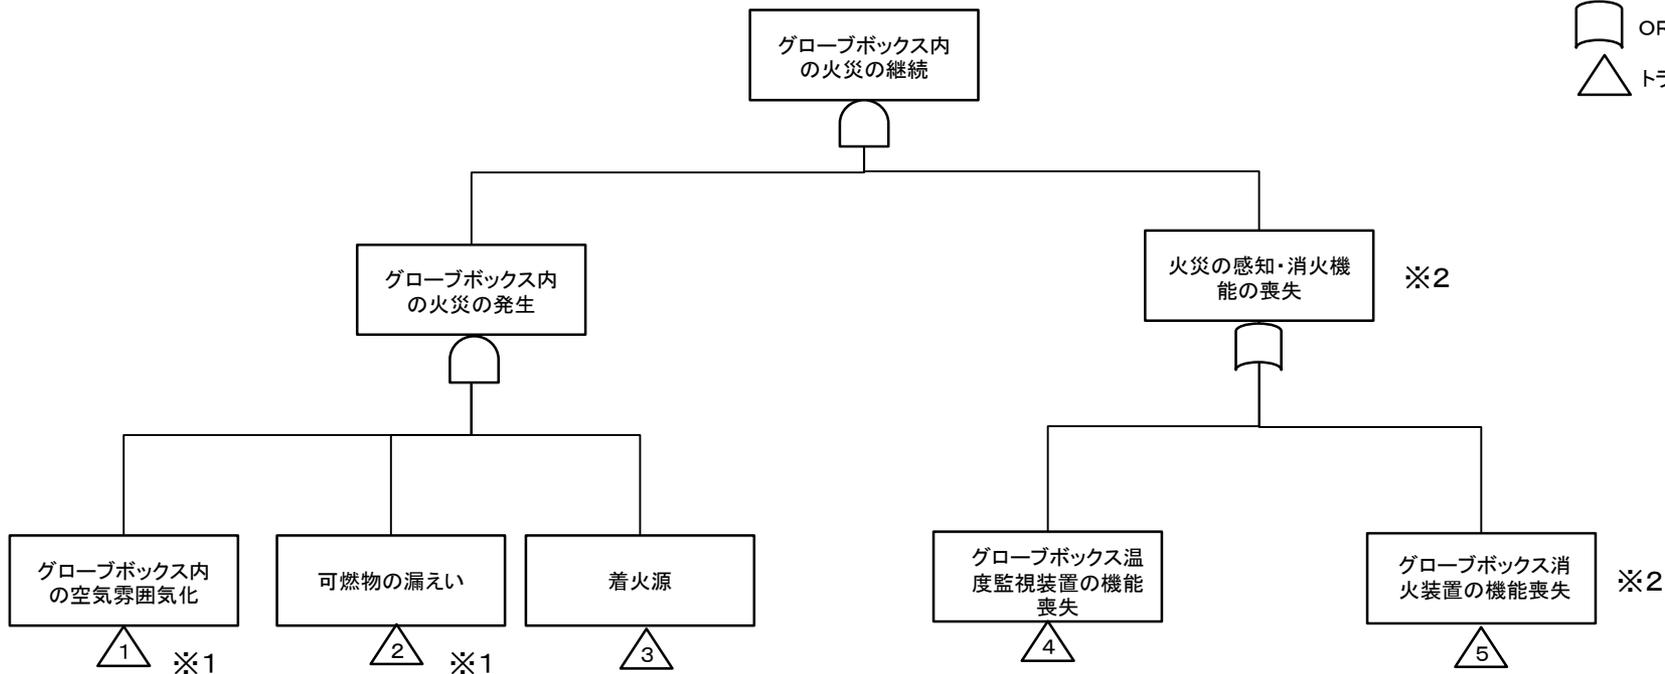


補-1-19-21

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

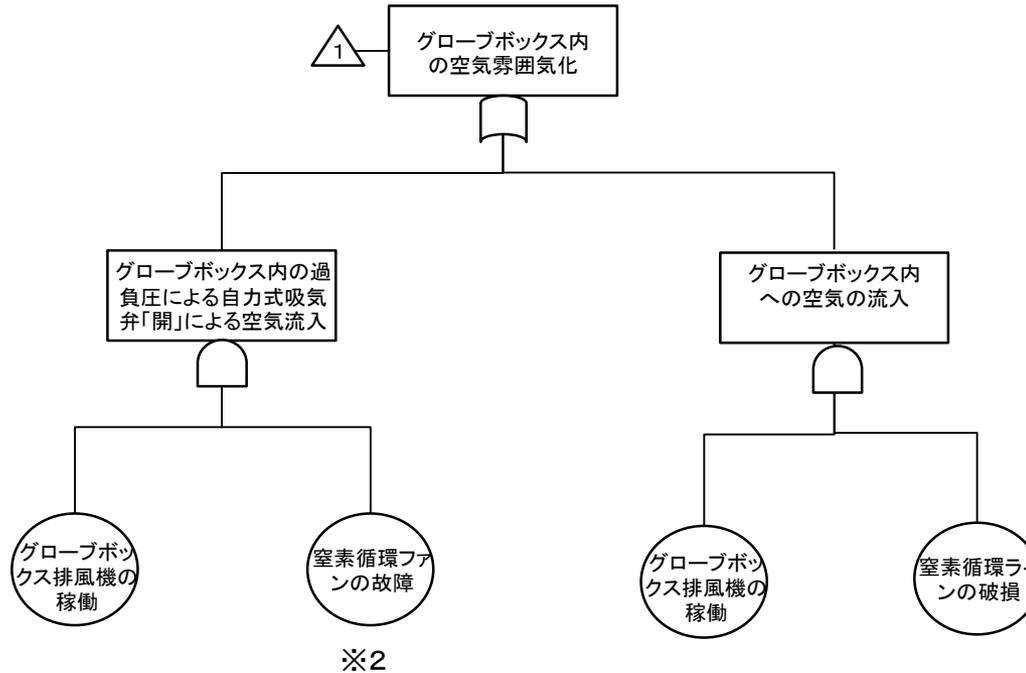



補-1-19-22

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

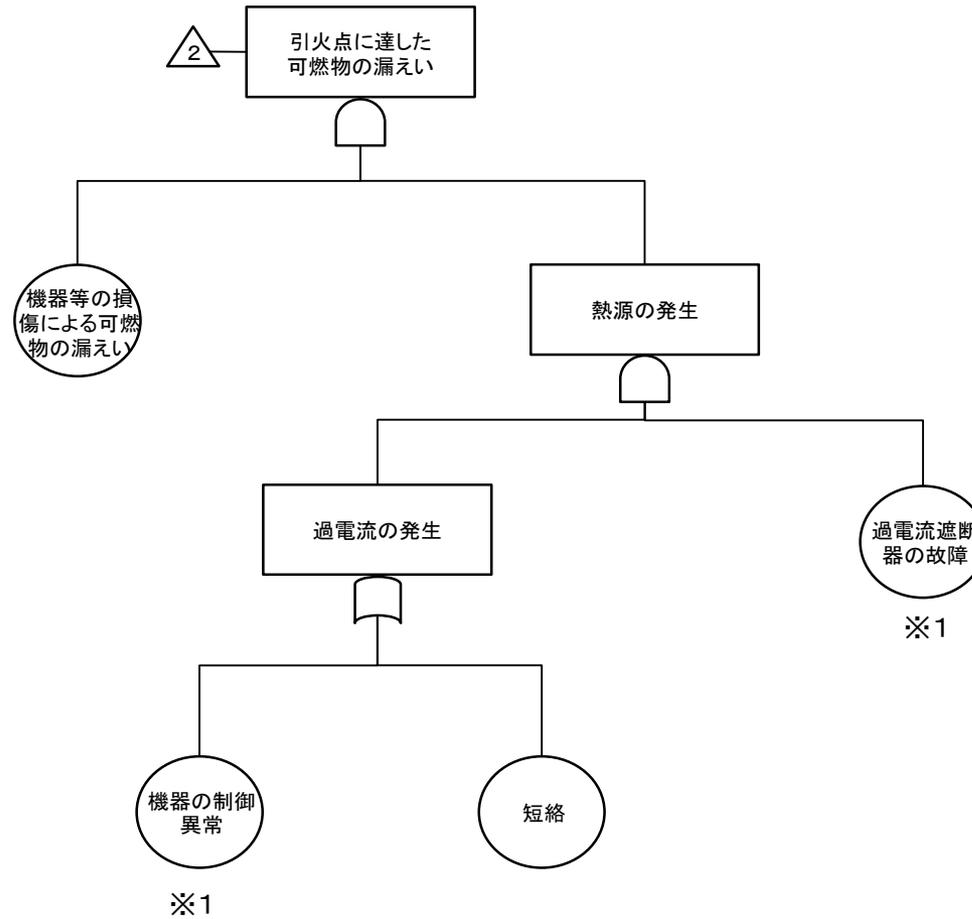


補-1-19-23

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

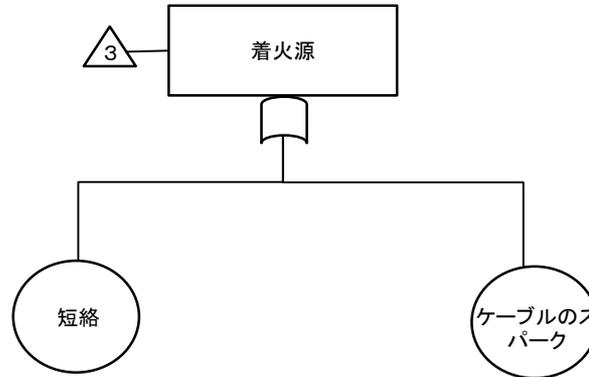

補-1-19-24


火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

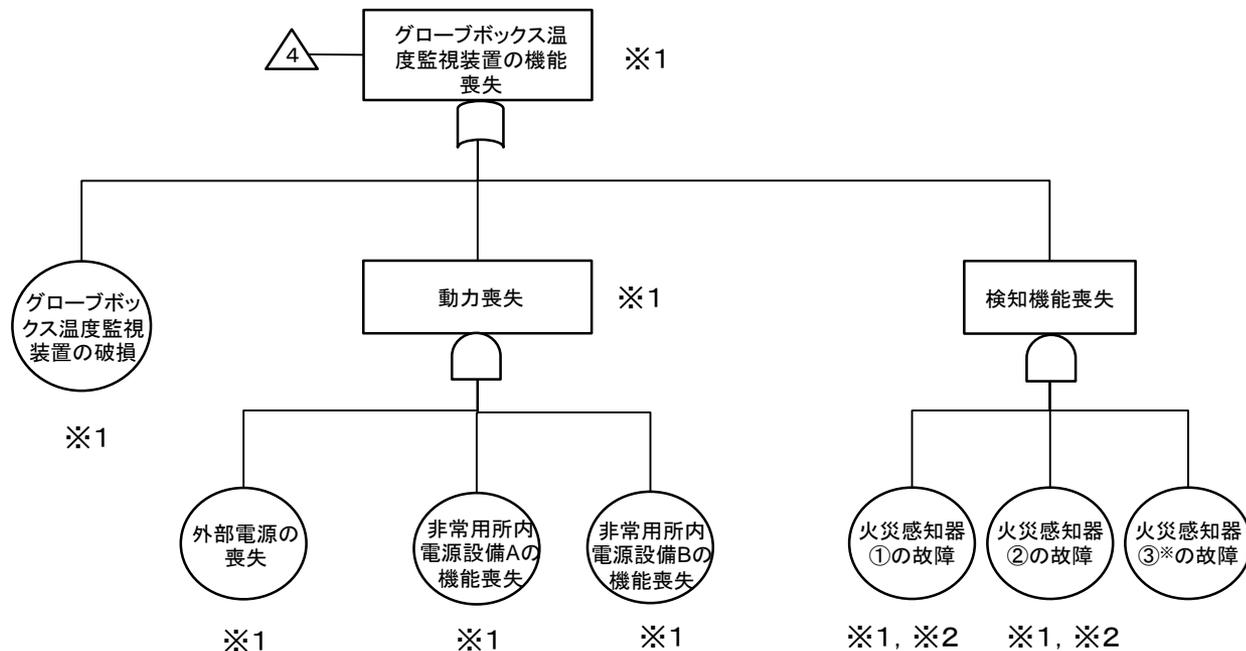

※安全上重要な施設のグローブボックス内に設置する潤滑油近傍に対して設置


補-1-19-25

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

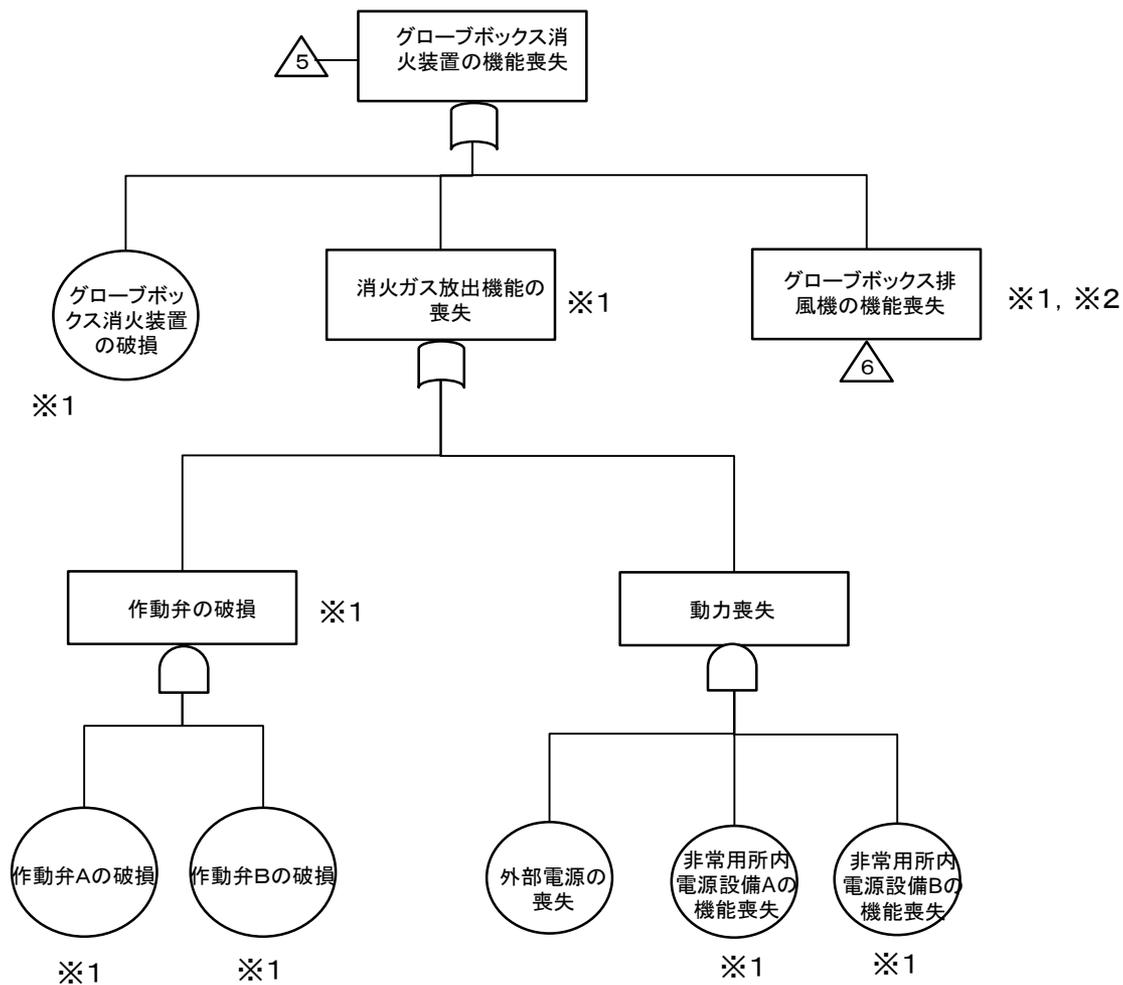

補-1-19-26

火災の感知及び消火機能の喪失に関するフォールトツリー (機能喪失状態の特定)

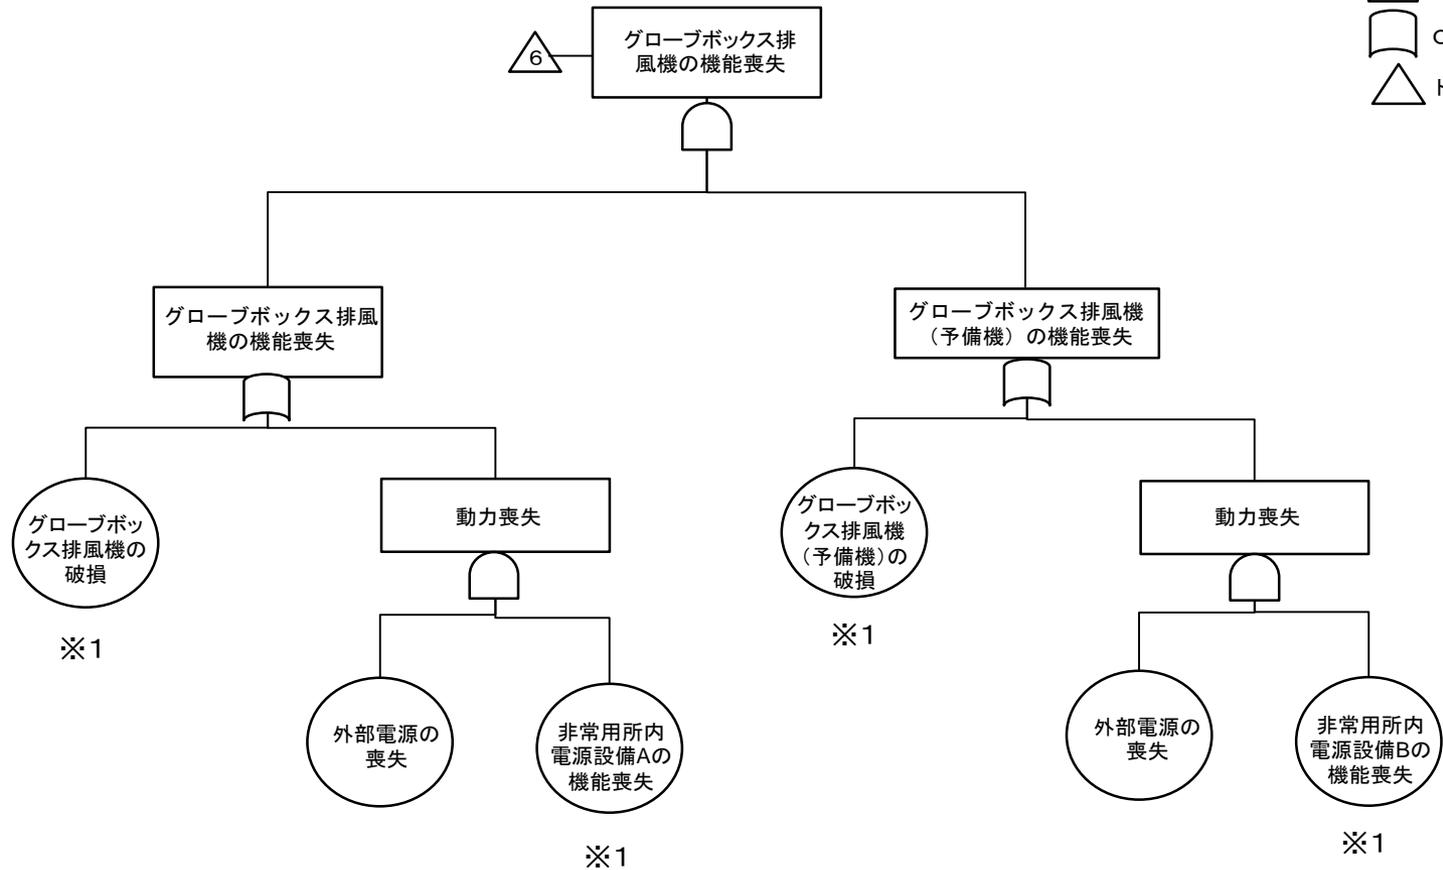

補-1-19-27

補足説明資料 1 - 20 (15 条)

混合酸化物貯蔵容器の取扱高さ制限について

MOX燃料加工施設においては、混合酸化物貯蔵容器の取扱高さを4 mとしている。別添-1に示す、混合酸化物貯蔵容器の落下試験において、4 mからの混合酸化物貯蔵容器落下試験を実施した結果、き裂や開口は認められず、混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶についても、模擬粉末の漏えいは認められなかった。このため、MOX燃料加工施設において混合酸化物貯蔵容器が落下したとしても、混合酸化物貯蔵容器が損傷して内部の核燃料物質が漏えいすることはない。

混合酸化物貯蔵容器の落下試験

混合酸化物貯蔵容器（以下「貯蔵容器」という。）について実施した落下試験について以下に示す。

1. 建物内での想定される落下事象

貯蔵容器を取り扱うウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋内での搬送において想定されるつり上げ高さにおいて、直接、建屋床面への落下が想定される昇降位置での建屋床面からの最大つり上げ高さは4 m以下であることから、落下高さ4.0mの任意姿勢での落下事象を想定した。

なお、建屋床面からのつり上げ高さが約4 mを超える昇降位置には、緩衝体を備えたシャッターが設けられている。したがって、直接、建屋床面への落下は想定されないが、貯蔵容器の落下事象に対する裕度を確認する観点から、つり上げた時のシャッターまでの最大つり上げ高さが9.8 mとなる昇降位置での緩衝体を備えたシャッター上への落下事象を想定するとともに、万一、シャッターが開の状態を想定し、最大つり上げ高さが12.2mでの建屋床面への落下事象についても考慮することとした。

2. 落下試験

実際に使用する貯蔵容器及び粉末缶と同一仕様の容器を製作した。

粉末缶には、12kg・(U+Pu)に相当する模擬粉末（酸化鉄粉及び鉛粒）を充てんし、貯蔵容器内には当該粉末缶を3缶（36kg・(U+Pu)相当）収納した。

貯蔵容器の想定される建屋床面への落下高さを考慮して4 mからの垂直、水平、コーナー姿勢での落下試験を行うこととした。

貯蔵容器を所定の条件(姿勢、高さ)でつり上げた後切離し、鋼板(厚さ32mm)敷鉄筋コンクリート造の落下試験台(厚さ1.38m)上へ落下させた。

また、高揚程の落下事象に対しては、緩衝体を備えたシャッタ上への想定される落下高さを考慮して10mから貯蔵容器を緩衝体上へ落下させた。さらに、最大つり上げ高さを考慮して13mからの垂直姿勢で貯蔵容器を落下試験台上へ落下させた。

3. 試験結果

試験結果を第1表に示す。

いずれの落下姿勢においても貯蔵容器には、き裂や開口は発生しなかった。

落下試験直後に、本体フランジ部と外ふた部及び溶接部に対して、ヘリウムリーク試験を実施した結果、本体フランジ部と外ふた部では、落下影響の大きな13mからの落下試験の結果でも 10^{-5} atm・cc/s程度の密封性を維持していることが確認できた。また、溶接部についてはいずれの落下試験姿勢においても漏えいは検出されなかった。

貯蔵容器内部の粉末缶については、き裂、破損及びふた部のゆるみもなく、粉末缶内部の模擬粉末の漏えいも認められなかった。

なお、落下試験は、平成2年2月、三菱金属(株)那珂センターにおいて三菱金属(株)が実施した。

第1表 試験結果のまとめ

落下姿勢	4 m 垂直落下	4 m 水平落下	4 m コーナー落下	緩衝体上への落下 (10 m 垂直姿勢)	高揚程落下 (13 m 垂直落下)
落下試験後の状況	一次落下衝突面の容器底部及び二次衝突面の本体フランジ部に局所的な塑性変形が生じたが、き裂や開口は発生しなかった。	一次落下衝突面の本体フランジ部及び二次衝突面の容器底部に局所的な塑性変形が生じたが、き裂や開口は発生しなかった。	一次落下衝突面の容器底部及び二次衝突面の本体フランジ部に局所的な塑性変形が生じたが、き裂や開口は発生しなかった。	落下した貯蔵容器は緩衝体に突き刺さり、傾斜した状態にて保持された。また、貯蔵容器には塑性変形の発生はなく、き裂や開口も発生しなかった。	一次落下衝突面の容器底部及び二次衝突面の本体フランジ部に局所的な塑性変形が生じたが、き裂や開口は発生しなかった。

補足説明資料 1 - 21 (15 条)

燃料集合体の取扱高さ制限について

MOX燃料加工施設における燃料集合体の取扱高さは、9mとしている。以下に記載の健全性確認においては、燃料集合体の落下評価は10mにて実施しており、いずれにおいても燃料被覆管の破損がないとしている。

このため、MOX燃料加工施設においては燃料集合体が落下したとしても、燃料集合体が損傷して内部の核燃料物質が漏えいすることはない。

1. PWR型燃料集合体の健全性確認

文献（1）では燃料集合体の落下解析により得られる燃料被覆管歪及び被覆管材の破損歪を比較し破損有無を検討し、燃料集合体の落下時に発生する被覆管歪を解析によって評価した。燃料被覆管発生歪みは、燃料集合体が剛な床に衝突する際の変形挙動を第1図に示す解析用モデルで解析することにより求めている。

解析の結果、燃料被覆管に発生する最大歪は8%であり、破損歪（10%）よりも小さいため、核燃料物質が漏えいする程の破損は生じない。

2. BWR型燃料集合体の健全性確認


文献（2）では実際の燃料集合体の仕様を模擬したものを使用し、10mの高さから鉄板製の受台に自由落下試験を実施した。落下試験の概念図を第2図に示す。落下試験の結果、試験体の下部側で比較的大きな変形が認められたが、全体としてはおおよそ元の形状を維持していた。また、被覆管の最大ひずみ量は約20%であり、未照射被覆管の伸び限界（約35%）よ

り小さい数値であった。また、ヘリウムガスの漏えいは認められなかった。


上記結果から、核燃料物質が漏えいする程の破損は生じない。

3. 参考文献

- (1) 「MOX新燃料落下時の燃料被覆管健全性評価」日本原子力学会「1996春の年会」（1996年3月27～29日，阪大）
- (2) 「模擬燃料体の落下試験結果」日本原子力学会「1994春の年会」（1994年3月29～31日，筑波大）

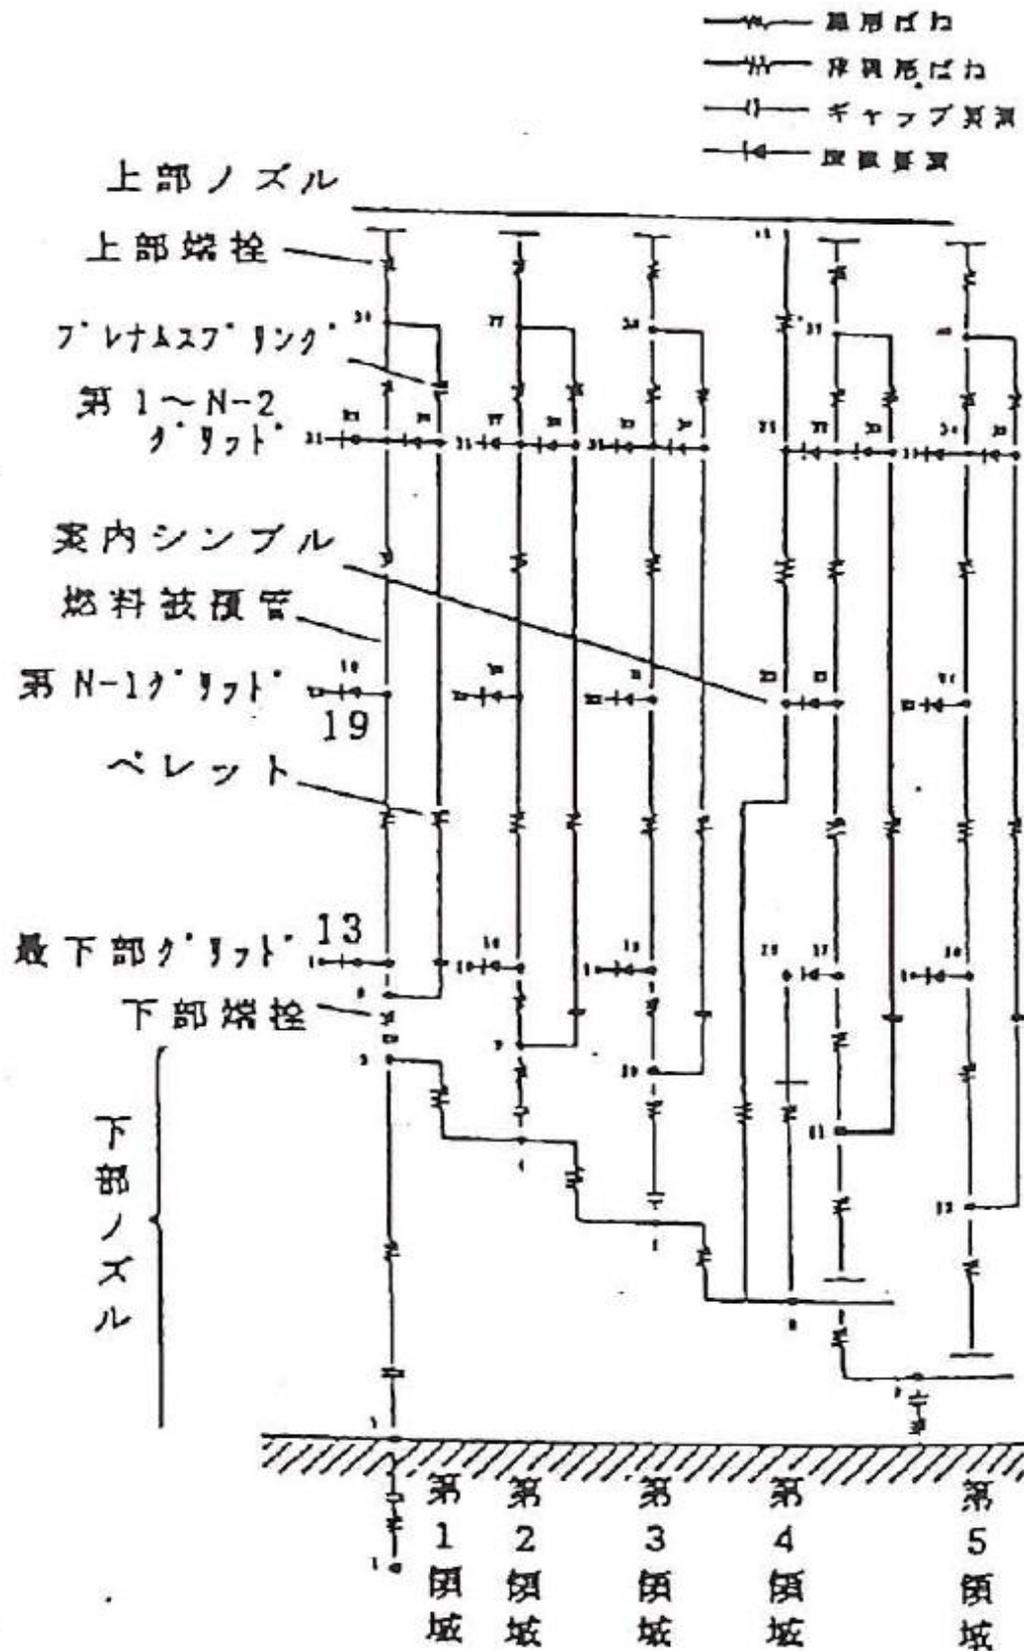

第1図 燃料集合体の垂直落下解析モデル

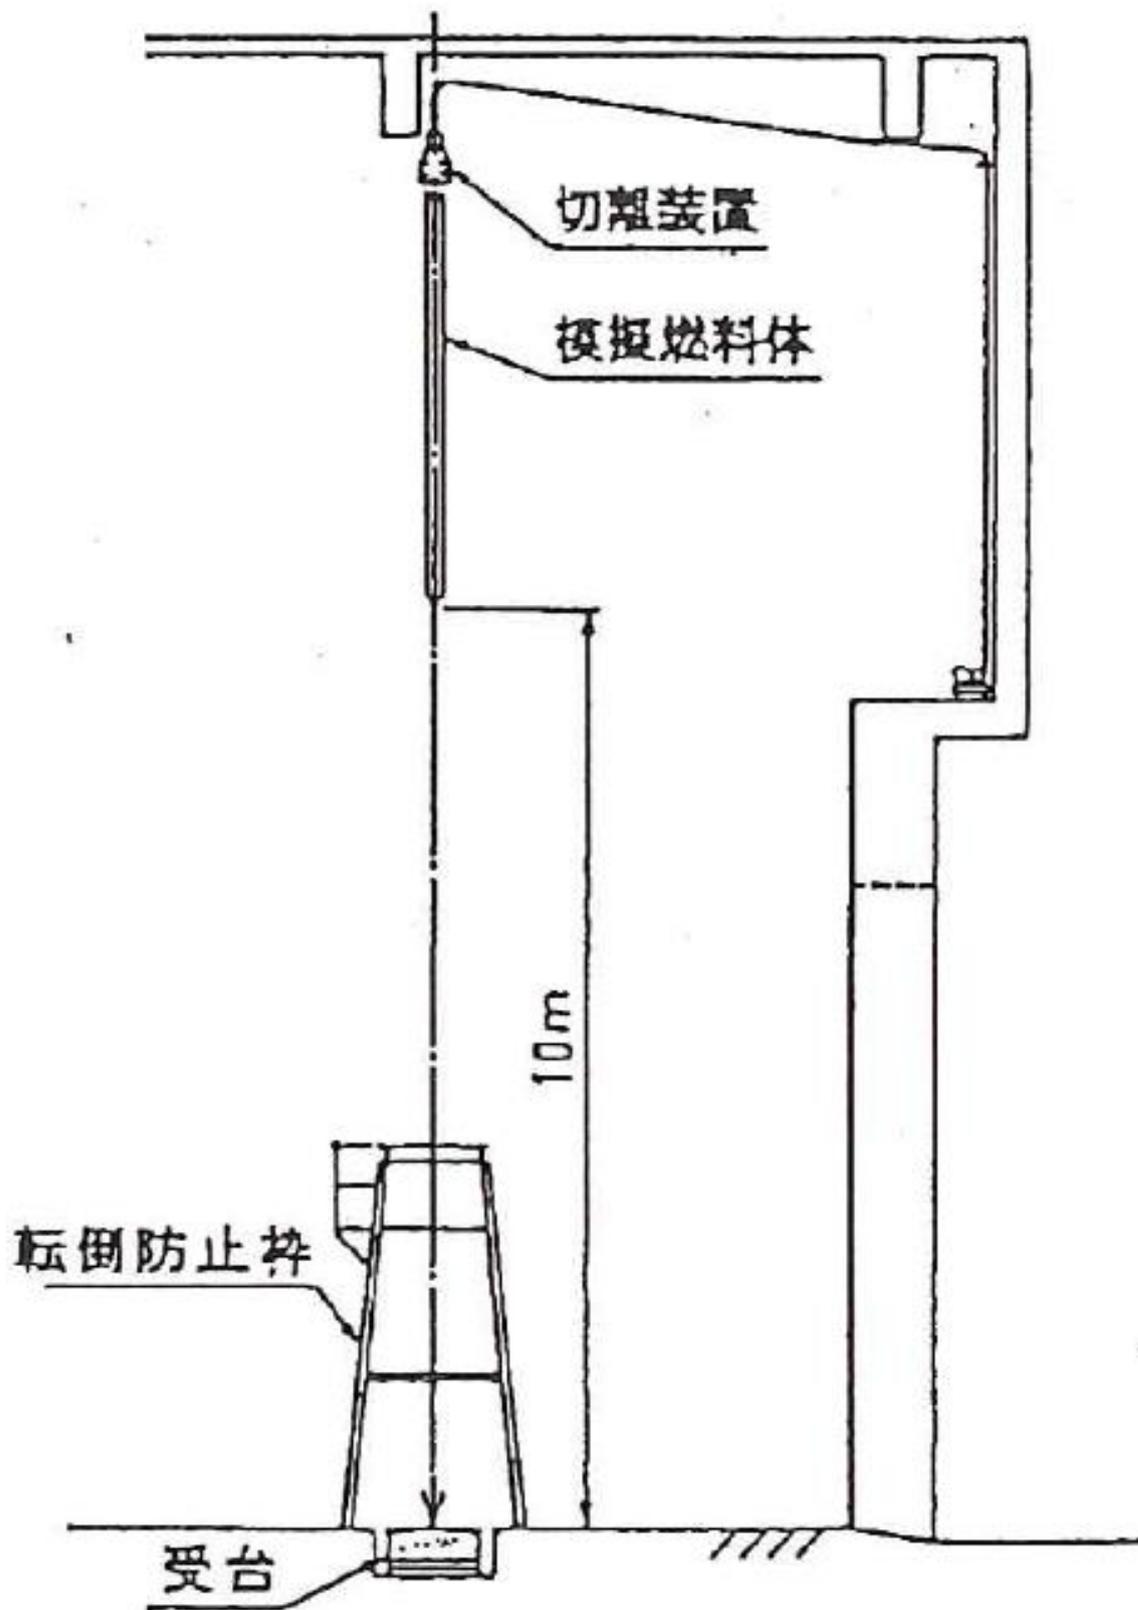

第2図 落下試験概念図

補足説明資料 1 - 22 (15条)

MOX燃料加工施設の工程図


本資料は、MOX燃料加工施設の各工程における核燃料物質の取扱い、安全設計についてまとめたものである。

以下の工程について説明する。

- ・原料粉末受入工程
- ・粉末調整工程
- ・ペレット加工工程
- ・燃料棒加工工程
- ・燃料集合体組立工程
- ・梱包・出荷工程
- ・貯蔵施設
- ・その他の施設

MOX燃料加工施設の全体工程


補-1-22-2

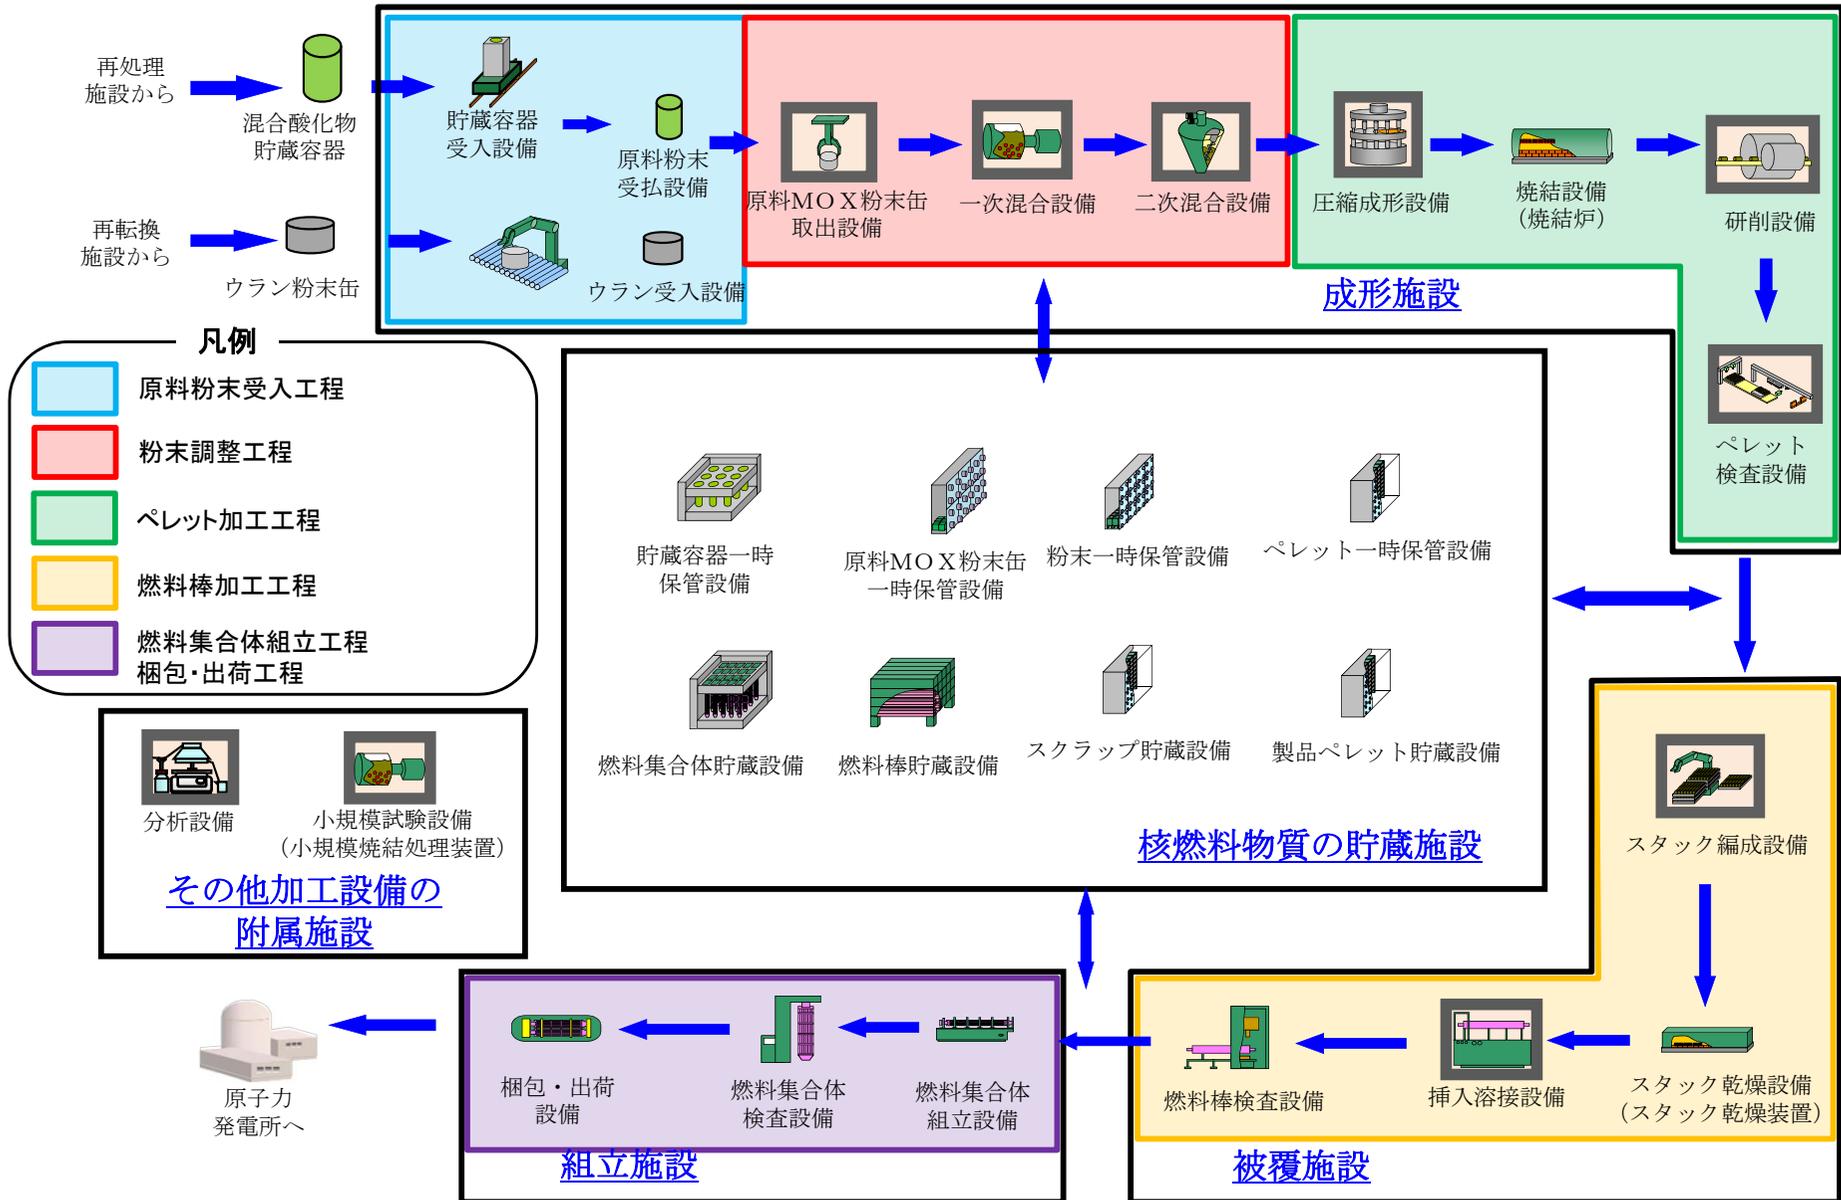

成形施設 (原料粉末受入工程)

貯蔵容器受入設備

- 洞道搬送台車は、貯蔵容器搬送用洞道を通して、再処理施設と加工施設内の受渡天井クレーンの間で、混合酸化物貯蔵容器を搬送する。
- 受渡天井クレーンは、洞道搬送台車と受渡ピットの間で、混合酸化物貯蔵容器の受渡しを行う。
- 受渡ピットは、受渡天井クレーンと保管室クレーンの間で、混合酸化物貯蔵容器の受渡しを行う際に、混合酸化物貯蔵容器を仮置きする。
- 保管室クレーンは、受渡ピット、貯蔵容器検査装置、貯蔵容器一時保管設備及び原料粉末受払設備の間で、混合酸化物貯蔵容器の受渡しを行う。また、保管室クレーンは、貯蔵容器一時保管設備の上部の遮蔽蓋の取り外し及び取り付けを行う。
- 貯蔵容器検査装置は、混合酸化物貯蔵容器を再処理施設に返却する際に、混合酸化物貯蔵容器外面の放射性物質の表面密度を確認する。

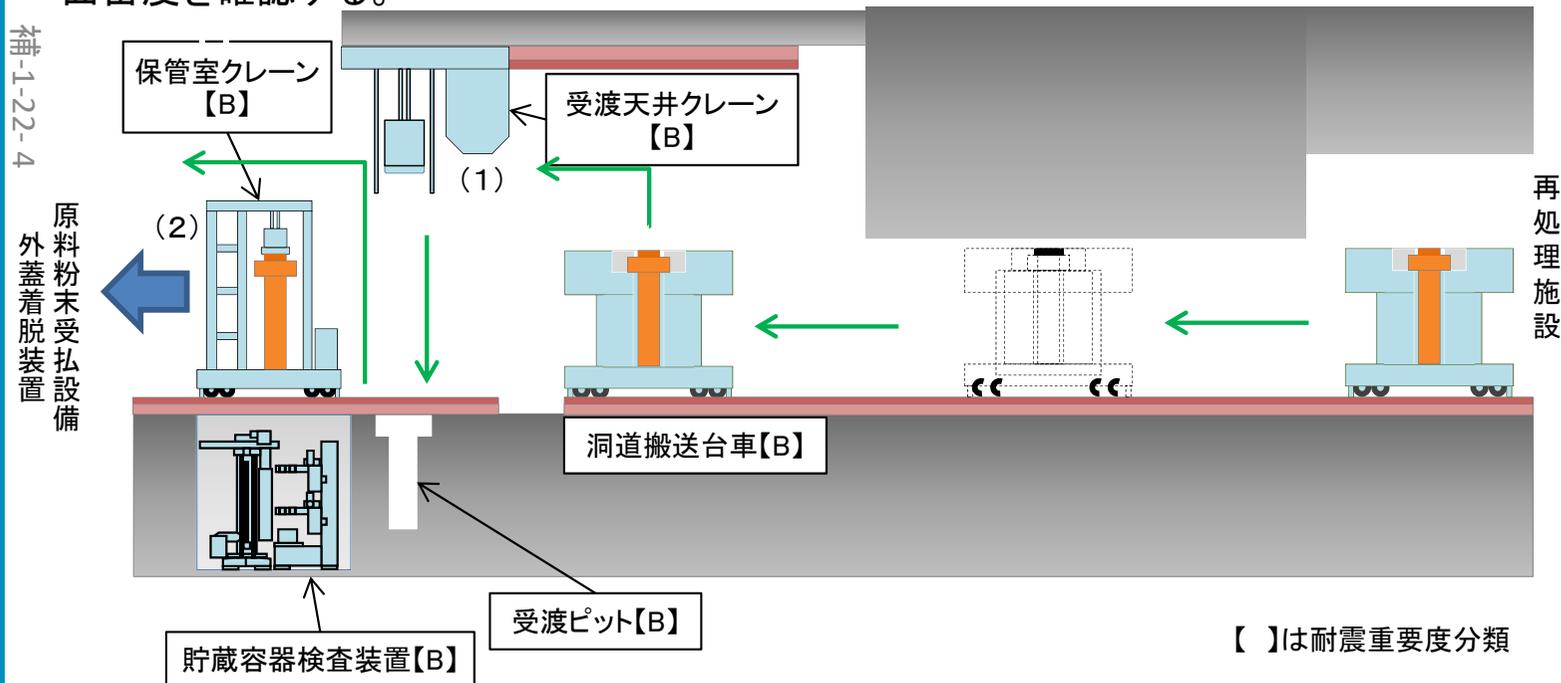

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・混合酸化物貯蔵容器

本設備における混合酸化物貯蔵容器取扱高さ
(1) 受渡天井クレーン 約3900mm
(2) 保管室クレーン 約2900mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・混合酸化物貯蔵容器等を取り扱う装置における落下防止機構 305


ウラン受入設備

- 加工施設外から原料ウラン粉末入りのウラン粉末缶を収納したウラン粉末缶輸送容器を受け入れる。
- ウラン粉末缶受払移載装置は、原料ウラン粉末用輸送容器からウラン粉末缶を取り出し、ウラン粉末缶受払搬送装置へウラン粉末缶の受渡しを行う。
- ウラン粉末缶受払搬送装置は、ウラン粉末缶受払移載装置、ウラン貯蔵設備及び原料粉末受払設備の間で、ウラン粉末缶を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ウラン粉末缶

本設備におけるウラン粉末缶取扱高さ
(1)昇降装置 約3700mm

補-1-22-5

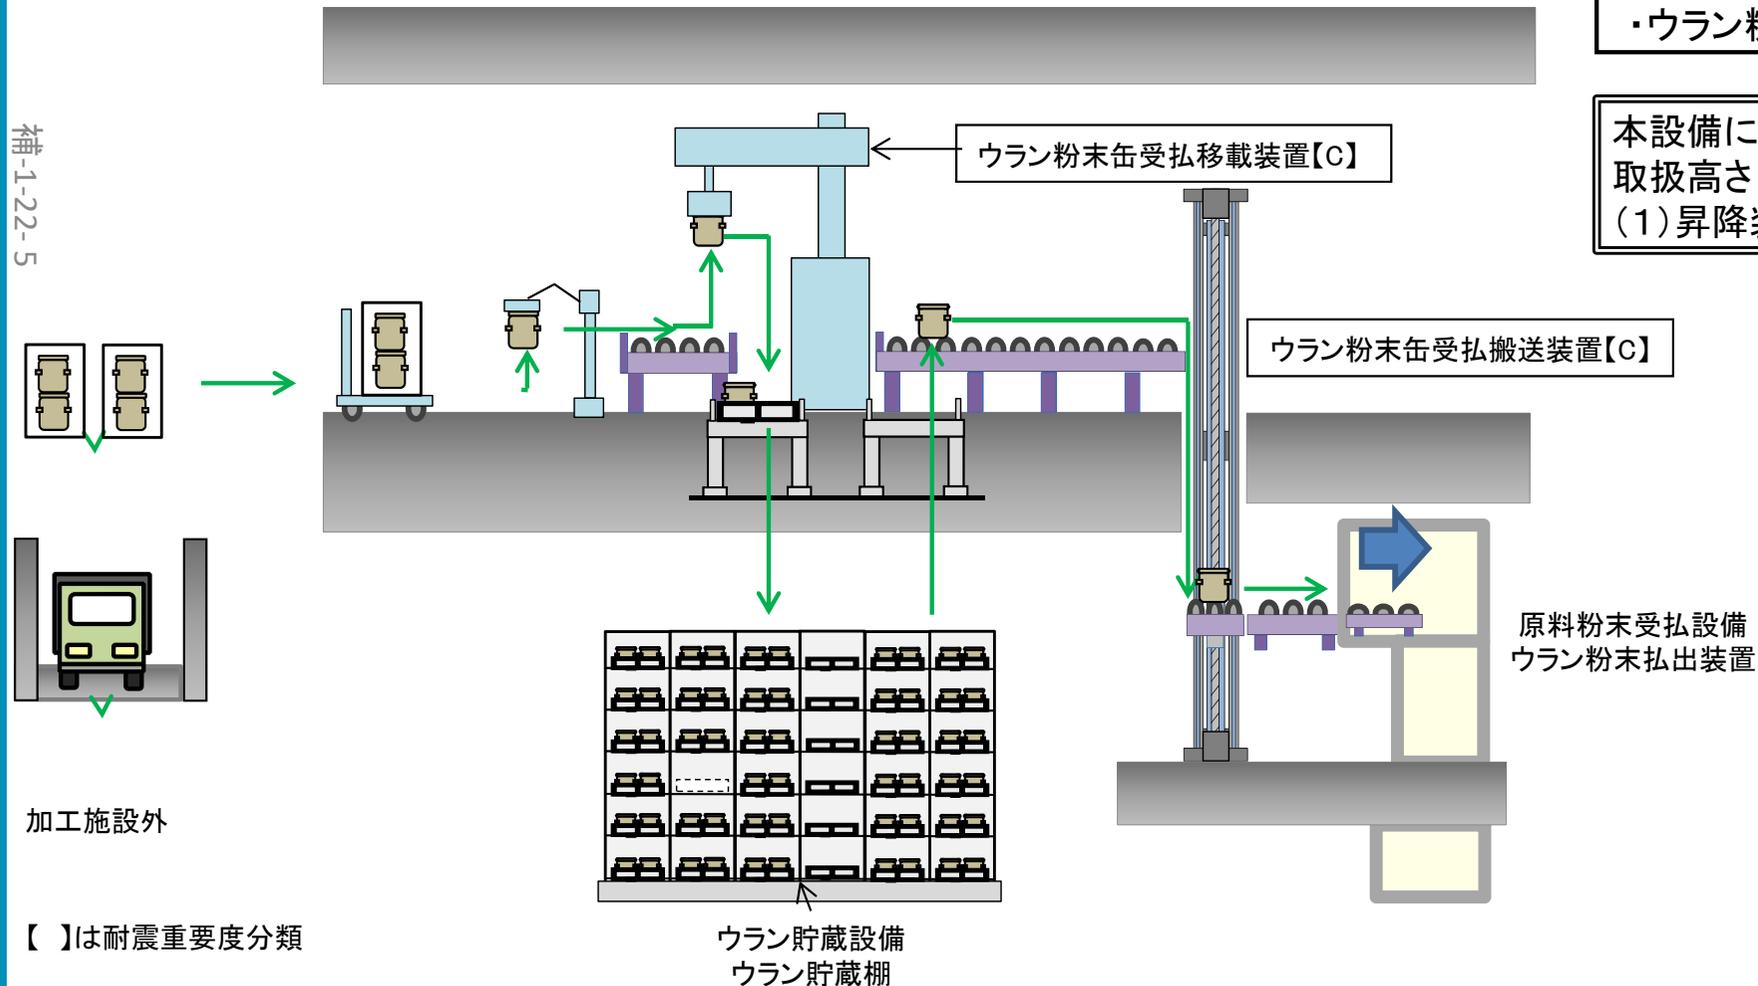


【 】は耐震重要度分類

原料粉末受払設備

(外蓋着脱装置, 貯蔵容器受払装置)

- 貯蔵容器受払装置は、貯蔵容器受入設備、外蓋着脱装置及び原料MOX粉末缶取出設備の間で、混合酸化物貯蔵容器を搬送する。
- 外蓋着脱装置は、貯蔵容器受入設備と原料MOX粉末缶取出設備の間で、混合酸化物貯蔵容器を搬送する際に、混合酸化物貯蔵容器の外蓋の着脱を行う。

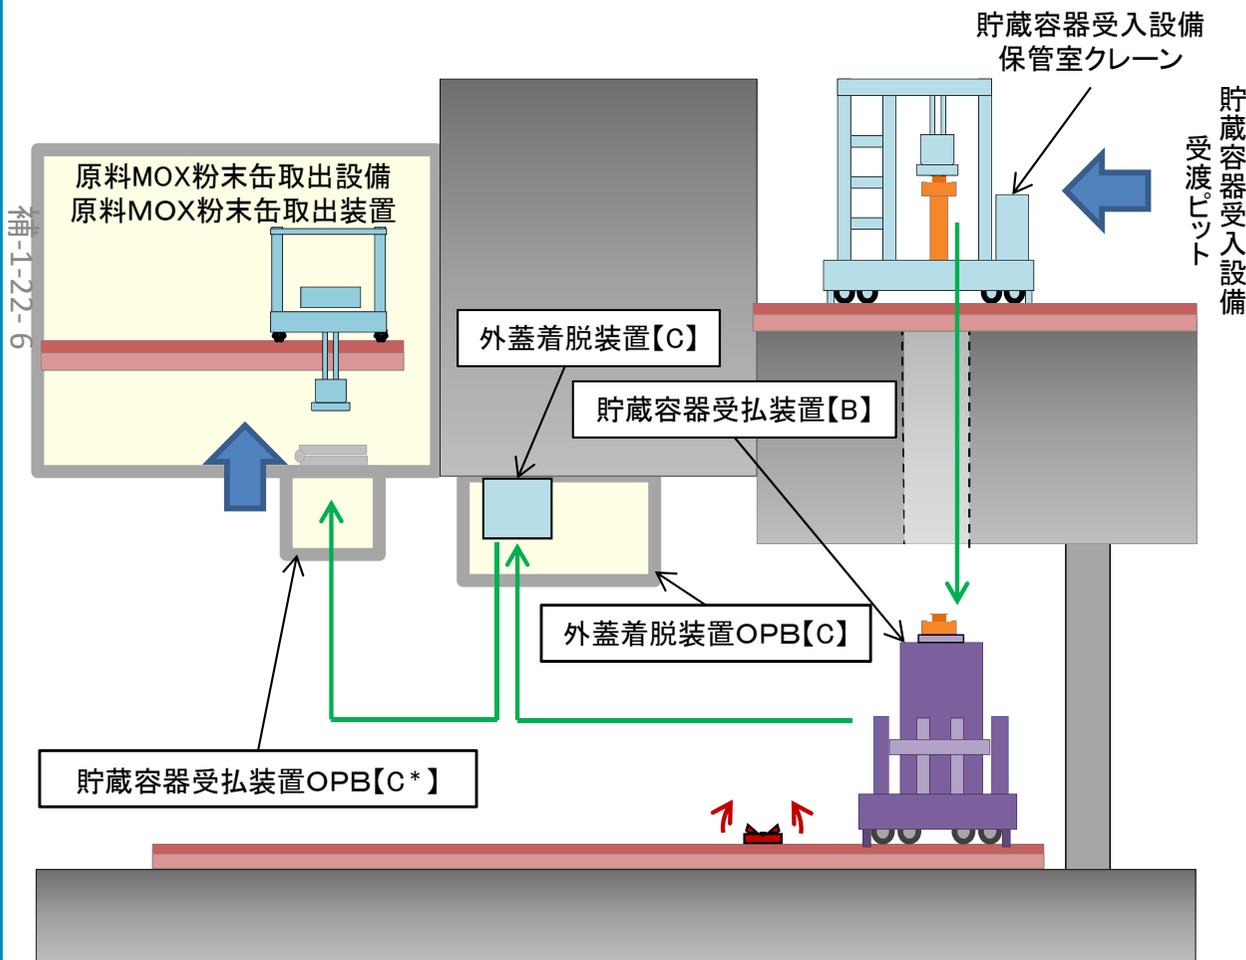

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・混合酸化物貯蔵容器

外蓋着脱装置及び貯蔵容器受払装置における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・混合酸化物貯蔵容器等を取り扱う装置における落下防止機構

貯蔵容器受払装置における臨界に関わる安全設計
<異常の発生防止>
・誤搬入防止機構


【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

OPB:オープンポートボックス

原料粉末受払設備 (ウラン粉末払出装置)

- ウラン粉末払出装置は、ウラン受入設備から受け入れたウラン粉末缶を開缶し、原料ウラン粉末を取り出し、二次混合設備へ原料ウラン粉末を払い出す。

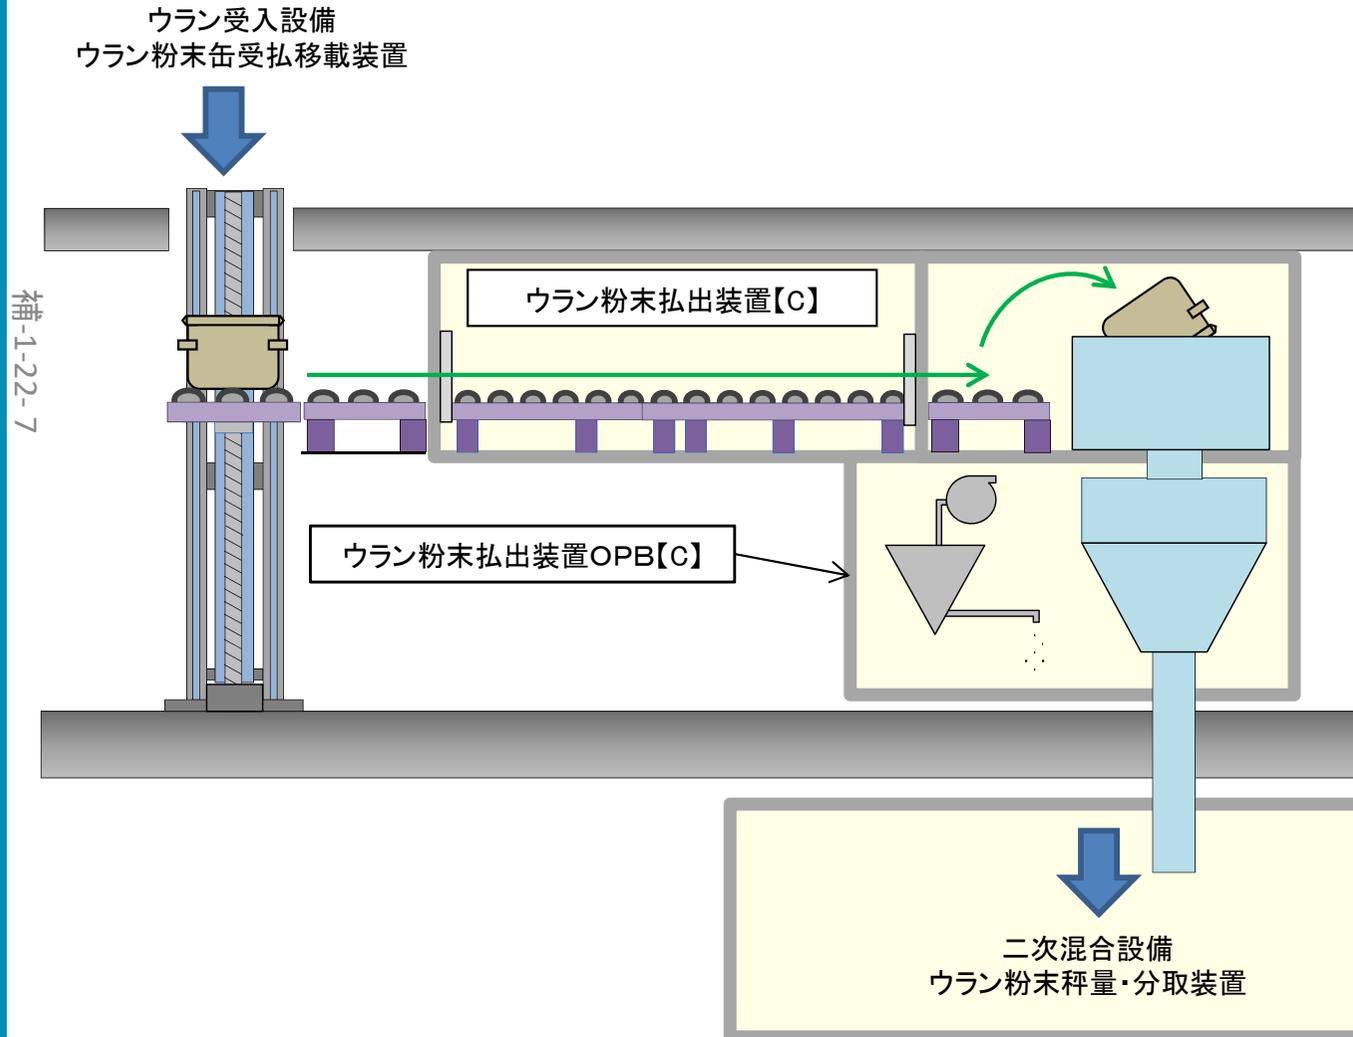

本装置の核物質取扱形態は以下のとおり
・ウラン粉末

成形施設 (粉末調整工程)

補-1-22-8

原料MOX粉末缶取出設備

- 原料MOX粉末缶取出装置は、原料粉末受払設備と粉末調整工程搬送設備の間で、粉末缶の受渡し及び原料MOX粉末を取り出した後の粉末缶の一時的な仮置きを行う。


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(粉末缶蓋あり)

本設備における粉末缶取扱高さ
(1)取扱機 約800mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・粉末缶を取り扱う装置における落下防止機構
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

補-1-22-9

原料MOX粉末秤量・分取装置
一次混合設備

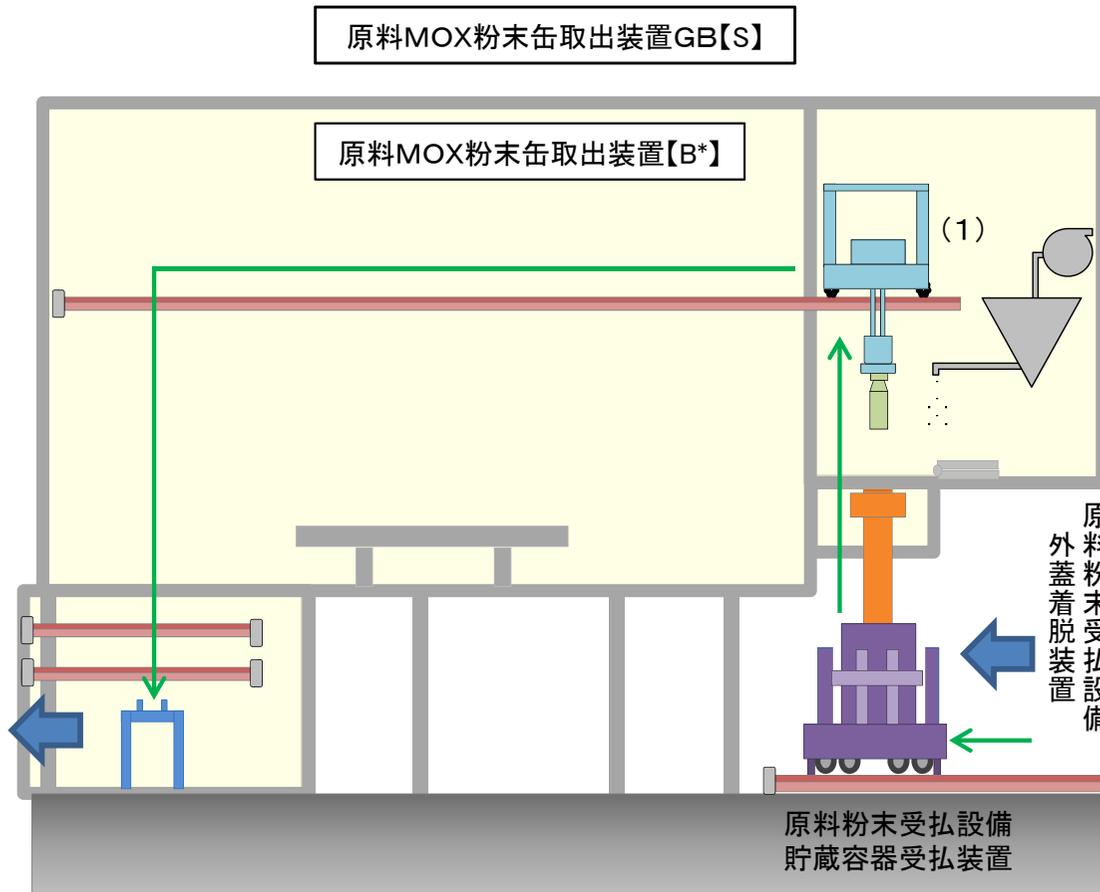

【 】は耐震重要度分類


* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

一次混合設備 (原料MOX粉末秤量・分取装置)

- 原料MOX粉末秤量・分取装置は、予備混合、一次混合時に所定のプルトニウム富化度(33%以下)となるよう原料MOX粉末を受け入れ、所定量を秤量・分取する。

原料MOX粉末缶取出設備
原料MOX粉末缶取出装置

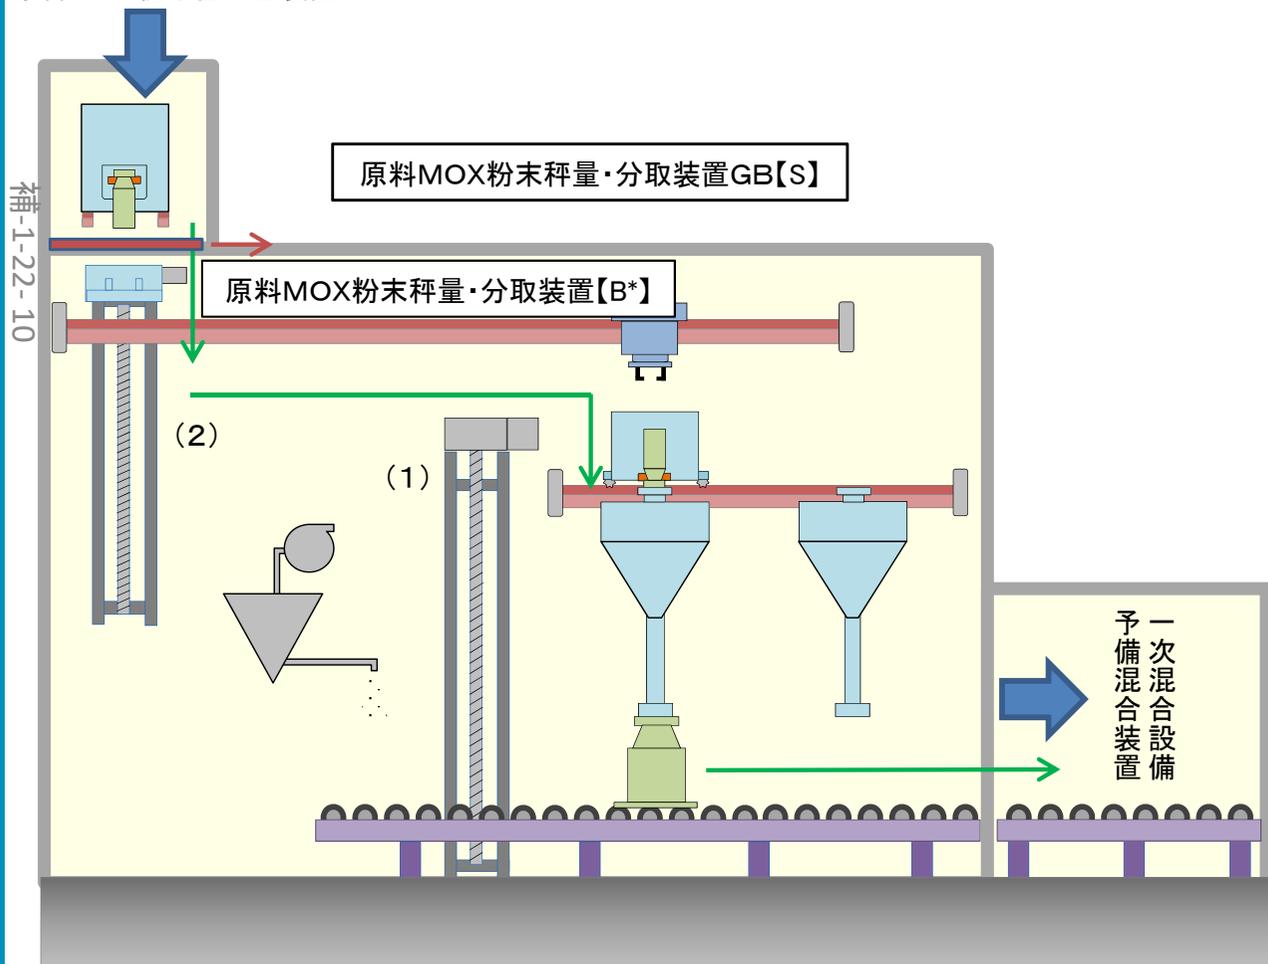

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(粉末缶蓋なし)

本設備における粉末缶取扱高さ
(1)昇降装置 約2300mm
(2)昇降装置 約2100mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱装置における落下防止機構
 ・混合酸化物貯蔵容器等を取り扱う装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

一次混合設備 (ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置)

- ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置は、予備混合，一次混合時に所定のプルトニウム富化度(33%以下)となるよう原料ウラン粉末及び回収粉末を受け入れ，粉末に応じた所定量をそれぞれ秤量・分取する。また，二次混合時に所定のプルトニウム富化度(18%以下)となるよう回収粉末の秤量・分取を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2000mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気，不燃・難燃材料の使用


<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックス排気設備，グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室，工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知，消火

本設備における臨界に関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

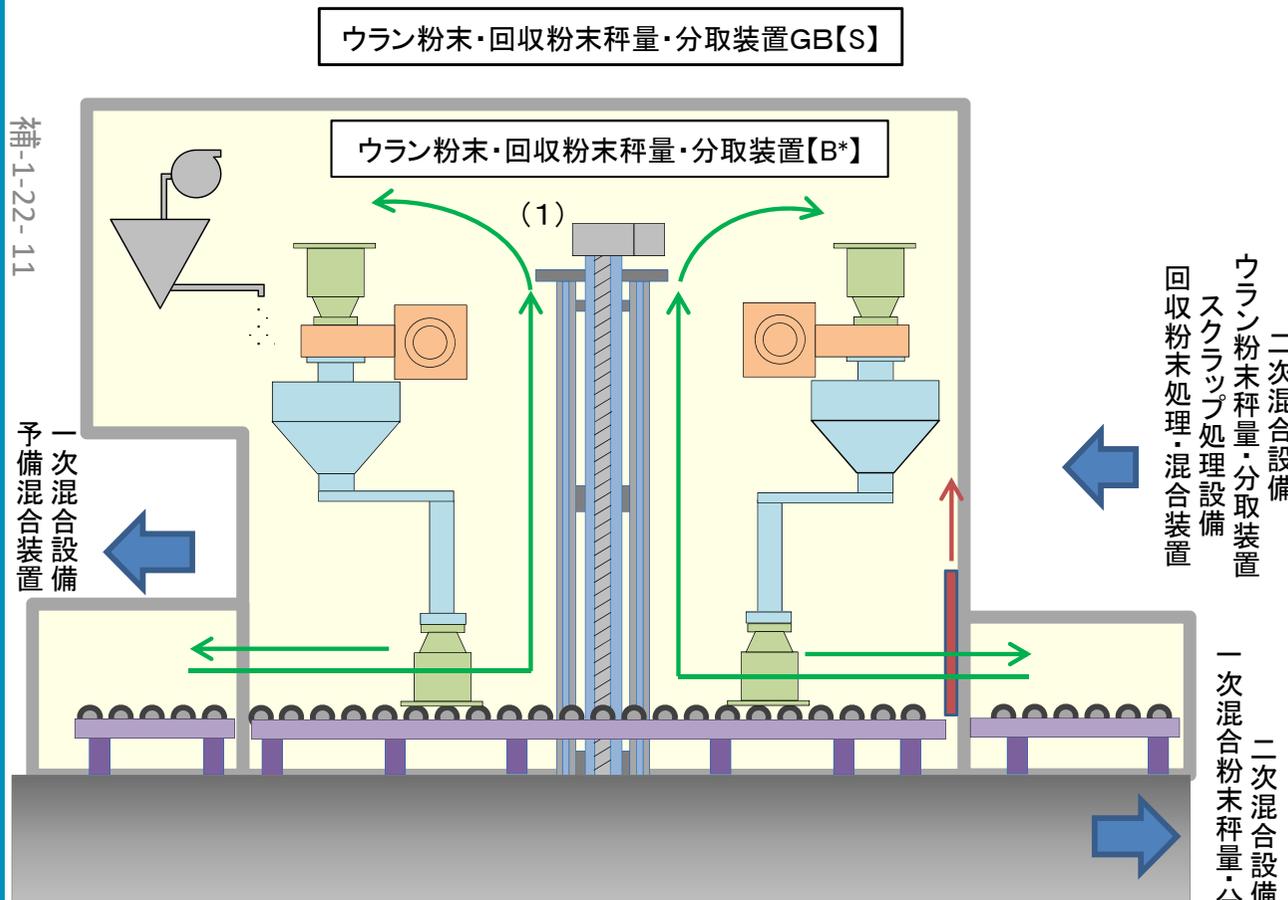

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

一次混合設備 (予備混合装置)

- 予備混合装置は、秤量・分取された原料MOX粉末、原料ウラン粉末及び回収粉末を受け入れ、添加剤と合わせて一次混合前の混合を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2400mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用及び火災源の機器等への収納

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞


- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知、消火

本設備における臨界に関わる安全設計

＜異常の発生防止＞

- ・誤搬入防止機構

補-1-22-12

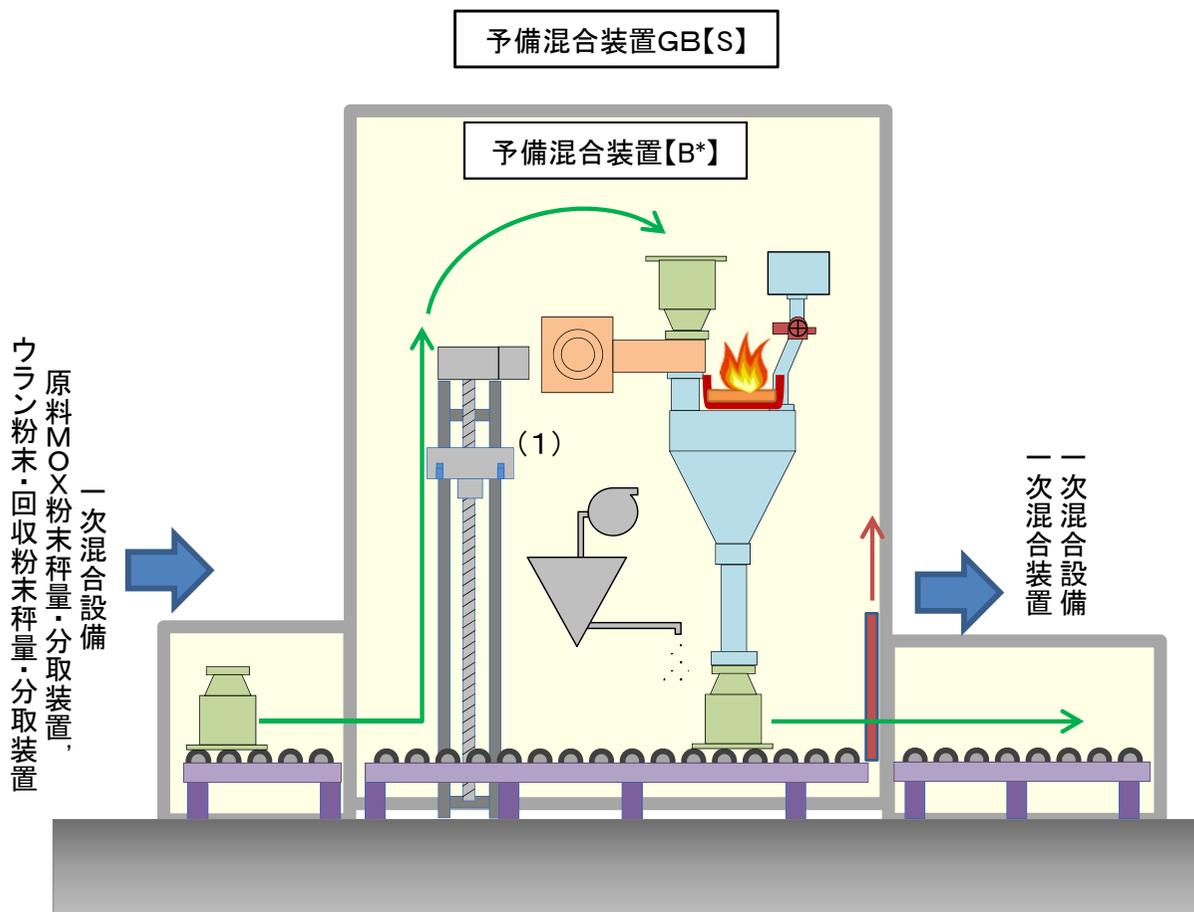

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス



:設計基準事故として想定される潤滑油による火災のイメージ

一次混合設備 (一次混合装置)

- 一次混合装置は、予備混合後の粉末(プルトニウム富化度:33%以下)を受け入れ、ウラン合金ボールを使用し、微粉碎混合する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)


本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約300mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・誤搬入防止機構

補-1-22-13

予備混合設備
一次混合装置
二次混合設備
一次混合粉末秤量・分取装置

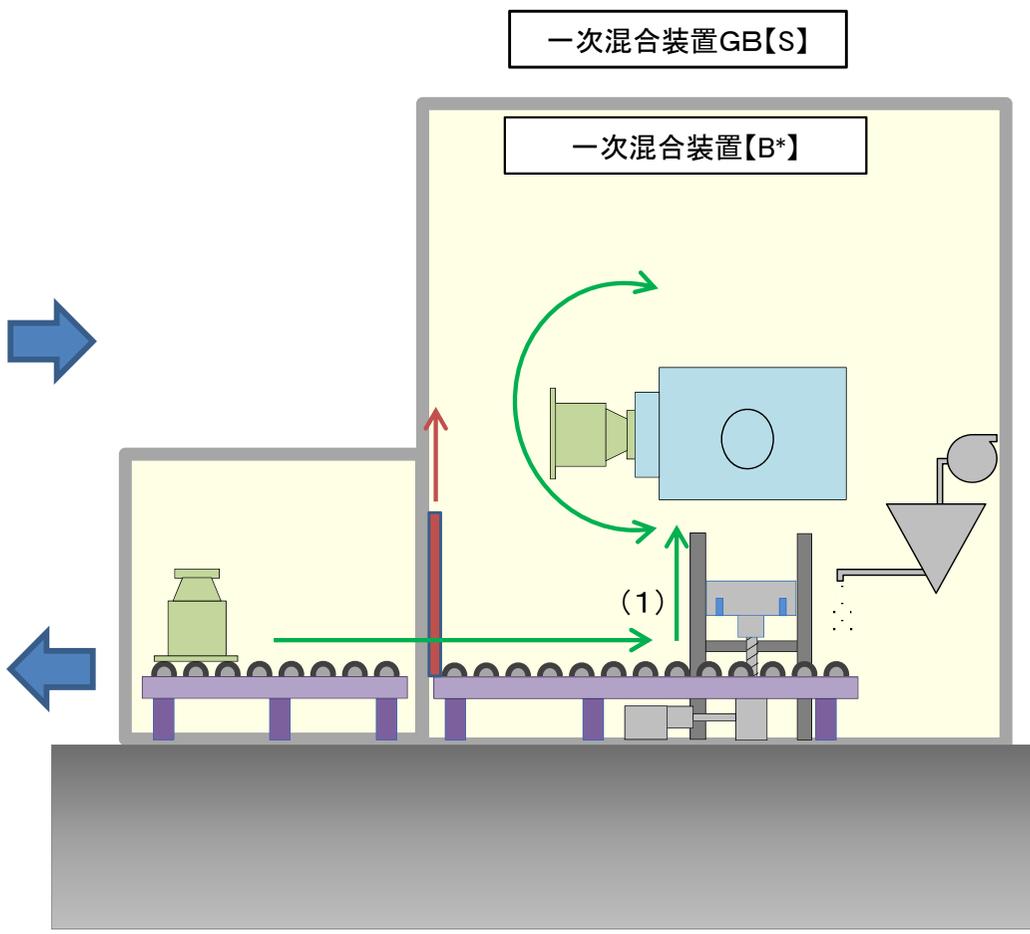

【 】は耐震重要度分類
* 基準地震動Ss1による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。 GB:グローブボックス

二次混合設備 (一次混合粉末秤量・分取装置)

- 一次混合粉末秤量・分取装置は、一次混合設備で所定のプルトニウム富化度(33%以下)に調整した一次混合後の粉末、原料ウラン粉末及び回収粉末を受け入れ、均一化混合時に所定のプルトニウム富化度(18%以下)となるよう所定量をそれぞれ秤量・分取する。また、一次混合後の粉末の強制篩分を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2100mm
(2)昇降装置 約2100mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞


- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・誤搬入防止機構

補-1-22-14

二次混合設備
ウラン粉末秤量・分取装置

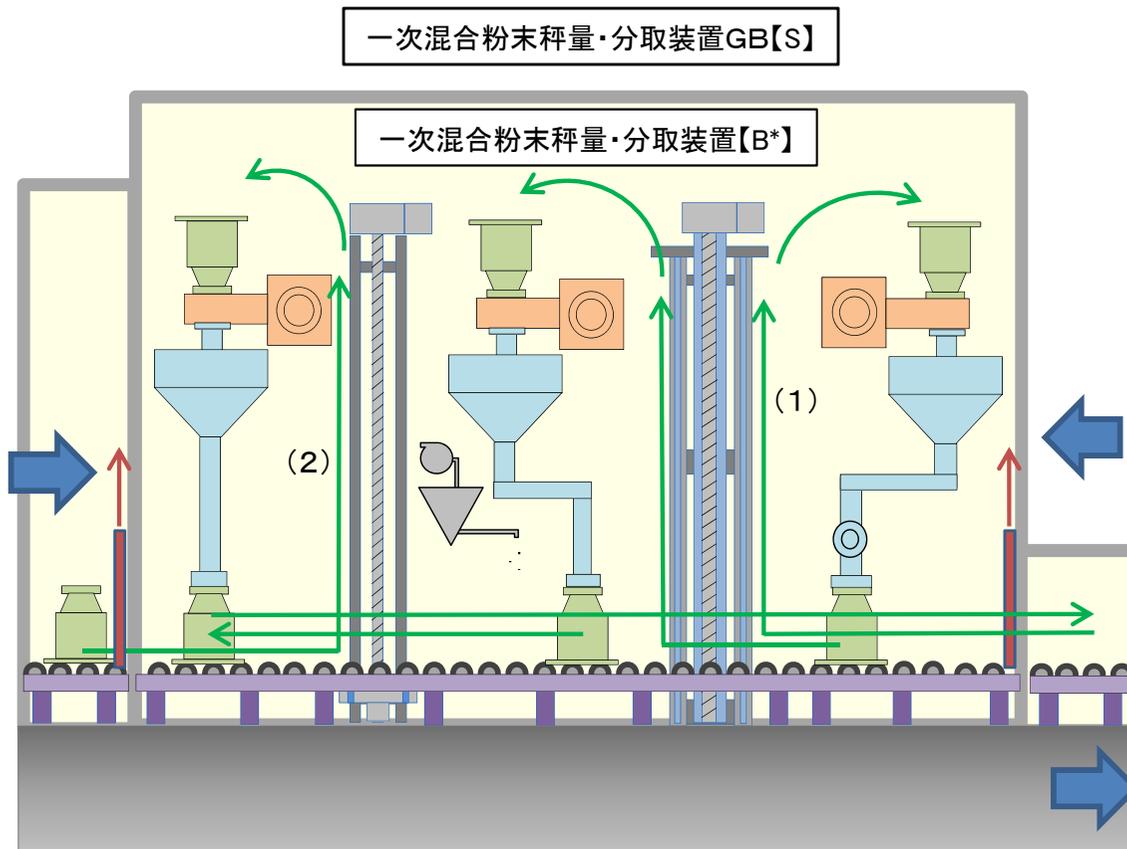

一次混合設備
一次混合装置,
ウラン粉末・回収粉末
秤量・分取装置

二次混合設備
均一化混合装置


【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。 GB:グローブボックス

二次混合設備 (ウラン粉末秤量・分取装置)

- ウラン粉末秤量・分取装置は、原料粉末受払設備から原料ウラン粉末を受け入れ、所定量を秤量・分取する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ウラン粉末(容器蓋なし)

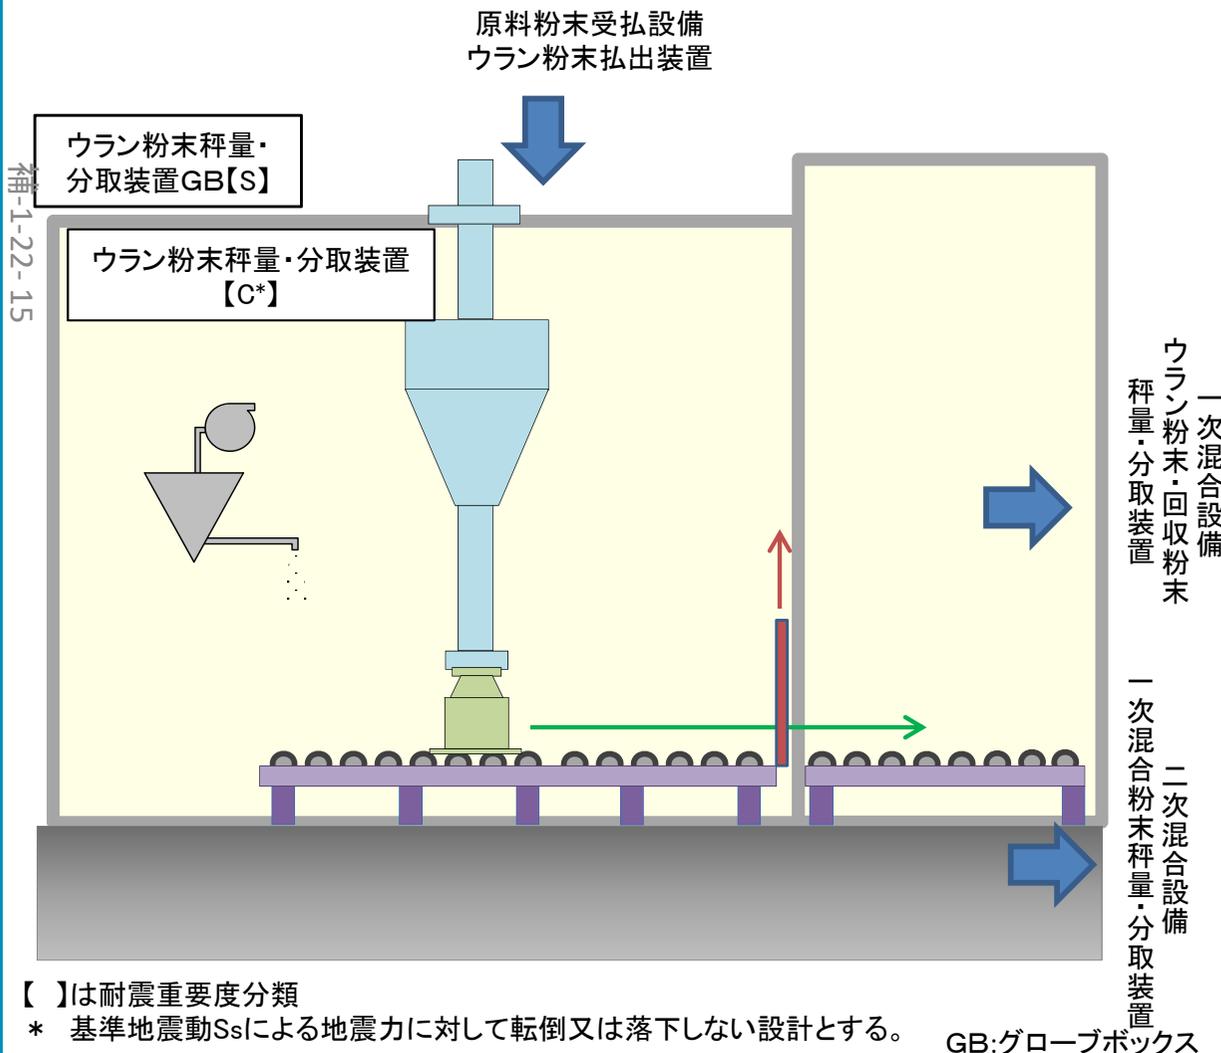

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_{sl} による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

二次混合設備 (均一化混合装置)


- 均一化混合装置は、一次混合粉末秤量・分取装置及びウラン粉末秤量・分取装置で秤量・分取した一次混合後の粉末、原料ウラン粉末、回収粉末及び添加剤を均一に混合する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2800mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用及び火災源の機器等への収納
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・誤搬入防止機構

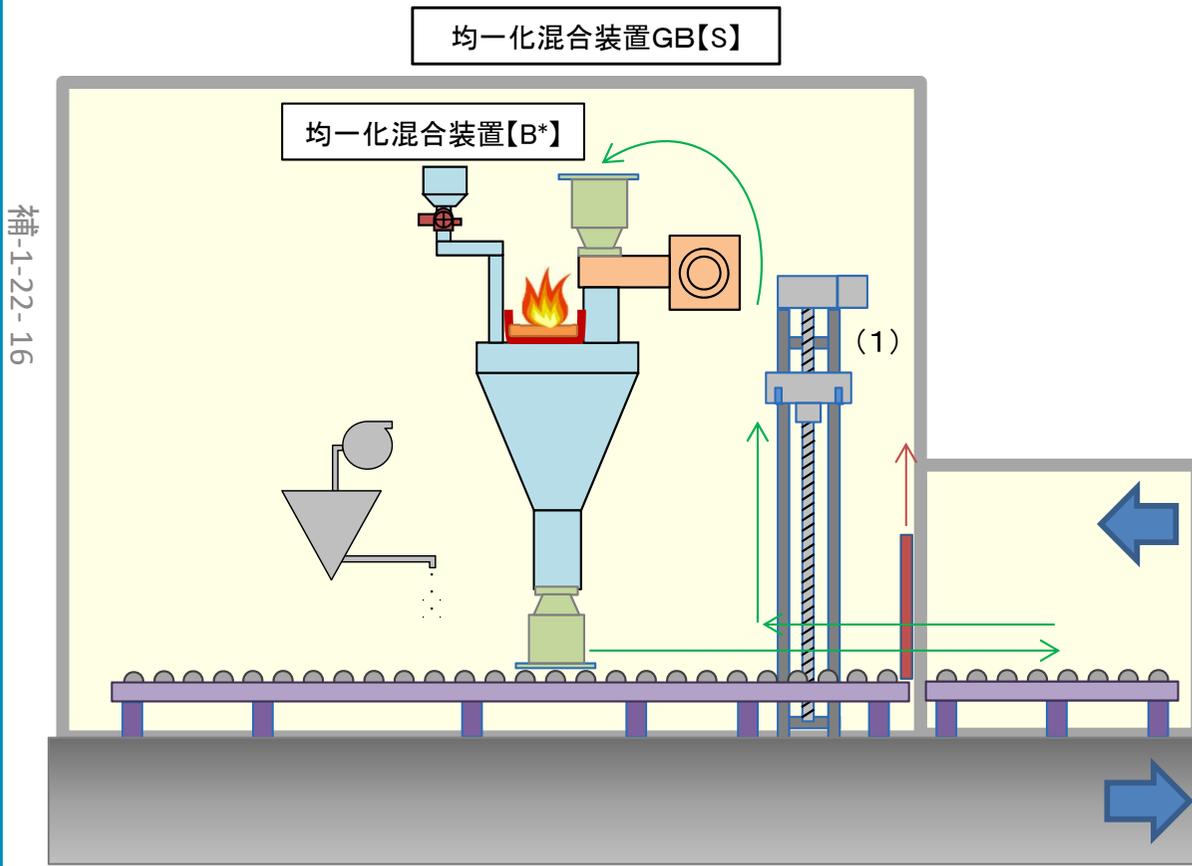

補-1-22-16

一次混合粉末秤量・分取装置

二次混合設備
造粒装置

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。


GB:グローブボックス



:設計基準事故として想定される潤滑油による火災のイメージ

二次混合設備 (造粒装置)

- 造粒装置は、均一化混合後の粉末を粗成形後に解砕し、圧縮成形に適した粉末に調整する。

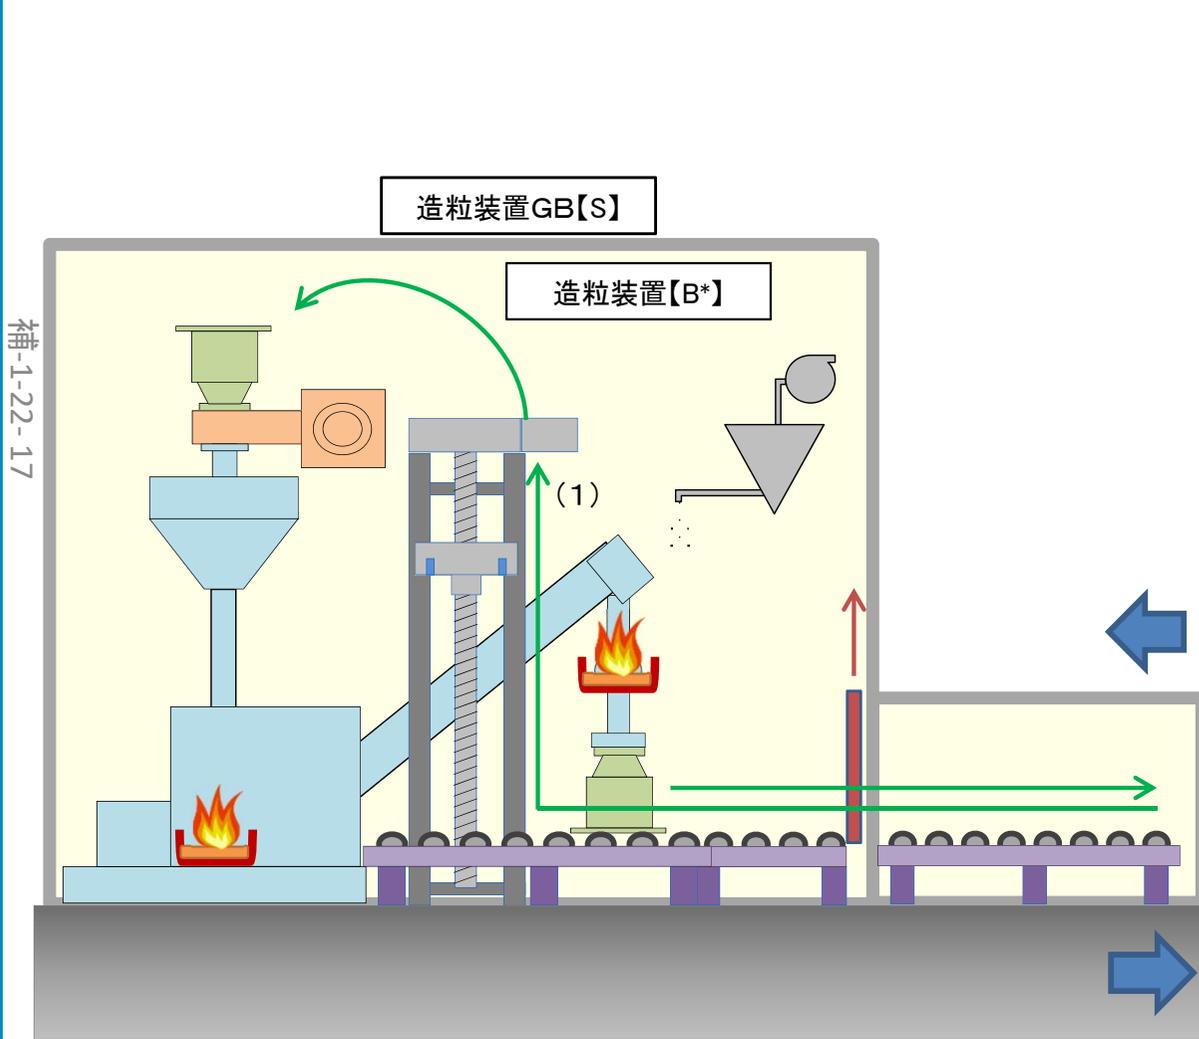

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2500mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用及び火災源の機器等への収納

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

二次混合設備
均一化混合装置

本設備における臨界に関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

二次混合設備
添加剤混合装置

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス



:設計基準事故として想定される潤滑油による火災のイメージ

二次混合設備 (添加剤混合装置)

- 添加剤混合装置は、均一化混合後の粉末又は造粒後の粉末と添加剤を混合する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2300mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用及び火災源の機器等への収納


<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

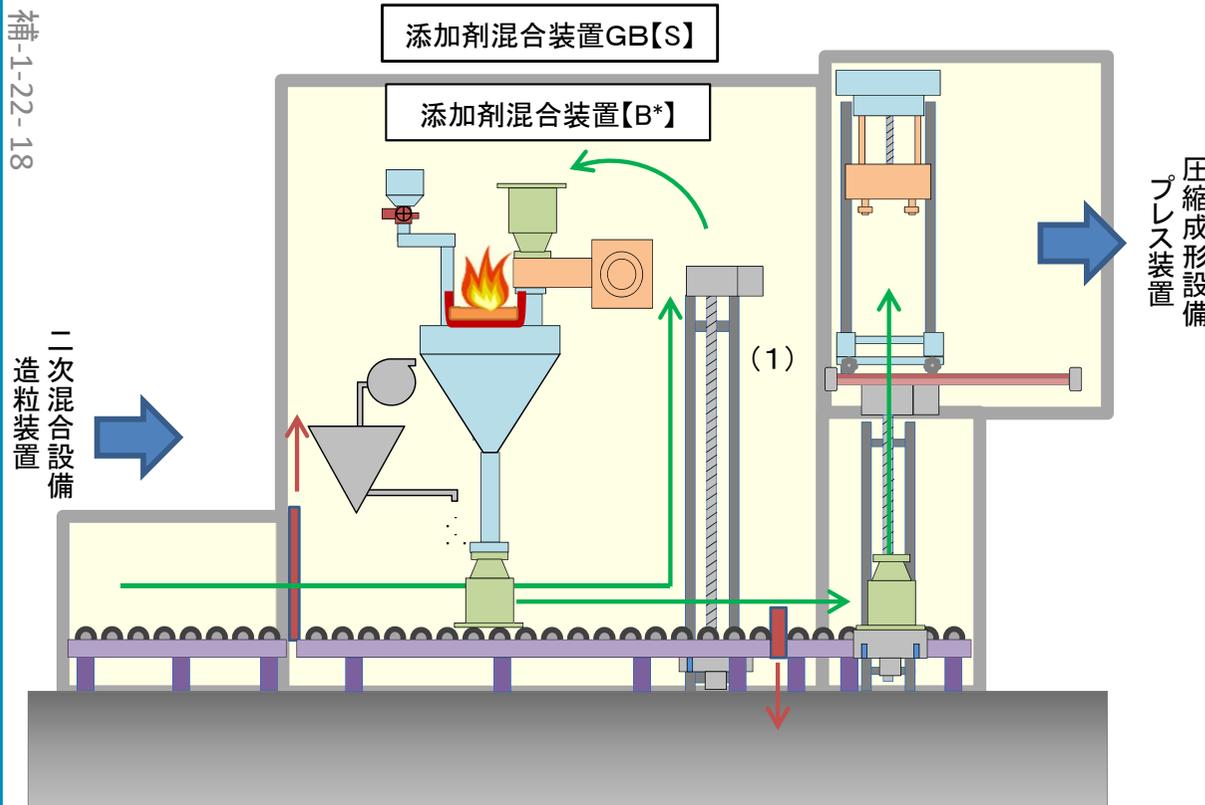

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス



:設計基準事故として想定される潤滑油による火災のイメージ

粉末調整工程搬送設備 (原料粉末搬送装置)

- 原料粉末搬送装置は、原料MOX粉末缶取出設備、原料MOX粉末缶一時保管設備、一次混合設備及び分析試料採取設備の間で、粉末缶を搬送する。
- 原料粉末搬送装置は、一次混合設備の各装置間で、容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(MOX粉末缶蓋あり)

本設備における粉末缶取扱高さ
(1)昇降装置 約4500mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞


- ・グローブボックス
- ・粉末缶を取り扱う装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知、消火

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞


- ・誤搬入防止機構

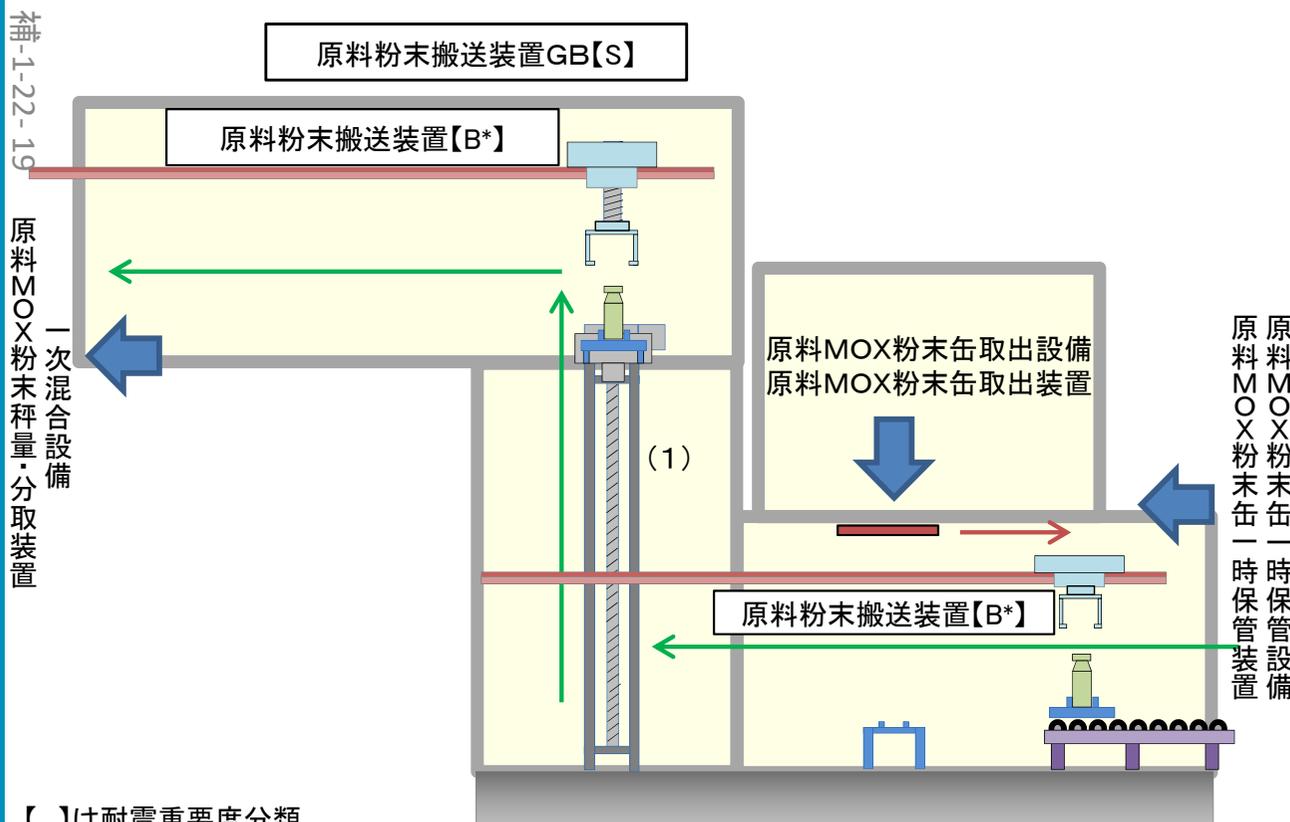

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

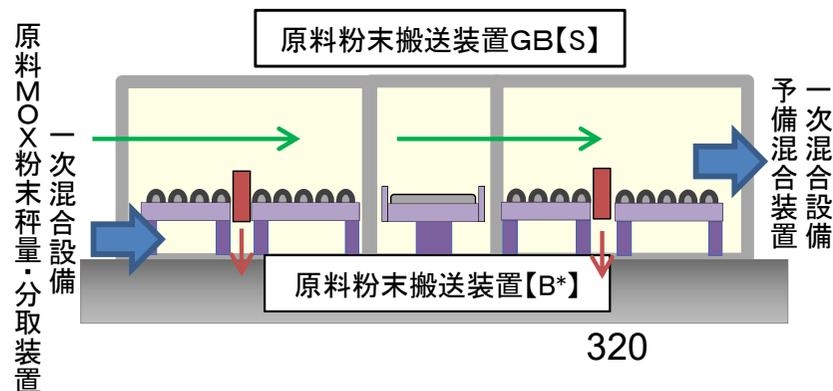

320


粉末調整工程搬送設備 (再生スクラップ搬送装置, 調整粉末搬送装置)

- 再生スクラップ搬送装置は, 調整粉末搬送装置とスクラップ処理設備の間で, 容器を搬送する。
- 調整粉末搬送装置は, 粉末一時保管設備に隣接する各装置間で, 容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約7600mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・火災の感知, 消火

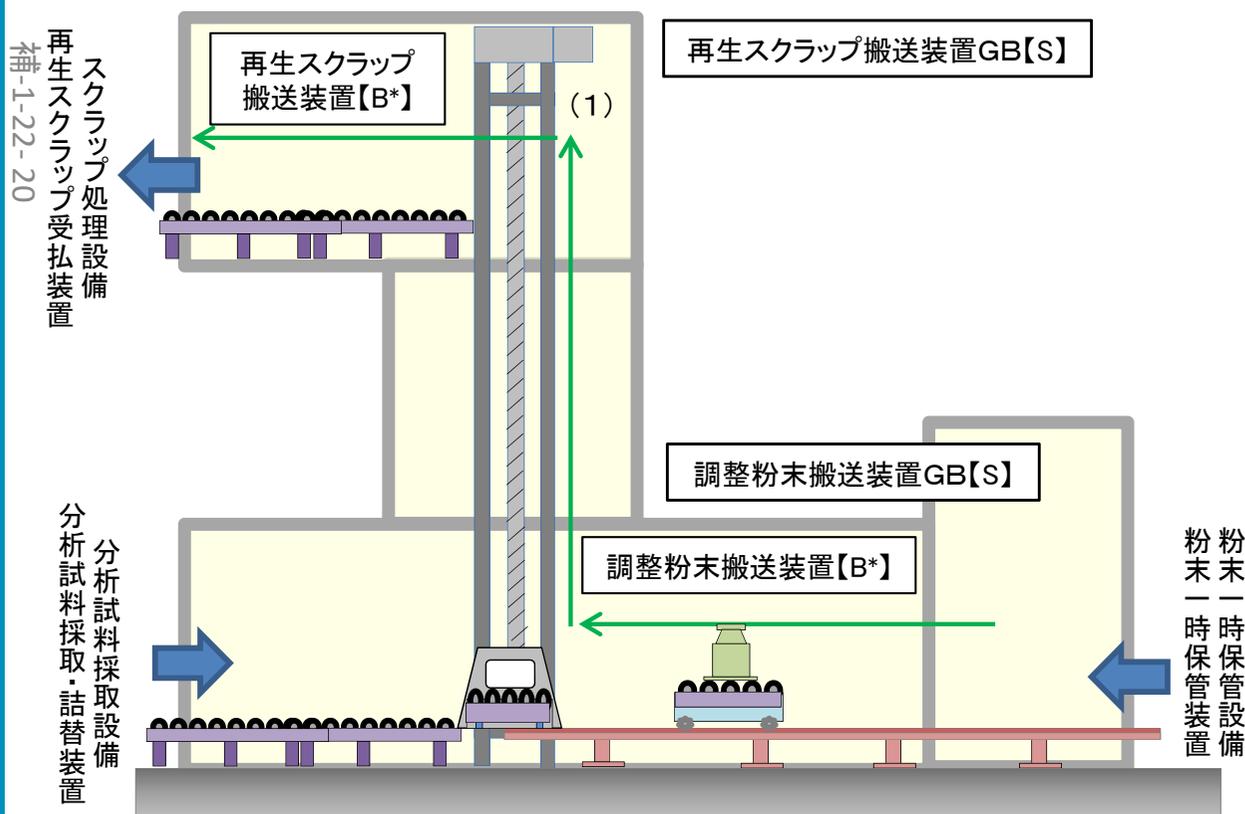

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

粉末調整工程搬送設備 (添加剤混合粉末搬送装置)

- 添加剤混合粉末搬送装置は、二次混合設備と圧縮成形設備の間で、容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約1700mm
(2)昇降装置 約1700mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計


<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・グローブボックスの窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

補-1-22-21

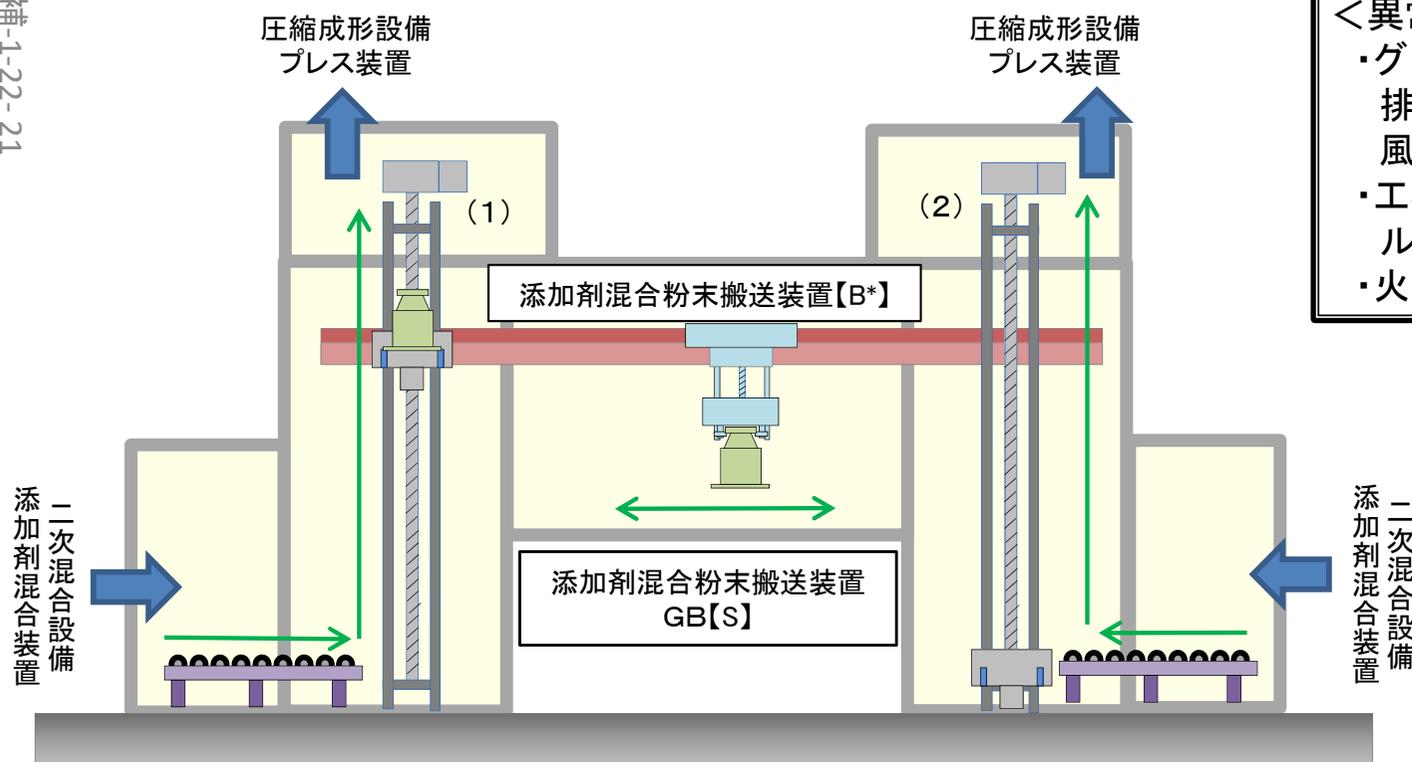

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ssによる地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

成形施設 (ペレット加工工程)

圧縮成形設備 (プレス装置)

- プレス装置は、添加剤混合後の粉末を受け入れ、ペレットに圧縮成形する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・MOX粉末(容器蓋なし)
- ・ペレット

本設備における容器取扱高さ

- (1)昇降装置 約1600mm
- (2)昇降装置 約500mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用及び火災源の機器等への収納

<異常の拡大防止及び影響緩和>


- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

補-1-22-23

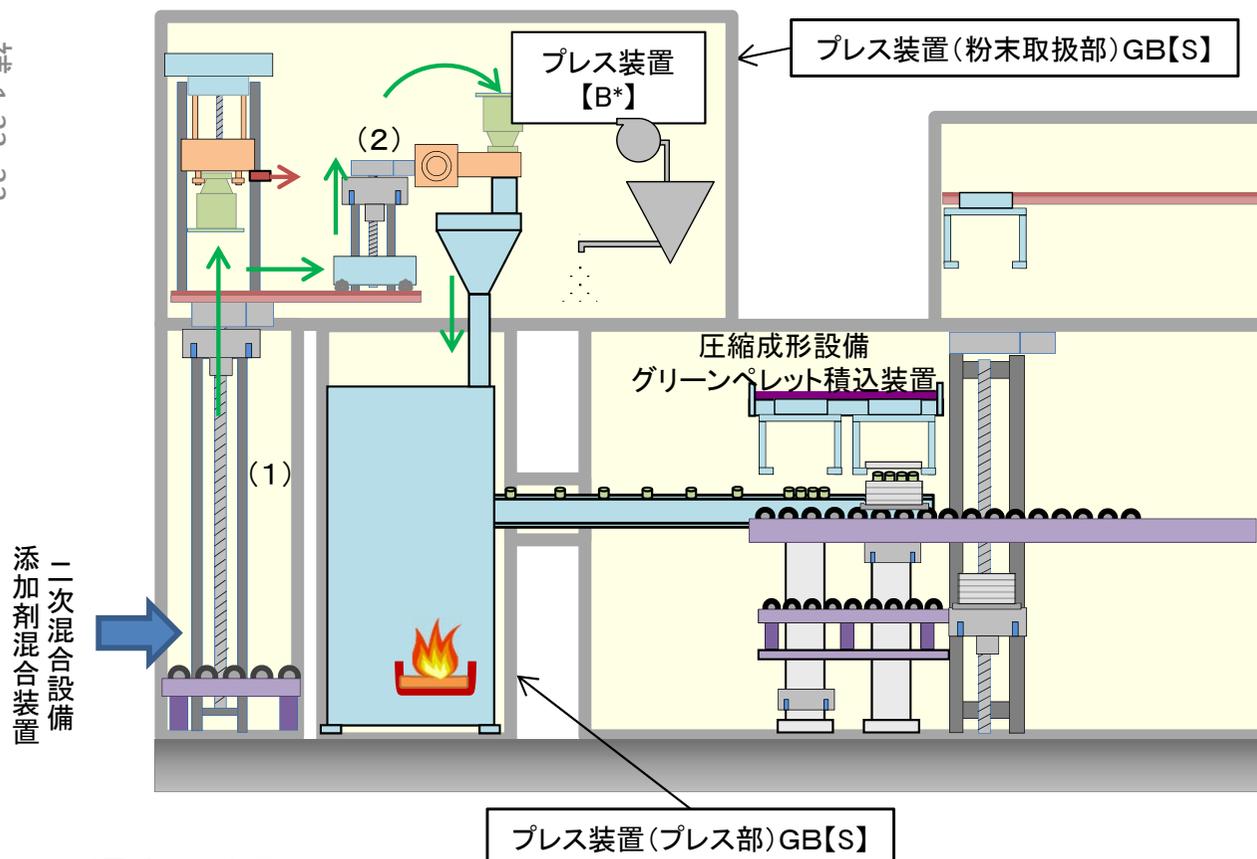

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ss1による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス



:設計基準事故として想定される潤滑油による火災のイメージ

圧縮成形設備 (グリーンペレット積込装置)

- グリーンペレット積込装置は、プレス装置から圧縮成形されたペレットを受け入れ、所定の頻度で抜き取ったペレットの寸法及び重量の測定を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約500mm
(2)昇降装置 約500mm
(3)昇降装置 約2000mm


本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・火災の感知, 消火

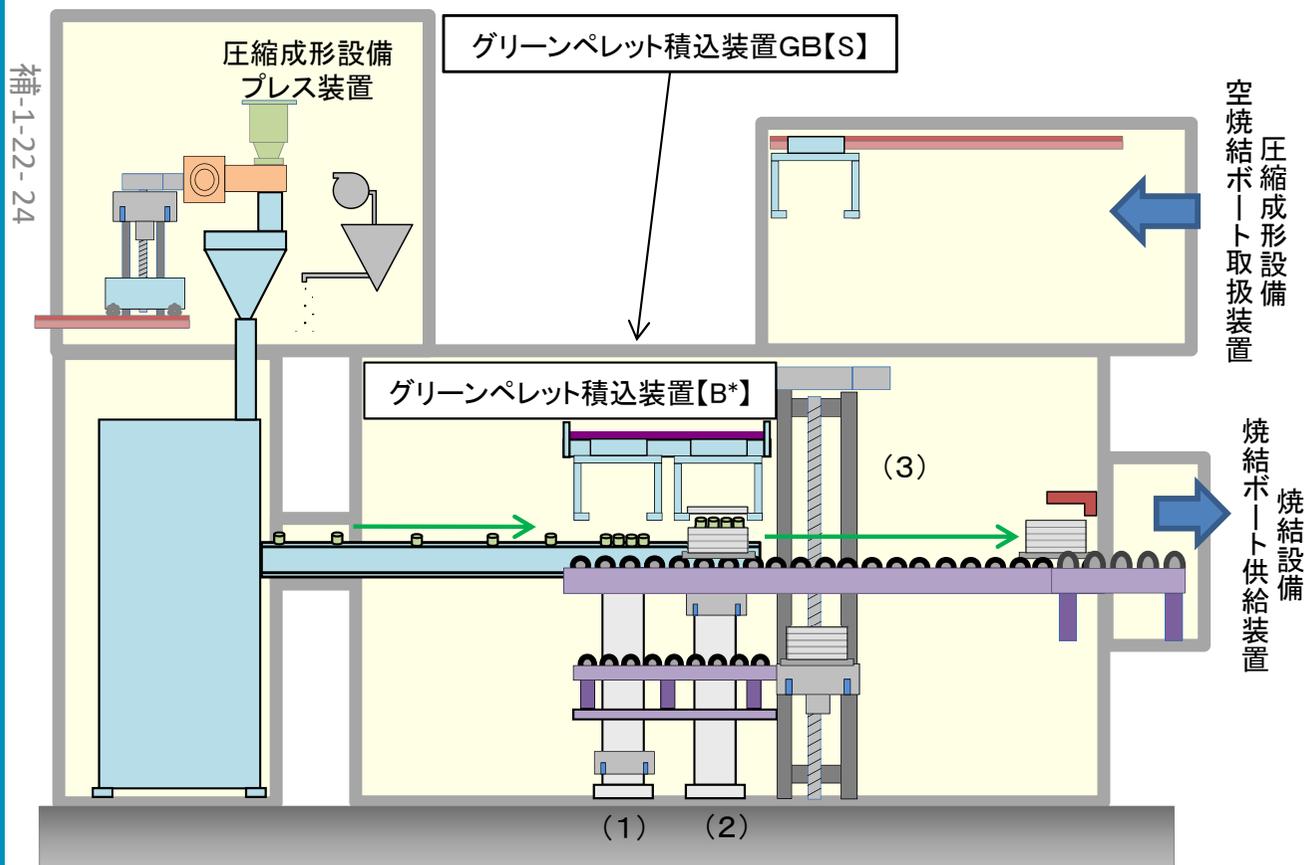


【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

圧縮成形設備 (空焼結ボート取扱装置)

- 空焼結ボート取扱装置は、ペレット一時保管設備から容器を受け入れ、グリーンペレット積込装置へ供給する。

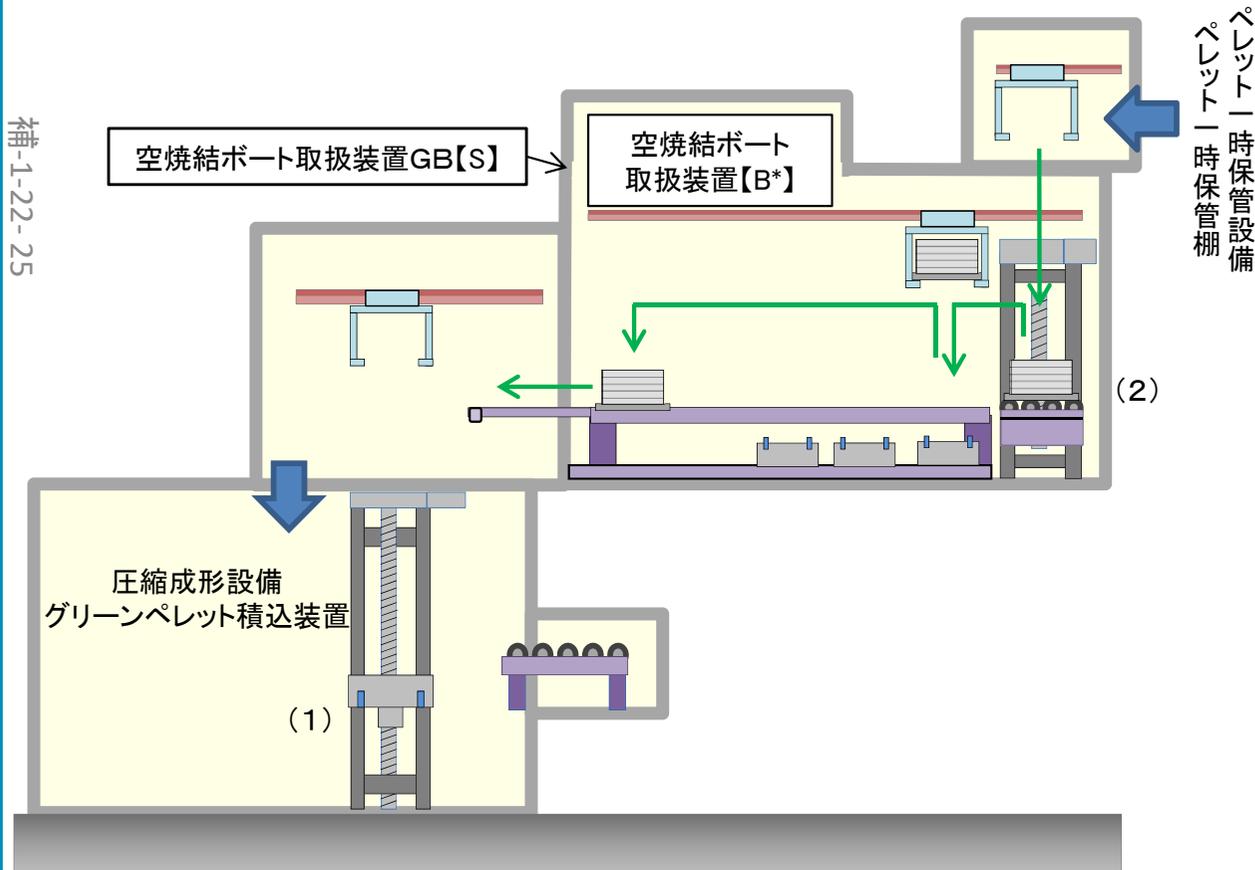

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)空ボート受取装置 約300mm
(2)空ボート移載装置 約200mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・グローブボックス
・容器取扱装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
<異常の拡大防止及び影響緩和>
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
<異常の発生防止>
・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類


* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

焼結設備

補-1-22-26

グリーンペレット積込装置
圧縮成形設備

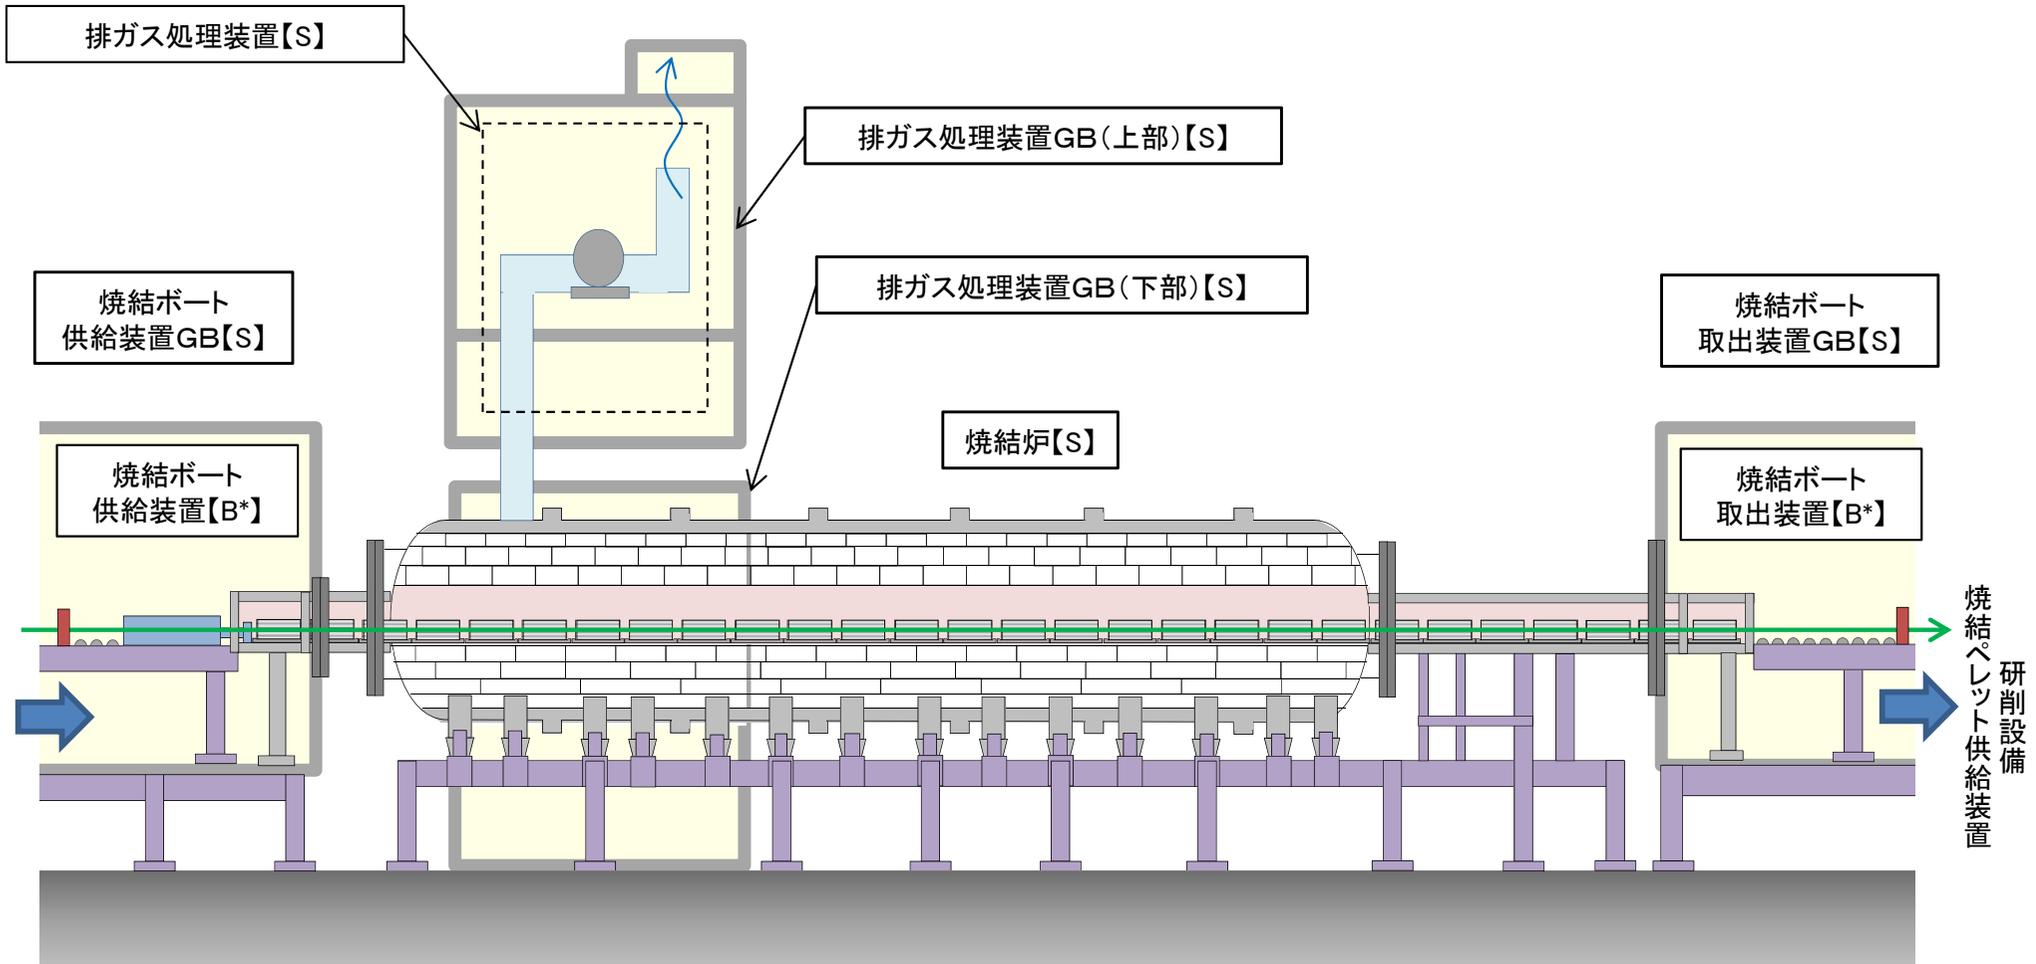

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

焼結設備

- ・ 焼結ボート供給装置は、ペレット一時保管設備から圧縮成形されたペレットを受け入れ、焼結炉へ供給する。
- ・ 焼結炉は、受け入れたペレットを所定の温度で焼結する。
- ・ 焼結ボート取出装置は、焼結後のペレットを焼結炉から取り出す。
- ・ 焼結ボート取出装置は、所定の頻度で抜き取ったペレットの寸法及び重量の測定を行う。
- ・ 排ガス処理装置は、焼結炉から排出される混合ガスの冷却、有機物の除去を行う。

焼結炉の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・ペレット

排ガス処理装置の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・MOX粉末

焼結ボート供給装置の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・ペレット

補-1-22-27

焼結炉における閉じ込めに関わる安全設計

- <異常の発生防止>
 - ・焼結炉
 - ・炉内部温度高による過加熱防止回路
- <異常の拡大防止及び影響緩和>
 - ・焼結炉を設置する工程室，工程室排気設備，工程室排気フィルタユニット，混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁
 - ・排ガス処理装置，排ガス処理装置グローブボックス
 - ・排ガス処理装置補助排風機
 - ・火災の感知，消火

排ガス処理装置における閉じ込めに関わる安全設計

- <異常の発生防止>
 - ・グローブボックス
 - ・不燃・難燃材料の使用
- <異常の拡大防止及び影響緩和>
 - ・グローブボックスを設置する工程室，工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 - ・グローブボックス排気設備，グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 - ・火災の感知，消火

焼結ボート供給装置における閉じ込めに関わる安全設計

- <異常の発生防止>
 - ・グローブボックス
 - ・容器の転倒防止機能
 - ・窒素雰囲気，不燃・難燃材料の使用
- <異常の拡大防止及び影響緩和>
 - ・グローブボックスを設置する工程室，工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 - ・グローブボックス排気設備，グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 - ・火災の感知，消火

焼結ボート供給装置における臨界に関わる安全設計

- <異常の発生防止>
 - ・誤搬入防止機構

研削設備

- ・焼結ペレット供給装置は、ペレット一時保管設備から受け入れた容器より焼結されたペレットを取り出し、研削装置へ供給する。
- ・研削装置は、受け入れたペレットを所定の外径に研削し、外径測定を行う。
- ・研削粉回収装置は、研削装置で発生した研削粉を回収する。

本設備が有する主な機能は以下のとおり

- ・MOX粉末(容器蓋なし)
- ・ペレット


本設備における容器取扱高さ

- (1)昇降装置 約1800mm
- (2)取扱装置 約400mm

本設備における臨界に関わる安全設計

- <異常の発生防止>
- ・誤搬入防止機構

補-1-22-28

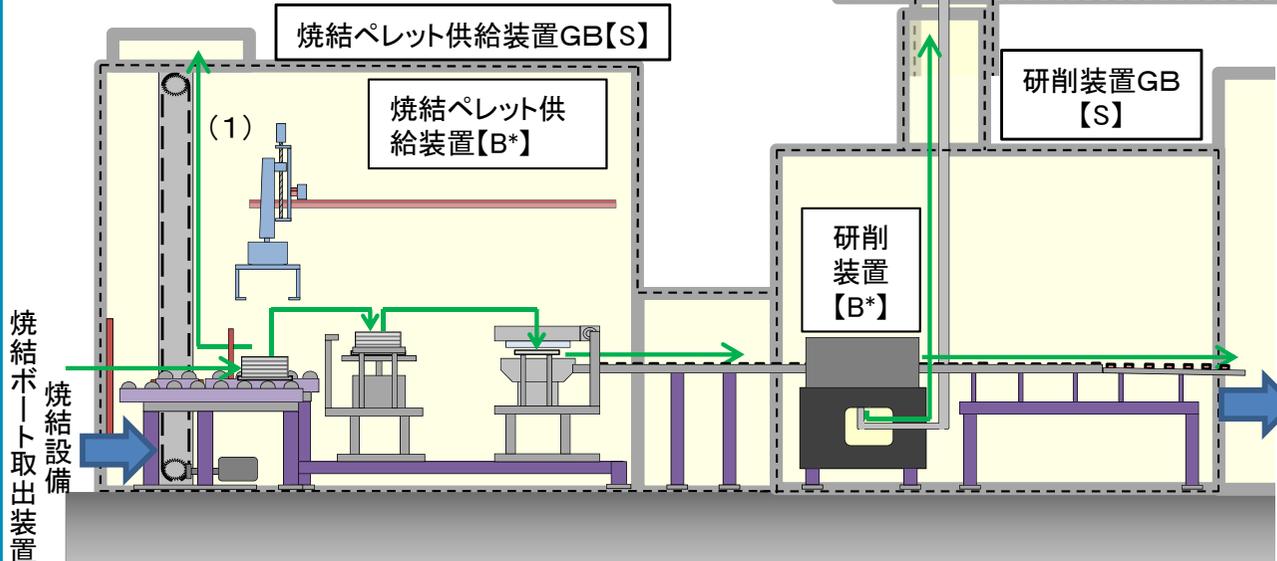

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取り扱い装置における落下防止機構 (焼結ペレット供給装置のみ)
- ・容器の転倒防止機能 (焼結ペレット供給装置のみ)
- ・不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_{ss} による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

ペレット検査設備

(外観検査装置, 寸法・形状・密度検査装置, 仕上がりペレット収容装置)

- 外観検査装置は, 研削後のペレットの外観検査を行う。
- 寸法・形状・密度検査装置は, 外観検査後のペレットについて, 寸法, 形状及び密度の検査を行う。
- 仕上がりペレット収容装置は, 検査を終了したペレットを容器に収納する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット


本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2000mm
(2)取扱機 約400mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・グローブボックス
・容器取扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

補-1-22-29

研削装置

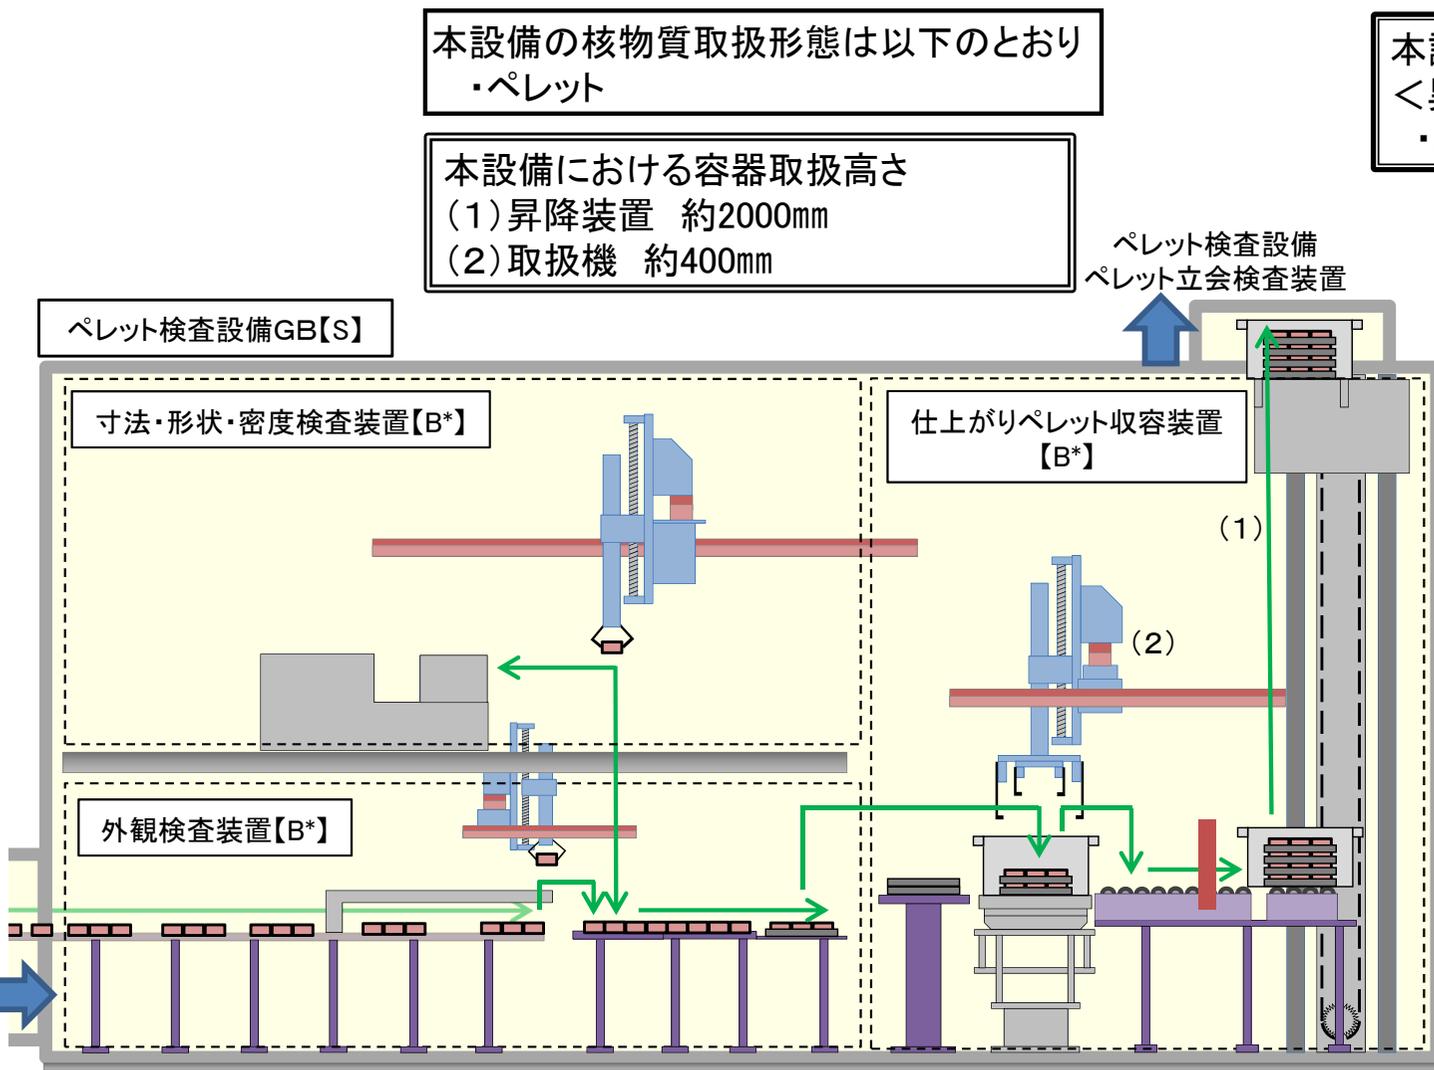

【 】は耐震重要度分類
* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

ペレット検査設備 (ペレット立会検査装置)


- ペレット立会検査装置は、ペレットを受け入れ、立会検査(外観、寸法、形状及び密度検査)を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約1100mm
(2)取扱機 約200mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・グローブボックス
・容器取り扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知、消火

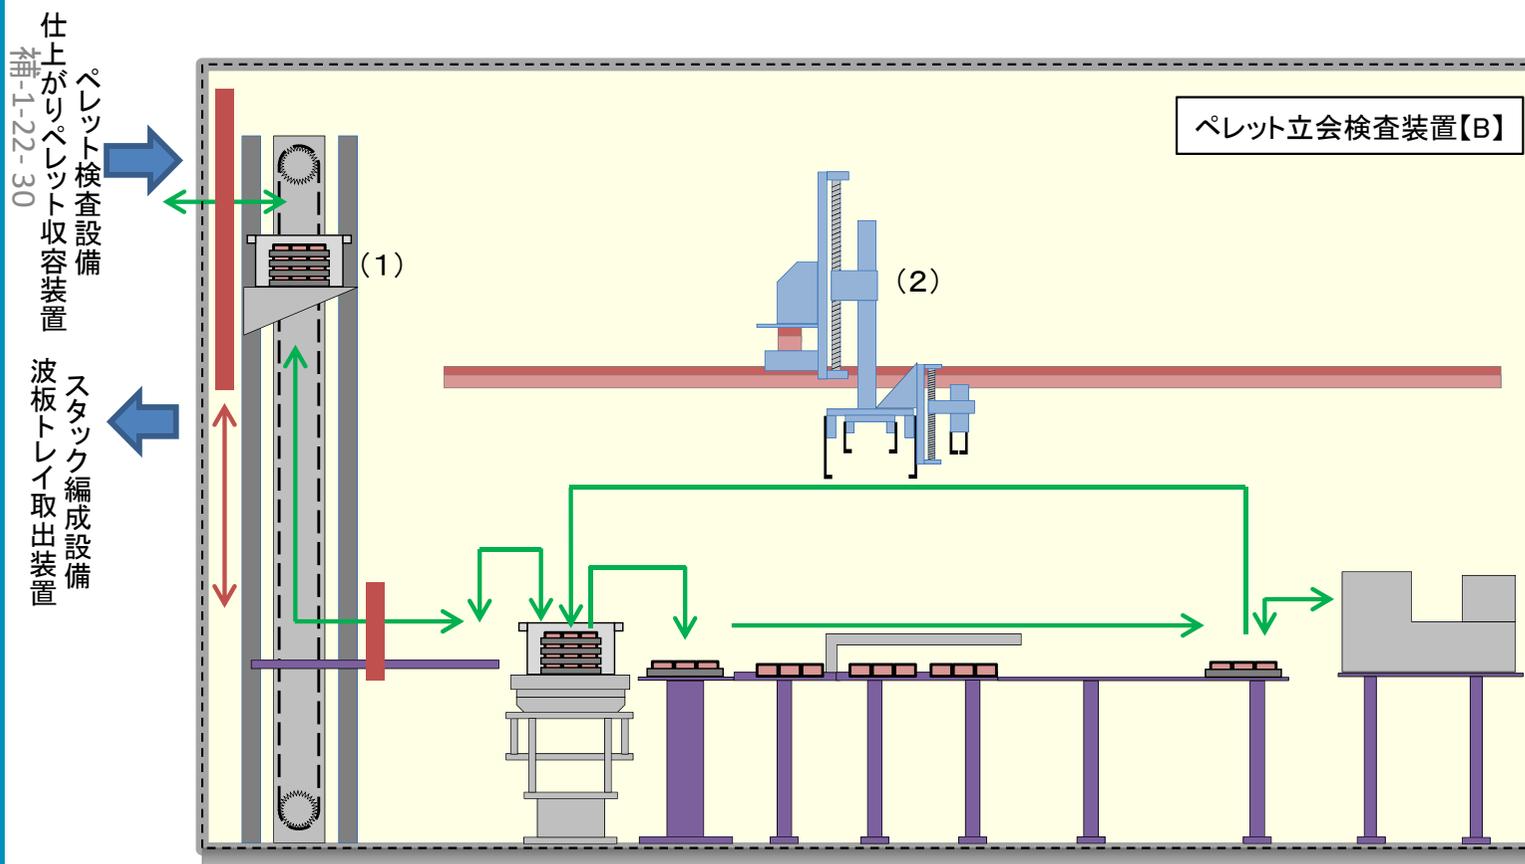

【 】は耐震重要度分類

GB:グローブボックス

ペレット立会検査装置GB【B】

ペレット加工工程搬送設備 (焼結ボート搬送装置)

- ・ 焼結ボート搬送装置は、スクラップ処理設備、圧縮成形設備、焼結設備、研削設備及びペレット一時保管設備の間で、容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)～(7)昇降装置 約1500～3000mm

本設備における臨界に関わる安全設計
<異常の発生防止>
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>


- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

補-1-22-31

焼結ボート取出装置
焼結設備

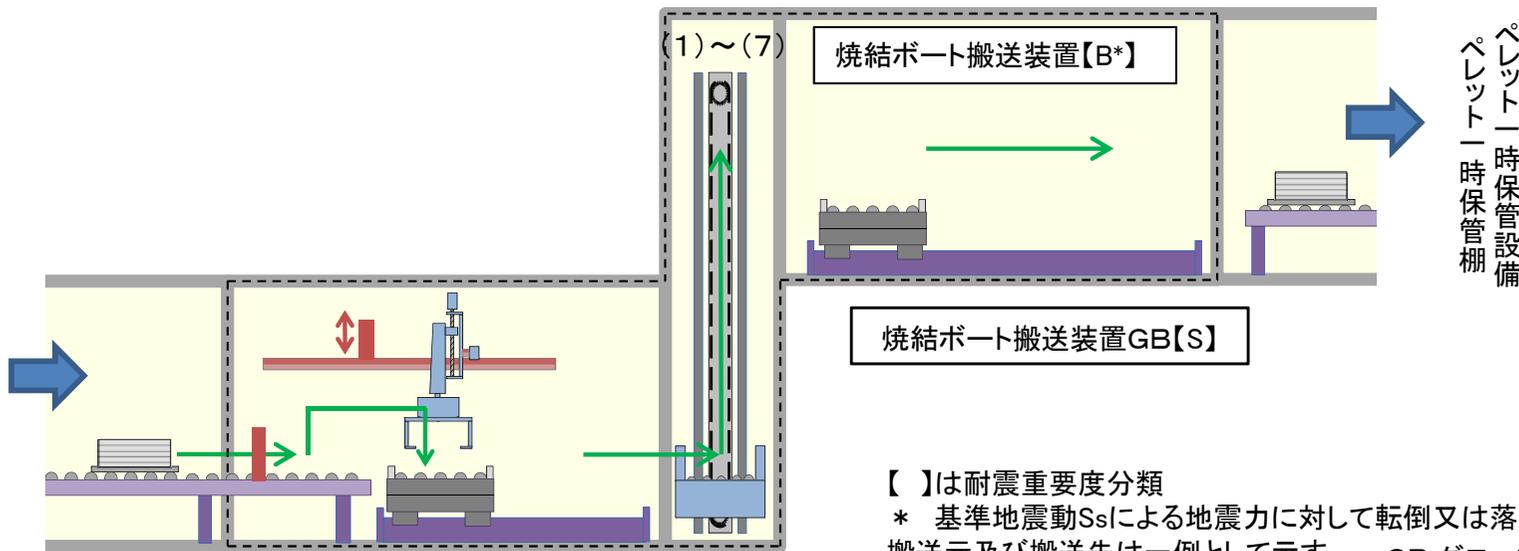

【 】は耐震重要度分類
* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。332
搬送元及び搬送先は一例として示す。 GB:グローブボックス

ペレット加工工程搬送設備 (ペレット保管容器搬送装置)

- ペレット保管容器搬送装置は、製品ペレット貯蔵設備、スクラップ貯蔵設備、研削設備、ペレット検査設備及び燃料棒加工工程搬送設備の間で、容器の搬送を行う。


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)～(4)昇降装置 約1600～3000mm
(5)～(6)取扱機 約1500～4000mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・グローブボックス
・容器取扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

補-1-22-32

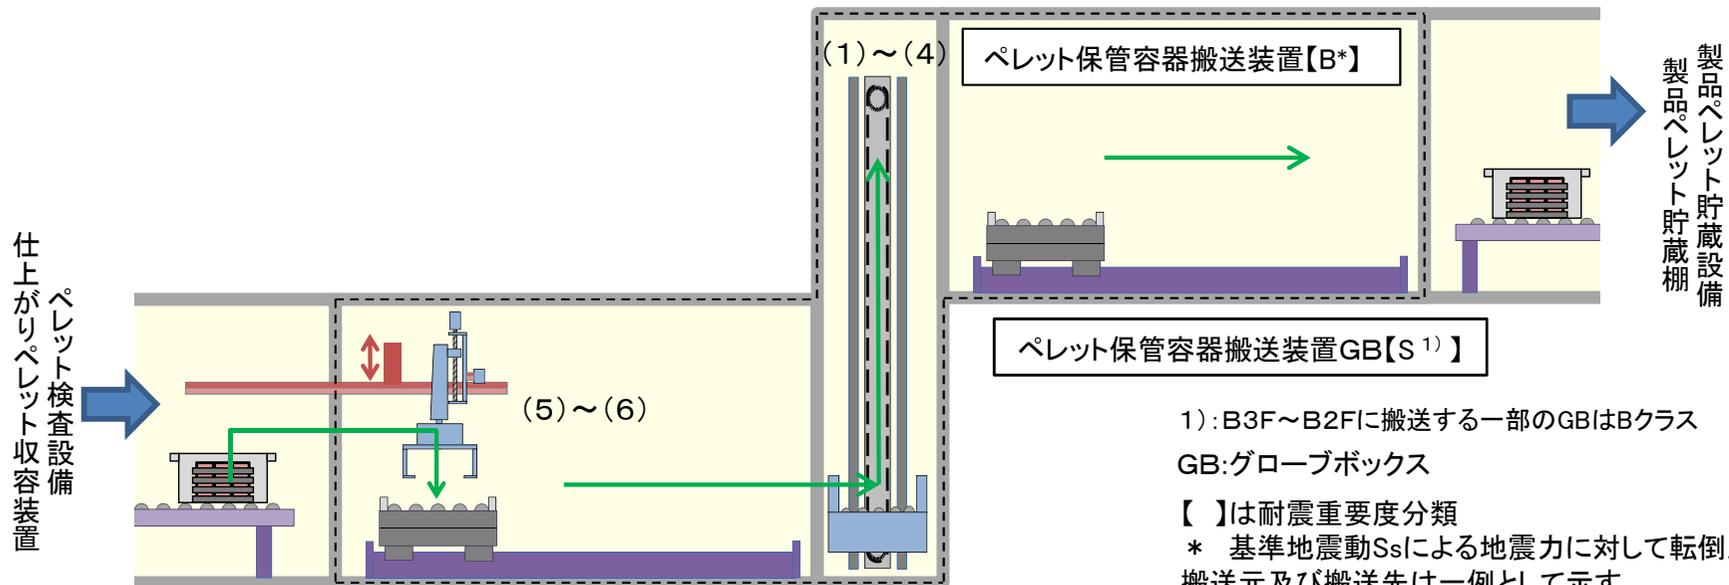

ペレット加工工程搬送設備 (回収粉末容器搬送装置)

- 回収粉末容器搬送装置は、スクラップ処理設備、ペレット一時保管設備及びスクラップ貯蔵設備の間で、容器を搬送する。


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2300mm
(2)昇降装置 約1100mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・グローブボックス
・容器取扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

補-1-22-33

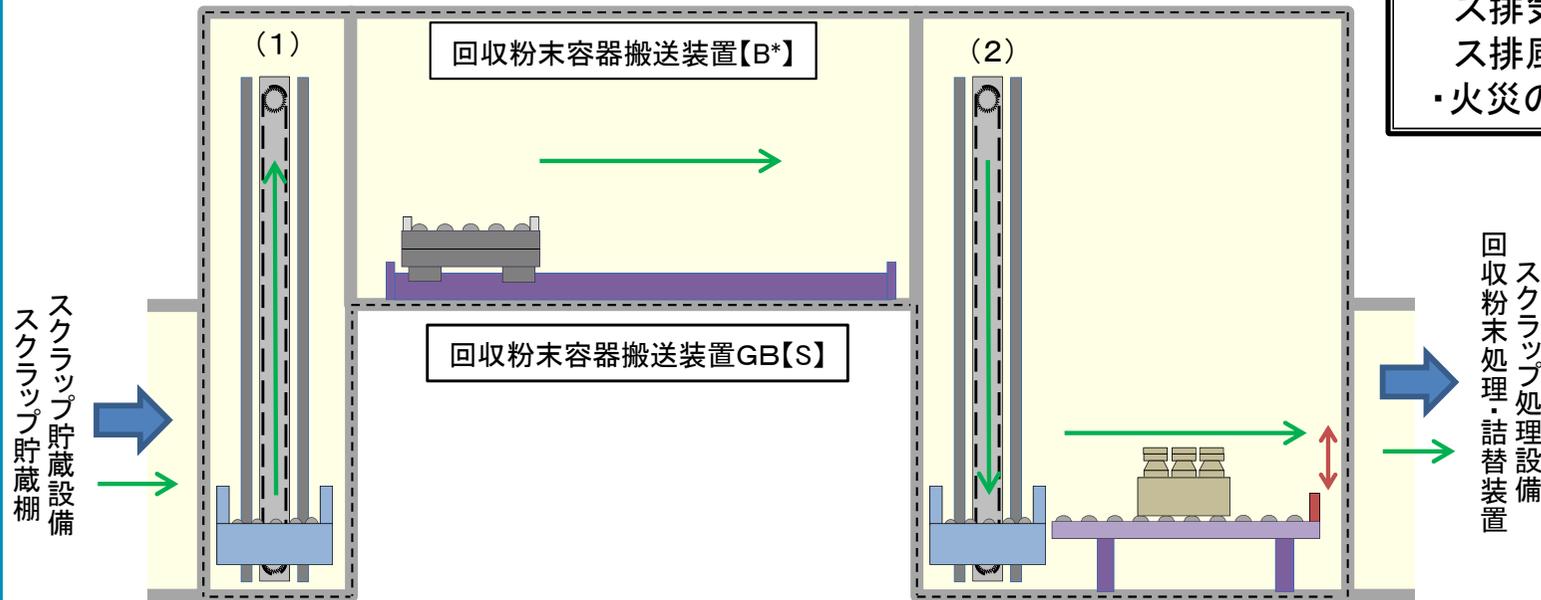

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

被覆施設 (燃料棒加工工程)

スタック編成設備

(波板トレイ取出装置, スタック編成装置, スタック収容装置)

- 波板トレイ取出装置は, 製品ペレット貯蔵設備から受け入れたペレットをスタック編成装置へ供給する。
- スタック編成装置は, 受け入れたペレットをMOX燃料棒1本に挿入する量に取り分ける。
- スタック収容装置は, MOX燃料棒1本分のペレットを容器に積載する。


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1) 取扱機 約100mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・グローブボックス
・容器取扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

補-1-22-35

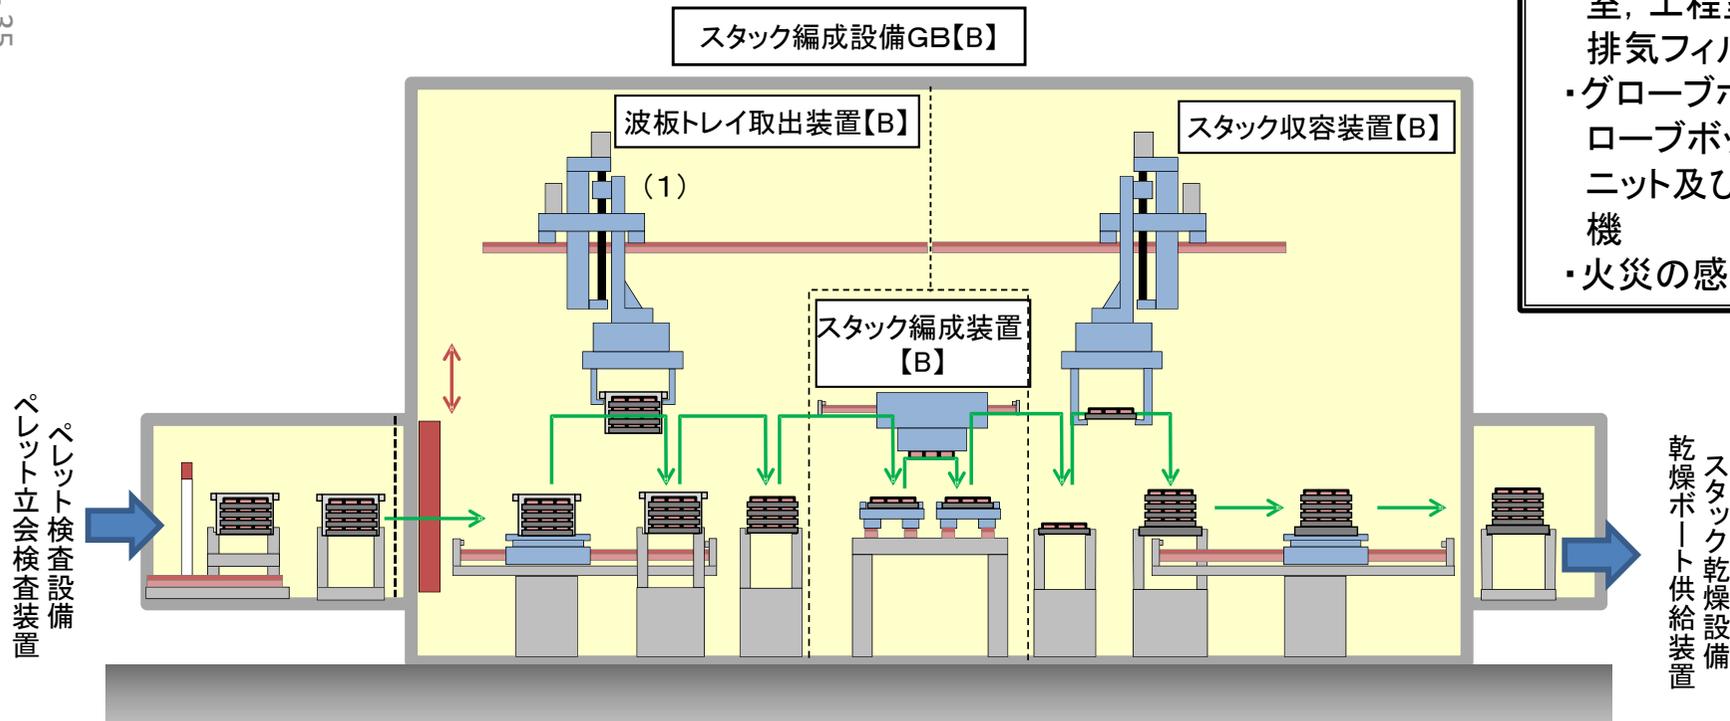


スタック編成設備 (空乾燥ボート取扱装置)

- 空乾燥ボート取扱装置は、容器をスタック収容装置へ供給する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器の転倒防止機能
 ・不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火

補-1-22-36

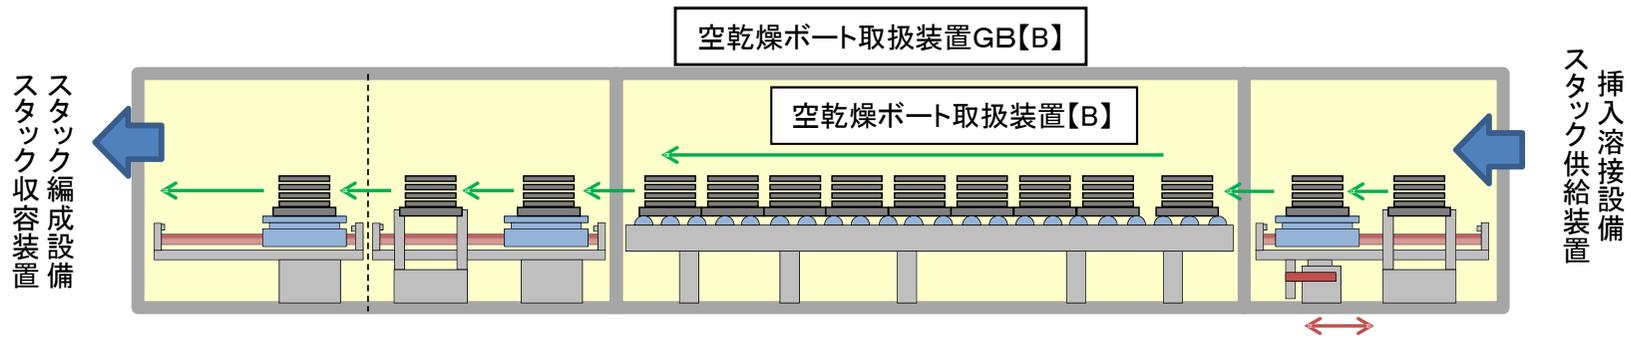

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

スタック乾燥設備

- 乾燥ポート供給装置は、スタック編成したペレットを受け入れ、スタック乾燥装置へ供給する。
- スタック乾燥装置は、受け入れたペレットを所定の温度で乾燥する。
- 乾燥ポート取出装置は、乾燥後のペレットをスタック乾燥装置から取り出す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における容器取扱高さ
(1) 取扱機 約500mm
(2) 取扱機 約500mm
(3) 昇降装置 約1600mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計


＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器の転倒防止機能
- ・不燃・難燃材料の使用


＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

補-1-22-37

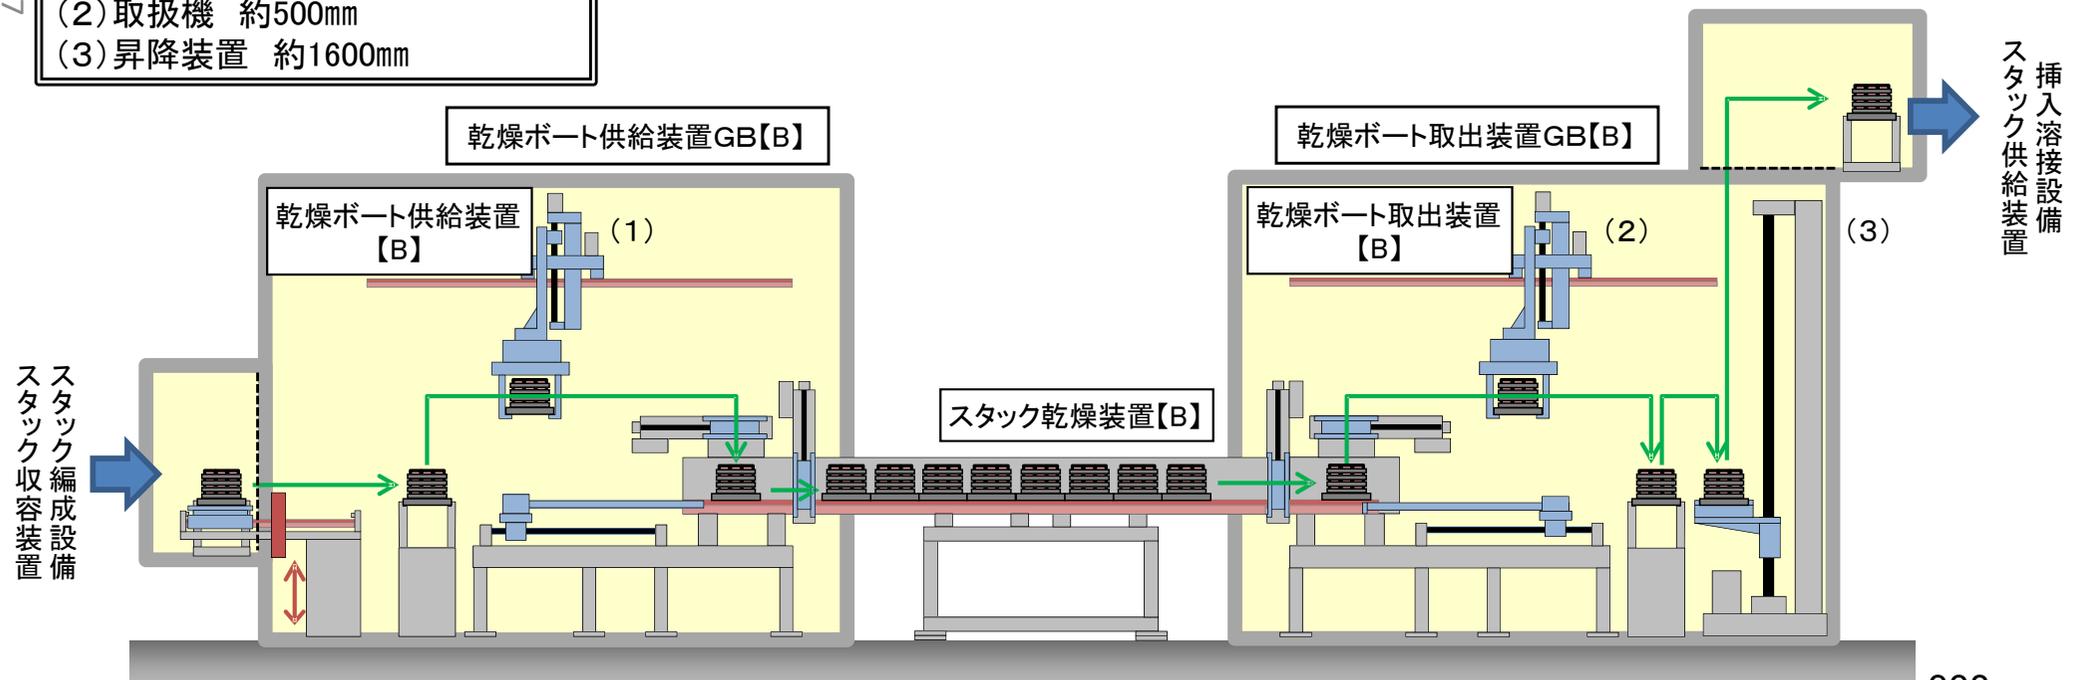

挿入溶接設備

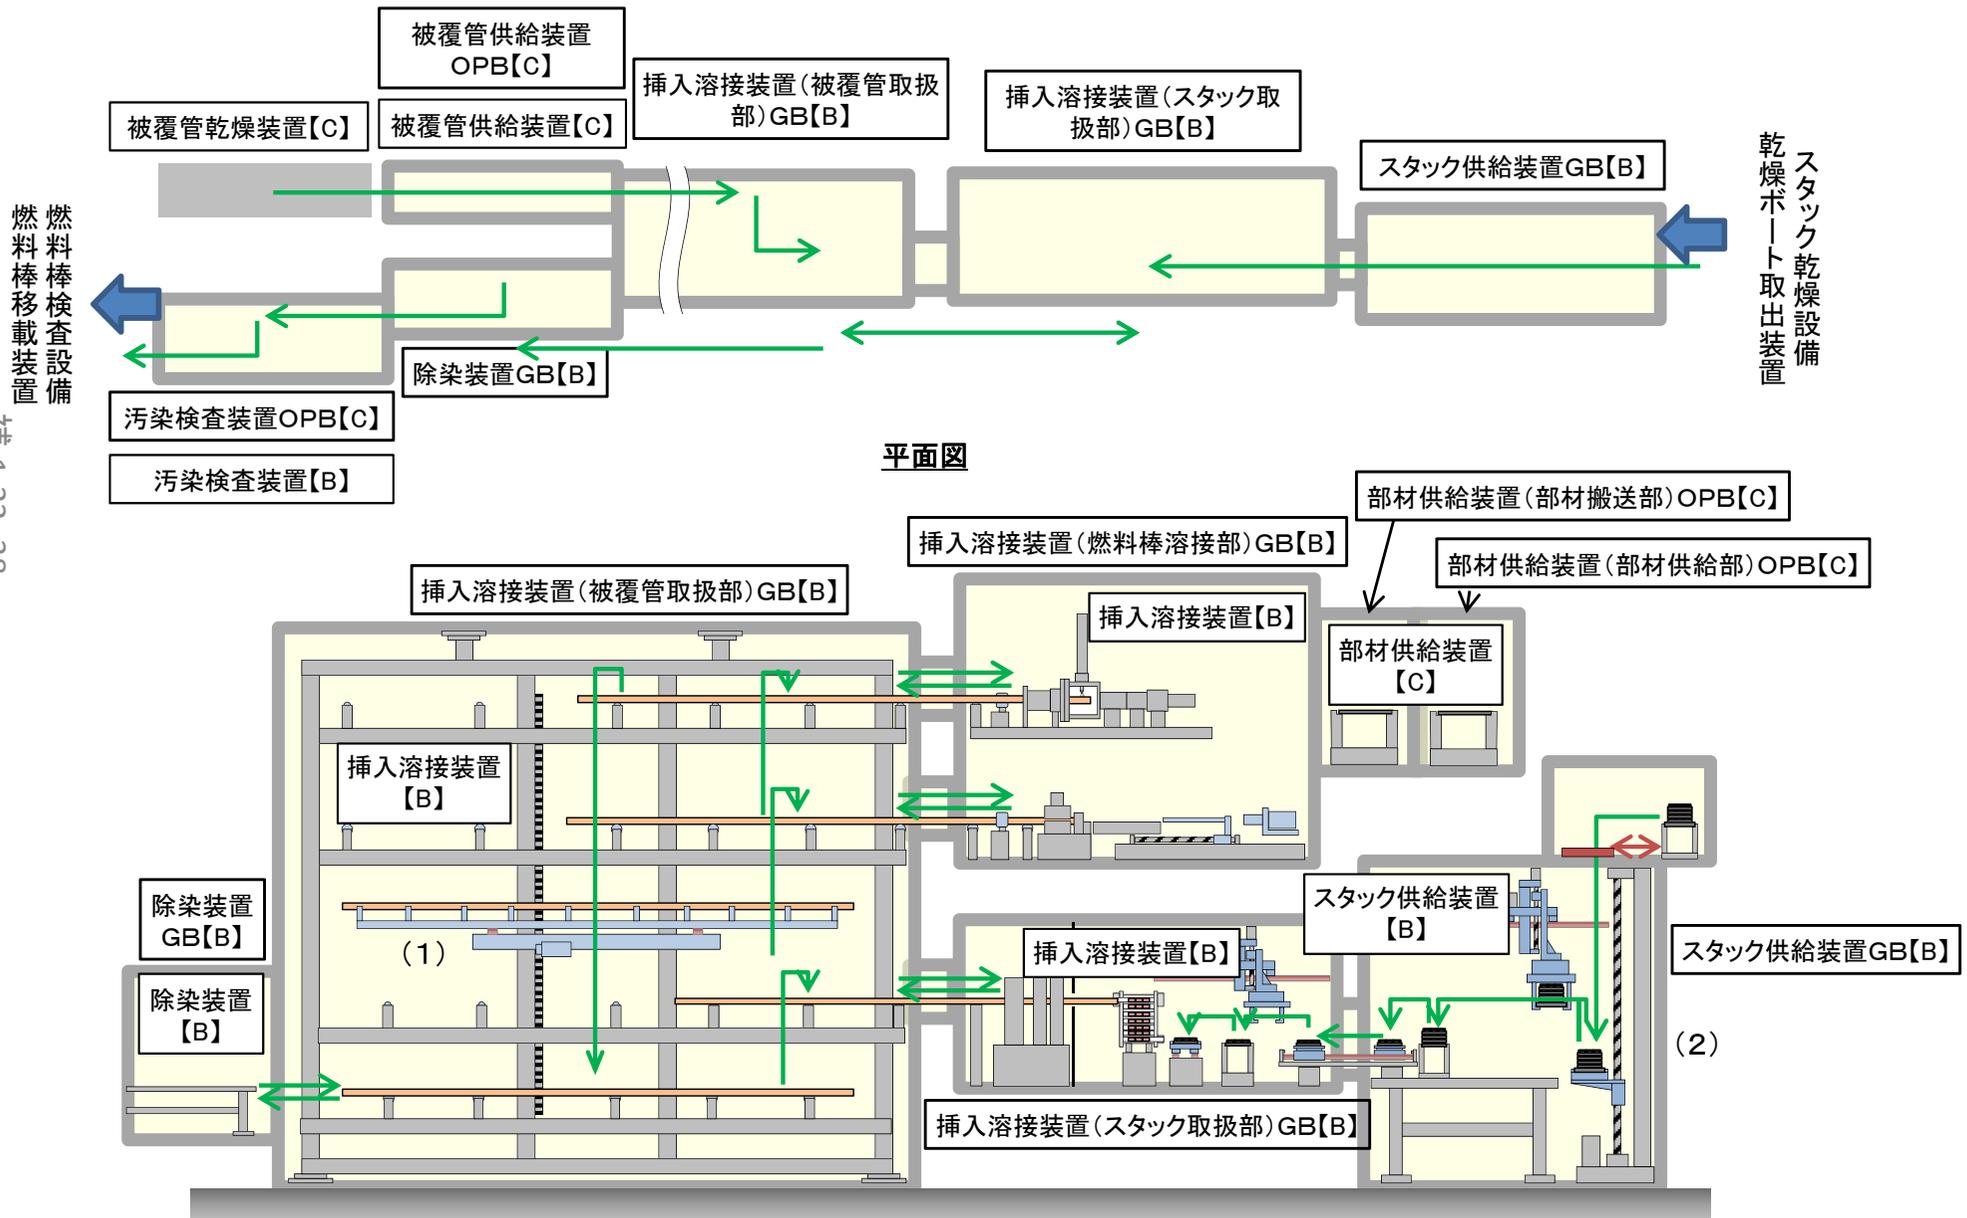

【 】は耐震重要度分類

OPB:オープンポートボックス

GB:グローブボックス

挿入溶接設備

- 被覆管乾燥装置は、被覆管を受け入れ、所定の温度で乾燥する。
- 被覆管供給装置は、被覆管乾燥装置から挿入溶接装置へ被覆管を供給する。
- スタック供給装置は、燃料棒加工工程搬送設備により搬送されたペレットを、挿入溶接装置へ供給する。
- 部材供給装置は、上部端栓及びプレナムスプリングを挿入溶接装置へ供給する。
- 挿入溶接装置は、被覆管にペレットを挿入後、プレナムスプリングを挿入し、上部端栓を取り付ける。さらに被覆管と上部端栓を溶接する。
- 除染装置は、MOX燃料棒の除染を行う。
- 汚染検査装置は、MOX燃料棒の汚染検査を行う。

補-1-22-39

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・ペレット
- ・燃料棒

本設備における燃料棒取扱高さ

- (1)昇降装置 約2900mm
- (2)昇降装置 約1900mm

スタック供給装置及び挿入溶接装置における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置の落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用


<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

燃料棒検査設備

- ヘリウムリーク検査装置は、挿入溶接設備からMOX燃料棒を受け入れ、MOX燃料棒内に密封されているヘリウムのリークがないことを確認する。
- X線検査装置は、MOX燃料棒の溶接部にX線を透過させて撮影し、溶接部の健全性確認を行う。
- ロッドスキャン装置は、MOX燃料棒内部の健全性を放射線計測により確認を行う。
- 外観寸法検査装置は、燃料棒全長等の寸法検査及び遠隔目視による外観検査を行う。
- 燃料棒立会検査装置は、立会検査(燃料棒全長等の寸法検査及び遠隔目視による外観検査)を行う。
- 燃料棒移載装置は、挿入溶接設備から受け入れたMOX燃料棒を各検査装置及び燃料棒収容設備に移載する。

補-1-22-40

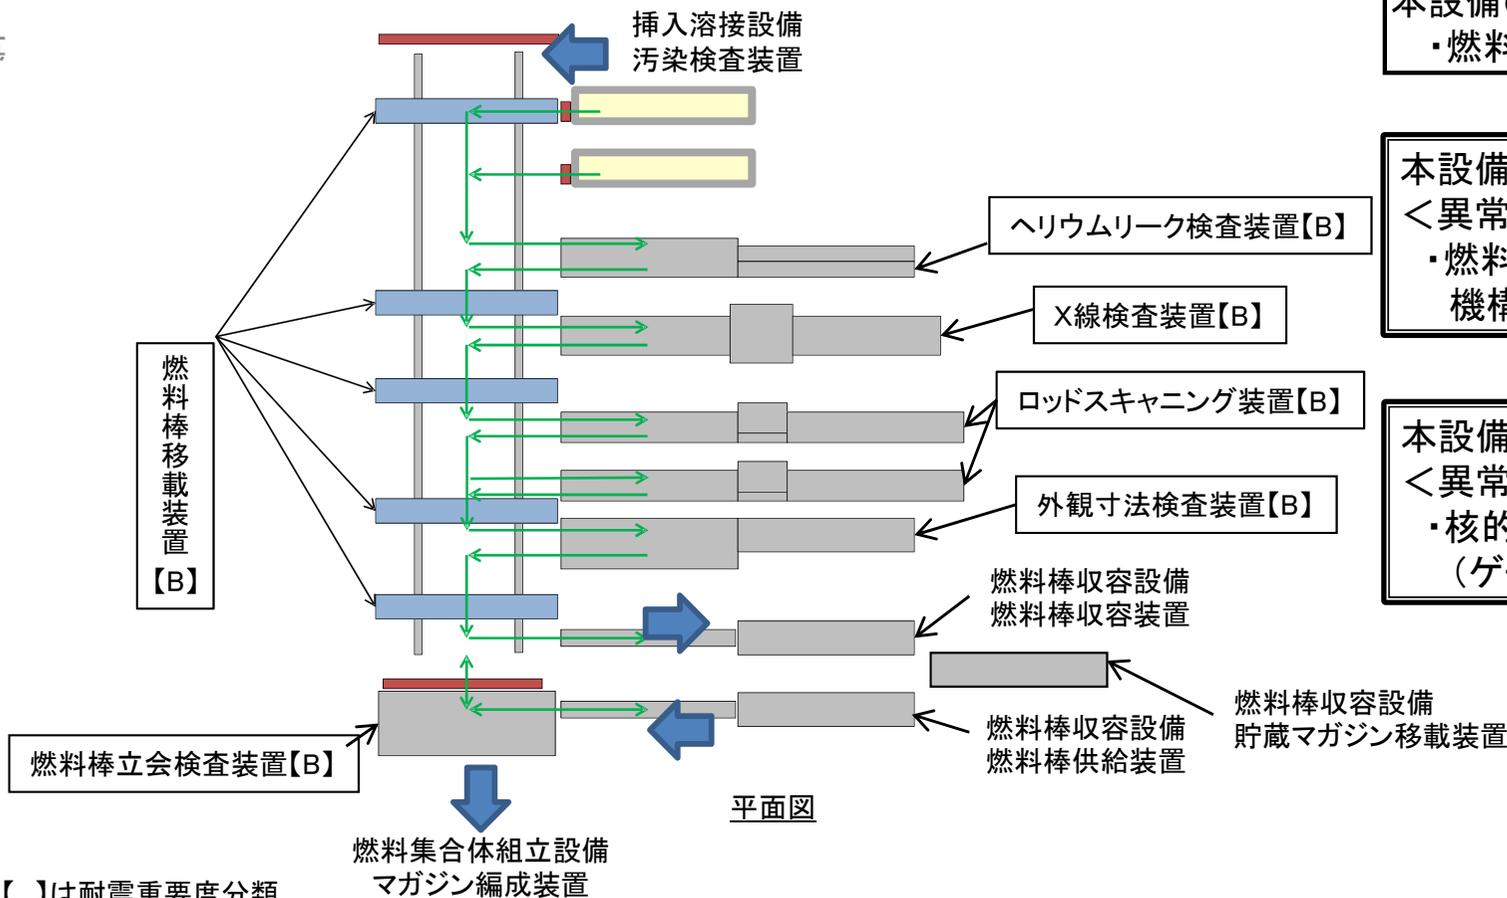

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・核的制限値(寸法)の維持機能(ゲート)


【 】は耐震重要度分類

燃料棒収容設備

- 燃料棒収容装置は、燃料棒検査設備から受け入れたMOX燃料棒を貯蔵マガジンに収容し、貯蔵マガジン移載装置へと払い出す。
- 燃料棒供給装置は、貯蔵マガジン移載装置から受け入れた貯蔵マガジンからMOX燃料棒及び被覆管を取り出し、燃料棒検査設備へと払い出す。
- 貯蔵マガジン移載装置は、燃料棒収容装置、燃料棒供給装置及び燃料棒貯蔵設備の間で、貯蔵マガジンを移載する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構

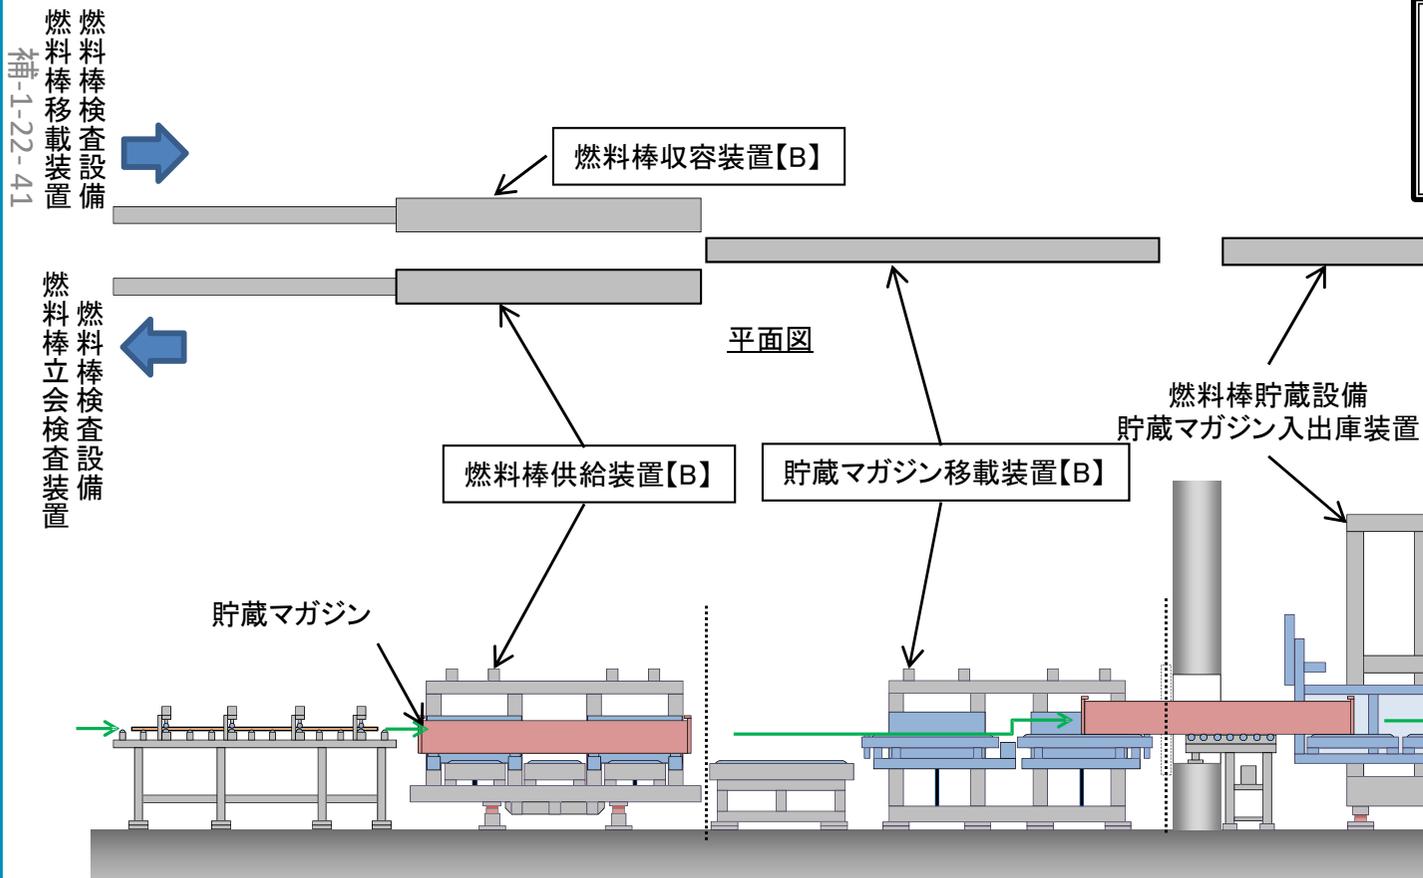

【 B 】は耐震重要度分類

燃料棒加工工程搬送設備 (ペレット保管容器搬送装置)

- ペレット保管容器搬送装置は、ペレット加工工程搬送設備、ペレット検査設備、スタック編成設備及び燃料棒解体設備の間で、容器を搬送する。


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約1800mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・ペレット保管容器を取り扱う装置における落下防止機構
・グローブボックス
・不燃・難燃材料の使用
＜異常の拡大防止及び影響緩和＞
・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知、消火

補-1-22-42

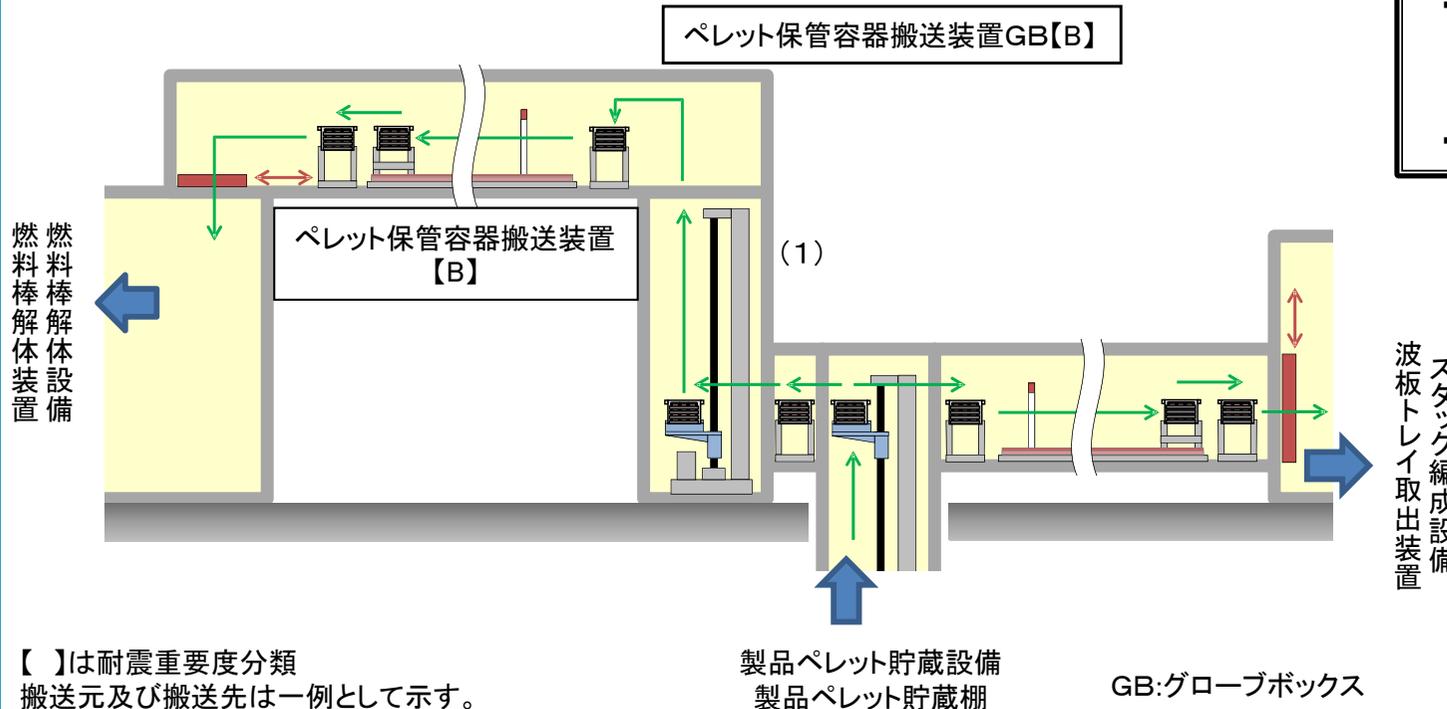

燃料棒加工工程搬送設備 (乾燥ボート搬送装置)

- 乾燥ボート搬送装置は、スタック編成設備、スタック乾燥設備及び挿入溶接設備の間で、容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用


＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・誤搬入防止機構

補-1-22-43

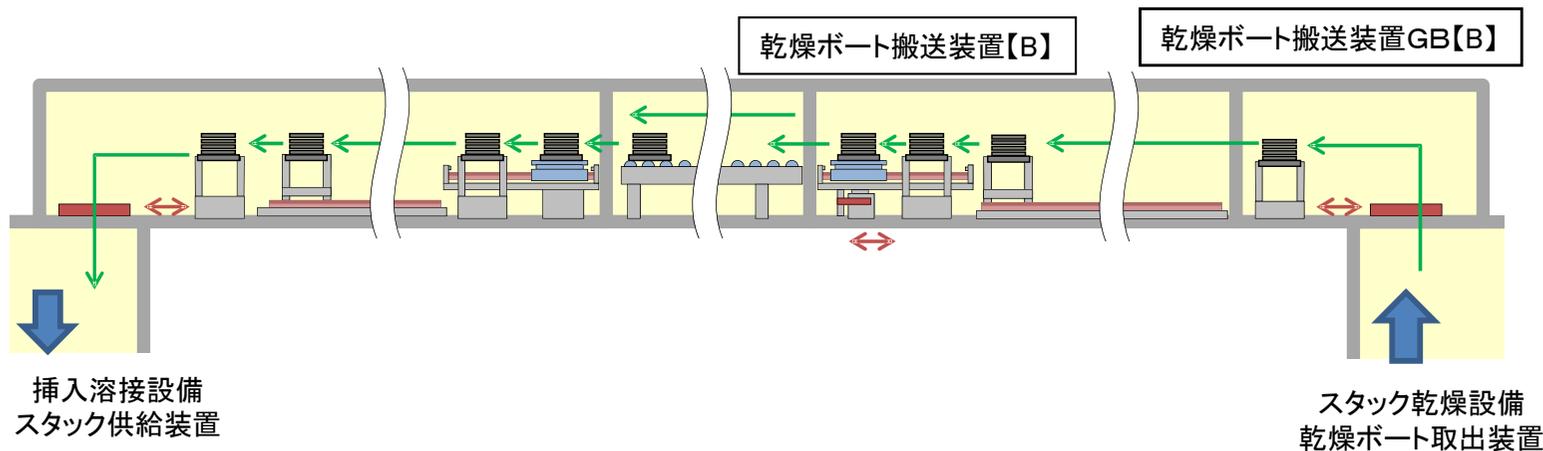

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

燃料棒加工工程搬送設備 (燃料棒搬送装置)


- 燃料棒搬送装置は、挿入溶接設備、燃料棒検査設備及び燃料棒解体設備の間で、MOX燃料棒及び被覆管を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

補-1-22-44

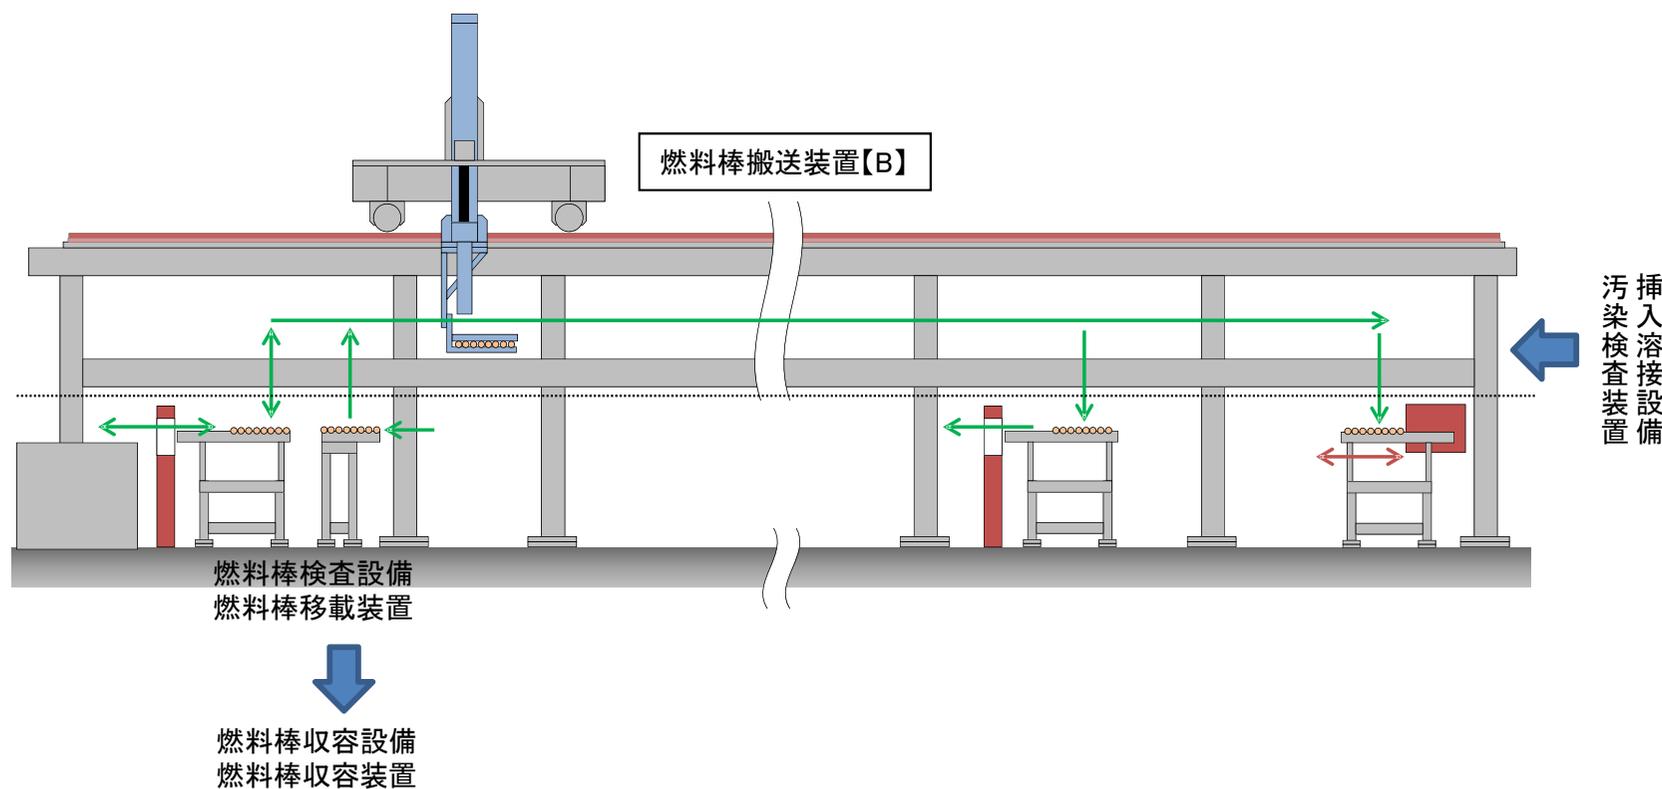

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

組立施設 (燃料集合体組立工程)


燃料集合体組立設備 (マガジン編成装置, スケルトン組立装置)

- マガジン編成装置は、燃料棒貯蔵設備から受け入れた貯蔵マガジンから組立マガジンに燃料棒を受け渡す。
- スケルトン組立装置は、燃料集合体組立の準備作業として燃料集合体部材をスケルトンに組み立てる。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構

補-1-22-46

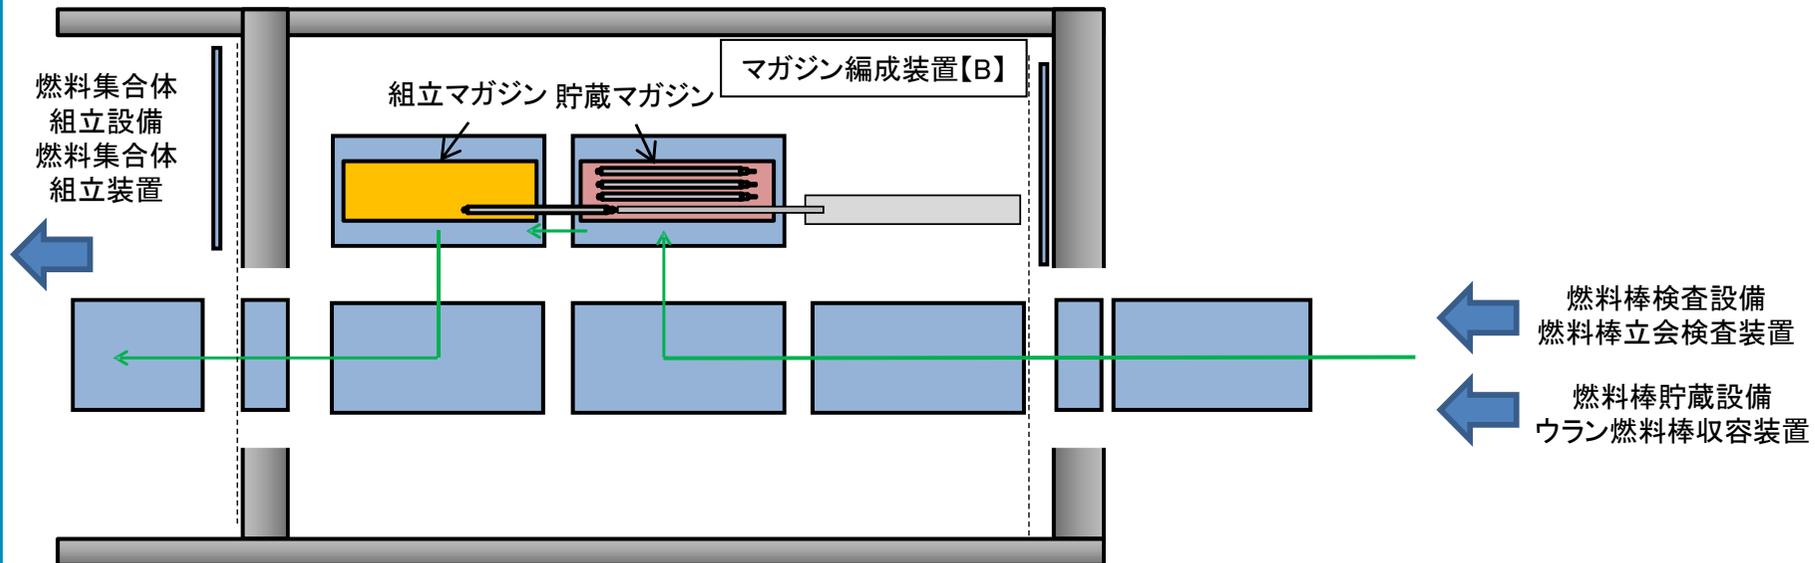

【 】は耐震重要度分類


燃料集合体組立設備 (燃料集合体組立装置)

- 燃料集合体組立装置は、組立マガジンから燃料棒を引き抜きスケルトンに挿入した後、燃料集合体部材を取り付け、燃料集合体を組み立てる。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒


本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構

補-1-22-47

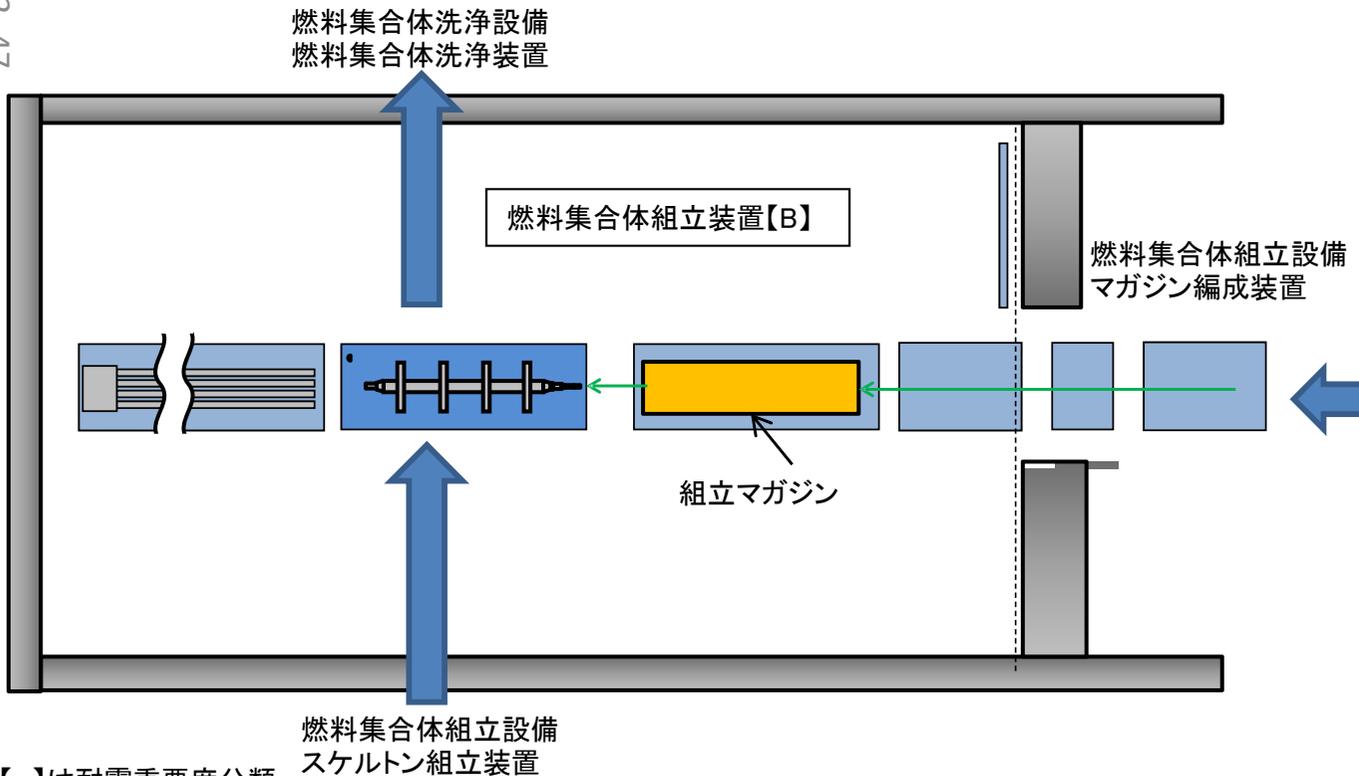

燃料集合体洗淨設備

- 燃料集合体洗淨装置は、燃料集合体に窒素ガスを噴きつけ、燃料集合体の表面を洗淨する。

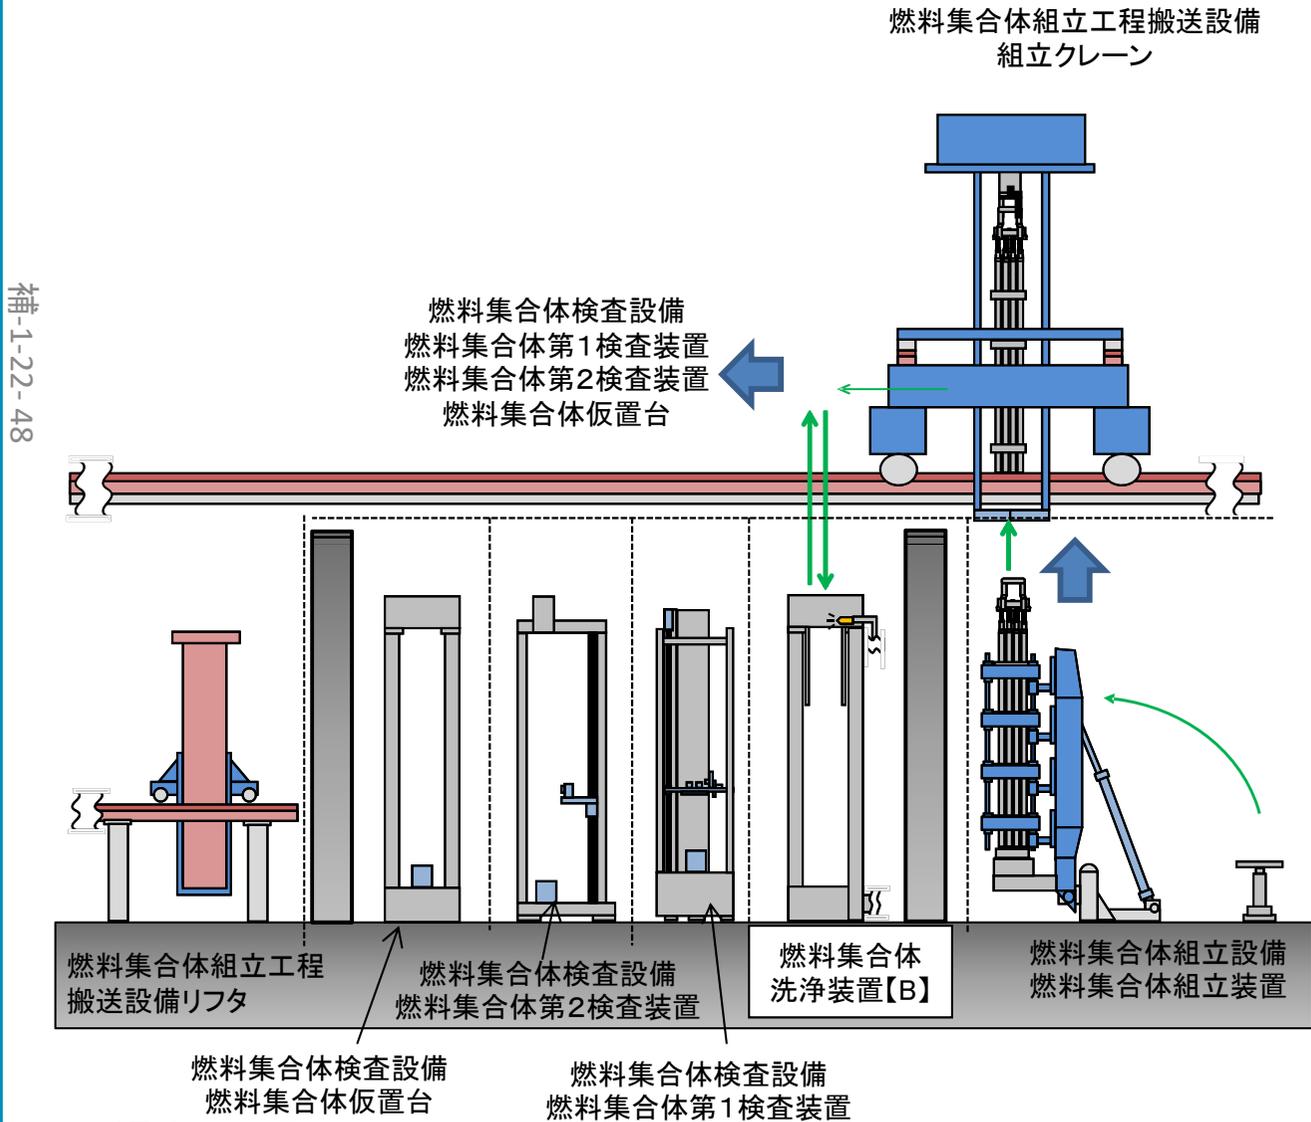

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

【 】は耐震重要度分類


燃料集合体検査設備

(燃料集合体第1検査装置, 燃料集合体第2検査装置, 燃料集合体仮置台)

- 燃料集合体第1検査装置は, 燃料集合体の寸法検査等を行う。
- 燃料集合体第2検査装置は, 燃料集合体の外観検査等を行う。
- 燃料集合体仮置台は, 検査前後の燃料集合体を仮置きする。

燃料集合体組立工程搬送設備
組立クレーン

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

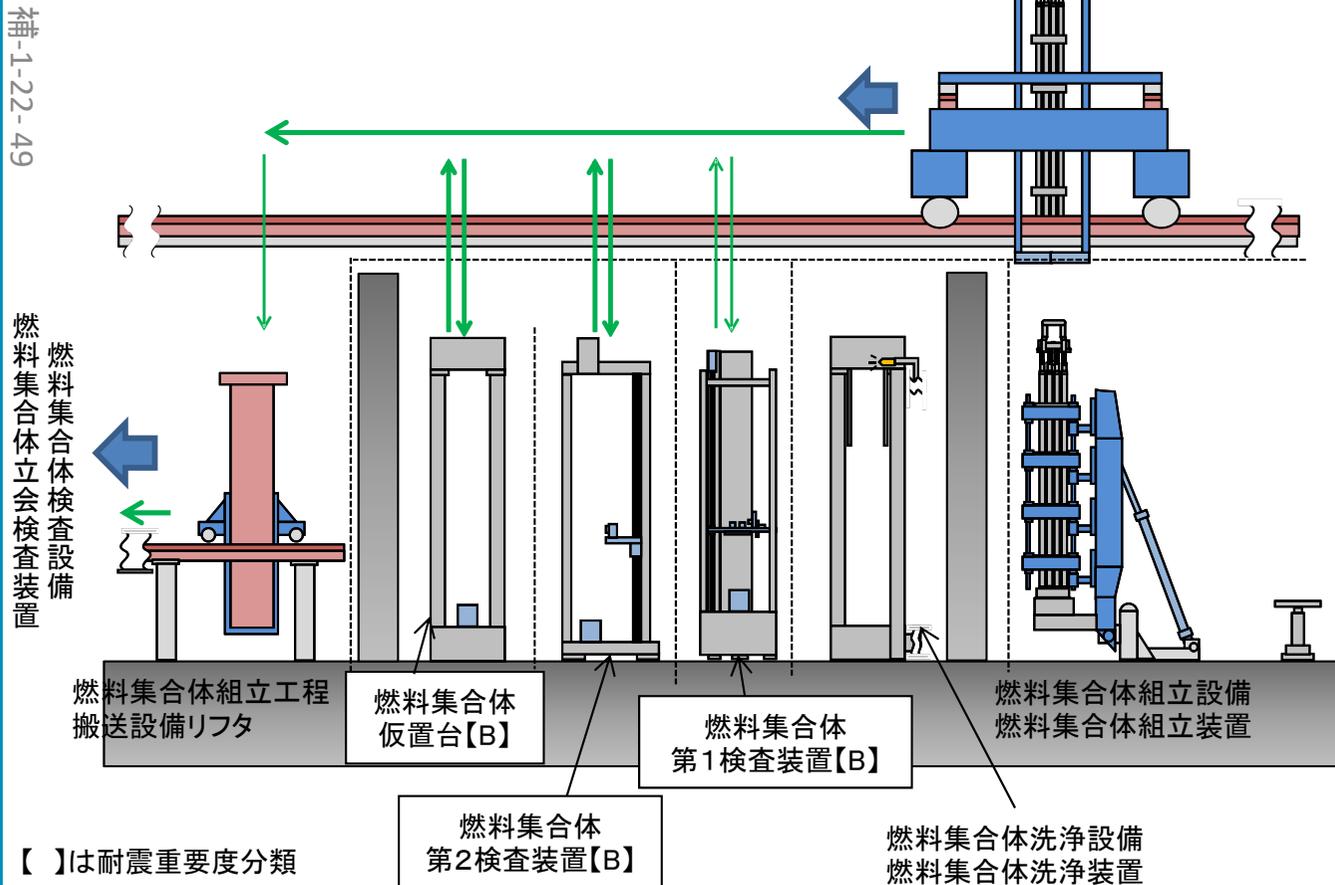


燃料集合体検査設備 (燃料集合体立会検査装置)

- 燃料集合体立会検査装置は、燃料集合体を受け入れ、立会検査(寸法及び外観検査)を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

補-1-22-50

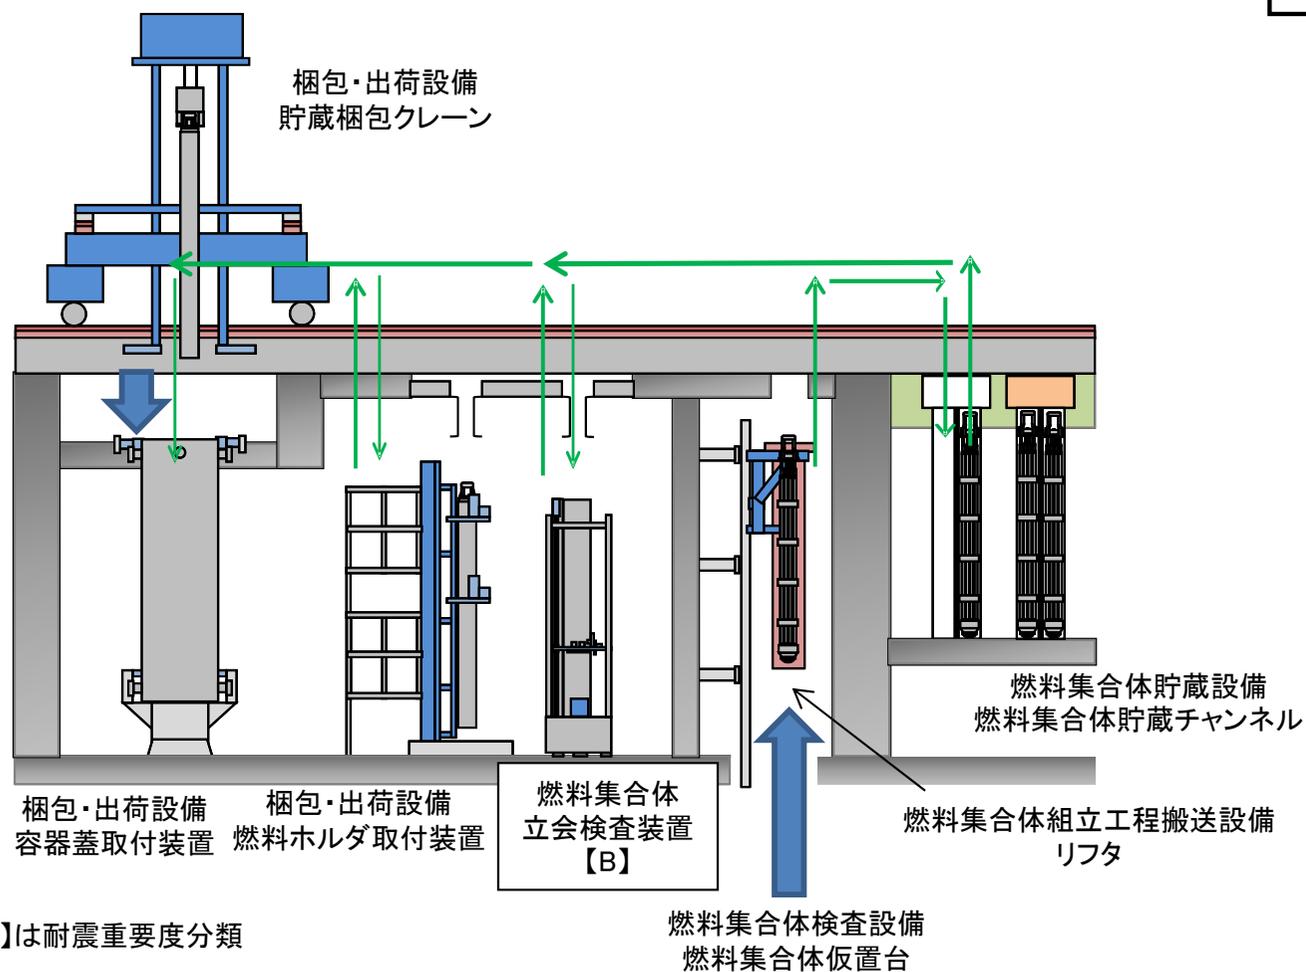

【 B 】は耐震重要度分類


燃料集合体組立工程搬送設備

- 組立クレーンは、燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査設備及びリフタの間で，燃料集合体を搬送する。
- リフタは，組立クレーンと梱包・出荷設備の間で，燃料集合体の受渡しを行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

本設備における燃料集合体取扱高さ
(1)組立クレーン(PWR) 約7100mm
(2)組立クレーン(BWR) 約7000mm
(3)リフタ 約9000mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料集合体を取り扱う装置における落下防止機構

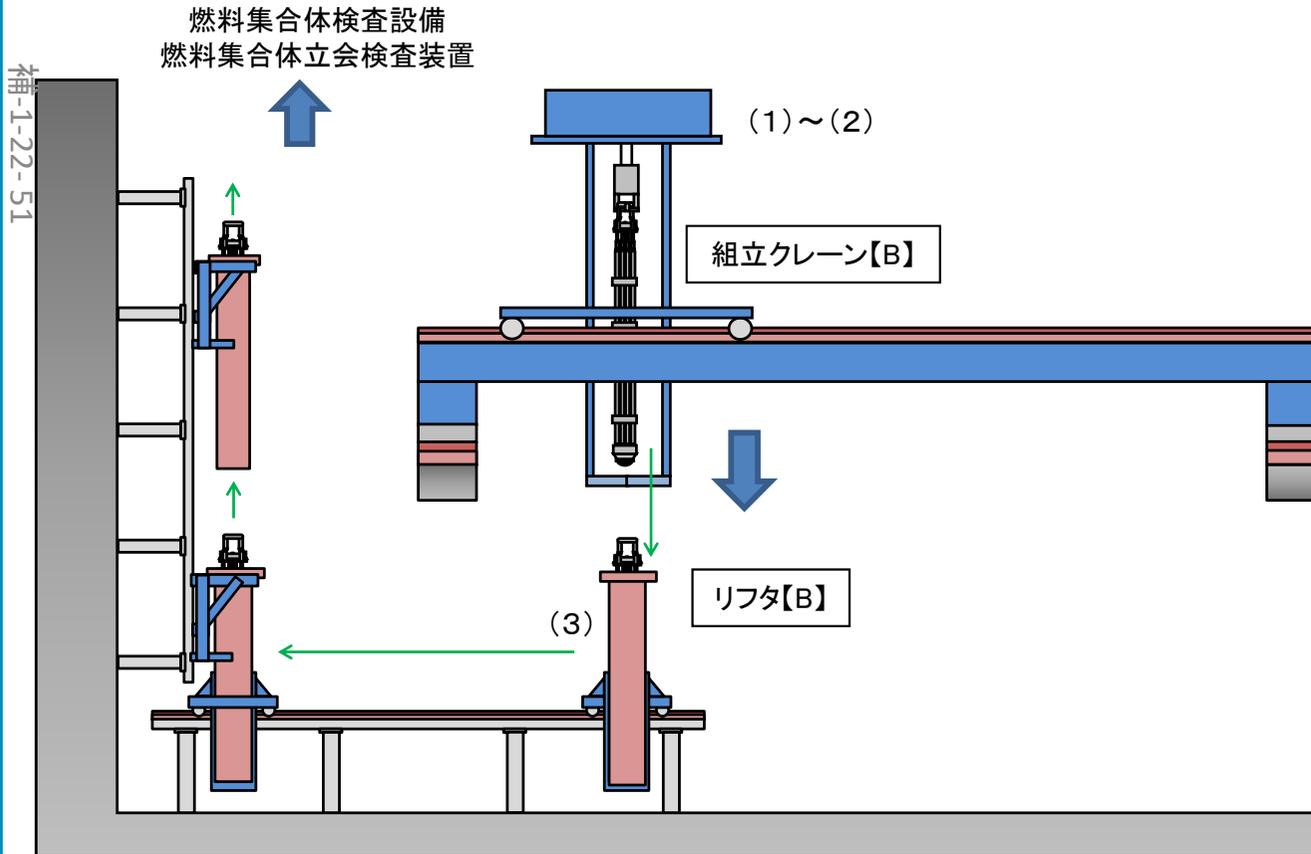


【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

組立施設 (梱包・出荷工程)

梱包・出荷設備

(貯蔵梱包クレーン, 燃料ホルダ取付装置, 容器蓋取付装置)

- 貯蔵梱包クレーンは、燃料集合体組立設備、燃料集合体検査設備、燃料集合体貯蔵設備、燃料ホルダ取付装置及び容器蓋取付装置の間で、燃料集合体を搬送する。
- 燃料ホルダ取付装置は、BWR燃料集合体に燃料ホルダを取り付ける。
- 容器蓋取付装置は、燃料集合体用輸送容器の垂直固定及び燃料集合体用輸送容器から取り外した蓋等の取り付け及び一時仮置きを行う。

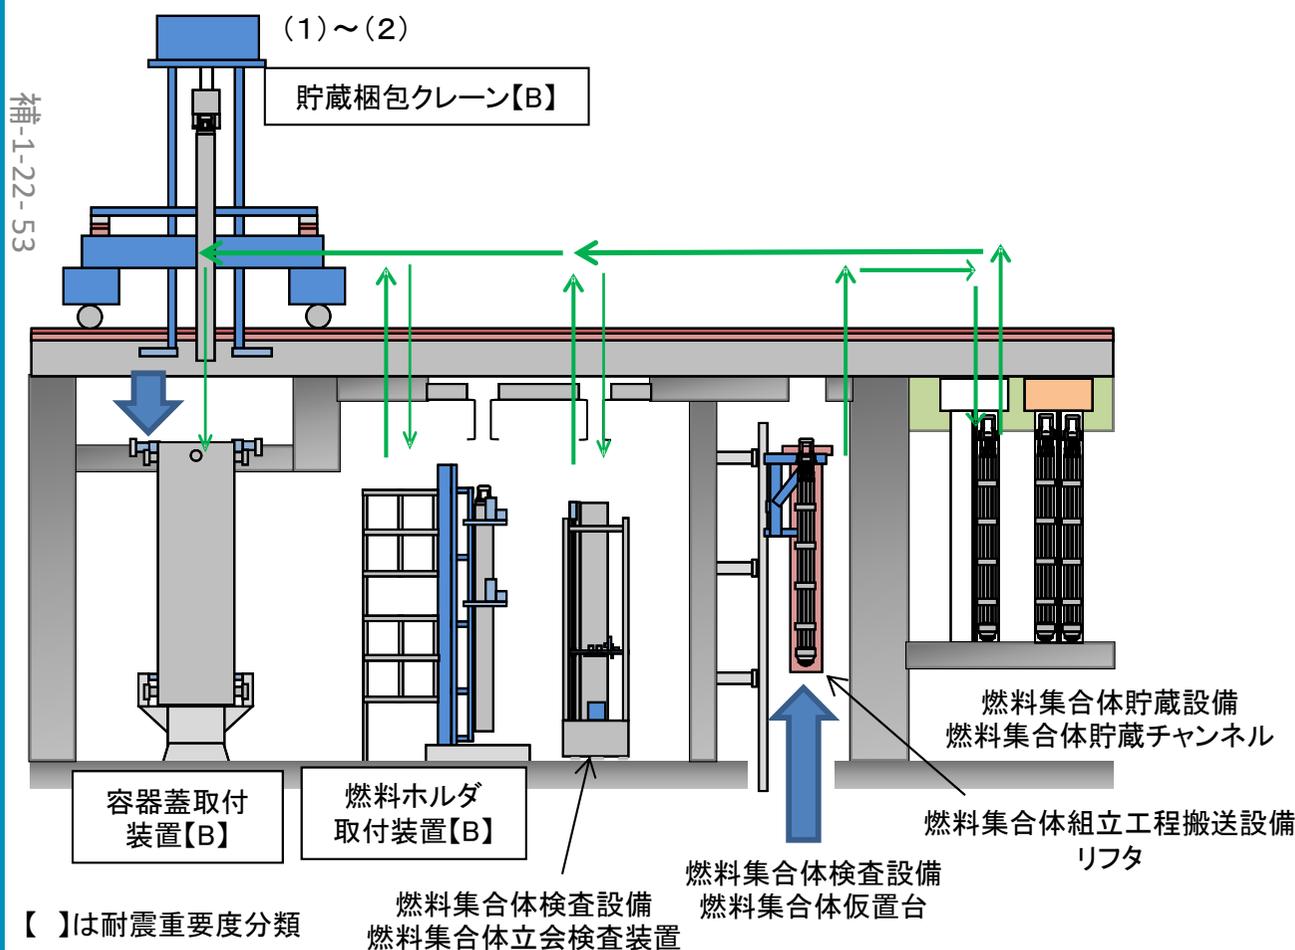

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

本設備における燃料集合体取扱高さ
(1)貯蔵梱包クレーン(PWR) 約1495mm
(2)貯蔵梱包クレーン(BWR) 約1265mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料集合体を取り扱う装置における落下防止機構

【 】は耐震重要度分類


燃料集合体検査設備
燃料集合体立会検査装置

燃料集合体検査設備
燃料集合体仮置台

梱包・出荷設備 (梱包天井クレーン, 容器移載装置)

- 梱包天井クレーンは、容器蓋取付装置と容器移載装置の間で、燃料集合体用輸送容器を搬送する。
- 容器移載装置は、貯蔵梱包クレーン室と輸送容器検査室の間で、燃料集合体用輸送容器を搬送する。

補-1-22-54

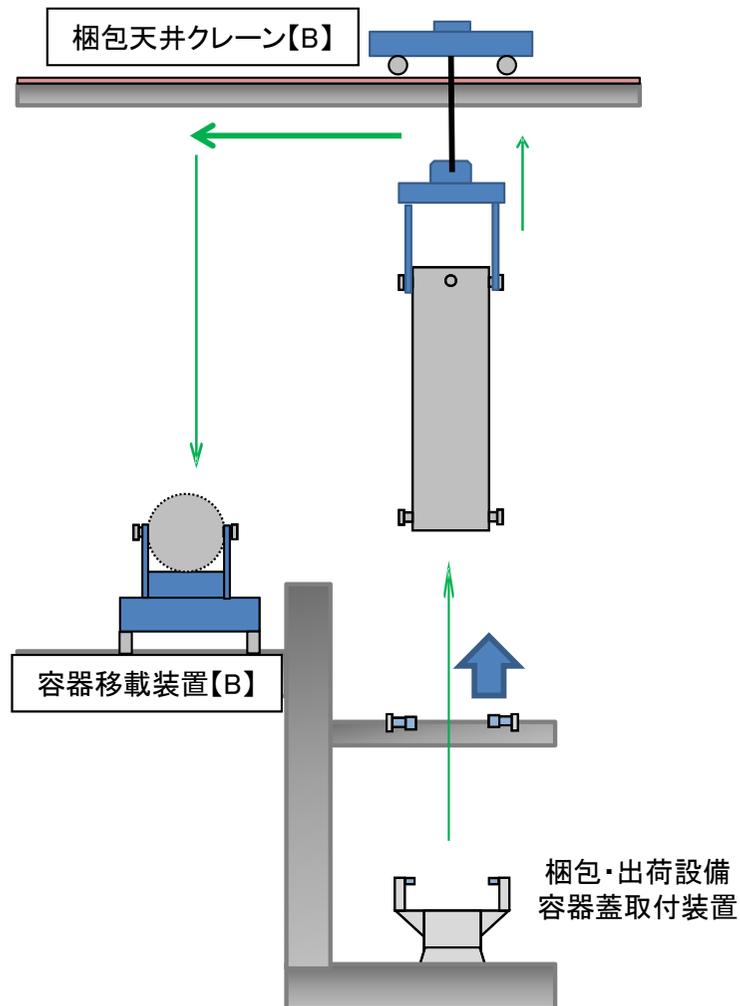


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料集合体を取り扱う装置における落下防止機構

梱包・出荷設備 (保管室天井クレーン)

- 保管室天井クレーンは、輸送容器検査室、輸送容器保管室及び入出庫室の間で、燃料集合体用輸送容器等を搬送する。
- 燃料集合体用輸送容器は、輸送車両の荷台に積載し、加工施設外へ出荷する。

補-1-22-55

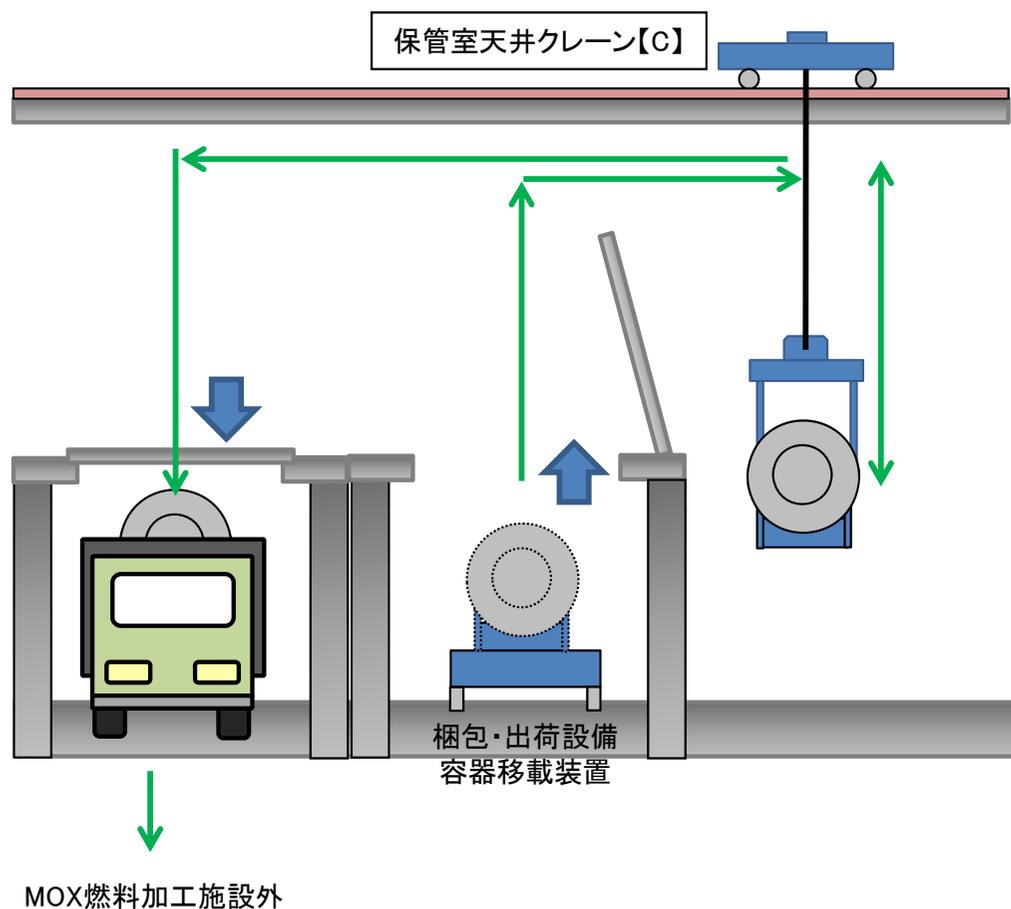

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体


本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・燃料集合体を取り扱う装置における落下防止機構

貯蔵施設

補-1-22-56

貯蔵容器一時保管設備

- 一時保管ピットは、混合酸化物貯蔵容器を貯蔵する。

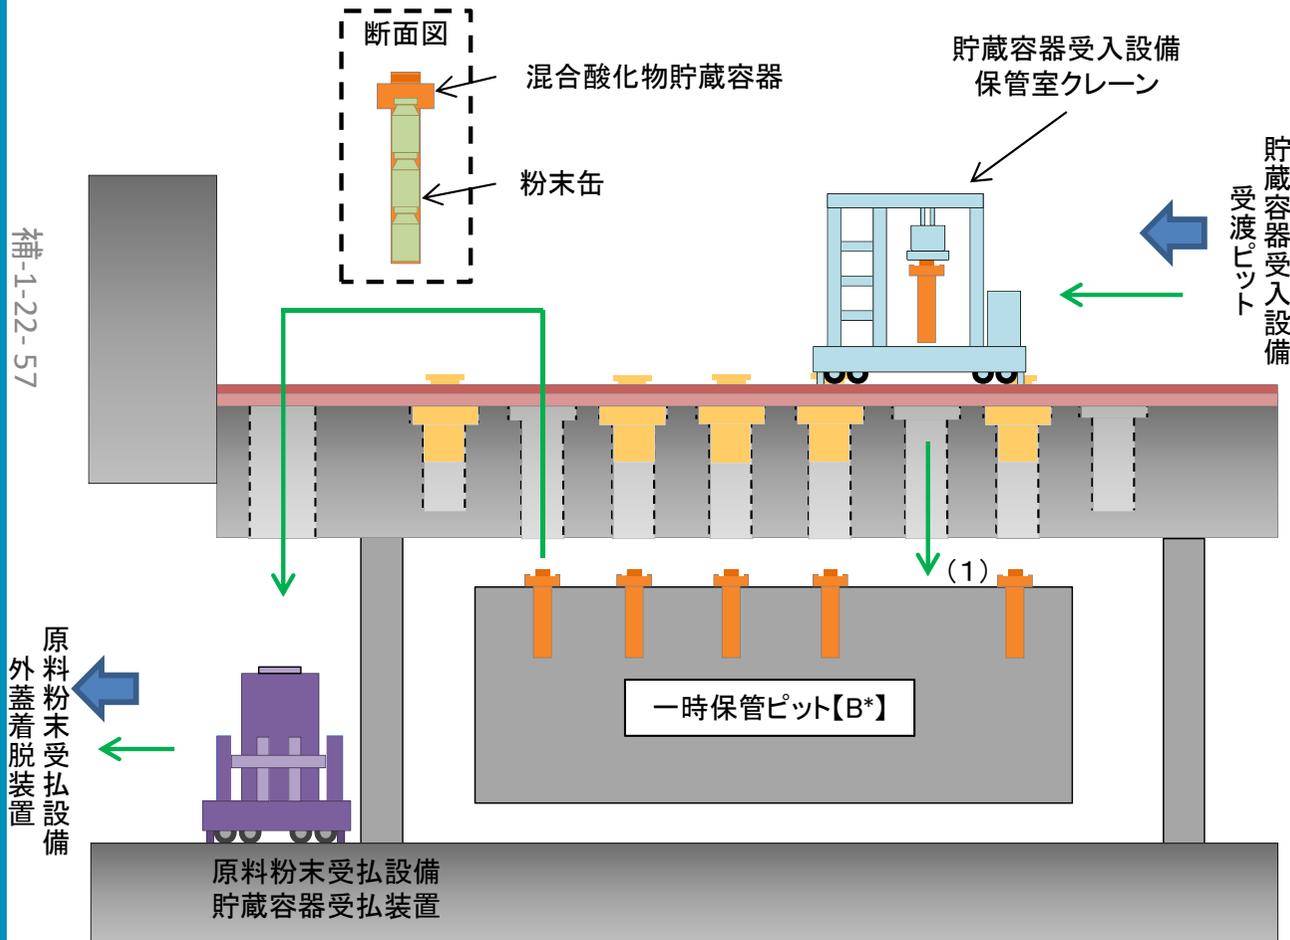

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
 ・混合酸化物貯蔵容器(蓋あり)

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・混合酸化物貯蔵容器を取り扱う装置における落下防止機構
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離維持)

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。
 搬送元及び搬送先は一例として示す。


ウラン貯蔵設備

- ウラン貯蔵棚は、原料ウラン粉末を貯蔵する。
- ウラン粉末缶入出庫装置は、ウラン貯蔵棚とウラン受入設備の間で、ウラン粉末缶の受渡しを行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ウラン粉末

補-1-22-59


ウラン受入設備
ウラン粉末缶受払移載装置

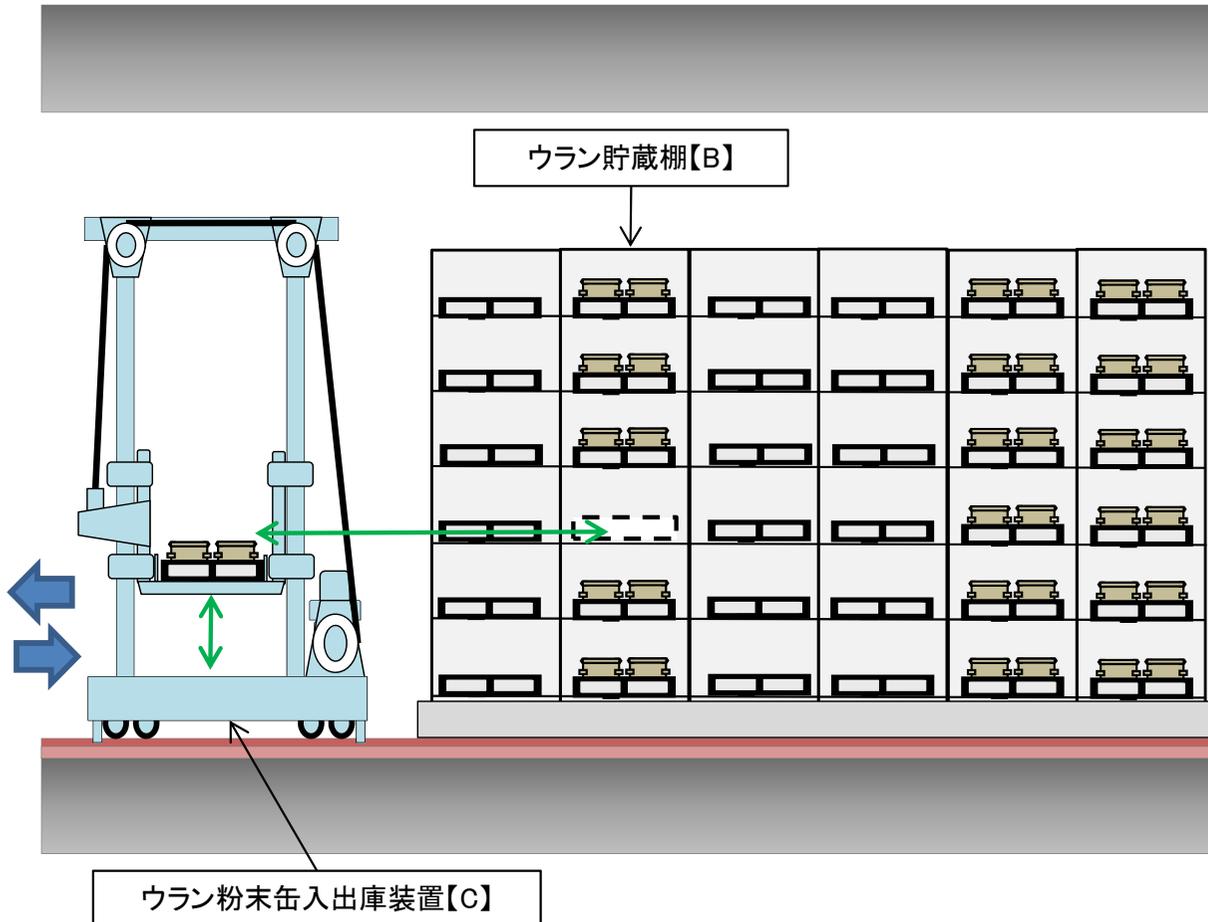

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

粉末一時保管設備

- 粉末一時保管装置は、各粉末を貯蔵する。
- 粉末一時保管搬送装置は、粉末一時保管装置と粉末調整工程搬送設備の間で、容器を搬送する。

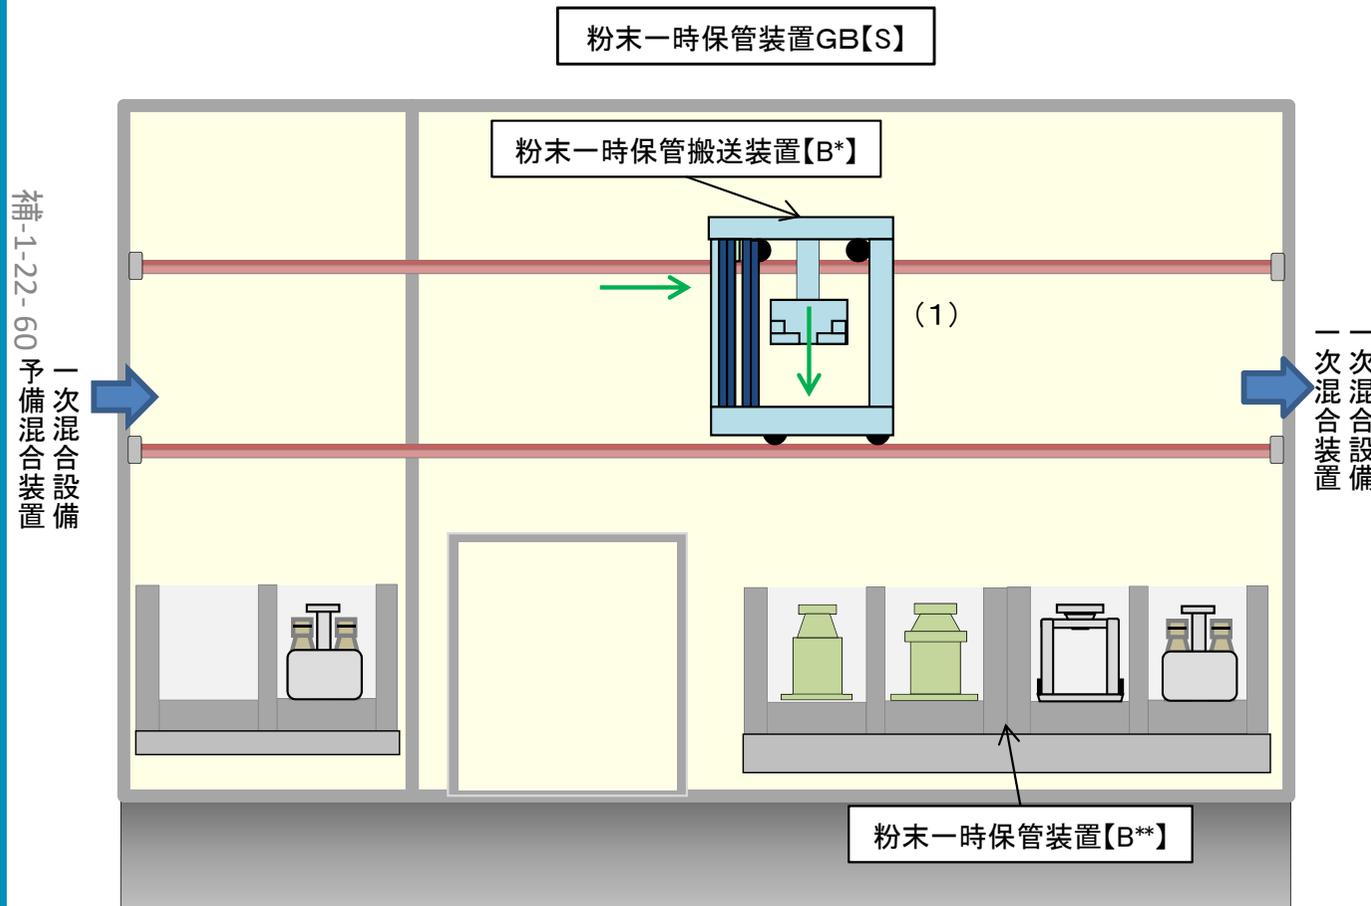

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋あり)

本設備における容器取扱高さ
(1) 粉末一時保管搬送装置 約800mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱い装置における落下防止機構
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料に使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離維持)

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

** 基準地震動 S_s による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。

搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

ペレット一時保管設備

- ・ペレット一時保管棚は、ペレットを貯蔵する。
- ・焼結ボート入出庫装置は、ペレット一時保管棚と焼結ボート受渡装置の間で、容器の移動を行う。
- ・焼結ボート受渡装置は、焼結ボート入出庫装置から容器を受け取り、ペレット加工工程搬送設備へ受け渡す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1) 焼結ボート入出庫装置 約2600mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・安全に係る距離の維持機能
(単一ユニット相互間の距離維持)

本設備における閉じ込めに関わる安全設計


＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料に使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

補-1-22-61

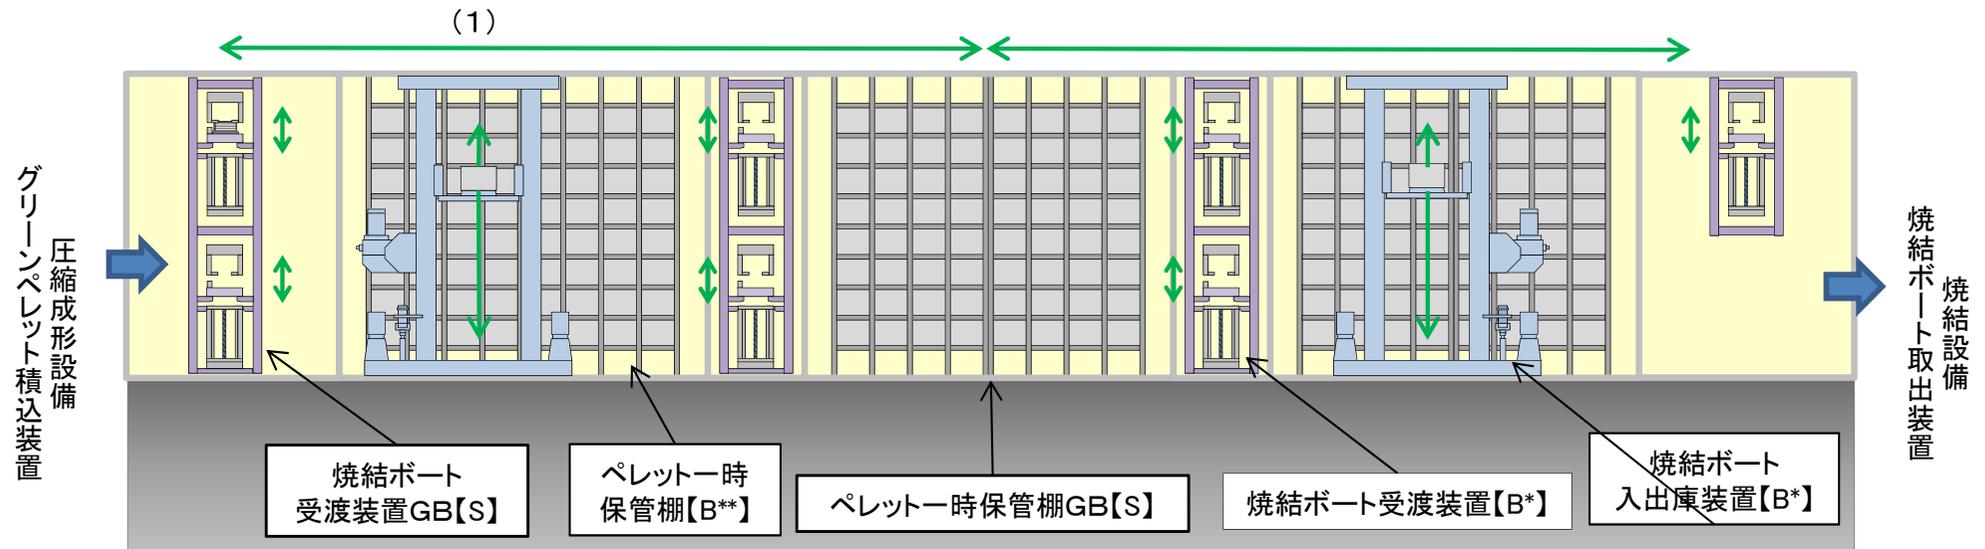

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

** 基準地震動 S_s による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。

搬送元及び搬送先は一例として示す。

スクラップ貯蔵設備

- スクラップ貯蔵棚は、研削粉、CS粉末、RS粉末、CSペレット及びRSペレットを貯蔵する。
- スクラップ保管容器入出庫装置は、スクラップ貯蔵棚とスクラップ保管容器受渡装置の間で、容器の移動を行う。
- スクラップ保管容器受渡装置は、スクラップ保管容器入出庫装置から容器を受け取り、ペレット加工工程搬送設備へ受け渡す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋あり)

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離維持)

本設備における容器取扱高さ
(1)スクラップ保管容器入出庫装置
約2600mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計


＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

掃-1-22-62

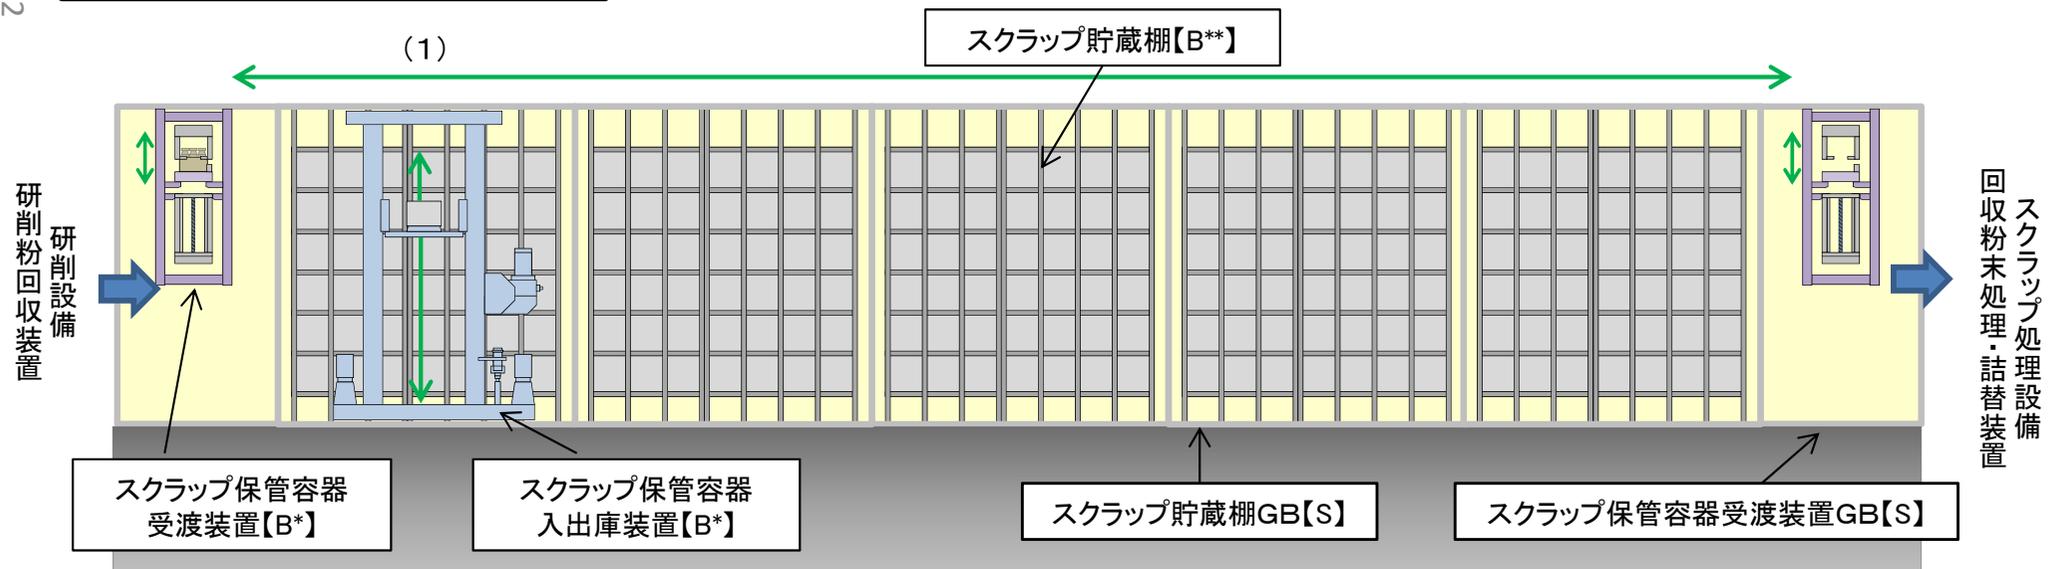

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

** 基準地震動 S_s による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。

搬送元及び搬送先は一例として示す。

製品ペレット貯蔵設備

- 製品ペレット貯蔵棚は、検査を終了したペレットを貯蔵する。
- ペレット保管容器入出庫装置は、製品ペレット貯蔵棚とペレット保管容器受渡装置の間で、容器の移動を行う。
- ペレット保管容器受渡装置は、ペレット保管容器入出庫装置から容器を受け取り、ペレット加工工程搬送設備へ受け渡す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)ペレット容器入出庫装置 約2600mm

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・安全に係る距離の維持機能
(単一ユニット相互間の距離維持)

本設備における閉じ込めに関わる安全設計


＜異常の発生防止＞

- ・取り扱うグローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

補-1-22-63

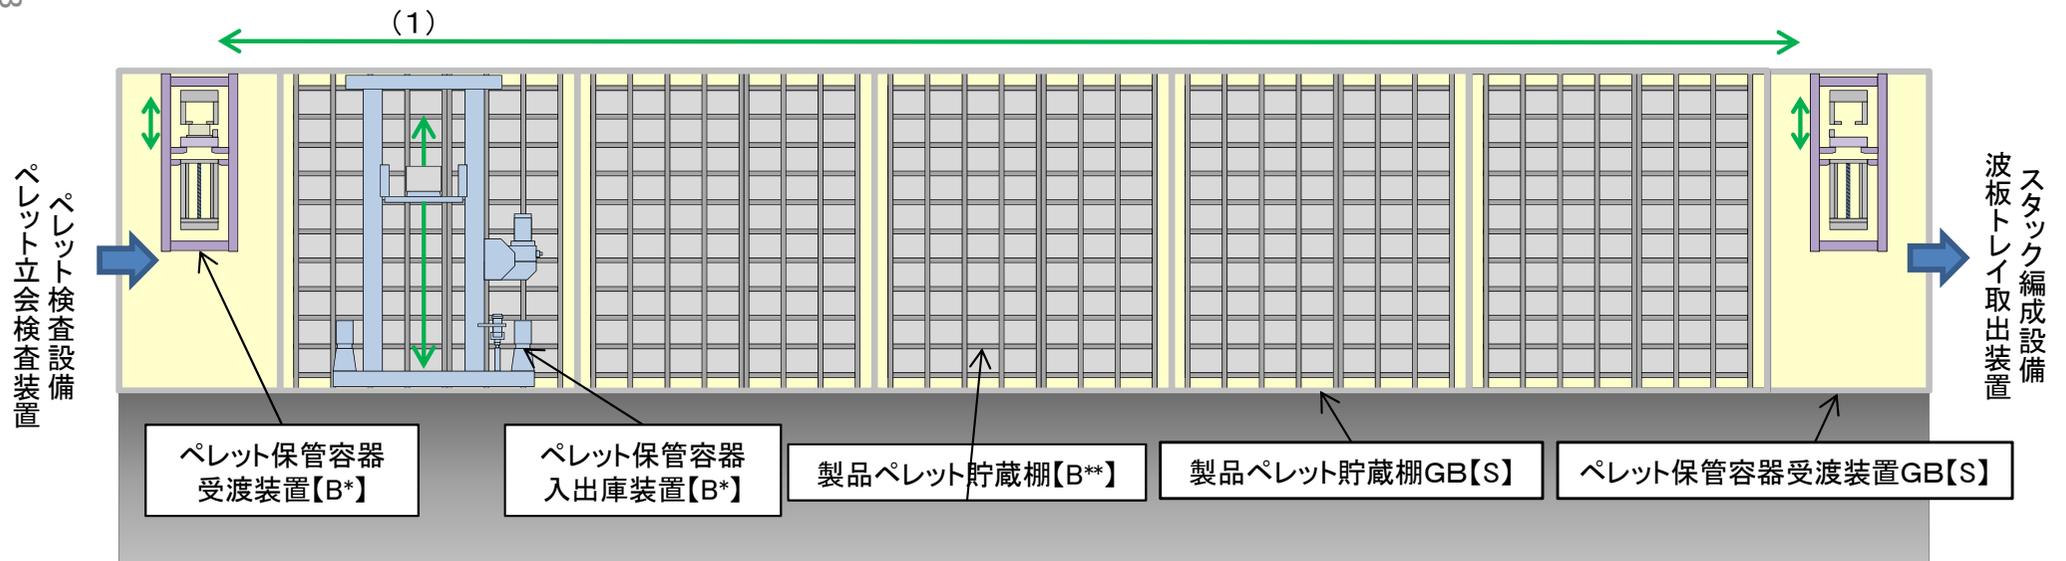

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

** 基準地震動 S_s による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。

搬送元及び搬送先は一例として示す。


燃料棒貯蔵設備

- 燃料棒貯蔵棚は、貯蔵マガジンを貯蔵する。
- 貯蔵マガジン入出庫装置は、搬送用コンベアと燃料棒貯蔵棚の間で、貯蔵マガジンを搬送する。
- 搬送用コンベアは、燃料棒収容設備、貯蔵マガジン入出庫装置、ウラン燃料棒収容装置及び燃料集合体組立設備の間で、貯蔵マガジンを搬送する。
- 加工施設外からウラン燃料棒を収納したウラン燃料棒用輸送容器を受け入れ、ウラン燃料棒を取り出し、ウラン燃料棒収容装置へ払い出す。
- ウラン燃料棒収容装置は、ウラン燃料棒及び被覆管を貯蔵マガジンに収容する。

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動Ss1による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。

補-1-22-64

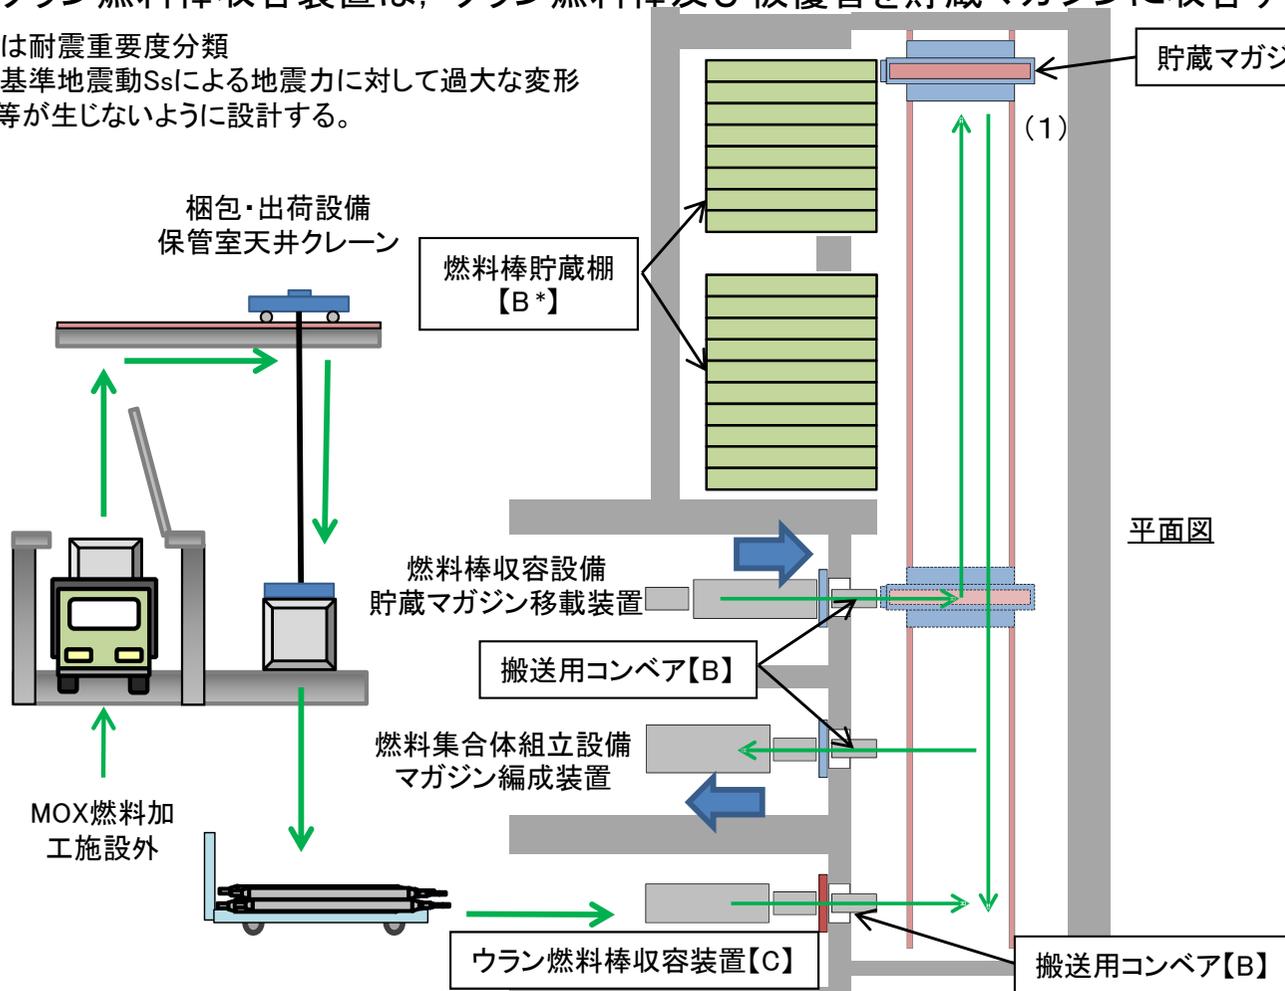


本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料棒

本設備におけるマガジン取扱高さ
(1)貯蔵マガジン入出庫装置 約2600mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・燃料棒を取り扱う装置における落下防止機構
・不燃・難燃材料の使用

燃料集合体貯蔵設備

- 燃料集合体貯蔵チャンネルは、燃料集合体を貯蔵する。

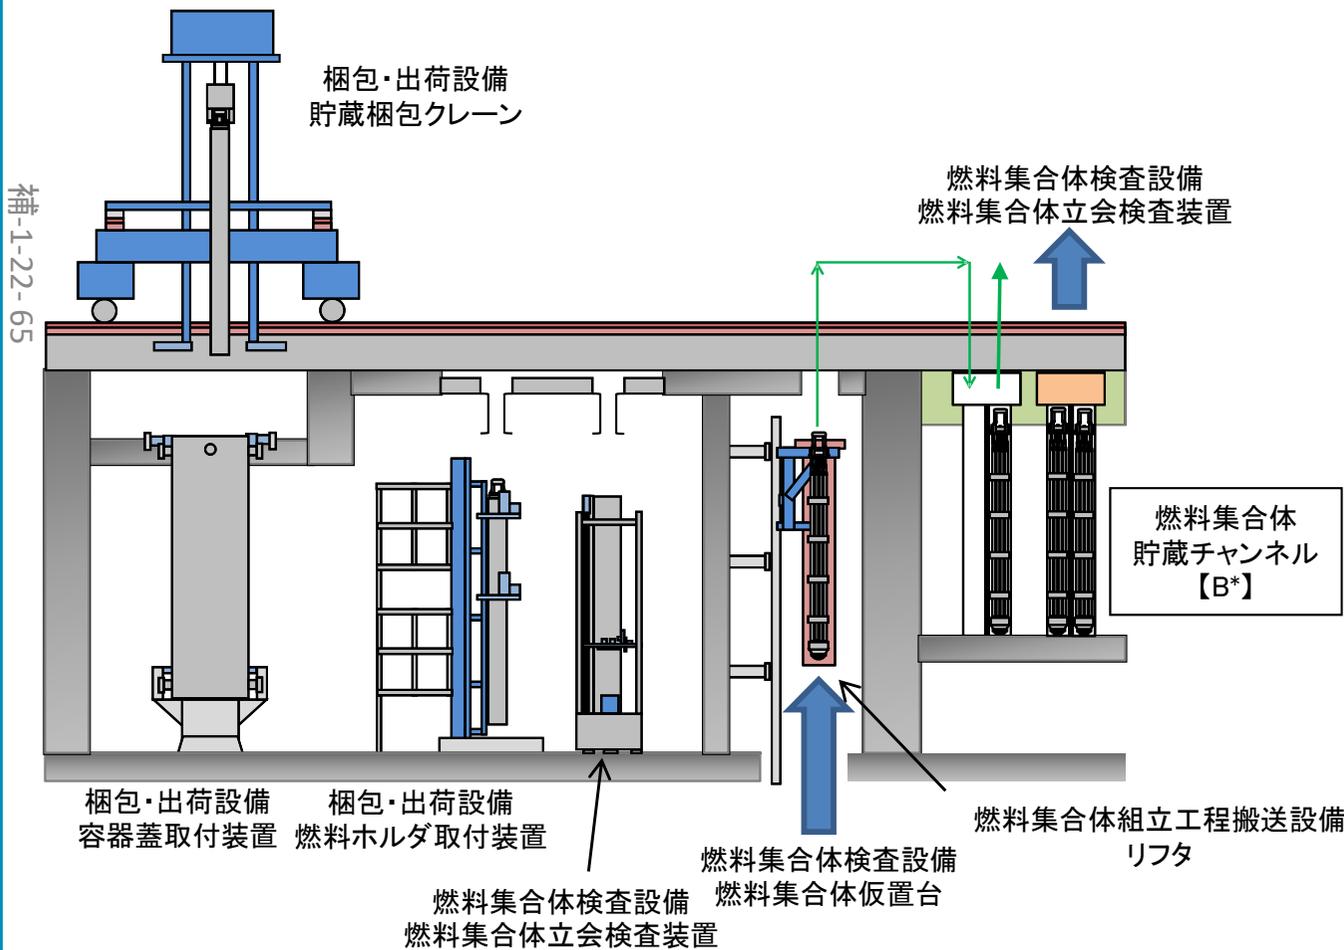

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・燃料集合体

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・不燃・難燃材料の使用


本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・安全に係る距離の維持機能(単一ユニット
相互間の距離維持)

【 B* 】は耐震重要度分類
* 基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

燃料製造における主な処理フロー以外の設備

分析試料採取設備 (原料MOX分析試料採取装置)

- 原料MOX分析試料採取装置は、原料MOX粉末の分析試料を採取し、分析設備へ払い出す。

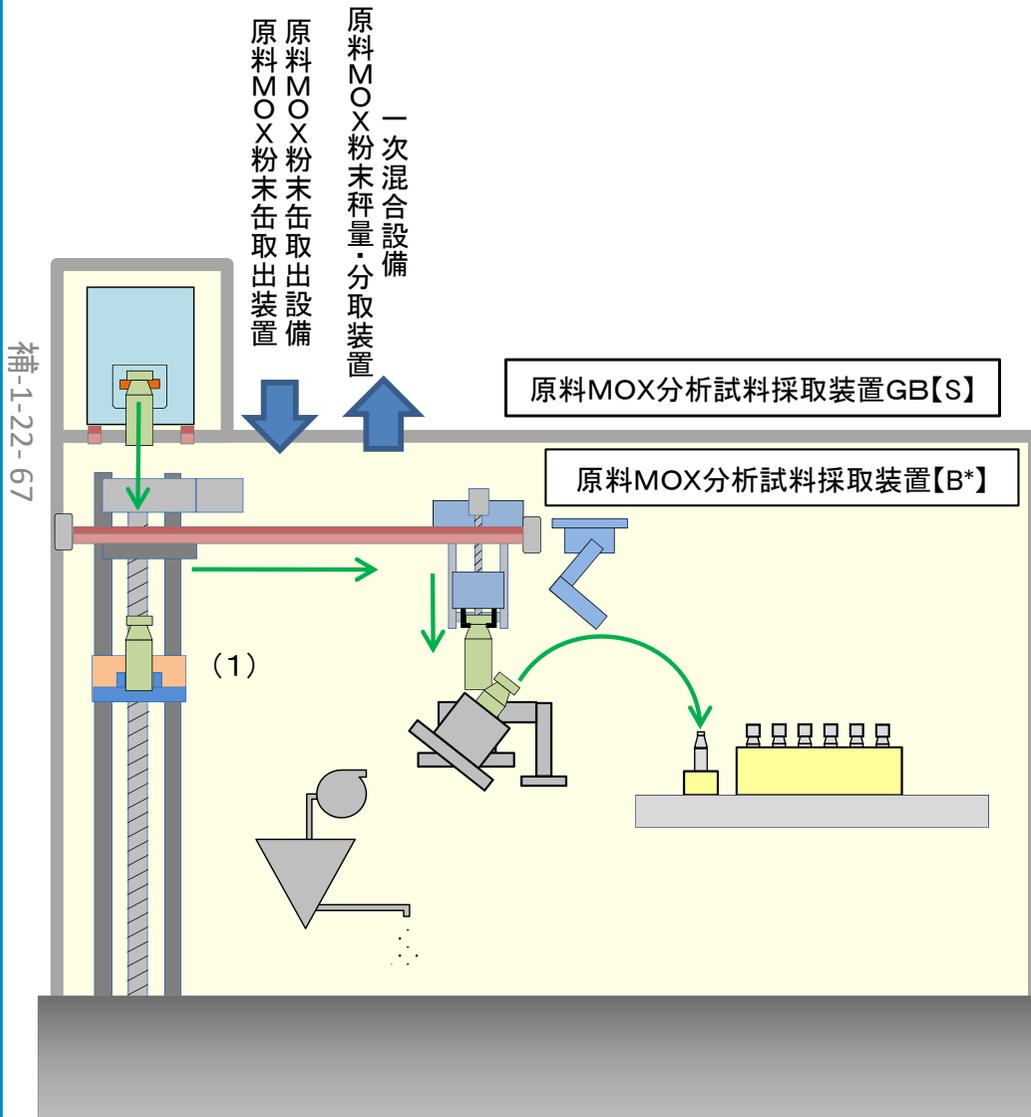

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋あり)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約3900mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱い装置における落下防止機構
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火

【 】は耐震重要度分類
 * 基準地震動Ss1による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
 搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス


分析試料採取設備 (分析試料採取・詰替装置)

- 分析試料採取・詰替装置は、原料MOX粉末以外の粉末の分析試料を採取し、分析設備への払出しを行うとともに、CS粉末の容器の詰め替えを行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約1300mm

分析試料採取・詰替装置GB【S】

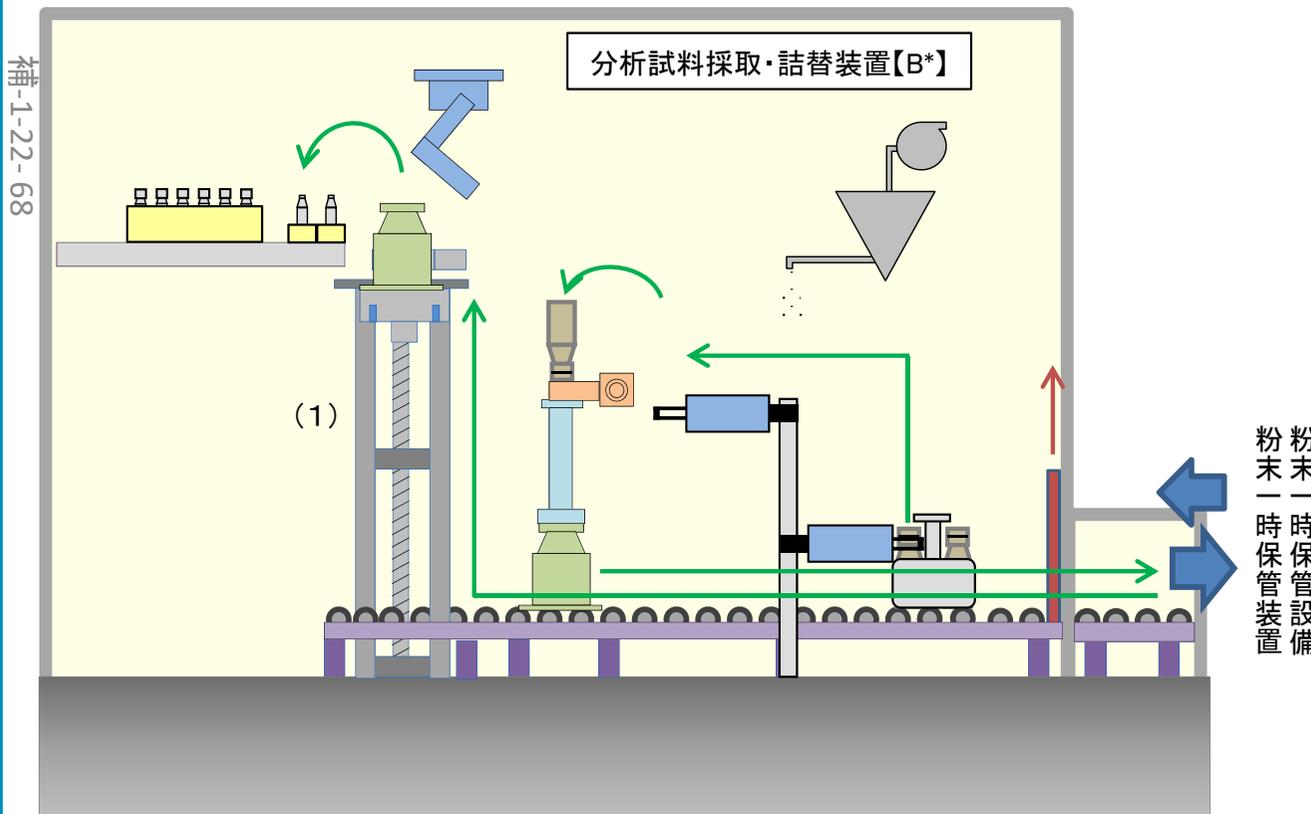

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・グローブボックス
・容器取扱い装置における落下防止機構
・容器の転倒防止機能
・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
<異常の拡大防止及び影響緩和>
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
<異常の発生防止>
・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

スクラップ処理設備 (回収粉末処理・詰替装置)


- 回収粉末処理・詰替装置は、ペレット加工工程にて回収したペレット、研削粉の詰め替え及びCSペレットの粗粉碎処理を行う。
- 回収粉末処理・詰替装置は、RS粉末をスクラップ貯蔵設備へ払い出す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約3300mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱い装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・誤搬入防止機構

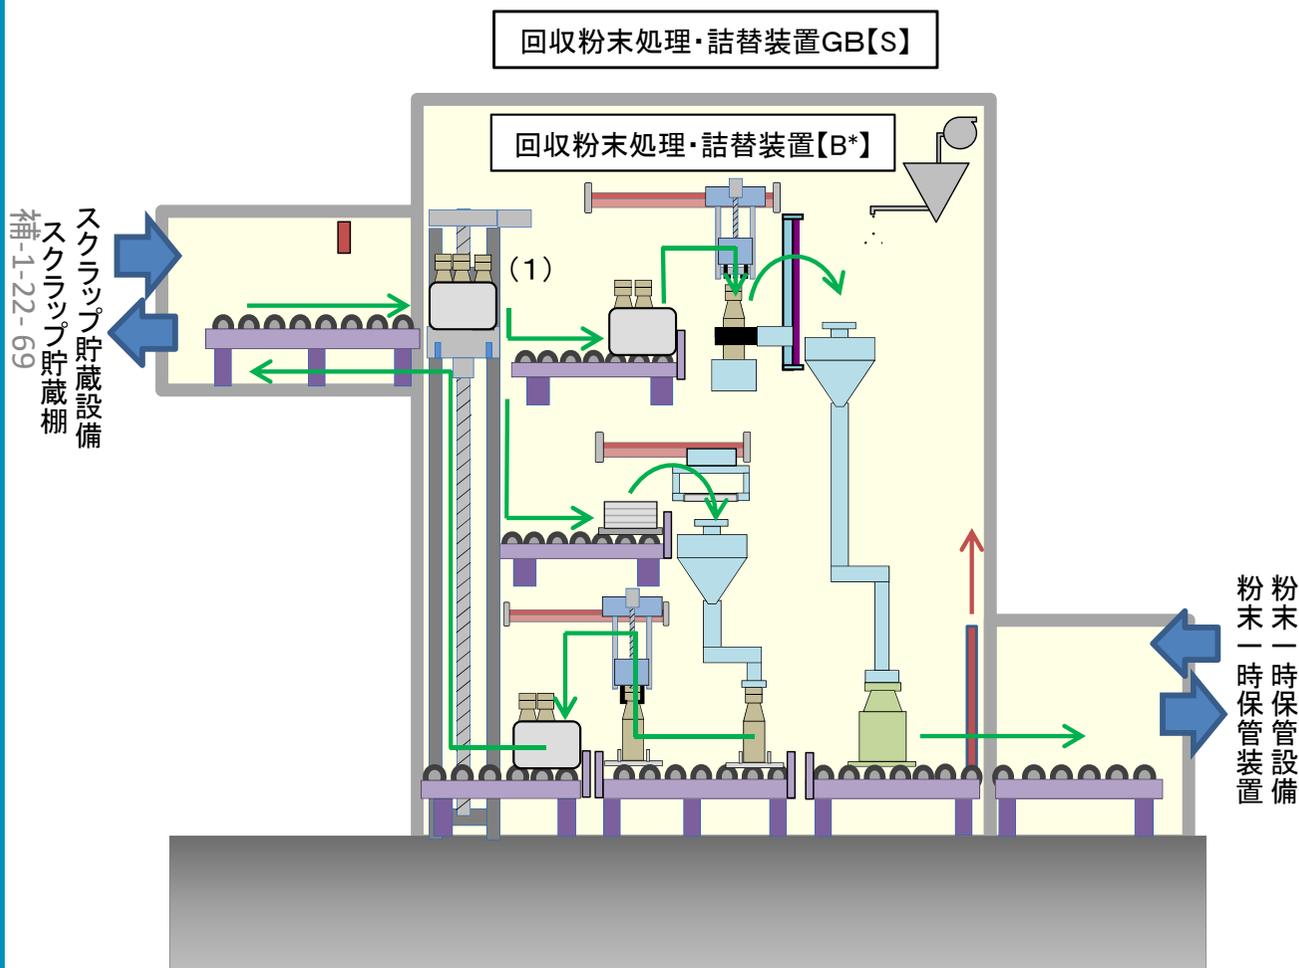

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。


GB:グローブボックス

スクラップ処理設備 (回収粉末微粉碎装置)

- 回収粉末微粉碎装置は、CS粉末を受け入れ、ウラン合金ボールを使用し、微粉碎混合する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・MOX粉末(容器蓋なし)

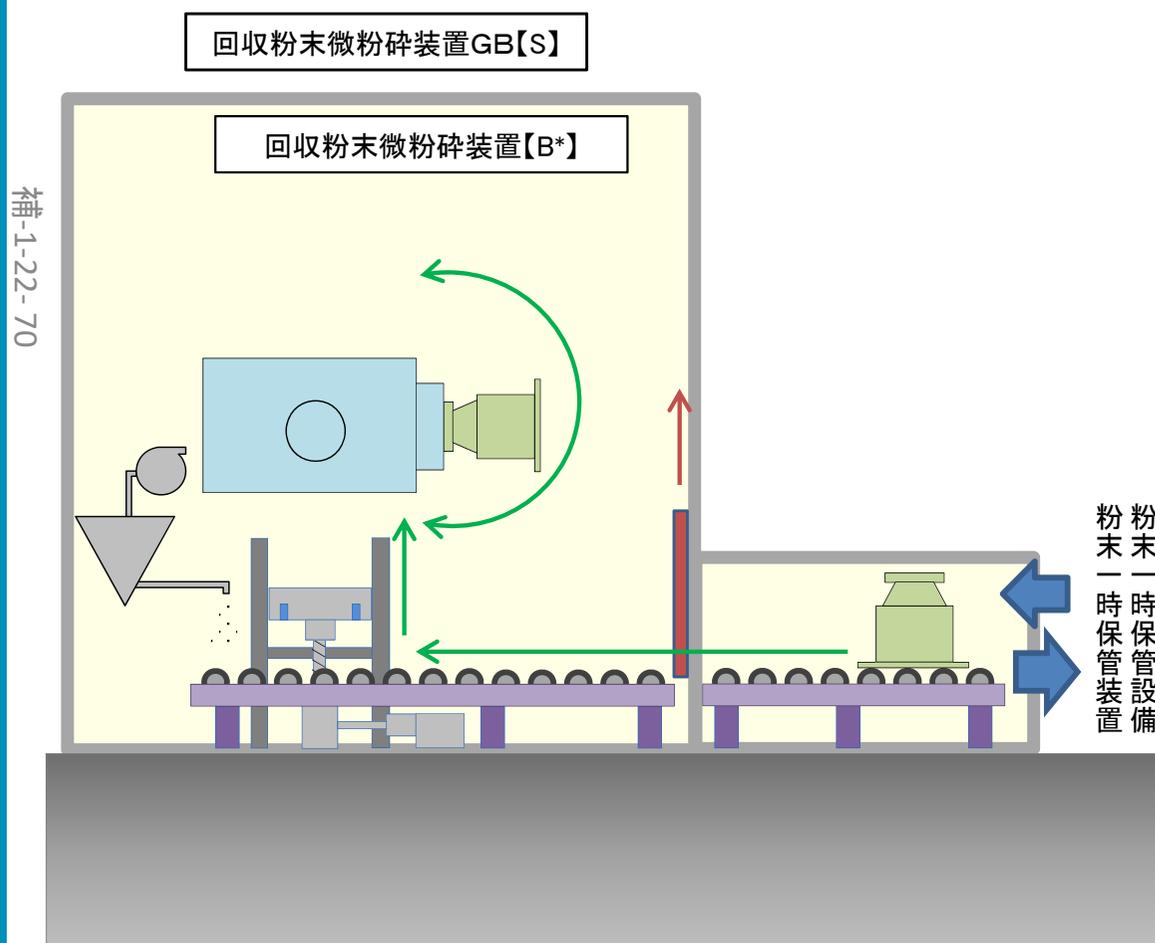

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計

<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

スクラップ処理設備 (回収粉末処理・混合装置)

- 回収粉末処理・混合装置は、CS粉末及び添加剤を均一に混合する。
- 回収粉末処理・混合装置は、回収粉末の強制篩分を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)


本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2100mm

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・グローブボックス
 ・容器取扱い装置における落下防止機構
 ・容器の転倒防止機能
 ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・誤搬入防止機構

回収粉末処理・混合装置GB【S】

回収粉末処理・混合装置【B*】

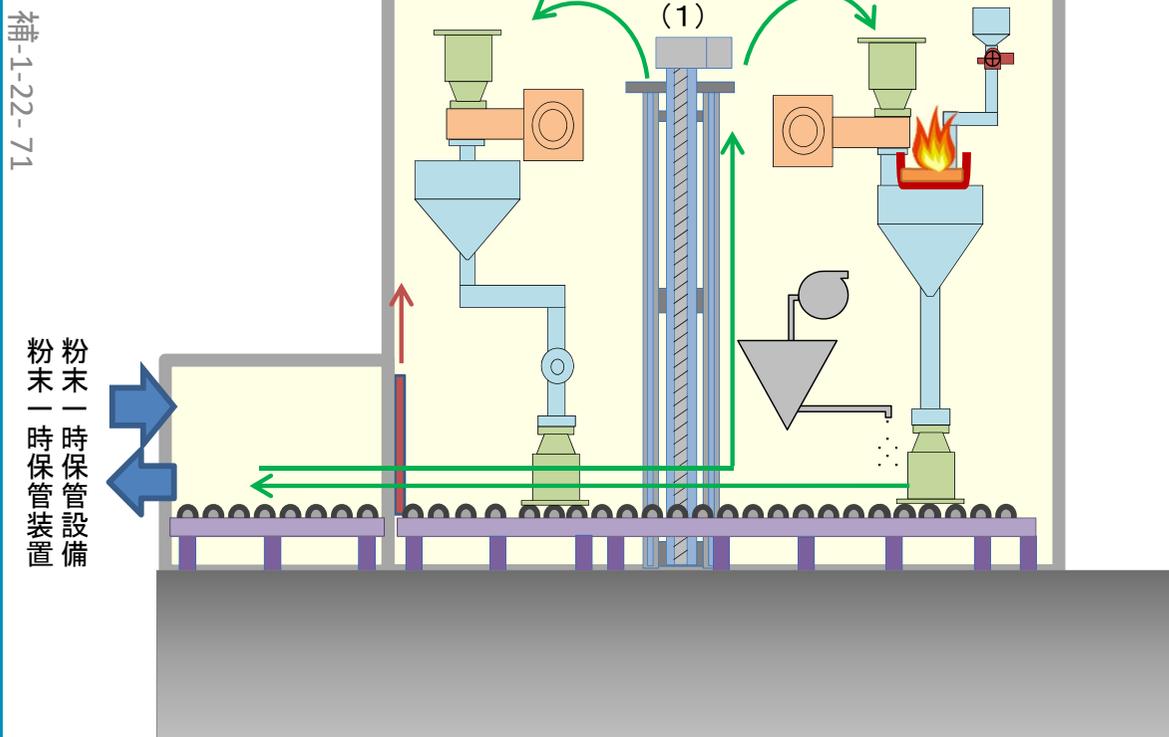

【 】は耐震重要度分類


* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

スクラップ処理設備 (再生スクラップ焙焼処理装置)

- 再生スクラップ焙焼処理装置は、各工程から回収したRS粉末及びRSペレットの焙焼及び均一化混合を行う。

掃-1-22-72

スクラップ処理設備
容器移送装置

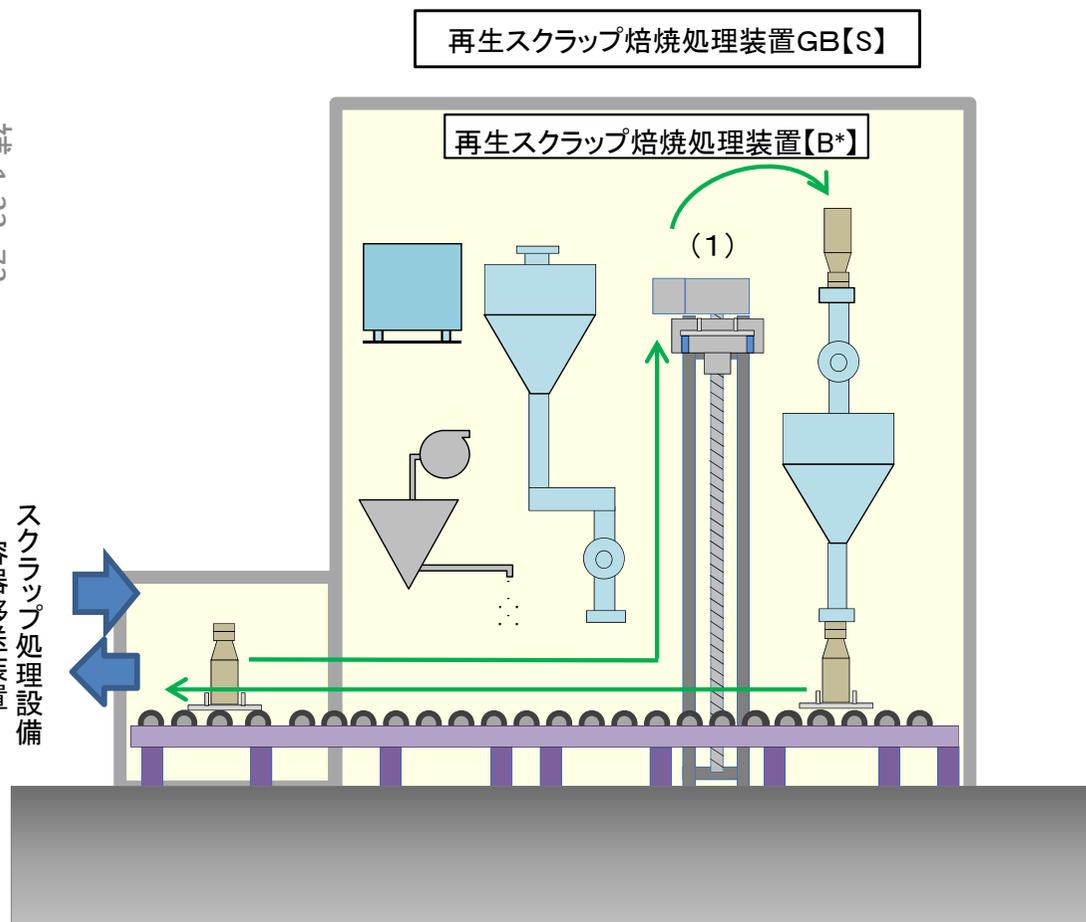

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋なし)

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約2200mm

- 本設備における閉じ込めに関わる安全設計
- <異常の発生防止>
- ・グローブボックス
 - ・容器取扱い装置における落下防止機構
 - ・容器の転倒防止機能
 - ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
- <異常の拡大防止及び影響緩和>
- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 - ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 - ・火災の感知, 消火


【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。

GB:グローブボックス

スクラップ処理設備 (再生スクラップ受払装置)

- 再生スクラップ受払装置は、各工程から回収したCS粉末、CSペレット、RS粉末、RSペレット及び各試験粉末の受払い並びに一時的な容器待機を行う。

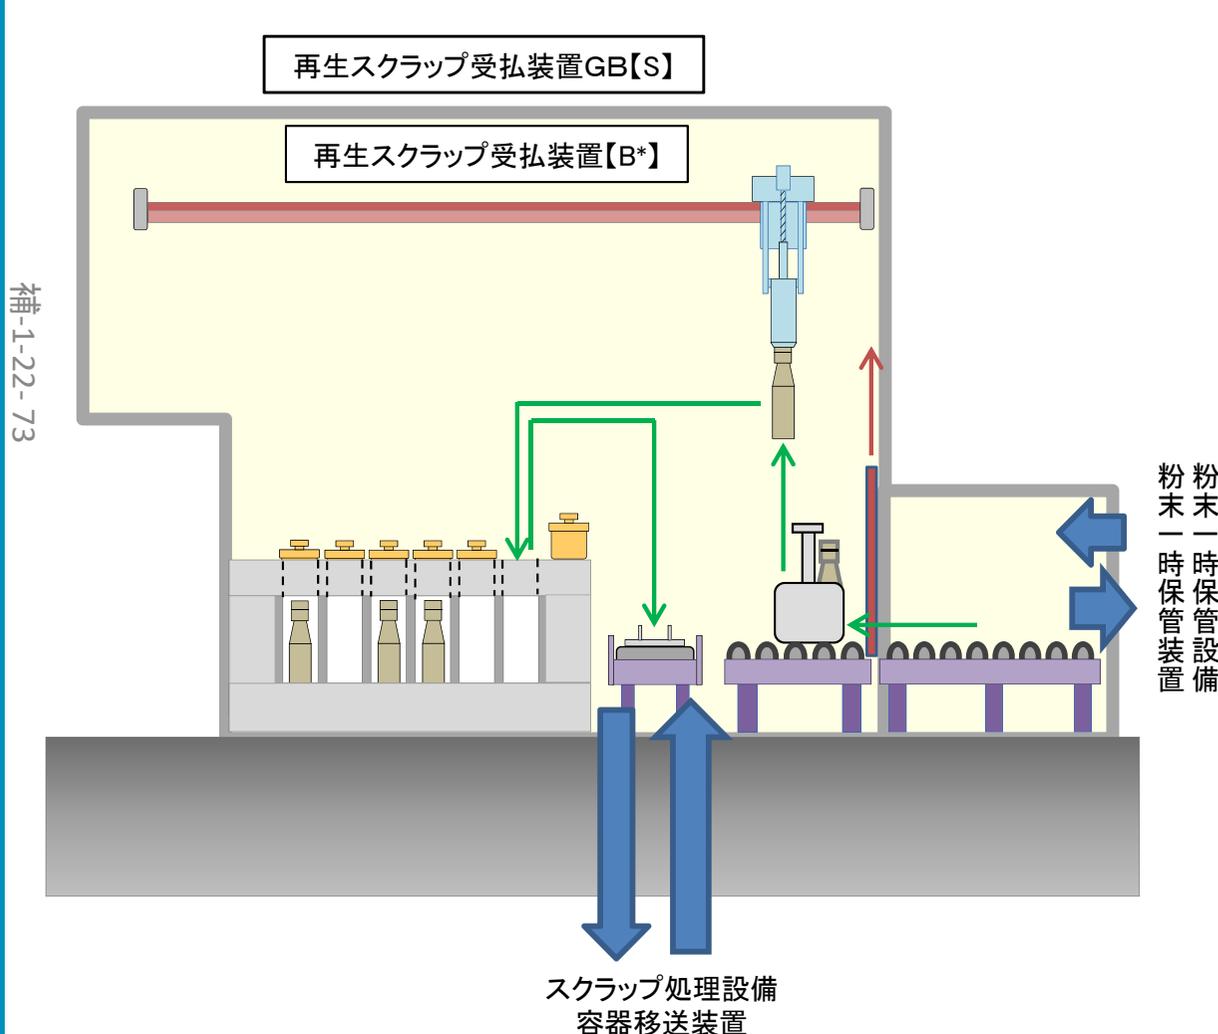

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋あり)

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_{sl} による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

スクラップ処理設備 (容器移送装置)

- 容器移送装置は、再生スクラップ受払装置、再生スクラップ焙焼処理装置、小規模試験設備及びペレット加工工程搬送設備の間で、容器を搬送する。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末(容器蓋あり)

本設備における臨界に関わる安全設計
＜異常の発生防止＞
・誤搬入防止機構

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

＜異常の発生防止＞


- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

補-1-22-74

再生スクラップ焙焼処理設備

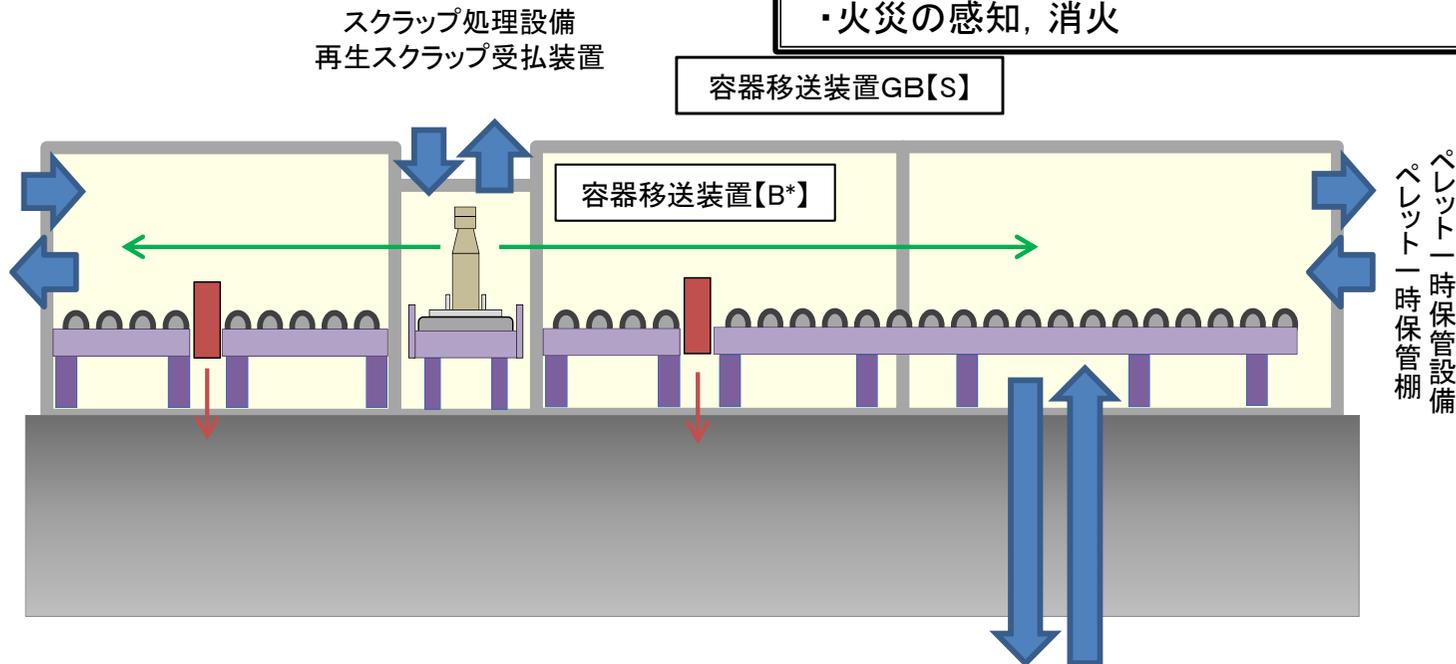

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_{sl} による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。


GB:グローブボックス

燃料棒解体設備

- 燃料棒解体装置は、MOX燃料棒を解体し、MOX燃料棒内のペレットを取り出す。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット

本設備における容器取扱高さ
(1)昇降装置 約1300mm

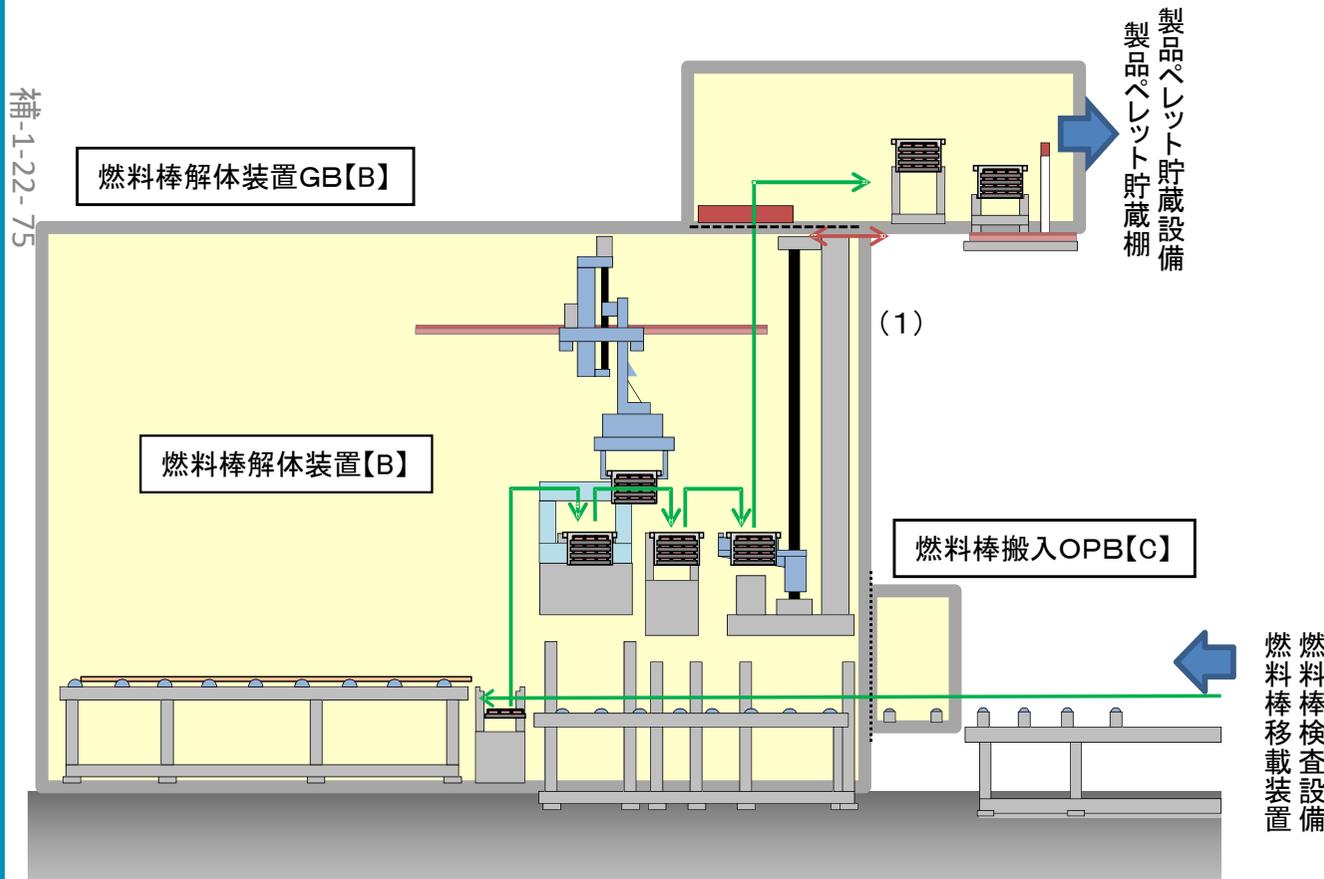

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>

- ・グローブボックス
- ・容器取扱装置における落下防止機構
- ・混合酸化物貯蔵容器等の落下防止機構
- ・不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知, 消火

本設備における臨界に関わる安全設計
<異常の発生防止>

- ・誤搬入防止機構

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。


GB:グローブボックス

OPB:オープンポートボックス

その他加工設備の附属施設 (核燃料物質の検査設備)

分析設備

- 気送装置, 受払装置, 受払・分配装置及び運搬台車は, 受払装置, 分析装置, 分析済液処理装置, 粉末調整工程, ペレット加工工程, 燃料棒加工工程及び実験設備の間で, 分析用の核燃料物質を搬送する。
- 分析装置は, 各種分析を行う。
- 分析済液処理装置は, 分析済液からプルトニウム等を回収する。

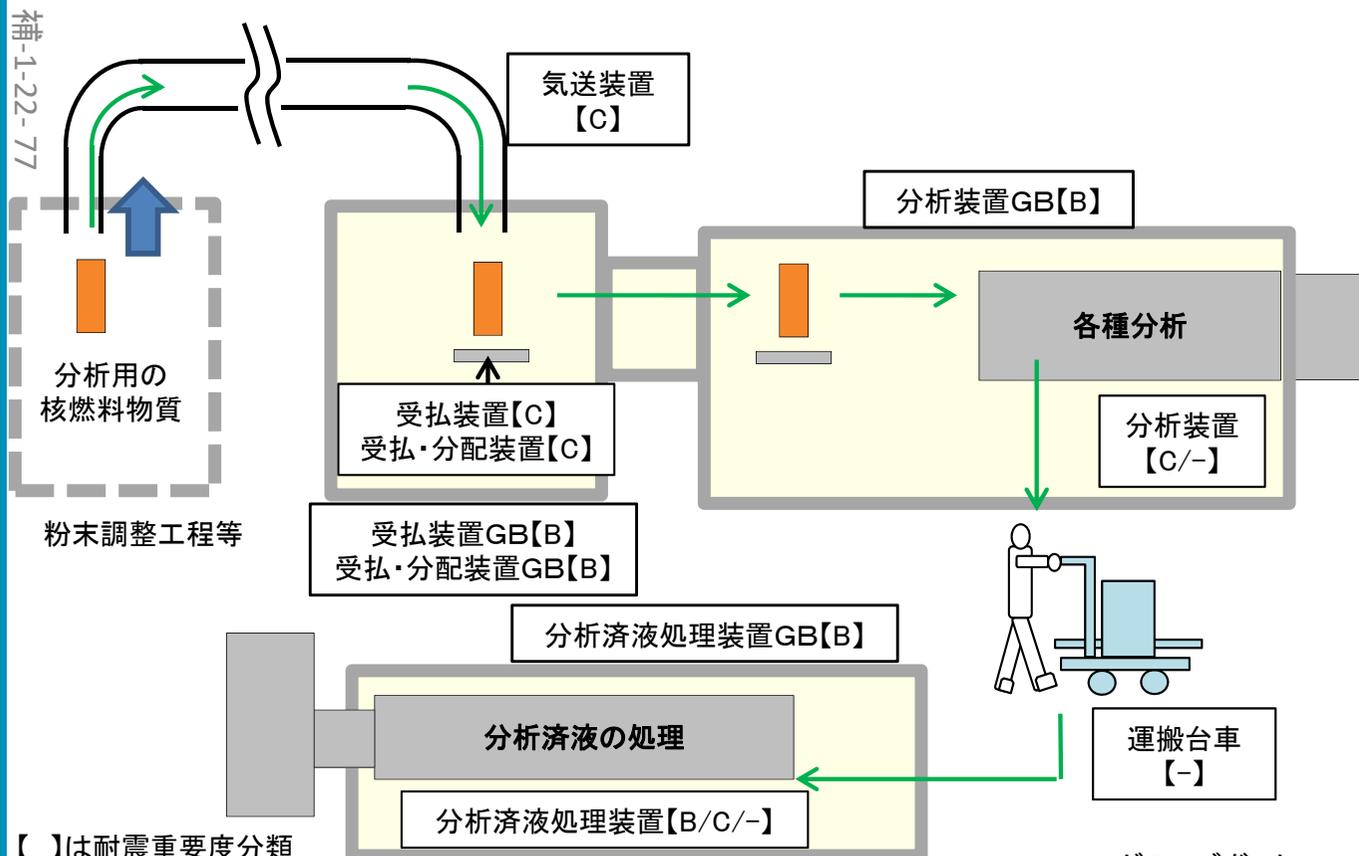

【 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

受払装置, 分析装置及び分析済液処理装置における閉じ込めに関わる安全設計
 <異常の発生防止>
 ・MOX粉末以外を取り扱うグローブボックス
 ・不燃・難燃材料の使用
 <異常の拡大防止及び影響緩和>
 ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
 ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
 ・火災の感知, 消火


その他加工設備の附属施設 (実験設備)

小規模試験設備 (小規模粉末混合装置)

- 小規模粉末混合装置は、小規模試験及びCS処理における各種粉末の混合、微粉碎混合、強制篩分及び粉末の物性測定を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・MOX粉末

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>
・グローブボックス
・容器の転倒防止機能
・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
<異常の拡大防止及び影響緩和>
・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
・火災の感知, 消火

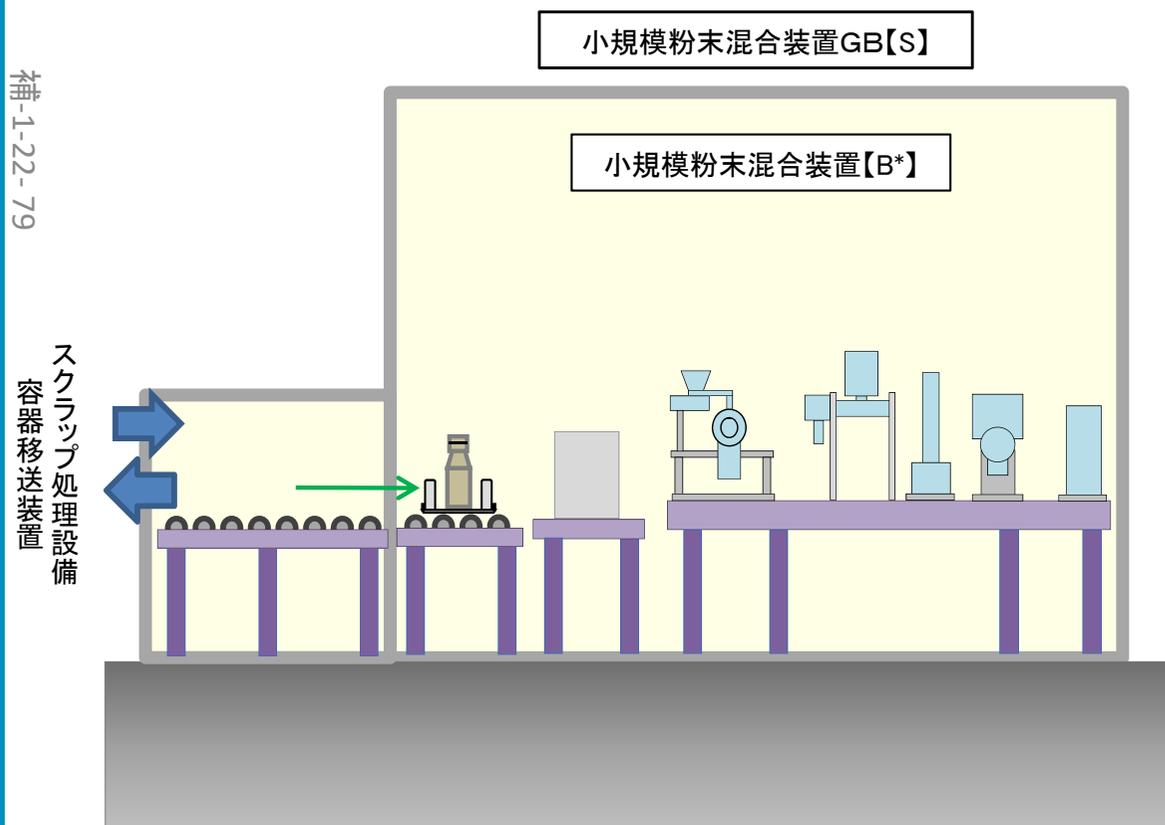

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

小規模試験設備 (小規模プレス装置)

- 小規模プレス装置は、先行試験及び小規模試験における各種粉末の混合、圧縮成形及びペレットの検査を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり


- ・MOX粉末
- ・ペレット

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

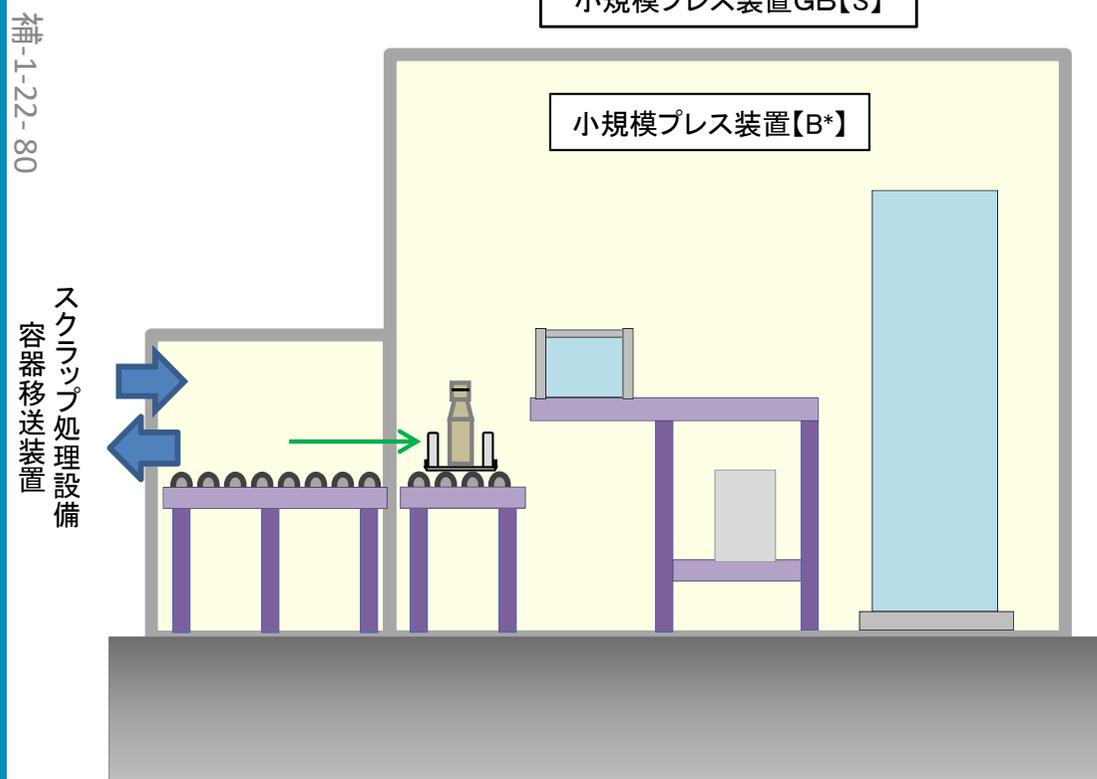

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

小規模試験設備

(小規模焼結処理装置, 小規模焼結炉排ガス処理装置)

- 小規模焼結処理装置は, 再焼結試験及び小規模試験において, ペレットを所定の温度で焼結する。
- 小規模焼結炉排ガス処理装置は, 小規模焼結処理装置の小規模焼結炉から排出される混合ガスの冷却, 有機物の除去を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり
・ペレット


本設備における閉じ込めに関わる安全設計

＜異常の発生防止＞

- ・グローブボックス
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気, 不燃・難燃材料の使用
- ・小規模焼結処理装置

＜異常の拡大防止及び影響緩和＞

- ・グローブボックスを設置する工程室, 工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・焼結炉等を設置する工程室, 工程室排気設備, 工程室排気フィルタユニット及び混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁
- ・グローブボックス排気設備, グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・排ガス処理装置, 排ガス処理装置グローブボックス及び排ガス処理装置の補助排風機
- ・火災の感知, 消火

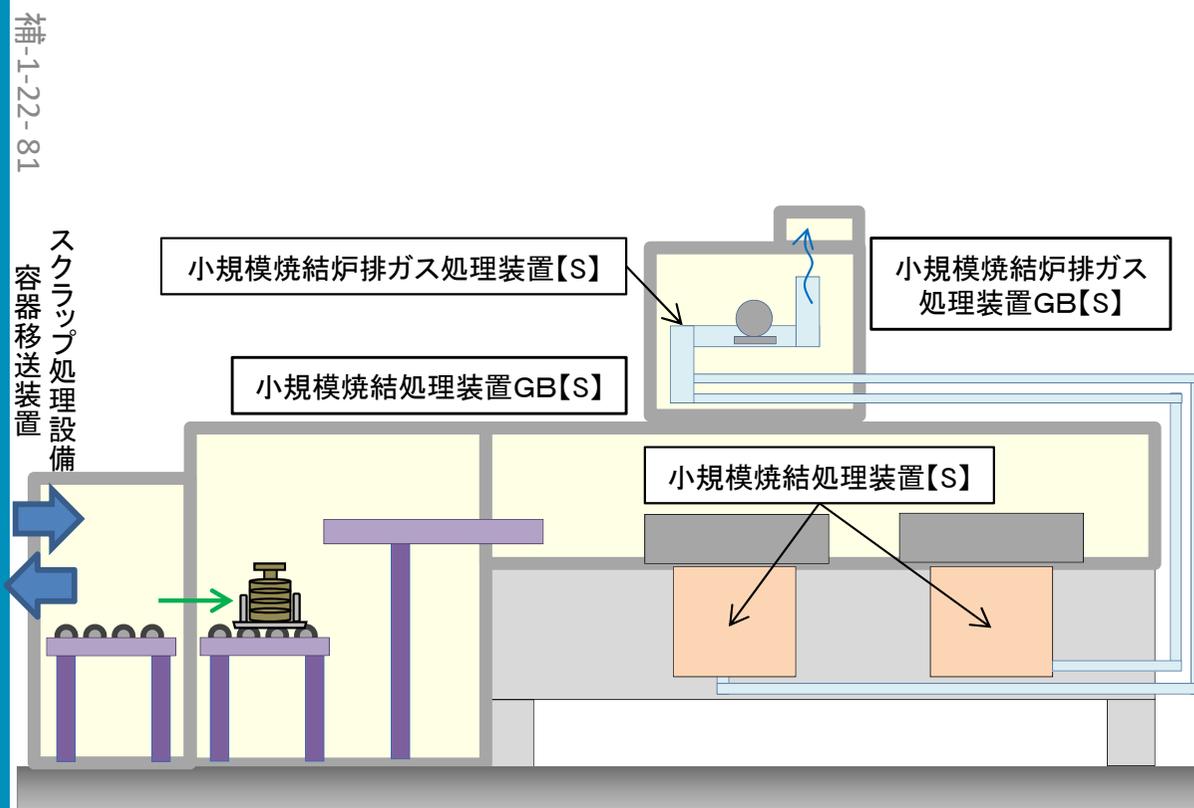

【 S 】は耐震重要度分類
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

小規模試験設備 (小規模研削検査装置)

- 小規模研削検査装置は、先行試験、再焼結試験及び小規模試験において、ペレットの研削、検査及び粗粉碎を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・MOX粉末
- ・ペレット

本設備における閉じ込めに関わる安全設計
<異常の発生防止>


- ・グローブボックス
- ・容器取扱い装置における落下防止機構
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

補-1-22-82

スクラップ処理設備
容器移送装置

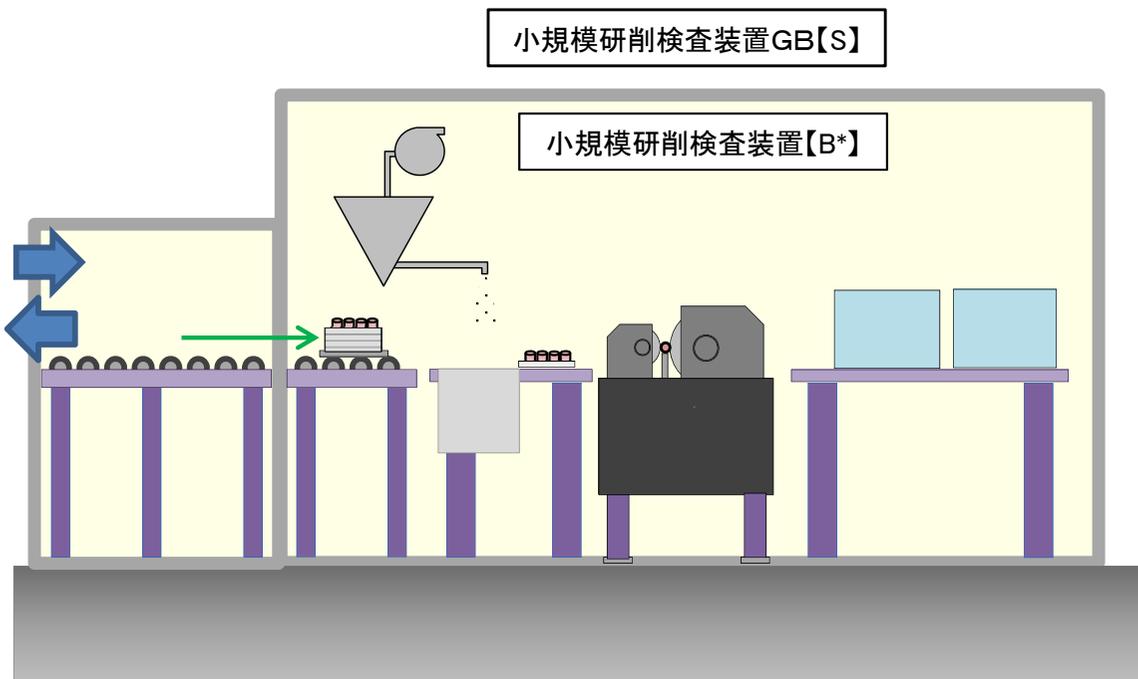

【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

小規模試験設備 (資材保管装置)

- 資材保管装置は、各工程から回収したCS粉末、CSペレット及び各試験粉末の受払い並びに一時的な容器待機を行う。

本設備の核物質取扱形態は以下のとおり

- ・MOX粉末
- ・ペレット

本設備における閉じ込めに関わる安全設計

<異常の発生防止>


- ・グローブボックス
- ・容器の転倒防止機能
- ・窒素雰囲気、不燃・難燃材料の使用

<異常の拡大防止及び影響緩和>

- ・グローブボックスを設置する工程室、工程室排気設備及び工程室排気フィルタユニット
- ・グローブボックス排気設備、グローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機
- ・火災の感知、消火

補-1-22-83

スクラップ処理設備
容器移送装置

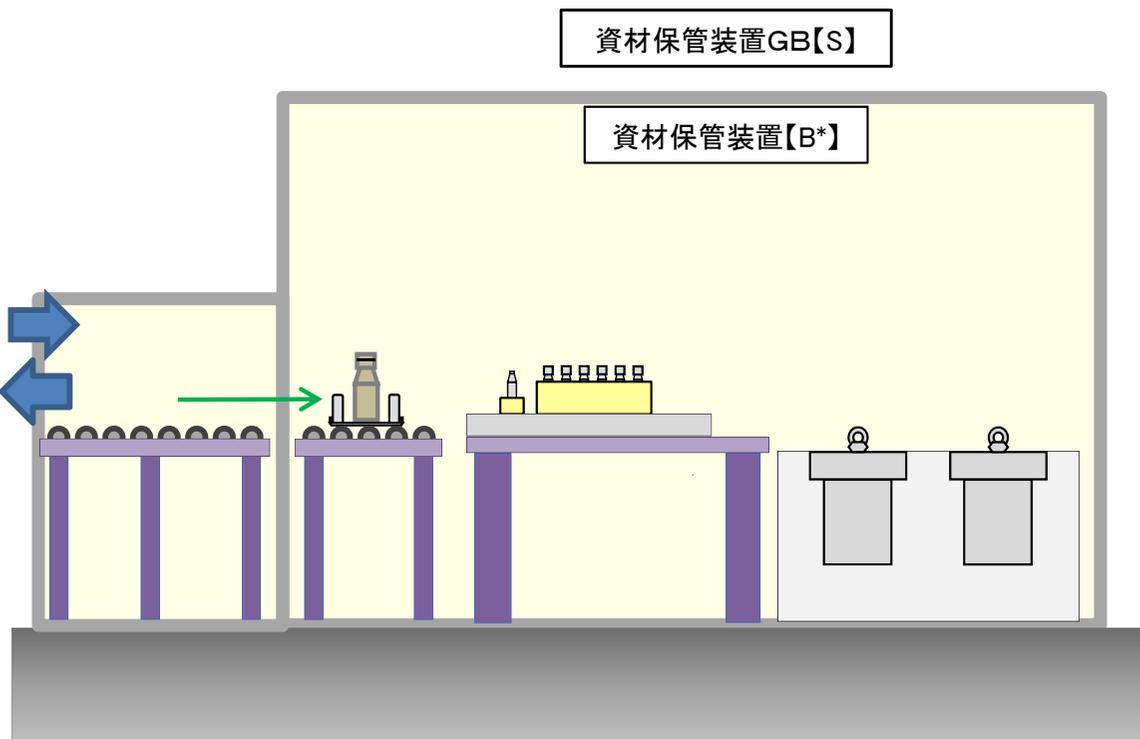


【 】は耐震重要度分類

* 基準地震動 S_s による地震力に対して転倒又は落下しない設計とする。
搬送元及び搬送先は一例として示す。

GB:グローブボックス

その他閉じ込めに関わる安全設計

GBの負圧維持機能に関わる系統図

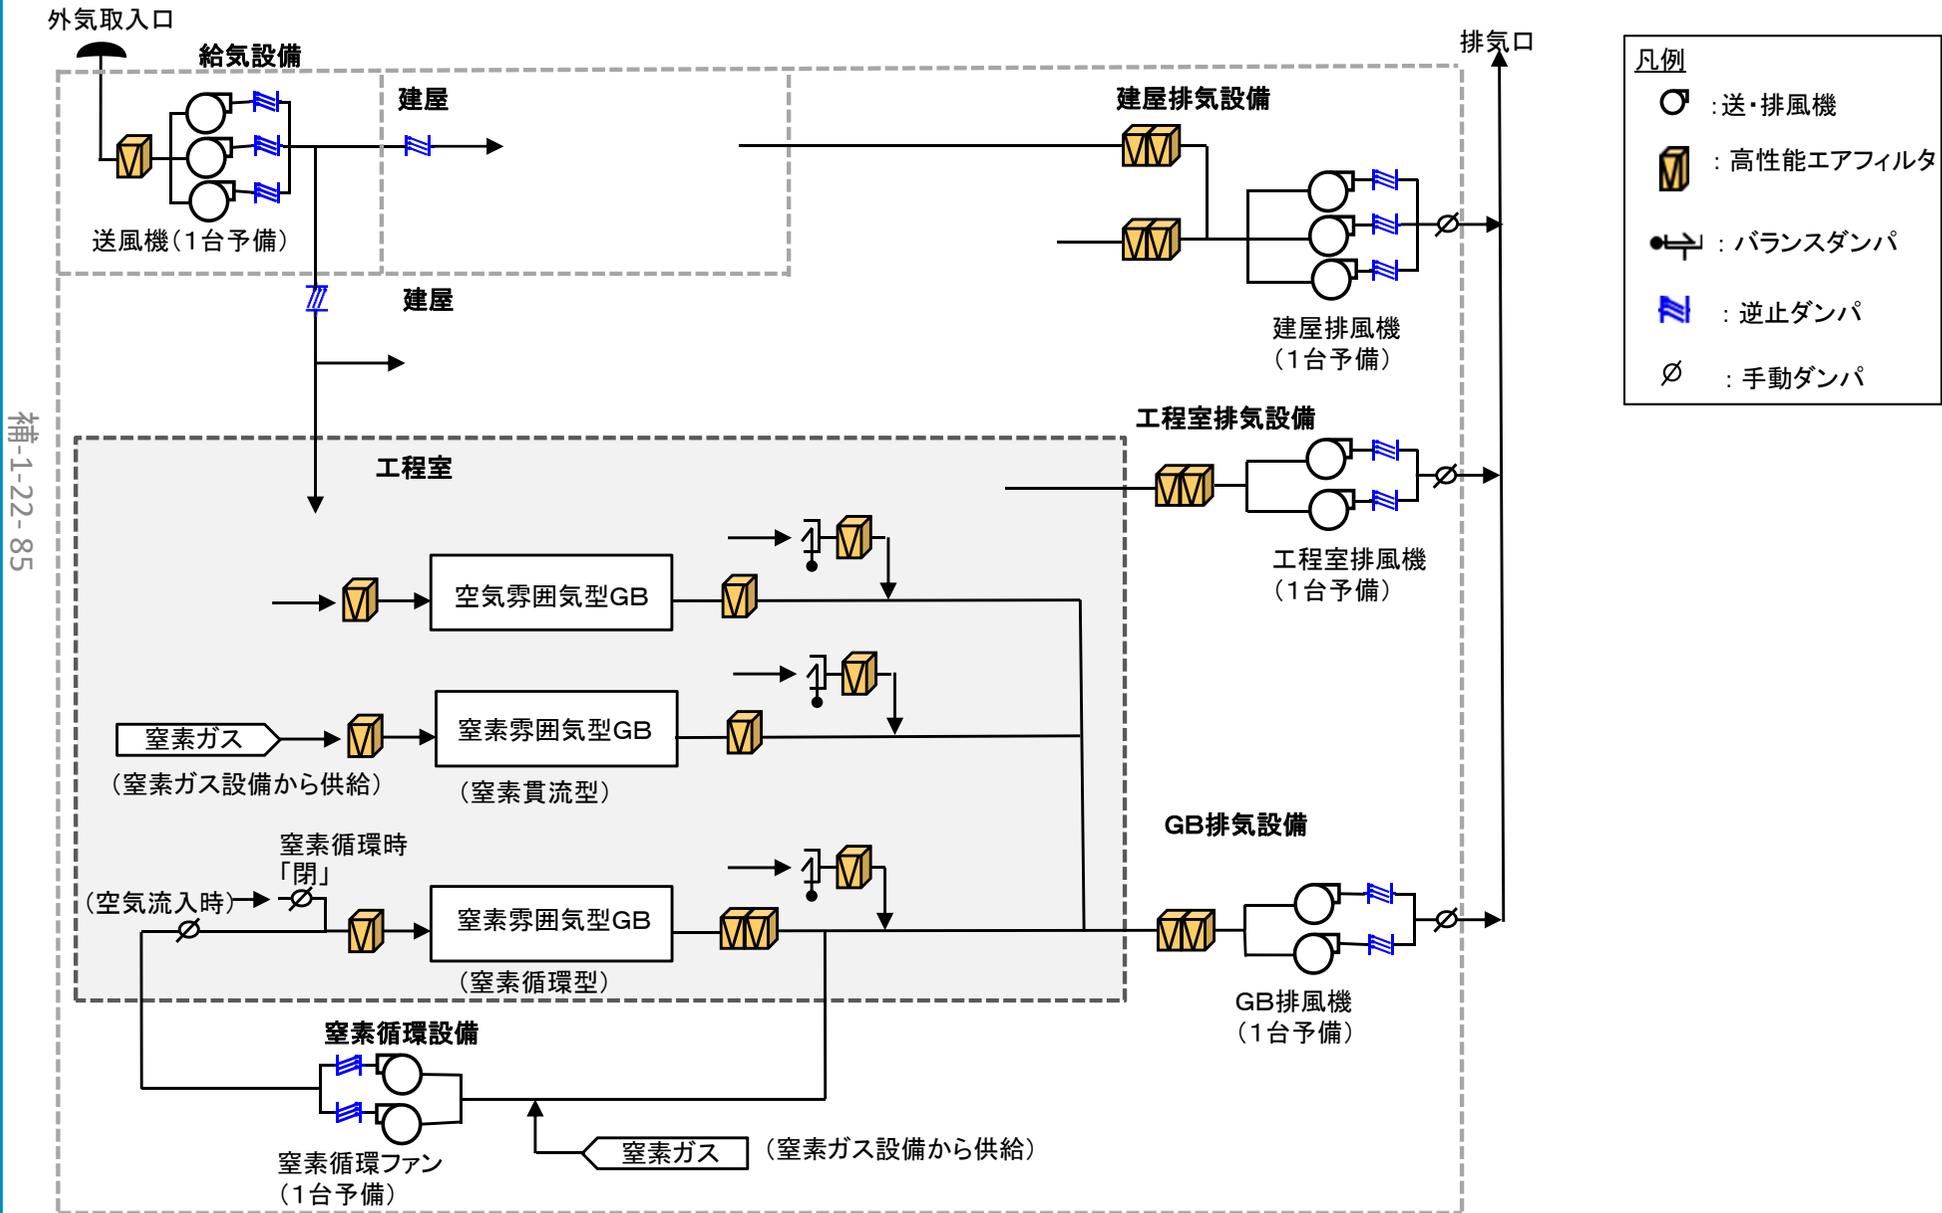

補足説明資料 1 - 23 (15 条)

MOX燃料加工施設の平常時の放出量について

MOX燃料加工施設では、設計基準事故の評価における核燃料物質の平常時の放出量を年間放出量を基準としている。年間放出量は、各設備における核燃料物質の年間取扱量、核燃料物質の気相中への移行率（ARF (Airborne Release Factor)）及びフィルタの除染係数を乗じて算出している。

年間放出量の算出に使用する核燃料物質の気相中への移行率として、粉末の場合は 7×10^{-5} 、焼結ペレットの場合は 3×10^{-7} を使用している。

粉末については、文献(1)を参考にしている。文献(1)では3 mの高さから UO_2 粉末を落下させ、空気中への移行率を求めている。検証の結果、3 mの高さから落下しても、空気中への移行率は最大 $7 \times 10^{-2}\%$ であったことから、 7×10^{-5} の値をARFとして設定している。

ペレットについては、文献(2)を参考にしている。文献(2)においては、高密度(86%)のペレットを 1300°C 及び 760°C において43m/sから86m/sまでの衝撃をかけた際の $10\mu\text{m}$ 以下の破片の発生割合を求めている。検証の結果、衝突速度43m/s、 760°C の際の破片発生割合は $2.5 \times 10^{-4}\%$ であった。破片発生割合及び文献(1)での3 m落下による空気中への移行率 $7 \times 10^{-2}\%$ を用いて焼結ペレットの落下時における空気中への移行率を求めた結果、 $2.1 \times 10^{-6}\%$ であったことから、 3×10^{-7} の値をARFとして設定している。

以上より、平常時の年間放出量の評価において、粉末又は焼結ペレットの落下時の移行率を使用して算出していることから、グローブボックス内の粉末容器の落下等によるMOX粉末の飛散事象は、平常運転時の放出量に含まれる。

参考文献

(1) Sutter, S. L. et al. "Aerosols Generated by Free Fall Spills of Powders and Solutions in Static Air". Pacific Northwest Laboratory, NUREG/CR-2139(1981)

(2) Baker, R. D. comp. General-Purpose Heat Source Project, Space Nuclear Safety Program, and Radioisotopic Terrestrial Safety Program, 1977, LA-7091-PR

補足説明資料 1-24 (15 条)

目次

1. 水素・アルゴン混合ガスの供給方法について.....	1
2. 水素ガスの取り扱いにおける安全性の確保について.....	3
(1) 高圧ガス保安法に基づく措置	4
(2) 事業許可基準規則第5条に準拠した措置.....	8
(3) その他水素ガスを取り扱う上での対応について.....	11
3. 設計等における担保事項について	13
3. 1 燃料加工建屋に係る担保事項	13
3. 2 エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫に係る担保事項	13
参考資料1 水素濃度測定方式の例	14

1. 水素・アルゴン混合ガスの供給方法について


1. 1 設備概要

燃料加工建屋内のペレット加工工程ではペレットの製品品質のため、焼結炉内の雰囲気ガスとして水素濃度 9 vol%以下の水素・アルゴン混合ガス（以下「混合ガス」という。）を使用する。

以下に燃料加工建屋への混合ガスの供給方法について示す。

- (1) 燃料加工建屋で使用する混合ガスは、エネルギー管理建屋にて、水素濃度を 9 vol%以下に調整しながら混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。
- (2) 混合ガス貯蔵容器内の水素ガスの濃度を確認した上で、混合ガス貯蔵容器をフレキシブルホースにて燃料加工建屋への供給系統に接続し、燃料加工建屋へ混合ガスを供給する。

混合ガスの供給に係る概念図を図 1 に示す。

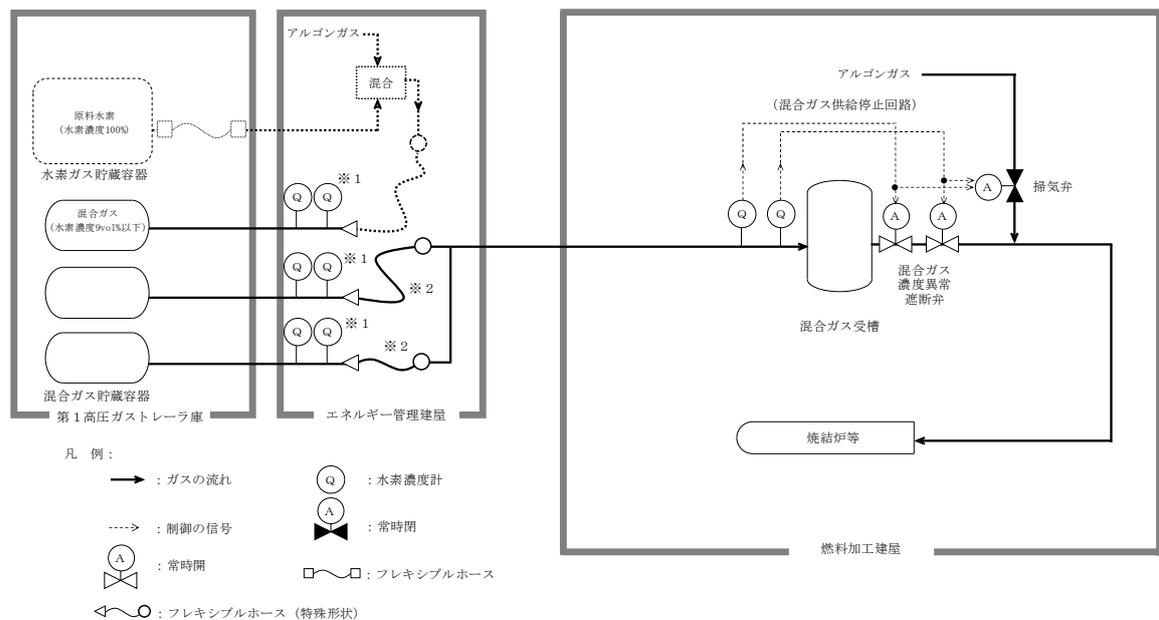

※ 1 : 混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統へ接続する際は異なる種類の測定方式の水素濃度計にて測定した後、燃料加工建屋への供給系統へ接続する。
 ※ 2 : 混合ガス貯蔵容器と燃料加工建屋への供給系統の接続口は一般的な接続口と異なる特殊な形状を使用する。

図 1 混合ガス供給概念図

混合ガス製造工程は、アルゴンガスに所定の比率で水素ガスを添加・混合することで、焼結炉等で必要な所定の水素濃度の混合ガスを製造する工程であり、水素濃度を調整しながら、混合ガスを混合ガス貯蔵容器に充填する。

アルゴンガスは液化アルゴン貯槽において液化ガスとして貯留し、混合ガスの製造に必要な量を蒸発器にて大気と熱交換し気化させ使用する。水素ガスは水素ガス貯蔵容器において圧縮ガスとして貯留し、混合ガスの製造に必要な量を使用する。

混合ガス製造工程においては、混合ガスの水素濃度を9 vol%以下に制限するため、混合ガスの水素濃度を常時監視する水素濃度計を系統中に設置し、水素濃度高を検知した場合にはインターロックにより水素ガス貯蔵容器からの流路を遮断する弁が自動で作動する設計とする。これにより、万一、系統中の設備に異常が発生した場合でも、混合ガス貯蔵容器内の水素濃度が9 vol%を超えることはない。

混合ガスの製造・供給系統の概念図を図2に示す。

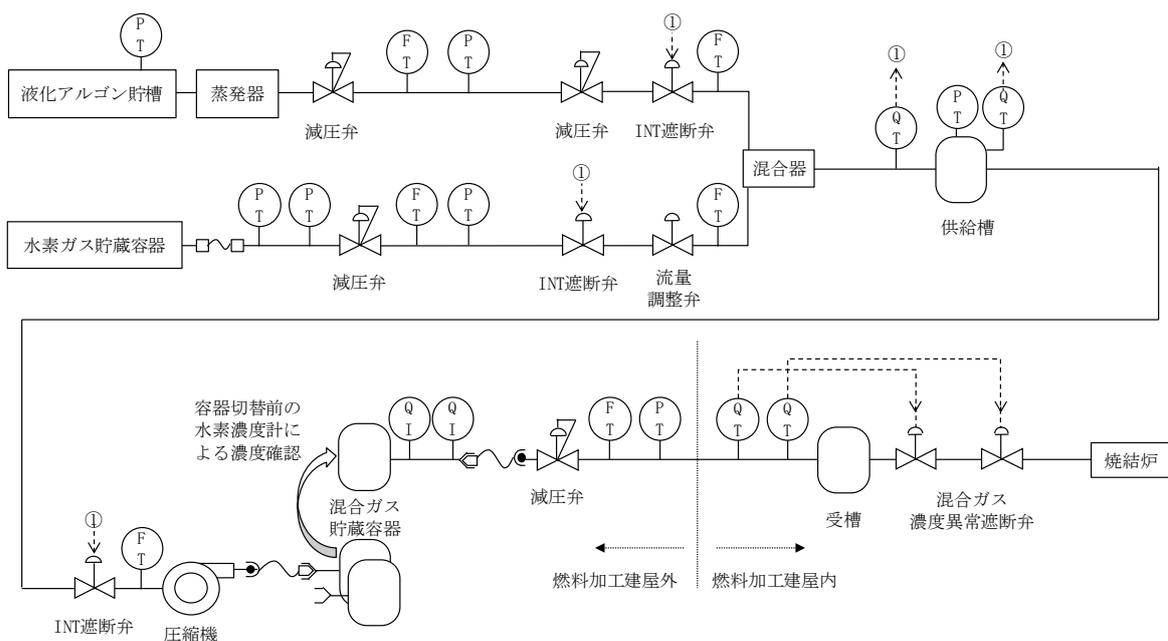


図2 混合ガスの製造・供給系統概念図

2. 水素ガスの取り扱いにおける安全性の確保について

可燃濃度範囲の水素ガスを取り扱う場合においては、水素ガスは可燃性を有し、着火した場合には燃焼する。また、空気との混合比によっては爆燃から爆轟に遷移する可能性があり、爆轟に遷移した場合には衝撃波の発生により設備等の損傷をもたらす可能性がある。

水素ガスの燃焼については、現象の持続時間が短いため、水素ガスの燃焼においては拡大防止対策よりも発生防止対策が肝要となる。

水素ガスの燃焼に係る発生防止対策は、高圧ガス保安法の技術基準を参考とすると、水素ガスの漏えい防止、水素ガスの漏えい検知、着火源の排除の大きく3つに分類される。エネルギー管理建屋における水素ガスの取り扱いにおいては、下表のとおり、水素ガスの燃焼に係る発生防止対策を講ずる。

次項より、詳細を記載する。

表1 発生防止対策及び法令要求との関係

項目名	主な要求事項	高圧ガス保安法との関連 ^(※1)	加工規則第5条との関連 ^(※2)
水素ガスの漏えい防止	漏えいし難い構造	1, 8	3, 6
	漏えいの有無の確認	3	5
水素ガスの漏えい検知	漏えい検知器の設置	3	1 (濃度異常検知), 5
着火源の排除	防爆構造の採用	5	—
	適切な接地	4	2
その他の考慮	水素が滞留し難い構造	6, 7	4
	消火設備の設置	9	—
	空気の混入防止	—	7, 8, 9, 10
	機器等の破損防止	2	—

※1：関連番号は表2の項目番号に対応

※2：関連番号は表3の項目番号に対応

(1) 高圧ガス保安法に基づく措置

エネルギー管理建屋のガス設備において取り扱うガスは、通常運転時における圧力が1MPa以上又は常温で0.2MPa以上となる液化ガスであることから、高圧ガス保安法の規制を受ける。規制範囲を図3に示す。

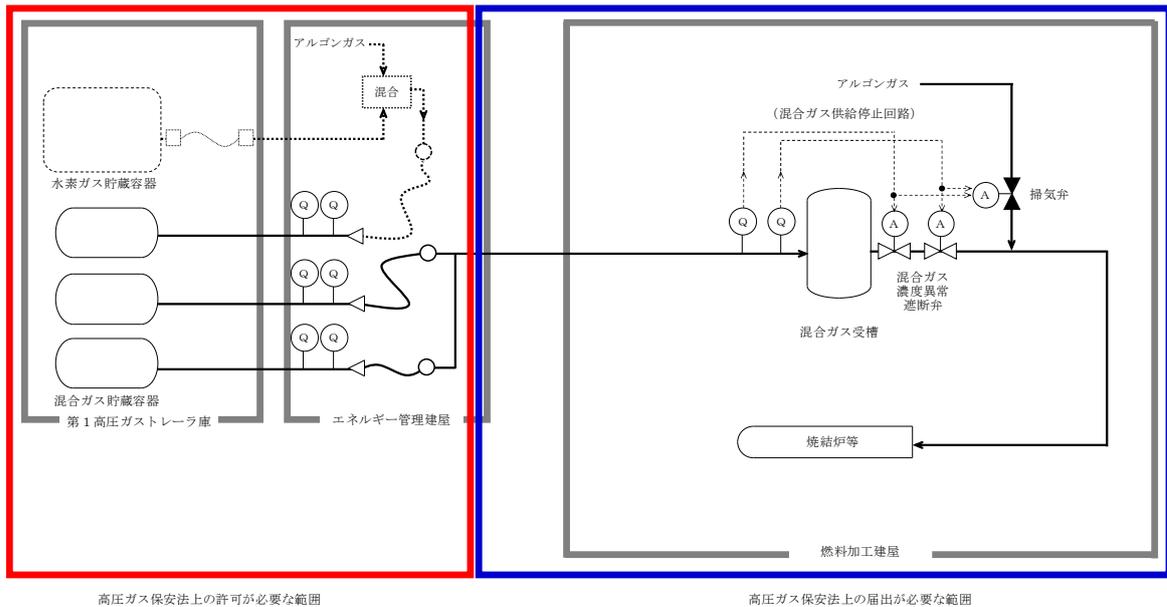


図3 高圧ガス保安法上の規制範囲

高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害防止及び公共の安全を確保するものであり、高圧ガスの製造等において許可等の義務を課すことに加えて、民間事業者、高圧ガス保安協会等による自主的な保安活動を促進することを目的に規定されたものである。

エネルギー管理建屋のガス設備については表2のとおり設計対応を行うことで、高圧ガス保安法の技術基準の要求事項を満足する設計とする。

また、高圧ガス保安法に基づき、高圧ガスの製造許可を都道府県知事より取得するとともに、都道府県知事による検査として、ガス設備の設置後に実施される完成検査及び年1回の頻度で実施される保安検

査を通じて、当該設備が技術上の基準を満足していること及び適切な保安措置が実施されていることが確認される。

混合ガス製造工程及び燃料加工建屋への供給においては、系統の一部を可搬型の設備により接続することとしているが、水素ガス貯蔵容器及び混合ガス貯蔵容器のような高圧ガスの貯蔵容器の接続操作は、民間規格「圧縮水素スタンド安全技術基準」においてフレキシブルホースの接続・切り離し時の措置が定められており、MOX燃料加工施設においても当該規格に準拠した操作手順とすることで、接続操作時の漏えいを防止する。

水素ガス貯蔵容器の接続時の手順の一例としては、フレキシブルホースの接続後に、受け入れ側の元弁を閉止した状態で水素ガス貯蔵容器の元弁を微開し、少量の水素を通し、発泡液等を使用して接続部等からの水素ガスの漏えいがないことを確認した後、水素ガス貯蔵容器の元弁を全開し、その後に受け入れ側の元弁を開ける。

なお、フレキシブルホースの嵌合はねじ込み式を採用することを想定しており、作業員の接触等により容易に嵌合部が脱落するようなことはない。

表2 高圧ガス保安法の要求事項及びエネルギー管理建屋等における設計対応（1/2）

項目番号	高圧ガス保安法の技術基準での要求事項	エネルギー管理建屋等のガス設備における対応
1	可燃性ガスのガス設備は気密な構造とすること。	可燃性ガスの接ガス部は溶接構造等とし、気密性を確保する。
2	圧力計を設け、圧力が許容圧力を超えた場合に許容圧力以下に戻すことのできる安全装置を設けること。	安全弁により異常な圧力上昇を防止する。
3	可燃性ガスの製造施設には当該製造施設から漏えいするおそれのある箇所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報のための設備を設けること。	製造設備を設置する室には水素ガスの漏えい検知器を設置し、漏えいを検知した場合には中央監視室に警報を発する設計とする。
4	可燃性ガスの製造設備には当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。	着火源となる可能性のある可燃性ガスの製造設備は接地する。
5	可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。	可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備は、設置場所及び当該ガスの種類に応じて防爆性能を有する構造とする。
6	可燃性ガスの製造設備を設置する室は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造にすること。	可燃性ガスの製造設備を設置する室は機械換気を行うことにより、漏えいしたガスが滞留し難い構造とする。

表2 高圧ガス保安法の要求事項及びエネルギー管理建屋等における設計対応（2／2）

項目 番号	高圧ガス保安法の 技術基準での要求事項	エネルギー管理建屋等のガス設備における対応
7	容器置き場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。	水素ガス貯蔵容器及び混合ガス貯蔵容器は開放面を有し漏えいしたガスが滞留し難い第1高圧ガストレーラ庫に設置する。
8	経済産業大臣が定める耐震設計の基準により地震に対して安全な設計とすること。	「高圧ガス設備等耐震設計基準」及び「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示」に基づき設計・評価を実施する。
9	可燃性ガス、酸素の容器置き場には適切な消火設備を設けること	水素ガス貯蔵容器及び混合ガス貯蔵容器の容器置き場には消火設備を設ける。

(2) 事業許可基準規則第5条に準拠した措置

混合ガス製造工程が設置されるエネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫は、核燃料物質を取り扱わず、また、燃料加工建屋への混合ガスの供給は混合ガス貯蔵容器から供給するため、前記の建屋で発生した異常が燃料加工建屋に波及することはない。そのため、エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫は事業許可基準規則の適用を受けるものではない。

一方、事業許可基準規則第5条（火災等による損傷の防止）では、火災又は爆発により安全性が損なわれないことを要求していることから、混合ガス製造工程の設計にあたっては第5条の要求事項にも準拠することとする。

第5条の要求事項及び燃料加工建屋における設計方針を表3に整理するとともに、エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫の設計において反映する事項を整理する。

整理の結果、表3のとおり、エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫は、高圧ガス保安法に基づく設計のみならず、事業許可基準規則第5条にも準拠した設計となっていることを確認した。

表3 第5条の要求事項及びエネルギー管理建屋等における設計方針（1／2）

項目番号	第5条における要求事項	事業許可基準規則第5条での要求事項に基づく設計	エネルギー管理建屋等のガス設備における設計
1	火災及び爆発の発生防止	水素濃度が9vol%を超える場合には、焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。	エネルギー管理建屋では、水素濃度が9vol%を超える場合に混合ガス貯蔵容器への供給を停止する設計とする。
2	解釈2項第三号 火災及び爆発の発生防止	水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち、漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。	着火源となる可能性のある水素ガス及び混合ガスを取り扱う機器等は接地を施す設計とする。
3	解釈2項第三号 漏えい防止	水素・アルゴン混合ガスを内包する設備は、溶接構造等により火災区域内への水素の漏えいを防止する。	水素ガス及び混合ガスを取り扱う機器等は、溶接構造等により漏えいし難い設計とする。
4	解釈2項第三号 換気、漏えい検知	機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。	屋内のガス設備を設置する室は機械換気を行うことにより、漏えいしたガスが滞留し難い設計とする。
5	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等は、万一の室内への水素の漏えいを早期に検知するため、火災区域内においてこれらの系統及び機器を設置する室に水素漏えい検知器を設置し、制御第1室、制御第4室及び中央監視室に警報を発する設計とする。	製造設備を設置する室には水素ガスの漏えい検知器を設置し、漏えいを検知した場合には中央監視室に警報を発する設計とする。

表3 第5条の要求事項及びエネルギー管理建屋等における設計方針（2/2）

項目番号	第5条における要求事項	事業許可基準規則第5条での要求事項に基づく設計	エネルギー管理建屋等のガス設備における設計
6	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接又はフランジ接続により空気が流入しにくい設計とする。	混合ガス製造工程の系統内はアルゴンガス又は水素ガスにより常時陽圧となっている。また，混合ガス製造工程には空気を加圧する系統は存在しない。このため，万一接続部等に隙間が生じ，系統内のガスが漏出した場合においても系統内に空気が流入するおそれはない。
7	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が焼結炉等内に流入することを防止する設計とする。	同上
8	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	焼結炉内等への空気の混入を監視する目的で酸素濃度計を設置し，検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，制御第1室及び中央監視室に警報を発する設計とする。	同上
9	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	焼結炉の出入口に入口真空置換室及び出口真空置換室を設け，容器を出し入れする際に置換室の雰囲気置換し，焼結炉内へのグローブボックス雰囲気が流入しない設計とする。	同上
10	解釈2項第三号 空気の混入防止対策	小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装荷した後，炉内雰囲気を置換し，炉内へグローブボックス雰囲気が流入しない設計とし，焼結時のみ水素・アルゴン混合ガス雰囲気にすることで，空気と混合することが無い設計とする。	同上

(3) その他水素ガスを取り扱う上での対応について

2. (1)及び(2)に示す対応に加え、水素濃度9 vol%以下の混合ガスを燃料加工建屋に供給することを担保するための設計及び運用方法を以下に示す。

- a. 混合ガス貯蔵容器を接続する、燃料加工建屋への供給系統の接続口は、原料水素を貯留する水素ガス貯蔵容器と誤接続できないよう、一般的な接続口とは異なる特殊な形状の接続口を選定する。

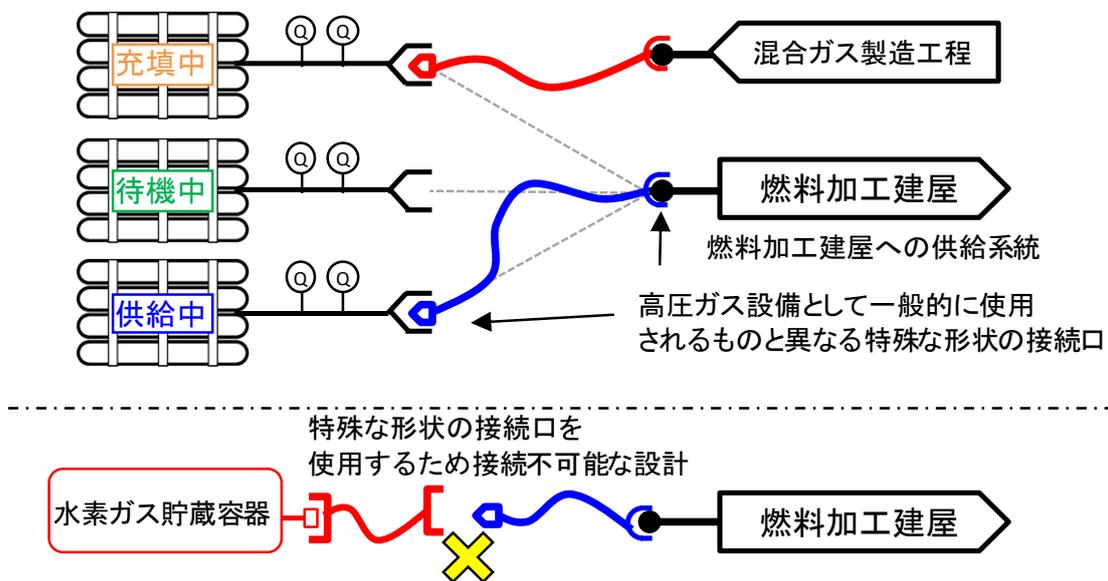


図4 安全設計概念図 (1 / 2)

- b. 混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統へ接続するのに先立ち、2名の作業員により混合ガスの水素濃度を測定し、9 vol%以下であることを確認する。水素濃度は異なる測定方式の水素濃度計を用いて測定し、双方の水素濃度計において水素濃度が9 vol%以下であることを確認した場合に接続する。

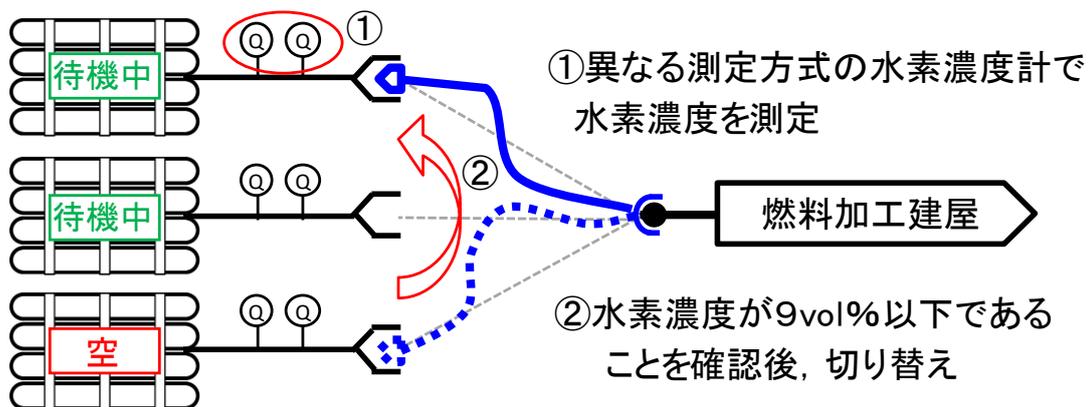


図5 安全設計概念図 (2 / 2)

上記設計及び運用とすることにより、水素濃度が9 vol%を超える混合ガスが燃料加工建屋に供給されることはない。

3. 設計等における担保事項について

3. 1 燃料加工建屋に係る担保事項

燃料加工建屋の安全性確保の観点で担保すべき内容は、混合ガスの水素濃度を確認した上で混合ガス貯蔵容器を接続することである。具体的には、混合ガス貯蔵容器内の混合ガスの水素濃度を異なる測定方式の濃度計で2名が測定し、水素濃度が9 vol%以下であることを確認した後、混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統へ接続することを保安規定に定める。

また、混合ガス貯蔵容器以外の経路から、水素ガスあるいは水素濃度が9 vol%を超える混合ガスが燃料加工建屋に流入しないよう、物理的な障壁として、燃料加工建屋への供給系統の接続口は、混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計とする。

さらに、万一、水素ガスが漏えいし着火した場合においても燃料加工建屋に影響を及ぼさないよう、MOX燃料加工施設全体において保有する水素ガスの貯蔵量を制限する。具体的には、危険限界距離が55m以下となる水素の貯蔵量とすることを保安規定に定める。

3. 2 エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫に係る担保事項

エネルギー管理建屋及び第1高圧ガストレーラ庫内のガス設備については、高圧ガス保安法に基づき適切に設計する。

参考資料1 水素濃度測定方式の例

MOX燃料加工施設の混合ガス貯蔵容器内の水素濃度を測定する水素濃度計は、測定における信頼性を確保するため、異なる測定方式の測定器を選定する。

水素濃度の測定方式として、一般的に用いられる測定方式を以下に示す。

(1) 接触燃焼式

貴金属コイルの上に酸化触媒を固めた検知素子に水素が接触し、燃焼（酸化）した際の熱量による検知素子の抵抗値の変化から水素濃度を算出する。

(2) 熱伝導式

貴金属コイルと不活性金属等で作られた、加熱された検知素子と水素が接触した際に、水素固有の熱伝導率により熱放散の状態が変わり、発生した温度変化から生じた検知素子の抵抗値の変化から水素濃度を算出する。

(3) 半導体式

金属酸化物の半導体である検知素子に水素が接触し、接触した水素が酸化し検知素子の酸素イオンが減少し素子内部の自由電子が増加することによる検知素子の抵抗値の変化から水素濃度を算出する。

補足説明資料 1 - 25 (15 条)

グローブボックス内における火災の発生について

MOX燃料加工施設では設計基準事故の発生として、火災源を内包するグローブボックス内での火災の発生を想定している。グローブボックス内は窒素雰囲気であること、火災源となる潤滑油は機器内に収納していること、着火源を排除していること等、発生防止対策を講じている。しかし、技術的想定を超えて発生防止対策が機能喪失し、火災が発生することを想定する。その際の火災が発生する要素、それらが揃う条件及び可能性について以下に示す。なお、MOX燃料加工施設において重大事故の発生を仮定するグローブボックスは窒素循環型であり、設備の構成は図1のとおり。

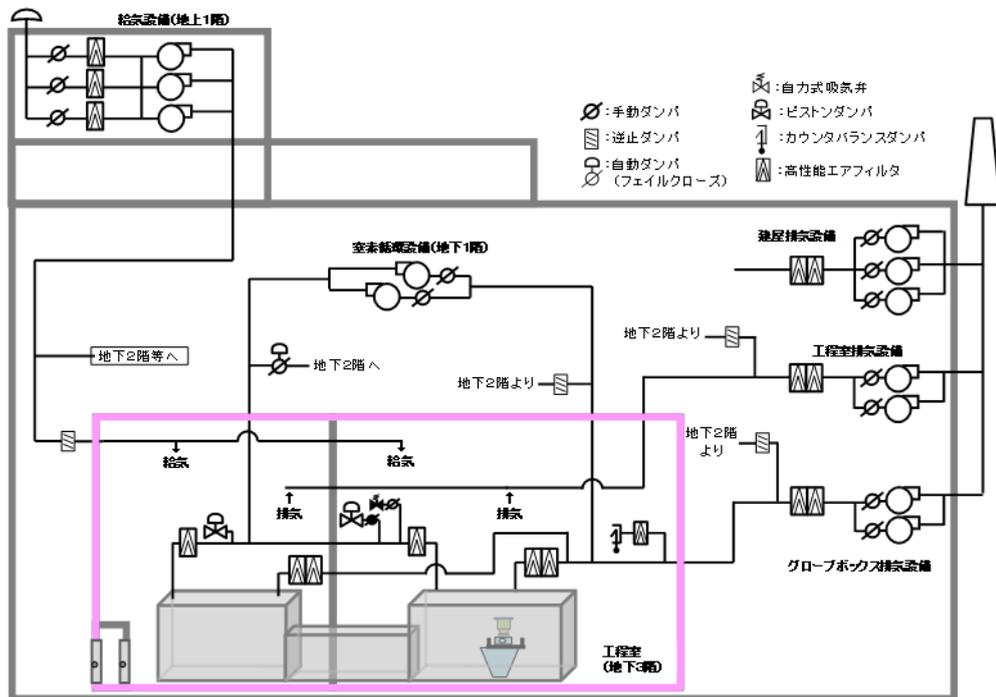


図1 窒素循環型グローブボックスの設備概要

1. 可燃物

設計基準事故に至る火災の可燃物としては、グローブボックス内に設置する機器の潤滑油としている。潤滑油は、機器のギアボックス等に使用されるものであり、ギアボックスを収納する筐体に潤滑油が内包され、潤滑油を内包している構造は溶接構造等となっている。機器等は、基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能を維持できるように設計することから、損壊は想定されず、機器に亀裂が発生して潤滑油が漏えいすることにより、火災の要素である可燃物となる可能性があるが、潤滑油は、燃焼するためには、一定の温度（約 250℃）が必要であり、漏えいしただけでは、火災の要素となる可燃物とならない。

そのため、火災の要素となる可燃物となるためには、潤滑油の温度を燃焼するために必要な温度に上昇させるための加熱源が必要となる。この加熱源としては、潤滑油を使用する機器があるが、機器の運転時の温度は 60℃程度であり、潤滑油の燃焼に必要な温度まで上昇させる加熱源にはならないため、機器内で通常運転時の温度で保有された潤滑油が漏えいしたとしても可燃物としての条件は成立しない。

機器内で潤滑油の温度が上昇する要因として、過電流の発生が考えられるが、過電流に対しては過電流遮断機能を有している。過電流の発生と過電流遮断機能の機能喪失が同時に発生することにより、機器内の潤滑油の温度が上昇し、温度上昇した潤滑油が漏えいすることに加え、さらに着火源との関係で局所的な温度上昇が発生することで、火災の要素である可燃物になることが考えられる。

2. 酸素供給体

設計基準事故の発生を仮定したグローブボックスは、窒素循環型であり、通常運転時は、窒素循環系統のファンにより窒素が循環供給され、グローブボックス内は窒素雰囲気気維持されている。火災が発生するためには、グローブボックス内の窒素が、空気に置換されることが必要となるため、グローブボックス内の窒素を空気に置換するために必要な、以下の設備の状態を踏まえて整理した。

(1) 窒素循環ファンが停止

窒素循環ファンが停止した場合、窒素雰囲気気となったグローブボックスへの給気が停止することになるが、同時にグローブボックス排風機が停止した場合は、窒素雰囲気気の状態では流体の動きがなくなるため、窒素雰囲気気が空気雰囲気気になることはない。そのため、窒素雰囲気気を空気雰囲気気に置換するためには、窒素循環ファンが停止した状態でグローブボックス排風機が運転を継続することが必要である。

上記状態が継続すると、グローブボックスが過負圧になり自力式吸気弁が開になり、工程室内の空気がグローブボックス内に流入する。なお、上記状態の概要は図2のとおり。

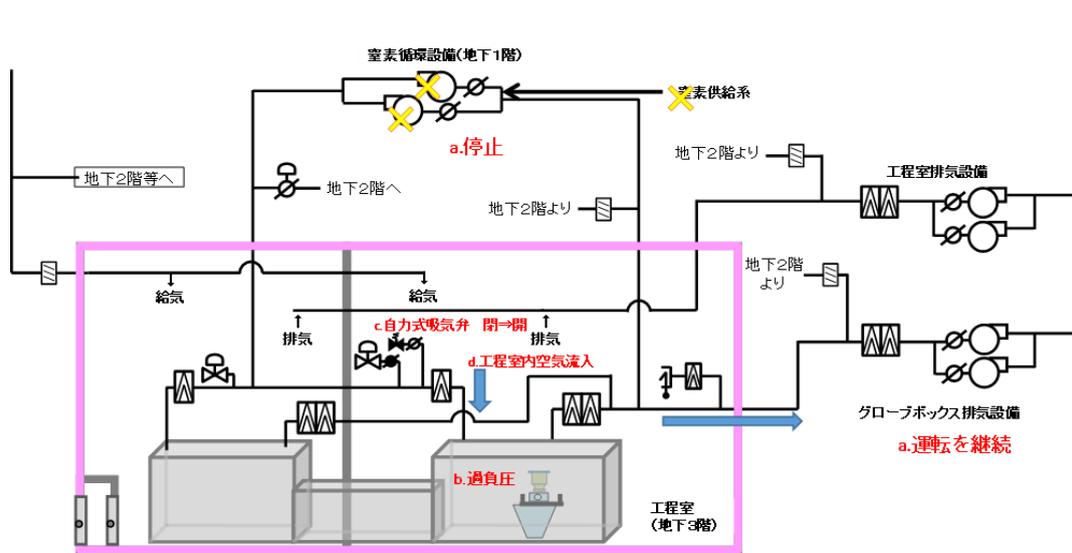


図2 窒素循環ファン停止時の状況

(2) グローブボックス給気系に設置された手動ダンパが開

手動ダンパは、窒素循環型グローブボックスでMOX粉末を取り扱う運転を開始する前に閉になっていることを確認するため、これが開になった状態で運転を開始することは考え難い。万一、手動ダンパが開になっている状態で窒素循環ファンを運転して窒素循環を開始した場合には、手動ダンパの経路から工程室内の空気を取り込まれるため、排気により消費された窒素分に相当する空気量がグローブボックス内に混入するが、グローブボックス内全体が空気雰囲気置換されるまでに時間を要する。ただし、グローブボックス内の酸素濃度を計測しているため、酸素濃度上昇等の異常があればMOX粉末を取り扱う運転を開始しないため、外部への多量の放射性物質の放出が発生する条件は成立しない。万一、運転中に上記状態になった場合には、加工工程の停止等の措置を講じるため、外部への多量の放射性物質の放出が発生する条件は成立しない。

上記以外のケースとして、手動ダンパが開の状態、窒素循環ファンが停止し、さらにグローブボックス排風機が運転している状態になった際は、窒素雰囲気が空気雰囲気に置換される可能性があるが、運転開始前の確認時に手動ダンパが開になっていることは防止できるため、この条件は成立しない。

さらに別のケースとして、手動ダンパを開状態にする状況として、グローブボックス内機器の保守作業等があるが、この場合はグローブボックス内に蓋のない容器が存在しない状態にして作業を行うことから、外部への多量の放射性物質の放出が発生する条件は成立しない。また、保守作業等を行う際には、作

業員がグローブボックス周辺に居るため、万一火災が発生した際には、消火器により速やかに消火を行うことが可能であり、火災が継続することはない。

(3) グローブボックスが過負圧になり自力式吸気弁が開

グローブボックスが過負圧になり自力式吸気弁が開になる条件は、(1)に記載したとおりである。

(4) 窒素循環設備のダクト等の破断

窒素循環設備のダクト等が破断した状態でグローブボックス排風機が運転を継続した場合、(1)と同様に工程室内の空気がグローブボックス内に流入し、窒素雰囲気から空気雰囲気に置換される。

上記状態の概要は図3のとおり。

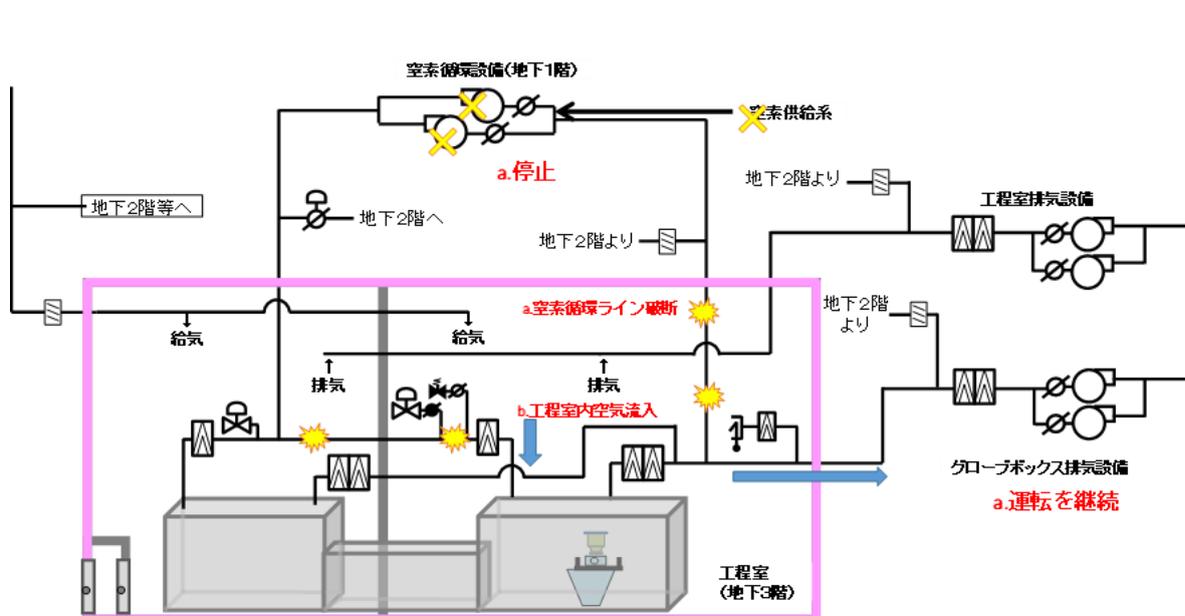


図3 窒素循環設備のダクト等破断時の状況

3. 着火源

着火源とは着火の原因となる小さな高温部分を発生させる現象であり、裸火、高温物、摩擦、衝撃、静電気放電など様々な種類があるが、裸火や高温物、摩擦、衝撃はグローブボックス内に存在しないこと、一定の耐震性を持たせることにより機器構造が維持されることなどの理由により発生の可能性はないが、地震発生時の静電気の発生やケーブル等によるスパークの発生の可能性は否定できない。

4. 火災発生の条件整理の結果

1～3より、火災を発生させるためには、以下の状態が重なり発生する必要がある。なお、以下の3要素に係る状態が同時に整うことが必要であるが、潤滑油の温度上昇やグローブボックス内の空気への置換には一定時間必要であり、段階的に事象が発生する必要がある。

(1) 可燃物

過電流と過電流遮断機能の喪失が発生した際に、機器内の潤滑油の温度が上昇し、機器の亀裂から温度上昇した潤滑油が漏えいする。

(2) 酸素供給体

窒素循環ファンが停止した状態で、グローブボックス排風機の運転が継続し、グローブボックスが過負圧になることで自力

式吸気弁が開となり、工程室内の空気がグローブボックス内に流入する又は、窒素循環設備のダクト等が破断した状態でグローブボックス排風機が運転を継続し、工程室内の空気がグローブボックス内に流入する。

(3) 着火源

ケーブル等によるスパークが発生し、潤滑油が発火する。

上述した各事象は偶発的な事象であり、共通要因により同時に発生することは想定できないが、技術的想定を超えた状態として、重大事故ではこれらの偶発的な事象の重ね合わせを考え、火災が発生する状態を仮定する。