
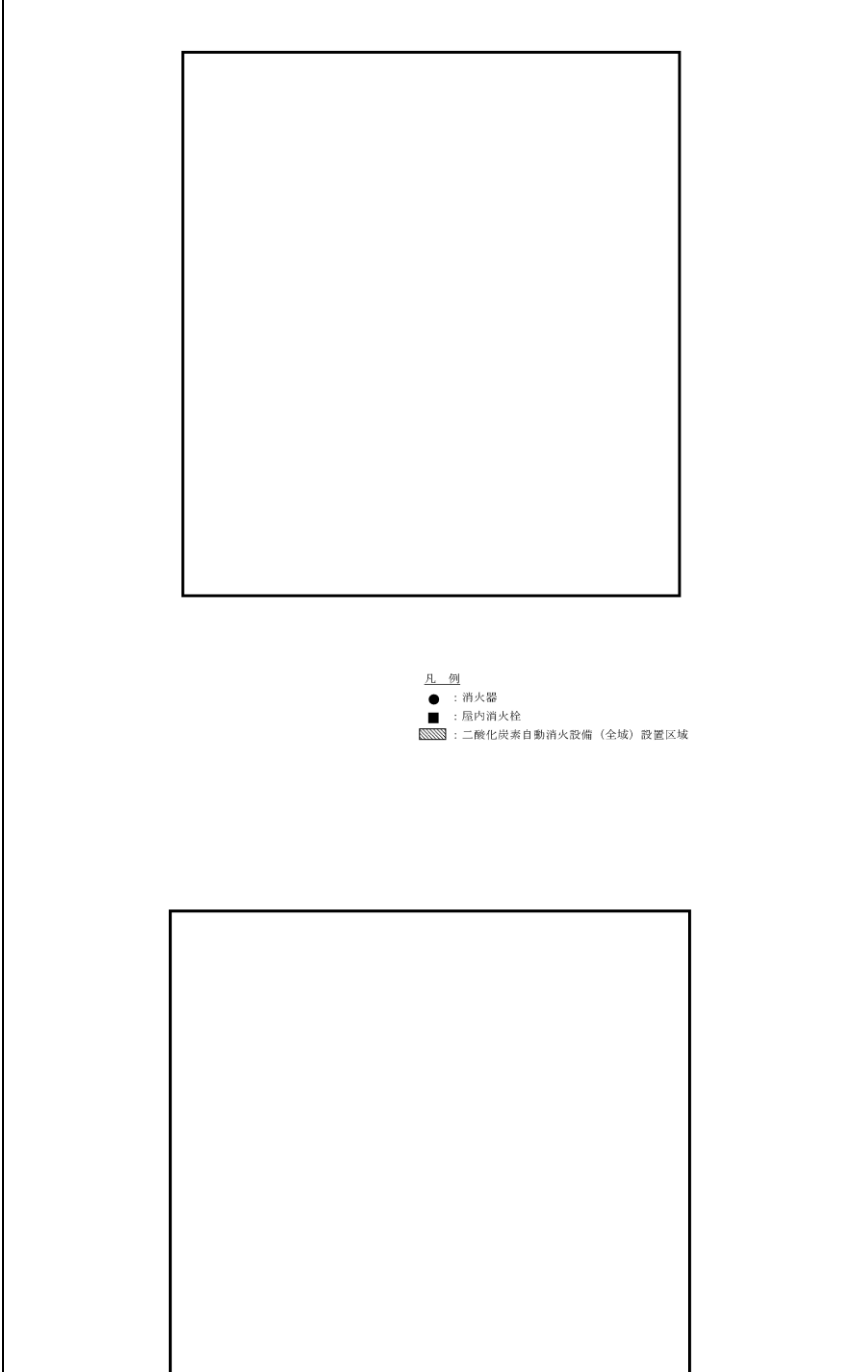








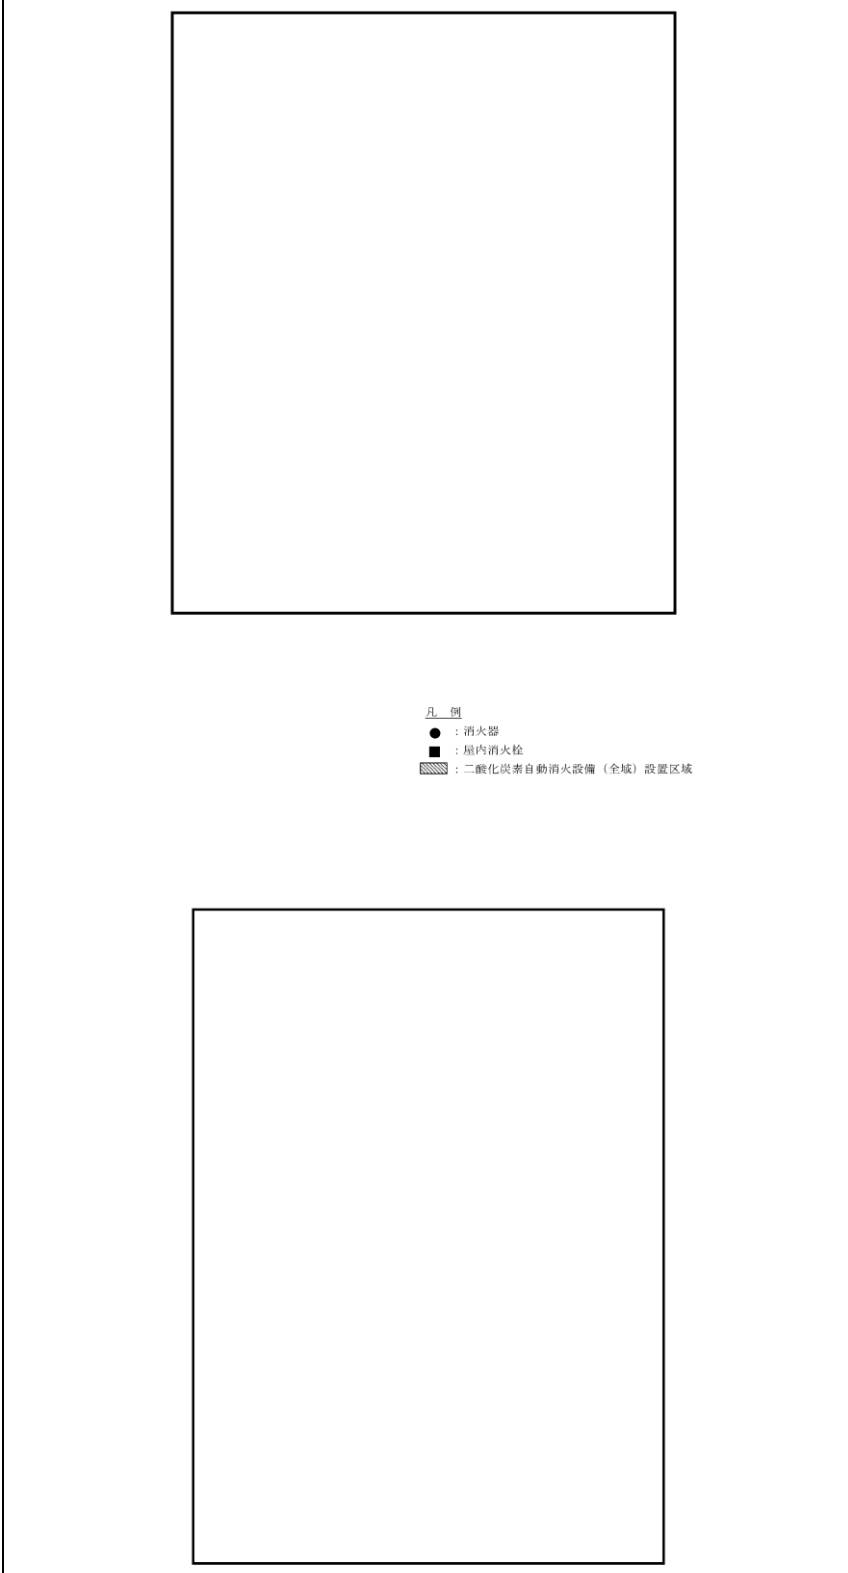








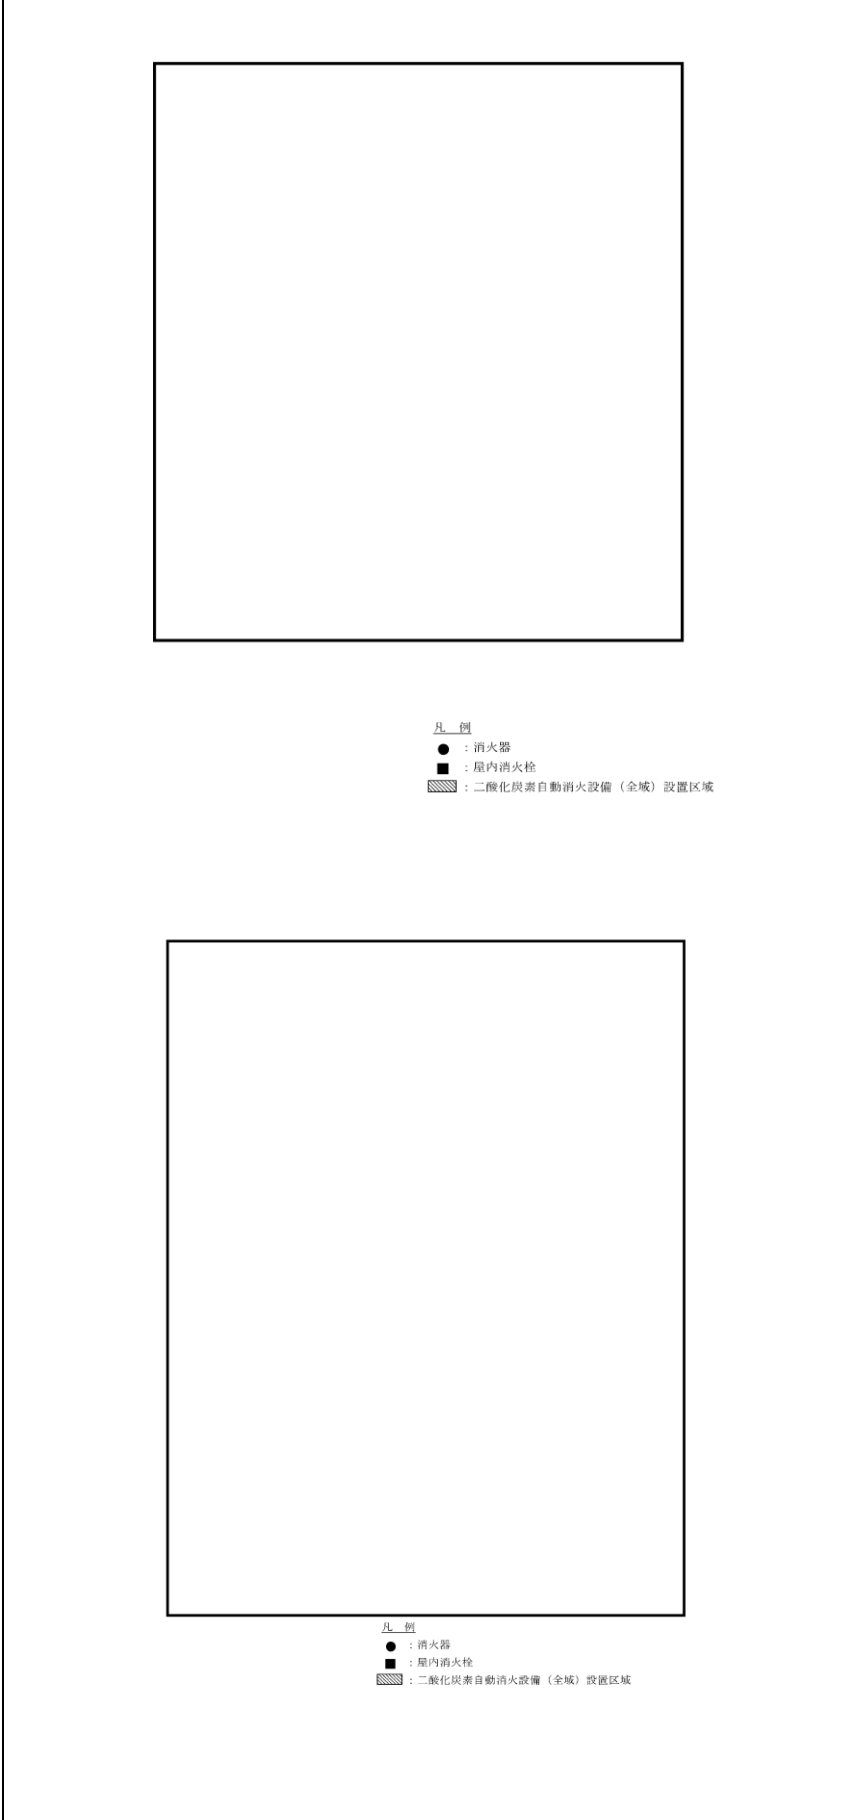









柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul> <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>		備考







柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全城) 設置区域</p>		
	 <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全城) 設置区域</p>		







柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul> <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>		備考

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
  	  <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>    <p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>	  	備考






柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p style="text-align: center;">凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>▨ : 二酸化炭素自動消火設備 (全城) 設置区域</li> </ul>		備考





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</p>		
	 <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</p>		




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
	<p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>		
			
	<p style="text-align: center;">凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● : 消火器</li> <li>■ : 屋内消火栓</li> <li>■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</li> </ul>		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
  	  <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</p>    <p style="text-align: center;">凡例  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 設置区域</p>	  	備考





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
  	  <p style="text-align: center;"> <small>凡例</small>  ● : 消火器  ■ : 屋内消火栓  ■ : 二酸化炭素自動消火設備 (全機) 設置区域 </p>	  	備考


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
柏崎刈羽原子力発電所7号炉			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

第 1 表: 手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電  
源盤について

柏崎刈羽原子力発電所 6号炉

火災区域 又は火災 区画番号	火災区域又は 火災区画名称	消火設備の 耐震クラス	耐震 B,C クラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		局所固定式消火設備 (Ss 機能維持) 固縛(消火器)	CRDポンプ (耐震評価対象)	Ss 機能維持された局所固定式消火設備を設置 機器自体についても耐震評価を実施
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	CUW 逆洗水移送ポンプ (耐震評価対象)	耐震評価を実施 不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	SPCU ポンプ (耐震評価対象)	耐震評価を実施 なお、内包する潤滑油は 1 リットル程度で、その他可燃物も不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (Ss 機能維持) 固縛(消火器)	-	主な可燃物に対して Ss 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	安全区分 I の電線管があるがラッピングにより火災区域から分離する
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (Ss 機能維持) 固縛(消火器)	-	主な可燃物に対して Ss 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

第 1 表 手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電  
源盤について

部屋番号	部屋名称	消火設備の 耐震クラス	耐震 B,C クラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を抑えていることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	新燃料検査台 主巻上制御盤 補巻上制御盤 共用保護盤 補機盤 横行制御盤 走行制御盤 操作盤 計器盤 故障表示盤 V C 制御盤- 1 V C 制御盤- 2 天井クレーン電源盤 共用保護盤 A 一燃料取替機操作室変圧器盤 B 一燃料取替機操作室変圧器盤 A 一機上補助盤 B 一機上補助盤 A 一機上電源盤 B 一機上電源盤 機上操作盤 荷重検出制御盤 固定補助ホイスト制御盤 回転ジブクレーン制御盤	可燃物がほとんどないため消火器により対応可

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設置している設備の  
相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域 又は火災 区画番号	火災区域又は 火災区画名称	消火設備の 耐震クラス	耐震B,Cクラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 固縛(消火器)	-	主な可燃物に対して S <sub>0</sub> 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	F/D フリコートポンプ (油内包量 0.7 リットル)	内包量が小さく、火災発生時にも安全確保に影響しないことを影響評価にて確認
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 固縛(消火器)	原子炉建屋 MCC6A-2-1 原子炉建屋 MCC6B-2-1	電源盤に対して S <sub>0</sub> 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	-	可燃物が無く、通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感知可能
		固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
固縛(消火器)	-	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い		
固縛(消火器)	-	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可		

部屋番号	部屋名称	消火設備の 耐震クラス	耐震B,Cクラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		固縛(消火器)	炉内燃料シッピング装置制御盤 炉内燃料シッピング装置制御盤 新燃料検査台制御盤 チャンネル着脱装置制御盤 遠隔自動ボルト締付装置トランス盤 遠隔自動ボルト締付装置操作盤 スタッドテンション制御盤 A-新燃料検査台操作箱 B-新燃料検査台操作箱 A-チャンネル着脱装置操作箱 B-チャンネル着脱装置操作箱 R/B天井クレーン表示灯収納箱1 R/B天井クレーン表示灯収納箱2 スプリングラ散水設備操作箱 スタッドテンション用遮断器収納箱 原子炉補助エア天井クレーン電源箱	可燃物がほとんどないため消火器により対応可
		固縛(消火器)	タービン補機制御盤 タービン発電機制御盤 エリア放射線モニタ盤 放射線モニタ記録計盤 排ガス処理制御盤 原子炉温度記録計盤 タービン補助盤 タービンデスト盤 共通盤 2号220kV開閉所電気盤 監視用テレビ 過渡応答試験盤 No.1 CRT表示装置 No.2 CRT表示装置 No.3 CRT表示装置 No.4 CRT表示装置 No.5 CRT表示装置	運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能

・設備の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
設置している設備の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

東海第二発電所 (2018.9.18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域 又は火災 区域番号	火災区域又は 火災区域名称	消火設備の 耐震クラス	耐震B,Cクラスの 油内包機及び電源盤	備考
		回転(消火器)	FPCポンプ (耐震評価対象)	耐震評価を実施 なお、内包する潤滑油は1リットル程度 でその他可燃物も不燃材、難燃材で 構成されており火災荷重を低く抑えられ ることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 回転(消火器)	(SLCポンプ) (設計上耐震Sクラス)	S <sub>0</sub> 機能維持された局所固定式消火設備 を投資 機器の耐震性は確認済み
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災 荷重を低く抑えられることから消火器に より対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われ た装置であり内部に可燃物がほとんど 無い

部屋番号	部屋名称	消火設備の 耐震クラス	耐震B,Cクラスの 油内包機及び電源盤	備考
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	A-循環水ポンプ用電動 機 B-循環水ポンプ用電動 機 C-循環水ポンプ用電動 機	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火 設備にて対応し、車両に ついては地震に対して 転倒しないよう評価・対 策を図る。

・設備の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
設置している設備の  
相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域 又は火災 区画番号	火災区域又は 火災区画名称	消火設備の 耐震クラス	耐震 B,Cクラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		固縛(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		固縛(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		固縛(消火器)	原子炉建屋クレーン (耐震評価対象) 燃料取扱機 (耐震評価対象)	耐震評価を実施 なお、両者ともに通常は電源切につき火災の発生は考えにくく、使用中については作業員が常駐することから、消火器による初期消火活動が可能
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可能
		固縛(消火器)	—	運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可能
		固縛(消火器)	—	運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可能
		固縛(消火器)	—	運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
		固縛(消火器)	—	運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備にて対応とし、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	燃料移送ポンプ (耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備にて対応とし、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	燃料移送ポンプ (耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備にて対応とし、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備にて対応とし、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	燃料移送ポンプ (耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備にて対応とし、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

部屋番号	部屋名称	消火設備の 耐震クラス	耐震 B,Cクラスの 油内包機器及び電源盤	備考
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備にて対応し、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備にて対応し、車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設置している設備の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	消火設備の耐震クラス	耐震 B.Cクラスの油内包機番	備考
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 固縛(消火器)	—	主な可燃物に対して S <sub>0</sub> 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 固縛(消火器)	原子炉建屋 MCC7SA-1 原子炉建屋 MCC7SB-1	電源盤に対して S <sub>0</sub> 機能維持された固定式消火設備を設置
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	可燃物が無く、通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感煙器にて感知可能
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	FPCポンプ (耐震評価対象)	耐震評価実施 不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		局所固定式消火設備 (S <sub>0</sub> 機能維持) 固縛(消火器)	{SLCポンプ} (設計上耐震 S クラス) 原子炉建屋 MCC7A-2-1 原子炉建屋 MCC7B-2-1	S <sub>0</sub> 機能維持された局所固定式消火設備を設置 機器の耐震性は確認済み
		固縛(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		固縛(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		固縛(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設置している設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	消火設備の耐震クラス	耐震 B.C クラスの油内包機	備考
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	原子炉建屋クレーン(耐震評価対象) 燃料取扱機(耐震評価対象)	耐震評価を実施 なお、両者ともに通常は電源切につき火災の発生は考えにくく、使用中については作業員が常駐することから、消火器による初期消火活動が可能
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	部屋自体がコンクリートの躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
		回転(消火器)	—	運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
		回転(消火器)	—	部屋自体が金属躯体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		回転(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
		移動式消火設備(転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備(転倒評価) 回転(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備(転倒評価) 回転(消火器)	燃料移送ポンプ(耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備(転倒評価) 回転(消火器)	燃料移送ポンプ(耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
		移動式消火設備(転倒評価) 回転(消火器)	燃料移送ポンプ(耐震評価対象)	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。


・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設置している設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考						
火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	消火設備の耐震クラス	耐震 B.C クラスの油内包機盤	備考																	
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可																・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設置している設備の相違	
		固縛(消火器)	—	不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		固縛(消火器)	—	近傍エリアに職員が常駐していることから消火活動による対応を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	
		移動式消火設備 (転倒評価) 固縛(消火器)	—	地震時には移動式消火設備又は消火器にて対応とし、消火車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る																	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 10</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における 重大事故等対処施設における 屋外消火栓の配置図</u></p>		<p style="text-align: center;">添付資料9</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉における 重大事故等対処施設における屋外消火栓の配置図</u></p>	



屋外消火栓配置図 (大湊側)



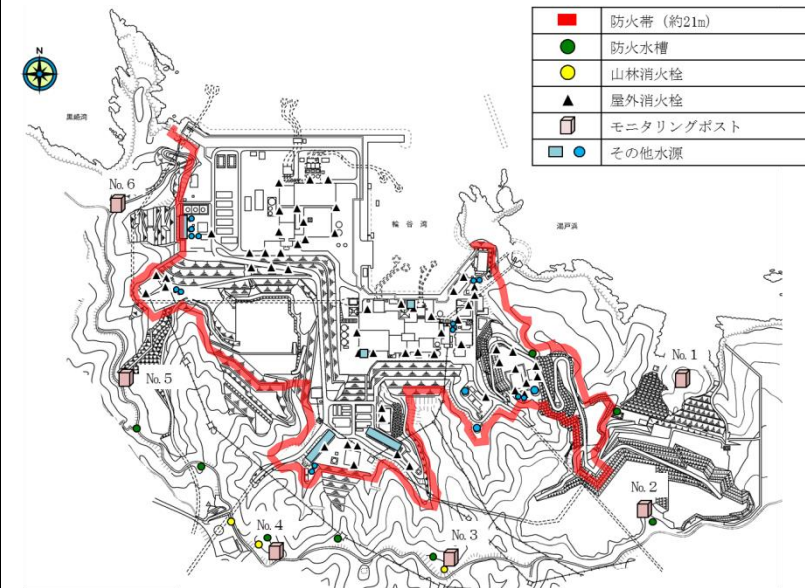
緊急時対策所建屋

常設代替高压電源装置置場

凡 例

- : 屋外消火ポンプ
- ▲ : 屋外消火栓
- : 防火水槽

○内の屋外消火栓は今後設置予定。詳細設計により数、位置の変更はあり得る。



※：屋外消火栓等の設置場所については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p data-bbox="350 1646 676 1680">屋外消火栓配置図 (荒浜側)</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 <u>11</u></p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における</u> 移動式消火設備について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 <u>10</u></p> <p style="text-align: center;">移動式消火設備について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料<u>10</u></p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉における</u> 移動式消火設備について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 11</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 移動式消火設備について</p> <p>1. 設備概要</p> <p>発電所内における火災発生時の初期消火として、移動式消火設備（化学消防自動車：2台、水槽付消防自動車：1台、消防ポンプ自動車：1台及び泡消火薬剤備蓄車：1台）を配備している。移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所の例を第1表に示す。</p> <p>化学消防自動車（第1図）のうち化学消防自動車1号は、水槽と泡消火薬剤液槽及び粉末消火設備を有し、水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及び粉末消火を可能とする。化学消防自動車2号は、水槽と泡消火薬剤液槽及びハイドロケム消火システムを有し、水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及びハイドロケム消火により様々な火災に対応可能である。</p> <p>なお、泡消火薬剤備蓄車（第2図）については、1,000Lの泡消火薬剤を積載し、かつポリタンクにより1,000Lの泡消火薬剤（第4図）を管理し、早急な化学消防自動車への補給を可能にしている。</p> <p>また、水槽付消防自動車（第3図）については、2,000L容量の水槽を有していることから、消火用水の確保が厳しい状況での消火活動に有効である。</p> <p>これらの移動式消火設備は、消火栓や防火水槽等から給水し、車両に積載しているホースにより約500mの範囲が消火可能である。</p> <p>なお、移動式消火設備の操作については、発電所構内の自衛消防隊詰め所に24時間体制で配置する消防車隊にて実施する。</p> <p>上記に示した移動式消火設備は、自衛消防隊詰め所近傍及び荒浜側高台保管場所に分散配備しており、万一、自衛消防隊詰め所近傍に配備した化学消防自動車等が地震などで出動不可能な場合でも、消防車隊員が自衛消防隊詰め所から荒浜側高台保管場所に45分以内に到着することで、当該箇所に保管している化学消防自動車等を用いて速やかな消火活動が可能である。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 10</p> <p style="text-align: center;">移動式消火設備について</p> <p>1. 設計概要</p> <p>発電所内の火災時の初期消火として、移動式消火設備を1台（予備1台）を配備している。移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所を第1表に示す。</p> <p>化学消防自動車(第1図)は、水または水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火も可能とする。</p> <p>また、水槽付消防ポンプ車(第1図)は、2,000リットル容量の水槽を有していることから、消火用水の確保が厳しい状況での消火活動に有効である。</p> <p>これらの移動式消火設備には、消火栓や防火水槽等から給水し、車両に積載しているホースにより、約400mの範囲の消火が可能である。</p> <p>移動式消火設備の操作については、発電所構内の監視所に24時間体制で配置している自衛消防隊にて実施する。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料10</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉における 移動式消火設備について</p> <p>1. 設備概要</p> <p>発電所内の火災時の初期消火として、移動式消火設備（化学消防自動車1台、小型動力ポンプ付水槽車1台）を配備している。</p> <p>移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所を第1表に示す。</p> <p>化学消防自動車（第1図）は、水槽と泡原液槽を有し、水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及び粉末消火を可能とする。</p> <p>小型動力ポンプ付水槽車（第2図）は、5,000Lの容量の水槽を有しており、大量の消火用水を運搬することができ、化学消防自動車への水補給又は実装している小型動力ポンプによる消火活動が可能である。</p> <p>これらの移動式消火設備は、消火栓や貯水槽等から給水し、車両に積載しているホースにより約400mの範囲が消火可能である。</p> <p>なお、移動式消火設備の操作については、発電所構内の自衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時間体制で配置する専属消防チームにて実施する。</p> <p>以上に示した移動式消火設備は、自衛消防隊詰め所（免震重要棟）周辺の地盤支持力が安定しているエリアに保管しており、基準地震動Ssに対して転倒しない設計とすることから、地震時においても速やかな消火活動が可能である。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備、運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では、出動困難とならないよう、移動式消火設備を地盤支持力が安定している第1保管エリアの屋外に保管</p>

第 1 表 移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所

項目	仕様			
	化学消防自動車	水槽付消防自動車	消防ポンプ自動車	泡消火薬剤備蓄車
消火剤	水、泡水溶液又は粉末消火剤	水	—	泡消火薬剤(搬送・備蓄)
水槽容量	1,300L (1台につき)	2,000L	—	—
薬槽容量	500L (1台につき)	—	—	1,000L(搬送・備蓄)ポリタンク 1,000L(備蓄)
消火原理	冷却、窒息及び連鎖反応の抑制	冷却	—	—
薬液濃度	3%	—	—	—
消火剤の特徴	水：消火剤の確保が容易 泡水溶液：油火災に極めて有効 粉末消火剤：普通、油、電気火災に有効	水：消火剤の確保が容易	—	—
適用規格	消防法 その他関係法令	消防法 その他関係法令	消防法 その他関係法令	消防法 その他関係法令
放水能力	2,000L/min (泡放射については、薬液濃度維持のため 1,000L/min)	2,000L/min	2,000L/min	—
放水圧力	0.85MPa	0.85MPa	0.85MPa	—
ホース長	20m×25本 10m×4本(1台につき)	20m×32本 10m×8本	20m×32本 10m×8本	—
水槽への給水	消火栓 防火水槽 ろ過水貯蔵タンク 純水タンク 貯水池	消火栓 防火水槽 ろ過水貯蔵タンク 純水タンク 貯水池	—	—
配備台数	2台	1台	1台	1台
配備場所	・自衛消防隊詰り所近傍：(1台) ・荒浜側高台保管場所：(1台)	・自衛消防隊詰り所近傍 又は荒浜側高台保管場所：(1台)	・荒浜側高台保管場所 又は自衛消防隊詰り所近傍：(1台)	・自衛消防隊詰り所近傍：(1台) ※荒浜側高台保管場所

第 1 表 移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所

項目	仕様	
	化学消防自動車 I 型	水槽付消防ポンプ自動車
消火剤	水又は泡水溶液	水
水槽 薬槽容量	水槽：1,500リットル 薬槽：300リットル	2,000リットル
消火原理	冷却及び窒息及び連鎖反応	冷却
薬液濃度	3%	—
消火剤の特徴	水：消火剤の確保が容易 泡：油火災に有効	消火剤の確保が容易
適用規格	消防法その他関係法令	消防法その他関係法令
放水能力	水：2.8m <sup>3</sup> /min 以上 (泡消火については、薬液濃度維持のため0.8m <sup>3</sup> /min)	2.8m <sup>3</sup> /min 以上
放水圧力	0.85MPa	0.7MPa
ホース長	20m×20本	20m×22本
水槽への給水	消火栓 防火水槽 ろ過水貯蔵タンク 多目的タンク	消火栓 防火水槽 ろ過水貯蔵タンク 多目的タンク
配備台数	1台	1台
配備場所	監視所近傍	監視所近傍

第 1 表 移動式消火設備の仕様、配備台数及び配備場所

項目	仕様	
	化学消防自動車	小型動力ポンプ付水槽車
消火剤	水又は泡水溶液	水
水槽容量	1,300L	5,000L
薬槽容量	500L	—
消火原理	冷却及び窒息	冷却
薬液濃度	3%又は6%	—
消火剤の特徴	水：消火剤の確保が容易 泡水溶液：油火災に極めて有効	水：消火剤の確保が容易
適用規格	消防法 その他関係法令	消防法 その他関係法令
放水能力	2,800L/min以上 (泡放射については、 薬液濃度維持のため400～ 1,200L/min)	2,800L/min以上
放水圧力	0.85MPa	0.85MPa
ホース長	20m×20本	20m×20本
水槽への給水	屋外消火栓 純水タンク ろ過水タンク 輪谷貯水槽 輪谷湾(海)	屋外消火栓 純水タンク ろ過水タンク 輪谷貯水槽 輪谷湾(海)
配備台数	1台	1台
配備場所	自衛消防隊詰り所 (免震重要棟)周辺	自衛消防隊詰り所 (免震重要棟)周辺

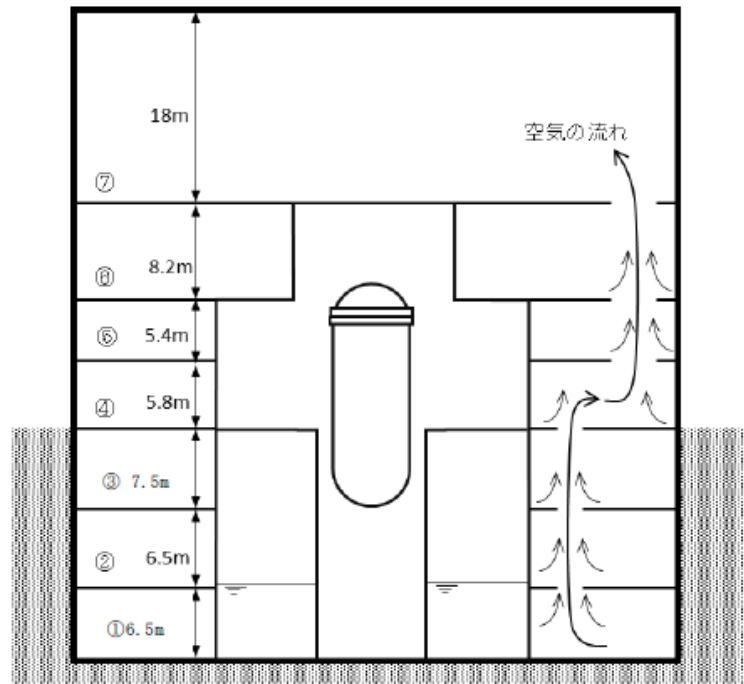
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設備の仕様及び配備  
数の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
<p>第 1 図 化学消防自動車1号 (左), 化学消防自動車2号 (右)</p>	<p>化学消防自動車 水槽付消防ポンプ車 第 1 図 化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ車</p>	<p>第 1 図 化学消防自動車 第 2 図 小型動力ポンプ付水槽車</p>	
 			
<p>第 2 図 泡消火薬剤備蓄車 第 3 図 水槽付消防自動車</p>			
 			
<p>第 4 図 泡消火薬剤ポリタンク 500L 第 5 図 消防ポンプ自動車</p>		<p>第 3 図 泡消火薬剤 1000 リットル</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 移動式消火設備の仕様及び数量の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>添付資料 12</u></p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路部の 消火方針について</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>重大事故等対処施設を設けた 原子炉建屋通路部の消火方針について</u></p>		<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では, 原子 炉建物通路部に全域ガ ス消火設備を設置</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;"><u>添付資料 12</u></p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路部の消火方針につ いて</u></p> <p>1. 概要</p> <p><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉において、重大事故 等対処施設を設けた原子炉建屋通路部で火災が発生した場合の 消火活動の概要について以下に示す。</u></p> <p>2. 原子炉建屋内のレイアウト</p> <p><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における原子炉建屋 内において、火災 発生時の消火の観点で特徴的な通路部のレイアウトを、第 2.1 図及び第 2.2 図に示す。</u></p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料 1 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路部の消火方針につ いて</u></p> <p>1. 概要</p> <p><u>東海第二発電所の重大事故等対処施設を設けた原子炉建屋通路 部について、建屋内のレイアウトの特徴と、火災発生時の対応方 針について以下に示す。</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部の油内包機器などの主な可燃物に対しては、 局所消火方式によるハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し 消火する設計とする。また、その他の可燃物に対しては、筐体、 金属被覆等により煙の発生を抑えることから原子炉建屋通路部は 煙充満により消火活動が困難とならないため、消火器による消火 とする。</u></p> <p>2. 原子炉建屋内のレイアウト</p> <p><u>東海第二発電所における原子炉建屋通路部の特徴についてレイ アウトを踏まえ第1図に原子炉建屋の断面図を、第2図に原子炉建 屋通路部の特徴を示す。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉では、原子 炉建物通路部に全域ガ ス消火設備を設置</p>

(1) 7号炉

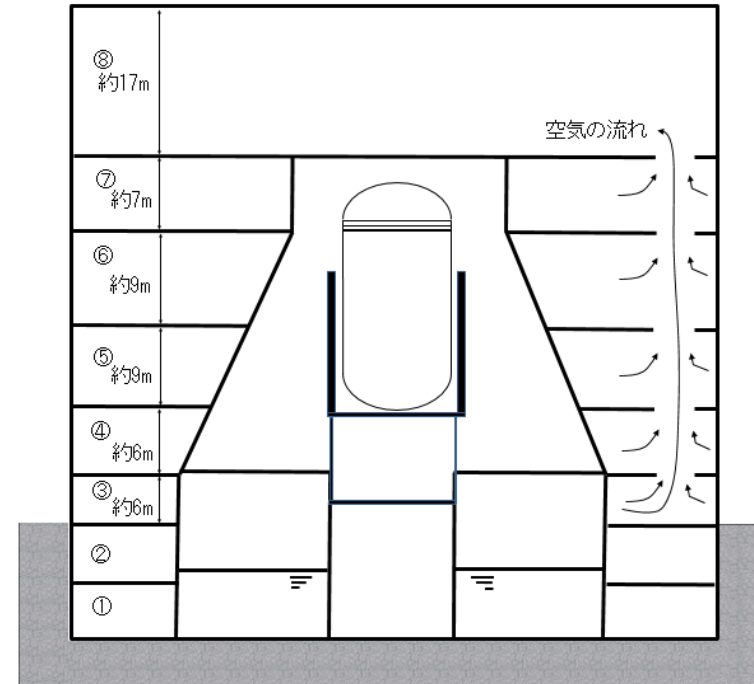


第 2.1 図 7号炉原子炉建屋の断面図

① 7号炉原子炉建屋 B3FL



■ :対象エリア(通路部)  
■ :機器ハッチ(開口部)



第1図 原子炉建屋断面図





① 原子炉建屋地下2階, ②原子炉建屋地下1階









第 1 図 原子炉建屋通路部の特徴(その 1)




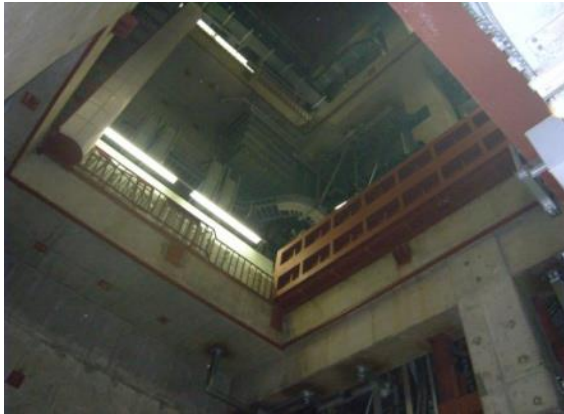
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
島根 2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置







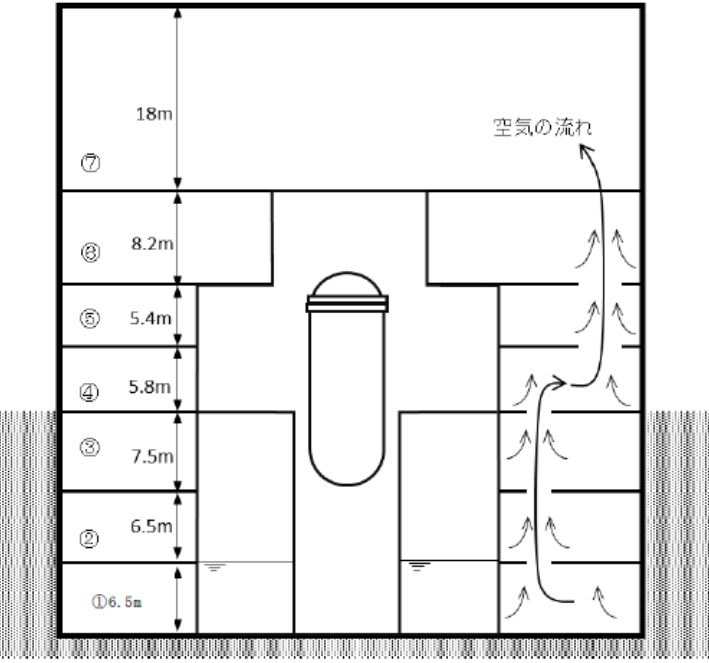

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>② 7号炉原子炉建屋 B2FL</p>  <div data-bbox="638 674 893 764" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p><span style="color: blue;">■</span> :対象エリア(通路部)</p> <p><span style="color: red;">■</span> :機器ハッチ(開口部)</p> </div>  <p>7号炉原子炉建屋 地下2階機器ハッチの状況</p>	<p>③原子炉建屋1階</p>   <p>1階機器ハッチ開口状況</p> <p>第1図 原子炉建屋通路部の特徴(その2)</p>		<p>備考</p> <p>・設備の相違  <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b>  島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

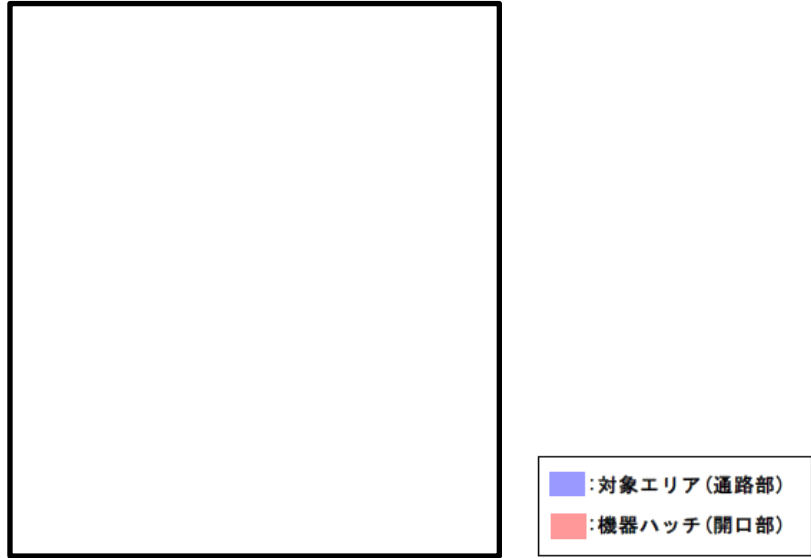
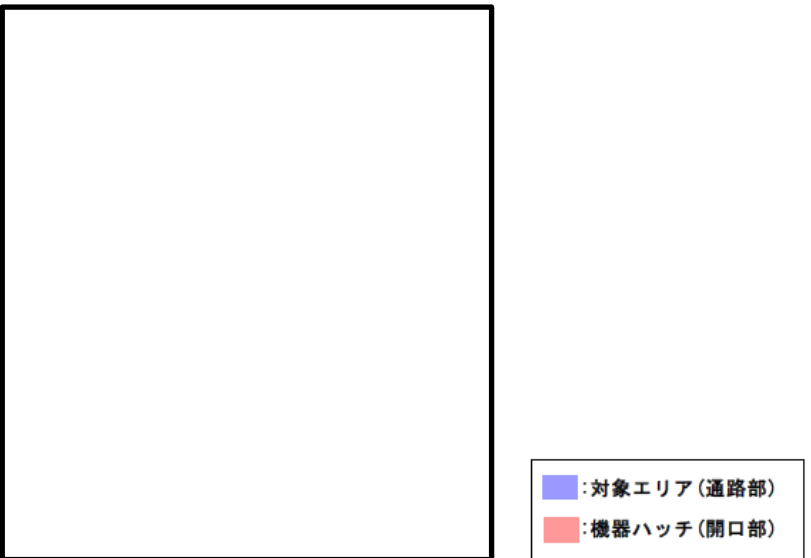
柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③ 7号炉原子炉建屋 B1FL</p>  <div data-bbox="647 667 902 758" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>■ :対象エリア(通路部) ■ :機器ハッチ(開口部)</p> </div>  <p>7号炉原子炉建屋 地下1階 機器ハッチの状況</p>	<p>④原子炉建屋2階</p>   <p>1階から2階機器ハッチ開口状況</p> <p>第1図 原子炉建屋通路部の特徴(その3)</p>		<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④ 7号炉原子炉建屋 1FL</p>  <div data-bbox="635 699 890 793"> <p>■ :対象エリア(通路部) ■ :機器ハッチ(開口部)</p> </div>  <p>7号炉原子炉建屋 地下2～地下1階 機器ハッチの状況</p>	<p>⑤原子炉建屋3階</p>  <div data-bbox="1466 579 1611 636"> <p>■ 対象エリア(通路部) ■ 機器ハッチ(開口部) → 通路部</p> </div>  <p>2階から3階機器ハッチ開口状況</p> <p>第1図 原子炉建屋通路部の特徴(その4)</p>		<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑤7号炉原子炉建屋 2FL</p>  <p>■:対象エリア(通路部) ■:機器ハッチ(開口部)</p>  <p><u>7号炉原子炉建屋 2～3階 機器ハッチの状況</u></p>	<p>⑥原子炉建屋 4階</p>  <p>■:対象エリア(通路部) ■:機器ハッチ(開口部) → 通路部</p>  <p><u>3階から4階機器ハッチ開口状況</u></p> <p><u>第1図 原子炉建屋通路部の特徴(その5)</u></p>		<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑥ 7号炉原子炉建屋 3FL</p>  <p>■ :対象エリア(通路部) ■ :機器ハッチ(開口部)</p>	<p>⑦原子炉建屋5階</p>  <p>■ 対象エリア(通路部) ■ 機器ハッチ(開口部) → 通路部</p>		
<p>⑦ 7号炉原子炉建屋 4FL</p>  <p>■ :対象エリア(通路部) ■ :機器ハッチ(開口部)</p>	<p>⑧原子炉建屋6階</p>  <p>第1図 原子炉建屋通路部の特徴(その6)</p>		<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 6号炉</p>  <p>第 2.2 図 6号炉原子炉建屋の断面図</p> <p>① 6号炉原子炉建屋 B3FL</p>  <p>■ :対象エリア (通路部) ■ :機器ハッチ (開口部)</p>			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>② 6号炉原子炉建屋 B2FL</p>  <p>② 6号炉原子炉建屋 B2FL</p>			
<p>③ 6号炉原子炉建屋 B1FL</p>  <p>③ 6号炉原子炉建屋 B1FL</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④ 6号炉原子炉建屋 1FL</p>  <div data-bbox="641 716 899 808" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><span style="color: blue;">■</span> :対象エリア(通路部)</p> <p><span style="color: red;">■</span> :機器ハッチ(開口部)</p> </div>			
<p>⑤ 6号炉原子炉建屋 2FL</p>  <div data-bbox="641 1434 899 1526" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><span style="color: blue;">■</span> :対象エリア(通路部)</p> <p><span style="color: red;">■</span> :機器ハッチ(開口部)</p> </div>			



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑥ 6号炉原子炉建屋 3FL</p>  <div data-bbox="641 716 899 808" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></span> :対象エリア(通路部)</p> <p><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></span> :機器ハッチ(開口部)</p> </div>			
<p>⑦ 6号炉原子炉建屋 4FL</p>  <div data-bbox="641 1432 899 1524" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></span> :対象エリア(通路部)</p> <p><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></span> :機器ハッチ(開口部)</p> </div>			

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																											
<p>3. 原子炉建屋内通路部における火災発生時の消火</p>	<p>3. 原子炉建屋内の通路部における火災発生時の対応方針</p> <p>3.1 原子炉建屋内通路部の特徴</p> <p>2. 原子炉建屋内のレイアウトで示したとおり、東海第二発電所の原子炉建屋通路部は、大部分の階層で周回できる通路となっている。また、その床面積は原子炉建屋6階で最大で1,319㎡と大きい。さらに階層間は機器ハッチで開口部が存在し、水素対策として通常から開状態となる。</p> <p>3.2 原子炉建屋内通路部への全域消火による消火設備の設置検討</p> <p>原子炉建屋通路部に対する消火方法として、全域消火方式となる全域ガス消火設備及びスプリンクラー設備について設置を検討した。</p> <p>(1) 原子炉建屋通路部における全域ガス消火設備の評価</p> <p>全域ガス消火設備は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備に大別される。またそれぞれに使用する主な薬剤は、第1表のとおりある。</p> <p style="text-align: center;">第1表 全域ガス消火設備と消火ガスの種類</p> <table border="1" data-bbox="937 1077 1685 1163"> <thead> <tr> <th>消火設備</th> <th colspan="4">不活性ガス消火設備</th> <th colspan="4">ハロゲン化物消火設備</th> </tr> <tr> <th>消火ガスの種類</th> <th>二酸化炭素</th> <th>IG-541</th> <th>IG-55</th> <th>窒素</th> <th>ハロン1301</th> <th>HFC-227ea</th> <th>HFC-23</th> <th>FK-5-1-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第1表に示す消火ガスを使用する全域ガス消火設備は、火災防護に係る審査基準の要求2.2.1(2)①のとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても消火が可能な設備である。</p> <p>また、火災防護に係る審査基準の要求2.2.1(2)⑤では、消火設備は、火災の炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統または機器に悪影響をおよぼさないように設置することが要求される。第1表の消火ガスは機器に対し悪影響をおよぼさないことを確認している。さらに、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑩、⑪の要求では、全域ガス消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに、外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</p> <p>一方で、全域ガス消火設備の消防法施行規則上の要求事項を第2表に整理する。</p>	消火設備	不活性ガス消火設備				ハロゲン化物消火設備				消火ガスの種類	二酸化炭素	IG-541	IG-55	窒素	ハロン1301	HFC-227ea	HFC-23	FK-5-1-12											<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>
消火設備	不活性ガス消火設備				ハロゲン化物消火設備																									
消火ガスの種類	二酸化炭素	IG-541	IG-55	窒素	ハロン1301	HFC-227ea	HFC-23	FK-5-1-12																						

**第2表 消防法施行規則上の要求事項の整理**

消火設備	消火ガスの種類	消防法施行規則の要求事項
不活性ガス消火設備	二酸化炭素	【19条第5項第4号イ(ロ)】 階高の2/3以下にある開口部は消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける
	IG-541 IG-55 窒素	【19条第5項第4号ロ】 消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける
ハロゲン化物消火設備	ハロン1301	【20条第3項第一号イ(ロ)】 階高の2/3以下にある開口部は消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける
	HFC-227ea	【20条第4項第2号】 防護区画の面積が1000㎡以上には適用不可
	HFC-23 FK-5-1-12	【20条第4項第2号の4号ロ】 消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける

原子炉建屋通路部には床面積1,000㎡を超える階層があり、ハロゲン化物消火設備のうちHFC-227ea, HFC-23, FK-5-1-12は、第2表のとおり適用不可である。

また、不活性ガス消火設備である二酸化炭素、窒素は、消火設備作動時及び万が一の誤作動時に消火ガスが原子炉建屋通路部に侵入し窒息という人身安全上の問題がある。ハロン1301についても火災発生時に消火ガスを原子炉建屋通路部に放出することを想定すると、比重の重い気体であるため、フロアレベルに滞留し人身に対し安全上の懸念が否定できない。

以上より、全域ガス消火設備の採用は優先順位として低いと評価する。

(2)原子炉建屋通路部におけるスプリンクラー設備の評価

スプリンクラー設備は、火災発生時に火災発生場所及びその周辺に消火水を噴霧し冷却することにより消火を行うものである。

原子炉建屋通路部の上部にはケーブルトレイが敷設されているため、スプリンクラー設備はこれを網羅するよう原子炉建屋通路部全域に設置することとなる。

スプリンクラー設備は、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)①の要求にあるとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても消火が可能な設備である。

また、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑤では、消火設備は火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統または機器に悪影響をおよぼさないように設置することが要求されている。したがって、スプリンクラー設備では作動時に発生する水について内部溢水への影響を評価し問題ないことを確認するとともに、スプリンクラー設備の作動により安全機能を有する機器等が被水する場合には、被水による影響を防止す

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>るための対策を講じることが必要となる。さらに、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑩, ⑪の要求のとおり、スプリンクラー設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計にするとともに、外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</u></p> <p><u>一方で、原子炉建屋通路部にはケーブルトレイや安全機能を有する電源盤が設置されている(第2図)。万が一、ケーブルトレイや盤で火災が発生しスプリンクラー設備が作動、水噴霧をした場合、噴霧による滞留した水を伝って作業員等が感電する可能性がある。また、原子炉建屋通路部の安全機能を有する機器等の被水対策により、当該機器の監視、操作性等に影響をおよぼす可能性が否定できない。</u></p> <p><u>以上のことから、スプリンクラー設備の採用は優先順位として低いと評価する。</u></p> <p>① 原子炉建屋地下2階</p> <div data-bbox="934 947 1694 1612" style="border: 1px solid black; height: 317px; width: 256px; margin: 10px 0;"></div> <p><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・電源盤の配置(その1)</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="928 212 1196 239">②原子炉建屋地下1階</p>  <p data-bbox="928 930 1694 957"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・電源盤の配置(その2)</u></p> <p data-bbox="928 1020 1145 1047">③原子炉建屋1階</p>  <p data-bbox="928 1738 1694 1766"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・電源盤の配置(その3)</u></p>		<p data-bbox="2507 212 2674 239">・設備の相違</p> <p data-bbox="2507 254 2801 281"><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p data-bbox="2507 296 2801 422">島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

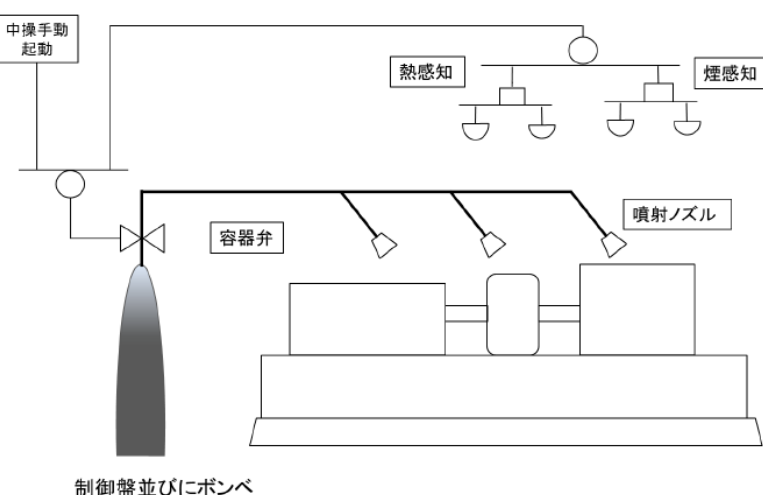
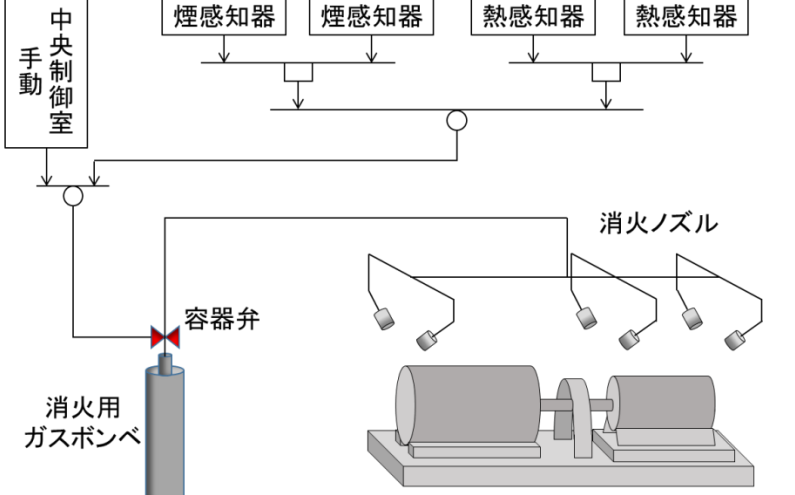
柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="928 212 1145 239">④原子炉建屋 2 階</p>  <p data-bbox="928 930 1694 957"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・電源盤の配置(その4)</u></p> <p data-bbox="928 1020 1145 1047">⑤原子炉建屋 3 階</p>  <p data-bbox="958 1738 1670 1812"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(その5)</u></p>		<p data-bbox="2507 212 2801 422">・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

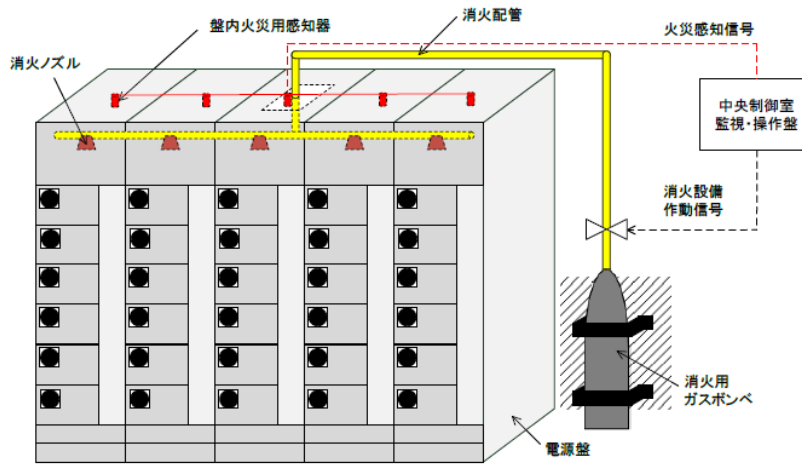
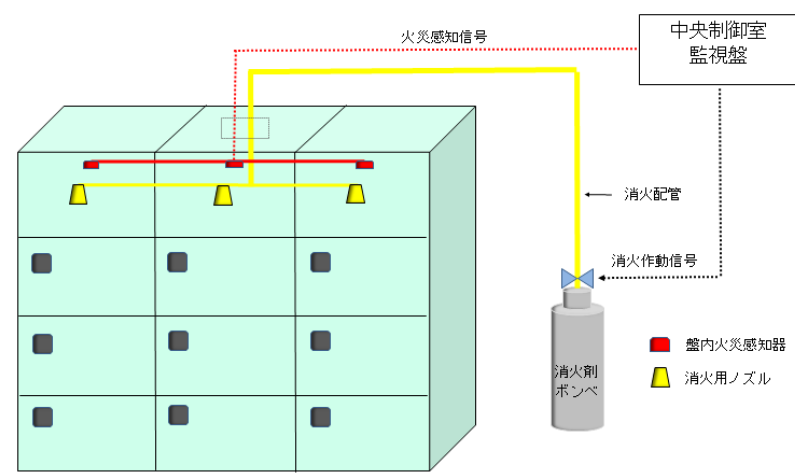
柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="928 212 1145 239">⑥原子炉建屋4階</p>  <p data-bbox="958 930 1668 1003"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置</u> (その6)</p> <p data-bbox="928 1062 1130 1089">⑦原子炉建屋5階</p>  <p data-bbox="958 1780 1668 1854"><u>第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置</u> (その7)</p>		<p data-bbox="2507 212 2801 422">・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

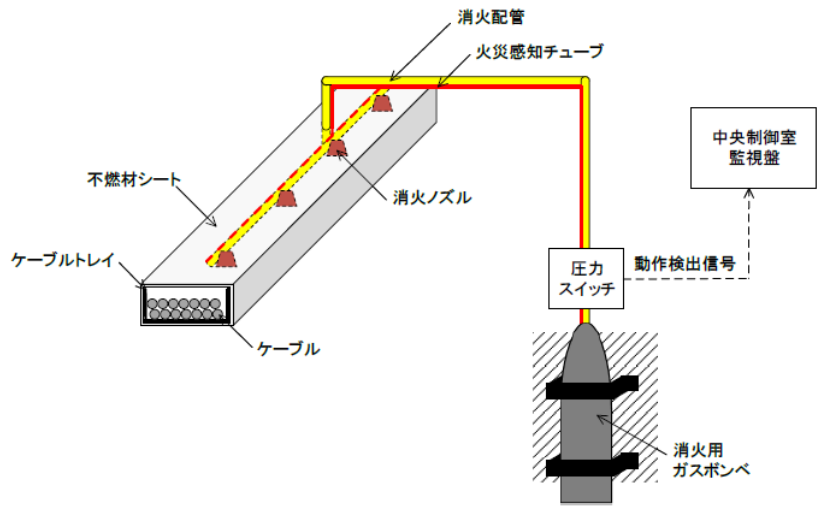
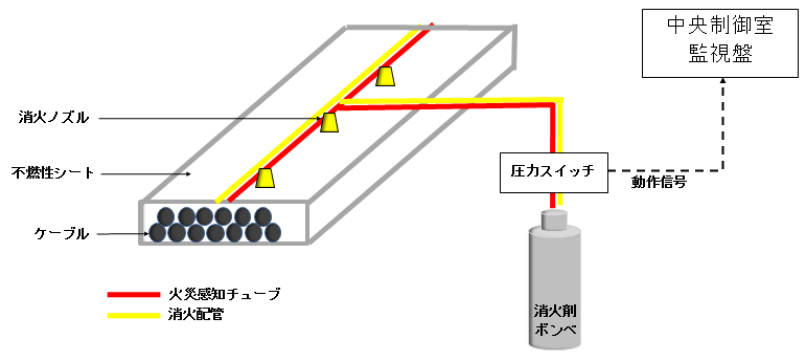
柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="931 212 1130 239">⑧原子炉建屋6階</p>  <p data-bbox="958 795 1668 869">第2図 原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置 (その8)</p>		<p data-bbox="2510 212 2798 422">・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>原子炉建屋通路部における主な可燃物は、油内包機器、電源盤等及びケーブルであることから、これらに対する消火方法について以下に示す。</u></p> <p><u>(1) 油内包機器に対する局所消火の検討</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部に設置されている油内包機器は、主なものとして制御棒駆動水ポンプ、ほう酸水注入系ポンプがある。これらのポンプが内包する潤滑油は、その特性上、少量が燃焼しても煙が多く発生する可能性がある。</u></p> <p><u>油内包機器に対しては迅速な消火が必要なこと、固定式の局所消火設備の消火剤のうち、ガス系の消火剤は他の機器へ影響を及ぼすおそれが小さいことから、油内包機器に対しては、固定式の局所ガス消火設備を設置する。</u></p> <p><u>本固定式局所ガス消火設備は、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても、自動又は中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とする。</u></p> <p><u>また、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では、消火設備は火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備は、消火ガスとしてハロン 1301 を使用するが、本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。また、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり、局所ガス消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに、外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</u></p> <p><u>油内包機器に対する局所固定式消火設備概要を第 3.1 図に示す。</u></p>	<p><u>3.3原子炉建屋通路部における局所消火の検討</u></p> <p><u>3.1, 3.2において原子炉建屋通路部に対し全域ガス消火設備及びスプリンクラー設備の採用は優先順位として低いと評価したことから、原子炉建屋通路部における局所消火の採用について検討する。</u></p> <p><u>(1)原子炉建屋通路部における油内包機器に対する局所消火の検討</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部にある油内包機器は、主なものとしてCRDポンプ、制御油発生装置(HPU)、冷凍機、PLR-MGセット(低速度用電源装置)、SLCポンプがある。これらの機器に内包する潤滑油が燃焼した場合は煙が発生する可能性がある。</u></p> <p><u>したがって、油内包機器には迅速な消火が必要であり、固定式の局所消火設備の消火剤のうち、ガス消火剤は他の機器に対し悪影響をおよぼすおそれが小さいことから、油内包機器には固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する。</u></p> <p><u>固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)①の要求にあるとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても、自動又は中央制御室からの遠隔手動によって消火が可能な設備とする。</u></p> <p><u>また、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑤の要求では、消火設備は火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統または機器に悪影響をおよぼさないように設置することとされている。固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は、消火剤としてハロン1301を使用し、ハロン1301が機器に悪影響をおよぼさないことを確認している。さらに、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑩, ⑪の要求にあるとおり、固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とし、外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</u></p> <p><u>油内包機器に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)の概要を第3図に示す。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>制御盤並びにポンペ</p>	 <p>中央制御室</p> <p>煙感知器 煙感知器 熱感知器 熱感知器</p> <p>消火用ガスポンペ</p> <p>容器弁</p> <p>消火ノズル</p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では, 原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>
<p>第 3.1 図：油内包機器に対する局所ガス消火設備概要図</p>	<p>第3図 固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所) (ハロン1301)</p>		
<p>の概要</p>	<p>の概要</p>		
<p>(2) 電源盤等に対する局所消火の検討</p>	<p>(2) 原子炉建屋通路部における電源盤に対する局所消火の検討</p>		
<p>原子炉建屋通路部に設置されている電源盤(常用系の MCC)については, 過電流保護装置が設置されており, 当該電源盤に過電流が継続して火災が発生するおそれはない。しかしながら, 万一電源盤等に火災が発生した場合に速やかに消火が可能となるよう, 固定式の局所ガス消火設備を設置する。</p>	<p>原子炉建屋通路部に設置される電源盤は, 過電流保護装置が設置され, 当該電源盤で過電流が継続し火災が発生するおそれはない。しかしながら, 万一, 電源盤で火災が発生した場合に速やかな消火が可能となるように, 固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する。</p>		
<p>なお, 電源盤等に対する固定式消火設備については, 固定式ガス消火設備が考えられるが, 火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり, 原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても, 自動又は中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とする。</p>	<p>電源盤に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は, 火災防護に係る審査基準2.2.1(2)①の要求にあるとおり, 原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても, 自動又は中央制御室からの遠隔手動により消火が可能な設備とする。</p>		
<p>また, 火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では, 消火設備は火災の火炎, 熱による直接的な影響のみならず, 煙, 流出流体, 断線, 爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物, 系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備について, 消火剤としてハロン 1301 又は FK-5-1-12 を使用するが, 本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。さらに, 火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり, 局所ガス消火設備は, 故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに, 外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</p>	<p>また, 火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑤では, 消火設備は火災の火炎, 熱による直接的な影響のみならず, 煙, 流出流体, 断線, 爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物, 系統または機器に悪影響をおよぼさないように設置することとされている。電源盤に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は, ハロン1301を使用し, 機器に悪影響をおよぼさないことを確認している。さらに, 火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑩, ⑪の要求にあるとおり, 電源盤に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)は, 故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とし, 外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。</p>		
<p>電源盤に対する局所固定式消火設備概要を第 3.2 図に示す。</p>	<p>電源盤に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)の概要を第4図に示す。</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>第 3.2 図：電源盤に対する局所固定式消火設備概要図</p> <p>(3) ケーブルに対する局所消火の検討</p> <p>原子炉建屋通路部に設置されているケーブルは、原子炉建屋通路部の中でも可燃物量が大きく（階層毎の発熱量は約150,000MJ～280,000MJ）、火災が発生した場合は発生箇所への迅速な消火が必要である。これらのケーブルを敷設するケーブルトレイに対する局所消火方法としては、固定式泡消火設備、固定式ガス消火設備及び消火活動による消火が挙げられる。</p> <p>ケーブルトレイに対する固定式消火設備については、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても、自動起動によって消火が可能な設備とする。</p> <p>また、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では、消火設備は火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備について、消火剤としてFK-5-1-12を使用するが、当該ガスが機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。</p> <p>さらに、火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり、局所ガス消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに、外部電源喪失時に機能を失わ</p>	 <p>第4図 電源盤に対する固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)(ハロン1301)の概要</p> <p>(3)原子炉建屋通路部におけるケーブルトレイに対する局所消火の検討</p> <p>原子炉建屋通路部に設置されるケーブルは、原子炉建屋通路部の中でも可燃物量が大きく、火災が発生した場合は速やかな消火が必要である。ケーブルを敷設するケーブルトレイに対する局所の消火方法としては、固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)、消火活動による消火がある。</p> <p>ケーブルトレイに対する固定式消火設備は、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)①の要求にあるとおり、原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても、自動又は中央制御室からの遠隔手動により消火が可能な設備とする。</p> <p>また、火災防護に係る審査基準2.2.1(2)⑤では、消火設備は火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統または機器に悪影響をおよぼさないように設置することとされている。</p> <p>ケーブルトレイに対するハロゲン化物自動消火設備(局所)としては、ガス消火剤の場合FK-5-1-12があり、本消火剤は機器に対し悪影響がないことを確認している。</p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ないよう電源を確保することが必要となる。</p> <p>以上より、原子炉建屋通路部のケーブルトレイについては、安全機能を有する機器への影響を考慮し、FK-5-1-12を使用する局所放出の固定式ガス消火設備を設置する。</p> <p>ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要を第3.3図に示す。</p> <p>なお、適用に当たっては消火設備の設計の妥当性について、試験等により確認するものとする。</p>  <p>第3.3図：ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要図</p> <p>(4) その他の可燃物に対する消火方針の検討</p> <p>原子炉建屋通路部に設置されている上記(1)～(3)以外の可燃物については、可燃物が少ないこと、管体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、又は使用時以外通電せず発火源がない設計とすることから、火災が発生するおそれがなく、万一、火災が発生しても煙の発生を抑えることから、消火活動が困難とならない。(別紙1)</p> <p>このようなものに対しては、火災発生時に消防隊員が火災発生場所に急行し、消火器等を使用して消火活動を行うものとする。柏崎刈羽原子力発電所では、初期消火要員が常駐しており、米国と同様に火災感知器や使用可能な火災防護設備や火災源、ハザード(放射線、有害物質、高電圧等)の情報をまとめた消火戦略(Pre-Fire Plan)の整備や消火活動に必</p>	<p>以上のことから、原子炉建屋通路部におけるケーブルトレイは、安全機能を有する機器に対する悪影響を考慮し、FK-5-1-12を消火剤とする固定式のハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する。</p> <p>ケーブルトレイに対するハロゲン化物自動消火設備(局所)の概要を第5図に示す。</p>  <p>第5図 ケーブルトレイに対するハロゲン化物自動消火設備(局所)(FK-5-1-12)の概要</p> <p>(4) その他の可燃物に対する消火方針の検討</p> <p>原子炉建屋通路部に設置される上記(1)～(3)以外の可燃物は、可燃物が少ないこと、金属管体・金属被覆の可とう電線管に収納されていることにより、万一、当該機器及びケーブルで火災が発生したとしても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、又は使用時以外は通電せずに発火源とならないような設計とする。したがって、火災が発生するおそれはなく、万一火災が発生したとしても煙の発生を抑えることから、消火活動が困難とならない。(別紙1)</p> <p>なお、これらのものに対しては、火災発生時に備え東海第二発電所に常駐する初期消火要員にて消火器等を使用し消火活動を行うものとする。</p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>要な資機材（消火器，耐熱服，セルフエアセット等）の配備を行っている。初期消火要員は，プラント内での火災発生を想定し，整備した消火戦略に基づく現場訓練を行っている。</u></p> <p><u>(5) 原子炉建屋通路部の持込み可燃物管理</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部については，持込み可燃物管理を実施する。持込み可燃物管理における火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項は以下のとおり。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。</u></li> <li><u>・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。</u></li> <li><u>・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器近傍から移動する。</u></li> <li><u>・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画は，可燃物の仮置きを禁止する。</u></li> </ul> <p><u>なお，原子炉建屋通路部において定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工専用仮設分電盤設置，工専用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防火監視の強化，可燃性の資機材から6m（火災防護審査基準2.3.1項(2)bで示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順に定める。</u></p> <p><u>(6) まとめ</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部には補足 41-4 で示すように異なる2種類の感知器を設置するとともに，主な可燃物に対して局所放出の固定式消火設備を設置することによって，火災発生時に速やかに火災を感知し消火を行う設計とする。</u></p> <p><u>これ以外の可燃物に対しては，煙の発生を抑えるため消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>加えて，さらに消火活動に万全を期すため，火災によって原子炉建屋通路部に煙が充満する場合でも排煙が可能となる</u></p>	<p><u>(5) 原子炉建屋通路部の持込み可燃物管理</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部については，電算機のシステムにより持込み可燃物管理を実施する。持込み可燃物管理における火災の発生防止，延焼防止に関する遵守事項は以下のとおり。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。</u></li> <li><u>・火災区域(区画)において，周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆うまたは金属箱の中に収納するとともに，その近傍には消火器を準備する。</u></li> <li><u>・火災区域(区画)での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業場必要な可燃物を持ち込む際には，作業員の近くに置くとともに，休憩時及び作業終了時には火災防護対象機器近傍から移動する。</u></li> <li><u>・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域(区画)は，可燃物の仮置きを禁止する。</u></li> </ul> <p><u>なお，原子炉建屋通路部において定期検査中の放射線管理資機材等の設置，仮設分電盤の設置，工専用ケーブル・ホース類等の仮設資機材となる可燃物を設置する場合は，防火監視の強化，可燃性の資機材から6m(火災防護に係る審査基準2.3.1項(2)bで示される水平距離を参考に設定)以内での火気作業禁止といった措置を行い，火災の発生防止，延焼防止も努めることを持込み可燃物の運用管理手順に定めるとともに，火災防護計画書にて定める。</u></p> <p><u>(6) まとめ</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部には資料5で示すとおり異なる2種類の感知器を設置し，主な可燃物に対しては，局所消火方式によるハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とすることにより，火災発生時に速やかに火災を感知し消火する。その他の可燃物に対しては，煙の発生を抑えるため消火活動が困難とならない。したがって，消火器による消火活動とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7，東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では，原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>よう、排煙設備を設置する。排煙設備の概要については参考資料 1 に示す。</u></p>			<p>・設備の相違  <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b>  島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">別紙1 (1 / 38)</p> <p style="text-align: center;">原子炉建屋通路部において消火活動が困難とならない機器について</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、地震観測装置、ケーブル分岐箱、光ジャンクションボックス、補助増幅器、計器、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="154 1373 362 1570"> <p>地震観測装置</p>  </div> <div data-bbox="400 1373 608 1570"> <p>ケーブル分岐箱</p>  </div> <div data-bbox="647 1373 854 1570"> <p>光ジャンクションボックス</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="154 1598 362 1795"> <p>補助増幅器</p>  </div> <div data-bbox="400 1598 608 1795"> <p>計器</p>  </div> <div data-bbox="647 1598 854 1795"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div> </div>	<p style="text-align: center;">別紙1</p> <p style="text-align: center;">原子炉建屋通路部において消火活動が困難とならない機器について</p> <p>○原子炉建屋地下2階 EV前通路</p> <p>原子炉建屋地下2階 EV前通路に設置されている機器は、地震加速度検出器、通路上部の電動弁等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="952 1402 1279 1646"> <p>地震加速度検出器</p>  </div> <div data-bbox="1389 1402 1656 1646"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (2 / 38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、照明用変圧器、中継盤、端子箱等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>照明用変圧器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>中継盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>端子箱</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 RCICポンプ前通路</p> <p><u>原子炉建屋地下2階 RCICポンプ前通路に設置されている機器は、RCICポンプ、RCICタービン、空調機、電動弁、計器、計器収納箱である。</u></p> <p><u>当該エリアは、固定式消火設備を設置する設計とする。</u></p> <p><u>したがって、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器 (伝送器)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器収納箱</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (3/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は、空気作動弁、サンプポンプ、分電盤、CRD 駆動用加熱器盤、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空気作動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>サンプポンプ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>CRD 駆動水加熱器盤</p>  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 東側サンプポンプ前通路</p> <p><u>原子炉建屋地下2階 東側サンプポンプ前通路に設置されている機器は、サンプポンプである。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <p style="text-align: center;">サンプポンプ設置状況</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (4 / 38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、端子箱、計装ラック、サンプシンク、収納箱、地震観測装置等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>端子箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>サンプシンク</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>収納箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地震観測装置</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 LPCSポンプ前通路</p> <p>原子炉建屋地下2階 LPCSポンプ前通路に設置されている機器は、LPCSポンプ、空調機、電動弁、計器である。</p> <p>当該エリアは、固定式消火設備を設置する設計とする。</p> <p>したがって、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器 (伝送器)</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (5 / 38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、電磁弁ラック、収納箱、スクラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電磁弁ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>収納箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>スクラムソレノイドヒューズ盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 HPCSポンプ前通路</p> <p>原子炉建屋地下2階 HPCSポンプ前通路に設置されている機器は、HPCSポンプ、空調機、電動弁である。</p> <p>当該エリアは、固定式消火設備を設置する設計とする。</p> <p>したがって、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (6/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、端子箱、スクラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは管体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>端子箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>スクラムソレノイドヒューズ盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 RHRポンプ(B)前通路</p> <p>原子炉建屋地下2階 RHRポンプ(B)前通路に設置されている機器は、RHRポンプ(B)、空調機、電動弁、地震加速度検出器である。</p> <p>当該エリアは、固定式消火設備を設置する設計とする。</p> <p>したがって、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁(遮蔽内に設置)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地震加速度検出器</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (7/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、クレーン、作業用電源箱、計器、照明用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンや作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="width: 20%;">クレーン </div> <div style="width: 20%;">作業用電源箱 </div> <div style="width: 20%;">計器 </div> <div style="width: 20%;">照明用変圧器 </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 RHRポンプ(C)前通路</p> <p>原子炉建屋地下2階 RHRポンプ(C)前通路に設置されている機器は、RHRポンプ(C)、空調機、計器、電動弁である。</p> <p>当該エリアは、固定式消火設備を設置する設計とする。</p> <p>したがって、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="width: 30%;">空調機 </div> <div style="width: 30%;">計器 (伝送器) </div> <div style="width: 30%;">電動弁 </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (8/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、作業用電源箱、機器収容架、分電盤、窒素ガス加温器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>窒素ガス加温器盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下2階 西側サンプポンプ前通路</p> <p><u>原子炉建屋地下2階 西側サンプポンプ室に設置されている機器は、サンプポンプである。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <p style="text-align: center;">サンプポンプ設置状況</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (9/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、空気作動弁、収納箱、機器収容架、分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空気作動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>収納箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下1階 北側通路</p> <p>原子炉建屋地下1階 北側通路に設置されている機器は、電動弁である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (10/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は電動弁、計器、機器収容架、電気ペネトレーション、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="154 1192 356 1381"> <p>電動弁</p>  </div> <div data-bbox="415 1192 623 1381"> <p>計器</p>  </div> <div data-bbox="682 1192 890 1381"> <p>機器収容架</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="154 1417 356 1570"> <p>電気ペネトレーション</p>  </div> <div data-bbox="415 1417 623 1570"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下1階 南側通路</p> <p>原子炉建屋地下1階 南側通路に設置されている機器は、電動弁、計器ラック等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上にある電源盤及び通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="934 1207 1276 1480"> <p>電動弁</p>  </div> <div data-bbox="1424 1207 1676 1491"> <p>計器ラック</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (11/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、手動弁、サンプリングトランスミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>手動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>サンプリングトランスミッタ盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下1階 東側通路</p> <p><u>原子炉建屋地下1階に設置されている機器は、通路上部の電動弁、計器ラック等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上にある電源盤及び通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器ラック</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (12/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 1FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、クレーン、補助増幅器、エリアモニタ、端子盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">クレーン </div> <div style="text-align: center;">補助増幅器 </div> <div style="text-align: center;">エリアモニタ </div> <div style="text-align: center;">端子盤 </div> </div>	<p>○原子炉建屋地下1階 西側通路</p> <p><u>原子炉建屋地下1階 西側通路に設置されている機器は、通路上部の空気作動弁、電動弁、計器ラック等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上にある油内包機器のCRDポンプ及び通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">空気作動弁 </div> <div style="text-align: center;">電動弁 </div> <div style="text-align: center;">計器ラック </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (13/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 1FL 東側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、クレーン、流量変換器、補助増幅器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>クレーン</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>流量計変換器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>補助増幅器</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋1階 北側通路</p> <p>原子炉建屋1階 北側通路に設置されている機器は、計器、エリアモニタ等である。これらは筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としているとともに、クレーンは、通常は通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用時は近傍に作業員が居るため、万が一火災が発生してもすぐに消火が可能であることから、火災が発生するおそれはない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器(伝送器)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (14/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 1FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、事故後サンプル移送ラック、分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>事故後サンプル移送ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋1階 南側通路</p> <p>原子炉建屋1階 北側通路に設置されている機器は、電動弁、現場盤等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>現場盤</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (15/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 2FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している電源盤（常用系のMCC）等以外の機器は、MSIV漏洩試験計装ラック、作業用電源箱、SRNM前置増幅器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>MSIV漏洩試験計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>SRNM前置増幅器盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋1階 東側通路</p> <p>原子炉建屋1階 東側通路に設置されている機器は、計器ラック、電動弁、空気作動弁等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (16/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 2FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している電源盤（常用系のMCC）等以外の機器は、空調機、計器、分電盤、SRNM前置増幅器盤、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>SRNM前置増幅器盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋1階 西側通路</p> <p><u>原子炉建屋1階 東側通路に設置されている機器は、電動弁、サンプルラック、電磁弁等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電磁弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (17/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 3FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、計器、端子箱、光ジャンクションボックス等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>端子箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>光ジャンクションボックス</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋2階 東側通路</p> <p>原子炉建屋2階 東側通路に設置されている機器は、計器ラック、通路上部の電動弁等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (18/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 3FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している油内包機器、電源盤（常用系のMCC）等以外の機器は、ケーブル分岐箱、分電盤、排風機、タンク、サンプリングラック等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="text-align: center;">ケーブル分岐箱、分電盤 </div> <div style="text-align: center;">排風機 </div> <div style="text-align: center;">タンク </div> <div style="text-align: center;">サンプリングラック </div> </div>	<p>○原子炉建屋2階 南側通路</p> <p><u>原子炉建屋2階 南側通路に設置されている機器は、空気作動弁、作業用台車、現場盤等である。これらは筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 150px; margin: 10px auto;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="text-align: center;">空気作動弁 </div> <div style="text-align: center;">作業用台車 </div> <div style="text-align: center;">現場盤 </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7，東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">別紙1 (19/38)</p> <p>○7号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア</p> <p>当該エリアに設置している機器は、エリアモニタ、計器、クレーン、操作箱、制御盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンや操作箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="width: 15%;">エリアモニタ</div> <div style="width: 15%;">計器</div> <div style="width: 15%;">クレーン</div> <div style="width: 15%;">操作箱</div> <div style="width: 15%;">制御盤</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div>	<p>○原子炉建屋2階 西側通路</p> <p>原子炉建屋2階 西側通路に設置されている機器は、現場盤、エリアモニタ等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="width: 40%;">現場盤</div> <div style="width: 40%;">エリアモニタ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (20 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、地震観測装置、計装ラック、空気作動弁、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>地震観測装置</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>空気作動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋3階 北側通路</p> <p>原子炉建屋3階 北側通路に設置されている機器は、電動弁、検出器等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にあるケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>検出器</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (21/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、機器収容架等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋3階 東側通路</p> <p><u>原子炉建屋3階 東側通路に設置されている機器は、通路上部の電動弁、計器、制御盤、水圧制御ユニット(HCU)等である。これらは、筐体、金属容器、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上にある電源盤、通路上部のケーブルトレイには、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器(圧力計)</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (22 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路</p> <p>当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は、サンプポンプ、エリアモニタ、計装ラック、CRD 加熱器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>サンプポンプ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>CRD 加熱器盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋3階 西側通路</p> <p>原子炉建屋3階 西側通路に設置されている機器は、東側同様に水圧制御ユニット(HCU)が設置されており、この他計器や通路上部に電動弁などがある。である。これらは、筐体、金属容器、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上に設置されるHPU(制御油発生装置)、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器 (ラック・伝送器等)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (23/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、エリアモニタ、計装ラック、補助増幅器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>補助増幅器</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋3階 南側通路</p> <p>原子炉建屋3階 南側通路に設置されている機器は、FCSユニット、空気作動弁、計器等である。これらは、不燃性の鋼製容器で覆われていること、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上に設置されるHPU(制御油発生装置)、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>FCSユニット</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>空気作動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (24 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、接続箱、作業用電源箱、補助増幅器、スクラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>接続箱、作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>補助増幅器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>スクラムソレノイドヒューズ盤</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋4階 北側通路</p> <p><u>原子炉建屋4階 北側通路に設置されている機器は、エリアモニタ、現場盤等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p><u>なお、通路上の電源盤、通路上部にある一部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>現場盤</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (25/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、電動弁、サンブシンク、計器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> 	<p>○原子炉建屋4階 南側通路</p> <p>原子炉建屋4階 南側通路に設置されている機器は、現場盤、計器等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上に設置される油内包機器のPLR-MGセット(低速度用電源装置)、冷凍機、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> 		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>
<p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>サンブシンク</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> </div>	<p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>現場盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> </div>		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (26/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、クレーン、作業用電源箱、サンプシンク等である。これらは管体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンや作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">計装ラック </div> <div style="text-align: center;">クレーン </div> <div style="text-align: center;">作業用電源箱 </div> <div style="text-align: center;">サンプシンク </div> </div>	<p>○原子炉建屋4階 東側通路</p> <p>原子炉建屋4階 東側通路に設置されている機器は、計器や電動弁等である。これらは、不燃材の金属、管体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としているとともに、クレーンは通常は通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用時は近傍に作業員が居るため、万が一火災が発生してもすぐに消火が可能であることから、火災が発生するおそれはない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">計器 </div> <div style="text-align: center;">電動弁 </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (27/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、作業用電源箱、計器、照明用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>照明用変圧器</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋4階 西側通路</p> <p>原子炉建屋4階 西側通路に設置されている機器は、計器ラックや現場盤等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上に設置される油内包機器のPLR-MGセット(低速度用電源装置)、冷凍機、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計器ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>現場盤</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (28/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、補助増幅器、エリアモニタ、接続箱等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>補助増幅器</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>接続箱</p>  </div> </div>	<p>○原子炉建屋5階 東側通路</p> <p>原子炉建屋5階 東側通路に設置されている機器は、計装ラック、現場盤等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上部にある一部のケーブルトレイ及び原子炉建屋ガス処理系の設備にはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>現場盤</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (29/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、電動弁、エリアモニタ、電気ペネトレーション、ヒータ用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">計装ラック </div> <div style="text-align: center;">電動弁 </div> <div style="text-align: center;">電気ペネトレーション </div> <div style="text-align: center;">ヒータ用変圧器 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">エリアモニタ </div>	<p>○原子炉建屋5階 西側通路</p> <p>原子炉建屋5階 西側通路に設置されている機器は、計装ラック、制御盤等である。これらは、筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万が一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>なお、通路上にある油内包機器のSLCポンプ及びケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">計装ラック </div> <div style="text-align: center;">現場盤 </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (30/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路</p> <p>当該エリアに設置している機器は、計装ラック、エリアモニタ、機器収容架、電磁弁盤、サンプリングトランスミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>電磁弁盤</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>サンプリングトランスミッタ盤</p>  </div>	<p>○原子炉建屋原子炉棟6階 (オペレーティングフロア)</p> <p>原子炉建屋原子炉棟6階 (オペレーティングフロア) に設置している機器は、エリアモニタ、クレーン等である。これらは筐体、金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一、当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンは通常で通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため、万一、火災が発生しても初期消火活動が可能であることから、火災が発生するおそれはない。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>クレーン</p>  </div> </div>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (31 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 1FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、エリアモニタ、電動弁、作業用電源箱、ヒューズパネル等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="157 1333 296 1480"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div data-bbox="332 1333 495 1480"> <p>電動弁</p>  </div> <div data-bbox="534 1333 697 1480"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div data-bbox="736 1333 899 1480"> <p>ヒューズパネル</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (32 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 1FL 東側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、機器収容架、RIP 取扱装置現場伝送盤、クレーン等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>RIP 取扱装置現場伝送盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>クレーン</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (33 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 1FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、事故後サンプル移送ラック、分電盤、原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>事故後サンプル移送ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>原子炉系多重伝送現場盤</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (34/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 2FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している電源盤 (常用系の MCC) 等以外の機器は、記録計盤、計装ラック、エリアモニタ等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低くことから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>記録計盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>計装ラック</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (35 / 38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 2FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している電源盤 (常用系の MCC) 等以外の機器は、端子箱、通信設備用分岐箱、作業用電源箱、空調機等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>端子箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>通信設備用分岐箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (36/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 3FL 北側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、分電盤、クレーン、エリアモニタ、空調機等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>クレーン</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>空調機</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (37/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 3FL 南側通路</p> <p><u>当該エリアに設置している油内包機器、電源盤（常用系のMCC）等機器は、電動弁、機器収容架、作業用電源箱、タンク等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>電動弁</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>機器収容架</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>作業用電源箱</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>タンク</p>  </div> </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙1 (38/38)</p> <p>○6号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア</p> <p><u>当該エリアに設置している機器は、エリアモニタ、制御盤、補助増幅器、クレーン、分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により、万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても、他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること、また、クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと、使用時のみ電源を投入し、使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから、火災が発生するおそれがない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 877 902 1247" style="border: 1px solid black; height: 176px; width: 256px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="154 1327 308 1465" style="text-align: center;"> <p>エリアモニタ</p>  </div> <div data-bbox="350 1327 504 1465" style="text-align: center;"> <p>制御盤</p>  </div> <div data-bbox="546 1327 700 1465" style="text-align: center;"> <p>補助増幅器</p>  </div> <div data-bbox="742 1327 896 1465" style="text-align: center;"> <p>クレーン</p>  </div> </div> <div data-bbox="154 1486 308 1604" style="text-align: center;"> <p>分電盤</p>  </div>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根2号炉では、原子炉建物通路部に全域ガス消火設備を設置</p>









柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 <u>13</u></p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 <u>6号及び7号炉</u>における 重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 <u>1 2</u></p> <p>重大事故等対処施設周辺の可燃物等 の状況について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 <u>11</u></p> <p>島根原子力発電所 <u>2号炉</u>における 重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 13</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について</p> <p>1. 目的</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は、基本的には、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが、屋外の火災区域又は火災区画並びに可燃物が少ない火災区域又は火災区画は、火災発生時、煙の充満により消火活動が困難とならないことから、消火器による消火が可能である。</p> <p>したがって、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の現場の状況を確認し、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を選定する。</p> <p>2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の可燃物状況について</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の現場の状況を以下に示す。</p> <p>なお、これらの火災区域又は火災区画は、発火源となる高温の熱源がないこと、火災源となる可燃物がほとんどないことに加え、持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑える。持込み可燃物の管理について、具体的には危険物の仮置き禁止、火災区域又は火災区画に仮置きされる可燃物の種類、量の確認と火災荷重の評価を行う。火災区域又は火災区画内の仮置きについても、重大事故等対処施設の近傍には仮置きしないよう管理する。以上の持込み可燃物管理に係る要領については、火災防護計画に定める。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1 2</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について</p> <p>1. 目的</p> <p>重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画(以下、「火災区域(区画)」という。)は、基本的に火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが、屋外のよ<u>うに火災が発生しても煙が大気へ排気される火災区域(区画)、煙の充満のおそれがある可燃物に対してハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする通路部に加え、可燃物が少ない火災区域(区画)は、火災発生時に煙の充満により消火活動が困難とならないことから、消火器及び消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>したがって、重大事故等対処施設を設置する火災区域(区画)の現場の状況を確認し、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域(区画)を選定する。</p> <p>2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域(区画)の可燃物状況について</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域(区画)のうち、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域(区画)の現場状況を以下に示す。</p> <p>なお、これらの火災区域(区画)は、発火源となる高温の熱源がないこと<u>や、火災源となる可燃物がほとんどないことに加え、持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑える。具体的には、危険物の仮置き禁止、火災区域(区画)に仮置きされる可燃物の種類、量の確認と、火災荷重の評価を行う。火災区域(区画)内の仮置きについても、重大事故等対処施設の周辺には仮置きしないよう管理する。以上の持込み可燃物管理に係る要領については、火災防護計画に定める。</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料 11</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉における 重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について</p> <p>1. 目的</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は、基本的には、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが、<u>煙の充満のおそれがある可燃物(ケーブルトレイ)に対して局所ガス消火設備を設置する設計とする原子炉建物オペレーティングフロアに加え、「大空間の火災区域又は火災区画」、「屋外と通じている火災区域又は火災区画」又は「可燃物が少ない火災区域又は火災区画」は、火災発生時、煙の充満により消火活動が困難とならないことから、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>したがって、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の現場の状況を確認し、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を選定する。</p> <p>2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の可燃物状況について</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の一覧を第1表に示す。また、現場の状況を以下に示す。</p> <p>なお、これらの火災区域又は火災区画は、発火源となる高温の熱源がないこと、火災源となる可燃物がほとんどないことに加え、持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑える。<u>持込み可燃物の管理について、具体的には危険物の仮置き禁止、火災区域又は火災区画に仮置きされる可燃物の種類、量の確認と火災荷重の評価を行う。火災区域又は火災区画内の仮置きについても、重大事故等対処施設の近傍には仮置きしないよう管理する。以上の持込み可燃物管理に係る要領については、火災防護計画に定める。</u></p>	










柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																	
		<p>第1表 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない 火災区域又は火災区画の一覧</p> <table border="1" data-bbox="1727 304 2469 724"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>火災区域</th> <th>部屋名称</th> <th>天井高 (m)</th> <th>エリア 容積<sup>※1</sup> (<math>m^3</math>)</th> <th>等価火災 時間<sup>※2</sup></th> <th>発熱量<sup>※3</sup></th> <th>大空間の 区域</th> <th>屋外と通 じている 区域</th> <th>可燃物が 少ない 区域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">RX-ALL</td> <td rowspan="2">原子炉建物 オペレーティング フロア<sup>※4</sup></td> <td>8.3</td> <td rowspan="2">44,100</td> <td rowspan="2">○</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">○</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>20.7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RX-B2F-9</td> <td>A-非常用ディー ゼル室送風機室</td> <td>10.6</td> <td>570</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RX-B2F-2</td> <td>B-非常用ディー ゼル室送風機室</td> <td>10.6</td> <td>660</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RX-B2F-9</td> <td>HPCS ディーゼル室 送風機室</td> <td>10.4</td> <td>350</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RX-B2F-9</td> <td>A-給気消音器 フィルタ室</td> <td>31.9</td> <td>110</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RX-B2F-2</td> <td>B-給気消音器 フィルタ室</td> <td>31.9</td> <td>120</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RX-B2F-9</td> <td>HPCS 給気消音器 フィルタ室</td> <td>13.5</td> <td>60</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：天井高さに基づくエリア容積を示す。  ※2：等価火災時間が0.1時間以下の区域を「○」で示す。  ※3：発熱量が1,000MJ以下の区域を「○」で示す。  ※4：煙の充満のおそれがあるケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置する。</p>	No	火災区域	部屋名称	天井高 (m)	エリア 容積 <sup>※1</sup> ( $m^3$ )	等価火災 時間 <sup>※2</sup>	発熱量 <sup>※3</sup>	大空間の 区域	屋外と通 じている 区域	可燃物が 少ない 区域	1	RX-ALL	原子炉建物 オペレーティング フロア <sup>※4</sup>	8.3	44,100	○		○			20.7	2	RX-B2F-9	A-非常用ディー ゼル室送風機室	10.6	570	○	○		○	○	3	RX-B2F-2	B-非常用ディー ゼル室送風機室	10.6	660	○	○		○	○	4	RX-B2F-9	HPCS ディーゼル室 送風機室	10.4	350	○	○		○	○	5	RX-B2F-9	A-給気消音器 フィルタ室	31.9	110	○	○		○	○	6	RX-B2F-2	B-給気消音器 フィルタ室	31.9	120	○	○		○	○	7	RX-B2F-9	HPCS 給気消音器 フィルタ室	13.5	60	○	○		○	○	
No	火災区域	部屋名称	天井高 (m)	エリア 容積 <sup>※1</sup> ( $m^3$ )	等価火災 時間 <sup>※2</sup>	発熱量 <sup>※3</sup>	大空間の 区域	屋外と通 じている 区域	可燃物が 少ない 区域																																																																											
1	RX-ALL	原子炉建物 オペレーティング フロア <sup>※4</sup>	8.3	44,100	○		○																																																																													
			20.7																																																																																	
2	RX-B2F-9	A-非常用ディー ゼル室送風機室	10.6	570	○	○		○	○																																																																											
3	RX-B2F-2	B-非常用ディー ゼル室送風機室	10.6	660	○	○		○	○																																																																											
4	RX-B2F-9	HPCS ディーゼル室 送風機室	10.4	350	○	○		○	○																																																																											
5	RX-B2F-9	A-給気消音器 フィルタ室	31.9	110	○	○		○	○																																																																											
6	RX-B2F-2	B-給気消音器 フィルタ室	31.9	120	○	○		○	○																																																																											
7	RX-B2F-9	HPCS 給気消音器 フィルタ室	13.5	60	○	○		○	○																																																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○6号炉</p> <p>(1) 炉心流量 (DIV-I) 計装ラック, スクラム地震計 (I) 室</p> <p>炉心流量 (DIV-I) 計装ラック, スクラム地震計 (I) 室に設置している機器は, 計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  	<p>(1) R/B B2階 通路</p> <p>R/B B2階通路に設置している機器は, 通路上部に電動弁があり, ケーブルは電線管又は可とう式電線管に敷設されている。これらは不燃材, 難燃材で構成されており, 可燃物は設置していない。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>なお, 通路部に一部敷設されるケーブルトレイについては, ハロゲン化物自動消火設備 (局所) を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>通路部</p>  <p>通路部上部の電動弁, 電線管他</p> 	<p>(1) 原子炉建物オペレーティングフロア</p> <p>原子炉建物オペレーティングフロアには, 油内包機器として原子炉建物天井クレーン, 燃料取替機及び新燃料検査台が設置されている。これらは, 不燃性材料又は難燃性材料で構成されており, 使用時以外は電源を切る運用としていることから, 摩擦, 過電流等により火災が発生することはなく, 周辺に発火源となる可燃物もないため, 延焼することはない。</p> <p>ケーブルは電線管, 金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設しているとともに, ケーブルトレイには局所ガス消火設備を設置しており, 早期の消火が可能である。</p> <p>加えて, 可燃物管理によりフロア内の火災荷重を低く抑える。</p> <p>なお, 原子炉建物天井クレーン, 燃料取替機及び新燃料検査台を使用する場合は, 作業員が現場にいるため, 火災が発生しても, 速やかに消火することが可能である。</p> <p>また, 原子炉建物オペレーティングフロアは, 大空間の区域であり, 火災の発生時には煙が拡散するため, 煙の充満により消火活動が困難とならないことから, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>   	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 炉心流量 (DIV-IV) 計装ラック, スクラム地震計 (IV) 室  <u>炉心流量 (DIV-IV) 計装ラック, スクラム地震計 (IV) 室に設置している機器は, 計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p>また, <u>可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>(2)R/B B1階 東側通路  <u>R/B B1階東側通路に設置している機器は, 計器ラックや通路上部に電動弁があり, ケーブルは電線管又は可とう式電線管に敷設されている。これらは不燃材, 難燃材で構成されており, 可燃物は設置されていない。</u></p> <p>また, <u>可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>なお, <u>通路部に設置される電源盤や, 通路上部に設置されるケーブルトレイには, ハロゲン化物自動消火設備 (局所) を設置する設計とする。</u></p>	<p>(2) A-非常用ディーゼル室送風機室  <u>A-非常用ディーゼル室送風機室には, 送風機及び電動機が設置されている。これらは, 不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は, 不燃性材料である金属で覆われており, 設備外部に燃え広がることはない。</u></p> <p>その他には可燃物を設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管に布設している。</p> <p>また, <u>火山灰対策として, 空気取入口には, 難燃性材料のプレフィルタを設置するが, 周囲に発火源となる可燃物はなく, 火災が発生することはない。</u></p> <p>加えて, <u>可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。</u></p> <p>なお, <u>A-非常用ディーゼル室送風機室は, 屋外と通じている区域であり, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>・ 設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	
<p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック</p>  <p>地震観測装置及び可とう電線管</p>	<p>設置されている主な機器等</p> <p>通路上部の電動弁, 電線管他</p>  <p>計器ラック</p> 	<p>設置されている機器</p>  <p>A-ディーゼル室送風機及び可とう電線管</p>  <p>A-ディーゼル室送風機及び火山灰対策 (フレーム)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) SPCU ポンプ, CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室</p> <p>SPCU ポンプ, CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室に設置している機器は, 計装ラック及びポンプ等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は, 不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p>	<p>(3)R/B B1階 西側通路</p> <p>R/B B1階 西側通路に設置している機器は, 計器ラックや電動弁があり, ケーブルは電線管又は可とう式電線管に敷設されている。これらは不燃材, 難燃材で構成されており, 可燃物は設置されていない。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器または消火栓による消火が可能である。</p> <p>なお, 通路部に設置されるCRDポンプや電源盤, 通路上部に設置されるケーブルトレイには, ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p>	<p>(3) B-非常用ディーゼル室送風機室</p> <p>B-非常用ディーゼル室送風機室には, 送風機及び電動機が設置されている。これらは, 不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は, 不燃性材料である金属で覆われており, 設備外部に燃え広がることはない。</p> <p>その他には可燃物を設置しておらず, ケーブルは電線管, 金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設している。</p> <p>また, 火山灰対策として, 空気取入口には, 難燃性材料のプレフィルタを設置するが, 周囲に発火源となる可燃物はなく, 火災が発生することはない。</p> <p>加えて, 可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。</p> <p>なお, B-非常用ディーゼル室送風機室は, 屋外と通じている区域であり, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p>	<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	
<p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック</p>  <p>ポンプ及び可とう電線管</p>	<p>設置されている主な機器等</p> <p>電動弁</p>  <p>計器ラック</p> 	<p>設置されている機器</p>  <p>B-ディーゼル室送風機及びケーブルトレイ</p>  <p>B-ディーゼル室送風機及び火山灰対策(フレーム)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 炉心流量 (DIV-II) 計装ラック, スクラム地震計 (II) 室 炉心流量 (DIV-II) 計装ラック, スクラム地震計 (II) 室に設置している機器は, 計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p>	<p>(4) R/B B1階 RHR 熱交換器 B室 R/B B1階 RHR 熱交換器 B室に設置している機器は, 熱交換器や電動弁等があり, ケーブルは電線管又は可とう電線管に敷設されている。これらは不燃材, 難燃材で構成されており, 可燃物は設置していない。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器または消火栓による消火が可能である。</p>	<p>(4) HPCSディーゼル室送風機室 HPCSディーゼル室送風機室には, 送風機及び電動機が設置されている。これらは, 不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は, 不燃性材料である金属で覆われており, 設備外部に燃え広がることはない。</p> <p>その他には可燃物を設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管に布設している。</p> <p>また, 火山灰対策として, 空気取入口には, 難燃性材料のプレフィルタを設置するが, 周囲に発火源となる可燃物はなく, 火災が発生することはない。</p> <p>加えて, 可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。なお, HPCSディーゼル室送風機室は, 屋外と通じている区域であり, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p>	<p>・ 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	
<p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック</p>  <p>地震観測装置及び可とう電線管</p>	<p>設置されている主な機器等</p> <p>熱交換器</p>  <p>電動弁他</p> 	<p>設置されている機器</p>  <p>HPCS -ディーゼル室送風機及び可とう電線管</p>  <p>HPCS -ディーゼル室送風機及び火山灰対策 (フレーム)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) <u>CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室</u></p> <p><u>CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室に設置している機器は、空気作動弁及びポンプ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>(5) <u>R/B 1階 東側通路</u></p> <p><u>R/B 1階 東側通路に設置している機器は、計器ラックや電動弁などがあり、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。これらは不燃材、難燃材で構成されており、可燃物は設置していない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上部敷設にされるケーブルトレイについては、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p>	<p>(5) <u>A-給気消音器フィルタ室</u></p> <p><u>A-給気消音器フィルタ室には、A-給気消音器フィルタが設置されている。これらは、不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。</u></p> <p><u>その他には可燃物を設置しておらず、可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。</u></p> <p><u>なお、A-給気消音器フィルタ室は、屋外と通じている区域であり、煙の充満により消火活動が困難とならないことから、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	
<p>設置されている機器</p>   <p>CUW 逆洗水移送ポンプ      空気作動弁及び可とう電線管</p>	<p>設置されている主な機器等</p> <p>計器ラック</p>  <p>電動弁</p> 	<p>設置されている機器</p>   <p>A-給気消音器フィルタ      A-給気消音器フィルタ室内</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) <u>CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室</u></p> <p><u>CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室に設置している機器は、空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>(6) <u>R/B 1階 西側通路</u></p> <p><u>R/B1 階 西側通路に設置している機器は、配管や配管サポート、電動弁などがある。ケーブルは電線管または可倒式電線管に敷設されている。これらは不燃材、難燃材で構成されており、可燃物は設置していない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上部に敷設されるケーブルトレイについては、ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p>	<p>(6) <u>B-給気消音器フィルタ室</u></p> <p><u>B-給気消音器フィルタ室には、B-給気消音器フィルタが設置されている。これらは、不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。</u></p> <p><u>その他には可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設している。</u></p> <p><u>加えて、可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。</u></p> <p><u>なお、B-給気消音器フィルタ室は、屋外と通じている区域であり、煙の充満により消火活動が困難とならないことから、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p>	<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	<p>エリアレイアウト</p> 	
<p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1293 477 1524">  <p>配管</p> </div> <div data-bbox="560 1293 866 1524">  <p>空気作動弁及び可とう電線管</p> </div> </div>	<p>設置されている主な機器等</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="964 1293 1299 1581">  <p>通路上の機器設置状況</p> </div> <div data-bbox="1359 1293 1665 1581">  <p>電動弁及び電線管他</p> </div> </div>	<p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1730 1293 2036 1524">  <p>B-給気消音器フィルタ</p> </div> <div data-bbox="2131 1293 2466 1524">  <p>B-給気消音器フィルタ室内</p> </div> </div>	



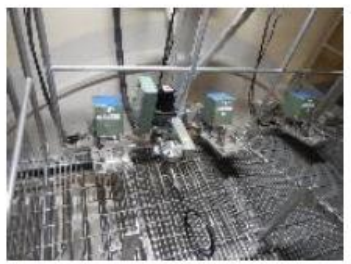




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) 炉心流量 (DIV-III) 計装ラック, スクラム地震計 (III) 室, CRD マスターコントロール室</p> <p>炉心流量 (DIV-III) 計装ラック, スクラム地震計 (III) 室, CRD マスターコントロール室に設置している機器は, 計装ラック, 空気作動弁及び計器等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> 	<p>(7) R/B 2階 MS トンネル室</p> <p>MS トンネル室に設置している機器は, 主蒸気隔離弁, 電動弁, 主蒸気管トンネル冷却ファンが設置されている。これらは不燃材, 難燃材で構成されており, 可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は不燃材である金属で覆われており, 設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器または消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> 	<p>(7) HPCS 給気消音器フィルタ室</p> <p>HPCS 給気消音器フィルタ室には, HPCS 給気消音器フィルタが設置されている。これらは, 不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。</p> <p>その他には可燃物を設置しておらず, 可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。</p> <p>なお, HPCS 給気消音器フィルタ室は, 屋外と通じている区域であり, 煙の充満により消火活動が困難とならないことから, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> 	<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>
<p>設置されている機器</p>    <p>計装ラック      空気作動弁      計器 (流量計)</p>	<p>設置されている主な機器等</p>    <p>主蒸気隔離弁      電動弁      冷却ファン</p>	<p>設置されている機器</p>   <p>HPCS 給気消音器フィルタ      HPCS 給気消音器フィルタ室内</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(8) <u>南西階段室</u></p> <p><u>南西階段室には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p>  <p><u>設置されている機器</u></p>  <p>電線管</p>	<p>(8) <u>R/B 2階 CUW 弁操作室</u></p> <p><u>CUW 弁操作室に設置している機器は、電動弁や配管などが設置されている。これらは不燃材、難燃材で構成されており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p>  <p><u>設置されている主な機器等</u></p> <p>電動弁他</p>  <p>可とう式電線管他</p> 		<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(9) RHR(A) 弁室</p> <p><u>RHR(A) 弁室に設置している機器は、電動弁及び電磁弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>電動弁</p> <p>※当該エリアは点検養生中のため、設備全体を掲示できず。</p>	<p>(9) R/B 2階 東側通路</p> <p><u>R/B 2階 東側通路に設置している機器は、計器ラックや通路上部の電動弁、作業用台車などがあり、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。これらは不燃材、難燃材で構成されており、可燃物は設置していない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上部に敷設されるケーブルトレイについては、局ハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>計器ラック      通路上部の電動弁      作業用台車他</p>   		<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(10) RHR(C)弁室</p> <p><u>RHR(C)弁室に設置している機器は、電動弁及び電磁弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>電動弁及び可とう電線管</p>  <p>電磁弁及び可とう電線管</p>	<p>(10) R/B 2階 西側通路</p> <p><u>R/B 2階 西側通路に設置している機器は、空気作動弁、作業用台車、制御盤等などがある。これらは不燃材、難燃材で構成されており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。制御盤は不燃材である金属で覆われており、設備外部に燃え広がることはない。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上部に敷設されるケーブルトレイについては、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>空気作動弁      作業用台車      制御盤等</p>   		<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(11) 所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室</p> <p>所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室に設置している機器は、ボックス、TIP 駆動装置及びバルブアッセンブリ(ボール弁)等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており、設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>ボックス</p>  <p>TIP 駆動装置</p>	<p>(11) R/B 3階 東側通路</p> <p>R/B3 階東側通路に設置している機器は、電動弁、計器、制御盤、水圧制御ユニット(HCU)等などがある。これらは不燃材、難燃材で構成されており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</p> <p>なお、通路上に設置される HPU(制御油発生装置)、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p>  <p>電動弁</p>  <p>HCU 上部</p>  <p>HCU</p>		<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(12) RHR(B)弁室</p> <p>RHR(B)弁室に設置している機器は、電動弁及び電磁弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>電動弁及び可とう電線管</p>  <p>電磁弁及び可とう電線管</p>	<p>(12) R/B 3階 西側通路</p> <p>R/B3階西側通路に設置している機器は、東側同様に水圧制御ユニット(HCU)が設置されており、この他計器や通路上部に電動弁などがある。これらは不燃材、難燃材で構成されており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</p> <p>なお、通路上に設置される制御油発生装置(HPU)、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>計器</p>  <p>通路上部の電動弁</p> 		<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(13) RHR(C)配管室</p> <p><u>RHR(C)配管室に設置している機器は、電動弁及び電磁弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>電動弁及び可とう電線管</p>  <p>電磁弁及び可とう電線管</p>	<p>(13) R/B 4階 東側通路</p> <p><u>R/B 4階東側通路に設置している機器は、計器や手動弁、電動弁、クレーンなどがある。これらは不燃材、難燃材で構成されており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器または消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上に設置される電源盤、通路上部の一部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>計器</p>  <p>電動弁</p> 		<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(14) 原子炉系 (DIV-III) 計装ラック室</p> <p>原子炉系 (DIV-III) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック</p>	<p>(14) R/B 4階 西側通路</p> <p>R/B 4階東側通路に設置している機器は、計器ラックやモニタ盤などがある。モニタ盤は不燃性の筐体で覆われており、ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器による消火が可能である。</p> <p>なお、通路上に設置される油内包機器の PLR-MG セット (低速度用電源装置)、冷凍機、電源盤、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備 (局所) を設置する設計とする。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>計器ラック, モニタ盤等</p> 		<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(15) <u>原子炉系 (DIV-I) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-I) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック</p>	<p>(15) <u>R/B 5階 西側通路</u></p> <p><u>R/B5階西側通路に設置している機器は、計器ラック、制御盤などがある。</u></p> <p><u>ケーブルは電線管または可とう式電線管に敷設されている。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器による消火が可能である。</u></p> <p><u>なお、通路上に設置される油内包機器の SLC ポンプ、通路上部のケーブルトレイにはハロゲン化物自動消火設備 (局所) を設置する設計とする。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている主な機器等</p> <p>計器、計器ラック等</p> 		<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(16) サプレッションチェンバ室</p> <p><u>サプレッションチェンバ室に設置している機器は、ボックス、手動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 653 911 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="139 1276 463 1535" style="text-align: center;">  <p>ボックス</p> </div> <div data-bbox="560 1276 902 1535" style="text-align: center;">  <p>手動弁</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(17) <u>原子炉系 (DIV-IV) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-IV) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 653 914 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="299 1104 706 1409" data-label="Image"> </div> <p>計装ラック</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(18) <u>原子炉系 (DIV-II) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-II) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 653 914 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="314 1108 679 1381" data-label="Image"> </div> <p>計装ラック</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(19) ACペネ, RHR配管・弁室</p> <p>ACペネ, RHR配管・弁室に設置している機器は、電動弁、電磁弁及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 653 908 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="151 1108 489 1367">  </div> <div data-bbox="549 1108 887 1367">  </div> </div> <p>空気作動弁及び可とう電線管      電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p data-bbox="133 212 350 239">エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 247 911 625" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="142 659 388 688">設置されている機器</p> <div data-bbox="148 709 504 976" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="528 709 884 976" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="186 1039 463 1064" data-label="Caption"> <p>電動弁, 電磁弁及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="679 1039 733 1064" data-label="Caption"> <p>配管</p> </div>			<p data-bbox="2510 212 2683 239">・ 設備の相違</p> <p data-bbox="2510 254 2783 281">【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p data-bbox="2510 296 2798 417">設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(20) <u>北西階段室</u></p> <p><u>北西階段室には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 564 908 940" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="204 1020 534 1268" style="text-align: center;">  <p>密閉型ダクト</p> </div> <div data-bbox="605 1020 813 1268" style="text-align: center;">  <p>電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(21) 南東階段室</p> <p><u>南東階段室には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 562 914 940" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="172 1016 504 1268" style="border: 1px solid black; height: 120px; width: 112px; margin-bottom: 5px;">  </div> <p>電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(22) 階段室 (R/B 北)</p> <p><u>階段室 (R/B 北) には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 611 908 989" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p>  <p>密閉型ダクト及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(23) 階段室 (R/B 南)</p> <p><u>階段室 (R/B 南) には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 604 914 982" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p>  <p>密閉型ダクト及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(24) RHR(A)弁室</p> <p><u>RHR(A)弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="130 653 905 1026" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 261px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="181 1115 839 1346">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(25) RHR(C)弁室</p> <p><u>RHR(C)弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="181 1102 848 1346">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(26) 除染パン室</p> <p><u>除染パン室に設置している機器は、除染シンク等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては除染シンクの一部ゴムが使用されているが、不燃性材料である金属等に覆われているため設備外部に燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 743 914 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="329 1199 649 1440" data-label="Image"> </div> <p>除染シンク及び可とう電線管</p>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(27) RHR(B)弁室</p> <p><u>RHR(B)弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 653 914 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="320 1104 664 1367" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(28) <u>CUW プリコートタンク室</u></p> <p><u>CUW プリコートタンク室に設置している機器は、ポンプ、タンク、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 741 905 1115" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 259px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="160 1257 412 1446" style="text-align: center;">  <p>ポンプ</p> </div> <div data-bbox="433 1257 685 1446" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="706 1192 896 1453" style="text-align: center;">  <p>タンク</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(29) MS トンネル室</p> <p>MS トンネル室に設置している機器は、主蒸気外側隔離弁（空気作動弁）、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 741 911 1119" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="184 1192 483 1423" style="text-align: center;">  <p>主蒸気隔離弁</p> </div> <div data-bbox="584 1192 851 1423" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> </div> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 1507 911 1885" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(30) DG(A)非常用送風機室</p> <p><u>DG(A)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 743 911 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 259px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="314 1190 644 1436" data-label="Image"> </div> <p>送風機及び可とう電線管 送風機及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(31) DG(C)非常用送風機室</p> <p><u>DG(C)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 745 914 1123" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="302 1192 655 1457" data-label="Image"> </div> <p>送風機及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(32) <u>FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室</u></p> <p><u>FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室に設置している機器は、熱交換器、ポンプ、電動弁及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 693 914 1066" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="142 1150 371 1318" style="text-align: center;">  <p>熱交換器</p> </div> <div data-bbox="409 1150 638 1318" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="676 1150 905 1318" style="text-align: center;">  <p>計器 (流量計)</p> </div> </div> <div data-bbox="142 1350 371 1518" style="text-align: center;">  <p>ポンプ</p> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(33) FPC ポンプ室</p> <p><u>FPC ポンプ室に設置している機器は、ポンプ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 741 911 1115" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 259px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="305 1188 676 1467" data-label="Image"> </div> <p>ポンプ及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(34) <u>格納容器所員用エアロック室</u></p> <p><u>格納容器所員用エアロック室に設置している機器は、エアロック、電動及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 653 914 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="142 1108 379 1285"></div> <div data-bbox="403 1108 641 1285"></div> <div data-bbox="664 1108 902 1285"></div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>エアロック</span> <span>電動弁及び可とう電線管</span> <span>空気作動弁及び可とう電線管</span> </p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(35) DG(B)非常用送風機室</p> <p><u>DG(B)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 743 911 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="308 1205 685 1486" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">送風機及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(36) MSIV・SRV ラッピング室</p> <p><u>MSIV・SRV ラッピング室に設置している機器は、空気作動弁及びSRV(予備品)等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 653 908 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="172 1108 489 1346">  </div> <div data-bbox="540 1102 869 1346">  </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(37) <u>ダストモニタ(B)室</u></p> <p><u>ダストモニタ(B)室に設置している機器は、ダスト放射線モニタ、ダストサンプラ、電磁弁及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としてはダストサンプラ軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>ダストサンプラ 及び可とう電線管</p> <p>電磁弁</p> <p>計器 (圧力検出器)</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(38) CAMS(B)室</p> <p><u>CAMS(B)室に設置している機器は、空調機、サンプリングラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 743 914 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 1194 513 1446" style="text-align: center;">  <p>CAMS (B) 空調機</p> </div> <div data-bbox="525 1194 860 1446" style="text-align: center;">  <p>サンプリングラック</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(39) DG(A)/Z 送風機室</p> <p><u>DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は、送風機、電動機及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 745 914 1123" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 1192 566 1465" style="text-align: center;">  <p>電動機及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="635 1192 836 1465" style="text-align: center;">  <p>空気作動弁</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(40) <u>ダストモニタ(A)室</u></p> <p><u>ダストモニタ(A)室に設置している機器は、ダスト放射線モニタ、ダストサンプラ、電磁弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 793 908 1144" style="border: 1px solid black; height: 167px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="189 1207 477 1423" style="text-align: center;">  <p>電磁弁</p> </div> <div data-bbox="525 1207 810 1423" style="text-align: center;">  <p>ダストサンプラ及び可とう電線管</p> </div> </div> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 1509 908 1890" style="border: 1px solid black; height: 181px; width: 260px;"></div>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(41) DG(C)/Z 送風機室</p> <p><u>DG(C)/Z 送風機室に設置している機器は、送風機、電動機及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 743 908 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 1188 495 1423" style="text-align: center;">  <p>電動機及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="552 1188 866 1423" style="text-align: center;">  <p>空気作動弁</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(42) CAMS(A)室</p> <p><u>CAMS(A)室に設置している機器は、空調機、サンプリングラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 737 908 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 1199 507 1444" style="text-align: center;">  <p>空調機</p> </div> <div data-bbox="516 1199 842 1444" style="text-align: center;">  <p>サンプリングラック</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(43) LDS モニタ室</p> <p><u>LDS モニタ室に設置している機器は、ダストサンプラ、サンプリングラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 789 908 1167" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 1245 498 1486">  <p>ダストサンプラ</p> </div> <div data-bbox="543 1245 860 1486">  <p>サンプリングラック</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(44) <u>燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ</u></p> <p><u>燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は、配管等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 653 911 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 261px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="320 1104 709 1394" data-label="Image"> </div> <p>配管及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(45) <u>燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ</u></p> <p><u>燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は、配管等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="184 1108 842 1348">  </div> <p style="text-align: center;">配管及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(46) <u>Hx/A 北側配管室</u></p> <p><u>Hx/A 北側配管室に設置している機器は、配管及び流量計等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="178 1113 492 1350" style="text-align: center;">  <p>配管</p> </div> <div data-bbox="546 1113 860 1350" style="text-align: center;">  <p>流量計</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(47) <u>A系非常用送風機室</u></p> <p><u>A系非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 743 914 1121" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="308 1194 685 1478" data-label="Image"> </div> <p>送風機及び電動機</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(48) <u>配管室</u></p> <p><u>配管室に設置している機器は、配管及び電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1100 483 1335" style="text-align: center;">  <p>配管</p> </div> <div data-bbox="557 1100 869 1335" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○7号炉</p> <p>(1) 炉心流量 (DIV-III) 計装ラック, 感震器(C)室, CRD マスターコントロール室</p> <p>炉心流量 (DIV-III) 計装ラック, 感震器(C)室, CRD マスターコントロール室に設置している機器は, 計装ラック, 地震観測装置, 計器及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p>  <p>計器 (流量計)      計装ラック      空気作動弁</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) <u>炉心流量 (DIV-II) 計装ラック, 感震器(B)室</u></p> <p><u>炉心流量 (DIV-II) 計装ラック, 感震器(B)室に設置している機器は, 計装ラック, 地震観測装置等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="329 1108 730 1453" data-label="Image"> </div> <p>計装ラック</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) <u>SPCU ポンプ室</u></p> <p><u>SPCU ポンプ室に設置している機器は、計器及びシンク、ポンプ、電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては、軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他の可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 741 908 1119" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1192 445 1402" style="text-align: center;">  <p>計器及びシンク</p> </div> <div data-bbox="611 1192 884 1402" style="text-align: center;">  <p>電動機及び可とう電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) <u>炉心流量 (DIV-I) 計装ラック, 感震器(A)室</u></p> <p><u>炉心流量 (DIV-I) 計装ラック, 感震器(A)室に設置している機器は, 計装ラック, 地震観測装置等である。これらは不燃性材料, 難燃性材料で構成されており, 可燃物は設置しておらず, ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また, 可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから, 煙の充満により消火活動が困難とならないため, 消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 646 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p>  <p>計装ラック及び地震観測装置</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) RHR(C)弁室</p> <p><u>RHR(C)弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="157 1100 899 1371">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) RHR(B)弁室</p> <p><u>RHR(B)弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="160 1102 507 1360" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <div data-bbox="549 1102 896 1360" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;">電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) SPCU ペネ室</p> <p><u>SPCU ペネ室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 646 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="166 1102 498 1352">  </div> <div data-bbox="543 1102 875 1352">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(8) <u>TIP 駆動制御装置室</u></p> <p><u>TIP 駆動制御装置室に設置している機器は、TIP 駆動装置等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="142 737 914 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div data-bbox="317 1203 736 1520" data-label="Image"> </div> <p>TIP 駆動装置</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>





柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(9) <u>TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室</u></p> <p><u>TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室に設置している機器は、エアモニタ、TIP 駆動装置、遮蔽容器、バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており、設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="142 835 914 1213" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div data-bbox="160 1276 439 1486" style="border: 1px solid black; width: 94px; height: 100px;">  </div> <p>エアモニタ</p> <div data-bbox="552 1276 819 1486" style="border: 1px solid black; width: 90px; height: 100px;">  </div> <p>TIP 駆動装置及び可とう電線管</p> <div data-bbox="160 1524 451 1734" style="border: 1px solid black; width: 98px; height: 100px;">  </div> <p>TIP 遮蔽容器及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(10) サプレッションチェンバ室</p> <p><u>サプレッションチェンバ室に設置している機器は、エリアモニタ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 653 911 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="169 1104 480 1344">  </div> <div data-bbox="543 1098 869 1344">  </div> <p style="text-align: center;">エリアモニタ及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(11) <u>原子炉系 (DIV-I) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-I) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 648 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="157 1100 498 1356" style="text-align: center;">  <p>計装ラック</p> </div> <div data-bbox="528 1100 869 1356" style="text-align: center;">  <p>計器（圧力計）</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(12) <u>原子炉系 (DIV-III) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-III) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="142 1100 477 1360" style="text-align: center;">  <p>計装ラック</p> </div> <div data-bbox="537 1100 884 1360" style="text-align: center;">  <p>計器 (圧力計)</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(13) <u>原子炉系 (DIV-II) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-II) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 653 911 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="314 1104 718 1409" data-label="Image"> </div> <p>計装ラック</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(14) <u>原子炉系 (DIV-IV) 計装ラック室</u></p> <p><u>原子炉系 (DIV-IV) 計装ラック室に設置している機器は、計装ラック及びエリアモニタ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 648 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="160 1100 504 1358" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <div data-bbox="522 1100 869 1358" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="278 1377 379 1402" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 50px;">計装ラック</div> <div data-bbox="644 1377 762 1402" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 100px;">エリアモニタ</div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(15) 弁・配管室</p> <p><u>弁・配管室に設置している機器は、電動弁及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 646 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="154 1104 899 1285">  </div> <p>電動弁、空気作動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p data-bbox="133 212 350 239">エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 243 911 621" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="133 659 376 688">設置されている機器</p> <div data-bbox="160 699 495 949">  </div> <p data-bbox="201 961 418 989">電動弁及び可とう電線管</p> <div data-bbox="528 699 863 949">  </div> <p data-bbox="626 961 765 989">配管及び電線管</p>			<p data-bbox="2510 212 2683 239">・ 設備の相違</p> <p data-bbox="2510 254 2783 281">【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p data-bbox="2510 296 2798 422">設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(16) 弁室</p> <p><u>弁室に設置している機器は、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="192 1102 495 1329">  </div> <div data-bbox="563 1102 866 1329">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(17) 階段室 (R/B 北)</p> <p><u>階段室 (R/B 北) には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 564 908 940" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="293 1012 730 1341" style="border: 1px solid black; height: 157px; width: 147px; text-align: center;">  </div> <p>電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(18) 階段室 (R/B 南)</p> <p><u>階段室 (R/B 南) に設置している機器は、ポンベ及びボックス等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1108 516 1369" style="text-align: center;">  <p>ポンベ</p> </div> <div data-bbox="563 1117 896 1369" style="text-align: center;">  <p>ボックス</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(19) 階段室 (R/B 南東)</p> <p><u>階段室 (R/B 南東) には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 564 908 940" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="362 1020 688 1453" style="border: 1px solid black; height: 206px; width: 110px; margin: 10px auto;">  </div> <p style="text-align: center;">電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(20) 階段室 (R/B 北西)</p> <p><u>階段室 (R/B 北西) には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管、金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 611 908 989" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="320 1062 753 1390" style="text-align: center;">  </div> <p>電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(21) RHR(A)弁室</p> <p><u>RHR(A)弁室に設置している機器は、電動弁及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="255 1108 822 1453">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(22) RHR(C)弁室</p> <p><u>RHR(C)弁室に設置している機器は、電動弁及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="181 1102 513 1352">  </div> <div data-bbox="555 1102 887 1352">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(23) RHR(B)弁室</p> <p><u>RHR(B)弁室に設置している機器は、電動弁及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 648 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="157 1100 495 1354" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <div data-bbox="531 1100 869 1354" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p style="text-align: center;">電動弁及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>





柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(24) <u>CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室</u></p> <p><u>CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室に設置している機器は、クレーン、ボックス等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="175 1108 492 1346" style="text-align: center;">  <p>ボックス及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="566 1108 884 1346" style="text-align: center;">  <p>クレーン</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(25) 管理区域連絡通路</p> <p><u>管理区域連絡通路に設置している機器は、空調ダクト、操作盤等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては操作盤があるが少量かつ近傍に可燃物が無いため、燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 741 908 1119" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="186 1289 492 1520" style="text-align: center;">  <p>空調ダクト及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="635 1190 881 1520" style="text-align: center;">  <p>操作盤</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(26) <u>SGTS モニタ室 (6号炉も同様)</u></p> <p><u>SGTS モニタ室に設置している機器は、計装ラック、放射線モニタ及びサンプルポンプ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 785 908 1159" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 258px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 1234 513 1486" style="text-align: center;">  <p>計装ラック及びサンプルポンプ</p> </div> <div data-bbox="552 1234 884 1486" style="text-align: center;">  <p>放射線モニタ及び可とう電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(27) MS トンネル室</p> <p>MS トンネル室に設置している機器は、主蒸気外側隔離弁（空気作動弁）、電動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 737 908 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="219 1194 480 1390" style="display: inline-block; text-align: center;">  </div> <p>主蒸気隔離弁</p> <div data-bbox="516 1194 777 1390" style="display: inline-block; text-align: center;">  </div> <p>電動弁及び可とう電線管</p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 1499 908 1877" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(28) DG(A)非常用送風機室</p> <p><u>DG(A)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 737 908 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="314 1211 715 1514" data-label="Image"> </div> <p>非常用送風機</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(29) IA・HPIN ペネ室</p> <p><u>IA・HPIN ペネ室に設置している機器は、配管及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 646 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="160 1104 486 1356" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p data-bbox="189 1371 457 1398">空気作動弁及び可とう電線管</p> <div data-bbox="555 1104 890 1356" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div> <p data-bbox="700 1371 744 1398">配管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(30) <u>DG(C)非常用送風機室</u></p> <p><u>DG(C)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="142 737 911 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 100%;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div data-bbox="329 1213 700 1493" data-label="Image"> </div> <p>非常用送風機</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(31) DG(B)非常用送風機室</p> <p>DG(B)非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</p> <p>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 737 908 1115" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="293 1194 694 1497" style="border: 1px solid black; text-align: center;">  </div> <p>非常用送風機</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(32) FPC ポンプ室</p> <p><u>FPC ポンプ室に設置している機器は、ポンプ等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 739 911 1115" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="305 1211 730 1535" data-label="Image"> </div> <p>ポンプ及び可とう電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(33) <u>FPC 熱交換器室</u></p> <p><u>FPC 熱交換器室に設置している機器は、熱交換器、計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 648 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="160 1102 477 1346" style="text-align: center;">  <p>熱交換器</p> </div> <div data-bbox="572 1102 899 1346" style="text-align: center;">  <p>計器及び可とう電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(34) FPC 弁室</p> <p><u>FPC 弁室に設置している機器は、手動弁、電動弁等である。</u>  <u>これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 653 911 1031" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="160 1113 468 1346" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="566 1108 884 1350" style="text-align: center;">  <p>手動弁</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(35) DG(A)/Z 送風機室</p> <p><u>DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は、送風機、電動機及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p>  <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1209 483 1444">  <p>送風機、電動機及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="552 1209 863 1444">  <p>空気作動弁</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(36) CAMS(A)室</p> <p><u>CAMS(A)室に設置している機器は、計装ラック及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 648 911 1024" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="192 1129 477 1346" style="text-align: center;">  <p>計装ラック</p> </div> <div data-bbox="543 1129 834 1346" style="text-align: center;">  <p>計器</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(37) <u>南北連絡通路</u></p> <p><u>南北連絡通路に設置している機器は、ボックス等である。これらは不燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 611 908 984" style="border: 1px solid black; height: 178px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="169 1062 468 1289" style="text-align: center;">  <p>ボックス</p> </div> <div data-bbox="560 1062 863 1289" style="text-align: center;">  <p>電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(38) CAMS(B)室</p> <p><u>CAMS(B)室に設置している機器は、計装ラック及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="195 1108 486 1327" style="text-align: center;">  <p>計装ラック</p> </div> <div data-bbox="581 1108 872 1327" style="text-align: center;">  <p>計器</p> </div> </div> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 1507 908 1885" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div>			<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(39) <u>SGTS 配管室</u></p> <p><u>SGTS 配管室に設置している機器は、電動弁、空気作動弁及び計器等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="142 646 914 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 1108 492 1346" style="text-align: center;">  <p>電動弁及び可とう電線管</p> </div> <div data-bbox="557 1108 878 1346" style="text-align: center;">  <p>空気作動弁及び可とう電線管</p> </div> </div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(40) R4F クリーン通路</p> <p><u>R4F クリーン通路に設置している機器は、ポンベ及び配管等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="308 1100 712 1409" data-label="Image"> </div> <p>ポンベ及び配管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(41) <u>Hx(A)/Z 非常用送風機室</u></p> <p><u>Hx(A)/Z 非常用送風機室に設置している機器は、送風機及び電動機等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物として は軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で 覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置 しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により 消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 741 908 1117" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div data-bbox="198 1199 842 1430">  </div> <p>送風機、電動機及び可とう電線管</p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="136 1507 908 1883" style="border: 1px solid black; height: 179px; width: 260px;"></div>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(42) <u>階段室</u></p> <p><u>階段室には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p><u>エリアレイアウト</u></p> <div data-bbox="139 558 911 936" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p><u>設置されている機器</u></p> <div data-bbox="353 1022 658 1425" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(43) C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室</p> <p><u>C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室に設置している機器は、送風機、電動機及び空気作動弁等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="139 781 911 1159" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="184 1236 504 1478">  </div> <div data-bbox="543 1236 863 1478">  </div> </div> <p>送風機、電動機及び可とう電線管      空気作動弁</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

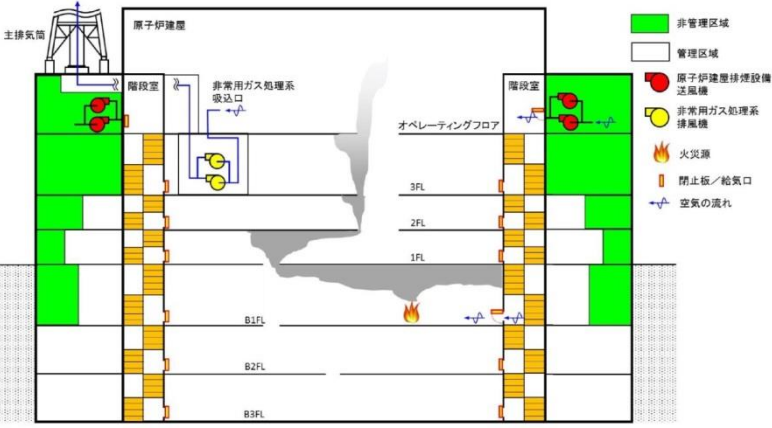
柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(44) 階段室</p> <p><u>階段室には、機器が設置されておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="142 558 914 936" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="368 1020 649 1392" style="text-align: center;">  </div> <p>電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(45) <u>燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ</u></p> <p><u>燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は、配管等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="166 1104 887 1375">  </div> <p>配管及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

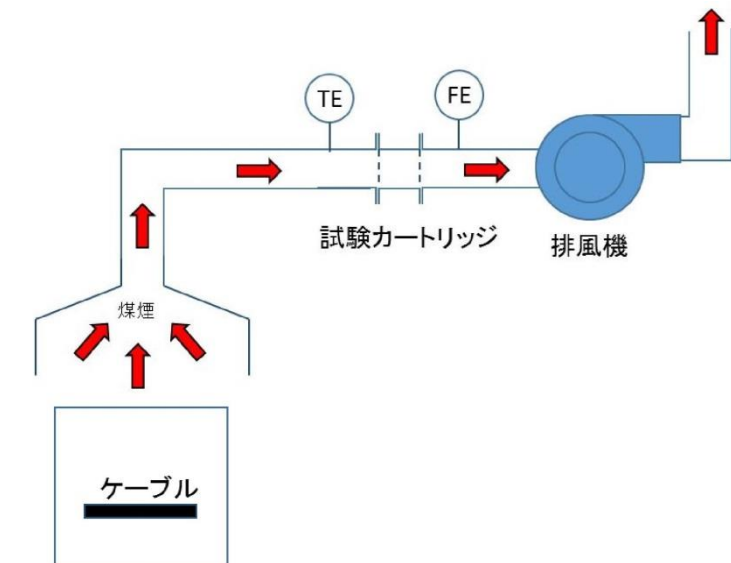
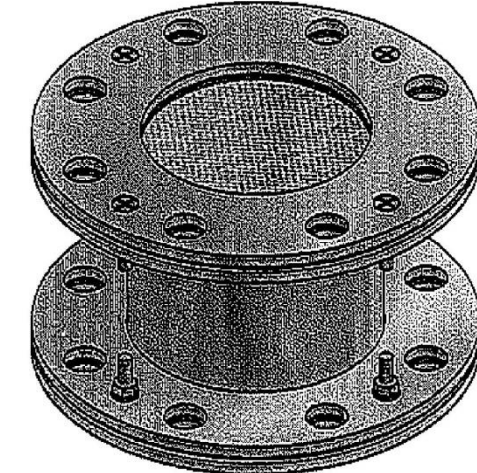
柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(46) <u>燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ</u></p> <p><u>燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は、配管等である。これらは不燃性材料、難燃性材料で構成されており、可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。</u></p> <p><u>また、可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならないため、消火器又は消火栓による消火が可能である。</u></p> <p>エリアレイアウト</p> <div data-bbox="136 646 908 1024" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 260px;"></div> <p>設置されている機器</p> <div data-bbox="154 1104 890 1381"> </div> <p>配管及び電線管</p>			<p>・ 設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う可燃物等の設置状況の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>参考資料 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における</u> <u>原子炉建屋排煙設備の概要について</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉では, 煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 原子炉建屋排煙設備の概要について</u></p> <p>1. 設備の概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉の原子炉建屋通路部の火災に対しては、<u>主要な可燃物に局所固定式消火設備を設置し早期に火災を感知、消火することで火災の進展、煙の発生を抑える設計としており、その他の極少量の可燃物については消火器による手動消火を行う設計としている。</u>しかしながら、万一、<u>予期せぬ大規模な火災や煙の発生へと進展した場合であっても煙により消火活動が阻害されることのないよう、更なる自主的な安全対策として原子炉建屋排煙設備を設置する。</u>原子炉建屋排煙設備は、<u>原子炉建屋附属棟（非管理区域）に設置する排煙送風機により原子炉建屋内の階段室を介して火災エリアに給気し、非常用ガス処理系排風機により主排気筒に排気することで、消火隊のアクセスルートとなる階段室から火災源までのルートを確認し消火活動が困難とならないように煙を制御可能な設計とする。</u>本設備の系統概要図を第1図に示す。</p>  <p style="text-align: center;">第1図 原子炉建屋排煙設備の系統概要図 (原子炉建屋 B1FL 発災時のイメージ)</p>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2号炉では、煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>2. 排煙設備使用時の影響について</u></p> <p><u>原子炉建屋排煙設備は、滞留した煙を既設の機器ハッチを通して原子炉建屋最上階のオペレーティングフロアにある非常用ガス処理系の吸込み口まで輸送する。輸送された煙は非常用ガス処理系により主排気筒へと排気される。</u></p> <p><u>煤煙を輸送する過程で、煙が滞留するオペレーティングフロアに設置される安全機能を有する設備や重大事故等対処設備、また非常用ガス処理系の機器が煤煙による影響を受ける可能性が考えられることから、実証試験により性能確認を実施する。</u></p> <p><u>原子炉建屋オペレーティングフロアにある重要設備として静的触媒式水素再結合器（以下「PAR」という。）、原子炉建屋水素濃度等があり、また非常用ガス処理系のうち煤煙の影響が想定される機器として活性炭フィルタがある。これらのうち、活性炭フィルタ並びに PAR の試験概要と結果を以下に示す。その他の設備についても継続的に煤煙の影響評価を実施した上で、排煙設備の設置・運用を行う。</u></p> <p><u>2.1. 試験方法</u></p> <p><u>煤煙に対する活性炭フィルタ並びに PAR の影響評価に当たっては以下のステップにて実施する。</u></p> <p><u>2.1.1 . 煤煙の通気</u></p> <p><u>コーンカロリメータ試験装置のフランジ部に活性炭フィルタ粒子、及び、PAR 触媒粒子を封入可能な試験カートリッジを取付け、各粒子に排風機により強制的に煤煙を通気させる。装置の概要を第 2 図に示す。</u></p> <p><u>また試験カートリッジは第 3 図に示す円筒（寸法：100 mm φ×75 mm）であり通気面はメッシュ形状となっており、上記試験装置のダクトに直接取付けることで、煤煙の全量を通気させることが可能である。</u></p> <p><u>煤煙については、原子炉建屋内の主要な可燃物であるケーブルを用いて IS05560-1 の燃焼試験規格に準拠し、1 時間の燃焼、通気を実施した。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2 号炉では、煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>コーンカロリー試験装置</p> <p>第 2 図 煤煙通気試験装置 概要図</p>  <p>第 3 図 試験カートリッジ外形図</p>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2 号炉では, 煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2.1.2 . <u>性能試験並びに試験結果</u></p> <p><u>煤煙通気後のカートリッジ内の試験体を用いて、それぞれに対して性能試験を実施した。性能試験の概要と判定基準、試験結果を以下に示す。</u></p> <p><u>(1) 活性炭フィルタ性能試験</u></p> <p><u>①試験方法</u></p> <p><u>活性炭フィルタ性能試験については煤煙通気後の活性炭フィルタに対して、放射性よう化メチルを 1 時間通気し、通気後の試験体の放射能を測定することで、よう素除去効率を測定する。なお、試験方法・条件についてはプラントの定期検査にて行われる性能検査と同様である。</u></p> <p><u>②判定基準</u></p> <p><u>下記の設計除去効率を有する活性炭フィルタが煤煙通気後も所定の性能を有すること。</u></p> <p><u>・活性炭フィルタ単体の設計除去効率：99.999%以上</u></p> <p><u>③試験結果</u></p> <p><u>試験の結果、通気後も 99.999%以上の除去効率となり、活性炭フィルタに対しては煤煙による機能喪失は見られなかった。</u></p> <p><u>(2) PAR</u></p> <p><u>①試験方法</u></p> <p><u>PAR 触媒については、水素の再結合が進むと反応熱により触媒温度が上昇することから、触媒カートリッジを専用装置に入れ、3vol%の混合水素ガスを流して再結合反応させ、温度上昇率を計測することで所定の性能を有することを煤煙通気前後で確認する。</u></p> <p><u>②判定基準</u></p> <p><u>触媒の初期温度からの温度上昇率が以下のいずれかを満足すること。</u></p> <p><u>・温度が 20 分で 10℃以上上昇すること</u></p> <p><u>・温度が 30 分で 20℃以上上昇すること</u></p> <p><u>③試験結果</u></p> <p><u>試験結果は第 1 表に示す通りであり、煤煙通気前と比較</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2 号炉では、煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考													
<p><u>し多少の温度上昇の遅れはあるものの判定基準である「温度が20分で10℃以上上昇すること」を満足することが確認できており、煤煙によりPARの機能を喪失させるような大きな影響はないことを確認した。</u></p> <p><u>第1表 煤煙通気前後のPAR試験結果</u></p> <table border="1" data-bbox="145 478 908 590"> <thead> <tr> <th>試験体No</th> <th>煤煙通気前</th> <th>煤煙通気後</th> <th>判定基準</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験体1</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</td> <td>温度が20分で10℃以上</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>試験体2</td> <td>上昇すること</td> <td>合格</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>※表中の時間は、触媒カートリッジの温度が初期値に対し10℃上昇したときの到達時間を示す。</u></p> <p><u>以上により、仮に原子炉建屋通路部において大規模な火災の発生と、PAR若しくは非常用ガス処理系の機能を期待するような事象が重畳した場合であっても排煙を行うことによって両者が機能喪失に至るおそれはないと判断する</u></p>	試験体No	煤煙通気前	煤煙通気後	判定基準	結果	試験体1	XXXXXXXXXX		温度が20分で10℃以上	合格	試験体2	上昇すること	合格			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7】</b></p> <p>島根2号炉では、煙により消火困難となるエリアには全域ガス消火設備を設置</p>
試験体No	煤煙通気前	煤煙通気後	判定基準	結果												
試験体1	XXXXXXXXXX		温度が20分で10℃以上	合格												
試験体2			上昇すること	合格												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>41-6 重大事故等対処施設が設置される 火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p>	<p>41-6 重大事故等対処施設が設置される 火災区域・火災区画の火災防護対策について</p>	<p>41-6 重大事故等対処施設が設置される 火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">&lt;目 次&gt;</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災区域又は火災区画の設定について</p> <p>3. 火災感知設備について</p> <p>4. 消火設備について</p> <p>添付資料1 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧</u></p>	<p style="text-align: center;">【目次】</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災区域(区画)の設定について</p> <p>3. 火災感知設備について</p> <p>4. 消火設備について</p> <p>添付資料1 <u>重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画及び火災防護対策一覧</u></p>	<p style="text-align: center;">&lt;目 次&gt;</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災区域又は火災区画の設定について</p> <p>3. 火災感知設備について</p> <p>4. 消火設備について</p> <p>添付資料1 <u>島根原子力発電所2号炉における重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">41-6</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p> <p>1. 概要 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設を設置する火災区域の火災防護対策のうち、「火災区域又は火災区画の設定」「火災感知設備」「消火設備」について以下のとおり整理を行った。</p> <p>2. 火災区域又は火災区画の設定について 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために、原子炉建屋、コントロール建屋、廃棄物処理建屋及び 5 号炉原子炉建屋と、屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、火災区域又は火災区画を設定した。(補足説明資料 41-3)</p> <p>3. 火災感知設備について 火災感知設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計とする。(補足説明資料 41-4)</p> <p>4. 消火設備について 消火設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火するため、火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」に基づき「消火設備」を設置する設計とする。(補足説明資料 41-5)</p>	<p style="text-align: right;">資料 41-6</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画の火災防護対策について</p> <p>1. 概要 重大事故等対処施設を設置する火災区域の火災防護対策のうち、「火災区域(区画)の設定」「火災感知設備」「消火設備」について以下のとおり設定した。</p> <p>2. 火災区域(区画)の設定について 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために、<u>屋内の重大事故等対処施設を設置するエリア</u>と、屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、火災区域(区画)を設定した。(資料 41-3)</p> <p>3. 火災感知設備について 重大事故等対処施設を設置する火災区域(区画)の火災の影響を限定するように、火災を早期に感知するために、<u>要求事項に応じた「火災感知設備」</u>を設定した。(資料 41-4)</p> <p>4. 消火設備について 重大事故等対処施設に<u>火災が発生した場合</u>に、火災を早期に消火するため、火災防護に係る審査基準の 2.2 火災の感知、消火に基づき消火設備を設定した。(資料 41-5)</p>	<p style="text-align: right;">41-6</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p> <p>1. 概要 島根原子力発電所 2 号炉における重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災防護対策のうち、「火災区域又は火災区画の設定」「火災感知設備」「消火設備」について以下のとおり整理を行った。</p> <p>2. 火災区域又は火災区画の設定について 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために、<u>原子炉建物、タービン建物、廃棄物処理建物、制御室建物、ガスタービン発電機建物、緊急時対策所等の建物内</u>と、屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、火災区域又は火災区画を設定した。(補足説明資料 41-3)</p> <p>3. 火災感知設備について 火災感知設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計とする。(補足説明資料 41-4)</p> <p>4. 消火設備について 消火設備は、<u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災</u>を早期に消火するため、火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知・消火」に基づき「消火設備」を設置する設計とする。(補足説明資料 41-5)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉の設備配置を踏まえ、火災区域及び火災区画を設定</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 重大事故等対処施設が設置される 火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設が設置される 火災区域・火災区画及び火災防護対策一覧</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉における 重大事故等対処施設が設置される 火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																																																	
添付資料 1	添付資料 1	添付資料 1																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処設備が設置される火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧表</p>	<p>東海第二発電所 重大事故等対処設備が設置される火災区域又は火災区画及び火災防護対策一覧表</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉における重大事故等対処施設が設置される火災区域及び火災防護対策一覧表</p>	<p>・設備の相違</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>6号炉 常設重大事故防止設備</p>			<p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構(水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]</td> <td rowspan="2">44</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-3-24</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)</td> <td rowspan="2">44</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-3-24</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、スパージャ [流路]</td> <td rowspan="20">44</td> <td>R-3-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3-2</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3-3</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-5-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-5-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-5-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-5-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-6-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-6-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-6-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-6-24</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-7-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-7-27</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-2-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-2-5</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-3-3</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-3-4</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>Y-2-1</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構(水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]	44	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	【原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)	44	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、スパージャ [流路]	44	R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-5-14	煙感知器・熱感知器	消火器	R-5-15	煙感知器・熱感知器	消火器	R-5-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-6-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-6-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-6-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-6-24	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-7-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-7-27	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">44</td> <td rowspan="3">【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 手動スイッチ 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="3"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">44</td> <td rowspan="2">【再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替再循環ポンプトリップ機能) 再循環ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源遮断器手動スイッチ</td> <td rowspan="2"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">44</td> <td rowspan="2">【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク、ほう酸水注入系配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="2"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">44</td> <td rowspan="2">【自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ</td> <td rowspan="2"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(全城)</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">45</td> <td rowspan="10">【高圧代替注水系による原子炉注水】 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水系タービン止め弁、高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、高圧代替注水系(注水系)配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="10"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(全城)</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">45</td> <td rowspan="5">【原子炉隔離時冷却系による原子炉注水】 原子炉隔離時冷却系ポンプ、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁、ストレーナ [流路]</td> <td rowspan="5"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(全城)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">45</td> <td rowspan="5">【高圧炉心スプレー系による原子炉注水】 高圧炉心スプレー系ポンプ、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ、スパージャ [流路]</td> <td rowspan="5"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	44	【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 手動スイッチ 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	44	【再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替再循環ポンプトリップ機能) 再循環ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源遮断器手動スイッチ		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	44	【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク、ほう酸水注入系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	44	【自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)	45	【高圧代替注水系による原子炉注水】 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水系タービン止め弁、高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、高圧代替注水系(注水系)配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	45	【原子炉隔離時冷却系による原子炉注水】 原子炉隔離時冷却系ポンプ、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁、ストレーナ [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)	45	【高圧炉心スプレー系による原子炉注水】 高圧炉心スプレー系ポンプ、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ、スパージャ [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>部屋番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系水圧系 配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="5">44</td> <td>R-1F-22</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-24</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-25</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>PCV</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">【原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)</td> <td rowspan="5">44</td> <td>R-1F-22</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-04</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-05</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>PCV</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ ほう酸水貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁 [流路] 差圧検出・ほう酸水注入系配管(原子炉圧力容器内部) [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]</td> <td rowspan="3">44</td> <td>R-3F-07</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>PCV</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【出力急上昇の防止】 自動減圧起動阻止スイッチ 代替自動減圧起動阻止スイッチ</td> <td rowspan="2">44</td> <td colspan="3">46条に記載</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">【高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却】 高圧原子炉代替注水ポンプ サブプレッション・チェンバ [水源] 高圧原子炉代替注水系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 主蒸気系 配管 [流路] 原子炉隔離時冷却系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 高圧原子炉代替注水系(注水系) 配管・弁 [流路] 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路] 原子炉隔離時冷却系(注水系) 配管・弁 [流路] 原子炉浄化系 配管 [流路] 給水系 配管・弁・スパージャ [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]</td> <td rowspan="7">45</td> <td>R-B2F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-03</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-31</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>PCV</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	部屋番号	感知設備	消火設備	【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系水圧系 配管・弁 [流路]	44	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-24	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-25	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	【原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)	44	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ ほう酸水貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁 [流路] 差圧検出・ほう酸水注入系配管(原子炉圧力容器内部) [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]	44	R-3F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	【出力急上昇の防止】 自動減圧起動阻止スイッチ 代替自動減圧起動阻止スイッチ	44	46条に記載						【高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却】 高圧原子炉代替注水ポンプ サブプレッション・チェンバ [水源] 高圧原子炉代替注水系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 主蒸気系 配管 [流路] 原子炉隔離時冷却系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 高圧原子炉代替注水系(注水系) 配管・弁 [流路] 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路] 原子炉隔離時冷却系(注水系) 配管・弁 [流路] 原子炉浄化系 配管 [流路] 給水系 配管・弁・スパージャ [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]	45	R-B2F-01	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	PCV	煙感知器 熱感知器	消火器							<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構(水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]	44	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)	44	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、スパージャ [流路]	44	R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-4-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-4-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-5-14	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-5-15	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-5-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-6-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-6-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-6-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-6-24	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-7-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-7-27	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																		
C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																		
関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
44	【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 手動スイッチ 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
44	【再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替再循環ポンプトリップ機能) 再循環ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源遮断器手動スイッチ		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
44	【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク、ほう酸水注入系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
44	【自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)																																																																																																																																																																																																																																																																
45	【高圧代替注水系による原子炉注水】 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水系タービン止め弁、高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、高圧代替注水系(注水系)配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
45	【原子炉隔離時冷却系による原子炉注水】 原子炉隔離時冷却系ポンプ、原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁、ストレーナ [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全城)																																																																																																																																																																																																																																																																
45	【高圧炉心スプレー系による原子炉注水】 高圧炉心スプレー系ポンプ、高圧炉心スプレー系配管・弁、ストレーナ、スパージャ [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【系統機能】 主要設備	関連条文	部屋番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
【代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入】 ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系水圧系 配管・弁 [流路]	44	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-2F-24	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-2F-25	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制】 ATWS緩和設備(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)	44	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【ほう酸水注入】 ほう酸水注入ポンプ ほう酸水貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁 [流路] 差圧検出・ほう酸水注入系配管(原子炉圧力容器内部) [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]	44	R-3F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
【出力急上昇の防止】 自動減圧起動阻止スイッチ 代替自動減圧起動阻止スイッチ	44	46条に記載																																																																																																																																																																																																																																																																		
【高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却】 高圧原子炉代替注水ポンプ サブプレッション・チェンバ [水源] 高圧原子炉代替注水系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 主蒸気系 配管 [流路] 原子炉隔離時冷却系(蒸気系) 配管・弁 [流路] 高圧原子炉代替注水系(注水系) 配管・弁 [流路] 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路] 原子炉隔離時冷却系(注水系) 配管・弁 [流路] 原子炉浄化系 配管 [流路] 給水系 配管・弁・スパージャ [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]	45	R-B2F-01	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-B2F-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																																
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																																																																																																																																																																																																																																																				



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考	
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違	
【原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却】 原子炉隔離時冷却系ポンプ 原子炉隔離時冷却系(蒸気系) 配管・弁, 主蒸気系 配管・弁, 原子炉隔離時冷却系(注水系) 配管・弁・ストレーナ, 復水補給水系 配管, 高圧炉心注水系 配管・弁, 給水系 配管・弁・スパーージャ [流路]	45	R-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	47	【低圧代替注水系(常設)による原子炉注水】 【低圧代替注水系(常設)による残存溶融炉心の冷却】 常設低圧代替注水系ポンプ, 低圧代替注水系配管・弁[流路], 残留熱除去系C系配管・弁[流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	46	【逃がし安全弁窒素ガス供給系】 逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・弁[流路] 逃がし安全弁逃がし弁機能用 アキュムレータ[流路]	R-1F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器			R-1F-24	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器			PCV	煙感知器 熱感知器	消火器		
		R-1-8	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器	46	【インターフェイスシステム LOCA 隔離弁】 残留熱除去系注水弁(MV222-5A, 5B, 5C) 低圧炉心スプレー系注水弁(MV223-2)	R-1F-07	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-15	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器			R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-27	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器			R-2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器	46	【原子炉建物燃料取替階ブローアウト パネル】 原子炉建物燃料取替階ブローアウト パネル	不燃材のため追加対策不要				
		R-2-2	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器			47	【低圧原子炉代替注水系(常設)による 原子炉の冷却】 低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽[水源] 低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 残留熱除去系 配管・弁[流路] 原子炉圧力容器[注水先]	R-1F-07	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備
		R-2-3	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備
		R-2-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					RW-1F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備
		R-2-9	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					Y-S1-01	煙感知器 熱感知器	消火器
		R-2-11	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					Y-S1-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					PCV	煙感知器 熱感知器	消火器
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器					47	【低圧原子炉代替注水系(可搬型)による 原子炉の冷却】 低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 残留熱除去系 配管・弁[流路] 原子炉圧力容器[注水先]	R-1F-07
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備							
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	R-2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備							
		R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器							
		R-3-8	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	PCV	煙感知器 熱感知器	消火器							
		R-3-9	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	47	【低圧炉心スプレー系による低圧注水】 低圧炉心スプレー・ポンプ サブプレッション・チェンバ[水源] 低圧炉心スプレー系 配管・弁・ストレーナ・スパーージャ[流路] 原子炉圧力容器[注水先]	R-B2F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備					
		R-3-12	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器			PCV	煙感知器 熱感知器	消火器					
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器	47	【残留熱除去系(低圧注水系)による原子炉注水】 残留熱除去系ポンプ, 残留熱除去系熱交換器, 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ[流路]								
		R-3-15	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-3-16	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-3-22	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-4-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-4-9	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-4-19	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-4-34	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		R-6-16	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		T-3-50	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器										
C-3-6	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器												
Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器												
Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器												

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【高圧炉心注水系による原子炉の冷却】 高圧炉心注水系ポンプ 高圧炉心注水系 配管・弁・ストレ ーナ・スバージャ, 復水補給水系 配 管 [流路]	45	R-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	47	【残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱】 残留熱除去系ポンプ, 残留熱除去系熱交換器, 残留熱除去系配 管・弁 [流路], 再循環系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	47	【残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ ード）による原子炉停止時冷却】 残留熱除去ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレ ーナ・ ジェットポンプ [流路] 原子炉再循環系 配管・弁 [流路] 原子炉圧力容器 [注水先]	R-B2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-1-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	R-B2F-03			煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	R-B2F-15			煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	R-1F-07			煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	R-2F-15			煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		R-1-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	C-4F-01			煙感知器 熱感知器	消火器		
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器	PCV			煙感知器 熱感知器	消火器		
		R-1-12	煙感知器・熱感知器	消火器又は消火栓			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	47			R-B2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器				R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-2-2	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器				R-2F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-2-3	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器				R-2F-10	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-2-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器				PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	
		R-2-11	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器	47			48条に記載			
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器				不燃材のため追加対策不要			
		R-2-15	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器				不燃材のため追加対策不要			
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器				不燃材のため追加対策不要			
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器				不燃材のため追加対策不要			
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
		R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要						
R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
R-4-34	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-2-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-2-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
C-3-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	不燃材のため追加対策不要										
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考				
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違				
<p>【逃がし安全弁】 逃がし安全弁[操作対象弁] 逃がし弁機能用アキュムレータ 自動減圧機能用アキュムレータ 主蒸気系 配管・クエンチャ[流路]</p> <p>【原子炉減圧の自動化※自動減圧機 能付き逃がし安全弁のみ】 代替自動減圧ロジック (代替自動減 圧機能) 自動減圧系の起動阻止スイッチ</p> <p>【可搬型直流電源設備による減圧】 AM用切替装置 (SRV)</p> <p>【高圧窒素ガス供給系による作動窒 素ガス確保】 逃がし弁機能用アキュムレータ 自動減圧機能用アキュムレータ 高圧窒素ガス供給系 配管・弁 [流 路]</p> <p>【インターフェイスシステムLOCA 隔離弁】 高圧炉心注水系注入隔離弁</p> <p>【ブローアウトパネル】 原子炉建屋ブローアウトパネル</p>	46	R-1-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	<p>【代替蒸餾冷却系による残存溶融炉心の冷却】 代替蒸餾冷却系ポンプ、残留熱除去系熱交換器、代替蒸餾冷却 系配管・弁[流路]、残留熱除去系配管・弁・ストレーナ、ポン プ[流路]</p> <p>【残留熱除去系海水系】 残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系海水系ストレーナ、 残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]</p> <p>47 非常用取水設備</p> <p>不燃材料のため追加対策不要</p> <p>47 【緊急用海水系】 緊急用海水系ポンプ、緊急用海水系ストレーナ、緊急用海水系配 管・弁[流路]、残留熱除去系海水系配管・弁[流路]</p>	R-1-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	<p>【原子炉補機代替冷却系による除熱】 原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路] 原子炉補機冷却系 配管・弁[流路] 原子炉補機冷却系 サージタンク[流 路] 残留熱除去系熱交換器[流路] 取水口 取水管 取水槽</p> <p>48</p> <p>48 【格納容器フィルタベント系による原 子炉格納容器内の減圧及び除熱】 第1ベントフィルタスクラバ容器 第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器 圧力開放板 遠隔手動弁操作機構 格納容器フィルタベント系 配管・弁 [流路] 窒素ガス制御系 配管・弁[流路] 非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 原子炉格納容器(サブプレッション・チェ ンバ、真空破壊装置を含む) [排出元]</p>	R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-B2F-04	煙感知器 熱感知器
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-B2F-06	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-B2F-28	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-11	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-1F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-1F-11	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-1F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-2F-09	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-2F-10	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-4-8	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	R-2F-13	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備	R-2F-20	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		R-8-1	光電分離式煙感知器 炎感知器	消火器		熱感知カメラ・炎感知 器	消火器又は移動式消火設 備	R-3F-16	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		K6-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器		熱感知カメラ・炎感知 器	消火器	R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器	消火器又は 局所ガス 消火設備									
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		熱感知カメラ・炎感知 器	消火器	RW-2F-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備									
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備															
Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																	
R-1-8	煙感知器・熱感知器	消火器																	
R-1-28	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-29	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-1-30	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																	
R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-2-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																	
R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	
R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																	

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります







柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
<b>【低圧注水】</b> 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ, 給水系 配管・弁・スパージャ [流路] (前ページからの 続き)	47	R-4-8	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	48	<b>【残留熱除去系海水系による除熱】</b> 残留熱除去系海水系ポンプ, 残留熱除去系海水系ストレーナ, 残留熱除去系海水系配管・弁[流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	<b>【原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)]</b> 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機海水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ[流路] 原子炉補機冷却系 サージタンク[流路] 原子炉補機冷却系熱交換器	49		48条に記載		
		R-4-9	煙感知器・熱感知器	消火器			熱感知カメラ・炎感知器	消火器又は移動式消火設備	<b>【非常用取水設備】</b> 取水口 取水管 取水槽				49	不燃材のため追加対策不要	
<b>【原子炉停止時冷却】</b> 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・スパージャ, 給水系 配管・弁・スパージャ [流路]	47	Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	48 49 50 54 55	<b>【緊急用海水系による除熱】</b> 緊急用海水ポンプ, 緊急用海水系ストレーナ, 緊急用海水系配管・弁[流路], 残留熱除去系海水系配管・弁[流路]		煙感知器・熱感知器		ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	<b>【格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】</b> 第1ベントフィルタスクラバ容器 第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器 圧力開放板 格納容器フィルタベント系 配管・弁[流路] 窒素ガス制御系 配管・弁[流路] 非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 遠隔手動弁操作機構 原子炉格納容器(サブプレッション・チェンバ, 真空破壊装置を含む) [排出元]	50		R-B2F-31	煙感知器 熱感知器
		Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器		ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	R-1F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	48	<b>【代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内の冷却】</b> 常設低圧代替注水系ポンプ, 低圧代替注水系配管・弁 [流路], 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁[流路], 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド[流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	<b>【残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】</b> 残留熱代替除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 サプレッション・チェンバ[水源] 原子炉補機代替冷却系配管・弁 [流路] 原子炉補機冷却系 配管・弁[流路] 原子炉補機冷却系サージタンク[流路] 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ[流路] 残留熱代替除去系 配管・弁[流路] 低圧原子炉代替注水系 配管・弁[流路] 格納容器スプレイ・ヘッド[流路] 取水口 取水管 取水槽 原子炉圧力容器[注水先] 原子炉格納容器[注水先]	50	R-2F-15	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器			R-2F-21	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器	R-3F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備				
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器	R-3F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備				
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器				
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-1-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-1-27	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-1-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-2	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-3	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-2-9	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-15	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-16	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-22	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-8	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-3-9	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-4-8	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-4-9	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		R-6-16	煙感知器・熱感知器	消火器			煙感知器・熱感知器	消火器							
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							
		Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			煙感知器・熱感知器	消火器							

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備
【代替原子炉補機冷却系による除熱 ※水源は海を使用】 原子炉補機冷却系 配管・弁・サー ジタンク、残留熱除去系 熱交換器 【流路】	48	R-1-29	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-1-30	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-4-34	煙吸引感知器・ 熱感知器	消火器
		R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-6-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-7-4	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-8-2B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-8-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-8	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
Y-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
Y-4-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備
49	【代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容 器内の冷却】 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁【流路】、低圧代替注水系 配管・弁【流路】、代替燃料プール注水系配管【流路】、残留熱 除去系配管・弁・スプレイヘッド【流路】		煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
49	【残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納 容器内の除熱】 残留熱除去系ポンプ、残留熱除去系熱交換器、残留熱除去系配 管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド【流路】		煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器

【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備
【ベDESTAL代替注水系（常設）による 原子炉格納容器下部への注水】 低圧原子炉代替注水ポンプ コリウムシールド 低圧原子炉代替注水槽【水源】 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【流路】 残留熱除去系 配管・弁【流路】 格納容器スプレイ・ヘッド【流路】 原子炉格納容器【注水先】	51	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-2F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		RW-1F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器
		Y-S1-01	煙感知器 熱感知器	消火器
		Y-S1-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器
【格納容器代替スプレイ系（可搬型）に よる原子炉格納容器下部への注水】 コリウムシールド 残留熱除去系 配管・弁【流路】 格納容器代替スプレイ系 配管・弁【流 路】 格納容器スプレイ・ヘッド【流路】 原子炉格納容器【注水先】	51	R-2F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器
【ベDESTAL代替注水系（可搬型）に よる原子炉格納容器下部への注水】 コリウムシールド ベDESTAL代替注水系 配管・弁【流路】 原子炉格納容器【注水先】	51	R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		PCV	煙感知器 熱感知器	消火器
【溶融炉心の落下遅延及び防止】 高圧原子炉代替注水系 ほう酸水注入系 低圧原子炉代替注水系（常設）	51		44, 45, 47 条に記載	
【窒素ガス代替注水系による原子炉格 納容器内の不活性化】 窒素ガス代替注入系 配管・弁【流路】 原子炉格納容器【注入先】	52		不燃材のため追加対策不要	
【格納容器フィルタベント系による原 子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ スの排出】 第1ベントフィルタスクラバ容器 第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器 圧力開放板 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ （高レンジ・低レンジ） 遠隔手動弁操作機構 格納容器フィルタベント系 配管・弁 【流路】 窒素ガス制御系 配管・弁【流路】 非常用ガス処理系 配管・弁【流路】 原子炉格納容器（サブプレッション・チェ ンバ、真空破壊装置を含む）【排出元】	52		50 条に記載	

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考													
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違														
<b>【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】</b> 遠隔手動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁、 耐圧強化ベント系 (W/W, D/W) 配 管・弁、不活性ガス系 配管・弁、 非常用ガス処理系 配管・弁、主排 気筒 (内筒) [流路] 原子炉格納容器 (サブプレッション・ チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出 元]	48	R-1-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	49	<b>【残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プール水の除熱】</b> 残留熱除去系ポンプ、残留熱除去系熱交換器、残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	52	R-M2F-25	煙感知器	全域ガス消火設備															
		R-1-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			R-3F-27	煙感知器		全域ガス消火設備													
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			C-4F-01	煙感知器		消火器													
		R-1-22	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (全域)		53	R-4F-01	煙感知器		消火器又は局所ガス消火設備													
		R-1-30	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器				炎感知器		熱感知器													
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器		53	R-1F-13	煙感知器		全域ガス消火設備													
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器				R-1F-22		煙感知器	全域ガス消火設備												
		R-2-15	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器				R-2F-12		煙感知器	全域ガス消火設備												
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器				R-2F-13		煙感知器	全域ガス消火設備												
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器				R-4F-01	炎感知器	熱感知器													
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器				54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備												
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器						54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備										
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器								54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備								
		R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器										54	R-3F-14	煙感知器	全域ガス消火設備						
		R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												R-3F-19	煙感知器	全域ガス消火設備					
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器		R-4F-01	煙感知器									消火器又は局所ガス消火設備							
		R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器		54	R-4F-01									炎感知器	熱感知器						
		R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備				
		R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器														54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備		
		R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器																54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備
R-7-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器	54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備																				
R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器			54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備																		
R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器					54	R-4F-01			煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備														
K6-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器									54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備												
C-2-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器											54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備										
C-3-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器													54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備								
C-3-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器							54	R-4F-01							煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備								
Rw-B1F-09	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器															54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備						
【原子炉停止時冷却】	48	常設重大事故防止設備 (47条) に記載		49																	<b>【緊急用海水系】</b> 緊急用海水ポンプ、緊急用海水系ストレーナ、緊急用海水系配管・弁 [流路]、残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]		熱感知カメラ・炎感知器	消火器又は移動式消火設備			54	R-3F-14
【格納容器スプレイ冷却】		残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	熱感知カメラ・炎感知器																				消火器又は移動式消火設備	R-3F-19	煙感知器	全域ガス消火設備		
【サブプレッション・チェンバ・プール冷却】	48	常設重大事故防止設備 (49条) に記載		49	<b>【残留熱除去系海水系】</b> 残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系海水系ストレーナ、残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]																熱感知カメラ・炎感知器	消火器又は移動式消火設備	54	R-4F-01	煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備		
【サブプレッション・チェンバ・プール冷却】		残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール冷却モード)	熱感知カメラ・炎感知器				消火器又は移動式消火設備	R-4F-01													煙感知器	消火器又は局所ガス消火設備						

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備
【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】 フィルタ装置 よう素フィルタ ラプチャーディスク ドレン移送ポンプ ドレントラップ 遠隔手動弁操作設備 フィルタベント遮断壁 配管遮断 遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁、 格納容器圧力逃がし装置 配管・弁、 不活性ガス系 配管・弁、耐圧強化 ベント系 配管・弁〔流路〕 原子炉格納容器（サブプレッション・ チェンバ、真空破壊弁を含む）〔排出 元〕	48, 50	R-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-1-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-1-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-1-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-1-8	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-11	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-4-8	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-4-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-4-16	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-4-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-6-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備
		R-6-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-7-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		R-7-8	煙感知器・熱感知器	消火器
		R-8-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-2-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		C-3-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		Y-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備
		Y-4-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備

関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備
50	【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 フィルタ装置、第一弁（S/C側）、第一弁（D/W側）、第二 弁、第二弁バイパス弁、圧力開放弁、第二操作室遮断、第二弁 操作室 空気ボンベユニット（空気ボンベ）、遠隔人力操作機構、 第二弁操作室遮断計、フィルタ装置遮断、配管遮断、移送ポン プ、不活性ガス系配管・弁〔流路〕、耐圧強化ベント系配管・弁 〔流路〕、格納容器圧力逃がし装置配管・弁〔流路〕、真空破壊装 置〔流路〕、窒素供給配管・弁〔流路〕、第二弁操作室空気ボンベ ユニット（配管・弁）、移送配管・弁〔流路〕、補給水配管・弁〔流 路〕		煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
50	【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 代替循環冷却系ポンプ、残留熱除去系熱交換器、代替循環冷却 系配管・弁〔流路〕、残留熱除去系配管・弁・ストレート・スプ レイヘッド・ポンプ〔流路〕、緊急用海水ポンプ、緊急用海水系 ストレート、緊急用海水系配管・弁〔流路〕、残留熱除去系海水 系配管・弁〔流路〕、残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系 海水系ストレート		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備（局所）又は消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
51	【格納容器下部注水系（常設）によるベダスタル（ドライウェル 部）への注水】 常設低圧代替注水系ポンプ、コリウムシールド、低圧代替注水 系配管・弁〔流路〕、格納容器下部注水配管・弁〔流路〕、原子 炉格納容器床ドレン系配管・弁〔流路〕、原子炉格納容器機器ド レン系配管・弁〔流路〕		煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器
			煙感知器・熱感知器	消火器

【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備
【燃料プール冷却系による燃料プールの除熱】 燃料プール冷却ポンプ 燃料プール冷却系熱交換器 燃料プール〔注水先〕 原子炉補機代替冷却系 配管・弁〔流路〕 原子炉補機冷却系 配管・弁〔流路〕 原子炉補機冷却系 サージタンク〔流 路〕 燃料プール冷却系 配管・弁〔流路〕 燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タ ンク〔流路〕 燃料プール冷却系 ディフューザ〔流 路〕 取水口 取水管 取水槽	54	R-B2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-B2F-06	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-B2F-28	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-B1F-11	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-1F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-1F-11	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-1F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-1F-15	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-2F-09	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-2F-10	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-2F-13	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-2F-20	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-M2F-12	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-3F-09	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-3F-16	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		RW-2F-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器	消火器又は 局所ガス 消火設備
		R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-3F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		Y-S1-01	煙感知器 熱感知器	消火器
【重大事故等収束のための水源】 低圧原子炉代替注水槽 サブプレッション・チェンバ ほう酸水貯蔵タンク	56			
【水の供給】 取水口 取水管 取水槽	56			不燃材のため追加対策不要

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="30">【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]</td> <td rowspan="30">47, 48, 49</td> <td>C-2-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-2-5</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-2-7</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-3-23</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-3-24</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-3-3</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-3-4</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-3-5</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-28</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-1-29</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-30</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-7</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出 ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-2-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出 ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-2-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出 ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-13</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-2</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-3</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-4</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-6</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-4-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出 ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-4-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-4-25</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-4-8</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-5-18</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-19</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-7</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-8</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-6-23</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-6-3</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-6-7</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-7-9</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-8-2</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-8-23</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-8-3</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>T-1-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>T-1-50</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>T-1-51</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>T-1-61</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>T-1-65</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>T-2-16</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>T-2-50</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>T-2-51</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>T-2-62</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table> <p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]	47, 48, 49	C-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-2-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-2-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-3-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-28	煙感知器・熱感知器	消火器	R-1-29	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-30	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-2-14	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-4-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器	R-5-18	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-19	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-6-3	煙感知器・熱感知器	消火器	R-6-7	煙感知器・熱感知器	消火器	R-7-9	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-3	煙感知器・熱感知器	消火器	T-1-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	T-1-50	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	T-1-51	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	T-1-61	煙感知器・熱感知器	消火器	T-1-65	煙感知器・熱感知器	消火器	T-2-16	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	T-2-50	煙感知器・熱感知器	消火器	T-2-51	煙感知器・熱感知器	消火器	T-2-62	煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連 条文</th> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">51</td> <td rowspan="10">【格納容器下部注水系 (可搬型) によるベデスタル (ドライウ ェル部) への注水】 コリウムシールド、低圧代替注水系配管・弁 [流路]、代替燃料 プール注水系配管 [流路]、格納容器下部注水系配管・弁 [流路]、 原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 [流路]、原子炉格納容器機 器ドレン系配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="10"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr> <td rowspan="4">51</td> <td rowspan="4">【溶融炉心の落下遅延及び防止】 (高圧代替注水系) 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水 系 (無気系) 配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子 炉隔離時冷却系 (無気系) 配管・弁 [流路]、高圧代替注水系 (注 水系) 配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレイス配管・弁、ストレー ーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系 (注水系) 配管・弁 [流路] [ほう酸水注入系] ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク [水庫]、ほう酸水注入系配管・弁 [流路] (低圧代替注水系) 常設低圧代替注水系ポンプ、低圧代替注水 系配管・弁 [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路]、低圧 代替注水系配管・弁 [流路]、低圧炉心スプレイス配管・弁、ス パージャ [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路] (代替蒸発冷却系) 代替蒸発冷却系ポンプ、残留熱除去系熱交 換器、代替蒸発冷却系配管・弁 [流路]、残留熱除去系配管・弁、 ストレーーナ [流路] (緊急用海水系) 緊急用海水ポンプ、緊急用海水系ストレーナ 緊急用海水系配管・弁 [流路]、残留熱除去系海水系配管・弁 [流 路]、残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系海水系ストレー ーナ、残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]</td> <td rowspan="4"></td> <td>(高圧代替注水系) 45 条に記載</td><td></td></tr> <tr><td>(ほう酸水注入系) 44 条に記載</td><td></td></tr> <tr><td>(低圧代替注水系) 47 条に記載</td><td></td></tr> <tr><td>(代替蒸発冷却系) 50 条に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="10">52</td> <td rowspan="10">【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水蒸気 及び酸素の排出】 フィルタ装置、第一弁 (S/C側)、第一弁 (D/W側)、第二 弁、第二弁バイパス弁、圧力開放板、第二弁操作直連載、第二 弁操作室 空気ポンプユニット (空気ポンプ)、遠隔人力操作機 構、第二弁操作室差圧計、フィルタ装置遮断、配管遮断、移送 ポンプ、不活性ガス配管・弁 [流路]、耐圧強化ベント系配管・ 弁 [流路]、格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]、真空破滅 装置 [流路]、窒素供給配管・弁 [流路]、第二弁操作室空気ポン プユニット (配管・弁)、移送配管・弁 [流路]、給排水配管・弁 [流路]、フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ/低レンジ)、 フィルタ装置入口水素濃度</td> <td rowspan="10"></td> <td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table>	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	51	【格納容器下部注水系 (可搬型) によるベデスタル (ドライウ ェル部) への注水】 コリウムシールド、低圧代替注水系配管・弁 [流路]、代替燃料 プール注水系配管 [流路]、格納容器下部注水系配管・弁 [流路]、 原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 [流路]、原子炉格納容器機 器ドレン系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	51	【溶融炉心の落下遅延及び防止】 (高圧代替注水系) 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水 系 (無気系) 配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子 炉隔離時冷却系 (無気系) 配管・弁 [流路]、高圧代替注水系 (注 水系) 配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレイス配管・弁、ストレー ーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系 (注水系) 配管・弁 [流路] [ほう酸水注入系] ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク [水庫]、ほう酸水注入系配管・弁 [流路] (低圧代替注水系) 常設低圧代替注水系ポンプ、低圧代替注水 系配管・弁 [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路]、低圧 代替注水系配管・弁 [流路]、低圧炉心スプレイス配管・弁、ス パージャ [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路] (代替蒸発冷却系) 代替蒸発冷却系ポンプ、残留熱除去系熱交 換器、代替蒸発冷却系配管・弁 [流路]、残留熱除去系配管・弁、 ストレーーナ [流路] (緊急用海水系) 緊急用海水ポンプ、緊急用海水系ストレーナ 緊急用海水系配管・弁 [流路]、残留熱除去系海水系配管・弁 [流 路]、残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系海水系ストレー ーナ、残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]		(高圧代替注水系) 45 条に記載		(ほう酸水注入系) 44 条に記載		(低圧代替注水系) 47 条に記載		(代替蒸発冷却系) 50 条に記載		52	【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水蒸気 及び酸素の排出】 フィルタ装置、第一弁 (S/C側)、第一弁 (D/W側)、第二 弁、第二弁バイパス弁、圧力開放板、第二弁操作直連載、第二 弁操作室 空気ポンプユニット (空気ポンプ)、遠隔人力操作機 構、第二弁操作室差圧計、フィルタ装置遮断、配管遮断、移送 ポンプ、不活性ガス配管・弁 [流路]、耐圧強化ベント系配管・ 弁 [流路]、格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]、真空破滅 装置 [流路]、窒素供給配管・弁 [流路]、第二弁操作室空気ポン プユニット (配管・弁)、移送配管・弁 [流路]、給排水配管・弁 [流路]、フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ/低レンジ)、 フィルタ装置入口水素濃度		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連 条文</th> <th>部屋番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">【常設代替交流電源設備による給電】 ガスタービン発電機 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用カービスタタンク ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ガスタービン発電機用燃料移送系 配 管・弁 [燃料流路] ガスタービン発電機~非常用高圧母線 C系及びD系電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ~SA1コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~SA2ロードセン タ~SA2コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~高圧発電機車接 続プラグ収納箱電路 [電路] 高圧発電機車接続プラグ収納箱~原子 炉補機代替冷却系電路 [電路]</td> <td rowspan="14">57</td> <td>R-2F-04</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-05</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-3F-02</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-3F-03</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>C-4F-01</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>G-1F-001</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>G-1F-201</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>G-3F-001</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>G-3F-201</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>Y-S1-03</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>Y-39</td><td>炎感知器 熱感知カメラ</td><td>移動式消火設備 又は消火器</td></tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	【常設代替交流電源設備による給電】 ガスタービン発電機 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用カービスタタンク ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ガスタービン発電機用燃料移送系 配 管・弁 [燃料流路] ガスタービン発電機~非常用高圧母線 C系及びD系電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ~SA1コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~SA2ロードセン タ~SA2コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~高圧発電機車接 続プラグ収納箱電路 [電路] 高圧発電機車接続プラグ収納箱~原子 炉補機代替冷却系電路 [電路]	57	R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-3F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-3F-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	G-1F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	G-1F-201	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	G-3F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	G-3F-201	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	Y-S1-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	Y-39	炎感知器 熱感知カメラ	移動式消火設備 又は消火器	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]	47, 48, 49	C-2-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-1-28	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-1-29	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-1-30	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-2-14	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-4-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-4-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-4-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-5-18	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-5-19	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-5-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-5-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
R-6-3	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
R-6-7	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
R-7-9	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
R-8-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
R-8-3	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
T-1-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
T-1-50	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
T-1-51	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
T-1-61	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
T-1-65	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
T-2-16	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																																																								
T-2-50	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
T-2-51	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
T-2-62	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																								
関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
51	【格納容器下部注水系 (可搬型) によるベデスタル (ドライウ ェル部) への注水】 コリウムシールド、低圧代替注水系配管・弁 [流路]、代替燃料 プール注水系配管 [流路]、格納容器下部注水系配管・弁 [流路]、 原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 [流路]、原子炉格納容器機 器ドレン系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
51	【溶融炉心の落下遅延及び防止】 (高圧代替注水系) 常設高圧代替注水系ポンプ、高圧代替注水 系 (無気系) 配管・弁 [流路]、主蒸気系配管・弁 [流路]、原子 炉隔離時冷却系 (無気系) 配管・弁 [流路]、高圧代替注水系 (注 水系) 配管・弁 [流路]、高圧炉心スプレイス配管・弁、ストレー ーナ [流路]、原子炉隔離時冷却系 (注水系) 配管・弁 [流路] [ほう酸水注入系] ほう酸水注入ポンプ、ほう酸水貯蔵タンク [水庫]、ほう酸水注入系配管・弁 [流路] (低圧代替注水系) 常設低圧代替注水系ポンプ、低圧代替注水 系配管・弁 [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路]、低圧 代替注水系配管・弁 [流路]、低圧炉心スプレイス配管・弁、ス パージャ [流路]、残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路] (代替蒸発冷却系) 代替蒸発冷却系ポンプ、残留熱除去系熱交 換器、代替蒸発冷却系配管・弁 [流路]、残留熱除去系配管・弁、 ストレーーナ [流路] (緊急用海水系) 緊急用海水ポンプ、緊急用海水系ストレーナ 緊急用海水系配管・弁 [流路]、残留熱除去系海水系配管・弁 [流 路]、残留熱除去系海水系ポンプ、残留熱除去系海水系ストレー ーナ、残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]		(高圧代替注水系) 45 条に記載																																																																																																																																																																																																																																																							
			(ほう酸水注入系) 44 条に記載																																																																																																																																																																																																																																																							
			(低圧代替注水系) 47 条に記載																																																																																																																																																																																																																																																							
			(代替蒸発冷却系) 50 条に記載																																																																																																																																																																																																																																																							
52	【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水蒸気 及び酸素の排出】 フィルタ装置、第一弁 (S/C側)、第一弁 (D/W側)、第二 弁、第二弁バイパス弁、圧力開放板、第二弁操作直連載、第二 弁操作室 空気ポンプユニット (空気ポンプ)、遠隔人力操作機 構、第二弁操作室差圧計、フィルタ装置遮断、配管遮断、移送 ポンプ、不活性ガス配管・弁 [流路]、耐圧強化ベント系配管・ 弁 [流路]、格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]、真空破滅 装置 [流路]、窒素供給配管・弁 [流路]、第二弁操作室空気ポン プユニット (配管・弁)、移送配管・弁 [流路]、給排水配管・弁 [流路]、フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ/低レンジ)、 フィルタ装置入口水素濃度		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
【常設代替交流電源設備による給電】 ガスタービン発電機 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用カービスタタンク ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ガスタービン発電機用燃料移送系 配 管・弁 [燃料流路] ガスタービン発電機~非常用高圧母線 C系及びD系電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ電路 [電路] ガスタービン発電機~SAロードセン タ~SA1コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~SA2ロードセン タ~SA2コントロールセンタ電路 [電 路] ガスタービン発電機~高圧発電機車接 続プラグ収納箱電路 [電路] 高圧発電機車接続プラグ収納箱~原子 炉補機代替冷却系電路 [電路]	57	R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		R-3F-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																																																						
		G-1F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		G-1F-201	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		G-3F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		G-3F-201	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		Y-S1-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																																																						
		Y-39	炎感知器 熱感知カメラ	移動式消火設備 又は消火器																																																																																																																																																																																																																																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却系 熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サ ージタンク【流路】(前ページからの 続き)	47, 48, 49	T-2-65	煙感知器・熱感知器	消火器	52	【格納容器内水素濃度(SA)及び格納容器内酸素濃度(SA)による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視】 格納容器内水素濃度(SA)、格納容器内酸素濃度(SA)		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	【可搬型代替交流電源設備による給電】 ガスタービン発電機用軽油タンク 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料貯蔵タンク ガスタービン発電機用軽油タンク出口 ドレン弁【燃料流路】 高圧発電機車～高圧発電機車接続ブラ グ収納箱(原子炉建物西側)電路【電路】 高圧発電機車接続ブラグ収納箱(原子炉 建物西側)～非常用高圧母線C系及びD 系電路【電路】 高圧発電機車～高圧発電機車接続ブラ グ収納箱(原子炉建物南側)電路【電路】 高圧発電機車接続ブラグ収納箱(原子炉 建物南側)～非常用高圧母線C系及びD 系電路【電路】 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続ブラ グ盤電路【電路】 緊急用メタクラ接続ブラグ盤～非常用 高圧母線C系及びD系電路【電路】 高圧発電機車接続ブラグ収納箱(原子炉 建物西側)～SA1コントロールセンタ 及びSA2コントロールセンタ電路【電 路】 高圧発電機車接続ブラグ収納箱(原子炉 建物南側)～SA1コントロールセンタ 及びSA2コントロールセンタ電路【電 路】 緊急用メタクラ接続ブラグ盤～SA1 コントロールセンタ及びSA2コント ロールセンタ電路【電路】	57	R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備											
R-3F-02		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備												
R-3F-03		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備												
G-3F-001		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備												
G-3F-201		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備												
Y-S1-03		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備												
Y-15		熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器												
Y-16		熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器												
Y-17		熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器												
Y-39		炎感知器 熱感知カメラ	移動式消火設備 又は消火器												
Y-70	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器													
Y-71	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器													
Y-72	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器													
【代替格納容器スプレイ冷却系(常設) (可搬型)による原子炉格納容器内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレイ・ヘッド【流路】	49	R-1-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	53	【原子炉建屋内の水素濃度監視】 原子炉建屋水素濃度		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	【所内常設蓄電式直流電源設備による給電】 B1-115V系蓄電池(SA) 230V系蓄電池(RCIC) B1-115V系充電器 230V系充電器(RCIC) B1-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【電路】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【電路】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【電路】	57	RW-MB1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		R-1-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備								RW-MB1F-06	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
R-1-7		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	RW-MB1F-07		煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備								
R-1-8		煙感知器・熱感知器	消火器	【原子炉建屋ガス処理系による水素排出】 非常用ガス処理系排風機、非常用ガス処理系フィルタトレイン、非常用ガス処理系配管・弁【流路】、非常用ガス処理系排気筒【流路】、非常用ガス再循環系排風機、非常用ガス再循環系フィルタトレイン、非常用ガス再循環系配管・弁【流路】		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(局所)又は消火器	R-2-14	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-1-22		煙感知器・熱感知器	消火器						R-2-15	煙感知器・熱感知器		全域ガス消火設備			
R-1-30		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-3-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-3-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-2-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-3-2		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-2-14		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-3		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-2-15		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-4		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-3-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-3-6		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-2		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-7		煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-11	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-3		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-11		煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-3-4		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-13		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-6		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-18		煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-3-7		煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-20		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-22	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-11		煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-22		煙感知器・熱感知器	消火器	R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備					
R-3-13		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-4-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-3-18		煙感知器・熱感知器	消火器	R-4-10		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-20		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-4-11		煙感知器・熱感知器	消火器	R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-3-22		煙感知器・熱感知器	消火器	R-4-24		煙感知器・熱感知器	消火器	R-4-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-4-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-4-25		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-16	煙感知器・熱感知器	消火器					
R-4-10		煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-16		煙感知器・熱感知器	消火器	R-6-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備					
R-4-11		煙感知器・熱感知器	消火器	R-6-1		煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器	R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-7-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備							
R-4-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-7-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-7-8	煙感知器・熱感知器	消火器							
R-5-16	煙感知器・熱感知器	消火器	R-7-8	煙感知器・熱感知器	消火器	R-7-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備							
R-6-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	R-7-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備							
R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備							
R-7-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備							
R-7-8	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備										
R-7-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備													
R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備													
R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備													

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</li> </ul>
<b>【代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】</b> 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレイ・ヘッド [流路] (前ページからの続き)	49	C-1-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	54	<b>【可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水】</b> 低圧代替注水系配管・弁[流路]、代替燃料プール注水系配管・弁[流路]		煙感知器・熱感知器	消火器	<b>【常設代替直流電源設備による給電】</b> SA用115V系蓄電池 SA用115V系充電器 SA用115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路[電路]	57	RW-MB1F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			RW-1F-09	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			RW-MB1F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			RW-MB1F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-2-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-15	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-16	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-2-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-17	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-2-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-39	炎感知器 熱感知カメラ	移動式消火設備 又は消火器	
		C-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-70	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-71	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-72	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-3-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-3-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-3-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			R-3F-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		C-3-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			R-3F-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			RW-MB1F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		Rw-B2F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	
		Rw-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			Y-S1-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		Rw-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			G-3F-001	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器			G-3F-201	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		Y-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		Y-4-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R6-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R-1-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R-1-21	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R-1-27	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R-1-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
		R-1-31	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器						
R-1-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-1-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-1-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
4-1-8	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-11	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-3	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-2-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-3-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											
R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は消火器											

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ, 格納容器スプレイヘッド [流路] (前ページからの続き)	49	R-3-22	煙感知器・熱感知器	消火器	54	【代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却】 代替燃料プール冷却系ポンプ, 代替燃料プール冷却系熱交換器, 緊急用海水ポンプ, 緊急用海水系ストレーナ, 代替燃料プール冷却系配管・弁 [流路], 燃料プール冷却浄化系配管・弁 [流路], スキマサージタンク [流路], 緊急用海水系配管・弁 [流路], 残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	【非常用交流電源設備】 非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 [燃料流路] 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 [燃料流路] 非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 [電路] 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線 H P C S 系電路 [電路]	57	R-B2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			R-B2F-06	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			R-B2F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器			R-B2F-14	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器			R-B1F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器			R-B1F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			R-B1F-06	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器			R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器			R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		K6-PCY	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	不燃材料のため追加対策不要			Y-15	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	【重大事故等収束のための水源】 西側淡水貯水設備 サブプレッジョン・チェンバ ほう酸水貯蔵タンク			Y-16	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		Y-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	【水の供給】 S A 用海水ビット取水塔, 海水引込み管, S A 用海水ビット, 貯留罐, 取水構築物			Y-17	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	不燃材料のため追加対策不要			Y-70	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		R-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	不燃材料のため追加対策不要			Y-71	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		R-1-12	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	不燃材料のため追加対策不要			Y-72	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	
		R-1-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器							
		R-1-21	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器							
R-1-27	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-1-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-1-31	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-1-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-1-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-1-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-1-7	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-1-8	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-2-11	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-2-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-2-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-2-2	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-2-3	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-2-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-22	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-3-7	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-4-11	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												
R-4-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器												
R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器												

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【可搬型代替交流電源設備による給電】 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流 路] 緊急用電源切替箱接続装置～非常用 高压母線C系及びD系電路 [電路] 動力変圧器C系～非常用高压母線C 系及びD系電路 [電路] 緊急用電源切替箱接続装置～AM用 MCC電路 [電路] AM用動力変圧器～AM用MCC電路 [電 路]	57	DGFO-01	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	57	【常設代替交流電源設備による給電】 常設代替高压電源装置 常設代替高压電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D 電路 [交流電路] 緊急用M/C～緊急用MCC電路 [交流電路] 燃料給油設備 (軽油貯蔵タンク) 燃料給油設備 (常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ) 燃料給油設備 (常設代替高压電源装置燃料移送系配管・弁 [燃料 流路])		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)	【原子炉圧力容器内の水位】 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)	58	R-B1F-07	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		DGFO-02	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B1F-08	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
【号炉間電力融通ケーブルによる給電】 号炉間電力融通ケーブル (常設) 号炉間電力融通ケーブル (常設) ～ 非常用高压母線C系及びD系電路。 緊急用電源切替箱接続装置～非常用 高压母線C系及びD系電路 [電路]	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	57	【非常用直流電源設備】 125V系蓄電池A系 125V系蓄電池B系 125V系蓄電池HPCS系 中性子モニタ用蓄電池A系 中性子モニタ用蓄電池B系 直流125V充電器A～直流125V主母線盤2A電路 [直流電路] 直流125V充電器B～直流125V主母線盤2B電路 [直流電路] 直流125V充電器HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路 [直流電路] 120/240V計装用主母線盤2A～直流±24V中性子モニタ用分電 盤2A電路 [交流及び直流電路] 120/240V計装用主母線盤2B～直流±24V中性子モニタ用分電 盤2B電路 [交流及び直流電路] 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路 [直流電路] 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路 [直流電路] 125V系蓄電池HPCS系～直流125V主母線盤HPCS電路 [直 流電路] 中性子モニタ用蓄電池A系～直流±24V中性子モニタ用分電 盤2A電路 [直流電路] 中性子モニタ用蓄電池B系～直流±24V中性子モニタ用分電 盤2B電路 [直流電路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)	【原子炉圧力容器への注水量】 高压原子炉代替注水流量 代替注水流量 (常設) 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高压炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流量	58	R-B2F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								熱感知カメラ・炎感知 器	消火器又は移動式消火設 備			R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								熱感知カメラ・炎感知 器	消火器又は移動式消火設 備			R-B1F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								熱感知カメラ・炎感知 器	消火器又は移動式消火設 備			R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備			Y-S1-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備			Y-S1-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-M2F-25	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-3F-27	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-M2F-25	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	
								煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)			R-3F-27	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
<b>【所内蓄電式直流電源設備による給電】</b> 直流125V蓄電池A 直流125V蓄電池A-2 AM用直流125V蓄電池 直流125V充電器A 直流125V充電器A-2 AM用直流125V充電器 直流125V蓄電池及び充電器A～直流 母線電路[電路] 直流125V蓄電池及び充電器A-2～直 流母線電路[電路] AM用直流125V蓄電池及び充電器～ 直流母線電路[電路]  <b>【常設代替直流電源設備による給電】</b> AM用直流125V蓄電池 AM用直流125V充電器 AM用直流125V蓄電池及び充電器～ 直流母線電路[電路]  <b>【非常用直流電源設備】</b> 直流125V蓄電池A 直流125V蓄電池A-2 直流125V蓄電池B 直流125V蓄電池C 直流125V蓄電池D 直流125V充電器A 直流125V充電器A-2 直流125V充電器B 直流125V充電器C 直流125V充電器D 直流125V蓄電池及び充電器A～直流 母線電路[電路] 直流125V蓄電池及び充電器A-2～直 流母線電路[電路] 直流125V蓄電池及び充電器B～直 流母線電路[電路] 直流125V蓄電池及び充電器C～直 流母線電路[電路] 直流125V蓄電池及び充電器D～直 流母線電路[電路]	57	R-1-28	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	57	<b>【可搬型代替直流電源設備による給電】</b> 可搬型代替直流電源車接続機(西側)及び(東側)～直流125V主 母線盤2A及び2B電路[直流電路] 燃料給油設備(可搬型設備用軽油タンク)		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	58	<b>【原子炉格納容器内の放射線量率】</b> 格納容器雰囲気放射線モニタ(ドライウ エル) 格納容器雰囲気放射線モニタ(サブプレッ ション・チェンバ)  <b>【未臨界の維持又は監視】</b> 中性子源領域計装 平均出力領域計装  <b>【最終ヒートシンクの確保(残留熱代替            除去系)】</b> サプレッション・プール水温度(SA) 残留熱除去系熱交換器出口温度 残留熱代替除去系原子炉注水流量 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流 量  <b>【最終ヒートシンクの確保(格納容器フ            イルタベント系)】</b> スクラバ容器水位 スクラバ容器圧力 スクラバ容器温度 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備	
		R-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)			PCV	煙感知器 熱感知器	消火器	
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)			58	R-B2F-31	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)				R-1F-10	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-1-12	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)				R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)				R-1F-30	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-2-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)			58	Y-S2-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備				Y-S2-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-2-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備				Y-S2-05	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-2-7	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	消火器又は移動式消火設 備			58	R-B2F-02	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	R-B2F-03	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備						
		C-3-6	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備						
		C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	R-1F-10	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備						
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	R-1F-30	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備						
		T-1-50	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	58	R-B1F-07	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
		T-3-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)		R-B1F-08	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
		T-4-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)		R-1F-22	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
		Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全城)	58	R-M2F-25	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
								R-3F-27	煙感知器 熱感知器	全城ガス 消火設備					
								PCV	煙感知器 熱感知器	消火器					

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考	
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違	
<b>【可搬型直流電源設備による給電】</b> AM 用直流 125V 充電器 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流 路] 緊急用電源切替箱接続装置～直流母 線電路[電路] AM 用動力変圧器～直流母線電路[電 路]	57	R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	57	<b>【代替所内電気設備による給電】</b> 緊急用M/C 緊急用P/C 緊急用MCC 緊急用電源切替装置 緊急用125V 系蓄電池 緊急用直流125V 主母線盤 緊急用125V 系蓄電池～緊急用直流125V 主母線盤電路[直流電 路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)	<b>【格納容器バイパスの監視(原子炉建物            内の状態)】</b> 残留熱除去ポンプ出口圧力 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	58	R-B2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		DGF0-01	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消 火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)			R-B2F-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		DGF0-02	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消 火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)			R-B2F-09	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
		DGF0-03	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消 火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)			R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備		
<b>【代替所内電気設備による給電】</b> 緊急用断路器 緊急用電源切替箱断路器 緊急用電源切替箱接続装置 AM 用動力変圧器 AM 用 MCC AM 用切替盤 AM 用操作盤 非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系	57	R-1-22	煙感知器・熱感知器	消火器	58	<b>・計装設備</b> <b>【原子炉圧力容器内の温度】</b> <b>【原子炉圧力容器内の圧力】</b> <b>【原子炉圧力容器内の水位】</b> <b>【原子炉圧力容器への注水量】</b> <b>【原子炉格納容器への注水量】</b> <b>【原子炉格納容器内の温度】</b> <b>【原子炉格納容器内の圧力】</b> <b>【原子炉格納容器内の水位】</b> <b>【原子炉格納容器内の水素濃度】</b> <b>【格納容器内の放射線量率】</b> <b>【最終ヒートシンクの確保(代替蒸発冷却系、格納容器圧力逃            がし装置、副圧降化ベント系、残留熱除去系)】</b> <b>【格納容器バイパスの監視(原子炉圧力容器内の状態、原子炉            格納容器内の状態、原子炉建屋内の状態)】</b> <b>【水源の確保】</b> <b>【原子炉建屋内の水素濃度】</b> <b>【原子炉格納容器内の酸素濃度】</b> <b>【燃料油燃料プールの監視】</b> <b>【発電所内の通信連絡】</b> 【温度、圧力、水位、注水量の計測・監視】 【圧力、水位、注水量の計測・監視】 【その他】		煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)	<b>【水源の確保】</b> 低圧原子炉代替注水槽水位 サプレッション・プール水位(SA)	58	R-B2F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備
		R-1-29	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(全域)	Y-S1-02	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-1-30	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-1F-13	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-1F-22	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-3-13	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-2F-12	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-3-17	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-2F-13	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器			消火器又は 局所ガス 消火設備		
		R-4-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-M2F-25	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-4-16	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-3F-27	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-4-24	煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-3F-14	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-3F-19	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-6-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器			消火器又は 局所ガス 消火設備		
		R-6-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	RW-1F-20	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-7-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	TSC-1F-01	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	TSC-1F-05	煙感知器 熱感知器			全域ガス 消火設備		
		R-8-2B	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		R-8-23	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		C-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		C-1-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		C-2-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
C-3-10	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
C-3-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
Rw-B3F-28	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
Rw-B2F-04	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
Rw-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
<b>【非常用交流電源設備】</b> 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ 軽油タンク 燃料ディタンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁[燃料流路] 非常用ディーゼル発電機～非常用高 圧母線電路[電路]	57	R-4-2	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	57			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器	<b>【発電所内の通信連絡】</b> 安全パラメータ表示システム(SPD S)	58					
		R-4-3	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		R-4-4	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		R-6-2	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		R-6-11	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		R-6-15	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
		DGF0-01	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消 火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器							
DGF0-02	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消 火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												
DGF0-03	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消 火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備(局所)又は消火器												

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="21">・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系, 格納容器圧力逃がし装置, 耐圧強化ベント系, 残留熱除去系)】 【格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態, 原子炉格納容器内の状態, 原子炉建屋内の状態)】 【水源の確保】 【使用済燃料貯蔵プールの監視】 【その他】</td> <td rowspan="21">58</td> <td>R-1-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-2</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-4</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-5</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-6</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1-12</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-1-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-1-26</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-2-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-2-4</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-2-6</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-2-13</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-6</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-3-8</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-9</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-11</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-12</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-15</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-16</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-18</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-3-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-1</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-3</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-7</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-8</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-17</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全域ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-5-21</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系, 格納容器圧力逃がし装置, 耐圧強化ベント系, 残留熱除去系)】 【格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態, 原子炉格納容器内の状態, 原子炉建屋内の状態)】 【水源の確保】 【使用済燃料貯蔵プールの監視】 【その他】	58	R-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-1-12	煙感知器・熱感知器	消火器	R-1-22	煙感知器・熱感知器	消火器	R-1-26	煙感知器・熱感知器	消火器	R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-2-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-2-6	煙感知器・熱感知器	消火器	R-2-13	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-3-8	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-9	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-11	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-12	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-15	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-16	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器	R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-5-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-17	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	R-5-21	煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="14"></td><td rowspan="14"></td><td rowspan="14"></td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>光電分離式煙感知器・炎感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (全域)</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (全域)</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器</td></tr> <tr><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>59</td><td>【可搬型照明 (S A) による居住性の確保】 可搬型照明 (S A)</td><td></td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table>	関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	光電分離式煙感知器・炎感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (全域)	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (全域)	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	59	【可搬型照明 (S A) による居住性の確保】 可搬型照明 (S A)		煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>部屋番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="14">【その他】 A D S用N<sub>2</sub>ガス減圧弁二次側圧力 N<sub>2</sub>ガスボンベ圧力 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 R C W熱交換器出口温度 R C Wサージタンク水位 C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 H P C S-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S Aロードセンタ母線電圧 B 1-115V系蓄電池 (S A) 電圧 A-115V系直流盤母線電圧 B-115V系直流盤母線電圧 230V系直流盤 (常用) 母線電圧 S A用115V系充電器盤蓄電池電圧</td><td rowspan="14">58</td><td>B-B2F-14</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-14</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-15</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-04</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-05</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-08</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-20</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-2F-23</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>R-4F-01</td><td>煙感知器 炎感知器 熱感知器</td><td>消火器又は 局所ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>RW-MB1F-05</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>RW-MB1F-07</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>RW-1F-10</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>Y-S1-03</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>G-3F-001</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td rowspan="4">【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室遮蔽 中央制御室待避室遮蔽 再循環用ファン チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 差圧計 中央制御室換気系ダクト [流路] 中央制御室待避室正圧化装置 (配管・弁) [流路] 中央制御室換気系弁 [流路] 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]</td><td rowspan="4">59</td><td>RW-2F-01</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>RW-2F-02</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> <tr><td>C-4F-01</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>TSC-1-01</td><td>煙感知器 熱感知器</td><td>全域ガス 消火設備</td></tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	部屋番号	感知設備	消火設備	【その他】 A D S用N <sub>2</sub> ガス減圧弁二次側圧力 N <sub>2</sub> ガスボンベ圧力 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 R C W熱交換器出口温度 R C Wサージタンク水位 C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 H P C S-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S Aロードセンタ母線電圧 B 1-115V系蓄電池 (S A) 電圧 A-115V系直流盤母線電圧 B-115V系直流盤母線電圧 230V系直流盤 (常用) 母線電圧 S A用115V系充電器盤蓄電池電圧	58	B-B2F-14	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-1F-14	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-1F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-08	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-20	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-2F-23	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器	消火器又は 局所ガス 消火設備	RW-MB1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	RW-MB1F-07	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	RW-1F-10	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	Y-S1-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	G-3F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室遮蔽 中央制御室待避室遮蔽 再循環用ファン チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 差圧計 中央制御室換気系ダクト [流路] 中央制御室待避室正圧化装置 (配管・弁) [流路] 中央制御室換気系弁 [流路] 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]	59	RW-2F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	RW-2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	TSC-1-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																		
・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系, 格納容器圧力逃がし装置, 耐圧強化ベント系, 残留熱除去系)】 【格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態, 原子炉格納容器内の状態, 原子炉建屋内の状態)】 【水源の確保】 【使用済燃料貯蔵プールの監視】 【その他】	58	R-1-1	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1-2	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1-5	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1-12	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-1-22	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-1-26	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-2-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2-4	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2-6	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-2-13	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-3-6	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-3-8	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-9	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-11	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-12	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-15	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-16	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		R-3-18	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
R-3-20	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-1	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-3	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-7	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-8	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-17	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																																																																																																				
R-5-21	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																				
関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																		
			光電分離式煙感知器・炎感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (全域)																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (全域)																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器																																																																																																																																																																																																		
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
59	【可搬型照明 (S A) による居住性の確保】 可搬型照明 (S A)		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
【系統機能】 主要設備	関連条文	部屋番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																		
【その他】 A D S用N <sub>2</sub> ガス減圧弁二次側圧力 N <sub>2</sub> ガスボンベ圧力 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 R C W熱交換器出口温度 R C Wサージタンク水位 C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 H P C S-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S Aロードセンタ母線電圧 B 1-115V系蓄電池 (S A) 電圧 A-115V系直流盤母線電圧 B-115V系直流盤母線電圧 230V系直流盤 (常用) 母線電圧 S A用115V系充電器盤蓄電池電圧	58	B-B2F-14	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1F-14	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-1F-15	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2F-04	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2F-08	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2F-20	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-2F-23	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器	消火器又は 局所ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		RW-MB1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		RW-MB1F-07	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		RW-1F-10	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		Y-S1-03	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		G-3F-001	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室遮蔽 中央制御室待避室遮蔽 再循環用ファン チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 差圧計 中央制御室換気系ダクト [流路] 中央制御室待避室正圧化装置 (配管・弁) [流路] 中央制御室換気系弁 [流路] 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]	59	RW-2F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		RW-2F-02	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																		
		TSC-1-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																		
<p style="text-align: center;">※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																																																																																																																																																																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考				
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違				
・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系, 格納容器圧力逃がし装置, 耐圧強化ベント系, 残留熱除去系)】 【格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態, 原子炉格納容器内の状態, 原子炉建屋内の状態)】 【水源の確保】 【使用済燃料貯蔵プールの監視】 【その他】 (前ページからの続き)	58	R-6-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【中央制御室換気系による居住性の確保】 中央制御室, 中央制御室遮蔽, 中央制御室換気系空調調機ファン, 中央制御室換気系フィルタファン, 中央制御室換気系給排気隔離弁 [流路], 中央制御室換気系ダクト・ダンパ, 中央制御室換気系フィルタユニット 【原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保】 非常用ガス再循環系排風機, 非常用ガス再循環系配管・弁・フィルタトレイン [流路], 非常用ガス処理系排風機, 非常用ガス処理系配管・弁・フィルタトレイン [流路], 非常用ガス処理系排気筒 [流路], 原子炉建屋原子炉棟	R-7-5	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	【格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度低減】 非常用ガス処理系排気ファン 前置ガス処理装置 [流路] 後置ガス処理装置 [流路] 非常用ガス処理系 配管・弁 [流路] 排気管 [流路] 原子炉建物原子炉棟 [流路] 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 【モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電】 常設代替交流電源設備 【居住性の確保】 緊急時対策所 緊急時対策所遮蔽 差圧計 緊急時対策所空気浄化装置 (配管・弁) [流路] 緊急時対策所正圧化装置 (配管・弁) [流路] 【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS) 【通信連絡 (緊急時対策所)】 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 無線通信装置 [伝送路] 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星通信装置 [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 有線 (建物内) (無線通信設備 (固定型), 衛星電話設備 (固定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (安全パラメータ表示システム (SPDS) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備に係るもの) [伝送路]	R-8-1	光電分離式煙感知器 炎感知器	消火器		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	R-3F-04	煙感知器 熱感知器
		R-8-2A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	R-4F-01	煙感知器 炎感知器 熱感知器	消火器又は 局所ガス 消火設備									
		R-8-3	煙感知器・熱感知器	消火器		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	57 条に記載											
		R-8-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	60											
		T-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-2-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-3-2	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-3-3	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-3-4	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器	61	TCS-1F-01	煙感知器 熱感知器		全城ガス 消火設備							
		C-3-6	煙感知器・熱感知器	消火器		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器												
		C-3-9	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-3-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器												
		C-3-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		煙感知器・熱感知器	消火器	61		62 条に記載									
C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器															
C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器	61		62 条に記載												
Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器															
Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出 ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	消火器															
Y-1-1	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器															
K6-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器	煙感知器・熱感知器	消火器															
FCVS-1	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備 (局所) 又は消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															
			煙感知器・熱感知器	消火器															

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">【居住性の確保】 中央制御室遮蔽 中央制御室換気空調系給排気隔離弁 (MCR 外気取入ダンプ, MCR 非常用外 気取入ダンプ, MCR 排気ダンプ), 中 央制御室換気空調系ダクト (MCR 外 気取入ダクト, MCR 排気ダクト) [送 路] 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路]</td> <td rowspan="4">59</td> <td>C-3-9</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全域ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-3-24</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-3-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全域ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【発電所内の通信連絡】 無線連絡設備 (常設) 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 衛星電話設備 (常設) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォ ン 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 有線 (建屋内) (携帯型音声呼出電話 設備, 無線連絡設備 (常設), 衛星電 話設備 (常設), 5号炉屋外緊急連絡 用インターフォンに係るもの) [伝送 路]</td> <td rowspan="2">62</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【居住性の確保】 中央制御室遮蔽 中央制御室換気空調系給排気隔離弁 (MCR 外気取入ダンプ, MCR 非常用外 気取入ダンプ, MCR 排気ダンプ), 中 央制御室換気空調系ダクト (MCR 外 気取入ダクト, MCR 排気ダクト) [送 路] 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路]	59	C-3-9	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	【発電所内の通信連絡】 無線連絡設備 (常設) 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 衛星電話設備 (常設) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォ ン 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 有線 (建屋内) (携帯型音声呼出電話 設備, 無線連絡設備 (常設), 衛星電 話設備 (常設), 5号炉屋外緊急連絡 用インターフォンに係るもの) [伝送 路]	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連 条文</th> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>【放射線量の代替測定】 可搬型モニタリング・ポスト, 可搬型モニタリング・ポスト端 末</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>【放射線能率の代替測定】 可搬型ダスト・よう素サンブラ, NaI シンチレーションサーベ イ・メータ, β線サーベイ・メータ, ZnS シンチレーションサ ーベイ・メータ</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>【気象観測設備の代替測定】 可搬型気象観測設備, 可搬型気象観測設備端末</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>【放射線量の測定】 可搬型モニタリング・ポスト 電離箱サーベイ・メータ 小型船舶 可搬型モニタリング・ポスト端末</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>【放射線物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリ ング】 可搬型ダスト・よう素サンブラ NaI シンチレーションサーベイ・メータ β線サーベイ・メータ ZnS シンチレーションサーベイ・メータ 小型船舶</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">61</td> <td rowspan="3">【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS) 無線通信装置 [伝送路] 無線通信装置アンテナ [伝送路] 安全パラメータ表示システム (SPDS) ~無線通信装置アン テナ電路 [伝送路]</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">61</td> <td rowspan="2">【通信連絡】 無線連絡設備 (携帯型) 衛星電話設備 (固定型) 衛星電話設備 (携帯型) 携帯型有線通信装置 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星制御装置 [伝送路] 衛星電話設備 (固定型) ~衛星電話設備 (屋外アンテナ) 電路 [伝 送路] 専用接続箱 ~専用接続箱電路 [伝送路] 衛星無線通信装置 [伝送路] 通信機器 [伝送路] 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) ~衛星無線通信装置 電路 [伝送路]</td> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	60	【放射線量の代替測定】 可搬型モニタリング・ポスト, 可搬型モニタリング・ポスト端 末		煙感知器・熱感知器	消火器	60	【放射線能率の代替測定】 可搬型ダスト・よう素サンブラ, NaI シンチレーションサーベ イ・メータ, β線サーベイ・メータ, ZnS シンチレーションサ ーベイ・メータ		煙感知器・熱感知器	消火器	60	【気象観測設備の代替測定】 可搬型気象観測設備, 可搬型気象観測設備端末		煙感知器・熱感知器	消火器	60	【放射線量の測定】 可搬型モニタリング・ポスト 電離箱サーベイ・メータ 小型船舶 可搬型モニタリング・ポスト端末		煙感知器・熱感知器	消火器	60	【放射線物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリ ング】 可搬型ダスト・よう素サンブラ NaI シンチレーションサーベイ・メータ β線サーベイ・メータ ZnS シンチレーションサーベイ・メータ 小型船舶		煙感知器・熱感知器	消火器	61	【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS) 無線通信装置 [伝送路] 無線通信装置アンテナ [伝送路] 安全パラメータ表示システム (SPDS) ~無線通信装置アン テナ電路 [伝送路]		煙感知器・熱感知器	消火器		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)		煙感知器・熱感知器	消火器	61	【通信連絡】 無線連絡設備 (携帯型) 衛星電話設備 (固定型) 衛星電話設備 (携帯型) 携帯型有線通信装置 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星制御装置 [伝送路] 衛星電話設備 (固定型) ~衛星電話設備 (屋外アンテナ) 電路 [伝 送路] 専用接続箱 ~専用接続箱電路 [伝送路] 衛星無線通信装置 [伝送路] 通信機器 [伝送路] 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) ~衛星無線通信装置 電路 [伝送路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)		煙感知器・熱感知器	消火器	<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連 条文</th> <th>部屋番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">【電源の確保】 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所用発電機 ~ 緊急時対策所 低圧母線盤 [電路] 緊急時対策所用燃料地下タンク</td> <td rowspan="2">61</td> <td>TCS-1F-05</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全域ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>Y-38</td> <td>熱感知器 炎感知器</td> <td>移動式消火設備 又は消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">【発電所内の通信連絡】 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 安全パラメータ表示システム (SPD S) 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 無線通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (有線式通信設備, 無線 通信設備 (固定型), 衛星電話設備 (固 定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (安全パラメータ表示シ ステム (SPDS) に係るもの) [伝送 路]</td> <td rowspan="4">62</td> <td>RW-1F-20</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全域ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>TCS-1F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全域ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>TCS-1F-05</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全域ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備 (固定型) 統合原子力防災ネットワークに接続す る通信連絡設備 データ伝送設備 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (衛星電話設備 (固定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (統合原子力防災ネット ワークに接続する通信連絡設備, データ 伝送設備に係るもの) [伝送路]</td> <td rowspan="2">62</td> <td>C-4F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>TCS-1F-01</td> <td>煙感知器 熱感知器</td> <td>全域ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>【重大事故時に対処するための流路又 は注水先, 注入先, 排出元等】 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 燃料プール 原子炉建物原子炉棟</td> <td>その 他の 設備</td> <td></td> <td>不燃材のため追加対策不要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>【非常用取水設備】 取水口 取水管 取水槽</td> <td>その 他の 設備</td> <td></td> <td>不燃材のため追加対策不要</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備	【電源の確保】 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所用発電機 ~ 緊急時対策所 低圧母線盤 [電路] 緊急時対策所用燃料地下タンク	61	TCS-1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	Y-38	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器	【発電所内の通信連絡】 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 安全パラメータ表示システム (SPD S) 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 無線通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (有線式通信設備, 無線 通信設備 (固定型), 衛星電話設備 (固 定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (安全パラメータ表示シ ステム (SPDS) に係るもの) [伝送 路]	62	RW-1F-20	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	TCS-1F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	TCS-1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備 (固定型) 統合原子力防災ネットワークに接続す る通信連絡設備 データ伝送設備 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (衛星電話設備 (固定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (統合原子力防災ネット ワークに接続する通信連絡設備, データ 伝送設備に係るもの) [伝送路]	62	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器	TCS-1F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備	【重大事故時に対処するための流路又 は注水先, 注入先, 排出元等】 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 燃料プール 原子炉建物原子炉棟	その 他の 設備		不燃材のため追加対策不要		【非常用取水設備】 取水口 取水管 取水槽	その 他の 設備		不燃材のため追加対策不要		<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																					
【居住性の確保】 中央制御室遮蔽 中央制御室換気空調系給排気隔離弁 (MCR 外気取入ダンプ, MCR 非常用外 気取入ダンプ, MCR 排気ダンプ), 中 央制御室換気空調系ダクト (MCR 外 気取入ダクト, MCR 排気ダクト) [送 路] 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路]	59	C-3-9	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																					
		C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
		C-3-25	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																																																																																					
【発電所内の通信連絡】 無線連絡設備 (常設) 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 衛星電話設備 (常設) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォ ン 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送 路] 有線 (建屋内) (携帯型音声呼出電話 設備, 無線連絡設備 (常設), 衛星電 話設備 (常設), 5号炉屋外緊急連絡 用インターフォンに係るもの) [伝送 路]	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
		関連 条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																			
60	【放射線量の代替測定】 可搬型モニタリング・ポスト, 可搬型モニタリング・ポスト端 末		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
60	【放射線能率の代替測定】 可搬型ダスト・よう素サンブラ, NaI シンチレーションサーベ イ・メータ, β線サーベイ・メータ, ZnS シンチレーションサ ーベイ・メータ		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
60	【気象観測設備の代替測定】 可搬型気象観測設備, 可搬型気象観測設備端末		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
60	【放射線量の測定】 可搬型モニタリング・ポスト 電離箱サーベイ・メータ 小型船舶 可搬型モニタリング・ポスト端末		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
60	【放射線物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリ ング】 可搬型ダスト・よう素サンブラ NaI シンチレーションサーベイ・メータ β線サーベイ・メータ ZnS シンチレーションサーベイ・メータ 小型船舶		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
61	【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS) 無線通信装置 [伝送路] 無線通信装置アンテナ [伝送路] 安全パラメータ表示システム (SPDS) ~無線通信装置アン テナ電路 [伝送路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)																																																																																																																					
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
61	【通信連絡】 無線連絡設備 (携帯型) 衛星電話設備 (固定型) 衛星電話設備 (携帯型) 携帯型有線通信装置 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星制御装置 [伝送路] 衛星電話設備 (固定型) ~衛星電話設備 (屋外アンテナ) 電路 [伝 送路] 専用接続箱 ~専用接続箱電路 [伝送路] 衛星無線通信装置 [伝送路] 通信機器 [伝送路] 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ 会議システム, I P 電話, I P - F A X) ~衛星無線通信装置 電路 [伝送路]		煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設 備 (全域)																																																																																																																					
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																					
【系統機能】 主要設備	関連 条文	部屋番号	感知設備	消火設備																																																																																																																					
【電源の確保】 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所用発電機 ~ 緊急時対策所 低圧母線盤 [電路] 緊急時対策所用燃料地下タンク	61	TCS-1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																					
		Y-38	熱感知器 炎感知器	移動式消火設備 又は消火器																																																																																																																					
【発電所内の通信連絡】 無線通信設備 (固定型) 衛星電話設備 (固定型) 安全パラメータ表示システム (SPD S) 無線通信設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 無線通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (有線式通信設備, 無線 通信設備 (固定型), 衛星電話設備 (固 定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (安全パラメータ表示シ ステム (SPDS) に係るもの) [伝送 路]	62	RW-1F-20	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																					
		C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																					
		TCS-1F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																					
		TCS-1F-05	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																					
【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備 (固定型) 統合原子力防災ネットワークに接続す る通信連絡設備 データ伝送設備 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 衛星通信装置 [伝送路] 有線 (建物内) (衛星電話設備 (固定型) に係るもの) [伝送路] 有線 (建物内) (統合原子力防災ネット ワークに接続する通信連絡設備, データ 伝送設備に係るもの) [伝送路]	62	C-4F-01	煙感知器 熱感知器	消火器																																																																																																																					
		TCS-1F-01	煙感知器 熱感知器	全域ガス 消火設備																																																																																																																					
【重大事故時に対処するための流路又 は注水先, 注入先, 排出元等】 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 燃料プール 原子炉建物原子炉棟	その 他の 設備		不燃材のため追加対策不要																																																																																																																						
【非常用取水設備】 取水口 取水管 取水槽	その 他の 設備		不燃材のため追加対策不要																																																																																																																						
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																																																																																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="943 268 982 296">関連条文</th> <th data-bbox="982 268 1299 296">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="1299 268 1406 296">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="1406 268 1537 296">感知設備</th> <th data-bbox="1537 268 1676 296">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="943 296 982 764">61</td> <td data-bbox="982 296 1299 764">           【緊急時対策用代替電源設備による給電】            緊急時対策用発電機            緊急時対策用発電機給油ポンプ            緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク            緊急時対策用M/C電圧計            緊急時対策用発電機～緊急時対策用M/C電路[交流電路]            緊急時対策用M/C～緊急時対策用動力変圧器電路[交流電路]            緊急時対策用動力変圧器～緊急時対策用P/C電路[交流電路]            緊急時対策用P/C～緊急時対策用MCC電路[交流電路]            緊急時対策用MCC～緊急時対策用分電盤電路[交流電路]            緊急時対策用125V系蓄電池～緊急時対策用直流125V主母線盤電路[直流電路]            緊急時対策用直流125V主母線盤～緊急時対策用直流125V分電盤電路[直流電路]            緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク～緊急時対策用発電機給油ポンプ[燃料油路]            緊急時対策用発電機給油ポンプ～緊急時対策用発電機燃料油サービスタック[燃料油路]            緊急時対策用発電機燃料油サービスタック～緊急時対策用発電機[燃料油路]         </td> <td data-bbox="1299 268 1406 764"></td> <td data-bbox="1406 296 1537 352">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 296 1676 352">二酸化炭素自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 352 982 409"></td> <td data-bbox="982 352 1299 409"></td> <td data-bbox="1299 352 1406 409"></td> <td data-bbox="1406 352 1537 409">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 352 1676 409">二酸化炭素自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 409 982 466"></td> <td data-bbox="982 409 1299 466"></td> <td data-bbox="1299 409 1406 466"></td> <td data-bbox="1406 409 1537 466">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 409 1676 466">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 466 982 522"></td> <td data-bbox="982 466 1299 522"></td> <td data-bbox="1299 466 1406 522"></td> <td data-bbox="1406 466 1537 522">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 466 1676 522">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 522 982 579"></td> <td data-bbox="982 522 1299 579"></td> <td data-bbox="1299 522 1406 579"></td> <td data-bbox="1406 522 1537 579">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 522 1676 579">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 579 982 636"></td> <td data-bbox="982 579 1299 636"></td> <td data-bbox="1299 579 1406 636"></td> <td data-bbox="1406 579 1537 636">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 579 1676 636">消火器又は消火栓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 636 982 693"></td> <td data-bbox="982 636 1299 693"></td> <td data-bbox="1299 636 1406 693"></td> <td data-bbox="1406 636 1537 693">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 636 1676 693">消火器又は消火栓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 693 982 749"></td> <td data-bbox="982 693 1299 749"></td> <td data-bbox="1299 693 1406 749"></td> <td data-bbox="1406 693 1537 749">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 693 1676 749">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 749 982 806"></td> <td data-bbox="982 749 1299 806"></td> <td data-bbox="1299 749 1406 806"></td> <td data-bbox="1406 749 1537 806">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 749 1676 806">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 806 982 863"></td> <td data-bbox="982 806 1299 863"></td> <td data-bbox="1299 806 1406 863"></td> <td data-bbox="1406 806 1537 863">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 806 1676 863">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 863 982 919"></td> <td data-bbox="982 863 1299 919"></td> <td data-bbox="1299 863 1406 919"></td> <td data-bbox="1406 863 1537 919">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 863 1676 919">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 919 982 976"></td> <td data-bbox="982 919 1299 976"></td> <td data-bbox="1299 919 1406 976"></td> <td data-bbox="1406 919 1537 976">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 919 1676 976">消火器</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="943 1119 982 1146">関連条文</th> <th data-bbox="982 1119 1299 1146">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="1299 1119 1406 1146">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="1406 1119 1537 1146">感知設備</th> <th data-bbox="1537 1119 1676 1146">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="943 1146 982 1404">62</td> <td data-bbox="982 1146 1299 1404">           【発電所内の通信連絡】            携行型無線通話装置            無線連絡設備(携帯型)            衛星電話設備(固定型)            衛星電話設備(携帯型)            安全パラメータ表示システム(SPDS)            専用接続箱～専用接続箱電路[伝送路]            衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]            衛星制御装置[伝送路]            衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路]            無線通信装置[伝送路]            無線通信装置アンテナ[伝送路]            安全パラメータ表示システム(SPDS)～無線通信装置アンテナ電路[伝送路]         </td> <td data-bbox="1299 1119 1406 1404"></td> <td data-bbox="1406 1146 1537 1194">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1146 1676 1194">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1194 982 1251"></td> <td data-bbox="982 1194 1299 1251"></td> <td data-bbox="1299 1194 1406 1251"></td> <td data-bbox="1406 1194 1537 1251">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1194 1676 1251">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1251 982 1308"></td> <td data-bbox="982 1251 1299 1308"></td> <td data-bbox="1299 1251 1406 1308"></td> <td data-bbox="1406 1251 1537 1308">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1251 1676 1308">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1308 982 1365"></td> <td data-bbox="982 1308 1299 1365"></td> <td data-bbox="1299 1308 1406 1365"></td> <td data-bbox="1406 1308 1537 1365">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1308 1676 1365">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1365 982 1421"></td> <td data-bbox="982 1365 1299 1421"></td> <td data-bbox="1299 1365 1406 1421"></td> <td data-bbox="1406 1365 1537 1421">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1365 1676 1421">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1421 982 1478"></td> <td data-bbox="982 1421 1299 1478"></td> <td data-bbox="1299 1421 1406 1478"></td> <td data-bbox="1406 1421 1537 1478">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1421 1676 1478">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1478 982 1535"></td> <td data-bbox="982 1478 1299 1535"></td> <td data-bbox="1299 1478 1406 1535"></td> <td data-bbox="1406 1478 1537 1535">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1478 1676 1535">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1535 982 1591"></td> <td data-bbox="982 1535 1299 1591"></td> <td data-bbox="1299 1535 1406 1591"></td> <td data-bbox="1406 1535 1537 1591">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1535 1676 1591">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1591 982 1648"></td> <td data-bbox="982 1591 1299 1648"></td> <td data-bbox="1299 1591 1406 1648"></td> <td data-bbox="1406 1591 1537 1648">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1591 1676 1648">ハロゲン化物自動消火設備(全域)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1648 982 1705"></td> <td data-bbox="982 1648 1299 1705"></td> <td data-bbox="1299 1648 1406 1705"></td> <td data-bbox="1406 1648 1537 1705">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="1537 1648 1676 1705">消火器</td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	61	【緊急時対策用代替電源設備による給電】 緊急時対策用発電機 緊急時対策用発電機給油ポンプ 緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク 緊急時対策用M/C電圧計 緊急時対策用発電機～緊急時対策用M/C電路[交流電路] 緊急時対策用M/C～緊急時対策用動力変圧器電路[交流電路] 緊急時対策用動力変圧器～緊急時対策用P/C電路[交流電路] 緊急時対策用P/C～緊急時対策用MCC電路[交流電路] 緊急時対策用MCC～緊急時対策用分電盤電路[交流電路] 緊急時対策用125V系蓄電池～緊急時対策用直流125V主母線盤電路[直流電路] 緊急時対策用直流125V主母線盤～緊急時対策用直流125V分電盤電路[直流電路] 緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク～緊急時対策用発電機給油ポンプ[燃料油路] 緊急時対策用発電機給油ポンプ～緊急時対策用発電機燃料油サービスタック[燃料油路] 緊急時対策用発電機燃料油サービスタック～緊急時対策用発電機[燃料油路]		煙感知器・熱感知器	二酸化炭素自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	二酸化炭素自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	消火器又は消火栓				煙感知器・熱感知器	消火器又は消火栓				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器	関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	62	【発電所内の通信連絡】 携行型無線通話装置 無線連絡設備(携帯型) 衛星電話設備(固定型) 衛星電話設備(携帯型) 安全パラメータ表示システム(SPDS) 専用接続箱～専用接続箱電路[伝送路] 衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路] 衛星制御装置[伝送路] 衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路] 無線通信装置[伝送路] 無線通信装置アンテナ[伝送路] 安全パラメータ表示システム(SPDS)～無線通信装置アンテナ電路[伝送路]		煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	消火器				煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)				煙感知器・熱感知器	消火器		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																							
61	【緊急時対策用代替電源設備による給電】 緊急時対策用発電機 緊急時対策用発電機給油ポンプ 緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク 緊急時対策用M/C電圧計 緊急時対策用発電機～緊急時対策用M/C電路[交流電路] 緊急時対策用M/C～緊急時対策用動力変圧器電路[交流電路] 緊急時対策用動力変圧器～緊急時対策用P/C電路[交流電路] 緊急時対策用P/C～緊急時対策用MCC電路[交流電路] 緊急時対策用MCC～緊急時対策用分電盤電路[交流電路] 緊急時対策用125V系蓄電池～緊急時対策用直流125V主母線盤電路[直流電路] 緊急時対策用直流125V主母線盤～緊急時対策用直流125V分電盤電路[直流電路] 緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク～緊急時対策用発電機給油ポンプ[燃料油路] 緊急時対策用発電機給油ポンプ～緊急時対策用発電機燃料油サービスタック[燃料油路] 緊急時対策用発電機燃料油サービスタック～緊急時対策用発電機[燃料油路]		煙感知器・熱感知器	二酸化炭素自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	二酸化炭素自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器又は消火栓																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器又は消火栓																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
関連条文	【系統機能】 主要設備	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																							
62	【発電所内の通信連絡】 携行型無線通話装置 無線連絡設備(携帯型) 衛星電話設備(固定型) 衛星電話設備(携帯型) 安全パラメータ表示システム(SPDS) 専用接続箱～専用接続箱電路[伝送路] 衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路] 衛星制御装置[伝送路] 衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路] 無線通信装置[伝送路] 無線通信装置アンテナ[伝送路] 安全パラメータ表示システム(SPDS)～無線通信装置アンテナ電路[伝送路]		煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	ハロゲン化物自動消火設備(全域)																																																																																																																							
			煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																							



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考		
<b>6号炉 可搬型重大事故防止設備</b>					
<b>【系統機能】</b> 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	
<b>【逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧】</b> 逃がし安全弁用可搬型蓄電池	46	R-3-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	
<b>【高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保】</b> 高圧窒素ガスポンプ	46		不燃材のため追加対策不要		
<b>【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】</b> 遠隔空気駆動弁操作ポンプ	48		不燃材のため追加対策不要		
<b>【代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】</b> ホース・接続口 ・計装設備	49		不燃材のため追加対策不要		
<b>【温度、圧力、水位、注水量の計測・監視】</b>	58	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	
<b>【居住性の確保】</b> 中央制御室可搬型陽圧化空調機 中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト〔流路〕	59	C-3-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	
<b>【発電所内の通信連絡】</b> 携帯型音声呼出電話設備 無線連絡設備（可搬型） 衛星電話設備（可搬型）	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります					
			・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p><b>6号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備</b></p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 310 409 361">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="409 310 477 361">関連条文</th> <th data-bbox="477 310 605 361">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="605 310 750 361">感知設備</th> <th data-bbox="750 310 893 361">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="121 361 409 583">           【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】            復水移送ポンプ            残留熱除去熱交換器            原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク、残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ポンプ、高圧炉心注水系 配管・弁、復水補給水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパーージャ、格納容器スプレッド・ヘッド【流路】         </td> <td data-bbox="409 361 477 583">50</td> <td colspan="3" data-bbox="477 361 893 583">           常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載            ※水源は海を使用         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 583 409 701">           【格納容器下部注水系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水】            復水移送ポンプ            コリウムシールド            復水補給水系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁【流路】         </td> <td data-bbox="409 583 477 701">51</td> <td colspan="3" data-bbox="477 583 893 701">           常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 701 409 789">           【溶融炉心の落下遅延及び防止】            高圧代替注水系            ほう酸水注入系            低圧代替注水系（常設）（可搬型）         </td> <td data-bbox="409 701 477 789">51</td> <td colspan="3" data-bbox="477 701 893 789">           常設重大事故防止設備（44, 45, 47 条）に記載         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 789 409 856">           【原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器の水素爆発防止（不活性ガス系）】         </td> <td data-bbox="409 789 477 856">52</td> <td colspan="3" data-bbox="477 789 893 856">           常設重大事故防止設備（48, 50 条）に記載         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 856 409 995" rowspan="2">           【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】            サプレッション・チェンバ            耐圧強化ベント系放射線モニタ            フィルタ装置水素濃度         </td> <td data-bbox="409 856 477 995" rowspan="2">52</td> <td data-bbox="477 856 605 924">C-3-23</td> <td data-bbox="605 856 750 924">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="750 856 893 924">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 924 605 995">C-3-24</td> <td data-bbox="605 924 750 995">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="750 924 893 995">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 995 409 1075">           【水素濃度及び酸素濃度の監視】            格納容器内水素濃度(SA)            格納容器内水素濃度            格納容器内酸素濃度         </td> <td data-bbox="409 995 477 1075">52</td> <td colspan="3" data-bbox="477 995 893 1075">           常設重大事故防止設備（58 条）に記載         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1075 409 1213">           【静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制】            静的触媒式水素再結合器            静的触媒式水素再結合器動作監視装置            原子炉建屋原子炉区域【流路】            【原子炉建屋内の水素濃度監視】            原子炉建屋水素濃度         </td> <td data-bbox="409 1075 477 1213">53</td> <td colspan="3" data-bbox="477 1075 893 1213">           常設重大事故防止設備（58 条）に記載         </td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 復水移送ポンプ 残留熱除去熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク、残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ポンプ、高圧炉心注水系 配管・弁、復水補給水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパーージャ、格納容器スプレッド・ヘッド【流路】	50	常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載 ※水源は海を使用			【格納容器下部注水系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水】 復水移送ポンプ コリウムシールド 復水補給水系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁【流路】	51	常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載			【溶融炉心の落下遅延及び防止】 高圧代替注水系 ほう酸水注入系 低圧代替注水系（常設）（可搬型）	51	常設重大事故防止設備（44, 45, 47 条）に記載			【原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器の水素爆発防止（不活性ガス系）】	52	常設重大事故防止設備（48, 50 条）に記載			【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】 サプレッション・チェンバ 耐圧強化ベント系放射線モニタ フィルタ装置水素濃度	52	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器	【水素濃度及び酸素濃度の監視】 格納容器内水素濃度(SA) 格納容器内水素濃度 格納容器内酸素濃度	52	常設重大事故防止設備（58 条）に記載			【静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制】 静的触媒式水素再結合器 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 原子炉建屋原子炉区域【流路】 【原子炉建屋内の水素濃度監視】 原子炉建屋水素濃度	53	常設重大事故防止設備（58 条）に記載						
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																											
【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 復水移送ポンプ 残留熱除去熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク、残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ポンプ、高圧炉心注水系 配管・弁、復水補給水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパーージャ、格納容器スプレッド・ヘッド【流路】	50	常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載 ※水源は海を使用																																													
【格納容器下部注水系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水】 復水移送ポンプ コリウムシールド 復水補給水系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁【流路】	51	常設重大事故防止設備（47, 48, 49 条）に記載																																													
【溶融炉心の落下遅延及び防止】 高圧代替注水系 ほう酸水注入系 低圧代替注水系（常設）（可搬型）	51	常設重大事故防止設備（44, 45, 47 条）に記載																																													
【原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器の水素爆発防止（不活性ガス系）】	52	常設重大事故防止設備（48, 50 条）に記載																																													
【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】 サプレッション・チェンバ 耐圧強化ベント系放射線モニタ フィルタ装置水素濃度	52	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																											
		C-3-24	煙感知器・熱感知器	消火器																																											
【水素濃度及び酸素濃度の監視】 格納容器内水素濃度(SA) 格納容器内水素濃度 格納容器内酸素濃度	52	常設重大事故防止設備（58 条）に記載																																													
【静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制】 静的触媒式水素再結合器 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 原子炉建屋原子炉区域【流路】 【原子炉建屋内の水素濃度監視】 原子炉建屋水素濃度	53	常設重大事故防止設備（58 条）に記載																																													
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																															
<p>・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>            設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【重大事故等収束のための水源※水源としては海も使用可能】 サブプレッション・チェンバ 防火水槽 淡水貯水池 ・計装機器</td> <td>56</td> <td colspan="3">不燃材のため追加対策不要</td> </tr> <tr> <td>【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の酸素濃度】 【原子炉建屋内の酸素濃度】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環冷却系）】 【発電所の通信設備】</td> <td>58</td> <td colspan="3">常設重大事故防止設備（58条）に記載</td> </tr> <tr> <td>【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室待避室遮蔽（常設） 中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁）〔流路〕 衛星電話設備（常設） データ表示装置（待避室）</td> <td>59</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>【被ばく線量の低減】 非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕 非常用ガス処理系乾燥装置〔流路〕 非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系 配管・弁〔流路〕 主排気筒（内筒）〔流路〕 原子炉建屋原子炉区域〔流路〕</td> <td>59</td> <td>R-6-24</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全域ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【発電所内の通信連絡】 有線（建屋内）（安全パラメータ表示システム（SPDS）に係るもの）〔伝送路〕 衛星電話設備（屋外アンテナ）、無線通信装置〔伝送路〕 安全パラメータ表示システム（SPDS）</td> <td rowspan="2">62</td> <td>C-3-6</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備（常設） 衛星電話設備（屋外アンテナ）、衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛星電話設備（常設）に係るもの）（統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、データ伝送設備に係るもの）〔伝送路〕 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 データ伝送設備</td> <td>62</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>					【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【重大事故等収束のための水源※水源としては海も使用可能】 サブプレッション・チェンバ 防火水槽 淡水貯水池 ・計装機器	56	不燃材のため追加対策不要			【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の酸素濃度】 【原子炉建屋内の酸素濃度】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環冷却系）】 【発電所の通信設備】	58	常設重大事故防止設備（58条）に記載			【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室待避室遮蔽（常設） 中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁）〔流路〕 衛星電話設備（常設） データ表示装置（待避室）	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	【被ばく線量の低減】 非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕 非常用ガス処理系乾燥装置〔流路〕 非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系 配管・弁〔流路〕 主排気筒（内筒）〔流路〕 原子炉建屋原子炉区域〔流路〕	59	R-6-24	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備	【発電所内の通信連絡】 有線（建屋内）（安全パラメータ表示システム（SPDS）に係るもの）〔伝送路〕 衛星電話設備（屋外アンテナ）、無線通信装置〔伝送路〕 安全パラメータ表示システム（SPDS）	62	C-3-6	煙感知器・熱感知器	消火器	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備（常設） 衛星電話設備（屋外アンテナ）、衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛星電話設備（常設）に係るもの）（統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、データ伝送設備に係るもの）〔伝送路〕 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 データ伝送設備	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器											<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>				
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																					
【重大事故等収束のための水源※水源としては海も使用可能】 サブプレッション・チェンバ 防火水槽 淡水貯水池 ・計装機器	56	不燃材のため追加対策不要																																																							
【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の酸素濃度】 【原子炉建屋内の酸素濃度】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環冷却系）】 【発電所の通信設備】	58	常設重大事故防止設備（58条）に記載																																																							
【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室待避室遮蔽（常設） 中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁）〔流路〕 衛星電話設備（常設） データ表示装置（待避室）	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																					
【被ばく線量の低減】 非常用ガス処理系フィルタ装置〔流路〕 非常用ガス処理系乾燥装置〔流路〕 非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系 配管・弁〔流路〕 主排気筒（内筒）〔流路〕 原子炉建屋原子炉区域〔流路〕	59	R-6-24	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																																																					
【発電所内の通信連絡】 有線（建屋内）（安全パラメータ表示システム（SPDS）に係るもの）〔伝送路〕 衛星電話設備（屋外アンテナ）、無線通信装置〔伝送路〕 安全パラメータ表示システム（SPDS）	62	C-3-6	煙感知器・熱感知器	消火器																																																					
		C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																					
【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備（常設） 衛星電話設備（屋外アンテナ）、衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛星電話設備（常設）に係るもの）（統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、データ伝送設備に係るもの）〔伝送路〕 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 データ伝送設備	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																					
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p><b>6号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備</b></p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>【居住性の確保】</b>            差圧計            酸素濃度・二酸化炭素濃度計            中央制御室退避室遮蔽（可搬型）            中央制御室待避室空気調圧化装置            （空気ポンプ）         </td> <td>59</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td> <b>【照明の確保】</b>            可搬型蓄電池内蔵型照明         </td> <td>59</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td> <b>【発電所外の通信連絡】</b>            衛星電話設備（可搬型）         </td> <td>62</td> <td>C-3-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	<b>【居住性の確保】</b> 差圧計 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 中央制御室退避室遮蔽（可搬型） 中央制御室待避室空気調圧化装置 （空気ポンプ）	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	<b>【照明の確保】</b> 可搬型蓄電池内蔵型照明	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器	<b>【発電所外の通信連絡】</b> 衛星電話設備（可搬型）	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器			<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎6/7，東海第二】</b>            設備の構成及び設置            場所の相違に伴う火災            防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																			
<b>【居住性の確保】</b> 差圧計 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 中央制御室退避室遮蔽（可搬型） 中央制御室待避室空気調圧化装置 （空気ポンプ）	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																			
<b>【照明の確保】</b> 可搬型蓄電池内蔵型照明	59	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																			
<b>【発電所外の通信連絡】</b> 衛星電話設備（可搬型）	62	C-3-23	煙感知器・熱感知器	消火器																			
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																														
<b>7号炉 常設重大事故等対処設備</b>																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">【代替制御棒挿入機能による制御棒 緊急挿入】 ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 (水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]</td> <td rowspan="2">44</td> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【原子炉冷却材再循環ポンプ停止に よる原子炉出力抑制】 ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポ ンプ・トリップ機能)</td> <td rowspan="2">44</td> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="18">【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉 心注水系 配管・弁・スパーージャ [流 路]</td> <td rowspan="18">44</td> <td>R-B2F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-17</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-17</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-18</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>【出力急上昇の防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ</td> <td>44</td> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【代替制御棒挿入機能による制御棒 緊急挿入】 ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 (水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]	44	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【原子炉冷却材再循環ポンプ停止に よる原子炉出力抑制】 ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポ ンプ・トリップ機能)	44	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉 心注水系 配管・弁・スパーージャ [流 路]	44	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備	R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備	R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備	R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【出力急上昇の防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ	44	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																													
【代替制御棒挿入機能による制御棒 緊急挿入】 ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能) 制御棒 制御棒駆動機構 (水圧駆動) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 制御棒駆動系 配管 [流路]	44	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																													
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																													
【原子炉冷却材再循環ポンプ停止に よる原子炉出力抑制】 ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポ ンプ・トリップ機能)	44	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																													
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																													
【ほう酸水注入】 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系 配管・弁、高圧炉 心注水系 配管・弁・スパーージャ [流 路]	44	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																													
		R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																													
		R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																													
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																													
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
		R-3F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																													
C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																															
C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																															
C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																															
C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																															
【出力急上昇の防止】 自動減圧系の起動阻止スイッチ	44	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																													
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
		<p>【高圧代替注水系による原子炉の冷却】 高圧代替注水系ポンプ 高圧代替注水系（蒸気系） 配管・弁、主蒸気系 配管・弁、原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁、高圧代替注水系（注水系） 配管・弁、復水補給水系 配管、高圧炉心注水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁（7号炉のみ）、給水系 配管・弁・スパージャ [流路]</p>	45	<p>R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-1F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-3F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-M4F-03 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p>	<p>R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消火設備</p> <p>R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B1F-06 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器</p>	
<p>【原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却】 原子炉隔離時冷却系ポンプ 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁、主蒸気系 配管・弁、原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ、復水補給水系 配管、高圧炉心注水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパージャ [流路]</p>	45	※今後の設計進捗により変更となる可能性があります				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 262 379 310">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 262 468 310">関連条文</th> <th data-bbox="468 262 596 310">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="596 262 765 310">感知設備</th> <th data-bbox="765 262 917 310">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="121 310 379 720" rowspan="24">           【原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却】            原子炉隔離時冷却系ポンプ            原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁、主蒸気系 配管・弁、原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ、復水補給水系 配管、高圧炉心注水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパージャ [流路] (前ページからの続き)         </td> <td data-bbox="379 310 468 720" rowspan="24">45</td> <td>R-1F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-13</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 720 379 1276" rowspan="24">           【高圧炉心注水系による原子炉の冷却】            高圧炉心注水系ポンプ            高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ、スパージャ、復水補給水系 配管 [流路]         </td> <td data-bbox="379 720 468 1276" rowspan="24">45</td> <td>R-B2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-13</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1276 379 1318">           【ほう酸水注入系による進展抑制】            ほう酸水注入系         </td> <td data-bbox="379 1276 468 1318">45</td> <td colspan="3" data-bbox="468 1276 917 1318">           常設重大事故防止設備（44条）に記載         </td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却】 原子炉隔離時冷却系ポンプ 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁、主蒸気系 配管・弁、原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ、復水補給水系 配管、高圧炉心注水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパージャ [流路] (前ページからの続き)	45	R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-25	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【高圧炉心注水系による原子炉の冷却】 高圧炉心注水系ポンプ 高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ、スパージャ、復水補給水系 配管 [流路]	45	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【ほう酸水注入系による進展抑制】 ほう酸水注入系	45	常設重大事故防止設備（44条）に記載					<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																							
【原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却】 原子炉隔離時冷却系ポンプ 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁、主蒸気系 配管・弁、原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ、復水補給水系 配管、高圧炉心注水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパージャ [流路] (前ページからの続き)	45	R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																																																																							
		R-1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		R-1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		R-1F-25	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
		C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																							
		【高圧炉心注水系による原子炉の冷却】 高圧炉心注水系ポンプ 高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ、スパージャ、復水補給水系 配管 [流路]	45	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																			
				R-B2F-22	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																			
				R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																					
				R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																					
R-B1F-15	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
R-B1F-19	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
R-B1F-26	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
R-1F-01B	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																																							
R-1F-08	煙感知器・熱感知器			CO2 消火設備																																																																																																																																																							
R-1F-13	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
R-1F-14	煙感知器・熱感知器			CO2 消火設備																																																																																																																																																							
R-2F-14	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-01	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-06	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-07	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-08	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-09	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-1F-01	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-1F-05	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																																																																							
C-1F-06	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																																							
C-1F-07	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																																																																							
C-1F-08	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																																																																							
C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																									
C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																									
【ほう酸水注入系による進展抑制】 ほう酸水注入系	45	常設重大事故防止設備（44条）に記載																																																																																																																																																									
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																																																																																																																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																																																				
<p>【系統機能】 主要設備</p> <p>【逃がし安全弁】 逃がし安全弁(操作対象弁) 逃がし弁機能用アキュムレータ 自動減圧機能用アキュムレータ 主蒸気系 配管・クエンチャ[流路]</p> <p>【原子炉減圧の自動化※自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ】 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能) 自動減圧系の起動阻止スイッチ</p> <p>【可搬型直流電源設備による減圧】 AM用切替装置(SRV)</p> <p>【高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保】 逃がし弁機能用アキュムレータ 自動減圧機能用アキュムレータ 高圧窒素ガス供給系 配管・弁[流路]</p> <p>【インターフェイスシステムLOCA隔離弁】 高圧炉心注水系統注入口隔離弁</p> <p>【ブローアウトパネル】 原子炉建屋ブローアウトパネル</p>	46	<table border="1"> <thead> <tr> <th>火災区域又は火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-B2F-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-11</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-15</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-17</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-19</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-21</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-26</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-01B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-13</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-17</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-4F-01</td><td>光電分離式煙感知器 炎感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>K7-PCV</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-B1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-08</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-11A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-11B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-1F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-2F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-2F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table>	火災区域又は火災区画番号	感知設備	消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備	R-1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4F-01	光電分離式煙感知器 炎感知器	消火器	K7-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	47	<table border="1"> <thead> <tr> <th>火災区域又は火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-B3F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-11</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-B2F-01A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-01B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-B2F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-07</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-B1F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>R-B1F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-11</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> </tbody> </table>	火災区域又は火災区画番号	感知設備	消火設備	R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-22	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備	R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備	R-B1F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
火災区域又は火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備																																																																																																																																								
R-1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-4F-01	光電分離式煙感知器 炎感知器	消火器																																																																																																																																								
K7-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
火災区域又は火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B3F-22	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
R-B1F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																								
R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								
R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																								



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 262 379 310">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 262 468 310">関連条文</th> <th data-bbox="468 262 596 310">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="596 262 744 310">感知設備</th> <th data-bbox="744 262 917 310">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-15</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-17</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-21</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-B1F-26</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-01A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-01B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス 消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-08</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>CO2 消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>CO2 消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-1F-25</td><td>煙吸引感知器 炎感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-2F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス 消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-2F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所ガス 消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-09</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-17</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-3F-18</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-M4F-09</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-4F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R-4F-09A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B2F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-09</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-11A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-B1F-11B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-1F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-1F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-1F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>C-2F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Rw-B3F-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Rw-B3F-23</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Rw-B3F-25</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Rw-B2F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Rw-B1F-07</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="121 709 379 892">【低圧代替注水系（常設）（可搬型）による原子炉の冷却、残存溶融炉心の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁・スパージャ、給水系 配管・弁・スパージャ、高圧炉心注水系 配管・弁【流路】（前ページからの続き）</p> <p data-bbox="379 787 468 808">47</p>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備			R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-B1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器			R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備			R-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器			R-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器			R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備			R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備			R-1F-25	煙吸引感知器 炎感知器	消火器			R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備			R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備			R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-3F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-M4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器			C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器			Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			Rw-B2F-04	煙感知器・熱感知器	消火器			Rw-B1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器			<p data-bbox="2502 262 2807 472">・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-1F-25	煙吸引感知器 炎感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス 消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-M4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																																																																																											
		Rw-B2F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
		Rw-B1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																																																																																											
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																																																																																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="16">           【低圧注水】            残留熱除去系ポンプ            残留熱除去系 配管・弁・ストレ            ナ・スパージャ、給水系 配管・弁・            スパージャ [流路]         </td> <td rowspan="16">47</td> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">           【原子炉停止時冷却】            残留熱除去系ポンプ            残留熱除去系熱交換器            残留熱除去系 配管・弁・スパージ            ヤ、給水系 配管・弁・スパージャ            [流路]         </td> <td rowspan="20">47</td> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガ ス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-13</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【低圧注水】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 配管・弁・ストレ ナ・スパージャ、給水系 配管・弁・ スパージャ [流路]	47	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【原子炉停止時冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・スパージ ヤ、給水系 配管・弁・スパージャ [流路]	47	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガ ス消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備					<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> </ul> <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																					
【低圧注水】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 配管・弁・ストレ ナ・スパージャ、給水系 配管・弁・ スパージャ [流路]	47	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
【原子炉停止時冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・スパージ ヤ、給水系 配管・弁・スパージャ [流路]	47	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																					
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガ ス消火設備																																																																																																																																					
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																					
R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		
【原子炉停止時冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・スパージ ヤ、給水系 配管・弁・スパージヤ 【流路】(前ページからの続き)	47	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</li> </ul>
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
【代替原子炉補機冷却による除熱 ※水源は海を使用】 原子炉補機冷却系 配管・弁・サー ジタンク、残留熱除去系 熱交換器【流路】	48	R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-25	煙吸引感知器 炎感知器	消火器		
		R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		
【代替原子炉補機冷却系による除熱 ※水源は海を使用】 原子炉補機冷却系 配管・弁・サー ジタンク、残留熱除去系、熱交換器 【流路】(前ページからの続き)	48	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</li> </ul>
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器		
		Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
【耐圧強化ベント系による原子炉格 納容器内の減圧及び除熱】 遠隔手動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁、 耐圧強化ベント系 (W/W, D/W) 配 管・弁、不活性ガス系 配管・弁、 非常用ガス処理系 配管・弁、主排 気筒 (内筒) 【流路】 原子炉格納容器 (サブプレッション・ チェンバ、真空破壊弁を含む) 【排 出元】	48	R-B2F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B3F-09	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-B3F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-B1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-B1F-23	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		
		R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		
		R-1F-19	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-2F-801	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備		
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
R-3F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-M4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-M4F-12	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-M4F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備			・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
<b>【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】</b> 遮断手動弁操作設備 遮断空気駆動弁操作設備 配管・弁、耐圧強化ベント系 (W/W, D/W) 配管・弁、不活性ガス系 配管・弁、非常用ガス処理系 配管・弁、主排気筒 (内筒) [流路] 原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元] (前ページからの続き)	48	C-R2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器			
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		C-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
<b>【原子炉停止時冷却】</b> 残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード)	48	常設重大事故防止設備 (47 条) に記載					
<b>【格納容器スプレイ冷却】</b> 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	48	常設重大事故防止設備 (49 条) に記載					
<b>【サブプレッション・チェンバ・プール水冷却】</b> 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード)							
<b>【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】</b> フィルタ装置、よう素フィルタ、ラプチャーディスク、ドレン移送ポンプ、ドレンタンク、遮断手動弁操作設備、フィルタベント遮断壁、配管遮断 遮断空気駆動弁操作設備 配管・弁、格納容器圧力逃がし装置 配管・弁、不活性ガス系 配管・弁、耐圧強化ベント系 配管・弁 [流路] 原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元]	48, 50	R-R3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-R3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-R3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-R3F-22	煙感知器・熱感知器	消火器			
		R-R2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備			
		R-R2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-R2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-R2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備			
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-12	煙感知器・熱感知器	消火器			
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-18	煙感知器・熱感知器	消火器			
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			
R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備					
R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備					
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</li> </ul>
		<p>【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】 フィルタ装置 よう素フィルタ ラプチャーディスク ドレン移送ポンプ ドレンタンク 遠隔手動弁操作設備 フィルタベント遮断壁 配管遮断 遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁、 格納容器圧力逃がし装置 配管・弁、 不活性ガス系 配管・弁、耐圧強化 ベント系 配管・弁【流路】 原子炉格納容器（サブプレッション・ チェンバ、真空破壊弁を含む）【排出 元】 (前ページからの続き)</p>	48, 50	<p>R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消 火設備</p> <p>R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消 火設備</p> <p>R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-3F-01 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所ガス消 火設備</p> <p>R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-4F-08 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-4F-09B 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p>		
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</li> </ul>
		<p>【原子炉補機冷却系※水源は海を使 用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サ ージタンク【流路】</p>	47, 48, 49	<p>C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器</p> <p>C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>H-1F-02 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>H-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>H-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 消火器又は局所放出ガ ス消火設備</p> <p>R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備</p> <p>R-1F-08 煙感知器・熱感知器 全城ガス消火設備</p> <p>R-1F-13 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備</p>		

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 262 379 310">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 262 468 310">関連条文</th> <th data-bbox="468 262 593 310">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="593 262 742 310">感知設備</th> <th data-bbox="742 262 917 310">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20">【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サ ージタンク [流路] (前ページからの 続き)</td> <td rowspan="20">47, 48, 49</td> <td>R-1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-17</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>T-B1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>T-B1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">【代替格納容器スプレイ冷却系 (常 設) (可搬型) による原子炉格納容器 内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除 去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配 管・弁、格納容器スプレイ・ヘッド [流 路]</td> <td rowspan="20">49</td> <td>R-B3F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-17</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サ ージタンク [流路] (前ページからの 続き)	47, 48, 49	R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	T-B1F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	T-B1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	【代替格納容器スプレイ冷却系 (常 設) (可搬型) による原子炉格納容器 内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除 去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配 管・弁、格納容器スプレイ・ヘッド [流 路]	49	R-B3F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-22	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B3F-25	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-B2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-B1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-23	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																									
【原子炉補機冷却系※水源は海を使用】 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水系 熱交換器 原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水 ストレーナ、原子炉補機冷却系 サ ージタンク [流路] (前ページからの 続き)	47, 48, 49	R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																																																									
		R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-2F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																									
		T-B1F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																									
		T-B1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																									
		【代替格納容器スプレイ冷却系 (常 設) (可搬型) による原子炉格納容器 内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除 去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配 管・弁、格納容器スプレイ・ヘッド [流 路]	49	R-B3F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
				R-B3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																							
R-B3F-04	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B3F-10	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B3F-11	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B3F-22	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																																																									
R-B3F-25	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																																									
R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																																									
R-B2F-01	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B2F-05	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B2F-07	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B2F-14	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-01	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																																									
R-B1F-04	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																																																									
R-B1F-10	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-11	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-14	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-15	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-17	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-19	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																																																									
R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																											
R-B1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																											
R-B1F-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																											
R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																											
R-1F-01A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																											
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																																													

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
<b>【系統機能】</b> 主要設備  【代特格納容器スプレィ冷却系（常設）（可搬型）による原子格納容器内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレィ・ヘッダ[流路]（前ページからの続き）	49	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備		・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違
		R-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		
		R-1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		
		R-1F-19	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-22	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-1F-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備		
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消火設備		
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		R-4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器		
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器		
		K7-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器		
		C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器		
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器		
C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器				
C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備				
R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります						



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">【代替格納容器スプレィ冷却系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレィ・ヘッダ【流路】（前ページからの続き）</td> <td rowspan="10">49</td> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="30">【格納容器スプレィ冷却系による原子炉格納容器内の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ、格納容器スプレィヘッダ【流路】</td> <td rowspan="30">49</td> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-2F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-13</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-15</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-26</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-20</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>K7-PCV</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【代替格納容器スプレィ冷却系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレィ・ヘッダ【流路】（前ページからの続き）	49	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【格納容器スプレィ冷却系による原子炉格納容器内の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ、格納容器スプレィヘッダ【流路】	49	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	K7-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器					<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																																														
【代替格納容器スプレィ冷却系（常設）（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】 復水移送ポンプ 復水補給水系 配管・弁、残留熱除去系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁、格納容器スプレィ・ヘッダ【流路】（前ページからの続き）	49	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
【格納容器スプレィ冷却系による原子炉格納容器内の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系 熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ、格納容器スプレィヘッダ【流路】	49	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																														
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
		R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																														
R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																
R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																
R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																																																
K7-PCV	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																																																
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 262 379 310">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 262 468 310">関連条文</th> <th data-bbox="468 262 593 310">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="593 262 742 310">感知設備</th> <th data-bbox="742 262 917 310">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="28">【サブプレッション・チェンバ・プール水の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]</td> <td rowspan="28">49</td> <td>C-1F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-1F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-1F-04</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-1F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-1F-07</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-1F-08</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-2F-02</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-2F-03</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器</td></tr> <tr><td>C-B1F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-06</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-07</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-08</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-09</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-11A</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>C-B1F-11B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-01B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>消火器又は局所放出ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-13</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-1F-15</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-10</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-11</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-15</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-19</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-21</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B1F-26</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-01B</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-05</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-14</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-20</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B2F-22</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr><td>R-B3F-01</td><td>煙感知器・熱感知器</td><td>全城ガス消火設備</td></tr> <tr> <td>【燃料プール代替注水系による常設、可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ】 常設スプレイヘッド 燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]</td> <td>54</td> <td></td> <td>不燃材のため追加対策不要</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【サブプレッション・チェンバ・プール水の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]	49	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備	R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【燃料プール代替注水系による常設、可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ】 常設スプレイヘッド 燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]	54		不燃材のため追加対策不要				<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																														
【サブプレッション・チェンバ・プール水の冷却】 残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]	49	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-1F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-1F-08	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																														
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-08	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所放出ガス消火設備																																																																																																														
		R-1F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-15	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-19	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B1F-26	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
		R-B2F-01B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																														
R-B2F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
R-B2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
R-B2F-20	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
R-B2F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
R-B3F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
【燃料プール代替注水系による常設、可搬型スプレイヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ】 常設スプレイヘッド 燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]	54		不燃材のため追加対策不要																																																																																																															
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備		・設備の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違
【重大事故等時における使用済燃料 プールの除熱】 燃料プール冷却浄化系ポンプ 燃料プール冷却浄化系 熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・サー ジタンク、燃料プール冷却浄化系 配管・弁、燃料プール冷却浄化系 スキマサージタンク、燃料プール冷却 浄化系 デイフェューザ [流路]	54	R-2F-16	煙感知器・熱感知器	消火器		
		R-2F-17	煙感知器・熱感知器	消火器		
		常設重大事故防止設備(48条)に記載				
【使用済燃料プールの監視】 使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA 広域) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 用空冷装置を含む)	54	常設重大事故防止設備(58条)に記載				
【重大事故等収束のための水源※水 源としては海も使用可能】 復水貯蔵槽 ほう酸水注入系貯蔵タンク	56	不燃材のため追加対策不要				
【水の供給】 CSP 外部補給配管・弁 [流路]	56	不燃材のため追加対策不要				
【可搬型代替交流電源設備による給 電】 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流 路] 緊急用電源切替箱接続装置回路～非 常用高圧母線 C 系及び D 系電路 [電 路] 動力変圧器 C 系～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 [電路] 緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路 [電路] AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路 [電 路]	57	DGFO-04	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備		
		DGFO-05	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備		
		DGFO-06	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備		
【号間電力融通ケーブルによる給 電】 号間電力融通ケーブル (常設) 号間電力融通ケーブル (常設) ～ 非常用高圧母線 C 系及び D 系電路, 緊急用電源切替箱接続装置～非常用 高圧母線 C 系及び D 系電路 [電路]	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備		
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備		
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																														
<table border="1" data-bbox="142 273 896 1186"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 273 379 331">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 273 468 331">関連条文</th> <th data-bbox="468 273 587 331">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="587 273 742 331">感知設備</th> <th data-bbox="742 273 896 331">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 331 379 625"> <b>【所内蓄電池直流通電設備による給電】</b>            直流 125V 蓄電池 A            直流 125V 蓄電池 A-2            AM用直流 125V 蓄電池            直流 125V 充電器 A            直流 125V 充電器 A-2            AM用直流 125V 充電器            直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流            母線電路〔電路〕            直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直            流母線電路〔電路〕            AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直            流母線電路〔電路〕         </td> <td data-bbox="379 331 468 625" rowspan="10">57</td> <td data-bbox="468 331 587 394">R-B1F-10</td> <td data-bbox="587 331 742 394">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 331 896 394">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 394 379 457"></td> <td data-bbox="468 394 587 457">R-B1F-11</td> <td data-bbox="587 394 742 457">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 394 896 457">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 457 379 520"></td> <td data-bbox="468 457 587 520">R-B1F-21</td> <td data-bbox="587 457 742 520">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 457 896 520">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 520 379 583"></td> <td data-bbox="468 520 587 583">R-1F-03</td> <td data-bbox="587 520 742 583">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 520 896 583">CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 583 379 646"></td> <td data-bbox="468 583 587 646">R-1F-07</td> <td data-bbox="587 583 742 646">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 583 896 646">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 646 379 709"> <b>【常設代替直流通電設備による給電】</b>            AM用直流 125V 蓄電池            AM用直流 125V 充電器            AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直            流母線電路〔電路〕         </td> <td data-bbox="468 646 587 709">R-4F-02</td> <td data-bbox="587 646 742 709">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 646 896 709">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 709 379 772"> <b>【非常用直流通電設備】</b>            直流 125V 蓄電池 A            直流 125V 蓄電池 A-2            直流 125V 蓄電池 B            直流 125V 蓄電池 C            直流 125V 蓄電池 D            直流 125V 充電器 A            直流 125V 充電器 A-2            直流 125V 充電器 B            直流 125V 充電器 C            直流 125V 充電器 D            直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流            母線電路〔電路〕            直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直            流母線電路〔電路〕            直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直            流母線電路〔電路〕            直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直            流母線電路〔電路〕            直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直            流母線電路〔電路〕         </td> <td data-bbox="468 709 587 772">C-B1F-04</td> <td data-bbox="587 709 742 772">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 709 896 772">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 772 379 835"></td> <td data-bbox="468 772 587 835">C-B1F-05</td> <td data-bbox="587 772 742 835">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 772 896 835">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 835 379 898"></td> <td data-bbox="468 835 587 898">C-B1F-06</td> <td data-bbox="587 835 742 898">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 835 896 898">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 898 379 961"></td> <td data-bbox="468 898 587 961">C-B1F-11A</td> <td data-bbox="587 898 742 961">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 898 896 961">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 961 379 1024"></td> <td data-bbox="468 961 587 1024">C-1F-03</td> <td data-bbox="587 961 742 1024">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 961 896 1024">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1024 379 1087"></td> <td data-bbox="468 1024 587 1087">C-1F-06</td> <td data-bbox="587 1024 742 1087">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 1024 896 1087">全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1087 379 1150"></td> <td data-bbox="468 1087 587 1150">C-2F-02</td> <td data-bbox="587 1087 742 1150">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 1087 896 1150">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1150 379 1186"></td> <td data-bbox="468 1150 587 1186">C-2F-03</td> <td data-bbox="587 1150 742 1186">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="742 1150 896 1186">消火器</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="504 1323 875 1354">※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	<b>【所内蓄電池直流通電設備による給電】</b> 直流 125V 蓄電池 A 直流 125V 蓄電池 A-2 AM用直流 125V 蓄電池 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 AM用直流 125V 充電器 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流 母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直 流母線電路〔電路〕 AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路〔電路〕	57	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備		R-1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	<b>【常設代替直流通電設備による給電】</b> AM用直流 125V 蓄電池 AM用直流 125V 充電器 AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路〔電路〕	R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	<b>【非常用直流通電設備】</b> 直流 125V 蓄電池 A 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流 母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直 流母線電路〔電路〕	C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器			<p data-bbox="2516 252 2789 472">・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>            設備の構成及び設置            場所の相違に伴う火災            防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																													
<b>【所内蓄電池直流通電設備による給電】</b> 直流 125V 蓄電池 A 直流 125V 蓄電池 A-2 AM用直流 125V 蓄電池 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 AM用直流 125V 充電器 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流 母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直 流母線電路〔電路〕 AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路〔電路〕	57	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																													
		R-1F-07	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
<b>【常設代替直流通電設備による給電】</b> AM用直流 125V 蓄電池 AM用直流 125V 充電器 AM用直流 125V 蓄電池及び充電器～直 流母線電路〔電路〕		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
<b>【非常用直流通電設備】</b> 直流 125V 蓄電池 A 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流 母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直 流母線電路〔電路〕 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直 流母線電路〔電路〕		C-B1F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		C-B1F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		C-B1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																													
	C-1F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																														
	C-1F-06	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																														
	C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																																																														
	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">【可搬型直流電源設備による給電】 AM用直流125V充電器 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] 緊急用電源切替箱接続装置～直流母 線電路[電路] AM用動力変圧器～直流母線電路[電 路]</td> <td rowspan="5">57</td> <td>R-4F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-04</td> <td>熱感知器・炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-05</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-06</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td>R-4F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="26">【代替所内電気設備による給電】 緊急用断路器 緊急用電源切替箱断路器 緊急用電源切替箱接続装置 AM用動力変圧器 AM用MCC AM用切替盤 AM用操作盤 非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系</td> <td rowspan="26">57</td> <td>R-B2F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-1F-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-17</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-18</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-M4F-09</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-M4F-12</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-M4F-13</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-4F-09A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B2F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-B1F-11B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>C-2F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>Rw-B3F-16</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>Rw-B3F-22</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>Rw-B3F-23</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>Rw-B3F-25</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>Rw-B2F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【可搬型直流電源設備による給電】 AM用直流125V充電器 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] 緊急用電源切替箱接続装置～直流母 線電路[電路] AM用動力変圧器～直流母線電路[電 路]	57	R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	DGF0-04	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	DGF0-05	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	DGF0-06	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	【代替所内電気設備による給電】 緊急用断路器 緊急用電源切替箱断路器 緊急用電源切替箱接続装置 AM用動力変圧器 AM用MCC AM用切替盤 AM用操作盤 非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系	57	R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-1F-19	煙感知器・熱感知器	消火器	R-1F-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-M4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-M4F-12	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-M4F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器	C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	Rw-B3F-16	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器	Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	Rw-B2F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備					<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																																
【可搬型直流電源設備による給電】 AM用直流125V充電器 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路] 緊急用電源切替箱接続装置～直流母 線電路[電路] AM用動力変圧器～直流母線電路[電 路]	57	R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		DGF0-04	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																																
		DGF0-05	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																																
		DGF0-06	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																																
		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
【代替所内電気設備による給電】 緊急用断路器 緊急用電源切替箱断路器 緊急用電源切替箱接続装置 AM用動力変圧器 AM用MCC AM用切替盤 AM用操作盤 非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系	57	R-B2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																
		R-B1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																
		R-1F-19	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																
		R-1F-23	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-2F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																
		R-2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-3F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																																
		R-3F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-3F-17	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-3F-18	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-M4F-09	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-M4F-12	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-M4F-13	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-4F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		R-4F-09A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		C-B2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																
		C-B1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		C-B1F-11A	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		C-B1F-11B	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		C-1F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		Rw-B3F-16	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
		Rw-B3F-22	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																
Rw-B3F-23	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																																		
Rw-B3F-25	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																		
Rw-B2F-04	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																																		
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 262 379 310">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 262 468 310">関連条文</th> <th data-bbox="468 262 596 310">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="596 262 765 310">感知設備</th> <th data-bbox="765 262 917 310">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">【非常用交流電源設備】 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ 軽油タンク 燃料デイトンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁[燃料流路] 非常用ディーゼル発電機～非常用高 圧母線電路[電路]</td> <td rowspan="10">57</td> <td>R-1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-2</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-3F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>CO2 消火設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-04</td> <td>熱感知器・炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-05</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td>DGF0-06</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式消火 設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="21">・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環 冷却系、格納容器圧力逃がし装置、 耐圧強化ベント系、残留熱除去系）】 【格納容器バイパスの監視（原子炉 圧力容器内の状態、原子炉格納容器 内の状態、原子炉建屋内の状態）】 【水源の確保】 【使用済燃料プールの監視】 【その他】</td> <td rowspan="21">58</td> <td>R-B3F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-08</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-R2F-01A</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-R2F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-R2F-14</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-R2F-19</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-01</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-03</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-06</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-11</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-12</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-18</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-21</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-01B</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器又は局所ガス消 火設備</td> </tr> <tr> <td>R-1F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>R-2F-04</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>R-2F-10</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【非常用交流電源設備】 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ 軽油タンク 燃料デイトンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁[燃料流路] 非常用ディーゼル発電機～非常用高 圧母線電路[電路]	57	R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-3F-2	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-3F-11	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	R-3F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備	DGF0-04	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	DGF0-05	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	DGF0-06	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備	・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環 冷却系、格納容器圧力逃がし装置、 耐圧強化ベント系、残留熱除去系）】 【格納容器バイパスの監視（原子炉 圧力容器内の状態、原子炉格納容器 内の状態、原子炉建屋内の状態）】 【水源の確保】 【使用済燃料プールの監視】 【その他】	58	R-B3F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-03	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-08	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B3F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B3F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-R2F-01A	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-R2F-06	煙感知器・熱感知器	消火器	R-R2F-14	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-R2F-19	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-01	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-B1F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-05	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-06	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-B1F-12	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-18	煙感知器・熱感知器	消火器	R-B1F-21	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-1F-01B	煙感知器・熱感知器	消火器又は局所ガス消 火設備	R-1F-10	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	R-2F-04	煙感知器・熱感知器	消火器	R-2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																																																								
【非常用交流電源設備】 非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ 軽油タンク 燃料デイトンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁[燃料流路] 非常用ディーゼル発電機～非常用高 圧母線電路[電路]	57	R-1F-03	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		R-1F-08	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		R-1F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		R-3F-2	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		R-3F-11	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		R-3F-14	煙感知器・熱感知器	CO2 消火設備																																																																																																								
		DGF0-04	熱感知器・炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																								
		DGF0-05	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																								
		DGF0-06	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火 設備																																																																																																								
		・計装機器 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉圧力容器内の圧力】 【原子炉圧力容器内の水位】 【原子炉圧力容器への注水量】 【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉格納容器内の温度】 【原子炉格納容器内の圧力】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の放射線量率】 【未臨界の維持又は監視】 【最終ヒートシンクの確保（代替循環 冷却系、格納容器圧力逃がし装置、 耐圧強化ベント系、残留熱除去系）】 【格納容器バイパスの監視（原子炉 圧力容器内の状態、原子炉格納容器 内の状態、原子炉建屋内の状態）】 【水源の確保】 【使用済燃料プールの監視】 【その他】	58	R-B3F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																																																						
R-B3F-03	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-B3F-08	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B3F-10	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-B3F-11	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-R2F-01A	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																								
R-R2F-06	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-R2F-14	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-R2F-19	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-01	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																								
R-B1F-02	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-03	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-04	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-05	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-06	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-11	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-B1F-12	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-18	煙感知器・熱感知器			消火器																																																																																																								
R-B1F-21	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-1F-01B	煙感知器・熱感知器			消火器又は局所ガス消 火設備																																																																																																								
R-1F-10	煙感知器・熱感知器			全城ガス消火設備																																																																																																								
R-2F-04	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																										
R-2F-10	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																																																										
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																																																																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考		
<b>【系統機能】</b> <b>主要設備</b> ・計装機器 <b>【原子炉圧力容器内の温度】</b> <b>【原子炉圧力容器内の圧力】</b> <b>【原子炉圧力容器内の水位】</b> <b>【原子炉圧力容器への注水量】</b> <b>【原子炉格納容器への注水量】</b> <b>【原子炉格納容器内の温度】</b> <b>【原子炉格納容器内の圧力】</b> <b>【原子炉格納容器内の水位】</b> <b>【原子炉格納容器内の水素濃度】</b> <b>【原子炉格納容器内の放射線量率】</b> <b>【未臨界の維持又は監視】</b> <b>【最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置、耐圧強化ベント系、残留熱除去系)】</b> <b>【格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態、原子炉格納容器内の状態、原子炉建屋内の状態)】</b> <b>【水源の確保】</b> <b>【使用済燃料プールの監視】</b> <b>【その他】</b> (前ページからの続き)	58	R-2F-11	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備		・設備の相違 <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違		
		R-3F-13	煙感知器・熱感知器	消火器				
		R-4F-01	光電分離式煙感知器 炎感知器	消火器				
<b>【居住性の確保】</b> 中央制御室生体遮蔽 中央制御室換気空調系 給排気隔離弁 (MCR 外気取入ダンパ、MCR 非常用外気取入ダンパ、MCR 排気ダンパ) [流路] 中央制御室換気空調系ダクト (MCR 外気取入ダクト、MCR 排気ダクト) [流路] 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路]	59	C-1F-02	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
		C-2F-01	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備				
		C-2F-02	煙感知器・熱感知器	消火器				
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器				
		<b>【発電所内の通信連絡】</b> 無線連絡設備 (常設) 無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 無線通信装置 [伝送路] 衛星電話設備 (常設) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォン 衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路] 有線 (建屋内) (携帯型音声呼出電話設備、無線連絡設備 (常設)、衛星電話設備 (常設)、5号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係るもの) [伝送路]	62	C-2F-03		煙感知器・熱感知器	消火器	
				FCVS-02		熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火設備	
				K7-PCV		煙感知器・熱感知器	消火器	
				II-B1F-04		煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	
				H-B1F-09		煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	
				II-B2F-09A		煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	
C-2F-02	煙感知器・熱感知器			消火器				
C-2F-03	煙感知器・熱感知器			消火器				

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考		
<p><b>7号炉 可搬型重大事故防止設備</b></p>					
<p>【系統機能】 主要設備</p>	<p>関連条文</p>	<p>火災区域又は 火災区画番号</p>	<p>感知設備</p>	<p>消火設備</p>	
<p>【逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧】 逃がし安全弁用可搬型蓄電池</p>	<p>46</p>	<p>R-3-20</p>	<p>煙感知器・熱感知器</p>	<p>全城ガス消火設備</p>	
<p>【高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保】 高圧窒素ガスポンプ</p>	<p>46</p>		<p>不燃材のため追加対策不要</p>		
<p>【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出（代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む）】 遠隔空気駆動弁操作作用ポンプ</p>	<p>48, 52</p>		<p>不燃材のため追加対策不要</p>		
<p>【代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却】 ホース・接続口</p>	<p>49</p>		<p>不燃材のため追加対策不要</p>		
<p>・計装設備 【温度、圧力、水位、注水量の計測・監視】</p>	<p>58</p>	<p>C-2F-03</p>	<p>煙感知器・熱感知器</p>	<p>消火器</p>	
<p>【居住性の確保】 中央制御室可搬型陽圧化空調機中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト[減路]</p>	<p>59</p>	<p>C-3-10</p>	<p>煙感知器・熱感知器</p>	<p>全城ガス消火設備</p>	
<p>【発電所内の通信連絡】 携帯型音声呼出電話設備 無線連絡設備（可搬型） 衛星電話設備（可搬型）</p>	<p>62</p>	<p>C-2F-03</p>	<p>煙感知器・熱感知器</p>	<p>消火器</p>	
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>					

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考					
<p align="center"><b>7号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故防止設備</b></p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	50		
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備				
<p>【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 復水移送ポンプ 残留熱除去系熱交換器 原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク、残留熱除去系 配管・弁・ストレータ、高圧炉心注水系 配管・弁、復水補給水系 配管・弁、給水系 配管・弁・スパージャ、格納容器スプレイ・ヘッド[流路]</p>	50		<p align="center">常設重大事故防止設備(47, 48, 49 条)に記載 ※水源は海を使用</p>					
<p>【格納容器下部注水系(常設)(可搬型)による原子炉格納容器下部への注水】 復水移送ポンプ コリウムシールド 復水補給水系 配管・弁、高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]</p>	51		<p align="center">常設重大事故防止設備(47, 48, 49 条)に記載</p>					
<p>【溶融炉心の落下遅延及び防止】 高圧代替注水系 ほう酸水注入系 低圧代替注水系(常設)(可搬型)</p>	51		<p align="center">常設重大事故防止設備(44, 45, 47 条)に記載</p>					
<p>【原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器の水素暴発防止(不活性ガス系)】</p>	52		<p align="center">常設重大事故防止設備(48, 50 条)に記載</p>					
<p>【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出(代替循環冷却使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 サブプレッション・チェンバ 耐圧強化ベント系放射線モニタ フィルタ装置水素濃度</p>	52	C-2F-02	<table border="1"> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </table>	煙感知器・熱感知器	消火器			
煙感知器・熱感知器	消火器							
		C-2F-03	<table border="1"> <tr> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </table>	煙感知器・熱感知器	消火器			
煙感知器・熱感知器	消火器							
<p>【水素濃度及び酸素濃度の監視】 格納容器内水素濃度(SA) 格納容器内水素濃度 格納容器内酸素濃度</p>	52		<p align="center">常設重大事故防止設備(68 条)に記載</p>					
<p>【静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制】 静的触媒式水素再結合器 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 原子炉建屋原子炉区域 [流路] 【原子炉建屋内の水素濃度監視】 原子炉建屋水素濃度</p>	53		<p align="center">常設重大事故防止設備(68 条)に記載</p>					
<p align="center">※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>								
<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備		消火設備										
【使用済燃料プールの監視】 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 用空冷装置含む)	54	常設重大事故防止設備(58条)に記載													
【重大事故等取束のための水源※水 源としては海も使用可能】 サプレッション・チェンバ 防火水槽 淡水貯水池 ・計装機器	56	不燃材のため追加対策不要													
【原子炉格納容器への注水量】 【原子炉圧力容器内の温度】 【原子炉格納容器内の水位】 【原子炉格納容器内の水素濃度】 【原子炉格納容器内の酸素濃度】 【原子炉建屋内の水素濃度】 【最終ヒートシンクの確保(代替循 環冷却系)】 【使用済燃料プールの監視】 【発電所の通信設備】	58	常設重大事故防止設備(58条)に記載													
【居住性の確保】 中央制御室 中央制御室待避室 中央制御室待避室遮蔽(常設) 中央制御室待避室陽圧化装置(配 管・弁)[流路] 衛星電話設備(常設) データ表示装置(待避室) 衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送 路]	59	C-2F-03	煙感知器・熱感知器		消火器										
【被ばく線量の低減】 非常用ガス処理系フィルタ装置[流 路] 非常用ガス処理系湿分除去装置[流 路] 非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系 配管・弁[流路] 主排気筒(内筒)[流路] 原子炉建屋原子炉区域[流路]	59	R-3F-18	煙感知器・熱感知器		全域ガス消火設備										
【発電所内の通信連絡】 有線(建屋内)(安全パラメータ表示 システム(SPDS)に係るもの)[伝送 路] 衛星電話設備(常設) 衛星電話設備(屋外アンテナ)、無線 通信装置[伝送路] 安全パラメータ表示システム(SPDS)	62	C-1F-05	煙感知器・熱感知器		消火器										
		C-2F-03	煙感知器・熱感知器		消火器										
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります															

・設備の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 268 379 352">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="385 268 460 352">関連条文</th> <th data-bbox="465 268 578 352">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="584 268 742 352">感知設備</th> <th data-bbox="747 268 884 352">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 357 379 573">           【発電所外の通信連絡】            衛星電話設備（常設）            衛星電話設備（屋外アンテナ）、            衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛            星電話設備（常設）に係るもの）（統            合原子力防災ネットワークを用いた            通信連絡設備、データ伝送設備に係            るもの）【伝送路】            総合原子力防災ネットワークを用い            た通信連絡設備            データ伝送設備         </td> <td data-bbox="385 357 460 573">62</td> <td data-bbox="465 357 578 573">C-2F-03</td> <td data-bbox="584 357 742 573">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="747 357 884 573">消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備（常設） 衛星電話設備（屋外アンテナ）、 衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛 星電話設備（常設）に係るもの）（統 合原子力防災ネットワークを用いた 通信連絡設備、データ伝送設備に係 るもの）【伝送路】 総合原子力防災ネットワークを用い た通信連絡設備 データ伝送設備	62	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> </ul> <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違										
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																			
【発電所外の通信連絡】 衛星電話設備（常設） 衛星電話設備（屋外アンテナ）、 衛星無線通信装置、有線（建屋内）（衛 星電話設備（常設）に係るもの）（統 合原子力防災ネットワークを用いた 通信連絡設備、データ伝送設備に係 るもの）【伝送路】 総合原子力防災ネットワークを用い た通信連絡設備 データ伝送設備	62	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																			
<p>7号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 718 379 802">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="385 718 460 802">関連条文</th> <th data-bbox="465 718 578 802">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="584 718 742 802">感知設備</th> <th data-bbox="747 718 884 802">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 806 379 915">           【居住性の確保】            差圧計            酸素濃度・二酸化炭素濃度計            中央制御室避難室遮蔽（可搬型）            中央制御室待避室空気揚圧装置            （空気ポンプ）         </td> <td data-bbox="385 806 460 915">59</td> <td data-bbox="465 806 578 915">C-2F-03</td> <td data-bbox="584 806 742 915">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="747 806 884 915">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 919 379 1029">           【照明の確保】            可搬型蓄電池内蔵型照明         </td> <td data-bbox="385 919 460 1029">59</td> <td data-bbox="465 919 578 1029">C-2F-03</td> <td data-bbox="584 919 742 1029">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="747 919 884 1029">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1033 379 1129">           【発電所内・外の通信連絡】            衛星電話設備（可搬型）         </td> <td data-bbox="385 1033 460 1129">62</td> <td data-bbox="465 1033 578 1129">C-2F-03</td> <td data-bbox="584 1033 742 1129">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="747 1033 884 1129">消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【居住性の確保】 差圧計 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 中央制御室避難室遮蔽（可搬型） 中央制御室待避室空気揚圧装置 （空気ポンプ）	59	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【照明の確保】 可搬型蓄電池内蔵型照明	59	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器	【発電所内・外の通信連絡】 衛星電話設備（可搬型）	62	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器			
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																			
【居住性の確保】 差圧計 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 中央制御室避難室遮蔽（可搬型） 中央制御室待避室空気揚圧装置 （空気ポンプ）	59	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																			
【照明の確保】 可搬型蓄電池内蔵型照明	59	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																			
【発電所内・外の通信連絡】 衛星電話設備（可搬型）	62	C-2F-03	煙感知器・熱感知器	消火器																			
<p>※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考		
<b>緊急時対策所 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所), 屋外 常設重大事故等対処設備</b>					
<b>【系統機能】</b> 主要設備  <b>【非常用取水設備】</b> スクリーン室 取水路 補機冷却用海水取水路 補機冷却用海水取水槽 海水貯留堰  <b>【常設代替交流電源設備による給電】</b> 第一ガスタービン発電機 軽油タンク 第一ガスタービン発電機用燃料タンク 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 軽油タンク出口ノズル・弁〔燃料流路〕 第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁〔燃料流路〕 第一ガスタービン発電機～非常用高圧母線C系及びD系電路〔電路〕 第一ガスタービン発電機～AM用MCC電路〔電路〕  <b>【燃料補給設備】</b> 軽油タンク 軽油タンク出口ノズル・弁〔流路〕  <b>【居住性の確保 (対策本部) (待機場所)】</b> 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 高気密室 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 遮蔽 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置, 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽  <b>【通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)】</b> 無線連絡設備 (常設) 衛星電話設備 (常設) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォン 無線連絡設備 (屋外アンテナ)〔伝送路〕 衛星電話設備 (屋外アンテナ)〔伝送路〕  <b>【電源の確保 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)】</b> 負荷変圧器 交流分電盤 軽油タンク 軽油タンク予備ノズル・弁〔流路〕	関連条文  47, 48, 49 54, 56  57  61  61  61	火災区域又は火災区画番号  GTG-01 大湊高台 DGF0-01 DGF0-02 DGF0-03 DGF0-04 DGF0-05 DGF0-06  K5TSC-3F-02 K5TSC-3F-07  K5TSC-3F-02  K5TSC-3F-01 K5TSC-3F-02	感知設備  不燃材のため追加対策不要  熱カメラ感知器 炎感知器 熱カメラ感知器 炎感知器 熱感知器・炎感知器 熱カメラ感知器 炎感知器 熱カメラ感知器 炎感知器 熱カメラ感知器 炎感知器 熱感知器・熱感知器 熱感知器・熱感知器 熱感知器・熱感知器 熱感知器・熱感知器	消火設備  消火器又は移動式消火設備 消火器又は移動式消火設備 消火器又は移動式消火設備 消火器又は移動式消火設備 消火器又は移動式消火設備 消火器又は移動式消火設備 消火器 消火器 消火器 消火器 全滅ガス消火設備 消火器	・設備の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<b>緊急時対策所 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所), 屋外</b>			
<b>可搬型重大事故等対処設備</b>			
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備 消火設備
【低圧代替注水系 (可搬型) による 原子炉の冷却】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [流路]	47	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【代替原子炉補機冷却系による除熱 ※水源は海を使用】 熱交換器ユニット 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ ホース [流路]	48	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【代替格納容器スプレイ冷却系 (可 搬型) による原子炉格納容器内の冷 却】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [流路]	49	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【格納容器圧力逃がし装置による原 子炉格納容器内の減圧及び除熱】 遠隔空気駆動弁操作ポンペ スクラバ水 pH 制御設備 ホース・接続口 [流路]	48, 50	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【重大事故等時における使用済燃料 プールの除熱】 熱交換器ユニット 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ ホース [流路]	54	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【燃料プール代替注水系による常 設、可搬型スプレイヘッダを使用し た使用済燃料プール注水及びスプレ イ】 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級) 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [流路] 可搬型スプレイヘッダ	54	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【水の供給】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [流路] 大容量送水車 (海水取水用) ホース [流路]	56	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
【常設代替交流電源設備による給 電】 タンクローリ (16kL) ホース [燃料流路]	57	荒浜高台 大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器 消火器又は移動式 消火設備
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります			
<div style="float: right; width: 20%; text-align: left;"> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p> </div>			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           【可搬型直流電源設備による減圧】            【可搬型代替交流電源設備による給電】            電源車            タンクローリ (4kL)            ホース【燃料流路】            電源車～緊急用電源切替箱接続装置            電路【電路】            電源車～動力変圧器 C系電路【電路】            電源車～AM用動力変圧器電路【電路】         </td> <td>46, 57</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【可搬型代替交流電源設備による代替原子炉補機冷却系への給電】            電源車            電源車～代替原子炉補機冷却系電路            【電路】         </td> <td>57</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【可搬型直流電源設備による給電】            電源車            タンクローリ (4kL)            ホース【燃料流路】            電源車～緊急用電源切替箱接続装置            電路【電路】            電源車～AM用動力変圧器電路【電路】         </td> <td>57</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【号間電力融通ケーブルによる給電】            号間電力融通ケーブル (可搬型)            号間電力融通ケーブル (可搬型)            ～緊急用電源切替箱接続装置電路            【電路】         </td> <td>57</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【燃料補給設備】            タンクローリ (4kL)            ホース【燃料流路】         </td> <td>57</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【その他】            電源車電圧            電源車周波数         </td> <td>58</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td>           【居住性の確保 (対策本部) (待機場所)】            5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機         </td> <td>61</td> <td>K5TSC-3F-05</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>全城ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td>           5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】         </td> <td></td> <td>K5TSC-3F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【可搬型直流電源設備による減圧】 【可搬型代替交流電源設備による給電】 電源車 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 電路【電路】 電源車～動力変圧器 C系電路【電路】 電源車～AM用動力変圧器電路【電路】	46, 57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【可搬型代替交流電源設備による代替原子炉補機冷却系への給電】 電源車 電源車～代替原子炉補機冷却系電路 【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【可搬型直流電源設備による給電】 電源車 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 電路【電路】 電源車～AM用動力変圧器電路【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【号間電力融通ケーブルによる給電】 号間電力融通ケーブル (可搬型) 号間電力融通ケーブル (可搬型) ～緊急用電源切替箱接続装置電路 【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【燃料補給設備】 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【その他】 電源車電圧 電源車周波数	58	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備	【居住性の確保 (対策本部) (待機場所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機	61	K5TSC-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】		K5TSC-3F-07	煙感知器・熱感知器	消火器					<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> </ul> <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b> 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																																												
【可搬型直流電源設備による減圧】 【可搬型代替交流電源設備による給電】 電源車 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 電路【電路】 電源車～動力変圧器 C系電路【電路】 電源車～AM用動力変圧器電路【電路】	46, 57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【可搬型代替交流電源設備による代替原子炉補機冷却系への給電】 電源車 電源車～代替原子炉補機冷却系電路 【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【可搬型直流電源設備による給電】 電源車 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 電路【電路】 電源車～AM用動力変圧器電路【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【号間電力融通ケーブルによる給電】 号間電力融通ケーブル (可搬型) 号間電力融通ケーブル (可搬型) ～緊急用電源切替箱接続装置電路 【電路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【燃料補給設備】 タンクローリ (4kL) ホース【燃料流路】	57	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【その他】 電源車電圧 電源車周波数	58	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																																																																												
【居住性の確保 (対策本部) (待機場所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機	61	K5TSC-3F-05	煙感知器・熱感知器	全城ガス消火設備																																																																												
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】		K5TSC-3F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																																																																												
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																														
<table border="1" data-bbox="145 273 890 598"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 273 373 319">【系統機能】 主要設備</th> <th data-bbox="379 273 457 319">関連条文</th> <th data-bbox="463 273 566 319">火災区域又は 火災区画番号</th> <th data-bbox="572 273 727 319">感知設備</th> <th data-bbox="733 273 890 319">消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 323 373 447">【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 無線連絡設備(可搬型) 携帯型音声呼出電話設備</td> <td data-bbox="379 323 457 447">61</td> <td data-bbox="463 323 566 447">K5TSC-3F-02</td> <td data-bbox="572 323 727 447">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="733 323 890 447">消火器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 451 373 594">【電源の確保(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可 搬型電源設備 可搬ケーブル タンクローリ(4tL)</td> <td data-bbox="379 451 457 594">61</td> <td data-bbox="463 451 566 489">K5TSC-Y-01</td> <td data-bbox="572 451 727 489">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="733 451 890 489">消火器</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="463 493 566 531">K5TSC-3F-01</td> <td data-bbox="572 493 727 531">煙感知器・熱感知器</td> <td data-bbox="733 493 890 531">全域ガス消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="463 535 566 573">荒浜高台</td> <td data-bbox="572 535 727 573">熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td data-bbox="733 535 890 573">消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="463 577 566 615">大湊高台</td> <td data-bbox="572 577 727 615">熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td data-bbox="733 577 890 615">消火器又は移動式 消火設備</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="498 1329 857 1350">※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 無線連絡設備(可搬型) 携帯型音声呼出電話設備	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器	【電源の確保(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可 搬型電源設備 可搬ケーブル タンクローリ(4tL)	61	K5TSC-Y-01	煙感知器・熱感知器	消火器			K5TSC-3F-01	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備			荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備			<p data-bbox="2516 258 2789 468">・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																													
【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 無線連絡設備(可搬型) 携帯型音声呼出電話設備	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																													
【電源の確保(5号炉原子炉建屋内緊急 時対策所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可 搬型電源設備 可搬ケーブル タンクローリ(4tL)	61	K5TSC-Y-01	煙感知器・熱感知器	消火器																													
		K5TSC-3F-01	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備																													
		荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																													
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備																													

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考						
<p align="center"><b>緊急時対策所 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所), 屋外 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備</b></p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	56	不燃材のため追加対策不要		
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【モニタリング・ポストの代替交流 電源からの給電】 モニタリング・ポスト用発電機</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【モニタリング・ポストの代替交流 電源からの給電】 モニタリング・ポスト用発電機	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	60	MPG-01	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備
【モニタリング・ポストの代替交流 電源からの給電】 モニタリング・ポスト用発電機	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
		MPG-02	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備					
		MPG-03	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式 消火設備					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【気象観測装置の代替測定 データ処理装置 [伝送路]</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【気象観測装置の代替測定 データ処理装置 [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	60	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器
【気象観測装置の代替測定 データ処理装置 [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【放射線量の測定 データ処理装置 [伝送路]</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【放射線量の測定 データ処理装置 [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	60	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器
【放射線量の測定 データ処理装置 [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【居住性の確保 (対策本部) (待機場 所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 陽圧化装置 (配管・弁) [流路] 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 高気密室 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 遮蔽 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【居住性の確保 (対策本部) (待機場 所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 陽圧化装置 (配管・弁) [流路] 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 高気密室 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 遮蔽 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	61	K5TSC-3F-01	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備
【居住性の確保 (対策本部) (待機場 所)】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 陽圧化装置 (配管・弁) [流路] 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 高気密室 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) (待機場所) 遮蔽 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 室内遮蔽	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
		K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器					
		K5TSC-3F-05	煙感知器・熱感知器	全域ガス消火設備					
		K5TSC-3F-07	煙感知器・熱感知器	消火器					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS)</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS)	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器
【必要な情報の把握】 安全パラメータ表示システム (SPDS)	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊 急時対策所)】 衛星電話設備 (常設) 総合原子力防災ネットワークを用い た通信連絡設備 無線通信装置, 衛星電話設備 (屋外 アンテナ), 衛星無線通信装置, 有線 (建屋内) [伝送路]</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> </table>	【通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊 急時対策所)】 衛星電話設備 (常設) 総合原子力防災ネットワークを用い た通信連絡設備 無線通信装置, 衛星電話設備 (屋外 アンテナ), 衛星無線通信装置, 有線 (建屋内) [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器
【通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊 急時対策所)】 衛星電話設備 (常設) 総合原子力防災ネットワークを用い た通信連絡設備 無線通信装置, 衛星電話設備 (屋外 アンテナ), 衛星無線通信装置, 有線 (建屋内) [伝送路]	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備					

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																											
<b>緊急時対策所 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所), 屋外 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備</b>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">【アクセスルート確保】 ホイールローダ</td> <td rowspan="2">43</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ スクラバ水 pH 制御設備 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路] 可搬型窒素供給装置</td> <td rowspan="3">48, 50, 52</td> <td>FCVS-01</td> <td>煙感知器・炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 熱交換器ユニット 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース [流路]</td> <td rowspan="2">50</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【格納容器下部注水系 (可搬型) による原子炉格納容器下部への注水】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路]</td> <td rowspan="2">51</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 可搬型窒素供給装置 ホース・接続口</td> <td rowspan="2">52</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【大気への拡散抑制、大気への放射性物質の拡散抑制※水源は海を使用】 大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用) ホース [流路] 放水砲</td> <td rowspan="2">54, 55</td> <td>荒浜高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> <tr> <td>大湊高台</td> <td>熱カメラ感知器 炎感知器</td> <td>消火器又は 移動式消火設備</td> </tr> </tbody> </table>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【アクセスルート確保】 ホイールローダ	43	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ スクラバ水 pH 制御設備 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路] 可搬型窒素供給装置	48, 50, 52	FCVS-01	煙感知器・炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 熱交換器ユニット 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース [流路]	50	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	【格納容器下部注水系 (可搬型) による原子炉格納容器下部への注水】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路]	51	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 可搬型窒素供給装置 ホース・接続口	52	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	【大気への拡散抑制、大気への放射性物質の拡散抑制※水源は海を使用】 大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用) ホース [流路] 放水砲	54, 55	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備	大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備						<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																																																										
【アクセスルート確保】 ホイールローダ	43	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
【格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ スクラバ水 pH 制御設備 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路] 可搬型窒素供給装置	48, 50, 52	FCVS-01	煙感知器・炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
【代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱】 熱交換器ユニット 大容量送水車 (熱交換器ユニット用) 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース [流路]	50	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
【格納容器下部注水系 (可搬型) による原子炉格納容器下部への注水】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) ホース・接続口 [減路]	51	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
【耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)】 可搬型窒素供給装置 ホース・接続口	52	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
【大気への拡散抑制、大気への放射性物質の拡散抑制※水源は海を使用】 大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用) ホース [流路] 放水砲	54, 55	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
		大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備																																																										
※今後の設計進捗により変更となる可能性があります																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)					東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)					島根原子力発電所 2号炉					備考				
【系統機能】 主要設備		関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備		消火設備													
【海洋への放射性物質の拡散抑制】 汚濁防止膜 小型船舶(汚濁防止膜設置用) 放射性物質吸着材		55	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
【航空機燃料火災への泡消火剤水源は海を使用】 大容量送水車(原子炉建屋放水設備用) ホース[流路] 放水砲 泡原液搬送車 泡原液混合装置		55	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
【放射線量の代替測定】 可搬型モニタリングポスト		60	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火設備														
【放射能観測車の代替測定装置】 可搬型ダスト・よう素サンブラ GM汚染サーベイメータ NaIシンチレーションサーベイメータ		60	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
【放射線量の測定】 可搬型モニタリングポスト 電離箱サーベイメータ 小型船舶(海上モニタリング用)		60	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は移動式消火設備														
【放射性物質濃度(空气中・水中・土壌中)及び海上モニタリング】 可搬型ダスト・よう素サンブラ GM汚染サーベイメータ NaIシンチレーションサーベイメータ ZnSシンチレーションサーベイメータ 電離箱サーベイメータ 小型船舶(海上モニタリング用)		60	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
【気象観測設備の代替測定】 可搬型気象観測装置		60	荒浜高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														
			大湊高台	熱カメラ感知器 炎感知器	消火器又は 移動式消火設備														

※今後の設計進捗により変更となる可能性があります

・設備の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
設備の構成及び設置  
場所の相違に伴う火災  
防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<table border="1" data-bbox="142 275 896 730"> <thead> <tr> <th>【系統機能】 主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>火災区域又は 火災区画番号</th> <th>感知設備</th> <th>消火設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【居住性の確保(対策本部)(待機場所)】 酸素濃度計(対策本部)(待機場所) 二酸化炭素濃度計(対策本部)(待機場所) 差圧計(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型外気取入送風機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)(待機場所) 陽圧化装置(空気ポンプ) 可搬型エアモニタ(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】</td> <td>61</td> <td>K5TSC-3F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>K5TSC-3F-07</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> <tr> <td>【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)】 衛星電話設備(可搬型)</td> <td>61</td> <td>K5TSC-3F-02</td> <td>煙感知器・熱感知器</td> <td>消火器</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 1329 863 1350">※今後の設計進捗により変更となる可能性があります</p>	【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備	【居住性の確保(対策本部)(待機場所)】 酸素濃度計(対策本部)(待機場所) 二酸化炭素濃度計(対策本部)(待機場所) 差圧計(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型外気取入送風機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)(待機場所) 陽圧化装置(空気ポンプ) 可搬型エアモニタ(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器			K5TSC-3F-07	煙感知器・熱感知器	消火器	【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)】 衛星電話設備(可搬型)	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
【系統機能】 主要設備	関連条文	火災区域又は 火災区画番号	感知設備	消火設備																			
【居住性の確保(対策本部)(待機場所)】 酸素濃度計(対策本部)(待機場所) 二酸化炭素濃度計(対策本部)(待機場所) 差圧計(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型外気取入送風機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)(待機場所) 陽圧化装置(空気ポンプ) 可搬型エアモニタ(対策本部)(待機場所) 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部) 可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト【流路】	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																			
		K5TSC-3F-07	煙感知器・熱感知器	消火器																			
【通信連絡(5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)】 衛星電話設備(可搬型)	61	K5TSC-3F-02	煙感知器・熱感知器	消火器																			