

【確認事項】


安全保護系計器ラックの外部ネットワークとの機能的な分離について、ゲートウェイを介して信号の流れを送信のみに制限することについて、ゲートウェイのソフトウェアに設定の書き換えが生じた場合にも、通信方向の制限に問題がないかを確認すること。

【回答】

安全保護系計器ラックは外部ネットワークと直接接続しないこととしており、外部ネットワークへのデータ伝送の必要がある場合は、SPDS-GWP等のゲートウェイを介して外部に伝送する。

外部ネットワークとの機能的な分離について(2/3)

○機能的な分離の概要図

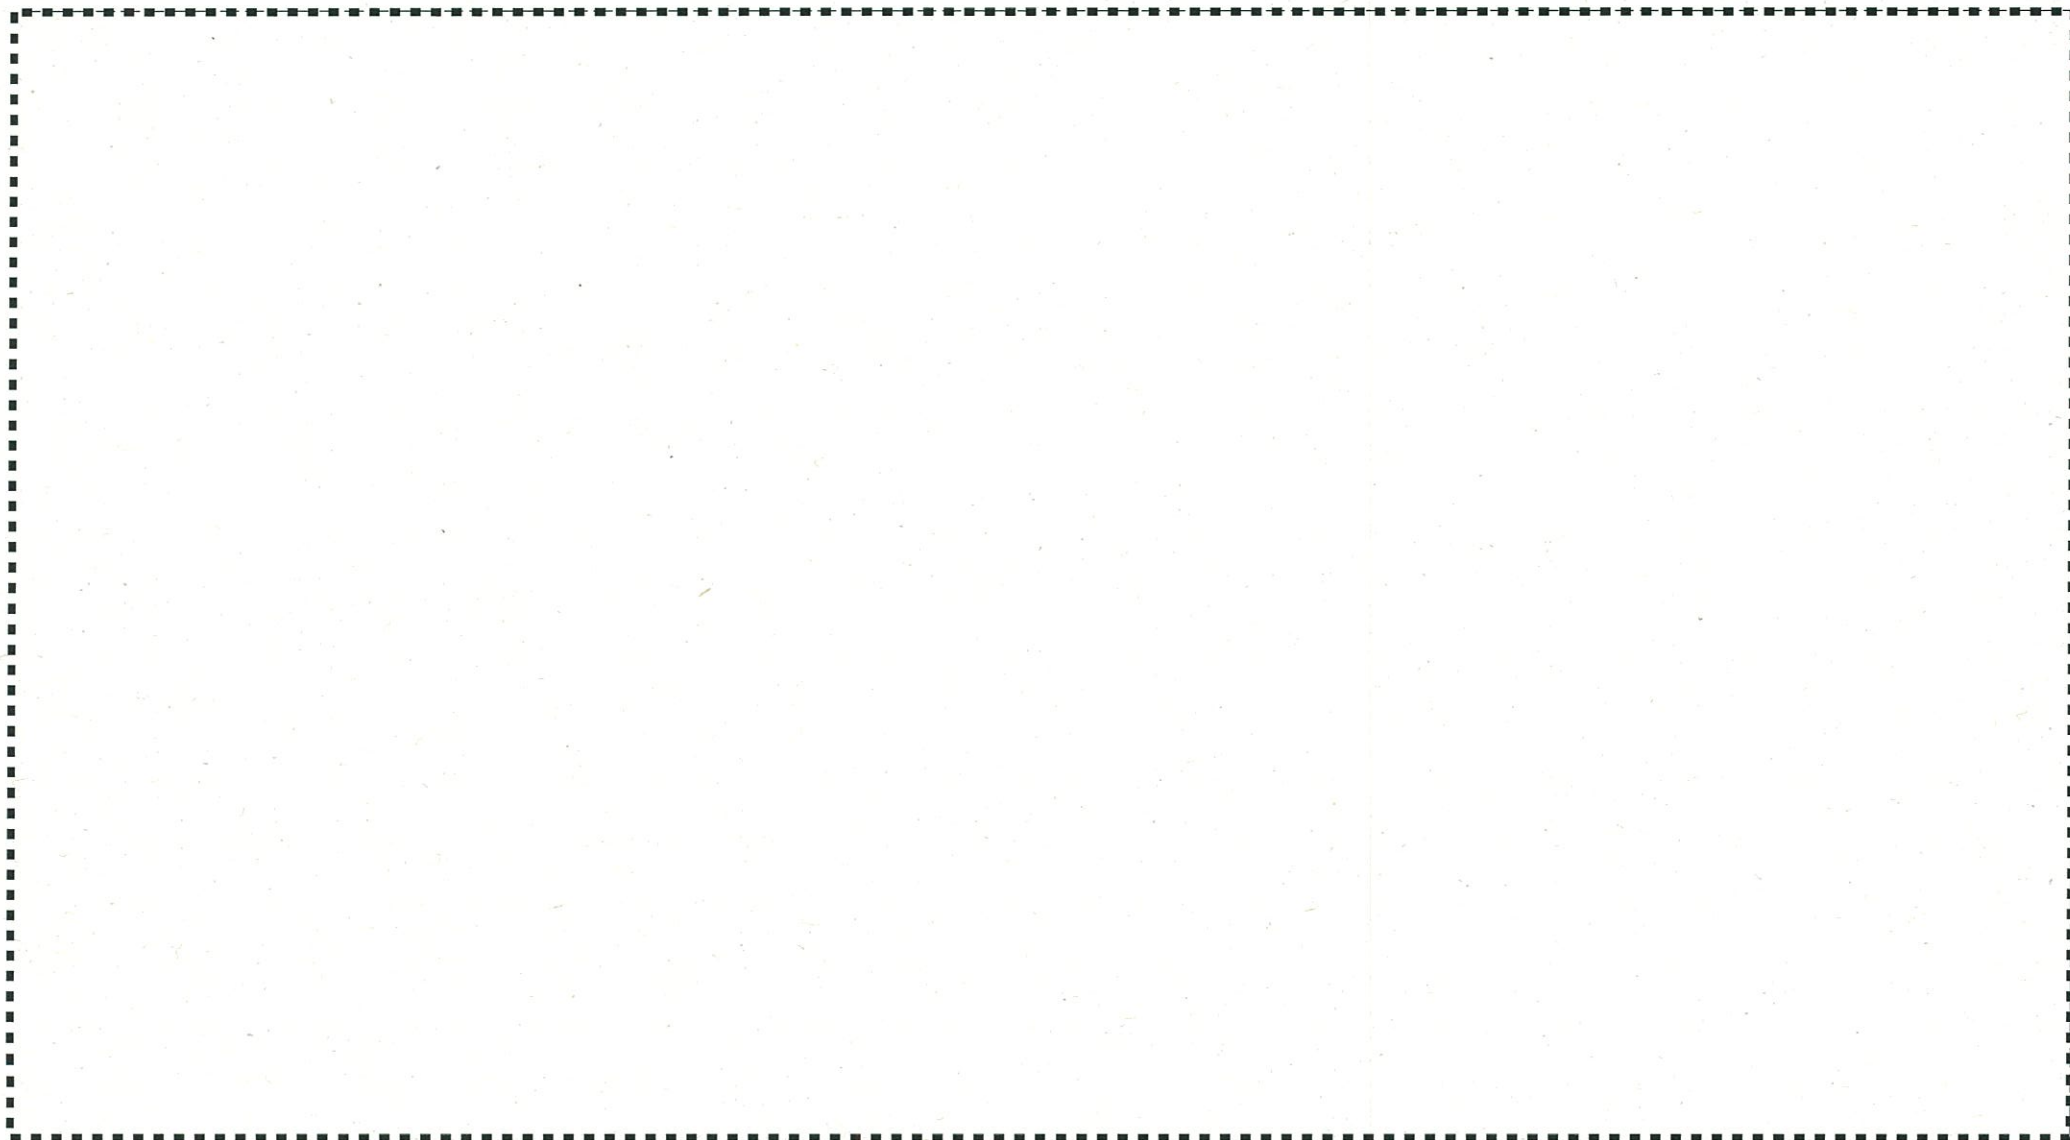

外部ネットワークとの機能的な分離について(3/3)

○機能的な分離の詳細図

