



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="1537 268 1715 296">添付資料 1. 5. 5</p> <p data-bbox="1160 310 1501 338">格納容器ベント操作について</p> <p data-bbox="976 491 1715 701">格納容器圧力逃がし装置の放出系統として、サブプレッショ ン・チェンバからとドライウエルから放出する系統の2通りあ るが、サブプレッショ ン・プールにおけるスクラビング効果（エア ロゾル等の低減効果）が期待できるサブプレッショ ン・チェン バからのベントを優先して使用する。</p> <p data-bbox="976 716 1715 789">ただし、サブプレッショ ン・チェンバからのベントが実施でき ない場合には、ドライウエルからのベントを実施する。</p> <p data-bbox="976 1121 1715 1331">また、<u>第一弁及び第二弁の操作順位は、第一弁の現場操作時 間に対して第二弁操作時間が短いこと及びベント停止時に隔離 する第一弁のシート面保護の観点から、流体の流れがない状態 で第一弁の開操作を実施し、その後第二弁の開操作を実施す る。</u></p> <p data-bbox="976 1793 1715 1915">なお、<u>ベント停止時に第一弁で隔離する理由は、ベント停止 後の格納容器圧力逃がし装置への窒素供給時において、第一弁 下流から窒素を供給することで第一弁と第二弁の間の水素滞留</u></p>	<p data-bbox="2326 268 2504 296">添付資料 1. 5. 6</p> <p data-bbox="1949 310 2291 338">格納容器ベント操作について</p> <p data-bbox="1739 491 2504 701">格納容器フィルタベント系の放出系統として、サブプレッショ ン・チェンバからとドライウエルから放出する系統の2通りある が、サブプレッショ ン・プールにおけるスクラビング効果（エアロ ゾル等の低減効果）が期待できるサブプレッショ ン・チェンバから のベントを優先して使用する。</p> <p data-bbox="1739 716 2504 789">ただし、サブプレッショ ン・チェンバからのベントが実施できな い場合には、ドライウエルからのベントを実施する。</p> <p data-bbox="1739 1121 2504 1194">また、<u>ベント準備を含めたベント弁開操作は、以下を考慮し、 第2弁から実施する。</u></p> <ul data-bbox="1774 1209 2504 1782" style="list-style-type: none"> <li>• <u>現場の雰囲気線量を考慮した操作手順</u> 第1弁から開操作を実施した場合、格納容器内の蒸気 （放射性物質を含む）が原子炉建物原子炉棟内の系統配管 内に滞留することにより、現場の雰囲気線量が上昇する可 能性がある。</li> <li>• <u>格納容器内への閉じ込め機能維持を考慮した操作手順</u> 機能を発揮している格納容器バウンダリを変更しないた め、第2弁から開操作を実施する。</li> <li>• <u>現場での手動操作時間を考慮した操作手順</u> 第1弁から開操作を実施した場合、操作する弁の片側に 蒸気圧がかかり、現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作 （人力による遠隔操作）を実施する際、操作に時間を要す る可能性がある。</li> </ul> <p data-bbox="1739 1793 2504 1866">なお、<u>ベント停止時に第1弁で隔離する理由は、格納容器バウ ンダリ範囲を通常時と同様にするためである。</u></p>	<ul data-bbox="2534 268 2816 1915" style="list-style-type: none"> <li>• 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納 容器ベント操作につい て記載</li> <li>• 運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、外部 注水制限到達によりベ ントを実施するため、 サブプレッショ ン・チェ ンバ側ベントとドライ ウエル側ベントでタイ ミングが変わらない</li> <li>• 設備及び運用の相違 【東海第二】 格納容器バウンダリ の維持及び現場におけ る炉心損傷後のベント 実施（準備操作含む） の被ばく評価結果を考 慮し、第2弁（ベント 装置側）から開操作す る</li> <li>• 運用の相違 【東海第二】 ベント停止に係る考</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>を防止するためである。</u>  格納容器圧力逃がし装置の系統概要図（操作対象箇所）を第1図に示す。</p>	<p><u>格納容器フィルタベント系の系統概要図（操作対象箇所）を第1図に示す。</u></p>	<p>え方の相違</p>

・運用の相違  
**【東海第二】**  
 設計方針の相違による  
 系統構成の相違

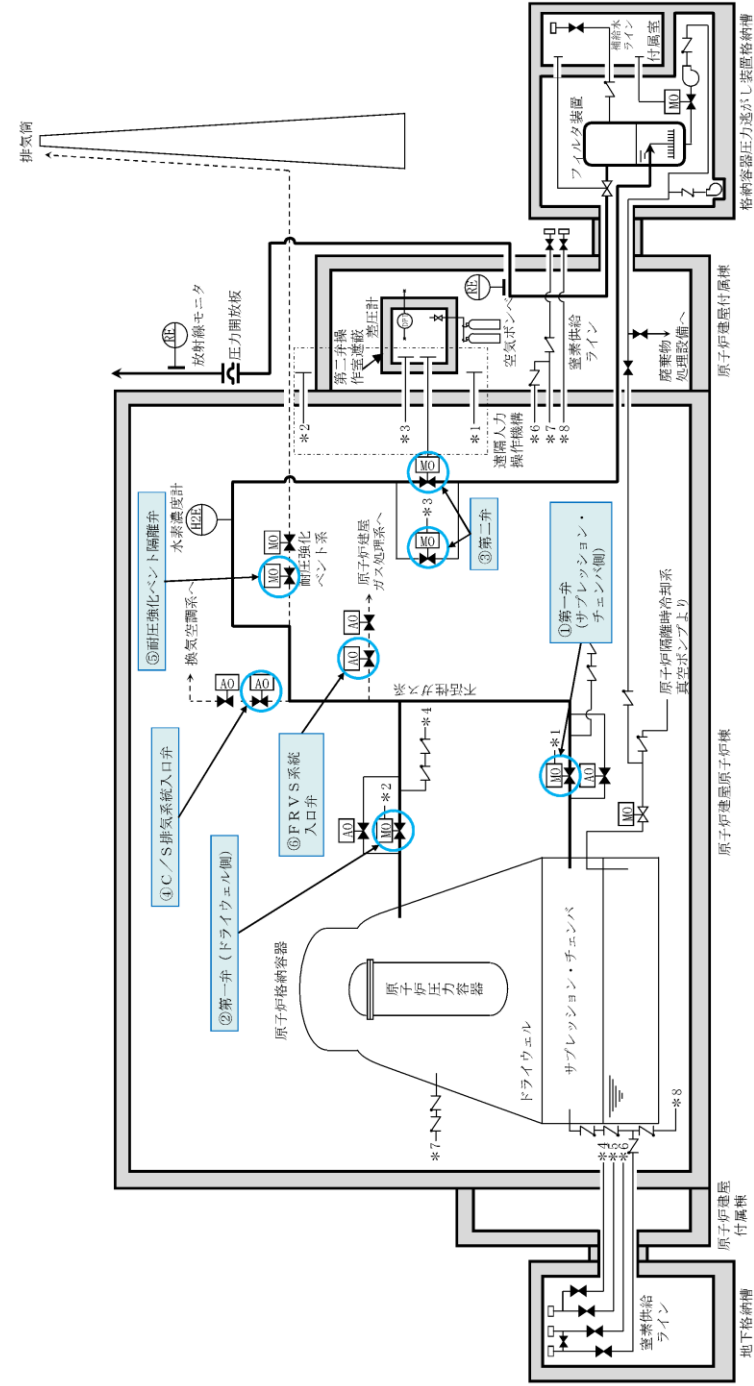

第1図 格納容器圧力逃がし装置の系統概要図 (操作対象箇所)

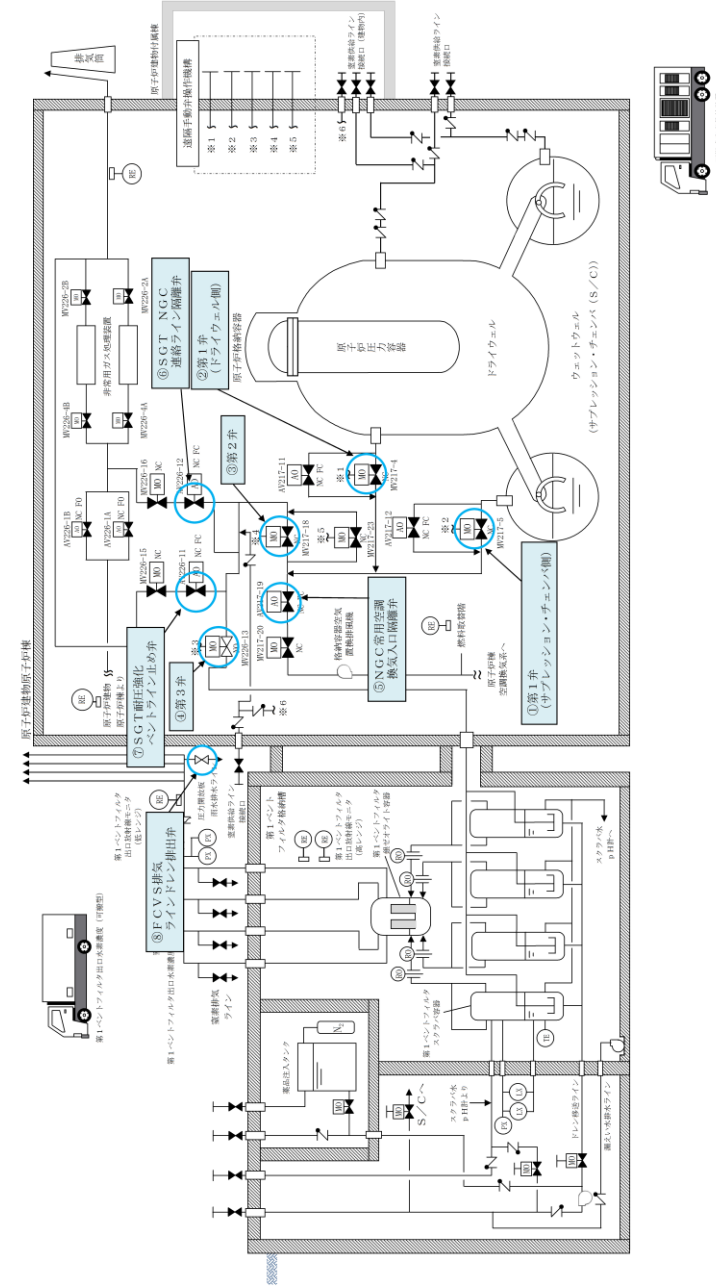

第1図 格納容器フィルタベント系の系統概要図 (操作対象箇所)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
	<p>(1) <u>格納容器圧力逃がし装置におけるベントタイミング</u> 格納容器圧力逃がし装置によるベント操作は、第1表に示す基準に到達した場合に、<u>発電長の指示の下に運転員が実施する</u>。これにより、格納容器の過圧破損防止及び格納容器内での水素燃焼防止が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><b>第1表 ベント実施判断基準</b></p> <table border="1" data-bbox="964 720 1676 919"> <thead> <tr> <th>炉心状態</th> <th>目的</th> <th>実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心損傷なし</td> <td rowspan="2">過圧破損防止</td> <td>格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">炉心損傷を判断した場合</td> <td>サブプレッション・プール通常水位+6.5m 到達</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水素燃焼防止</td> <td>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達</td> </tr> </tbody> </table> <p>格納容器の過圧破損防止の観点では、<u>炉心損傷なしの場合</u>は、<u>残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力が上昇した際、格納容器圧力が 279kPa [gage] から 217kPa [gage] の範囲で代替格納容器スプレイ系 (常設) による格納容器スプレイ (連続) を実施する</u>。外部水源によるスプレイであるため、<u>サブプレッション・プール通常水位+6.5m に到達すればベントライン水没を防止する観点から格納容器スプレイを停止し、格納容器圧力が 310kPa [gage] に到達した時点でベントの実施を判断する</u>。これは、<u>格納容器除熱機能の復旧時間の確保及び追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを目的としている</u>。炉心損傷を判断した場合は、<u>465kPa [gage] から 400kPa [gage] の範囲で代替格納容器スプレイ系 (常設) による格納容器スプレイ (連続) を実施し、サブプレッション・プール通常水位+6.5m に到達した時点で格納容器スプレイを停止するとともにベントを実施する</u>。これにより確実に 620kPa [gage] (2Pd) 到達までに格納容器ベントが実施できる。炉心損傷の有無により、格納容器スプレイ実施基準を変更する理由は、<u>炉心損傷した場合、格納容器内に放射性物質が放出されるため、炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判断基準に到達するタイミングを遅らせることにより、ベント時の外部影響を軽減させるためである</u>。</p>	炉心状態	目的	実施判断基準	炉心損傷なし	過圧破損防止	格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達	炉心損傷を判断した場合	サブプレッション・プール通常水位+6.5m 到達		水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達	<p>1. <u>格納容器フィルタベント系におけるベントタイミング</u> 格納容器フィルタベント系によるベント操作は、第1表に示す基準に到達した場合に、<u>当直副長の指示の下に運転員が実施する</u>。これにより、格納容器の過圧破損防止及び格納容器内での水素燃焼防止が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><b>第1表 ベント実施判断基準</b></p> <table border="1" data-bbox="1765 730 2478 951"> <thead> <tr> <th>炉心状態</th> <th>目的</th> <th>実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心損傷なし</td> <td rowspan="2">過圧破損防止</td> <td>サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">炉心損傷を判断した場合</td> <td>サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水素燃焼防止</td> <td>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達</td> </tr> </tbody> </table> <p>格納容器の過圧破損防止の観点では、<u>炉心損傷なしの場合</u>は、<u>残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力が上昇した際、格納容器圧力が 384kPa [gage] から 334kPa [gage] の範囲で格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による格納容器スプレイ (間欠) を実施する</u>。外部水源によるスプレイであるため、<u>サブプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達すれば格納容器スプレイを停止し、ベントの実施を判断する</u>。これは、<u>格納容器除熱機能の復旧時間の確保及び追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを目的としている</u>。 炉心損傷を判断した場合は、<u>640kPa [gage] から 588kPa [gage] の範囲で格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による格納容器スプレイ (間欠) を実施し、サブプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達すれば格納容器スプレイを停止するとともにベントを実施する</u>。これにより確実に 853kPa [gage] (2Pd) 到達までに格納容器ベントが実施できる。炉心損傷の有無により、格納容器スプレイ実施基準を変更する理由は、<u>炉心損傷した場合、格納容器内に放射性物質が放出されるため、炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判断基準に到達するタイミングを遅らせることにより、ベント時の外部影響を軽減させるためである</u>。</p>	炉心状態	目的	実施判断基準	炉心損傷なし	過圧破損防止	サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達	炉心損傷を判断した場合	サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達		水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達	<p>・体制の相違 【東海第二】 島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器スプレイの停止基準について、サブプレッション・チェンバのベント排気ラインの水没防止を目的に定めていない</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違</p>
炉心状態	目的	実施判断基準																							
炉心損傷なし	過圧破損防止	格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達																							
炉心損傷を判断した場合		サブプレッション・プール通常水位+6.5m 到達																							
		水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達																						
炉心状態	目的	実施判断基準																							
炉心損傷なし	過圧破損防止	サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達																							
炉心損傷を判断した場合		サブプレッション・プール通常水位+約 1.3m 到達																							
		水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達																						

また、炉心損傷を判断した場合は、ジルコニウム-水反応により大量の水素が発生し、格納容器内の水素濃度は可燃限界の4vol%を超過する。その後、水の放射線分解によって格納容器内酸素濃度が上昇し、格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界に到達することにより、格納容器内で水素燃焼が発生するおそれがある。この水素燃焼の発生を防止するため、格納容器内酸素濃度がドライ条件にて4.3vol%に到達した時点でベント操作を実施することで格納容器内の水素・酸素を排出する。ベント実施の判断フローを第2～4図に示す。

炉心損傷の有無の判断は、第2表に示すパラメータを確認する。

**第2表 確認パラメータ (炉心損傷判断)**

確認パラメータ	炉心損傷判断
ドライウエル又はサブプレッション・チェンバのγ線線量率	設計基準事故 (原子炉冷却材喪失) において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍以上となった場合、炉心が損傷したものと判断する*。

※ この基準は、炉内蓄積量の割合約0.1%に相当する希ガスが格納容器内に放出した場合のγ線線量率相当となっている。

さらに、炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準として、第3表に示す判断基準を整理している。これらの状況においても、格納容器ベント実施により、格納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物質の総量の低減が可能である。

**第3表 炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準**

目的	実施判断基準
格納容器破損の緩和	格納容器スプレイが実施できない場合
	原子炉建屋水素濃度2vol%到達
大気へ放出される放射性物質の総量の低減	格納容器温度200℃以上において温度上昇が継続している場合
	可搬型モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇
	原子炉建屋内の放射線モニタ指示値の急激な上昇

また、炉心損傷を判断した場合は、ジルコニウム-水反応により大量の水素が発生し、格納容器内の水素濃度は可燃限界の4vol%を超過する。その後、水の放射線分解によって格納容器内酸素濃度が上昇し、格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界に到達することにより、格納容器内で水素燃焼が発生するおそれがある。この水素燃焼の発生を防止するため、格納容器内酸素濃度がドライ条件にて4.4vol%及びウェット条件にて1.5vol%に到達した時点でベント操作を実施することで格納容器内の水素・酸素を排出する。ベント実施の判断フローを第2～4図に示す。

炉心損傷の有無の判断は、第2表に示すパラメータを確認する。

**第2表 確認パラメータ (炉心損傷判断)**

確認パラメータ	炉心損傷判断
ドライウエル又はサブプレッション・チェンバのγ線線量率	設計基準事故 (原子炉冷却材喪失) において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍を超えた場合、炉心が損傷したものと判断する*。

※ この基準は、炉内蓄積量の割合約0.1%に相当する希ガスが格納容器内に放出した場合のγ線線量率相当となっている。

さらに、重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準として、第3表に示す判断基準を整理している。これらの状況においても、格納容器ベント実施により、格納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物質の総量の低減が可能である。

**第3表 重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準**


炉心状態	実施判断基準
炉心損傷なし	格納容器スプレイが実施できない場合 (384kPa [gage] 以下維持不可)
炉心損傷を判断した場合	格納容器スプレイが実施できない場合 (1.5Pd 以下維持不可)
	原子炉建物水素濃度2.5vol%到達
	格納容器温度200℃以上において温度上昇が継続している場合
	可搬式モニタリング・ポスト指示の急激な上昇
	原子炉建物内の放射線モニタ指示値の急激な上昇

- ・運用の相違
- 【東海第二】  
格納容器酸素濃度によるベント実施基準の相違
- ・運用の相違
- 【東海第二】  
島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では、10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている
- ・運用の相違
- 【東海第二】  
ベント実施基準の相違
- ・運用の相違
- 【東海第二】  
原子炉建物水素濃度によるベント実施基準の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>重大事故時における格納容器スプレイ手段として、常設設備を用いた残留熱除去系、代替格納容器スプレイ系（常設）及び代替循環冷却系並びに可搬型設備を用いた代替格納容器スプレイ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが、これら格納容器スプレイ手段が喪失した場合、想定する希ガスの減衰時間が短くなるが、格納容器の圧力を抑制する観点から、格納容器破損の緩和のためベントを実施する。</p> <p>また、格納容器から漏えいした水素により、原子炉建屋原子炉棟水素濃度が上昇した場合、原子炉建屋原子炉棟内で水素爆発が発生することによって格納容器が破損するおそれがある。このような場合、格納容器圧力を低下させることで格納容器から漏えいする水素量を低減し、原子炉建屋原子炉棟内での水素爆発による格納容器破損を緩和するため、水素の可燃限界濃度 4vol%を考慮し、原子炉建屋水素濃度 <u>2vol%</u>到達によりベントを実施する。</p> <p>格納容器への十分な注水等ができない場合、格納容器雰囲気過熱状態になり、格納容器は限界圧力を下回る <u>620kPa [gage]</u> に達する前に 200℃に達し、いずれは過温破損に至ることが考えられる。この場合、格納容器ベント実施することによって過温破損を防止できないが、フィルタ装置を介した放出経路を形成し、大気への放射性物質の放出を極力低減するためのベントを実施する。</p> <p>さらに、格納容器が限界圧力を下回る <u>620kPa [gage]</u> 及び限界温度を下回る 200℃に到達する前に、何らかの理由により格納容器の健全性が損なわれ、格納容器から異常な漏えいがある場合、可搬型モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建屋内の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えられる。この場合、格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所からの漏えい量を低減させることが可能と考えられることから、フィル</p>	<p><u>なお、炉心損傷後の格納容器代替スプレイが実施できない場合でも、格納容器圧力が 640kPa [gage] に到達後、2Pd (853kPa [gage]) に到達するまでに5時間程度以上の時間があるため、ベント準備時間が約1時間30分であることを踏まえても格納容器圧力 2Pd (853kPa [gage]) に到達するまでに準備ができる。</u></p> <p>重大事故時における格納容器スプレイ手段として、常設設備を用いた残留熱除去系、格納容器代替スプレイ系（常設）及び残留熱代替除去系並びに可搬型設備を用いた格納容器代替スプレイ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが、これら格納容器スプレイ手段が喪失した場合、想定する希ガスの減衰時間が短くなるが、格納容器の圧力を抑制する観点から、格納容器破損の緩和のためベントを実施する。</p> <p>また、格納容器から漏えいした水素により、原子炉建物水素濃度が上昇した場合、原子炉建物原子炉棟内で水素爆発が発生することによって格納容器が破損するおそれがある。このような場合、格納容器圧力を低下させることで格納容器から漏えいする水素量を低減し、原子炉建物原子炉棟内での水素爆発による格納容器破損を緩和するため、水素の可燃限界濃度 4 vol%を考慮し、原子炉建物水素濃度 <u>2.5vol%</u>到達によりベントを実施する。</p> <p>格納容器への十分な注水等ができない場合、格納容器雰囲気が過熱状態になり、格納容器は限界圧力を下回る <u>853kPa [gage]</u> に達する前に 200℃に達し、いずれは過温破損に至ることが考えられる。この場合、ベントを実施することによって過温破損を防止できないが、フィルタ装置を介した放出経路を形成し、大気への放射性物質の放出を極力低減するためのベントを実施する。</p> <p>さらに、格納容器が限界圧力を下回る <u>853kPa [gage]</u> 及び限界温度を下回る 200℃に到達する前に、何らかの理由により格納容器の健全性が損なわれ、格納容器から異常な漏えいがある場合、可搬型モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建物原子炉棟内の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えられる。この場合、格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所からの漏えい量を低減させることが可能と考えられることか</p>	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器代替スプレイが実施できない場合のベント実施までの余裕時間における作業成立性を記載</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 原子炉建物水素濃度によるベント実施基準の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 格納容器型式の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 格納容器型式の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>タ装置を介さない大気への放射性物質の放出を極力低減するためにベントを実施する。</p>	<p><u>ら、フィルタ装置を介さない大気への放射性物質の放出を極力低減するためにベントを実施する。</u></p>	

・運用の相違  
**【東海第二】**  
 ベント実施基準等の相違

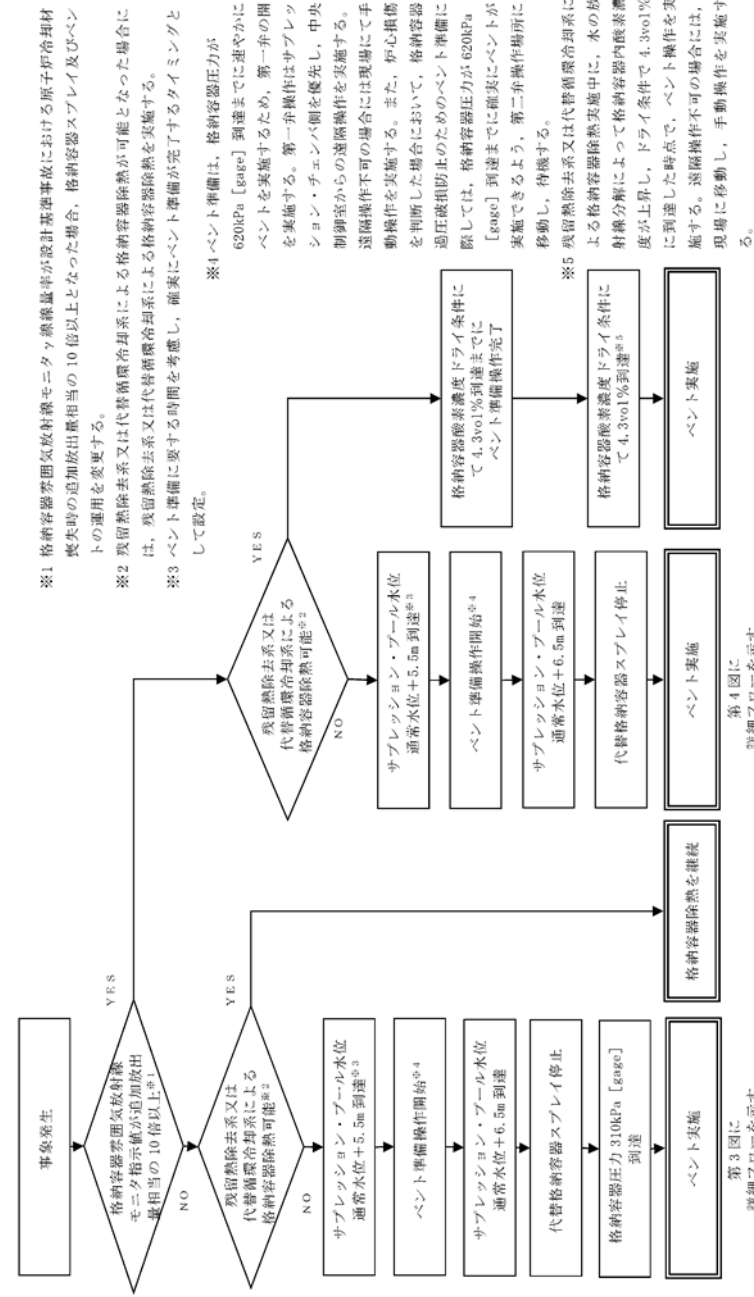


第2図 ベント実施の判断フロー

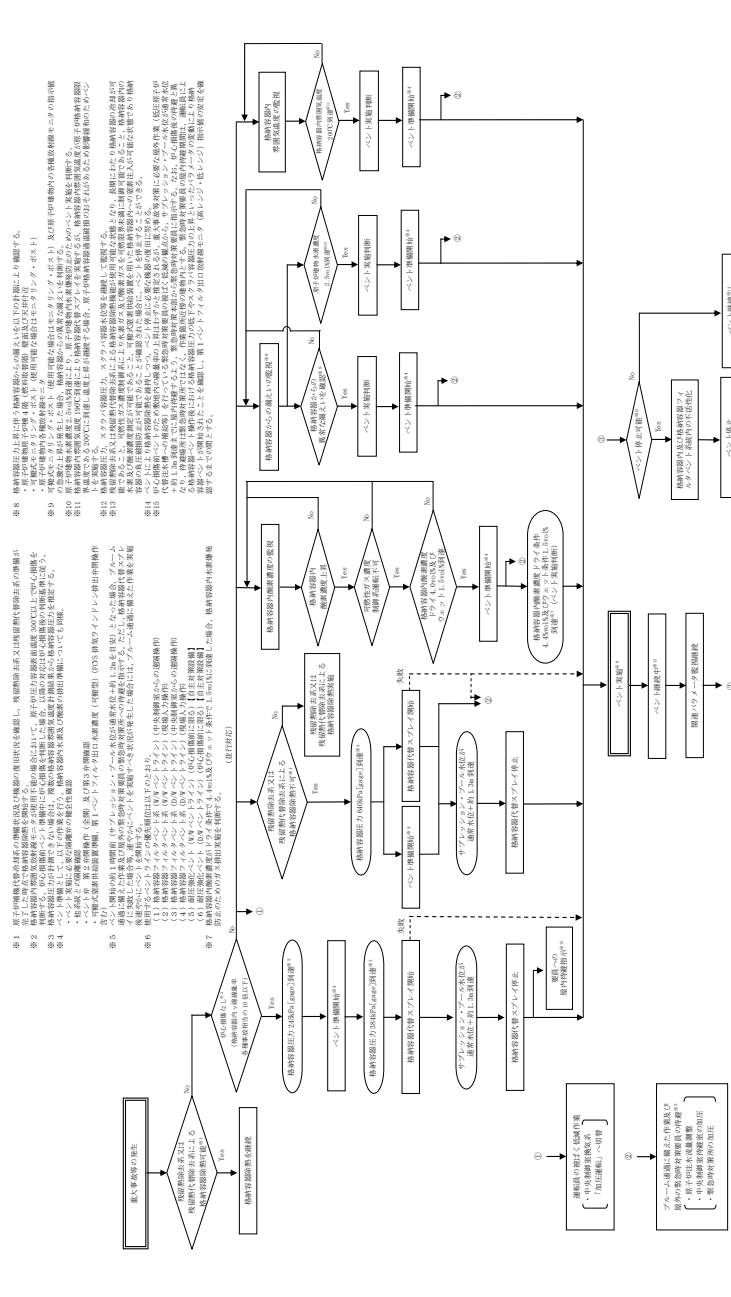


第3図 ベント実施の判断フロー



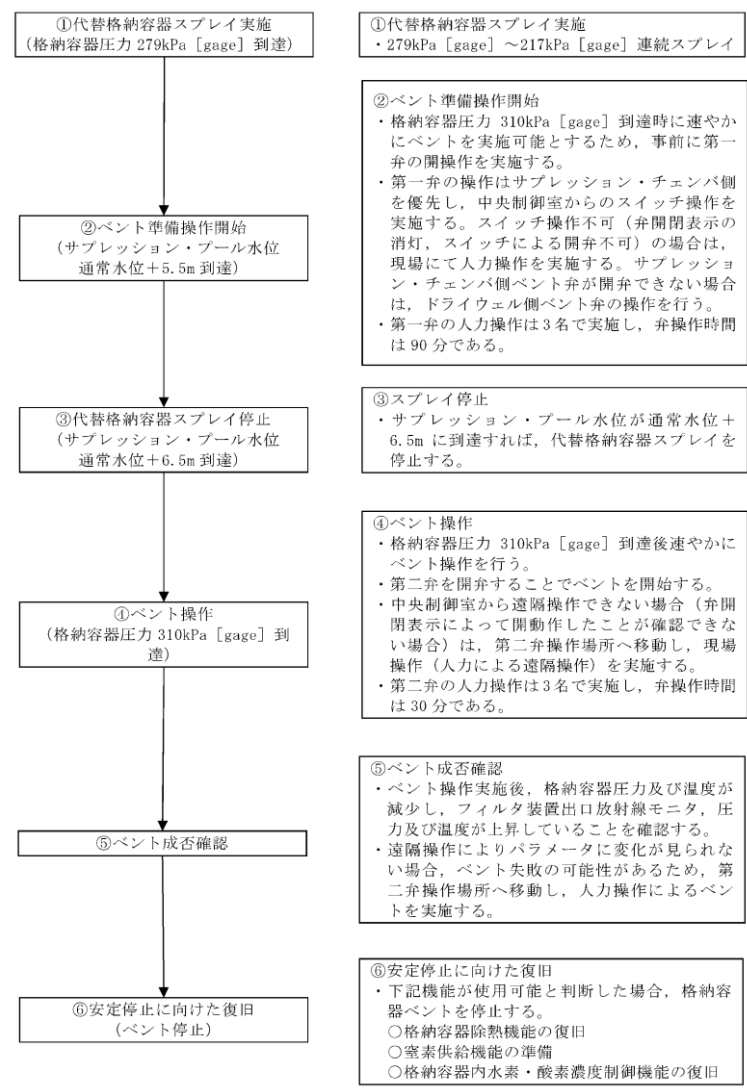


第3図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー

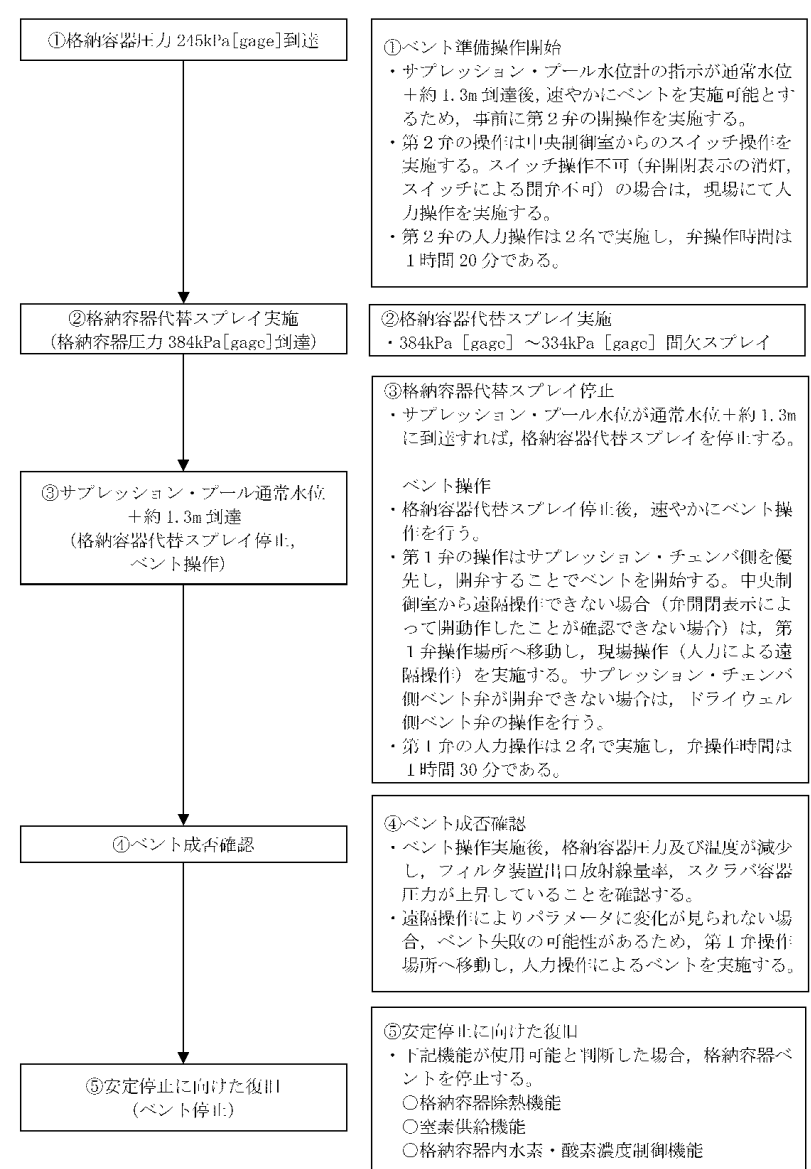


第3図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー

・運用の相違  
【東海第二】  
ベント実施基準の相違

・設備の相違  
【東海第二】  
格納容器型式の相違

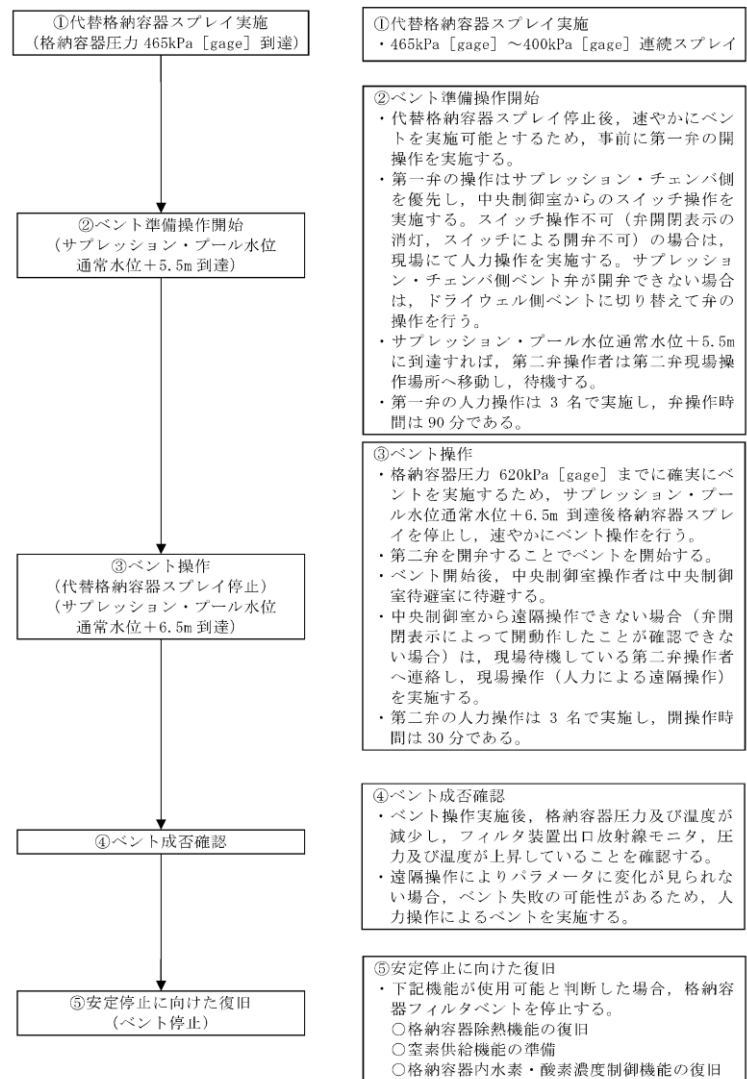

第4図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー

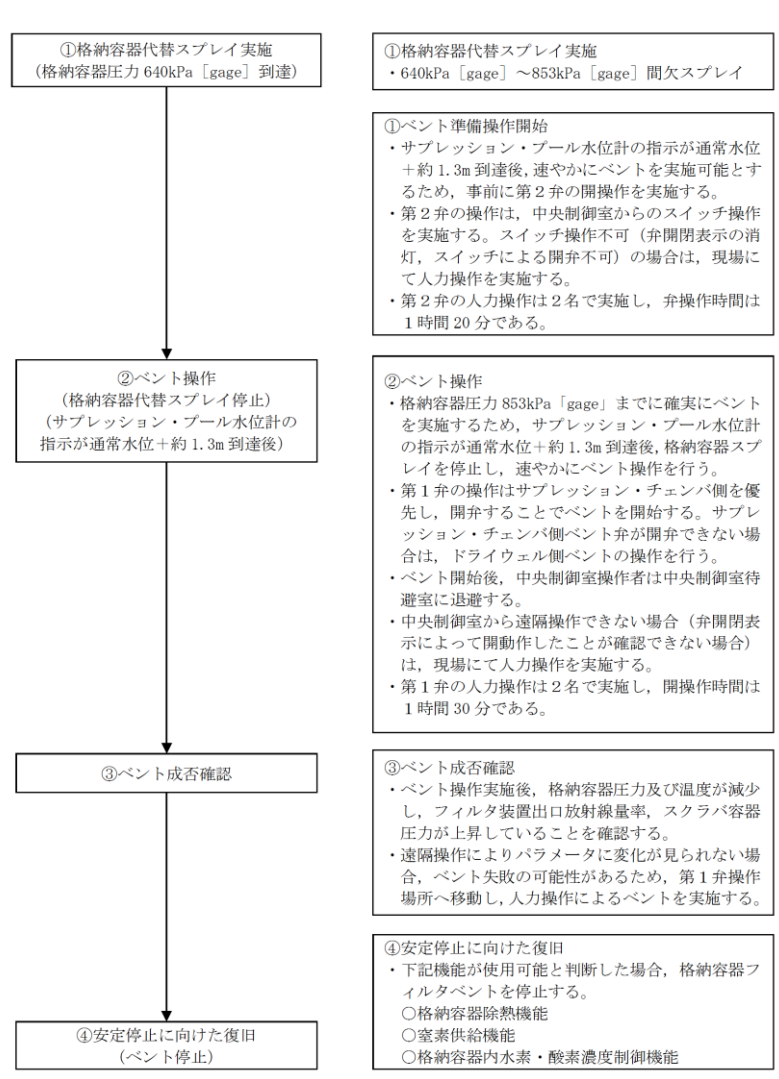

第4図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー

・運用の相違  
【東海第二】  
ベント実施基準の相違

・設備の相違  
【東海第二】  
島根2号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
	<p>(2) <u>格納容器圧力逃がし装置の操作手順の概要</u></p> <p>a. <u>系統待機状態の確認</u></p> <p>格納容器圧力逃がし装置の待機状態において、第4表に示すパラメータにより、系統に異常がないことを確認する。</p> <p>第4表 <u>確認パラメータ (系統待機状態)</u></p> <table border="1" data-bbox="982 552 1670 816"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルタ装置水位</td> <td>待機水位である 2,530～2,800 mm の範囲にあること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水 pH</td> <td>13 以上であること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置排気ライン圧力</td> <td>微正圧に維持されていること</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. <u>ベント準備操作</u></p> <p>ベント準備操作は、ベント操作が必要になった場合に速やかに実施できるよう、以下に示す事前準備を行う。</p> <p>なお、弁名称及び弁名称に付記する①～⑥の番号は、第1図の番号に対応している。</p> <p>(a) <u>ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認</u></p> <p>中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性を確認するため、当該弁に電源が供給されていることを表示灯により確認する。</p> <p>①第一弁 (サブプレッション・チェンバ側)</p> <p>②第一弁 (ドライウエル側)</p> <p>③第二弁</p> <p>(b) <u>他系統との隔離確認</u></p> <p>ベント操作前に、中央制御室にて他系統 (換気空調系、原子炉建屋ガス処理系及び耐圧強化ベント系) と隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確認する。</p> <p>④C/S排気系統入口弁</p> <p>⑤耐圧強化ベント隔離弁</p> <p>⑥FRVS系統入口弁</p>	確認パラメータ	確認内容	フィルタ装置水位	待機水位である 2,530～2,800 mm の範囲にあること	フィルタ装置スクラビング水 pH	13 以上であること	フィルタ装置排気ライン圧力	微正圧に維持されていること	<p>2. <u>格納容器フィルタベント系の操作手順の概要</u></p> <p>(1) <u>系統待機状態の確認</u></p> <p>格納容器フィルタベント系の待機状態において、第4表に示すパラメータにより、系統に異常がないことを確認する。</p> <p>第4表 <u>確認パラメータ (系統待機状態)</u></p> <table border="1" data-bbox="1754 548 2442 682"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スクラバ容器水位</td> <td>待機水位である 1,700～1,900 mm の範囲にあること</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器 pH</td> <td>□であること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口配管圧力</td> <td>微正圧に維持されていること</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) <u>ベント準備操作</u></p> <p>ベント準備操作は、ベント操作が必要になった場合に速やかに実施できるよう、以下に示す事前準備を行う。</p> <p>なお、弁名称及び弁名称に付記する①～⑦の番号は、第1図の番号に対応している。</p> <p>a. <u>ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認</u></p> <p>中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性を確認するため、当該弁に電源が供給されていることを表示灯により確認する。</p> <p>①第1弁 (サブプレッション・チェンバ側)</p> <p>②第1弁 (ドライウエル側)</p> <p>③第2弁</p> <p>④第3弁 (開確認のみ)</p> <p>b. <u>他系統との隔離確認</u></p> <p>ベント操作前に、中央制御室にて他系統 (原子炉棟空調換気系、非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系) と隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確認する。</p> <p>⑤NGC常用空調換気入口隔離弁</p> <p>⑥SGT NGC連絡ライン隔離弁</p> <p>⑦SGT耐圧強化ベントライン止め弁</p>	確認パラメータ	確認内容	スクラバ容器水位	待機水位である 1,700～1,900 mm の範囲にあること	スクラバ容器 pH	□であること	フィルタ装置出口配管圧力	微正圧に維持されていること	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>格納容器フィルタベント系の設計の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>系統設計による隔離弁の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>操作対象弁の相違</p>
確認パラメータ	確認内容																		
フィルタ装置水位	待機水位である 2,530～2,800 mm の範囲にあること																		
フィルタ装置スクラビング水 pH	13 以上であること																		
フィルタ装置排気ライン圧力	微正圧に維持されていること																		
確認パラメータ	確認内容																		
スクラバ容器水位	待機水位である 1,700～1,900 mm の範囲にあること																		
スクラバ容器 pH	□であること																		
フィルタ装置出口配管圧力	微正圧に維持されていること																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>(c) 第一弁の開操作</u>            中央制御室にて開操作を実施する。万一、中央制御室での開操作ができない場合には、現場にて第一弁の人力による開操作を実施する。            また、<u>格納容器圧力逃がし装置の放出経路として、サブプレッション・チェンバからとドライウエルから放出する経路の2通りがあるが、サブプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサブプレッション・チェンバからのベントを優先して使用する。</u>            ただし、サブプレッション・チェンバからのベントが実施できない場合には、ドライウエルからのベントを実施する。            現場操作の着用装備は、全面マスク、タイベック、アノラック、綿手袋、ゴム手袋及び胴長であり、着用時間は約12分である。</p> <p><u>(d) 第二弁操作のための要員移動</u>  <u>炉心損傷を判断した場合における格納容器過圧破損防止を目的としたベントの準備操作に関しては、格納容器圧力が620kPa [gage] 到達までに確実にベントが実施できるよう、ベント実施基準到達までに第二弁操作場所に移動し、待機する。</u>  <u>現場操作の着用装備は、全面マスク、タイベック、アノラック、綿手袋、ゴム手袋及び胴長であり、着用時間は約12分である。</u></p>	<p><u>c. 第二弁の開操作</u>  <u>中央制御室にて開操作を実施する。万一、中央制御室での開操作ができない場合には、現場にて第二弁の人力による開操作を実施する。</u>  <u>また、格納容器フィルタベント系の放出経路として、サブプレッション・チェンバからとドライウエルから放出する経路の2通りがあるが、サブプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサブプレッション・チェンバからのベントを優先して使用する。</u>  <u>ただし、サブプレッション・チェンバからのベントが実施できない場合には、ドライウエルからのベントを実施する。</u>  <u>現場操作の着用装備は、全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服であり、着用時間は約6分である。</u></p> <p><u>d. 可搬型重大事故等対処設備（第1ベントフィルタ出口水素濃度（可搬型）、可搬式窒素供給装置）準備</u>  <u>ベント停止操作にあたり、格納容器及び格納容器フィルタベント系統内を掃気し不活性化を行うことを目的に、可搬式窒素供給装置及び第1ベントフィルタ出口水素濃度（可搬型）を準備する。また、第1ベントフィルタ出口水素濃度（可搬型）の準備に合わせ、ベントガスの排出を防止するため、FCVS排気ラインドレン排出弁を閉操作する。</u></p>	<p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>            島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施（準備操作含む）の被ばく評価結果を考慮し、第2弁（ベント装置側）から開操作する</p> <p>・着用する防護具の相違            ・放射線防護具着用時間の相違  <b>【東海第二】</b></p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>            島根2号炉は、現場でのベント弁操作者は現場待機しない運用</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>            島根2号炉は、ベント停止に用いる可搬型設備の事前準備及び排気ラインドレン弁の閉操作を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>c. <u>ベント準備判断の確認パラメータ</u>  <u>ベント準備の判断は、ベント実施判断基準の到達までに確実にベント準備操作が完了する基準として、炉心損傷有無に関わらず、サブプレッション・プール通常水位+5.5m 到達によりベント準備実施の判断をする。</u>  また、<u>残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容器除熱を実施している場合、格納容器酸素濃度の上昇速度からドライ条件で4.3vol%に到達する時間を予測し、4.3vol%到達までにベント準備を完了させる。</u>  ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示す。  ・<u>サブプレッション・プール水位</u>  ・<u>格納容器内酸素濃度 (S A)</u></p> <p>d. <u>ベント準備作業の妥当性</u>  炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項目及び作業環境を第5表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での遠隔操作の場合と現場での手動操作（人力による遠隔操作）の場合について記載している。  <u>ベント準備は、ベント実施判断基準に到達した場合の速やかなベント実施を可能とするため、事前に第一弁を開操作すること及び第二弁作業場所へ移動し待機することを目的としていることから、本操作はベント実施に不可欠な操作であり、ベント実施基準到達までにベント準備操作を完了させることとする。</u></p>	<p>3. <u>ベント準備判断の確認パラメータ</u>  <u>ベント準備及び可搬型設備着手判断である格納容器圧力245kPa[gage]及び640kPa[gage]の確認に必要なパラメータを以下に示す。また、確認パラメータについては、手順書に定め明確化する。</u>  <u>また、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による格納容器除熱を実施している場合、ドライ条件で4.0vol%及びウェット条件で1.5vol%到達後、ベント準備を開始する。</u>   <u>ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示す。</u>   ・<u>格納容器圧力</u>  ・<u>格納容器酸素濃度 (S A)</u></p> <p>4. <u>ベント準備作業の妥当性</u>  <u>炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項目及び作業環境を第5表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での遠隔操作の場合と現場での手動操作（人力による遠隔操作）の場合について記載している。</u>   <u>可搬型設備は、ベント実施後長期で必要となる設備であるため、ベント実施までに準備が完了する必要はないが、念のため準備を実施する。</u>  <u>なお、可搬型設備の準備にあたっては、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策に用いる設備の準備を優先する。</u>  <u>また、ベント実施までに準備が完了していない場合でも、操作場所は原子炉建物及びフィルタ装置の第1ベントフィルタ格納槽のコンクリートを隔てた屋外であるため、ベント直後からプルームの影響を受ける期間以外は、十分作業できる環境にある。</u>  <u>フィルタ装置（スクラバ容器）のスクラビング水（水・薬剤）の補給操作については、格納容器ベント実施後168時間までは補給不要の設計のため、ベント後、補給が必要となった場合に準備作業を開始する。</u></p>	<p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>  島根2号炉は、炉心損傷前後でベント準備の判断基準が異なる</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>  ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>  ベント準備判断基準の相違</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>  島根2号炉は、可搬型設備の準備もあわせて実施</p>

第5表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線量	照明	その他	
他系統との隔離	中央制御室	中央制御室の室温については、空調の停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】 炉心損傷していないため、高線量となることはない。	非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—
ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認			【炉心損傷後】 約60mSv/7日間			
第一弁開操作 (移動含む)	原子炉建屋付属棟 (二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】 炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】 1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携帯しているため、建屋内非常用照明が点灯した場合においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備 (固定電話機、PHS端末)、送受信器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。
第二弁への現場移動	屋外 原子炉建屋付属棟 (二次格納施設外)		【炉心損傷前】 炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】 1mSv/h以下			

第5表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境

作業項目	作業・操作場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線環境	照明	その他	
ベント弁の健全性確認	中央制御室	—※1	【炉心損傷前】 通常運転中と同程度※2 【炉心損傷後】 約52mSv/7日間以下 (マスク着用※3)	LEDライト (三脚タイプ、ランタンタイプ) 及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室内のため口頭にて連絡可能である。
他系統との隔離確認						
第2弁開操作 (移動含む)	原子炉建屋付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】 通常運転中と同程度※2 【炉心損傷後】 9.3mSv/h以下 (マスク着用※3)	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は懐中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信用電話設備により連絡可能である。
可搬型設備の準備 (第1ベントフィルタ出口水素濃度 (可搬型)、可搬式窒素供給装置)	屋外	外気	【炉心損傷前】 通常運転中と同程度※2 【炉心損傷後】 6.7mSv/h以下 (マスク着用※3)	車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備 (固定型、携帯型)、無線通信用電話設備 (固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信用電話設備により連絡可能である。

※1 : 中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シーケンスでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。

※2 : 設計基準事故相当の  $\gamma$  線線量率の 10 倍相当である、全燃料の 1% 程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは 1mSv 以下であり作業に支障はない。


※3 : 全面マスク (PF50) の着用

・運用の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施 (準備操作含む) の被ばく評価結果を考慮し、第2弁 (ベント装置側) から開操作する  
・運用の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は、ベント停止に用いる可搬型設備の事前準備を実施

e. ベント準備操作の余裕時間

ベントを実施する有効性評価シナリオのうち、ベント準備操作の余裕時間の最も短い「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」における現場での手動操作（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント準備の余裕時間についてタイムチャートを第5図に示す。

第5図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサブプレッション・プール通常水位+6.5m到達までに十分な時間があることから、確実に準備を完了することができる。

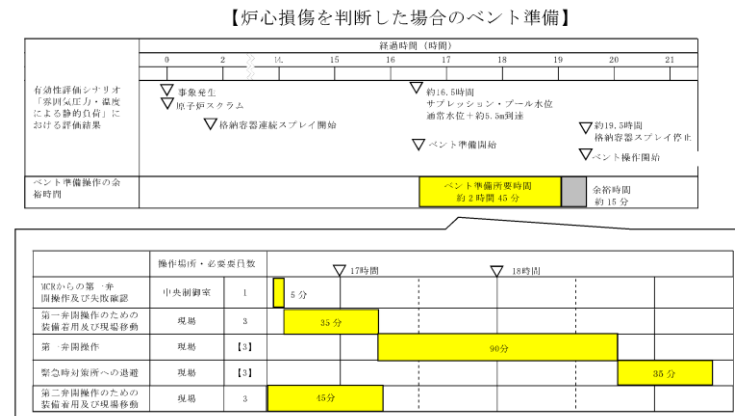

第5図 ベント準備操作のタイムチャート

5. ベント準備操作の余裕時間

有効性評価で示したシナリオを例に、ベント準備操作の余裕時間を以下に示す。

(1) 炉心損傷なしの場合

炉心損傷なしの場合のベントを実施する有効性評価シナリオを第6表に示す。

残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場合には、格納容器圧力が245kPa[gage]に到達後、準備操作として、第5図に示す第2弁(②又は③)の開操作、第3弁(①)の開確認及び可搬型設備の準備を実施するとともに、FCVS排気ラインドレン排出弁(⑥)を閉操作する。

第2弁(②又は③)、第3弁(①)は、中央制御室にて操作及び確認を行うことにより、短時間で準備可能である。万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場にて第2弁(②又は③)の現場での手動操作(人力による遠隔操作)を実施する。

第6図に中央制御室での操作ができない場合の、現場での手動操作(人力による遠隔操作)による作業・操作の所要時間を示す。ベントの準備時間は、約1時間20分である。

第6表及び第6図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサブプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達するまでに十分な時間があることから、可搬型設備の準備を含めて、確実に準備を完了することができる。

第6表 炉心損傷なしの場合のベント関連時間

事故シナリオ	245kPa[gage]到達時間※2	準備時間	ベント時間※1
高圧・低圧注水機能喪失	約16時間	約1時間20分	約30時間
崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障)	約14時間	(245kPa[gage])	約30時間
LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)	約15時間	到達後から	約27時間

※1：サブプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達する時間。

※2：格納容器圧力の測定ができない場合には、格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。

・記載表現の相違

【東海第二】  
島根2号炉は、ベント準備開始基準が炉心損傷なし、ありで異なることから、場合分けして記載

・記載表現の相違

【東海第二】  
東海第二は、「(2) i. 有効性評価におけるベント実施操作の余裕時間」に記載

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
		<p>(2) 炉心損傷ありの場合</p> <p><u>炉心損傷ありの場合のベントを実施する有効性評価シナリオを第7表に示す。</u></p> <p><u>残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場合には、格納容器圧力が640kPa[gage]に到達後、準備操作として、第5図に示す第2弁(②又は③)の開操作、第3弁(①)の開確認及び可搬型設備の準備を実施するとともに、FCVS排気ラインドレン排出弁(⑥)を閉操作する。</u></p> <p><u>第2弁(②又は③)、第3弁(①)は、中央制御室にて操作及び確認を行うことにより短時間で準備可能である。万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場にて第2弁(②又は③)の手動操作(人力による遠隔操作)を実施する。</u></p> <p><u>第7図に中央制御室での操作ができない場合の、現場での手動操作(人力による遠隔操作)による作業・操作の所要時間を示す。ベントの準備時間は、約1時間20分である。</u></p> <p><u>第7表及び第7図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達するまでに十分な時間があることから、可搬型設備の準備を含めて、確実に準備を完了することができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第7表 炉心損傷ありの場合のベント関連時間</b></p> <table border="1" data-bbox="1745 1402 2481 1541"> <thead> <tr> <th>格納容器破損モード</th> <th>640kPa[gage]到達時間<sup>※2</sup></th> <th>準備時間</th> <th>ベント時間<sup>※1</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒸気圧力・温度による静的負荷(過圧・過温破損)</td> <td>約27時間</td> <td>約1時間20分(640kPa[gage])</td> <td>約32時間</td> </tr> <tr> <td>残留熱代替除去系を使用しない場合</td> <td></td> <td>到達後から</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：サプレッション・プール通常水位+約1.3mに到達する時間。  ※2：格納容器圧力の測定ができない場合には、格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。</p>	格納容器破損モード	640kPa[gage]到達時間 <sup>※2</sup>	準備時間	ベント時間 <sup>※1</sup>	蒸気圧力・温度による静的負荷(過圧・過温破損)	約27時間	約1時間20分(640kPa[gage])	約32時間	残留熱代替除去系を使用しない場合		到達後から		<p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号炉は、ベント準備開始基準が炉心損傷なし、ありで異なることから、場合分けして記載</p>
格納容器破損モード	640kPa[gage]到達時間 <sup>※2</sup>	準備時間	ベント時間 <sup>※1</sup>												
蒸気圧力・温度による静的負荷(過圧・過温破損)	約27時間	約1時間20分(640kPa[gage])	約32時間												
残留熱代替除去系を使用しない場合		到達後から													




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考


- ・記載表現の相違
- 【東海第二】
- 準備操作の対象弁を記載

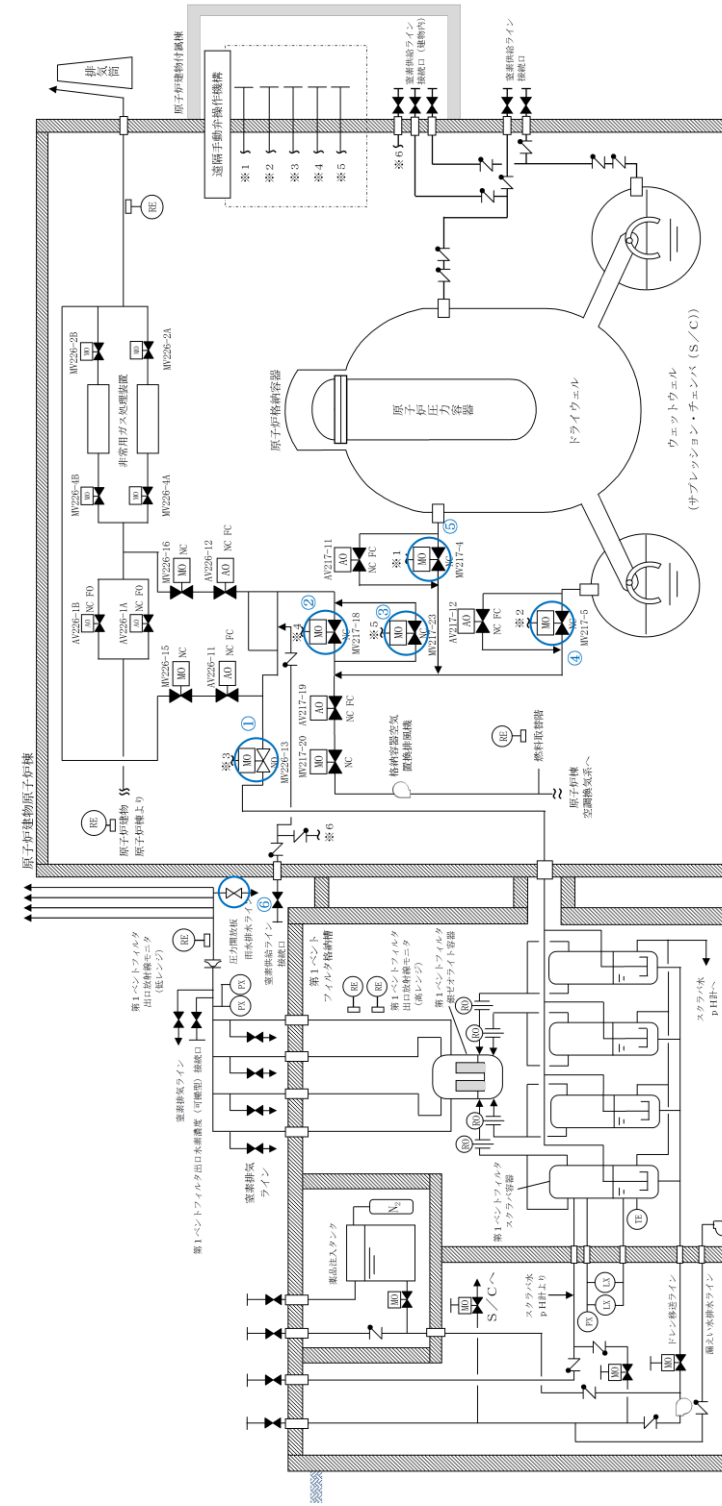

第5図 格納容器フルタペント系 系統概要図 (他系統を含む)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載表現の相違</li> <li>【東海第二】</li> <li>準備操作の余裕時間を有効性評価のタイムチャートをベースに記載</li> </ul>

第6図 崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障)時の作業・操作の所要時間

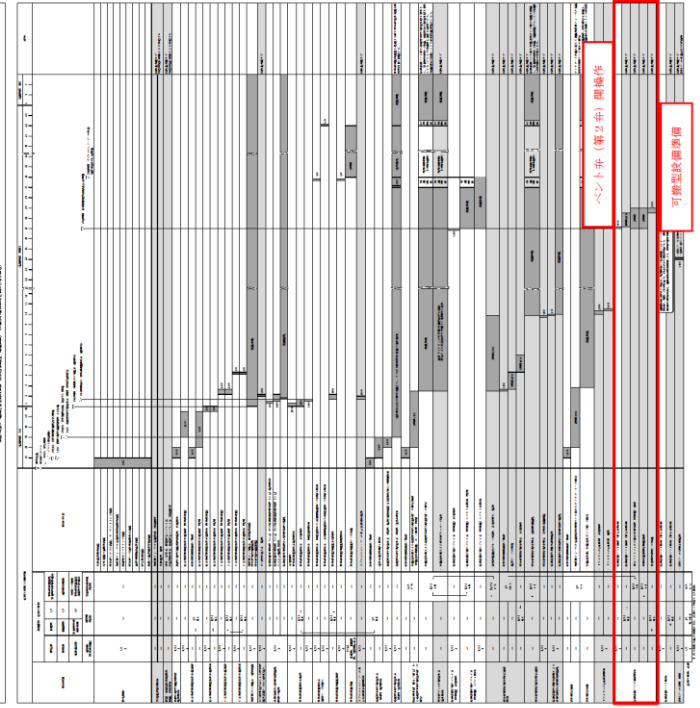柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>準備操作の余裕時間を有効性評価のタイムチャートをベースに記載</p>

第7図 蒸気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時の作業・操作の所要時間

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>f. <u>ベント実施操作判断基準</u></p> <p>(a) <u>炉心損傷なしの場合</u></p> <p>i) <u>格納容器圧力 310kPa [gage] 到達</u> 格納容器の健全性を確保するため、<u>最高使用圧力である 310kPa [gage] に到達した時点でベントを実施する。</u></p> <p>(b) <u>炉心損傷を判断した場合</u></p> <p>i) <u>サプレッション・プール通常水位+6.5m 到達</u> <u>格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから、</u> <u>大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベント時の外部影響を軽減させるため、限界圧力を下回る 620kPa [gage] に到達するまでにベントを実施する。具体的には、中央制御室での遠隔操作に失敗した場合の現場手動操作時間を考慮し、格納容器スプレイ停止基準であるサプレッション・プール通常水位+6.5m に到達した時点でベントを実施する。</u></p> <p>ii) <u>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% に到達した場合</u> 炉心損傷時には、ジルコニウム-水反応及び水の放射線分解等により水素・酸素が発生し、可燃限界に到達すると水素燃焼が発生するおそれがある。これを防止するため、可燃限界到達前に格納容器内の水素・酸素を排出することを目的として、格納容器酸素濃度がドライ条件にて <u>4.3vol% に到達した場合にベントを実施する。4.3vol% の基準設定に当たっては、酸素濃度の可燃限界である 5vol% に対し、計器誤差の ±約 0.6vol% 及び 0.1vol% の余裕を考慮して設定した。</u></p>	<p>6. <u>ベント実施操作判断基準</u></p> <p>(1) <u>炉心損傷なしの場合</u></p> <p>a. <u>サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</u> <u>格納容器の健全性を確保するため、サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点でベントを実施する。</u></p> <p>(2) <u>炉心損傷を判断した場合</u></p> <p>a. <u>サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</u> <u>格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから、大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベント時の外部影響を軽減させるため、限界圧力を下回る 853kPa [gage] に到達するまでにベントを実施する。具体的には、中央制御室での遠隔操作に失敗した場合の現場手動操作時間を考慮し、格納容器スプレイ停止基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点でベントを実施する。</u></p> <p>b. <u>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合</u> <u>炉心損傷時には、ジルコニウム-水反応及び水の放射線分解等により水素・酸素が発生し、可燃限界に到達すると水素燃焼が発生するおそれがある。これを防止するため、可燃限界到達前に格納容器内の水素・酸素を排出することを目的として、格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合にベントを実施する。4.4vol% の基準設定に当たっては、酸素濃度の可燃限界である 5vol% に対し、計器誤差の ±約 0.5vol% 及び 0.1vol% の余裕を考慮して設定した。</u></p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 格納容器酸素ベント基準の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>g. ベント実施操作判断の確認パラメータ</u></p> <p>(a) <u>炉心損傷なしの場合</u></p> <p>i) <u>格納容器圧力 310kPa [gage] 到達</u>          炉心損傷がない場合は、格納容器圧力にてベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。  <u>・格納容器圧力</u>          なお、格納容器圧力の測定ができない場合には、<u>格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。</u></p> <p>(b) <u>炉心損傷を判断した場合</u></p> <p>i) <u>サブプレッション・プール通常水位+6.5m 到達</u>          炉心損傷を判断した場合は、<u>連続の格納容器スプレイを実施しながら、サブプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断する。</u>したがって、確認パラメータは以下のとおり。  <u>・サブプレッション・プール水位</u></p> <p>ii) <u>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% に到達した場合</u>          格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。  <u>・格納容器内酸素濃度 (SA)</u></p>	<p><u>7. ベント実施操作判断の確認パラメータ</u></p> <p>(1) <u>炉心損傷なしの場合</u></p> <p>a. <u>サブプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</u>          炉心損傷がない場合は、<u>サブプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。</u>  <u>・サブプレッション・プール水位 (SA)</u></p> <p>(2) <u>炉心損傷を判断した場合</u></p> <p>a. <u>サブプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</u>          炉心損傷を判断した場合は、<u>格納容器スプレイを間欠にて実施しながら、サブプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断する。</u>したがって、確認パラメータは以下のとおり。  <u>・サブプレッション・プール水位 (SA)</u></p> <p>b. <u>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合</u>          格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。  <u>・格納容器酸素濃度 (SA)</u></p>	<p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>          ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>          ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>          島根2号炉は、エアロゾル除去が有効な液滴径確保の観点から120m<sup>3</sup>/hで格納容器スプレイを実施する必要があるため、その流量で連続スプレイを実施した場合には、外部注水制限量に到達する時間が早まり、格納容器ベントの遅延とならないため、間欠スプレイを実施する運用</p> <p>・運用の相違          ベント実施基準の相違</p>

h. ベント実施操作の妥当性  
 ベントは、第二弁を開弁することで実施する。炉心損傷していない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第6表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施する。  
 なお、炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」シーケンスにおいて、ベント準備段階の現場アクセス、現場待機、現場での手動操作、ブルーム通過までの現場待機及び帰還の一連の作業での実効線量は、約 28mSvである。

**第6表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境**

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線量	照明	その他	
第二弁開操作	中央制御室	中央制御室の室温については、空調の停止により線量に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—
	原子炉建屋付属棟（二次格納施設外）	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷がないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携帯しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。

8. ベント実施操作の妥当性  
 ベントは、第1弁を開弁することで実施する。炉心損傷していない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第8表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施する。  
 なお、炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」シーケンスにおいて、ベント準備段階の現場アクセス、現場待機、現場での手動操作、ブルーム通過までの現場待機及び帰還の一連の作業での実効線量は、約 19mSvである。

**第8表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境**

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線環境	照明	その他	
第1弁の開操作・開確認	中央制御室	—※1	【炉心損傷前】通常運転中と同程度※3 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 (マスク着用※4)	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室内のため口頭にて連絡可能である。
	原子炉建屋付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】通常運転中と同程度※2※3 【炉心損傷後】2.2mSv/h以下 (マスク着用※4)	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は懐中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。


※1：中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シーケンスでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。  
 ※2：事故あたりに放出される放射性物質全量に対する線量  
 ※3：設計基準事故相当のγ線線量率の10倍相当である。全燃料の1%程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは1mSv以下であり作業に支障はない。  
 ※4：全面マスク（PF50）の着用

・運用の相違  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施（準備操作含む）の被ばく評価結果を考慮し、第2弁（ベント装置側）から開操作するため、ベント実施は、第1弁を操作  
 ・被ばく評価結果の相違  
**【東海第二】**

i. 有効性評価におけるベント実施操作の余裕時間

ベントを実施する有効性評価シナリオのうち、最もベント実施操作の余裕時間が短い「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」における現場での手動操作（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント実施操作の余裕時間についてタイムチャートを第6図に示す。

第6図に示すとおり、ベント実施基準到達から格納容器限界圧力を下回る620kPa [gage] に到達するまでに十分な時間があることから、確実にベント実施可能である。

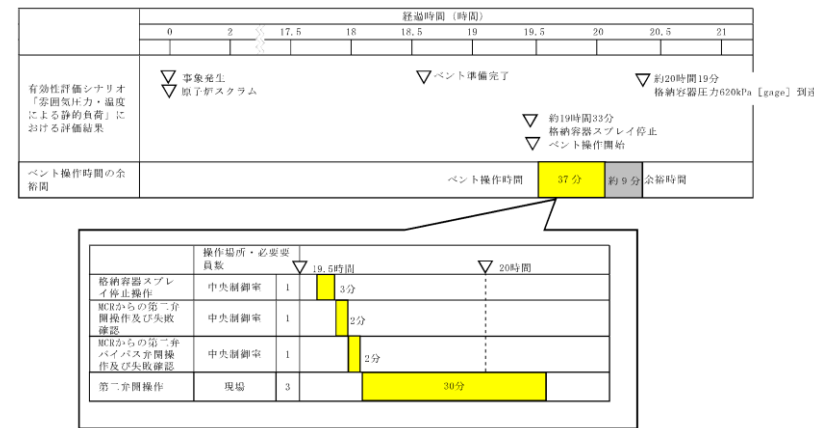

第6図 ベント実施のタイムチャート

・記載表現の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は、「5. ベント準備操作の余裕時間」に記載

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
	<p>i. ベント成否確認  <u>ベント操作開始時は、第7表に示すパラメータによりベントが開始されたことを確認する。</u></p> <p><u>第7表 確認パラメータ (ベント操作開始時)</u></p> <table border="1" data-bbox="958 495 1706 743"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td>指示値が低下すること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置圧力</td> <td rowspan="3">指示値が上昇すること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>パラメータに変化が見られない場合は、ベント失敗の可能性があるので、現場操作によるベントを実施する。</u>  <u>ベント開始直後は、格納容器内で発生する水素、水蒸気及び窒素等からなるベントガスが系統内に流入するが、系統内は不活性化されているため、高濃度の水素が流入しても水素燃焼には至らない。</u></p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	指示値が低下すること	フィルタ装置圧力	指示値が上昇すること	フィルタ装置スクラビング水温度	フィルタ装置出口放射線モニタ	<p>9. ベント成否確認  <u>格納容器過圧破損防止の目的から、格納容器圧力の低下による判断を基本とし、以下のパラメータについても参考として判断する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>第1ベントフィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</u></li> <li>・ <u>スクラバ容器圧力</u></li> <li>・ <u>スクラバ容器水位</u></li> <li>・ <u>格納容器温度</u></li> <li>・ <u>サプレッション・チェンバ水位</u></li> </ul> <p><u>パラメータに変化が見られない場合は、ベント失敗の可能性があるので、現場操作によるベントを実施する。</u>  <u>ベント開始直後は、格納容器内で発生する水素、水蒸気及び窒素等からなるベントガスが系統内に流入するが、系統内は不活性化されているため、高濃度の水素が流入しても水素燃焼には至らない。</u></p>	<p>・ 運用の相違  <b>【東海第二】</b>          島根2号炉は、格納容器ベント成功を格納容器圧力の低下による判断を基本とし、その他関連パラメータについても、参考として確認</p>
確認パラメータ	確認内容										
格納容器圧力	指示値が低下すること										
フィルタ装置圧力	指示値が上昇すること										
フィルタ装置スクラビング水温度											
フィルタ装置出口放射線モニタ											



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																							
	<p><u>k. ベント継続時</u> ベント継続時は、<u>第8表</u>に示すパラメータによりベント継続状況に異常がないことを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第8表 確認パラメータ (ベント継続時)</u></p> <table border="1" data-bbox="982 499 1673 863"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td> <td rowspan="8">各パラメータに異常な変化がないこと</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置圧力</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置水位</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td> </tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td> </tr> </tbody> </table> <p>ベント継続時には、格納容器内及びフィルタ装置内では放射性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生することにより、水素濃度は低く抑えられるため、可燃限界に至らない。</p> <p>なお、炉心損傷がない場合の格納容器圧力逃がし装置によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は、ベントを継続する運用とする。これは、ベント実施までには代替格納容器スプレイにより外部注水制限に到達していることが想定され、事象が進むことで発生する可能性のある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇を抑制する手段がベントのみであるためである。加えて、次のとおり、ベントを継続した場合でも、一時的にベント停止する場合と比較し、被ばくの観点で大きな差異はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度ベントすることとなり、希ガス保持時間を大きく確保することはできないこと</li> <li>・このような事態では、原子炉スクラムしてからある程度の時間が経過していることから、希ガスの減衰時間は十分に確保されており、ベントを停止しない場合でも大きな放出量にならないと考えられること</li> </ul> <p style="text-align: center;">※ここで言うリロケーションとは、炉心損傷後、溶融</p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	各パラメータに異常な変化がないこと	サブプレッション・プール水位	フィルタ装置圧力	フィルタ装置水位	フィルタ装置スクラビング水温度	フィルタ装置出口放射線モニタ	モニタリング・ポスト	<p><u>10. ベント継続時</u> ベント継続時は、<u>第9表</u>に示すパラメータによりベント継続状況に異常がないことを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第9表 確認パラメータ (ベント継続時)</u></p> <table border="1" data-bbox="1754 499 2493 869"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td rowspan="10">各パラメータに異常な変化がないこと</td> </tr> <tr> <td>格納容器温度</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ水位</td> </tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器圧力</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器水位</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器温度</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td> </tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td> </tr> </tbody> </table> <p>ベント継続時には、格納容器内及びフィルタ装置内では放射性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生することにより、水素濃度は低く抑えられるため、可燃限界に至らない。</p> <p>なお、炉心損傷がない場合の格納容器フィルタベント系によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は、ベントを継続する運用とする。これは、ベント実施までには格納容器代替スプレイにより外部注水制限に到達していることが想定され、事象が進むことで発生する可能性のある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇を抑制する手段がベントのみであるためである。加えて、次のとおり、ベントを継続した場合でも、一時的にベント停止する場合と比較し、被ばくの観点で大きな差異はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度ベントすることとなり、希ガス保持時間を大きく確保することはできないこと</li> <li>・このような事態では、原子炉スクラムしてからある程度の時間が経過していることから、希ガスの減衰時間は十分に確保されており、ベントを停止しない場合でも大きな放出量にならないと考えられること</li> </ul> <p style="text-align: center;">※ここで言うリロケーションとは、炉心損傷</p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	各パラメータに異常な変化がないこと	格納容器温度	サブプレッション・チェンバ水位	格納容器酸素濃度 (SA)	格納容器水素濃度 (SA)	スクラバ容器圧力	スクラバ容器水位	スクラバ容器温度	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	モニタリング・ポスト	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉では、ベント継続時に格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視し、可燃限界未満であることを確認する運用</p>
確認パラメータ	確認内容																									
格納容器圧力及び温度	各パラメータに異常な変化がないこと																									
サブプレッション・プール水位																										
フィルタ装置圧力																										
フィルタ装置水位																										
フィルタ装置スクラビング水温度																										
フィルタ装置出口放射線モニタ																										
モニタリング・ポスト																										
確認パラメータ		確認内容																								
格納容器圧力	各パラメータに異常な変化がないこと																									
格納容器温度																										
サブプレッション・チェンバ水位																										
格納容器酸素濃度 (SA)																										
格納容器水素濃度 (SA)																										
スクラバ容器圧力																										
スクラバ容器水位																										
スクラバ容器温度																										
第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)																										
モニタリング・ポスト																										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>炉心が炉心下部プレナムに移行する状態を指す。</p>	<p>後、<u>溶融炉心が炉心下部プレナムに移行する状態を指す。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																													
	<p>1. ベント停止操作</p> <p>第9表に示す機能が全て使用可能となったことにより、ベント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続可能であることを判断する。また、第10表に示すパラメータを確認し、ベント停止操作が可能であることを判断した場合には、第一弁を閉とすることでベントを停止する。</p> <p>第9表 ベント停止のために必要な機能及び設備</p> <table border="1" data-bbox="958 674 1703 1056"> <thead> <tr> <th>必要な機能</th> <th>設備</th> <th>設備概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">格納容器除熱機能</td> <td>残留熱除去系又は代替循環冷却系</td> <td rowspan="2">格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系</td> </tr> <tr> <td>窒素供給機能</td> <td>可搬式窒素供給装置</td> <td>・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器内水素・酸素濃度制御機能</td> <td>可燃性ガス濃度制御系</td> <td>水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素・酸素濃度計</td> <td>格納容器内の水素・酸素濃度を監視する</td> </tr> </tbody> </table> <p>第10表 確認パラメータ (ベント停止時)</p> <table border="1" data-bbox="976 1182 1685 1400"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td> <td>310kPa [gage] 以下であること及び171℃以下であること</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td> <td>可燃限界未満であること</td> </tr> </tbody> </table> <p>ベント停止前から窒素供給装置による格納容器への窒素供給を行い、ベント停止後も継続し、系統を含めて不活性化することで、水素濃度は低く抑えられ、可燃限界には至らない。</p> <p>第7図にベント停止前の窒素供給の概要を示す。</p>	必要な機能	設備	設備概要	格納容器除熱機能	残留熱除去系又は代替循環冷却系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する	残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系	窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する	格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	310kPa [gage] 以下であること及び171℃以下であること	格納容器水素濃度	可燃限界未満であること	<p>11. ベント停止操作</p> <p>第10表に示す機能が全て使用可能となったことにより、ベント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続可能であることを判断する。また、第11表に示すパラメータを確認し、ベント停止操作が可能であることを判断した場合には、第1弁を閉とすることでベントを停止する。</p> <p>第10表 ベント停止のために必要な機能及び設備</p> <table border="1" data-bbox="1762 669 2496 1062"> <thead> <tr> <th>必要な機能</th> <th>設備</th> <th>設備概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">格納容器除熱機能</td> <td>残留熱除去系又は残留熱代替除去系</td> <td rowspan="2">格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機代替冷却系</td> </tr> <tr> <td>窒素供給機能</td> <td>可搬式窒素供給装置</td> <td>・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器内水素・酸素濃度制御機能</td> <td>可燃性ガス濃度制御系</td> <td>水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素・酸素濃度計</td> <td>格納容器内の水素・酸素濃度を監視する</td> </tr> </tbody> </table> <p>第11表 確認パラメータ (ベント停止時)</p> <table border="1" data-bbox="1754 1173 2490 1362"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td rowspan="2">427kPa[gage]以下であること及び171℃以下であること。</td> </tr> <tr> <td>格納容器温度</td> </tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度 (SA)</td> <td rowspan="3">可燃限界未満であること。</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口水素濃度</td> </tr> </tbody> </table> <p>ベント停止前から可搬式窒素供給装置による格納容器への窒素供給を行い、ベント停止後も継続し、系統を含めて不活性化することで、水素濃度は低く抑えられ、可燃限界には至らない。</p>	必要な機能	設備	設備概要	格納容器除熱機能	残留熱除去系又は残留熱代替除去系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する	原子炉補機代替冷却系	窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する	格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	427kPa[gage]以下であること及び171℃以下であること。	格納容器温度	格納容器酸素濃度 (SA)	可燃限界未満であること。	格納容器水素濃度 (SA)	第1ベントフィルタ出口水素濃度	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベントを停止する際、ベント停止後に格納容器内での水素燃焼を防止するために酸素濃度についても監視する。また、フィルタベント系が不活性化されていることを確認するため、フィルタ装置出口水素濃度を監視</p>
必要な機能	設備	設備概要																																														
格納容器除熱機能	残留熱除去系又は代替循環冷却系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する																																														
	残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系																																															
窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する																																														
格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する																																														
	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する																																														
確認パラメータ	確認内容																																															
格納容器圧力及び温度	310kPa [gage] 以下であること及び171℃以下であること																																															
格納容器水素濃度	可燃限界未満であること																																															
必要な機能	設備	設備概要																																														
格納容器除熱機能	残留熱除去系又は残留熱代替除去系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する																																														
	原子炉補機代替冷却系																																															
窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する																																														
格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する																																														
	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する																																														
確認パラメータ	確認内容																																															
格納容器圧力	427kPa[gage]以下であること及び171℃以下であること。																																															
格納容器温度																																																
格納容器酸素濃度 (SA)	可燃限界未満であること。																																															
格納容器水素濃度 (SA)																																																
第1ベントフィルタ出口水素濃度																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>m. ベント停止操作手順 次にベント停止の流れを示す。</p> <p>①ベント停止可能であると判断した場合、窒素供給設備により格納容器に窒素注入を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベント弁は開状態であるため、注入した窒素はそのまま排出されると考えられるが、ベント弁閉後における「水の放射性分解によって発生する水素・酸素濃度の上昇」を抑制するため、早期に注入開始することを目的として最初に実施する。</li> <li>ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性を考慮して、ドライウェル側から窒素供給する。</li> </ul> <p>②第一弁を閉とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第一弁閉後は、第一弁と第二弁の間に水素が滞留するおそれがあるため、第一弁の下流から窒素を供給し滞留している水素をパージする運用としている。このため、第一弁を閉とすることでベントを停止する（第二弁は開状態を維持する）。</li> <li>フィルタ装置への窒素供給を開始する。</li> </ul> <p>③残留熱除去系又は代替循環冷却系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベント弁を閉止後、サプレッション・プール水温度が飽和温度以下であることを確認し、残留熱除去系又は代替循環冷却系を起動する。</li> <li>残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容器除熱を実施することで、格納容器内の気相を蒸気から窒素へ置換する。</li> </ul> <p>④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したことを確認し、第一弁を開として格納容器の圧力を低下させる。</p> <p>⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>残留熱除去系による冷却水を供給し、可燃性ガス濃度制御系の暖気運転を開始する。</li> </ul>	<p>12. ベント停止操作手順 次にベント停止の流れを示す。</p> <p>①ベント停止可能であると判断した場合、可搬式窒素供給装置により格納容器に窒素注入を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベント弁は開状態であるため、注入した窒素はそのまま排出されると考えられるが、ベント弁閉後における「水の放射性分解によって発生する水素・酸素濃度の上昇」を抑制するため、早期に注入開始することを目的として最初に実施する。</li> <li>ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性を考慮して、ドライウェル側から窒素供給する。</li> </ul> <p>②第1弁を微開とする。</p> <p>③残留熱除去系又は残留熱代替除去系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ベント弁を微開後、サプレッション・プール水温度が飽和温度以下であることを確認し、残留熱除去系又は残留熱代替除去系を起動する。</li> <li>残留熱除去系又は残留熱代替除去系による格納容器除熱を実施することで、格納容器内の気相を蒸気から窒素へ置換する。</li> </ul> <p>④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したことを確認する。</p> <p>⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>残留熱除去系による冷却水を供給し、可燃性ガス濃度制御系の暖気運転を開始する。</li> </ul>	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器負圧防止の観点から、ベント弁は全閉せず微開運用</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、ベント弁微開運用のため再度格納容器ベントを実施しない運用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起動後 <u>3時間以内</u>に暖機運転が完了し、処理が開始される。</li> <li>⑥第一弁を閉とする。</li> <li>⑦格納容器への窒素注入を停止する。</li> <li>⑧格納容器内水素・酸素濃度計により、格納容器内水素・酸素濃度を監視する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起動後 <u>3時間以内</u>に暖機運転が完了し、処理が開始される。</li> <li>⑥第1弁を閉とする。</li> <li>⑦格納容器への窒素注入を停止する。</li> <li>⑧格納容器内水素濃度・酸素濃度により、格納容器内の水素・酸素濃度を監視する。</li> </ul>	

n. ベント停止操作の妥当性

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第11表に示す。ベント弁の閉操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作を実施する。

第11表 ベント停止操作項目及び作業環境

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線量	照明	その他	
第一弁操作	中央制御室	中央制御室の室温については、空調の停止により稼働に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—
	原子炉建屋付属棟（二次格納施設外）	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】15mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを走行しているため、建屋内外非常用照明が点灯した場合には、操作に影響はない。	アクセスラート上に支障となる設備はない。	携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受信器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。
窒素供給操作	屋外	—（屋外での作業）	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】3.9mSv/h以下	車両の作業用照明・ヘッドライト・LEDライトにより、操作可能である。夜間においても、操作に影響はない。	アクセスラート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受信器のうち、使用可能な設備により、災害対策本部に連絡する。

13. ベント停止操作の妥当性

炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第12表に示す。ベント弁の閉操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作を実施する。

第12表 ベント停止操作項目及び作業環境

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線環境	照明	その他	
ベント弁の閉操作	中央制御室	—※1	【炉心損傷前】通常運転時と同程度※2 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下（マスク着用※4）	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室内のため口頭にて連絡可能である。
	原子炉建物付属棟	通常運転時と同程度	【炉心損傷前】通常運転時と同程度※2 【炉心損傷後】2.2mSv/h以下※3（マスク着用※4）	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は懐中電灯により作業可能である。	アクセスラート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。
窒素供給操作	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転時と同程度※2 【炉心損傷後】5.0mSv/h以下※3（マスク着用※4）	車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により作業可能である。	アクセスラート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。
水素濃度測定操作	中央制御室	—※1	【炉心損傷前】通常運転時と同程度※2 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下※3（マスク着用※4）	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室内のため口頭にて連絡可能である。

※1：中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シナリオでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。


※2：計基準事故相当のγ線線量率の10倍相当である、全燃料の1%程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは1mSv以下であり作業に支障はない。

※3：事故後168時間以降を想定


※4：全面マスク（PF50）の着用

- ・設備の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は、水素濃度測定装置が可搬型設備
- ・被ばく評価結果の相違  
【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																					
	<p>o. <u>ベント停止後の操作</u> ベント停止後は、第12表で示すパラメータにより格納容器及び格納容器圧力逃がし装置に異常がないことを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第12表 確認パラメータ (ベント停止後)</u></p> <table border="1" data-bbox="958 541 1700 1098"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td> <td>・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td> <td rowspan="2">格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置入口水素濃度</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置水位</td> <td>フィルタ装置の水位が確保されていること (フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く)</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> <td>温度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td> <td>放射線量率の異常な上昇がないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>ベント実施後はフィルタ装置出口ラインの圧力開放板が開放されていることから、窒素供給による系統パージ停止後は、フィルタ装置を大気と隔離するため、フィルタ装置出口弁を「閉」にする。</u></p> <p><u>なお、フィルタ装置出口弁の閉操作については、フィルタ装置のスクラビング水温度が上昇しないこと及び水素濃度の上昇により可燃限界濃度に到達しないことにより判断する。</u></p> <p><u>第8図にベント停止後の窒素供給の概要を示す。</u></p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと	格納容器水素濃度	格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと	フィルタ装置入口水素濃度	フィルタ装置水位	フィルタ装置の水位が確保されていること (フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く)	フィルタ装置スクラビング水温度	温度の異常な上昇がないこと	フィルタ装置出口放射線モニタ	放射線量率の異常な上昇がないこと	<p>14. <u>ベント停止後の操作</u> ベント停止後は、第13表で示すパラメータにより格納容器及び格納容器フィルタベント系に異常がないことを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第13表 確認パラメータ (ベント停止後)</u></p> <table border="1" data-bbox="1754 541 2487 1098"> <thead> <tr> <th>監視パラメータ</th> <th>監視理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スクラバ容器水位</td> <td>フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。また、蒸発による水位低下時には、水補給の必要性を判断する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器圧力</td> <td>指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器温度</td> <td>指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口配管圧力</td> <td>指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口水素濃度</td> <td>指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td> <td>指示値が安定していることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td> <td>指示値が安定していることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ水 pH</td> <td>アルカリ性に維持されていることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td rowspan="2">格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。</td> </tr> <tr> <td>格納容器温度</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td> <td rowspan="2">格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。</td> </tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度</td> </tr> </tbody> </table>	監視パラメータ	監視理由	スクラバ容器水位	フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。また、蒸発による水位低下時には、水補給の必要性を判断する。	スクラバ容器圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。	スクラバ容器温度	指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。	フィルタ装置出口配管圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。	第1ベントフィルタ出口水素濃度	指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	指示値が安定していることを監視する。	モニタリング・ポスト	指示値が安定していることを監視する。	スクラバ水 pH	アルカリ性に維持されていることを監視する。	格納容器圧力	格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。	格納容器温度	格納容器水素濃度	格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。	格納容器酸素濃度	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、ベント停止後も水の放射線分解によって発生する酸素ガスを監視</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、放射性物質が再揮発する温度に至らないことを評価により確認</p>
確認パラメータ	確認内容																																							
格納容器圧力及び温度	・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと																																							
格納容器水素濃度	格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと																																							
フィルタ装置入口水素濃度																																								
フィルタ装置水位	フィルタ装置の水位が確保されていること (フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く)																																							
フィルタ装置スクラビング水温度	温度の異常な上昇がないこと																																							
フィルタ装置出口放射線モニタ	放射線量率の異常な上昇がないこと																																							
監視パラメータ	監視理由																																							
スクラバ容器水位	フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。また、蒸発による水位低下時には、水補給の必要性を判断する。																																							
スクラバ容器圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。																																							
スクラバ容器温度	指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。																																							
フィルタ装置出口配管圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。																																							
第1ベントフィルタ出口水素濃度	指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。																																							
第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	指示値が安定していることを監視する。																																							
モニタリング・ポスト	指示値が安定していることを監視する。																																							
スクラバ水 pH	アルカリ性に維持されていることを監視する。																																							
格納容器圧力	格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。																																							
格納容器温度																																								
格納容器水素濃度	格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。																																							
格納容器酸素濃度																																								

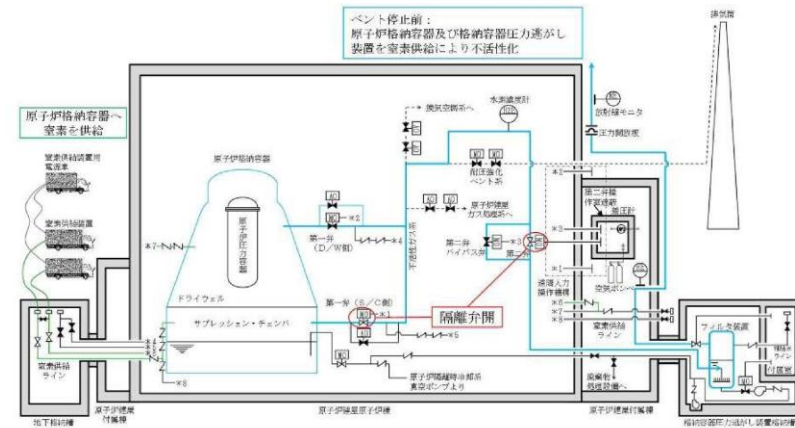

第7図 窒素供給概要図 (ベント停止前)

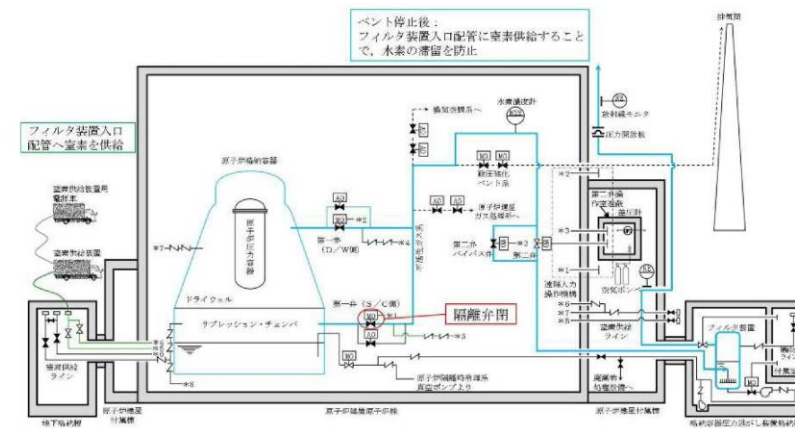

第8図 窒素供給概要図 (ベント停止後)



判断基準の解釈一覧

手順	判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順(大気)への代替熱輸送(交流電源が健全である場合)	a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
	b. 前圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
1.5.2.1 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流電源が健全である場合)	(d) フィルタ装置水位調整(水抜き)	フィルタ装置の水位が1000mm(通常水位)を下回ると判断した場合
	(e) フィルタ装置水位調整(水抜き)	フィルタ装置の水位が2200mmに到達すると判断した場合、又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が [ ] に到達すると判断した場合
	(g) フィルタ装置スクラバ本回調整	フィルタ装置の水位が2200mmに到達すると判断し、排水を行った場合
	(h) ドレン移送ライン塞	FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一葉ガスバージ
	(i) ドレンタンク水抜き	ドレンタンクの水位が規定値以下となった場合
	(j) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保(干備ポンプ)	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
	(k) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保(予備ポンプ)	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
	(l) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保(予備ポンプ)	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
	(m) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保(予備ポンプ)	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合
	(n) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保(予備ポンプ)	速隔空気駆動弁操作ポンプの圧力が [ ] 以下となった場合

判断基準の解釈一覧

判断基準の解釈一覧 (1/2)

手順	判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流動力電源が健全である場合)	a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	サプレッション・プール水位指示値が格納容器ベント準備実施の判断基準である通常水位+5.5mに到達した場合
	(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(270kPa [gage])以下に維持できない場合
	(b) フィルタ装置スクラビング水補給	原子炉圧力容器温度で300℃以上
	(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換	フィルタ装置水位指示値が1,500mm以下の場合
	(d) フィルタ装置内の不活性ガス(窒素)置換	原子炉格納容器内の圧力が310kPa [gage] (IPd)未満、原子炉格納容器内の温度が171℃未満及び原子炉格納容器内の酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合
(e) フィルタ装置スクラビング水移送	原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換が終了した場合	
(f) フィルタ装置スクラビング水移送	フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55℃以下において、フィルタ装置水位が規定値以上確保されている場合	

判断基準の解釈一覧

手順	判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流動力電源が健全である場合)	a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	第1ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報 [ ] mmが発報した場合
	(b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)	第1ベントフィルタスクラバ容器水位が [ ] mmに到達すると判断した場合
	(c) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)	第1ベントフィルタスクラバ容器水位が [ ] mmに到達すると判断した場合
	(d) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)	第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が [ ] mmに到達すると判断し、排水を行った場合

・設備の相違  
【柏崎6/7】  
④⑥⑦⑧の相違  
【東海第二】  
設備、運用の相違による判定基準の相違

・記載表現の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は、本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧表にて記載することとしている

判断基準の解釈一覧 (2/2)

手順		判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障 時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気) への代替 熱輸送 (交流動力 電源が健全である 場合)	b. 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱	サブプレッジョン・プールの水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が300℃以上	サブプレッジョン・プールの水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が格納容器雰囲気放射線モニ タの使用不能時における炉心損傷判断基準で ある300℃以上
	(a) 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱	サブプレッジョン・プールの水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が300℃以上	サブプレッジョン・プールの水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が格納容器雰囲気放射線モニ タの使用不能時における炉心損傷判断基準で ある300℃以上
1.5.2.1 フロントライン系故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気) への代替 熱輸送 (全交流動 力電源喪失時の場 合)	a. 格納容器圧力速が し装置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)	サブプレッジョン・プールの水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が300℃以上	サブプレッジョン・プールの水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が格納容器雰囲気放射線モニ タの使用不能時における炉心損傷判断基準で ある300℃以上
	b. 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)	サブプレッジョン・プールの水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が300℃以上	サブプレッジョン・プールの水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が格納容器雰囲気放射線モニ タの使用不能時における炉心損傷判断基準で ある300℃以上

・記載表現の相違  
【東海第二】  
島根2号炉は集約し  
て記載しているが、東海  
第二は、判断基準の解釈  
一覧表 (1/1) ~ (2/2)  
にて記載

操作手順の解釈一覧

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)

Table with 4 columns: 手順 (Procedure), 予報 (Forecast), 操作手順記載内容 (Operation Procedure Description), 解釈 (Interpretation). Contains details for procedures 1.5.2.1 and 1.5.2.2 related to pressure and temperature monitoring in the reactor system.

東海第二発電所 (2018.9.18版)

操作手順の解釈一覧 (1/3)

Table with 4 columns: 予報 (Forecast), 操作手順記載内容 (Operation Procedure Description), 操作手順記載内容 (Operation Procedure Description), 解釈 (Interpretation). Contains detailed interpretations for various pressure and temperature alarm conditions in the reactor system.

操作手順の解釈一覧 (1/2)

島根原子力発電所 2号炉

Table with 4 columns: 手順 (Procedure), 予報 (Forecast), 操作手順記載内容 (Operation Procedure Description), 解釈 (Interpretation). Contains interpretations for procedures 1.5.2.1 and 1.5.2.2 related to reactor pressure and temperature monitoring.

備考

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備, 運用の相違による判断基準の相違
・記載表現の相違
【東海第二】
島根2号炉は, 本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧表にて記載することとしている

操作手順の解釈一覧 (2 / 3)

手順	手順	操作手順記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障 時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替 熱輸送(交流動力 電源が健全である 場合)	b. 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱	計器用空気系系統圧力指示値が約0.52MPa [ease] 以下の場合又は計器用空気系系統圧力 指示値が確認できない場合 サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が310kPa [ease] (IPd) に到達	バックアップ電源供給再開操作の判断基準であ る計器用空気系系統圧力指示値が約0.52MPa [ease] 以下又は計器用空気系系統圧力指示値 が確認できない場合 サブプレッジョン・プール水位指示値が外湯水源 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位+6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [ease] (IPd) に到達
1.5.2.1 フロントライン系故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替 熱輸送(交流動力 電源が健全である 場合)	a. 格納容器圧力逃が し装置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱(現場 操作)	原子炉格納容器内の圧力310kPa [ease] (IPd) 未達、原子炉格納容器内の温度171℃未達及び原 子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未達 サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が310kPa [ease] (IPd) に到達	格納容器ベント停止の判断基準である原子炉格 納容器内の圧力が310kPa [ease] (IPd) 未達、 原子炉格納容器内の温度が171℃未達及び原子炉 格納容器内の水素濃度が可燃限界未達 サブプレッジョン・プール水位指示値が外湯水源 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位+6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [ease] (IPd) に到達
1.5.2.2 サポート系故障時 の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海 洋)への代替熱輸送	a. 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱(現場操作)	原子炉格納容器内の圧力310kPa [ease] (IPd) 未達、原子炉格納容器内の温度171℃未達及び原 子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未達 サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が310kPa [ease] (IPd) に到達	格納容器ベント停止の判断基準である原子炉格 納容器内の圧力が310kPa [ease] (IPd) 未達、 原子炉格納容器内の温度が171℃未達及び原子炉 格納容器内の水素濃度が可燃限界未達 サブプレッジョン・プール水位指示値が外湯水源 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位+6.5mに到達 ドラウウェル圧力又はサブプレッジョン・チェン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [ease] (IPd) に到達

操作手順の解釈一覧 (2 / 2)

手順	手順	操作手順記載内容	解釈
1.5.2.2 サポート系故障時 の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海 洋)への代替熱輸送	a. 原子炉補機代替冷 却系による除熱	淡水ポンプ出口圧力指示計が規定圧力と なるよう開度を調整する	<input type="text"/> MPa 規定流量 <input type="text"/> m <sup>3</sup> /h
1.5.2.3 重大事故等対処設 備(設計基準拡張)による対 応手順 (1)原子炉補機冷却系(原子 炉補機海水系を含む。)によ る除熱		残留熱除去系熱交換器冷却水流量計指示 値の上昇	残留熱除去系熱交換器冷却水流量指 示値が <input type="text"/> m <sup>3</sup> /h程度まで

・設備の相違  
【東海第二】  
設備、運用の相違によ  
る判断基準の相違

・記載表現の相違  
【柏崎 6/7】  
柏崎 6/7 号炉は操作  
手順の解釈一覧表を集  
約して記載

【東海第二】  
島根 2号炉は、本文中  
において数値を示して  
いない項目について  
のみ解釈一覧表にて記載  
することとしている

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
	<p style="text-align: center;"><u>操作手順の解釈一覧 (3/3)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1012 1514 1374 1717">手順</th> <th data-bbox="1012 1310 1374 1514">手続</th> <th data-bbox="1012 1106 1374 1310">操作手順記載内容</th> <th data-bbox="1012 302 1374 1106">解釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1012 1514 1374 1717">           1.5.2.2            サポート系故障時の対応手順            (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送         </td> <td data-bbox="1012 1310 1374 1514">           a. 緊急用海水系による冷却水確保             b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保         </td> <td data-bbox="1012 1106 1374 1310">           -             -             -         </td> <td data-bbox="1012 302 1374 1106">           緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)指示値が約650m<sup>3</sup>/hまで上昇             緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)指示値が約10m<sup>3</sup>/hまで上昇             残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m<sup>3</sup>/hまで上昇             残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m<sup>3</sup>/hまで上昇         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1012 1514 1374 1717">           1.5.2.3            設計基準事故対応設備による対応手順            (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保         </td> <td data-bbox="1012 1310 1374 1514">           -         </td> <td data-bbox="1012 1106 1374 1310">           残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇         </td> <td data-bbox="1012 302 1374 1106">           残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m<sup>3</sup>/hまで上昇         </td> </tr> </tbody> </table>	手順	手続	操作手順記載内容	解釈	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送	a. 緊急用海水系による冷却水確保  b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保	-  -  -	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)指示値が約650m <sup>3</sup> /hまで上昇  緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)指示値が約10m <sup>3</sup> /hまで上昇  残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇  残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇	1.5.2.3 設計基準事故対応設備による対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保	-	残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇	残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇		<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載表現の相違</li> <li>【東海第二】</li> <li>島根2号炉は、集約して記載しているが、東海第二は、操作手順の解釈一覧表(1/1)～(3/3)にて記載</li> </ul>
手順	手続	操作手順記載内容	解釈												
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送	a. 緊急用海水系による冷却水確保  b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保	-  -  -	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)指示値が約650m <sup>3</sup> /hまで上昇  緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)指示値が約10m <sup>3</sup> /hまで上昇  残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇  残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇												
1.5.2.3 設計基準事故対応設備による対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保	-	残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇	残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m <sup>3</sup> /hまで上昇												

操作の成立性の解釈一覧 (1/2)

手順	操作の成立性記載内容		解釈
	サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合	
1.5.2.1 フロントライオン系故障 時の対応手順 (1) 最終ヒーティング (大気)への代替 熱輸送(交流動力 電源が健全である 場合)	a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合	サブプレッジョン・プール水位指示値が格納容器ベント準備実施の判断基準である通常水位+5.5mに到達
	b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合	原子炉格納容器ベント開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd)に到達
	(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達	原子炉格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位+6.5mに到達
		ドラウエール圧力又はサブプレッジョン・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd)に到達	ドラウエール圧力又はサブプレッジョン・チェンバ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd)に到達
		サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達	サブプレッジョン・プール水位指示値が格納容器ベント準備実施の判断基準である通常水位+5.5mに到達
	(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合
		サブプレッジョン・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達	サブプレッジョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位+6.5mに到達
		ドラウエール圧力又はサブプレッジョン・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd)に到達	ドラウエール圧力又はサブプレッジョン・チェンバ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd)に到達

・記載表現の相違  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧にて記載

操作の成立性の解釈一覧 (2/2)

手順	操作の成立性記載内容	解釈	
1.5.2.1 フロントライトシステム故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク 熱輸送 (全交流動力 電圧喪失時の場 合)	a. 格納容器圧力速が し装置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)	サプレッション・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達  原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合  サプレッション・プール水位指示値が外部水源 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 + 6.5mに到達	
	(a) 格納容器圧力速が し装置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)	サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 6.5mに到達  ドライウェル圧力又はサプレッション・チェン バ圧力指示値が310kPa [gauge] (IPd) に到達	サプレッション・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達  ドライウェル圧力又はサプレッション・チェン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gauge] (IPd) に到達
	b. 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)	サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 5.5mに到達  原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合  サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 6.5mに到達	原子炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gauge]) 以下に維持できない場合  サプレッション・プール水位指示値が外部水源 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 + 6.5mに到達
	(a) 耐圧強化ベント系 による原子炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)	サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 6.5mに到達  ドライウェル圧力又はサプレッション・チェン バ圧力指示値が310kPa [gauge] (IPd) に到達	ドライウェル圧力又はサプレッション・チェン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gauge] (IPd) に到達

・記載表現の相違  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、本文中  
 において数値を示して  
 いない項目について  
 のみ解釈一覧にて記載





各号炉の弁番号及び弁名称一覧 (2/3)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

弁番号	弁名称	弁番号	弁名称
V1-F021	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F021	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F022	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F022	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F023	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F023	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F024	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F024	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F025	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F025	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F026	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F026	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F027	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F027	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F028	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F028	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F029	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F029	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F030	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F030	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F031	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F031	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F032	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F032	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F033	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F033	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F034	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F034	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F035	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F035	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F036	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F036	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F037	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F037	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F038	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F038	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F039	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F039	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F040	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F040	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F041	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F041	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F042	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F042	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F043	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F043	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F044	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F044	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F045	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F045	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F046	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F046	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F047	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F047	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F048	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F048	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F049	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F049	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F050	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F050	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F051	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F051	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F052	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F052	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F053	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F053	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F054	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F054	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F055	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F055	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F056	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F056	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F057	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F057	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F058	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F058	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F059	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F059	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F060	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F060	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F061	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F061	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F062	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F062	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F063	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F063	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F064	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F064	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F065	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F065	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F066	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F066	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F067	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F067	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F068	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F068	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F069	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F069	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F070	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F070	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F071	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F071	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F072	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F072	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F073	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F073	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F074	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F074	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F075	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F075	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F076	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F076	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F077	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F077	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F078	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F078	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F079	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F079	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F080	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F080	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F081	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F081	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F082	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F082	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F083	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F083	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F084	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F084	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F085	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F085	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F086	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F086	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F087	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F087	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F088	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F088	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F089	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F089	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F090	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F090	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F091	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F091	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F092	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F092	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F093	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F093	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F094	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F094	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F095	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F095	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F096	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F096	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F097	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F097	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F098	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F098	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F099	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F099	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口
V1-F100	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口止弁	E1-F100	FCVSフィルタ付ドレンタンク出口

弁番号及び弁名称一覧 (2/2)

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

統一名称	弁名称	弁番号	操作場所
残留熱除去系熱交換器 (A)	RHR (A) 系流調整弁	E12 F068A (00)	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階RHR (A) 熱交換器室 (管理区域)
残留熱除去系一緊急用海水系系統分離弁 (A)	(残留熱除去系一緊急用海水系系統分離弁 (A)) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)
緊急用海水系RHR熱交換器隔離弁 (A)	(緊急用海水系RHR熱交換器隔離弁 (A)) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)
緊急用海水系RHR補機隔離弁 (A)	(緊急用海水系RHR補機隔離弁 (A)) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)
代替残留熱除去系海水系百側接続口の弁	(代替残留熱除去系海水系百側接続口の弁) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)
代替残留熱除去系海水系A系百側接続口の弁	(代替残留熱除去系海水系A系百側接続口の弁) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)
代替残留熱除去系海水系B系百側接続口の弁	(代替残留熱除去系海水系B系百側接続口の弁) *1	-	中央制御室 原子炉建屋原子炉棟地下1階 (管理区域)

\*1: 今後の検討によって弁名称は変更の可能性がある。

島根原子力発電所 2号炉

弁番号及び弁名称一覧 (2/4)

弁番号	弁名称	弁番号	操作場所
V2B3-110	FCVS補給止め弁		屋外
WV2B3-550	FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁		中央制御室 第1ベントフィルタ格納槽 (屋外)
WV2B3-570	FCVSドレン移送ライン連絡弁		中央制御室 原子炉建屋原子炉棟 地下1階 トーラス室 (管理区域)
V2B3-551	FCVS排気ラインドレン排出弁		屋外
V2B3-82	FCVS蒸発ガス補給元弁		屋外
V2B3-88	FCVS建物内蒸発ガス補給元弁		原子炉建物付属棟 1階 B-R C Wポンプ熱交換器室 (非管理区域)
WV2B3-114	FCVS薬品注入タンク出口弁		中央制御室 第1ベントフィルタ格納槽 (屋外)
WV2B3-112	FCVS循環ライン止め弁		中央制御室 第1ベントフィルタ格納槽 (屋外)
V2C2-1	AN I代替蒸発供給ライン元弁 (D/W側)		屋外
V2C2-11	AN I代替蒸発供給ライン元弁 (S/C側)		屋外
V2C2-6	AN I建物内代替蒸発供給ライン元弁 (D/W側)		原子炉建物付属棟 1階 B-R C Wポンプ熱交換器室 (非管理区域)
V2C2-16	AN I建物内代替蒸発供給ライン元弁 (S/C側)		原子炉建物付属棟 1階 B-R C Wポンプ熱交換器室 (非管理区域)
WV226-2A	A-SGT出口弁		中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室 (管理区域)
WV226-2B	B-SGT出口弁		中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室 (管理区域)
WV226-51	SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用蒸気供給弁		中央制御室 原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路 (非管理区域)
V226-55	SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用ハイパスライン蒸気供給弁		原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路 (非管理区域)
V226-58	SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用電磁弁排気止め弁		原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路 (非管理区域)

・設備の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
系統構成の違いによる操作対象の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																			
		<p style="text-align: center;"><u>弁番号及び弁名称一覧(4 / 4)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">弁番号</th> <th style="width: 30%;">弁名称</th> <th style="width: 60%;">操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V214-3</td> <td>RCW B-AHEF 西側供給配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-4</td> <td>RCW B-AHEF 西側戻り配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V2C1-1B</td> <td>AHEF B-供給配管止め弁</td> <td>屋外</td> </tr> <tr> <td>V2C1-3B</td> <td>AHEF B-戻り配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 1階 階段室</td> </tr> <tr> <td>V214-67B</td> <td>B-RCWサージタンク出口弁</td> <td>原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V2C1-5</td> <td>AHEF B-西側供給配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V2C1-6</td> <td>AHEF B-西側戻り配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>MW214-1A</td> <td>A-RCW常用補機冷却水入口切替弁</td> <td>中央制御室 原子炉建物付属棟 地下1階 IA空気圧縮機室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>MW214-3A</td> <td>A-RCW常用補機冷却水出口切替弁</td> <td>中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>MW214-7A</td> <td>A-RHR熱交換冷却水出口弁</td> <td>中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 A-RHR熱交換器室 (管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-35A</td> <td>RCW A-DEEG冷却水入口弁</td> <td>原子炉建物付属棟 地下2階 A-非常用DG室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-20A</td> <td>RCW A-中央制御室冷凍機入口弁</td> <td>廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-38A</td> <td>RCW A-FPC熱交換冷却水入口弁</td> <td>原子炉建物付属棟 3階 FPC熱交換器室前通路 (管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-52</td> <td>RCW A-AHEF供給配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-53</td> <td>RCW A-AHEF戻り配管止め弁</td> <td>原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)</td> </tr> <tr> <td>V214-67A</td> <td>A-RCWサージタンク出口弁</td> <td>原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)</td> </tr> </tbody> </table>	弁番号	弁名称	操作場所	V214-3	RCW B-AHEF 西側供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)	V214-4	RCW B-AHEF 西側戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)	V2C1-1B	AHEF B-供給配管止め弁	屋外	V2C1-3B	AHEF B-戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 階段室	V214-67B	B-RCWサージタンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)	V2C1-5	AHEF B-西側供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)	V2C1-6	AHEF B-西側戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)	MW214-1A	A-RCW常用補機冷却水入口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 地下1階 IA空気圧縮機室 (非管理区域)	MW214-3A	A-RCW常用補機冷却水出口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)	MW214-7A	A-RHR熱交換冷却水出口弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 A-RHR熱交換器室 (管理区域)	V214-35A	RCW A-DEEG冷却水入口弁	原子炉建物付属棟 地下2階 A-非常用DG室 (非管理区域)	V214-20A	RCW A-中央制御室冷凍機入口弁	廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室 (非管理区域)	V214-38A	RCW A-FPC熱交換冷却水入口弁	原子炉建物付属棟 3階 FPC熱交換器室前通路 (管理区域)	V214-52	RCW A-AHEF供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)	V214-53	RCW A-AHEF戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)	V214-67A	A-RCWサージタンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)	<p>・設備の相違  <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b>        系統構成の違いによる操作対象の相違</p>
弁番号	弁名称	操作場所																																																				
V214-3	RCW B-AHEF 西側供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)																																																				
V214-4	RCW B-AHEF 西側戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)																																																				
V2C1-1B	AHEF B-供給配管止め弁	屋外																																																				
V2C1-3B	AHEF B-戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 階段室																																																				
V214-67B	B-RCWサージタンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)																																																				
V2C1-5	AHEF B-西側供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)																																																				
V2C1-6	AHEF B-西側戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)																																																				
MW214-1A	A-RCW常用補機冷却水入口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 地下1階 IA空気圧縮機室 (非管理区域)																																																				
MW214-3A	A-RCW常用補機冷却水出口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)																																																				
MW214-7A	A-RHR熱交換冷却水出口弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 A-RHR熱交換器室 (管理区域)																																																				
V214-35A	RCW A-DEEG冷却水入口弁	原子炉建物付属棟 地下2階 A-非常用DG室 (非管理区域)																																																				
V214-20A	RCW A-中央制御室冷凍機入口弁	廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室 (非管理区域)																																																				
V214-38A	RCW A-FPC熱交換冷却水入口弁	原子炉建物付属棟 3階 FPC熱交換器室前通路 (管理区域)																																																				
V214-52	RCW A-AHEF供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)																																																				
V214-53	RCW A-AHEF戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-RCWポンプ熱交換器室 (非管理区域)																																																				
V214-67A	A-RCWサージタンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: right;">添付資料1.5.8</p> <p style="text-align: center;">手順のリンク先について</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について、手順のリンク先を以下に取りまとめる。</p> <p>1. 1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）手順</li> </ul> <p>&lt;リンク先&gt; 1.4.2.2(2) a. (a) <u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後の発電用原子炉からの除熱</u></p> <p>1.4.2.3(3) <u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉からの除熱</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）手順</li> </ul> <p>&lt;リンク先&gt; 1.6.2.1(2) a. (a) <u>残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>1.6.2.1(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.2(2) a. (a) <u>残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>1.6.2.2(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.3(1) <u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料1.5.8</p> <p style="text-align: center;">手順のリンク先について</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について、手順のリンク先を以下に取りまとめる。</p> <p>1. 1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順</li> </ul> <p>&lt;リンク先&gt; 1.4.2.2(2)a. (a) <u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉からの除熱</u></p> <p>1.4.2.3(2) <u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）手順</li> </ul> <p>&lt;リンク先&gt;</p> <p>1.6.2.1(2)a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>1.6.2.2(2)a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載表現の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2号炉は、手順のリンク先を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>島根 2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用の相違</li> </ul> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>へのスプレイ</u></p> <p>1. 6. 2. 3(2) <u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プールの除熱</u></p> <p>・<u>格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系を用いた原子炉格納容器内の除熱手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 7. 2. 1(1) b. <u>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>1. 7. 2. 1(1) a. <u>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>1. 7. 2. 1(2) a. <u>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)</u></p> <p>・<u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度制御手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 9. 2. 1(2) c. <u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御</u></p> <p>・<u>西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 13. 2. 1(5) a. <u>西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる送水 (淡水/海水)</u></p> <p>1. 13. 2. 1(6) a. <u>代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 (淡水/海水)</u></p> <p>1. 13. 2. 1(7) a. <u>淡水タンクを水源とした可搬</u></p>	<p>1. 6. 2. 3(2) <u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) によるサブプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>・<u>格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 7. 2. 1(1) a. <u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>1. 7. 2. 1(1) b. <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>1. 7. 2. 1(2) a. <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)</u></p> <p>・<u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 9. 2. 1(2) c. <u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御</u></p> <p>・<u>輪谷貯水槽 (西) を水源とした水源から接続口までの大量送水車による送水手順</u></p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 13. 2. 1(6) a. <u>輪谷貯水槽 (西1) 及び輪谷貯水槽 (西2) を水源とした大量送水車による送水</u></p>	<p>島根2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、低圧原子炉代替注水槽から可</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水</u></p> <p>1. 13. 2. 2(1) a. <u>可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給(淡水/海水)</u></p> <p>1. 13. 2. 2(2) a. <u>可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給(淡水/海水)</u></p> <p>・非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車による残留熱除去系海水系ポンプ, 緊急用海水ポンプ, 移送ポンプ, 電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車, 常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置, 可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車, 非常用交流電源設備, 可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順</p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 14. 2. 1(1) <u>代替交流電源設備による給電</u></p> <p>1. 14. 2. 3(1) a. <u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電</u></p> <p>1. 14. 2. 6(1) a. <u>可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</u></p>	<p>1. 13. 2. 2(2)a. <u>輪谷貯水槽(東1)又は輪谷貯水槽(東2)から輪谷貯水槽(西1)又は輪谷貯水槽(西2)への補給</u></p> <p>1. 13. 2. 2(2)b. <u>海から輪谷貯水槽(西1)又は輪谷貯水槽(西2)への補給</u></p> <p>・非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱除去ポンプ, 電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機, 可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車, 非常用交流電源設備, 可搬式窒素供給装置, 大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順</p> <p>&lt;リンク先&gt; 1. 14. 2. 2(1) <u>代替交流電源設備による給電</u></p> <p>1. 14. 2. 3(1)a. <u>ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるSAロードセンタ及びSAコントロールセンタ受電</u></p> <p>1. 14. 2. 5(1) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給</u></p> <p>1. 14. 2. 5(2) <u>タンクローリから各機器等への給油</u></p>	<p>搬型設備を用いた送水手順はない</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は, 燃料を補給する設備にガスタービン発電機用軽油タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク2種類を</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="1172 1031 1715 1104"><u>1. 14. 2. 6(1) b. 軽油貯蔵タンクから常設代替 高圧電源装置への給油</u></p> <p data-bbox="1172 1478 1715 1551">1. 14. 2. 7(1) 非常用交流電源設備による非常 用所内電気設備への給電</p> <p data-bbox="1172 1612 1715 1780"><u>1. 14. 2. 7(3) 軽油貯蔵タンクから2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高 圧炉心スプレイ系ディーゼル発 電機への給油</u></p>	<p data-bbox="1923 1478 2466 1509"><u>1. 14. 2. 6(1) 非常用交流電源設備による給電</u></p>	<p data-bbox="2531 268 2816 1014">設置しており、ガスター ビン発電機用軽油タン クは、可搬型設備への給 油を含め、事象発生後7 日間運転を継続するた めに必要な燃料を確保 している。そのため、デ ィーゼル燃料貯蔵タン クは自主対策として整 理。東海第二は可搬型設 備専用のタンク、ガスタ ービン発電機及び非常 用ディーゼル発電機兼 用のタンクを設置。東海 第二は、本手順でタンク ローリへの補給を含む 手順として整理</p> <p data-bbox="2531 1031 2816 1465">・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、 「1. 14. 2. 5(1) ガス タービン発電機用軽油 タンク又はディーゼル 燃料貯蔵タンクからタ ンクローリへの補給」の 手順の中で自動給油さ れることを記載</p> <p data-bbox="2531 1612 2816 1915">・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、 「1. 14. 2. 6(1) 非常 用交流電源設備による 給電」の手順の中で自動 給油されることを記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・操作の判断, 確認に係る計装設備に関する手順</li> <li>&lt;リンク先&gt; 1.15.2.1 監視機能喪失</li> <li>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順</u></li> <li>&lt;リンク先&gt; <u>1.15.2.1 監視機能喪失</u></li> <li><u>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</u></li> </ul>	



実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）  
 波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [技術的能力 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等]

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。</p>			
相違No.	相違理由		
①	柏崎6/7は、自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置		
②	東海第二は、残留熱除去系の冷却水確保のための設備として、常設の緊急用海水系を四十八条の重大事故等対処設備、可搬の代替残留熱除去系海水系を自主対策設備として整備		
③	島根2号炉は、四十九条の重大事故等対処設備として、格納容器代替スプレイ系（常設）を新規で設置したことから、復水輸送系を自主対策設備として整備		
④	島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第五十七条にて記載する整理		
⑤	配管構成の相違による注水経路の相違		
⑥	島根2号炉の消火ポンプは電動駆動		
⑦	島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応		
⑧	判断基準として確認する対象パラメータの相違		
⑨	島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施		
⑩	島根2号炉は、操作者の1名を記載。柏崎6/7号炉は、操作者及び確認者の2名を記載		
⑪	島根2号炉はD/Wスプレイが優先であるため、D/WからS/Cへの切替えを記載		
⑫	設備構成、対応する要員及び所要時間の相違		
⑬	島根2号炉は、復水輸送系及び消火系によるスプレイの想定時間が同等であるため、重大事故等への対処（消火）に使用する消火系より復水輸送系によるスプレイを優先		
⑭	島根2号炉は、B系配管使用時に手動弁の開操作が必要であり、A系と手順が異なるため系統別に手順を記載		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等  &lt; 目次 &gt;</p> <p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i . <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>ii . 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i . 復旧</p> <p>ii . <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i . <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>ii . 格納容器代替除熱</p> <p>iii . 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i . 復旧</p> <p>ii . <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>c. 手順等</p> <p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等  &lt; 目次 &gt;</p> <p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i ) <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>ii ) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i ) 復旧</p> <p>ii ) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i ) <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>ii ) 格納容器代替除熱</p> <p>iii ) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i ) 復旧</p> <p>ii ) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>c. 手順等</p> <p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(c) <u>補給水系</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等  &lt; 目次 &gt;</p> <p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>ii 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i 復旧</p> <p>ii 重大事故等対処設備</p> <p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>ii 格納容器代替除熱</p> <p>iii 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i 復旧</p> <p>ii 重大事故等対処設備</p> <p>c. 手順等</p> <p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>(a) <u>格納容器代替スプレイ系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) <u>復水輸送系</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】  柏崎 6/7 は、自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置 (以下、①の相違)</p> <p>【東海第二】  東海第二は、残留熱除去系の冷却水確保のための設備として、常設の緊急用海水系を四十八条の重大事故等対処設備、可搬の代替残留熱除去系海水系を自主対策設備として整備 (以下、②の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】  ①, ②の相違</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(c) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(c) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p>	<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(d) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(c) <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(d) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p>	<p>(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(d) <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>(a) <u>格納容器代替スプレイ系 (常設)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(d) <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p>	<p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、<b>四十九</b>条の重大事故等対処設備として、格納容器代替スプレイ系 (常設) を新たに設置したことから、復水輸送系を自主対策設備として整備</p> <p>(以下、③の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サプレッション・チェンバ・プールの除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.6.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(2) 残留熱除去系（<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>）による<u>サプレッション・チェンバ・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料 1.6.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表</p> <p>添付資料 1.6.2 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料 1.6.3 重大事故対策の成立性</p> <p>1. <u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>2. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サプレッション・プールの除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.6.2.3 <u>設計基準事故対処設備</u>による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(2) 残留熱除去系（<u>サプレッション・プール冷却系</u>）による<u>サプレッション・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料1.6.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表</p> <p>添付資料1.6.2 自主対策設備仕様</p> <p>添付資料1.6.3 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料1.6.4 重大事故対策の成立性</p> <p>2. <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(1) <u>系統構成</u></p> <p>1. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.6.2.3 <u>重大事故等対処設備（設計基準拡張）</u>による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(2) 残留熱除去系（<u>サプレッション・プール水冷却モード</u>）による<u>サプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料 1.6.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表</p> <p><u>添付資料 1.6.2 自主対策設備仕様</u></p> <p>添付資料 1.6.3 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料 1.6.4 重大事故対策の成立性</p> <p>1. <u>格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>2. <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>3. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>備考</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は，自主対策設備の設備概要を記載</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は，中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>プレイ</p> <p>3. <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>4. ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</p> <p>5. 残留熱除去系(B)配管使用による原子炉格納容器内へのスプレイ (全交流動)</p>	<p>レイ</p> <p>(1) <u>系統構成</u></p> <p>3. <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>(1) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水 (淡水/海水)</u></p> <p>(2) <u>系統構成</u></p>	<p>イ</p> <p>4. <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>5. <u>残留熱除去系電源復旧後の中央制御室からの原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>6. <u>残留熱除去系電源復旧後の中央制御室からのサプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>7. <u>ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p>8. <u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>9. <u>残留熱除去系 (サプレッション・プール水冷却モード) によるサプレッション・プール水の除熱</u></p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>力電源喪失時)</p>	<p>添付資料1.6.5 残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）によるサブプレッション・プールの除熱における手順着手の判断基準の設定根拠について</p> <p>添付資料1.6.6 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について</p>	<p>添付資料 1.6.5 残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）によるサブプレッション・プール水の除熱における手順着手の判断基準の設定根拠について</p> <p>添付資料 1.6.6 炉心損傷，原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について</p>	<p>島根2号炉は，対応手順毎に作業の成立性を記載する整理としており，残留熱除去系配管使用による原子炉格納容器内へのスプレイ（全交流動力電源喪失時）の成立性は，添付資料 1.6.4-4 に記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は，残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）によるサブプレッション・プールの除熱における手順着手の判断基準の設定根拠を記載</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は，酸素濃度基準ではなく，残留熱除去系等による原子炉格納容器内の除熱を開始した場合に，窒素ガス供給を行う</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は，炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1. 6. 4 解釈一覧</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 判断基準の解釈一覧</li> <li>2. 操作手順の解釈一覧</li> <li>3. <u>各号炉の弁番号及び弁名称一覧</u></li> </ol>	<p><u>添付資料1. 6. 7 常設低圧代替注水系ポンプの機能確保の妥当性について</u></p> <p>添付資料1. 6. 8 解釈一覧</p> <p><u>添付資料1. 6. 9 手順のリンク先について</u></p>	<p><u>添付資料 1. 6. 7 解釈一覧</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>判断基準の解釈一覧</u></li> <li>2. <u>操作手順の解釈一覧</u></li> <li>3. <u>弁番号及び弁名称一覧</u></li> </ol> <p><u>添付資料 1. 6. 8 手順のリンク先について</u></p>	<p>・運用の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根 2 号炉は、低圧原子炉代替注水ポンプによる同時注水は実施しない</p> <p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根 2 号炉の大量送水車による同時注水の設計方針については、<b>四十九</b>条補足説明資料「49-6 容量設定根拠」にて記載</p> <p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根 2 号炉は、解釈一覧の見出し項目を記載</p> <p>・記載表現の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2 号炉は手順のリンク先を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</p> <p><b>【要求事項】</b></p> <p>1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p><b>【解釈】</b></p> <p>1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>による冷却機能である。</p>	<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</p> <p><b>【要求事項】</b></p> <p>1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p><b>【解釈】</b></p> <p>1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>による冷却機能である。</p>	<p>1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</p> <p><b>【要求事項】</b></p> <p>1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p><b>【解釈】</b></p> <p>1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等</p> <p>a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>による冷却機能である。</p>	



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>る。</p> <p>この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備している。</p> <p>また、炉心の著しい損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる対処設備を整備している。</p> <p>ここでは、これらの対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備する。</p> <p>また、炉心の著しい損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる対処設備を整備する。</p> <p>ここでは、これらの対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備する。</p> <p>また、炉心の著しい損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる対処設備を整備する。</p> <p>ここでは、これらの対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある。また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉格納容器内を冷却するための設計基準事故対処設備として、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.6.1 図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>全て</u>の要求事項を満たすことや<u>全て</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十九条及び技術基準規則第六十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	<p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある。また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉格納容器内を冷却するための設計基準事故対処設備として、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.6-1 図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>全て</u>の要求事項を満たすことや<u>全て</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十九条及び技術基準規則第六十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	<p>1.6.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある。また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉格納容器内を冷却するための設計基準事故対処設備として、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.6-1 図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>すべて</u>の要求事項を満たすことや<u>すべて</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十九条及び技術基準規則第六十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>重大事故等対処設備（設計基準拡張）である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード又はサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p><u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・原子炉補機冷却系</li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p> <p><u>残留熱除去系（サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>による<u>サブプレッション・チェンバ・プール</u>の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・原子炉補機冷却系</li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p>	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>又は<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用いる。</p> <p><u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・<u>スプレイヘッド</u></li> </ul> <p>・原子炉格納容器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u></li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u></li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul> <p><u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>による<u>サブプレッション・プール</u>の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u></li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u></li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>重大事故等対処設備（設計基準拡張）である<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>又は<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p><u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ</li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）</u></li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p> <p><u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>による<u>サブプレッション・プール水</u>の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）</u></li> </ul> <p>・非常用交流電源設備</p>	<p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第五十七条にて記載する整理（以下、④の相違）</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系故障として、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>の故障を想定する。</p> <p>また、サポート系故障として、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.6.1表に整理する。</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>、<u>消火系及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p>(i) <u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水移送ポンプ</u></li> <li>・<u>復水貯蔵槽</u></li> <li>・<u>復水補給水系配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系配管・弁</u></li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> </ul>	<p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系故障として、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>の故障を想定する。</p> <p>また、サポート系故障として、全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.6-1表に整理する。</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>、<u>消火系</u>、<u>補給水系及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p>(i) <u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>常設低圧代替注水系ポンプ</u></li> <li>・<u>代替淡水貯槽</u></li> <li>・<u>低圧代替注水系配管・弁</u></li> <li>・<u>代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド</u></li> </ul>	<p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系故障として、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>の故障を想定する。</p> <p>また、サポート系故障として、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）の故障を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.6-1表に整理する。</p> <p>a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合には、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>、<u>復水輸送系</u>、<u>消火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p>(i) <u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>低圧原子炉代替注水ポンプ</u></li> <li>・<u>低圧原子炉代替注水槽</u></li> <li>・<u>低圧原子炉代替注水系配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系配管・弁</u></li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> </ul>	<p>備考</p> <p>・設備の相違【柏崎6/7】③の相違</p> <p>・設備の相違【東海第二】配管構成の相違による注水経路の相違（以下、⑤の相違）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>高圧炉心注水系配管・弁</u></li> <li>・ 原子炉格納容器</li>   <li>・ <u>非常用交流電源設備</u></li> <li>・ 常設代替交流電源設備</li>   <li>・ <u>第二代替交流電源設備</u></li>   <li>・ 代替所内電気設備</li>   <li>・ <u>可搬型代替交流電源設備</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉格納容器</li>   <li>・ 常設代替交流電源設備</li>   <li>・ <u>可搬型代替交流電源設備</u></li>   <li>・ <u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉格納容器</li>   <li>・ 常設代替交流電源設備</li>   <li>・ <u>代替所内電気設備</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違</li>   <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 電源構成及び給電対象負荷の相違</li>   <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</li>   <li>・ 設備の相違 【東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違</li>   <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違</li>   <li>・ 記載表現の相違 【東海第二】 ④の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(iii) <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内の冷却  <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水移送ポンプ</u></li> <li>・復水貯蔵タンク</li> <li>・<u>補給水系配管</u>・弁</li> <li>・<u>消火系配管</u>・弁</li> <li>・<u>残留熱除去系B系配管</u>・弁・スプレイヘッド</li> </ul> <p>・原子炉格納容器</p> <p>・常設代替交流電源設備・可搬型代替交流電源設備</p> <p>・<u>非常用交流電源設備</u></p> <p>・<u>燃料給油設備</u></p>	<p>(ii) <u>復水輸送系</u>による原子炉格納容器内の冷却  <u>復水輸送系</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水輸送ポンプ</u></li> <li>・<u>復水貯蔵タンク</u></li> <li>・<u>復水輸送系配管</u>・弁</li> </ul> <p>・<u>残留熱除去系配管</u>・弁</p> <p>・<u>格納容器スプレイ</u>・ヘッド</p> <p>・<u>原子炉格納容器</u></p> <p>・<u>非常用交流電源設備</u></p> <p>・<u>常設代替交流電源設備</u></p> <p>・<u>可搬型代替交流電源設備</u></p> <p>・<u>代替所内電気設備</u></p>	<p>・設備の相違  <b>【柏崎 6/7】</b>  ③の相違</p> <p>・設備の相違  <b>【東海第二】</b>  ⑤の相違</p> <p>・設備の相違  <b>【東海第二】</b>  電源構成及び給電対象負荷の相違</p> <p>・記載表現の相違  <b>【東海第二】</b>  ④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(ii) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 消火系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ディーゼル駆動消火ポンプ</u></li> <li>・ ろ過水タンク</li> <li>・ 消火系配管・弁</li> <li>・ 復水補給水系配管・弁</li> <li>・ 残留熱除去系配管・弁</li> <li>・ 格納容器スプレイ・ヘッド</li> <li>・ 原子炉格納容器</li> <li>・ 非常用交流電源設備</li> <li>・ 常設代替交流電源設備</li> <li>・ <u>第二代替交流電源設備</u></li> <li>・ 可搬型代替交流電源設備</li> <li>・ 代替所内電気設備</li> <li>・ <u>燃料補給設備</u></li> </ul>	<p>(ii) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 消火系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ディーゼル駆動消火ポンプ</u></li> <li>・ ろ過水貯蔵タンク</li> <li>・ <u>多目的タンク</u></li> <li>・ 消火系配管・弁</li> <li>・ 残留熱除去系B系配管・弁・ <u>スプレイヘッド</u></li> <li>・ 原子炉格納容器</li> <li>・ 非常用交流電源設備</li> <li>・ 常設代替交流電源設備</li> <li>・ 可搬型代替交流電源設備</li> <li>・ <u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<p>(iii) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 消火系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>補助消火ポンプ</u></li> <li>・ <u>消火ポンプ</u></li> <li>・ <u>補助消火水槽</u></li> <li>・ ろ過水タンク</li> <li>・ 消火系 配管・弁</li> <li>・ 復水輸送系 配管・弁</li> <li>・ 残留熱除去系 配管・弁</li> <li>・ <u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・ 原子炉格納容器</li> <li>・ 非常用交流電源設備</li> <li>・ 常設代替交流電源設備</li> <li>・ 可搬型代替交流電源設備</li> <li>・ <u>代替所内電気設備</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており, 当該設備による注水も可能</li> <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉の消火ポンプは電動駆動 (以下, ⑥の相違)</li> <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</li> <li>・ 設備の相違 【東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違</li> <li>・ 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(iii) <u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>可搬型代替注水ポンプ(A-2級)</u></li> <li>・<u>防火水槽</u></li> <li>・<u>淡水貯水池</u></li> <li>・ホース・接続口</li> <li>・<u>復水補給水系配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系配管・弁</u></li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・<u>原子炉格納容器</u></li> <li>・<u>非常用交流電源設備</u></li> <li>・<u>常設代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>第二代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>可搬型代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>代替所内電気設備</u></li> <li>・<u>燃料補給設備</u></li> </ul> <p><u>なお、防火水槽を水源として利用する場合は、淡水貯水池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用して淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源として利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用するが、当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて淡水貯水池からの直接送水ラインを構成する。</u></p> <p>また、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却は、<u>防火水槽又は淡水</u></p>	<p>(iv) <u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u></li> <li>・<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u></li> <li>・<u>西側淡水貯水設備</u></li> <li>・<u>代替淡水貯槽</u></li> <li>・ホース</li> <li>・<u>低圧代替注水系配管・弁</u></li> <li>・<u>代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド</u></li> <li>・<u>原子炉格納容器</u></li> <li>・<u>常設代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>可搬型代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul> <p>なお、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却は、<u>西側淡水貯水</u></p>	<p>(iv) <u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>大量送水車</u></li> <li>・<u>輪谷貯水槽(西1)</u></li> <li>・<u>輪谷貯水槽(西2)</u></li> <li>・ホース・接続口</li> <li>・<u>可搬型ストレーナ</u></li> <li>・<u>格納容器代替スプレイ系 配管・弁</u></li> <li>・<u>残留熱除去系 配管・弁</u></li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・<u>原子炉格納容器</u></li> <li>・<u>常設代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>可搬型代替交流電源設備</u></li> <li>・<u>代替所内電気設備</u></li> <li>・<u>燃料補給設備</u></li> </ul> <p>なお、<u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内の冷却は、<u>代替淡水源(輪谷</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違【東海第二】⑤の相違</li> <li>・設備の相違【柏崎6/7】電源構成及び給電対象負荷の相違</li> <li>・設備の相違【柏崎6/7】①の相違</li> <li>・設備の相違【東海第二】電源構成及び給電対象負荷の相違</li> <li>・設備の相違【柏崎6/7】島根2号炉は、常設のホースを使用せず可搬のホースにて送水を実施</li> </ul>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>貯水池の淡水だけでなく、海水も利用できる。</p> <p>ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備  <u>代替格納容器スプレイ</u>で使用する設備のうち、<u>復水移送ポンプ</u>、<u>復水貯蔵槽</u>、<u>復水補給水系配管・弁</u>、<u>残留熱除去系配管・弁</u>、<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u>、<u>高圧炉心注水系配管・弁</u>、<u>原子炉格納容器</u>、<u>常設代替交流電源設備</u>、<u>可搬型代替交流電源設備</u>、<u>代替所内電気設備</u>、<u>可搬型代替注水ポンプ (A-2級)</u>、<u>ホース・接続口及び燃料補給設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p><u>防火水槽及び淡水貯水池</u>は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。  (添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u>が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>あわせて</u>、その理由を示す。</p>	<p>設備又は代替淡水貯槽の淡水だけでなく、海水も利用できる。</p> <p>ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備  <u>代替格納容器スプレイ</u>で使用する設備のうち、<u>常設低圧代替注水系ポンプ</u>、<u>代替淡水貯槽</u>、<u>低圧代替注水系配管・弁</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁</u>、<u>残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド</u>、<u>原子炉格納容器</u>、<u>常設代替交流電源設備</u>、<u>可搬型代替交流電源設備</u>、<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u>、<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u>、<u>西側淡水貯水設備</u>、<u>ホース</u>、<u>残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド</u>及び<u>燃料給油設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。  (添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u>及び<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)</u>が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>あわせて</u>、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水移送ポンプ</u>、<u>復水貯蔵タンク</u>、<u>補給水系配管・弁</u></li> </ul> <p>耐震性は確保されていないが、使用可能であれば原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。(添付資料1.6.2)</p>	<p><u>貯水槽 (西1) 及び輪谷貯水槽 (西2)</u>の淡水だけでなく、海水も利用できる。</p> <p>ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備  <u>格納容器代替スプレイ</u>で使用する設備のうち、<u>低圧原子炉代替注水ポンプ</u>、<u>低圧原子炉代替注水槽</u>、<u>低圧原子炉代替注水系配管・弁</u>、<u>残留熱除去系配管・弁</u>、<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u>、<u>原子炉格納容器</u>、<u>常設代替交流電源設備</u>、<u>可搬型代替交流電源設備</u>、<u>代替所内電気設備</u>、<u>大量送水車</u>、<u>ホース・接続口</u>、<u>格納容器代替スプレイ系配管・弁</u>、<u>及び燃料補給設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p><u>輪谷貯水槽 (西1) 及び輪谷貯水槽 (西2)</u>は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。  (添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u>及び<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)</u>が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>併せて</u>、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水輸送ポンプ</u>、<u>復水貯蔵タンク</u>、<u>復水輸送系配管・弁</u></li> </ul> <p><u>耐震性は確保されていないが、使用可能であれば原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。</u></p>	<p>・設備の相違【柏崎6/7】⑤の相違</p> <p>・設備の相違【柏崎6/7】⑤の相違</p> <p>・設備の相違【東海第二】島根2号炉は、代替淡水源を措置として位置付けている</p> <p>・設備の相違【柏崎6/7】③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・ <u>ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁</u></p> <p>耐震性は確保されていないが，<u>復水移送ポンプと同等の機能（流量）を有することから，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。</u></p> <p>・ <u>第二代替交流電源設備</u></p> <p><u>耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設1.6-14備と同等の機能を有することから，健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</u></p>	<p>・ <u>ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，多目的タンク，消火系配管・弁</u></p> <p>耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。</p>	<p>・ <u>補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火系配管・弁</u></p> <p>耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.6.2)</p>	<p>・ 設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は，補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており，当該設備による注水も可能</p> <p>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の消火ポンプは，低圧原子炉代替注水ポンプと同等の機能（流量）を有していないことから記載していない</p> <p>・ 設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>による原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、「(a) i) <u>代替格納容器スプレイ</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給し、原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を確保することで残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p>	<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>による原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、「(a) i) <u>代替格納容器スプレイ</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備を用いて<u>緊急用メタルクラッド開閉装置</u>（以下「メタルクラッド開閉装置」を「M/C」という。）を受電した後、緊急用M/CからM/C 2C又はM/C 2Dへ電源を供給し、<u>残留熱除去系海水系</u>、<u>緊急用海水系</u>又は<u>代替残留熱除去系海水系</u>により冷却水を確保することで残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p>	<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>による原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、「(a) i) <u>格納容器代替スプレイ</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備として使用する<u>ガスタービン発電機</u>を用いて緊急用メタクラ（以下「緊急用M/C」という。）を受電した後、緊急用M/Cから非常用所内電気設備である非常用高圧母線C系（以下「M/C C系」という。）又は非常用高圧母線D系（以下「M/C D系」という。）へ電源を供給し、原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）又は<u>原子炉補機代替冷却系</u>により冷却水を確保することで残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違【柏崎6/7】①の相違</li> <li>・設備の相違【東海第二】②の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(i) <u>代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)の復旧</u> 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)</u>の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> </ul> <p>・格納容器スプレイ・ヘッド</p> <p>・原子炉格納容器</p> <p>・原子炉補機冷却系</p> <p>・<u>代替原子炉補機冷却系</u></p> <p>・常設代替交流電源設備</p> <p>・<u>第二代替交流電源設備</u></p>	<p>(i) <u>代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の復旧</u> 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)</u>の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・<u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド</u></li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u></li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u></li> <li>・<u>緊急用海水ポンプ</u></li> <li>・<u>緊急用海水系ストレーナ</u></li> <li>・<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u></li> <li>・ホース</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<p>(i) <u>代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器冷却モード)の復旧</u> 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系(格納容器冷却モード)</u>の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ</li> <li>・<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u></li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)</u></li> <li>・<u>原子炉補機代替冷却系</u></li> <li>・常設代替交流電源設備</li> <li>・<u>代替所内電気設備</u></li> </ul>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(ii) 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード)</u>の復旧</p> <p>代替交流電源設備による残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード)の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・原子炉補機冷却系</li> </ul> <p>・<u>代替原子炉補機冷却系</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常設代替交流電源設備</li> <li>・<u>第二代替交流電源設備</u></li> </ul>	<p>(ii) 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)</u>の復旧</p> <p>代替交流電源設備による残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去系ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u></li> <li>・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u></li> <li>・<u>緊急用海水ポンプ</u></li> <li>・<u>緊急用海水系ストレーナ</u></li> <li>・<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u></li> <li>・<u>ホース</u></li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<p>(ii) 代替交流電源設備による<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)</u>の復旧</p> <p>代替交流電源設備による残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)の復旧で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>残留熱除去ポンプ</u></li> <li>・サブプレッション・チェンバ</li> <li>・残留熱除去系熱交換器</li> <li>・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ</li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・<u>原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)</u></li> <li>・<u>原子炉補機代替冷却系</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>代替所内電気設備</u></li> </ul>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 ④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>復旧で使用する設備のうち、サブプレッション・チェンバ、格納容器スプレイ・ヘッド、原子炉格納容器、<u>代替原子炉補機冷却系及び常設代替交流電源設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。また、残留熱除去系ポンプ、残留熱除去系熱交換器、残留熱除去系配管・弁・ストレーナ及び原子炉補機冷却系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、<u>以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</u></p> <p><u>・第二代替交流電源設備</u></p> <p><u>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</u></p>	<p>ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>復旧で使用する設備のうち、残留熱除去系ポンプ、サブプレッション・チェンバ、残留熱除去系熱交換器、残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・<u>スプレイヘッド</u>、原子炉格納容器、<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u>、<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u>、<u>緊急用海水ポンプ</u>、<u>緊急用海水系ストレーナ</u>、常設代替交流電源設備及び<u>燃料給油設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、<u>以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</u></p> <p><u>・可搬型代替注水大型ポンプ、ホース</u></p> <p><u>敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルート</u>の復旧には不確実さがあり、使用できない場合があるが、<u>可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給により残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が使用可能となれば、原子炉格納容器内を除熱する手段として有効である。</u></p> <p>(添付資料1.6.2)</p>	<p>ii) 重大事故等対処設備</p> <p>復旧で使用する設備のうち、サブプレッション・チェンバ、<u>格納容器スプレイ・ヘッド</u>、原子炉格納容器、<u>原子炉補機代替冷却系</u>、常設代替交流電源設備及び<u>代替所内電気設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。また、残留熱除去ポンプ、残留熱除去系熱交換器、残留熱除去系配管・弁・ストレーナ及び原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>、<u>消火系及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。</p> <p>なお、原子炉圧力容器の破損前に<u>代替格納容器スプレイ</u>を実施することで、原子炉格納容器内の温度上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作を実施しない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a.(a)i.<u>代替格納容器スプレイ</u>」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii. <u>格納容器代替除熱</u></p> <p>常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給することで原子炉補機冷却系を復旧し、<u>ドライウエル冷却系</u>により原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。</p>	<p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>、<u>消火系</u>、<u>補給水系及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。</p> <p>なお、原子炉圧力容器の破損前に<u>代替格納容器スプレイ</u>を実施することで、原子炉格納容器内の温度上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a.(a)i.<u>代替格納容器スプレイ</u>」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii. <u>格納容器代替除熱</u></p> <p>非常用交流電源設備を用いて<u>M/C 2C</u>又は<u>M/C 2D</u>へ電源を供給することで原子炉補機冷却系を復旧し、<u>ドライウエル内ガス冷却装置</u>により原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。</p>	<p>b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備</p> <p>(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>、<u>復水輸送系</u>、<u>消火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。</p> <p>なお、原子炉圧力容器の破損前に<u>格納容器代替スプレイ</u>を実施することで、原子炉格納容器内の温度上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作を実施しない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a.(a)i.<u>格納容器代替スプレイ</u>」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii. <u>格納容器代替除熱</u></p> <p>常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給することで原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）を復旧し、<u>ドライウエル冷却系</u>により原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(i) <u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱</p> <p>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ドライウエル冷却系送風機</u></li> <li>・<u>ドライウエル冷却系冷却器</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却系</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>第二代替交流電源設備</u></li> </ul>	<p>(i) <u>ドライウエル内ガス冷却装置</u>による原子炉格納容器内の代替除熱</p> <p><u>ドライウエル内ガス冷却装置</u>による原子炉格納容器内の代替除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ドライウエル内ガス冷却装置送風機</u></li> <li>・<u>ドライウエル内ガス冷却装置冷却コイル</u></li> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・原子炉補機冷却系</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>非常用交流電源設備</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>燃料給油設備</u></li> </ul>	<p>(i) <u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱</p> <p><u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ドライウエル冷却装置</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む</u>)</li> <li>・<u>常設代替交流電源設備</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違</li> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7】 ①の相違</li> <li>・記載表現の相違</li> <li>【東海第二】 ④の相違</li> </ul>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>代替格納容器スプレイ</u>で使用する設備において、重大事故等対処設備の位置付けは、「a. (a) ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系(<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>)が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>あわせて</u>、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ディーゼル駆動消火ポンプ、ろ過水タンク、消火系配管・弁</u> 耐震性は確保されていないが、<u>復水移送ポンプ</u>と同等の機能（流量）を有することから、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において、原子炉格納容器内を冷却する手段として有効である。</li> <li>・<u>ドライウエル冷却系</u> 耐震性は確保されておらず、除熱量は小さいが、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系を復旧し、原子炉格納容器内への冷却水通水及び<u>ドライウエル冷却系</u></li> </ul>	<p>iii) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>代替格納容器スプレイ</u>で使用する設備において、重大事故等対処設備の位置付けは、「a. (a) ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系(<u>格納容器スプレイ冷却系</u>)が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>あわせて</u>、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク、補給水系配管・弁</u> 耐震性は確保されていないが、使用可能であれば、原子炉格納容器内を冷却し、放射性物質の濃度を低下させる手段として有効である。</li> <li>・<u>ディーゼル駆動消火ポンプ、ろ過水貯蔵タンク、多目的タンク、消火系配管・弁</u> 耐震性は確保されていないが、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において、原子炉格納容器内を冷却し、放射性物質の濃度を低下させる手段として有効である。</li> <li>・<u>ドライウエル内ガス冷却装置</u> 耐震性は確保されていないが、<u>非常用交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系を復旧し、原子炉格納容器内への冷却水通水及び<u>ドライウエル内ガス冷却装置送風機</u>の起動が可能である場合、原子炉</li> </ul>	<p>iii) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>格納容器代替スプレイ</u>で使用する設備において、重大事故等対処設備としての位置付けは、「a. (a) ii) 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、炉心の著しい損傷が発生した場合において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系(<u>格納容器冷却モード</u>)が故障した場合においても、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。<u>併せて</u>、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>復水輸送ポンプ、復水貯蔵タンク、復水輸送系配管・弁</u> <u>耐震性は確保されていないが、使用可能であれば、原子炉格納容器内を冷却し、放射性物質の濃度を低下させる手段として有効である。</u></li> <li>・<u>補助消火ポンプ、消火ポンプ、補助消火水槽、ろ過水タンク、消火系配管・弁</u> 耐震性は確保されていないが、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において、原子炉格納容器内を冷却し、<u>放射性物質の濃度を低下させる手段として有効である。</u></li> <li>・<u>ドライウエル冷却装置</u> 耐震性は確保されておらず、除熱量は小さいが、<u>常設代替交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系(<u>原子炉補機海水系を含む。</u>)を復旧し、原子炉格納容器内への冷却水通水及び<u>ドライウエル冷</u></li> </ul>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の消火ポンプは、低圧原子炉代替注水ポンプと同等の機能（流量）を有していないことから記載していない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>送風機</u>の起動が可能である場合、原子炉格納容器内を除熱する手段として有効である。</p> <p>また、<u>ドライウェル冷却系送風機</u>が停止している場合においても、冷却水の通水を継続することにより、<u>ドライウェル冷却系冷却器のコイル表面</u>で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和することが可能である。</p> <p>・ <u>第二代替交流電源設備</u></p> <p><u>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</u></p>	<p>格納容器内を除熱する手段として有効である。</p> <p>また、<u>ドライウェル内ガス冷却装置送風機</u>が停止している場合においても、冷却水の通水を継続することにより、<u>ドライウェル内ガス冷却装置冷却コイルの表面</u>で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和することが可能である。</p> <p>(添付資料1.6.2)</p>	<p><u>却装置</u>の起動が可能である場合、原子炉格納容器内を除熱する手段として有効である。</p> <p>また、<u>ドライウェル冷却装置</u>が停止している場合においても、冷却水の通水を継続することにより、<u>ドライウェル冷却装置のコイル表面</u>で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和することが可能である。</p> <p>(添付資料1.6.2)</p>	<p>備考</p> <p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>が使用できない場合は、「(a) i) <u>代替格納容器スプレイ</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給し、原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を確保することで<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a. (b) i) 復旧」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>復旧で使用する設備において、重大事故等対処設備、<u>重大事故等対処設備（設計基準拡張）及び自主対策設備</u>の位置付けは、「a. (b) ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u>」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>が全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により使用できない場合においても、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p>	<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>が使用できない場合は、「(a) i) <u>代替格納容器スプレイ</u>」及び「(a) ii) <u>格納容器代替除熱</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備を用いて緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから<u>M/C 2C又はM/C 2D</u>へ電源を供給し、<u>残留熱除去系海水系</u>、<u>緊急用海水系</u>又は<u>代替残留熱除去系海水系</u>により冷却水を確保することで<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a. (b) i) 復旧」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>復旧で使用する設備において、重大事故等対処設備及び<u>自主対策設備</u>の位置付けは、「a. (b) ii) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u>」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>が全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障により使用できない場合においても、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p>	<p>(b) サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>i) 復旧</p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）の故障により、設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>が使用できない場合は、「(a) i) <u>格納容器代替スプレイ</u>」及び「(a) ii) <u>格納容器代替除熱</u>」の手段に加え、常設代替交流電源設備として使用する<u>ガスタービン発電機</u>を用いて緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから非常用所内電気設備であるM/C C系又はM/C D系へ電源を供給し、原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。</p> <p>これらの対応手段で使用する設備は、「a. (b) i) 復旧」で選定した設備と同様である。</p> <p>ii) <u>重大事故等対処設備</u></p> <p>復旧で使用する設備において、重大事故等対処設備及び<u>重大事故等対処設備（設計基準拡張）</u>としての位置付けは、「a. (b) ii) <u>重大事故等対処設備</u>」と同様である。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。</p> <p>(添付資料1.6.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>が全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を含む。</u>）の故障により使用できない場合においても、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>及び<u>残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）</u>を復旧し、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ①, ②の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c. 手順等</p> <p>上記「a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備」及び「b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以下「EOP」という。）、事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）（以下「SOP」という。）、AM 設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順に定める（第1.6.1 表）。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する（第1.6.2 表、第1.6.3表）。</p> <p style="text-align: right;">( 添付資料1.6.2 )</p>	<p>c. 手順等</p> <p>上記「a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備」及び「b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、<u>運転員等<sup>※2</sup>及び重大事故等対応要員</u>の対応として「<u>非常時運転手順書Ⅱ</u>（徴候ベース）」、「<u>非常時運転手順書Ⅲ</u>（シビアアクシデント）」、「AM設備別操作手順書」及び「<u>重大事故等対策要領</u>」に定める（第1.6-1表）。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する（第1.6-2表、第1.6-3表）。</p> <p style="text-align: center;"><u>※2 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転操作対応）をいう。</u></p> <p style="text-align: right;">( 添付資料1.6.3 )</p>	<p>c. 手順等</p> <p>上記「a. 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備」及び「b. 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備」により選定した対応手順に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として<u>事故時操作要領書</u>（徴候ベース）（以下「EOP」という。）、<u>事故時操作要領書</u>（シビアアクシデント）（以下「SOP」という。）、AM設備別操作要領書及び<u>原子力災害対策手順書</u>に定める（第1.6-1 表）。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整備する（第1.6-2 表、第1.6-3 表）。</p> <p style="text-align: right;">( 添付資料1.6.3 )</p>	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応（以下、⑦の相違）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) が故障により使用できない場合は、<u>復水貯蔵槽</u>を水源とした代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>復水貯蔵槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウェル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ気体温度又はサブプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6.4表) に達した場合。</p>	<p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) が故障により使用できない場合は、<u>代替淡水貯蔵槽</u>を水源とした<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は<u>外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇及び原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように</u>、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>代替淡水貯蔵槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウェル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウェル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-4表) に達した場合。</p>	<p>1.6.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>(a) <u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) が故障により使用できない場合は、<u>低圧原子炉代替注水槽</u>を水源とした<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>低圧原子炉代替注水槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウェル温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-4表) に達した場合。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>判断基準として確認する対象パラメータの相違 (以下、⑧の相違)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6.2 図から第 1.6.5 図に、概要図を第 1.6.7 図に、タイムチャートを第 1.6.8 図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員 A <u>及び B</u> は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>第一ガスタービン発電機</u>、<u>第二ガスター</u></p>	<p>ii 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6-2図から第 1.6-3図及び第 1.6-5図に、概要図を第 1.6-9図に、タイムチャートを第 1.6-10図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u> は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② <u>運転員等は中央制御室にて</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な<u>残留熱除去系 B 系 D / W スプレイ弁の電源切替え操作を実施するとともに</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁の電源が確保されたこと、並びにポンプ及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p>	<p>ii 操作手順</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイの手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6-2 図から第 1.6-3 図に、概要図を第 1.6-9 図に、タイムチャートを第 1.6-10 図に示す。</p> <p>① <u>当直副長</u> は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② <sup>a</sup> <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</u>  <u>中央制御室運転員 A は、非常用コントロールセンタ切替盤にて、格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な A-RHR ドライウエル第 1 スプレイ弁及び A-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁の電源切替え操作を実施するとともに、格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>② <sup>b</sup> <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合</u>  <u>現場運転員 B 及び C は、S A 電源切替盤にて、格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な A-RHR ドライウエル第 1 スプレイ弁及び A-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁の電源切替え操作を実施する。また、中央制御室運転員 A は、格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>③ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>ガスタービン発電機</u>の負荷容量確認を</p>	<p>・体制の相違  <b>【東海第二】</b>  島根 2号炉は、島根 1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施 (以下、⑨の相違)</p> <p>・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  島根 2号炉は、C / C 一次側にて切替え可能な設備を設置</p> <p>・記載表現の相違  <b>【柏崎 6/7】</b>  島根 2号炉は、電源確保を記載</p> <p>・体制の相違  <b>【柏崎 6/7】</b>  島根 2号炉は、操作者の 1名を記載。柏崎 6/7 は、操作者及び確認者の 2名を記載 (以下、⑩の相違)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ビン発電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）が使用可能か確認する。</u></p> <p>④ <u>中央制御室運転員 A 及び B は、復水補給水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。</u></p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>復水移送ポンプの起動操作を実施し、復水移送ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。</u></p> <p>⑥ 当直副長は、原子炉格納容器内のスプレイ先を第 1.6.4 表に基づき <u>ドライウェル又はサプレッション・チェンバ・プール</u>を選択し、中央制御室運転員に系統構成開始を指示する。</p> <p>⑦<sup>a</sup> <u>ドライウェルスプレイ（以下「D/W スプレイ」という。）</u>の場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、<u>残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施し、当直副長に代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑦<sup>b</sup> <u>サプレッション・チェンバ・プールスプレイ（以下「S/P スプレイ」という。）</u>の場合 <u>中央制御室運転員 A 及び B は、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内への</u></p>	<p>③ <u>運転員等は中央制御室にて、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の使用モードを選択し、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の起動操作を実施した後、常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力指示値が約2.0MPa [gage] 以上であることを確認する。</u></p> <p>④ <u>運転員等は中央制御室にて、常設低圧代替注水系系統分離弁、代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ流量調整弁が自動開したことを確認し、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p>	<p>依頼し、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>が使用可能か確認する。</p> <p>④ <u>中央制御室運転員 A は、低圧原子炉代替注水ポンプの起動操作を実施し、低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。</u></p> <p>⑤ 当直副長は、運転員に系統構成開始を指示する。</p> <p>⑥ <u>中央制御室運転員 A は、格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、A-RHR ドライウェル第1スプレイ弁及びA-RHR ドライウェル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、格納容器代替スプレイ系（常設）を新設し、残留熱除去系配管へ直接接続しているため、他系統へのバイパス流防止措置は不要</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は低圧原子炉代替注水ポンプの起動に際し、モード選択を必要としない</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の原子炉格納容器スプレイは、</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>スプレイの系統構成として、残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)の全開操作を実施し、当直副長に代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑧ 当直副長は、<u>運転員に代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</u></p> <p>⑨ 中央制御室運転員A及びBは、<u>復水補給水流量(RHRB系代替注水流量)指示値が140m<sup>3</sup>/hとなるよう残留熱除去系洗浄水弁(B)を調整開とし、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑩ 中央制御室運転員A及びBは、<u>原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>なお、<u>格納容器内圧力(S/C)、サブプレッション・チェンバ気体温度又はサブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6.4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、格納容器内圧力(D/W)、格納容器内圧力(S/C)、ドライウエル雰囲気温度、サブプレッション・チェンバ気体温度又はサブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開す</u></p>	<p>⑤ <u>発電長は、運転員等に代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</u></p> <p>⑥ <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁の全開操作を実施し、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑦ <u>運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器へのスプレイが開始されたことを低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量(常設ライン用)の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、発電長に報告する。</u>  <u>なお、原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関する判断基準(第1.6-6表)に従い、サブプレッション・チェンバ圧力の制御範囲内で、連続スプレイによる原子炉格納容器内へのスプレイの制御を実施する。</u></p> <p>また、<u>サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル内ガス冷却装置戻り温度、サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6-4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、ドライウエル圧力、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル雰囲気温度、サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第</u></p>	<p>⑦ <u>当直副長は、運転員に格納容器代替スプレイ系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</u></p> <p>⑧ 中央制御室運転員Aは、<u>低圧原子炉代替注水流量指示値が120m<sup>3</sup>/hとなるようFLSR注水隔離弁を調整開とし、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑨ 中央制御室運転員Aは、<u>原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを原子炉格納容器への注水流量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>なお、<u>ドライウエル圧力、ドライウエル温度又はサブプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6-4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に再度到達し、サブプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6-4表)に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</u></p>	<p>ドライウエル側へのスプレイの方が効果的なため、有効性評価において、サブプレッション・チェンバ内のスプレイを考慮していない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体制の相違</li> <li>【東海第二】⑨の相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【柏崎6/7】⑩の相違</li> <li>・運用の相違</li> <li>【柏崎6/7】必要な注水量の相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【柏崎6/7】⑩の相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【東海第二】⑨の相違</li> <li>・運用の相違</li> <li>【東海第二】島根2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</li> <li>・運用の相違</li> <li>【柏崎6/7,東海第二】⑧の相違</li> <li>・運用の相違</li> <li>【柏崎6/7,東海第二】⑧の相違</li> </ul>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>る。</p> <p>※ <u>S/P スプレイから D/W スプレイへの切替えが必要となった場合は、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施後、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。</u></p> <p>※ <u>D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系注入弁(B)の全開操作を実施後、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全閉操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑪ <u>現場運転員 C 及び D は、復水移送ポンプの水源確保として、復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作(復水補給水系常/非常用連絡 1 次, 2 次止め弁の全開操作)を実施する。</u></p> <p>⑫ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>復水貯蔵槽</u>の補給を依頼する。</p>	<p>1.6-4 表) に再度到達し、サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第 1.6-4 表) に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系 B 系 D/W スプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系 B 系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p>	<p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、A-RHR ドライウェル第 1 スプレイ弁及び A-RHR ドライウェル第 2 スプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHR 注水弁及び FLSR 注水隔離弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑩ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>低圧原子炉代替注水槽</u>の補給を依頼する。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の原子炉格納容器スプレイは、ドライウェル側へのスプレイの方が効果的なため、有効性評価において、サプレッション・チェンバ内のスプレイを考慮していない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、新たに格納容器代替スプレイ系(常設)を設置し、専用の水源を設置しているため、水源確保のためのライン切替え操作は不要</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>25分以内</u>で可能である。<u>その後、現場運転員2名にて復水移送ポンプの水源確保を実施した場合、15分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.6.3-1)</p>	<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）2名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>11分以内</u>で可能である。</p>	<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、中央制御室運転員<u>1名</u>及び現場運転員<u>2名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>30分以内</u>で可能である。</p> <p><u>なお、原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合、原子炉圧力容器への注水開始まで10分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.6.4-1)</p>	<p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備構成、対応する要員及び所要時間の相違（以下、⑫の相違）</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、格納容器内へのスプレイ中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合の成立性を記載</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、現場操作があるため記載</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(c) <u>補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>  <u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>ができない場合は、復水貯蔵タンクを水源とした補給水系により原子炉格納容器内にスプレイする。  スプレイ作動後は外部水源による<u>原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇及び原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないよう</u>に、スプレイ起動/停止を行う。</p> <p>i) <u>手順着手の判断基準</u>  残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>ができない場合において、<u>補給水系が使用可能な場合</u>*1で、<u>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合</u>*2。  ※1：設備に異常がなく、電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。  ※2：「<u>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達</u>」とは、<u>ドライウエル圧力、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル雰囲気温度、サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値</u>が、<u>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合</u>。</p> <p>ii) <u>操作手順</u>  <u>補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり</u>。手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-5図に、概要図を第1.6-13図に、タイムチャートを第1.6-14図に示す。</p> <p>①<u>発電長</u>は、<u>手順着手の判断基準に基づき</u>、運転</p>	<p>(b) <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>  <u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>ができない場合は、<u>復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格納容器内にスプレイする</u>。  <u>原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならないよう</u>に、<u>スプレイの起動/停止を行う</u>。</p> <p>i) <u>手順着手の判断基準</u>  残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>ができない場合において、<u>復水輸送系が使用可能な場合</u>*1で、<u>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合</u>*2。  ※1：<u>設備に異常がなく、電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合</u>。  ※2：「<u>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達</u>」とは、<u>サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合</u>。</p> <p>ii) <u>操作手順</u>  <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり</u>。手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-3図に、概要図を第1.6-11図に、タイムチャートを第1.6-12図に示す。（各スプレイ配管使用の場合について、<u>手順⑦⑨⑩以外</u>は同様）  ①<u>当直副長</u>は、<u>手順着手の判断基準に基づき</u>、運転</p>	<p>・設備の相違  【柏崎6/7】  ③の相違</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  島根2号炉は、復水輸送系及び消火系によるスプレイの想定時間が同等であるため、重大事故等への対処（消火）に使用する消火系より復水輸送系によるスプレイを優先（以下、⑬の相違）</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  ⑬の相違</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  ⑧の相違</p> <p>・体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>員等に補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>②運転員等は中央制御室にて、補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>③発電長は、災害対策本部長代理に連絡配管閉止フランジの切替えを依頼する。</p> <p>④災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に連絡配管閉止フランジの切替えを指示する。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は、連絡配管閉止フランジの切替えを実施し、災害対策本部長代理に連絡配管閉止フランジの切替えが完了したことを報告する。また、災害対策本部長代理は、発電長に報告する。</p> <p>⑥運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて、補給水系-消火系連絡ライン止め弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑦運転員等はタービン建屋にて、補助ボイラ冷却水元弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑧運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系B系消火系ライン弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑨発電長は、運転員等に復水移送ポンプの起動を指示する。</p> <p>⑩運転員等は中央制御室にて、復水移送ポンプを起動し、復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力指示値が約0.84MPa [gage] 以上であることを確認する。</p>	<p>員に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員Aは、復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し、復水輸送系が使用可能か確認する。</p> <p>④中央制御室運転員Aは、復水輸送系バイパス流防止としてCWT T/B供給遮断弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、復水輸送ポンプの起動操作を実施し、復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力指示値が規定値以上であることを確認する。</p> <p>⑥当直副長は、格納容器スプレイ先を第1.6-4表</p>	<p>【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、負荷容量確認を実施</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、閉止フランジの切替えは不要</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉の出口ヘッド圧力の規定値は、添付資料1.6.7-2に記載</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>①発電長は、運転員等に補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</p> <p>②運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁又は残留熱除去系B系S/Cスプレイ弁の全開操作を実施する。</p>	<p>に基づきD/W又はS/Cを選択し、中央制御室運転員Aへ系統構成開始を指示する。</p> <p>⑦<sup>a</sup>A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</p> <p>(a) D/Wスプレイの場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、A-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>(b) S/Cスプレイの場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、A-RHRトラススプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>⑦<sup>b</sup>B-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</p> <p>(a) D/Wスプレイの場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、B-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びB-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>(b) S/Cスプレイの場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、B-RHRトラススプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>⑧当直副長は、中央制御室運転員に復水輸送系による格納容器スプレイ開始を指示する。</p> <p>⑨<sup>a</sup>A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、RPV/PCV注入流量指示値が120m<sup>3</sup>/hとなるようA-RHR RPV代替注水弁を調整開とし、格納容器スプレイを開始する。</p>	<p>【東海第二】</p> <p>系統構成の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、残留熱除去系A、Bのスプレイ配管を使用することを考慮</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、残留熱除去系A、Bのスプレイ配管を使用するこ</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>⑬<u>運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを残留熱除去系系統流量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、発電長に報告する。補給水系による原子炉格納容器内へのスプレーは、流量調整が不可能である。</u></p> <p>なお、<u>原子炉格納容器内へのスプレー制御に関する判断基準（第1.6-6表）に従い、サブプレッション・チェンバ圧力の制御範囲内で、連続スプレーによる原子炉格納容器内へのスプレーの制御を実施する。また、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル内ガス冷却装置戻り</u></p>	<p>⑨<sup>b</sup><u>B-残留熱除去系スプレー配管使用の場合</u> 現場運転員B及びCは、<u>B-RHR注水配管洗浄元弁を調整開とし、格納容器スプレーを開始する。</u></p> <p>⑩<sup>a</sup><u>A-残留熱除去系スプレー配管使用の場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>格納容器スプレーが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>※<u>D/Wスプレー又はS/Cスプレー実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、A-RHRドライウエル第1スプレー弁及びA-RHRドライウエル第2スプレー弁又はA-RHRトールスプレー弁の全閉操作を実施後、A-RHR注水弁及びA-RHR RPV代替注水弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑩<sup>b</sup><u>B-残留熱除去系スプレー配管使用の場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>格納容器スプレーが開始されたことを原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>※<u>D/Wスプレー又はS/Cスプレー実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、B-RHRドライウエル第1スプレー弁及びB-RHRドライウエル第2スプレー弁又はB-RHRトールスプレー弁の全閉操作を実施後、B-RHR注水弁及びB-RHR注水配管洗浄元弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>なお、<u>ドライウエル圧力、ドライウエル温度又はサブプレッション・プール水位指示値が、原子炉</u></p>	<p>とを考慮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【東海第二】 島根2号炉は、残留熱除去系A、Bのスプレー配管を使用することを考慮</li> <li>・運用の相違</li> <li>【東海第二】 監視パラメータの相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【東海第二】 ⑨の相違</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用の相違</li> <li>【東海第二】 島根2号炉は、スプレー起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>又は<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第1.6-4表）に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>又は<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に再度到達し、<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第1.6-4表）に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁又は残留熱除去系B系S/Cスプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系B系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名</u>、<u>現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員4名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで111分以内で可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放</p>	<p><u>格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6-4表)に到達した場合は、格納容器スプレイを停止する。その後、サプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に再度到達し、サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第1.6-4表）に到達していない場合は、格納容器スプレイを再開する。</u></p> <p>※<u>D/WからS/Cへのスプレイ先の切替えが必要となった場合は、A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はA-RHRドライウエル第1スプレイ弁、A-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHRトラススプレイ弁の全開操作を実施する。B-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はB-RHRドライウエル第1スプレイ弁、B-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全閉操作を実施後、B-RHRトラススプレイ弁の全開操作を実施する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、A-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員1名にて、B-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。</u></p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、D/Wスプレイが優先であるため、D/WからS/Cへの切替えを記載（以下、⑩の相違）</p> <p>・設備及び運用の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>射線防護具, 照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1. 6. 4)</p>	<p>・ <u>A-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：20分以内</u></p> <p>・ <u>B-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内</u></p> <p><u>なお, 原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合, 原子炉圧力容器への注水開始まで30分以内で可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように, 移動経路を確保し, 防護具, 照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(添付資料 1. 6. 4-2)</u></p>	<p>・ 記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号炉は, 格納容器内へのスプレイ中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合の成立性を記載</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）及び<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合※<sup>1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※<sup>2</sup>。ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、<u>燃料及び水源（ろ過水タンク）</u>が確保されている場合。</p>	<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、ろ過水貯蔵タンク又は<u>多目的タンク</u>を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は<u>外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇及び原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないよう</u>に、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）及び<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合※<sup>1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※<sup>2</sup>。ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、<u>電源、燃料及び水源（ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンク）</u>が確保されている場合。</p>	<p>(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>補助消火水槽又はろ過水タンク</u>を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合※<sup>1</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※<sup>2</sup>。ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、<u>電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タンク）</u>が確保されている場合。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力(D/W)</u>、<u>格納容器内圧力(S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ気体温度又はサブプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.2図から第1.6.5図に、概要図を第1.6.9図に、タイムチャートを第1.6.10図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備のため、ディーゼル駆動消火ポンプの起動を依頼する。</u></p> <p>③ <u>現場運転員C及びDは、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。</u></p> <p>④ 中央制御室運転員A <u>及びB</u>は、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p>	<p>※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-5図に、概要図を第1.6-11図に、タイムチャートを第1.6-12図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② <u>運転員等は中央制御室にて</u>、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p>	<p>※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-3図に、概要図を第1.6-13図に、タイムチャートを第1.6-14図に示す。<u>(補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合及び消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合について、手順⑤以外は同様。また、各スプレイ配管使用の場合について、手順⑧⑩⑪以外は同様)</u></p> <p>① <u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② <u>中央制御室運転員Aは</u>、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な<u>ポンプ</u>、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p>	<p>・運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、中央制御室操作によりポンプを起動</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、電源確保を技術的能力1.14にて整理</p> <p>・体制の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑤ 中央制御室運転員 A <u>及びB</u> は、<u>復水補給水系</u>バイパス流防止として<u>タービン建屋負荷遮断弁</u>の全閉操作を実施する。</p> <p>⑥ 当直副長は、原子炉格納容器内のスプレイ先を第1.6.4表に基づき<u>ドライウェル又はサプレッション・チェンバ・プール</u>を選択し、<u>中央制御室</u>運転員に系統構成開始を指示する。</p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A <u>及びB</u> は、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、<u>復水</u></p>	<p>③ <u>運転員等はタービン建屋にて、補助ボイラ冷却水元弁</u>の全閉操作を実施する。</p> <p>④ <u>発電長は、運転員等に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備のため、ディーゼル駆動消火ポンプの起動を指示する。</u></p> <p>⑤ <u>運転員等は中央制御室にて、ディーゼル駆動消火ポンプを起動し、消火系ポンプ吐出ヘッド圧力指示値が約0.79MPa [gage] 以上であることを確認する。</u></p> <p>⑥ <u>発電長は、原子炉格納容器内のスプレイ先を第1.6-4表に基づきドライウェル又はサプレッション・チェンバ</u>を選択し、<u>運転員等</u>に系統構成を指示する。</p> <p>⑦ <u>運転員等は中央制御室にて、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、</u></p>	<p>③ <u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し、消火系が使用可能か確認する。</u></p> <p>④ <u>中央制御室運転員Aは、復水輸送系バイパス流防止としてCWT T/B供給遮断弁の全閉操作を実施する。</u></p> <p>⑤<sup>a</sup> <u>補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合</u> <u>中央制御室運転員Aは、補助消火ポンプを起動する。</u></p> <p>⑤<sup>b</sup> <u>消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合</u> <u>中央制御室運転員Aは、消火ポンプの起動操作を実施し、消火ポンプ出口圧力指示値が規定値以上であることを確認する。</u></p> <p>⑥ <u>当直副長は、原子炉格納容器内のスプレイ先を第1.6-4表に基づきD/W又はS/Cを選択し、運転員に系統構成開始を指示する。</u></p> <p>⑦ <u>中央制御室運転員Aは、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、CWT</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は電動駆動の消火ポンプを使用するため、発電機の負荷容量を確認</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、消火ポンプの起動、運転状態確認までスプレイ準備開始指示により実施</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は中央制御室操作によりポンプを起動</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉の出口圧力の規定値は、添付資料 1.6.7-2 に記載</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補給水系消火系第1, 第2連絡弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑧<sup>a</sup> D/W スプレイの場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施し、当直副長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑧<sup>b</sup> S/P スプレイの場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)の全開操作を実施し、当直副長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑨ 5号炉運転員は、<u>ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑩ 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を緊急時対策本部に報告する。</u></p>	<p><u>残留熱除去系B系消火系ライン弁の全開操作を実施する。</u></p>	<p>系・消火系連絡止め弁(消火系)、CWT系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑧<sup>a</sup> A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 <u>(a) D/Wスプレイの場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p><u>(b) S/Cスプレイの場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>A-RHRトールススプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑧<sup>b</sup> B-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 <u>(a) D/Wスプレイの場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>消火系による格納容器スプレイの系統構成として、B-RHRドライウエル第1スプレイ弁、B-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に消火系による格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p><u>(b) S/Cスプレイの場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>B-RHRトールススプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p>	<p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、B系配管使用時に手動弁の開操作が必要であり、A系と手順が異なるため系統別に手順を記載(以下、⑭の相違)</li> <li>・体制の相違</li> <li>【柏崎6/7】 ⑩の相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【柏崎6/7】 ⑩の相違</li> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎6/7, 東海第二】 ⑭の相違</li> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎6/7】 島根2号炉は中央制御室操作によりポンプを起動</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑪ 当直副長は、中央制御室運転員に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</p> <p>⑫ 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系洗浄水弁(B)</u>を全開とし、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑬ 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</p>	<p>⑧ <u>発電長</u>は、<u>運転員等</u>に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</p> <p>⑨ <u>運転員等</u>は中央制御室にて、<u>残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁又は残留熱除去系B系S/Cスプレイ弁</u>を全開とし、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑩ <u>運転員等</u>は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>残留熱除去系系統流量</u>の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、<u>発電長</u>に報告する。</p>	<p>⑨ <u>当直副長</u>は、<u>運転員</u>に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始を指示する。</p> <p>⑩<sup>a</sup> <u>A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>A-RHR RPV代替注水弁</u>を全開とし、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑩<sup>b</sup> <u>B-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</u> <u>現場運転員B及びCは、B-RHR注水配管洗浄元弁</u>を全開とし、<u>格納容器スプレイ</u>を開始する。</p> <p>⑩<sup>a</sup> <u>A-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</u> <u>中央制御室運転員Aは、格納容器スプレイが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u> <u>※D/Wスプレイ又はS/Cスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、A-RHRドライウェル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウェル第2スプレイ弁又はA-RHRトラススプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHR注水弁及びA-RHR RPV代替注水弁の全閉操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑩<sup>b</sup> <u>B-残留熱除去系スプレイ配管使用の場合</u> <u>中央制御室運転員Aは、格納容器スプレイが開始されたことを原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u> <u>※D/Wスプレイ又はS/Cスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、B-RHRドライウェル第1スプレイ弁及びB-RHRドライウェル第2スプレイ弁又はB-RHRトラススプレイ弁の全閉操作を実施</u></p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 監視パラメータの相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、格納容器内圧力 (S/C) , <u>サプレッション・チェンバ</u>気体温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6.4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>格納容器内圧力 (D/W) , 格納容器内圧力 (S/C) , ドライウエル雰囲気温度, サプレッション・チェンバ</u>気体温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.4 表) に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※ <u>S/P スプレイから D/W スプレイへの切替えが必要となった場合は、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B) 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B) の全開操作を実施後、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁 (B) の全閉操作を実施する。</u></p> <p>※ <u>D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が</u></p>	<p><u>消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、流量調整が不可能である。</u></p> <p><u>なお、原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関する判断基準 (第 1.6-6 表) に従い、サプレッション・チェンバ</u>圧力の制御範囲内で、<u>連続スプレイによる原子炉格納容器内へのスプレイの制御を実施する。</u></p> <p><u>また、サプレッション・チェンバ</u>圧力、<u>ドライウエル内ガス冷却装置戻り温度, サプレッション・チェンバ</u>雰囲気温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル</u>圧力、サプレッション・チェンバ圧力、<u>ドライウエル</u>雰囲気温度、<u>サプレッション・チェンバ</u>雰囲気温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6-4 表) に再度到達し、サプレッション・チェンバ・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉</u></p>	<p><u>後、B-RHR 注水弁及びB-RHR 注水配管洗浄元弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>なお、<u>ドライウエル</u>圧力、<u>ドライウエル</u>温度又はサプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>サプレッション・チェンバ</u>圧力、<u>ドライウエル</u>温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6-4 表) に再度到達し、サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>D/W から S/C へのスプレイ先の切替えが必要となった場合は、A-残留熱除去系スプレイ配管使用時はA-RHR ドライウエル第 1 スプレイ弁及びA-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHR トーラススプレイ弁の全開操作を実施する。B-残留熱除去系スプレイ配管使用時はB-RHR ドライウエル第 1 スプレイ弁及びB-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁の全閉操作を実施後、B-RHR トーラススプレイ弁の全開操作を実施する。</u></p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>必要となった場合は、<u>残留熱除去系注入弁(B)の全開操作を実施後、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑭ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、消火系による原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性  <u>上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名(操作者及び確認者)、現場運転員2名及び5号炉運転員2名にて作業を実施し、作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレー開始まで約30分で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。  (添付資料 1.6.3-2)</p>	<p>圧力容器への注水が必要となった場合は、<u>残留熱除去系B系D/Wスプレー弁及び残留熱除去系B系S/Cスプレー弁の全開操作を実施後、残留熱除去系B系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性  上記の操作は、<u>運転員等(当直運転員)1名及び現場対応を運転員等(当直運転員)2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレー開始まで58分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。  (添付資料 1.6.4)</p>	<p>⑫当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>消火系による原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性  消火系による原子炉格納容器内へのスプレー操作のうち、<u>A-残留熱除去系スプレー配管を使用する場合は中央制御室運転員1名にて、B-残留熱除去系スプレー配管を使用する場合は中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。</u>  <u>A-残留熱除去系スプレー配管を使用する場合：25分以内</u>  <u>B-残留熱除去系スプレー配管を使用する場合：30分以内</u>  <u>なお、原子炉格納容器内へのスプレー実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合、原子炉圧力容器への注水開始まで30分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。  (添付資料 1.6.4-3)</p>	<p>備考</p> <p>・設備及び運用の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  島根2号炉は、格納容器内へのスプレー中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 及び消火系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>可搬型代替注水ポンプ (A-2級)</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>)、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) が使用可能な場合※1で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、燃料及び水源 (<u>防火水槽又は淡水貯水池</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウェル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ気体温度又はサブプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6.4表) に達した場合。</p>	<p>(d) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設)、消火系及び補給水系により原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇及び原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) が使用可能な場合※1で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、燃料及び水源 (<u>西側淡水貯水設備又は代替淡水貯槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウェル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウェル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-4表) に達した場合。</p>	<p>(d) <u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設)、<u>復水輸送系及び消火系</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>大量送水車</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) が使用可能な場合※1で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、燃料及び水源 (<u>輪谷貯水槽 (西1) 又は輪谷貯水槽 (西2)</u>) が確保されている場合。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウェル温度</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-4表) に達した場合。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii) 操作手順</p> <p>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.2図から第1.6.5図に、概要図を第1.6.11図及び第1.6.14図に、タイムチャートを第1.6.12図、第1.6.13図及び第1.6.15図に示す。</p> <p>[交流電源が確保されている場合]</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備のため、可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の配備、ホース接続及び起動操作を依頼する。</p>	<p>ii) 操作手順</p> <p>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.2図から第1.6.3図及び第1.6.5図に、概要図を第1.6.15図及び第1.6.17図に、タイムチャートを第1.6.16図及び第1.6.18図に示す（<u>残留熱除去系B系配管を使用する原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口又は高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイ及び残留熱除去系A系配管を使用する原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの手順は、手順⑤以外は同様。</u>）。</p> <p>【交流動力電源が確保されている場合】</p> <p>① 発電長は、<u>手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口への代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の接続を依頼する。</u></p> <p>② 発電長は、<u>運転員等に残留熱除去系B系配管又は残留熱除去系A系配管を使用した代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</u></p>	<p>ii) 操作手順</p> <p>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.2図から第1.6.3図に、概要図を第1.6.15図及び第1.6.17図に、タイムチャートを第1.6.16図及び第1.6.18図に示す。<u>（格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用した原子炉格納容器へのスプレイ手順は、手順⑤⑧以外は同様）</u></p> <p>[交流動力電源が確保されている場合]</p> <p>① 当直副長は、<u>手順着手の判断基準に基づき、運転員に残留熱除去系A系配管又は残留熱除去系B系配管を使用した格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</u></p> <p>② 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器代替スプレイ系配管・弁の接続口への格納容器代替スプレイ系（可搬型）の接続を依頼する。</u></p> <p>③<sup>a</sup> <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</u>  <u>中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なA-RHRドライウェル第2スプレイ弁又はB-RHRドライウェル第2スプレイ弁の電源切替え操作を実施するとともに、格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されているこ</u></p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、C/C一次側にて切替え可能な設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③ 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>④ <u>中央制御室運転員 A 及び B は、復水補給水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。</u></p> <p>⑤ <u>現場運転員 C 及び D は、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、MUWC 接続口内側隔離弁(B)又は MUWC 接続口内側隔離弁(A)のどちらかを選択し全開操作を実施する（当該弁は遠隔手動弁操作設備のためリンク機構を取り外し、弁操作を行う）。</u> <u>なお、上記の送水ライン以外にも、原子炉建屋原子炉区域にて接続口から復水補給水系配管までホースを敷設し送水するラインがある。</u></p> <p>⑥ <u>当直副長は、原子炉格納容器内のスプレイ先を第 1.6.4 表に基づきドライウエル又はサブプレッション・チェンバ・プールを選択し、中央制御室運転員に系統構成開始を指示する。</u></p> <p>⑦<sup>a</sup> <u>D/W スプレイの場合</u></p>	<p>③ <u>運転員等は中央制御室にて、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な残留熱除去系 B 系 D/W スプレイ弁又は残留熱除去系 A 系 D/W スプレイ弁の電源切替え操作を実施する。</u> また、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>③ <u>発電長は、運転員等に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。</u></p> <p>⑤<sup>b</sup> <u>残留熱除去系 A 系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ</u></p>	<p><u>とを状態表示にて確認する。</u></p> <p>③<sup>b</sup> <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合</u> <u>現場運転員 B 及び C は、S A 電源切替盤にて、格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な A-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁又は B-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁の電源切替え操作を実施する。</u> また、中央制御室運転員 A は、<u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>④ <u>当直副長は、運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。</u></p> <p>⑤<sup>a</sup> <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を使用した原子炉格納容器内へのスプレ</u></p>	<p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉の S A 電源切替盤による電源切替え操作は、現場にて実施</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納容器代替スプレイ系（常設）を新設し、残留熱除去系配管へ直接接続しているため、他系統へのバイパス流防止措置は不要</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の接続口の隔離弁は、原子炉建物外側のみ</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>中央制御室運転員 A 及び B は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B) 、残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B) 及び残留熱除去系洗浄水弁 (B) の全開操作を実施し、当直副長に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑦<sup>b</sup> S/P スプレイの場合</p> <p><u>中央制御室運転員 A 及び B は、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁 (B) 及び残留熱除去系洗浄水弁 (B) の全開操作を実施する。</u></p>	<p>イの場合</p> <p><u>運転員等は中央制御室にて、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、残留熱除去系 A系 D/Wスプレイ弁、代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ流量調整弁の全開操作を実施し、発電長に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑤<sup>a</sup> 残留熱除去系 B 系配管を使用した原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口又は高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合</p> <p><u>運転員等は中央制御室にて、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、残留熱除去系 B系 D/Wスプレイ弁、代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ流量調整弁の全開操作を実施し、発電長に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p>	<p><u>の場合</u></p> <p><u>中央制御室運転員 A は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として A-RHR ドライウェル第 2 スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑤<sup>b</sup> <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (西) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合</u></p> <p><u>中央制御室運転員 A は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として B-RHR ドライウェル第 2 スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑤<sup>c</sup> <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (建物内) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)</u></p>	<p>島根 2 号炉は、使用する接続口毎に操作する弁が異なるため場合分けして記載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体制の相違</li> <li>【柏崎 6/7】</li> <li>⑩の相違</li> <li>・体制の相違</li> <li>【東海第二】</li> <li>⑨の相違</li> </ul> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の原子炉格納容器スプレイは、ドライウェル側へのスプレイの方が効果的なため、有効性評価において、サブプレッショ ン・チェンバ内のスプレイを考慮していない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7】</li> </ul> <p>島根 2 号炉は、使用する接続口毎に操作する弁が異なるため場合分けして記載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】</li> </ul> <p>島根 2 号炉は、建物内接続口を使用した手</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑧ 緊急時対策要員は、<u>可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) の配備、ホース接続及び起動操作を行い、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑨ <u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、運転員が選択した送水ラインからの可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) による送水開始を緊急時対策本部に依頼する。</u></p> <p>⑩ <u>当直副長は、中央制御室運転員に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの確認を指示する。</u></p> <p>⑪ <u>緊急時対策要員は、運転員が選択した送水ラインから送水するため、MUWC 接続口外側隔離弁 1(B)、2(B) 又は MUWC 接続口外側隔離弁 1(A)、2(A) のどちらかの全開操作を実施し、送水開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p>	<p>⑥ <u>発電長は、災害対策本部長代理に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイのための原子炉建屋原子炉棟内の系統構成が完了したことを報告する。</u></p> <p>⑦ <u>災害対策本部長代理は、発電長に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を報告するとともに、重大事故等対応要員に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を指示する。</u></p> <p>⑧ <u>発電長は、運転員等に代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの確認を指示する。</u></p> <p>⑨ <u>重大事故等対応要員は、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口、高所東側接続口又は原子炉建屋東側接続口の弁の全開操作を実施し、送水開始について災害対策本部長代理に報告する。また、災害対策本部長代理は発電長に報告する。</u></p>	<p><u>中央制御室運転員Aは、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成としてB-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑥ <u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイのための原子炉建物原子炉棟内の系統構成が完了したことを報告する。</u></p> <p>⑦ <u>緊急時対策本部は、当直長に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに、緊急時対策要員に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車の起動を指示する。</u></p> <p>⑧<sup>a</sup> <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (南) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合</u>  <u>緊急時対策要員は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車を起動した後、ACSS A-注水ライン流量調整弁を格納容器代替スプレイ流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑧<sup>b</sup> <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (西) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p>	<p>順を整理</p> <p>・運用の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  島根 2号炉は、定格流量に調整</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑫ 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</p>	<p>⑩ 運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを<u>低圧代替注水系格納容器スプレー流量（常設ライン用）又は低圧代替注水系格納容器スプレー流量（可搬ライン用）</u>の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器の水位の上昇により確認し、<u>発電長</u>に報告する。</p>	<p>の場合  <u>緊急時対策要員は、格納容器代替スプレー系（可搬型）として使用する大量送水車を起動した後、ACSS B-注水ライン流量調整弁を格納容器代替スプレー流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレー系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑧° <u>格納容器代替スプレー系（可搬型）接続口（建物内）を使用した原子炉格納容器内へのスプレーの場合</u>  <u>緊急時対策要員は、ACSS B-注水ライン止め弁の全閉操作を実施し、格納容器代替スプレー系（可搬型）として使用する大量送水車を起動した後、可搬型バルブを格納容器代替スプレー流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレー系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑨ <u>当直副長は、運転員に格納容器代替スプレー系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレーの確認を指示する。</u></p> <p>⑩ <u>中央制御室運転員 A は、原子炉格納容器内へのスプレーが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</u></p>	<p>・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  島根 2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整理</p> <p>・体制の相違  <b>【東海第二】</b>  ⑨の相違</p> <p>・体制の相違  <b>【柏崎 6/7】</b>  ⑩の相違</p> <p>・運用の相違  <b>【東海第二】</b>  監視パラメータの相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>サブプレッショ</u> <u>ン・チェンバ気体温度又はサブプレッショ</u> <u>ン・チェンバプール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのス プレイ停止の判断基準 (第 1.6.4 表) に到達した 場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止す る。その後、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内</u> <u>圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッ</u> <u>ション・チェンバ気体温度又はサブプレッショ</u> <u>ン・チェンバプール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へ のスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.4 表) に再度到 達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再 開する。</p> <p>※ <u>S/P スプレイから D/W スプレイへの切替えが必要と</u> <u>なった場合は、残留熱除去系格納容器冷却流量調節</u> <u>弁 (B) 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁</u> <u>(B) の全開操作を実施後、残留熱除去系 S/P スプレ</u> <u>イ注入隔離弁 (B) の全閉操作を実施する。</u></p> <p>※ <u>D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要</u> <u>となった場合は、残留熱除去系注入弁 (B) の全開</u> <u>操作を実施後、残留熱除去系格納容器冷却流量調</u> <u>節弁 (B) 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離</u></p>	<p>なお、<u>原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関</u> <u>する判断基準 (第 1.6-6 表) に従い、サブプレ</u> <u>ッション・チェンバ圧力の制御範囲内で、連続</u> <u>スプレイによる原子炉格納容器内へのスプレイ</u> <u>の制御を実施する。</u>また、<u>サブプレッショ</u> <u>ン・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル内ガス冷却装置戻り</u> <u>温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>又 は<u>サブプレッション・プール水位指示値</u>が、原子 炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達した場合は、原子炉格納容 器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライ</u> <u>ウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、 <u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チ</u> <u>ェンバ雰囲気温度</u>又は<u>サブプレッション・プール</u> <u>水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ 起動の判断基準 (第 1.6-4 表) に再度到達 し、<u>サブプレッション・プール水位指示値</u>が原子 炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達していない場合は、原子炉 格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子</u> <u>炉圧力容器への注水が必要となった場合は、</u> <u>残留熱除去系 B 系 D/W スプレイ弁の全閉操</u> <u>作を実施後、残留熱除去系 B 系注入弁の全開</u></p>	<p>なお、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>又 は<u>サブプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉 格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6 -4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へ のスプレイを停止する。その後、<u>サブプレッショ</u> <u>ン・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>が、原子炉 格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6 -4 表) に再度到達し、<u>サブプレッション・プール</u> <u>水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止</u> <u>の判断基準 (第 1.6-4 表) に到達していない場</u> 合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開す る。</p> <p>※<u>原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へ</u> <u>のスプレイを実施する場合は、原子炉圧力容器</u> <u>への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに</u> <u>必要な系統構成を行い、原子炉圧力容器への注</u></p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、スプレ イ起動時に流量調整 後、停止・起動で制御 を実施</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の原子炉 格納容器スプレイは、 ドライウエル側へのス プレイの方が効果的な ため、有効性評価にお いて、サブプレッショ ン・チェンバ内のスプレ イを考慮していない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉の大量送 水車は、低压代替注水</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>弁(B)の全閉操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑬ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>[全交流動力電源が喪失している場合]</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの準備のため、<u>可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備、ホース接続及び起動操作</u>を依頼する。</p> <p>③ 中央制御室運転員Aは、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>④ 当直副長は、<u>原子炉格納容器内へのスプレイ先を第</u></p>	<p><u>操作を実施又は残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系A系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>⑪ 発電長は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p> <p>【全交流動力電源が喪失している場合】</p> <p>① 発電長は、<u>手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に低圧代替注水系配管・弁の接続口への代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)の接続を依頼する。</u></p> <p>② 発電長は、<u>運転員等に残留熱除去系B系配管又は残留熱除去系A系配管を使用した代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>③ 運転員等は中央制御室にて、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>④ 発電長は、<u>運転員等に代替格納容器スプレイ冷</u></p>	<p><u>水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</u></p> <p>⑪ 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>〔全交流動力電源が喪失している場合〕</p> <p>① 当直副長は、<u>手順着手の判断基準に基づき、運転員に格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)の接続を依頼する。</u></p> <p>③ 中央制御室運転員Aは、<u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>④ 当直副長は、<u>運転員に格納容器代替スプレイ系(可</u></p>	<p>及び格納容器代替スプレイを同時に可能な設計であるため、低圧代替注水を停止することなくスプレイを実施できる</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.4表に基づきドライウエル又はサプレッション・チェンバ・プールを選択し、現場運転員に系統構成開始を指示する。</p> <p>⑤ 現場運転員C及びDは、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、MUWC 接続口内側隔離弁(B)又はMUWC 接続口内側隔離弁(A)のどちらかを選択し全開操作を実施する（当該弁は遠隔手動弁操作設備のためリンク機構を取り外し、弁操作を行う）。なお、上記の送水ライン以外にも、原子炉建屋原子炉区域にて接続口から復水補給水系配管までホースを敷設し送水するラインがある。</p> <p>⑥ 現場運転員C及びDは、復水補給水系バイパス流防止として復水補給水系原子炉建屋復水積算計バイパス弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑦<sup>a</sup> D/W スプレイの場合 現場運転員C及びDは、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成として、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)、残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)及び残留熱除去系洗浄水弁(B)の全開操作を実施し、当直副長に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>⑦<sup>b</sup> S/P スプレイの場合 現場運転員C及びDは、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。</p> <p>⑤<sup>a</sup> 残留熱除去系B系配管を使用した原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口又は高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合 運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて、残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁、代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ流量調整弁の全開操作を実施し、発電長に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p>	<p>搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。</p> <p>⑤<sup>a</sup> 格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合 現場運転員B及びCは、格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器内へのスプレイの系統構成としてA-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p>	<p>【東海第二】 ⑨の相違 【東海第二】 ⑦の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の接続口の隔離弁は、原子炉建物外側のみ  ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、格納容器代替スプレイ系（常設）を新設し、残留熱除去系配管へ直接接続しているため、他系統へのバイパス流防止措置は不要 ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、使用する接続口毎に操作する弁が異なるため場合分けして記載 ・体制の相違 【東海第二】 ⑦の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の原子炉</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>の系統構成として、残留熱除去系 S/P スプレイ注 入隔離弁(B) 及び残留熱除去系洗浄水弁(B) の全開 操作を実施し、当直副長に代替格納容器スプレイ冷 却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレ イの準備完了を報告する。</u></p>	<p>⑤<sup>b</sup><u>残留熱除去系 A 系配管を使用した原子炉建屋 東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ イの場合</u>  <u>運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて、残留熱 除去系 A 系 D/W スプレイ弁、代替格納容器ス プレイ注水弁及び代替格納容器スプレイ流量調 整弁の全開操作を実施し、発電長に代替格納容 器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納 容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑥<u>発電長は、災害対策本部長代理に代替格納容器 スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容 器内へのスプレイのための原子炉建屋原子炉棟 内の系統構成が完了したことを報告する。</u></p> <p>⑦<u>災害対策本部長代理は、発電長に代替格納容器 スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬 型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型 ポンプによる送水開始を報告するとともに、重 大事故等対応要員に代替格納容器スプレイ冷却</u></p>	<p>⑤<sup>b</sup><u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (西) を 使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合</u>  <u>現場運転員 B 及び C は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの 系統構成として B-RHR ドライウェル第 2 スプレ イ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替 スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内への スプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑤<sup>c</sup><u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (建物 内) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場 合 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ ムによる影響がある場合)</u>  <u>現場運転員 B 及び C は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイの 系統構成として B-RHR ドライウェル第 2 スプレ イ弁の全開操作を実施し、当直副長に格納容器代替 スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内への スプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>⑥<u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対 策本部に格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による 原子炉格納容器内へのスプレイのための原子炉建物 原子炉棟内の系統構成が完了したことを報告する。</u></p> <p>⑦<u>緊急時対策本部は、当直長に格納容器代替スプレイ 系 (可搬型) として使用する大量送水車による送水 開始を報告するとともに、緊急時対策要員に格納容 器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送 水車の起動を指示する。</u></p>	<p>格納容器スプレイは、 ドライウェル側へのス プレイの方が効果的な ため、有効性評価にお いて、サブプレッショ ン・チェンバ内のスプレ イを考慮していない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、使用 する接続口毎に操作す る弁が異なるため場合 分けして記載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体制の相違</li> </ul> <p>【東海第二】 ⑦, ⑨の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> </ul> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、建物 内接続口を使用した手 順を整理</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑧ 緊急時対策要員は、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) の配備、ホース接続及び起動操作を行い、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、運転員が選択した送水ラインから可搬型代替注水ポンプ (A-2 級) による送水開始を緊急時対策本部に依頼する。</p>	<p>系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を指示する。</p> <p>⑧ 重大事故等対応要員は、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口、高所東側接続口又は原子炉建屋東側接続口の弁を全開とし、代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。また、災害対策本部長代理は、発電長に報告する。</p>	<p>⑧<sup>a</sup> 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (南) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合 緊急時対策要員は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車を起動した後、<u>ACSS A-注水ライン流量調整弁を格納容器代替スプレイ流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑧<sup>b</sup> 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (西) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合 緊急時対策要員は、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車を起動した後、<u>ACSS B-注水ライン流量調整弁を格納容器代替スプレイ流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑧<sup>c</sup> 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (建物内) を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合 緊急時対策要員は、<u>ACSS B-注水ライン止め弁の全閉操作を実施し、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車を起動した後、可搬型バルブを格納容器代替スプレイ流量にて120m<sup>3</sup>/hとなるように調整開とし、格納容器代替スプレイ系 (可搬型) として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。また、当直長は緊急時対策本部に報告する。</u></p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は定格流量に調整</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整理</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑩ 当直副長は、中央制御室運転員に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの確認を指示する。</p> <p>⑪ 緊急時対策要員は、運転員が選択した送水ラインから送水するため、MUWC 接続口外側隔離弁 1(B), 2(B)又はMUWC 接続口外側隔離弁 1(A), 2(A)のどちらかの全開操作を実施し、送水開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑫ 中央制御室運転員 A は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</p> <p>なお、格納容器内圧力 (S/C) , サプレッション・チェンバ氣體温度又はサプレッション・チェン</p>	<p>⑨ 発電長は、運転員等に代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの確認を指示する。</p> <p>⑩ 運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）又は低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器の水位の上昇により確認し、発電長に報告する。</p> <p>なお、原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関する判断基準（第 1.6-6 表）に従い、サプレッション・チェンバ圧力の制御範囲内で、連続スプレイによる原子炉格納容器内へのスプレイの制御を実施する。また、サプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル内ガス冷却装置戻り</p>	<p>⑨ 当直副長は、運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの確認を指示する。</p> <p>⑩ 中央制御室運転員 A は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを原子炉格納容器への注水量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し、当直副長に報告する。</p> <p>なお、ドライウエル圧力、ドライウエル温度又はサプレッション・プール水位指示値が、原子炉格</p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 ⑦, ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑦, ⑨の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 監視パラメータの相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>バ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6.4 表）に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止するよう現場運転員に指示する。その後、<u>格納容器内圧力 (D/W) , 格納容器内圧力 (S/C) , ドライウエル雰囲気温度, サプレッション・チェンバ気体温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6.4 表）に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※ <u>S/P スプレイから D/W スプレイへの切替えが必要となった場合は、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B) 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B) の全開操作を実施後、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁 (B) の全閉操作を実施する。</u></p> <p>※ <u>D/W スプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系注入弁 (B) の全開操作を実施後、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B) 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B) の全閉操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する</u></p>	<p><u>温度, サプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>又はサプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6-4 表）に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止するよう運転員等に指示する。その後、<u>ドライウエル圧力, サプレッション・チェンバ圧力, ドライウエル雰囲気温度, サプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6-4 表）に再度到達し、サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6-4 表）に到達していない場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系 B 系 D/W スプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系 B 系注入弁の全開操作を実施又は残留熱除去系 A 系 D/W スプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系 A 系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p>	<p>納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6-4 表）に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>サプレッション・チェンバ圧力, ドライウエル温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6-4 表）に再度到達し、<u>サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6-4 表）に到達していない</u>場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合は、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに必要な系統構成を行い、原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</u></p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の原子炉格納容器スプレイは、ドライウエル側へのスプレイの方が効果的なため、有効性評価において、サプレッション・チェンバ内のスプレイを考慮していない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉の大量送水車は、低圧代替注水及び格納容器代替スプレイを同時に可能な設計であるため、低圧代替注水を停止することなくスプレイを実施できる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑬ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性  <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、運転員が実施する原子炉建屋での系統構成を、交流電源が確保されている場合は<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）及び現場運転員2名にて</u>、全交流動力電源が喪失している場合は<u>1ユニット当たり中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合の所要時間は以下のとおり。</u>  交流電源が確保されている場合：<u>約25分</u></p>	<p>⑪ 発電長は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性  上記の操作は、作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <p><u>【交流動力電源が確保されている場合】</u>  <u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系B系配管を使用した高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：代替淡水貯槽）  ・上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、215分以内で可能である。</u></p> <p><u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系B系配管を使用した高所西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：西側淡水貯水設備）  ・上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、140分以内で可能である。</u></p> <p><u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：代替淡水貯槽）  ・上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名及</u></p>	<p>⑩ 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性  <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、<u>運転員が実施する原子炉建屋での系統構成を、中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。</u>  交流動力電源が確保されている場合：<u>25分以内</u></p>	<p>・体制の相違  【東海第二】  ⑨の相違</p> <p>・設備及び運用の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  ⑫の相違</p> <p>・設備及び運用の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  ⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>全交流動力電源が喪失している場合：<u>約 100 分</u></p>	<p><u>び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、535分以内で可能である。</u></p> <p><u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：西側淡水貯水設備）</p> <p>・<u>上記の操作は、運転員等（当直運転員）1名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、320分以内で可能である。</u></p> <p><u>【交流動力電源が喪失している場合】</u></p> <p><u>【現場操作（残留熱除去系B系配管を使用した高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：代替淡水貯槽）</p> <p>・<u>上記の操作は、運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、215分以内で可能である。</u></p> <p><u>【現場操作（残留熱除去系B系配管を使用した高所西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：西側淡水貯水設備）</p> <p>・<u>上記の操作は、運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、215分以内で可能である。</u></p> <p><u>【現場操作（残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：代替淡水貯槽）</p> <p>・<u>上記の作業は、運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、535分以内で可能である。</u></p> <p><u>【現場操作（残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：西側淡水貯水設備）</p> <p>・<u>上記の作業は、運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員8名にて実施した場合、320分以内で可能であ</u></p>	<p>全交流動力電源が喪失している場合：<u>40 分以内</u></p>	<p>・設備及び運用の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、緊急時対策要員が実施する屋外での<u>可搬型代替注水ポンプ（A-2級）</u>による送水操作に必要な1ユニット当たりの要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <p><u>〔防火水槽を水源とした送水〕</u>  <u>緊急時対策要員 3 名にて実施した場合：約 125 分</u>  <u>〔淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 3 名にて実施した場合：約 125 分</u>  <u>〔淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 4 名にて実施した場合：約 140 分</u>  <u>〔淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 6 名にて実施した場合：約 330 分</u></p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作は、作業開始を判断してから<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで約<u>330 分</u>で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>可搬型代替注水ポンプ（A-2級）</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保し</p>	<p><u>る。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>として使用する<u>可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大</u></p>	<p>また、<u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、緊急時対策要員が実施する屋外での<u>大量送水車による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>〔格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合〕</u>  <u>緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：2 時間 10 分以内</u>  <u>〔格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：3 時間 10 分以内</u></p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ操作は、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合、作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで2時間 10 分以内で可能である。また、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合、作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで3時間 10 分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する<u>大量送水車</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、</p>	<p>・設備及び運用の相違  <b>【柏崎 6/7】</b>  ⑫の相違  ・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  使用する水源、接続口の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ていることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.6.3-3, 1.6.3-5)</p>	<p><u>型ポンプ</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び<u>LED</u>ライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.6.4)</p>	<p>十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.6.4-4)</p>	



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.26図に示す。</p> <p>外部電源、<u>代替交流電源設備等</u>により交流電源が確保できた場合、<u>復水貯蔵槽</u>が使用可能であれば<u>代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。<u>復水貯蔵槽</u>が使用できない場合、<u>消火系又は代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>交流電源が確保できない場合、現場での手動操作により系統構成を実施し、<u>消火系又は代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、<u>発電所構内(大湊側)</u>で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及びろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6-29図に示す。</p> <p>外部電源、<u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備</u>により交流動力電源が確保できた場合、<u>代替淡水貯蔵槽</u>が使用可能であれば<u>代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。<u>代替淡水貯蔵槽</u>が使用できない場合、<u>消火系、補給水系及び代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>交流動力電源が確保できない場合、現場での手動操作により系統構成を実施し、<u>消火系又は代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段については、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段と同時並行で準備する。</p> <p>また、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>、<u>消火系、補給水系及び代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)</u>の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可能な系統1系統以上を起動し、原子炉格納容器内へのスプレイのための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及びろ過水貯蔵タンク又は<u>多目的タンク</u>の使用可能が確認できた場合に実施する。また、<u>補給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間を要することから、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に実施する。</u></p> <p>(添付資料1.6.6、添付資料1.6.7)</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6-30図に示す。</p> <p>外部電源、<u>常設代替交流電源設備</u>により交流電源が確保できた場合、<u>低圧原子炉代替注水槽</u>が使用可能であれば<u>格納容器代替スプレイ系(常設)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。<u>低圧原子炉代替注水槽</u>が使用できない場合、<u>復水輸送系、消火系又は格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>交流動力電源が確保できない場合、現場での手動操作により系統構成を実施し、<u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段については、<u>格納容器代替スプレイ系(常設)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段と同時並行で準備する。</p> <p>また、<u>格納容器代替スプレイ系(常設)</u>、<u>復水輸送系、消火系及び格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可能な系統1系統以上を起動し、<u>原子炉格納容器内へのスプレイのための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、<u>発電所構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。</u></p> <p>(添付資料1.6.6)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は交流電源の確保手段として常設交流代替電源設備に加え可搬型代替交流電源設備を整備</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7,東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、復水</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			輸送系によるスプレイに時間を要する作業がないことから、消火系よりも優先順位が先である

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却系又は<u>代替原子炉補機冷却系</u>により冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止</u>を行う。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備及び<u>第二代替交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>により<u>非常用高圧母線D系</u>の受電が完了し、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※ 1: 設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源（サブプレッション・チェンバ）が確保されている状態。</p> <p>※ 2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準</p>	<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障により、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備として使用する<u>常設代替高圧電源装置</u>により残留熱除去系の電源を復旧し、<u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系</u>により冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用する<u>常設代替高圧電源装置</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系</u>に関する手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する<u>常設代替高圧電源装置</u>により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから<u>M/C 2C又はM/C 2D</u>の受電が完了し、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※1: 設備に異常がなく、電源、<u>冷却水</u>及び水源（サブプレッション・チェンバ）が確保されている状態。</p> <p>※2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に</p>	<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ全交流動力電源の喪失又は<u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）</u>の故障により、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備として使用する<u>ガスタービン発電機</u>により残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）の電源を復旧し、<u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）</u>又は<u>原子炉補機代替冷却系</u>により冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用する<u>ガスタービン発電機</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）</u>及び<u>原子炉補機代替冷却系</u>に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する<u>ガスタービン発電機</u>により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから<u>非常用所内電気設備であるM/C C系又はM/C D系</u>の受電が完了し、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*2</sup>。</p> <p>※ 1: 設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源（サブプレッション・チェンバ）が確保されている状態。</p> <p>※ 2: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ</u> <u>気体温度</u>又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6.4表）に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) 電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.2図から第1.6.5図に、概要図を第1.6.16図に、タイムチャートを第1.6.17図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) の起動に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に<u>第一ガスタービン発電機</u>又は<u>第二ガスタービン発電機</u>の負荷容量確認を依頼し、残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) が使用可能か確認する。</p> <p>④ 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系ポンプ(B)の起動操作を実施し、残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認後</u>、当直副長に残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>⑤ 当直副長は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6.4表）に基づき原</p>	<p>到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サプレッション・チェンバ</u> <u>圧力</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ</u> <u>雰囲気温度</u>又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) A系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。（<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> B系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順も同様。）手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-5図に、概要図を第1.6-19図に、タイムチャートを第1.6-20図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) A系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② <u>運転員等</u>は中央制御室にて、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> A系による原子炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに<u>冷却水が確保されていることを状態表示等にて確認する。</u></p> <p>③ <u>運転員等</u>は中央制御室にて、<u>残留熱除去系ポンプ (A) の起動操作を実施し、残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa [gage] 以上であることを確認後</u>、<u>発電長</u>に残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) A系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>④ <u>発電長</u>は、<u>運転員等</u>に原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-4表）に</p>	<p>準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サプレッション・チェンバ</u> <u>圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ</u> <u>温度</u>又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) A系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。（<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u> B系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順も同様。）手順の対応フローを第1.6-2図から第1.6-5図に、概要図を第1.6-19図に、タイムチャートを第1.6-20図に示す。</p> <p>① <u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) A系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員 A は、残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) A系の起動に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ <u>当直長</u>は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に常設代替交流電源設備の負荷容量確認を依頼し、A-残留熱除去ポンプ及びA-残留熱除去封水ポンプが使用可能か確認する。</u></p> <p>④ 中央制御室運転員 A は、<u>A-熱交バイパス弁の全閉操作を実施し、A-残留熱除去ポンプの起動操作を実施する。</u></p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A は、<u>当直副長</u>に残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) A系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>⑥ <u>当直副長</u>は、中央制御室運転員に原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-4</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>子炉格納容器内のスプレイ先を選択し、<u>中央制御室運転員に残留熱除去系(B) (格納容器スプレイ冷却モード)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</p> <p>⑥ a D/W スプレイの場合 中央制御室運転員A 及びB は、<u>残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施し、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)を調整開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑥ b S/P スプレイの場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)を全開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>原子炉格納容器への注水量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、当直副長に報告</u>する。</p> <p>なお、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>サブプレッション・チェンバ</u>気体温度又は<u>サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6.4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温</u></p>	<p>基づき原子炉格納容器内へのスプレイ先を選択し、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> A系による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</p> <p>⑤<sup>a</sup> D/Wスプレイ又はS/Cスプレイの場合 運転員等は中央制御室にて、<u>残留熱除去系A系 D/Wスプレイ弁又は残留熱除去系A系S/Cスプレイ弁を全開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑤<sup>b</sup> D/Wスプレイ及びS/Cスプレイの場合 運転員等は中央制御室にて、<u>残留熱除去系A系 D/Wスプレイ弁及び残留熱除去系A系S/Cスプレイ弁を全開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、<u>残留熱除去系熱交換器 (A) バイパス弁を全閉とする。</u></p> <p>⑦運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>残留熱除去系系統流量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、発電長に報告</u>する。<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイは、流量調整が不可能である。</u></p> <p>なお、サブプレッション・チェンバ圧力、<u>ドライウエル内ガス冷却装置戻り温度</u>、サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6.4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル圧力</u>、サブプレ</p>	<p>表)に基づき原子炉格納容器内へのスプレイ先を選択し、<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード) A系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</p> <p>⑦<sup>a</sup> D/Wスプレイの場合 中央制御室運転員Aは、<u>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウエル第2スプレイ弁を全開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑦<sup>b</sup> S/Cスプレイの場合 中央制御室運転員Aは、<u>A-RHRトールスプレイ弁を全開</u>として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>⑧中央制御室運転員Aは、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>A-残留熱除去系の系統流量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、当直副長に報告</u>する。</p> <p>なお、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル冷却器入口ガス温度</u>、<u>ドライウエル温度</u>又は<u>サブプレッション・チェンバ温度</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準 (第 1.6.4 表) に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェン</u></p>	<p>⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、D/WとS/Cの片方または両方を行う2ケースを記載しているが、島根2号炉はD/WとS/C両方にスプレイする場合は、⑦<sup>a</sup>と⑦<sup>b</sup>を実施する</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>度、<u>サプレッション・チェンバ</u>気体温度又はサプレッション・<u>チェンバ・プール</u>水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、<u>残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)</u>、<u>残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)</u>及び<u>残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)</u>の全閉操作を実施後、<u>残留熱除去系注入隔離弁(B)</u>の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員2名(操作者及び確認者)</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから<u>残留熱除去系(B)(格納容器スプレイ冷却モード)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>15分以内</u>で可能である。</p>	<p>ッション・チェンバ圧力、<u>ドライウエル</u>雰囲気温度、サプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサプレッション・<u>プール</u>水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、<u>残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁及びS/Cスプレイ弁</u>の全閉操作を実施後、<u>残留熱除去系A系注入弁</u>の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等(当直運転員)1名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから残留熱除去系(<u>格納容器スプレイ冷却系</u>)による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>7分以内</u>で可能である。</p>	<p><u>バ</u>圧力、<u>ドライウエル</u>温度、<u>サプレッション・チェンバ</u>温度又はサプレッション・<u>プール</u>水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6-4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>D/WからS/Cへのスプレイ先の切替えが必要となった場合は、<u>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁</u>、<u>A-RHRドライウエル第2スプレイ弁</u>の全閉操作を実施後、<u>A-RHRトールスプレイ弁</u>の全開操作を実施する。</u></p> <p>※<u>D/Wスプレイ又はS/Cスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、<u>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウエル第2スプレイ弁</u>又は<u>A-RHRトールスプレイ弁</u>の全閉操作を実施後、<u>A-RHR注水弁</u>の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>iii 操作の成立性 上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系(<u>格納容器冷却モード</u>)A系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>10分以内</u>で可能である。 (添付資料1.6.4-5)</p>	<p>・運用の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7,東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を添付に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u></p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード)</u> (以下「<u>残留熱除去系 (S/P 冷却モード)</u>」という。)による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>ができない場合は、<u>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備</u>により残留熱除去系の電源を復旧し、<u>原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系</u>により冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系 (S/P 冷却モード)</u>にて<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p><u>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備</u>により非常用高圧母線 C 系又は D 系の受電が完了し、<u>残留熱除去系 (S/P 冷却モード)</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1:設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p>ii 操作手順</p> <p><u>残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6.4 図に、概要図を第 1.6.18 図に、<u>タイムチャートを第 1.6.19 図に示す。</u></p>	<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・プールの除熱</u></p> <p>全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故障により、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)</u>による<u>サブプレッション・プールの除熱</u>ができない場合は、<u>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置</u>により残留熱除去系の電源を復旧し、<u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系</u>より冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)</u>にて<u>サブプレッション・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系</u>に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p><u>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置</u>により緊急用 M/C を受電した後、<u>緊急用 M/C から M/C 2C 又は M/C 2D の受電</u>が完了し、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系)</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1:設備に異常がなく、電源、冷却水及び水源 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p>(添付資料 1.6.5)</p> <p>ii 操作手順</p> <p><u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) A系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱</u>手順の概要は以下のとおり。<u>(残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) B系によるサブプレッション・プールの除熱手順も同様。)</u></p>	<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む。)</u>の故障により、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)</u>による<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>ができない場合は、<u>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機</u>により残留熱除去系 (<u>サブプレッション・プール水冷却モード</u>) の電源を復旧し、<u>原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)</u>又は<u>原子炉補機代替冷却系</u>により冷却水を確保することで、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)</u>にて<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)</u>及び<u>原子炉補機代替冷却系</u>に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p><u>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機</u>により緊急用 M/C を受電した後、<u>緊急用 M/C から非常用所内電気設備である M/C C系又は M/C D系</u>の受電が完了し、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)</u>が使用可能な状態<sup>*1</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1:設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p>(添付資料 1.6.5)</p> <p>ii 操作手順</p> <p><u>残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) A系電源復旧後のサブプレッション・プール水の除熱</u>手順の概要は以下のとおり。<u>(残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) B系によ</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に残留熱除去系(A) (S/P 冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱の準備開始を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系(A) (S/P 冷却モード) の起動に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し、残留熱除去系ポンプ(A) 及び残留熱除去系封水ポンプ(A) が使用可能か確認する。</p> <p>④ 中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系ポンプ(A) の起動操作を実施する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は、当直副長に残留熱除去系(A) (S/P 冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱の準備完了を報告する。</p> <p>⑥ 当直副長は、中央制御室運転員に残留熱除去系(A) (S/P 冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱開始を指示する。</p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系試験用調節弁(A) を調整開とし、原子炉格納容器への注水量の上昇及びサブプレッション・チェンバ・プール水の温度の低下によりサブプレッション・チェンバ・プールの</p>	<p>手順の対応フローを第1.6-4図に、概要図を第1.6-21図に、タイムチャートを第1.6-22図に示す。</p> <p>① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系) A系によるサブプレッション・プールの除熱の準備開始を指示する。</p> <p>② 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系) A系によるサブプレッション・プールの除熱に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに冷却水が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>③ 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系ポンプ(A) の起動操作を実施する。</p> <p>④ 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa [gage] 以上であることを確認後、発電長に残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系) A系によるサブプレッション・プールの除熱の準備完了を報告する。</p> <p>⑤ 発電長は、運転員等に残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系) A系によるサブプレッション・プールの除熱開始を指示する。</p> <p>⑥ 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系A系テスト弁の開及び残留熱除去系熱交換器(A) バイパス弁を全閉とし、残留熱除去系系統流量の上昇及びサブプレッション・プール水の温度の</p>	<p>るサブプレッション・プール水の除熱手順も同様。) 手順の対応フローを第1.6-4図に、概要図を第1.6-21図に、タイムチャートを第1.6-22図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき中央制御室運転員に残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード) A系によるサブプレッション・プール水の除熱の準備開始を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員 A は、残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード) A系の起動に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていること、並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に常設代替交流電源設備の負荷容量確認を依頼し、A-残留熱除去ポンプ及びA-残留熱除去封水ポンプが使用可能か確認する。</p> <p>④ 中央制御室運転員 A は、A-熱交バイパス弁の全閉操作を実施し、A-残留熱除去ポンプの起動操作を実施する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A は、当直副長に残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード) A系によるサブプレッション・プール水の除熱の準備完了を報告する。</p> <p>⑥ 当直副長は、中央制御室運転員に残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード) A系によるサブプレッション・プール水の除熱開始を指示する。</p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A は、A-RHRテスト弁を調整開とし、A-残留熱除去系の系統流量の上昇及びサブプレッション・プール水の温度の低下によりサブプレッション・プール水の除熱が開始されたこ</p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>の除熱が開始されたことを確認する。</p> <p>iii 操作の成立性 上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系(A)（S/P冷却モード）による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱開始まで15分以内</u>で可能である。</p>	<p>低下により<u>サブプレッション・プールの除熱が開始されたことを確認する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから残留熱除去系（<u>サブプレッション・プール冷却系</u>）A系による<u>サブプレッション・プールの除熱開始まで2分以内</u>で可能である。</p>	<p>とを確認する。</p> <p>iii 操作の成立性 上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系（<u>サブプレッション・プール水冷却モード</u>）A系による<u>サブプレッション・プール水の除熱開始まで10分以内</u>で可能である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.6.4-6)</p>	<p>【柏崎6/7】 監視パラメータの相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7,東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を添付に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.26図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びS/P冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。</p> <p>原子炉補機冷却系の運転ができない場合、代替原子炉補機冷却系を設置し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びS/P冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、代替原子炉補機冷却系の設置に時間を要することから、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.29図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高压電源装置により交流動力電源が確保できた場合、残留熱除去系海水系の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。残留熱除去系海水系の運転ができない場合は、緊急用海水系を運転し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）による原子炉格納容器内の除熱を実施する。緊急用海水系が運転できない場合は、代替残留熱除去系海水系を設置し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）による原子炉格納容器内の除熱を実施するが、代替残留熱除去系海水系の設置に時間を要することから、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）等により原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.6.6, 添付資料1.6.7)</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.30図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交流動力電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転ができない場合、原子炉補機代替冷却系を設置し、残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要することから、格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.6.6)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違【柏崎6/7】①の相違</li> <li>・設備の相違【東海第二】②の相違</li> <li>・設備の相違【東海第二】②の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u> が故障により使用できない場合は、<u>復水貯蔵槽</u>を水源とした<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u> による<u>格納容器スプレイ</u>ができず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※ 1: 格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※ 2: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>復水貯蔵槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※ 3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6.5表) に達した場合。</p>	<p>1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>代替格納容器スプレイ</u></p> <p>(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> が故障により使用できない場合は、<u>代替淡水貯蔵槽</u>を水源とした<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※ 1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>で<u>ドライウエル</u>又は<u>サブプレッション・チェンバ</u>内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※ 2: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>代替淡水貯蔵槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※ 3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-5表) に達した場合</p>	<p>1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器代替スプレイ</u></p> <p>(a) <u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u> が故障により使用できない場合は、<u>低圧原子炉代替注水槽</u>を水源とした<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※ 1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u>で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u> が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※ 2: 設備に異常がなく、電源及び水源 (<u>低圧原子炉代替注水槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※ 3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>又は<u>原子炉圧力容器下鏡部温度</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-5表) に達した場合。</p>	<p>備考</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉は、サブプレッション・チェンバ温度104℃でのスプレイ実施基準について、解析結果より温度制御</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイについては、</p> <p>「1.6.2.1(1)a.(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6.5表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6.6図に示す。また、概要図は第1.6.7図、タイムチャートは第1.6.8図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名 (操作者及び確認者) にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで25分以内で可能である。その後、現場運転員2名にて復水移送ポンプの水源確保を実施した場合、15分以内で可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p>	<p>ii 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイについては、</p> <p>「1.6.2.1(1)a.(a) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6-5表) に従い実施する。<u>原子炉格納容器内へのスプレイの制御は、原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関する判断基準 (第1.6-7表) に従い実施する。</u></p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6図から第1.6-8図に示す。また、概要図は第1.6-9図、タイムチャートは第1.6-10図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>運転員等 (当直運転員) 2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで11分以内で可能である。</u></p>	<p>ii 操作手順</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1)a.(a) <u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6-5表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6図から第1.6-8図に示す。また、概要図は第1.6-9図、タイムチャートは第1.6-10図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで30分以内で可能である。</u></p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.6.4-1)</p>	<p>することができず、<u>格納容器ベント実施が早期となることから、基準としていない</u></p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は中央操作のみのため記載していない</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(c) <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ  残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u>（常設）<u>及び消火系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、復水貯蔵タンクを水源とした<u>補給水系</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。  スプレイ作動後は<u>外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇を考慮し、原子炉格納容器内へのスプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>i) <u>手順着手の判断基準</u>  炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u>（常設）<u>及び消火系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>補給水系</u>が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※1：<u>格納容器雰囲気放射線モニタでドライウエル又はサブプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合</u>、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2：<u>設備に異常がなく、電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。</u></p> <p>※3：<u>「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-5表）に達した場合。</u></p> <p>ii) <u>操作手順</u>  <u>補給水系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手</p>	<p>(b) <u>復水輸送系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ  炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、<u>復水輸送系</u>により復水貯蔵タンクを水源として原子炉格納容器内へスプレイする。<u>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>i) <u>手順着手の判断基準</u>  炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、<u>復水輸送系が使用可能な場合<sup>*2</sup></u>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※1：<u>格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合</u>、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2：<u>設備に異常がなく、電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。</u></p> <p>※3：<u>「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、ドライウエル圧力、ドライウエル温度が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-5表）に達した場合。</u></p> <p>ii) <u>操作手順</u>  <u>復水輸送系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ</p>	<p>・設備の相違  【柏崎 6/7】  ③の相違</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  ⑬の相違</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  ⑬の相違</p> <p>・運用の相違  【東海第二】  島根 2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>順については、「1.6.2.1(1) a. (c) <u>補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>」の操作手順と同様である。ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-5表）に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6図から第1.6-8図に示す。また、概要図は第1.6-13図、タイムチャートは第1.6-14図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名、現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員4名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで111分以内で可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(添付資料1.6.4)</u></p>	<p>については、「1.6.2.1(1) a. (b) <u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</u>」の操作手順のうち、<u>A-残留熱除去系スプレイ配管を使用した手順と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-5表）に従い実施する。</u></p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6図から第1.6-8図に示す。また、概要図は第1.6-11図、タイムチャートは第1.6-12図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p><u>上記の操作は、中央制御室運転員1名にて作業を実施し、作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで20分以内で可能である。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(添付資料1.6.4-2)</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉はB-残留熱除去系配管を使用する場合、原子炉建物内における操作が必要となることから、炉心損傷後はA系にてスプレイする</p> <p>・設備及び運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑫の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は中央操作のみのため記載していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>i 手順着手の判断基準 炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>及び<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。 ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1:格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2:設備に異常がなく、<u>燃料</u>及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。</p>	<p>(b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、ろ過水貯蔵タンク又は<u>多目的タンク</u>を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。 スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇を考慮し、原子炉格納容器内へのスプレイの起動/停止を行う。</p> <p>i 手順着手の判断基準 炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>及び<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>でドライウエル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源、<u>燃料</u>及び水源（ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されている場合。</p>	<p>(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>、<u>復水輸送系</u>により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>補助消火水槽</u>又はろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。 <u>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>i 手順着手の判断基準 炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>、<u>復水輸送系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイができず、消火系が使用可能な場合<sup>*2</sup>で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。 ただし、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）</u>で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、<u>電源</u>及び水源（<u>補助消火水槽</u>又はろ過水タンク）が確保されている場合。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、補助</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>又は<u>原子炉压力容器下鏡部温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6.5表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1)a. (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6.5表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6.6 図に示す。また、概要図は第1.6.9 図、タイムチャートは第1.6.10 図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員2名 (操作者及び確認者)</u>、<u>現場運転員2名及び5号炉運転員2名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>約30分</u>で可能である。</p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p>	<p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-5表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順については、「1.6.2.1(1) a. (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6-5表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6図から第1.6-8図に示す。また、概要図は第1.6-11図、タイムチャートは第1.6-12図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等 (当直運転員) 1名、現場対応を運転員等 (当直運転員) 2名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>58分以内</u>で可能である。</p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p>(添付資料1.6.4)</p>	<p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>ドライウエル温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第1.6-5表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1) a. (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順のうち、<u>A-残留熱除去系スプレイ配管を使用した手順</u>と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第1.6-5表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6-6 図から第1.6-8 図に示す。また、概要図は第1.6-13 図、タイムチャートは第1.6-14 図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員<u>1名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで<u>25分以内</u>で可能である。</p> <p>(添付資料 1.6.4-3)</p>	<p>消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉はB-残留熱除去系配管を使用する場合、原子炉建物内における操作が必要となることから、炉心損傷後はA系にてスプレイ</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は中央操作のみのため記載していない</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u> が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 及び消火系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i . 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup> において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) が使用可能な場合<sup>*2</sup> で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup></p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃ 以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、燃料及び水源 (<u>防火水槽</u> 又は <u>淡水貯水池</u>) が確保されている場合。</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、</p>	<p>(d) <u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> が故障により使用できず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設)、消火系及び <u>補給水系</u> により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へのスプレイでのサブプレッション・プール水位の上昇を考慮し、原子炉格納容器内へのスプレイの流量調整又はスプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>可搬型代替注水中型ポンプ</u> 及び <u>可搬型代替注水大型ポンプ</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup> において、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (可搬型) が使用可能な場合<sup>*2</sup> で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u> で <u>ドライウエル</u> 又は <u>サブプレッション・チェンバ内</u> のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍以上となった場合、又は <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u> が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃ 以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源、燃料及び水源 (<u>西側淡水貯水設備</u> 又は <u>代替淡水貯槽</u>) が確保されている場合。</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>原子炉格納容器内へのス</u></p>	<p>(d) <u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u> が故障により使用できず、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設)、<u>復水輸送系</u> 及び消火系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>なお、本手順はプラント状況や周辺の現場状況により <u>大量送水車</u> の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup> において、<u>残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</u> による原子炉格納容器内へのスプレイができず、<u>格納容器代替スプレイ系</u> (可搬型) が使用可能な場合<sup>*2</sup> で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合<sup>*3</sup>。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u> (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃ 以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、燃料及び水源 (<u>輪谷貯水槽</u> (西 1) 又は <u>輪谷貯水槽</u> (西 2)) が確保されている場合。</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>ドラ</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、10 倍を超えた場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では 10 倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>格納容器内圧力 (S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.5 表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1)a.(c)<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)」の操作手順のうち、<u>[交流電源が確保されている場合]</u>の操作手順と同様である。ただし、<u>MUWC 接続口内側隔離弁の操作については、リンク機構を取り外さず、MUWC 接続口内側隔離弁 (B)の場合は屋外 (緊急時対策要員)にて、MUWC 接続口内側隔離弁 (A)の場合は非管理区域 (運転員)にて遠隔手動弁操作設備を使用して行う。</u>また、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6.5 表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6.6 図に、概要図は第 1.6.11 図に、タイムチャートは第 1.6.13 図及び第 1.6.20 図に示す。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、運転員が実施する原子炉建屋での系統構成を <u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名 (操作者及び確認者) 及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合の所要時間は約 20 分</u>である。</p> <p>また、<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、緊急時対策要員が実施する屋外での<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作に必要な <u>1 ユニット当たり要員数及び所要時間は以下のとおり</u>。</p>	<p>プレイ起動の判断基準 (第 1.6-5 表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1)a.(d) <u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)」の操作手順のうち、<u>[交流動力電源が確保されている場合]</u>の操作手順と同様である。ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6-5 表) に従い実施する。<u>原子炉格納容器内へのスプレイの制御は、原子炉格納容器内へのスプレイ制御に関する判断基準 (第 1.6-7 表) に従い実施する。</u></p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6-6 図から第 1.6-8 図に、概要図は第 1.6-15 図に、タイムチャートは第 1.6-16 図に示す。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p>	<p><u>イウエル温度指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6-5 表) に達した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイについては、「1.6.2.1(1)a.(d) <u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)」の操作手順のうち、<u>[交流動力電源が確保されている場合]</u>の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止、再開及び流量は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6-5 表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6-6 図から第 1.6-8 図に示す。また、概要図は第 1.6-15 図、タイムチャートは第 1.6-16 図と同様である。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、<u>運転員が実施する原子炉建物での系統構成を、中央制御室運転員 1 名及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合の想定時間は 25 分以内で可能である。</u></p> <p>また、<u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち、緊急時対策要員が実施する屋外での<u>大量送水車による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり</u>。  <u>[格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (南) 又は格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (西) を使用する場合]</u>  <u>緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：2 時間</u></p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>〔防火水槽を水源とした送水〕</u>  <u>緊急時対策要員 3 名にて実施した場合：約 125 分</u>  <u>〔淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 4 名にて実施した場合：約 140 分</u></p> <p><u>〔淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 6 名にて実施した場合：約 330 分</u></p> <p>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ操作は、作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで約 330 分で可能である。</p>	<p><u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系 B 系配管を使用した高所東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：代替淡水貯槽）</p> <p>・上記の操作は、運転員等（当直運転員）1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、215分以内で可能である。</p> <p><u>【中央制御室からの操作（残留熱除去系 B 系配管を使用した高所西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合）】</u>（水源：西側淡水貯水設備）</p> <p>・上記の操作は、運転員等（当直運転員）1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を</p>	<p><u>10 分以内</u>  <u>〔格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕</u>  <u>緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：3 時間</u>  <u>10 分以内</u></p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ操作は、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合、作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで2時間 10 分以内で可能である。また、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合、作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで3時間 10 分以内で可能である。</u></p>	<p>・設備の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  使用する水源，接続口の相違</p> <p>・設備及び運用の相違  <b>【東海第二】</b>  ⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.6.3-3)</p>	<p><u>実施した場合、140分以内で可能である。</u></p> <p><u>【中央制御室からの操作 (残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合)】 (水源：代替淡水貯槽)</u></p> <p>・上記の操作は、<u>運転員等 (当直運転員) 1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、535分以内で可能である。</u></p> <p><u>【中央制御室からの操作 (残留熱除去系A系配管を使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場合)】 (水源：西側淡水貯水設備)</u></p> <p>・上記の操作は、<u>運転員等 (当直運転員) 1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、320分以内で可能である。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>として使用する<u>可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保している。</p> <p>(添付資料1.6.4)</p>	<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型)</u>として使用する<u>大量送水車</u>からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.6.4-4)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p><u>熱代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 等による原子炉格納容器内へのスプレイ及び残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) の復旧ができず、原子炉格納容器からの除熱手段がない場合に、<u>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系の電源を復旧し、原子炉格納容器内へ冷却水通水後、<u>ドライウエル冷却系送風機</u>を起動して原子炉格納容器内の除熱を行う。</p> <p><u>ドライウエル冷却系送風機</u>を停止状態としても、原子炉格納容器内の冷却水の通水を継続することで、<u>ドライウエル冷却系冷却器</u>コイル表面で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力の上昇を緩和する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i. <u>手順着手の判断基準</u></p> <p><u>発電用原子炉の注水機能が喪失し、代替格納容器スプレイ及び残留熱除去系による原子炉格納容器内の除熱ができず、常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系が復旧可能である場合。</p> <p>ii. <u>操作手順</u></p> <p><u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱手順</u>の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.6図に、概要図を第1.6.21図及び第1.6.22図に、タイムチャートを第1.6.23図に示す。</p> <p>① <u>当直副長</u>は、<u>手順着手の判断基準</u>に基づき、<u>運転員</u>に<u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱の準備開始</u>を指示する。</p> <p>② <u>現場運転員C及びD</u>は、<u>ドライウエル冷却系による</u></p>	<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系</u> (常設) 等による原子炉格納容器内へのスプレイ及び残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) の復旧ができず、原子炉格納容器からの除熱手段がない場合に、<u>非常用交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系の電源を復旧し、原子炉格納容器内へ冷却水通水後、<u>ドライウエル内ガス冷却装置送風機</u>を起動して原子炉格納容器内の除熱を行う。</p> <p><u>ドライウエル内ガス冷却装置送風機</u>を停止状態としても、原子炉格納容器内の冷却水の通水を継続することで、<u>ドライウエル内ガス冷却装置冷却コイル</u>表面で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力の上昇を緩和する。</p> <p>なお、<u>非常用交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i. <u>手順着手の判断基準</u></p> <p><u>代替格納容器スプレイ及び残留熱除去系による原子炉格納容器内の除熱ができず、非常用交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系が復旧可能である場合。</p> <p>ii. <u>操作手順</u></p> <p><u>ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱手順</u>の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.6図及び第1.6.8図に、概要図を第1.6.23図に、タイムチャートを第1.6.24図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u>は、<u>手順着手の判断基準</u>に基づき、<u>運転員等</u>に<u>ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱の準備開始</u>を指示する。</p>	<p>b. 格納容器代替除熱</p> <p>(a) <u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱</u></p> <p><u>格納容器代替スプレイ系</u> (常設) 等による原子炉格納容器内へのスプレイ及び残留熱除去系 (格納容器冷却モード) の復旧ができず、原子炉格納容器からの除熱手段がない場合に、<u>常設代替交流電源設備</u>により原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む。</u>) の電源を復旧し、原子炉格納容器内へ冷却水通水後、<u>ドライウエル冷却装置</u>を起動して原子炉格納容器内の除熱を行う。</p> <p><u>ドライウエル冷却装置</u>を停止状態としても、原子炉格納容器内の冷却水の通水を継続することで、<u>ドライウエル冷却装置コイル</u>表面で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力の上昇を緩和する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i. <u>手順着手の判断基準</u></p> <p><u>格納容器代替スプレイ</u>及び残留熱除去による原子炉格納容器内の除熱ができず、<u>常設代替交流電源設備</u>により、原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む。</u>) が復旧可能である場合。</p> <p>ii. <u>操作手順</u></p> <p><u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱手順</u>の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.6.7図から第1.6.8図に、概要図を第1.6.23図及び第1.6.24図に、タイムチャートを第1.6.25図に示す。</p> <p>① <u>当直副長</u>は、<u>手順着手の判断基準</u>に基づき、<u>運転員</u>に<u>ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱の準備開始</u>を指示する。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>原子炉格納容器内の代替除熱に必要な送風機，電動弁の電源の受電操作を実施する。</u></p> <p>③ 中央制御室運転員 A 及び B は，<u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱に必要な送風機，電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>④ 当直長は，<u>当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，ドライウエル冷却系が使用可能か確認する。</u></p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は，<u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の系統構成前準備として，<u>ESF 盤区分 I 及び区分 II</u>にて隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑥ 当直副長は，中央制御室運転員に<u>ドライウエル冷却系の冷却水通水開始を指示する。</u></p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A 及び B は，<u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の系統構成（冷却水通水操作）として，<u>原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(A)，(B)，外側戻り隔離弁(A)，(B)及び内側戻り隔離弁(A)，(B)の全開操作を実施し，原子炉補機冷却水系系統流量指示値の上昇を確認し，当直副長に報告する。</u></p> <p>⑧ 中央制御室運転員 A 及び B は，<u>ドライウエル冷却系送風機起動前準備として，常用換気空調系盤にてリレー引きにより，起動阻止隔離信号を除外する。</u></p> <p>⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に<u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の開始を指示する。</p> <p>⑩ 中央制御室運転員 A 及び B は，<u>ドライウエル冷却系送風機(A)，(B)及び(C)の起動操作を実施し，原子炉格納容器内の圧力の上昇率が緩和することを確認する。</u></p>	<p>② <u>運転員等は中央制御室にて，ドライウエル内ガス冷却装置</u>による原子炉格納容器内の代替除熱に必要な送風機，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>③ <u>発電長は，運転員等にドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱の系統構成を指示する。</u></p> <p>④ <u>運転員等は中央制御室にて，原子炉補機冷却水系隔離弁，ドライウエル内ガス冷却装置送風機原子炉補機冷却水系入口弁及びドライウエル内ガス冷却装置送風機原子炉補機冷却水系出口弁を全開とし，ドライウエル内ガス冷却装置冷却コイルへの冷却水通水を開始する。</u></p> <p>⑤ <u>運転員等は中央制御室にて，ドライウエル内ガス冷却装置送風機の起動阻止信号が発信している場合は除外操作を実施する。</u></p> <p>⑥ <u>発電長は，運転員等にドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱の開始を指示する。</u></p> <p>⑦ <u>運転員等は中央制御室にて，ドライウエル内ガス冷却装置送風機を起動し，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉格納容器内の温度の上昇が緩和することを確認する。</u></p>	<p>② <u>中央制御室運転員 A は，ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱に必要な冷却装置，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③ <u>当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，ドライウエル冷却系が使用可能か確認する。</u></p> <p>④ <u>現場運転員 B 及び C は，ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の系統構成前準備として，<u>A，B-原子炉補助継電器盤にて隔離信号の除外操作を実施する。</u></p> <p>⑤ <u>当直副長は，運転員にドライウエル冷却系の冷却水通水開始を指示する。</u></p> <p>⑥ 中央制御室運転員 A は，<u>ドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の系統構成（冷却水通水操作）として，<u>A，B-RCW常用補機冷却水入口切替弁，A，B-RCW常用補機冷却水出口切替弁の開操作を実施し，原子炉補機冷却系の系統流量指示値の上昇を確認し，当直副長に報告する。</u></p> <p>⑦ 中央制御室運転員 A は，<u>ドライウエル冷却装置</u>起動前準備として，<u>空調換気制御盤にてリレー引きにより，起動阻止隔離信号を除外する。</u></p> <p>⑧ <u>当直副長は，運転員にドライウエル冷却系</u>による原子炉格納容器内の代替除熱の開始を指示する。</p> <p>⑨ 中央制御室運転員 A は，<u>上部下部A，B及びC-ドライウエル冷却装置</u>の起動操作を実施し，原子炉格納容器内の<u>圧力</u>の上昇率が緩和することを確認する。</p>	<p>【東海第二】 島根 2 号炉は，電源確保を技術的能力 1.14にて整理</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・運用の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員2名</u>（操作者及び確認者）及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱開始まで約45分で可能である。円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 <u>1.6.3-4</u>)</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>ドライウェル内ガス冷却装置</u>による原子炉格納容器内の代替除熱開始まで<u>10分以内</u>で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名</u>及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱開始まで<u>45分以内</u>で可能である。</p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p style="text-align: right;">(添付資料 <u>1.6.4-7</u>)</p>	<p>【東海第二】 監視パラメータの相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、現場作業があるため記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.26図に示す。</p> <p>外部電源、<u>代替交流電源設備等</u>により交流電源が確保できた場合、<u>復水貯蔵槽</u>が使用可能であれば<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>復水貯蔵槽</u>が使用できない場合、消火系又は<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、<u>発電所構内（大湊側）</u>で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及び<u>ろ過水タンク</u>の使用可能が確認できた場合に実施する。</p> <p>外部電源、常設代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系を復旧し、原子炉</p>	<p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6-29図に示す。</p> <p>外部電源、<u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備</u>により交流動力電源が確保できた場合、<u>代替淡水貯蔵槽</u>が使用可能であれば<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>代替淡水貯蔵槽</u>が使用できない場合、消火系、<u>補給水系</u>又は<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段については、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段と同時並行で準備する。</p> <p>また、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）</u>、消火系、<u>補給水系</u>及び<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）</u>の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可能な系統1系統以上を起動し、原子炉格納容器内へのスプレイのための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及び<u>ろ過水貯蔵タンク</u>又は<u>多目的タンク</u>の使用可能が確認できた場合に実施する。</p> <p>また、<u>補給水系は連絡配管閉止フランジの切替えに時間を要することから、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に実施する。</u></p> <p>外部電源、<u>非常用交流電源設備</u>により交流動力電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系を復旧し、原子炉格</p>	<p>c. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6-30図に示す。</p> <p>外部電源、<u>常設代替交流電源設備</u>により交流電源が確保できた場合、<u>低圧原子炉代替注水槽</u>が使用可能であれば<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>低圧原子炉代替注水槽</u>が使用できない場合、<u>復水輸送系</u>、消火系又は<u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>により原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段については、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ手段と同時並行で準備する。</p> <p>また、<u>格納容器代替スプレイ系（常設）</u>、<u>復水輸送系</u>、消火系及び<u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）</u>の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可能な系統1系統以上を起動し、原子炉格納容器内へのスプレイのための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</p> <p>なお、消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは、発電所構内で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと及び<u>補助消火水槽</u>又は<u>ろ過水タンク</u>の使用可能が確認できた場合に実施する。</p> <p>外部電源、常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系（<u>原子炉補機海水系を</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、交流電源の確保手段として常設交流代替電源設備に加え可搬型代替交流電源設備を整備</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており、当該設備による注水も可能</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>格納容器内への冷却水通水及びドライウエル冷却系送風機の起動による原子炉格納容器内の除熱を実施する。</p>	<p>納容器内への冷却水通水及びドライウエル内ガス冷却装置送風機の起動による原子炉格納容器内の代替除熱を実施する。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料 1.6.6, 添付資料 1.6.7)</p>	<p><u>含む。</u>)を復旧し、原子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウエル冷却装置の起動による原子炉格納容器内の除熱を実施する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を確保することで、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備及び第二代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により非常用高圧母線D系の受電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態※2に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。</p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル</p>	<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の故障により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により残留熱除去系の電源を復旧し、残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系により冷却水を確保することで、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、残留熱除去系海水系、緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/CからM/C 2C又はM/C 2Dの受電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が使用可能な状態※2に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウエル又はサブプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰</p>	<p>(2) サポート系故障時の対応手順</p> <p>a. 復旧</p> <p>(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（格納容器冷却モード）の電源を復旧し、原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで、残留熱除去系（格納容器冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び原子炉補機代替冷却系に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから非常用所内電気設備であるM/C C系又はM/C D系の受電が完了し、残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能な状態※2に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAM</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(CAMS) が使用できない場合に原子炉压力容器温度で 300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u> 又は <u>格納容器内圧力 (S/C) 指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.5 表) に達した場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除熱</u>については、「1.6.2.1(2)a.(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、スプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6.5 表) <u>に到達した場合に行う。</u></p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6.6 図に示す。また、概要図は第 1.6.16 図、タイムチャートは第 1.6.17 図と同様である。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名 (操作者及び確認者)</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系(B) (<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで <u>15 分以内</u>で可能である。</p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p>	<p>囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉压力容器温度で 300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源、冷却水及び水源 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、ドライウェル圧力又はサブプレッション・チェンバ圧力指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.5 表) に達した場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイ手順については、「1.6.2.1(2) a. (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6.5 表) に従い実施する。</p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6.6 図から第 1.6.8 図に示す。また、概要図は第 1.6.19 図、タイムチャートは第 1.6.20 図と同様である。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>運転員等 (当直運転員) 1 名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから残留熱除去系 (<u>格納容器スプレイ冷却系</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで <u>7 分以内</u>で可能である。</p>	<p>S) が使用できない場合に原子炉压力容器温度で 300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源 (サブプレッション・チェンバ) が確保されている状態。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.6.5)</p> <p>※3: 「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、ドライウェル圧力、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウェル温度又はサブプレッション・チェンバ温度指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 (第 1.6.5 表) に達した場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) による原子炉格納容器内へのスプレイ手順については、「1.6.2.1(2) a. (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準 (第 1.6.5 表) <u>に従い実施する。</u></p> <p>なお、手順の対応フローを第 1.6.7 図から第 1.6.8 図に示す。また、概要図は第 1.6.19 図、タイムチャートは第 1.6.20 図と同様である。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>中央制御室運転員 1 名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系 (<u>格納容器冷却モード</u>) <u>A 系</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで <u>10 分以内</u>で可能である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.6.4-5)</p>	<p>島根 2 号炉は、10 倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では 10 倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は中央操作のみのため記載していない</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、中央</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u></p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により、残留熱除去系 (S/P 冷却モード) による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>ができない場合は、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を確保することで、残留熱除去系 (S/P 冷却モード) にて<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備及び<u>第二代替交流電源設備</u>に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>により非常用高圧母線C系又はD系の受電が完了し、残留熱除去系 (S/P 冷却モード) が使用可能な状態<sup>*2</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p>	<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・プールの除熱</u></p> <p>全交流動力電源喪失又は<u>残留熱除去系海水系</u>の故障により、残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) による<u>サブプレッション・プールの除熱</u>ができない場合は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により残留熱除去系の電源を復旧し、<u>残留熱除去系海水系</u>、<u>緊急用海水系</u>又は代替残留熱除去系海水系より冷却水を確保することで、残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) にて<u>サブプレッション・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>残留熱除去系海水系</u>、<u>緊急用海水系</u>及び代替<u>残留熱除去系海水系</u>に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから<u>M/C 2C</u>又は<u>M/C 2D</u>の受電が完了し、残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) が使用可能な状態<sup>*2</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>で<u>ドライウエル</u>又は<u>サブプレッション・チェンバ内</u>のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できない場合に原子</p>	<p>(b) 残留熱除去系電源復旧後の<u>サブプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む。</u>) の故障により、残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) による<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>ができない場合は、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却系 (<u>原子炉補機海水系を含む。</u>) 又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで、残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) にて<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>を実施する。</p> <p>なお、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>また、<u>原子炉補機冷却系</u> (<u>原子炉補機海水系を含む。</u>) 及び<u>原子炉補機代替冷却系</u>に関する手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合<sup>*1</sup>において、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/Cから非常用所内電気設備であるM/C C系又はM/C D系の受電が完了し、残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) が使用可能な状態<sup>*2</sup>に復旧された場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u> で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u> が使用できない場合に原子炉圧</p>	<p>制御室運転員の作業の成立性を添付に記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、10倍</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※ 2:設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。</p> <p>ii 操作手順  <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>については、1.6.2.1(2)a.(b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>の操作手順と同様である。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6.6図に示す。また、概要図は第1.6.18図、タイムチャートは第1.6.19図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性  上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから<u>残留熱除去系(A) (S/P 冷却モード)</u>による<u>サプレッション・チェンバ・プール</u>の除熱開始まで<u>15分以内</u>で可能である。</p>	<p>炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2:設備に異常がなく、電源、冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。  (添付資料1.6.5)</p> <p>ii 操作手順  <u>残留熱除去系 (サプレッション・プール冷却系) 電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u>については、「1.6.2.1(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u>」の操作手順と同様である。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6.6図及び第1.6.8図に示す。また、概要図は第1.6.21図、タイムチャートは第1.6.22図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性  上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから<u>残留熱除去系 (サプレッション・プール冷却系) A系</u>による<u>サプレッション・プールの除熱</u>開始まで<u>2分以内</u>で可能である。</p>	<p>力容器温度で300℃以上を確認した場合。</p> <p>※2:設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。  (添付資料1.6.5)</p> <p>ii 操作手順  <u>残留熱除去系 (サプレッション・プール水冷却モード) 電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u>については、「1.6.2.1(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u>」の操作手順と同様である。</p> <p>なお、手順の対応フローを第1.6.7図から第1.6.8図に示す。また、概要図は第1.6.21図、タイムチャートは第1.6.22図と同様である。</p> <p>iii 操作の成立性  上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断してから<u>残留熱除去系 (サプレッション・プール水冷却モード) A系</u>による<u>サプレッション・プール水の除熱</u>開始まで<u>10分以内</u>で可能である。  (添付資料1.6.4-6)</p>	<p>を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p> <p>・設備及び運用の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違  【柏崎6/7, 東海第二】  島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を添付資料に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.26 図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びS/P冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。原子炉補機冷却系の運転ができない場合、代替原子炉補機冷却系を設置し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びS/P冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、代替原子炉補機冷却系の設置に時間を要することから、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.29図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高压電源装置により交流動力電源が確保できた場合、残留熱除去系海水系の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。残留熱除去系海水系が運転できない場合、緊急用海水系を運転し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。緊急用海水系の運転ができない場合、代替残留熱除去系海水系を運転し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、代替残留熱除去系海水系の運転に時間を要することから、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.6.6, 添付資料1.6.7)</p>	<p>b. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.6.30 図に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交流動力電源が確保できた場合、原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転が可能であれば残留熱除去系（格納容器冷却モード）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転ができない場合、原子炉補機代替冷却系を設置し、残留熱除去系（格納容器冷却モード）又は残留熱除去系（サブプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要することから、格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.6.6)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を起動し、サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、<u>スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/停止を行う。</u></p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※1。</p> <p>※1：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>格納容器内圧力(D/W)</u>、<u>格納容器内圧力(S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ気体温度又はサプレッション・チェンバ・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6.4表）に達した場合。</p> <p>b. 操作手順</p> <p>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.6.24図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、<u>中央制御室運転員に残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</u></p>	<p>1.6.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を起動し、サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※1。</p> <p>※1：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合。</p> <p>b. 操作手順</p> <p>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）A系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-4表）に従い実施する（残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）B系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順も同様。）。</p> <p>概要図を第1.6-25図に、タイムチャートを第1.6-26図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、<u>運転員等に残留熱除去系ポンプ（A）の起動を指示する。</u></p>	<p>1.6.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順</p> <p>(1) 残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し、サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように、スプレイの起動/停止を行う。</p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※1。</p> <p>※1：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>、<u>サプレッション・チェンバ温度又はサプレッション・プール水位指示値</u>が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第1.6-4表）に達した場合。</p> <p>b. 操作手順</p> <p>残留熱除去系（格納容器冷却モード）A系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとおり。<u>ただし、原子炉格納容器内へのスプレイの停止及び再開は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第1.6-4表）に従い実施する。（残留熱除去系（格納容器冷却モード）B系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順も同様。）</u></p> <p>概要図を第1.6-26図に、<u>タイムチャートを第1.6-27図に示す。</u></p> <p>① <u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき中央制御室運転員に<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）A系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。</u></p>	<p>備考</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、スプレイ起動時に流量調整後、停止・起動で制御を実施</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、スプレイ起動・停止の判断基準を記載</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>② 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系ポンプの起動操作を実施し、残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認後</u>、当直副長に残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</p> <p>③ 当直副長は、原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第 1.6.4 表）に基づき原子炉格納容器内のスプレイ先を選択し、中央制御室運転員に残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</p> <p>④ a D/W スプレイの場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁の全開操作を実施し、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁を調整開として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>④ b S/P スプレイの場合 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁を全開として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを<u>原子炉格納容器への注水量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し</u>、当直副長に報告する。</p> <p>なお、<u>格納容器内圧力 (D/W)</u>、<u>サブプレッション・チェンバ</u> 気体温度又は<u>サブプレッション・チェンバ・プール</u> 水位指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基</p>	<p>② <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系ポンプ (A) を起動し、残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が 0.81MPa [gage] 以上であることを確認し、発電長に報告する。</u></p> <p>③ <u>発電長は、運転員等に原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6-4 表）に従い原子炉格納容器内のスプレイ先を選択し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）A 系による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</u></p> <p>④<sup>a</sup> <u>D/W スプレイ又は S/C スプレイの場合 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系 A 系 D/W スプレイ弁又は残留熱除去系 A 系 S/C スプレイ弁を全開とする。</u></p> <p>④<sup>b</sup> <u>D/W スプレイ及び S/C スプレイの場合 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系 A 系 D/W スプレイ弁及び残留熱除去系 A 系 S/C スプレイ弁を全開とする。</u></p> <p>⑤ <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系熱交換器 (A) バイパス弁を閉とする。</u></p> <p>⑥ <u>運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを残留熱除去系系統流量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、発電長に報告する。なお、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内へのスプレイは、流量調整が不可能である。</u></p> <p>なお、<u>ドライウエル圧力、ドライウエル雰囲気温度、サブプレッション・チェンバ雰囲気温度又はサブプレッション・プール水位指示値が</u>、原子炉格納容器</p>	<p>② 中央制御室運転員 A は、<u>A-熱交バイパス弁の全閉操作を実施し、残留熱除去ポンプの起動操作を実施する。</u></p> <p>③ <u>中央制御室運転員 A は、当直副長に残留熱除去系（格納容器冷却モード）A 系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。</u></p> <p>④ <u>当直副長は、中央制御室運転員に原子炉格納容器内へのスプレイ起動・停止の判断基準（第 1.6-4 表）に基づき原子炉格納容器内へのスプレイ先を選択し、残留熱除去系（格納容器冷却モード）A 系による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</u></p> <p>⑤<sup>a</sup> <u>D/W スプレイの場合 中央制御室運転員 A は、A-RHR ドライウエル第 1 スプレイ弁及び A-RHR ドライウエル第 2 スプレイ弁を全開として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑤<sup>b</sup> <u>S/C スプレイの場合 中央制御室運転員 A は、A-RHR トーラススプレイ弁を全開として原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。</u></p> <p>⑥ <u>中央制御室運転員 A は、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを A-残留熱除去系の系統流量の上昇並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>なお、<u>ドライウエル圧力、サブプレッション・チェンバ圧力、ドライウエル冷却器入口ガス温度、ドライウエル温度又はサブプレッション・チェンバ温</u></p>	<p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、RHR による格納容器スプレイにおいて D/W 及び S/C への同時注水は実施しない</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>準(第1.6.4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>格納容器内圧力(D/W)</u>、<u>格納容器内圧力(S/C)</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ気体温度</u>又は<u>サブプレッション・チェンバ・プール水位</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※ <u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁、残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁及び残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名(操作者及び確認者)にて操作を実施する。操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できる。</u></p> <p>(2) <u>残留熱除去系(サブプレッション・チェンバ・プール水冷却</u></p>	<p>内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6.4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル雰囲気温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</u>又は<u>サブプレッション・チェンバ・プール水位</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁及びS/Cスプレイ弁の全閉操作を実施後、残留熱除去系A系注入弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の<u>中央制御室対応は運転員等(当直運転員)1名にて実施した場合、作業開始を判断した後、冷却水を確保してから残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで7分以内</u>で可能である。</p> <p>(2) <u>残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系)によるサ</u></p>	<p><u>度</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第1.6.4表)に到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する。その後、<u>ドライウエル圧力</u>、<u>サブプレッション・チェンバ圧力</u>、<u>ドライウエル温度</u>、<u>サブプレッション・チェンバ温度</u>又は<u>サブプレッション・プール水位</u>指示値が、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第1.6.4表)に再度到達した場合は、原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。</p> <p>※<u>D/WからS/Cへのスプレイ先の切替えが必要となった場合は、A-RHRドライウエル第1スプレイ弁、A-RHRドライウエル第2スプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHRトールラススプレイ弁の全開操作を実施する。</u></p> <p>※<u>D/Wスプレイ又はS/Cスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合は、A-RHRドライウエル第1スプレイ弁及びA-RHRドライウエル第2スプレイ弁又はA-RHRトールラススプレイ弁の全閉操作を実施後、A-RHR注水弁の全開操作を実施し、原子炉圧力容器へ注水する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱除去系(格納容器冷却モード)A系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで10分以内</u>で可能である。 <u>(添付資料1.6.4-8)</u></p> <p>(2) <u>残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)</u></p>	<p>・運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑧の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7,東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を添付に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>モード)による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>残留熱除去系(S/P冷却モード)が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系(S/P冷却モード)を起動し、<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>a. 手順着手の判断基準 下記のいずれかの状態に該当した場合。 ・逃がし安全弁開固着 ・<u>サブプレッション・チェンバ・プール水の温度が規定温度以上</u> ・<u>サブプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以上</u></p> <p>b. 操作手順 <u>残留熱除去系(S/P冷却モード)によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱手順の概要は以下のとおり。</u>概要図を第1.6.25図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に残留熱除去系(S/P冷却モード)による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱の準備開始</u>を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員A及びBは、残留熱除去系ポンプの起動操作を実施する。</p> <p>③ 中央制御室運転員A及びBは、当直副長に残留熱除去系(S/P冷却モード)による<u>サブプレッション・チェンバ・プールの除熱の準備完了</u>を報告する。</p> <p>④ 当直副長は、中央制御室運転員に残留熱除去系(S/P冷</p>	<p><u>プレッション・プールの除熱</u>残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系)が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系を起動し、<u>サブプレッション・プールの除熱</u>を実施する。</p> <p>a. 手順着手の判断基準 下記のいずれかの状態に該当した場合。 ・逃がし安全弁開固着 ・<u>サブプレッション・プール水温度指示値が32℃以上</u> ・<u>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度指示値が82℃以上</u> (添付資料1.6.5)</p> <p>b. 操作手順 <u>残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系)A系によるサブプレッション・プールの除熱手順の概要は以下のとおり。</u>(<u>残留熱除去系(サブプレッション・プール冷却系)B系によるサブプレッション・プールの除熱手順も同様。</u>)概要図を第1.6-27図に、タイムチャートを第1.6-28図に示す。</p> <p>① <u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に<u>残留熱除去系ポンプ(A)の起動</u>を指示する。</p> <p>② <u>運転員等</u>は中央制御室にて、<u>残留熱除去系ポンプ(A)を起動し、残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa [gage]以上であることを確認した後、発電長に報告する。</u></p> <p>③ <u>発電長</u>は、運転員等に残留熱除去系(サブプレシ</p>	<p>による<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)が健全な場合は、中央制御室からの手動操作により残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)を起動し、<u>サブプレッション・プール水の除熱</u>を実施する。</p> <p>a. 手順着手の判断基準 下記のいずれかの状態に該当した場合。 ・逃がし安全弁開固着 ・<u>サブプレッション・プール水の温度が規定温度以上</u> (添付資料1.6.5)</p> <p>b. 操作手順 <u>残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)A系によるサブプレッション・プール水の除熱手順の概要は以下のとおり。</u>(<u>残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)B系によるサブプレッション・プール水の除熱手順も同様。</u>)概要図を第1.6-28図に、タイムチャートを第1.6-29図に示す。</p> <p>① <u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)による<u>サブプレッション・プール水の除熱の準備開始</u>を指示する。</p> <p>② 中央制御室運転員Aは、<u>A-熱交バイパス弁の全閉操作を実施し、残留熱除去系ポンプの起動操作</u>を実施する。</p> <p>③ 中央制御室運転員Aは、当直副長に残留熱除去系(サブプレッション・プール水冷却モード)による<u>サブプレッション・プール水の除熱の準備完了</u>を報告する。</p> <p>④ <u>当直副長</u>は、中央制御室運転員に残留熱除去系(サブプレ</p>	<p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉の規定温度の値は、添付資料1.6.7にて記載</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>却モード)によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱の開始を指示する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A 及び B は、<u>残留熱除去系試験用調節弁を調整開とし、原子炉格納容器への注水量の上昇及びサブプレッション・チェンバ・プール水の温度の低下によりサブプレッション・チェンバ・プールの除熱が開始されたことを確認する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名 (操作者及び確認者) にて操作を実施する。操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できる。</u></p>	<p>ン・プール冷却系) A系によるサブプレッション・プールの除熱の開始を指示する。</p> <p>④ <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系 A 系テスト弁を開とする。</u></p> <p>⑤ <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系熱交換器 (A) バイパス弁を閉とする。</u></p> <p>⑥ <u>運転員等は中央制御室にて、サブプレッション・プールの除熱が開始されたことを残留熱除去系系統流量の上昇及びサブプレッション・プール水の温度の低下により確認し、発電長に報告する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の<u>中央制御室対応は運転員等 (当直運転員) 1 名にて実施した場合、作業開始を判断した後、冷却水を確保してから残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プールの除熱開始まで2分以内で可能である。</u></p>	<p>ッション・プール水冷却モード) A系によるサブプレッション・プール水の除熱の開始を指示する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員 A は、<u>A-RHR テスト弁を調整開とし、残留熱除去系の系統流量の上昇及びサブプレッション・プール水の温度の低下によりサブプレッション・プールの除熱が開始されたことを確認する。</u></p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>中央制御室運転員 1 名にて操作を実施した場合、作業開始を判断してから残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) によるサブプレッション・プールの除熱開始まで 10 分以内で可能である。</u> <u>(添付資料 1.6.4-9)</u></p>	<p>【東海第二】 ⑨の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 監視パラメータの相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p><u>残留熱除去系への代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順は、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>復水貯蔵槽、防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>復水移送ポンプ、残留熱除去系ポンプ、電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに第一ガスタービン発電機、第二ガスタービン発電機、電源車、ディーゼル駆動消火ポンプ及び可搬型代替注水ポンプ(A-2級)への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</u></p>	<p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p><u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系による冷却水確保手順については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車による常設低圧代替注水系ポンプ、復水移送ポンプ、ドライウェル内ガス冷却装置送風機、残留熱除去系ポンプ、電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置、可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車、非常用交流電源設備、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>操作の判断、確認に係る計装設備に関する手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</u></p>	<p>1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p><u>原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>低圧原子炉代替注水槽、輪谷貯水槽(西1)及び輪谷貯水槽(西2)への水の補給手順並びに水源から接続口までの大量送水車による送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による低圧原子炉代替注水ポンプ、復水輸送ポンプ、消火ポンプ、残留熱除去ポンプ、電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機、大量送水車への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</u></p> <p><u>操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</u></p>	<p>・設備の相違【東海第二】②の相違</p> <p>・設備の相違【柏崎6/7】島根2号炉は新たにSA水源として低圧原子炉代替注水槽を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																														
<p align="center"><b>第1.6.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</b></p>	<p align="center"><b>第1.6-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</b></p>	<p align="center"><b>第1.6-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</b></p>	<p>・設備及び運用の相違</p>																																																														
<p align="center"><b>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (1/7)</b></p>	<p align="center"><b>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (1/8)</b></p>	<p align="center"><b>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (1/7)</b></p>	<p align="center"><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p>																																																														
<p align="center"><b>(重大事故等対処設備 (設計基準拡張))</b></p>	<p align="center"><b>(設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備として使用する原子炉格納容器内の除熱)</b></p>	<p align="center"><b>(重大事故等対処設備 (設計基準拡張))</b></p>	<p align="center">対応手段における対応設備の相違 (詳細は1.6.1(2)に記載)</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内の除熱</td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2</td> <td>重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2</td> <td>重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プールの除熱)</td> <td>サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	-	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等	サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器	重大事故等対処設備		残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等			残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プールの除熱)	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器	重大事故等対処設備		<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計基準事故対処設備</td> <td>-</td> <td>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内の除熱</td> <td>残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3</td> <td>重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)</td> <td>残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3</td> <td>重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	設計基準事故対処設備	-	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書			残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器内へのスプレイ) による</td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3</td> <td>重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 「S/C温度制御」 「PCV水素濃度制御」</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 格納容器スプレイ・ヘッド</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td>事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)</td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3</td> <td>重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C温度制御」</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)</td> <td>サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	-	残留熱除去系 (格納容器内へのスプレイ) による	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 「S/C温度制御」 「PCV水素濃度制御」	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 格納容器スプレイ・ヘッド	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」	残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C温度制御」			残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器	重大事故等対処設備		
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																																													
重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	-	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等																																																												
			サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器	重大事故等対処設備																																																													
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1 非常用交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等																																																												
		残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プールの除熱)	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器	重大事故等対処設備																																																													
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																																													
設計基準事故対処設備	-	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書																																																													
		残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 非常用交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対処設備 非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等 非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書																																																													
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																																													
重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	-	残留熱除去系 (格納容器内へのスプレイ) による	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 「S/C温度制御」 「PCV水素濃度制御」																																																												
			サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 格納容器スプレイ・ヘッド	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」																																																												
			残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) *3 非常用交流電源設備*3	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C温度制御」																																																											
		残留熱除去系 (サブプレッション・プールの除熱)	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器	重大事故等対処設備																																																													
<p>※1:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。          ※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	<p>※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。          ※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (2/7)</p> <p>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</p>	<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (2/8)</p> <p>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</p>	<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (2/7)</p> <p>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</p>	<p>備考</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</td> <td rowspan="2">代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却</td> <td>復水移送ポンプ 復水貯蔵槽 ※3 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 高圧炉心注水系配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備</td> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「MBC による PCV スプレイ」</td> </tr> <tr> <td>第二代替交流電源設備 ※2</td> <td>重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内への冷却</td> <td>ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水タンク ※3 消火系配管・弁 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※2 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2</td> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵槽 ※3 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 高圧炉心注水系配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「MBC による PCV スプレイ」	第二代替交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水タンク ※3 消火系配管・弁 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※2 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="2">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)</td> <td rowspan="2">代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却</td> <td>常設低圧代替注水系ポンプ 代替淡水貯槽 ※2 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3</td> <td>非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領</td> </tr> <tr> <td>消火系による原子炉格納容器内への冷却</td> <td>ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水貯蔵タンク ※2 多目的タンク ※2 消火系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3</td> <td>非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)	代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却	常設低圧代替注水系ポンプ 代替淡水貯槽 ※2 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領	消火系による原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水貯蔵タンク ※2 多目的タンク ※2 消火系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショントン・プールの冷却モード)</td> <td rowspan="2">格納容器代替スプレイ系(※)による冷却</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽 ※1 低圧原子炉代替注水系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「FLSR ポンプによる格納容器スプレイ」</td> </tr> <tr> <td>復水輸送系による冷却</td> <td>復水輸送ポンプ 復水貯蔵タンク 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「CWT による格納容器スプレイ」</td> </tr> <tr> <td>消火系による冷却</td> <td>補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系 配管・弁 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショントン・プールの冷却モード)	格納容器代替スプレイ系(※)による冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽 ※1 低圧原子炉代替注水系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「FLSR ポンプによる格納容器スプレイ」	復水輸送系による冷却	復水輸送ポンプ 復水貯蔵タンク 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「CWT による格納容器スプレイ」	消火系による冷却	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系 配管・弁 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」	<p>・設備及び運用の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b></p> <p>対応手段における対応設備の相違 (詳細は 1.6.1(2)に記載)</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>③の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>東海第二の補給水系による原子炉格納容器内の冷却については、対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (3/8)にて記載</p>
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																											
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵槽 ※3 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 高圧炉心注水系配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「MBC による PCV スプレイ」																																											
			第二代替交流電源設備 ※2	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)																																											
		原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水タンク ※3 消火系配管・弁 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※2 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」																																											
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																											
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)	代替格納容器スプレイ冷却系(※)による冷却	常設低圧代替注水系ポンプ 代替淡水貯槽 ※2 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																											
			消火系による原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水貯蔵タンク ※2 多目的タンク ※2 消火系配管・弁 残留熱除去系 B 系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等 AM 設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																										
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																											
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショントン・プールの冷却モード)	格納容器代替スプレイ系(※)による冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽 ※1 低圧原子炉代替注水系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「FLSR ポンプによる格納容器スプレイ」																																											
			復水輸送系による冷却	復水輸送ポンプ 復水貯蔵タンク 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「CWT による格納容器スプレイ」																																										
		消火系による冷却	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系 配管・弁 復水輸送系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 AM 設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」																																											
<p>※1:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b) 項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	<p>※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b) 項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>																																													

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (3/7)</p> <p><u>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</u></p>	<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (3/8)</p> <p><u>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</u></p>	<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (3/7)</p> <p><u>(炉心損傷前のフロントライン系故障時)</u></p>	<p>備考</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</td> <td rowspan="3">代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による</td> <td>可搬型代替注水ポンプ (A-2線) ホース・接続口 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料供給設備 ※2 非常用交流電源設備 ※2</td> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」 多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」 ※1</td> </tr> <tr> <td>重大事故等対応設備 (設計基準事故時)</td> <td>自主対策設備</td> </tr> <tr> <td>防火水槽 ※3, ※4 淡水貯水池 ※3, ※1 第二代替交流電源設備 ※2</td> <td>自主対策設備</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による	可搬型代替注水ポンプ (A-2線) ホース・接続口 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料供給設備 ※2 非常用交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」 多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」 ※1	重大事故等対応設備 (設計基準事故時)	自主対策設備	防火水槽 ※3, ※4 淡水貯水池 ※3, ※1 第二代替交流電源設備 ※2	自主対策設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">フロントライン系故障</td> <td rowspan="2">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショ・プールの冷却系)</td> <td>補給水系による原子炉格納容器内の冷却</td> <td>復水移送ポンプ 復水貯蔵タンク ※2 補給水系配管・弁 消火系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3</td> <td>非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領</td> </tr> <tr> <td>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による</td> <td>可搬型代替注水中型ポンプ ※2 可搬型代替注水大型ポンプ ※2 西側淡水貯水設備 ※2 代替淡水貯槽 ※2 ホース 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3</td> <td>非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	フロントライン系故障	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショ・プールの冷却系)	補給水系による原子炉格納容器内の冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵タンク ※2 補給水系配管・弁 消火系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による	可搬型代替注水中型ポンプ ※2 可搬型代替注水大型ポンプ ※2 西側淡水貯水設備 ※2 代替淡水貯槽 ※2 ホース 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="2">残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショ・プールの冷却モード)</td> <td>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 (可搬型) による</td> <td>大量送水車 ホース・接続口 可搬型ストレート 格納容器代替スプレイ系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 燃料供給設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」 原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」</td> </tr> <tr> <td>自主対策設備</td> <td>輪谷貯水槽 (西1) ※1, ※4 輪谷貯水槽 (西2) ※1, ※4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショ・プールの冷却モード)	原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 (可搬型) による	大量送水車 ホース・接続口 可搬型ストレート 格納容器代替スプレイ系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 燃料供給設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」 原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	自主対策設備	輪谷貯水槽 (西1) ※1, ※4 輪谷貯水槽 (西2) ※1, ※4		<p>・設備及び運用の相違</p> <p><b>【柏崎6/7, 東海第二】</b></p> <p>対応手段における対応設備の相違 (詳細は1.6.1(2)に記載)</p> <p>・記載表現の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号炉の復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイについては, 対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (2/7)にて記載</p>
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																							
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による	可搬型代替注水ポンプ (A-2線) ホース・接続口 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料供給設備 ※2 非常用交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」 多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」 ※1																																							
			重大事故等対応設備 (設計基準事故時)	自主対策設備																																							
			防火水槽 ※3, ※4 淡水貯水池 ※3, ※1 第二代替交流電源設備 ※2	自主対策設備																																							
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																							
フロントライン系故障	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショ・プールの冷却系)	補給水系による原子炉格納容器内の冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵タンク ※2 補給水系配管・弁 消火系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																							
		代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による	可搬型代替注水中型ポンプ ※2 可搬型代替注水大型ポンプ ※2 西側淡水貯水設備 ※2 代替淡水貯槽 ※2 ホース 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 燃料給油設備 ※3	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																							
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																							
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード及びサブプレッショ・プールの冷却モード)	原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 (可搬型) による	大量送水車 ホース・接続口 可搬型ストレート 格納容器代替スプレイ系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 燃料供給設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3 常設代替交流電源設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」 原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」																																							
		自主対策設備	輪谷貯水槽 (西1) ※1, ※4 輪谷貯水槽 (西2) ※1, ※4																																								
<p>※1: 手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3: 手順は「1.13 重大事故等の取束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※4: 「1.13 重大事故等の取束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	<p>※1: 手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2: 手順については「1.13 重大事故等の取束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※3: 手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>※1: 手順は「1.13 重大事故等の取束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※2: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3: 手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※4: 「1.13 重大事故等の取束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>																																									

対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (4/7)  
(炉心損傷前のサポート系故障時)

対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (4/8)  
(炉心損傷前のサポート系故障時)

対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (4/7)  
(炉心損傷前のサポート系故障時)

・設備及び運用の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
対応手段における対応設備の相違 (詳細は 1.6.1(2)に記載)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系	代替交流電源設備による残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)の復旧	サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 代替原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCVスプレイ」
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			第二代替交流電源設備 ※2	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			重大事故等 対応設備 (設計基準状態)	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系	代替交流電源設備による残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール・プール水冷却モード)の復旧	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 代替原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等 AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			第二代替交流電源設備 ※2	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			重大事故等 対応設備 (設計基準状態)	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)

※1:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書
サポート系故障時	外部電源系及び非常用ディーゼル発電機 (全交流動力電源) 残留熱除去系海水系	代替交流電源設備による残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)の復旧	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ※1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ※1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			可搬型代替注水大型ポンプ※1 ホース	自主対策設備
サポート系故障時	外部電源系及び非常用ディーゼル発電機 (全交流動力電源) 残留熱除去系海水系	代替交流電源設備による残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却モード)の復旧	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ※1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ※1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
			可搬型代替注水大型ポンプ※1 ホース	自主対策設備

※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)	原子炉格納容器内へのスプレイ	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系※3 代替所内電気設備※3 常設代替交流電源設備※3 格納容器スプレイ・ヘッド	事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 「S/C水位制御」 「PCV水素濃度制御」 AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)	サブプレッション・プール水の除熱	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系※3 代替所内電気設備※3 常設代替交流電源設備※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C温度制御」 AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等 対応設備 (設計基準状態)

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																													
<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (5/7)</p> <p>(炉心損傷後のフロントライン系故障時)</p>	<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (5/8)</p> <p>(炉心損傷後のフロントライン系故障時)</p>	<p>対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (5/7)</p> <p>(炉心損傷後のフロントライン系故障時)</p>	<p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>対応手段における対応設備の相違 (詳細は1.6.1(2)に記載)</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二の補給水系による原子炉格納容器内の冷却については, 対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (6/8) にて記載</p>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="2">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内への冷却</td> <td>           復水移送ポンプ            復水貯蔵槽 ※3            復水補給水系配管・弁            残留熱除去系配管・弁            格納容器スプレイ・ヘッド            高圧炉心注水系配管・弁            原子炉格納容器            常設代替交流電源設備 ※2            可搬型代替交流電源設備 ※2            代替所内電気設備            非常用交流電源設備 ※2         </td> <td>           事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント)            「RPV制御」            「PCV制御」            AM設備別操作手順書            「MWCによるPCVスプレイ」         </td> </tr> <tr> <td>           第二代替交流電源設備 ※2         </td> <td>           自主対策         </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>原子炉格納容器内への冷却</td> <td>           ディーゼル駆動消火ポンプ            ろ過水タンク ※3            消火系配管・弁            復水補給水系配管・弁            残留熱除去系配管・弁            格納容器スプレイ・ヘッド            原子炉格納容器            非常用交流電源設備 ※2            常設代替交流電源設備 ※2            第二代替交流電源設備 ※2            可搬型代替交流電源設備 ※2            代替所内電気設備            燃料補給設備 ※2         </td> <td>           事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント)            「RPV制御」            「PCV制御」            AM設備別操作手順書            「消火ポンプによるPCVスプレイ」         </td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※2: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。          ※3: 手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※4: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	原子炉格納容器内への冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵槽 ※3 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 高圧炉心注水系配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 非常用交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「MWCによるPCVスプレイ」	第二代替交流電源設備 ※2	自主対策			原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水タンク ※3 消火系配管・弁 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※2 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「消火ポンプによるPCVスプレイ」	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="2">残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内への冷却 (常設)</td> <td>           常設低圧代替注水系ポンプ            代替淡水貯槽※2            低圧代替注水系配管・弁            代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁            残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド            原子炉格納容器            常設代替交流電源設備※3            可搬型代替交流電源設備※3            燃料給油設備※3         </td> <td>           非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント)            「除熱-1」等            AM設備別操作手順書            重大事故等対策要領         </td> </tr> <tr> <td>           消火系による原子炉格納容器内の冷却         </td> <td>           ディーゼル駆動消火ポンプ            ろ過水貯蔵タンク※2            多目的タンク※2            消火系配管・弁            残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド            原子炉格納容器            非常用交流電源設備※3            常設代替交流電源設備※3            可搬型代替交流電源設備※3            燃料給油設備※3         </td> <td>           非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント)            「除熱-1」等            AM設備別操作手順書            重大事故等対策要領         </td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※2: 手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※3: 手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)	原子炉格納容器内への冷却 (常設)	常設低圧代替注水系ポンプ 代替淡水貯槽※2 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	消火系による原子炉格納容器内の冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水貯蔵タンク※2 多目的タンク※2 消火系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備※3 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">フロントライン系故障時</td> <td rowspan="3">残留熱除去系 (格納容器冷却モード)</td> <td>原子炉格納容器内への冷却 (常設)</td> <td>           低圧原子炉代替注水ポンプ            低圧原子炉代替注水槽※1            低圧原子炉代替注水系配管・弁            残留熱除去系配管・弁            格納容器スプレイ・ヘッド            原子炉格納容器            常設代替交流電源設備※2            代替所内電気設備※2         </td> <td>           事故時操作要領書 (シビアアクシデント)            「除熱-1」            「除熱-2」            AM設備別操作要領書            「FLSRポンプによる格納容器スプレイ」         </td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内への冷却 (自主対策)</td> <td>           復水輸送ポンプ            復水貯蔵タンク            復水輸送系配管・弁            残留熱除去系配管・弁            格納容器スプレイ・ヘッド            原子炉格納容器            常設代替交流電源設備※2            非常用交流電源設備※2            可搬型代替交流電源設備※2            代替所内電気設備※2         </td> <td>           事故時操作要領書 (シビアアクシデント)            「除熱-1」            「除熱-2」            AM設備別操作要領書            「CWTによる格納容器スプレイ」         </td> </tr> <tr> <td>消火系による</td> <td>           補助消火ポンプ            消火ポンプ            補助消火水槽            ろ過水タンク            消火系配管・弁            復水輸送系配管・弁            残留熱除去系配管・弁            格納容器スプレイ・ヘッド            原子炉格納容器            常設代替交流電源設備※2            非常用交流電源設備※2            可搬型代替交流電源設備※2            代替所内電気設備※2         </td> <td>           事故時操作要領書 (シビアアクシデント)            「除熱-1」            「除熱-2」            AM設備別操作要領書            「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」         </td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。          ※2: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。          ※3: 手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。          ※4: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード)	原子炉格納容器内への冷却 (常設)	低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽※1 低圧原子炉代替注水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「FLSRポンプによる格納容器スプレイ」	原子炉格納容器内への冷却 (自主対策)	復水輸送ポンプ 復水貯蔵タンク 復水輸送系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 非常用交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」	消火系による	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系配管・弁 復水輸送系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 非常用交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																												
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	原子炉格納容器内への冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵槽 ※3 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 高圧炉心注水系配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 非常用交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「MWCによるPCVスプレイ」																																												
			第二代替交流電源設備 ※2	自主対策																																												
		原子炉格納容器内への冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水タンク ※3 消火系配管・弁 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備 ※2 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「消火ポンプによるPCVスプレイ」																																												
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																												
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショントン・プールの冷却系)	原子炉格納容器内への冷却 (常設)	常設低圧代替注水系ポンプ 代替淡水貯槽※2 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																												
			消火系による原子炉格納容器内の冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ ろ過水貯蔵タンク※2 多目的タンク※2 消火系配管・弁 残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド 原子炉格納容器 非常用交流電源設備※3 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領																																											
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																																												
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード)	原子炉格納容器内への冷却 (常設)	低圧原子炉代替注水ポンプ 低圧原子炉代替注水槽※1 低圧原子炉代替注水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「FLSRポンプによる格納容器スプレイ」																																												
		原子炉格納容器内への冷却 (自主対策)	復水輸送ポンプ 復水貯蔵タンク 復水輸送系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 非常用交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」																																												
		消火系による	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系配管・弁 復水輸送系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 非常用交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」																																												

対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (6/7)  
(炉心損傷後のフロントライン系故障時)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)	代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内の冷却	可搬型代替注水ポンプ (A-2機) ホース・接続口 復水補給水系配管・弁 残留熱除去系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッダ 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※2 可搬型代替交流電源設備 ※2 代替所内電気設備 燃料補給設備 ※2 非常用交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RVC 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「消防車による PCV スプレイ」  多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」※1
			防火水槽 ※3, ※4 淡水貯水池 ※3, ※4 第二代替交流電源設備 ※2	自主対策設備
			ドライウエル冷却系送風機 ドライウエル冷却系冷却器 原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2 第二代替交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RVC 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「DRC クーラ代替除熱 (RCM-A系)」 「DRC クーラ代替除熱 (RCM-B系)」

※1:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
 ※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
 ※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
 ※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (6/8)  
(炉心損傷後のフロントライン系故障時)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
フロントライン系故障	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショングループ冷却系)	補給水系による原子炉格納容器内の冷却	復水移送ポンプ 復水貯蔵タンク※2 補給水系配管・弁 消火系配管・弁 残留熱除去系 B系配管・弁・スプレイヘッダ 原子炉格納容器 非常用交流電源設備※3 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領
			可搬型代替注水中型ポンプ※2 可搬型代替注水大型ポンプ※2 西側淡水貯水設備※2 代替淡水貯槽※2 ホース 低圧代替注水系配管・弁 代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁 残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領

※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
 ※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
 ※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (7/8)  
(炉心損傷後のフロントライン系故障時)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
フロントライン系故障	残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系 (サブプレッショングループ冷却系)	ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱	ドライウエル内ガス冷却装置送風機 ドライウエル内ガス冷却装置冷却コイル 原子炉格納容器 原子炉補機冷却系 非常用交流電源設備※3 燃料給油設備※3	非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書

※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
 ※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
 ※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (6/7)  
(炉心損傷後のフロントライン系故障時)

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
フロントライン系故障時	残留熱除去系 (格納容器冷却モード)	原子炉格納容器内へのスプレイ (可搬型) による冷却	大量送水車 ホース・接続口 可搬型ストレート 格納容器代替スプレイ系 配管・弁 残留熱除去系 配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッダ 原子炉格納容器 燃料補給設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 代替所内電気設備※3 常設代替交流電源設備※3	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」
			輸谷貯水槽 (西1) ※1, ※4 輸谷貯水槽 (西2) ※1, ※4	自主対策設備
			ドライウエル冷却装置 原子炉格納容器 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む) ※3 常設代替交流電源設備※3	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「HVDによる格納容器除熱」

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。  
 ※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
 ※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
 ※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

・設備及び運用の相違  
**【柏崎 6/7, 東海第二】**  
 対応手段における対応設備の相違 (詳細は 1.6.1(2)に記載)  
 ・記載表現の相違  
**【東海第二】**  
 島根 2号炉の復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイについては, 対応手段, 対処設備, 手順書一覧 (5/7)にて記載

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																											
<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (7/7)</p> <p>(炉心損傷後のサポート系故障時)</p>	<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (8/8)</p> <p>(炉心損傷後のサポート系故障時)</p>	<p>対応手段, 対応設備, 手順書一覧 (7/7)</p> <p>(炉心損傷後のサポート系故障時)</p>	<p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>対応手段における対応設備の相違 (詳細は1.6.1(2)に記載)</p>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">サポート系故障時</td> <td rowspan="4">全交流動力電源 原子炉補機冷却系</td> <td rowspan="4">代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧</td> <td>サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレッド・ヘッダ 原子炉格納容器 代替原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2</td> <td>事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「R/V制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCVスプレッド」</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1</td> <td>重大事故等対応設備 (設計基準状態)</td> </tr> <tr> <td>第二代替交流電源設備 ※2</td> <td>自主対策設備</td> </tr> <tr> <td>代替交流電源設備による残留熱除去系(サブプレッション・チェンバ・プール冷却モード)の復旧</td> <td>事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1</td> <td>重大事故等対応設備 (設計基準状態)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>第一代替交流電源設備 ※2</td> <td>自主対策設備</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系	代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧	サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレッド・ヘッダ 原子炉格納容器 代替原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「R/V制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCVスプレッド」	残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等対応設備 (設計基準状態)	第二代替交流電源設備 ※2	自主対策設備	代替交流電源設備による残留熱除去系(サブプレッション・チェンバ・プール冷却モード)の復旧	事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」				残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等対応設備 (設計基準状態)				第一代替交流電源設備 ※2	自主対策設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">サポート系故障</td> <td rowspan="2">外部電源系及び非常用ディーゼル発電機(全交流動力電源) 残留熱除去系海水系</td> <td rowspan="2">代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧</td> <td>残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3</td> <td>重大事故等対応設備</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース</td> <td>自主対策設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3</td> <td>重大事故等対応設備</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース</td> <td>自主対策設備</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	サポート系故障	外部電源系及び非常用ディーゼル発電機(全交流動力電源) 残留熱除去系海水系	代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対応設備	可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース	自主対策設備				残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対応設備				可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース	自主対策設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する設計基準事故対応設備</th> <th>対応手段</th> <th>対応設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">サポート系故障時</td> <td rowspan="2">全交流動力電源 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内へのスプレッド</td> <td>サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2 常設代替交流電源設備*2 格納容器スプレッド・ヘッダ</td> <td>事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系海水系復旧後のスプレッド</td> <td>重大事故等対応設備 (設計基準状態)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2</td> <td>事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3</td> <td>重大事故等対応設備 (設計基準状態)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3</td> <td>重大事故等対応設備 (設計基準状態)</td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書	サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)	原子炉格納容器内へのスプレッド	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2 常設代替交流電源設備*2 格納容器スプレッド・ヘッダ	事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」	残留熱除去系海水系復旧後のスプレッド	重大事故等対応設備 (設計基準状態)				サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2	事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」				残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等対応設備 (設計基準状態)				残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等対応設備 (設計基準状態)	
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																																																										
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系	代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧	サブプレッション・チェンバ 格納容器スプレッド・ヘッダ 原子炉格納容器 代替原子炉補機冷却系 ※1 常設代替交流電源設備 ※2	事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「R/V制御」 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCVスプレッド」																																																																										
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等対応設備 (設計基準状態)																																																																										
			第二代替交流電源設備 ※2	自主対策設備																																																																										
			代替交流電源設備による残留熱除去系(サブプレッション・チェンバ・プール冷却モード)の復旧	事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」																																																																										
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系 ※1	重大事故等対応設備 (設計基準状態)																																																																										
			第一代替交流電源設備 ※2	自主対策設備																																																																										
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																																																										
サポート系故障	外部電源系及び非常用ディーゼル発電機(全交流動力電源) 残留熱除去系海水系	代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器・スプレッド)の復旧	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対応設備																																																																										
			可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース	自主対策設備																																																																										
			残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉格納容器 残留熱除去系海水系ポンプ*1 残留熱除去系海水系ストレーナ 緊急用海水ポンプ*1 緊急用海水系ストレーナ 常設代替交流電源設備*3 燃料給油設備*3	重大事故等対応設備																																																																										
			可搬型代替注水大型ポンプ*1 ホース	自主対策設備																																																																										
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対応設備	対応手段	対応設備	手順書																																																																										
サポート系故障時	全交流動力電源 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)	原子炉格納容器内へのスプレッド	サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2 常設代替交流電源設備*2 格納容器スプレッド・ヘッダ	事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」																																																																										
			残留熱除去系海水系復旧後のスプレッド	重大事故等対応設備 (設計基準状態)																																																																										
			サブプレッション・チェンバ 原子炉格納容器 原子炉補機代替冷却系*3 代替所内電気設備*2	事故時操作手順書(シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作手順書 「RHRによる格納容器除熱」																																																																										
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等対応設備 (設計基準状態)																																																																										
			残留熱除去系ポンプ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)*3	重大事故等対応設備 (設計基準状態)																																																																										
<p>※1:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源(措置)</p>	<p>※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>※4:「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源(措置)</p>																																																																												

第1.6.2表 重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧 (1/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ			
非常時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書 「M/C による PCV スプレイ」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	
	電源	M/C C 電圧	
		M/C D 電圧	
		P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧	
	水源の確保	復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)	
	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度
原子炉格納容器内の水位		サブプレッション・チェンバ・プール水位	
原子炉格納容器への注水量		復水補給水系流量 (BFR B 系代替注水流量)	
補機監視機能		復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 復水移送ポンプ (A) 吐出圧力 復水移送ポンプ (B) 吐出圧力 復水移送ポンプ (C) 吐出圧力	
		復水貯蔵槽水位	
水源の確保		復水貯蔵槽水位 (SA)	

第1.6-2表 重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧 (1/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (a) 代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ			
非常時運転手順書 II (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位
		電源	緊急用 M/C 電圧 緊急用パワーセンタ (以下「パワーセンタ」を「P/C」という。) 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧
	水源の確保	代替淡水貯槽水位	
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位
		原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)
補機監視機能		常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力	
水源の確保	代替淡水貯槽水位		

第1.6-2表 重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧 (1/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (a) 格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ			
事故時操作要領書 (徴候ベース) 「P/CV 圧力制御」 「D/W 温度制御」  AM 設備別操作要領書 「F L S R ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)
		電源	緊急用メタラ電圧 SA ロードセンタ母線電圧
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)
		原子炉格納容器への注水量	代替注水流量 (常設)
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位		

・設備及び運用の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
対応手段における監視計器の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																		
	<p><b>監視計器一覧 (3/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ c. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="6">判断基準</td> <td>原子炉圧力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">操作</td> <td rowspan="6">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ c. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	操作	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	<p><b>監視計器一覧 (2/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ b. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」</td> <td rowspan="10">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>RPV/PCV注入流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ b. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	電源	C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	操作	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器への注水量	RPV/PCV注入流量	補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備及び運用の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</li> <li>【柏崎 6/7】 ③の相違</li> </ul>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																			
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ c. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																					
非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)																																																																		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																		
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																		
		電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧																																																																		
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																		
操作	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																		
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																		
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																		
		補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力																																																																		
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																		
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																			
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ b. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																					
事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																		
		電源	C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																		
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																		
		操作	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																
				原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)																																																																
				原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																
				原子炉格納容器への注水量	RPV/PCV注入流量																																																																
				補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力																																																																
水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																											
監視計器一覧 (2/14)	監視計器一覧 (2/15)	監視計器一覧 (3/15)	・設備及び運用の相違																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消火ポンプによるPCVスプレイ」</td> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">電源</td> <td>M/C C電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M/C D電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P/C C-1電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P/C D-1電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流125V主母線盤A電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流125V主母線盤B電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>ろ過水タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ			事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消火ポンプによるPCVスプレイ」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	電源	M/C C電圧		M/C D電圧		P/C C-1電圧		P/C D-1電圧		直流125V主母線盤A電圧		直流125V主母線盤B電圧		水源の確保	復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)	補機監視機能	ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力	水源の確保	ろ過水タンク水位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転操作手順書 II (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉圧力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2B電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>水源の確保</td> <td>ろ過水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>ろ過水貯蔵タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転操作手順書 II (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	電源	M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2B電圧	操作	水源の確保	ろ過水貯蔵タンク水位	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力	水源の確保	ろ過水貯蔵タンク水位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>RPV/PCV注入流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	水源の確保	A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器への注水量	RPV/PCV注入流量	補機監視機能	A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力	水源の確保	A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位	<p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																												
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ																																																																																																														
事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書 「消火ポンプによるPCVスプレイ」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																												
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																												
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度																																																																																																												
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																												
	電源	M/C C電圧																																																																																																												
		M/C D電圧																																																																																																												
		P/C C-1電圧																																																																																																												
		P/C D-1電圧																																																																																																												
	直流125V主母線盤A電圧																																																																																																													
	直流125V主母線盤B電圧																																																																																																													
水源の確保	復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位																																																																																																													
操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																												
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度																																																																																																												
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																												
	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)																																																																																																												
	補機監視機能	ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力																																																																																																												
	水源の確保	ろ過水タンク水位																																																																																																												
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																												
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																																														
非常時運転操作手順書 II (徴候ベース) 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)																																																																																																											
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																																											
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																																											
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																																																											
		電源	M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤2B電圧																																																																																																											
	操作	水源の確保	ろ過水貯蔵タンク水位																																																																																																											
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																																											
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																																											
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																																																											
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																																																											
補機監視機能	消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力																																																																																																													
水源の確保	ろ過水貯蔵タンク水位																																																																																																													
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																												
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																																														
事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																																											
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)																																																																																																											
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																											
		電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																																																											
		水源の確保	A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位																																																																																																											
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																																											
		原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)																																																																																																											
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																											
		原子炉格納容器への注水量	RPV/PCV注入流量																																																																																																											
		補機監視機能	A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力																																																																																																											
水源の確保	A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位																																																																																																													

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																			
<p><b>監視計器一覧 (3/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">           非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等             AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」             多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」         </td> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">電源</td> <td>M/C C電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M/C D電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) 防火水槽 淡水貯水池</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>復水補給水流量 (RR B系代替注水流量)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>可搬型代替注水ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>防火水槽 淡水貯水池</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ			非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等  AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」  多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	電源	M/C C電圧		M/C D電圧		P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧		水源の確保	復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) 防火水槽 淡水貯水池	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	原子炉格納容器への注水量	復水補給水流量 (RR B系代替注水流量)	補機監視機能	可搬型代替注水ポンプ吐出圧力	水源の確保	防火水槽 淡水貯水池	<p><b>監視計器一覧 (4/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (d) 代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">           非常時運転操作手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等             AM設備別操作手順書         </td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉圧力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (d) 代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)			非常時運転操作手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等  AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	水源の確保	西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)	水源の確保	西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位	<p><b>監視計器一覧 (4/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (d) 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">           事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」             AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」             原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」         </td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>緊急用メタラ電圧 SAロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>格納容器代替スプレイ流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>大量送水車ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (d) 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」  AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」  原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	電源	緊急用メタラ電圧 SAロードセンタ母線電圧	水源の確保	輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量	補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	水源の確保	輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)	<p>・設備及び運用の相違 【東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																				
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ																																																																																																						
非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」等  AM設備別操作手順書 「消防車によるPCVスプレイ」  多様なハザード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																				
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																				
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ温度																																																																																																				
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																				
	電源	M/C C電圧																																																																																																				
		M/C D電圧																																																																																																				
		P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧																																																																																																				
	水源の確保	復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) 防火水槽 淡水貯水池																																																																																																				
	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度																																																																																																			
原子炉格納容器内の水位		サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																				
原子炉格納容器への注水量		復水補給水流量 (RR B系代替注水流量)																																																																																																				
補機監視機能		可搬型代替注水ポンプ吐出圧力																																																																																																				
水源の確保	防火水槽 淡水貯水池																																																																																																					
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																				
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (d) 代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)																																																																																																						
非常時運転操作手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」等  AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																																			
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																																			
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																																																			
		電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																			
	水源の確保	西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位																																																																																																				
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																																			
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																																			
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																																																			
		原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)																																																																																																			
水源の確保		西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位																																																																																																				
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																				
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (d) 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)																																																																																																						
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 「D/W温度制御」  AM設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」  原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																			
		電源	緊急用メタラ電圧 SAロードセンタ母線電圧																																																																																																			
		水源の確保	輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)																																																																																																			
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)																																																																																																			
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																			
		原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量																																																																																																			
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力																																																																																																			
水源の確保	輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)																																																																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																										
<p><b>監視計器一覧 (4/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">           非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等             AM 設備別操作手順書 「RR (R) による PCV スプレイ」         </td> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>原子炉補機冷却水系 (B) 系統流量 残留熱除去系 (B) 熱交換器入口冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">           判断基準                 操作         </td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系 (B) 系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧			非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書 「RR (R) による PCV スプレイ」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	補機監視機能	原子炉補機冷却水系 (B) 系統流量 残留熱除去系 (B) 熱交換器入口冷却水流量	電源	M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧	判断基準      操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系 (B) 系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (5/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">           非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等             AM 設備別操作手順書         </td> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A 広帯域) 原子炉水位 (S A 燃料域)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">           判断基準                操作         </td> <td>電源</td> <td>M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 2 A 電圧 直流 125V 主母線盤 2 B 電圧 緊急用 直流 125V 主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書	原子炉格納容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A 広帯域) 原子炉水位 (S A 燃料域)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	水源の確保	サブプレッション・プール水位	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)	判断基準     操作	電源	M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 2 A 電圧 直流 125V 主母線盤 2 B 電圧 緊急用 直流 125V 主母線盤電圧	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (5/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">           事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」             AM 設備別操作手順書 「RR (R) による格納容器除熱」         </td> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (S A)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>I - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C - メタタラ母線電圧 D - メタタラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">           判断基準                操作         </td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A - 残留熱除去ポンプ出口圧力 B - 残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (S A)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」  AM 設備別操作手順書 「RR (R) による格納容器除熱」	原子炉格納容器内の水位	原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)	補機監視機能	I - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量	電源	C - メタタラ母線電圧 D - メタタラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧	判断基準     操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)	原子炉格納容器への注水量	A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量	補機監視機能	A - 残留熱除去ポンプ出口圧力 B - 残留熱除去ポンプ出口圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧																																																																																													
非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書 「RR (R) による PCV スプレイ」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																											
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																											
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度																																																																																											
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																											
	補機監視機能	原子炉補機冷却水系 (B) 系統流量 残留熱除去系 (B) 熱交換器入口冷却水流量																																																																																											
	電源	M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧																																																																																											
	判断基準      操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度																																																																																										
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系 (B) 系統流量																																																																																										
		補機監視機能	残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																										
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																													
非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV 圧力制御」等  AM 設備別操作手順書	原子炉格納容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A 広帯域) 原子炉水位 (S A 燃料域)																																																																																											
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																											
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																											
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																											
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)																																																																																											
	判断基準     操作	電源	M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 2 A 電圧 直流 125V 主母線盤 2 B 電圧 緊急用 直流 125V 主母線盤電圧																																																																																										
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																										
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																																										
		補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力																																																																																										
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																											
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																													
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」  AM 設備別操作手順書 「RR (R) による格納容器除熱」	原子炉格納容器内の水位	原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)																																																																																											
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)																																																																																											
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)																																																																																											
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)																																																																																											
	補機監視機能	I - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II - 原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																											
	電源	C - メタタラ母線電圧 D - メタタラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧																																																																																											
	判断基準     操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)																																																																																										
		原子炉格納容器への注水量	A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量																																																																																										
		補機監視機能	A - 残留熱除去ポンプ出口圧力 B - 残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)																																																																																										



監視計器一覧 (5/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧		
非常時運転操作手順書 (徴候ベース) 「S/P温度制御」等  AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」	原子炉格納容器内の温度	ドライワール雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度
		電源
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位
判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度
	電源	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量
操作	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力
	水源の確保	サブプレッション・プール水位
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位
	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度

監視計器一覧 (6/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱		
非常時運転手順書II (徴候ベース) 「S/P温度制御」等  AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		電源
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)
	水源の確保	サブプレッション・プール水位
判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量
	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力
操作	水源の確保	サブプレッション・プール水位

監視計器一覧 (6/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱		
事故時操作要領書 (徴候ベース) 「S/C温度制御」  AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度(SA) サブプレッション・プール水温度(SA)
		電源
	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-R/W熱交換器出口温度 II-R/W熱交換器出口温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位(SA)
判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度(SA)
	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力
	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器入口温度 B-残留熱除去系熱交換器入口温度 A-残留熱除去系熱交換器出口温度 B-残留熱除去系熱交換器出口温度 A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量 I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-R/W熱交換器出口温度 II-R/W熱交換器出口温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位(SA)

・設備及び運用の相違  
【柏崎6/7,東海第二】  
対応手段における監視計器の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																	
<p><b>監視計器一覧 (6/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「RCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「M/C による PCV スプレイ」</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (C) (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V T 母線盤 B 電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (RIR B 系代替注水流量)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力 復水移送ポンプ (A) 吐出圧力 復水移送ポンプ (B) 吐出圧力 復水移送ポンプ (C) 吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ			事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「RCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「M/C による PCV スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (C) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位	電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V T 母線盤 B 電圧	水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)	操作	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位	原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (RIR B 系代替注水流量)	補機監視機能 復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力 復水移送ポンプ (A) 吐出圧力 復水移送ポンプ (B) 吐出圧力 復水移送ポンプ (C) 吐出圧力	水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)	<p><b>監視計器一覧 (7/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (a) 代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM 設備別操作手順書</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>電源 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 代替淡水貯槽水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 代替淡水貯槽水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (a) 代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM 設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	電源 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧	水源の確保 代替淡水貯槽水位	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)	補機監視機能 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力	水源の確保 代替淡水貯槽水位	<p><b>監視計器一覧 (7/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (a) 格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM 設備別操作要領書 「F L S R ポンプによる格納容器スプレイ」</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源 緊急用メタクラ電圧 SA ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 代替注水流量 (常設)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (a) 格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM 設備別操作要領書 「F L S R ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)	電源 緊急用メタクラ電圧 SA ロードセンタ母線電圧	水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器への注水量 代替注水流量 (常設)	補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																		
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ																																																																				
事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「RCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「M/C による PCV スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (C) (S/C)																																																																		
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度																																																																		
		原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																		
	電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V T 母線盤 B 電圧																																																																			
	水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)																																																																			
	操作	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																		
原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (RIR B 系代替注水流量)																																																																				
補機監視機能 復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力 復水移送ポンプ (A) 吐出圧力 復水移送ポンプ (B) 吐出圧力 復水移送ポンプ (C) 吐出圧力																																																																				
水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA)																																																																				
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																		
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (a) 代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																				
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM 設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																																																																		
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度																																																																		
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		電源 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧																																																																		
	水源の確保 代替淡水貯槽水位																																																																			
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																		
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位																																																																		
		原子炉格納容器への注水量 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)																																																																		
補機監視機能 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力																																																																				
水源の確保 代替淡水貯槽水位																																																																				
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																		
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (a) 格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																				
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM 設備別操作要領書 「F L S R ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)																																																																		
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																		
	電源 緊急用メタクラ電圧 SA ロードセンタ母線電圧																																																																			
	水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位																																																																			
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度 (SA)																																																																		
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																		
原子炉格納容器への注水量 代替注水流量 (常設)																																																																				
補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力																																																																				
水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																						
	<p><b>監視計器一覧 (9/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (c) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 A 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">AM設備別操作手順書</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (c) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	電源	M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 A 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力	水源の確保	復水貯蔵タンク水位				<p><b>監視計器一覧 (8/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (S A)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>R P V / P C V 注入流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>復水貯蔵タンク水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)	原子炉格納容器への注水量	R P V / P C V 注入流量	補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	<p>・設備及び運用の相違 【東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																							
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (c) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																									
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																																																																							
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																							
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																							
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																							
	電源	M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 A 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧																																																																							
	水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																							
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																							
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																							
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位																																																																							
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																							
	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力																																																																							
	水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																							
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																							
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																									
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「CWTによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)																																																																						
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)																																																																						
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)																																																																						
		原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)																																																																						
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)																																																																						
	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																							
	水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																							
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)																																																																						
		原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (S A) ドライウエル温度 (S A)																																																																						
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)																																																																						
原子炉格納容器への注水量		R P V / P C V 注入流量																																																																							
補機監視機能		復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力																																																																							
水源の確保	復水貯蔵タンク水位																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																								
<p><b>監視計器一覧 (7/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」</td> <td rowspan="6">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (DR B 系代替注水流量)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源の確保 ろ過水タンク水位</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ			事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位	電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧	水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位	操作	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位	原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (DR B 系代替注水流量)	補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力		水源の確保 ろ過水タンク水位		<p><b>監視計器一覧 (8/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="6">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>電源 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧</td> </tr> <tr> <td>水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 消火系ポンプ吐出ヘッド圧力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	電源 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧	水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器への注水量 残留熱除去系系統流量	補機監視機能 消火系ポンプ吐出ヘッド圧力		水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位		<p><b>監視計器一覧 (9/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書「シビアアクシデント」 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」</td> <td rowspan="6">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源 C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量 RPV/PCV 注入流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補機監視機能 A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書「シビアアクシデント」 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)	電源 C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	操作	水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器への注水量 RPV/PCV 注入流量		補機監視機能 A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力		水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位		<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																									
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ																																																																											
事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「消火ポンプによる PCV スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (S/C)																																																																									
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 ・原子炉圧力容器下部温度																																																																									
		原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																									
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																									
		電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧																																																																									
	水源の確保 復水貯蔵槽水位 復水貯蔵槽水位 (SA) ろ過水タンク水位																																																																										
	操作	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																									
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																									
原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (DR B 系代替注水流量)																																																																											
補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力																																																																											
水源の確保 ろ過水タンク水位																																																																											
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																									
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (b) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																											
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																																																																									
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度																																																																									
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																									
		電源 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流125V主母線盤 2 B 電圧																																																																									
		水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位																																																																									
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																									
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位																																																																									
		原子炉格納容器への注水量 残留熱除去系系統流量																																																																									
補機監視機能 消火系ポンプ吐出ヘッド圧力																																																																											
水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位																																																																											
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																									
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																											
事故時操作要領書「シビアアクシデント」 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる格納容器スプレイ」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)																																																																									
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																									
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)																																																																									
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																									
		電源 C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																									
	操作	水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位																																																																									
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																									
		原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)																																																																									
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																									
原子炉格納容器への注水量 RPV/PCV 注入流量																																																																											
補機監視機能 A-消火ポンプ出口圧力 B-消火ポンプ出口圧力																																																																											
水源の確保 A-補助消火水槽水位 B-補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位																																																																											

監視計器一覧 (8/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ		
事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」 AM 設備別操作手順書 「消防車による PCV スプレイ」 多様なハード対応手順 「消防車による送水 (格納容器スプレイ)」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(D) (S/C)
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器下部温度
		原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位
	電源 M/C C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧	
	水源の確保 復水貯蔵槽水位 (SA) 防火水槽 淡水貯水池	
	操作	原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ氣體温度
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・チェンバ・プール水位
原子炉格納容器への注水量 復水補給水系流量 (RR B 系代替注水量)		
補機監視機能 可搬型代替注水ポンプ吐出圧力 防火水槽 淡水貯水池		

監視計器一覧 (10/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 代替格納容器スプレイ (d) 代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)		
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM 設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		電源 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧
	水源の確保 西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位	
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位
		原子炉格納容器への注水量 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)
水源の確保 西側淡水貯水設備水位 代替淡水貯槽水位		

監視計器一覧 (10/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 a. 格納容器代替スプレイ (d) 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水)		
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM 設備別操作要領書 「大量送水車による格納容器スプレイ」 原子炉災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (SA)
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
		原子炉格納容器内の温度 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)
	電源 緊急用メタラ電圧 SA ロードセンタ母線電圧	
	水源の確保 輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)	
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
		原子炉格納容器内の温度 ドライウエル温度 (SA)
		原子炉格納容器内の水位 サブプレッション・プール水位 (SA)
原子炉格納容器への注水量 格納容器代替スプレイ流量		
補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力		
水源の確保 輪谷貯水槽 (西1) 輪谷貯水槽 (西2)		

備考  
・設備及び運用の相違  
【東海第二】  
対応手段における監視計器の相違

監視計器一覧 (9/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)		
1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 b. 格納容器代替除熱				
中放時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV制御」 「RCV制御」 AM設備別操作手順書 「D/Cクワ代替除熱 (RCW-A系)」 「D/Cクワ代替除熱 (RCW-B系)」	判断基準 原子炉格納容器内の放射線量 原子炉圧力容器内の温度 電源 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 補機監視機能	格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (S/C)		
		原子炉格納容器内の放射線量	格納容器内雰囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(B) (S/C)	
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	
		電源	M/C 2 C電圧 M/C 2 D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧	
		原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	
		補機監視機能	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量	
		操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)
			原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
			補機監視機能	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量

監視計器一覧 (11/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)		
1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 b. 格納容器代替除熱 (a) ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱				
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	判断基準 原子炉格納容器内の放射線量 原子炉圧力容器内の温度 電源 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 補機監視機能	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)		
		原子炉格納容器内の放射線量	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	
		電源	M/C 2 C電圧 P/C 2 C電圧 M/C 2 D電圧 P/C 2 D電圧 直流125V主母線盤2 A電圧 直流125V主母線盤2 B電圧	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	
		補機監視機能	M/C 2 B-2電圧 P/C 2 B-2電圧 原子炉補機冷却系ポンプ吐出ヘッド圧力	
		操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
			原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
			補機監視機能	原子炉補機冷却系ポンプ吐出ヘッド圧力

監視計器一覧 (11/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)		
1. 6. 2. 2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1) フロントライン系故障時の対応手順 b. 格納容器代替除熱 (a) ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱				
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「HVDによる格納容器除熱」	判断基準 原子炉格納容器内の放射線量 原子炉圧力容器内の温度 電源 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 補機監視機能	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)		
		原子炉格納容器内の放射線量	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	
		電源	C-メタタタ母線電圧 D-メタタタ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	
		原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)	
		補機監視機能	原子炉補機冷却系ポンプ出口圧力 原子炉補機冷却系常用流量	
		操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
			原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) ドライウエル温度 (SA)
			補機監視機能	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力

・設備及び運用の相違  
【柏崎6/7, 東海第二】  
対応手段における監視計器の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																													
<p><b>監視計器一覧 (10/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」  AM 設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCV スプレィ」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器内空囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V 主母線盤A電圧 直流125V 主母線盤B電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系(B)系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧			非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」  AM 設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCV スプレィ」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	補機監視機能	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V 主母線盤A電圧 直流125V 主母線盤B電圧	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系(B)系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (12/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転操作手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ			非常時運転操作手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度	水源の確保	サブプレッション・プール水位	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (12/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」  AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メタタラ母線電圧 D-メタタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ			事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」  AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量	電源	C-メタタラ母線電圧 D-メタタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)	原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																														
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧																																																																																																
非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「RPV 制御」 「PCV 制御」  AM 設備別操作手順書 「RHR(B)によるPCV スプレィ」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空囲気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																														
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度																																																																																														
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																														
	補機監視機能	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量																																																																																														
	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V 主母線盤A電圧 直流125V 主母線盤B電圧																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度																																																																																														
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系(B)系統流量																																																																																														
補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力																																																																																															
原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																															
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																														
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ																																																																																																
非常時運転操作手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)																																																																																														
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度																																																																																														
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																														
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)																																																																																														
	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル空囲気温度 サブプレッション・チェンバ空囲気温度																																																																																														
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																																														
補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力																																																																																															
水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																															
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																														
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレィ																																																																																																
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」  AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器空囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)																																																																																														
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)																																																																																														
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																														
	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																														
	電源	C-メタタラ母線電圧 D-メタタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)																																																																																														
	原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量																																																																																														
補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																															
原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																
監視計器一覧 (11/14)	監視計器一覧 (13/15)	監視計器一覧 (13/15)	・設備及び運用の相違 【柏崎6/7,東海第二】 対応手段における監視計器の相違																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水温度</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧			非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系復旧後のサブプレッション・プールの除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・プール水温度</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系復旧後のサブプレッション・プールの除熱			非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	判断基準	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)	水源の確保	サブプレッション・プール水位	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度	操作	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブプレッション・チェンバ温度 (SA) サブプレッション・プール水温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器の温度</td> <td>サブプレッション・プール水温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>A-残留熱除去系熱交換器入口温度 B-残留熱除去系熱交換器入口温度 A-残留熱除去系熱交換器出口温度 B-残留熱除去系熱交換器出口温度 I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱			事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) サブプレッション・プール水温度 (SA)	電源	C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	判断基準	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	原子炉格納容器の温度	サブプレッション・プール水温度 (SA)	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力	操作	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器入口温度 B-残留熱除去系熱交換器入口温度 A-残留熱除去系熱交換器出口温度 B-残留熱除去系熱交換器出口温度 I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度	原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位 (SA)
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																	
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧																																																																																																			
非常時運転操作手順書 (シビアアクシデント) AM設備別操作手順書 「RHR(A)によるS/P除熱」 「RHR(B)によるS/P除熱」	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度																																																																																																	
		電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧																																																																																																
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度																																																																																																	
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																	
判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度																																																																																																	
	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力																																																																																																	
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度																																																																																																	
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																																	
操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度																																																																																																	
	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系ポンプ吐出圧力																																																																																																	
	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																																	
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																																	
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																	
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系復旧後のサブプレッション・プールの除熱																																																																																																			
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																																																																																																	
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																	
	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																																	
	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																	
判断基準	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系統流量 (残留熱除去系補機)																																																																																																	
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																																	
	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度																																																																																																	
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度																																																																																																	
操作	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																																																	
	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力																																																																																																	
	水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																																	
	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																
1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2) サポート系故障時の対応手順 a. 復旧 (b) 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱																																																																																																			
事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) A-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) B-格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)																																																																																																	
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																																																	
	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) サブプレッション・プール水温度 (SA)																																																																																																	
	電源	C-メタラ母線電圧 D-メタラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																																																	
判断基準	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度																																																																																																	
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																	
	原子炉格納容器の温度	サブプレッション・プール水温度 (SA)																																																																																																	
	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																																	
操作	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器入口温度 B-残留熱除去系熱交換器入口温度 A-残留熱除去系熱交換器出口温度 B-残留熱除去系熱交換器出口温度 I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-RCW熱交換器出口温度 II-RCW熱交換器出口温度																																																																																																	
	原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量																																																																																																	
	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																																	
	水源の確保	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																	



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																										
<p><b>監視計器一覧 (12/14)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C D電圧 M/C E電圧 P/C D-1電圧 P/C E-1電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 直流 125V 主母線盤 C電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・チェンバ・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	補機監視機能	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水流量	電源	M/C D電圧 M/C E電圧 P/C D-1電圧 P/C E-1電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 直流 125V 主母線盤 C電圧	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (14/15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転手順書 II (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等  非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="5">判断基準</td> <td>原子炉圧力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱除去系海水系統流量</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">操作</td> <td>電源</td> <td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤 2A電圧 直流125V主母線盤 2B電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>残留熱除去系系統流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱除去系ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイ			非常時運転手順書 II (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等  非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	水源の確保	サブプレッション・プール水位	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量	操作	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤 2A電圧 直流125V主母線盤 2B電圧	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	水源の確保	サブプレッション・プール水位	<p><b>監視計器一覧 (14 / 15)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要な監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」  事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」</td> <td rowspan="10">判断基準</td> <td>原子炉圧力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位 (SA)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ			事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」  事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉水位 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量	電源	C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)	原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量	補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																													
事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																											
	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度																																																																																											
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																											
	補機監視機能	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水流量																																																																																											
	電源	M/C D電圧 M/C E電圧 P/C D-1電圧 P/C E-1電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 直流 125V 主母線盤 C電圧																																																																																											
	操作	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度																																																																																										
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量																																																																																										
		補機監視機能	残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位																																																																																										
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																													
非常時運転手順書 II (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」等  非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)																																																																																										
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																										
		水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																										
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系統流量																																																																																										
	操作	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 直流125V主母線盤 2A電圧 直流125V主母線盤 2B電圧																																																																																										
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度																																																																																										
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量																																																																																										
		補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力																																																																																										
水源の確保	サブプレッション・プール水位																																																																																												
手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																											
1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準仕様) による対応手順 (1) 残留熱除去系 (格納容器冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ																																																																																													
事故時操作要領書 (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」 「D/W 温度制御」 「S/C 水位制御」 「PCV 水素濃度制御」  事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉水位 (SA)																																																																																										
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																										
		原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)																																																																																										
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																										
		最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																										
		電源	C-メータラ母線電圧 D-メータラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧																																																																																										
		操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)																																																																																									
			原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) サブプレッション・チェンバ温度 (SA)																																																																																									
			原子炉格納容器への注水量	A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量																																																																																									
			補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力																																																																																									
原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (SA)																																																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

監視計器一覧 (13/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (2) 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プールの除熱)		
非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P 温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度
	電源	M/C C 電圧 M/C D 電圧 M/C E 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 P/C E-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 直流 125V 主母線盤 C 電圧
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器 (A) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (B) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (C) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (A) 出口温度 残留熱除去系熱交換器 (B) 出口温度 残留熱除去系熱交換器 (C) 出口温度 残留熱除去系 (A) 系統流量 残留熱除去系 (B) 系統流量 残留熱除去系 (C) 系統流量 原子炉補機冷却系 (A) 系統流量 原子炉補機冷却系 (B) 系統流量 原子炉補機冷却系 (C) 系統流量 残留熱除去系熱交換器 (A) 入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器 (B) 入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器 (C) 入口冷却水流量 原子炉補機冷却系熱交換器 (A) 出口冷却水温度 原子炉補機冷却系熱交換器 (B) 出口冷却水温度 原子炉補機冷却系熱交換器 (C) 出口冷却水温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位

監視計器一覧 (14/14)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)
1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (2) 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱		
非常時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P 温度制御」等	補機監視機能	残留熱除去系ポンプ (A) 吐出圧力 残留熱除去系ポンプ (B) 吐出圧力 残留熱除去系ポンプ (C) 吐出圧力
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器 (A) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (B) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (C) 入口温度 残留熱除去系熱交換器 (A) 出口温度 残留熱除去系熱交換器 (B) 出口温度 残留熱除去系熱交換器 (C) 出口温度 残留熱除去系 (A) 系統流量 残留熱除去系 (B) 系統流量 残留熱除去系 (C) 系統流量 原子炉補機冷却系 (A) 系統流量 原子炉補機冷却系 (B) 系統流量 原子炉補機冷却系 (C) 系統流量 残留熱除去系熱交換器 (A) 入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器 (B) 入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器 (C) 入口冷却水流量 原子炉補機冷却系熱交換器 (A) 出口冷却水温度 原子炉補機冷却系熱交換器 (B) 出口冷却水温度 原子炉補機冷却系熱交換器 (C) 出口冷却水温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位

東海第二発電所 (2018.9.18版)

監視計器一覧 (15/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.6.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (2) 残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プールの除熱			
非常時運転手順書 II (微候ベース) 「S/P 温度制御」等  非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等  AM 設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
		電源	M/C 2 C 電圧 P/C 2 C 電圧 M/C 2 D 電圧 P/C 2 D 電圧 直流 125V 主母線盤 2 A 電圧 直流 125V 主母線盤 2 B 電圧
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量
	水源の確保	サブプレッション・プール水位	
	操作	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量
		補機監視機能	残留熱除去系ポンプ吐出圧力
		水源の確保	サブプレッション・プール水位

島根原子力発電所 2号炉

監視計器一覧 (15/15)

手順書	重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.6.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (2) 残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) によるサブプレッション・プールの除熱			
事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C 温度制御」	判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ温度 (S A) サブプレッション・プール水温度 (S A)
		電源	C-メタクター母線電圧 D-メタクター母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧
		最終ヒートシンクの確保	I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-R C W 熱交換器出口温度 II-R C W 熱交換器出口温度
	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)	
	操作	原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・プール水温度 (S A)
		補機監視機能	A-残留熱除去ポンプ出口圧力 B-残留熱除去ポンプ出口圧力
		最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器入口温度 B-残留熱除去系熱交換器入口温度 A-残留熱除去系熱交換器出口温度 B-残留熱除去系熱交換器出口温度 A-残留熱除去ポンプ出口流量 B-残留熱除去ポンプ出口流量 I-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 II-原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I-R C W 熱交換器出口温度 II-R C W 熱交換器出口温度
		原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位 (S A)

備考  
・設備及び運用の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
対応手段における監視計器の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p><b>第 1.6.3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th> <th>供給対象設備</th> <th>給電元 給電母線</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</td> <td>復水移送ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 AM用MCC</td> </tr> <tr> <td>復水補給水系弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 (6号炉のみ) AM用MCC</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 AM用MCC</td> </tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計測用 A系電源 計測用 B系電源</td> </tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	復水移送ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 AM用MCC	復水補給水系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 (6号炉のみ) AM用MCC	残留熱除去系ポンプ	常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系	残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 AM用MCC	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計測用 A系電源 計測用 B系電源	<p><b>第 1.6-3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th> <th>供給対象設備</th> <th>給電元 給電母線</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</td> <td>常設低圧代替注水系ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 P/C</td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系 弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ (以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。)</td> </tr> <tr> <td>代替格納容器スプレイ冷却系 弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備 緊急用M/C M/C 2C M/C 2D</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系</td> </tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2A 直流125V主母線盤 2B 緊急用直流125V主母線盤</td> </tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	常設低圧代替注水系ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 P/C	低圧代替注水系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ (以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。)	代替格納容器スプレイ冷却系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC	残留熱除去系ポンプ	常設代替交流電源設備 緊急用M/C M/C 2C M/C 2D	残留熱除去系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2A 直流125V主母線盤 2B 緊急用直流125V主母線盤	<p><b>第 1.6-3 表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th> <th>供給対象設備</th> <th>給電元 給電母線</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備  SA-L/C</td> </tr> <tr> <td>低圧原子炉代替注水系弁</td> <td>常設代替交流電源設備  SA-C/C</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去ポンプ</td> <td>常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系弁</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  C/C C系 C/C D系 SA-C/C</td> </tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td> <td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計装C/C C系 計装C/C D系</td> </tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	低圧原子炉代替注水ポンプ	常設代替交流電源設備  SA-L/C	低圧原子炉代替注水系弁	常設代替交流電源設備  SA-C/C	残留熱除去ポンプ	常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系	残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  C/C C系 C/C D系 SA-C/C	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計装C/C C系 計装C/C D系	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段の違いによる給電対象設備の相違</p>
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																													
【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	復水移送ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 AM用MCC																																													
	復水補給水系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 (6号炉のみ) AM用MCC																																													
	残留熱除去系ポンプ	常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系																																													
	残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  MCC C系 MCC D系 AM用MCC																																													
	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計測用 A系電源 計測用 B系電源																																													
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																													
【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	常設低圧代替注水系ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 P/C																																													
	低圧代替注水系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ (以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。)																																													
	代替格納容器スプレイ冷却系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC																																													
	残留熱除去系ポンプ	常設代替交流電源設備 緊急用M/C M/C 2C M/C 2D																																													
	残留熱除去系 弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系																																													
	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2A 直流125V主母線盤 2B 緊急用直流125V主母線盤																																													
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																													
【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	低圧原子炉代替注水ポンプ	常設代替交流電源設備  SA-L/C																																													
	低圧原子炉代替注水系弁	常設代替交流電源設備  SA-C/C																																													
	残留熱除去ポンプ	常設代替交流電源設備  M/C C系 M/C D系																																													
	残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  C/C C系 C/C D系 SA-C/C																																													
	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備  計装C/C C系 計装C/C D系																																													

**第 1.6.4 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動、停止の判断基準**  
(炉心の著しい損傷を防止するための対応)

炉心の著しい損傷を防止するための対応	スプレィ起動の判断基準		代替格納容器スプレィ	RHRによるスプレィ	スプレィ停止の判断基準	
	P C W 圧力制御	格納容器内圧力(D/W)指示値が13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位指示値が-2880mm以下を経験した場合	D/W S/P	D/W S/P	D/W S/P	以下のいずれかの条件でスプレィを停止する。 ・格納容器内圧力(S/C)指示値が13.7kPa[gage]以下まで低下した場合 ・サブプレッション・チェンバ気体温度指示値が□以下まで低下した場合 ・サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が14.0m <sup>※2</sup> 以上の場合
S D / P W 温度制御	格納容器内圧力(S/C)指示値が□以上の場合	D/W <sup>※3</sup> S/P <sup>※3</sup>	D/W S/P	D/W S/P		
S D / P W 温度制御	ドライウエル気体温度指示値が□に到達し、格納容器内圧力(D/W)指示値が13.7kPa[gage]以上の場合	D/W <sup>※4</sup>	D/W	D/W		
水 S / P 水位制御	サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が7.2m <sup>※5</sup> 以上で、格納容器内圧力(D/W)指示値が13.7kPa[gage]以上の場合	S/P <sup>※5</sup>	S/P	S/P		
※1	サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が7.2m <sup>※5</sup> 以上で、格納容器内圧力(D/W)指示値が13.7kPa[gage]以上の場合	D/W <sup>※6</sup>	D/W	D/W		

※1：LOCA時、真空破壊弁の機能喪失前に格納容器圧力を低下させ、D/WとS/Pの圧力を平衡にする。  
 ※2：S/P底面からの水位。  
 ※3：原子炉格納容器外からの注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は180kPa[gage]で実施する。  
 ※4：原子炉格納容器外からの注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は171℃で実施する。  
 ※5：原子炉格納容器外からの注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は104℃で実施する。  
 ※6：原子炉格納容器外からの注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は□で実施する。

**第 1.6-4 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動、停止の判断基準**  
(炉心の著しい損傷防止のための対応)

手順	原子炉格納容器内へのスプレィ起動の判断基準	残留熱除去スプレィによる原子炉格納容器内へのスプレィ(低圧注水)	残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレィ(低圧注水)	手順	原子炉格納容器内へのスプレィ停止の判断基準
炉心の著しい損傷を防止するための対応	ドライウエル圧力指示値が13.7kPa [gage]以上で、原子炉水位指示値が-2880mm(原子炉水位計1)以下を経験し、原子炉水位指示値が-1190mm(原子炉水位計2)以上を経験している場合	D/W	D/W、S/C	以下のいずれかの条件でスプレィを停止する。 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が13.7kPa [gage]未満まで低下した場合 ・ドライウエル内圧力(高圧側)が104℃以下かつドライウエル温度(高圧側)が65℃未満まで低下した場合 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合	以下のいずれかの条件でスプレィを停止する。 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が13.7kPa [gage]未満まで低下した場合 ・ドライウエル内圧力(高圧側)が104℃以下かつドライウエル温度(高圧側)が65℃未満まで低下した場合 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が13.7kPa [gage]以上で、24時間継続した場合	-	S/C		
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が98kPa [gage]以上で、24時間継続した場合	-	D/W、S/C		
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が245kPa [gage] (0.9MPa) 以上の場合	D/W	(D/W、S/C) <sup>※2</sup>		
炉心の著しい損傷を防止するための対応	ドライウエル気体温度指示値が171℃に到達した場合	D/W	D/W	以下のいずれかの条件でスプレィを停止する。 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が245kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合	以下のいずれかの条件でスプレィを停止する。 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が245kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合 ・サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が104℃に到達した場合 <sup>※3</sup>	S/C <sup>※4</sup>	S/C		
	サブプレッション・プール水位指示値が4.6mに到達した場合	D/W	D/W		

※1：原子炉格納容器外からの注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は180kPa[gage]で実施する。  
 ※2：残留熱除去系(低圧注水)による注水によるS/P水位上昇を抑制するため、代替格納容器スプレィの場合は171℃で実施する。  
 ※3：サブプレッション・チェンバ圧力指示値が104℃に到達した場合、代替格納容器スプレィによる原子炉格納容器内へのスプレィを実施する。  
 ※4：残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレィが実施できない場合、格納容器代替スプレィによる原子炉格納容器内へのスプレィを実施する。  
 ※5：格納容器内圧力(D/W)指示値が13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位指示値が-2880mm(原子炉水位計1)以下を経験し、原子炉水位指示値が-1190mm(原子炉水位計2)以上を経験している場合

**第 1.6-4 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動、停止の判断基準**  
(炉心の著しい損傷を防止するための対応)

炉心の著しい損傷を防止するための対応	スプレィ起動の判断基準	格納容器代替スプレィ <sup>※1、※3</sup>	RHRによるスプレィ	スプレィ停止の判断基準	
				格納容器代替スプレィ	RHRによるスプレィ
炉心の著しい損傷を防止するための対応	ドライウエル圧力指示値が13.7 kPa [gage]以上で原子炉水位指示値がL-1(-381cm)以下を経験し、かつL-0(-539cm)以上で安定している場合	-	①D/W ②S/C	ドライウエル圧力が334kPa[gage]以下まで低下した場合	ドライウエル圧力又はサブプレッション・チェンバ圧力が13.7 kPa [gage]以下まで低下した場合
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が13.7 kPa [gage]以上で、24時間継続した場合	-	S/C		
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が98 kPa [gage]以上で24時間継続した場合	-	①D/W ②S/C		
	サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384 kPa [gage]以上 <sup>※1</sup> の場合	①D/W ②S/C <sup>※4</sup>	①D/W ②S/C		
炉心の著しい損傷を防止するための対応	ドライウエル温度指示値が171℃に接近した場合	①D/W ②S/C <sup>※4</sup>	D/W	ドライウエル温度指示値が150℃以下まで低下した場合	ドライウエル冷却器入口ガス温度60℃未満かつドライウエル温度(高圧側)65℃未満まで低下した場合
	サブプレッション・チェンバ温度指示値が104℃に到達前	-	S/C	-	サブプレッション・チェンバ温度指示値が65℃未満まで低下した場合
炉心の著しい損傷を防止するための対応	サブプレッション・プール水位指示値が通常水位+1.29 m 以上の場合	-	D/W	サブプレッション・プール水位指示値が通常水位+1.29 m 以上の場合	-

① ②は優先順位を示す。  
 ※1：残留熱除去系(格納容器冷却モード)が1系統のみ使用可能であり、残留熱除去系(低圧注水モード)により、発電用原子炉の冷却を実施している場合は、サブプレッション・チェンバ圧力指示値が245kPa[gage]到達時であっても、発電用原子炉の冷却を優先するが、サブプレッション・チェンバ圧力指示値が384 kPa[gage] (0.9MPa) 以上の場合は、残留熱除去系(低圧注水モード)による発電用原子炉の冷却を停止し、残留熱除去系(格納容器スプレィ冷却モード)による原子炉格納容器内へのスプレィを実施することにより、原子炉格納容器の健全性を維持する。  
 ※2：残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内へのスプレィが実施できない場合、格納容器代替スプレィによる原子炉格納容器内へのスプレィを実施する。  
 ※3：外部水源からの注水を抑制する観点から関与スプレィとする。  
 ※4：復水輸送系、消火系による原子炉格納容器内へのスプレィに限る。

・運用の相違  
**【柏崎6/7,東海第二】**  
 島根2号炉は、サブプレッション・チェンバ温度104℃でのスプレィ実施基準について、解析結果より温度制御することができず、格納容器ベント実施が早期となることから、基準としていない。サブプレッション・プール水位指示値が通常水位+1.29mでのスプレィ実施基準については、格納容器代替スプレィの停止基準であるため、基準としていない。D/W圧力でのスプレィ実施基準については、S/P水の水頭圧を考慮すると、S/C圧力が高く指示する特性から、D/W圧力は基準としていない

**第 1.6.5 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動, 停止の判断基準**  
(原子炉格納容器の破損を防止するための対応)

原子炉格納容器内へのスプレィ起動	スプレィ起動の判断基準		圧力弁破	圧力弁破	スプレィ停止の判断基準		スプレィ流量 (m <sup>3</sup> /h)
	代	代	破損前	破損後	代	代	
原子炉格納容器内へのスプレィ起動	P C V 制御	代 ス 格 納 容 器 内 の ス プレィ 制 御	格納容器内圧力(D/W) 又は格納容器内圧力(S/C) 指示値が465kPa[gage] 以上の場合 <sup>※1</sup>	①D/W ②S/C	①D/W ②S/P	格納容器内圧力(D/W) 又は格納容器内圧力(S/C) 指示値が390kPa[gage] 以下の場合 <sup>※2</sup>	110
			ドライウエル寒間気流度 指示値が190℃以上の場合	①S/P ②D/W	①D/W ②S/P	サブプレッション・チェン バ・プール水位指示値が □ <sup>※3</sup> に到達した場合	
	R S H P レ に よ る	代 ス 格 納 容 器 内 の ス プレィ 制 御	格納容器内圧力(D/W) 又は格納容器内圧力(S/C) 指示値が180kPa[gage] 以上の場合	①S/P ②D/W	①D/W ②S/P	格納容器内圧力(D/W) 又は格納容器内圧力(S/C) 指示値が13.7kPa[gage] 以下の場合	140
原子炉格納容器内へのスプレィ停止	P C V 制御	代 ス 格 納 容 器 内 の ス プレィ 制 御	原子炉圧力容器下部温度 指示値が300℃に到達した 場合	D/W	—	—	70

①、②は優先順位を示す。  
 ※1：原子炉圧力容器破損前に本操作を実施することで、格納容器温度の上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作をしない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。  
 ※2：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレィとする。  
 ※3：S/P制御からの水位。

**第 1.6-5 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動, 停止の判断基準**  
(原子炉格納容器の破損を防止するための対応)

原子炉格納容器内へのスプレィ起動	原子炉格納容器内へのスプレィ停止
<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が465kPa[gage]以上の場合<sup>※1</sup></p> <p>ドライウエル寒間気流度指示値が190℃以上の場合</p>	<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が390kPa[gage]以下の場合<sup>※2</sup></p> <p>サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が□<sup>※3</sup>に到達した場合</p>

※1：格納容器内へのスプレィ流量を調整し、原子炉格納容器内へのスプレィ流量を抑制する。ただし、格納容器温度の上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作をしない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。  
 ※2：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレィとする。  
 ※3：S/P制御からの水位。

**第 1.6-6 表 原子炉格納容器内へのスプレィ制御に関する判断基準**  
(炉心の著しい損傷防止のための対応)

原子炉格納容器内へのスプレィ制御	原子炉格納容器内へのスプレィ制御
<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が465kPa[gage]以上の場合<sup>※1</sup></p> <p>ドライウエル寒間気流度指示値が190℃以上の場合</p>	<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が390kPa[gage]以下の場合<sup>※2</sup></p> <p>サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が□<sup>※3</sup>に到達した場合</p>

※1：格納容器内へのスプレィ流量を調整し、原子炉格納容器内へのスプレィ流量を抑制する。ただし、格納容器温度の上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作をしない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。  
 ※2：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレィとする。  
 ※3：S/P制御からの水位。

**第 1.6-7 表 原子炉格納容器内へのスプレィ制御に関する判断基準**  
(原子炉格納容器の破損を防止するための対応)

原子炉格納容器内へのスプレィ制御	原子炉格納容器内へのスプレィ制御
<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が465kPa[gage]以上の場合<sup>※1</sup></p> <p>ドライウエル寒間気流度指示値が190℃以上の場合</p>	<p>格納容器内圧力(D/W)又は格納容器内圧力(S/C)指示値が390kPa[gage]以下の場合<sup>※2</sup></p> <p>サブプレッション・チェンバ・プール水位指示値が□<sup>※3</sup>に到達した場合</p>


※1：格納容器内へのスプレィ流量を調整し、原子炉格納容器内へのスプレィ流量を抑制する。ただし、格納容器温度の上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作をしない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。  
 ※2：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレィとする。  
 ※3：S/P制御からの水位。

**第 1.6-5 表 原子炉格納容器内へのスプレィ起動, 停止の判断基準**  
(格納容器破損を防止するための対応)


原子炉格納容器内へのスプレィ起動	原子炉格納容器内へのスプレィ停止
<p>ドライウエル温度が190℃以上の場合<sup>※1</sup></p> <p>ドライウエル圧力が640kPa[gage]以上の場合</p>	<p>サブプレッション・プール水位指示値が通常水位+1.29 mに到達した場合</p> <p>ドライウエル温度が171℃以下の場合<sup>※2</sup></p> <p>サブプレッション・プール水位指示値が通常水位+1.29 mに到達した場合</p> <p>ドライウエル圧力又はサブプレッション・チェンバ・プール圧力が588kPa[gage]以下の場合<sup>※3</sup></p>

①、②は優先順位を示す。  
 ※1：原子炉圧力容器破損前に本操作を実施することで、格納容器温度の上昇を抑制し、逃がし安全弁の環境条件を緩和することができる。ただし、本操作をしない場合であっても、評価上、原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間、逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持できる。  
 ※2：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレィとする。  
 ※3：復水輸送系、消火系による格納容器内へのスプレィに限る。


・運用の相違  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、炉心損傷起点ではなく、格納容器内の温度、圧力の基準及び原子炉圧力容器の下鏡温度の基準に応じてスプレィを実施  
**【柏崎6/7】**  
 島根2号炉は、圧力容器の破損の有無によらず、炉心損傷後はスプレィによる冷却効果の高いD/W側を優先  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、RHによるスプレィの判断基準として、D/W、S/Cの圧力に加え、温度によるスプレィ基準も設定  
**【東海第二】**  
 島根2号炉は、逃がし安全弁の環境条件緩和のため、原子炉圧力容器下鏡温度によるスプレィ基準を設定

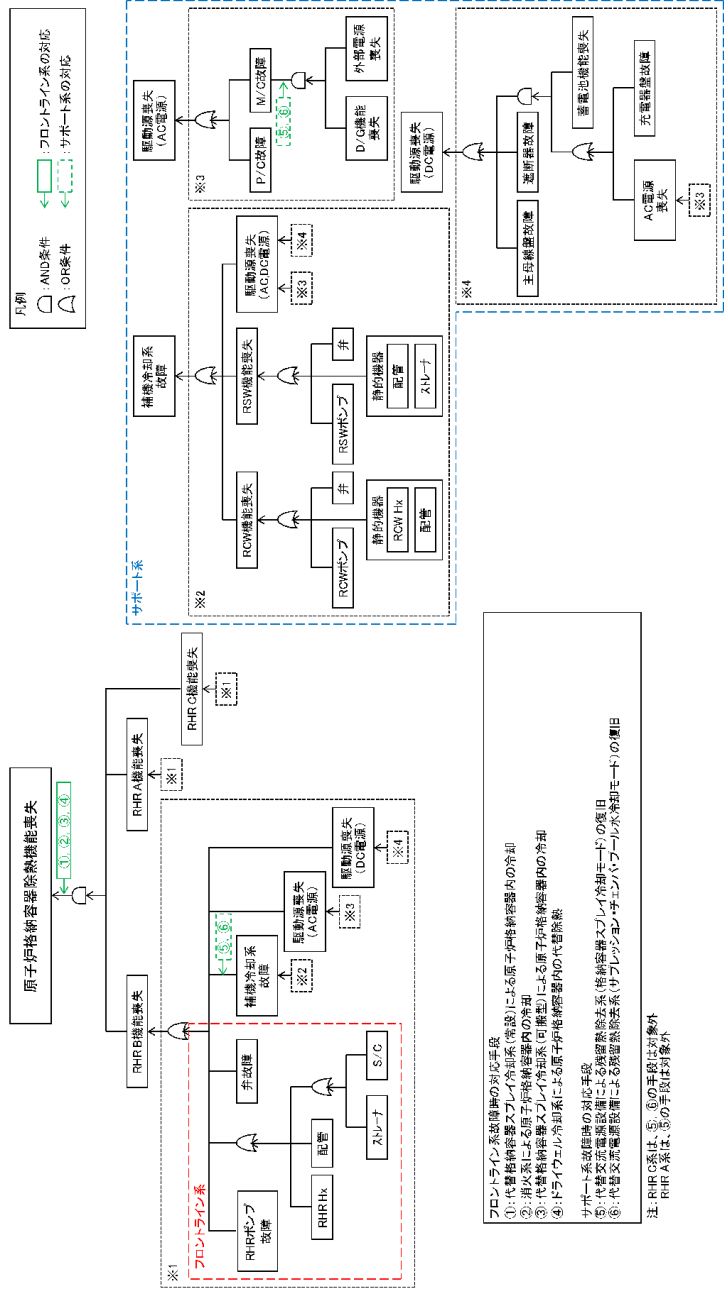

第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (1/2)

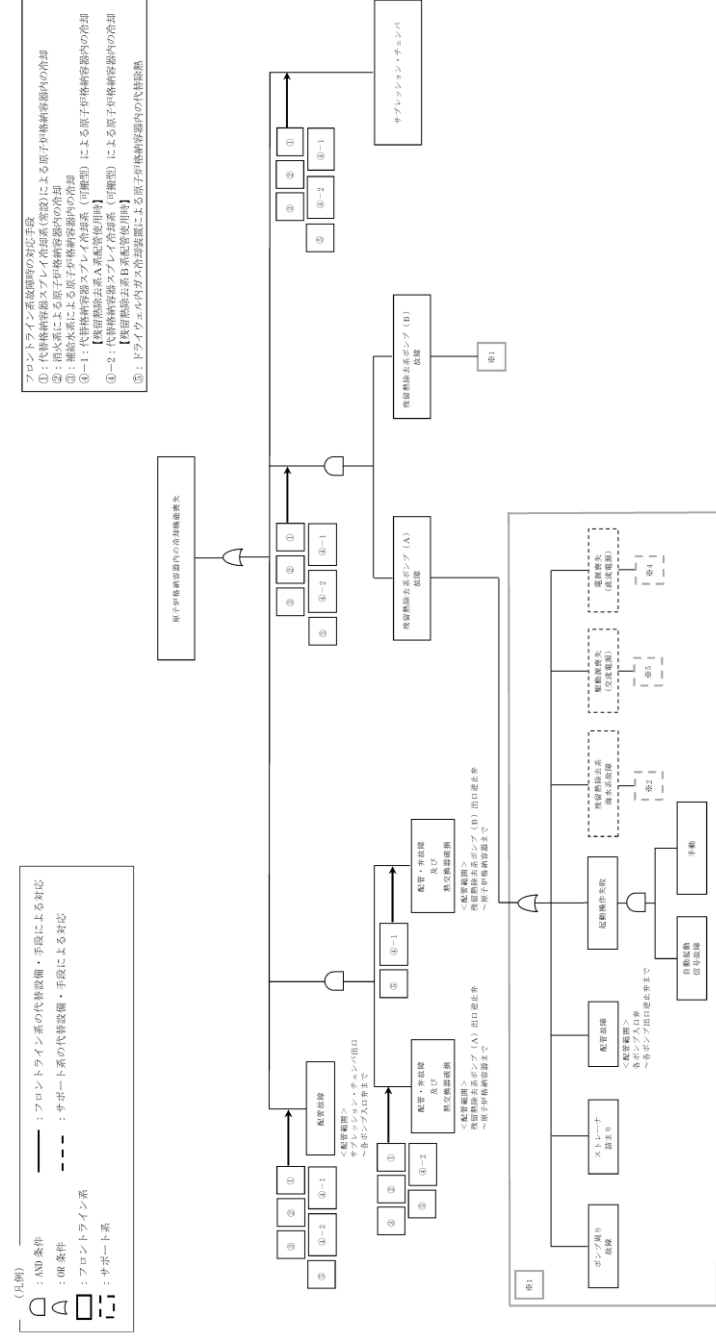


第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (1/2)

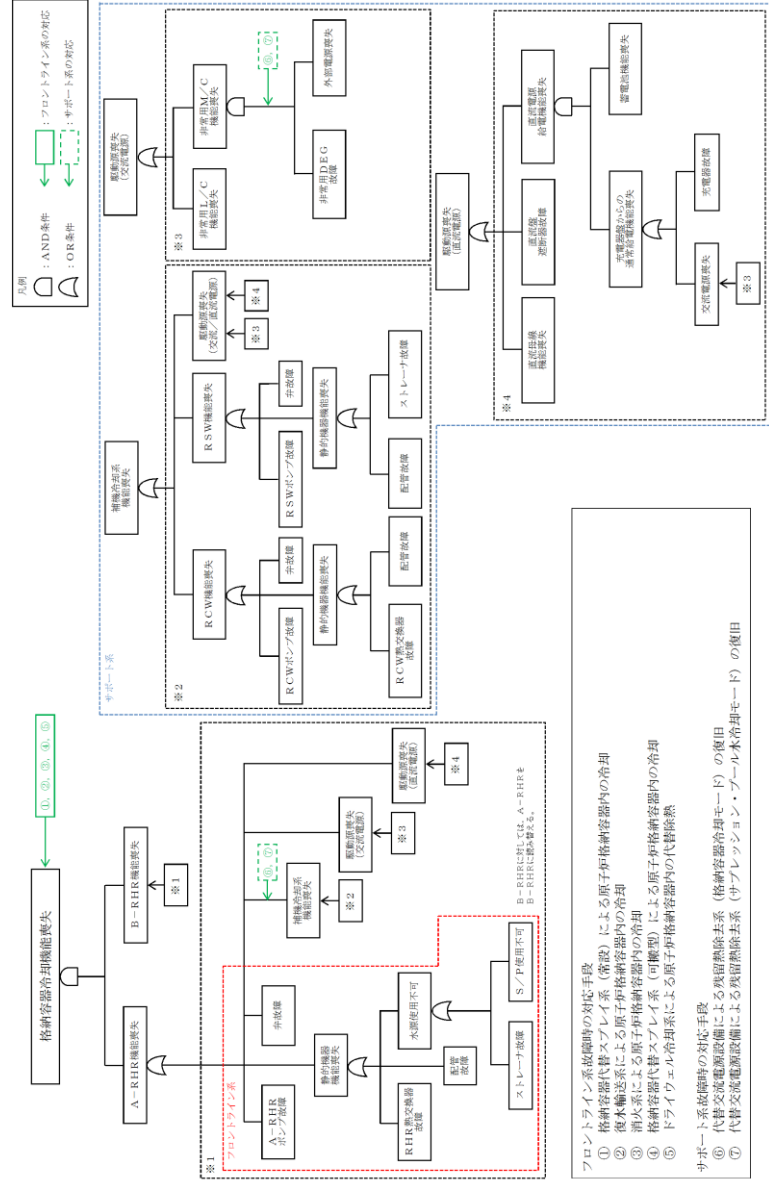


第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (1/2)


備考  
 ・設備・運用の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 設備の相違に基づく  
 機能喪失想定及び対応  
 手段の相違

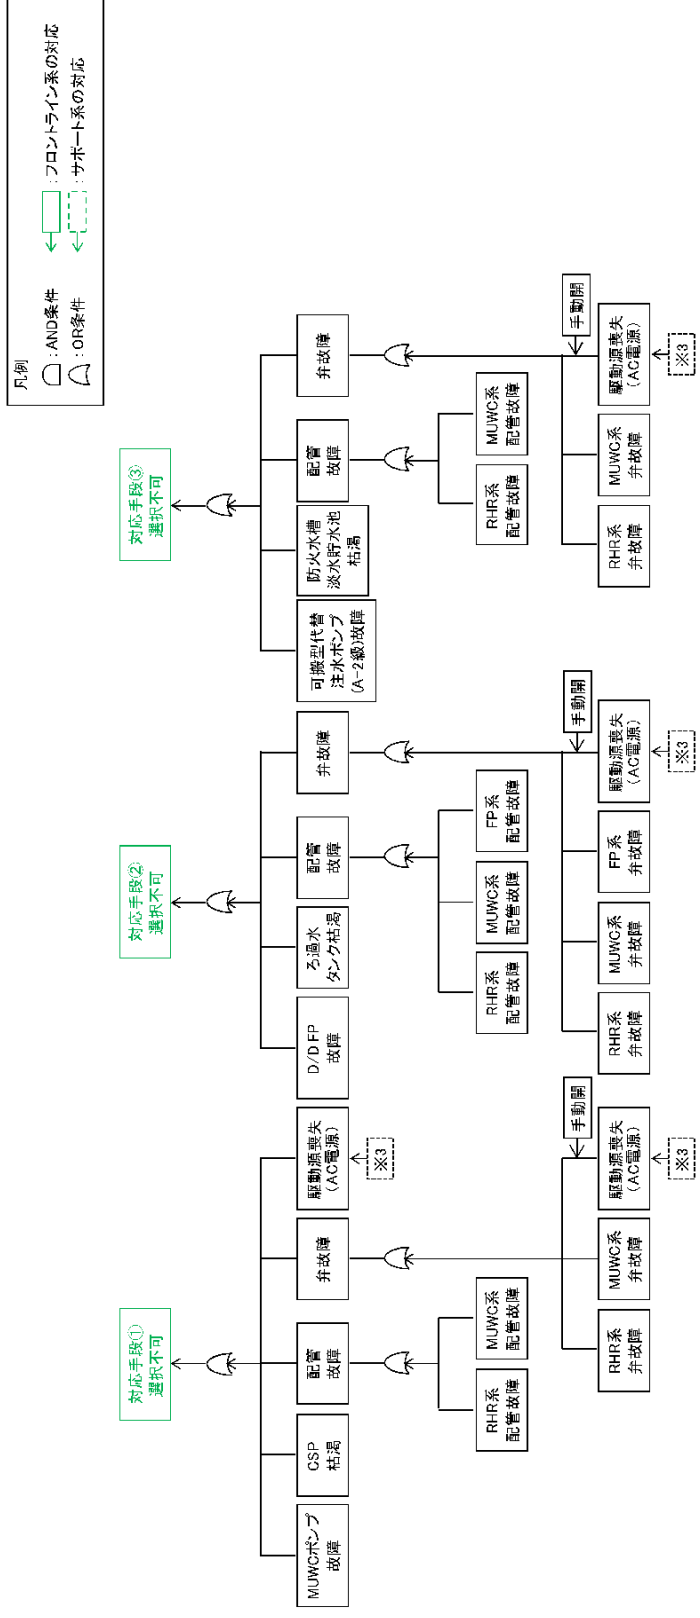

第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (2/2)

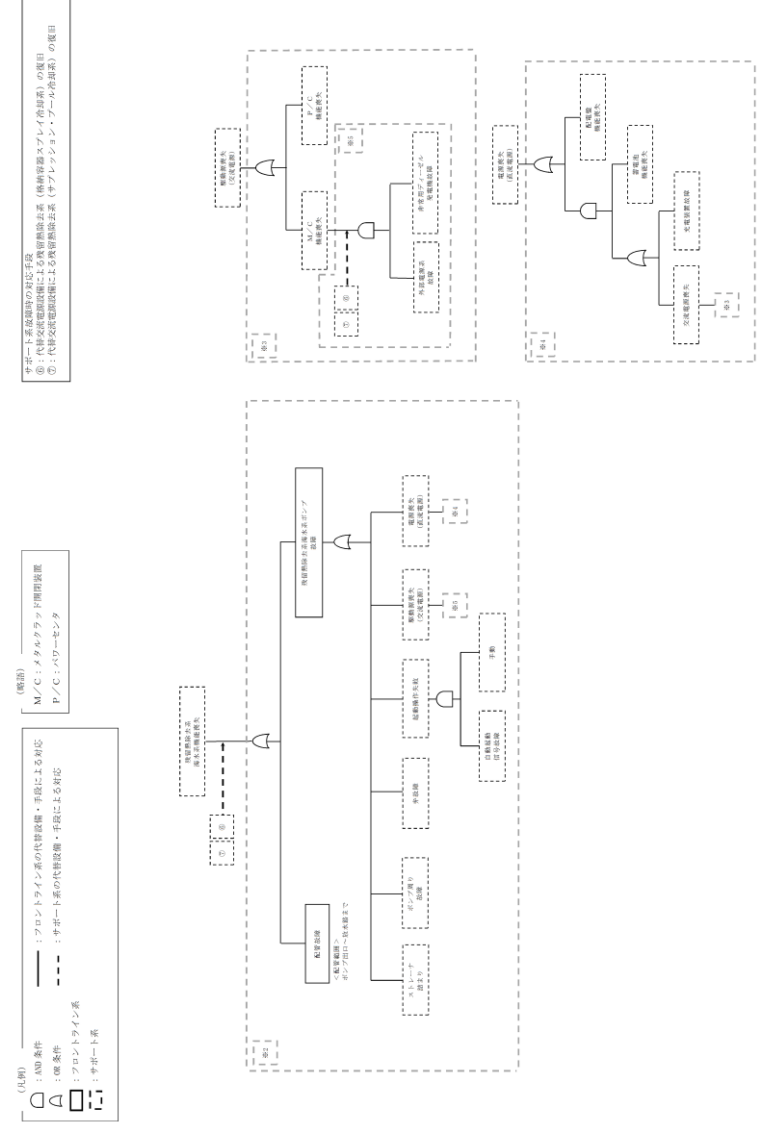

第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (2/2)

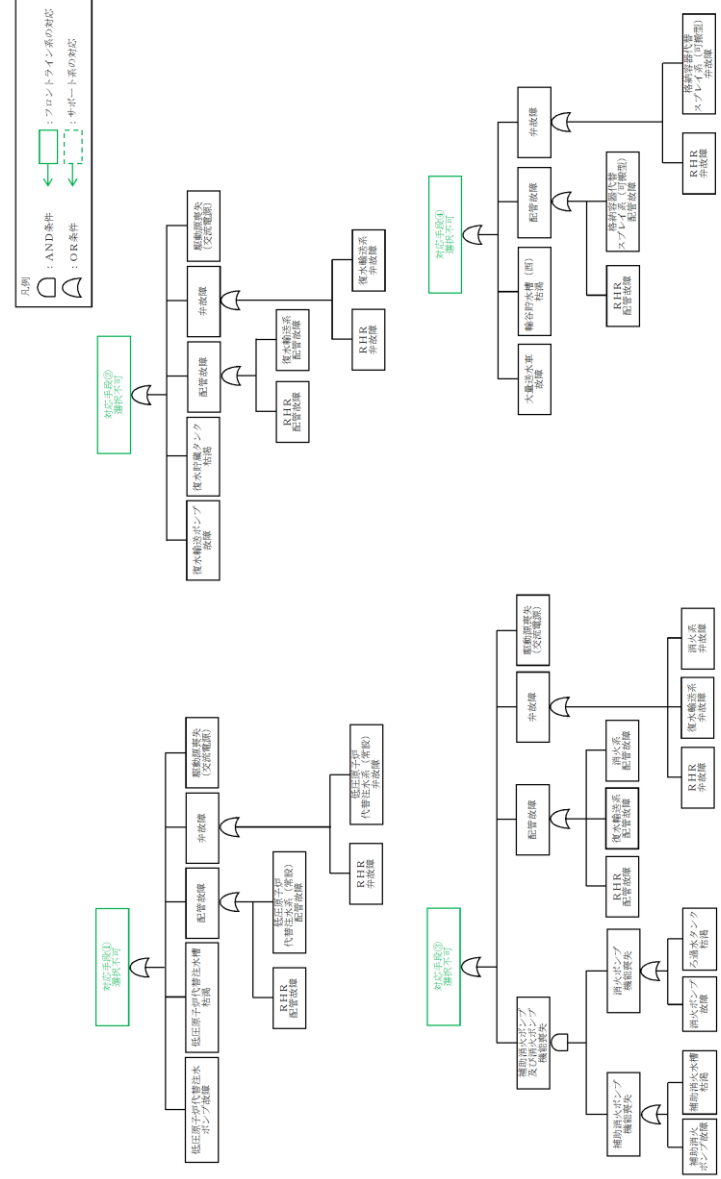

第 1.6-1 図 機能喪失原因対策分析 (2/2)


備考  
 ・設備・運用の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 設備の相違に基づく  
 機能喪失想定及び対応  
 手段の相違





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="178 226 905 1159" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="207 1192 860 1234" data-label="Caption"> <p>第 1.6.2 図 EOP「PCV 圧力制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="955 226 1712 898" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1032 924 1617 1008" data-label="Caption"> <p>第 1.6-2 図 非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「PCV 圧力制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="1757 262 2513 1396" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1780 1417 2478 1459" data-label="Caption"> <p>第 1.6-2 図 EOP [PCV 圧力制御] における対応フロー</p> </div>	<p>備考</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="181 226 905 1159" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="219 1192 863 1226" data-label="Caption"> <p>第 1.6.3 図 EOP「D/W 温度制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="958 216 1712 955" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1041 972 1614 1045" data-label="Caption"> <p>第 1.6-3 図 非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「D/W温度制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="1757 226 2516 1346" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1783 1377 2481 1411" data-label="Caption"> <p>第 1.6-3 図 EOP[D/W温度制御]における対応フロー</p> </div>	


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p data-bbox="210 1241 863 1276">第 1.6.4 図 EOP「S/P 温度制御」における対応フロー</p>	 <p data-bbox="1032 884 1620 961">第 1.6-4 図 非常時運転手順書II (徴候ベース) 「S / P 温度制御」における対応フロー</p>	 <p data-bbox="1783 972 2487 1008">第 1.6-4 図 EOP[S / C 温度制御]における対応フロー</p>	備考

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="178 226 908 1159" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="207 1192 860 1234" data-label="Caption"> <p>第 1.6.5 図 EOP「S/P 水位制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="955 226 1715 583" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1032 613 1626 697" data-label="Caption"> <p>第 1.6-5 図 非常時運転手順書Ⅱ (徴候ベース) 「S / P 水位制御」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="1762 235 2504 932" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1780 970 2487 1012" data-label="Caption"> <p>第 1.6-5 図 EOP[S / C 水位制御]における対応フロー</p> </div>	<p>備考</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div data-bbox="1762 212 2504 1314" style="border: 1px solid black; height: 525px; width: 250px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1804 1331 2463 1409" style="text-align: center;"> <u>第1.6-6図 SOP (注水 - 3 a) 格納容器内冷却の 対応フロー</u> </p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="172 235 908 1291" style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="311 1318 742 1396">第 1.6.6 図 SOP「RPV 制御」, SOP「PCV 制御」における対応フロー</p>	<div data-bbox="955 210 1715 735" style="border: 1px solid black; height: 250px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="985 745 1676 829">第 1.6-6 図 非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」における対応フロー</p>	<div data-bbox="1757 214 2516 1354" style="border: 1px solid black; height: 540px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="1757 1375 2507 1407">第 1.6-7 図 SOP (除熱 - 1) 格納容器内冷却の対応フロー</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<div data-bbox="973 218 1697 1125" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="973 1150 1673 1234" data-label="Caption"> <p>第 1.6-7 図 非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-2」における対応フロー</p> </div>	<div data-bbox="1751 218 2510 1310" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1751 1331 2510 1369" data-label="Caption"> <p>第 1.6-8 図 SOP (除熱 - 2) 格納容器内冷却の対応フロー</p> </div>	


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p data-bbox="985 745 1668 829">第 1.6-8 図 非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-3」における対応フロー</p>		



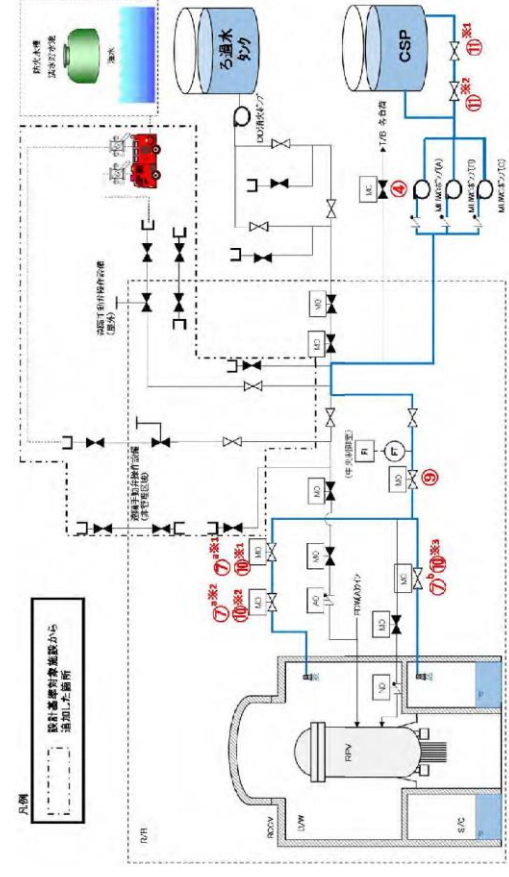

操作手順	弁名称
④	タービン建屋負荷遮断弁
⑦ <sup>※1</sup> 、⑩ <sup>※1</sup>	残留熱除去系格納容器冷却流量調整弁(B)
⑦ <sup>※2</sup> 、⑩ <sup>※2</sup>	残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)
⑦ <sup>※3</sup> 、⑩ <sup>※3</sup>	残留熱除去系S/Pスプレイレイン注入隔離弁(B)
⑨	残留熱除去系洗浄水弁(B)
⑪ <sup>※1</sup>	復水補給水系常/非常用連絡1次止め弁
⑪ <sup>※2</sup>	復水補給水系常/非常用連絡2次止め弁


第1.6.7図 代替格納容器スプレイレイン冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイレイン 概要図

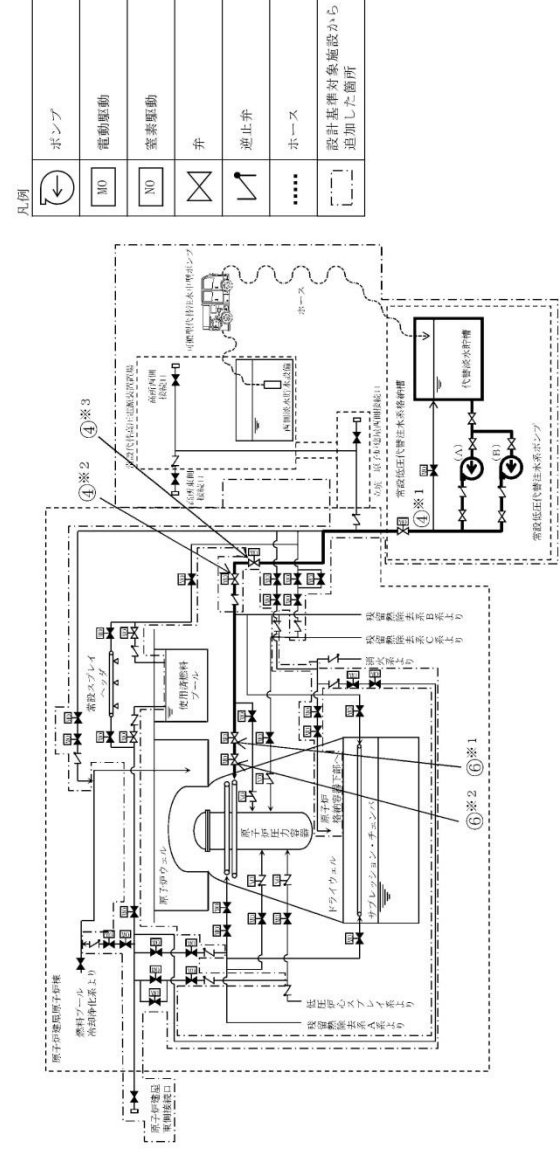

操作手順	弁名称	操作手順	弁名称
④ <sup>※1</sup>	常設低圧代替注水系系統分離弁	⑥ <sup>※3</sup>	代替格納容器スプレイレイン流量調整弁
④ <sup>※2</sup>	代替格納容器スプレイレイン注水弁	⑥ <sup>※1</sup> 、⑥ <sup>※2</sup>	残留熱除去系B系D/Wスプレイレイン弁

記載例 ○<sup>※1</sup>～<sup>※3</sup>: 操作手順番号を示す。  
○<sup>※1</sup>～<sup>※2</sup>: 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.6-9図 代替格納容器スプレイレイン冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイレイン 概要図

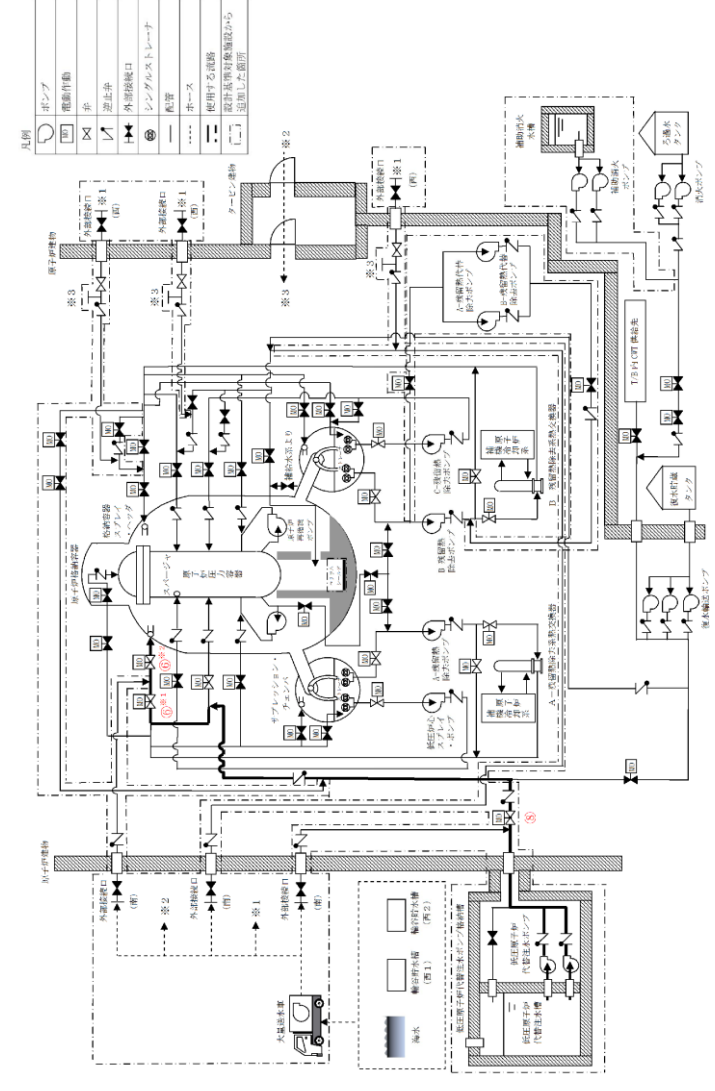


記載例 ○: 操作手順番号を示す。  
○<sup>※1</sup>～<sup>※2</sup>: 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.6-9図 格納容器代替スプレイレイン冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイレイン 概要図(1/2)

備考  
・設備の相違  
【柏崎6/7,東海第二】  
配管構成の相違による注水経路の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
		<table border="1" data-bbox="1961 642 2178 1556"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑥*1</td> <td>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑥*2</td> <td>A-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧</td> <td>FLSR注水隔離弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  ○*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。  第1.6-9図 格納容器代替スプレイ系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図(2/2)</p>	操作手順	弁名称	⑥*1	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁	⑥*2	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑧	FLSR注水隔離弁	<p>・記載表現の相違  <b>【柏崎 6/7, 東海第二】</b>  島根 2号炉は, 概要図(2/2)に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称										
⑥*1	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁										
⑥*2	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁										
⑧	FLSR注水隔離弁										

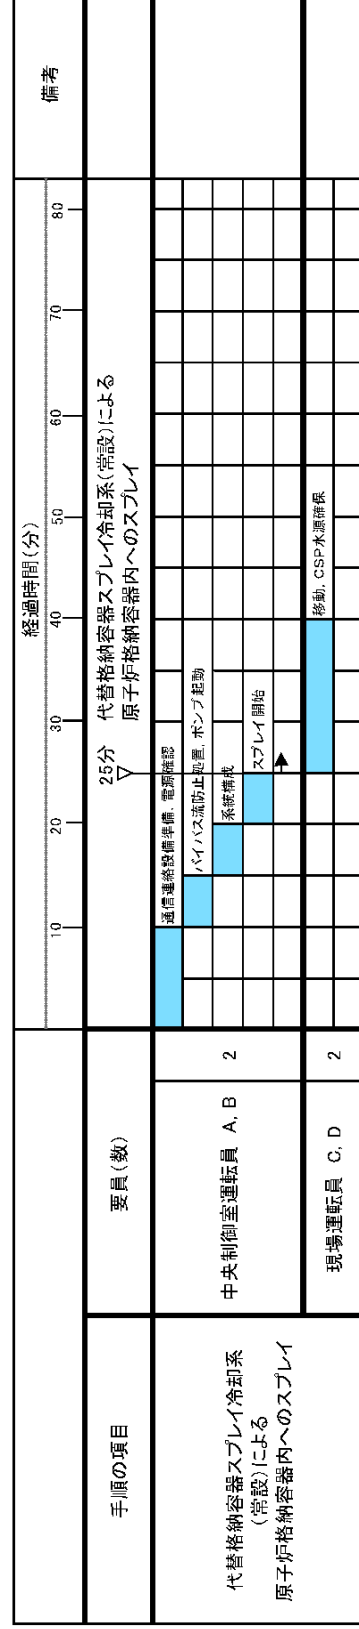

第 1.6.8 図 代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート



第 1.6-10 図 代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

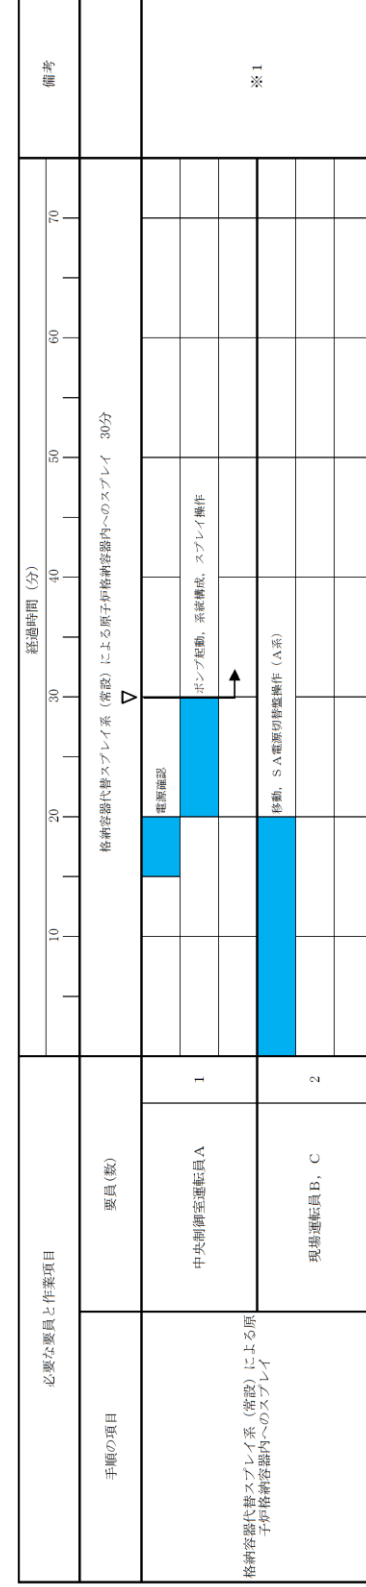


※ 1: 非常用コントロールセンターが使用可能な場合は、20分以内で可能である。

第 1.6-10 図 格納容器代替スプレイ系(常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

備考

- ・体制及び運用の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ⑫の相違
- ・運用の相違
- 【柏崎 6/7】
- 配管構成の違いにより島根 2号炉はバイパス流防止措置は不要

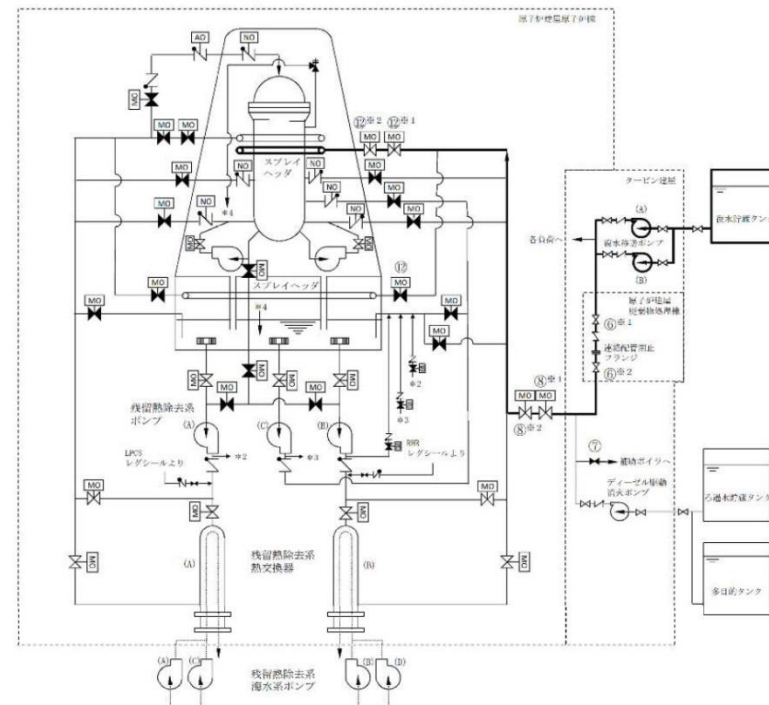


凡例

	ポンプ
	電動駆動
	空気駆動
	窒素駆動
	弁
	逆止弁

操作手順	弁名称
⑥ <sup>※1</sup> , ⑥ <sup>※2</sup>	補給水系-消火系連絡ライン止め弁
⑦	補助ボイラ冷却水元弁
⑧ <sup>※1</sup> , ⑧ <sup>※2</sup>	残留熱除去系B系消火系ライン弁
⑫ <sup>※1</sup> , ⑫ <sup>※2</sup>	残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁
⑫	残留熱除去系B系S/Cスプレイ弁

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  
○<sup>※1</sup> : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1.6-13 図 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ  
概要図

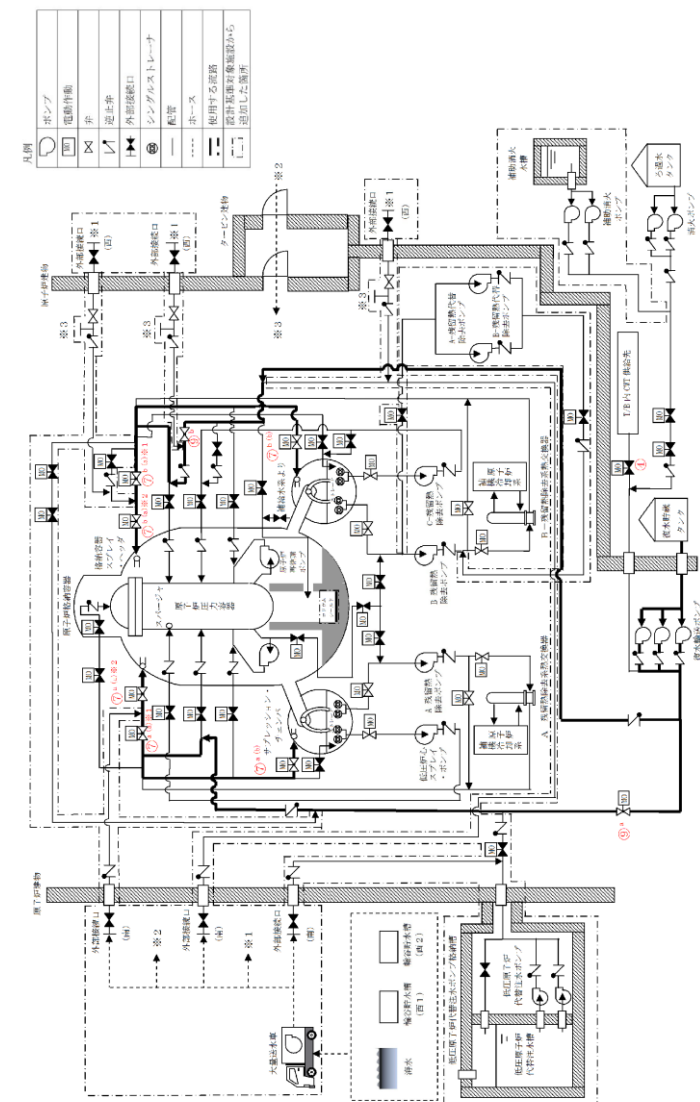

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  
○<sup>※1</sup> : 同一操作手順番号内で連続して実施する操作がある場合の操作手順の優先順位を示す。  
○<sup>※2</sup> : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1.6-11 図 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図(1 / 2)

・設備の相違  
【柏崎 6/7】  
③の相違  
【東海第二】  
島根 2号炉は、A系  
およびB系配管による  
スプレイ手順を整備

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
		<table border="1" data-bbox="1765 535 2315 1654"> <thead> <tr> <th data-bbox="1765 1470 1810 1654">操作手順</th> <th data-bbox="1765 535 1810 1470">弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1810 1470 1855 1654">④</td> <td data-bbox="1810 535 1855 1470">CWT T/B供給遮断弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1855 1470 1899 1654">⑦<sup>a(a)</sup>*1</td> <td data-bbox="1855 535 1899 1470">A-RHRドライウエル第1スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1899 1470 1944 1654">⑦<sup>a(a)</sup>*2</td> <td data-bbox="1899 535 1944 1470">A-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1944 1470 1988 1654">⑦<sup>a(b)</sup></td> <td data-bbox="1944 535 1988 1470">A-RHRトローラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1988 1470 2033 1654">⑦<sup>b(a)</sup>*1</td> <td data-bbox="1988 535 2033 1470">B-RHRドライウエル第1スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2033 1470 2077 1654">⑦<sup>b(a)</sup>*2</td> <td data-bbox="2033 535 2077 1470">B-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2077 1470 2122 1654">⑦<sup>b(b)</sup></td> <td data-bbox="2077 535 2122 1470">B-RHRトローラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2122 1470 2166 1654">⑨<sup>a</sup></td> <td data-bbox="2122 535 2166 1470">A-RHR R PV代替注水弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2166 1470 2211 1654">⑨<sup>b</sup></td> <td data-bbox="2166 535 2211 1470">B-RHR注水配管洗浄元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2315 1276 2359 1827">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2359 373 2404 1717">○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。</p> <p data-bbox="2404 279 2448 1717">○*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合, その実施順を示す。</p> <p data-bbox="2469 577 2513 1537">第 1.6-11 図 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図(2 / 2)</p>	操作手順	弁名称	④	CWT T/B供給遮断弁	⑦ <sup>a(a)</sup> *1	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁	⑦ <sup>a(a)</sup> *2	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑦ <sup>a(b)</sup>	A-RHRトローラススプレイ弁	⑦ <sup>b(a)</sup> *1	B-RHRドライウエル第1スプレイ弁	⑦ <sup>b(a)</sup> *2	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑦ <sup>b(b)</sup>	B-RHRトローラススプレイ弁	⑨ <sup>a</sup>	A-RHR R PV代替注水弁	⑨ <sup>b</sup>	B-RHR注水配管洗浄元弁	<p data-bbox="2546 216 2709 289">・設備の相違 【柏崎 6/7】</p> <p data-bbox="2567 300 2680 331">③の相違</p> <p data-bbox="2546 342 2760 373">・記載表現の相違 【東海第二】</p> <p data-bbox="2546 436 2810 562">島根 2号炉は, 概要図 (2 / 2) に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称																						
④	CWT T/B供給遮断弁																						
⑦ <sup>a(a)</sup> *1	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁																						
⑦ <sup>a(a)</sup> *2	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁																						
⑦ <sup>a(b)</sup>	A-RHRトローラススプレイ弁																						
⑦ <sup>b(a)</sup> *1	B-RHRドライウエル第1スプレイ弁																						
⑦ <sup>b(a)</sup> *2	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁																						
⑦ <sup>b(b)</sup>	B-RHRトローラススプレイ弁																						
⑨ <sup>a</sup>	A-RHR R PV代替注水弁																						
⑨ <sup>b</sup>	B-RHR注水配管洗浄元弁																						




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考


・設備の相違  
**【柏崎 6/7, 東海第二】**  
 配管構成の相違による注水経路の相違

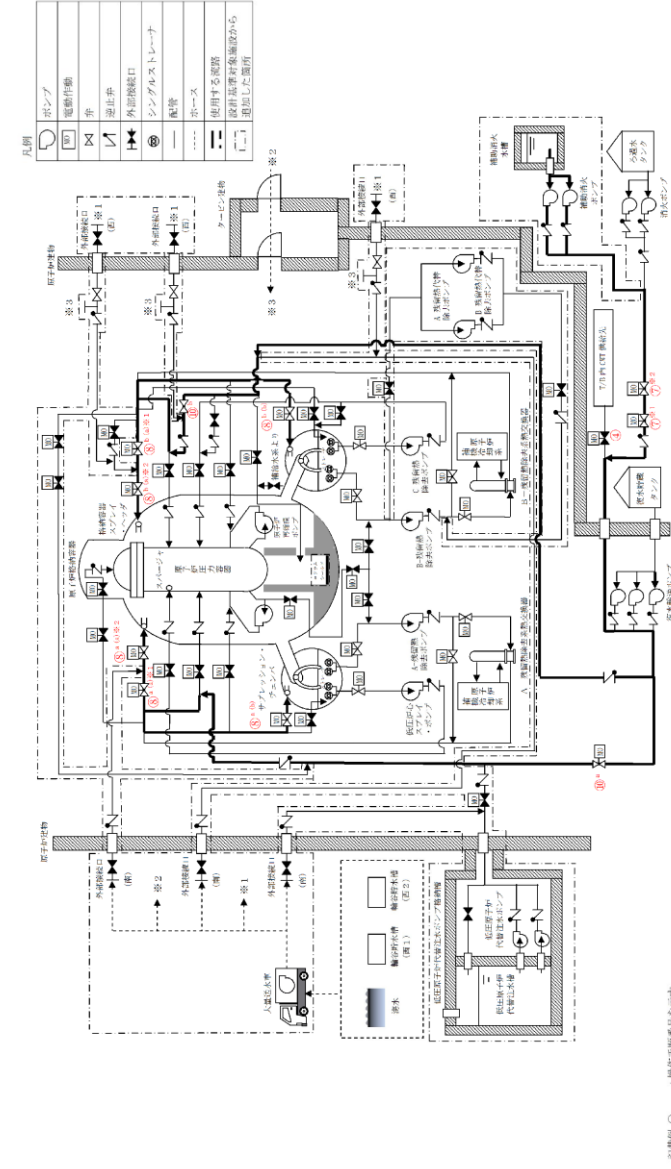


第 1.6-13 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図  
 (補助消火ポンプを使用した場合) (1 / 4)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
		<table border="1" data-bbox="1774 724 2291 1465"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④</td> <td>CWT T/B供給遮断弁</td> </tr> <tr> <td>⑦<sup>*1</sup></td> <td>CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)</td> </tr> <tr> <td>⑦<sup>*2</sup></td> <td>CWT系・消火系連絡止め弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a (a)*1</sup></td> <td>A-RHRドライウエル第1スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a (a)*2</sup></td> <td>A-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a (b)</sup></td> <td>A-RHRトローラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b (a)*1</sup></td> <td>B-RHRドライウエル第1スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b (a)*2</sup></td> <td>B-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b (b)</sup></td> <td>B-RHRトローラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑩<sup>a</sup></td> <td>A-RHR RPV代替注水弁</td> </tr> <tr> <td>⑩<sup>b</sup></td> <td>B-RHR注水配管洗浄元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2300 1239 2338 1680">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2338 514 2377 1596">○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。</p> <p data-bbox="2377 441 2415 1596">○<sup>*1</sup>~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p data-bbox="2433 640 2516 1459"><u>第1.6-13 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図</u> (補助消火ポンプを使用した場合) (2 / 4)</p>	操作手順	弁名称	④	CWT T/B供給遮断弁	⑦ <sup>*1</sup>	CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)	⑦ <sup>*2</sup>	CWT系・消火系連絡止め弁	⑧ <sup>a (a)*1</sup>	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁	⑧ <sup>a (a)*2</sup>	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑧ <sup>a (b)</sup>	A-RHRトローラススプレイ弁	⑧ <sup>b (a)*1</sup>	B-RHRドライウエル第1スプレイ弁	⑧ <sup>b (a)*2</sup>	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑧ <sup>b (b)</sup>	B-RHRトローラススプレイ弁	⑩ <sup>a</sup>	A-RHR RPV代替注水弁	⑩ <sup>b</sup>	B-RHR注水配管洗浄元弁	<p data-bbox="2552 210 2813 420">・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 概要図(2 / 4)に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称																										
④	CWT T/B供給遮断弁																										
⑦ <sup>*1</sup>	CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)																										
⑦ <sup>*2</sup>	CWT系・消火系連絡止め弁																										
⑧ <sup>a (a)*1</sup>	A-RHRドライウエル第1スプレイ弁																										
⑧ <sup>a (a)*2</sup>	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁																										
⑧ <sup>a (b)</sup>	A-RHRトローラススプレイ弁																										
⑧ <sup>b (a)*1</sup>	B-RHRドライウエル第1スプレイ弁																										
⑧ <sup>b (a)*2</sup>	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁																										
⑧ <sup>b (b)</sup>	B-RHRトローラススプレイ弁																										
⑩ <sup>a</sup>	A-RHR RPV代替注水弁																										
⑩ <sup>b</sup>	B-RHR注水配管洗浄元弁																										



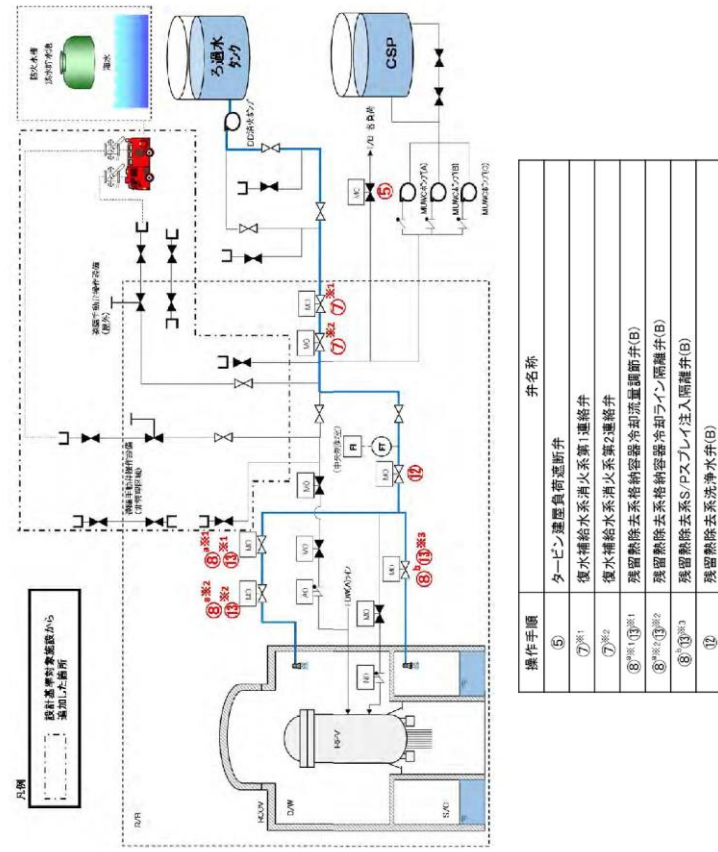


第 1.6.9 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

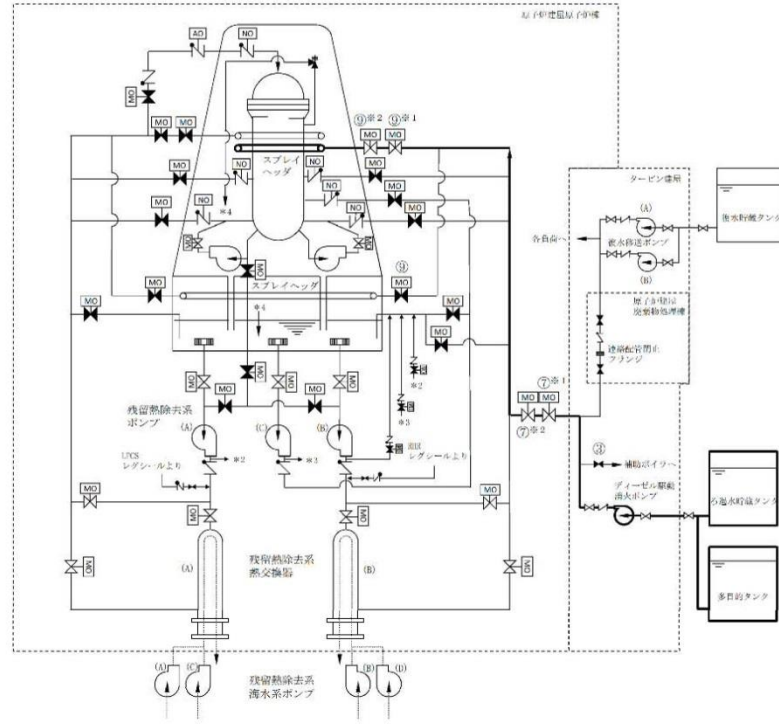

操作手順	弁名称
③	補助ボイラ冷却水元弁
⑦※1, ⑦※2	残留熱除去系B系消火系ライン弁
⑧※1, ⑧※2	残留熱除去系B系D/Wスプレイ弁
⑧	残留熱除去系B系S/Cスプレイ弁

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  
○※1 ~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1.6-11 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

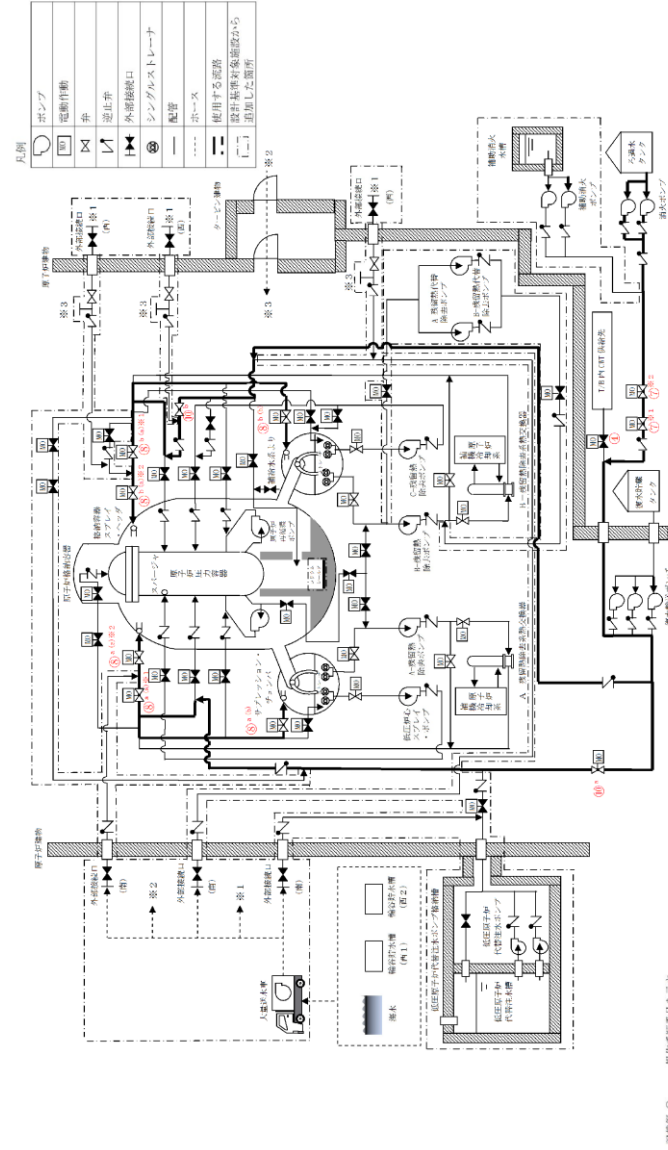

第 1.6-13 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図 (消火ポンプを使用した場合) (3 / 4)

・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
配管構成の相違による注水経路の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
		<table border="1" data-bbox="1760 716 2291 1465"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④</td> <td>CWT T/B 供給遮断弁</td> </tr> <tr> <td>⑦*1</td> <td>CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)</td> </tr> <tr> <td>⑦*2</td> <td>CWT系・消火系連絡止め弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a</sup>(a)*1</td> <td>A-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a</sup>(a)*2</td> <td>A-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>a</sup>(b)</td> <td>A-RHR トーラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b</sup>(a)*1</td> <td>B-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b</sup>(a)*2</td> <td>B-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑧<sup>b</sup>(b)</td> <td>B-RHR トーラススプレイ弁</td> </tr> <tr> <td>⑩<sup>a</sup></td> <td>A-RHR R P V 代替注水弁</td> </tr> <tr> <td>⑩<sup>b</sup></td> <td>B-RHR 注水配管洗浄元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2294 1245 2326 1686">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2329 506 2362 1598">○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。</p> <p data-bbox="2365 432 2398 1598">○*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p data-bbox="2430 648 2510 1465">第 1.6-13 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図 (消火ポンプを使用した場合) (4 / 4)</p>	操作手順	弁名称	④	CWT T/B 供給遮断弁	⑦*1	CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)	⑦*2	CWT系・消火系連絡止め弁	⑧ <sup>a</sup> (a)*1	A-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁	⑧ <sup>a</sup> (a)*2	A-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁	⑧ <sup>a</sup> (b)	A-RHR トーラススプレイ弁	⑧ <sup>b</sup> (a)*1	B-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁	⑧ <sup>b</sup> (a)*2	B-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁	⑧ <sup>b</sup> (b)	B-RHR トーラススプレイ弁	⑩ <sup>a</sup>	A-RHR R P V 代替注水弁	⑩ <sup>b</sup>	B-RHR 注水配管洗浄元弁	<p data-bbox="2546 216 2813 422">・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 概要図(4 / 4)に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称																										
④	CWT T/B 供給遮断弁																										
⑦*1	CWT系・消火系連絡止め弁 (消火系)																										
⑦*2	CWT系・消火系連絡止め弁																										
⑧ <sup>a</sup> (a)*1	A-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁																										
⑧ <sup>a</sup> (a)*2	A-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁																										
⑧ <sup>a</sup> (b)	A-RHR トーラススプレイ弁																										
⑧ <sup>b</sup> (a)*1	B-RHR ドライウエル第1 スプレイ弁																										
⑧ <sup>b</sup> (a)*2	B-RHR ドライウエル第2 スプレイ弁																										
⑧ <sup>b</sup> (b)	B-RHR トーラススプレイ弁																										
⑩ <sup>a</sup>	A-RHR R P V 代替注水弁																										
⑩ <sup>b</sup>	B-RHR 注水配管洗浄元弁																										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 25分</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 30分</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">第 1.6-14 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート (補助消火ポンプを使用した場合) (1 / 2)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備の相違</li> <li>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 補助消火水槽及び補助消火ポンプを有しており, 当該設備による注水も可能</li> </ul>

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
		10	20	30	40	50	60	70	80			
消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ	要員(数)	30分 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ										
	中央制御室運転員 A, B	通信連絡設備準備、電源確保確認 ハイパス遮断弁閉鎖、系統構成 スプレイ開始										
	現場運転員 C, D	電源確保										
	5号炉運転員	消火ポンプ起動										

第 1.6.10 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)										備考
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ	運転員等 (当直運転員) (中央制御室)	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 58分										
	運転員等 (当直運転員) (現場)	移動、系統構成										
		系統構成、スプレイ開始操作										


第 1.6-12 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

手順の項目	必要要員と作業項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70				
消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ (消火ポンプ使用) 【A→残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合】	必要要員と作業項目	中央制御室運転員A	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 25分										
			電源確認										
			ハイパス遮断弁閉鎖 ポンプ起動、系統構成										
消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ (消火ポンプ使用) 【B→残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合】	必要要員と作業項目	中央制御室運転員A	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 30分										
			電源確認										
			ハイパス遮断弁閉鎖 ポンプ起動、系統構成										
		現場運転員B, C	移動、系統構成										


第 1.6-14 図 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート (消火ポンプを使用した場合) (2 / 2)

備考


- ・設備及び運用の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
⑫の相違
- ・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
⑭の相違

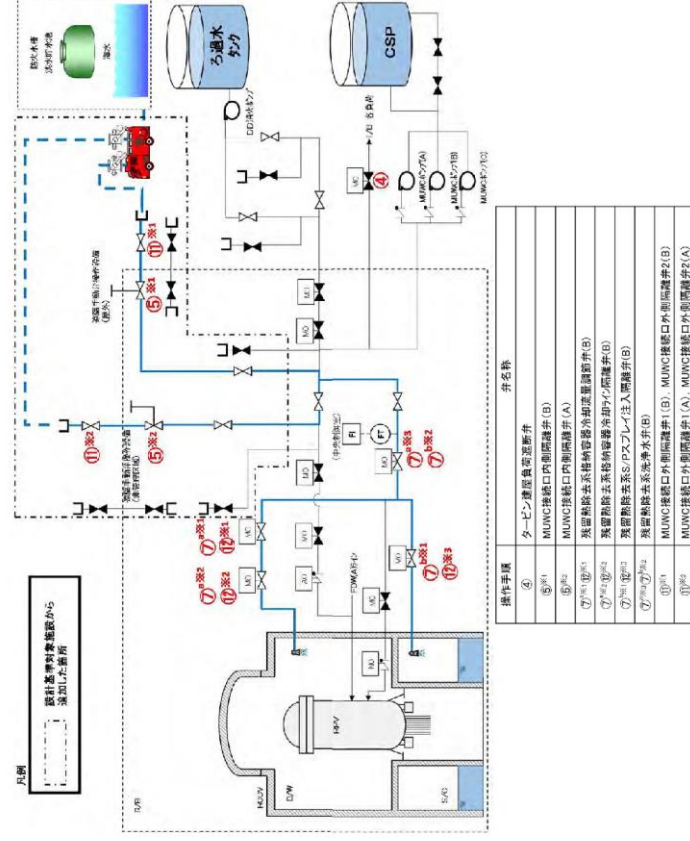

第 1.6.11 図 代替格納容器スプレイン冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイン (淡水/海水) 概要図  
(交流電源が確保されている場合)

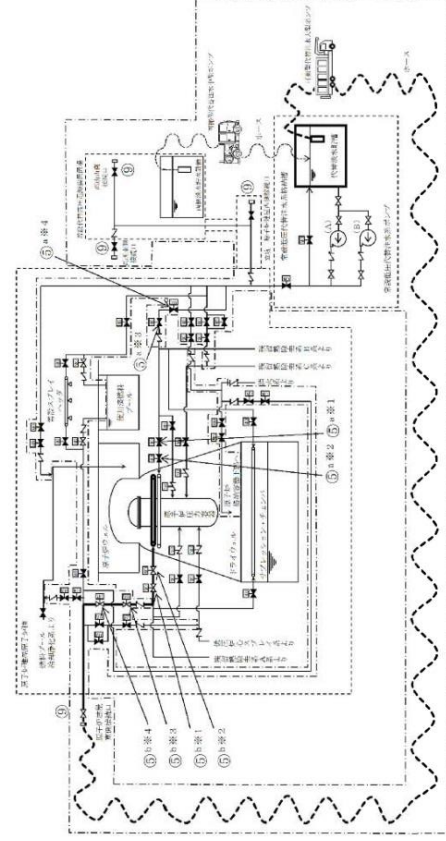

第 1.6-15 図 代替格納容器スプレイン冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイン (淡水/海水) 概要図  
【交流動力電源が確保されている場合】

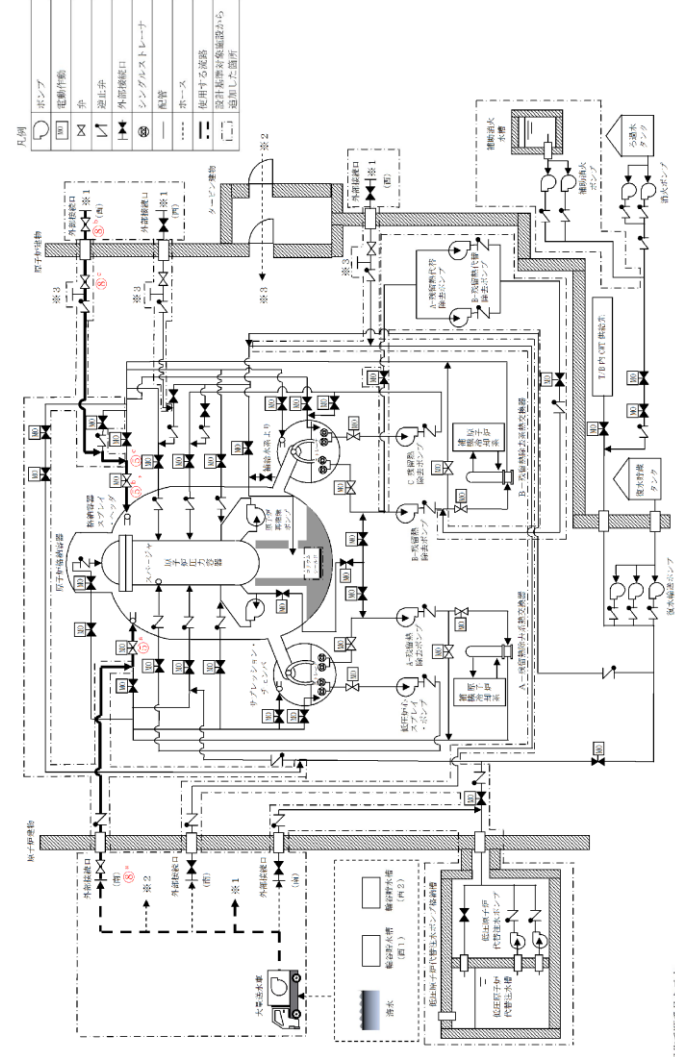


第 1.6-15 図 格納容器代替スプレイン系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイン (淡水/海水) 概要図  
(交流動力電源が確保されている場合) (1/2)

備考  
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
配管構成の相違による注水経路の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
		<table border="1" data-bbox="1881 443 2252 1646"> <thead> <tr> <th data-bbox="1881 443 1941 1646">操作手順</th> <th data-bbox="1941 443 2000 1646">弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1941 443 2000 1461">⑤<sup>a</sup></td> <td data-bbox="2000 443 2065 1461">A-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2000 443 2065 1461">⑤<sup>b</sup>, ⑤<sup>c</sup></td> <td data-bbox="2065 443 2131 1461">B-RHRドライウエル第2スプレイ弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2065 443 2131 1461">⑧<sup>a</sup></td> <td data-bbox="2131 443 2196 1461">ACSS A-注水ライン流量調整弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2131 443 2196 1461">⑧<sup>b</sup></td> <td data-bbox="2196 443 2261 1461">ACSS B-注水ライン流量調整弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2196 443 2261 1461">⑧<sup>c</sup></td> <td data-bbox="2261 443 2326 1461">ACSS B-注水ライン止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2261 1255 2303 1864">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2303 239 2350 1743">○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。</p> <p data-bbox="2386 386 2469 1726">第1.6-15図 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイ (淡水/海水) 概要図 (交流動力電源が確保されている場合) (2/2)</p>	操作手順	弁名称	⑤ <sup>a</sup>	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑤ <sup>b</sup> , ⑤ <sup>c</sup>	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁	⑧ <sup>a</sup>	ACSS A-注水ライン流量調整弁	⑧ <sup>b</sup>	ACSS B-注水ライン流量調整弁	⑧ <sup>c</sup>	ACSS B-注水ライン止め弁	<p data-bbox="2546 214 2760 424">・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 概要図 (2/2) に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称														
⑤ <sup>a</sup>	A-RHRドライウエル第2スプレイ弁														
⑤ <sup>b</sup> , ⑤ <sup>c</sup>	B-RHRドライウエル第2スプレイ弁														
⑧ <sup>a</sup>	ACSS A-注水ライン流量調整弁														
⑧ <sup>b</sup>	ACSS B-注水ライン流量調整弁														
⑧ <sup>c</sup>	ACSS B-注水ライン止め弁														


手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90				
代替格納器スプレイスレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイスレイ(淡水/海水) 【交流電源が確保されている場合】	中央制御室運転員 A, B	系統構成完了 25分												
	現場運転員 C, D	通信連絡設備準備、電源確認 バイパス流防止措置、系統構成												
		移動、遠隔手動弁操作設備リンク機構の取外し、系統構成(管理区域)												

第 1.6.12 図 代替格納器スプレイスレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイスレイ(淡水/海水)  
(系統構成) タイムチャート  
(交流電源が確保されている場合)

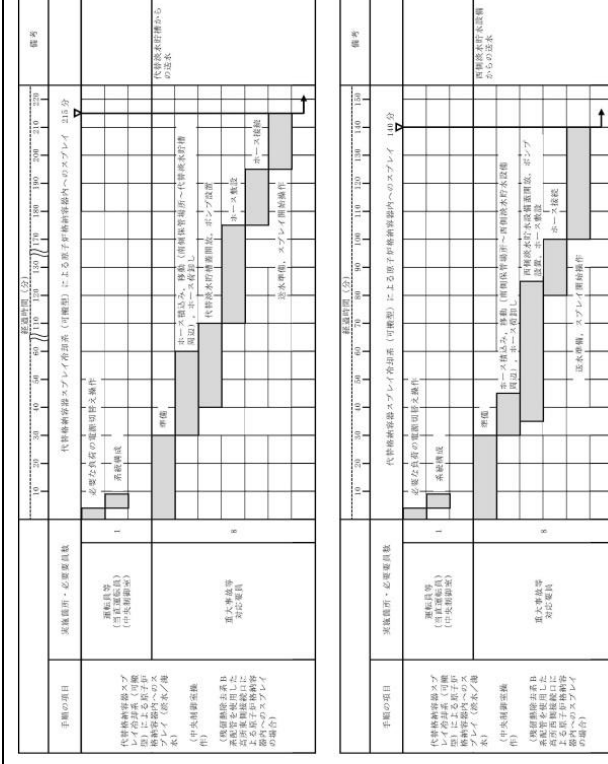

【ホース敷設(代替淡水貯槽から高所東側接続口)の場合は412m, ホース敷設(西側淡水貯槽から高所西側接続口)の場合は70m]


第 1.6-16 図 代替格納器スプレイスレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイスレイ(淡水/海水) タイムチャート  
(交流動力電源が確保されている場合) (1/2)

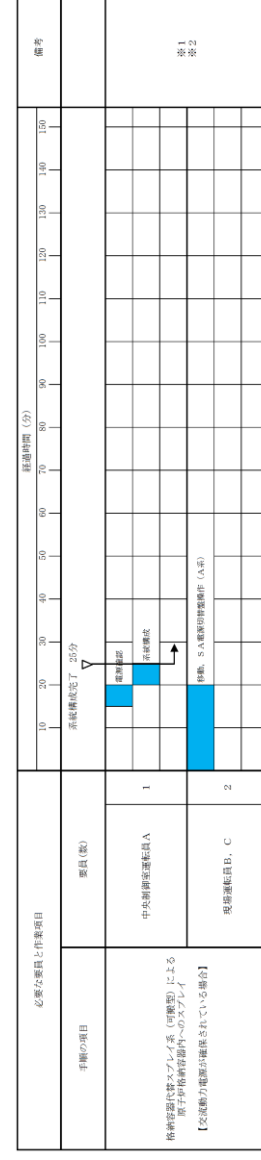


※1: 格納器内スプレイスレイ(A,B)の系統構成を完了する。また、格納器内スプレイスレイ(A,B)による原子炉格納容器内へのスプレイスレイについては、系統構成完了後20分以内で作業完了。  
※2: 作業員コントロールセンターが格納器内スプレイスレイ(A,B)の系統構成を完了する。15分以内で作業完了。

第 1.6-16 図 格納器代替スプレイスレイ系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイスレイ(淡水/海水)  
(系統構成) タイムチャート  
(交流動力電源が確保されている場合) (1/2)

備考  
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
⑫の相違

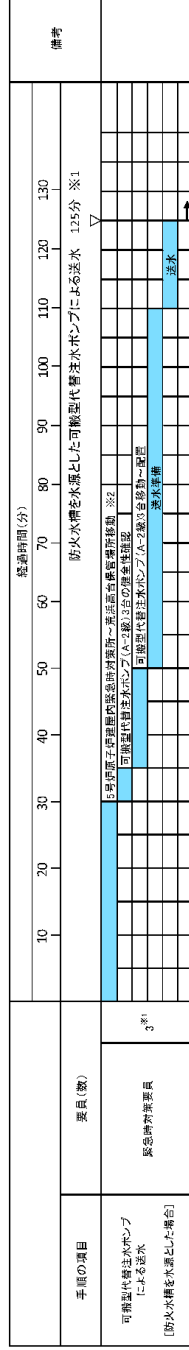


※1 5号炉東側第二格納容器の可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した場合、緊急時対策要員2名で105分以内で可能である。  
 ※2 5号炉東側第二格納容器への移動は、10分と想定する。

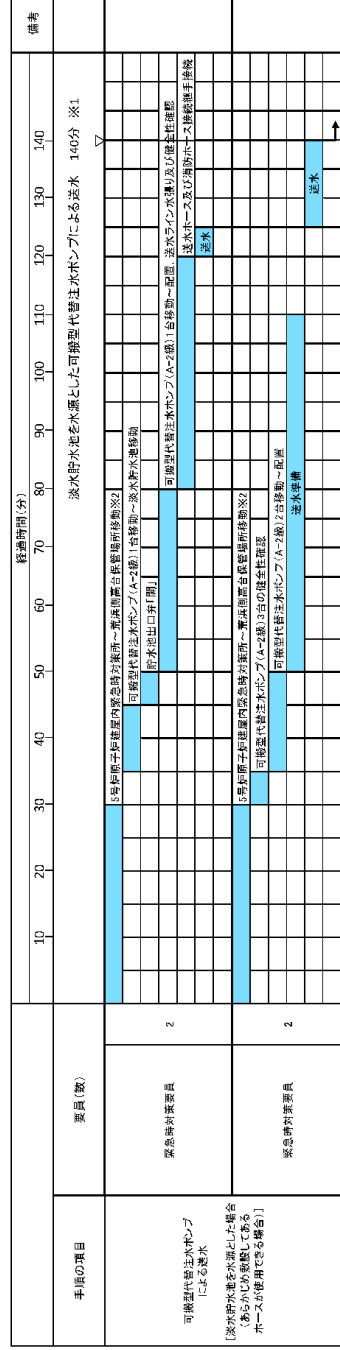


※1 5号炉東側第二格納容器の可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した場合、約120分で可能である。  
 ※2 5号炉東側第二格納容器への移動は、10分と想定する。

第1.6.13 図 代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) (可搬型代替注水ポンプによる送水) タイムチャート (1/2)

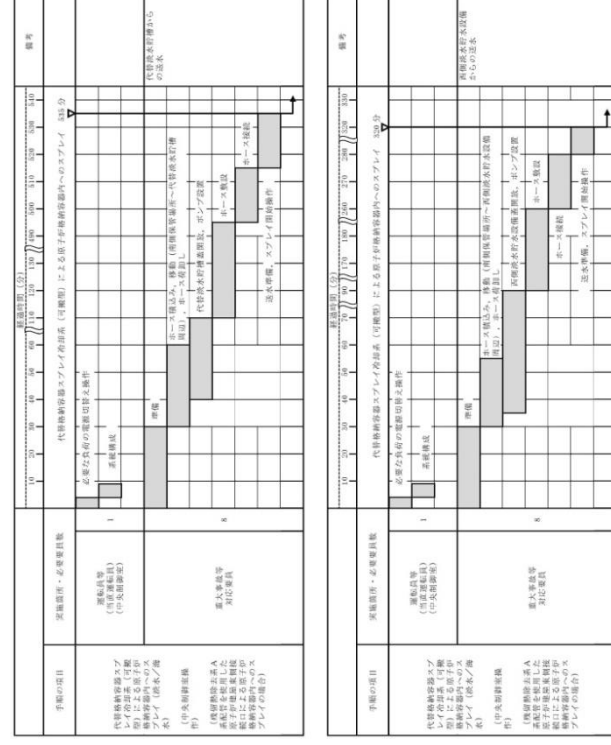

【ホース敷設 (代替淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口) の場合は 542m、ホース敷設 (西側淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口) の場合は 881m】

第1.6-16 図 代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) タイムチャート 【交流動力電源が確保されている場合】 (2/2)

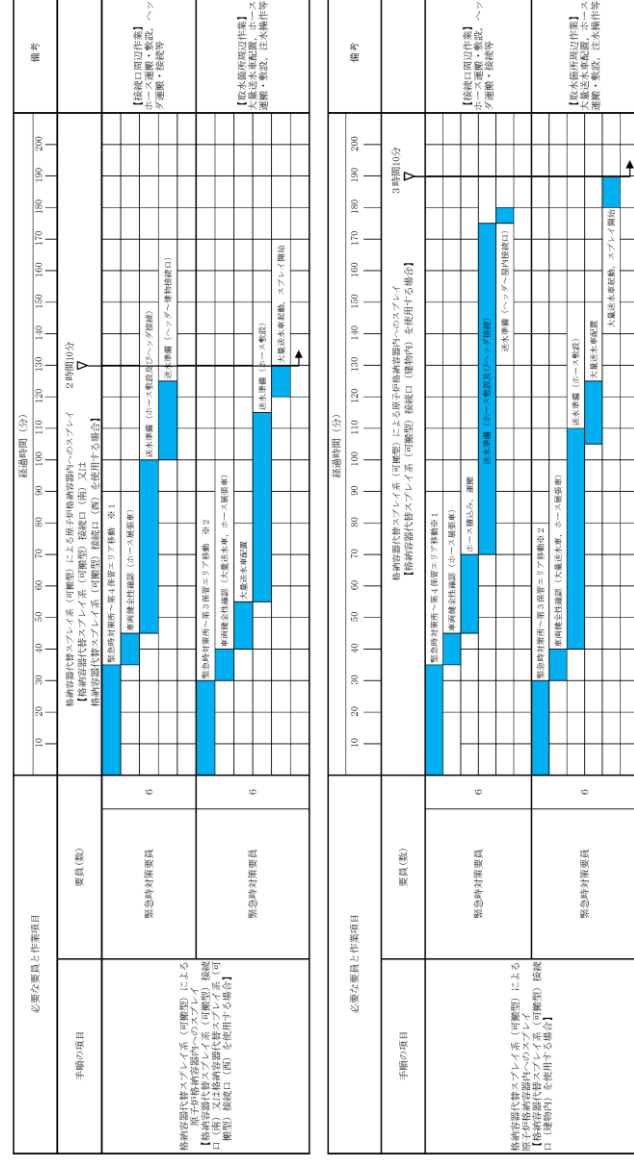


※1 第一格納容器の可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した場合、20分以内で可能である。  
 ※2 第二格納容器の可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した場合、20分以内で可能である。

第1.6-16 図 格納容器代替スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) タイムチャート (2 / 2)


備考  
 ・設備及び運用の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 ⑫の相違




・設備及び運用の相違  
 【柏崎 6/7】  
 ⑫の相違

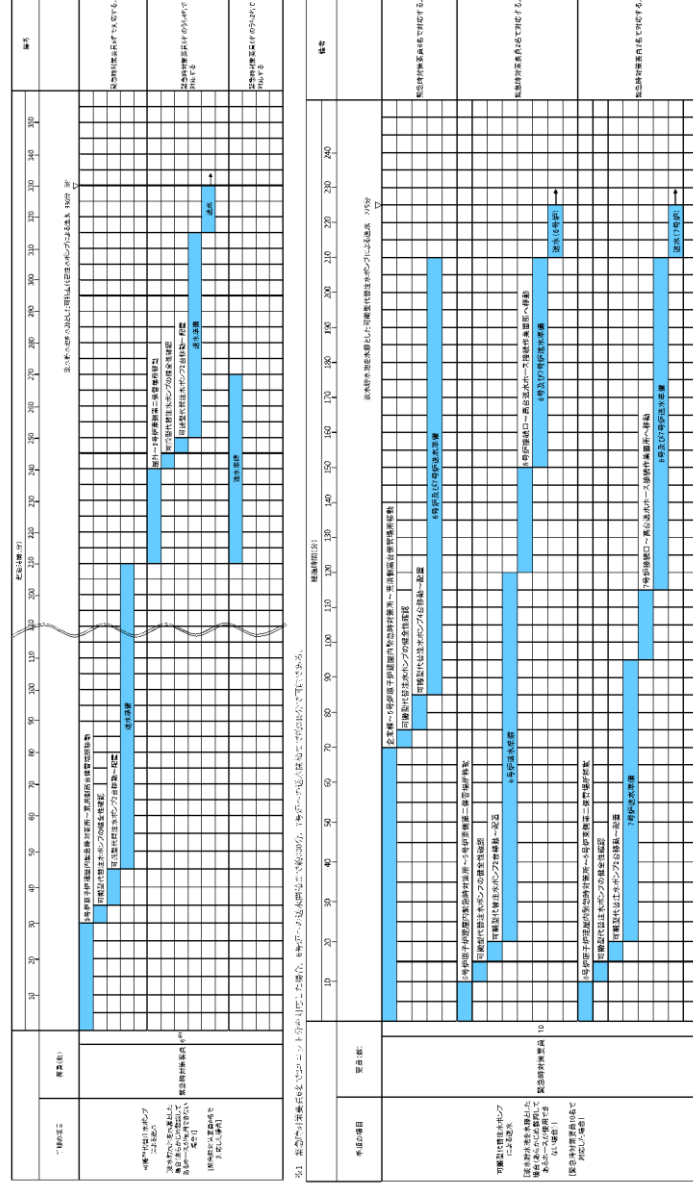


第 1.6.13 図 代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)  
 (可搬型代替注水ポンプによる送水) タイムチャート (2/2)

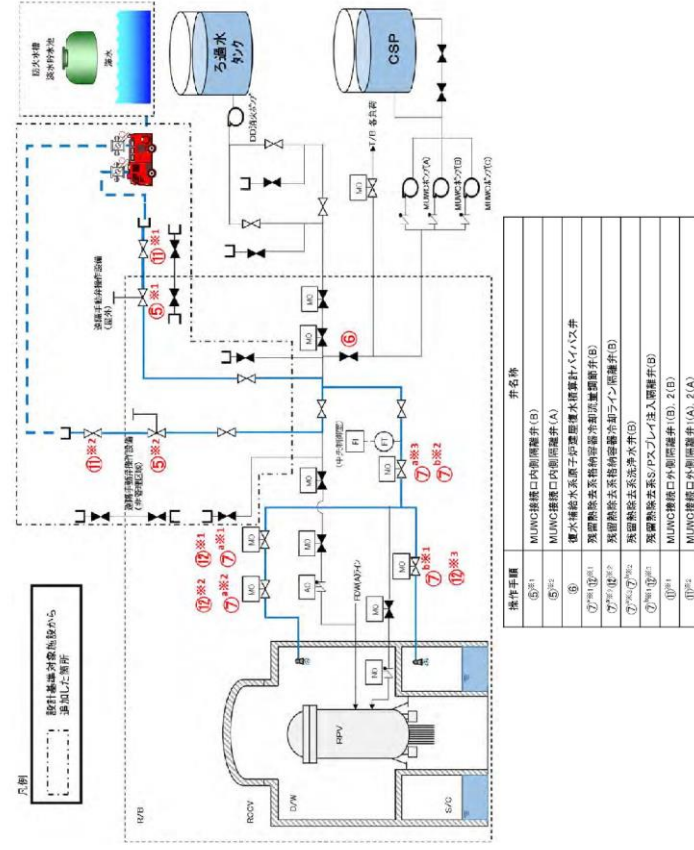

第 1.6.14 図 代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) 概要図 (全交流動力電源が喪失している場合)

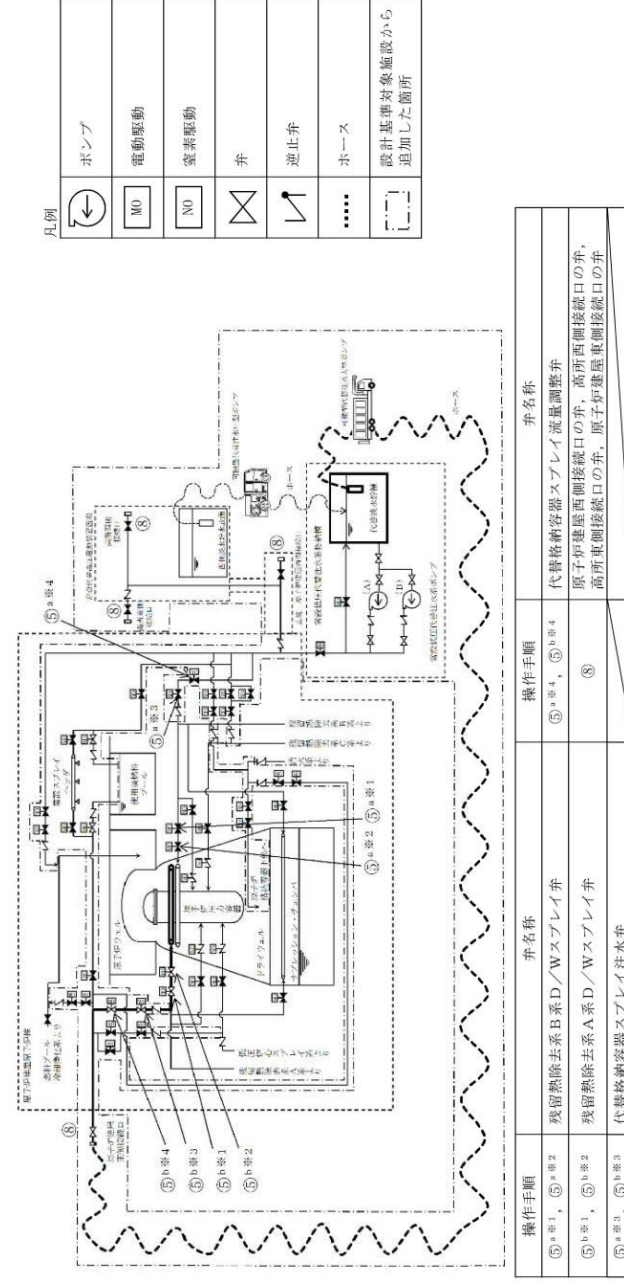


第 1.6-17 図 代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) 概要図 (全交流動力電源が喪失している場合)

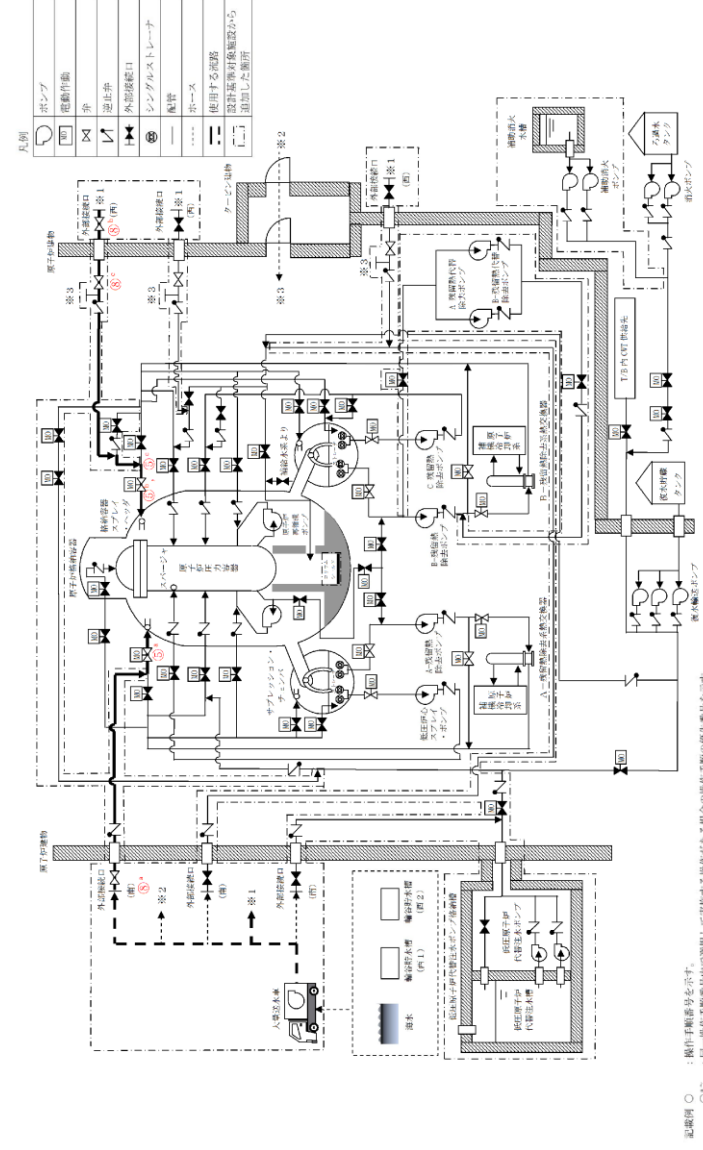

第 1.6-17 図 格納容器代替スプレィ系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水) 概要図 (全交流動力電源が喪失している場合) (1/2)

備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 配管構成の相違による注水経路の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
		<table border="1" data-bbox="1875 453 2252 1648"> <thead> <tr> <th data-bbox="1875 1461 1938 1648">操作手順</th> <th data-bbox="1875 453 1938 1461">弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1938 1461 2000 1648">⑤<sup>a</sup></td> <td data-bbox="1938 453 2000 1461">A-RHR ドライウエル第2 スプレー弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2000 1461 2062 1648">⑤<sup>b</sup>, ⑤<sup>c</sup></td> <td data-bbox="2000 453 2062 1461">B-RHR ドライウエル第2 スプレー弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2062 1461 2125 1648">⑧<sup>a</sup></td> <td data-bbox="2062 453 2125 1461">ACSS A-注水ライン流量調整弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2125 1461 2187 1648">⑧<sup>b</sup></td> <td data-bbox="2125 453 2187 1461">ACSS B-注水ライン流量調整弁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2187 1461 2249 1648">⑧<sup>c</sup></td> <td data-bbox="2187 453 2249 1461">ACSS B-注水ライン止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2258 1255 2303 1866">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2309 247 2353 1745">○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。</p> <p data-bbox="2383 390 2466 1730">第 1.6-17 図 格納容器代替スプレー系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレー (淡水/海水) 概要図 (全交流動力電源が喪失している場合) (2/2)</p>	操作手順	弁名称	⑤ <sup>a</sup>	A-RHR ドライウエル第2 スプレー弁	⑤ <sup>b</sup> , ⑤ <sup>c</sup>	B-RHR ドライウエル第2 スプレー弁	⑧ <sup>a</sup>	ACSS A-注水ライン流量調整弁	⑧ <sup>b</sup>	ACSS B-注水ライン流量調整弁	⑧ <sup>c</sup>	ACSS B-注水ライン止め弁	<p data-bbox="2546 216 2763 426">・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 概要図 (2/2) に操作対象を記載</p>
操作手順	弁名称														
⑤ <sup>a</sup>	A-RHR ドライウエル第2 スプレー弁														
⑤ <sup>b</sup> , ⑤ <sup>c</sup>	B-RHR ドライウエル第2 スプレー弁														
⑧ <sup>a</sup>	ACSS A-注水ライン流量調整弁														
⑧ <sup>b</sup>	ACSS B-注水ライン流量調整弁														
⑧ <sup>c</sup>	ACSS B-注水ライン止め弁														

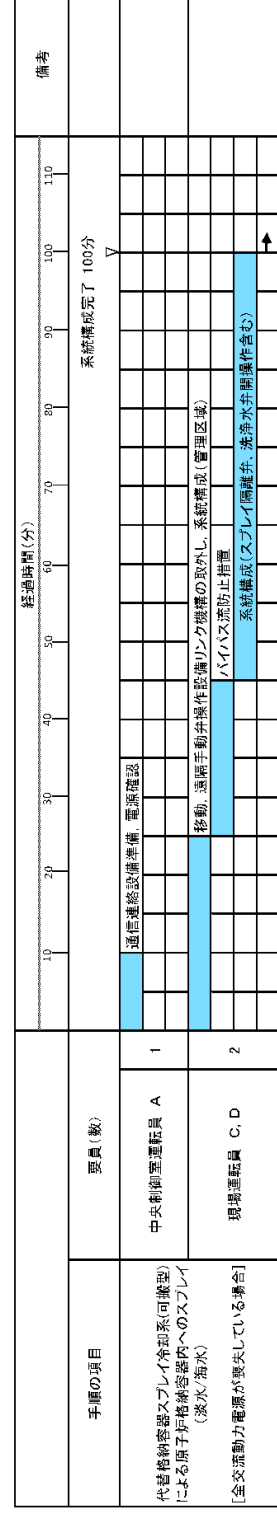

第 1.6.15 図 代替格納容器スプレイト冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイト (淡水/海水)

(系統構成) タイムチャート


(全交流動力電源が喪失している場合)

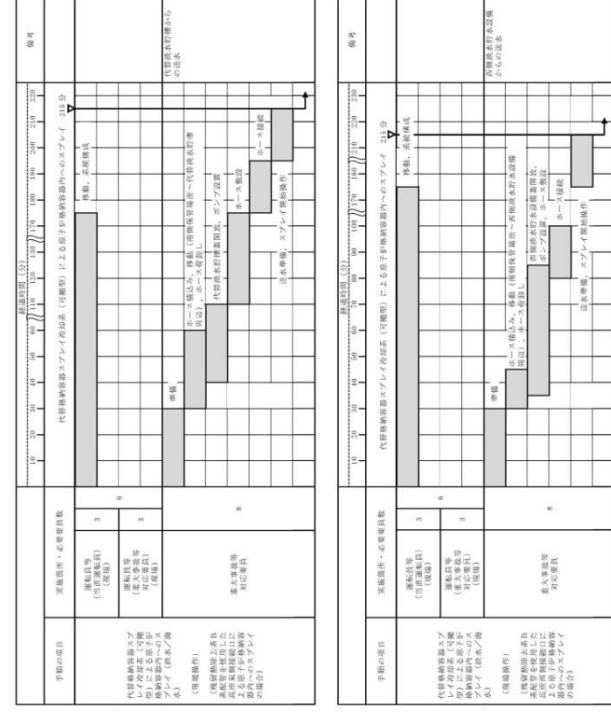

【ホース敷設 (代替淡水貯槽から高所東側接続口) の場合は 412m, ホース敷設 (西側淡水貯槽から高所西側接続口) の場合は 70m]

第 1.6-18 図 代替格納容器スプレイト冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイト (淡水/海水) タイムチャート

【全交流動力電源が喪失している場合】 (1/2)

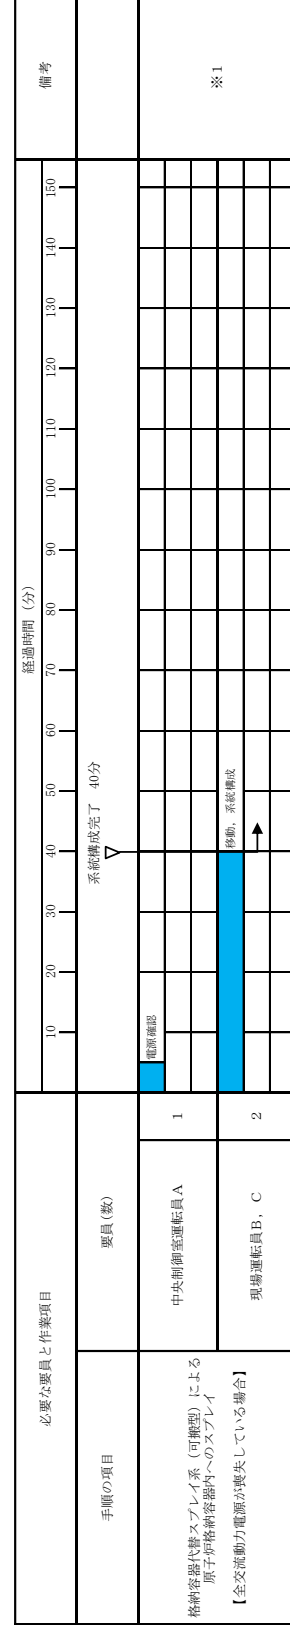


※1：格納容器代替スプレイト系A系の系統構成を示す。また、格納容器代替スプレイト系B系による原子炉格納容器内へのスプレイトについては、系統構成完了まで40分以内で可能である。

第 1.6-18 図 格納容器代替スプレイト系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレイト (淡水/海水)

(系統構成) タイムチャート


(全交流動力電源が喪失している場合)

- ・設備及び運用の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ⑫の相違

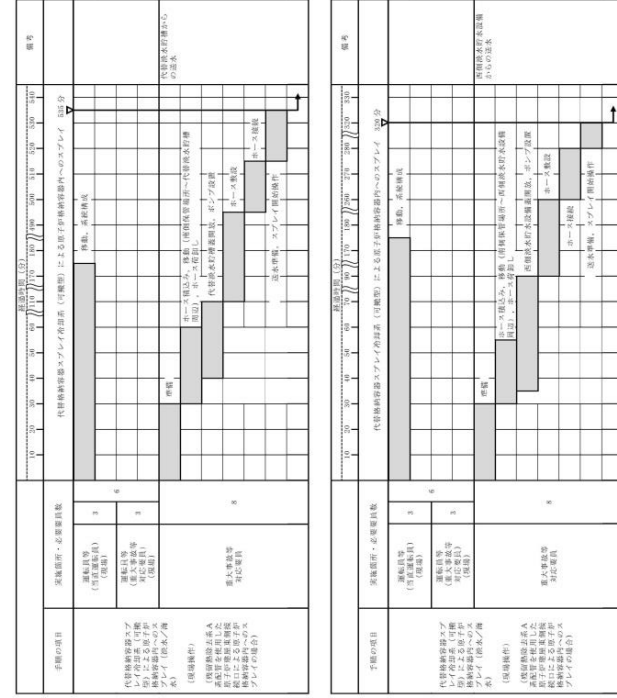


【ボース敷設（代替淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口）の場合は 512m、ボース敷設（西側淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口）の場合は 881m】


第 1.6-18 図 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水/海水） タイムチャート **【全交流動力電源が喪失している場合】（2/2）**

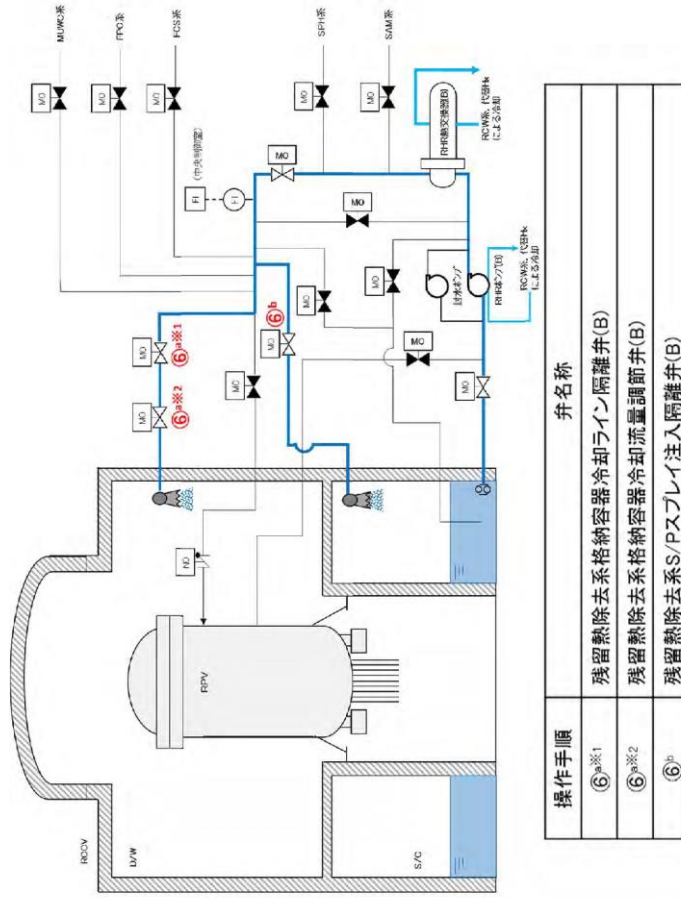

第 1.6.16 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

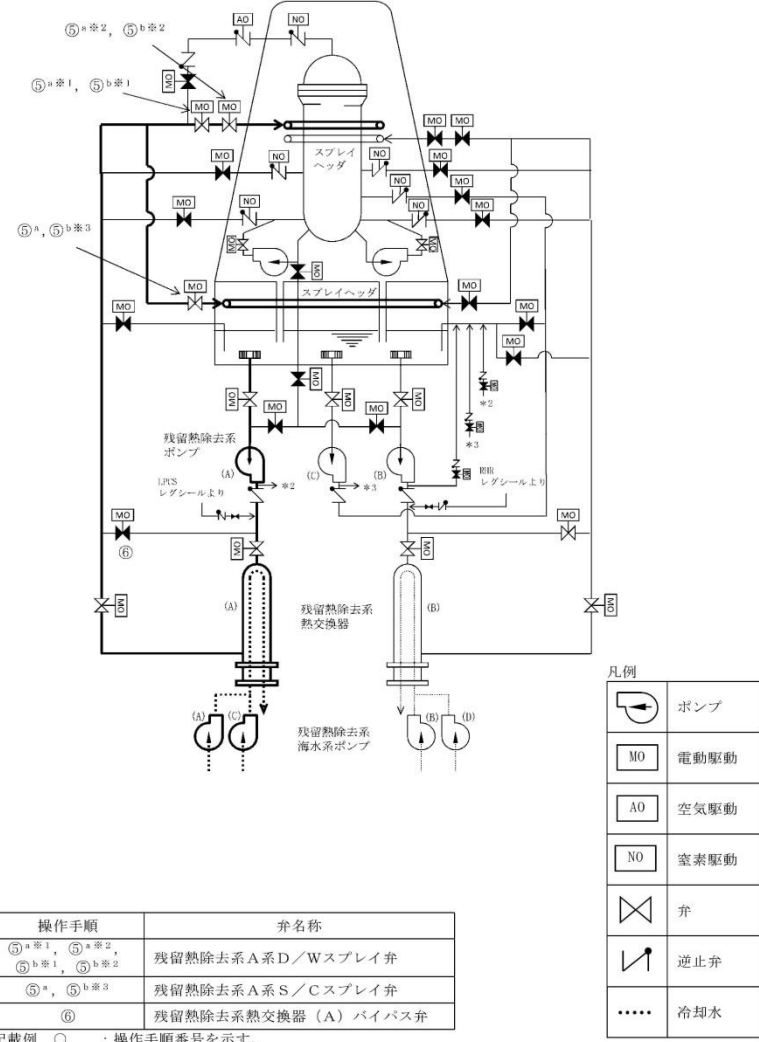

第 1.6-19 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

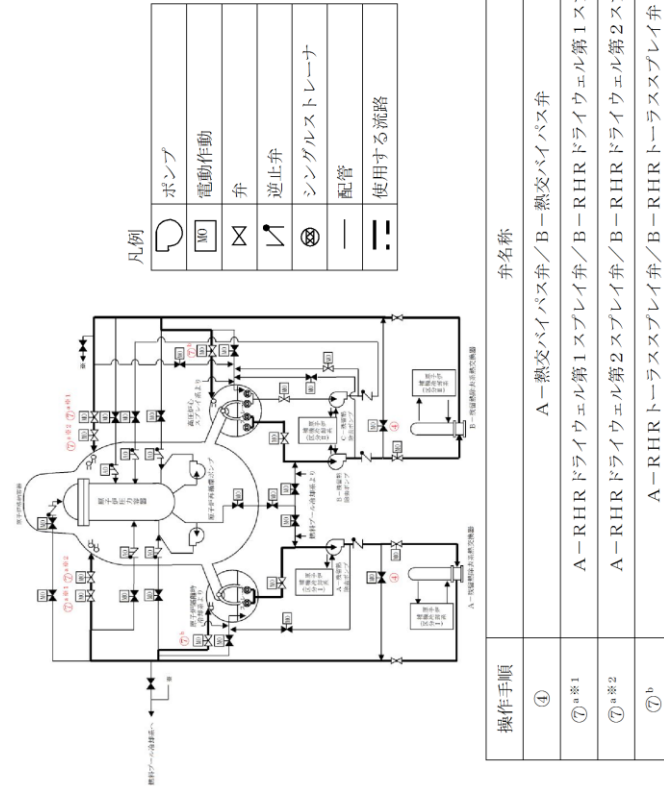

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  
 ○<sup>a</sup>~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。  
 ○<sup>a</sup>※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1.6-19 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

・設備の相違  
 【柏崎6/7, 東海第二】  
 配管構成の相違による注水経路の相違

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
		10	20	30	40	50	60	70				
残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ	中央制御室運転員 A, B 2	15分 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ										
		電源確認										
		ポンプ起動, 系統構成										

第 1.6.17 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)										備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ	運転員等 (当直運転員) (中央制御室) 1	残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 7分										※1

※1：残留熱除去系 A 系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイを示す。また、残留熱除去系 B 系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイについては、スプレイ開始まで 7 分以内で可能である。


第 1.6-20 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
		10	20	30	40	50	60	70				
残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ	中央制御室運転員 A 1	残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 10分										※1
		電源確認										
		ポンプ起動, 電源確認										


※1：残留熱除去系 A 系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイを示す。また、残留熱除去系 B 系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイについては、除熱開始まで 10 分以内で可能である。

第 1.6-20 図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート


- ・設備及び運用の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ⑫の相違

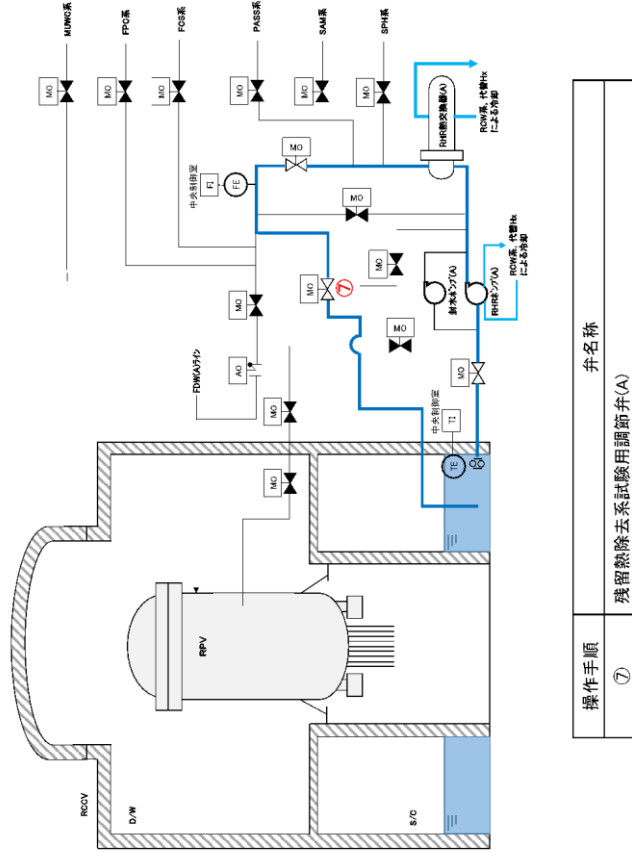

第 1.6.18 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・チェンバ・プールの除熱 概要図

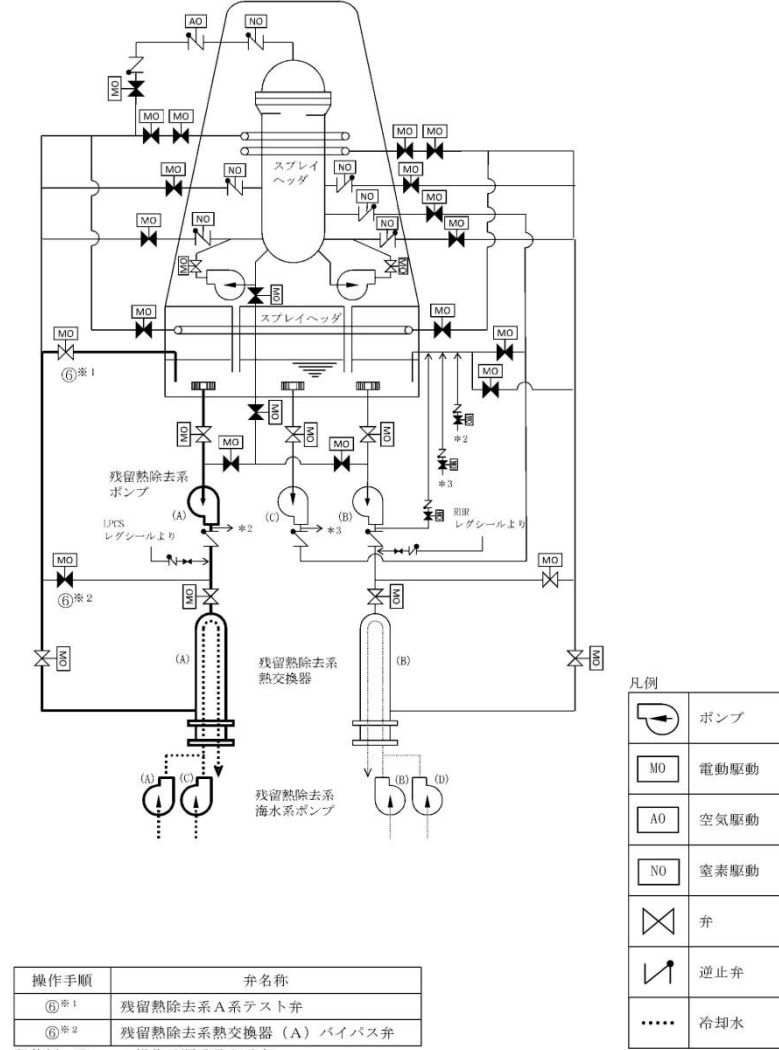

第 1.6-21 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱 概要図

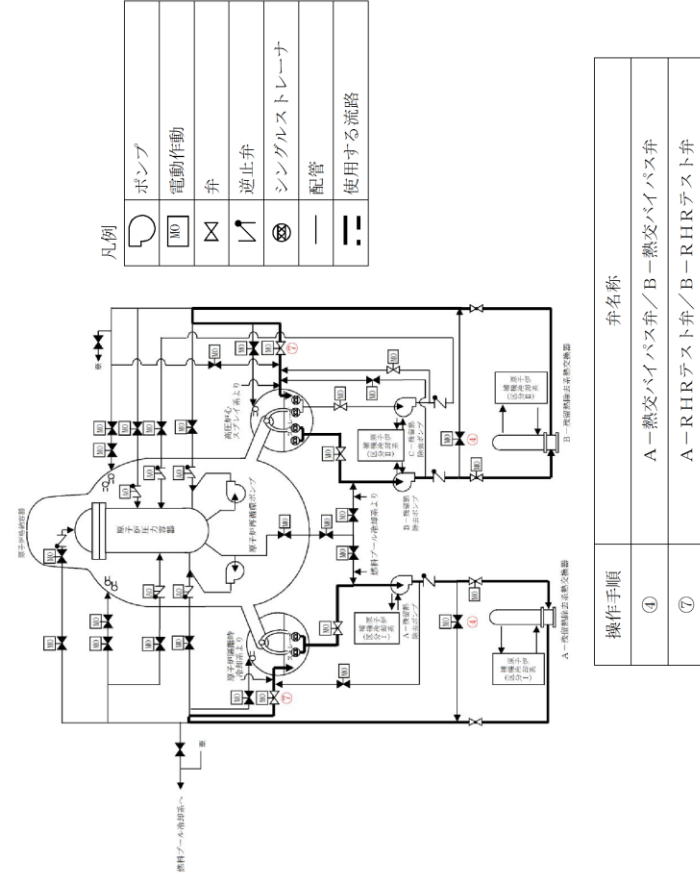

第 1.6-21 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッション・プールの除熱 概要図

備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 島根 2号炉は, A系  
 およびB系配管による  
 除熱手順を整備



手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考			
		10	20	30	40	50	60	70	80						
15分 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・チェンバ・プールの除熱															
残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・チェンバ・プールの除熱	2	電源確認	系統構成、ポンプ起動												

第 1.6.19 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・チェンバ・プールの除熱 タイムチャート

手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)										備考			
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5					
残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱		残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱													
残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱	1														

系統構成、除熱開始操作

※1：残留熱除去系A系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱を示す。また、残留熱除去系B系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱については、除熱開始まで2分以内で可能である。

第 1.6-22 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱 タイムチャート

必要な要員と作業項目		経過時間(分)										備考		
手順の項目	要員(数)	10	20	30	40	50	60	70						
残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱		残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱 10分												
残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱	1	電源確認	ポンプ起動、流量調整											

※1：残留熱除去系A系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱を示す。また、残留熱除去系B系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱については、除熱開始まで10分以内で可能である。

第 1.6-22 図 残留熱除去系電源復旧後のサブプレッジョン・プールの除熱 タイムチャート

- ・設備及び運用の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ⑫の相違


手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90			
代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型)による原子炉格納容 器内へのスプレィ(淡水/海水) [炉心の著しい損傷が発生した 場合]	中央制御室運転員 A, B												
	現場運転員 C, D												
系統構成完了 20分													
通信線設置準備, 電源確認													
ハイス流防止措置, 系統構成													
移動, 遠隔手動弁操作整備による系統構成(非管理区域)													

第 1. 6. 20 図 代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内へのスプレィ (淡水/海水)

(系統構成) タイムチャート


(炉心の著しい損傷が発生した場合)

・設備の相違  
【柏崎 6/7】  
島根 2号炉は, 第  
1. 6-15 図と同様

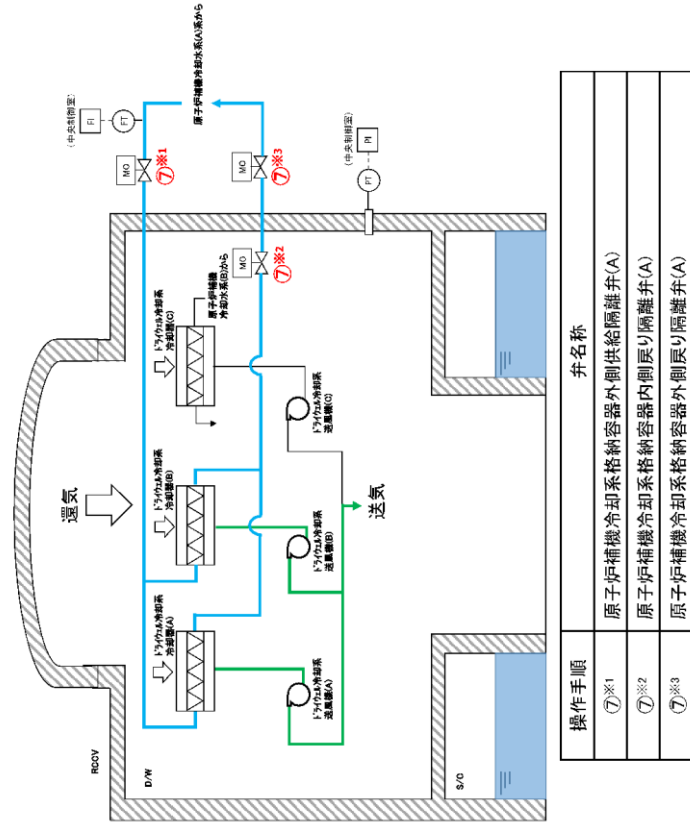

操作手順	弁名称
⑦※1	原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(A)
⑦※2	原子炉補機冷却系格納容器内側戻り隔離弁(A)
⑦※3	原子炉補機冷却系格納容器外側戻り隔離弁(A)


第 1.6.21 図 ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 (原子炉補機冷却 (A))

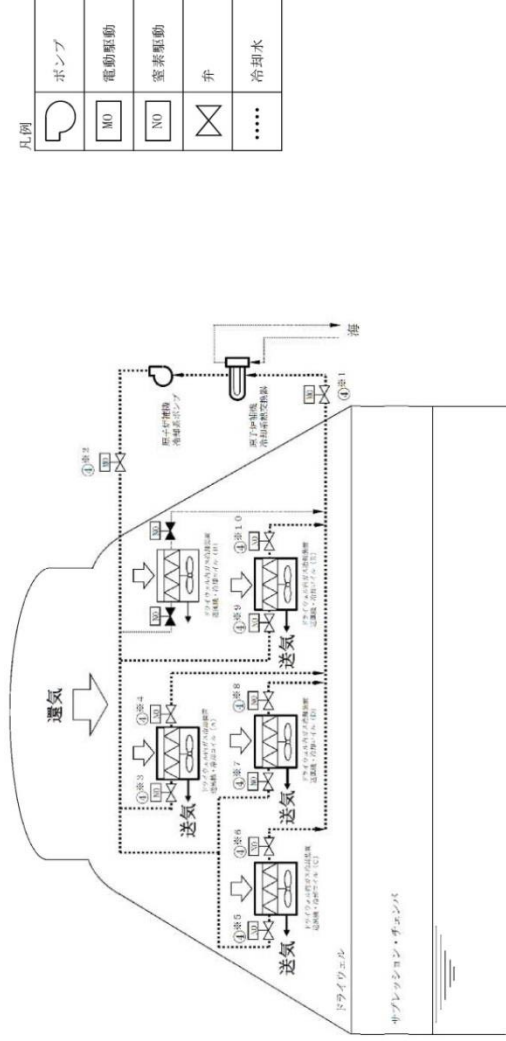

操作手順	弁名称	操作手順	弁名称
④※1, ④※2	原子炉補機冷却系隔離弁	④※4, ④※6, ④※8, ④※10	ドライウェル内ガス冷却装置送風機原子炉補機冷却水系出口弁
④※3, ④※5, ④※7, ④※9	ドライウェル内ガス冷却装置送風機原子炉補機冷却水系入口弁		

記載例 ○：操作手順番号を示す  
○※1：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1.6-23 図 ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 概要図

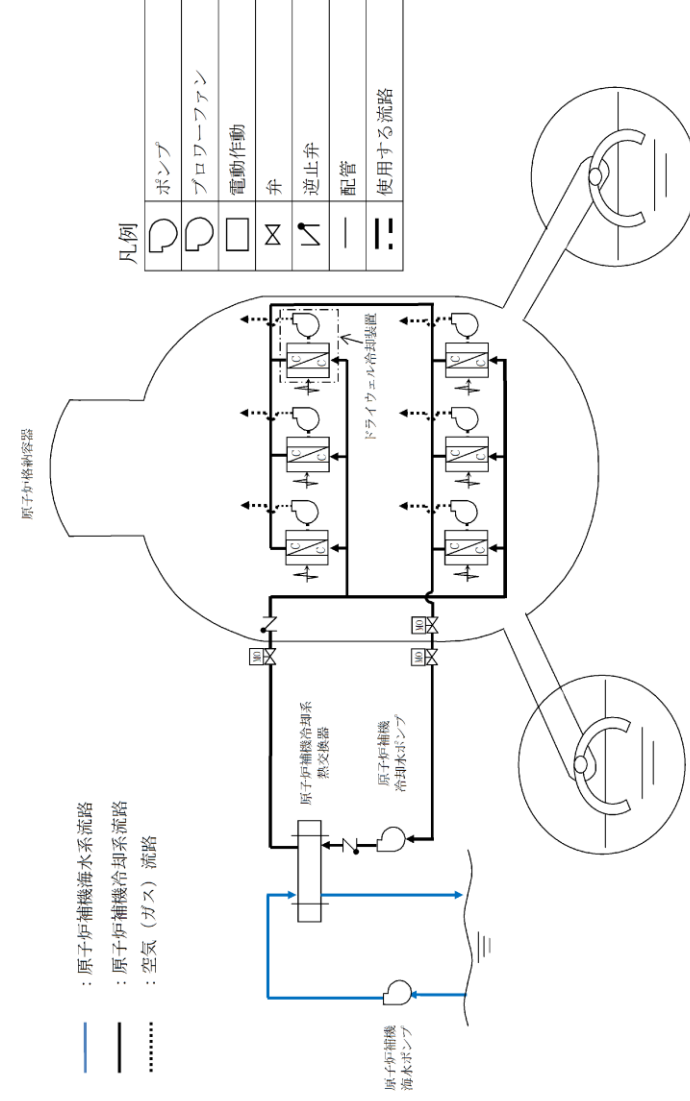


— : 原子炉補機海水系流路  
— : 原子炉補機冷却系流路  
..... : 空気 (ガス) 流路

凡例	弁名称
☐	ポンプ
☐	ブロワーファン
☐	電動作動
☒	弁
↗	逆止弁
—	配管
—	使用する流路

第 1.6-23 図 ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 (ドライウェル冷却系) 概要図


備考  
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
配管構成の相違による系統構成の相違

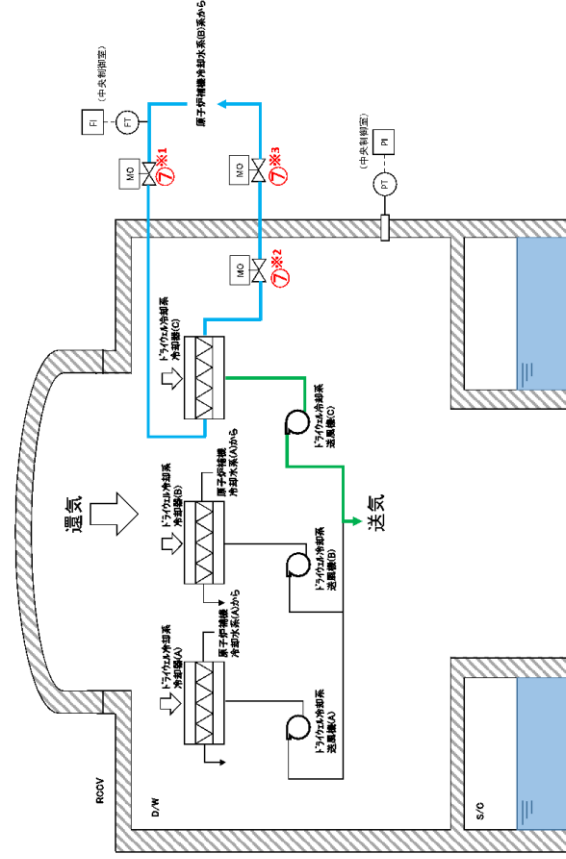

操作手順	弁名称
⑦※1	原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(B)
⑦※2	原子炉補機冷却系格納容器内側戻り隔離弁(B)
⑦※3	原子炉補機冷却系格納容器外側戻り隔離弁(B)

第 1. 6. 22 図 ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 (原子炉補機冷却 (B))

・設備の相違  
【柏崎 6/7】  
配管構成の相違による系統構成の相違

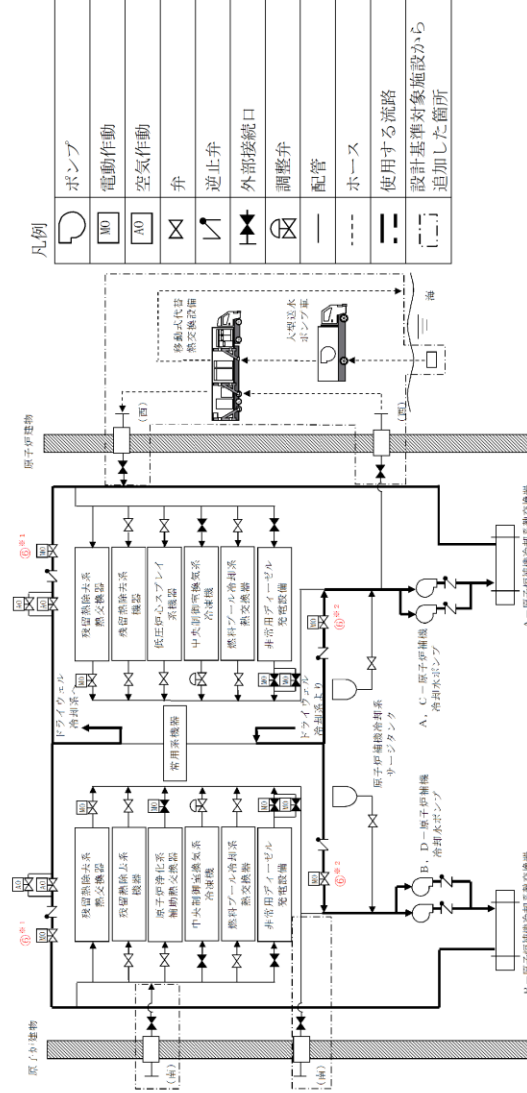

操作手順	弁名称
⑥※1	A-RCW常用補機冷却水入口切替弁/B-RCW常用補機冷却水入口切替弁
⑥※2	A-RCW常用補機冷却水出口切替弁/B-RCW常用補機冷却水出口切替弁

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。  
○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第 1. 6-24 図 ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 (原子炉補機冷却系) 概要図

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)								備考	
		10	20	30	40	50	60	70	80		
ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 45分											
ドライウエル冷却系による 原子炉格納容器内の代替除熱	通称運転設備準備, 電源確保確認										
	中央制御室運転員 A, B 2										
	現場運転員 C, D 2										

第 1.6.23 図 ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 タイムチャート


手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)												備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 10分														
ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱	運転員等 (当直運転員) (中央制御室) 1													

第 1.6-24 図 ドライウエル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の代替除熱 タイムチャート


手順の項目	要員(数)	経過時間(分)								備考	
		10	20	30	40	50	60	70			
ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 45分											
ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱	電源確保										
	中央制御室運転員 A 1										
	現場運転員 B, C 2										

第 1.6-25 図 ドライウエル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 タイムチャート


備考  
・設備の相違  
【柏崎 6/7, 東海第二】  
⑫の相違

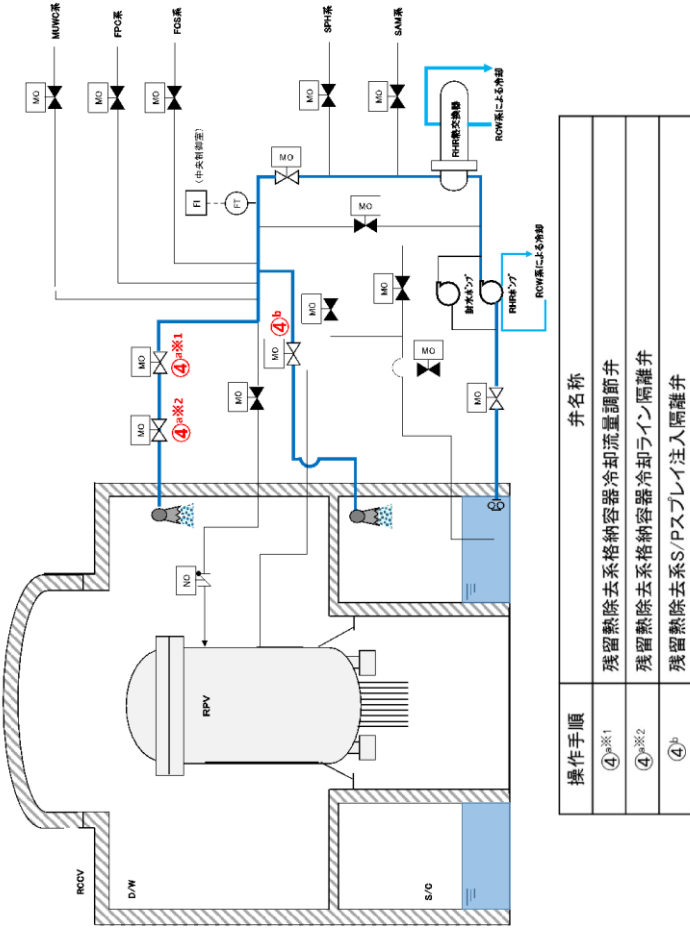

第 1.6.24 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器へのスプレイ 概要図

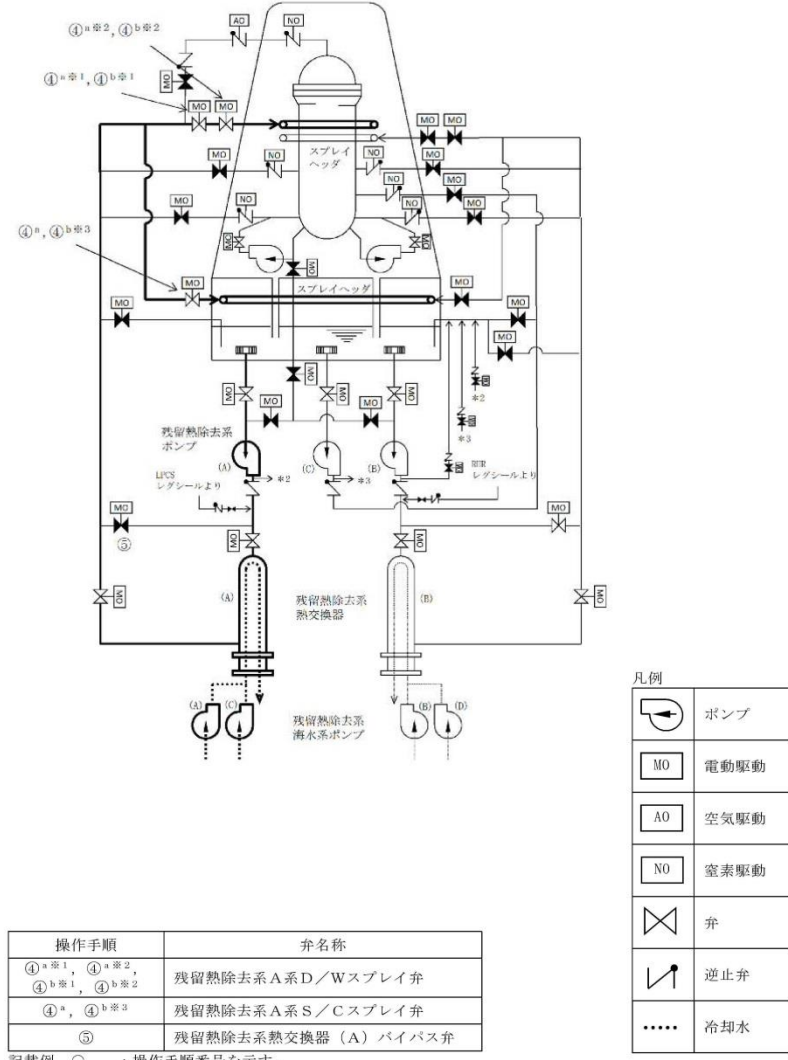


第 1.6-25 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図

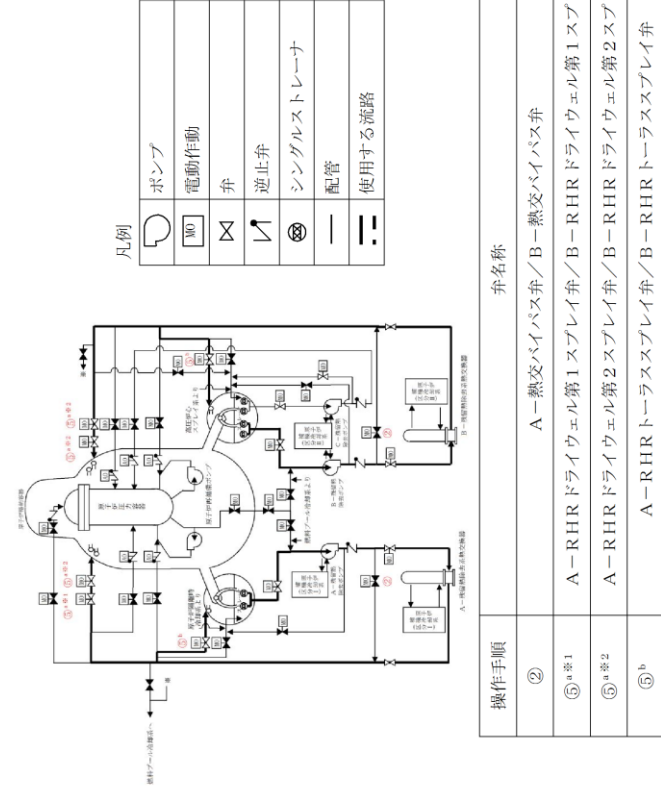

第 1.6-26 図 残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図


備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎 6/7, 東海第二】  
 配管構成の相違による注水経路の相違

・体制及び運用の相違  
**【柏崎 6/7, 東海第二】**  
 ⑫の相違

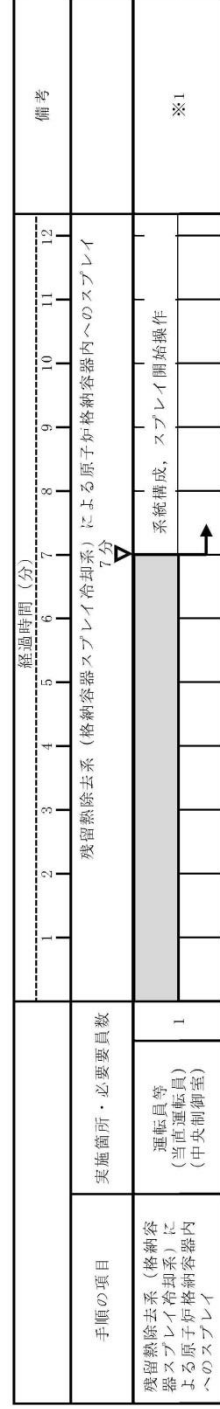


※1: 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) A系による原子炉格納容器内へのスプレイを示す。また, 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) B系による原子炉格納容器内へのスプレイについては, スプレイ開始から7分以内で可能である。

第 1.6-26 図 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却系) による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

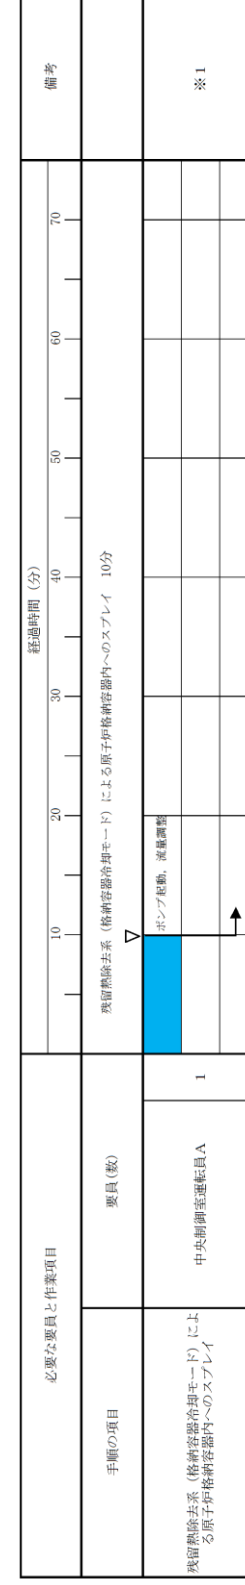


※1: 残留熱除去系A系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイを示す。また, 残留熱除去系B系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイについては, 除熱開始から10分以内で可能である。


第 1.6-27 図 残留熱除去系 (格納容器冷却モード) による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート

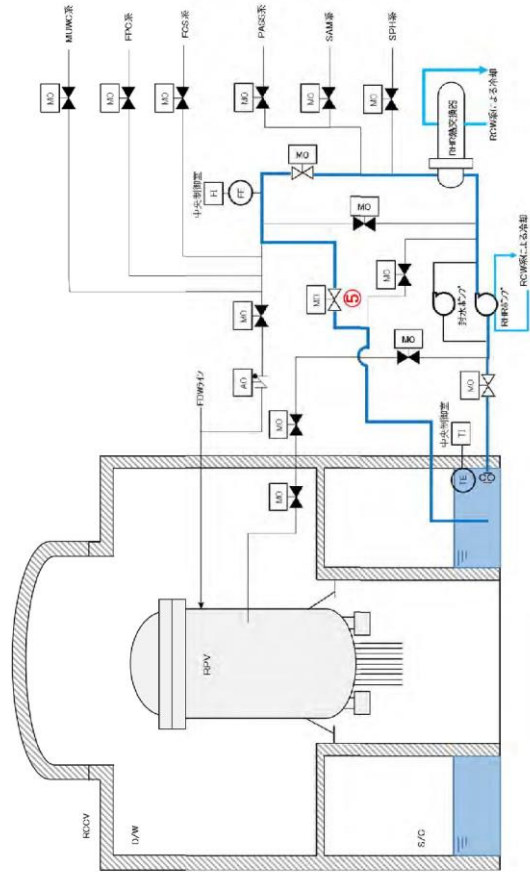

第1.6.25図 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの除熱 概要図

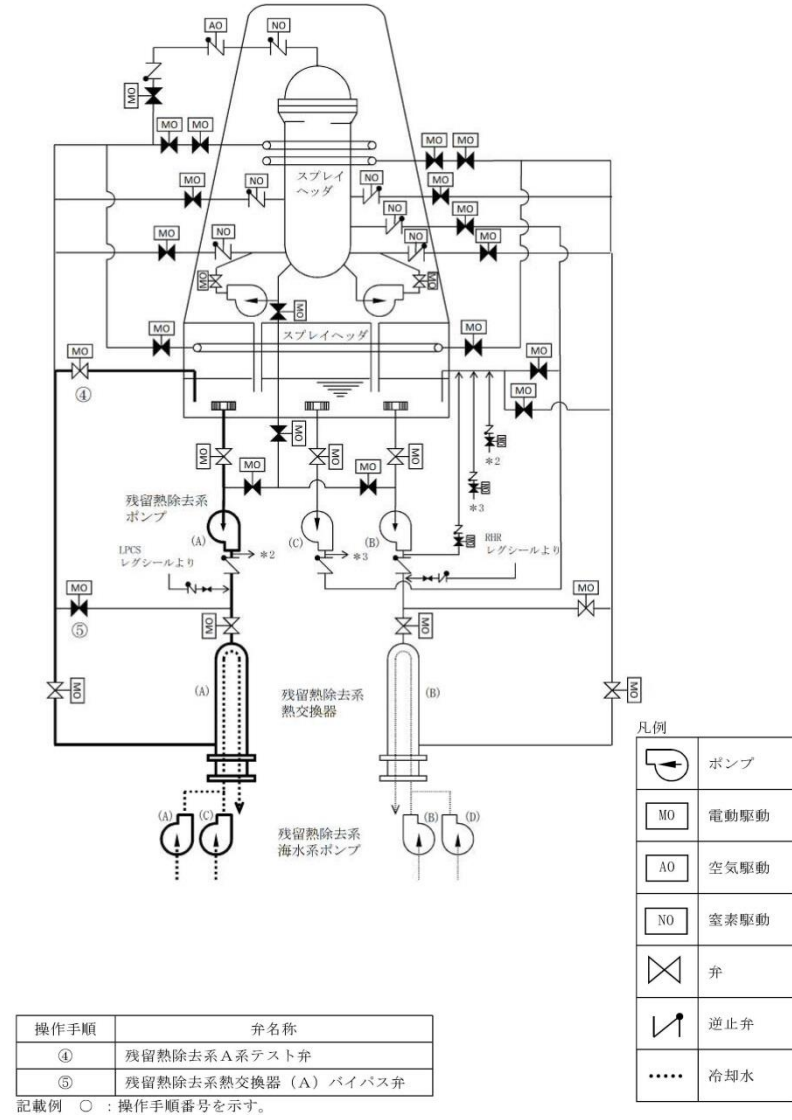


第1.6-27図 残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プールの除熱 概要図

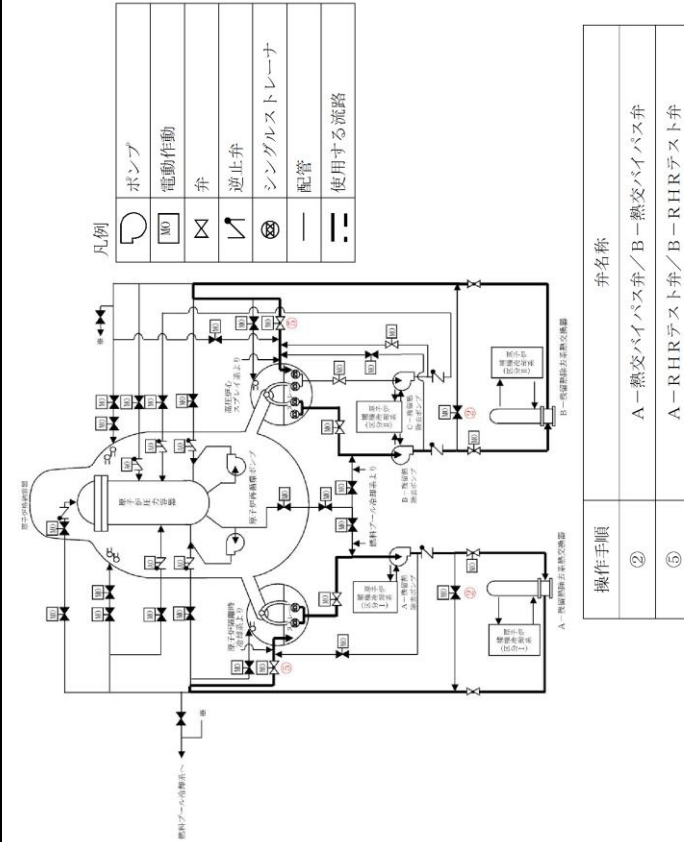


第1.6-28図 残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード) によるサブプレッション・プールの除熱 概要図

備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎6/7, 東海第二】  
 島根2号炉は, A系およびB系配管によるスプレー手順を整備



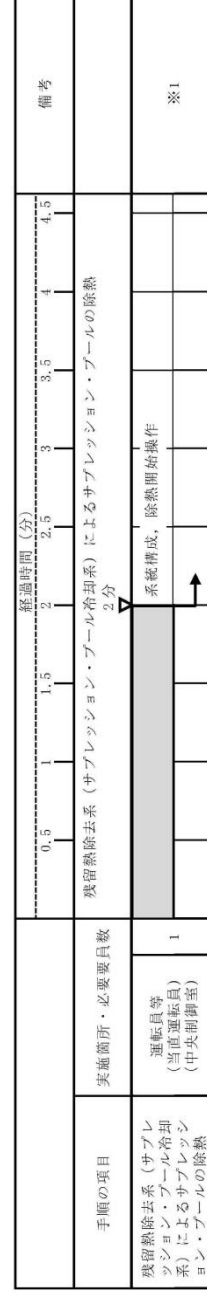


第1.6-28図 残留熱除去系 (サブプレッショョン・プール冷却系) によるサブプレッショョン・プールの除熱 タイムチャート

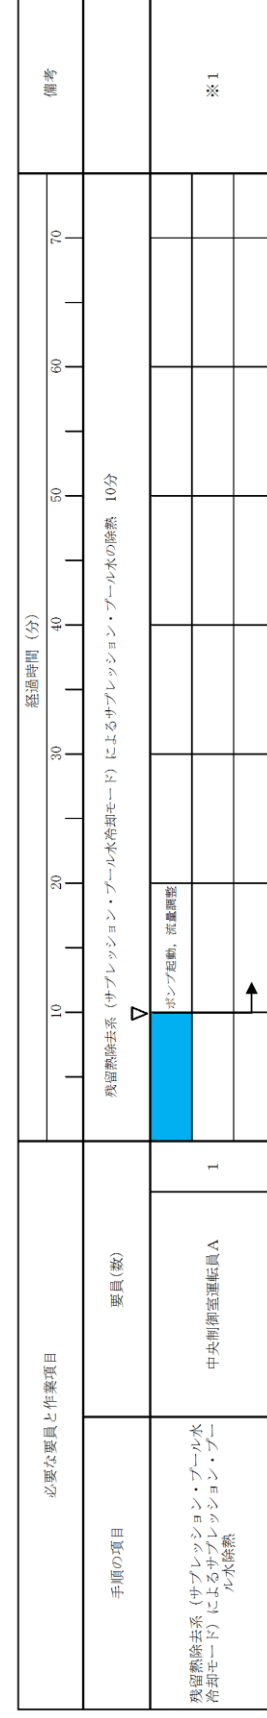


第1.6-29図 残留熱除去系 (サブプレッショョン・プール冷却モード) によるサブプレッショョン・プールの除熱 タイムチャート

・運用の相違  
【東海第二】  
⑫の相違

炉心の著しい損傷防止のための対応手段  
(1) フロントライン故障時の対応手段の選択

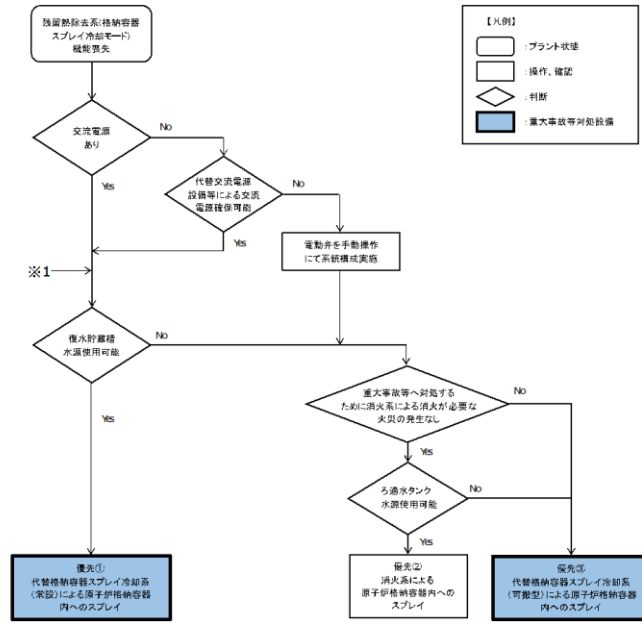

(2) サポート系故障時の対応手段の選択

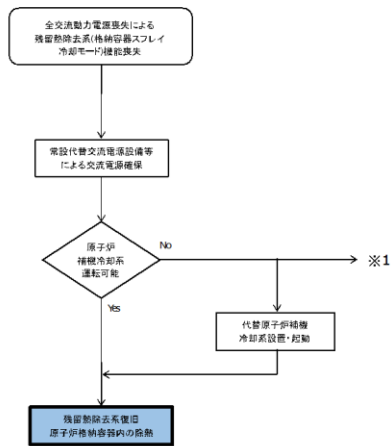


第 1.6.26 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

(1/3)

炉心の著しい損傷防止のための対応手順


(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択

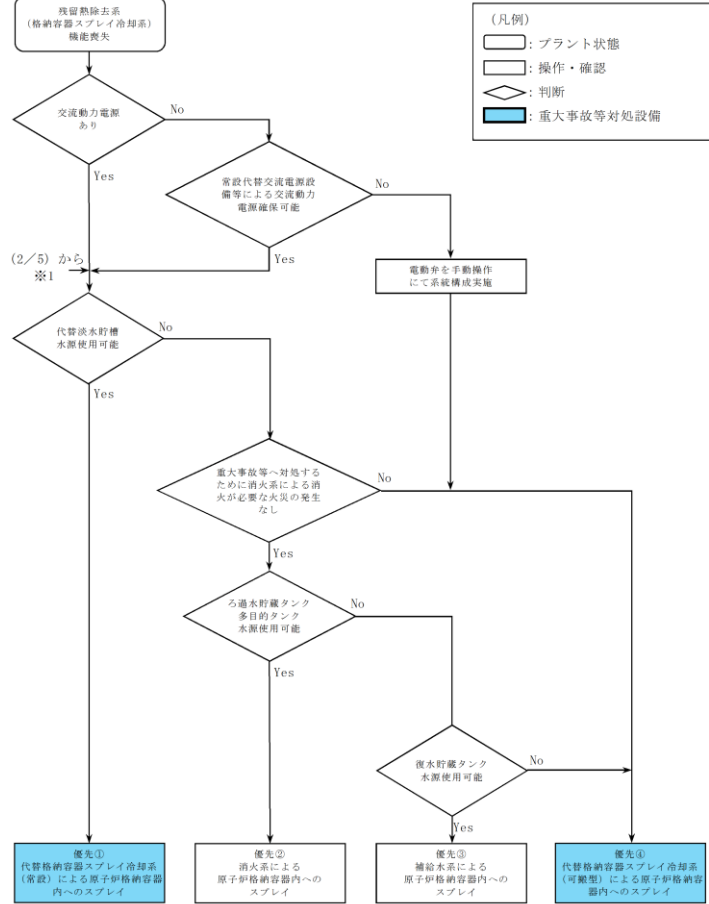

第 1.6-29 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

(1/5)


(2) サポート系故障時の対応手段の選択

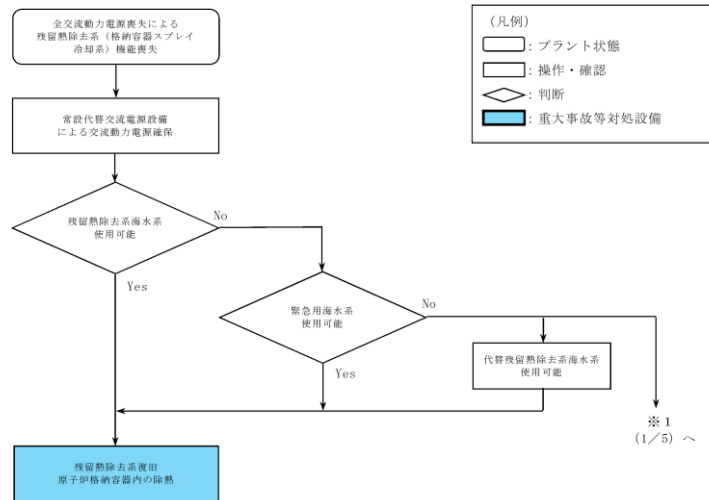


第 1.6-29 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

(2/5)

炉心の著しい損傷防止のための対応手段  
(1) フロントライン故障時の対応手段の選択

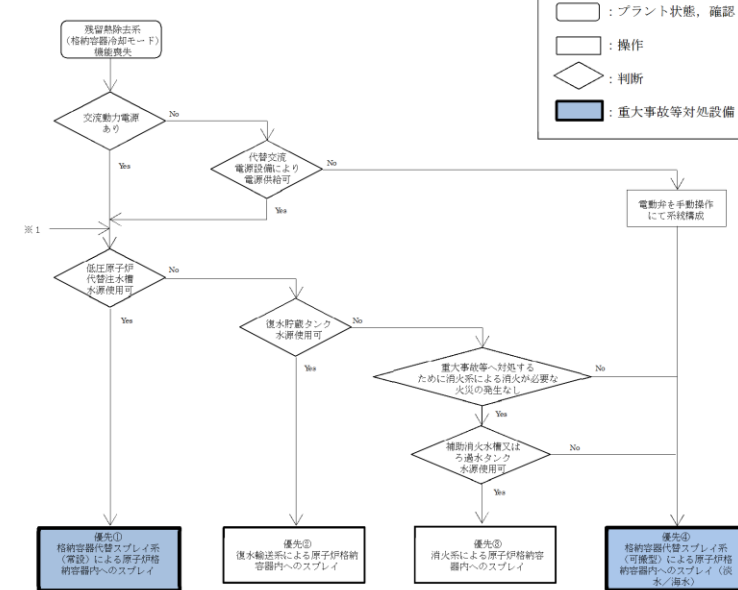


炉心の著しい損傷防止のための対応手段  
(2) サポート系故障時の対応手段の選択

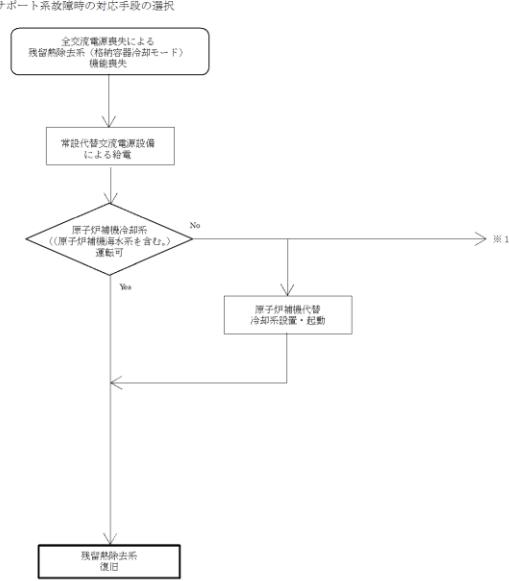


第 1.6-30 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

(1/3)

備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎 6/7】  
 ③の相違  
 ・運用の相違  
 【東海第二】  
 ⑬の相違

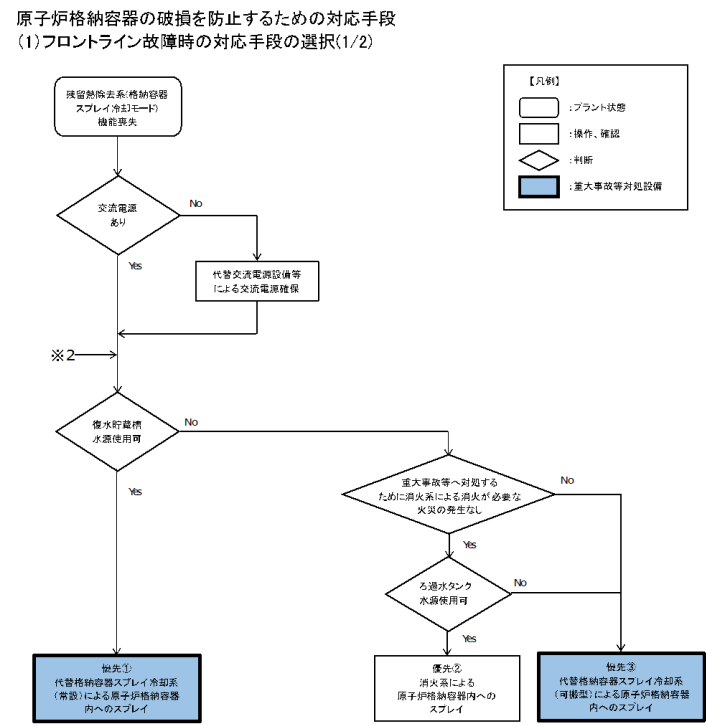


(1) フロントライン故障時の対応手段の選択(2/2)

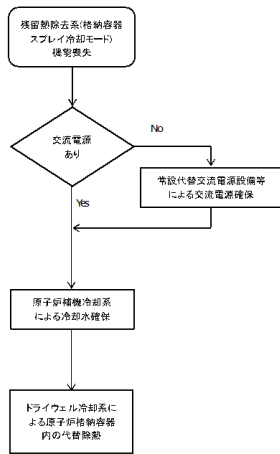


第 1.6.26 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

(2/3)

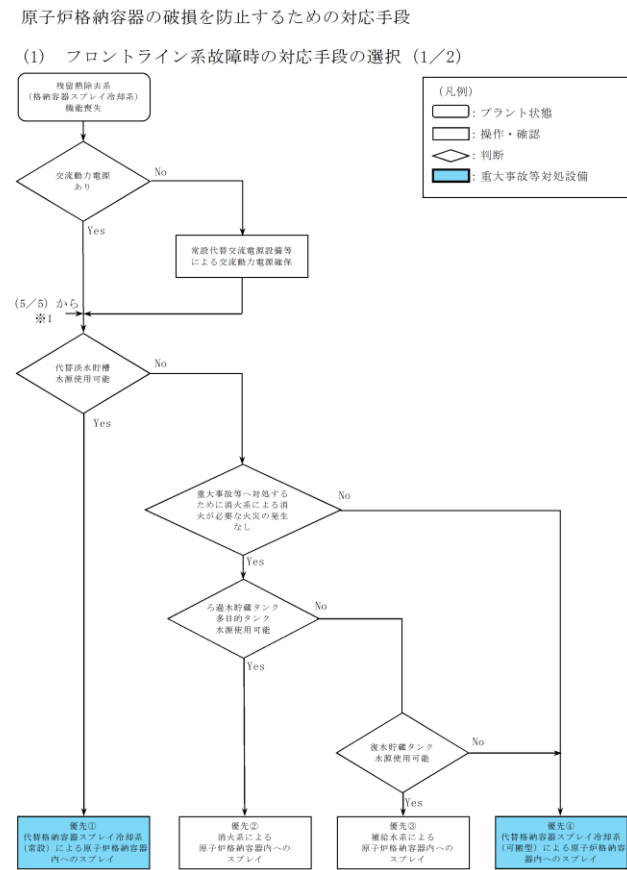


第 1.6-29 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (3/5)

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択 (2/2)

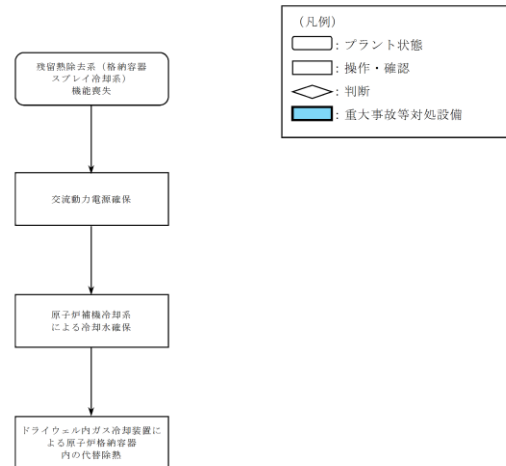


第 1.6-29 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

(4/5)

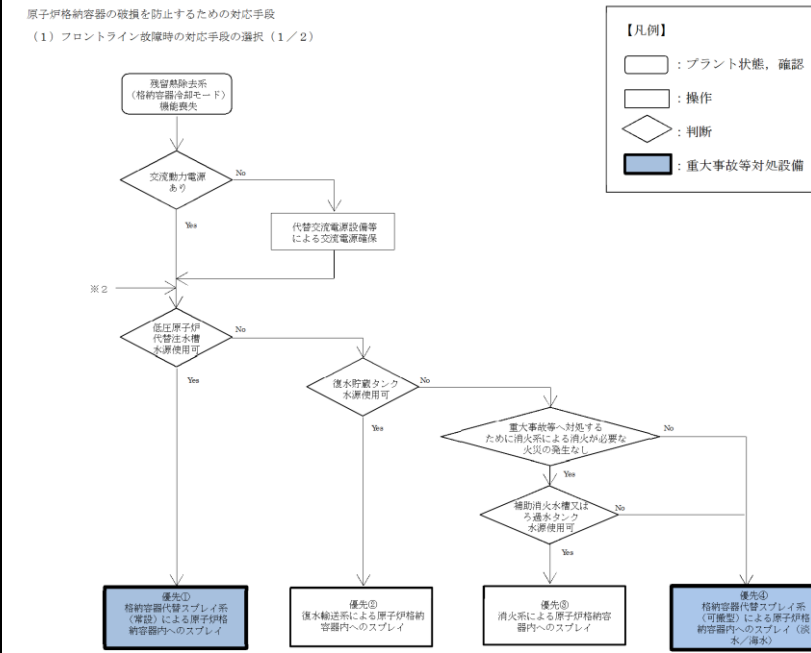

原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段  
(1) フロントライン故障時の対応手段の選択 (2/2)

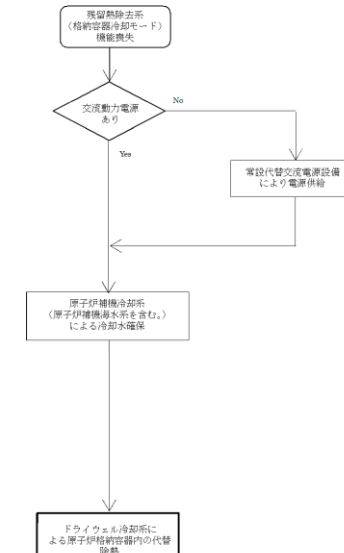


第 1.6-30 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

(2/3)


備考  
 ・設備の相違  
 【柏崎 6/7】  
 ③の相違  
 ・運用の相違  
 【東海第二】  
 ⑬の相違  
 ・記載表現の相違  
 【東海第二】  
 島根 2号炉は、ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱を第 1.6 - 29 図 (2 / 3) に記載

(2) サポート系故障時の対応手段の選択

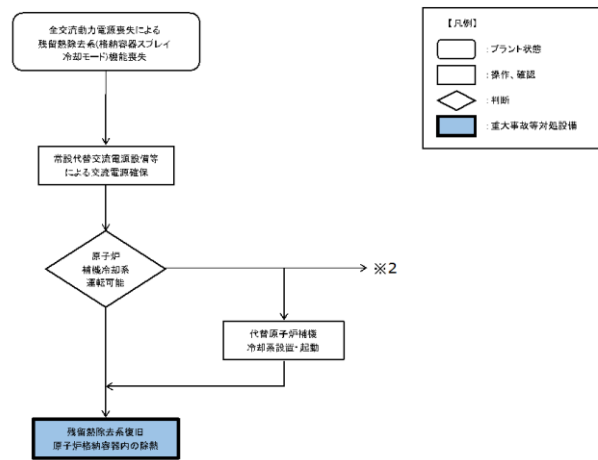

第 1.6.26 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート  
(3/3)


(2) サポート系故障時の対応手段の選択

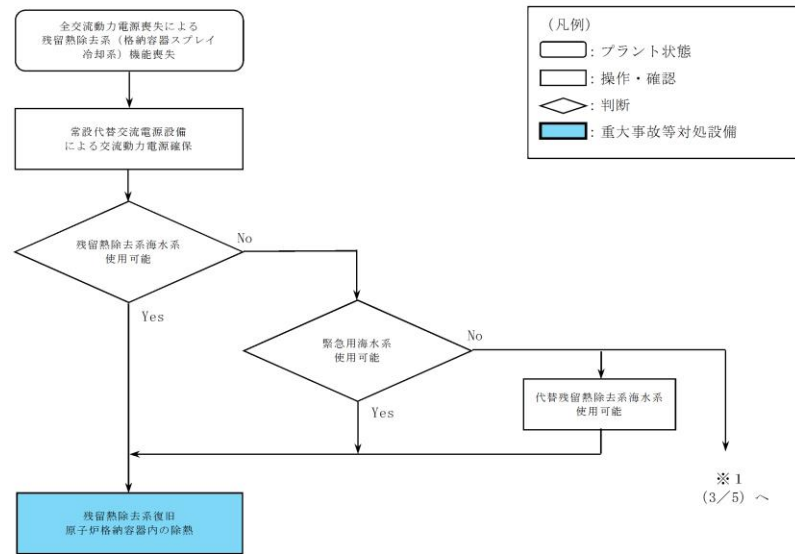

第 1.6-29 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート  
(5/5)

原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段

(2) サポート系故障時の対応手段の選択

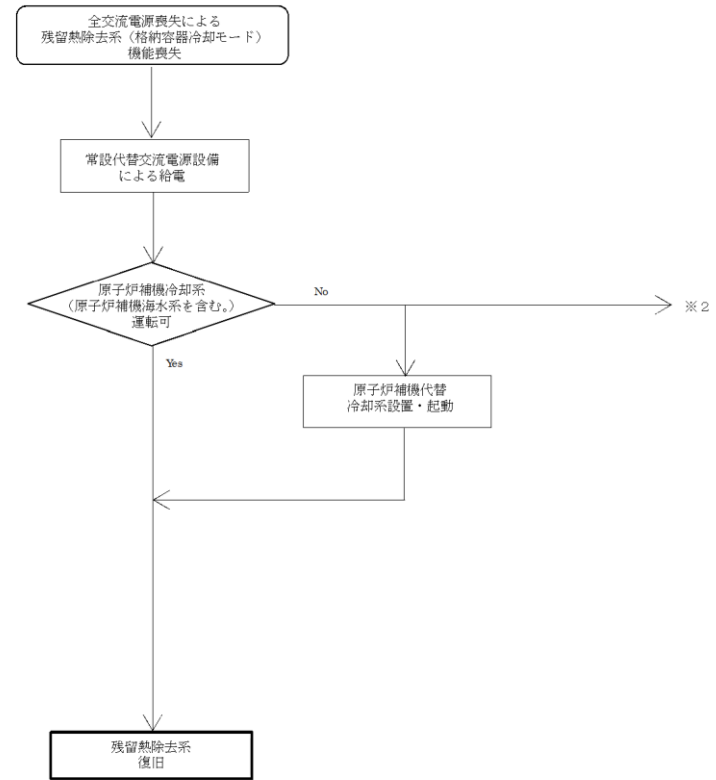

第 1.6-30 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート  
(3/3)



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (2/4)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可兼	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
残留熱除去系 （格納容器スプレイによる除熱）	残留熱除去系ポンプ	既設	①④	-	-	-	-	-	-
	サブプレッション・チェンバ	既設							
	残留熱除去系熱交換器	既設							
	残留熱除去系配管・弁・ストレーナ	既設							
	格納容器スプレイ・ヘッド	既設							
	原子炉格納容器	既設							
	原子炉補機冷却系	既設							
	非常用交流電源設備	既設							
	残留熱除去系ポンプ	既設							
	サブプレッション・チェンバ	既設							
残留熱除去系 （サブプレッション・チェンバ・水冷却モードによる除熱）	残留熱除去系熱交換器	既設	①④	-	-	-	-	-	-
	残留熱除去系配管・弁・ストレーナ	既設							
	原子炉格納容器	既設							
	原子炉補機冷却系	既設							
	非常用交流電源設備	既設							
	-	-							
	-	-							

※1: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

東海第二発電所 (2018.9.18版)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (2/6)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称
残留熱除去系 （格納容器スプレイ冷却系） による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ	既設	①④	-	-	-
	サブプレッション・チェンバ	既設				
	残留熱除去系熱交換器	既設				
	残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッド	既設				
	原子炉格納容器	既設				
	残留熱除去系海水系ポンプ	既設				
	残留熱除去系海水系ストレーナ	既設				
	非常用交流電源設備	既設				
	燃料給油設備	既設				
	残留熱除去系ポンプ	既設				
サブプレッション・チェンバ	既設					
残留熱除去系熱交換器	既設					
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ	既設					
原子炉格納容器	既設					
残留熱除去系海水系ポンプ	既設					
残留熱除去系海水系ストレーナ	既設					
非常用交流電源設備	既設					
燃料給油設備	既設					

島根原子力発電所 2号炉

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (2/6)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策											
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可兼	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考						
残留熱除去系 （格納容器冷却モードによるサブプレッション・チェンバの水の除熱）	残留熱除去系ポンプ	既設	①④	-	-	-	-	-	-						
	サブプレッション・チェンバ	既設													
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ	既設													
	残留熱除去系熱交換器	既設													
	格納容器スプレイ・ヘッド	既設													
	原子炉格納容器	既設													
	原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）	既設													
	非常用交流電源設備	既設													
	残留熱除去系ポンプ	既設								①④	-	-	-	-	-
	サブプレッション・チェンバ	既設													
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ	既設														
残留熱除去系熱交換器	既設														
原子炉格納容器	既設														
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）	既設														
非常用交流電源設備	既設														

備考

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (3/4)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (3/6)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (3/6)

・設備の相違  
【柏崎6/7】  
③の相違

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策				
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	備考	
代替格納容器スプレイ冷却系(常設) による原子炉格納容器内の冷却	復水移送ポンプ	既設	①②③④⑤⑥	消火系による原子炉格納容器内の冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ	常設	自主対策とする理由は本文参照	
	復水貯蔵槽	既設			ろ過水タンク	常設		
	復水補給水系配管・弁	既設 新設			消火系配管・弁	常設		
	残留熱除去系配管・弁	既設			復水補給水系配管・弁	常設		
	格納容器スプレイ・ヘッダ	既設			残留熱除去系配管・弁	常設		
	高圧炉心注水系配管・弁	既設			格納容器スプレイ・ヘッダ	常設		
	原子炉格納容器	既設			原子炉格納容器	常設		
	非常用交流電源設備	既設			非常用交流電源設備	常設		
	常設代替交流電源設備	新設			常設代替交流電源設備	常設		
	第二代替交流電源設備	新設			第二代替交流電源設備	常設		
	可搬型代替交流電源設備	新設			可搬型代替交流電源設備	可搬		
	代替所内電気設備	既設 新設			代替所内電気設備	常設		
	可搬型代替注水ポンプ(A=2機)	新設			燃料補給設備	常設 可搬		
	防火水槽 ※1	新設						
	洪水貯水池 ※1	新設						
ホース・接続口	新設							
復水補給水系配管・弁	既設 新設							
残留熱除去系配管・弁	既設							
格納容器スプレイ・ヘッダ	既設							
原子炉格納容器	既設							
非常用交流電源設備	既設							
常設代替交流電源設備	新設							
第二代替交流電源設備	新設							
可搬型代替交流電源設備	新設							
代替所内電気設備	既設 新設							
燃料補給設備	既設 新設							
—	—	—	—	容器による原子炉格納容器内の冷却	ドライウエル冷却系送風機 ドライウエル冷却系冷却器 原子炉補機冷却系 常設代替交流電源設備 第二代替交流電源設備	常設 常設 常設 常設	45分 4名	自主対策とする理由は本文参照

※1: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策設備			
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称	備考
代替格納容器スプレイ冷却系(常設) による原子炉格納容器内の冷却	常設低圧代替注水系ポンプ	新設	①②③④⑤⑥	—	消火系による原子炉格納容器内の冷却	ディーゼル駆動消火ポンプ	—
	代替淡水貯槽	新設				ろ過水貯蔵タンク	
	低圧代替注水系配管・弁	新設				多目的タンク	
	代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁	新設				消火系配管・弁	
	残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッダ	既設				残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッダ	
	原子炉格納容器	既設				原子炉格納容器	
	非常用交流電源設備	新設				非常用交流電源設備	
	可搬型代替交流電源設備	新設				可搬型代替交流電源設備	
	燃料給油設備	新設				燃料給油設備	
	可搬型代替注水中型ポンプ	新設				①②③④⑤⑥	
可搬型代替注水大型ポンプ	新設	復水貯蔵タンク					
西側淡水貯水設備	新設	補給水系配管・弁					
代替淡水貯槽	新設	消火系配管・弁					
ホース	新設	残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッダ					
低圧代替注水系配管・弁	新設	原子炉格納容器					
代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁	新設	非常用交流電源設備					
残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ	既設	常設代替交流電源設備					
原子炉格納容器	既設	可搬型代替交流電源設備					
常設代替交流電源設備	新設	燃料給油設備					
可搬型代替交流電源設備	新設	—	—	ドライウエル内ガス冷却装置送風機 ドライウエル内ガス冷却装置冷却コイル 原子炉格納容器 原子炉補機冷却系 非常用交流電源設備 燃料給油設備			
燃料給油設備	新設	—	—				
—	—	—	—				

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策			
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	備考
格納容器代替スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内の冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ	新設	①②③④⑤⑥	復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ	復水輸送ポンプ	常設	自主対策とする理由は本文参照
	低圧原子炉代替注水槽	新設			復水貯蔵タンク		
	低圧原子炉代替注水系配管・弁	新設			復水輸送系配管・弁		
	残留熱除去系配管・弁	既設			残留熱除去系(A)配管使用の場合 20分		
	格納容器スプレイ・ヘッダ	既設			格納容器スプレイ・ヘッダ		
	原子炉格納容器	既設			原子炉格納容器		
	常設代替交流電源設備	新設			非常用交流電源設備		
	代替所内電気設備	新設			可搬型代替交流電源設備		
	—	—			—		
	—	—			—		
格納容器代替スプレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水・海水)	大量送水車	新設	①②③④⑤⑥	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ	補助消火ポンプ	常設	自主対策とする理由は本文参照
	輪谷貯水槽(西) ※1	既設			消火ポンプ		
	ホース・接続口	新設			補助消火水槽		
	可搬型ストレーナ	新設			ろ過水タンク		
	格納容器代替スプレイ系配管・弁	新設			消火系配管・弁		
	残留熱除去系配管・弁	既設			復水輸送系配管・弁		
	格納容器スプレイ・ヘッダ	既設			残留熱除去系配管・弁		
	原子炉格納容器	既設			格納容器スプレイ・ヘッダ		
	常設代替交流電源設備	新設			原子炉格納容器		
	可搬型代替交流電源設備	新設			非常用交流電源設備		
代替所内電気設備	新設	常設代替交流電源設備					
燃料補給設備	新設	可搬型代替交流電源設備					
—	—	—	—	代替所内電気設備	常設		
—	—	—	—	ドライウエル冷却装置	常設	45分 3名	自主対策とする理由は本文参照
—	—	—	—	原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。)	常設		
—	—	—	—	常設代替交流電源設備	常設		

※1: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源 (措置)

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (4/4)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能なか	対応可能な人数 で使用可能なか	備考
残留熱除去系 （格納容器スプレッドヘッド）の 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの 格納容器スプレッドヘッドの	残留熱除去系ポンプ	既設	①④	残留熱除去系ポンプ サブプレッション・チェンバ 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系配管・弁・ストレートナ 格納容器スプレッドヘッド 原子炉格納容器 原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 常設代替交流電源設備	残留熱除去系ポンプ	常設	15分	2名	自主対策とする理由は本文参照
	サブプレッション・チェンバ	既設			サブプレッション・チェンバ	常設			
	残留熱除去系熱交換器	既設			残留熱除去系熱交換器	常設			
	残留熱除去系配管・弁・ストレートナ	既設			残留熱除去系配管・弁・ストレートナ	常設			
	格納容器スプレッドヘッド	既設			格納容器スプレッドヘッド	常設			
	原子炉格納容器	既設			原子炉格納容器	常設			
	原子炉補機冷却系	既設			原子炉補機冷却系	常設			
	代替原子炉補機冷却系	新設			代替原子炉補機冷却系	可搬			
	常設代替交流電源設備	新設			第二代替交流電源設備	常設			
	代替交流電源設備 （サブプレッション・プール冷却系） の復旧								

※1: 「1.13 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

東海第二発電所 (2018.9.18版)

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (4/6)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策設備								
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考			
										代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレッドヘッド）の復旧	残留熱除去系ポンプ	既設
サブプレッション・チェンバ	既設	ホース										
残留熱除去系熱交換器	既設											
残留熱除去系配管・弁・ストレートナ・スプレッドヘッド	既設											
原子炉格納容器	既設											
残留熱除去系海水系ポンプ	既設											
残留熱除去系海水系ストレートナ	既設											
緊急用海水ポンプ	新設											
緊急用海水系ストレートナ	新設											
常設代替交流電源設備	新設											
燃料給油設備	新設											
残留熱除去系ポンプ	既設	①④	-	代替交流電源設備による残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）の復旧	可搬型代替注水大型ポンプ							
サブプレッション・チェンバ	既設				ホース							
残留熱除去系熱交換器	既設											
残留熱除去系配管・弁・ストレートナ	既設											
原子炉格納容器	既設											
残留熱除去系海水系ポンプ	既設											
残留熱除去系海水系ストレートナ	既設											
緊急用海水ポンプ	新設											
緊急用海水系ストレートナ	新設											
常設代替交流電源設備	新設											
燃料給油設備	新設											

島根原子力発電所 2号炉

審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (4/6)


重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能なか	対応可能な人数 で使用可能なか	備考
サブプレッション・チェンバ	既設								
残留熱除去系配管・弁・ストレートナ	既設								
残留熱除去系熱交換器	既設								
格納容器スプレッドヘッド	既設								
原子炉格納容器	既設								
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）	既設								
原子炉補機代替冷却系	新設								
常設代替交流電源設備	新設								
代替所内電気設備	既設								
常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）の復旧	残留熱除去系ポンプ	既設	①④	-	-	-	-	-	-
	サブプレッション・チェンバ	既設							
	残留熱除去系配管・弁・ストレートナ	既設							
	残留熱除去系熱交換器	既設							
	原子炉格納容器	既設							
	原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）	既設							
	原子炉補機代替冷却系	新設							
	常設代替交流電源設備	新設							
代替所内電気設備	既設								



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
	<p align="center"><b>審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (5 / 6)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="988 268 1323 300">技術的能力審査基準 (1.6)</th> <th data-bbox="1323 268 1676 300">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="988 300 1323 590"> <b>【要求事項】</b>            1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。         </td> <td data-bbox="1323 300 1676 590">           設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="988 590 1323 827">           2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。         </td> <td data-bbox="1323 590 1676 827">           炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="988 827 1323 1115"> <b>【解釈】</b>            1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。         </td> <td data-bbox="1323 827 1676 1115">           -         </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針	<b>【要求事項】</b> 1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。	2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。	<b>【解釈】</b> 1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	-	<p align="center"><b>審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (5 / 6)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1754 268 2131 300">技術的能力審査基準 (1.6)</th> <th data-bbox="2131 268 2507 300">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1754 300 2131 579"> <b>【要求事項】</b>            1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。         </td> <td data-bbox="2131 300 2507 579">           設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1754 579 2131 798">           2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。         </td> <td data-bbox="2131 579 2507 798">           炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1754 798 2131 1115"> <b>【解釈】</b>            1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。         </td> <td data-bbox="2131 798 2507 1115">           -         </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針	<b>【要求事項】</b> 1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。	2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。	<b>【解釈】</b> 1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	-	<p>・記載表現の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>島根 2号炉は、技術的能力審査基準に対する適合方針を記載</p>
技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針																		
<b>【要求事項】</b> 1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
<b>【解釈】</b> 1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	-																		
技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針																		
<b>【要求事項】</b> 1 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
2 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
<b>【解釈】</b> 1 第1項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第2項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	-																		
	<p align="center"><b>審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (6 / 6)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="988 1203 1323 1234">技術的能力審査基準 (1.6)</th> <th data-bbox="1323 1203 1676 1234">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="988 1234 1323 1545">           (1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等            a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。         </td> <td data-bbox="1323 1234 1676 1545">           設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器スプレイ代替注水設備である代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="988 1545 1323 1904">           (2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等            a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。         </td> <td data-bbox="1323 1545 1676 1904">           炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針	(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器スプレイ代替注水設備である代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。	(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。	<p align="center"><b>審査基準，基準規則と対処設備との対応表 (6 / 6)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1754 1203 2131 1234">技術的能力審査基準 (1.6)</th> <th data-bbox="2131 1203 2507 1234">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1754 1234 2131 1507">           (1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等            a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。         </td> <td data-bbox="2131 1234 2507 1507">           設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1754 1507 2131 1904">           (2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等            a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。         </td> <td data-bbox="2131 1507 2507 1904">           炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。         </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針	(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。	(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。					
技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針																		
(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サブプレッション・プール冷却系）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器スプレイ代替注水設備である代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
技術的能力審査基準 (1.6)	適合方針																		
(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサブプレッション・プール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		
(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること。	炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止する手段として、格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備する。																		


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																						
	<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.2</p> <p style="text-align: center;">自主対策設備仕様</p> <table border="1" data-bbox="973 317 1697 974"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>常設 /可搬</th> <th>耐震性</th> <th>容量</th> <th>揚程</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)</td> <td>可搬</td> <td>Sクラス</td> <td>約 1,320m<sup>3</sup>/h (1台あたり)</td> <td>約 140m</td> <td>4台</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル駆動消火ポンプ</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>約 4.3m<sup>3</sup>/min</td> <td>90m</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>ろ過水貯蔵タンク</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>約 1,500m<sup>3</sup></td> <td>—</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>多目的タンク</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>約 1,500m<sup>3</sup></td> <td>—</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>復水移送ポンプ</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>145.4m<sup>3</sup>/h (1台あたり)</td> <td>85.4m</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>復水貯蔵タンク</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>約 2,000m<sup>3</sup> (1基あたり)</td> <td>—</td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td>ドライウェル内ガス冷却装置 送風機</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>978m<sup>3</sup>/min (1台あたり)</td> <td>—</td> <td>5台</td> </tr> <tr> <td>ドライウェル内ガス冷却装置 冷却コイル</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>330.3kW (1基あたり)</td> <td>—</td> <td>5基</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	常設 /可搬	耐震性	容量	揚程	個数	可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)	可搬	Sクラス	約 1,320m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	約 140m	4台	ディーゼル駆動消火ポンプ	常設	Cクラス	約 4.3m <sup>3</sup> /min	90m	1台	ろ過水貯蔵タンク	常設	Cクラス	約 1,500m <sup>3</sup>	—	1基	多目的タンク	常設	Cクラス	約 1,500m <sup>3</sup>	—	1基	復水移送ポンプ	常設	Bクラス	145.4m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	85.4m	2台	復水貯蔵タンク	常設	Bクラス	約 2,000m <sup>3</sup> (1基あたり)	—	2基	ドライウェル内ガス冷却装置 送風機	常設	Bクラス	978m <sup>3</sup> /min (1台あたり)	—	5台	ドライウェル内ガス冷却装置 冷却コイル	常設	Bクラス	330.3kW (1基あたり)	—	5基	<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.2</p> <p style="text-align: center;">自主対策設備仕様</p> <table border="1" data-bbox="1754 300 2507 865"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>常設 /可搬</th> <th>耐震クラス</th> <th>容量</th> <th>揚程</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消火ポンプ</td> <td>常設</td> <td>—</td> <td>60 m<sup>3</sup>/h (1台あたり)</td> <td>60m</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>ろ過水タンク</td> <td>常設</td> <td>—</td> <td>3,000m<sup>3</sup></td> <td>—</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>復水輸送ポンプ</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>85m<sup>3</sup>/h (1台あたり)</td> <td>70m</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>復水貯蔵タンク</td> <td>常設</td> <td>Bクラス</td> <td>2,000m<sup>3</sup></td> <td>—</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>ドライウェル冷却装置</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>送風機: 43,500m<sup>3</sup>/h (1台あたり) 冷却コイル: 265.2kW (1基あたり)</td> <td>—</td> <td>6台 6基</td> </tr> <tr> <td>補助消火ポンプ</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>72 m<sup>3</sup>/h (1台あたり)</td> <td>80m</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>補助消火水槽</td> <td>常設</td> <td>Cクラス</td> <td>200m<sup>3</sup></td> <td>—</td> <td>2基</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	常設 /可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数	消火ポンプ	常設	—	60 m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	60m	2台	ろ過水タンク	常設	—	3,000m <sup>3</sup>	—	1基	復水輸送ポンプ	常設	Bクラス	85m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	70m	3台	復水貯蔵タンク	常設	Bクラス	2,000m <sup>3</sup>	—	1基	ドライウェル冷却装置	常設	Cクラス	送風機: 43,500m <sup>3</sup> /h (1台あたり) 冷却コイル: 265.2kW (1基あたり)	—	6台 6基	補助消火ポンプ	常設	Cクラス	72 m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	80m	2台	補助消火水槽	常設	Cクラス	200m <sup>3</sup>	—	2基	<p style="text-align: center;">備考</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、自主 対策設備概要について 記載</p>
機器名称	常設 /可搬	耐震性	容量	揚程	個数																																																																																																				
可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)	可搬	Sクラス	約 1,320m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	約 140m	4台																																																																																																				
ディーゼル駆動消火ポンプ	常設	Cクラス	約 4.3m <sup>3</sup> /min	90m	1台																																																																																																				
ろ過水貯蔵タンク	常設	Cクラス	約 1,500m <sup>3</sup>	—	1基																																																																																																				
多目的タンク	常設	Cクラス	約 1,500m <sup>3</sup>	—	1基																																																																																																				
復水移送ポンプ	常設	Bクラス	145.4m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	85.4m	2台																																																																																																				
復水貯蔵タンク	常設	Bクラス	約 2,000m <sup>3</sup> (1基あたり)	—	2基																																																																																																				
ドライウェル内ガス冷却装置 送風機	常設	Bクラス	978m <sup>3</sup> /min (1台あたり)	—	5台																																																																																																				
ドライウェル内ガス冷却装置 冷却コイル	常設	Bクラス	330.3kW (1基あたり)	—	5基																																																																																																				
機器名称	常設 /可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数																																																																																																				
消火ポンプ	常設	—	60 m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	60m	2台																																																																																																				
ろ過水タンク	常設	—	3,000m <sup>3</sup>	—	1基																																																																																																				
復水輸送ポンプ	常設	Bクラス	85m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	70m	3台																																																																																																				
復水貯蔵タンク	常設	Bクラス	2,000m <sup>3</sup>	—	1基																																																																																																				
ドライウェル冷却装置	常設	Cクラス	送風機: 43,500m <sup>3</sup> /h (1台あたり) 冷却コイル: 265.2kW (1基あたり)	—	6台 6基																																																																																																				
補助消火ポンプ	常設	Cクラス	72 m <sup>3</sup> /h (1台あたり)	80m	2台																																																																																																				
補助消火水槽	常設	Cクラス	200m <sup>3</sup>	—	2基																																																																																																				

対応手段として選定した設備の電源構成図

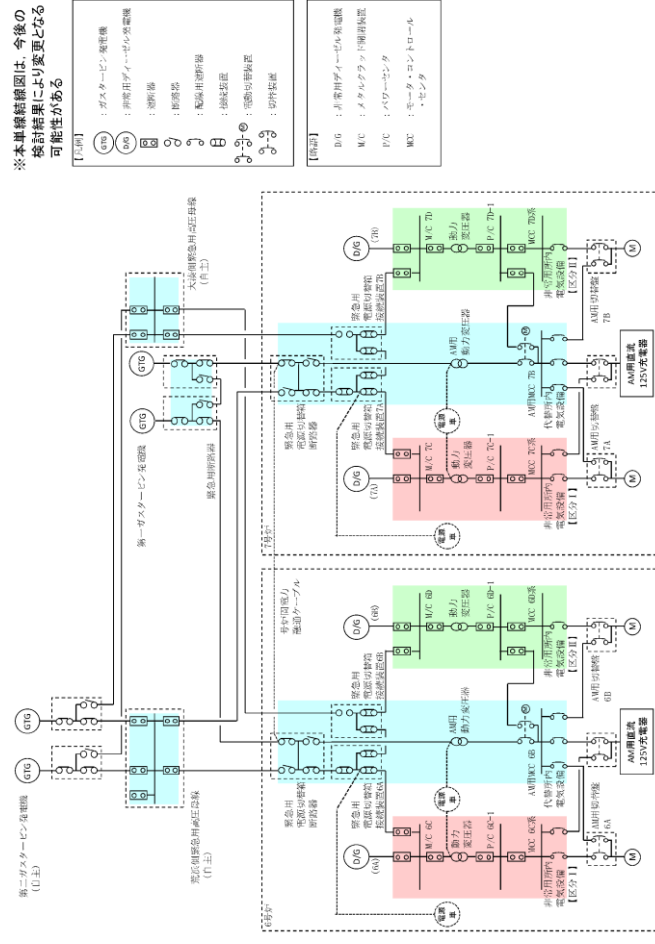


第1図 6号及び7号炉 電源構成図 (交流電源)

添付資料1.6.3

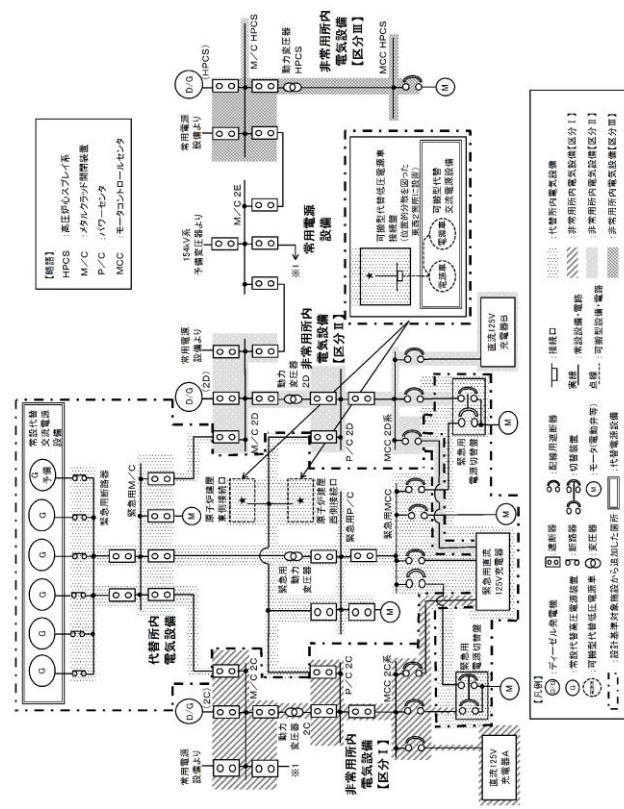

第1図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (交流電源)


添付資料 1.6.3

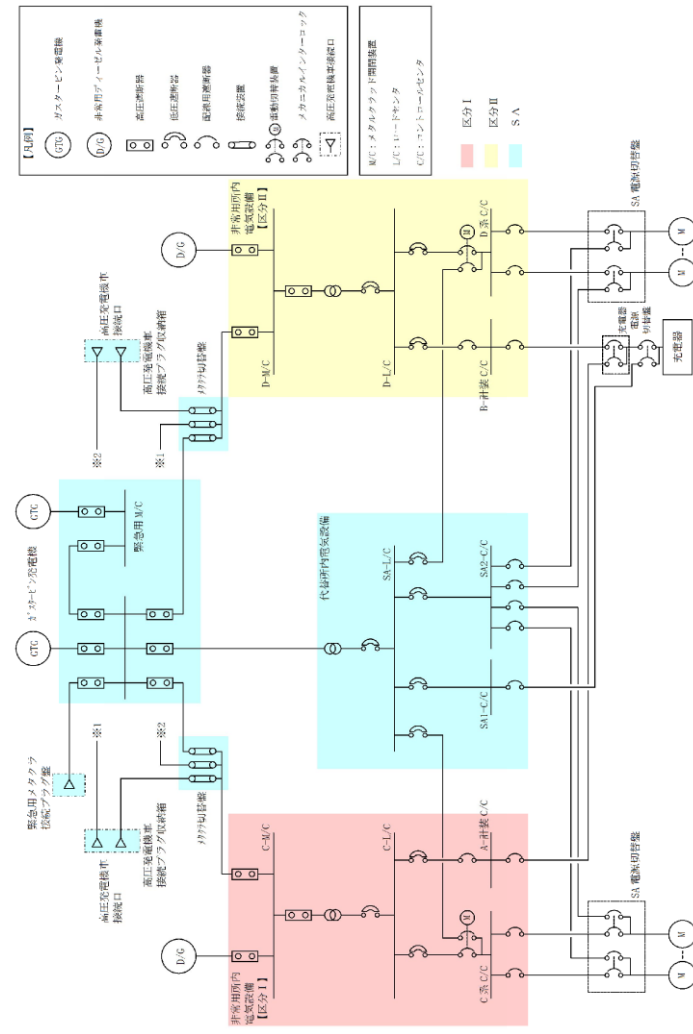


第1図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (交流電源)

備考


- ・設備の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- 電源構成の相違及び
- 対応手段の相違による
- 供給対象設備の相違

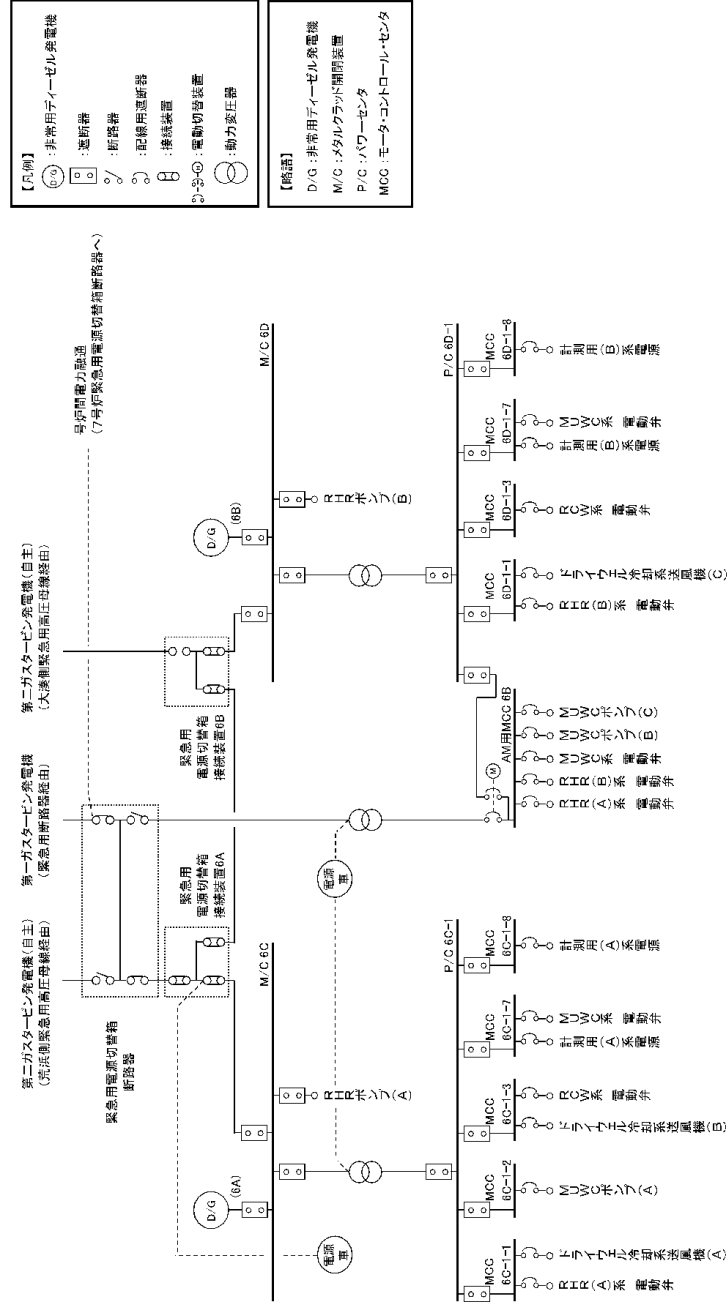

第2図 6号炉 電源構成図 (交流電源)

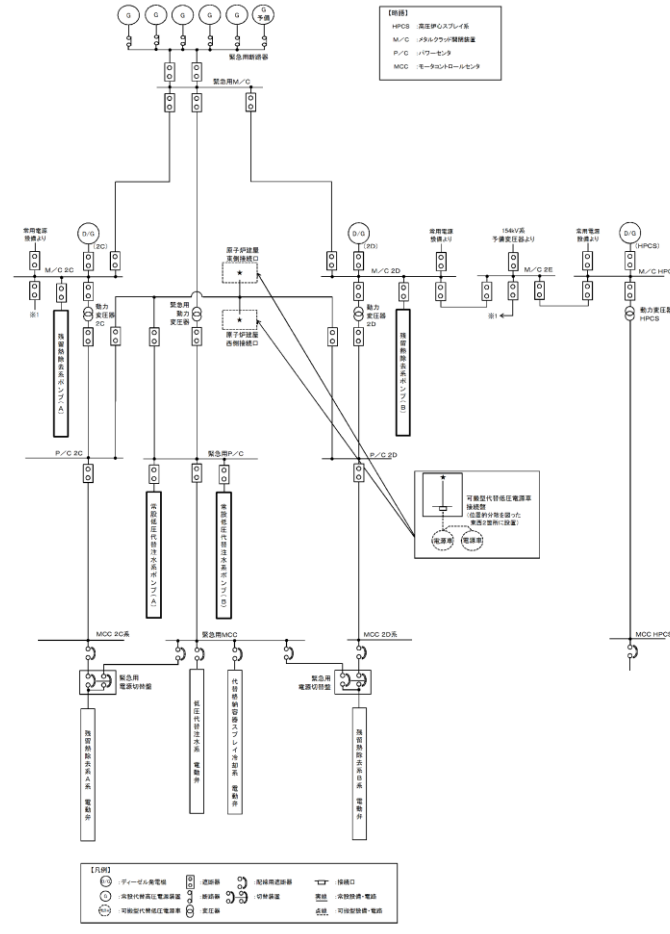


第2図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (交流電源)

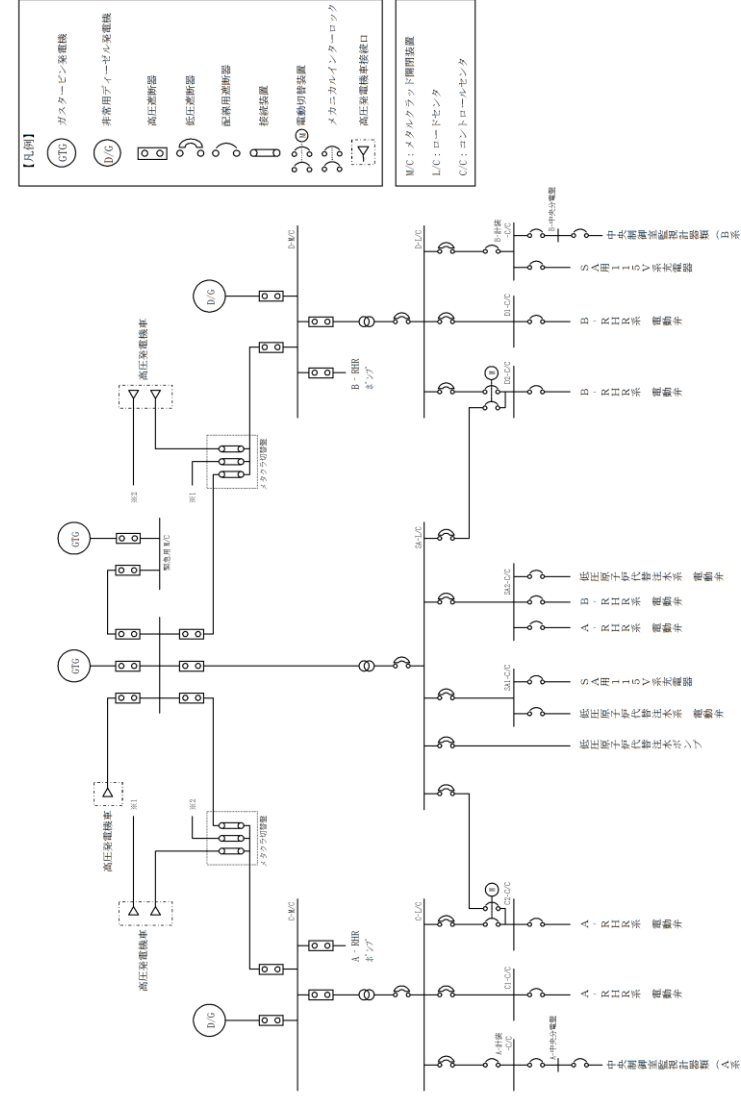

第2図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (交流電源)


・設備の相違  
**【柏崎6/7, 東海第二】**  
 電源構成の相違及び  
 対応手段の相違による  
 供給対象設備の相違

・記載表現の相違  
**【柏崎6/7, 東海第二】**  
 島根2号炉は単独申請

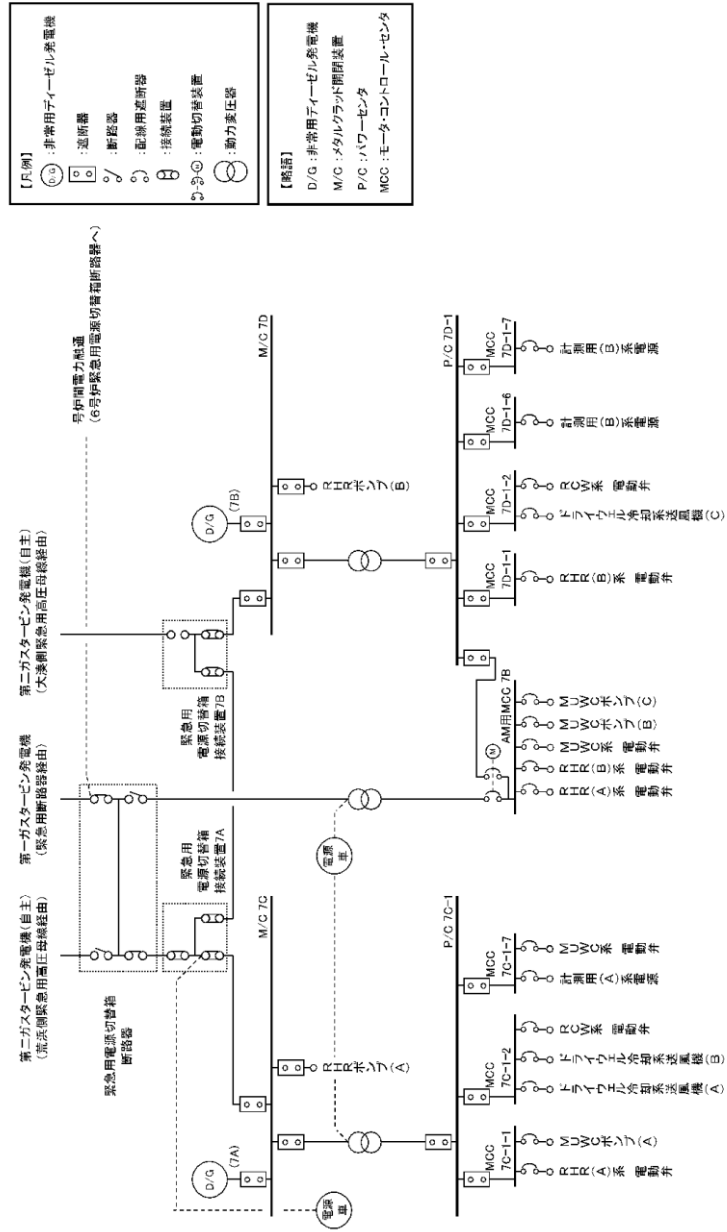


第3図 7号炉 電源構成図 (交流電源)

・設備の相違  
**【東海第二】**  
 電源構成の相違及び  
 対応手段の相違による  
 供給対象設備の相違

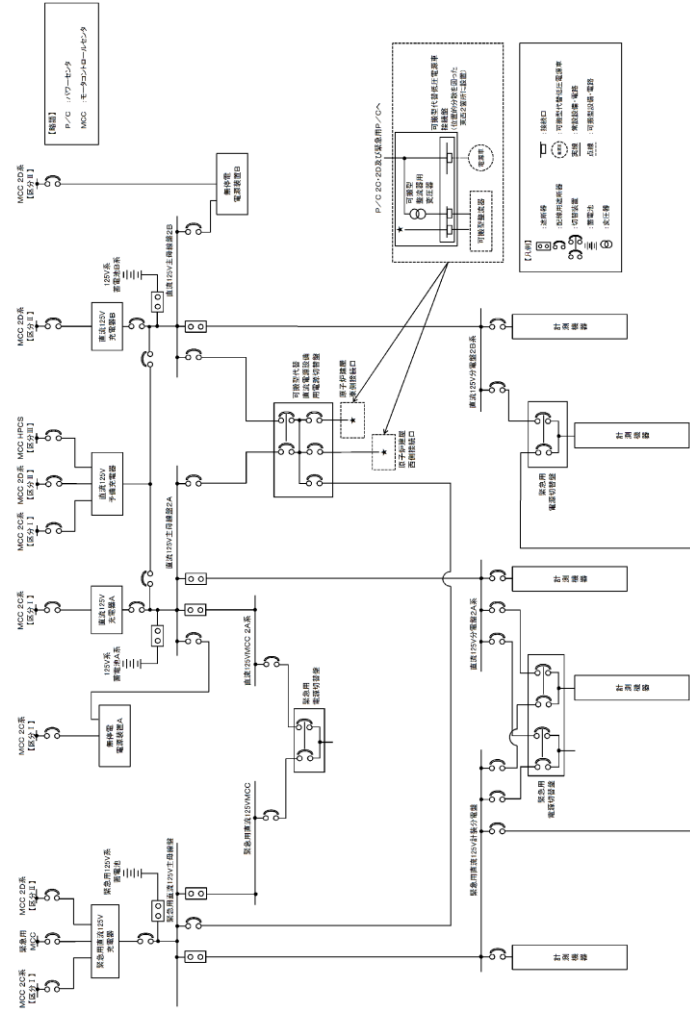

第3図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (直流電源)

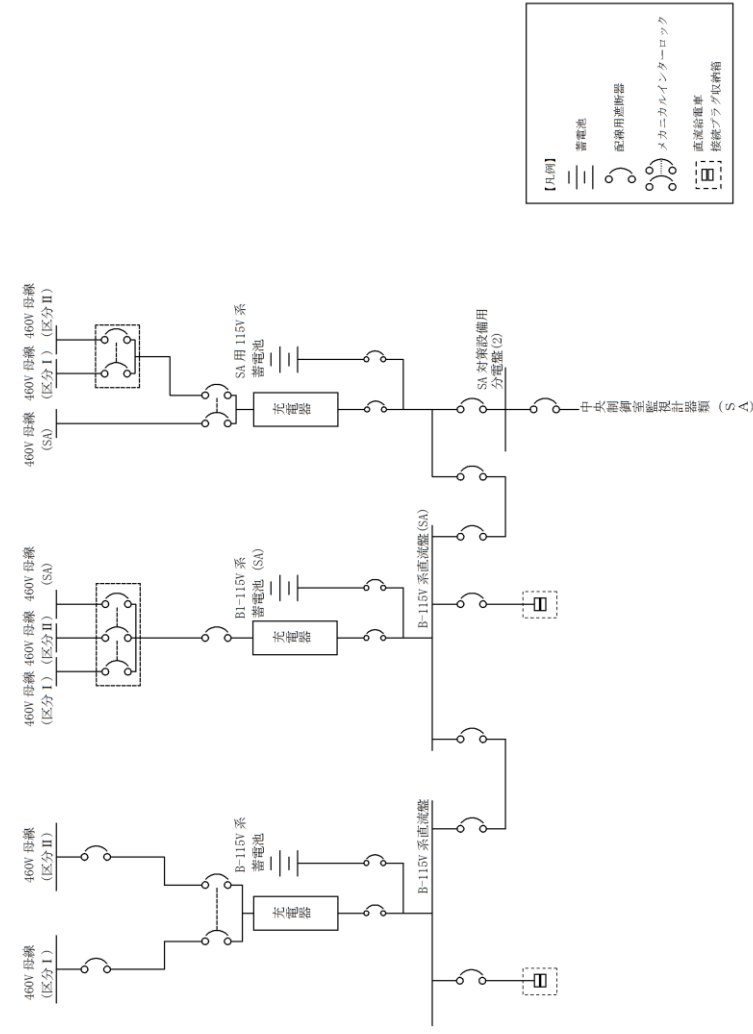


第3図 対応手段として選定した設備の電源構成図 (直流電源)

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;"><u>添付資料 1.6.3-1</u></p> <p><u>重大事故対策の成立性</u></p> <p>1. <u>代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>(1) <u>復水貯蔵槽水源確保</u></p> <p>a. <u>操作概要</u>  <u>復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイを行う際に、ポンプの吸込ラインを通常のラインから復水貯蔵槽下部からのラインに切り替えることにより水源を確保する。</u></p> <p>b. <u>作業場所</u>  <u>廃棄物処理建屋 地下3階（管理区域）</u></p> <p>c. <u>必要要員数及び時間</u>  <u>復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u>  <u>必要要員数:2名（現場運転員2名）</u>  <u>想定時間 :15分（実績時間:14分）</u></p> <p>d. <u>操作の成立性について</u>  <u>作業環境:バッテリー内蔵型LED照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備して作業を行う。</u>  <u>移動経路:バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上に配備しており接近可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携帯している。アクセスルート上に支障となる設備はない。</u>  <u>操作性 :通常の弁操作であり、容易に実施可能である。操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u>  <u>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電</u></p>		<p style="text-align: right;"><u>添付資料 1.6.4-1</u></p> <p><u>重大事故対策の成立性</u></p> <p>1. <u>格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p>	<p>・設備の相違  <b>【柏崎6/7】</b>  島根2号炉は、新たに格納容器代替スプレイ系（常設）を設置し、専用の水源を設置しているため、水源確保のためのライン切替え操作は不要</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p data-bbox="359 212 914 285"><u>話設備, 携帯型音声呼出電話設備)のうち, 使用可能な設備により, 中央制御室に連絡する。</u></p> <div data-bbox="181 369 902 625">  </div> <p data-bbox="290 659 923 688">反射テープ      復水移送ポンプ吸込ライン切替え</p>		<p data-bbox="1768 747 2487 777"><u>(1) 中央制御室からの格納容器代替スプレイ系 (常設) 起動</u></p> <p data-bbox="1813 842 1967 871"><u>a. 操作概要</u></p> <p data-bbox="1837 884 2522 1136"><u>中央操作からの格納容器代替スプレイ系 (常設) 起動が必要な状況において, 原子炉建物付属棟 3階まで移動するとともに, 現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また, 中央制御室操作により系統構成を実施し, 格納容器代替スプレイ系 (常設) による原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</u></p> <p data-bbox="1813 1199 1967 1228"><u>b. 作業場所</u></p> <p data-bbox="1863 1241 2332 1270">原子炉建物付属棟 3階 (非管理区域)</p> <p data-bbox="1863 1283 2436 1312">制御室建物 4階 (非管理区域) (中央制御室)</p> <p data-bbox="1813 1377 2148 1407"><u>c. 必要要員数及び想定時間</u></p> <p data-bbox="1837 1419 2522 1545"><u>中央制御室からの格納容器代替スプレイ系 (常設) として, 最長時間を要するSA電源切替盤による電源切替えを実施した場合に必要な要員数, 想定時間は以下のとおり。</u></p> <p data-bbox="1837 1556 2522 1629"><u>必要要員数 : 3名 (中央制御室運転員 1名, 現場運転員 2名)</u></p> <p data-bbox="1863 1640 2481 1669"><u>想定時間 : 30分以内 (所要時間目安*1 : 14分)</u></p> <p data-bbox="1863 1682 2451 1711"><u>※1 : 所要時間目安は, 模擬により算定した時間</u></p> <p data-bbox="1863 1776 2027 1806"><u>想定時間内訳</u></p> <p data-bbox="1878 1818 2125 1848"><u>【中央制御室運転員】</u></p> <p data-bbox="1893 1860 2451 1890"><u>●電源確認 : 想定時間 5分, 所要時間目安 2分</u></p>	<p data-bbox="2546 747 2813 957">・資料構成の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は, 中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p data-bbox="2546 1776 2813 1902">・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は, 各要員</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>・電源確認：所要目安時間2分（電源確認：中央制御室）</p> <p>●ポンプ起動，系統構成，スプレイ操作：想定時間10分，所要時間目安4分</p> <p>・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安3分（操作対象2弁：中央制御室）</p> <p>・スプレイ操作：所要目安時間1分（スプレイ操作：中央制御室）</p> <p>【現場運転員】</p> <p>●移動，S A電源切替盤操作：想定時間20分，所要時間目安8分</p> <p>・移動：所要時間目安5分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟 3階）</p> <p>・S A電源切替操作：所要時間目安3分（電源切替操作：原子炉建物付属棟 3階）</p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても，LEDライト（三脚タイプ），LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携帯している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携帯して作業を行う。</p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携帯していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。</p> <p>連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，</p>	<p>の想定時間内訳を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p data-bbox="1970 212 2525 289"><u>使用可能な設備により、中央制御室との連絡が可能である。</u></p>  <p data-bbox="2125 705 2237 737"><u>系統構成</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉 添付資料 1.6.4-2	備考
	<p>2. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p>補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において、<u>原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階及びタービン建屋1階まで移動するとともに、系統構成を実施し、復水移送ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（管理区域）及びタービン建屋1階（管理区域）</u></p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p>補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイにおける、<u>現場での系統構成に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</u></p> <p>必要要員数：6名（運転員等（当直運転員）2名、<u>重大事故等対応要員4名</u>）</p> <p>所要時間目安：<u>111分以内（所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は100分以内）</u></p> <p>所要時間内訳</p> <p><u>【運転員等（当直運転員）】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動：40分*1（移動経路：<u>中央制御室から原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（放射線防護具着用を含む）</u>）</li> <li>・系統構成：25分（操作対象3弁：<u>原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階及びタービン建屋1階</u>）</li> </ul> <p><u>【重大事故等対応要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動：40分（移動経路：<u>原子炉建屋付属棟1階から原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階（放射線</u></li> </ul>	<p>2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p><u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において、中央制御室操作及び現場操作により系統構成を実施し、復水輸送ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>原子炉建物原子炉棟 2階（管理区域）</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p><u>復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイとして、最長時間を要する残留熱除去系配管B系を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p>必要要員数：3名（<u>中央制御室運転員1名、現場運転員2名</u>）</p> <p>想定時間：30分以内（<u>所要時間目安*1：8分</u>）</p> <p>※1：所要時間目安は、<u>模擬により算定した時間</u></p> <p>想定時間内訳</p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源確認：想定時間5分、所要時間目安2分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源確認：所要時間目安2分（<u>電源確認：中央制御室</u>）</li> </ul> </li> <li>●バイパス流防止操作：想定時間5分、所要時間目安1分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バイパス流防止操作：所要時間目安1分（<u>操作対象1弁：中央制御室</u>）</li> </ul> </li> <li>●ポンプ起動，系統構成：想定時間10分，所要時間目安4分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安4分（<u>操作対象2弁：中央制御室</u>）</li> </ul> </li> </ul> <p><u>【現場運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●移動，系統構成，流量調整：想定時間30分，所要時間目安8分</li> </ul>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>防護具着用を含む</u> )</p> <p>・ <u>連絡配管閉止フランジ切替え：35分</u></p> <p>※1： <u>重大事故等対応要員の移動及び連絡配管フランジ切替えと並行して行うため，所要時間目安には含まれない。</u></p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はLEDライトを携行している。また，操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，<u>タイバック</u>）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：ヘッドライト又はLEDライトを携行しており近接可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作及び一般的なフランジ切替え作業であり容易に実施可能である。また，<u>操作対象弁及びフランジは操作性が確保された場所に設置されており，操作性に支障はない。</u></p>	<p>・ <u>移動：所要時間目安7分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉棟 2階）</u></p> <p>・ <u>スプレイ操作：所要時間目安1分（操作対象1弁：原子炉建物原子炉棟 2階）</u></p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ），LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを<u>配備している。</u></p> <p>操作性：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。</p> <p>(b) 現場操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに<u>配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，<u>汚染防護服</u>）を着用又は携行して作業を行う。</u></p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に<u>配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p>操作性：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。<u>操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p>	<p>・ 設備の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は，閉止フランジの切替え操作は不要</p> <p>・ 記載表現の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は，中央制御室空調換気系バウンダリ内の操作においては防護具着用が不要であることから個別に作業の成立性を記載</p> <p>・ 運用の相違</p> <p>【東海第二】 使用する資機材の相違</p> <p>・ 運用の相違</p> <p>【東海第二】 使用する資機材の相違</p> <p>・ 設備の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は，暗闇における作業性確保の</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="1062 210 1706 420">連絡手段：<u>携行型有線通話装置</u>，<u>電力保安通信用電話設備</u>（<u>固定電話機</u>，<u>PHS 端末</u>），<u>送受話器</u>（<u>ページング</u>）のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び災害対策本部との連絡が可能である。</p> <div data-bbox="1032 472 1282 661">  <p data-bbox="1083 667 1231 693">作業場所（全体）</p> </div> <div data-bbox="1380 472 1629 661">  <p data-bbox="1409 667 1599 693">連絡配管閉止フランジ</p> </div> <div data-bbox="1032 730 1282 919">  <p data-bbox="1023 928 1299 953">連絡配管閉止フランジ切替え訓練</p> </div> <div data-bbox="1380 730 1629 919">  <p data-bbox="1350 928 1659 976">系統構成 (補給水系-消火系連絡ライン止め弁)</p> </div> <div data-bbox="1032 997 1282 1186">  <p data-bbox="1053 1194 1261 1243">系統構成 (補助ボイラ冷却水元弁)</p> </div>	<p data-bbox="1875 210 2519 378">連絡手段：<u>有線式通信設備</u>，<u>電力保安通信用電話設備</u>，<u>所内通信連絡設備</u>（<u>警報装置を含む。</u>）のうち，使用可能な設備により，<u>中央制御室との連絡が可能である。</u></p> <div data-bbox="1973 493 2270 724">  <p data-bbox="2077 745 2181 777">系統構成</p> </div>	<p data-bbox="2546 210 2813 283">ため，操作対象弁に反射テープを施している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.3-2</p> <p>2. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p><u>(1)受電操作</u></p> <p>a. 操作概要 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの<u>系統構成のために電源を確保する。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>原子炉建屋 地下1階 (非管理区域)</u> <u>コントロール建屋 地下1階 (非管理区域)</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイのうち、<u>系統構成のための受電操作に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u> 必要要員数:<u>2名 (現場運転員2名)</u>  想定時間 :<u>20分 (実績時間:18分)</u></p>	<p>1. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>a. 操作概要 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において、<u>タービン建屋1階まで移動するとともに、系統構成を実施し、ディーゼル駆動消火ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>タービン建屋1階 (管理区域)</u></p> <p>c. 必要要員数及び所要時間 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイにおける、<u>現場での系統構成に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</u> 必要要員数 :<u>2名 (運転員等 (当直運転員) 2名)</u>  <u>所要時間目安 : 58分以内 (所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は45分以内)</u>  <u>所要時間内訳</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.4-3</p> <p>3. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ</p> <p><u>(1) 系統構成</u></p> <p>a. 操作概要 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイが<u>必要な状況において、中央制御室操作及び現場操作により系統構成を実施し、補助消火ポンプ又は消火ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>原子炉建物原子炉棟 2階 (管理区域)</u> <u>制御室建物 4階 (非管理区域) (中央制御室)</u></p> <p>c. 必要要員数及び想定時間 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイとして、<u>最長時間を要する残留熱除去系配管B系を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u> 必要要員数 : <u>3名 (中央制御室運転員1名、現場運転員2名)</u> 想定時間 : <u>30分以内 (所要時間目安*1 : 9分)</u> ※1 : 所要時間目安は、模擬により算定した時間  <u>想定時間内訳</u> <u>【中央制御室運転員】</u> ●<u>電源確認 : 想定時間5分、所要時間目安2分</u> ・<u>電源確認 : 所要目安時間2分 (電源確認 : 中央制御室)</u> ●<u>バイパス流防止操作 : 想定時間5分、所要時間目安1分</u> ・<u>バイパス流防止操作 : 所要目安時間1分 (操作対象1弁 : 中央制御室)</u> ●<u>ポンプ起動、系統構成 : 想定時間15分、所要時間目安6分</u> ・<u>ポンプ起動、系統構成 : 所要目安時間6分 (操</u></p>	<p>・資料構成の相違 <b>【柏崎6/7】</b> 島根2号炉は電源確保を技術的能力1.14にて整理</p> <p>・体制の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> ⑫の相違</p> <p>・記載表現の相違 <b>【柏崎6/7】</b> 島根2号炉は、各要員の想定時間内訳を記載 ・記載表現の相違 <b>【柏崎6/7, 東海第二】</b> 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉 作対象4弁：中央制御室)	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：<u>バッテリー内蔵型LED照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。</u></p> <p>移動経路：<u>バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上に配備しており接近可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携帯している。アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p>操作性：<u>通常の受電操作であり、容易に実施可能である。</u></p>	<p><u>【運転員等（当直運転員）】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動：41分（移動経路：中央制御室からタービン建屋1階（放射線防護具着用を含む））</li> <li>・系統構成：4分（操作対象1弁：タービン建屋1階）</li> </ul> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：<u>常用照明消灯時においても、ヘッドライト又はLEDライトを携行している。また、操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</u></p> <p>移動経路：<u>ヘッドライト又はLEDライトを携行しており近接可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p>操作性：<u>通常の弁操作であり容易に操作可能である。また、操作対象弁は操作性が確保された場所に設置されており、操作性に支障はない。</u></p>	<p><u>【現場運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●移動、弁操作：想定時間30分、所要時間目安8分</li> <li>・移動：所要時間目安7分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉棟 2階）</li> <li>・系統構成：所要時間目安1分（操作対象1弁：原子炉建物原子炉棟 2階）</li> </ul> <p>d. 操作の成立性について</p> <p><u>(a) 中央制御室操作</u></p> <p>作業環境：<u>常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</u></p> <p>操作性：<u>操作スイッチによる操作であり、容易に操作可能である。</u></p> <p><u>(b) 現場操作</u></p> <p>作業環境：<u>常用照明消灯時においても、電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また、ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を着用又は携行して作業を行う。</u></p> <p>移動経路：<u>電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること、ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p>操作性：<u>通常の弁操作であり、容易に操作可能である。操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記載表現の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</li> <li>・運用の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違</li> <li>・運用の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違</li> <li>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、暗闇における作業性確保の</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>連絡手段:通信連絡設備 (送受話器, 電力保安通信用電話設備, 携帯型音声呼出電話設備)のうち, 使用可能な設備により, 中央制御室に連絡する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="172 548 522 814">  </div> <div data-bbox="552 548 902 814">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="219 835 332 869">受電操作</div> <div data-bbox="742 835 854 869">受電確認</div> </div>	<p>連絡手段: 携行型有線通話装置, 電力保安通信用電話設備 (固定電話機, PHS端末), 送受話器 (ページング)のうち, 使用可能な設備により, 中央制御室との連絡が可能である。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>系統構成 (補助ボイラ冷却水元弁)</p> </div>	<p>連絡手段: 有線式通信設備, 電力保安通信用電話設備, 所内通信連絡設備 (警報装置を含む。)のうち, 使用可能な設備より, 中央制御室との連絡が可能である。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>系統構成</p> </div>	<p>ため, 操作対象弁に反射テープを施している</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.3-3</p> <p>3. <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水/海水）</u></p> <p>(3) <u>可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による送水準備及び送水</u></p> <p>a. 操作概要 緊急時対策本部は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において、接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し、送水ルートを決</u>定する。 現場では、指示された送水ルートを確認した上で、<u>可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により送水する。</u></p> <p>b. 作業場所  <u>屋外（原子炉建屋周辺、防火水槽周辺、淡水貯水池周辺）</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間  <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイのうち、可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による送水操作に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u></p>	<p>3. <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水/海水）</u></p> <p>(1) <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水（淡水/海水）</u></p> <p>a. 操作概要 <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において、外部接続口及び水源を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確認した後、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉格納容器に送水する。</u></p> <p>b. 作業場所  <u>屋外（原子炉建屋東側周辺、原子炉建屋西側周辺、常設代替高圧電源装置置場東側周辺、常設代替高圧電源装置置場西側周辺、取水箇所（西側淡水貯水設備、代替淡水貯槽）周辺）</u></p> <p>c. 必要要員数及び所要時間  <u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイとして、最長時間を要する代替淡水貯槽から残留熱除去系 A 系配管による原子炉建屋東側接続口を使用した送水に必要な要員数、所要時間は以下のとお</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1.6.4-4</p> <p>4. <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水/海水）</u></p> <p>(1) <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車による送水（淡水/海水）</u></p> <p>a. 操作概要 <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器へのスプレイが必要な状況において、外部接続口及び水源を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確認した後、格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車により原子炉格納容器に送水する。</u></p> <p>b. 作業場所 <b><u>【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】</u></b> <u>屋外（原子炉建物南側周辺、原子炉建物西側周辺、取水箇所（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2））周辺）</u> <b><u>【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】</u></b> <u>屋外（タービン建物大物搬入口周辺、取水箇所（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2））周辺）、原子炉建物附属棟 1 階（非管理区域）</u></p> <p>c. 必要要員数及び想定時間 <u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイに必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</u> <b><u>（a）格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を使用する場合</u></b> <u>最長時間を要する第4保管エリア、第3保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 <b>【柏崎 6/7、東海第二】</b> 島根 2 号炉は、建物内接続口を使用した手順を整理</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>必要要員数:「<u>防火水槽を水源とした場合</u>」  <u>3名</u> (緊急時対策要員 <u>3名</u>)  「<u>淡水貯水池を水源とした場合 (あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合)</u>」  <u>4名</u> (緊急時対策要員 <u>4名</u>)  「<u>淡水貯水池を水源とした場合 (あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)</u>」  <u>6名</u> (緊急時対策要員 <u>6名</u>)</p> <p>想定時間:「<u>防火水槽を水源とした場合</u>」  <u>3名の場合 125分 (実績時間なし)</u>  「<u>淡水貯水池を水源とした場合 (あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合)</u>」  <u>140分 (実績時間なし)</u>  「<u>淡水貯水池を水源とした場合 (あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)</u>」  <u>330分 (実績時間なし)</u></p>	<p>り。  必要要員数: <u>8名</u> (重大事故等対応要員<u>8名</u>)</p> <p>所要時間目安*1: <u>535分以内</u> (所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は<u>535分以内</u>)  ※1: 所要時間目安は、模擬により算定した時間</p> <p>所要時間内訳  【<u>重大事故等対応要員</u>】  ・準備: 30分 (放射線防護具着用を含む)  ・移動: 10分 (移動経路: 南側保管場所から代替淡水貯槽周辺)  ・ホース敷設準備: 20分*2 (対象作業: ホース積み込み, ホース荷卸しを含む)  ・系統構成: 475分 (対象作業: ポンプ設置, ホース敷設等を含む)  ・送水準備: 20分  ※2: ホース敷設準備は、系統構成と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p>	<p>必要要員数 : <u>12名</u> (緊急時対策要員 <u>12名</u>)</p> <p>想定時間 : <u>2時間10分以内</u> (所要時間目安*1: <u>1時間41分</u>)  ※1: 所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳  【<u>緊急時対策要員6名</u>】 (原子炉建物南側接続口周辺作業)  ●<u>緊急時対策所～第4保管エリア移動</u>: 想定時間 35分, 所要時間目安 32分  ・移動: 所要時間目安 32分 (移動経路: 緊急時対策所～第4保管エリア)  ●<u>車両健全性確認 (ホース展張車)</u>: 想定時間 10分, 所要時間目安 10分  ・車両健全性確認 (ホース展張車): 所要時間目安 10分 (第4保管エリア)  ●<u>送水準備 (ホース敷設及びヘッダ接続)</u>: 想定時間 55分, 所要時間目安 34分  ・移動: 所要時間目安 4分 (移動経路: 第4保管エリア～原子炉建物西側法面)  ・送水準備 (ホース敷設及びヘッダ接続): 所要時間目安 30分 (原子炉建物西側法面, 原子炉建物南側接続口周辺)  ●<u>送水準備 (ヘッダ～原子炉建物南側接続口)</u>: 想</p>	<p>・体制の相違  【柏崎 6/7】  ⑫の相違  ・設備の相違  【柏崎 6/7, 東海第二】  使用する水源, 接続口の相違</p> <p>・記載表現の相違  【柏崎 6/7】  島根 2号炉は、想定時間の内訳を記載  ・体制の相違  【東海第二】  ⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>定時間 25 分, 所要時間目安 21 分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・送水準備: 所要時間目安 15 分 (ヘッダ～原子炉建物南側接続口)</li> <li>・系統構成: 所要時間目安 6 分 (操作対象 2 弁: 原子炉建物南側接続口周辺)</li> </ul> <p>【緊急時対策要員 6 名】 (輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2) 周辺, 原子炉建物西側法面周辺作業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●緊急時対策所～第 3 保管エリア移動: 想定時間 30 分, 所要時間目安 28 分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動: 所要時間目安 28 分 (移動経路: 緊急時対策所～第 3 保管エリア)</li> </ul> </li> <li>●車両健全性確認 (大量送水車, ホース展張車) : 想定時間 10 分, 所要時間目安 10 分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両健全性確認 (大量送水車, ホース展張車) : 所要時間目安 10 分 (第 3 保管エリア)</li> </ul> </li> <li>●大量送水車配置: 想定時間 15 分, 所要時間目安 12 分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動: 所要時間目安 4 分 (移動経路: 第 3 保管エリア～輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2))</li> <li>・大量送水車配置: 所要時間目安 8 分 (輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2))</li> </ul> </li> <li>●送水準備 (ホース敷設) : 想定時間 1 時間, 所要時間目安 37 分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・送水準備 (ホース敷設) : 所要時間目安 32 分 (輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2), 原子炉建物西側法面)</li> <li>・移動: 所要時間目安 5 分 (移動経路: 原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2) 周辺)</li> </ul> </li> <li>●大量送水車起動, スプレイ開始: 想定時間 10 分, 所要時間目安 10 分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・大量送水車起動, スプレイ開始: 所要時間目安 10 分 (輪谷貯水槽 (西 1) 又は輪谷貯水槽 (西 2))</li> </ul> </li> </ul> <p>(b) 格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 接続口 (建物</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>内) を使用する場合 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合) を使用する場合</u></p> <p><u>最長時間を要する第4保管エリア, 第3保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽 (西1) 又は輪谷貯水槽 (西2) を使用した送水に必要な要員数, 想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数 : 12名 (緊急時対策要員 12名)</u></p> <p><u>想定時間 : 3時間 10分以内 (所要時間目安<sup>※1</sup> : 2時間 46分)</u></p> <p><u>※1 : 所要時間目安は, 実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【緊急時対策要員 6名】 (原子炉建物附属棟 地上 1階 (非管理区域) 作業)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>緊急時対策所～第4保管エリア移動 : 想定時間 35分, 所要時間目安 32分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>移動 : 所要時間目安 32分 (移動経路 : 緊急時対策所～第4保管エリア)</u></li> </ul> </li> <li>● <u>車両健全性確認 (ホース展張車) : 想定時間 10分, 所要時間目安 10分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>車両健全性確認 (ホース展張車) : 所要時間目安 10分 (第4保管エリア)</u></li> </ul> </li> <li>● <u>ホース積込み, 運搬 : 想定時間 25分, 所要時間目安 25分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ホース積込み : 所要時間目安 15分 (第4保管エリア)</u></li> <li>・ <u>運搬 : 所要時間目安 10分 (移動経路 : 第4保管エリア～タービン大物搬入口)</u></li> </ul> </li> <li>● <u>送水準備 (ホース敷設及びヘッダ接続) : 想定時間 1時間 45分, 所要時間目安 1時間 30分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>送水準備 (ホース敷設及びヘッダ接続) : 所要時間目安 1時間 30分 (タービン建物大物搬入口～原子炉建物附属棟地上 1階 (非管理区域))</u></li> </ul> </li> <li>● <u>送水準備 (ヘッダ～屋内接続口) : 想定時間 5分, 所要時間目安 5分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ヘッダ設定, 系統構成 : 所要時間目安 5分 (原子炉建物附属棟地上 1階 (非管理区域))</u></li> </ul> </li> </ul>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: 車両の作業用照明・ヘッドライト, 懐中電灯及びLED 多機能ライトにより, 夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから, 操作は防護具(全面マスク, 個人線量計, ゴム手袋)を装</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: 車両の作業用照明, ヘッドライト及びLEDライトにより, 夜間における作業性を確保している。また, 放射性物質が放出される可能性があることから, 操作は放射線防護具(全面マスク, 個人線量計, 綿手袋,</p>	<p><u>【緊急時対策要員6名】(輪谷貯水槽(西1)又は輪谷貯水槽(西2)周辺, タービン建物大物搬入口周辺作業)</u></p> <p>●<u>緊急時対策所～第3保管エリア移動: 想定時間30分, 所要時間目安28分</u></p> <p>・<u>移動: 所要時間目安28分(移動経路: 緊急時対策所～第3保管エリア)</u></p> <p>●<u>車両健全性確認(大量送水車, ホース展張車): 想定時間10分, 所要時間目安10分</u></p> <p>・<u>車両健全性確認(大量送水車, ホース展張車): 所要時間目安10分(第3保管エリア)</u></p> <p>●<u>送水準備(ホース敷設): 想定時間1時間10分, 所要時間目安1時間9分</u></p> <p>・<u>大型ホース展張車移動: 所要時間目安5分(移動経路: 第3保管エリア～タービン建物大物搬入口)</u></p> <p>・<u>送水準備(ホース敷設): 所要時間目安64分(タービン建物大物搬入口～輪谷貯水槽(西1)又は輪谷貯水槽(西2))</u></p> <p>●<u>大量送水車配置: 想定時間20分, 所要時間目安17分</u></p> <p>・<u>大量送水車移動: 所要時間目安4分(移動経路: 第3保管エリア～輪谷貯水槽(西1)又は輪谷貯水槽(西2))</u></p> <p>・<u>ハッチ解放, 水中ポンプ投入: 所要時間目安8分</u></p> <p>・<u>吐出ラインホース接続: 5分</u></p> <p>●<u>大量送水車起動, 原子炉注水開始: 想定時間10分, 所要時間目安4分</u></p> <p>・<u>大量送水車起動, 原子炉注水開始: 所要時間目安4分</u></p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: 車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により, 夜間における作業性を確保している。また, 放射性物質が放出される可能性があることから, 操作は防護具(全面マスク, 個人線量計, 綿手袋, ゴム手袋,</p>	<p>備考</p> <p>・運用の相違【柏崎6/7】使用する資機材の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト、懐中電灯及びLED多機能ライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 :可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接続は、汎用の結合金具(オス・メス)であり、容易に実施可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段:通信連絡設備(送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備)のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p> <div data-bbox="192 1081 510 1312">  </div> <p>[防火水槽を水源とした場合] 防火水槽への吸管投入</p> <div data-bbox="608 1081 926 1312">  </div> <p>[淡水貯水池を水源とした場合] ホースと可搬型代替注水ポンプ吸管との接続</p> <div data-bbox="192 1533 510 1743">  </div> <p>ホースを建屋接続口まで敷設</p>	<p>ゴム手袋、<u>タイベック</u>)を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及びLEDライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 :代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)として使用する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に実施可能である。</p> <p>連絡手段:衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線連絡設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備(固定電話機、PHS端末)、送受話器(ページング)のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p> <div data-bbox="1023 1081 1276 1260">  <p>可搬型代替注水大型ポンプ</p> </div> <div data-bbox="1320 1081 1573 1260">  <p>車両の作業用照明</p> </div> <div data-bbox="1023 1365 1276 1543">  <p>ホース接続訓練</p> </div> <div data-bbox="1320 1365 1573 1543">  <p>車両操作訓練(ポンプ起動)</p> </div> <div data-bbox="1023 1669 1276 1848">  <p>可搬型代替注水中型ポンプ</p> </div> <div data-bbox="1320 1669 1573 1848">  <p>ホース敷設訓練</p> </div>	<p><u>汚染防護服</u>)を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 :格納容器代替スプレイ系(可搬型)として使用する大量送水車からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、容易に実施可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段:衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備(警報装置を含む。)のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部との連絡が可能である。</p> <div data-bbox="1765 1123 2507 1312">  </div> <p>ホース接続作業(昼間) 水中ポンプ設置準備(夜間) ポンプ起動操作(夜間)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運用の相違</li> <li>【柏崎6/7】使用する資機材の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p data-bbox="1012 485 1291 510">夜間での送水訓練 (ポンプ設置)</p>  <p data-bbox="1347 478 1626 525">放射線防護具着用による送水訓練 (交代要員参集)</p>  <p data-bbox="1020 814 1299 861">放射線防護具着用による送水訓練 (水中ポンプユニット設置)</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(1)遠隔手動弁操作設備を使用しない場合の系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内へスプレイする際の系統構成として MUWC 接続口内側隔離弁(B)又はMUWC 接続口内側隔離弁(A)を全開するため、管理区域にて遠隔手動弁操作設備のリンク機構を取り外し、弁操作を実施する。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>原子炉建屋 地上2階、地上1階（管理区域）</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p><u>遠隔手動弁操作設備の取外し及び取外し後の弁操作に必要</u></p>	<p>(2) 系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況で、中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合、残留熱除去系B系配管による原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口又は高所東側接続口を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合においては、原子炉建屋原子炉棟1階及び原子炉建屋原子炉棟2階まで移動するとともに、現場での人力による操作により系統構成を実施し、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。残留熱除去系A系配管による原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合は、原子炉建屋原子炉棟4階まで移動するとともに、現場での人力による操作により系統構成を実施し、代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>【残留熱除去系B系配管による原子炉建屋西側接続口、高所西側接続口又は高所東側接続口を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合】</u></p> <p><u>原子炉建屋原子炉棟1階（管理区域）及び原子炉建屋原子炉棟2階（管理区域）</u></p> <p><u>【残留熱除去系A系配管による原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場合】</u></p> <p><u>原子炉建屋原子炉棟4階（管理区域）</u></p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格</u></p>	<p>(2) 系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器へのスプレイが必要な状況において、交流動力電源が確保されている場合は原子炉建物附属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また、中央制御室からの操作による系統構成を実施し、格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。交流動力電源が喪失しており中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合、格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）による原子炉格納容器内へのスプレイの場合においては、原子炉建物原子炉棟中1階まで移動するとともに、現場での人力による操作により系統構成を実施し、格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）による原子炉格納容器内へのスプレイの場合においては、原子炉建物原子炉棟2階まで移動するとともに、現場での人力による操作により系統構成を実施し、格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）による原子炉格納容器内へのスプレイの場合】</u></p> <p><u>原子炉建物附属棟 3階（非管理区域）</u></p> <p><u>原子炉建物原子炉棟 中1階（管理区域）</u></p> <p><u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）による原子炉格納容器内へのスプレイの場合】</u></p> <p><u>原子炉建物附属棟 3階（非管理区域）</u></p> <p><u>原子炉建物原子炉棟 2階（管理区域）</u></p> <p><u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 6/7】</b></p> <p>⑤の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>必要要員数, 時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数: <u>2名</u> (現場運転員 <u>2名</u>)</p> <p>想定時間: <u>25分</u> (実績時間: <u>10分</u>)</p>	<p>納容器内へのスプレイとして, 最長時間を要する代替淡水貯槽から残留熱除去系A系配管による原子炉建屋東側接続口を使用した送水での現場の系統構成に必要な要員数, 所要時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数: <u>6名</u> (運転員等 (当直運転員及び重大事故等対応要員) <u>6名</u>)</p> <p>所要時間目安: <u>535分以内</u> (所要時間目安のうち, 現場操作に係る時間は175分以内)</p> <p>所要時間内訳</p> <p><u>【運転員等 (当直運転員及び重大事故等対応要員)】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動: <u>47分</u> (移動経路: 中央制御室から原子炉建屋原子炉棟4階 (放射線防護具着用を含む))</li> <li>・系統構成: <u>128分</u> (操作対象4弁: 原子炉建屋原子炉棟4階)</li> </ul>	<p>内へのスプレイとして, 最長時間を要する残留熱除去系B系配管を使用した送水での中央制御室操作及び現場操作によるSA電源切替盤操作及び系統構成に必要な要員数, 想定時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数: <u>3名</u> (中央制御室運転員 <u>1名</u>, 現場運転員 <u>2名</u>)</p> <p>想定時間: 「交流動力電源が確保されている場合」 <u>25分以内</u> (所要時間目安*2: 12分) 「全交流動力電源が喪失している場合」 <u>40分以内</u> (所要時間目安*2: 19分)</p> <p>※2: 所要時間目安は, 実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <p>「交流動力電源が確保されている場合」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源確認: 想定時間 <u>5分</u>, 所要時間目安 <u>2分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源確認: 所要時間目安 <u>2分</u> (電源確認: 中央制御室)</li> </ul> </li> <li>●系統構成: 想定時間 <u>5分</u>, 所要時間目安 <u>1分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・系統構成: 所要時間目安 <u>1分</u> (操作対象1弁: 中央制御室)</li> </ul> </li> </ul> <p>「全交流動力電源が喪失している場合」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源確認: 想定時間 <u>5分</u>, 所要時間目安 <u>1分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源確認: 所要時間目安 <u>1分</u> (電源確認: 中央制御室)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>【現場運転員】</u></p> <p>「交流動力電源が確保されている場合」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●移動, SA電源切替盤操作 (B系): 想定時間 <u>20分</u>, 所要時間目安 <u>9分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動: 所要時間目安 <u>6分</u> (移動経路: 中央制御室～原子炉建物附属棟 <u>3階</u>)</li> <li>・SA電源切替操作 (B系): 所要時間目安 <u>3分</u> (電源切替操作: 原子炉建物附属棟 <u>3階</u>)</li> </ul> </li> </ul> <p>「全交流動力電源が喪失している場合」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●移動, 系統構成: 想定時間 <u>40分</u>, 所要時間目安 <u>19分</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動: 所要時間目安 <u>7分</u> (移動経路: 中央制御室から原子炉建物原子炉棟 <u>中1階</u>)</li> </ul> </li> </ul>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違</li> <li>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は, 想定時間の内訳を記載</li> <li>・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違</li> </ul>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: <u>バッテリー内蔵型LED照明</u>を作業エリアに配備しており、<u>建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している</u>。また、<u>ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして</u>携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク, 個人線量計, ゴム手袋)を<u>装備</u>して作業を行う。</p> <p>移動経路: <u>バッテリー内蔵型LED照明</u>をアクセスルート上に配備しており接近可能である。<u>また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして</u>携帯している。アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 : <u>一般工具を使用した簡易な操作であり</u>, 容易に実施可能である。操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段: <u>通信連絡設備(送受話器, 電力保安通信用電話設備, 携帯型音声呼出電話設備)</u>のうち,</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: 常用照明消灯時においても、ヘッドライト又は<u>LEDライト</u>を携行している。<u>また、操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク, 個人線量計, 綿手袋, ゴム手袋, タイベック)</u>を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: ヘッドライト又は<u>LEDライト</u>を携行しており近接可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 : 電動弁の手動ハンドルによる現場操作については、操作に工具等は必要とせず、手動弁と同様な操作であるため、容易に実施可能である。<u>また、設置未完のため、設置工事完了後、操作性について検証する。</u></p> <p>連絡手段: <u>携行型有線通話装置, 電力保安通信用電話設備(固定電話機, PHS端末), 送受話</u></p>	<p><u>・系統構成: 所要時間目安12分(操作対象1弁: 原子炉建物原子炉棟 中1階)</u></p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p><u>(a) 中央制御室操作</u></p> <p>作業環境: <u>常用照明消灯時においてもLEDライト(三脚タイプ), LEDライト(ランタンタイプ)及びヘッドライトを配備している。</u></p> <p>操作性 : <u>操作スイッチによる操作であり, 容易に操作可能である。</u></p> <p><u>(b) 現場操作</u></p> <p>作業環境: <u>常用照明消灯時においても, 電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。</u>また、ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク, 個人線量計, 綿手袋, ゴム手袋, <u>汚染防護服</u>)を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: <u>電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること, ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。</u>また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 : <u>電源切替え操作については, 通常受電操作であるため, 容易に実施可能である。</u></p> <p>電動弁の手動ハンドルによる現場操作については、操作に工具等は必要とせず、手動弁と同様な操作であるため、容易に実施可能である。</p> <p><u>操作対象弁には, 暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p> <p>連絡手段: <u>有線式通信設備, 電力保安通信用電話設備, 所内通信連絡設備(警報装置を</u></p>	<p>備考</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は設備設置済み</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は暗闇における操作性確保のため</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</p>  <p>遠隔主導弁操作設備のリンク機構</p>  <p>リンク機構の取外し操作 (系統構成) リンク機構の取外し後に、ハンドルを取り付け、弁操作</p> <p><u>(2)遠隔手動弁操作設備を使用する場合の系統構成</u></p> <p>a. 操作概要 <u>代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)により原子炉格納容器内へスプレイする際の系統構成としてMUWC接続口内側隔離弁(A)を全開するため、非管理区域にて遠隔手動弁操作設備を使用して弁操作を実施する。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>原子炉建屋 地上2階(非管理区域)</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間 <u>遠隔手動弁操作設備を使用した弁操作に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u> <u>必要要員数:2名(現場運転員2名)</u></p>	<p>器(ページング)のうち、使用可能な設備により、中央制御室との連絡が可能である。</p>	<p>む)のうち、使用可能な設備により、中央制御室との連絡が可能である。</p>  <p>系統構成</p>	<p>め、操作対象弁に反射テープを施している。</p> <p>・設備の相違 <b>【柏崎6/7】</b> 島根2号炉は、遠隔手動操作設備を用いた現場操作を想定していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>想定時間 :20 分 (実績時間:15 分)</u></p> <p>d. <u>操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており, 建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また, ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携帯している。</u></p> <p><u>放射性物質が放出される可能性があることから, 操作は防護具 (全面マスク, 個人線量計, ゴム手袋) を装備して作業を行う。</u></p> <p><u>移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており接近可能である。また, ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携帯している。</u></p> <p><u>アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p><u>操作性 :一般工具を使用した簡易な操作であり, 容易に実施可能である。</u></p> <p><u>操作対象弁には, 暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p> <p><u>連絡手段:通信連絡設備 (送受信器, 電力保安通信用電話設備, 携帯型音声呼出電話設備) のうち, 使用可能な設備により, 中央制御室に連絡する。</u></p>			