














柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
<p>添付資料 1.5.1</p> <p>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (1/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 設置許可基準規則 (48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</small> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">①</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>【解釈】 1「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">②</td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	番号	設置許可基準規則 (48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</small>	①	<small>【解釈】 1「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—	<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②	<p>添付資料 1.5.1</p> <p>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (1/6)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 設置許可基準規則 (第48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">①</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>【解釈】 1 第4.8条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">②</td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	番号	設置許可基準規則 (第48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small>	①	<small>【解釈】 1 第4.8条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—	<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②	<p>添付資料 1.5.1</p> <p>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (1/6)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 設置許可基準規則 (第63条) <small>【本文】 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">③</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>【解釈】 1 第6.3条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">②</td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	番号	設置許可基準規則 (第63条) <small>【本文】 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small>	③	<small>【解釈】 1 第6.3条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—	<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②	<p>添付資料 1.5.1</p>
技術的能力審査基準 (1.5)	番号																										
設置許可基準規則 (48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</small>	①																										
<small>【解釈】 1「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—																										
<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原予炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②																										
技術的能力審査基準 (1.5)	番号																										
設置許可基準規則 (第48条) <small>【本文】 設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small>	①																										
<small>【解釈】 1 第4.8条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—																										
<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②																										
技術的能力審査基準 (1.5)	番号																										
設置許可基準規則 (第63条) <small>【本文】 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されなければならない。</small>	③																										
<small>【解釈】 1 第6.3条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいいます。</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	—																										
<small>(1) 炉心損傷防止</small> <ul style="list-style-type: none"> a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 b) 重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 c) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッシュンブルーへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム(IHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるよう、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。 d) 格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、未規程第5.0条(3)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 	②																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)							東海第二発電所 (2018.9.18版)							島根原子力発電所 2号炉							備考				
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/4)							審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/6)							審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/6)							・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における対応設備の相違				
重大事故等対処設備				重大事故等対処設備 (設計基準拡張)				重大事故等対処設備				重大事故等対処設備 (設計基準拡張)				重大事故等対処設備				重大事故等対処設備 (設計基準拡張)					
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策設備				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	
残 留 熱 除 去 系 （原 子 炉 停 止 時 冷 却 モ ード） による 発 電 用 原 子 炉 停 止 時 冷 却 モ ード	残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設	① ③	-	-	-	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-
ブ ル 水 冷 却 モ ード によ る 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 除 熱 却	残留熱除去系（サブレーション・ブルーブール水冷却モード） 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） による原子炉格納容器内の除熱却	既設 既設	① ③	-	-	-	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-
原 子 炉 補 機 冷 却 系 に よ る 除 熱	原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 原子炉補機冷却系サージタンク 原子炉補機冷却水系熱交換器 補機冷却用海水取水路 補機冷却用海水取水槽 非常用交流電源設備 海水貯留槽 スクリーン室 取水路	既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設 既設	① ③	-	-	-	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-	既設	① ③	-	-	-	-	-
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/4)																							・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑨の相違		
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/6)																							・設備の相違 【東海第二】 ②の相違		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)							東海第二発電所 (2018.9.18版)							島根原子力発電所 2号炉							備考																																																																																																																																																												
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/4)							審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/6)							審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/6)							・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における対応設備の相違																																																																																																																																																												
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要件に適合するための手段</th> <th colspan="3">自主対策</th> </tr> <tr> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解釈 対応番号</th> <th>備考</th> <th>手段</th> <th>機器名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">原子炉格納容器内 の減圧及び除熱</td> <td>格納容器圧力逃がし装置</td> <td>新設</td> <td rowspan="7">  原子炉格納容器内 の減圧及び除熱 </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7">  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7"> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ </td> <td rowspan="7"> <img alt="Legend: Blue box = Major accident countermeasures, Yellow box = Major accident countermeasures (Design Basis Countermeasure)" data-bbox</td></tr></tbody></table>	重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要件に適合するための手段				自主対策			手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称	原子炉格納容器内 の減圧及び除熱	格納容器圧力逃がし装置	新設	 原子炉格納容器内 の減圧及び除熱	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	<img alt="Legend: Blue box = Major accident countermeasures, Yellow box = Major accident countermeasures (Design Basis Countermeasure)" data-bbox																																																																																																														
重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要件に適合するための手段				自主対策																																																																																																																																																																													
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称																																																																																																																																																																											
原子炉格納容器内 の減圧及び除熱	格納容器圧力逃がし装置	新設	 原子炉格納容器内 の減圧及び除熱	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦		 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦																																																																																								 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	<img alt="Legend: Blue box = Major accident countermeasures, Yellow box = Major accident countermeasures (Design Basis Countermeasure)" data-bbox																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (4/4)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="4">自主対策</th> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="4">自主対策設備</th> </tr> <tr> <th>機能</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>機能</th> <th>機器名称</th> <th>常設 可搬</th> <th>必要時間内に 使用可能か</th> <th>対応可能な人数 で使用可能か</th> <th>備考</th> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">代替 原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱</td> <td>熱交換器ユニット</td> <td>新設</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱</td> <td>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱</td> <td>緊急用海水ポンプ</td> <td>新設</td> <td>可搬型代替注水大型ポンプ</td> </tr> <tr> <td>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td>ホース</td> <td>新設</td> <td>ホース</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>代替原子炉補機冷却海水ストレーナ</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td>緊急用海水系ストレーナ</td> <td>新設</td> <td>緊急用海水系配管・弁</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>ホース</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td>ホース</td> <td>新設</td> <td>ホース・接続口</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系配管・弁</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>緊急用海水系配管・弁</td> <td>既設</td> <td>原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> <td>原子炉補機代替冷却系配管・弁</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>海水貯留槽</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>海水貯留槽</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>スクリーン室</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>スクリーン室</td> <td>常設</td> <td>取水口</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>取水路</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>取水路</td> <td>常設</td> <td>取水管</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td>可搬型代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>取水管</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>燃料補給設備</td> <td>既設 新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>可搬</td> <td>燃料補給設備</td> <td>新設</td> <td>取水槽</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td>既設</td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> <td>燃料給油設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</td> <td>既設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</td> <td>既設</td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>燃料補給設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>第二代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>常設</td> <td>第二代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> </tr> </tbody> </table>	重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)							重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策設備				機能	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	代替 原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱	熱交換器ユニット	新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱	大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱	緊急用海水ポンプ	新設	可搬型代替注水大型ポンプ	大容量送水車（熱交換器ユニット用）	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	ホース	新設	ホース	新設	代替原子炉補機冷却海水ストレーナ	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	緊急用海水系ストレーナ	新設	緊急用海水系配管・弁	新設	ホース	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	ホース	新設	ホース・接続口	新設	原子炉補機冷却系配管・弁	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	緊急用海水系配管・弁	既設	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設	残留熱除去系熱交換器	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	残留熱除去系熱交換器	既設	原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設	海水貯留槽	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	海水貯留槽	常設	残留熱除去系熱交換器	既設	スクリーン室	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	スクリーン室	常設	取水口	既設	取水路	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	取水路	常設	取水管	既設	可搬型代替交流電源設備	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	可搬型代替交流電源設備	新設	取水管	既設	燃料補給設備	既設 新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	燃料補給設備	新設	取水槽	既設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設	常設代替交流電源設備	新設	残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設	燃料給油設備	新設	残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設	常設代替交流電源設備	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	常設代替交流電源設備	新設	燃料補給設備	新設	第二代替交流電源設備	新設	代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設	第二代替交流電源設備	新設	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設	<p><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (4/6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="4">自主対策</th> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="4">自主対策設備</th> </tr> <tr> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用海水ポンプ</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>可搬型代替注水大型ポンプ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>可搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用海水系配管・弁</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ホース</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ホース・接続口</td> <td>可搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用海水系ストレーナ</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>緊急用海水系配管・弁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系配管・弁</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>緊急用海水系配管・弁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>原子炉補機代替冷却系配管・弁</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>海水貯留槽</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>海水貯留槽</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水口</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スクリーン室</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>スクリーン室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水管</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取水路</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水管</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可搬型代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>可搬型代替交流電源設備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水槽</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料補給設備</td> <td>既設 新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料補給設備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料給油設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>代替所内電気設備</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料補給設備</td> <td>常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第二代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>第二代替交流電源設備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)							重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策設備				手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	緊急用海水ポンプ	新設				可搬型代替注水大型ポンプ					大型送水ポンプ車	可搬				緊急用海水系配管・弁	新設				ホース					ホース・接続口	可搬				緊急用海水系ストレーナ	新設				緊急用海水系配管・弁					原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	常設				原子炉補機冷却系配管・弁	既設				緊急用海水系配管・弁					原子炉補機代替冷却系配管・弁	常設				残留熱除去系熱交換器	既設				残留熱除去系熱交換器					残留熱除去系熱交換器	常設				海水貯留槽	新設				海水貯留槽					取水口	常設				スクリーン室	既設				スクリーン室					取水管	常設				取水路	既設				取水路					取水管	常設				可搬型代替交流電源設備	新設				可搬型代替交流電源設備					取水槽	常設				燃料補給設備	既設 新設				燃料補給設備					常設代替交流電源設備	新設				残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設				残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）					燃料給油設備	新設				残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設				残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）					常設代替交流電源設備	新設				残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設				残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）					代替所内電気設備	常設				常設代替交流電源設備	新設				常設代替交流電源設備					燃料補給設備	常設				第二代替交流電源設備	新設				第二代替交流電源設備					残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設				<p><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表(4/6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順</th> <th colspan="4">自主対策</th> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順</th> <th colspan="4">自主対策</th> </tr> <tr> <th>機能</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> <th>手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>備考</th> <th>機能</th> <th>機器名称</th> <th>常設 可搬</th> <th>必要時間内に 使用可能か</th> <th>対応可能な人数 で使用可能か</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱</td> <td>移動式代替熱交換設備</td> <td>新設</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">大型送水ポンプ車による除熱</td> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>可搬</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">大型送水ポンプ車による除熱</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">11名</td> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>可搬</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">6時間50分</td> <td rowspan="16" style="vertical-align: middle; text-align: center;">自主対策とする理由は本文参照</td> </tr> <tr> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>新設</td> <td>ホース</td> <td>新設</td> <td>ホース・接続口</td> <td>可搬</td> </tr> <tr> <td>ホース・接続口</td> <td>新設</td> <td>原子炉補機冷却系配管・弁</td> <td>常設</td> <td>原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク</td> <td>既設</td> <td>原子炉補機代替冷却系配管・弁</td> <td>常設</td> <td>原子炉補機代替冷却系配管・弁</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機代替冷却系配管・弁</td> <td>新設</td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>既設</td> <td>取水口</td> <td>常設</td> <td>取水口</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>取水口</td> <td>既設</td> <td>取水管</td> <td>常設</td> <td>取水管</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>取水管</td> <td>既設</td> <td>取水槽</td> <td>常設</td> <td>取水槽</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>取水槽</td> <td>既設</td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>常設</td> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>新設</td> <td>燃料給油設備</td> <td>常設</td> <td>燃料給油設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>燃料給油設備</td> <td>新設</td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</td> <td>既設</td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</td> <td>既設</td> <td>燃料補給設備</td> <td>常設</td> <td>燃料補給設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>燃料補給設備</td> <td>新設</td> <td>残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> <td>残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）</td> <td>既設</td> <td>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</td> <td>常設</td> <td>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</td> <td>既設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)							重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順			自主対策				機能	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考	原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱	移動式代替熱交換設備	新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	大型送水ポンプ車による除熱	大型送水ポンプ車	可搬	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	大型送水ポンプ車による除熱	11名	大型送水ポンプ車	可搬	6時間50分	自主対策とする理由は本文参照	大型送水ポンプ車	新設	ホース	新設	ホース・接続口	可搬	ホース・接続口	新設	原子炉補機冷却系配管・弁	常設	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設	原子炉補機代替冷却系配管・弁	常設	原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設	原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設	残留熱除去系熱交換器	常設	残留熱除去系熱交換器	既設	残留熱除去系熱交換器	既設	取水口	常設	取水口	既設	取水口	既設	取水管	常設	取水管	既設	取水管	既設	取水槽	常設	取水槽	既設	取水槽	既設	常設代替交流電源設備	常設	常設代替交流電源設備	新設	常設代替交流電源設備	新設	燃料給油設備	常設	燃料給油設備	新設	燃料給油設備	新設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設	燃料補給設備	常設	燃料補給設備	新設	燃料補給設備	新設	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設	残留熱除去系（格納容器冷却モード）	常設	残留熱除去系（格納容器冷却モード）	既設	残留熱除去系（格納容器冷却モード）	既設					<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における対応設備の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑨の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違
重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
機能	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
代替 原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱	熱交換器ユニット	新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱	大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	代替 原子 量 送 水 車 一 熱 却 交 換 器 系 によ る 除 熱	緊急用海水ポンプ	新設	可搬型代替注水大型ポンプ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	大容量送水車（熱交換器ユニット用）	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬			ホース	新設	ホース	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	代替原子炉補機冷却海水ストレーナ	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬			緊急用海水系ストレーナ	新設	緊急用海水系配管・弁	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ホース	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬			ホース	新設	ホース・接続口	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	原子炉補機冷却系配管・弁	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			緊急用海水系配管・弁	既設	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	残留熱除去系熱交換器	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			残留熱除去系熱交換器	既設	原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	海水貯留槽	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			海水貯留槽	常設	残留熱除去系熱交換器	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	スクリーン室	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			スクリーン室	常設	取水口	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	取水路	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			取水路	常設	取水管	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	可搬型代替交流電源設備	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬			可搬型代替交流電源設備	新設	取水管	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	燃料補給設備	既設 新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	可搬			燃料補給設備	新設	取水槽	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設	常設代替交流電源設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設	燃料給油設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	常設代替交流電源設備	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			常設代替交流電源設備	新設	燃料補給設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	第二代替交流電源設備	新設			代替原子炉補機冷却海水ポンプ	常設			第二代替交流電源設備	新設	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
緊急用海水ポンプ	新設				可搬型代替注水大型ポンプ					大型送水ポンプ車	可搬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
緊急用海水系配管・弁	新設				ホース					ホース・接続口	可搬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
緊急用海水系ストレーナ	新設				緊急用海水系配管・弁					原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
原子炉補機冷却系配管・弁	既設				緊急用海水系配管・弁					原子炉補機代替冷却系配管・弁	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
残留熱除去系熱交換器	既設				残留熱除去系熱交換器					残留熱除去系熱交換器	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
海水貯留槽	新設				海水貯留槽					取水口	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
スクリーン室	既設				スクリーン室					取水管	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
取水路	既設				取水路					取水管	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
可搬型代替交流電源設備	新設				可搬型代替交流電源設備					取水槽	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
燃料補給設備	既設 新設				燃料補給設備					常設代替交流電源設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設				残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）					燃料給油設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）	既設				残留熱除去系（サブレーション・デュンバ・ブルーハイモード）					常設代替交流電源設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）	既設				残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）					代替所内電気設備	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
常設代替交流電源設備	新設				常設代替交流電源設備					燃料補給設備	常設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
第二代替交流電源設備	新設				第二代替交流電源設備					残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
重大事故等対処設備							重大事故等対処設備 (設計基準拡張)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順			自主対策				重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要求に適合するための手順			自主対策																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
機能	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	備考	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
原子 炉 補 機 冷 却 系 によ る 除 熱	移動式代替熱交換設備	新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	大型送水ポンプ車による除熱	大型送水ポンプ車	可搬	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	大型送水ポンプ車による除熱	11名	大型送水ポンプ車	可搬	6時間50分	自主対策とする理由は本文参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	大型送水ポンプ車	新設			ホース	新設				ホース・接続口	可搬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ホース・接続口	新設			原子炉補機冷却系配管・弁	常設				原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク	既設			原子炉補機代替冷却系配管・弁	常設				原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	原子炉補機代替冷却系配管・弁	新設			残留熱除去系熱交換器	常設				残留熱除去系熱交換器	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	残留熱除去系熱交換器	既設			取水口	常設				取水口	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	取水口	既設			取水管	常設				取水管	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	取水管	既設			取水槽	常設				取水槽	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	取水槽	既設			常設代替交流電源設備	常設				常設代替交流電源設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	常設代替交流電源設備	新設			燃料給油設備	常設				燃料給油設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	燃料給油設備	新設			残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設				残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）	既設			燃料補給設備	常設				燃料補給設備	新設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	燃料補給設備	新設			残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設				残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	残留熱除去系（サブレーション・ブルーハイモード）	既設			残留熱除去系（格納容器冷却モード）	常設				残留熱除去系（格納容器冷却モード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	残留熱除去系（格納容器冷却モード）	既設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (5／6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">適合方針</th></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> </td><td style="padding: 10px;"> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、緊急用海水系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）に対する同等地性については、別紙-1に示す。</p> </td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> </td><td style="text-align: center; padding: 10px;">—</td></tr> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針	<p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	<p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、緊急用海水系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）に対する同等地性については、別紙-1に示す。</p>	<p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p>	—	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (5／6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">適合方針</th></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> </td><td style="padding: 10px;"> <p>設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> </td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> </td><td style="text-align: center; padding: 10px;">—</td></tr> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針	<p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	<p>設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p>	<p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p>	—	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、技術的能力審査基準における適合方針を記載 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 ①の相違
技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針														
<p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	<p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、緊急用海水系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）に対する同等地性については、別紙-1に示す。</p>														
<p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p>	—														
技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針														
<p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	<p>設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。また、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、設計基準事故対処設備である残留熱除去系が有する機能が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する手段として、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p>														
<p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p>	—														




柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (6／6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">適合方針</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p> </td><td style="padding: 10px;"> <p>取水機能の喪失により残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、緊急用海水系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ペント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、耐圧強化ペント系においては、炉心の著しい損傷時に使用することを想定していないことから、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策を不要とした設備である。</p> </td></tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針	<p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p>	<p>取水機能の喪失により残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、緊急用海水系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ペント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、耐圧強化ペント系においては、炉心の著しい損傷時に使用することを想定していないことから、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策を不要とした設備である。</p>	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (6／6)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">技術的能力審査基準 (1.5)</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">適合方針</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持つて所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p> </td><td style="padding: 10px;"> <p>取水機能の喪失により原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> </td></tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針	<p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持つて所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p>	<p>取水機能の喪失により原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、技術的能力審査基準における適合方針を記載 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 ①の相違
技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針										
<p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p>	<p>取水機能の喪失により残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、緊急用海水系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ペント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。なお、耐圧強化ペント系においては、炉心の著しい損傷時に使用することを想定していないことから、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策を不要とした設備である。</p>										
技術的能力審査基準 (1.5)	適合方針										
<p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定した上で、BWRにおいては、サブレッショングループへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持つて所内車載代替の最終ヒートシンク (UHS) の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系 (RHR) の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p>	<p>取水機能の喪失により原子炉補機冷却系が有する最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能が喪失したことを想定し、原子炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p> <p>最終ヒートシンク (海) へ熱を輸送する機能の喪失に加えて、残留熱除去系の使用が不可能な場合を想定し、格納容器フィルタベント系による最終ヒートシンク (大気) へ熱を輸送するために必要な手順等を整備する。</p>										




柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: right;">別紙一 <u>緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）に対する同等性について</u></p> <p><u>1.はじめに</u></p> <p>東海第二発電所では、設置許可基準規則第48条の重大事故等対処設備として常設設備である緊急用海水系を設置することとし、可搬型設備である代替残留熱除去系海水系については自主対策設備としている。一方、設置許可基準規則第48条（解釈）では「以下に掲げる措置（可搬）“又は”これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備」が要求されている。ここでは、緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）に対する同等性について、その考え方を示す。</p> <p><u>2.代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）の特長と緊急用海水系（常設設備）の同等性の整理</u></p> <p>可搬型設備は、複数確保する設置場所の中から、被災状況を踏まえて設置可能な場所を選択し設置することで、重大事故等対応に必要な機能を確保することができるため、柔軟な重大事故等対応に期待できることが特長である。この特長を確保するためには、以下の措置が必要となる。</p> <p><u>①設計基準事故対処設備との離隔</u></p> <p>待機時は機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と接続せず、離隔した場所に保管することで、共通要因による機能喪失リスクを低減。</p> <p><u>②保管場所間の離隔</u></p> <p>可搬型設備の多重性を確保し、それらを分散保管することで、可搬型設備が同時に機能喪失するリスクを低減。</p> <p><u>③複数の接続箇所を確保</u></p> <p>複数の接続口を設置することで、共通要因により接続口が使用できなくなるリスクを低減。</p> <p>これら可搬型設備の特長を確保するために必要な措置について、常設設備である緊急用海水系の対応状況を第1表のとおり整理した。</p> <p>第1表に示すとおり、可搬型設備の特長を確保するためのリ</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可搬型設備である原子炉補機代替冷却系を四十八条の重大事故等対処設備としているため、同様な資料は作成不要と整理</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
	<p><u>スク低減措置については、常設設備である緊急用海水系への設計上の配慮によって、同等の措置がとられていることが確認できる。</u></p> <p><u>したがって、緊急用海水系は可搬型設備による対応と同等以上の措置と考えることができる。</u></p> <p><u>第1表 緊急用海水系の可搬型設備による対応との同等性整理</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>可搬型設備の特長を確保するための措置</th><th>代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)</th><th>緊急用海水系 (常設設備)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>設計基準事故対処設備との離隔</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 可搬型代替注水大型ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した屋外に保管 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した地下埋設の格納槽内に設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </td></tr> <tr> <td>②</td><td>保管場所間の離隔</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型ポンプは、2箇所の保管場所に分散配備 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、頑健な地下埋設の格納槽内に2台設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </td></tr> </tbody> </table>	No.	可搬型設備の特長を確保するための措置	代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)	緊急用海水系 (常設設備)	①	設計基準事故対処設備との離隔	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型代替注水大型ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した屋外に保管 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した地下埋設の格納槽内に設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	②	保管場所間の離隔	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型ポンプは、2箇所の保管場所に分散配備 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、頑健な地下埋設の格納槽内に2台設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>		
No.	可搬型設備の特長を確保するための措置	代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)	緊急用海水系 (常設設備)												
①	設計基準事故対処設備との離隔	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型代替注水大型ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した屋外に保管 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、残留熱除去系海水系（海水ポンプ室、原子炉建屋）から離隔した地下埋設の格納槽内に設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>												
②	保管場所間の離隔	<ul style="list-style-type: none"> 可搬型大型ポンプは、2箇所の保管場所に分散配備 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 緊急用海水ポンプは、頑健な地下埋設の格納槽内に2台設置 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>可搬型設備の特長を確保するための措置</th><th>代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)</th><th>緊急用海水系 (常設設備)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>③</td><td>複数の接続箇所</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 接続口は、原子炉建屋東西に2箇所設置 </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、頑健な地下トレーナー及び原子炉建屋内に敷設 ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、残留熱除去系海水系2系統と接続 <p>〔接続口が使用できなくなるリスクを低減〕</p> <p>〔接続配管が使用できなくなるリスクを低減〕</p> </td></tr> </tbody> </table> <p><u>3. まとめ</u></p> <p><u>緊急用海水系（常設設備）の代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）との同等性について整理した。可搬型設備の特長を確保するための措置を、緊急用海水系（常設設備）の、設計において配慮（設計基準事故対処設備との位置的分散等）することにより、代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とすることが可能である。</u></p> <p><u>したがって、緊急用海水系（常設設備）については、代替残留熱除去系海水系（可搬型設備）と同等以上の措置を行うための設備であると考えられる。</u></p> <p style="text-align: right;">以上</p>	No.	可搬型設備の特長を確保するための措置	代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)	緊急用海水系 (常設設備)	③	複数の接続箇所	<ul style="list-style-type: none"> 接続口は、原子炉建屋東西に2箇所設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、頑健な地下トレーナー及び原子炉建屋内に敷設 ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、残留熱除去系海水系2系統と接続 <p>〔接続口が使用できなくなるリスクを低減〕</p> <p>〔接続配管が使用できなくなるリスクを低減〕</p>	
No.	可搬型設備の特長を確保するための措置	代替残留熱除去系海水系 (可搬型設備)	緊急用海水系 (常設設備)							
③	複数の接続箇所	<ul style="list-style-type: none"> 接続口は、原子炉建屋東西に2箇所設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、頑健な地下トレーナー及び原子炉建屋内に敷設 ・ 残留熱除去系海水系との接続配管は、残留熱除去系海水系2系統と接続 <p>〔接続口が使用できなくなるリスクを低減〕</p> <p>〔接続配管が使用できなくなるリスクを低減〕</p>							

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																												
	<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1.5.2</u> <u>自主対策設備仕様</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>常設 ／可搬</th> <th>耐震性</th> <th>容量</th> <th>揚程</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)</td> <td>可搬</td> <td>S クラス</td> <td>約 1,320m³/h (1台当たり)</td> <td>約 140m</td> <td>4 台</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	常設 ／可搬	耐震性	容量	揚程	個数	可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)	可搬	S クラス	約 1,320m ³ /h (1台当たり)	約 140m	4 台	<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1.5.2</u> <u>自主対策設備仕様</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>常設 ／可搬</th> <th>耐震クラス</th> <th>容量</th> <th>揚程</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱代替除去ポンプ</td> <td>常設</td> <td>S クラス</td> <td>150 m³/h</td> <td>70m</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>S G T 耐圧強化ペントライイン 止め弁用空気ポンベ</td> <td>常設</td> <td>C クラス</td> <td>46.7L</td> <td>—</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>ドレン移送ポンプ (スクラバ容器補給設備)</td> <td>常設</td> <td>— (Ss 機能維持)</td> <td>10 m³/h</td> <td>70m</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>薬品注入タンク (スクラバ容器補給設備)</td> <td>常設</td> <td>— (Ss 機能維持)</td> <td>0.83m³</td> <td>—</td> <td>1 基</td> </tr> <tr> <td>大量送水車 (スクラバ容器補給設備)</td> <td>可搬</td> <td>— (Ss 機能維持)</td> <td>168m³/h (1台あたり)</td> <td>—</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>可搬式窒素供給装置</td> <td>可搬</td> <td>— (Ss 機能維持)</td> <td>約 100 Nm³/h</td> <td>—</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>可搬</td> <td>— (Ss 機能維持)</td> <td>約 1,800m³/h (1台あたり)</td> <td>—</td> <td>2 台</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	常設 ／可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数	残留熱代替除去ポンプ	常設	S クラス	150 m ³ /h	70m	2 台	S G T 耐圧強化ペントライイン 止め弁用空気ポンベ	常設	C クラス	46.7L	—	1 本	ドレン移送ポンプ (スクラバ容器補給設備)	常設	— (Ss 機能維持)	10 m ³ /h	70m	1 台	薬品注入タンク (スクラバ容器補給設備)	常設	— (Ss 機能維持)	0.83m ³	—	1 基	大量送水車 (スクラバ容器補給設備)	可搬	— (Ss 機能維持)	168m ³ /h (1台あたり)	—	2 台	可搬式窒素供給装置	可搬	— (Ss 機能維持)	約 100 Nm ³ /h	—	1 台	大型送水ポンプ車	可搬	— (Ss 機能維持)	約 1,800m ³ /h (1台あたり)	—	2 台	<ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、自主対策設備の仕様について記載
機器名称	常設 ／可搬	耐震性	容量	揚程	個数																																																										
可搬型代替注水大型ポンプ (代替残留熱除去系海水系として使用)	可搬	S クラス	約 1,320m ³ /h (1台当たり)	約 140m	4 台																																																										
機器名称	常設 ／可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数																																																										
残留熱代替除去ポンプ	常設	S クラス	150 m ³ /h	70m	2 台																																																										
S G T 耐圧強化ペントライイン 止め弁用空気ポンベ	常設	C クラス	46.7L	—	1 本																																																										
ドレン移送ポンプ (スクラバ容器補給設備)	常設	— (Ss 機能維持)	10 m ³ /h	70m	1 台																																																										
薬品注入タンク (スクラバ容器補給設備)	常設	— (Ss 機能維持)	0.83m ³	—	1 基																																																										
大量送水車 (スクラバ容器補給設備)	可搬	— (Ss 機能維持)	168m ³ /h (1台あたり)	—	2 台																																																										
可搬式窒素供給装置	可搬	— (Ss 機能維持)	約 100 Nm ³ /h	—	1 台																																																										
大型送水ポンプ車	可搬	— (Ss 機能維持)	約 1,800m ³ /h (1台あたり)	—	2 台																																																										

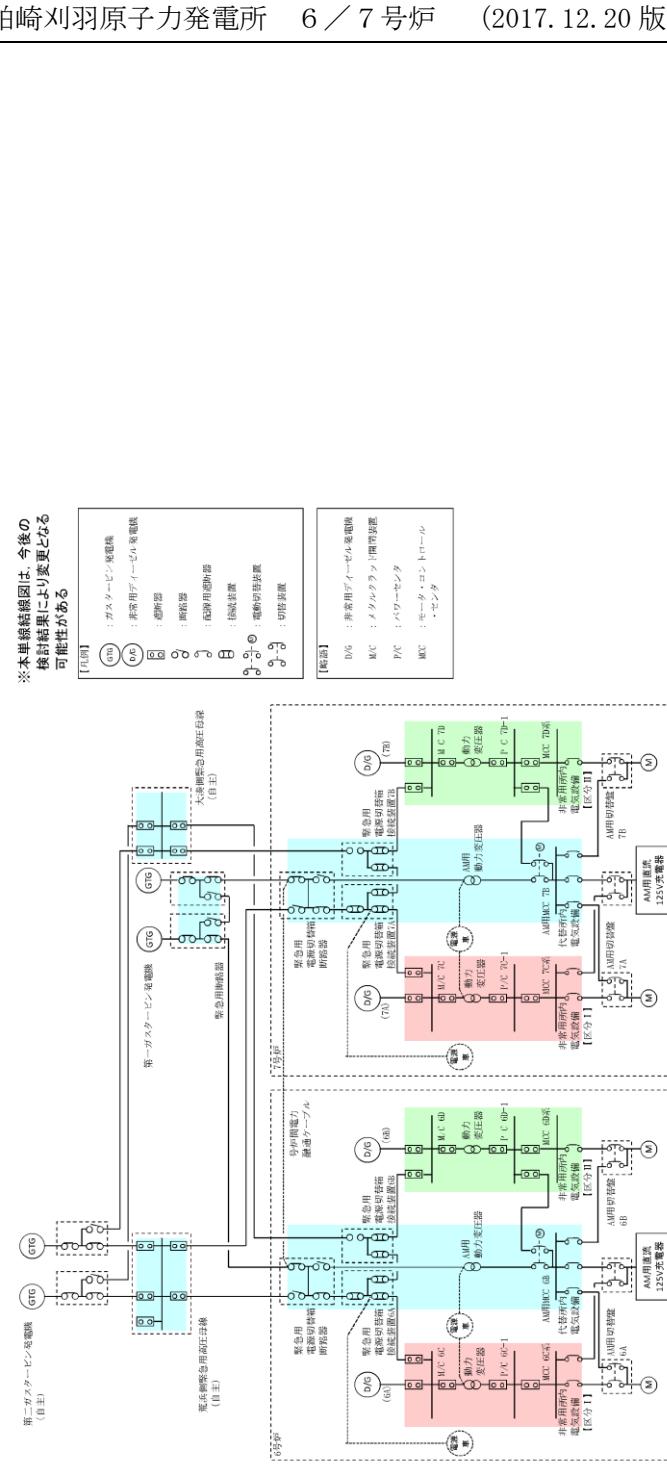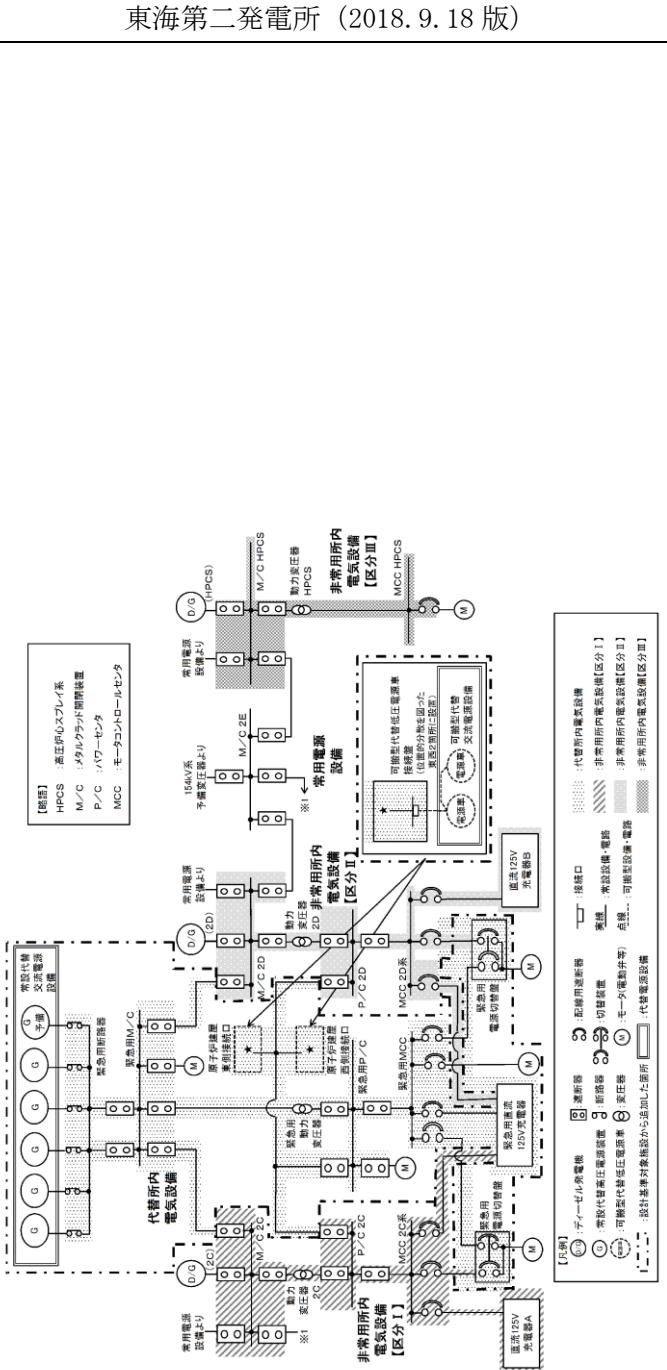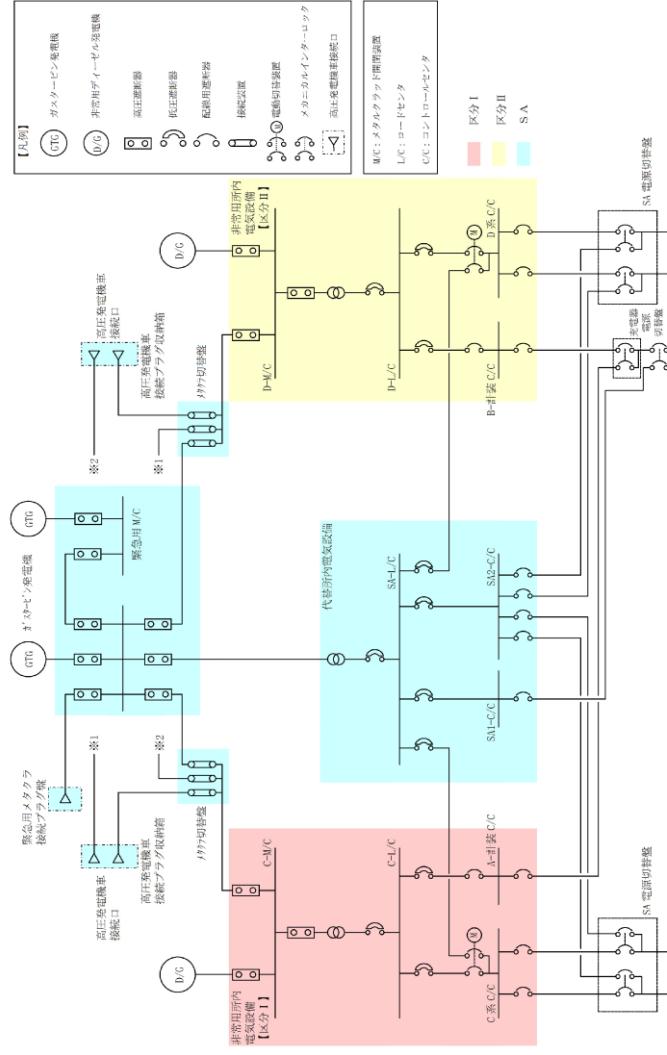柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1.5.2</p> <p>対応手段として選定した設備の電源構成図</p>  <p>第1図 6号及び7号炉 電源構成図（交流電源）</p>	<p>添付資料 1.5.3</p> <p>対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）</p>  <p>第1図 6号及び7号炉 電源構成図（交流電源）</p>	<p>添付資料 1.5.3</p> <p>対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）</p>  <p>第1図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成の相違及び 対応手段の相違による 供給対象設備の相違 <p>添付資料 1.5.3</p>

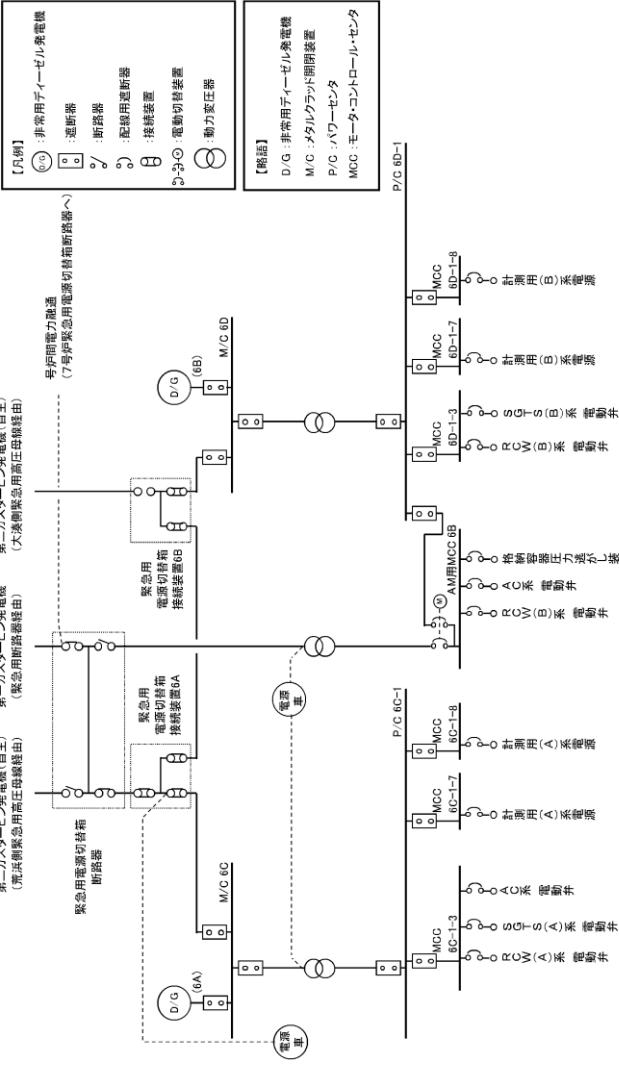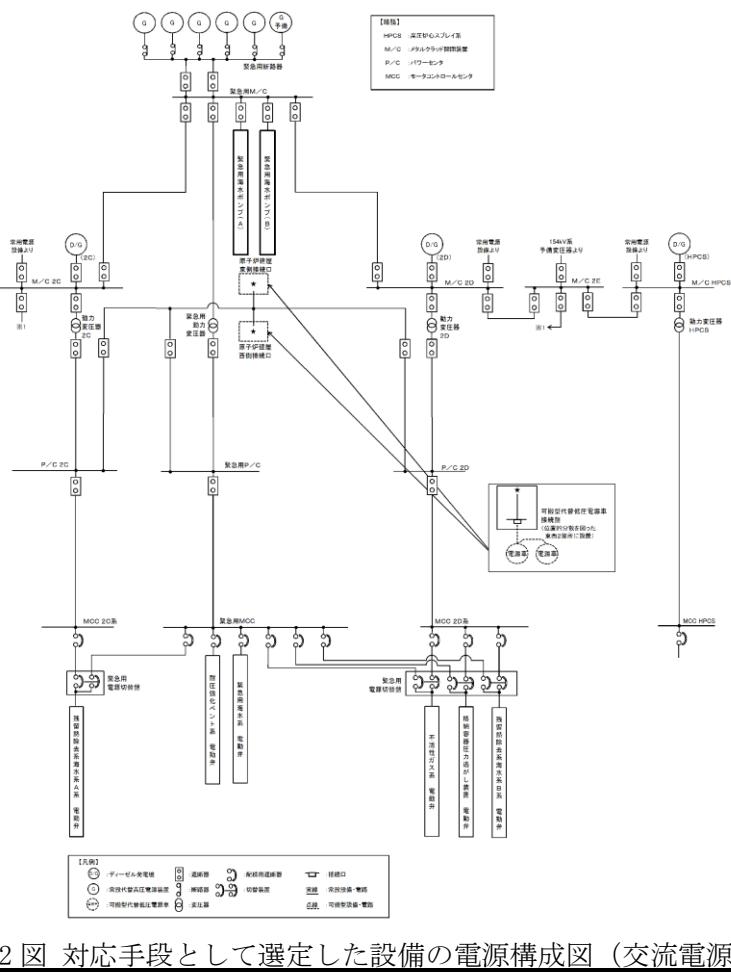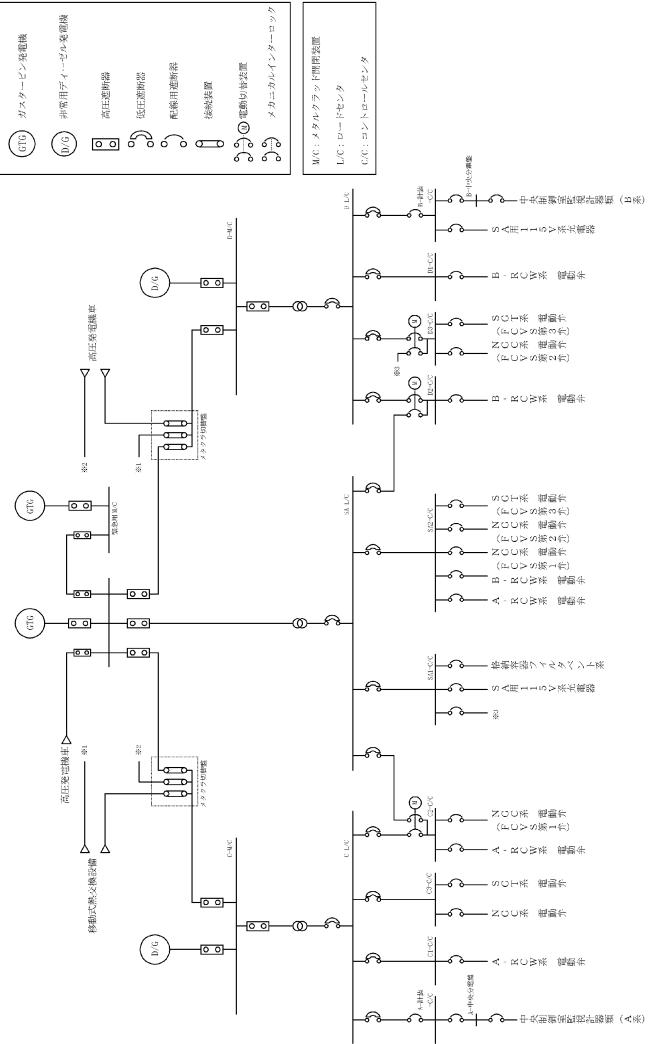柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>第2図 6号炉 電源構成図(交流電源)</p>	 <p>第2図 対応手段として選定した設備の電源構成図(交流電源)</p>	 <p>第2図 対応手段として選定した設備の電源構成図(交流電源)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成の相違及び 対応手段の相違による 供給対象設備の相違

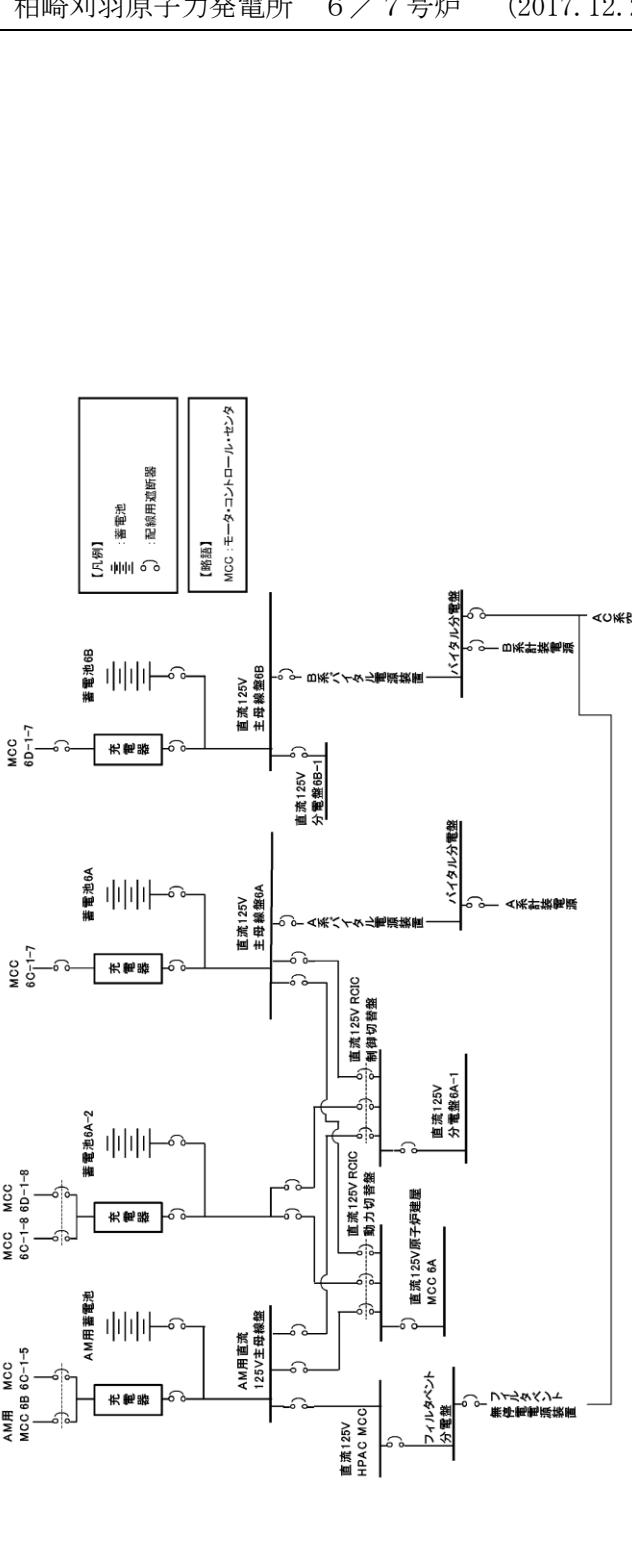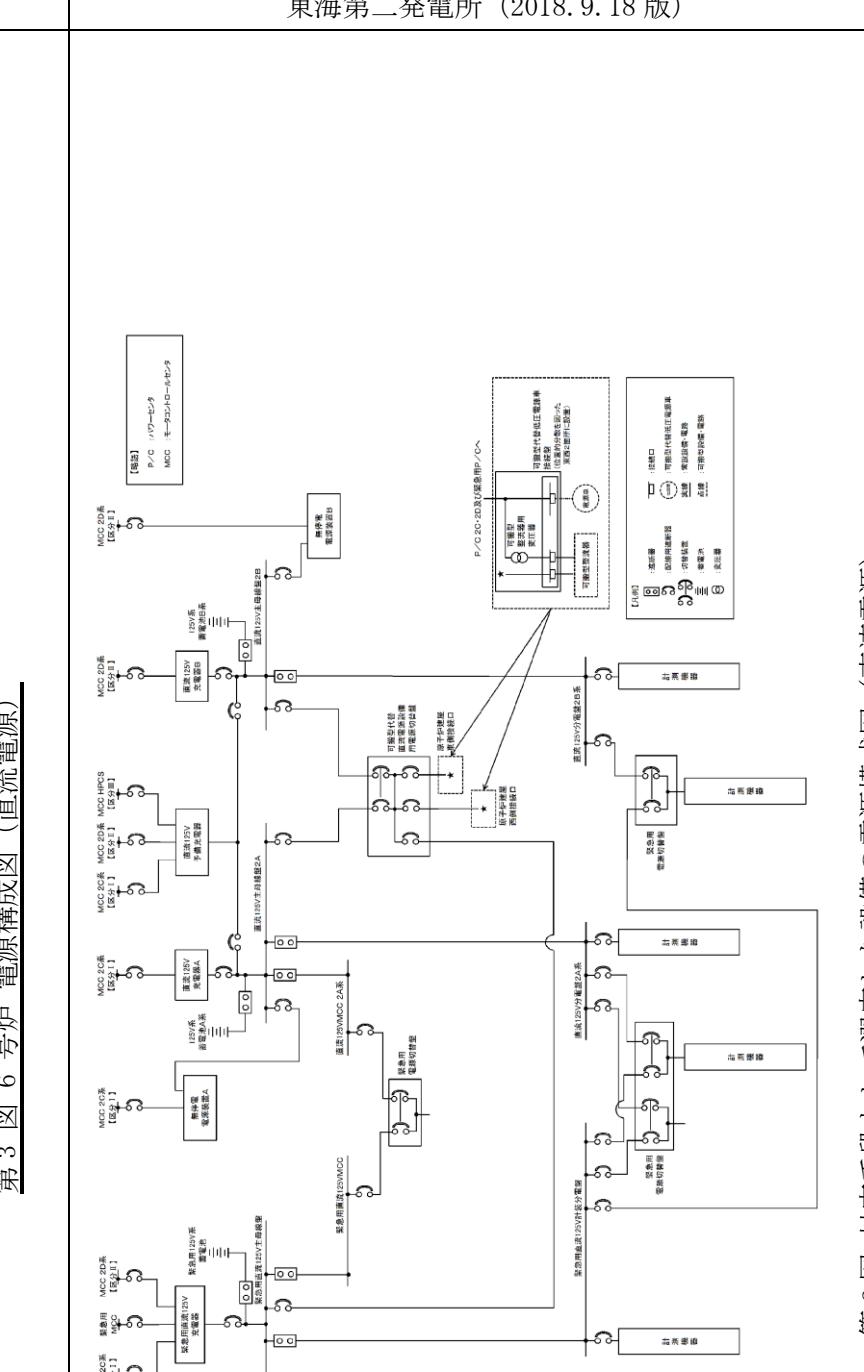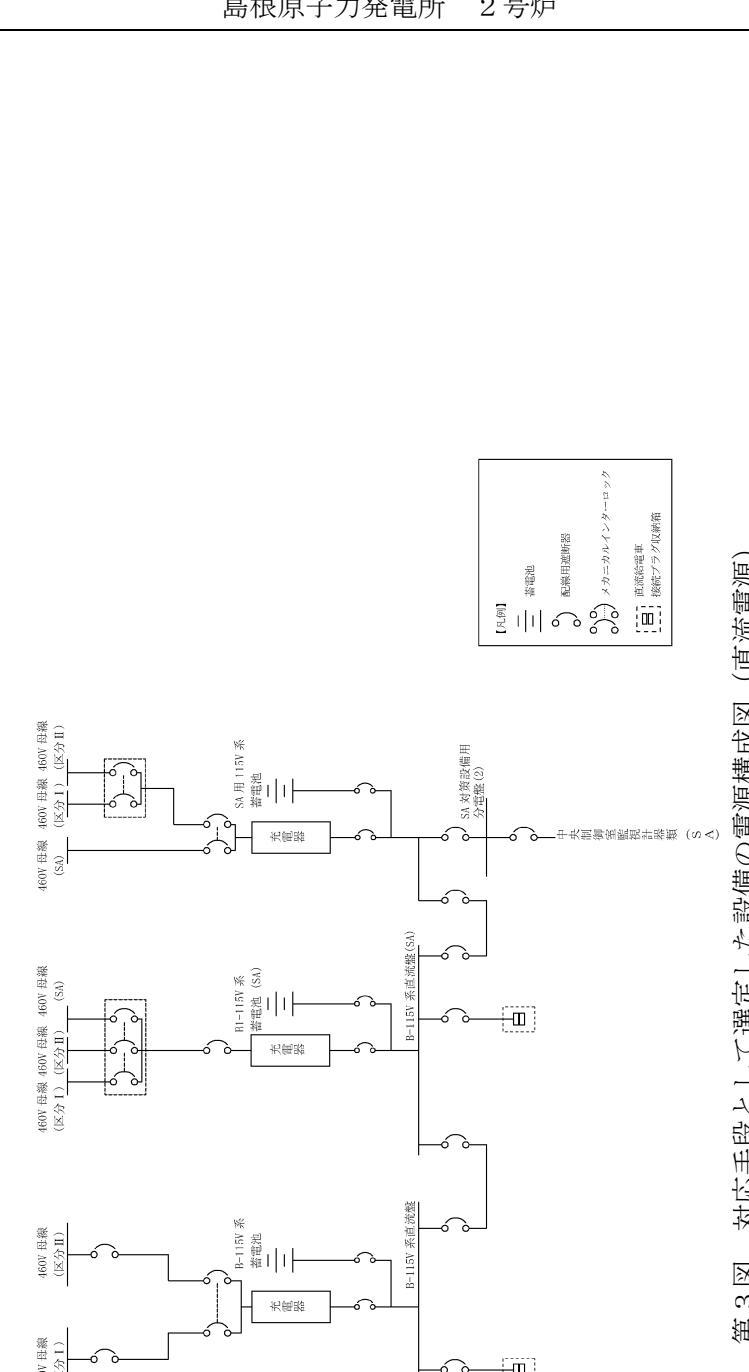柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>第3図 6号炉 電源構成図（直流電源）</p>	 <p>第3図 対応手段として選定した設備の電源構成図（直流電源）</p>	 <p>第3図 対応手段として選定した設備の電源構成図（直流電源）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 電源構成の相違及び 対応手段の相違による 供給対象設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>【設備】</p> <ul style="list-style-type: none"> (○) : 非常用ディーゼル発電機 (□) : 断路器 (△) : 配線用遮断器 (β) : 接続部 (○) : 電動機接続装置 (○) : 電力変圧器 <p>【諸語】</p> <ul style="list-style-type: none"> D.G. : 非常用ディーゼル発電機 M.C.C. : メタクラード開閉装置 P.G. : ワーセータ MOC : モータコントロール・センタ 計測用(B)系電源 計測用(S)(B)系電源 計測用(A)系電源 電動井 AMBNHCC7B SG-S(B)系電源井 RCW(B)系電源井 RCW(A)系電源井 SG-S(A)系電源井 			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、単独申請

第4 図 7号炉 電源構成図 (交流電源)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
添付資料1.5.3-1 重大事故対策の成立性	添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性	<p>添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性</p> <p>1. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>a. 操作概要 <u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、中央制御室操作により系統構成を実施し、残留熱代替除去系を起動し原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p>c. 必要要員数及び想定時間 <u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u> <u>必要要員数：1名（中央制御室運転員1名）</u> <u>想定時間：30分以内（所要時間目安※1：12分）</u></p> <p>※1：所要時間目安は、模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳 【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源確認：想定時間5分、所要時間目安3分 <ul style="list-style-type: none"> ・電源確認：所要時間目安3分（電源確認：中央制御室） ●系統構成：想定時間15分、所要時間目安5分 <ul style="list-style-type: none"> ・系統構成：所要時間目安5分（操作対象5弁：中央制御室） ●起動操作：想定時間10分、所要時間目安4分 <ul style="list-style-type: none"> ・起動操作：所要時間目安4分（操作対象3弁、ポンプ起動：中央制御室） 	添付資料 1.5.4-1 <p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</u></p> <p><u>操作性：操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(2) <u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系の系統構成</u></p> <p>a. <u>原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p>(a) <u>操作概要</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。</u></p> <p><u>また、中央制御室操作及び現場操作により原子炉補機冷却系の系統構成を行う。</u></p> <p>(b) <u>作業場所</u></p> <p><u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、2階、3階（非管理区域）</u></p> <p><u>廃棄物処理建物 2階（非管理区域）</u></p> <p>(c) <u>必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系の系統構成として、最長時間を要するSA電源切替盤による電源切替えを実施する場合に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数：3名（中央制御室運転員1名、現場運転員2名）</u></p> <p><u>想定時間：系統構成 1時間40分以内</u></p> <p><u>（所要時間目安^{※1}：1時間7分）</u></p> <p><u>冷却水確保 10分以内（所要時間目安^{※1}：1分）</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、模擬により算出した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>電源確認：想定時間5分、所要時間目安2分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>電源確認：所要時間目安2分（電源確認：中央制御室）</u> ● <u>冷却水確保（流量調整、監視）：想定時間10分、所要時間目安1分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>冷却水確保（流量調整、監視）：所要時間目安1分（操</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>作対象 1 弁：中央制御室)</u></p> <p><u>【現場運転員 B, C】</u></p> <p><u>●移動、S A 電源切替盤操作（B系）：想定時間 20 分、所要時間目安 9 分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 移動：所要時間目安 6 分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟 3 階） • S A 電源切替操作（B系）：所要時間目安：3 分（電源切替操作：原子炉建物付属棟 3 階） <p><u>●系統構成：想定時間 1 時間 20 分、所要時間目安 58 分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 移動：所要時間目安 4 分（移動経路：原子炉建物付属棟 3 階～原子炉建物付属棟 2 階） • 電源確認：所要時間目安 1 分（電源ロック：原子炉建物付属棟 2 階） • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：原子炉建物付属棟 2 階～原子炉建物付属棟地下 1 階） • 電源確認：所要時間目安 1 分（電源ロック：原子炉建物付属棟地下 1 階） • 移動：所要時間目安 3 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1 階～原子炉建物付属棟地下 2 階） • 系統構成：所要時間目安 4 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟地下 2 階） • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 2 階～原子炉建物付属棟地下 1 階） • 系統構成：所要時間目安 11 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟地下 1 階） • 移動：所要時間目安 4 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1 階～原子炉建物付属棟 2 階） • 系統構成：所要時間目安 11 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟 2 階） • 移動：所要時間目安 6 分（移動経路：原子炉建物付属棟 2 階～廃棄物処理建物 2 階） • 系統構成：所要時間目安 3 分（操作対象 1 弁：廃棄物処理建物 2 階） <p><u>(d) 操作の成立性について</u></p> <p><u>i 中央制御室操作</u></p> <p><u>作業環境：常用照明消灯時においても LED ライト（三脚タイプ）、LED ライト（ランタンタイプ）及びヘッ</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>ライトを配備している。</u></p> <p><u>操作性</u> : <u>操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</u></p> <p><u>ii 現場操作</u></p> <p><u>作業環境</u> : <u>電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており、建物内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</u></p> <p><u>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</u></p> <p><u>移動経路</u> : <u>電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており、接近可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</u></p> <p><u>アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p><u>操作性</u> : <u>通常の弁操作であり、容易に実施可能である。</u></p> <p><u>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p> <p><u>連絡手段</u> : <u>有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>b. 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p><u>(a) 操作概要</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また、中央制御室操作及び現場操作により原子炉補機冷却系の系統構成を行う。</u></p> <p><u>(b) 作業場所</u></p> <p><u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、2階、3階（非管理区域）</u></p> <p><u>廃棄物処理建物 2階（非管理区域）</u></p> <p><u>(c) 必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系の系統構成として、最長時間を要するSA電源切替盤による電源切替えを実施する場合に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数：3名（中央制御室運転員1名、現場運転員2名）</u></p> <p><u>想定時間：系統構成 1時間40分以内</u></p> <p><u>（所要時間目安^{※1}：1時間14分）</u></p> <p><u>冷却水確保10分以内（所要時間目安^{※1}：1分）</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、模擬により算出した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>●電源確認：想定時間5分、所要時間目安2分</u> <u>・電源確認：所要時間目安2分（電源確認：中央制御室）</u> <u>●冷却水確保（流量調整、監視）：想定時間10分、所要時間目安1分</u> <u>・冷却水確保（流量調整、監視）：所要時間目安1分（操作対象1弁：中央制御室）</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>【現場運転員B,C】</u></p> <p>●移動、S.A電源切替盤操作（B系）：想定時間20分、所要時間目安9分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安6分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟3階） ・S.A電源切替操作（B系）：所要時間目安：3分（電源切替操作：原子炉建物付属棟3階） <p>●系統構成：想定時間1時間20分、所要時間目安1時間5分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安4分（移動経路：原子炉建物付属棟3階～原子炉建物付属棟2階） ・電源確認：所要時間目安1分（電源ロック：原子炉建物付属棟2階） ・移動：所要時間目安5分（移動経路：原子炉建物付属棟2階～原子炉建物付属棟地下1階） ・電源確認：所要時間目安1分（電源ロック：原子炉建物付属棟地下1階） ・移動：所要時間目安3分（移動経路：原子炉建物付属棟地下1階～原子炉建物付属棟地下2階） ・系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟地下2階） ・移動：所要時間目安5分（移動経路：原子炉建物付属棟地下2階～原子炉建物付属棟地下1階） ・系統構成：所要時間目安11分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟地下1階） ・移動：所要時間目安5分（移動経路：原子炉建物付属棟地下1階～原子炉建物付属棟2階） ・系統構成：所要時間目安3分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟2階） ・移動：所要時間目安3分（移動経路：原子炉建物付属棟2階） ・系統構成：所要時間目安11分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟2階） ・移動：所要時間目安6分（移動経路：原子炉建物付属棟2階～廃棄物処理建物2階） ・系統構成：所要時間目安3分（操作対象1弁：廃 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>棄物処理建物 2階)</u></p> <p><u>(d) 操作の成立性について</u></p> <p>i <u>中央制御室操作</u></p> <p><u>作業環境</u> : 常用照明消灯時においても LEDライト(三脚タイプ), LEDライト(ランタンタイプ)及びヘッドライトを配備している。</p> <p><u>操作性</u> : 操作スイッチによる操作であるため, 容易に実施可能である。</p> <p>ii <u>現場操作</u></p> <p><u>作業環境</u> : 電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており, 建物内常用照明消灯時における作業性を確保している。また, ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。 放射性物質が放出される可能性があることから, 操作は防護具(全面マスク, 個人線量計, 綿手袋, ゴム手袋, 汚染防護服)を装備又は携行して作業を行う。</p> <p><u>移動経路</u> : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており, 接近可能である。また, ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。 アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p><u>操作性</u> : 通常の弁操作であり, 容易に実施可能である。 操作対象弁には, 暗闇でも識別し易いよう反射テープを施している。</p> <p><u>連絡手段</u> : 有線式通信設備, 電力保安通信用電話設備, 所内通信連絡設備(警報装置を含む。)のうち, 使用可能な設備により, 中央制御室に連絡する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 冷却水確保（系統構成）  冷却水確保（系統構成）	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(3) <u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保</u></p> <p>a. <u>原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保</u></p> <p>(a) <u>操作概要</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等）による補機冷却水確保のため、外部接続口を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。</u></p> <p>(b) <u>作業場所</u></p> <p><u>原子炉建物付属棟 1階、2階（非管理区域）</u></p> <p><u>屋外（取水槽周辺、原子炉建物南側周辺）</u></p> <p>(c) <u>必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保として、最長時間を要する第4保管エリアの可搬設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数：15名（緊急時対策要員15名）</u></p> <p><u>想定時間：7時間20分以内（所要時間目安^{※1}：5時間41分）</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【緊急時対策要員（6名）】（原子炉建物南側周辺作業）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> ● <u>車両健全性確認（移動式代替熱交換設備、ホース運搬車）：想定時間10分、所要時間目安10分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>車両健全確認（移動式代替熱交換設備、ホース運搬車）：所要時間目安10分（第4保管エリア）</u> ● <u>移動式代替熱交換設備準備：想定時間6時間15分、所</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>要時間目安 4 時間 38 分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動式代替熱交換設備準備：所要時間目安 4 時間 38 分 (屋外 (原子炉建物南側周辺))</u> <p>●補機冷却水 (淡水) の供給 (監視) : 想定時間 20 分, 所要時間目安 15 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>補機冷却水 (淡水) の供給 (監視) : 所要時間目安 15 分 (屋外 (原子炉建物南側周辺))</u> <p>【緊急時対策要員 (6名)】(取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺作業)</p> <p>●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間 35 分, 所要時間目安 32 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動：所要時間目安 32 分 (移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア)</u> <p>●車両健全確認 (大型送水ポンプ車, ホース展張車) : 想定時間 10 分, 所要時間目安 10 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>車両健全確認 (大型送水ポンプ車, ホース展張車) : 所要時間目安 10 分 (第4保管エリア)</u> <p>●大型送水ポンプ車準備：想定時間 3 時間 45 分, 所要時間目安 2 時間 57 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>大型送水ポンプ車準備: 所要時間目安 2 時間 57 分 (屋外 (取水槽周辺))</u> <p>●送水準備 (ホース敷設) : 想定時間 2 時間 30 分, 所要時間目安 1 時間 52 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>送水準備 (ホース敷設) : 所要時間目安 1 時間 52 分 (屋外 (取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺))</u> <p>●補機冷却水 (海水) の供給 (流量調整, 監視) : 想定時間 20 分, 所要時間目安 10 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>補機冷却水 (海水) の供給 (流量調整, 監視) : 所要時間目安 10 分 (屋外 (取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺))</u> <p>【緊急時対策要員 (3名)】(原子炉建物南側周辺作業)</p> <p>●移動：想定時間 30 分, 所要時間目安 26 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動：所要時間目安 26 分 (緊急時対策所～原子炉建物南側)</u> <p>●電源ケーブル接続：想定時間 1 時間 10 分, 所要時間目安 45 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>電源ケーブル接続：所要時間目安 45 分 (屋外 (原子</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>炉建物南側), 原子炉建物付属棟2階)</u></p> <p><u>(d) 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより，夜間に</u> <u>おける作業性を確保している。</u></p> <p><u>放射性物質が放出される可能性があることから，</u> <u>操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，</u> <u>ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業</u> <u>を行う。</u></p> <p><u>移動経路：車両のヘッドライトのほか，電源内蔵型照明及び</u> <u>ヘッドライトを携行しており，夜間においても接</u> <u>近可能である。</u></p> <p><u>また，現場への移動は地震等による重大事故等が</u> <u>発生した場合でも安全に移動できる経路を移動す</u> <u>る。</u></p> <p><u>操作性：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ</u> <u>接続であり，容易に実施可能である。</u></p> <p><u>作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十</u> <u>分な作業スペースを確保している。</u></p> <p><u>連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固</u> <u>定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通</u> <u>信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能</u> <u>な設備により，緊急時対策本部に連絡する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>b. 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p><u>(a) 操作概要</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉補機代替冷却系（大型送水ポンプ車等）による補機冷却水確保のため、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。</u></p> <p><u>(b) 作業場所</u></p> <p><u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、1階（非管理区域）</u></p> <p><u>タービン建物 地下1階、1階（非管理区域）</u></p> <p><u>屋外（取水槽周辺）</u></p> <p><u>(c) 必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保として、最長時間を要する第4保管エリアの可搬設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物内接続口を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数：6名（緊急時対策要員6名）</u></p> <p><u>想定時間：7時間以内（所要時間目安^{※1}：6時間29分）</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>・移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> <u>●車両健全確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：想定時間10分、所要時間目安10分</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>・車両健全確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：所要時間目安10分（第4保管エリア）</u> <u>●大型送水ポンプ車準備：想定時間3時間5分、所要時間目安2時間57分</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<ul style="list-style-type: none"> ・大型送水ポンプ車準備：所要時間目安 2 時間 57 分 <u>(屋外 (取水槽周辺))</u> ●送水準備（屋外ホース敷設）：想定時間 55 分，所要時間目安 45 分 <ul style="list-style-type: none"> ・送水準備（屋外ホース敷設）：所要時間目安 45 分 <u>(屋外 (取水槽周辺))</u> ●送水準備（屋内ホース敷設）：想定時間 1 時間 55 分，所要時間目安 1 時間 55 分 <ul style="list-style-type: none"> ・送水準備（屋内ホース敷設）：所要時間目安 1 時間 55 分（屋内（タービン建物，原子炉建物付属棟）） ●補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）：想定時間 20 分，所要時間目安 10 分 <ul style="list-style-type: none"> ・補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）：所要時間目安 10 分（屋外（取水槽周辺）） <p><u>(d) 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境</u>：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより，夜間ににおける作業性を確保している。 放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p><u>移動経路</u>：車両のヘッドライトのほか，電源内蔵型照明及びヘッドライトを携行しており，夜間においても接近可能である。 また，現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>操作性</u>：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり，容易に実施可能である。 作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。</p> <p><u>連絡手段</u>：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部に連絡する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>移動式代替熱交換設備</u></p>  <p>ホース接続作業</p>  <p>移動式代替熱交換設備へのホース接続作業</p> <p><u>大型送水ポンプ車</u></p>  <p>ホース接続作業</p>  <p>水中ポンプ設置準備</p>  <p>ポンプ起動操作</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (1) 交流電源確立時</p> <p>a. 操作概要 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作に必要な電動弁の電源確保及び系統構成を行う。</p> <p>b. 作業場所 電源確保 原子炉建屋 地下1階(非管理区域) 系統構成 原子炉建屋 低層階屋上(非管理区域) 系統構成 原子炉建屋 地上中3階(非管理区域)</p> <p>c. 必要要員数及び時間 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱のうち、電源確保及び系統構成に必要な要員数、時間は以下のとおり。 必要要員数: 2名(現場運転員2名) 想定時間: 電源確保 20分(実績時間: 18分)</p>		<p>添付資料 1.5.4-2</p> <p>2. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>a. 操作概要 中央制御室からの格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また、中央制御室操作により系統構成及び格納容器ベント操作を実施し、格納容器ベントを実施する。</p> <p>b. 作業場所 電源切替え 原子炉建物付属棟 3階 (非管理区域) 系統構成、ベント実施操作 制御室建物 4階 (非管理区域) (中央制御室) 排気ラインドレン排出弁操作 屋外 (原子炉建物南側周辺)</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、最長時間を要するSA電源切替盤による電源切替えを実施し、第一優先のW/Wベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、想定時間は以下のとおり。 なお、W/Wベントに必要な想定時間、D/Wベントに必要な想定時間は同一時間とする。 必要要員数: 5名 (中央制御室運転員1名、現場運転員2名、緊急時対策要員2名) 想定時間: 移動、SA電源切替盤操作(A系) 20分以内 (所要時間目安^{※1}: 8分) 移動、SA電源切替盤操作(B系) 20分以内 (所要時間目安^{※1}: 4分) 電源確認 (中央制御室) 5分以内 (所要時間目安^{※1}: 4分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、電源切替え及び中央制御室運転員の作業の成立性を記載 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉の操作対象弁は電動駆動のため、ポンベを使用した駆動源確保不要 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>系統構成(格納容器ベント開始前)15分(実績時間:12分) 系統構成(格納容器ベント開始後)5分</p>		<p>系統構成(中央制御室)5分以内(所要時間目安^{※1}:4分) ベント実施操作(中央制御室)10分以内(所要時間目安^{※1}:3分) 排気ラインドレン排出弁操作(屋外)40分以内(所要時間目安^{※1}:31分)</p> <p>※1:所要時間目安は、模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳 【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源確認:想定時間5分、所要時間目安4分 ・電源確認:所要時間目安4分(電源確認:中央制御室) ●系統構成(第2弁全開操作):想定時間5分、所要時間目安4分 ・系統構成(第2弁全開操作):所要時間目安4分(操作対象1弁:中央制御室) ●ベント実施操作(第1弁(W/W)全開操作):想定時間10分、所要時間目安3分 ・ベント実施操作(第1弁(W/W)全開操作):所要時間目安3分(操作対象1弁:中央制御室) <p>【現場運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●移動、S A電源切替盤操作(A系:第1弁):想定時間20分、所要時間目安8分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動:所要時間目安5分(移動経路:中央制御室～原子炉建物付属棟3階) ・S A電源切替盤操作(A系:第1弁):所要時間目安3分(電源切替操作:原子炉建物付属棟3階) ●移動、S A電源切替盤操作(B系:第2弁):想定時間20分、所要時間目安4分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動:所要時間目安1分(原子炉建物付属棟3階) ・S A電源切替盤操作(B系:第2弁):所要時間目安3分(電源切替操作:原子炉建物付属棟3階) 	<p>・体制及び運用の相違 【柏崎6/7】 ⑭の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: バッテリー内蔵型LED 照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、放射線防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋)を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: バッテリー内蔵型LED 照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また、ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 : 通常の弁操作及び受電操作であり、容易に実施可能である。操作対象弁には、暗闇でも</p>	<p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時対策所～原子炉建物南側周辺移動：想定時間30分、所要時間目安26分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安26分 (移動経路：緊急時対策所～原子炉建物南側周辺) ●排気ラインドレン排出弁操作：想定時間10分、所要時間目安5分 <ul style="list-style-type: none"> ・排気ラインドレン排出弁操作：所要時間目安5分 (排気ラインドレン排出弁操作：屋外 (原子炉建物南側周辺)) <p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性：操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても、電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</p> <p>放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備して作業を行う。</p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること、ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の受電操作であり、排気ラインドレン排出弁操作については、操作に必要な工具はない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>使用する防護具の相違</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段:通信連絡設備(送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備)のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</p>   <p>受電操作 受電確認</p>  <p>系統構成</p>		<p>く通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p> <p>連絡手段:有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備(警報装置を含む。)のうち、使用可能な設備により、中央制御室との連絡が可能である。また、衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備(警報装置を含む。)のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部との連絡が可能である。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2)全交流動力電源喪失時</p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作を現場にて行う。全交流動力電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により系統構成を行う。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>系統構成 原子炉建屋 地上4階、地上3階（管理区域） 系統構成 原子炉建屋 低層階屋上、地上中3階（非管理区域） W/W ベント 原子炉建屋 地下1階（非管理区域） D/W ベント 原子炉建屋 地上2階（非管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱のうち、現場での系統構成に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数:4名（現場運転員4名） 想定時間：系統構成（原子炉建屋原子炉区域）35分</p>	<p>2. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (1) 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構を使用した現場操作による格納容器ベント</p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況で、中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合において、原子炉建屋付属棟1階又は原子炉建屋付属棟屋上まで移動するとともに、現場での遠隔人力操作機構による操作により系統構成を実施する。格納容器ベントについては、原子炉建屋廃棄物処理棟3階まで移動するとともに、現場での遠隔人力操作機構による操作により格納容器ベントする。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>原子炉建屋付属棟1階（二次格納施設外）、原子炉建屋付属棟屋上（二次格納施設外）、原子炉建屋廃棄物処理棟3階（二次格納施設外）</p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、第一優先のS/C側ベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：6名（運転員等（当直運転員）3名、重大事故等対応要員3名） 所要時間目安^{※1}：第一弁（S/C側）操作 125分以内（所</p>	<p>(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況で、中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合において、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場での遠隔手動弁操作機構による操作により系統構成を実施する。格納容器ベントについては、原子炉建物付属棟1階又は原子炉建物付属棟2階まで移動するとともに、現場での遠隔手動弁操作機構により格納容器ベントする。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>系統構成 原子炉建物付属棟 3階 北側通路（非管理区域） W/W ベント 原子炉建物付属棟 1階 西側（非管理区域） D/W ベント 原子炉建物付属棟 2階 西側（非管理区域） 電源確認 制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室） 排気ラインドレン排出弁操作 屋外（原子炉建物南側周辺）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、第一優先のW/Wベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、想定時間は以下のとおり。 なお、W/Wベントに必要な想定時間、D/Wベントに必要な想定時間は同一時間とする。</p> <p>必要要員数：5名（中央制御室運転員1名、現場運転員2名、緊急時対策要員2名） 想定時間：系統構成（原子炉建物付属棟）1時間20分以</p>	<p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(原子炉建屋内の原子炉区域外) <u>65分</u>※ ※遠隔手動弁操作設備による操作の実績時間は以下の通りである。 (実績時間:一次隔離弁(サプレッショング・チャンバ側)の全開操作を実施する場合 21分) (実績時間:一次隔離弁(ドライウェル側)の全開操作を実施する場合 17分) 遠隔手動弁操作設備による格納容器ベント操作 <u>5分</u> (実績時間:二次隔離弁の全開 2分) 系統構成(格納容器ベント開始後) <u>5分</u></p> <p>【第一弁(S/C側)操作】 【運転員等(当直運転員)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動: <u>35分</u> (移動経路: 中央制御室から原子炉建屋付属棟1階(放射線防護具着用を含む)) 格納容器ベント準備: <u>90分</u> (操作対象1弁: 原子炉建屋付属棟1階) <p>【第二弁操作】 【重大事故等対応要員】</p> <p>・移動: <u>45分</u>※¹ (移動経路: 原子炉建屋付属棟1階から原子炉建屋廃棄物処理棟3階(放射線防護)</p>	<p>要時間目安のうち、現場操作に係る時間は125分以内。 第二弁操作 30分以内(所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は 30 分以内)</p> <p>※1: 所要時間目安は、模擬により算定した時間 所要時間内訳</p>	<p>内 (所要時間目安^{※1}: <u>1時間4分</u>) ベント実施操作(原子炉建物付属棟) <u>1時間30分</u>以内 (所要時間目安^{※1}: <u>1時間9分</u>) 排気ラインドレン排出弁操作(屋外) <u>40分</u>以内 (所要時間目安^{※1}: <u>31分</u>)</p> <p>※1: 所要時間目安は、模擬により算定した時間 想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源確認: 想定時間 <u>10分</u>, 所要時間目安 <u>4分</u> 電源確認: 所要時間目安 <u>4分</u> (中央制御室) <p>【現場運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動、系統構成(第2弁全開操作): 想定時間 <u>1時間20分</u>, 所要時間目安 <u>1時間4分</u> 移動: 所要時間目安 <u>10分</u> (移動経路: 中央制御室～原子炉建屋付属棟3階) 系統構成(第2弁全開操作): 所要時間目安 <u>54分</u> (操作対象1弁: 原子炉建屋付属棟3階) <p>●移動、ベント実施操作(第1弁(W/W)全開操作): 想定時間 <u>1時間30分</u>, 所要時間目安 <u>1時間9分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 移動: 所要時間目安 <u>15分</u> (移動経路: 中央制御室～原子炉建屋付属棟1階) 	<p>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p> <p>・体制及び運用の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
d. 操作の成立性について	<p>具着用を含む))</p> <p>・格納容器ベント開始操作：30分（操作対象1弁：原子炉建屋廃棄物処理棟3階）</p> <p>※1：移動は第一弁（S/C側）操作と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p>	<p>・ベント実施操作（第1弁（W/W）全開操作）；所要時間目安 54分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟1階）</p> <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時対策所～原子炉建物南側周辺移動：想定時間30分、所要時間目安 26分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 26分（移動経路：緊急時対策所～原子炉建物南側周辺） ●排気ラインドレン排出弁操作：想定時間 10分、所要時間目安 5分 <ul style="list-style-type: none"> ・排気ラインドレン排出弁操作：所要時間目安 5分（排気ラインドレン排出弁操作：屋外（原子炉建物南側周辺）） 	<p>⑭の相違</p>
作業環境：バッテリー内蔵型LED照明を作业エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作业性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中电灯をバックアップとして携行している。	<p>作業環境：ヘッドライト又はLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影响はない。现场操作员の放射线防護を考慮し、遠隔人力操作机构は二次格納施設外に设置している。また、操作は汚染の可能性を考慮し放射线防護具（全面マスク、个人線量计、绵手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作业を行う。</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業环境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性：操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場作業</p> <p>作業环境：電源内蔵型照明を作业エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作业性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中电灯を携行している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全面マスク、个人线量计、ゴム手袋）を装備又は携行して作业を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、个人线量计、ゴム手袋）を装備して作业を行う。</p>	<p>・記載表现の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作业の成立性を記載</p> <p>・設備及び运用の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違</p> <p>・运用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 使用する防護具の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>現場運転員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作設備エリアは、原子炉建屋内の原子炉区域外に設置している。</p> <p>移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作であり、容易に実施可能である。 遠隔手動弁操作設備の操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p> <p>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</p>   <p>系統構成（遠隔手動弁操作設備）</p>  <p>格納容器ベント操作（遠隔手動弁操作設備）</p>	<p>移動経路：ヘッドライト又はLEDライトを携行しており近接可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：遠隔人力操作機構による現場操作については、速やかに操作ができるように使用工具を操作場所近傍に配備している。また、工具等を使用しなくても手動弁と同様に弁操作ができるため、容易に実施可能である。なお、設置未完のため、設置工事完了後、操作性について検証する。</p> <p>連絡手段：携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ページング）のうち、使用可能な設備により、中央制御室及び災害対策本部との連絡が可能である。</p>	<p>操作機構は、原子炉建物付属棟に設置している。</p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており、接近可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作であり、容易に実施可能である。 遠隔手動弁操作機構の操作についても、操作に必要な工具はなく、通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能であり、排気ラインドレン排出弁操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</p> <p>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。また、衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部との連絡が可能である。</p>   <p>ベント操作（遠隔手動弁操作機構）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の遠隔手動弁操作機構の操作に工具は不要

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>添付資料1.5.3-2</u></p> <p><u>2. 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）</u></p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する場合、空気駆動弁である一次隔離弁（サプレッショング・チェンバ側又はドライウェル側）及び耐圧強化ベント弁を全開とし、格納容器ベントラインを構成する必要があり、通常の駆動空気供給源である計装用圧縮空気系が喪失した状況下では遠隔空気駆動弁操作用ボンベが駆動源となる。常設ボンベの残量が減少した場合に、常設ボンベと予備ボンベを交換することで、一次隔離弁及び耐圧強化ベント弁の駆動圧力を確保する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>原子炉建屋 地上3階、地上2階、地下1階（非管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：2名（現場運転員2名）</p> <p>想定時間：45分（実績時間：32分）</p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：バッテリー内蔵型LED照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又是携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップ</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>として携行している。</u></p> <p><u>アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p><u>操作性：通常のポンベ切替え・交換操作であり、容易に実施可能である。</u></p> <p><u>連絡手段：通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</u></p>   <p>予備ポンベ交換</p> <p>ポンベ取り付け</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>添付資料 1.5.3-3</u></p> <p><u>3. フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</u></p> <p><u>a. 操作概要</u></p> <p>格納容器ベント操作中におけるフィルタ装置の水位調整のため、フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りを実施する。</p> <p><u>b. 作業場所</u></p> <p>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺（屋外）</p> <p><u>c. 必要要員数及び時間</u></p> <p>フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りに必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数:2名（緊急時対策要員2名）</p> <p>想定時間 :45分（当該設備は設置工事中のため実績時間なし）</p> <p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p>作業環境:ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出されることから、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備して作業を行う。</p> <p>移動経路:ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性:通常の弁操作であり、操作に必要な工具はなく、容易に実施可能である。</p> <p>また、遠隔手動弁操作設備による弁操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</p> <p>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 1.5.3-4</p> <p>4. フィルタ装置水位調整（水張り）</p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器ベント操作時又は格納容器ベント停止時に想定されるフィルタ装置の水位変動に対し、フィルタ装置機能維持のため、フィルタ装置の水張りによるフィルタ装置の水位調整を行う。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺（屋外）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>フィルタ装置水位調整（水張り）に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：[防火水槽から可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を展開した水張りの場合]2名 （緊急時対策要員2名） [淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を展開した水張りの場合（あらかじめ敷設してあるホースが使用でき</p>	<p>1. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(1) フィルタ装置スクラビング水補給</p> <p>a. 操作概要</p> <p>フィルタ装置スクラビング水補給が必要な状況において、水源を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置のスクラビング水を補給する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室、屋外（格納容器圧力逃がし装置格納槽周辺、取水箇所（西側淡水貯水設備、代替淡水貯槽又は淡水タンク）周辺）</p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p>フィルタ装置スクラビング水補給として、最長時間を要する代替淡水貯槽からフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用した送水に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</p>	<p>(3) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）</p> <p>a. 操作概要</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）が必要な状況において、送水ルートを確保した後、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車により、第1ベントフィルタスクラバ容器を水位調整（水張り）する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>屋外（原子炉建物南側周辺、原子炉建物西側周辺、取水箇所（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2））周辺）</p> <p>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として、最長時間を要する第4保管エリア、第3保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉のスクラバ容器水位調整（水張り）は、屋外（輪谷貯水槽周辺、原子炉建物周辺）にて作業を実施 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違 ・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、最長時間をする手順に関し、必要要員と想定時間を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>る場合)」6名(緊急時対策要員6名) 「他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)」6名(緊急時対策要員6名)</p> <p>想定時間:「防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合」125分(当該設備は設置工事中のため実績時間なし) 「淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合(あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合)」125分(当該設備は設置工事中のため実績時間なし) 「他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)」155分(当該設備は設置工事中のため実績時間なし)</p> <p>所要時間目安:180分以内(所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は180分以内)</p> <p>所要時間内訳</p> <p>【重大事故等対応要員】</p>	<p>必要要員数:8名(重大事故等対応要員8名)</p>	<p>必要要員数:13名(中央制御室運転員1名、緊急時対策要員12名)</p> <p>想定時間:2時間30分以内(所要時間目安※1:1時間55分)</p> <p>※1:所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水位監視:想定時間10分、所要時間目安9分 ・水位監視、水位調整(水張り):所要時間目安9分 (下限水位～通常水位) <p>【緊急時対策要員6名】(原子炉建物南側周辺作業)</p> <p>●緊急時対策所～第4保管エリア移動:想定時間35分、所要時間目安32分</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑭の相違 ・記載方針の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、最長時間を要する手順に関し、必要要員と想定時間を記載 ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑭の相違 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・準備：<u>30分</u>（放射線防護具着用を含む） ・移動：<u>10分</u>（移動経路：南側保管場所から代替淡水貯槽周辺） ・ホース敷設準備：<u>10分</u>^{*1}（対象作業：ホース積込み、ホース荷卸しを含む） ・系統構成：<u>120分</u>（対象作業：ポンプ設置、ホース敷設等を含む） ・送水準備：<u>20分</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 <u>32分</u>（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） ●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 <u>10分</u>、所要時間目安 <u>10分</u> ・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 <u>10分</u>（第4保管エリア） ●送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）：想定時間 <u>55分</u>、所要時間目安 <u>34分</u> ・移動：所要時間目安 <u>4分</u>（移動経路：第4保管エリア～原子炉建物西側法面） ・送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）：所要時間目安 <u>30分</u>（原子炉建物西側法面、原子炉建物南側周辺） ●送水準備（送水ヘッダ～第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口）：想定時間 <u>25分</u>、所要時間目安 <u>21分</u> ・送水準備：所要時間目安 <u>15分</u>（送水ヘッダ～第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口） ・系統構成：所要時間目安 <u>6分</u>（操作対象2弁：原子炉建物南側周辺） ●ホース取外し：想定時間 <u>10分</u>、所要時間目安 <u>5分</u> ・ホース取外し：所要時間目安 <u>5分</u>（操作対象2弁：原子炉建物南側周辺） 【緊急時対策要員6名】（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）周辺、原子炉建物西側法面周辺作業） ●緊急時対策所～第3保管エリア移動：想定時間 <u>30分</u>、所要時間目安 <u>28分</u> ・移動：所要時間目安 <u>28分</u>（移動経路：緊急時対策所～第3保管エリア） ●車両健全性確認（大量送水車、ホース展張車）：想定時間 <u>10分</u>、所要時間目安 <u>10分</u> ・車両健全性確認（大量送水車、ホース展張車）：所要時間目安 <u>10分</u>（第3保管エリア） ●大量送水車配置：想定時間 <u>15分</u>、所要時間目安 <u>12分</u> ・移動：所要時間目安 <u>4分</u>（移動経路：第3保管エリア～輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）） 	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト、懐中電灯及び<u>LED多機能ライト</u>により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。基本的には個人線量計、<u>ガラスバッチ</u>、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不識布カバーオール、アノラック、全面マスク、<u>チャコールフィルタ</u>、<u>セルフエアセット</u>等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト、懐中電灯及び<u>LED多機能ライト</u>を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：車両の作業用照明、ヘッドライト及び<u>LEDライト</u>により、夜間における作業性を確保している。また、放射性物質が放出される可能性があることから、操作は放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、<u>タイベック</u>）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>※1：ホース敷設準備は、系統構成と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び<u>LEDライト</u>を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉</p> <ul style="list-style-type: none"> 大量送水車配置：所要時間目安8分（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）） 送水準備（ホース敷設）：想定時間1時間、所要時間目安37分 送水準備（ホース敷設）：所要時間目安32分（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）、原子炉建物西側法面） 移動：所要時間目安5分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）周辺） <p>●大量送水車起動：想定時間10分、所要時間目安10分</p> <p>●大量送水車起動：所要時間目安10分（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2））</p> <p>●停止操作：想定時間10分、所要時間目安5分</p> <p>●停止操作：所要時間目安5分（輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2））</p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、<u>汚染防護服</u>）を装備するが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した汚染防護服、被水防護服等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 使用する資機材の相違 運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 使用する防護具の相違 設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 使用する資機材の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>操作性：送水ホースの接続は、汎用の結合金具（オス・メス）であり、容易に実施可能であり、必要な工具はない。また、弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p>	<p>操作性：フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプからのホース接続は、汎用の結合金具を使用して容易に接続可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、P.H.S.端末）、送受話器（ページング）のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p>  <p>可搬型代替注水大型ポンプ</p>  <p>車両の作業用照明</p>  <p>ホース接続訓練</p>  <p>車両操作訓練（ポンプ起動）</p>  <p>可搬型代替注水中型ポンプ</p>  <p>ホース敷設訓練</p>	<p>操作性：ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車からのホースの接続は、結合金具接続であり、容易に接続可能であり、必要な工具はない。また、弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>  <p>ホース接続作業（昼間）</p>  <p>水中ポンプ設置準備（夜間）</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p>夜間での送水訓練（ポンプ設置）</p>  <p>放射線防護具着用による送水訓練 (交代要員参集)</p>  <p>放射線防護具着用による送水訓練 (水中ポンプユニット設置)</p>	 <p>ポンプ起動操作（夜間）</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>添付資料 1.5.3-5</u></p> <p><u>5. フィルタ装置水位調整（水抜き）</u></p> <p>a. <u>操作概要</u></p> <p>格納容器ベント操作時又は格納容器ベント停止時に想定されるフィルタ装置の水位変動に対し、フィルタ装置機能維持のため水抜きによる水位調整を行う。</p> <p>b. <u>作業場所</u></p> <p>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺（屋外）</p> <p>c. <u>必要要員数及び時間</u></p> <p>フィルタ装置水位調整（水抜き）に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：2名（緊急時対策要員2名）</p> <p>想定時間：150分（当該設備は設置工事中のため実績時間なし）</p>		<p>(4) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u></p> <p>a. <u>操作概要</u></p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）が必要な状況において、中央制御室操作により系統構成を実施し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）を実施する。</p> <p>b. <u>作業場所</u></p> <p>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>c. <u>必要要員数及び想定時間</u></p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：1名（中央制御室運転員1名）</p> <p>想定時間：2時間20分以内（所要時間目安^{※1}：2時間9分）</p> <p>※1：所要時間目安は、模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統構成、水抜き開始操作：想定時間10分、所要時間目安5分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 系統構成、水抜き開始操作：所要時間目安5分（操作対象2弁、ポンプ起動：中央制御室） ● 水位調整（水抜き）：想定時間2時間、所要時間目安2時間 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水位調整（水抜き）：所要時間目安2時間（上限水位～通常水位） ● 停止操作：想定時間10分、所要時間目安4分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 停止操作：所要時間目安4分（操作対象2弁、ポンプ停止：中央制御室） 	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違</p> <p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境:ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。</u> 基本的には個人線量計、ガラスバッチ、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不織布カバーオール、アノラック、全面マスク、チャコールフィルタ、セルフエアセット等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p><u>移動経路:ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</u> また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>操作性</u> :通常の弁操作、ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるため、容易に実施可能である。また、作業に必要な工具はない。</p> <p><u>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</u></p> <p><u>連絡手段</u>:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p>		<p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</u></p>	<p>⑥の相違のため、島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載。柏崎6/7は現場作業の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1.5.3-6</p> <p><u>6. 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ</u></p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器ベント停止後は、配管内に残留する水素ガスによる燃焼防止と、残留蒸気凝縮による配管内の負圧防止のため、<u>格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページ</u>を実施する。</p> <p>窒素ガスの供給は可搬型窒素供給装置にて行い、当該装置を格納容器圧力逃がし装置にホースで接続し、窒素供給弁を操作することでページを行う。</p> <p><u>また、格納容器ベントライン水素サンプリングラックのサンプリングポンプを起動させ、窒素ガスページ中の配管内の水素濃度を測定する。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p>原子炉建屋 南東側（屋外） 原子炉建屋 地上3階 南側通路（非管理区域）</p>	<p>(3) <u>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</u></p> <p>a. 操作概要</p> <p>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換が必要な状況において、屋外（原子炉建屋西側周辺）に可搬型窒素供給装置を配備して接続口の蓋を開放し、窒素供給用ホースをフィルタベント配管窒素供給ライン接続口に接続した後、可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置内に窒素を供給する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>屋外（原子炉建屋西側周辺）</p>	<p>(5) <u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</u></p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器フィルタベント系の窒素ガスページが必要な状況において、可搬式窒素供給装置を配置してホースを窒素供給ライン接続口に接続した後、可搬式窒素供給装置により格納容器フィルタベント系に窒素ガスを供給する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>【窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの場合】</u> 屋外（原子炉建物南側） 制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p><u>【窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの場合】</u> 屋外（原子炉建物西側） 原子炉建物付属棟 1階（非管理区域） 制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室） <u>【窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、水素濃度測定を可搬型設備により実施し、その成立性を(6) フィルタベント計装（第1ベントフィルタ出口水素濃度）に記載 ・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載 ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c. 必要要員数及び時間 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージに必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数: <u>6名 (緊急時対策要員6名)</u></p> <p>想定時間 : <u>270分 (当該設備は設置工事中のため実績時間なし)</u></p> <p>所要時間内訳</p> <p>【重大事故等対応要員】</p> <p>・準備: 30分 (放射線防護具着用を含む)</p>	<p>c. 必要要員数及び<u>所要時間</u> フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換として、フィルタベント配管窒素供給ライン接続口を使用した窒素供給に必要な要員数、<u>所要時間</u>は以下のとおり。</p> <p>必要要員数 : <u>6名 (重大事故等対応要員6名)</u></p> <p>所要時間目安: <u>135分以内 (所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は135分以内)</u></p> <p>所要時間内訳</p> <p>【重大事故等対応要員】</p>	<p><u>を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの場合 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)</u> <u>屋外 (タービン建物北側)</u> <u>原子炉建物付属棟 1階 (非管理区域)</u> <u>制御室建物 4階 (非管理区域) (中央制御室)</u></p> <p>c. 必要要員数及び<u>想定時間</u> 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージとして窒素供給ライン接続口を使用した窒素ガス供給に必要な要員数、<u>想定時間</u>は以下のとおり。</p> <p>(a) <u>窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの場合</u> 必要要員数 : <u>3名 (中央制御室運転員 1名, 緊急時対策要員 2名)</u></p> <p>想定時間 : <u>2時間以内 (所要時間目安※1: 1時間 42分)</u></p> <p>※1: 所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統構成: 想定時間 10分, 所要時間目安 4分 ・ 系統構成: 所要時間目安 4分 (操作対象 1弁: 中央制御室) <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 緊急時対策所～第4保管エリア移動: 想定時間 35分, 所要時間目安 32分 ・ 移動: 所要時間目安 32分 (移動経路: 緊急時対策所～第4保管エリア) ● 車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置): 想定時間 10分, 所要時間目安 10分 ・ 車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置): 所要時間 	<p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、想定時間内訳を記載</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・移動：10分（移動経路：南側保管場所からフィルタベント配管窒素供給ライン接続口） ・電源車の系統構成：35分※1（対象作業：ケーブル敷設、電源車起動等を含む） ・可搬型窒素供給装置の系統構成：85分（対象作業：窒素供給用ホース接続、可搬型窒素供給装置起動等を含む） ・窒素供給開始操作：10分 <p>※1：電源車の系統構成は、可搬型窒素供給装置の系統構成と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p>	<p>且安 <u>10分</u>（第4保管エリア）</p> <p>●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間5分、所要時間目安2分</p> <p>・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安<u>2分</u>（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物南側））</p> <p>●可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間1時間、所要時間目安53分</p> <p>・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 <u>36分</u>（ホース接続：屋外（原子炉建物南側））</p> <p>・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 <u>17分</u>（暖気運転：屋外（原子炉建物南側））</p> <p>●弁開操作：想定時間10分、所要時間目安5分</p> <p>・弁開操作：所要時間目安 <u>5分</u>（操作対象1弁：屋外（原子炉建物南側））</p> <p>(b) 窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの場合</p> <p>必要要員数：3名（中央制御室運転員1名、緊急時対策要員2名）</p> <p>想定時間：2時間以内（所要時間目安※1：1時間44分）</p> <p>※1：所要時間目安は、実機により検証及び模擬による算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <p>●系統構成：想定時間10分、所要時間目安4分</p> <p>・系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要 ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7】 ⑭の相違 ・運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>中央制御室)</u></p> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ●<u>緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分，所要時間目安32分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> ●<u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間10分，所要時間目安10分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安10分（第4保管エリア）</u> ●<u>可搬式窒素供給装置の移動：想定時間5分，所要時間目安2分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物西側））</u> ●<u>可搬式窒素供給装置の接続，暖気運転：想定時間1時間，所要時間目安53分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安36分（ホース接続：屋外（原子炉建物西側）～原子炉建物付属棟1階）</u> ・<u>可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安17分（暖気運転：屋外（原子炉建物西側））</u> ●<u>弁開操作：想定時間10分，所要時間目安7分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>弁開操作：所要時間目安7分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟1階）</u> <p>(c) <u>窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>必要要員数：3名（中央制御室運転員1名，緊急時対策要員2名）</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>想定時間：6時間40分以内（所要時間目安^{※1}：6時間18分）</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>想定時間内訳</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
d. 操作の成立性について	d. 操作の成立性について	<p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>系統構成：想定時間 10 分, 所要時間目安 4 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>系統構成：所要時間目安 4 分 (操作対象 1 弁 : 中央制御室)</u> <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>緊急時対策所～第 4 保管エリア移動：想定時間 35 分, 所要時間目安 32 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>移動：所要時間目安 32 分 (移動経路：緊急時対策所～第 4 保管エリア)</u> ● <u>車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置)：想定時間 10 分, 所要時間目安 10 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置)：所要時間目安 10 分 (第 4 保管エリア)</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 5 分, 所要時間目安 2 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 2 分 (移動経路：第 4 保管エリア～屋外 (タービン建物北側))</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の接続, 暖気運転：想定時間 5 時間 35 分, 所要時間目安 5 時間 19 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 5 時間 2 分 (ホース接続：屋外 (タービン建物北側)～原子炉建物付属棟 1 階)</u> ・ <u>可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17 分 (暖気運転：屋外 (タービン建物北側))</u> ● <u>弁開操作：想定時間 15 分, 所要時間目安 15 分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>弁開操作：所要時間目安 15 分 (操作対象 1 弁 : 原子炉建物付属棟 1 階)</u> 	<p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>作業環境：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。基本的には個人線量計、ガラスバッヂ、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不識布カバーオール、アノラック、全面マスク、チャコールフィルタ、セルフエアセット等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</p> <p>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性：送気ホースの接続は、汎用の結合金具（オス・メス）であり、容易に実施可能であり、操作に必要な工具はない。</p> <p>また、弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</p> <p>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</p> <p>連絡手段：通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p>  <p>窒素ガスバージ操作</p>	<p>作業環境：車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトにより、夜間における作業性を確保している。また、放射性物質が放出される可能性があることから、操作は放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及びLEDライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：可搬型窒素供給装置からの窒素供給用ホース接続は、汎用の結合金具を使用して容易に接続可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ペーパーペーパー）のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p>	<p>作業環境：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント後の汚染を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備するが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</p> <p>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性：送気ホースの接続は、差し込み式であり、容易に実施可能であり、操作に必要な工具はない。</p> <p>また、弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</p> <p>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、有線式通信設備、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>  <p>ホース接続作業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】 使用する資機材の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 使用する資機材の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(4) フィルタ装置スクラビング水移送</p> <p>a. フィルタ装置スクラビング水移送</p> <p>(a) 操作概要</p> <p>フィルタ装置スクラビング水移送が必要な状況において、原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階まで移動するとともに、系統構成を実施し、移送ポンプによりフィルタ装置スクラビング水をサプレッション・チェンバに移送する。</p> <p>(b) 作業場所</p> <p>原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階（管理区域）</p> <p>(c) 必要要員数及び所要時間</p> <p>フィルタ装置スクラビング水移送における、現場での系統構成に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名）</p> <p>所要時間目安：54分以内（所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は50分以内）</p> <p>所要時間内訳</p> <p>【運転員等（当直運転員）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動：44分（移動経路：中央制御室から原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階（放射線防護具着用を含む）） ・系統構成：6分（操作対象1弁：原子炉建屋廃棄物処理棟地下1階） <p>(d) 操作の成立性について</p> <p>作業環境：ヘッドライト又はLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。また、操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：ヘッドライト又はLEDライトを携行しており近接可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p>		<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ)を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>操作性</u> : 通常の弁操作であり容易に操作可能である。 <u>また、設置未完のため、設置工事完了後、</u> <u>操作性について検証する。</u></p> <p><u>連絡手段</u> : 携行型有線通話装置、電力保安通信用電話 <u>設備</u> (固定電話機、PHS端末)、送受話器 <u>(ページング)</u> のうち、使用可能な設備により、中央制御室との連絡が可能である。</p> <p>b. <u>可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置水張り</u></p> <p>(a) <u>操作概要</u></p> <p><u>可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置水張りが必要な状況において、水源を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置に水張りする。</u></p> <p>(b) <u>作業場所</u></p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室、屋外 (格納容器圧力逃がし装置格納槽周辺、取水箇所 (代替淡水貯槽、淡水タンク) 周辺)</u></p> <p>(c) <u>必要要員数及び所要時間</u></p> <p><u>可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置水張りとして、最長時間を要する代替淡水貯槽からフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用した送水に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数</u> : 8名 (重大事故等対応要員8名) <u>所要時間目安</u> : 180分以内 (所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は180分以内)</p> <p><u>所要時間内訳</u></p> <p><u>【重大事故等対応要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・準備 : 30分 (放射線防護具着用を含む) ・移動 : 10分 (移動経路 : 南側保管場所から代替淡 		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>水貯槽周辺)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホース敷設準備：10分※1（対象作業：ホース積込み、ホース荷卸しを含む） ・系統構成：120分（対象作業：ポンプ設置、ホース敷設等を含む） ・送水準備：20分 <p>※1：ホース敷設準備は、系統構成と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p> <p>(d) 操作の成立性について</p> <p>作業環境：車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトにより、夜間における作業性を確保している。また、放射性物質が放出される可能性があることから、操作は放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及びLEDライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプからのホース接続は、汎用の結合金具を使用して容易に接続可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ページング）のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(6) フィルタベント計装 (第1ベントフィルタ出口水素濃度)</p> <p>a. 操作概要</p> <p>格納容器フィルタベント系の窒素ガスページが必要な状況において、屋外（原子炉建物周辺）に可搬型設備（車両）である第1ベントフィルタ出口水素濃度を配置してホースを接続口に接続した後、可搬型設備（車両）である第1ベントフィルタ出口水素濃度により、窒素ガスページ中、配管内の水素濃度を測定する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>屋外（原子炉建物南側） 制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ中における水素濃度測定に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：3名（中央制御室運転員1名、緊急時対策要員2名） 想定時間：2時間以内（所要時間目安^{※1}：1時間34分）</p> <p>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統構成：想定時間10分、所要時間目安4分 ・ 系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：中央制御室） <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分 ・ 移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） <p>● 車両健全性確認（第1ベントフィルタ出口水素濃度）：想定時間10分、所要時間目安10分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両健全性確認（第1ベントフィルタ出口水素濃度） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、水素濃度測定を可搬設備により実施するため、成立性について記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>度) : 所要時間目安 10 分 (第 4 保管エリア)</p> <p>● 第 1 ベントフィルタ出口水素濃度の移動 : 想定時間 5 分, 所要時間目安 2 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 1 ベントフィルタ出口水素濃度の移動 : 所要時間目安 2 分 (移動経路 : 第 4 保管エリア～屋外 (原子炉建物南側)) <p>● 第 1 ベントフィルタ出口水素濃度の接続 : 想定時間 1 時間, 所要時間目安 45 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 1 ベントフィルタ出口水素濃度の接続 : 所要時間目安 45 分 (屋外 (原子炉建物南側)) <p>● 起動操作 : 想定時間 10 分, 所要時間目安 5 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 起動操作 : 所要時間目安 5 分 (起動操作 : 屋外 (原子炉建物南側)) <p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業環境 : 常用照明消灯時においても LED ライト (三脚タイプ), LED ライト (ランタンタイプ) 及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性 : 操作スイッチによる操作であるため, 容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場作業</p> <p>移動経路 : 車両のヘッドライトのほか, ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており, 夜間においても接近可能である。また, 現場への移動は, 地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>作業環境 : 車両のヘッドライトのほか, ヘッドライト及び懐中電灯により, 夜間における作業性を確保している。また, 操作は格納容器ベント後の汚染を考慮し, 防護具 (全面マスク, 個人線量計, 綿手袋, ゴム手袋, 汚染防護服) を装備するが, 緊急時対策本部の指示により, 作業区域の環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p>操作性 : ホースの接続は, 差し込み式であり容易に実施</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>可能であり、操作に必要な工具はない。また、</u> <u>電源ケーブルの接続は、ねじ込み式であり容易</u> <u>に接続可能であり、操作に必要な工具はない。</u> <u>弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通</u> <u>常の弁操作と同様である。作業エリア周辺には</u> <u>支障となる設備はなく、十分な作業スペースが</u> <u>ある。</u></p> <p><u>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備</u> <u>（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、</u> <u>所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、</u> <u>使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡</u> <u>する。</u></p>  <p><u>ケーブル接続作業</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>添付資料 1.5.3-7</u></p> <p><u>7. フィルタ装置スクラバ水pH 調整</u></p> <p>a. 操作概要</p> <p><u>フィルタ装置水位調整(水抜き)によりスクラバ水に含まれる薬液が排水されることでスクラバ水のpHが規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</u></p> <p><u>薬液補給は可搬型薬液補給装置にて行い、当該装置を格納容器圧力逃がし装置にホースで接続し、補給を行う。</u></p> <p><u>また、サンプリングポンプを起動させ、スクラバ水のpH値を確認する。</u></p> <p>b. 作業場所</p> <p><u>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺(屋外)</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p><u>フィルタ装置スクラバ水pH 調整に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数:6名(緊急時対策要員6名)</u></p> <p><u>想定時間:85分(当該設備は設置工事中のため実績時間なし)</u></p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p><u>作業環境:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保して</u></p>		<p><u>(7) 第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</u></p> <p>a. <u>操作概要</u></p> <p><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のpHが規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</u></p> <p>b. <u>作業場所</u></p> <p><u>制御室建物 4階(非管理区域)(中央制御室)</u></p> <p>c. <u>必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数:1名(中央制御室運転員1名)</u></p> <p><u>想定時間:15分以内(所要時間目安^{※1}:9分)</u></p> <p><u>※1:所要時間目安は、模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>系統構成、ドレン移送ポンプ起動操作:想定時間15分、所要時間目安9分</u> ● <u>系統構成、ドレン移送ポンプ起動操作:所要時間目安9分(操作対象2弁、ポンプ起動:中央制御室)</u> <p>d. <u>操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境:常用照明消灯時においてもLEDライト(三脚タイプ)、LEDライト(ランタンタイプ)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に併せて、薬液を補給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、常設の薬品注入タンクより薬液補給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、想定時間内訳を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>いる。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。基本的には個人線量計、ガラスバッヂ、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不織布カバーオール、アノラック、全面マスク、チャコールフィルタ、セルフエアセット等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p><u>移動経路:</u>車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</p> <p>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>操作性 :</u>ホースの接続は、汎用の結合金具（オス・メス）であり、容易に実施可能である。作業エリア周辺には、支障となる設備ではなく、十分な作業スペースがある。本操作で必要となる工具は、コンプレッサー、補給ポンプ等とともに作業エリア近傍（フィルタベント遮蔽壁内（附室））に配備する。</p> <p><u>連絡手段:</u>通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</p>		<p>及びヘッドライトを配備している。</p> <p><u>操作性 :</u>操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</p>	<p>⑥の相違に伴い島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載。柏崎6/7は現場作業の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1.5.3-8</p> <p><u>8. ドレン移送ライン窒素ガスページ</u></p> <p>a. <u>操作概要</u></p> <p><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）及びドレンタンク水抜き後は、フィルタ装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防止するため、フィルタ装置排水ラインの窒素ガスによるバージを実施する。</u></p> <p>b. <u>作業場所</u></p> <p><u>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺（屋外）</u></p> <p>c. <u>必要要員数及び時間</u></p> <p><u>ドレン移送ラインの窒素ガスページに必要な要員数、時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数:2名（緊急時対策要員2名）</u></p> <p><u>想定時間 :135分（当該設備は設置工事中のため実績時間なし）</u></p> <p>d. <u>操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。基本的には個人線量計、ガラスバッチ、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不織布カバーオール、アノラック、全面マスク、チャコールフィルタ、セルフエアセット等を装備した作業を行う場合がある。</u></p> <p><u>移動経路:車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</u></p> <p><u>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</u></p> <p><u>操作性 :送気ホースの接続は、汎用の結合金具（オス・メス）であり、容易に実施可能であり、操作に必要な工具はない。</u></p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>また、弁の開閉操作についても、必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</u></p> <p><u>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</u></p> <p><u>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</u></p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1.5.3-9</u></p> <p><u>9. ドレンタンク水抜き</u></p> <p>a. 操作概要 <u>ドレンタンクが水位高に達した場合、よう素フィルタの機能維持のため、ドレン移送ポンプを使用してドレンタンク内の凝縮水を排水する。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>原子炉建屋 南東側 フィルタベント遮蔽壁周辺（屋外）</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間 <u>ドレンタンク水抜きに必要な要員数、時間は以下のとおり。</u> <u>必要要員数:2名（緊急時対策要員2名）</u> <u>想定時間 :80分（当該設備は設置工事中のため実績時間なし）</u></p> <p>d. 操作の成立性について <u>作業環境:ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント操作後の汚染を考慮し防護具を装備する。基本的には個人線量計、ガラスバッチ、帽子、綿手袋、ゴム手袋、靴下、汚染区域用靴となるが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した不識布カバーオール、アノラック、全面マスク、チャコールフィルタ、セルフエアセット等を装備した作業を行う場合がある。</u></p> <p><u>移動経路:ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</u> <u>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</u></p> <p><u>操作性 :通常の弁操作、ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるため、容易に実施可能である。また、操作に必要な工具はない。</u> <u>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</u></p> <p><u>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設</u></p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。</u></p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(2) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換</p> <p>a. 操作概要</p> <p>原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換が必要な状況で、屋外（原子炉建屋東側周辺）に可搬型窒素供給装置を配備した場合においては、窒素供給用ホースを格納容器窒素供給ライン東側接続口に接続し、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内に窒素を供給する。屋外（原子炉建屋西側周辺）に可搬型窒素供給装置を配備した場合は、接続口の蓋を開放し、窒素供給用ホースを格納容器窒素供給ライン西側接続口に接続した後、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内に窒素を供給する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>屋外（原子炉建屋東側周辺、原子炉建屋西側周辺）</p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p>原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換として、最長時間を要する格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した窒素供給に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：6名（重大事故等対応要員6名）</p>	<p>添付資料 1.5.4-3</p> <p>3. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>(1) 操作概要</p> <p>原子炉格納容器への窒素ガス供給が必要な状況で、屋外（原子炉建屋周辺）に可搬式窒素供給装置を配備し、ホースを窒素供給ライン接続口に接続し、可搬式窒素供給装置により、原子炉格納容器に窒素ガスを供給する。</p> <p>(2) 作業場所</p> <p>【窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合】</p> <p>屋外（原子炉建物南側）</p> <p>【窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合】</p> <p>屋外（原子炉建物西側）</p> <p>原子炉建物付属棟 1階（非管理区域）</p> <p>【窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】</p> <p>屋外（タービン建物北側）</p> <p>原子炉建物付属棟 1階（非管理区域）</p> <p>(3) 必要要員数及び想定時間</p> <p>可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p> <p>a. 窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合</p> <p>必要要員数：2名（緊急時対策要員2名）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の成立性を記載 <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備 <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、接続口毎の成立性を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>所要時間目安：135分以内（所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は135分以内）</u></p> <p><u>所要時間内訳</u> <u>【重大事故等対応要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・準備：30分（放射線防護具着用を含む） ・移動：10分（移動経路：南側保管場所から格納容器窒素供給ライン西側接続口） ・電源車の系統構成：35分^{*1}（対象作業：ケーブル敷設、電源車起動等を含む） ・可搬型窒素供給装置の系統構成：85分（対象作業：窒素供給用ホース接続、可搬型窒素供給装置起動等を含む） ・窒素供給開始操作：10分 <p><u>※1：電源車の系統構成は、可搬型窒素供給装置の系統構成と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</u></p>	<p><u>想定時間</u>：2時間以内（所要時間目安^{*1}：1時間42分）</p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u> <u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間 35分、所要時間目安 32分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） ●車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分、所要時間目安 10分 <ul style="list-style-type: none"> ・車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第4保管エリア） ●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 5分、所要時間目安 2分 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物南側）） ●可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間 1時間、所要時間目安 53分 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋外（原子炉建物南側）） ・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋外（原子炉建物南側）） ●弁開操作：想定時間 10分、所要時間目安 5分 <ul style="list-style-type: none"> ・弁開操作：所要時間目安 5分（操作対象 1弁：屋外（原子炉建物南側）） 	<p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要</p> <p>・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>b. <u>窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合</u></p> <p>必要要員数 : 2名（緊急時対策要員2名）</p> <p>想定時間 : 2時間以内（所要時間目安※1 : 1時間 44分）</p> <p>※1 : 所要時間目安は、実機による検証及び模擬により 算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） ●車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間10分、所要時間目安10分 <ul style="list-style-type: none"> ・車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安10分（第4保管エリア） ●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間5分、所要時間目安2分 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物西側）） ●可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間1時間、所要時間目安53分 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安36分（ホース接続：屋外（原子炉建物西側）～原子炉建物付属棟1階） ・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安17分（暖気運転：屋外（原子炉建物西側）） ●弁開操作：想定時間10分、所要時間目安7分 <ul style="list-style-type: none"> ・弁開操作：所要時間目安7分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟1階） <p>c. <u>窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p>必要要員数 : 2名（緊急時対策要員2名）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及びLEDライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>作業環境：車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDランプ</p>	<p><u>想定時間</u> : 6時間40分以内 (所要時間目安^{※1} : 6時間18分)</p> <p><u>※1</u> : 所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>緊急時対策所～第4保管エリア移動</u> : 想定時間35分, 所要時間目安32分 <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>移動</u> : 所要時間目安32分 (移動経路: 緊急時対策所～第4保管エリア) ● <u>車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置)</u> : 想定時間10分, 所要時間目安10分 <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>車両健全性確認 (可搬式窒素供給装置)</u> : 所要時間目安10分 (第4保管エリア) ● <u>可搬式窒素供給装置の移動</u> : 想定時間5分, 所要時間目安2分 <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の移動</u> : 所要時間目安2分 (移動経路: 第4保管エリア～屋外 (タービン建物北側)) ● <u>可搬式窒素供給装置の接続, 暖気運転</u> : 想定時間5時間35分, 所要時間目安5時間19分 <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の接続</u> : 所要時間目安5時間2分 (ホース接続: 屋外 (タービン建物北側)～原子炉建物付属棟1階) ・ <u>可搬式窒素供給装置暖気運転</u> : 所要時間目安17分 (暖気運転: 屋外 (タービン建物北側)) ● <u>弁開操作</u> : 想定時間15分, 所要時間目安15分 <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>弁開操作</u> : 所要時間目安15分 (操作対象1弁: 原子炉建物付属棟1階) <p>(4) 操作の成立性について</p> <p><u>移動経路</u> : 車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>作業環境</u> : 車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>イトにより、夜間における作業性を確保している。また、放射性物質が放出される可能性があることから、操作は放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、<u>タイベック</u>）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p><u>操作性</u>：可搬型窒素供給装置からの窒素供給用ホース接続は、汎用の結合金具を使用して容易に接続可能である。また、作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p><u>連絡手段</u>：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ペーディング）のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p>	<p>び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント後の汚染を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備するが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p><u>操作性</u>：可搬式窒素供給装置からのホース接続は、差し込み式であり容易に実施可能である。また、作業エリア周辺には支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</p> <p><u>連絡手段</u>：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 使用する防護具の相違 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の接続口は、差し込み式を採用



ホース接続作業

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1.5.3-10</p> <p><u>10. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>(1) 交流電源確立時</p> <p>a. 操作概要</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な電動弁の電源確保及び現場での系統構成を行う。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>電源確保 原子炉建屋 地下1階（非管理区域） 系統構成 原子炉建屋 地上3階、地上中3階（管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱のうち、電源確保及び系統構成に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：2名（現場運転員2名）</p> <p>想定時間：電源確保 20分（実績時間：18分） 系統構成（格納容器ベント開始前）30分（実績時間：23分） 系統構成（格納容器ベント開始後）5分</p>		<p>添付資料 1.5.4-4</p> <p>4. 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(1) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>a. 操作概要</p> <p>中央制御室からの耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、中央制御室操作により系統構成及び格納容器ベント操作を実施し、格納容器ベントを実施する。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、第一優先のW/Wベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、想定時間は以下のとおり。 なお、W/Wベントに必要な想定時間、D/Wベントに必要な想定時間は同一時間とする。</p> <p>必要要員数：1名（中央制御室運転員1名）</p> <p>想定時間：系統構成（制御室建物）20分以内（所要時間目安※¹：15分） ベント実施操作（制御室建物）10分以内（所要時間目安※¹：3分）</p> <p>※1：所要時間目安は、模擬により算定した時間 想定時間内訣 【中央制御室運転員】 ●系統構成（第2弁全開操作）：想定時間 20分、所要時間目安 15分 ・系統構成（第2弁全開操作）：所要時間目安 15分（操</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、各要員の想定時間内訣を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: <u>バッテリー内蔵型LED 照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における操作性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。</u> <u>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。</u> <u>現場運転員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作設備エリアは、原子炉建屋内の原子炉区域外に設置している。</u></p> <p>移動経路: <u>バッテリー内蔵型LED 照明をアクセスルート上に配備してお近接可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。</u> <u>アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p>操作性 : <u>通常の弁操作及び受電操作であり、容易に実施可能である。</u> <u>遠隔手動弁操作設備の操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</u></p> <p>連絡手段: <u>通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</u></p>		<p>作対象 11弁：中央制御室) ●ベント実施操作（第1弁（W／W）全開操作）：想定時間 10分、所要時間目安 3分 ・ベント実施操作（第1弁（W／W）全開操作）：所要時間目安 3分（操作対象 1弁：中央制御室）</p> <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においても LEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性 : <u>操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の隔離弁は電動起動弁のみであり、中央制御室における作業の成立性を記載。柏崎 6/7 は現場作業の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
  受電操作 受電確認  系統構成			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2)全交流動力電源喪失時</p> <p>a. 操作概要</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の系統構成を全交流動力電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により行う。</p> <p>なお、空気駆動弁の操作手段として、ポンベからの駆動空気を電磁弁排気ポートへ供給することで空気駆動弁を操作することができる。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>系統構成 原子炉建屋 地上4階、地上3階（管理区域） 原子炉建屋 地上中3階、地上3階（非管理区域） W/W ベント 原子炉建屋 地下1階（非管理区域） D/W ベント 原子炉建屋 地上2階（非管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱のうち、現場系統構成に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数:4名（現場運転員4名） 想定時間：系統構成（原子炉建屋原子炉区域）35分 （原子炉建屋内の原子炉区域外） 120分（40分/1弁）※ 遠隔手動弁操作設備による格納容器ベント操作 5分</p>	<p>3. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(1) 耐圧強化ベント系の現場操作による格納容器ベント</p> <p>a. 操作概要</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況で、中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合において、原子炉建屋付属棟1階又は原子炉建屋付属棟屋上まで移動するとともに、現場での遠隔人力操作機構による操作により系統構成を実施する。格納容器ベントについては、原子炉建屋原子炉棟5階まで移動するとともに、現場での人力による操作により格納容器ベントする。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>原子炉建屋付属棟1階（非管理区域）、原子炉建屋付属棟屋上（非管理区域）、原子炉建屋原子炉棟5階（管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び所要時間</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、第一優先のS/C側ベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、所要時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：6名（運転員等（当直運転員）3名、重大事故等対応要員3名） 所要時間目安：第一弁（S/C側）操作125分以内（所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は125分以内） 耐圧強化ベント系二次隔離弁操作12分以内（所要時間目安のうち、現場操作に係</p>	<p>(2) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>a. 操作概要</p> <p>耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の系統構成が必要な状況で、中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合において、原子炉建物付属棟3階及び原子炉建物原子炉棟3階まで移動するとともに、現場での遠隔手動弁操作機構による操作により系統構成を実施する。格納容器ベントについては、原子炉建物付属棟1階又は原子炉建物付属棟2階まで移動するとともに、現場での遠隔手動弁操作機構により格納容器ベントする。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>系統構成 原子炉建物付属棟 3階 北側通路（非管理区域） 系統構成 原子炉建物原子炉棟 3階（管理区域） W/Wベント 原子炉建物付属棟 1階 西側（非管理区域） D/Wベント 原子炉建物付属棟 2階 西側（非管理区域） 電源確認 制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱として、第一優先のW/Wベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数、想定時間は以下のとおり。 なお、W/Wベントに必要な想定時間、D/Wベントに必要な想定時間は同一時間とする。</p> <p>必要要員数：5名（中央制御室運転員1名、現場運転員4名） 想定時間：系統構成（原子炉建物付属棟）2時間30分以内（所要時間目安^{※1}：2時間） ベント実施操作（原子炉建物付属棟）1時間30分以内（所要時間目安^{※1}：1時間9分）</p>	<p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(実績時間：二次隔離弁の全開 2分) ※遠隔手動弁操作設備による操作の実績時間は以下の通りである。 (実績時間：一次隔離弁（サプレッション・チャンバ側）の全開操作を実施する場合 21分) (実績時間：一次隔離弁（ドライウェル側）の全開操作を実施する場合 17分) (フィルタ装置入口弁の全閉：設備設置工事中のため実績時間なし) (耐圧強化ベント弁の全開：設備設置工事中のため実績時間なし) 系統構成(格納容器ベント開始後)5分</p> <p>所要時間内訳</p> <p>【第一弁（S/C側）操作】 【運転員等（当直運転員）】</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動：35分（移動経路：中央制御室から原子炉建屋付属棟1階（放射線防護具着用を含む）） 格納容器ベント準備：90分（操作対象1弁：原子炉建屋付属棟1階） <p>【耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁操作】 【重大事故等対応要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動：50分※1（移動経路：原子炉建屋付属棟1階から原子炉建屋原子炉棟5階（放射線防護具着 	<p>る時間は12分以内）</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源確認：想定時間10分、所要時間目安3分 電源確認：所要時間目安3分（中央制御室） <p>【現場運転員（2名）】</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動、系統構成（第2弁全開操作）：想定時間2時間30分、所要時間目安2時間 移動：所要時間目安10分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟3階） 系統構成（第2弁全開操作）：所要時間目安1時間50分（操作対象4弁：原子炉建物付属棟3階） <p>●移動、ベント実施操作（第1弁（W/W）全開操作）：想定時間1時間30分、所要時間目安1時間9分</p> <ul style="list-style-type: none"> 移動：所要時間目安15分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟1階） 	<p>※1：所要時間目安は、模擬により算定した時間</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており、建屋内常用照明消灯時における操作性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備して作業を行う。</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: ヘッドライト又はLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。現場操作員の放射線防護を考慮し、遠隔人力操作機構は、二次格納施設外に設置している。また、操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>用を含む))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・系統構成: 6分 (操作対象 1弁: 原子炉建屋原子炉棟 5階) ・格納容器ベント開始操作: 6分 (操作対象 1弁: 原子炉建屋原子炉棟 5階) <p>※1: 移動は第一弁 (S/C側) 操作と並行して行うため、所要時間目安には含まれない。</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>(a) 中央制御室操作</p> <p>作業環境: 常用照明消灯時においても LEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性: 操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場作業</p> <p>作業環境: 常用照明消灯時においても、電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備して作業を行う。</p> <p>現場運転員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作機構は、原子炉建物付属棟に設置して</p> <p>・ベント実施操作 (第1弁 (W/W) 全開操作): 所要時間目安 54分 (操作対象 1弁: 原子炉建物付属棟 1階)</p> <p>【現場運転員 (2名)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●移動、系統構成: 想定時間 1時間、所要時間目安 45分 ・移動: 所要時間目安 9分 (移動経路: 中央制御室～原子炉建物原子炉棟 3階) ・系統構成: 所要時間目安 36分 (操作対象 3弁: 原子炉建物原子炉棟 3階) 	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備及び運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>使用する資機材の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>現場運転員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作設備エリアは、原子炉建屋内の原子炉区域外に設置している。</p> <p>移動経路：バッテリー内蔵型LED照明をアクセスルート上に配備しており近接可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作であり、容易に実施可能である。 遠隔手動弁操作設備の操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</p>  	<p>移動経路：ヘッドライト又はLEDライトを携行しており近接可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：電動弁の手動ハンドルによる現場操作については、操作に必要な工具等ではなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。また、遠隔人力操作機構による現場操作については、工具等を使用しなくても手動弁と同様に弁操作ができるため、容易に実施可能である。なお、一部の設備については設置未完のため、設置工事完了後、操作性について検証する。</p> <p>連絡手段：携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ページング）のうち、使用可能な設備により、中央制御室及び災害対策本部との連絡が可能である。</p> 	<p>いる。</p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること、ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから、接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作であり、容易に実施可能である。 遠隔手動弁操作機構の操作についても、操作に必要な工具はなく、通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。 操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、中央制御室又は緊急時対策本部との連絡が可能である。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(3) <u>耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ</u></p> <p>a. <u>操作概要</u></p> <p><u>耐圧強化ベントの窒素ガスパージが必要な状況において、屋外（原子炉建物周辺）に可搬式窒素供給装置を配置してホースを窒素供給ライン接続口に接続した後、可搬式窒素供給装置により耐圧強化ベントラインに窒素ガスを供給する。</u></p> <p>b. <u>作業場所</u></p> <p><u>【窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場合】</u></p> <p><u>屋外（原子炉建物南側）</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>【窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場合】</u></p> <p><u>屋外（原子炉建物西側）</u> <u>原子炉建物付属棟 1階（非管理区域）</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>【窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】</u></p> <p><u>屋外（タービン建物北側）</u> <u>原子炉建物付属棟 1階（非管理区域）</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p>c. <u>必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージとして窒素供給ライン接続口を使用した窒素ガス供給に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p>(a) <u>窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場合</u></p> <p><u>必要要員数 : 3名（中央制御室運転員1名、緊急時対策要員2名）</u></p> <p><u>想定時間 : 2時間以内（所要時間目安※1 : 1時間）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、耐圧強化ベントラインの窒素ガスパージの手順を整備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p style="text-align: center;"><u>42分)</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>系統構成：想定時間 10分、所要時間目安 5分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>系統構成：所要時間目安 5分（操作対象 1弁：中央制御室）</u> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間 35分、所要時間目安 32分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> ● <u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分、所要時間目安 10分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第4保管エリア）</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 5分、所要時間目安 2分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物南側））</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間 1時間、所要時間目安 53分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋外（原子炉建物南側））</u> ・ <u>可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋外（原子炉建物南側））</u> ● <u>弁開操作：想定時間 10分、所要時間目安 5分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>弁開操作：所要時間目安 5分（操作対象 1弁：屋外（原子炉建物南側））</u> <p>(b) <u>窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページの場合</u></p> <p style="text-align: center;"><u>必要要員数：3名（中央制御室運転員 1名、緊急時対策要員 2名）</u></p> <p style="text-align: center;"><u>想定時間：2時間以内（所要時間目安^{※1}：1時間 44分）</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統構成：想定時間 10分、所要時間目安 4分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 系統構成：所要時間目安 4分（操作対象 1弁：中央制御室） <p>【緊急時対策要員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間 35分、所要時間目安 32分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） ● 車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分、所要時間目安 10分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第4保管エリア） ● 可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 5分、所要時間目安 2分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（原子炉建物西側）） ● 可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間 1時間、所要時間目安 53分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋外（原子炉建物西側）～原子炉建物付属棟 1階） ・ 可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋外（原子炉建物西側）） ● 弁開操作：想定時間 10分、所要時間目安 7分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁開操作：所要時間目安 7分（操作対象 1弁：原子炉建物付属棟 1階） <p>(c) 窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページの場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）</p> <p>必要要員数：3名（中央制御室運転員 1名、緊急時対策要員 2名）</p> <p>想定時間：6時間 40分以内（所要時間目安※1）</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p style="text-align: center;"><u>6時間18分)</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【中央制御室運転員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>系統構成：想定時間10分、所要時間目安4分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：中央制御室）</u> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> ● <u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間10分、所要時間目安10分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安10分（第4保管エリア）</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の移動：想定時間5分、所要時間目安2分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安2分（移動経路：第4保管エリア～屋外（タービン建物北側））</u> ● <u>可搬式窒素供給装置の接続、暖気運転：想定時間5時間35分、所要時間目安5時間19分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安5時間2分（ホース接続：屋外（タービン建物北側）～原子炉建物付属棟1階）</u> ・ <u>可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安17分（暖気運転：屋外（タービン建物北側））</u> ● <u>弁開操作：想定時間15分、所要時間目安15分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>弁開操作：所要時間目安15分（操作対象1弁：原子炉建物付属棟1階）</u> <p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p>(a) <u>中央制御室操作</u></p> <p><u>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>及びヘッドライトを配備している。</u></p> <p><u>操作性</u> : 操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</p> <p>(b) 現場作業</p> <p><u>作業環境</u> : 車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯により、夜間における作業性を確保している。また、操作は格納容器ベント後の汚染を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備するが、緊急時対策本部の指示により、作業区域の環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合がある。</p> <p><u>移動経路</u> : 車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており、夜間においても接近可能である。</p> <p>また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>操作性</u> : 送気ホースの接続は、差し込み式であり、容易に実施可能であり、必要な工具はない。</p> <p>また、弁の開閉操作についても、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様である。</p> <p>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースがある。</p> <p><u>連絡手段</u> : 衛星電話設備（固定型、携帯型）、有線式通信設備、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>  <p>ホース接続作業</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1.5.3-11 <u>11. 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</u></p> <p>a. 操作概要 <u>代替原子炉補機冷却系</u>を用いた冷却水確保のため、現場にて原子炉補機冷却系の系統構成を行う。 また、本操作は管理区域及び非管理区域での操作を<u>同一要員</u>が行う想定としている。</p> <p>b. 作業場所 <u>原子炉建屋</u>（管理及び非管理区域） <u>タービン建屋海水熱交換器エリア</u>（非管理区域） <u>コントロール建屋</u>（非管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び時間 <u>代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</u>（系統構成）に必要な要員数、時間は以下のとおり。 必要要員数：<u>2名</u>（現場運転員2名） 想定時間：<u>255分</u>（実績時間：240分）</p>		<p>添付資料 1.5.4-5 <u>5. 原子炉補機代替冷却系による除熱</u> <u>(1) 系統構成</u> <u>a. 原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u> <u>(a) 操作概要</u> <u>原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また、中央制御室操作及び現場操作により原子炉補機冷却系の系統構成を行う。</u> <u>なお、本操作は管理区域及び非管理区域での操作を別要員が行う想定としている。</u> <u>(b) 作業場所</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u> <u>原子炉建物原子炉棟 3階（管理区域）</u> <u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、2階、3階（非管理区域）</u> <u>廃棄物処理建物 2階（非管理区域）</u> <u>(c) 必要要員数及び想定時間</u> <u>原子炉補機代替冷却水系による除熱（系統構成）として、B系に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u> <u>なお、A系の系統構成に必要な想定時間は同一時間とする。</u> <u>必要要員数：5名（中央制御室運転員1名、現場運転員4名）</u> <u>想定時間：系統構成 1時間40分以内</u> <u>（所要時間目安^{※1}：1時間7分）</u> <u>冷却水確保10分以内（所要時間目安^{※1}：1分）</u> <u>※1：所要時間目安は、模擬により算出した時間</u> <u>想定時間内訳</u> <u>【中央制御室運転員】</u> <u>●電源確認：想定時間5分、所要時間目安2分</u> <u>・電源確認：所要時間目安2分（電源確認：中央制御室）</u> <u>●冷却水確保（流量調整、監視）：想定時間10分、所</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・体制の相違 島根2号炉は、並行して作業を行う ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7】 ⑭の相違 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、想定時間内訳を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>要時間目安 1分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷却水確保（流量調整、監視）：所要時間目安 1分 (操作対象 1弁：中央制御室) <p><u>【現場運転員B, C】（非管理区域）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ●移動、S A電源切替盤操作（B系）：想定時間 20分、 <u>所要時間目安 9分</u> <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 6分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟 3階） ・S A電源切替操作（B系）：所要時間目安 3分（電源切替操作：原子炉建物付属棟 3階） ●系統構成：想定時間 1時間 20分、所要時間目安 58分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 4分（移動経路：原子炉建物付属棟 3階～原子炉建物付属棟 2階） ・電源確認：所要時間目安 1分（電源ロック：原子炉建物付属棟 2階） ・移動：所要時間目安 5分（移動経路：原子炉建物付属棟 2階～原子炉建物付属棟地下 1階） ・電源確認：所要時間目安 1分（電源ロック：原子炉建物付属棟地下 1階） ・移動：所要時間目安 3分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1階～原子炉建物付属棟地下 2階） ・系統構成：所要時間目安 4分（操作対象 1弁：原子炉建物付属棟地下 2階） ・移動：所要時間目安 5分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 2階～原子炉建物付属棟地下 1階） ・系統構成：所要時間目安 11分（操作対象 1弁：原子炉建物付属棟地下 1階） ・移動：所要時間目安 4分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1階～原子炉建物付属棟 2階） ・系統構成：所要時間目安 11分（操作対象 1弁：原子炉建物付属棟 2階） ・移動：所要時間目安 6分（移動経路：原子炉建物付属棟 2階～廃棄物処理建物 2階） ・系統構成：所要時間目安 3分（操作対象 1弁：廃棄物処理建物 2階） <p><u>【現場運転員D, E】（管理区域）</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: <u>バッテリー内蔵型LED 照明</u>を<u>作業エリア</u>に配備しており、建屋常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を<u>バックアップとして携行</u>している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備して作業を行う。</p> <p>移動経路: <u>バッテリー内蔵型LED 照明</u>を<u>アクセスルート上</u>に配備してあり<u>近接可能</u>である。また、ヘッドライト及び懐中電灯を<u>バックアップとして携行</u>している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 :通常の弁操作であり、容易に実施可能である。</p> <p>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、携帯型音声呼出電話設備）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</p>		<p>●系統構成：想定時間 30 分、所要時間目安 12 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 8 分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉棟 3 階） ・系統構成：所要時間目安 4 分（操作対象 1 弁：原子炉建物原子炉棟 3 階） <p>(d) 操作の成立性について</p> <p>作業環境：<u>電源内蔵型照明</u>を<u>作業エリア</u>に配備しており、<u>建物内常用照明消灯時における作業性を確保</u>している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を<u>携行</u>している。</p> <p>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備して作業を行う。</p> <p>移動経路：<u>電源内蔵型照明</u>を<u>アクセスルート上</u>に配備しており、<u>接近可能</u>である。また、<u>ヘッドライト</u>及び<u>懐中電灯</u>を<u>携行</u>している。</p> <p>アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 :通常の弁操作であり、容易に実施可能である。</p> <p>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、<u>所内通信連絡設備（警報装置を含む。）</u>のうち、<u>使用可能な設備</u>により、中央制御室に連絡する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>b. 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p>(a) <u>操作概要</u> <u>原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため、原子炉建物付属棟3階まで移動するとともに、現場でのSA電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また、中央制御室操作及び現場操作により原子炉補機冷却系の系統構成を行う。</u> <u>なお、本操作は管理区域及び非管理区域での操作を別要員が行う想定としている。</u></p> <p>(b) <u>作業場所</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u> <u>原子炉建物原子炉棟 3階（管理区域）</u> <u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、2階、3階（非管理区域）</u> <u>廃棄物処理建物 2階（非管理区域）</u></p> <p>(c) <u>必要要員数及び想定時間</u> <u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系の系統構成として、最長時間をするSA電源切替盤による電源切替えを実施する場合に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u> <u>必要要員数：5名（中央制御室運転員1名、現場運転員4名）</u> <u>想定時間：系統構成 1時間40分以内</u> <u>（所要時間目安※1：1時間8分）</u> <u>冷却水確保 10分以内（所要時間目安※1：1分）</u> <u>※1：所要時間目安は、模擬により算出した時間</u> <u>想定時間内訳</u> <u>【中央制御室運転員】</u> <u>●電源確認：想定時間5分、所要時間目安2分</u> <u>・電源確認：所要時間目安2分（電源確認：中央制御室）</u> <u>●冷却水確保（流量調整、監視）：想定時間10分、所要時間目安1分</u> <u>・冷却水確保（流量調整、監視）：所要時間目安1分（操作対象1弁：中央制御室）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>【現場運転員B, C】(非管理区域)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●<u>移動, S A電源切替盤操作 (A系) : 想定時間 20分</u> 所要時間目安 8分 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動: 所要時間目安 5分 (移動経路: 中央制御室～原子炉建物付属棟 3階)</u> ・<u>S A電源切替操作 (A系) : 所要時間目安: 3分 (電源切替操作: 原子炉建物付属棟 3階)</u> ●<u>系統構成: 想定時間 1時間 20分, 所要時間目安 1時間</u> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動: 所要時間目安 2分 (移動経路: 原子炉建物付属棟 3階～原子炉建物付属棟 2階)</u> ・<u>電源確認: 所要時間目安 1分 (電源ロック: 原子炉建物付属棟 2階)</u> ・<u>移動: 所要時間目安 2分 (移動経路: 原子炉建物付属棟 2階～原子炉建物付属棟地下 1階)</u> ・<u>電源確認: 所要時間目安 1分 (電源ロック: 原子炉建物付属棟地下 1階)</u> ・<u>移動: 所要時間目安 6分 (移動経路: 原子炉建物付属棟地下 1階～原子炉建物付属棟地下 2階)</u> ・<u>系統構成: 所要時間目安 4分 (操作対象 1弁: 原子炉建物付属棟地下 2階)</u> ・<u>移動: 所要時間目安 6分 (移動経路: 原子炉建物付属棟地下 2階～原子炉建物付属棟地下 1階)</u> ・<u>系統構成: 所要時間目安 11分 (操作対象 1弁: 原子炉建物付属棟地下 1階)</u> ・<u>移動: 所要時間目安 4分 (移動経路: 原子炉建物付属棟地下 1階～原子炉建物付属棟 2階)</u> ・<u>系統構成: 所要時間目安 11分 (操作対象 1弁: 原子炉建物付属棟 2階)</u> ・<u>系統構成: 所要時間目安 3分 (操作対象 1弁: 原子炉建物付属棟 2階)</u> ・<u>移動: 所要時間目安 6分 (移動経路: 原子炉建物付属棟 2階～廃棄物処理建物 2階)</u> ・<u>系統構成: 所要時間目安 3分 (操作対象 1弁: 廃棄物処理建物 2階)</u> ●<u>【現場運転員D, E】(管理区域)</u> ●<u>系統構成: 想定時間 30分, 所要時間目安 12分</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安8分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉棟3階） ・系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：原子炉建物原子炉棟3階） <p>(d) 操作の成立性について</p> <p>i 中央制御室操作</p> <p>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ），LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</p> <p>操作性：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。</p> <p>ii 現場操作</p> <p>作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。 放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備して作業を行う。</p> <p>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており，接近可能である。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。 アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 操作対象弁には，暗闇でも識別し易いよう反射テープを施している。</p> <p>連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む）</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 冷却水確保（系統構成）  冷却水確保（系統構成）		<p data-bbox="2143 291 2699 370"><u>。）のうち、使用可能な設備により、中 央制御室に連絡する。</u></p>  冷却水確保（系統構成）  冷却水確保（系統構成）	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料 1.5.3-12</p> <p>12. 熱交換器ユニットによる補機冷却水確保</p> <p>a. 操作概要</p> <p>代替原子炉補機冷却系（熱交換器ユニット、大容量送水車（熱交換器ユニット用）、電源車等）を用いて冷却水供給を行う。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>タービン建屋近傍（屋外）</p> <p>c. 必要要員数及び時間</p> <p>熱交換器ユニットによる補機冷却水確保に必要な要員数、時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：13名（緊急時対策要員）</p> <p>想定時間：540分（実績時間なし）</p>		<p>(2) 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車による除熱</p> <p>a. 原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保</p> <p>(a) 操作概要</p> <p>原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等）による除熱が必要な状況において外部接続口を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。</p> <p>(b) 作業場所</p> <p>原子炉建物付属棟 1階、2階（非管理区域）</p> <p>屋外（取水槽周辺、原子炉建物南側周辺）</p> <p>(c) 必要要員数及び想定時間</p> <p>原子炉補機代替冷却水系による除熱として、最長時間を要する第4保管エリアの可搬設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p> <p>必要要員数：15名（緊急時対策要員 15名）</p> <p>想定時間：7時間20分以内（所要時間目安^{※1}：5時間41分）</p> <p>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【緊急時対策要員（6名）】（原子炉建物南側周辺作業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間 35分、所要時間目安 32分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア） ●車両健全性確認（移動式代替熱交換設備、ホース運搬車）：想定時間 10分、所要時間目安 10分 <ul style="list-style-type: none"> ・車両健全確認（移動式代替熱交換設備、ホース運搬車）：所要時間目安 10分（第4保管エリア） ●移動式代替熱交換設備準備：想定時間 6時間 15分、所要時間目安 4時間 38分 <ul style="list-style-type: none"> ・移動式代替熱交換設備準備：所要時間目安 4時間 38分 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、想定時間内訳を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>分 (屋外 (原子炉建物南側周辺))</u></p> <p>●補機冷却水 (淡水) の供給 (監視) :想定時間 20 分, 所要時間目安 15 分 ・補機冷却水 (淡水) の供給 (監視) :所要時間目安 15 分 (屋外 (原子炉建物南側周辺))</p> <p><u>【緊急時対策要員 (6名)】(取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺作業)</u></p> <p>●緊急時対策所～第4保管エリア移動:想定時間 35 分, 所要時間目安 32 分 ・移動:所要時間目安 32 分 (移動経路:緊急時対策所～第4保管エリア)</p> <p>●車両健全確認 (大型送水ポンプ車, ホース展張車) : 想定時間 10 分, 所要時間目安 10 分 ・車両健全確認 (大型送水ポンプ車, ホース展張車) : 所要時間目安 10 分 (第4保管エリア)</p> <p>●大型送水ポンプ車準備:想定時間 3 時間 45 分, 所要時間目安 2 時間 57 分 ・大型送水ポンプ車準備:所要時間目安 2 時間 57 分 (屋外 (取水槽周辺))</p> <p>●送水準備 (ホース敷設) :想定時間 2 時間 30 分, 所要時間目安 1 時間 52 分 ・送水準備 (ホース敷設) :所要時間目安 1 時間 52 分 (屋外 (取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺))</p> <p>●補機冷却水 (海水) の供給 (流量調整, 監視) :想定時間 20 分, 所要時間目安 10 分 ・補機冷却水 (海水) の供給 (流量調整, 監視) :所要時間目安 10 分 (屋外 (取水槽周辺, 原子炉建物南側周辺))</p> <p><u>【緊急時対策要員 (3名)】(原子炉建物南側周辺作業)</u></p> <p>●移動:想定時間 30 分, 所要時間目安 26 分 ・移動:所要時間目安 26 分 (緊急時対策所～原子炉建物南側)</p> <p>●電源ケーブル接続:想定時間 1 時間 10 分, 所要時間目安 45 分 ・電源ケーブル接続:所要時間目安 45 分 (屋外 (原</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: <u>バッテリー内蔵型LED 照明及びヘッドライト</u>により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: 車両のヘッドライトのほか、<u>バッテリー内蔵型LED 照明及びヘッドライト</u>を携行しており、夜間においても接近可能である。また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性 : 各種ホースの接続は、汎用の結合金具であり、容易に実施可能である。作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段: 通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>		<p><u>炉建物南側）、原子炉建物付属棟2階）</u></p> <p><u>(d) 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより、夜間における作業性を確保している。</u>放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p><u>移動経路：車両のヘッドライトのほか、電源内蔵型照明及びヘッドライトを携行しており、夜間においても接近可能である。</u>また、現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p><u>操作性：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり、容易に実施可能である。</u>作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p><u>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>b. 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）</u></p> <p><u>(a) 操作概要</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱が必要な状況において、原子炉補機代替冷却系（大型送水ポンプ車等）による補機冷却水確保のため、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。</u></p> <p><u>(b) 作業場所</u></p> <p><u>原子炉建物付属棟 地下2階、地下1階、1階（非管理区域）</u></p> <p><u>タービン建物 地下1階、1階（非管理区域）</u></p> <p><u>屋外（取水槽周辺）</u></p> <p><u>(c) 必要要員数及び想定時間</u></p> <p><u>原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保として、最長時間を要する第4保管エリアの可搬設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物内接続口を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u></p> <p><u>必要要員数：6名（緊急時対策要員6名）</u></p> <p><u>想定時間：7時間以内（所要時間目安^{※1}：6時間29分）</u></p> <p><u>※1：所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u></p> <p><u>【緊急時対策要員】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>●緊急時対策所～第4保管エリア移動：想定時間35分、所要時間目安32分</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>・移動：所要時間目安32分（移動経路：緊急時対策所～第4保管エリア）</u> <u>●車両健全確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：想定時間10分、所要時間目安10分</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>・車両健全確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：所要時間目安10分（第4保管エリア）</u> <u>●大型送水ポンプ車準備：想定時間3時間5分、所要時間目安2時間57分</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、建物内接続口を使用した手順を整備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<ul style="list-style-type: none"> ・大型送水ポンプ車準備：所要時間目安 2時間 57分（屋外（取水槽周辺）） ●送水準備（屋外ホース敷設）：想定時間 55分，所要時間目安 45分 <ul style="list-style-type: none"> ・送水準備（屋外ホース敷設）：所要時間目安 45分（屋外（取水槽周辺）） ●送水準備（屋内ホース敷設）：想定時間 1時間 55分，所要時間目安 1時間 55分 <ul style="list-style-type: none"> ・送水準備（屋内ホース敷設）：所要時間目安 1時間 55分（屋内（タービン建物，原子炉建物付属棟）） ●補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）：想定時間 20分，所要時間目安 10分 <ul style="list-style-type: none"> ・補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）：所要時間目安 10分（屋外（取水槽周辺）） <p>(d) 操作の成立性について</p> <p>作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより，夜間ににおける作業性を確保している。 放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか，電源内蔵型照明及びヘッドライトを携行しており，夜間においても接近可能である。 また，現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり，容易に実施可能である。 作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部に連絡する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>熱交換器ユニット設置作業</p>  <p>熱交換器ユニット設置</p>		<p>移動式代替熱交換設備</p>  <p>ホース接続作業</p>  <p>移動式代替熱交換設備へのホース接続作業</p> <p>大型送水ポンプ車</p>  <p>ホース接続作業</p>  <p>水中ポンプ設置準備</p>  <p>ポンプ起動操作</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
添付資料 1.5.3-13		<p style="text-align: right;">添付資料 1.5.4-6</p> <p><u>6. 大型送水ポンプ車による除熱</u></p> <p>(1) 系統構成</p> <p>a. 操作概要</p> <p>原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため、現場にて原子炉補機冷却水系の系統構成を行う。</p> <p>なお、本操作は管理区域及び非管理区域での操作を別要員が行う想定としている。</p> <p>b. 作業場所</p> <p>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</p> <p>原子炉建物原子炉棟 2階、3階（管理区域）</p> <p>原子炉建物付属棟 地下2階、2階（非管理区域）</p> <p>廃棄物処理建物 2階（非管理区域）</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間</p> <p>原子炉補機代替冷却水系による除熱（系統構成）として、B系に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</p> <p>なお、A系の系統構成に必要な想定時間は同一時間とする。</p> <p>必要要員数：5名（中央制御室運転員1名、現場運転員4名）</p> <p>想定時間：系統構成 1時間20分以内 (所要時間目安^{※1}：1時間6分)</p> <p>冷却水確保 10分以内（所要時間目安^{※1}：1分）</p> <p>※1：所要時間目安は、模擬により算出した時間</p> <p>想定時間内訳</p> <p>【中央制御室運転員】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系統構成：想定時間5分、所要時間目安2分 <ul style="list-style-type: none"> ・電源確認：所要時間目安2分（電源確認：中央制御室） ● 冷却水確保（流量調整、監視）：想定時間10分、所要時間目安1分 <ul style="list-style-type: none"> ・冷却水確保（流量調整、監視）：所要時間目安1分（操 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、大型送水ポンプ車による除熱の系統構成について成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>作対象 1 弁：中央制御室）</u></p> <p><u>【現場運転員 B, C】（非管理区域）</u></p> <p><u>●系統構成：想定時間 1 時間 20 分，所要時間目安 1 時間</u></p> <p><u>6 分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：中央制御室～<u>原子炉建物付属棟 2 階）</u> • 電源確認：所要時間目安 1 分（電源ロック：原子炉建物付属棟 2 階） • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：中央制御室～<u>原子炉建物付属棟地下 1 階）</u> • 電源確認：所要時間目安 1 分（電源ロック：原子炉建物付属棟地下 1 階） • 移動：所要時間目安 3 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1 階～原子炉建物付属棟地下 2 階） • 系統構成：所要時間目安 4 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟地下 2 階） • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 2 階～原子炉建物付属棟地下 1 階） • 系統構成：所要時間目安 11 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟地下 1 階） • 移動：所要時間目安 5 分（移動経路：原子炉建物付属棟地下 1 階～原子炉建物付属棟 2 階） • 系統構成：所要時間目安 3 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟 2 階） • 移動：所要時間目安 3 分（移動経路：原子炉建物付属棟 2 階～原子炉建物付属棟 2 階） • 系統構成：所要時間目安 11 分（操作対象 1 弁：原子炉建物付属棟 2 階） • 移動：所要時間目安 6 分（移動経路：原子炉建物付属棟 2 階～廃棄物処理建物 2 階） • 系統構成：所要時間目安 3 分（操作対象 1 弁：廃棄物処理建物 2 階） <p><u>【現場運転員 D, E】（管理区域）</u></p> <p><u>●系統構成：想定時間 40 分，所要時間目安 20 分</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 移動：所要時間目安 7 分（移動経路：中央制御室～<u>原子炉建物原子炉棟 2 階）</u> • 系統構成：所要時間目安 5 分（操作対象 1 弁：原子炉建物原子炉棟 2 階） 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>炉建物原子炉棟2階)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>移動：所要時間目安4分（移動経路：原子炉建物原子炉棟2階～原子炉建物原子炉棟3階）</u> ・<u>系統構成：所要時間目安4分（操作対象1弁：原子炉建物原子炉棟3階）</u> <p><u>d. 操作の成立性について</u></p> <p><u>作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており、建物内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</u></p> <p><u>非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備して作業を行う。</u></p> <p><u>移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しております、接近可能である。また、ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。</u></p> <p><u>アクセスルート上に支障となる設備はない。</u></p> <p><u>操作性：通常の弁操作であり、容易に実施可能である。</u></p> <p><u>操作対象弁には、暗闇でも識別し易いよう反射テープを施している。</u></p> <p><u>連絡手段：有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 冷却水確保（系統構成）  冷却水確保（系統構成）	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>13. 大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機 冷却海水ポンプによる補機冷却水確保</p> <p>a. 操作概要 <u>大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水の供給を行う。</u></p> <p>b. 作業場所 <u>タービン建屋近傍(屋外)</u></p> <p>c. 必要要員数及び時間 <u>大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保に必要な要員数、時間は以下のとおり。</u></p> <p>必要要員数:「<u>大容量送水車(熱交換器ユニット用)を使用する場合</u> <u>8名(緊急時対策要員)</u> <u>「代替原子炉補機冷却海水ポンプを使用する場合」</u> <u>11名(緊急時対策要員)</u></p> <p>想定時間:「<u>大容量送水車(熱交換器ユニット用)を使用する場合</u> <u>300分(実績時間なし)</u> <u>「代替原子炉補機冷却海水ポンプを使用する場合」</u> <u>420分(実績時間なし)</u></p>	<p>4. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保 (1) 代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプによる送水(海水)</p> <p>a. 操作概要 代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保が必要な状況において、外部接続口を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプにより残留熱除去系海水系に送水する。</p> <p>b. 作業場所 屋外(原子炉建屋東側周辺、原子炉建屋西側周辺、取水箇所(SA用海水ピット)周辺)</p> <p>c. 必要要員数及び所要時間 代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保として、最長時間を要するSA用海水ピットから代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系B系東側接続口を使用した送水に必要な要員数、所要時間は以下のとおり。 必要要員数: 8名(重大事故等対応要員8名)</p> <p>所要時間目安: 370分以内(所要時間目安のうち、現場操作に係る時間は370分以内)</p> <p>所要時間内訳 【重大事故等対応要員】 ・準備: 30分(放射線防護具着用を含む) ・移動: 10分(移動経路: 南側保管場所からSA用海水ピット周辺)</p>	<p>(2) 大型送水ポンプ車による除熱</p> <p>a. 操作概要 大型送水ポンプ車による補機冷却水の確保が必要な状況において外部接続口を選定し、取水箇所まで移動するとともに、送水ルートを確保した後、大型送水ポンプ車により原子炉補機冷却系へ送水する。</p> <p>b. 作業場所 原子炉建物付属棟 1階(非管理区域) 屋外(取水槽周辺、原子炉建物南側周辺)</p> <p>c. 必要要員数及び想定時間 原子炉補機代替冷却系による除熱として、最長時間を要する第4保管エリアの可搬型設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。 必要要員数: 6名(緊急時対策要員6名)</p> <p>想定時間: 7時間以内(所要時間目安^{*1}: 6時間39分)</p> <p>※1: 所要時間目安は、実機による検証及び模擬により算定した時間</p> <p>想定時間内訳 【緊急時対策要員】 ●緊急時対策所～第4保管エリア移動: 想定時間 35分、所要時間目安 32分 ・移動: 所要時間目安 32分(移動経路: 緊急時対策所</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、可搬型設備を使用し、淡水系統へ海水を送水する手順に対し、東海第二は海水系に海水を送水する設備構成 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、想定時間内訳を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: バッテリー内蔵型LED 照明及びヘッドライトにより、夜間における作業性を確保している。 放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: 車両のヘッドライトのほか、バッテリー内蔵型LED 照明及びヘッドライトを携行しており、夜間においても接近可能である。 また、現場への移動は、地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性 : 各種ホースの接続は、汎用の結合金具（オス・メス）であり、容易に実施可能である。作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p>	<p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境: 車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトにより、夜間における作業性を確保している。また、放射性物質が放出される可能性があることから、操作は放射線防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、タイベック）を着用又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路: 車両のヘッドライトのほか、ヘッドライト及びLEDライトを携帯しており、夜間においても接近可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。</p> <p>操作性 : 代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプからのホース接続は、汎用の結合金具を使用して容易に接続可能である。また、作業エリア周辺には、支障と</p>	<p>～第4保管エリア）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車両健全確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：想定時間 10 分、所要時間目安 10 分 ・車両健全性確認（大型送水ポンプ車、ホース展張車）：所要時間目安 10 分（第4保管エリア） <ul style="list-style-type: none"> ●大型送水ポンプ車準備：想定時間 3 時間 5 分、所要時間目安 2 時間 57 分 ・大型送水ポンプ車準備：所要時間目安 2 時間 57 分（屋外（取水槽周辺）） <ul style="list-style-type: none"> ●送水準備（ホース敷設）：想定時間 2 時間 50 分、所要時間目安 2 時間 50 分 ・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 2 時間 50 分（屋外（取水槽周辺、原子炉建物南側周辺）） <ul style="list-style-type: none"> ●補機冷却水（海水）の供給（流量調整、監視）：想定時間 20 分、所要時間目安 10 分 ・補機冷却水（海水）の供給（流量調整、監視）：所要時間目安 10 分（屋外（取水槽周辺、原子炉建物南側周辺）） <p>d. 操作の成立性について</p> <p>作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより、夜間ににおける作業性を確保している。 放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>移動経路：車両のヘッドライトのほか、電源内蔵型照明及びヘッドライトを携行しており、夜間においても接近可能である。 また、現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。</p> <p>操作性 : 各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり、容易に実施可能である。 作業エリア周辺には、支障となる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違 ・設備の相違 【東海第二】 使用する資機材の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>連絡手段:通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>  <p>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</p>	<p>なる設備はなく、十分な作業スペースを確保している。</p> <p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線連絡設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器（ペーディング）のうち、使用可能な設備により、災害対策本部との連絡が可能である。</p>  <p>可搬型代替注水大型ポンプ</p>  <p>車両の作業用照明</p>  <p>ホース接続訓練</p>  <p>東海港での送水訓練 (ホース敷設)</p>  <p>東海港での送水訓練 (水中ポンプユニット設置)</p>  <p>車両操作訓練（ポンプ起動）</p>	<p>連絡手段：衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち、使用可能な設備により、緊急時対策本部に連絡する。</p>  <p>ホース接続作業</p>  <p>水中ポンプ設置準備</p>  <p>ポンプ起動操作</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p>ホース敷設訓練</p>  <p>夜間での送水訓練（ポンプ設置）</p>  <p>放射線防護具着用による送水訓練 (交代要員参集)</p>  <p>放射線防護具着用による送水訓練 (水中ポンプユニット設置)</p>		


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p style="text-align: right;">添付資料 1.5.4-7</p> <p><u>7. 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱</u></p> <p><u>a. 操作概要</u> <u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が健全な場合は、自動起動信号による作動、又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を起動し、原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱を行う。</u></p> <p><u>b. 作業場所</u> <u>制御室建物 4階（非管理区域）（中央制御室）</u></p> <p><u>c. 必要要員数及び想定時間</u> <u>原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱に必要な要員数、想定時間は以下のとおり。</u> <u>必要要員数：1名（中央制御室運転員1名）</u> <u>想定時間：3分以内（所要時間目安^{*1}：1分）</u></p> <p style="text-align: center;"><u>※1：所要時間目安は、模擬により算定した時間</u></p> <p><u>想定時間内訳</u> <u>【中央制御室運転員】</u> <u>●自動起動確認：想定時間2分、所用時間目安40秒</u> <u>・自動起動確認：所要時間目安40秒（中央制御室）</u> <u>●手動起動確認：想定時間3分、所用時間目安1分</u> <u>・手動起動確認：所要時間目安1分（ポンプ起動：中央制御室）</u></p> <p><u>d. 操作の成立性について</u> <u>作業環境：常用照明消灯時においてもLEDライト（三脚タイプ）、LEDライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。</u> <u>操作性：操作スイッチによる操作であるため、容易に実施可能である。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1.5.6</u></p> <p style="text-align: center;"><u>スクラビング水の保有水量の設定根拠について</u></p> <p style="text-align: center;">スクラビング水の初期保有水量（系統待機時）は、ベント開始後 24 時間はベンチュリスクラバによる所定の放射性物質の除去性能が得られる水量と、</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p style="text-align: center;">と設定している。</p> <p>スクラビング水の水量の設定根拠を以下に示す。また、フィルタ装置水位の概略図を第1図に示す。</p> <p>(1) 最大水量について</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<p style="text-align: center;"><u>添付資料 1.5.5</u></p> <p style="text-align: center;"><u>スクラビング水の保有水量の設定根拠について</u></p> <p>1. <u>スクラバ容器水位の設定の考え方</u></p> <p>ベント運転に伴いスクラバ容器内の水位は変動するが、その変動水位がフィルタ装置の性能維持を保証する上限・下限水位の範囲に収まるよう、系統待機モードにおけるスクラバ容器水位の管理値を設定している。スクラバ容器水位の管理値を第1図に示す。</p> <p>スクラバ容器内の水位挙動は、ベント運転直後のスタートアップ期間とその後のベント運転中で異なる挙動を示す。スタートアップ期間は、スクラビング水、容器鋼材及び配管の昇温に伴うベントガス中の蒸気の凝縮によりスクラバ容器水位は上昇する。また、ベント運転中は、スクラビング水に捕集される放射性物質の発熱（スクラバ容器内発熱量）及びスクラバ容器に流入するベントガスの入熱とスクラバ容器及び配管からの放熱のバランスにより水位が変動する。</p> <p>系統待機モードにおけるスクラバ容器水位の管理値（水位高、水位低）は、以下のとおり設定・確認をしている。</p> <p>(1) 水位高設定値</p> <p>水位高設定値は、ベント運転直後のスタートアップ期間における凝縮による水位上昇を考慮して上限水位に至らないことを以下のとおり確認し、設定している。</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、スクラビング水の保有水量の設定根拠について記載 記載方針の相違 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	A large rectangular area of the page is completely redacted with a thick black border.	A large rectangular area of the page is completely redacted with a thick black border.	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	(2) 最小水量について	(2) 水位低設定値 水位低設定値は、系統設計条件であるスクラバ容器内発熱量(370kW)における蒸発による水位低下が24時間以上継続しても、下限水位に至らないことを確認し、設定している。	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考

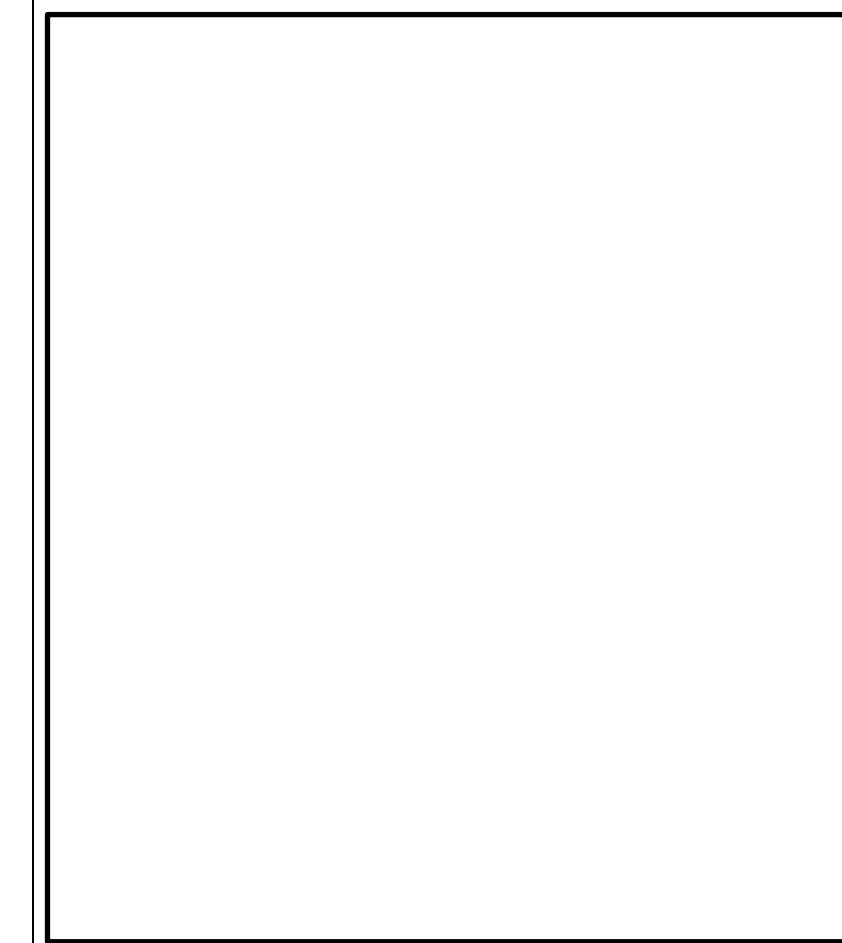
柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 第1図 フィルタ装置水位の概略図	 第1図 スクラバ容器水位の管理値	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(3) スクラビング水の補給期間について</p> <p>フィルタ装置の設計条件に基づいているスクラビング水の初期保有水量（フィルタ装置の寸法）は、他の設計条件と同様に、大きな保守性を確保し設定（設計）している。一方、スクラビング水の補給期間は、運用に係るものであり、有効性評価に基づく運用を考慮して評価することとし、有効性評価のうちベント時間厳しく評価する大破断LOCAを想定した「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」におけるフィルタ装置内の発熱量を用いたスクラビング水の水位挙動より評価する（第1表）。</p> <p>スクラビング水の補給期間の評価条件及び評価結果を以下に示す。</p> <p>【評価条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期水位： [] ・室温：25°C※1（系統待機時）、65°C※2（ベント実施中） ・ベント時の格納容器圧力：第2図のとおり ・フィルタ装置内発熱量： [] <p>※1 ベント実施前のスクラビング水の初期水温としても使用。地下の格納容器圧力逃がし装置格納槽にあることを踏まえて設定した値</p> <p>※2 スクラビング水の蒸発量を多く見込むために高めに設定した値</p> <p>※3 19時間ベントの解析結果にNUREG補正した格納容器外へ放出された放射性物質（希ガスを除く）の発熱量（約15kW）に余裕を考慮した値</p> <p>【評価結果】</p> <p>スクラビング水位の挙動を第3図に示す。より保守的な結果を与えるD/Wベントのケースにおいても、ベント時のスクラビング水位は最高水位、最低水位に至らず、想定事故においては事象発生後7日間（168時間）運転員による水の補給操作は不要となる。</p>	<p>2. ベント運転中の水位挙動（有効性評価ベース）</p> <p>有効性評価のうち格納容器過圧・過温破損モード（大LOCA + SBO+ECCS機能喪失）におけるスクラバ容器内発熱量を用いた水位挙動の評価を以下に示す。</p>  	


第1表 設備設計と運用の主な条件設定の差異

	設備設計 【フィルタ装置寸法】	運用 【水補給の運用の評価】
ベント時間	2時間～3時間後 【原子炉定格熱出力の1%相当の時間】	19時間後※ 【有効性評価結果より】
フィルタ装置内 発熱量	500kW 【ベント時間 2時間～3時間ベース】	20kW 【ベント時間 19時間ベース】



※ 水補給の運用の評価のほか、被ばく評価もベント時間 19時間ベース

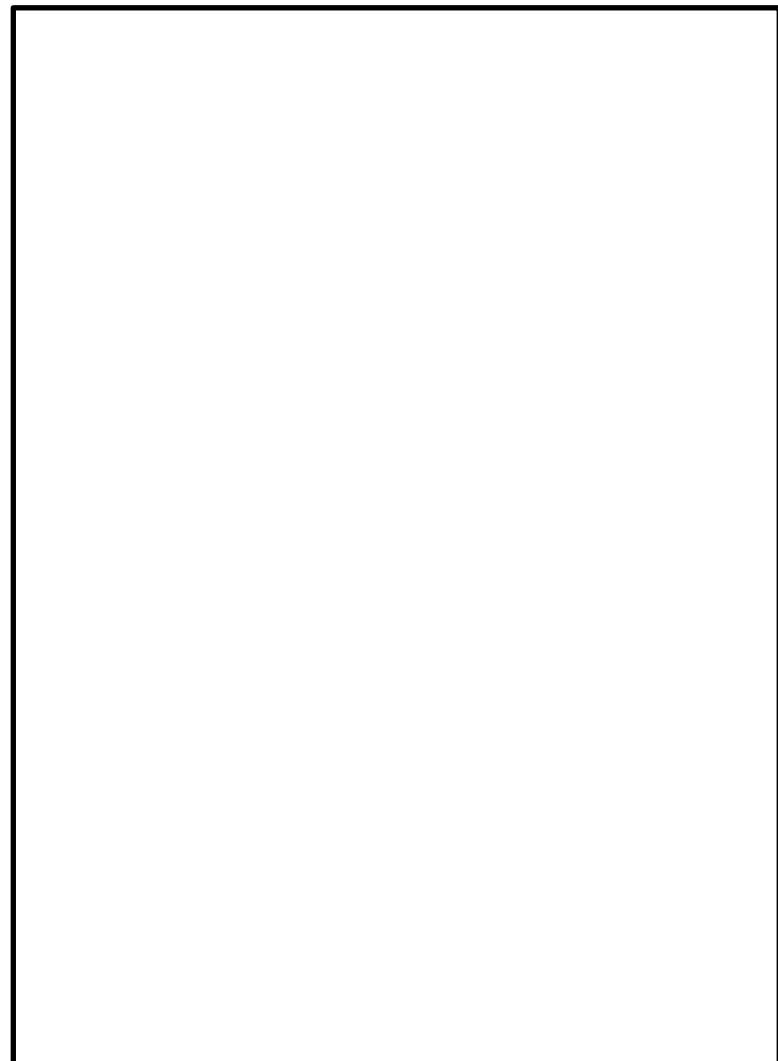

第2図 ベント時の圧力推移図（水位計算時）

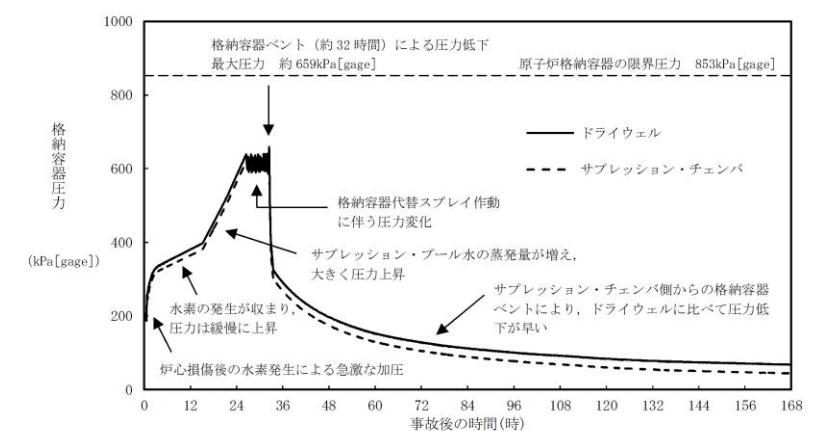

第2図 ベント時の格納容器圧力推移

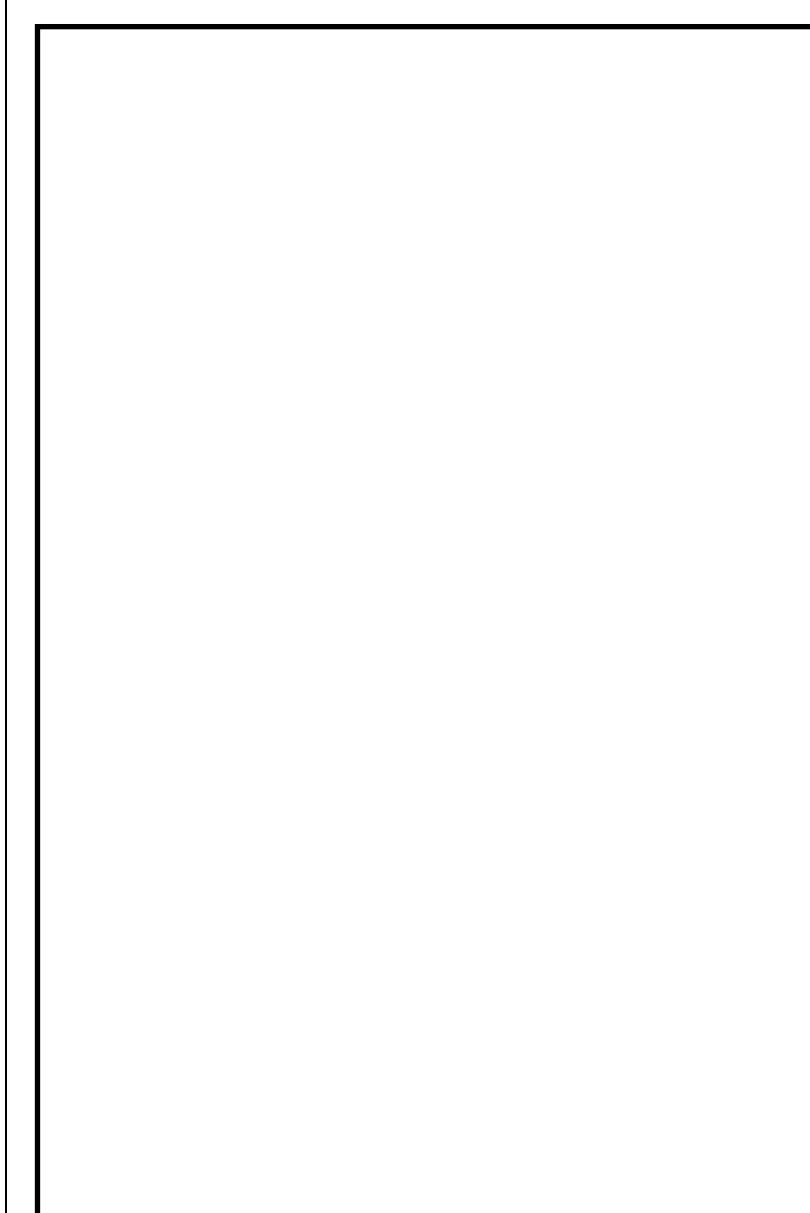柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 第3図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」におけるベント時のスクラビング水位の変化	 第3図 スクラビング水位挙動（大LOCA+SBO+ECCS機能喪失事象）	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(参考) スクラビング水の下限水位の設定について スクラビング水位について、ベンチュリノズルの頂部まで水位があれば、設計上期待しているDFが確保できることを以下のとおり確認した。</p> <p>ベンチュリスクラバは、第4図のようにスクラビング水を微小液滴にしてベントガス中に噴霧させることで除去効率を上げている。</p>  <p>①ベンチュリノズル下方よりベントガスが流入 ②スロート部でベントガス流速が増大 ③スクラビング水がベントガス中に噴霧(微小液滴) ④ガスとスクラビング水が接触する面積が大きくなり除去効率が上がる ⑤ベントガス及び液滴は方向を変えられ、スクラビング水中に斜め下に排出</p>	<p>(参考) スクラビング水の下限水位の設定について スクラビング水位について、ベンチュリノズルの頂部まで水位があれば、設計上期待しているDFが確保できることを以下のとおり確認した。</p> <p>ベンチュリスクラバは、第4図のようにスクラビング水を微小液滴にしてベントガス中に噴霧させることで除去効率を上げている。</p>  <p>①ベンチュリノズル下方よりベントガスが流入 ②スロート部でベントガス流速が増大 ③スクラビング水がベントガス中に噴霧(微小液滴) ④ガスとスクラビング水が接触する面積が大きくなり除去効率が上がる ⑤ベントガス及び液滴は方向を変えられ、スクラビング水中に斜め下に排出</p>	

第4図 ベンチュリスクラバにおける除去原理


①エアロゾルのDFについて

- ・ベンチュリスクラバ内のガス流速と水滴速度が異なることで、ガス中のエアロゾルが水滴に衝突し水滴に付着する現象を用いたものであることから、慣性衝突による除去が支配的と考えられる。
- ・そのメカニズムから、DFに影響するのはガス流速及びエアロゾル粒径であり、水位はベンチュリスクラバによるエアロゾル除去原理が有効となるベンチュリノズル上端以上であればよい。
- ・JAVA試験によるエアロゾルのDFの結果を第5図及び第6図に示す。図に示すとおり、様々なガス流速と質量中央径が異なるエアロゾルで試験が行われているが、ガス流速及び質量中央径によるDFへの有意な影響は見られず、スクラビング水位をベンチュリノズル上端とした試験においても、設計条件DF1,000以上を十分に確保できている。


第4図 ベンチュリスクラバにおける除去原理

①エアロゾルのDFについて


- ・ベンチュリスクラバ内のガス流速と水滴速度が異なることで、ガス中のエアロゾルが水滴に衝突し水滴に付着する現象を用いたものであることから、慣性衝突による除去が支配的と考えられる。
- ・そのメカニズムから、DFに影響るのはガス流速及びエアロゾル粒径であり、水位はベンチュリスクラバによるエアロゾル除去原理が有効となるベンチュリノズル上端以上であればよい。
- ・JAVA試験によるエアロゾルのDFの結果を第5図及び第6図に示す。図に示すとおり、様々なガス流速と質量中央径が異なるエアロゾルで試験が行われているが、ガス流速及び質量中央径によるDFへの有意な影響は見られず、スクラビング水位をベンチュリノズル上端とした試験においても、設計条件DF1,000以上を十分に確保できている。

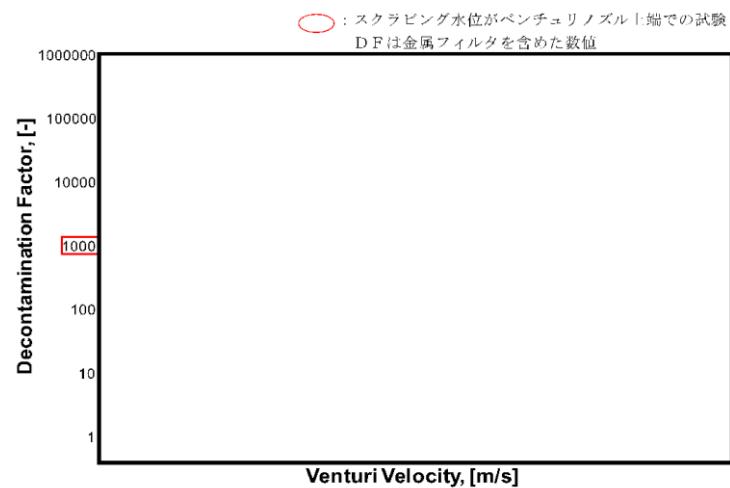


第5図 ベンチュリノズル部におけるガス流速とエアロゾルD Fの関係

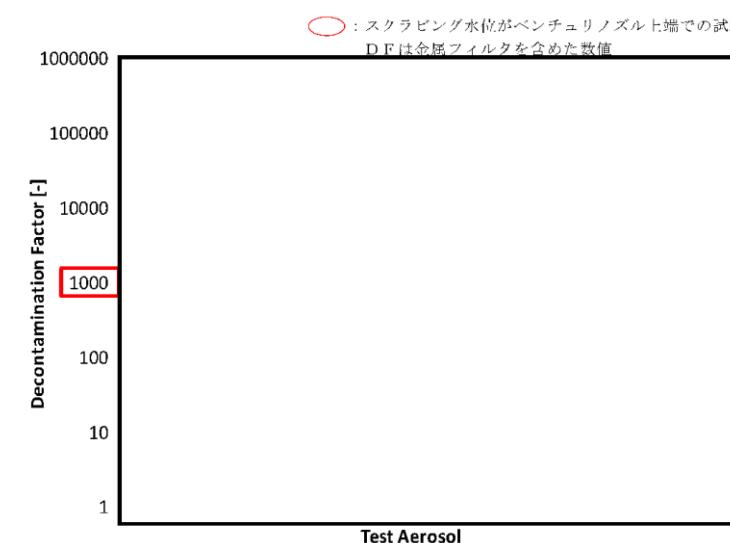



第6図 エアロゾルの粒径とエアロゾルD Fの関係

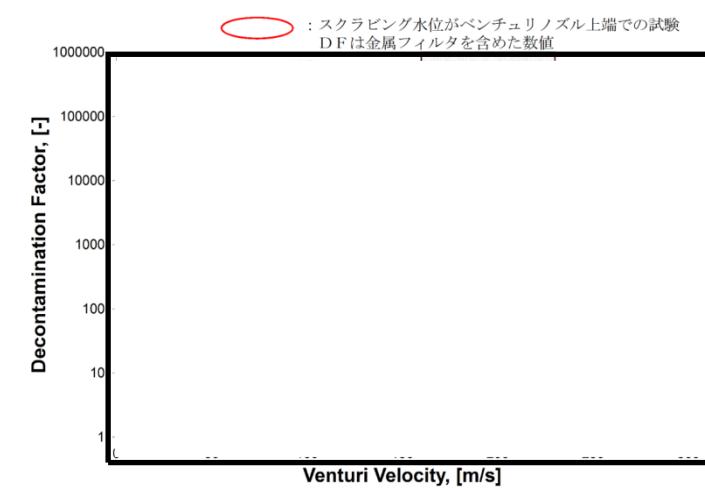

第5図 ベンチュリノズル部におけるガス流速に対する除去係数

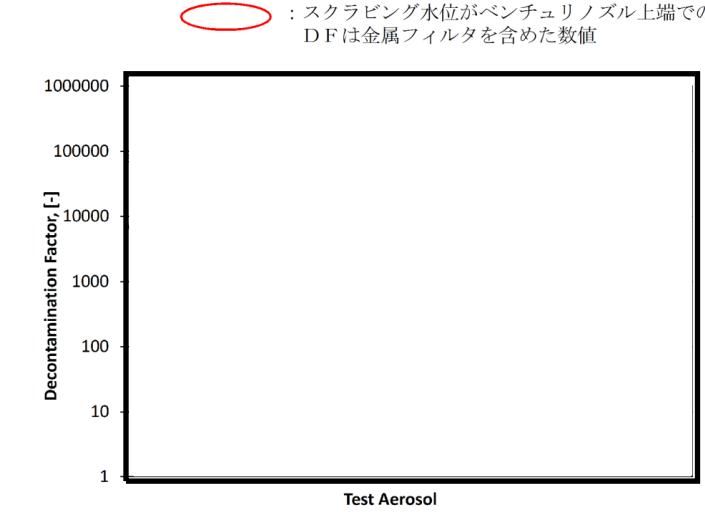

第6図 エアロゾル粒径に対する除去係数

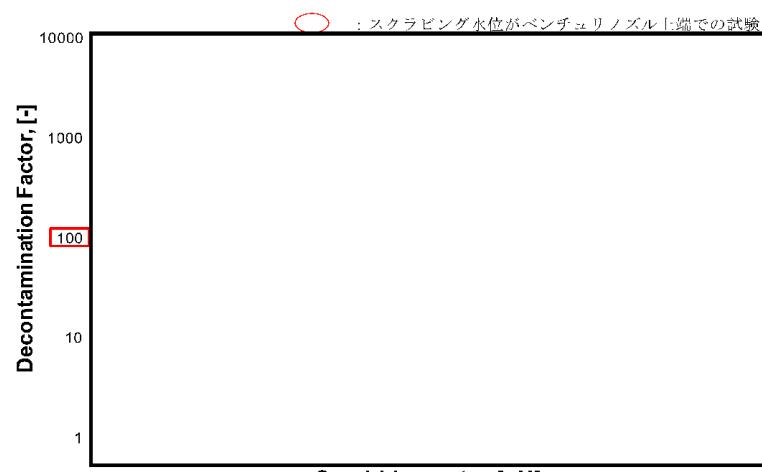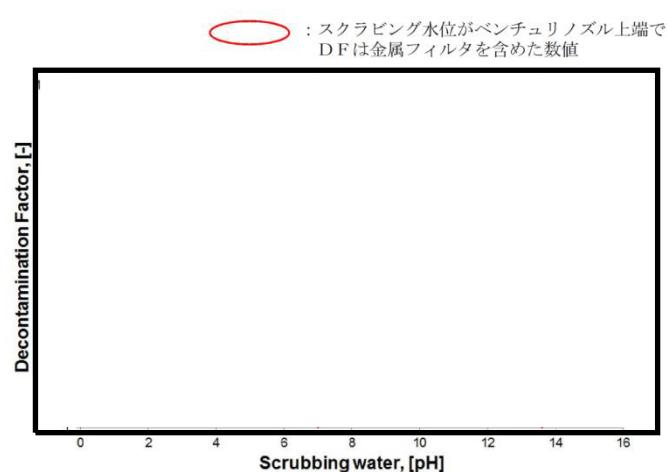柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>②無機よう素のD Fについて</p> <ul style="list-style-type: none"> スクラビング水に添加された薬剤との化学反応により非揮発性のよう素イオンに変化させ、スクラビング水中に捕集・保持することから、スクラビング水のP HがD Fに影響する主要なパラメータであり、水位はベンチュリスクラバによる除去原理が有効となるベンチュリノズル上端以上であればよい。 JAVA 試験による無機よう素のD Fの結果を第7図に示す。スクラビング水位がベンチュリノズル上端となっている試験は、無機よう素の捕集の観点から厳しい条件である低P Hにおいても、設計条件D F 100以上を確保できている。  <p>第7図 スクラビング水のP Hと無機よう素D Fの関係</p> <p>したがって、スクラビング水位の下限水位をベンチュリノズル上端とすることは適切と考える。</p> <p>実運用における系統待機時（通常時）のスクラビング水位は、ベンチュリノズルの上端（1,325mm）を十分に上回る2,530mmとし、F Pが多く流入するベント開始初期のスクラビング水位を十分に確保し、ベント中においても、スクラビング水位1,500mm以上を確保するようスクラビング水を補給する運用とする。</p> <p>スクラビング水のp Hについては、待機時にp H13以上であることを確認し、ベント中ににおけるスクラビング水のアルカリ性を維持する運用とする。</p>	<p>②無機よう素のD Fについて</p> <ul style="list-style-type: none"> スクラビング水に添加された薬剤との化学反応により非揮発性のよう素イオンに変化させ、スクラビング水中に捕集・保持することから、スクラビング水のp HがD Fに影響する主要なパラメータであり、水位はベンチュリスクラバによる除去原理が有効となるベンチュリノズル上端以上であればよい。 JAVA 試験による無機よう素のD Fの結果を第7図に示す。スクラビング水位がベンチュリノズル上端となっている試験は、無機よう素の捕集の観点から厳しい条件である低p Hにおいても、設計条件D F 100以上を確保できている。  <p>第7図 p Hに対する無機よう素の除去係数</p> <p>したがって、スクラビング水位の下限水位をベンチュリノズル上端とすることは適切と考える。</p> <p>実運用における系統待機時（通常時）のスクラビング水位は、ベンチュリノズルの上端（300mm）を十分に上回る1,700mmとし、F Pが多く流入するベント開始初期のスクラビング水位を十分に確保し、ベント中においても、スクラビング水位800mm以上を確保するようスクラビング水を補給する運用とする。</p> <p>スクラビング水のp Hについては、待機時にp Hが約13以上であることを確認し、ベント中ににおけるスクラビング水のアルカリ性を維持する運用とする。</p>	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(参考) スクラビング水スロッシングの影響について 格納容器圧力逃がし装置のスクラバ容器について、地震時にスロッシングが発生することで、スクラビング水が金属フィルタ下端まで到達する可能性がある。そこで、保守的な評価となるハウスナー理論を用いてスロッシング高さを評価した。</p> <p>ハウスナー理論により、スロッシング高さ d_{max} は以下のように算出できる。</p> $d_{max} = \frac{0.408 \cdot R \cdot \coth(1.84 \frac{h}{R})}{\frac{g}{\omega_N^2 \cdot \theta_h \cdot R}} = \boxed{\quad} [mm]$ <p>ここで、</p> $\omega_N = \sqrt{\frac{1.84}{R} \cdot g \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R})} = \boxed{\quad} [s^{-1}]$ $\theta_h = 1.534 \cdot \frac{S_A}{\omega_N^2 \cdot R} \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R}) = \boxed{\quad}$ <p>R : フィルタ装置容器半径（内径） $\boxed{\quad}$ [mm] h : スクラビング水上限水位 $\boxed{\quad}$ [mm] g : 重力加速度 9,806.65 [mm/s²] S_A : 応答加速度 $\boxed{\quad}$ [mm/s²]</p> <p>(原子炉建屋の基準地震動 S_s から保守的に設定)</p> <p>金属フィルタは上限水位から $\boxed{\quad}$ 上方に設置しており、スロッシング高さは最大でも $\boxed{\quad}$ と算出されることから、スクラビング水は金属フィルタ下端まで到達しない。評価結果を第8図に示す。</p>  <p>また、スクラビング水位が下限水位の場合についても、上記と同様に評価を実施した結果を以下に示す。</p>	<p>(参考) スクラビング水スロッシングの影響について 格納容器フィルタベント系であるスクラバ容器について、地震時にスロッシングが発生することで、スクラビング水が金属フィルタ下端まで到達する可能性がある。そこで、保守的な評価となるハウスナー理論を用いてスロッシング高さを評価した。</p> <p>ハウスナー理論により、スロッシング高さ d_{max} は以下のように算出できる。</p> $d_{max} = \frac{0.408 \cdot R \cdot \coth(1.84 \frac{h}{R})}{\frac{g}{\omega_N^2 \cdot \theta_h \cdot R}} = \boxed{\quad} [mm]$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\omega_N = \sqrt{\frac{1.84}{R} \cdot g \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R})} = \boxed{\quad} [s^{-1}]$ • $\theta_h = 1.534 \cdot \frac{S_A}{\omega_N^2 \cdot R} \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R}) = \boxed{\quad}$ <ul style="list-style-type: none"> • R : スクラバ容器半径（内径） $\boxed{\quad}$ [mm] • h : スクラビング水上限水位 $\boxed{\quad}$ [mm] • g : 重力加速度 9806.65 [mm/s²] • S_A : 応答加速度 $\boxed{\quad}$ [mm/s²] <p>(評価用地震動 (2×S_s-1) に基づき保守的に設定)</p> <p>金属フィルタは上限水位から $\boxed{\quad}$ mm 上方に設置しており、スロッシング高さは最大でも $\boxed{\quad}$ mm と算出されることから、スクラビング水は金属フィルタ下端まで到達しないと評価できる。評価結果を第8図に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 資料構成の相違 【東海第二】 島根2号炉は、下限水位の評価方法を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>また、スロッシング水位が下限水位時にスロッシングが発生すると、ベンチュリノズルは一部気層部に露出し、性能が一時低下するが、露出している時間はベント実施時間と比較して非常に小さく、さらにベンチュリスクラバの後段には金属フィルタも設置していることから、格納容器ベントにより放出される放射性物質のトータル量に影響を与えるものではないと考える。</p>	$d_{\max} = \frac{0.408 \cdot R \cdot \coth(1.84 \frac{h}{R})}{\frac{\omega_N^2}{g} - 1} = \boxed{\quad} [mm]$ <p>ここで、</p> $\cdot \omega_N = \sqrt{\frac{1.84}{R} \cdot g \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R})} = \boxed{\quad} [s^{-1}]$ $\cdot \theta_h = 1.534 \cdot \frac{S_A}{\omega_N \cdot R} \cdot \tanh(1.84 \frac{h}{R}) = \boxed{\quad}$ <ul style="list-style-type: none"> ・ R : スクラバ容器半径（内径） [mm] ・ h : スクラビング水下限水位 [mm] ・ g : 重力加速度 9806.65 [mm/s²] ・ S_A : 応答加速度 [mm/s²] <p>(評価用地震動 (2×Ss-1) に基づき保守的に設定)</p> <p>ベンチュリノズルの一部が気相部に露出するものの、露出している時間は格納容器ベント実施期間と比較して非常に小さく、ベンチュリスクラバの後段には金属フィルタも設置していることから、格納容器ベントにより放出される放射性物質のトータル量に影響を与えるものではないと考える。</p> <p>評価結果を第9図に示す。</p>	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 第8図 スクラビング水スロッシング評価結果	 第8図 スクラビング水スロッシング評価結果（上限水位）	 第9図 スクラビング水スロッシング評価結果（下限水位）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;">添付資料 1.5.5 格納容器ベント操作について</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の放出系統として、サプレッション・チャンバからとドライウェルから放出する系統の2通りあるが、サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チャンバからのベントを優先して使用する。</p> <p>ただし、サプレッション・チャンバからのベントが実施できない場合には、ドライウェルからのベントを実施する。</p> <p>また、第一弁及び第二弁の操作順位は、第一弁の現場操作時間に対して第二弁操作時間が短いこと及びベント停止時に隔離する第一弁のシート面保護の観点から、流体の流れがない状態で第一弁の開操作を実施し、その後第二弁の開操作を実施する。</p> <p>なお、ベント停止時に第一弁で隔離する理由は、ベント停止後の格納容器圧力逃がし装置への窒素供給時において、第一弁下流から窒素を供給することで第一弁と第二弁の間の水素滞留</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1.5.6 格納容器ベント操作について</p> <p>格納容器フィルタベント系の放出系統として、サプレッション・チャンバからとドライウェルから放出する系統の2通りあるが、サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チャンバからのベントを優先して使用する。</p> <p>ただし、サプレッション・チャンバからのベントが実施できない場合には、ドライウェルからのベントを実施する。</p> <p>また、ベント準備を含めたベント弁開操作は、以下を考慮し、第2弁から実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場の雰囲気線量を考慮した操作手順 <p>第1弁から開操作を実施した場合、格納容器内の蒸気（放射性物質を含む）が原子炉建物原子炉棟内の系統配管内に滞留することにより、現場の雰囲気線量が上昇する可能性がある。</p> ・格納容器内への閉じ込め機能維持を考慮した操作手順 <p>機能を発揮している格納容器バウンダリを変更しないため、第2弁から開操作を実施する。</p> ・現場での手動操作時間を考慮した操作手順 <p>第1弁から開操作を実施した場合、操作する弁の片側に蒸気圧がかかり、現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施する際、操作に時間を要する可能性がある。</p> <p>なお、ベント停止時に第1弁で隔離する理由は、格納容器バウンダリ範囲を通常時と同様にするためである。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納容器ベント操作について記載 ・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、外部注水制限到達によりベントを実施するため、サプレッション・チャンバ側ベントとドライウェル側ベントでタイミングが変わらない ・設備及び運用の相違 【東海第二】 格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施（準備操作含む）の被ばく評価結果を考慮し、第2弁（ベント装置側）から開操作する ・運用の相違 【東海第二】 ベント停止に係る考

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>を防止するためである。</u></p> <p>格納容器圧力逃がし装置の系統概要図（操作対象箇所）を第1図に示す。</p>	<p>格納容器フィルタベント系の系統概要図（操作対象箇所）を第1図に示す。</p>	え方の相違

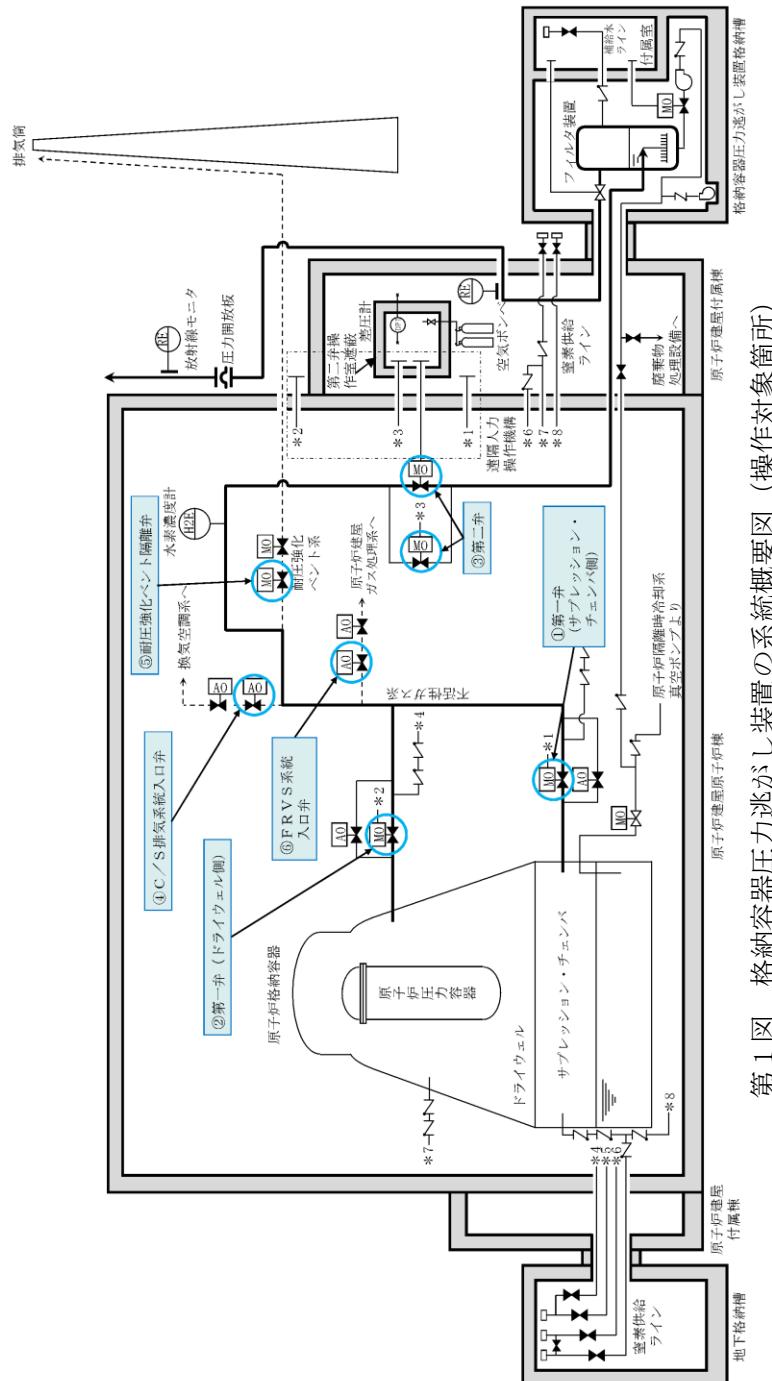

第1図 格納容器圧力逃がし装置の系統概要図（操作対象箇所）

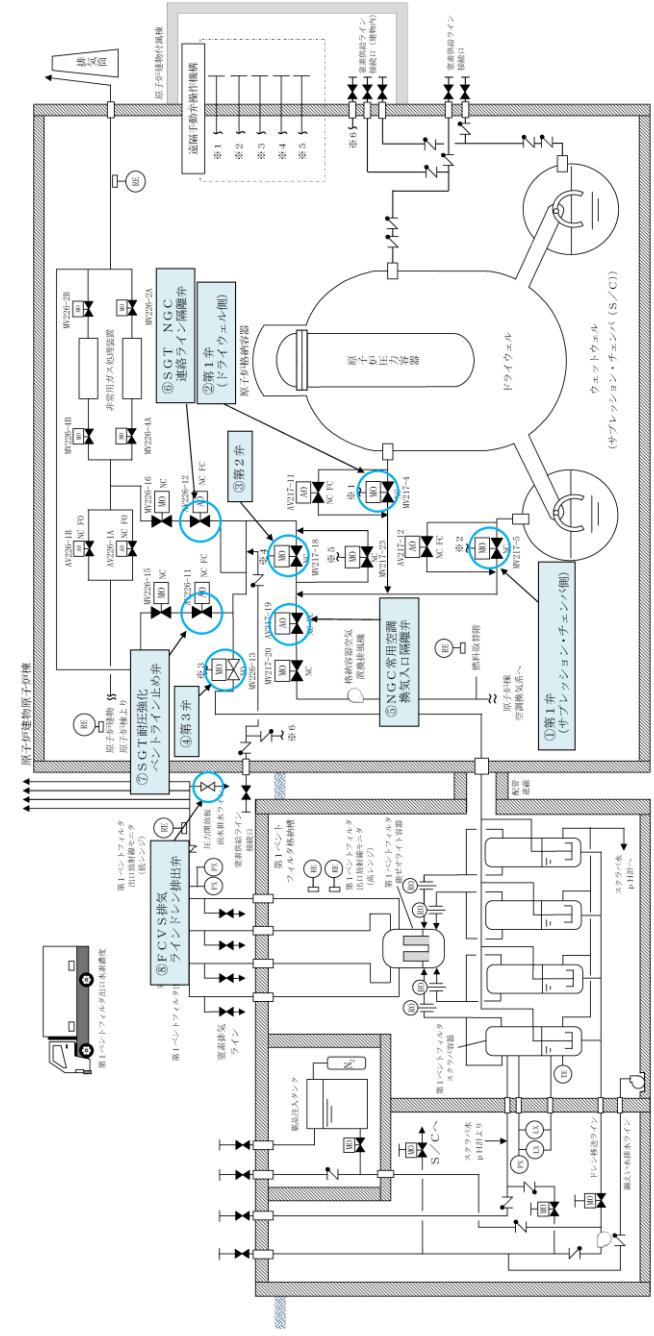

第1図 格納容器フィルタベント系の系統概要図（操作対象箇所）

- 運用の相違
【東海第二】
設計方針の相違による系統構成の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
	<p>(1) 格納容器圧力逃がし装置におけるベントタイミング 格納容器圧力逃がし装置によるベント操作は、第1表に示す基準に到達した場合に、<u>発電長</u>の指示の下に運転員が実施する。これにより、格納容器の過圧破損防止及び格納容器内の水素燃焼防止が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><u>第1表 ベント実施判断基準</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>炉心状態</th> <th>目的</th> <th>実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">炉心損傷なし</td> <td>過圧破損防止</td> <td>格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達</td> </tr> <tr> <td></td> <td>サプレッション・プール通常水位 + 6.5m 到達</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷を判断した場合</td> <td>水素燃焼防止</td> <td>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達</td> </tr> </tbody> </table> <p>格納容器の過圧破損防止の観点では、炉心損傷なしの場合は、残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力が上昇した際、格納容器圧力が 279kPa [gage] から 217kPa [gage] の範囲で代替格納容器スプレイ系（常設）による格納容器スプレイ（連続）を実施する。外部水源によるスプレイであるため、サプレッション・プール通常水位 + 6.5m に到達すればベントライン水没を防止する観点から格納容器スプレイを停止し、格納容器圧力が 310kPa [gage] に到達した時点でベントの実施を判断する。これは、格納容器除熱機能の復旧時間の確保及び追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを目的としている。炉心損傷を判断した場合は、465kPa [gage] から 400kPa [gage] の範囲で代替格納容器スプレイ系（常設）による格納容器スプレイ（連続）を実施し、サプレッション・プール通常水位 + 6.5m に到達した時点で格納容器スプレイを停止するとともにベントを実施する。これにより確実に 620kPa [gage] (2Pd) 到達までに格納容器ベントが実施できる。炉心損傷の有無により、格納容器スプレイ実施基準を変更する理由は、炉心損傷した場合、格納容器内に放射性物質が放</p>	炉心状態	目的	実施判断基準	炉心損傷なし	過圧破損防止	格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達		サプレッション・プール通常水位 + 6.5m 到達	炉心損傷を判断した場合	水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達	<p>1. 格納容器フィルタベント系におけるベントタイミング 格納容器フィルタベント系によるベント操作は、第1表に示す基準に到達した場合に、<u>当直副長</u>の指示の下に運転員が実施する。これにより、格納容器の過圧破損防止及び格納容器内の水素燃焼防止が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><u>第1表 ベント実施判断基準</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>炉心状態</th> <th>目的</th> <th>実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">炉心損傷なし</td> <td>過圧破損防止</td> <td>サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達</td> </tr> <tr> <td></td> <td>サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷を判断した場合</td> <td>水素燃焼防止</td> <td>格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達</td> </tr> </tbody> </table> <p>格納容器の過圧破損防止の観点では、炉心損傷なしの場合は、残留熱除去系等の格納容器除熱機能が喪失し格納容器圧力が上昇した際、格納容器圧力が 384kPa [gage] から 334kPa [gage] の範囲で格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器スプレイ（間欠）を実施する。外部水源によるスプレイであるため、サプレッション・プール水位が通常水位 + 約 1.3m に到達すれば格納容器スプレイを停止し、ベントの実施を判断する。これは、格納容器除熱機能の復旧時間の確保及び追加放出された希ガスの減衰時間を確保することを目的としている。</p> <p>炉心損傷を判断した場合は、640kPa [gage] から 588kPa [gage] の範囲で格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器スプレイ（間欠）を実施し、サプレッション・プール水位が通常水位 + 約 1.3m に到達すれば格納容器スプレイを停止するとともにベントを実施する。これにより確実に 853kPa [gage] (2Pd) 到達までに格納容器ベントが実施できる。炉心損傷の有無により、格納容器スプレイ実施基準を変更する理由は、炉心損傷した場合、格納容器内に放射性物質が放出され</p>	炉心状態	目的	実施判断基準	炉心損傷なし	過圧破損防止	サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達		サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達	炉心損傷を判断した場合	水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の中央制御室は、島根1号炉と共に用いて、複数号炉の同時被災時において、情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器スプレイの停止基準について、サプレッション・チャンバのベント排気ラインの水没防止を目的に定めていない。また、格納容器スプレイ停止基準 (S/P水位 + 約 1.3m) に到達以降、格納容器圧力・</p>
炉心状態	目的	実施判断基準																							
炉心損傷なし	過圧破損防止	格納容器圧力 310kPa [gage] (最高使用圧力: 1Pd) 到達																							
		サプレッション・プール通常水位 + 6.5m 到達																							
炉心損傷を判断した場合	水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% 到達																							
炉心状態	目的	実施判断基準																							
炉心損傷なし	過圧破損防止	サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達																							
		サプレッション・プール通常水位 + 約 1.3m 到達																							
炉心損傷を判断した場合	水素燃焼防止	格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% 到達																							

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
	<p>出されるため、炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判断基準に到達するタイミングを遅らせることにより、ベント時の外部影響を軽減させるためである。</p> <p>また、炉心損傷を判断した場合は、ジルコニウム－水反応により大量の水素が発生し、格納容器内の水素濃度は可燃限界の4vol%を超過する。その後、水の放射線分解によって格納容器内酸素濃度が上昇し、格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界に到達することにより、格納容器内で水素燃焼が発生するおそれがある。この水素燃焼の発生を防止するため、格納容器内酸素濃度がドライ条件にて4.3vol%に到達した時点でベント操作を実施することで格納容器内の水素・酸素を排出する。ベント実施の判断フローを第2～4図に示す。</p> <p>炉心損傷の有無の判断は、第2表に示すパラメータを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第2表 確認パラメータ（炉心損傷判断）</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">確認パラメータ</th> <th style="width: 50%;">炉心損傷判断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率</td> <td>設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍以上となった場合、炉心が損傷したものと判断する※。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この基準は、炉内蓄積量の割合約0.1%に相当する希ガスが格納容器内に放出した場合のγ線線量率相当となっている。</p> <p>さらに、炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準として、第3表に示す判断基準を整理している。これらの状況においても、格納容器ベント実施により、格納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物質の総量の低減が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><u>第3表 炉心損傷後の重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">目的</th> <th style="width: 90%;">実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">格納容器破損の緩和</td> <td>格納容器スプレイが実施できない場合</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋水素濃度2vol%到達</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">大気へ放出される放射性物質の総量の低減</td> <td>格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合</td> </tr> <tr> <td>可搬型モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋内の放射線モニタ指示値の急激な上昇</td> </tr> </tbody> </table>	確認パラメータ	炉心損傷判断	ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率	設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍以上となった場合、炉心が損傷したものと判断する※。	目的	実施判断基準	格納容器破損の緩和	格納容器スプレイが実施できない場合	原子炉建屋水素濃度2vol%到達	大気へ放出される放射性物質の総量の低減	格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合	可搬型モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇	原子炉建屋内の放射線モニタ指示値の急激な上昇	<p>るため、炉心損傷なしの場合に比べてベント実施操作判断基準に到達するタイミングを遅らせることにより、ベント時の外部影響を軽減させるためである。</p> <p>また、炉心損傷を判断した場合は、ジルコニウム－水反応により大量の水素が発生し、格納容器内の水素濃度は可燃限界の4vol%を超過する。その後、水の放射線分解によって格納容器内酸素濃度が上昇し、格納容器内水素・酸素濃度が可燃限界に到達することにより、格納容器内で水素燃焼が発生するおそれがある。この水素燃焼の発生を防止するため、格納容器内酸素濃度がドライ条件にて4.4vol%及びウェット条件にて1.5vol%に到達した時点でベント操作を実施することで格納容器内の水素・酸素を排出する。ベント実施の判断フローを第2～4図に示す。</p> <p>炉心損傷の有無の判断は、第2表に示すパラメータを確認する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第2表 確認パラメータ（炉心損傷判断）</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">確認パラメータ</th> <th style="width: 50%;">炉心損傷判断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率</td> <td>設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍を超えた場合、炉心が損傷したものと判断する※。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この基準は、炉内蓄積量の割合約0.1%に相当する希ガスが格納容器内に放出した場合のγ線線量率相当となっている。</p> <p>さらに、重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準として、第3表に示す判断基準を整理している。これらの状況においても、格納容器ベント実施により、格納容器破損の緩和又は大気へ放出される放射性物質の総量の低減が可能である。</p> <p style="text-align: center;"><u>第3表 重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合のベント実施判断基準</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">炉心状態</th> <th style="width: 90%;">実施判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">炉心損傷なし</td> <td>格納容器スプレイが実施できない場合（384kPa[gage]以下維持不可）</td> </tr> <tr> <td>格納容器スプレイが実施できない場合（1.5PD以下維持不可）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">炉心損傷を判断した場合</td> <td>原子炉建物水素濃度2.5vol%到達</td> </tr> <tr> <td>格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合</td> </tr> <tr> <td>可搬式モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉建物内の放射線モニタ指示値の急激な上昇</td> </tr> </tbody> </table>	確認パラメータ	炉心損傷判断	ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率	設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍を超えた場合、炉心が損傷したものと判断する※。	炉心状態	実施判断基準	炉心損傷なし	格納容器スプレイが実施できない場合（384kPa[gage]以下維持不可）	格納容器スプレイが実施できない場合（1.5PD以下維持不可）	炉心損傷を判断した場合	原子炉建物水素濃度2.5vol%到達	格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合	可搬式モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇		原子炉建物内の放射線モニタ指示値の急激な上昇	<p>温度を制御する手段がなくなることからベントを実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p style="text-align: center;">【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p style="text-align: center;">【東海第二】</p> <p>格納容器酸素濃度によるベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p style="text-align: center;">【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では、10倍を含めて炉心損傷と判断するため、「以上」としている</p> <p>・運用の相違</p> <p style="text-align: center;">【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p style="text-align: center;">【東海第二】</p> <p>原子炉建物水素濃度によるベント実施基準の相違</p>
確認パラメータ	炉心損傷判断																														
ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率	設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍以上となった場合、炉心が損傷したものと判断する※。																														
目的	実施判断基準																														
格納容器破損の緩和	格納容器スプレイが実施できない場合																														
	原子炉建屋水素濃度2vol%到達																														
大気へ放出される放射性物質の総量の低減	格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合																														
	可搬型モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇																														
	原子炉建屋内の放射線モニタ指示値の急激な上昇																														
確認パラメータ	炉心損傷判断																														
ドライウェル又はサブレッジョン・チャンバのγ線線量率	設計基準事故（原子炉冷却材喪失）において想定する希ガスの追加放出量相当のγ線線量率の10倍を超えた場合、炉心が損傷したものと判断する※。																														
炉心状態	実施判断基準																														
炉心損傷なし	格納容器スプレイが実施できない場合（384kPa[gage]以下維持不可）																														
	格納容器スプレイが実施できない場合（1.5PD以下維持不可）																														
炉心損傷を判断した場合	原子炉建物水素濃度2.5vol%到達																														
	格納容器温度200°C以上において温度上昇が継続している場合																														
	可搬式モニタリング・ポスト指示値の急激な上昇																														
	原子炉建物内の放射線モニタ指示値の急激な上昇																														

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>重大事故時における格納容器スプレイ手段として、常設設備を用いた残留熱除去系、代替格納容器スプレイ系（常設）及び代替循環冷却系並びに可搬型設備を用いた代替格納容器スプレイ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが、これら格納容器スプレイ手段が喪失した場合、想定する希ガスの減衰時間が短くなるが、格納容器の圧力を抑制する観点から、格納容器破損の緩和のためベントを実施する。</p> <p>また、格納容器から漏えいした水素により、原子炉建屋原子炉棟水素濃度が上昇した場合、原子炉建屋原子炉棟内で水素爆発が発生することによって格納容器が破損するおそれがある。このような場合、格納容器圧力を低下させることで格納容器から漏えいする水素量を低減し、原子炉建屋原子炉棟での水素爆発による格納容器破損を緩和するため、水素の可燃限界濃度4vol%を考慮し、原子炉建屋水素濃度2vol%到達によりベントを実施する。</p> <p>格納容器への十分な注水等ができない場合、格納容器雰囲気が過熱状態になり、格納容器は限界圧力を下回る620kPa [gage]に達する前に200°Cに達し、いずれは過温破損に至ることが考えられる。この場合、格納容器ベント実施することによって過温破損を防止できないが、フィルタ装置を介した放出経路を形成し、大気への放射性物質の放出を極力低減するためのベントを実施する。</p> <p>さらに、格納容器が限界圧力を下回る620kPa [gage]及び限界温度を下回る200°Cに到達する前に、何らかの理由により格納容器の健全性が損なわれ、格納容器から異常な漏えいがある場合、可搬型モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建屋内の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えられる。この場合、格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所からの漏えい量を低減させることが可能と考えられることから、フィル</p>	<p>なお、炉心損傷後の格納容器代替スプレイが実施できない場合でも、格納容器圧力が640kPa[gage]に到達後、2Pd (853kPa[gage])に到達するまでに5時間程度以上の時間があるため、ベント準備時間が約1時間30分であることを踏まえても格納容器圧力2Pd (853kPa[gage])に到達するまでに準備ができる。</p> <p>重大事故時における格納容器スプレイ手段として、常設設備を用いた残留熱除去系、格納容器代替スプレイ系（常設）及び残留熱代替除去系並びに可搬型設備を用いた格納容器代替スプレイ系（可搬型）がある。想定し難い状況ではあるが、これら格納容器スプレイ手段が喪失した場合、想定する希ガスの減衰時間が短くなるが、格納容器の圧力を抑制する観点から、格納容器破損の緩和のためベントを実施する。</p> <p>また、格納容器から漏えいした水素により、原子炉建物水素濃度が上昇した場合、原子炉建物原子炉棟内で水素爆発が発生することによって格納容器が破損するおそれがある。このような場合、格納容器圧力を低下させることで格納容器から漏えいする水素量を低減し、原子炉建物原子炉棟での水素爆発による格納容器破損を緩和するため、水素の可燃限界濃度4 vol%を考慮し、原子炉建物水素濃度2.5vol%到達によりベントを実施する。</p> <p>格納容器への十分な注水等ができない場合、格納容器雰囲気が過熱状態になり、格納容器は限界圧力を下回る853kPa[gage]に達する前に200°Cに達し、いずれは過温破損に至ることが考えられる。この場合、ベントを実施することによって過温破損を防止できないが、フィルタ装置を介した放出経路を形成し、大気への放射性物質の放出を極力低減するためのベントを実施する。</p> <p>さらに、格納容器が限界圧力を下回る853kPa [gage]及び限界温度を下回る200°Cに到達する前に、何らかの理由により格納容器の健全性が損なわれ、格納容器から異常な漏えいがある場合、可搬式モニタリング・ポスト指示値及び原子炉建物原子炉棟内の放射線モニタ指示値が急激に上昇することが考えられる。この場合、格納容器圧力を低下させることで漏えい箇所からの漏えい量を低減させることが可能と考えられることか</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器代替スプレイが実施できない場合のベント実施までの余裕時間における作業成立性を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>原子炉建物水素濃度によるベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>格納容器型式の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>格納容器型式の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>タ装置を介さない大気への放射性物質の放出を極力低減するためにベントを実施する。</p>	<p>ら、フィルタ装置を介さない大気への放射性物質の放出を極力低減するためにベントを実施する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<pre> graph TD A["①代替格納容器スプレイ実施 (格納容器圧力 279kPa [gage] 到達)"] --> B["②ベント準備操作開始 (サプレッション・プール水位 通常水位+5.5m 到達)"] B --> C["③代替格納容器スプレイ停止 (サプレッション・プール水位 通常水位+6.5m 到達)"] C --> D["④ベント操作 (格納容器圧力 310kPa [gage] 到達)"] D --> E["⑤ベント成否確認"] E --> F["⑥安定停止に向けた復旧 (ベント停止)"] G["①代替格納容器スプレイ実施 ・279kPa [gage] ~217kPa [gage] 連続スプレイ"] --- B H["②ベント準備操作開始 ・格納容器圧力 310kPa [gage] 到達時に速やかにベントを実施可能とするため、事前に第一弁の開操作を実施する。 ・第一弁の操作はサプレッション・チャンバ側を優先し、中央制御室からのスイッチ操作を実施する。スイッチ操作不可（弁開閉表示の消灯、スイッチによる開弁不可）の場合は、現場にて人力操作を実施する。サプレッション・チャンバ側ベント弁が開弁できない場合は、ドライウェル側ベント弁の操作を行う。 ・第一弁の人力操作は3名で実施し、弁操作時間は90分である。"] --- B I["③スプレイ停止 ・サプレッション・プール水位が通常水位+6.5mに到達すれば、代替格納容器スプレイを停止する。"] --- C J["④ベント操作 ・格納容器圧力 310kPa [gage] 到達後速やかにベント操作を行う。 ・第二弁を開弁することでベントを開始する。 ・中央制御室から遠隔操作できない場合（弁開閉表示によって開動作したことが確認できない場合）は、第二弁操作場所へ移動し、現場操作（人力による遠隔操作）を実施する。 ・第二弁の人力操作は3名で実施し、弁操作時間は30分である。"] --- D K["⑤ベント成否確認 ・ベント操作実施後、格納容器圧力及び温度が減少し、フィルタ装置出口放射線モニタ、圧力及び温度が上昇していることを確認する。 ・遠隔操作によりパラメータに変化が見られない場合、ベント失敗の可能性があるため、第二弁操作場所へ移動し、人力操作によるベントを実施する。"] --- E L["⑥安定停止に向けた復旧 ・下記機能が使用可能と判断した場合、格納容器ベントを停止する。 ○格納容器除熱機能の復旧 ○窒素供給機能の準備 ○格納容器内水素・酸素濃度制御機能の復旧"] --- F </pre> <p>第3図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー</p>	<pre> graph TD A["①格納容器圧力 245kPa[gage]到達"] --> B["②格納容器代替スプレイ実施 (格納容器圧力 384kPa[gage]到達)"] B --> C["③サプレッション・プール通常水位 +約1.3m 到達 (格納容器代替スプレイ停止, ベント操作)"] C --> D["④ベント成否確認"] D --> E["⑤安定停止に向けた復旧 (ベント停止)"] F["①ベント準備操作開始 ・サプレッション・プール水位計の指示が通常水位+約1.3m到達後、速やかにベントを実施可能とするため、事前に第2弁の開操作及びFCVS排気ラインドレン排出弁の閉操作を実施する。"] --- B G["②格納容器代替スプレイ実施 ・384kPa [gage] ~334kPa [gage] 間欠スプレイ"] --- B H["③格納容器代替スプレイ停止 ・サプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達すれば、格納容器代替スプレイを停止する。"] --- C I["④ベント操作 ・格納容器代替スプレイ停止後、速やかにベント操作を行う。 ・第1弁の操作はサプレッション・チャンバ側を優先し、開弁することでベントを開始する。中央制御室から遠隔操作できない場合（弁開閉表示によって開動作したことが確認できない場合）は、第1弁操作場所へ移動し、現場操作（人力による遠隔操作）を実施する。サプレッション・チャンバ側ベント弁が開弁できない場合は、ドライウェル側ベント弁の操作を行う。 ・第1弁の人力操作は2名で実施し、弁操作時間は1時間30分である。"] --- C J["⑤ベント成否確認 ・ベント操作実施後、格納容器圧力及び温度が減少し、フィルタ装置出口放射線量率、スクラバ容器圧力が上昇していることを確認する。 ・遠隔操作によりパラメータに変化が見られない場合、ベント失敗の可能性があるため、第1弁操作場所へ移動し、人力操作によるベントを実施する。"] --- D K["⑥安定停止に向けた復旧 ・下記機能が使用可能と判断した場合、格納容器ベントを停止する。 ○格納容器除熱機能 ○窒素供給機能 ○格納容器内水素・酸素濃度制御機能"] --- E </pre> <p>第3図 炉心損傷していない場合のベント実施フロー</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 島根2号炉は、格納容器スプレイ停止基準(S/P水位+約1.3m)に到達以降、格納容器圧力・温度を制御する手段がなくなることからベントを実施 設備の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 格納容器型式の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<pre> graph TD A["①代替格納容器スプレイ実施 (格納容器圧力 465kPa [gage] 到達)"] --> B["②ベント準備操作開始 (サブレッショングループ水位 通常水位 +5.5m 到達)"] B --> C["③ベント操作 (代替格納容器スプレイ停止) (サブレッショングループ水位 通常水位 +6.5m 到達)"] C --> D["④ベント成否確認"] D --> E["⑤安定停止に向けた復旧 (ベント停止)"] E --> F["①代替格納容器スプレイ実施 ・465kPa [gage] ~400kPa [gage] 連続スプレイ"] F --> G["②ベント準備操作開始 ・代替格納容器スプレイ停止後、速やかにペントを実施可能とするため、事前に第一弁の開操作を実施する。 ・第一弁の操作はサブレッショングループ側を優先し、中央制御室からのスイッチ操作を実施する。スイッチ操作不可（弁開閉表示の消灯、スイッチによる開弁不可）の場合は、現場にて人力操作を実施する。サブレッショングループ側ペント弁が開弁できない場合は、ドライウェル側ペント弁に切り替えて弁の操作を行う。 ・サブレッショングループ水位通常水位 +5.5m に到達すれば、第二弁操作者は第二弁現場操作場所へ移動し、待機する。 ・第一弁の人力操作は 3 名で実施し、弁操作時間は 90 分である。"] G --> H["③ベント操作 ・格納容器圧力 620kPa [gage] までに確実にペントを実施するため、サブレッショングループ水位通常水位 +6.5m 到達後格納容器スプレイを停止し、速やかにペント操作を行う。 ・第二弁を開弁することでペントを開始する。 ・ペント開始後、中央制御室操作者は中央制御室待避室に待避する。 ・中央制御室から遠隔操作できない場合（弁開閉表示によって開動作したことが確認できない場合）は、現場待機している第二弁操作者へ連絡し、現場操作（人力による遠隔操作）を実施する。 ・第二弁の人力操作は 3 名で実施し、開操作時間は 30 分である。"] H --> I["④ベント成否確認 ・ペント操作実施後、格納容器圧力及び温度が減少し、フィルタ装置出口放射線モニタ、圧力及び温度が上昇していることを確認する。 ・遠隔操作によりパラメータに変化が見られない場合、ペント失敗の可能性があるため、人力操作によるペントを実施する。"] I --> J["⑤安定停止に向けた復旧 ・下記機能が使用可能と判断した場合、格納容器フィルタペントを停止する。 ○格納容器除熱機能の復旧 ○窒素供給機能の準備 ○格納容器内水素・酸素濃度制御機能の復旧"] </pre> <p>第4図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー</p>	<pre> graph TD A["①格納容器代替スプレイ実施 (格納容器圧力 640kPa [gage] 到達)"] --> B["②ベント操作 (格納容器代替スプレイ停止) (サブレッショングループ水位計の指示が通常水位 +約 1.3m 到達後)"] B --> C["③ベント成否確認"] C --> D["④安定停止に向けた復旧 (ベント停止)"] D --> E["①格納容器代替スプレイ実施 ・640kPa [gage] ~588kPa [gage] 間欠スプレイ"] E --> F["②ベント準備操作開始 ・サブレッショングループ水位計の指示が通常水位 +約 1.3m 到達後、速やかにペントを実施可能とするため、事前に第2弁の開操作及び FCVS 排気ラインドレン排出弁の閉操作を実施する。 ・第2弁の操作は、中央制御室からのスイッチ操作を実施する。スイッチ操作不可（弁開閉表示の消灯、スイッチによる開弁不可）の場合は、現場にて人力操作を実施する。 ・第2弁の人力操作は 2 名で実施し、弁操作時間は 1 時間 20 分である。 ・FCVS 排気ラインドレン排出弁の操作は 2 名で実施し、弁操作時間は 40 分である。"] F --> G["③ベント操作 ・格納容器圧力 853kPa [gage] までに確実にペントを実施するため、サブレッショングループ水位計の指示が通常水位 +約 1.3m 到達後、格納容器スプレイを停止し、速やかにペント操作を行う。 ・第1弁の操作はサブレッショングループ側を優先し、開弁することでペントを開始する。サブレッショングループ側ペント弁が開弁できない場合は、ドライウェル側ペントの操作を行う。 ・ペント開始後、中央制御室操作者は中央制御室待避室に待避する。 ・中央制御室から遠隔操作できない場合（弁開閉表示によって開動作したことが確認できない場合）は、現場にて人力操作を実施する。 ・第1弁の人力操作は 2 名で実施し、開操作時間は 1 時間 30 分である。"] G --> H["④ベント成否確認 ・ペント操作実施後、格納容器圧力及び温度が減少し、フィルタ装置出口放射線量率、スクラバ容器圧力が上昇していることを確認する。 ・遠隔操作によりパラメータに変化が見られない場合、ペント失敗の可能性があるため、第1弁操作場所へ移動し、人力操作によるペントを実施する。"] H --> I["⑤安定停止に向けた復旧 ・下記機能が使用可能と判断した場合、格納容器フィルタペントを停止する。 ○格納容器除熱機能 ○窒素供給機能 ○格納容器内水素・酸素濃度制御機能"] </pre> <p>第4図 炉心損傷を判断した場合のベント実施フロー</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違 設備の相違 【東海第二】 島根2号炉 (Mark-I改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
	<p>(2) 格納容器圧力逃がし装置の操作手順の概要</p> <p>a. 系統待機状態の確認</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の待機状態において、第4表に示すパラメータにより、系統に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第4表 確認パラメータ（系統待機状態）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th><th>確認内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルタ装置水位</td><td>待機水位である2,530～2,800mmの範囲にあること</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水pH</td><td>13以上であること</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置排気ライン圧力</td><td>微正圧に維持されていること</td></tr> </tbody> </table> <p>b. ベント準備操作</p> <p>ベント準備操作は、ベント操作が必要になった場合に速やかに実施できるよう、以下に示す事前準備を行う。</p> <p>なお、弁名称及び弁名称に付記する①～⑥の番号は、第1図の番号に対応している。</p> <p>(a) ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認</p> <p>中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性を確認するため、当該弁に電源が供給されていることを表示灯により確認する。</p> <p>①第一弁（サプレッション・チェンバ側） ②第一弁（ドライウェル側） ③第二弁</p> <p>(b) 他系統との隔離確認</p> <p>ベント操作前に、中央制御室にて他系統（換気空調系、原子炉建屋ガス処理系及び耐圧強化ベント系）と隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確認する。</p> <p>④C/S排気系統入口弁 ⑤耐圧強化ベント隔離弁 ⑥FRVS系統入口弁</p>	確認パラメータ	確認内容	フィルタ装置水位	待機水位である2,530～2,800mmの範囲にあること	フィルタ装置スクラビング水pH	13以上であること	フィルタ装置排気ライン圧力	微正圧に維持されていること	<p>2. 格納容器フィルタベント系の操作手順の概要</p> <p>(1) 系統待機状態の確認</p> <p>格納容器フィルタベント系の待機状態において、第4表に示すパラメータにより、系統に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第4表 確認パラメータ（系統待機状態）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th><th>確認内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スクラバ容器水位</td><td>待機水位である1,700～1,900mmの範囲にあること</td></tr> <tr> <td>スクラバ容器pH</td><td>13以上であること</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置出口配管圧力</td><td>微正圧に維持されていること</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) ベント準備操作</p> <p>ベント準備操作は、ベント操作が必要になった場合に速やかに実施できるよう、以下に示す事前準備を行う。</p> <p>なお、弁名称及び弁名称に付記する①～⑦の番号は、第1図の番号に対応している。</p> <p>a. ベント実施に必要な隔離弁の健全性確認</p> <p>中央制御室にてベント実施に必要な隔離弁の健全性を確認するため、当該弁に電源が供給されていることを表示灯により確認する。</p> <p>①第1弁（サプレッション・チェンバ側） ②第1弁（ドライウェル側） ③第2弁 ④第3弁（開確認のみ）</p> <p>b. 他系統との隔離確認</p> <p>ベント操作前に、中央制御室にて他系統（原子炉棟空調換気系、非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系）と隔離する弁が全閉となっていることを表示灯により確認する。</p> <p>⑤N G C 常用空調換気入口隔離弁 ⑥S G T N G C 連絡ライン隔離弁 ⑦S G T 耐圧強化ベントライン止め弁</p>	確認パラメータ	確認内容	スクラバ容器水位	待機水位である1,700～1,900mmの範囲にあること	スクラバ容器pH	13以上であること	フィルタ装置出口配管圧力	微正圧に維持されていること	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>格納容器フィルタベント系の設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>系統設計による隔離弁の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>操作対象弁の相違</p>
確認パラメータ	確認内容																		
フィルタ装置水位	待機水位である2,530～2,800mmの範囲にあること																		
フィルタ装置スクラビング水pH	13以上であること																		
フィルタ装置排気ライン圧力	微正圧に維持されていること																		
確認パラメータ	確認内容																		
スクラバ容器水位	待機水位である1,700～1,900mmの範囲にあること																		
スクラバ容器pH	13以上であること																		
フィルタ装置出口配管圧力	微正圧に維持されていること																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(c) <u>第一弁の開操作</u></p> <p>中央制御室にて開操作を実施する。万一、中央制御室での開操作ができない場合には、現場にて第一弁の人力による開操作を実施する。</p> <p>また、格納容器圧力逃がし装置の放出経路として、サプレッション・チェンバからとドライウェルから放出する経路の2通りあるが、サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チェンバからのベントを優先して使用する。</p> <p>ただし、サプレッション・チェンバからのベントが実施できない場合には、ドライウェルからのベントを実施する。</p> <p>現場操作の着用装備は、全面マスク、タイベック、アノラック、綿手袋、ゴム手袋及び胴長であり、着用時間は<u>約12分</u>である。</p>	<p>c. <u>第2弁の開操作</u></p> <p>中央制御室にて開操作を実施する。万一、中央制御室での開操作ができない場合には、現場にて<u>第2弁の人力による開操作を実施する。</u></p> <p>また、格納容器フィルタベント系の放出経路として、サプレッション・チェンバからとドライウェルから放出する経路の2通りあるが、サプレッション・プールにおけるスクラビング効果（エアロゾル等の低減効果）が期待できるサプレッション・チェンバからのベントを優先して使用する。</p> <p>ただし、サプレッション・チェンバからのベントが実施できない場合には、<u>ドライウェルからのベントを実施する。</u></p> <p>現場操作の着用装備は、全面マスク、<u>個人線量計</u>、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服であり、着用時間は<u>約6分</u>である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施（準備操作含む）の被ばく評価結果を考慮し、第2弁から開操作する</p>
	<p>(d) <u>第二弁操作のための要員移動</u></p> <p><u>炉心損傷を判断した場合における格納容器過圧破損防止を目的としたベントの準備操作</u>に関しては、格納容器圧力が 620kPa [gage] 到達までに確実にベントが実施できるよう、ベント実施基準到達までに第二弁操作場所に移動し、待機する。</p> <p>現場操作の着用装備は、全面マスク、タイベック、アノラック、綿手袋、ゴム手袋及び胴長であり、着用時間は<u>約12分</u>である。</p>	<p>d. <u>FCVS 排気ラインドレン排出弁閉操作</u></p> <p><u>ベントガスの排出を防止するため、FCVS排気ラインドレン排出弁の閉操作を実施する。</u></p> <p>e. <u>可搬型重大事故等対処設備（第1ベントフィルタ出口水素濃度、可搬式窒素供給装置）準備</u></p> <p><u>ベント停止操作にあたり、格納容器及び格納容器フィルタベント系統内を掃気し不活性化を行うことを目的に、可搬型設備（車両）である可搬式窒素供給装置及び第1ベントフィルタ出口水素濃度を準備する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>着用する防護具の相違 放射線防護具着用時間の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、現場でのベント弁操作者は現場待機しない運用</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント準備操作として排気ラインドレン弁の閉操作を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>c. ベント準備判断の確認パラメータ</p> <p><u>ベント準備の判断は、ベント実施判断基準の到達までに確実にベント準備操作が完了する基準として、炉心損傷有無に関わらず、サプレッション・プール通常水位+5.5m到達によりベント準備実施の判断をする。</u></p> <p>また、残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容器除熱を実施している場合、格納容器酸素濃度の上昇速度からドライ条件で<u>4.3vol%</u>に到達する時間を予測し、<u>4.3vol%</u>到達までにベント準備を完了させる。</p> <p>ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッション・プール水位 ・格納容器内酸素濃度（S A） <p>d. ベント準備作業の妥当性</p> <p>炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項目及び作業環境を第5表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での遠隔操作の場合と現場での手動操作（人力による遠隔操作）の場合について記載している。</p> <p><u>ベント準備は、ベント実施判断基準に到達した場合の速やかなベント実施を可能とするため、事前に第一弁を開操作すること及び第二弁作業場所へ移動し待機することを目的としていることから、本操作はベント実施に不可欠な操作であり、ベント実施基準到達までにベント準備操作を完了させることとする。</u></p>	<p>3. ベント準備判断の確認パラメータ</p> <p><u>ベント準備及び可搬型設備着手判断である格納容器圧力245kPa[gage]及び640kPa[gage]の確認に必要なパラメータを以下に示す。また、確認パラメータについては、手順書に定め明確化する。</u></p> <p>また、<u>残留熱除去系又は残熱代替除去系による格納容器除熱を実施している場合、ドライ条件で4.0vol%及びウェット条件で1.5vol%到達後、ベント準備を開始する。</u></p> <p><u>ベント準備着手判断に必要なパラメータを以下に示す。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器圧力 ・格納容器酸素濃度（S A） <p>4. ベント準備作業の妥当性</p> <p><u>炉心損傷なしの場合及び炉心損傷ありの場合の作業項目及び作業環境を第5表に示す。ベント弁の開操作については、中央制御室での遠隔操作の場合と現場での手動操作（人力による遠隔操作）の場合について記載している。</u></p> <p><u>可搬型設備は、ベント実施後長期で必要となる設備であるため、ベント実施までに準備が完了する必要はないが、念のため準備を実施する。</u></p> <p><u>なお、可搬型設備の準備にあたっては、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策に用いる設備の準備を優先する。</u></p> <p><u>また、ベント実施までに準備が完了していない場合でも、操作場所は原子炉建物及びフィルタ装置の第1ベントフィルタ格納槽のコンクリートを隔てた屋外であるため、ベント直後からブルームの影響を受ける期間以外は、十分作業できる環境にある。</u></p> <p><u>フィルタ装置（スクラバ容器）のスクラビング水（水・薬剤）の補給操作については、格納容器ベント実施後168時間までは補給不要の設計のため、ベント後、補給が必要となった場合に準備作業を開始する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、炉心損傷前後でベント準備の判断基準が異なる ・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ベント準備判断基準の相違 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、可搬型設備の準備もあわせて実施

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉																																																																																			
	<p>第5表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業項目</th> <th rowspan="2">作業場所</th> <th colspan="4">作業環境</th> <th rowspan="2">連絡手段</th> </tr> <tr> <th>温度・湿度</th> <th>放射線量</th> <th>照明</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>他系統との隔離</td> <td rowspan="2">中央制御室</td> <td>中央制御室の室温について、空調が停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間</td> <td>非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合は、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。</td> <td>周辺には支障となる設備はない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ベント弁実施に必要な隔離弁の健全性確認</td> <td>原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)</td> <td>通常運転時と同程度。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下</td> <td>ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。</td> <td>携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備(固定電話機、PTIS端末)、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> </tr> <tr> <td>第一弁開操作(移動含む)</td> <td rowspan="2">屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)</td> <td>通常運転時と同程度。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下</td> <td>ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。</td> <td>電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> </tr> <tr> <td>第二弁への現場移動</td> <td>屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)</td> <td>通常運転時と同程度。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下</td> <td>ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> </tbody> </table>	作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段	温度・湿度	放射線量	照明	その他	他系統との隔離	中央制御室	中央制御室の室温について、空調が停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合は、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—	ベント弁実施に必要な隔離弁の健全性確認	原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備(固定電話機、PTIS端末)、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	第一弁開操作(移動含む)	屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	第二弁への現場移動	屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	<p>第5表 ベント準備操作時の作業項目及び作業環境</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業項目</th> <th rowspan="2">作業・操作場所</th> <th colspan="4">作業環境</th> <th rowspan="2">連絡手段</th> </tr> <tr> <th>温度・湿度</th> <th>放射線環境</th> <th>照明</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベント弁の健全性確認</td> <td rowspan="2">中央制御室</td> <td>—^{※1}</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下(マスク着用^{※3})</td> <td>LEDライト(三脚タイプ)及びヘッドライトにより作業可能である。</td> <td>周辺には支障となる設備はない。</td> <td>中央制御室のため口頭にて連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>他系統との隔離確認</td> <td>—^{※1}</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】9.3mSv/h以下(マスク着用^{※3})</td> <td>電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>第二弁開操作(移動含む)</td> <td>原子炉建物付属棟</td> <td>通常運転中と同程度</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用^{※3})</td> <td>ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>FCVS排水ラインインドレン排出弁閉操作(移動含む)</td> <td>屋外</td> <td>外気</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用^{※3})</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>可搬型設備の準備(第1ベントフィルタ出口水素濃度、可搬式窒素供給装置)</td> <td>屋外</td> <td>外気</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用^{※3})</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。</td> <td>衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> </tbody> </table>	作業項目	作業・操作場所	作業環境				連絡手段	温度・湿度	放射線環境	照明	その他	ベント弁の健全性確認	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下(マスク着用 ^{※3})	LEDライト(三脚タイプ)及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。	他系統との隔離確認	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】9.3mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	第二弁開操作(移動含む)	原子炉建物付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	FCVS排水ラインインドレン排出弁閉操作(移動含む)	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	可搬型設備の準備(第1ベントフィルタ出口水素濃度、可搬式窒素供給装置)	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施(準備操作含む)の被ばく評価結果を考慮し、第2弁から開操作する</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、ベント停止に用いる可搬型設備の事前準備を実施</p>	
作業項目	作業場所			作業環境					連絡手段																																																																															
		温度・湿度	放射線量	照明	その他																																																																																			
他系統との隔離	中央制御室	中央制御室の室温について、空調が停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合は、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—																																																																																		
ベント弁実施に必要な隔離弁の健全性確認		原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備(固定電話機、PTIS端末)、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。	アクセスルート上に支障となる設備はない。																																																																																	
第一弁開操作(移動含む)	屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。																																																																																		
第二弁への現場移動		屋外原子炉建屋付属棟(二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】1mSv/h以下	ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																																	
作業項目	作業・操作場所	作業環境				連絡手段																																																																																		
		温度・湿度	放射線環境	照明	その他																																																																																			
ベント弁の健全性確認	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下(マスク着用 ^{※3})	LEDライト(三脚タイプ)及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。																																																																																		
他系統との隔離確認		— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】9.3mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																																		
第二弁開操作(移動含む)	原子炉建物付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																																		
FCVS排水ラインインドレン排出弁閉操作(移動含む)	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																																		
可搬型設備の準備(第1ベントフィルタ出口水素濃度、可搬式窒素供給装置)	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】6.7mSv/h以下(マスク着用 ^{※3})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	車両の作業用照明・ヘッドライト及び機中電灯により作業可能である。	衛星電話設備(固定型、携帯型)、無線通信設備(固定型、携帯型)、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																																		

※1：中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シーケンスでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。

※2：設計基準事故相当の γ 線線量率の10倍相当である、全燃料の1%程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは1mSv以下であり作業に支障はない。

※3：全面マスク(PF50)の着用

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																															
	<p>e. ベント準備操作の余裕時間</p> <p>ベントを実施する有効性評価シナリオのうち、ベント準備操作の余裕時間の最も短い「零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」における現場での手動操作（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント準備の余裕時間についてタイムチャートを第5図に示す。</p> <p>第5図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサプレッション・プール通常水位+6.5m到達までに十分な時間があることから、確実に準備を完了することができる。</p> <p style="text-align: center;">【炉心損傷を判断した場合のベント準備】</p> <table border="1"> <caption>ベント準備操作の余裕時間</caption> <tr> <td>約16.5時間</td> <td>サプレッション・プール水位通常水位+約6.5m到達</td> <td>約19.5時間</td> <td>格納容器スプレイ停止</td> </tr> <tr> <td>▼事故発生</td> <td>▼格納容器連続スプレイ開始</td> <td>▼ベント準備開始</td> <td>▼ベント操作開始</td> </tr> <tr> <td>▼原子炉スクラム</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <caption>操作場所・必要要員数</caption> <tr> <td>RCRからの第一・第二回操作及び失敗確認</td> <td>中央制御室</td> <td>1</td> <td>5分</td> <td>17時間</td> <td>18時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第一回操作のための装置着用及び環境移動</td> <td>現場</td> <td>3</td> <td>25分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第一・第二回操作</td> <td>現場</td> <td>1:1</td> <td></td> <td>36分</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所への退避</td> <td>現地</td> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> <td>39分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第二回操作のための装置着用及び環境移動</td> <td>現場</td> <td>3</td> <td>45分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">第5図 ベント準備操作のタイムチャート</p>	約16.5時間	サプレッション・プール水位通常水位+約6.5m到達	約19.5時間	格納容器スプレイ停止	▼事故発生	▼格納容器連続スプレイ開始	▼ベント準備開始	▼ベント操作開始	▼原子炉スクラム				RCRからの第一・第二回操作及び失敗確認	中央制御室	1	5分	17時間	18時間		第一回操作のための装置着用及び環境移動	現場	3	25分				第一・第二回操作	現場	1:1		36分			緊急時対策所への退避	現地	1:1			39分		第二回操作のための装置着用及び環境移動	現場	3	45分				<p>5. ベント準備操作の余裕時間</p> <p>有効性評価で示したシナリオを例に、ベント準備操作の余裕時間を以下に示す。</p> <p>(1) 炉心損傷なしの場合</p> <p>炉心損傷なしの場合のベントを実施する有効性評価シナリオを第6表に示す。</p> <p>残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場合には、格納容器圧力が245kPa[gage]に到達後、準備操作として、第5図に示す第2弁(②又は③)の開操作、第3弁(①)の開確認及び可搬型設備の準備を実施するとともに、FCVS排気ラインドレン排出弁(⑥)を開操作する。</p> <p>第2弁(②又は③)、第3弁(①)は、中央制御室にて操作及び確認を行うことにより、短時間で準備可能である。万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場にて第2弁(②又は③)の現場での手動操作（人力による遠隔操作）を実施する。</p> <p>第6図に中央制御室での操作ができない場合の、現場での手動操作（人力による遠隔操作）による作業・操作の所要時間を示す。ベントの準備時間は、約1時間20分である。</p> <p>第6表及び第6図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達するまでに十分な時間があることから、可搬型設備の準備を含めて、確実に準備を完了することができる。</p> <p style="text-align: center;">第6表 炉心損傷なしの場合のベント関連時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>245kPa[gage] 到達時間※2</th> <th>準備時間</th> <th>ベント時間※1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高压・低圧注水機能喪失</td> <td>約16時間</td> <td>約1時間20分</td> <td>約30時間</td> </tr> <tr> <td>崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障)</td> <td>約14時間</td> <td>(245kPa[gage]) 到達後から</td> <td>約30時間</td> </tr> <tr> <td>LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)</td> <td>約15時間</td> <td></td> <td>約27時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：サプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達する時間。 ※2：格納容器圧力の測定ができない場合には、格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。</p>	事故シーケンス	245kPa[gage] 到達時間※2	準備時間	ベント時間※1	高压・低圧注水機能喪失	約16時間	約1時間20分	約30時間	崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障)	約14時間	(245kPa[gage]) 到達後から	約30時間	LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)	約15時間		約27時間	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント準備開始基準が炉心損傷なし、ありで異なることから、場合分けして記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、「(2)</p> <p>i. 有効性評価におけるベント実施操作の余裕時間」に記載</p>
約16.5時間	サプレッション・プール水位通常水位+約6.5m到達	約19.5時間	格納容器スプレイ停止																																																															
▼事故発生	▼格納容器連続スプレイ開始	▼ベント準備開始	▼ベント操作開始																																																															
▼原子炉スクラム																																																																		
RCRからの第一・第二回操作及び失敗確認	中央制御室	1	5分	17時間	18時間																																																													
第一回操作のための装置着用及び環境移動	現場	3	25分																																																															
第一・第二回操作	現場	1:1		36分																																																														
緊急時対策所への退避	現地	1:1			39分																																																													
第二回操作のための装置着用及び環境移動	現場	3	45分																																																															
事故シーケンス	245kPa[gage] 到達時間※2	準備時間	ベント時間※1																																																															
高压・低圧注水機能喪失	約16時間	約1時間20分	約30時間																																																															
崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系故障)	約14時間	(245kPa[gage]) 到達後から	約30時間																																																															
LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)	約15時間		約27時間																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
		<p>(2) 炉心損傷ありの場合</p> <p><u>炉心損傷ありの場合のベントを実施する有効性評価シナリオを第7表に示す。</u></p> <p><u>残留熱除去系による格納容器除熱機能が喪失している場合には、格納容器圧力が 640kPa[gage]に到達後、準備操作として、第5図に示す第2弁(②又は③)の開操作、第3弁(①)の開確認及び可搬型設備の準備を実施するとともに、FCVS排気ラインドレン排出弁(⑥)を閉操作する。</u></p> <p><u>第2弁(②又は③)、第3弁(①)は、中央制御室にて操作及び確認を行うことにより短時間で準備可能である。万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場にて第2弁(②又は③)の手動操作(人力による遠隔操作)を実施する。</u></p> <p><u>第7図に中央制御室での操作ができない場合の、現場での手動操作(人力による遠隔操作)による作業・操作の所要時間を示す。ベントの準備時間は、約1時間20分である。</u></p> <p><u>第7表及び第7図に示すとおり、ベント準備完了後からベント実施基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達するまでに十分な時間があることから、可搬型設備の準備を含めて、確実に準備を完了することができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第7表 炉心損傷ありの場合のベント関連時間</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>格納容器破損モード</th> <th>640kPa[gage] 到達時間※2</th> <th>準備時間</th> <th>ベント時間※1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旁通気圧力・温度による静的負荷 (過圧・過温破損) 残留熱代替除去系を使用しない場合</td> <td>約27時間</td> <td>約1時間20分 (640kPa[gage] 到達後から)</td> <td>約32時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：サプレッション・プール通常水位+約1.3mに到達する時間。 ※2：格納容器圧力の測定ができない場合には、格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。</p>	格納容器破損モード	640kPa[gage] 到達時間※2	準備時間	ベント時間※1	旁通気圧力・温度による静的負荷 (過圧・過温破損) 残留熱代替除去系を使用しない場合	約27時間	約1時間20分 (640kPa[gage] 到達後から)	約32時間	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント準備開始基準が炉心損傷なし、ありで異なることから、場合分けして記載</p>
格納容器破損モード	640kPa[gage] 到達時間※2	準備時間	ベント時間※1								
旁通気圧力・温度による静的負荷 (過圧・過温破損) 残留熱代替除去系を使用しない場合	約27時間	約1時間20分 (640kPa[gage] 到達後から)	約32時間								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 準備操作の対象弁を記載 <p>第5図 格納容器フィルタベント系 系統概要図 (他系統を含む)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>【東海第二】</p> <p>準備操作の余裕時間 を有効性評価のタイム チャートをベースに記 載</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 準備操作の余裕時間 を有効性評価のタイムチャートをベースに記載

第7図 零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時の作業・操作の所要時間

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>f. ベント実施操作判断基準</p> <p>(a) 炉心損傷なしの場合</p> <p>i) 格納容器圧力 310kPa [gage] 到達 格納容器の健全性を確保するため、最高使用圧力である 310kPa [gage] に到達した時点でベントを実施する。</p> <p>(b) 炉心損傷を判断した場合</p> <p>i) サプレッション・プール通常水位+6.5m 到達 格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから、大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベント時の外部影響を軽減させるため、限界圧力を下回る 620kPa [gage] に到達するまでにベントを実施する。具体的には、中央制御室での遠隔操作に失敗した場合の現場手動操作時間を考慮し、格納容器スプレイ停止基準であるサプレッション・プール通常水位+6.5m に到達した時点でベントを実施する。</p> <p>ii) 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% に到達した場合 炉心損傷時には、ジルコニウム-水反応及び水の放射線分解等により水素・酸素が発生し、可燃限界に到達すると水素燃焼が発生するおそれがある。これを防止するため、可燃限界到達前に格納容器内の水素・酸素を排出することを目的として、格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol% に到達した場合にベントを実施する。4.3vol% の基準設定に当たっては、酸素濃度の可燃限界である 5vol% に対し、計器誤差の±約 0.6vol% 及び 0.1vol% の余裕を考慮して設定した。</p>	<p>6. ベント実施操作判断基準</p> <p>(1) 炉心損傷なしの場合</p> <p>a. サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達 格納容器の健全性を確保するため、サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点でベントを実施する。</p> <p>(2) 炉心損傷を判断した場合</p> <p>a. サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達 格納容器へ大量の放射性物質が放出されることから、大気への放射性物質の放出を極力遅らせることでベント時の外部影響を軽減させるため、限界圧力を下回る 853kPa [gage] に到達するまでにベントを実施する。具体的には、中央制御室での遠隔操作に失敗した場合の現場手動操作時間を考慮し、格納容器スプレイ停止基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点でベントを実施する。</p> <p>b. 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合 炉心損傷時には、ジルコニウム-水反応及び水の放射線分解等により水素・酸素が発生し、可燃限界に到達すると水素燃焼が発生するおそれがある。これを防止するため、可燃限界到達前に格納容器内の水素・酸素を排出することを目的として、格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合にベントを実施する。4.4vol% の基準設定に当たっては、酸素濃度の可燃限界である 5vol% に対し、計器誤差の±約 0.5vol% 及び 0.1vol% の余裕を考慮して設定した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器スプレイ停止基準(S/P水位+約1.3m)に到達以降、格納容器圧力・温度を制御する手段がなくなることからベントを実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>格納容器酸素ベント基準の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>g. ベント実施操作判断の確認パラメータ</p> <p>(a) 炉心損傷なしの場合</p> <p>i) 格納容器圧力 310kPa [gage] 到達</p> <p>炉心損傷がない場合は、格納容器圧力にてベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器圧力 <p>なお、格納容器圧力の測定ができない場合には、格納容器圧力を推定する手段として、格納容器温度を代替パラメータとする。</p> <p>(b) 炉心損傷を判断した場合</p> <p>i) サプレッション・プール通常水位+6.5m 到達</p> <p>炉心損傷を判断した場合は、連続の格納容器スプレイを実施しながら、サプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断する。したがって、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッション・プール水位 <p>ii) 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.3vol%に到達した場合</p> <p>格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器内酸素濃度 (S A) 	<p>7. ベント実施操作判断の確認パラメータ</p> <p>(1) 炉心損傷なしの場合</p> <p>a. サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</p> <p>炉心損傷がない場合は、サプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッション・プール水位 (S A) <p>(2) 炉心損傷を判断した場合</p> <p>a. サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m 到達</p> <p>炉心損傷を判断した場合は、格納容器スプレイを間欠にて実施しながら、サプレッション・プール水位にてベント実施操作を判断する。したがって、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッション・プール水位 (S A) <p>b. 格納容器酸素濃度がドライ条件にて 4.4vol% 及びウェット条件にて 1.5vol% に到達した場合</p> <p>格納容器酸素濃度によりベント実施操作を判断するため、確認パラメータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器酸素濃度 (S A) 	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器スプレイ停止基準(S/P水位+約1.3m)に到達以降、格納容器圧力・温度を制御する手段がなくなることからベントを実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、エアロゾル除去が有効な液滴径確保の観点から120m³/hで格納容器スプレイを実施する必要があるため、その流量で連続スプレイを実施した場合には、外部注水制限量に到達する時間が早まり、格納容器ベントの遅延とならなければ、間欠スプレイを実施する運用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>h. ベント実施操作の妥当性</u></p> <p>ベントは、<u>第二弁を開弁することで実施する。炉心損傷していない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第6表に示す。</u>ベント弁の開操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施する。</p> <p>なお、炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」シーケンスにおいて、ベント準備段階の現場アクセス、現場待機、現場での手動操作、プルーム通過までの現場待機及び帰還の一連の作業での実効線量は、約 28mSv である。</p>	<p><u>8. ベント実施操作の妥当性</u></p> <p>ベントは、<u>第1弁を開弁することで実施する。炉心損傷していない場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第8表に示す。</u>ベント弁の開操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建物付属棟）にて手動操作（人力による遠隔操作）を実施する。</p> <p>なお、炉心損傷を判断する有効性評価の「格納容器圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」シーケンスにおいて、ベント準備段階の現場アクセス、現場待機、現場での手動操作、プルーム通過までの現場待機及び帰還の一連の作業での実効線量は、約 19mSv である。</p>	<p>・運用の相違 【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場における炉心損傷後のベント実施（準備操作含む）の被ばく評価結果を考慮し、第2弁から開操作するため、ベント実施は、第1弁を操作</p> <p>・運用の相違 【東海第二】</p> <p>被ばく評価結果の相違</p>

第6表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線量	照明	その他	
第二弁開操作	中央制御室	中央制御室の窓ガラスについて、空調の停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす程の影響はない。	【炉心損傷前】 炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】 約 60mSv / 7日間	非常に明るい直流非常灯が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流非常灯が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—
	原子炉建物付属棟 (二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】 炉心損傷がないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】 1mSv/h 以下	ヘッドライトや LED ライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	アクセスマート上に支障となる設備はない。	携行型有線通話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。

第8表 ベント実施操作時の作業項目及び作業環境

作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段
		温度・湿度	放射線量	照明	その他	
第1弁の開操作・開確認	中央制御室	—※1	【炉心損傷前】 通常運転中と同程度※3 【炉心損傷後】 約 52mSv/h 7日間以下 (マスク着用※4)	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室内のため口頭にて連絡可能である。
	原子炉建物付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】 通常運転中と同程度※2※3 【炉心損傷後】 2.2mSv/h 以下 (マスク着用※4)	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は懐中電灯により作業可能である。	アクセスマート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。

※1：中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シーケンスでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。

※2：事故あたりに放出される放射性物質全量に対する線量

※3：設計基準事故相当のγ線線量率の10倍相当である、全燃料の1%程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは1mSv以下であり作業に支障はない。

※4：全面マスク（PF50）の着用

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>i. 有効性評価におけるベント実施操作の余裕時間</p> <p>ベントを実施する有効性評価シナリオのうち、最もベント実施操作の余裕時間が短い「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）」における現場での手動操作（人力による遠隔操作）を実施した場合のベント実施操作の余裕時間についてタイムチャートを第6図に示す。</p> <p>第6図に示すとおり、ベント実施基準到達から格納容器限界圧力を下回る 620kPa [gage] に到達するまで十分な時間があることから、確実にベント実施可能である。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、「5.ベント準備操作の余裕時間」に記載

第6図 ベント実施のタイムチャート

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考									
	<p><u>9. ベント成否確認</u> <u>ベント操作開始時は、第7表に示すパラメータによりベントが開始されたことを確認する。</u></p> <p><u>第7表 確認パラメータ（ベント操作開始時）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td>指示値が低下すること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置圧力</td> <td rowspan="2">指示値が上昇すること</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>パラメータに変化が見られない場合は、ベント失敗の可能性があるため、現場操作によるベントを実施する。</u> <u>ベント開始直後は、格納容器内で発生する水素、水蒸気及び窒素等からなるベントガスが系統内に流入するが、系統内は不活性化されているため、高濃度の水素が流入しても水素燃焼には至らない。</u></p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	指示値が低下すること	フィルタ装置圧力	指示値が上昇すること	フィルタ装置スクラビング水温度	フィルタ装置出口放射線モニタ		<p><u>9. ベント成否確認</u> <u>格納容器過圧破損防止の目的から、格納容器圧力の低下による判断を基本とし、以下のパラメータについても参考として判断する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>第1ベントフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）</u> ・ <u>スクラバ容器圧力</u> ・ <u>スクラバ容器水位</u> ・ <u>格納容器温度</u> ・ <u>サプレッション・チェンバ水位</u> <p><u>パラメータに変化が見られない場合は、ベント失敗の可能性があるため、現場操作によるベントを実施する。</u> <u>ベント開始直後は、格納容器内で発生する水素、水蒸気及び窒素等からなるベントガスが系統内に流入するが、系統内は不活性化されているため、高濃度の水素が流入しても水素燃焼には至らない。</u></p>	<p>・ 運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器ベント成功を格納容器圧力の低下による判断を基本とし、その他関連パラメータについても、参考として確認</p>
確認パラメータ	確認内容											
格納容器圧力	指示値が低下すること											
フィルタ装置圧力	指示値が上昇すること											
フィルタ装置スクラビング水温度												
フィルタ装置出口放射線モニタ												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
<p>k. ベント継続時</p> <p>ベント継続時は、第8表に示すパラメータによりベント継続状況に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第8表 確認パラメータ（ベント継続時）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td> <td rowspan="7">各パラメータに異常な変化がないこと</td></tr> <tr> <td>サプレッション・プール水位</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置圧力</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td></tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td></tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td></tr> </tbody> </table> <p>ベント継続時には、格納容器内及びフィルタ装置内では放射性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生することにより、水素濃度は低く抑えられるため、可燃限界に至らない。</p> <p>なお、炉心損傷がない場合の格納容器圧力逃がし装置によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は、ベントを継続する運用とする。これは、ベント実施までには代替格納容器スプレイにより外部注水制限に到達していることが想定され、事象が進むことで発生する可能性のある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇を抑制する手段がベントのみであるためである。加えて、次のとおり、ベントを継続した場合でも、一時的にベント停止する場合と比較し、被ばくの観点で大きな差異はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度ベントすることとなり、希ガス保持時間を大きく確保することはできないこと ・このような事態では、原子炉スクラムしてからある程度の時間が経過していることから、希ガスの減衰時間は十分に確保されており、ベントを停止しない場合でも大きな放出量にならないと考えられること <p>※ここで言うリロケーションとは、炉心損傷後、溶融</p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	各パラメータに異常な変化がないこと	サプレッション・プール水位	フィルタ装置圧力	フィルタ装置水位	フィルタ装置スクラビング水温度	フィルタ装置出口放射線モニタ	モニタリング・ポスト	<p>10. ベント継続時</p> <p>ベント継続時は、第9表に示すパラメータによりベント継続状況に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第9表 確認パラメータ（ベント継続時）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td rowspan="10">各パラメータに異常な変化がないこと</td></tr> <tr> <td>格納容器温度</td></tr> <tr> <td>サプレッション・チエンバ水位</td></tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度（S A）</td></tr> <tr> <td>格納容器水素濃度（S A）</td></tr> <tr> <td>スクラバ容器圧力</td></tr> <tr> <td>スクラバ容器水位</td></tr> <tr> <td>スクラバ容器温度</td></tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td></tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td></tr> </tbody> </table> <p>ベント継続時には、格納容器内及びフィルタ装置内では放射性物質の崩壊熱による多量の蒸気が発生することにより、水素濃度は低く抑えられるため、可燃限界に至らない。</p> <p>なお、炉心損傷がない場合の格納容器フィルタベント系によるベント実施中に炉心損傷を判断した場合は、ベントを継続する運用とする。これは、ベント実施までには格納容器代替スプレイにより外部注水制限に到達していることが想定され、事象が進むことで発生する可能性のある炉心のリロケーション※及び原子炉圧力容器破損時の過熱蒸気発生の影響による格納容器圧力の急激な上昇を抑制する手段がベントのみであるためである。加えて、次のとおり、ベントを継続した場合でも、一時的にベント停止する場合と比較し、被ばくの観点で大きな差異はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベントを停止しても格納容器の圧力上昇により再度ベントすることとなり、希ガス保持時間を大きく確保することはできないこと ・このような事態では、原子炉スクラムしてからある程度の時間が経過していることから、希ガスの減衰時間は十分に確保されており、ベントを停止しない場合でも大きな放出量にならないと考えられること <p>※ここで言うリロケーションとは、炉心損傷</p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	各パラメータに異常な変化がないこと	格納容器温度	サプレッション・チエンバ水位	格納容器酸素濃度（S A）	格納容器水素濃度（S A）	スクラバ容器圧力	スクラバ容器水位	スクラバ容器温度	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	モニタリング・ポスト	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、ベント継続時に格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視し、可燃限界未満であることを確認する運用</p>
確認パラメータ	確認内容																								
格納容器圧力及び温度	各パラメータに異常な変化がないこと																								
サプレッション・プール水位																									
フィルタ装置圧力																									
フィルタ装置水位																									
フィルタ装置スクラビング水温度																									
フィルタ装置出口放射線モニタ																									
モニタリング・ポスト																									
確認パラメータ	確認内容																								
格納容器圧力	各パラメータに異常な変化がないこと																								
格納容器温度																									
サプレッション・チエンバ水位																									
格納容器酸素濃度（S A）																									
格納容器水素濃度（S A）																									
スクラバ容器圧力																									
スクラバ容器水位																									
スクラバ容器温度																									
第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)																									
モニタリング・ポスト																									

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	炉心が炉心下部プレナムに移行する状態を指す。	後、溶融炉心が炉心下部プレナムに移行する状態を指す。	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																	
<p>1. ベント停止操作</p> <p>第9表に示す機能が全て使用可能となったことにより、ベント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続可能であることを判断する。また、第10表に示すパラメータを確認し、ベント停止操作が可能であることを判断した場合には、第一弁を開とすることでベントを停止する。</p> <p><u>第9表 ベント停止のために必要な機能及び設備</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>必要な機能</th><th>設備</th><th>設備概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">格納容器除熱機能</td><td>残留熱除去系又は代替循環冷却系</td><td>格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する</td></tr> <tr> <td>残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系</td><td></td></tr> <tr> <td>窒素供給機能</td><td>可搬型窒素供給装置</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する </td></tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器内水素・酸素濃度制御機能</td><td>可燃性ガス濃度制御系</td><td>水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する</td></tr> <tr> <td>格納容器水素・酸素濃度計</td><td>格納容器内の水素・酸素濃度を監視する</td></tr> </tbody> </table> <p><u>第10表 確認パラメータ (ベント停止時)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th><th>確認内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td><td>310kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること</td></tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td><td>可燃限界未満であること</td></tr> </tbody> </table> <p>ベント停止前から窒素供給装置による格納容器への窒素供給を行い、ベント停止後も継続し、系統を含めて不活性化することで、水素濃度は低く抑えられ、可燃限界には至らない。</p> <p>第7図にベント停止前の窒素供給の概要を示す。</p>	必要な機能	設備	設備概要	格納容器除熱機能	残留熱除去系又は代替循環冷却系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する	残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系		窒素供給機能	可搬型窒素供給装置	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する 	格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	310kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること	格納容器水素濃度	可燃限界未満であること	<p>11. ベント停止操作</p> <p>第10表に示す機能が全て使用可能となったことにより、ベント停止後も長期的に格納容器の安定状態を継続可能であることを判断する。また、第11表に示すパラメータを確認し、ベント停止操作が可能であることを判断した場合には、第1弁を開とすることでベントを停止する。</p> <p><u>第10表 ベント停止のために必要な機能及び設備</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>必要な機能</th><th>設備</th><th>設備概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">格納容器除熱機能</td><td>残留熱除去系又は残留熱代替除去系</td><td>格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する</td></tr> <tr> <td>原子炉補機代替冷却系</td><td></td></tr> <tr> <td>窒素供給機能</td><td>可搬式窒素供給装置</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する </td></tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器内水素・酸素濃度制御機能</td><td>可燃性ガス濃度制御系</td><td>水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する</td></tr> <tr> <td>格納容器水素・酸素濃度計</td><td>格納容器内の水素・酸素濃度を監視する</td></tr> </tbody> </table> <p><u>第11表 確認パラメータ (ベント停止時)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th><th>確認内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力</td><td>427kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること。</td></tr> <tr> <td>格納容器温度</td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度 (S A)</td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器水素濃度 (S A)</td><td>可燃限界未満であること。</td></tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口水素濃度</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>ベント停止前から可搬式窒素供給装置による格納容器への窒素供給を行い、ベント停止後も継続し、系統を含めて不活性化することで、水素濃度は低く抑えられ、可燃限界には至らない。</p>	必要な機能	設備	設備概要	格納容器除熱機能	残留熱除去系又は残留熱代替除去系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する	原子炉補機代替冷却系		窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する 	格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力	427kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること。	格納容器温度		格納容器酸素濃度 (S A)		格納容器水素濃度 (S A)	可燃限界未満であること。	第1ベントフィルタ出口水素濃度		<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベントを停止する際、ベント停止後に格納容器内での水素燃焼を防止するために酸素濃度についても監視する。また、フィルタベント系が不活性化されていることを確認するため、第1ベントフィルタ装置出口水素濃度を監視</p>
必要な機能	設備	設備概要																																																		
格納容器除熱機能	残留熱除去系又は代替循環冷却系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する																																																		
	残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系																																																			
窒素供給機能	可搬型窒素供給装置	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する 																																																		
格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する																																																		
	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する																																																		
確認パラメータ	確認内容																																																			
格納容器圧力及び温度	310kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること																																																			
格納容器水素濃度	可燃限界未満であること																																																			
必要な機能	設備	設備概要																																																		
格納容器除熱機能	残留熱除去系又は残留熱代替除去系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する																																																		
	原子炉補機代替冷却系																																																			
窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系の運転に伴う蒸気凝縮により、格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のバージを実施する 																																																		
格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する																																																		
	格納容器水素・酸素濃度計	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する																																																		
確認パラメータ	確認内容																																																			
格納容器圧力	427kPa [gage] 以下であること及び 171°C 以下であること。																																																			
格納容器温度																																																				
格納容器酸素濃度 (S A)																																																				
格納容器水素濃度 (S A)	可燃限界未満であること。																																																			
第1ベントフィルタ出口水素濃度																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>m. ベント停止操作手順</p> <p>次にベント停止の流れを示す。</p> <p>①ベント停止可能であると判断した場合、窒素供給設備により格納容器に窒素注入を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベント弁は開状態であるため、注入した窒素はそのまま排出されると考えられるが、ベント弁閉後における「水の放射性分解によって発生する水素・酸素濃度の上昇」を抑制するため、早期に注入開始することを目的として最初に実施する。 ・ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性を考慮して、ドライウェル側から窒素供給する。 <p>②第一弁を閉とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第一弁閉後は、第一弁と第二弁の間に水素が滞留するおそれがあるため、第一弁の下流から窒素を供給し滞留している水素をページする運用としている。このため、第一弁を閉とすることでベントを停止する（第二弁は開状態を維持する）。 ・フィルタ装置への窒素供給を開始する。 <p>③残留熱除去系又は代替循環冷却系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベント弁を閉止後、サプレッション・プール水温度が飽和温度以下であることを確認し、残留熱除去系又は代替循環冷却系を起動する。 ・残留熱除去系又は代替循環冷却系による格納容器除熱を実施することで、格納容器内の気相を蒸気から窒素へ置換する。 <p>④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したことを確認し、第一弁を開として格納容器の圧力を低下させる。</p> <p>⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系による冷却水を供給し、可燃性ガス濃度制御系の暖気運転を開始する。 	<p>12. ベント停止操作手順</p> <p>次にベント停止の流れを示す。</p> <p>①ベント停止可能であると判断した場合、可搬式窒素供給装置により格納容器に窒素注入を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベント弁は開状態であるため、注入した窒素はそのまま排出されると考えられるが、ベント弁閉後における「水の放射性分解によって発生する水素・酸素濃度の上昇」を抑制するため、早期に注入開始することを目的として最初に実施する。 ・ドライウェル内に水素・酸素が滞留している可能性を考慮して、ドライウェル側から窒素供給する。 <p>②第1弁を微開とする。</p> <p>③残留熱除去系又は残留熱代替除去系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベント弁を微開後、サプレッション・プール水温度が飽和温度以下であることを確認し、残留熱除去系又は残留熱代替除去系を起動する。 ・残留熱除去系又は残留熱代替除去系による格納容器除熱を実施することで、格納容器内の気相を蒸気から窒素へ置換する。 <p>④格納容器の気相が蒸気から窒素への置換が完了したことを確認する。</p> <p>⑤可燃性ガス濃度制御系を起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系による冷却水を供給し、可燃性ガス濃度制御系の暖気運転を開始する。 	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器負圧防止の観点から、ベント弁は全閉せず微開運用</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント弁微開運用のため再度格納容器ベントを実施しない運用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・起動後 <u>2時間以内に暖機運転が完了し、処理が開始される。</u> ⑥第一弁を閉とする。 ⑦格納容器への窒素注入を停止する。 ⑧格納容器内水素・酸素濃度計により、格納容器内水素・酸素濃度を監視する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・起動後 <u>3時間以内に暖機運転が完了し、処理が開始される。</u> ⑥第1弁を閉とする。 ⑦格納容器への窒素注入を停止する。 ⑧格納容器内水素濃度・酸素濃度により、格納容器内の水素・酸素濃度を監視する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 設備仕様の相違に伴う暖機時間の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																				
	<p>n. ベント停止操作の妥当性</p> <p>炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第11表に示す。ベント弁の閉操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作を実施する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第11表 ベント停止操作項目及び作業環境</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業項目</th> <th rowspan="2">作業場所</th> <th colspan="4">作業環境</th> <th rowspan="2">連絡手段</th> </tr> <tr> <th>温度・湿度</th> <th>放射線量</th> <th>照明</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第一弁操作</td> <td>中央制御室</td> <td>中央制御室の室温については、空調の停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす様の影響はない。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間</td> <td>非常用照明又は直流水常栓が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流水常栓が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。</td> <td>周辺には支障となる設備はない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋付属棟 (二次格納施設外)</td> <td>通常運転時と同程度。</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】15mSv/h以下</td> <td>ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。</td> </tr> <tr> <td>窒素供給操作</td> <td>屋外 (屋外での作業)</td> <td>【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】3.9mSv/h以下</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト・LEDライトにより、操作可能である。夜間においても、操作に影響はない。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、災害対策本部に連絡する。</td> </tr> </tbody> </table>	作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段	温度・湿度	放射線量	照明	その他	第一弁操作	中央制御室	中央制御室の室温については、空調の停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす様の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流水常栓が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流水常栓が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—	原子炉建屋付属棟 (二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】15mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。	窒素供給操作	屋外 (屋外での作業)	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】3.9mSv/h以下	車両の作業用照明・ヘッドライト・LEDライトにより、操作可能である。夜間においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、災害対策本部に連絡する。	<p>13. ベント停止操作の妥当性</p> <p>炉心損傷なしの場合及び炉心損傷を判断した場合の作業項目及び作業環境を第12表に示す。ベント弁の閉操作については、中央制御室での操作を基本とするが、万一、中央制御室での操作ができない場合には、現場（原子炉建屋付属棟）にて手動操作を実施する。</p> <p style="text-align: center;"><u>第12表 ベント停止操作項目及び作業環境</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業項目</th> <th rowspan="2">作業場所</th> <th colspan="4">作業環境</th> <th rowspan="2">連絡手段</th> </tr> <tr> <th>温度・湿度</th> <th>放射線環境</th> <th>照明</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ベント弁の閉操作</td> <td>中央制御室</td> <td>—^{※1}</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 (マスク着用^{※4})</td> <td>LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。</td> <td>周辺には支障となる設備はない。</td> <td>中央制御室のため口頭にて連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋付属棟</td> <td>通常運転中と同程度</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】2.2mSv/h以下^{※3} (マスク着用^{※4})</td> <td>電源内蔵型照明、ヘッドライト又は樓中電灯により作業可能である。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>窒素供給操作</td> <td>屋外</td> <td>外気</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】5.0mSv/h以下^{※3} (マスク着用^{※4})</td> <td>車両の作業用照明・ヘッドライト及び樓中電灯により作業可能である。</td> <td>アクセスルート上に支障となる設備はない。</td> <td>衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。</td> </tr> <tr> <td>水素濃度測定操作</td> <td>中央制御室</td> <td>—^{※1}</td> <td>【炉心損傷前】通常運転中と同程度^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下^{※3} (マスク着用^{※4})</td> <td>LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。</td> <td>周辺には支障となる設備はない。</td> <td>中央制御室のため口頭にて連絡可能である。</td> </tr> </tbody> </table>	作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段	温度・湿度	放射線環境	照明	その他	ベント弁の閉操作	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 (マスク着用 ^{※4})	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。	原子炉建屋付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】2.2mSv/h以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は樓中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	窒素供給操作	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】5.0mSv/h以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び樓中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。	水素濃度測定操作	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、第1ベントフィルタ出口水素濃度が可搬型設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】 被ばく評価結果の相違</p>
作業項目	作業場所			作業環境					連絡手段																																																														
		温度・湿度	放射線量	照明	その他																																																																		
第一弁操作	中央制御室	中央制御室の室温については、空調の停止により緩慢に上昇する可能性があるが、作業に支障を及ぼす様の影響はない。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】約60mSv/7日間	非常用照明又は直流水常栓が点灯することにより操作に影響はない。なお、非常用照明及び直流水常栓が使用できない場合には、中央制御室内に配備している可搬型照明により、照度を確保する。	周辺には支障となる設備はない。	—																																																																	
	原子炉建屋付属棟 (二次格納施設外)	通常運転時と同程度。	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】15mSv/h以下	ヘッドライトやLEDライトを携行しているため、建屋内非常用照明が消灯した場合においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	携行型有線電話装置、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、中央制御室に連絡する。																																																																	
窒素供給操作	屋外 (屋外での作業)	【炉心損傷前】炉心損傷していないため、高線量となることはない。 【炉心損傷後】3.9mSv/h以下	車両の作業用照明・ヘッドライト・LEDライトにより、操作可能である。夜間においても、操作に影響はない。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末）、送受話器のうち、使用可能な設備により、災害対策本部に連絡する。																																																																		
作業項目	作業場所	作業環境				連絡手段																																																																	
		温度・湿度	放射線環境	照明	その他																																																																		
ベント弁の閉操作	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 (マスク着用 ^{※4})	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。																																																																	
	原子炉建屋付属棟	通常運転中と同程度	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】2.2mSv/h以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	電源内蔵型照明、ヘッドライト又は樓中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	有線式通信設備、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																	
窒素供給操作	屋外	外気	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】5.0mSv/h以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	車両の作業用照明・ヘッドライト及び樓中電灯により作業可能である。	アクセスルート上に支障となる設備はない。	衛星電話設備（固定型、携帯型）、無線通信設備（固定型、携帯型）、電力保安通信用電話設備、所内通信連絡設備により連絡可能である。																																																																	
水素濃度測定操作	中央制御室	— ^{※1}	【炉心損傷前】通常運転中と同程度 ^{※2} 【炉心損傷後】約52mSv/7日間以下 ^{※3} (マスク着用 ^{※4})	LEDライト（三脚タイプ、ランタンタイプ）及びヘッドライトにより作業可能である。	周辺には支障となる設備はない。	中央制御室のため口頭にて連絡可能である。																																																																	

※1：中央制御室の温度・湿度については、全交流動力電源喪失の場合には、中央制御室換気系が動作しないものの、制御盤の発熱が少ないため、作業に支障となる環境とはならない。なお、全交流動力電源喪失以外の事故シーケンスでは中央制御室換気系が動作するため、作業に支障となる環境とはならない。

※2：計基準事故相当のγ線線量率の10倍相当である、全燃料の1%程度の燃料被覆管破裂を考慮した場合でも、被ばくは1mSv以下であり作業に支障はない。

※3：事故後168時間以降を想定

※4：全面マスク（PF50）の着用

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
	<p>o. ベント停止後の操作</p> <p>ベント停止後は、第12表で示すパラメータにより格納容器及び格納容器圧力逃がし装置に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第12表 確認パラメータ（ベント停止後）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認パラメータ</th> <th>確認内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器圧力及び温度</td> <td>・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td> <td>格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置入口水素濃度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置水位</td> <td>フィルタ装置の水位が確保されていること（フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く）</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> <td>温度の異常な上昇がないこと</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ</td> <td>放射線量率の異常な上昇がないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>ベント実施後はフィルタ装置出口ラインの圧力開放板が開放されていることから、窒素供給による系統ページ停止後は、フィルタ装置を大気と隔離するため、フィルタ装置出口弁を「閉」にする。</p> <p>なお、フィルタ装置出口弁の閉操作については、フィルタ装置のスクラビング水温度が上昇しないこと及び水素濃度の上昇により可燃限界濃度に到達しないことにより判断する。</p> <p>第8図にベント停止後の窒素供給の概要を示す。</p>	確認パラメータ	確認内容	格納容器圧力及び温度	・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと	格納容器水素濃度	格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと	フィルタ装置入口水素濃度		フィルタ装置水位	フィルタ装置の水位が確保されていること（フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く）	フィルタ装置スクラビング水温度	温度の異常な上昇がないこと	フィルタ装置出口放射線モニタ	放射線量率の異常な上昇がないこと	<p>14. ベント停止後の操作</p> <p>ベント停止後は、第13表で示すパラメータにより格納容器及び格納容器フィルタベント系に異常がないことを確認する。</p> <p><u>第13表 確認パラメータ（ベント停止後）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視パラメータ</th> <th>監視理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スクラバ容器水位</td> <td>フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。 また、蒸発による水位低下時においては、水補給の必要性を判断する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器圧力</td> <td>指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ容器温度</td> <td>指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。</td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口配管圧力</td> <td>指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口水素濃度</td> <td>指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）</td> <td>指示値が安定していることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>モニタリング・ポスト</td> <td>指示値が安定していることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>スクラバ水pH</td> <td>アルカリ性に維持されていることを監視する。</td> </tr> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td>格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。</td> </tr> <tr> <td>格納容器水素濃度</td> <td>格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。</td> </tr> <tr> <td>格納容器酸素濃度</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	監視パラメータ	監視理由	スクラバ容器水位	フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。 また、蒸発による水位低下時においては、水補給の必要性を判断する。	スクラバ容器圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。	スクラバ容器温度	指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。	フィルタ装置出口配管圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。	第1ベントフィルタ出口水素濃度	指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	指示値が安定していることを監視する。	モニタリング・ポスト	指示値が安定していることを監視する。	スクラバ水pH	アルカリ性に維持されていることを監視する。	格納容器圧力	格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。	格納容器水素濃度	格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。	格納容器酸素濃度		<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント停止後も水の放射線分解によって発生する酸素ガスを監視</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、放射性物質が再揮発する温度に至らないことを評価により確認</p>
確認パラメータ	確認内容																																								
格納容器圧力及び温度	・格納容器内が負圧でないこと ・ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと																																								
格納容器水素濃度	格納容器内及びフィルタ装置入口の水素濃度の異常な上昇がないこと																																								
フィルタ装置入口水素濃度																																									
フィルタ装置水位	フィルタ装置の水位が確保されていること（フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く）																																								
フィルタ装置スクラビング水温度	温度の異常な上昇がないこと																																								
フィルタ装置出口放射線モニタ	放射線量率の異常な上昇がないこと																																								
監視パラメータ	監視理由																																								
スクラバ容器水位	フィルタ装置水位が運転範囲内にあることを監視する。 また、蒸発による水位低下時においては、水補給の必要性を判断する。																																								
スクラバ容器圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。																																								
スクラバ容器温度	指示値によりスクラビング水からの水蒸気発生の有無を監視する。																																								
フィルタ装置出口配管圧力	指示値により系統が過圧されていないこと又は負圧となっていないことを監視する。																																								
第1ベントフィルタ出口水素濃度	指示値により系統に水素が滞留していないことを監視する。																																								
第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	指示値が安定していることを監視する。																																								
モニタリング・ポスト	指示値が安定していることを監視する。																																								
スクラバ水pH	アルカリ性に維持されていることを監視する。																																								
格納容器圧力	格納容器内が負圧でないこと。また、ベント停止後長期的に格納容器圧力及び温度の異常な上昇がないこと。																																								
格納容器水素濃度	格納容器内の水素・酸素濃度の異常な上昇がないこと。																																								
格納容器酸素濃度																																									

解釈一覧
判断基準の解釈一覧

手順	判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流電源が健全である場合)	(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 原子炉格納容器(予備がんべ)と連絡する原子炉格納容器(予備がんべ)	遠隔空気駆動弁操作作用ボンベ出口の圧力が規定値以下となつた場合
	(c) フィルタ装置水位調節(水張り)	フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した場合
	(d) フィルタ装置水位調節(水抜き)	フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合、又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が \square mmに到達すると判断した場合
	(e) フィルタ装置スクラバーペン	フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断し、排水を行つた場合
	(f) ドレン調整	ドレン装置ドレン操作完了後
	(g) ドレンライン管	ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合
	(h) ドレーンタンク水抜き	ドレンタンクの水位が 3000mm に到達すると判断した場合
	(i) ドレンタンク水抜き完了後	
b.耐圧強化ベンツ系による原子炉格納容器の減圧及び除熱	(j) 原子炉格納容器(予備がんべ)	遠隔空気駆動弁操作作用ボンベ出口の圧力が規定値以下となつた場合

判断基準の解釈一覧 (1/2)解釈一覧
添付資料 1.5.7

手順	判断基準記載内容	解釈
a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	(a) グリッド装置スクラバーペン	サブレッショング・ブール水位指示値が格納容器+5.5mに到達した場合
	(b) フィルタ装置スクラバーペン	サブレッショング・ブール水位指示値が格納容器ペント遮断した場合
	(c) 原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa[gage])以下に維持できない場合
	(d) フィルタ装置スクラバーペン	原子炉格納容器温度が 300°C 以上
	(e) フィルタ装置スクラバーペン	原子炉格納容器内の圧力を 310kPa [gage]未満及び原了炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合
	(f) フィルタ装置スクラバーペン	原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換が終了した場合
	(g) フィルタ装置スクラバーペン	原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換が 55°C 以下において、フィルタ装置スクラバーペン水温度指示値が 55°C 以上確保されている場合

手順	判断基準記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流電源が健全である場合)	(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	第1ペントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合
	(b) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)	第1ペントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報 \square mmが発報した場合
	(c) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)	第1ペントフィルタスクラバ容器水位 \square mmに到達すると判断した場合
	(d) 第1ペントフィルタスクラバ容器スクラバ容器水位調整	第1ペントフィルタスクラバ容器水位 \square mmに到達すると判断し、排水を行つた場合

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7】
④⑥⑦⑧の相違
【東海第二】
設備、運用の相違により判定基準の相違
・記載表現の相違
【東海第二】
島根2号炉は、本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧表にて記載することとしている

判断基準の解釈一覧 (2/2)

手順	判断基準記載内容	解釈	
1.5.2.1 プロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代蓄熱輸送(交流動力電源が健全である場合)	(a) 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 原了炉圧力容器温度で300°C以上	サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器ペント準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を格納容器ペント準備実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 原子炉圧力容器温度が格納容器旁路気放射線モニタの使用不能時における炉心損傷判断基準である300°C以上
1.5.2.1 プロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代蓄熱輸送(全交流動力電源喪失時の場合)	a . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) b . 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)	サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉圧力容器温度で300°C以上	サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器ペント準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉圧力容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 原了炉圧力容器温度が格納容器旁路気放射線モニタの使用不能時における炉心損傷判断基準である300°C以上
		サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉圧力容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 原了炉圧力容器温度で300°C以上	サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器ペント準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉圧力容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 原了炉圧力容器温度が格納容器旁路気放射線モニタの使用不能時における炉心損傷判断基準である300°C以上

操作手順の解釈一覧

操作手順の解釈一覧 (1 / 3)

序号	操作手順記載内容
1.5.2.1	<p>(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>サブレッシュ・ブル水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライエール圧力又はサブレッシュ・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pa) に到達</p> <p>原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pa) ~177kPa [gage] (1Pa) 未満、原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満</p> <p>(b) フィルタ装置スクーラビング水補給</p> <p>待機時水位下限</p> <p>原子炉格納容器内の圧力を310kPa [gage] (1Pa) ~13.7kPa [gage] の間に制御</p> <p>(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス (窒素) 置换</p> <p>ドライエール圧力又はサブレッシュ・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pa) に到達</p> <p>原子炉格納容器内の圧力が215kPa [gage] (0.81d) 又は原子炉格納容器内の温度が150°C 到達</p> <p>(d) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換</p> <p>フィルタ装置スクラービング水温度指示値が55°C 以下</p> <p>フィルタ装置水位指示値が計測範囲下限である180mmまで低下</p> <p>フィルタ装置水位指示値が待機時水位下限である2,530mm以上まで水張りされたこと</p> <p>(e) フィルタ装置スクーラビング水移送</p> <p>フィルタ装置入り水素濃度指示値が可燃限界未満</p>

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号機

操作手順の解釈一覧(1/2)

手順	操作手順記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライ ン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク(大 気)への代替熱輸送(交 流動力電源が健全である 場合)	<p>(a) 格納容器フィルタベント系による原 子炉格納容器内の減圧及び除熱、 水位が通常水位範囲内である 1,700 mm ~ 1,900 mm</p> <p>(b) 第1ペントフィルタスクラバ容 器水調整(水張り)</p> <p>(c) 第1ペントフィルタスクラバ容 器水位調整(水抜き)</p> <p>(d) 第1ペントフィルタスクラバ 容器スクラビング水 pH 調整</p>	第1ペントフィルタスクラバ容器水 位指示値が 1,700 mm ~ 1,900 mm 通常水位範囲内である 1,700 mm ~ 1,900 mm 通常水位に到達したこ と
1.5.2.1 フロントライ ン系故障時の対応手順 (3) 最終ヒートシンク(大 気)への代替熱輸送(全 交流動力電源喪失時の場 合)	<p>(a) 格納容器フィルタベント系による原 子炉格納容器内の減圧及び除熱、 (現場操作)</p> <p>(b) 第1ペントフィルタスクラバ容 器水調整(水張り)</p> <p>(c) 第1ペントフィルタスクラバ容 器水位調整(水抜き)</p> <p>(d) 第1ペントフィルタスクラバ容 器スクラビング水 pH 調整</p>	第1ペントフィルタスクラバ容器水 位が通常水位範囲内 第1ペントフィルタスクラバ容器の 水位が通常水位を下回り下限水位に 到達する前 第1ペントフィルタスクラバ容器の 水位が上限水位に到達 通常水位に到達したこ と

孫門真科 1. 3. 1 = 2

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備, 運用の相違による判断基準の相違
- ・記載表現の相違
【東海第二】
島根 2 号炉は, 本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧表にて記載することとしている

操作手順の解釈一覧 (2/3)

手順	操作手順記載内容	解釈
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (火炎)への代替熱輸送 (水流動力電源が喪失全である場合)	計器用空気系系統圧力指示値が約0.52MPa [gage] 以下の場合又は計器用空気系系統圧力指示値が機能できない場合 (a) 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	バッファータンク無給水閥操作の判断基準である直通用空気系系統圧力指示値が約0.52MPa [gage] 以下又は計器用空気系系統圧力指示値が機能できない場合 サブレッシュション・ブルル水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュション・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満 サブレッシュション・ブルル水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュション・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) サブレッシュション・ブルル水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュション・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満 サブレッシュション・ブルル水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュション・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (火炎)への代替熱輸送 (水流動力電源喪失時の場合は、原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作))	a . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) b . 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 格納容器圧力逃がし装置が310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 格納容器圧力逃がし装置が310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 格納容器圧力逃がし装置が310kPa [gage] (IPd) 未満、原子炉格納容器内の温度71°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (海洋)への代替熱輸送	a . 原子炉補機代替冷却系による除熱 ii . 緊急時対策要員操作	淡水ボンプ出口圧力指示計が規定圧力となるよう開度を調整する
1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)による除熱		残留熱除去系熱交換器冷却水流量計指示値の上界

操作手順の解釈一覧 (2/2)

手順	操作手順記載内容	解釈
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (海洋)への代替熱輸送		淡水ボンプ出口圧力指示計が規定圧力と規定流量 <input type="text"/> MPa <input type="text"/> m ³ /h
1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。)による除熱		残留熱除去系熱交換器冷却水流量指 示値が <input type="text"/> m ³ /h 程度まで

- ・設備の相違
【東海第二】
設備、運用の相違による判断基準の相違
- ・記載表現の相違
【柏崎 6/7】
柏崎 6/7 号炉は操作手順の解釈一覧表を集めとして記載
- 【東海第二】
島根 2 号炉は、本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧表にて記載することとしている

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	<p><u>操作手順の解釈一覧 (3/3)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th><th>操作手順記載内容</th><th>解釈</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5.2.2 サボート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送</td><td>a. 緊急用海水系による冷却水確保 b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保</td><td>緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）指示値の上昇 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）指示値が約10m³/hまで上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m³/hまで上昇</td></tr> <tr> <td>1.5.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保</td><td>—</td><td>残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m³/hまで上昇</td></tr> </tbody> </table>	手順	操作手順記載内容	解釈	1.5.2.2 サボート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送	a. 緊急用海水系による冷却水確保 b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保	緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）指示値の上昇 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）指示値が約10m ³ /hまで上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m ³ /hまで上昇	1.5.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保	—	残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m ³ /hまで上昇	島根原子力発電所 2号炉	備考
手順	操作手順記載内容	解釈										
1.5.2.2 サボート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送	a. 緊急用海水系による冷却水確保 b. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保	緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）指示値の上昇 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）指示値が約10m ³ /hまで上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m ³ /hまで上昇										
1.5.2.3 設計基準事故対処設備による対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水確保	—	残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇 残留熱除去系海水系系統流量指示値が約690m ³ /hまで上昇										
				<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、集約して記載しているが、東海第二は、操作手順の解釈一覧表 (1/1) ~ (3/3) にて記載</p>								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考							
<p>操作の成立性の解釈一覧 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th> <th>操作の成立性記載内容</th> <th>解釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> a . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 1.5.2.1 プロントライイン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシング(大気)への代用熱輸送(交流動力電源が健全である場合) </td> <td> サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 </td> <td> サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 </td> </tr> <tr> <td> b . 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 </td> <td> サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 </td> <td> 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達 </td> </tr> </tbody> </table>	手順	操作の成立性記載内容	解釈	a . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 1.5.2.1 プロントライイン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシング(大気)への代用熱輸送(交流動力電源が健全である場合)	サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達	サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達	b . 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達	<p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、本文中において数値を示していない項目についてのみ解釈一覧にて記載</p>
手順	操作の成立性記載内容	解釈								
a . 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 1.5.2.1 プロントライイン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシング(大気)への代用熱輸送(交流動力電源が健全である場合)	サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達	サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達 原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュョン・プール水位指示値が格納容器ベンチマrkト準備実施の判断基準である通常水位 +5.5mに到達								
b . 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	サブレッシュョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達	原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュョン・プール水位指示値が外部水源による格納容器スプレイ停止の判断基準である通常水位 +6.5mに到達 ドライウェル圧力又はサブレッシュョン・チエンバ圧力指示値が格納容器ベンチマrkト開始の判断基準である310kPa [gage] (IPd) に到達								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考						
<p style="text-align: center;"><u>操作の成立性の解釈一覧 (2/2)~</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">手順</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">操作の成立性記載内容</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">解釈</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>a . 格納容器圧力が し袋置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)</p> <p>1.5.2.1 プロントライイン系故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシング (大気)への代替 熱輸送 (全交流動 力電源喪失の場合)</p> </td> <td style="padding: 10px;"> <p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達</p> </td> <td style="padding: 10px;"> <p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>b . 壓力強化メント系 による原了炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)</p> </td> <td style="padding: 10px;"></td> <td style="padding: 10px;"></td> </tr> </tbody> </table>	手順	操作の成立性記載内容	解釈	<p>a . 格納容器圧力が し袋置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)</p> <p>1.5.2.1 プロントライイン系故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシング (大気)への代替 熱輸送 (全交流動 力電源喪失の場合)</p>	<p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達</p>	<p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達</p>	<p>b . 壓力強化メント系 による原了炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)</p>		
手順	操作の成立性記載内容	解釈							
<p>a . 格納容器圧力が し袋置による原子 炉格納容器内の減 圧及び除熱 (現場 操作)</p> <p>1.5.2.1 プロントライイン系故障 時の対応手順 (2) 最終ヒートシング (大気)への代替 熱輸送 (全交流動 力電源喪失の場合)</p>	<p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が310kPa [gage] (IPd) に到達</p>	<p>サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達 サブレッシュジョン・プール水位指示値が格納容器 ベント準備実施の判断基準である通常水位 + 5.5mに到達</p> <p>原了炉格納容器内の圧力を格納容器ベント準備 実施の判断基準である規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合 サブレッシュジョン・プール水位指示値が外部水原 による格納容器スプレイ停止の判断基準である 通常水位 +6.5mに到達</p> <p>ドライウェル圧力又はサブレッシュジョン・チエン バ圧力指示値が格納容器ベント開始の判断基準 である310kPa [gage] (IPd) に到達</p>							
<p>b . 壓力強化メント系 による原了炉格納 容器内の減圧及び 除熱 (現場操作)</p>									

各号炉の弁番号及び弁名称一覧 (1/3)

弁番号及び弁名称一覧(1/2)

※※：今後の検討にうつて本名稱は答事の可能性がある。

卷之三

添付資料157-3

弁番号	弁名称	操作場所
AW226-12	S G T N G C 連絡ライン隔離弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
MW226-16	S G T N G C 連絡ライン隔離弁後弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
AW226-11	S G T 耐圧強化ベンチライン止め弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
MW226-15	S G T 耐圧強化ベンチライン止め弁後弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
AW217-19	N G C 常用空調換気入口隔離弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
MW217-20	N G C 常用空調換気入口隔離弁後弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 3階 非常用ガス処理装置室（管理区域）
MW226-13	S G T F C V S 第1ベントフィルタ入 口弁	遠隔手動弁操作機構：原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路（非管理区域）
MW217-18	N G C 非常用ガス処理入口隔離弁	遠隔手動弁操作機構：原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路（非管理区域）
MW217-23	N G C 非常用ガス処理入口隔離弁バイ ス弁	遠隔手動弁操作機構：原子炉建物付属棟 3階 北側連絡通路（非管理区域）
MW217-5	N G C N 2 トーラス出口隔離弁	遠隔手動弁操作機構：原子炉建物付属棟 1階 A-R CWルート熱交換器室（非管理区域）
MW217-4	N G C N 2 ドライウェル出口隔離弁	中央制御室

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二
　系統構成の違いに
る操作対象の相違

各号炉の弁番号及び弁名称一覧 (3/3)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号機

弁番号	弁名称	操作場所
WV222-2B	B－熱交ハイパス弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 2階 B－R HR バルブ室 (管理区域)
AV222-1002	RHR R HARライン入口止め弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 地下2階 B－R HR ボンブ室 (管理区域)
WV222-1010	RHR A-F LSR連絡ライン止め弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 地下2階 B－R HR ボンブ室 (管理区域)
AV222-1020	RHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 1階 西側PCVベネトレーシヨン室 (管理区域)
WV222-1011	RHR A-F LSR連絡ライン流量調節弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 1階 西側PCVベネトレーシヨン室 (管理区域)
AV222-5A	A-RHR注水弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 中1階 東側PCVベネトレーシヨン室 (管理区域)
WV222-4B	B-RHRドライウェル第2スプレイ弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 2階 東側PCVベネトレーシヨン室 (管理区域)
AV2BB-7	RHARライン流量調節弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 地下2階 B－R HR ボンブ室 (管理区域)
F61-F002	熱交換器ユニット流量調整弁	熱交換器ユニット内
AV214-1B	B-RCW常用補機冷却水入口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 地下1階 1A空気圧縮機室 (非管理区域)
WV214-3B	B-RCW常用補機冷却水出口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 RCWバルブ室 (非管理区域)
AV214-7B	B-RHR熱交冷却水出口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 2階 B-R HR 熱交換器室 (管理区域)
F214-35B	RCW B-DEG冷却水入口弁	原子炉建物付属棟 地下2階 B-非常用DG室 (非管理区域)
F214-20B	RCW B-中央制御室冷凍機入口弁	廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室 (非管理区域)

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
系統構成の違いによる操作対象の相違

弁番号及び弁名称一覧(4／4)

弁番号	弁名称	操作場所
V214-3	R C W B-A H E F 西側供給配管止弁	原子炉建物付属棟 1階 A-R C Wホゾブ熱交換器室 (非管理区域)
V214-4	R C W B-A H E F 西側戻り配管止弁	原子炉建物付属棟 2階 R C Wバルブ室 (非管理区域)
V2C1-1B	A H E F B-供給配管止め弁	屋外
V2C1-3B	A H E F B-戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 階段室
V214-67B	B-R C Wサーボジアンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)
V2C1-5	A H E F B-西側供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-R C Wホゾブ熱交換器室 (非管理区域)
V2C1-6	A H E F B-西側戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 2階 R C Wバルブ室 (非管理区域)
MV214-1A	A-R C W常用捕縫冷却水入口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 地下1階 I A空気圧縮機室 (非管理区域)
MV214-3A	A-R C W常用捕縫冷却水出口切替弁	中央制御室 原子炉建物付属棟 2階 R C Wバルブ室 (非管理区域)
MV214-7A	A-R H R熱交換冷却水出口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 2階 A-R H R熱交換器室 (管理区域)
V214-35A	R C W A-D E G冷却水入口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟 地下2階 A-非常用D G室 (非管理区域)
V214-20A	R C W A-中央制御室冷凍機入口弁	廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室 (非管理区域)
V214-38A	R C W A-F P C熱交換冷却水入口弁	原子炉建物原子炉棟 3階 F P C熱交換器室前通路 (管理区域)
V214-52	R C W A-A H E F供給配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-R C Wホゾブ熱交換器室 (非管理区域)
V214-53	R C W A-A H E F戻り配管止め弁	原子炉建物付属棟 1階 A-R C Wホゾブ熱交換器室 (非管理区域)
V214-67A	A-R C Wサーボジアンク出口弁	原子炉建物付属棟 2階 (非管理区域)

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
系統構成の違いによる操作対象の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: right;">添付資料1.5.8 手順のリンク先について</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について、手順のリンク先を以下に取りまとめる。</p> <p>1. 1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)手順</u> <u><リンク先></u> 1.4.2.2(2) a. (a) <u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)電源復旧後の発電用原子炉からの除熱</u> 1.4.2.3(3) <u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)による発電用原子炉からの除熱</u> ・<u>残留熱除去系(サプレッション・プール冷却系)及び残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)手順</u> <u><リンク先></u> 1.6.2.1(2) a. (a) <u>残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</u> <p>1.6.2.1(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.2(2) a. (a) <u>残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ</u></p> <p>1.6.2.2(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの除熱</u></p> <p>1.6.2.3(1) <u>残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による原子炉格納容器内</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料1.5.8 手順のリンク先について</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について、手順のリンク先を以下に取りまとめる。</p> <p>1. 1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)手順</u> <u><リンク先></u> 1.4.2.2(2) a. (a) <u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)電源復旧後の発電用原子炉からの除熱</u> 1.4.2.3(2) <u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)による発電用原子炉からの除熱</u> ・<u>残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)手順</u> <u><リンク先></u> <p>1.6.2.1(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u></p> <p>1.6.2.2(2) a. (b) <u>残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、手順のリンク先を記載 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>へのスプレイ</u></p> <p>1. 6. 2. 3(2) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッション・プールの除熱</p> <p>・格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系を用いた原子炉格納容器内の除熱手順 <リンク先> 1. 7. 2. 1(1) b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>1. 7. 2. 1(1) a. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>1. 7. 2. 1(2) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>・可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度制御手順 <リンク先> 1. 9. 2. 1(2) c. 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御</p> <p>・西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順</p> <p><リンク先> 1. 13. 2. 1(5) a. 西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる送水（淡水／海水）</p> <p>1. 13. 2. 1(6) a. 代替淡水貯槽を水源とした可</p>	<p>1. 6. 2. 3(2) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱</p> <p>・格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順 <リンク先> 1. 7. 2. 1(1) a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>1. 7. 2. 1(1)b. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>1. 7. 2. 1(2)a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>・可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御手順 <リンク先> 1. 9. 2. 1(2) c. 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御</p> <p>・輪谷貯水槽（西）への水の補給手順、水源から接続口までの大量送水車による送水手順及び外部水源（低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への水源切替え手順</p> <p><リンク先> 1. 13. 2. 1(6) a. 輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）を水源とした大量送水車による送水（淡水／海水）</p>	<p>島根2号炉は、残留熱除去系による格納容器スプレイは重大事故対処設備として使用しない</p> <p>・運用の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>搬型代替注水大型ポンプによる送水（淡水／海水）</u></p> <p><u>1.13.2.1(7) a. 淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水</u></p> <p><u>1.13.2.2(1) a. 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水）</u></p> <p><u>1.13.2.2(2) a. 可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給（淡水／海水）</u></p> <p>・非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高压電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低压電源車による残留熱除去系海水系ポンプ、緊急用海水ポンプ、移送ポンプ、電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに<u>可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車</u>、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高压電源装置、可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低压電源車、非常用交流電源設備、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順</p>	<p><u>1.13.2.2(2)a. 輪谷貯水槽（東1）又は輪谷貯水槽（東2）から輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）への補給</u></p> <p><u>1.13.2.2(2)b. 海から輪谷貯水槽（西1）又は輪谷貯水槽（西2）への補給</u></p> <p><u>1.13.2.3(4) a. 外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サブレーション・チェンバ）への切替え</u></p> <p><u>1.13.2.3(4) b. 外部水源（輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2））から内部水源（サブレーション・チェンバ）への切替え</u></p> <p>・非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱除去ポンプ、電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車、非常用交流電源設備、可搬式窒素供給装置、大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順</p>	<p>【東海第二】 島根2号炉は、低圧原子炉代替注水槽から可搬型設備を用いた送水手順はない</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機により供給するため、可搬式窒素供給装置に給</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><リンク先> 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 1.14.2.3(1)a. 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電</p> <p><u>1.14.2.6(1)a. 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油</u></p> <p><u>1.14.2.6(1)b. 軽油貯蔵タンクから常設代替高压電源装置への給油</u></p> <p>1.14.2.7(1) 非常用交流電源設備による非常</p>	<p><リンク先> 1.14.2.2(1) 代替交流電源設備による給電 1.14.2.3(1)a. ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるS.Aロードセントラルセンタ受電</p> <p><u>1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリーへの補給</u></p> <p><u>1.14.2.5(2) タンクローリーから各機器等への給油</u></p> <p>1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電</p>	<p>油。東海第二は窒素供給装置用電源車に給油</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、燃料を補給する設備にガスタービン発電機用軽油タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク2種類を設置しており、それぞれ可搬型設備へ給油することが可能。東海第二は可搬型設備専用のタンク及びガスタービン発電機と非常用ディーゼル発電機兼用のタンクを設置。東海第二は、手順でタンクローリーへの補給を含む手順として整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、「1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリーへの補給」の手順の中で自動給油されることを記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>用所内電気設備への給電</p> <p>1.14.2.7(3) 軽油貯蔵タンクから 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高 圧炉心スプレイ系ディーゼル發 電機への給油</p> <p>・操作の判断、確認に係る計装設備に関する手順 <リンク先> 1.15.2.1 監視機能喪失 1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p>	<p>・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順 <リンク先> 1.15.2.1 監視機能喪失 1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p>	<p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、 「1.14.2.6(1) 非常用 交流電源設備による給 電」の手順の中で自動給 油されることを記載</p>