


島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 6-007-03
提出年月日	2021年11月4日

## 生体遮蔽装置の図面

2021年11月

中国電力株式会社

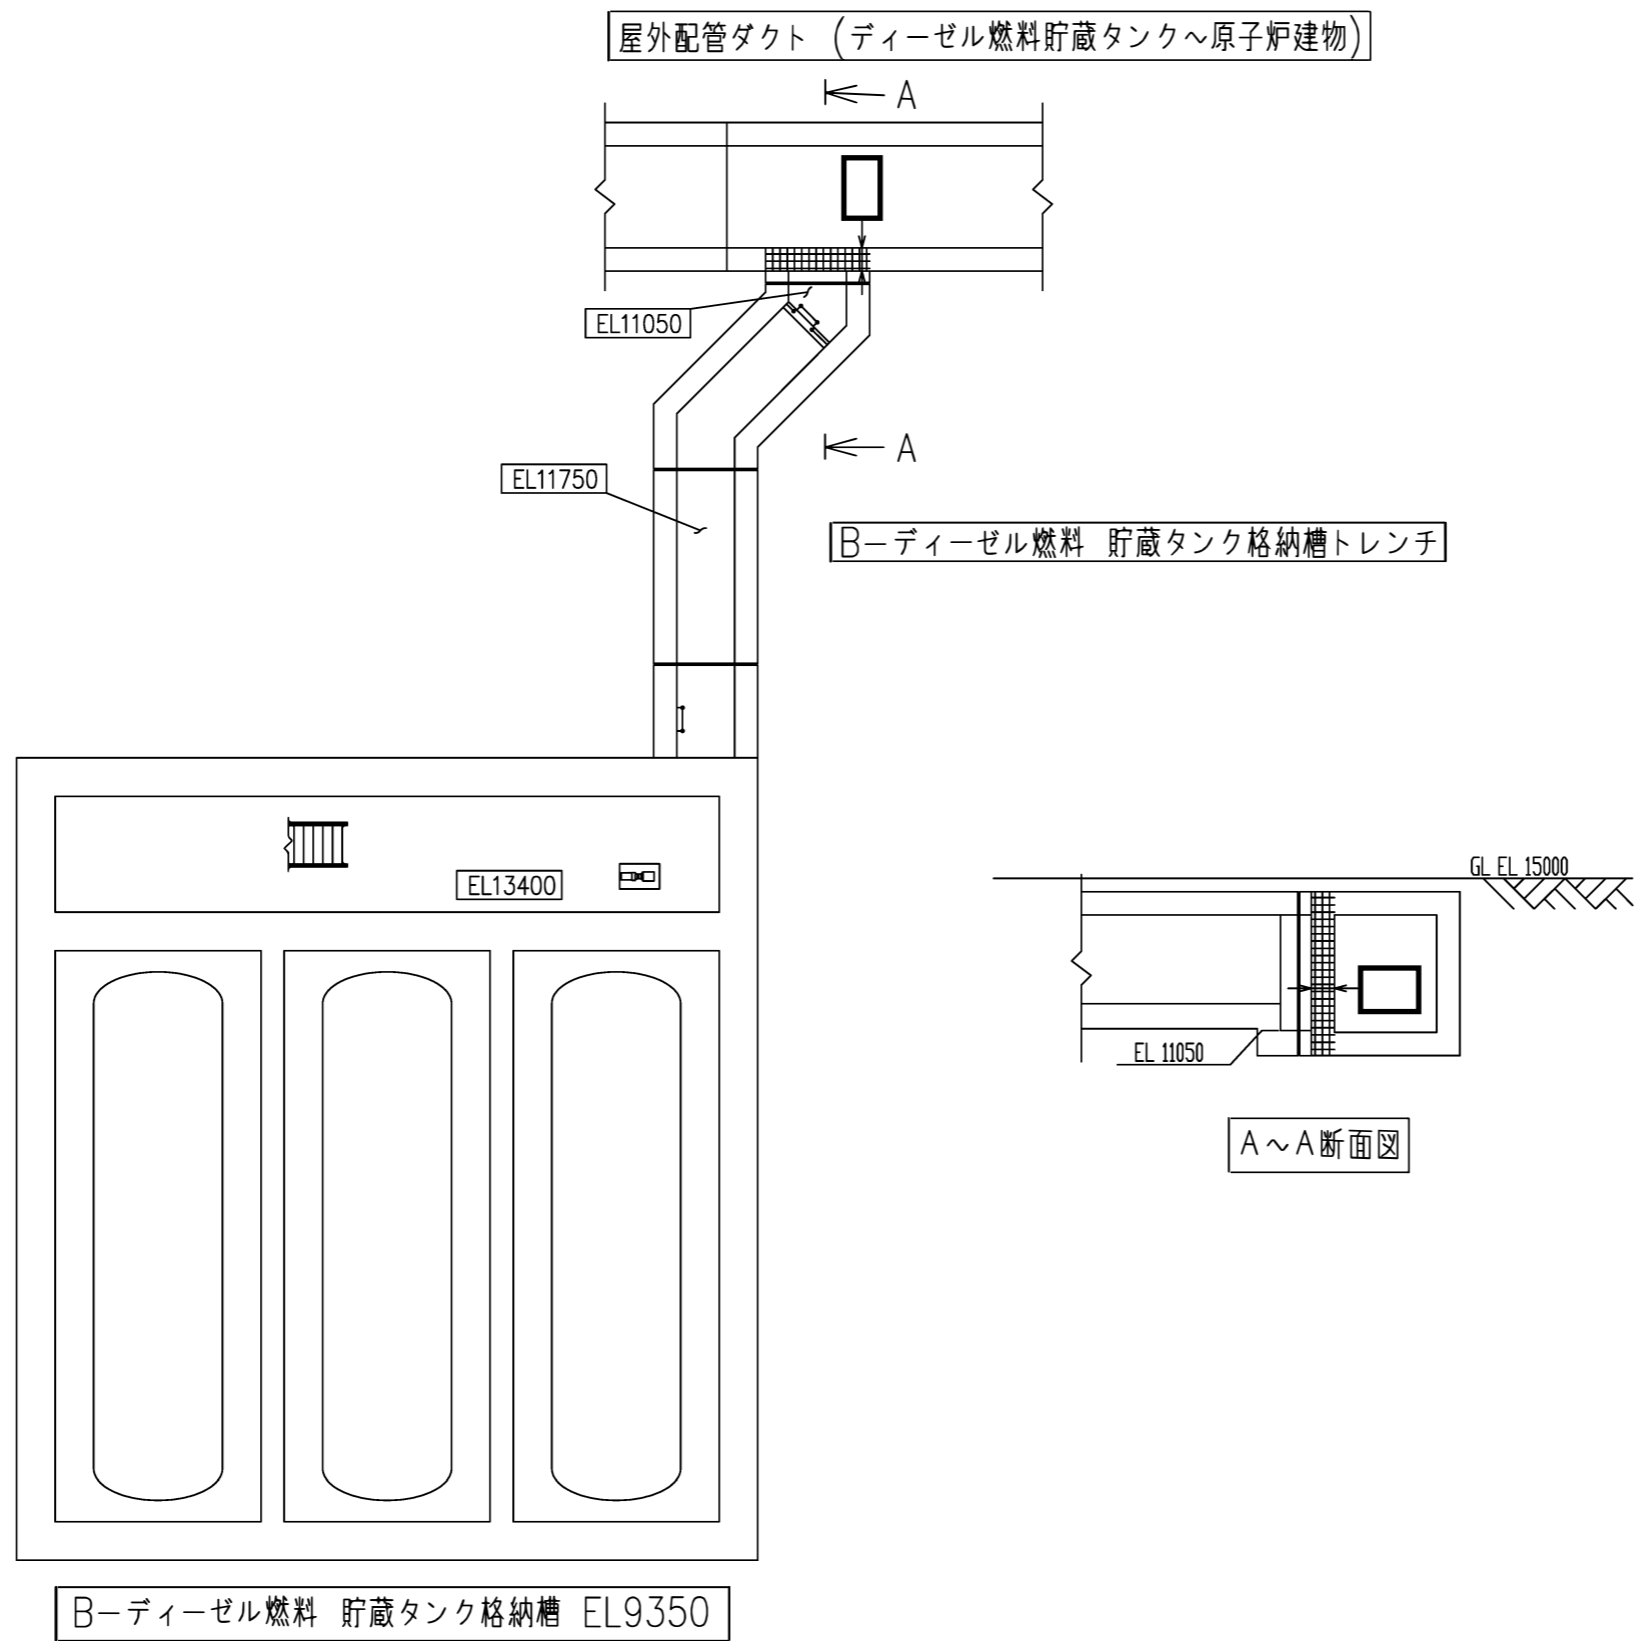

 補助遮蔽（壁）を示す。


- 注1：寸法はmmを示す。
- 注2：特記なき寸法は公称値を示す。
- 注3：仕上等によるフカシは記載していない。

工事計画認可申請	第7-3-2-29図
島根原子力発電所 第2号機	
名	屋外配管ダクト (ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)
称	生体遮蔽装置構造図 補助遮蔽
中国電力株式会社	

第 7-3-2-29 図 屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）  
 生体遮蔽装置構造図 補助遮蔽 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

【屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）補助遮蔽】

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
壁		+15mm -5mm	JASS5N 3.13 項 表 3.3 コンクリート部材の位置および断面寸法の許容差の標準値

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。