

リサイクル燃料貯蔵株式会社	
提出日	2022年3月4日
管理表No.	0209-91 改訂00

項目	コメント内容
自然現象等 (第9条)	添付7-3-3 P10(PDF2067)の図面について、どこが評価対象部位の屋根、壁及びフレームなのか不明瞭なので、申請書内に評価対象部位の具体的位置がわかる図面を記載すること(本添付資料でなくともよい。既に記載済であれば、どの頁か説明すること)

(回答)

添付7-3-4「図2-3 A-A断面図(NS方向)」(PDF2074)及び「図2-4 B-B断面図(EW方向)」(PDF2074)について、評価対象部位の具体的位置が明確となるよう、下記申請書に反映し、補正する。

添付書類3「使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明書」
 ・添付7-3-4「降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価」

(変更案)

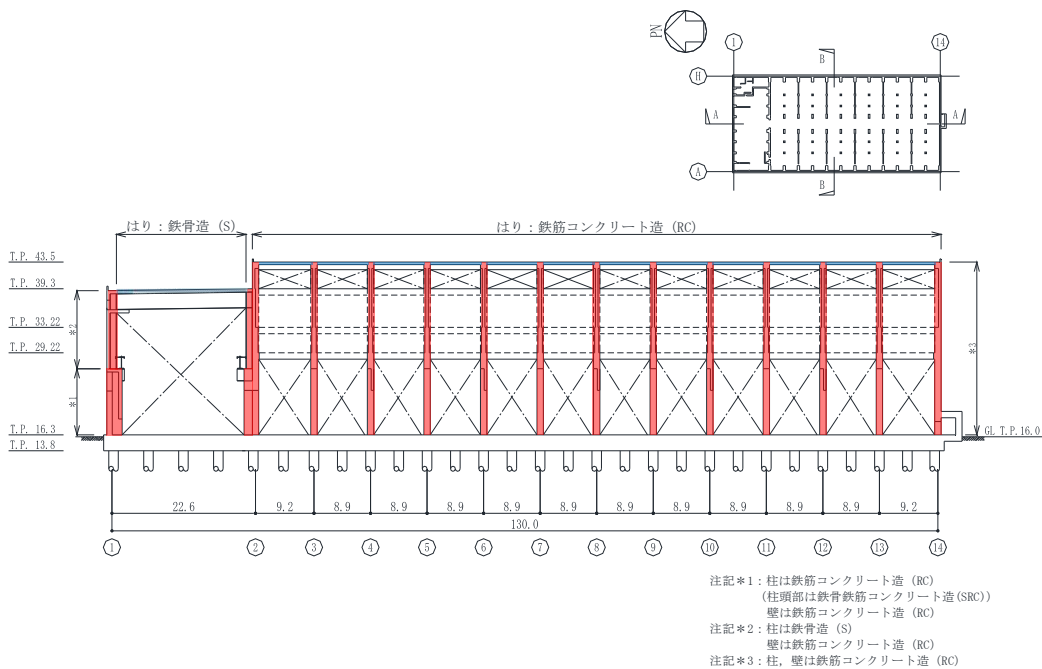


図2-3 A-A断面図(NS方向)(単位:m)

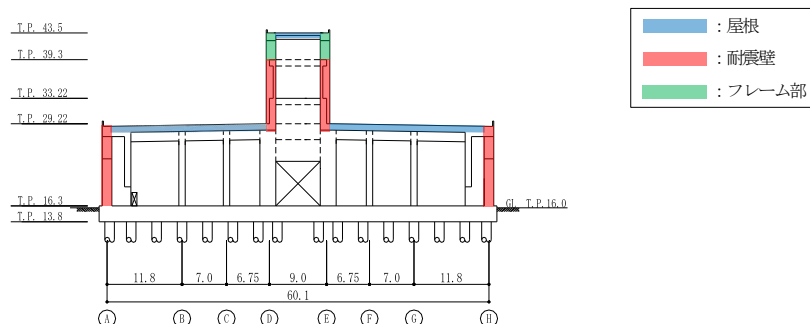


図2-4 B-B断面図(EW方向)(単位:m)