


リサイクル燃料貯蔵株式会社	
提出日	2022年3月25日
管理表No.	0309-13 改訂00

項目	コメント内容
汚染の拡大防止 (第20条)	・結露水の発生や雨水の浸入の際に使うドレンサンプの位置と、各キャスクや側溝の位置からドレンサンプまでのルートを、平面図に図示して説明すること。

(回答)

使用済燃料貯蔵建屋のドレンサンプの位置、側溝、及び埋設配管の位置は以下の通りである。

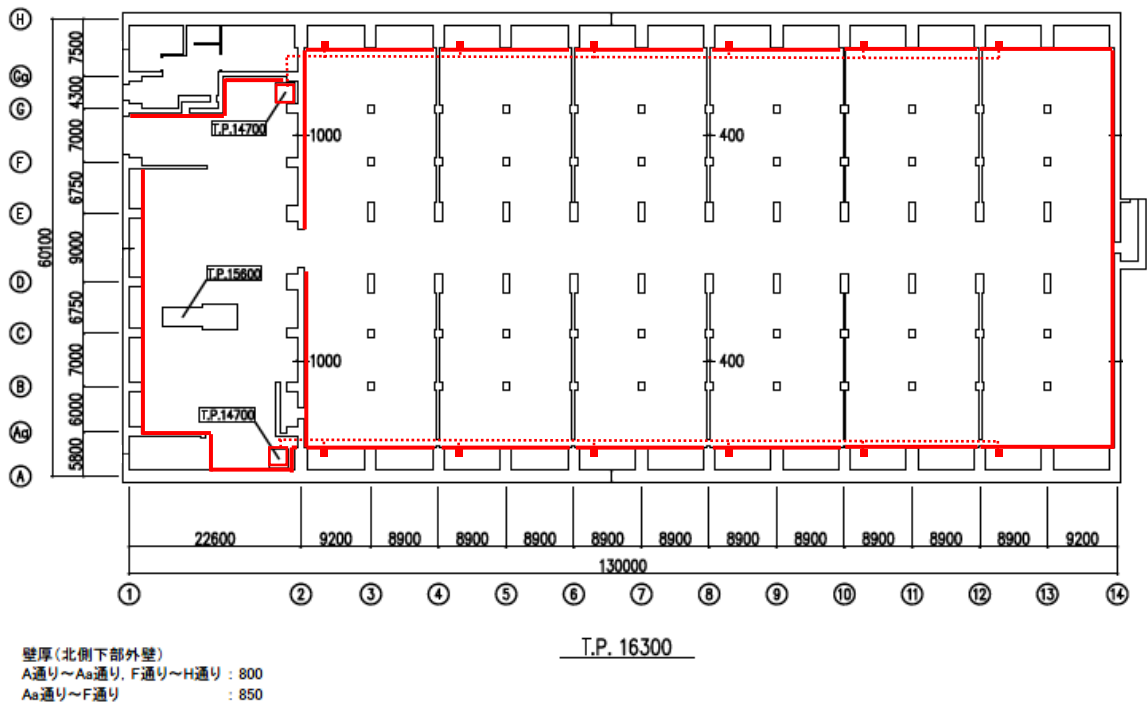

【凡例】	
■	集水溝
—	側溝
□	ドレンサンプ
- - -	埋設配管

以上