

別紙 1-2-2-3-1

系統として機能、性能を達成する設備

(再処理設備本体 分離施設 分離設備)

目次

1. 概要	1
2. 要求される機能、性能と主流路の考え方	2
(1) 要求される機能、性能について	2
a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能	2
b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能	3
(2) 分離設備に係る主流路の考え方	4
a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能	5
(a) 第 10 条：閉じ込めの機能	5
i. 【放射性物質の保持機能】	5
ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】	7
iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】	10
iv. 【室等の漏えい拡大防止】	15
v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】	17
vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】	19
(b) 第 11 条・第 35 条：火災等による損傷の防止	20
i. 【Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】	20
(c) 第 24 条：廃棄施設	23
i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】	23
b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能	24
(a) 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	24
i. 【内部ループへの通水による冷却】	24
ii. 【貯槽等への注水】	26
iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】	30
iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】	32
(b) 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	34
i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】	34
ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】	37
iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】	39
(3) 主流路範囲の設定	41
a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能	42
(a) 第 10 条：閉じ込めの機能	42
i. 【放射性物質の保持機能】	42
ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】	47

iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】	49
iv. 【室等の漏えい拡大防止】	53
v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】	55
vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】	55
(c) 第 24 条：廃棄施設	55
i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】	55
(b) 第 11 条・第 35 条：火災等による損傷の防止	57
i. 【Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】	57
b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能	59
(a) 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	59
i. 【内部ループへの通水による冷却】	59
ii. 【貯槽等への注水】	61
iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】	66
iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】	68
(b) 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	72
i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】	72
ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】	75
iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】	77
(4) 主流路として設定しない範囲及びその考え方	81
a. 主流路として設定しない範囲	81
b. 主要機器として抽出しない範囲	84
3. 要求される耐震クラスの考え方	86
(1) 事業変更許可申請書の耐震クラス	86
(2) 分離設備に係る系統機能と耐震クラス	96
(3) 下位クラス接続等の留意すべき設備	96
4. 抽出結果	119

添付1：別紙2 機能要求②抜粋（分離設備）

（1）系統機能及び基本設計方針番号の整理表（分離設備）

添付2：申請対象設備リスト（分離設備）

添付3：申請対象設備抽出結果（分離設備）

（1）分離設備

抽出リスト（機器）

抽出リスト（配管）

共通09 別紙1-2-2-3-1 分離設備 ②-bの理由整理表

EFD矢羽根取合い概要

色塗り結果（設計図書等）

1. 概要

本資料は、共通09 補足説明資料 別紙「各条における申請対象設備」にて整理した系統として機能、性能を達成する設備のうち、再処理設備本体 分離施設 分離設備（以下、「分離設備」という。）に係る系統として達成する機能、性能について分離設備の設計図書等の系統図を色塗りし、機能が要求される対象範囲や対象機器を抽出する。

2. 要求される機能、性能と主流路の考え方

(1) 要求される機能、性能について

分離設備に係る系統として達成する機能、性能について、設計インプットである機能要求②が要求される条文の基本設計方針（共通09 本文 添付-2 第1表及び本別紙添付1：別紙2 機能要求②抜粋（分離設備）参照）との関係について以下に示す。

a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能

条文	系統機能名	別紙2との関係 (基本設計方針 紐付け番号)
(a) 第10条：閉じ込めの機能	i. 【放射性物質の保持機能】	10条-1
	ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】	10条-20
	iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】	10条-7, 10
	iv. 【室等の漏えい拡大防止】	10条-7
	v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】	10条-16
	vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】	10条-17
(b) 第11条・第35条：火災等による 損傷の防止	i. 【Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃 気】	11条/35条-40
(c) 第24条：廃棄施設	i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】	24条-3

b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能

条文	系統機能名	別紙2との関係 (基本設計方針 紐付け番号)
(a) 第39条：冷却機能の喪失による 蒸発乾固に対処するための設備	i. 【内部ループへの通水による冷却】	【代替安全冷却水系】 39条-6, 10, 20, 40
	ii. 【貯槽等への注水】	【代替安全冷却水系】 39条-7, 10, 20, 40
	iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】	【代替安全冷却水系】 39条-8, 10, 20, 40
	iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】	【代替換気設備】 39条-4, 5, 6, 8, 9, 20, 32
(b) 第40条：放射線分解により発生 する水素による爆発に対処する ための設備	i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】	【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 8, 11, 27, 47
	ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】	【代替安全圧縮空気系】 40条-17, 27, 47
	iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】	【代替換気設備】 40条-4, 5, 6, 8, 9, 20, 32

(2) 分離設備に係る主流路の考え方

基本設計方針の要求を踏まえ、分離設備に係る主流路を設定する。

分離設備に係る機能、性能について、「2. (1) 要求される機能、性能について」に示した「a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能」、「b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能」の系統機能毎に事業変更許可申請書における系統概要図等を用いて機能全体に係る系統構成及び主流路となる範囲を示す。

分離設備に係る機能、性能及び主流路の特定にあたっては、機能、性能及び主流路の基本となる「第10条：閉じ込めの機能」に着目してその範囲を特定した上で、当該設備に関連する「第11条・第35条：火災等による損傷の防止」、「第24条：廃棄施設」、「第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備」及び「第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」に関する範囲を特定する。

a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能

(a) 第10条：閉じ込めの機能

i. 【放射性物質の保持機能】

分離設備は、再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備（以下、「清澄・計量設備」という。）の計量後中間貯槽から溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液を、溶解液供給槽を経て抽出塔に供給し、溶解液をプルトニウムおよびウランを含む溶液と抽出廃液に分離する。抽出塔からのウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒は、第1洗浄塔及び第2洗浄塔を経て分配設備のプルトニウム分配塔に移送する。

抽出塔からの抽出廃液は、T B P 洗浄塔に移送し、抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する。また、抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液は、抽出廃液供給槽に移送し液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液供給槽に移送する。


分離設備では放射性物質として溶解液、プルトニウムおよびウランを含む溶液、抽出廃液を取り扱う系統を主流路として設定する。

【放射性物質の保持機能】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。

(第2-1図参照)

- 溶解液中間貯槽、溶解液供給槽及び抽出塔並びに溶解液中間貯槽から溶解液供給槽を経て抽出塔までをつなぐ配管
- 第1洗浄塔、第2洗浄塔並びに抽出塔から第1洗浄塔及び第2洗浄塔を経てプルトニウム分配塔までをつなぐ配管
- T B P 洗浄塔、抽出廃液受槽及び抽出廃液中間貯槽並びに抽出塔からT B P 洗浄塔及び抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽までをつなぐ配管
- 抽出廃液供給槽及び抽出廃液中間貯槽から抽出廃液供給槽を経て高レベル廃液供給槽までをつなぐ配管
- 主流路上の機器及び配管に接続される通常時にプルトニウムを含む溶液等が液浸する【放射性物質の保持機能】を有する配管

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第10条：閉じ込めの機能 i. 【放射性物質の保持機能】」に示す。

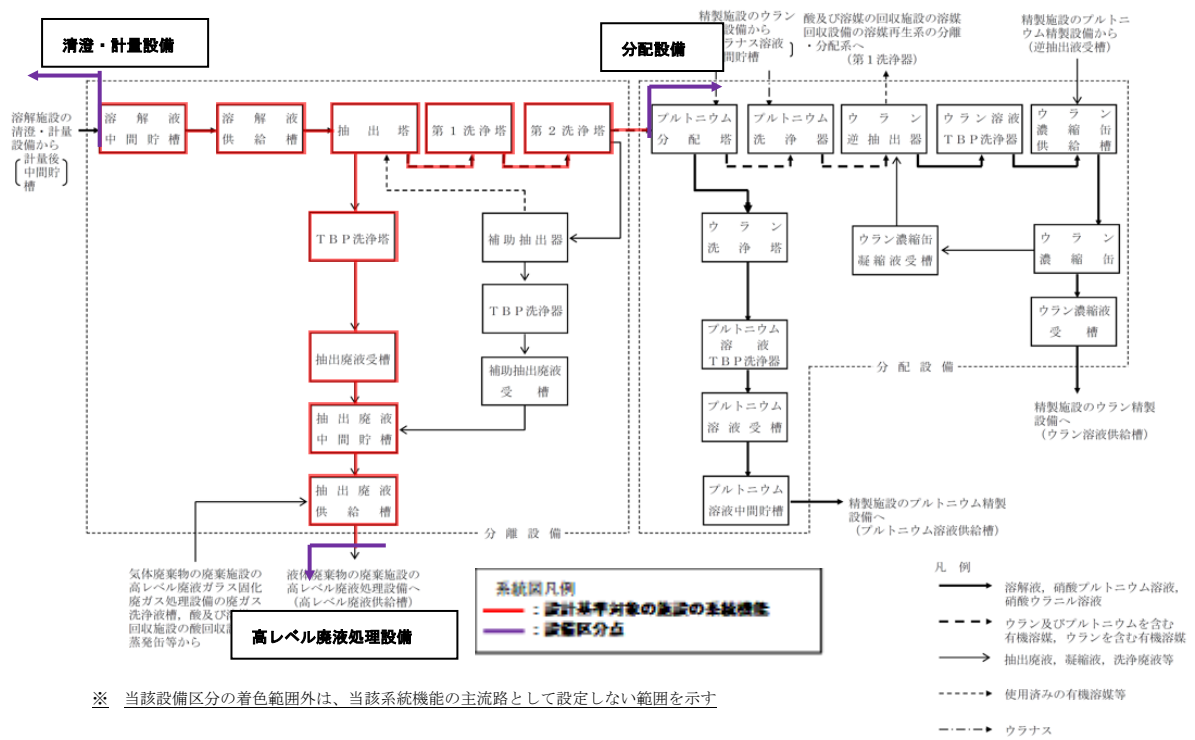

第2-1図 分離設備 系統概要図
(事業変更許可申請書 添付書類六 第4.4-1図抜粋)

ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】

崩壊熱により機器内の使用済燃料等を含む溶液が沸騰するおそれのある機器（以下、「冷却対象貯槽」という。）は、その他再処理設備の附属施設 給水施設及び蒸気供給施設 冷却水設備 安全冷却水系（以下、「安全冷却水系」という。）（「別紙1-2-5-2-2-1 安全冷却水系」で抽出）から供給される冷却水によって冷却対象貯槽内の溶液を冷却する。

【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-2-2-1 安全冷却水系」に示す。

【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-1表及び第2-2図参照）

- 冷却対象貯槽(溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽)
- 冷却対象貯槽の冷却コイルへ冷却水を供給する内部ループの配管の一部


なお、冷却対象貯槽に設置する冷却コイルは、機器の一部として扱うこととし、主配管として扱わない。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第10条：閉じ込めの機能 ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】」に示す。

第2-1表 安全冷却水系による崩壊熱除去を行う冷却対象貯槽
(事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-2表抜粋)

施設	設備	安全冷却水系から崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設	
溶解施設	溶解設備	中間ボット	
	清澄・計量設備	中継槽 不溶解残渣回収槽 リサイクル槽 計量前中間貯槽	計量・調整槽 計量補助槽 計量後中間貯槽
分離施設	分離設備	溶解液中間貯槽 溶解液供給槽 抽出廃液受槽	抽出廃液中間貯槽 抽出廃液供給槽
	分離建屋一時貯留 処理設備	第1一時貯留処理槽 第3一時貯留処理槽 第4一時貯留処理槽	第6一時貯留処理槽 第7一時貯留処理槽 第8一時貯留処理槽
精製施設	プルトニウム精製設備	プルトニウム溶液受槽 油水分離槽 プルトニウム濃縮缶供給槽 プルトニウム溶液一時貯槽 プルトニウム濃縮液受槽	プルトニウム濃縮液計量槽 プルトニウム濃縮液中間貯槽 プルトニウム濃縮液一時貯槽 リサイクル槽 希釈槽
	精製建屋一時貯留 処理設備	第1一時貯留処理槽 第2一時貯留処理槽	第3一時貯留処理槽
脱硝施設	ウラン・プルトニウム 混合脱硝設備	硝酸プルトニウム貯槽 混合槽	一時貯槽
液体廃棄物の 廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液供給槽 高レベル廃液濃縮缶	
		高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液貯槽 不溶解残渣廃液貯槽 高レベル廃液共用貯槽	高レベル濃縮廃液一時貯槽 不溶解残渣廃液一時貯槽
固体廃棄物の 廃棄施設	高レベル廃液ガラス 固化設備	高レベル廃液混合槽 供給液槽 供給槽	

6-9-390

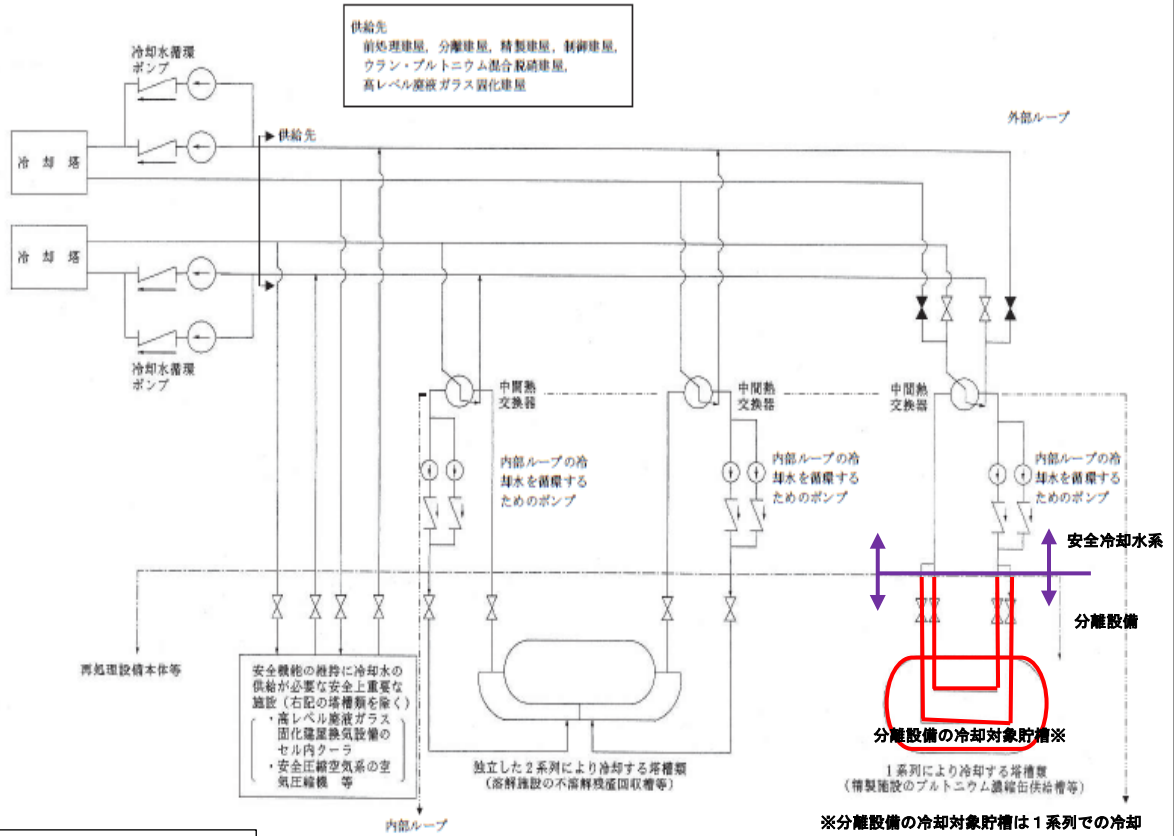

系統図凡例
 ■ : 設計基準対象の施設の系統機能
 ■ : 設備区分点

第9.5-4図 再処理設備本体用の安全冷却水系系統概要図

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す

第2-2図 安全冷却水系 系統概要図

(事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-4図抜粋)

iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】

プルトニウムを含む溶液又は抽出廃液を保有する系統の配管からの漏えいであって、漏えいした溶液を放置した場合に沸騰するおそれがある場合には、漏えい液受皿により漏えいした溶液を保持するとともに、計測制御系統施設 計測制御設備（以下、「計測制御設備」という。）の漏えい検知装置（「別紙1-3 計測制御設備」で抽出）で漏えいを検知し、その他再処理設備の附属施設 給水施設及び蒸気供給施設 蒸気供給設備 安全蒸気系（以下、「安全蒸気系」という。）（「別紙1-2-5-2-2-1 安全蒸気系」で抽出）から供給される蒸気により駆動する漏えい液回収ポンプにより、漏えいした溶液を回収する。

また、漏えいした溶液の温度が高い場合に、漏えい液受皿にを供給する。

【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-2-2-1 安全蒸気系」に示す。

計測制御設備に関する機能、性能については「別紙1-3」に示す。

【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-2表、第2-3図から第2-6図参照）

- ・漏えい液受皿
- ・重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管
- ・漏えい液回収ポンプ、漏えい液を回収するために必要な配管（移送経路上の機器を含む）
- ・漏えい液受皿にを供給するために必要な配管
- ・蒸気により駆動する漏えい液回収ポンプへ蒸気を供給する配管


主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第10条：閉じ込めの機能 iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】」に示す。

第2-2表 セル一覧 (抜粋)


(事業変更許可申請書 添付書類六 第1.7.5-1表抜粋)

建屋名	セル, グローブボックス	安全上重要な施設		主要機器
			数	
前処理建屋	塔槽類廃ガス処理セル		1	〔塔槽類廃ガス処理設備〕 高性能粒子フィルタ
	塔槽類廃ガスよう素フィルタセル		1	〔塔槽類廃ガス処理設備〕 よう素フィルタ
	せん断処理・溶解廃ガス処理セル		3	〔せん断処理・溶解廃ガス処理設備〕 ミスト フィルタ 加熱器 高性能粒子フィルタ よう素フィルタ
	放射性配管分岐第1セル	○	1	—————
	放射性配管分岐第2セル	○	1	—————
	放射性配管分岐第3セル	○	1	—————
	放射性配管分岐第4セル	○	1	—————
	グローブボックス		2	—————
分離建屋	溶解液中間貯槽セル	○	1	溶解液中間貯槽
	溶解液供給槽セル	○	1	溶解液供給槽
	抽出塔セル	○	1	抽出塔 第1洗浄塔 TBP洗浄塔
	分配塔セル	○	1	第2洗浄塔 プルトニウム分配塔 ウラン洗浄塔
	プルトニウム洗浄器セル	○	1	補助抽出器 TBP洗浄器 プルトニウム洗浄器 プルトニウム溶液TBP洗浄器 ウラン逆抽出器 ウラン溶液TBP洗浄器
	抽出廃液受槽セル	○	1	抽出廃液受槽 抽出廃液中間貯槽 補助抽出廃液受槽
	抽出廃液供給槽セル	○	1	抽出廃液供給槽
	プルトニウム溶液中間貯槽セル	○	1	プルトニウム溶液中間貯槽 プルトニウム溶液受槽
ウラン濃縮缶供給槽セル		1	ウラン濃縮缶供給槽	


建屋名	セル, グローブボックス	安全上重要な施設		主要機器
			数	
分離 建屋	塔槽類廃ガス洗浄塔セル		1	[塔槽類廃ガス処理設備] 凝縮器 デミスタ 廃ガス洗浄塔 極低レベル廃ガス洗浄塔
	塔槽類廃ガス処理セル		1	[塔槽類廃ガス処理設備] 高性能粒子フィルタ
	放射性配管分岐第1セル	○	1	—
	放射性配管分岐第2セル	○	1	—
	グローブボックス		6	—
精製 建屋	ウラン溶液供給槽セル		1	ウラン溶液供給槽
	ウラン精製器セル		1	抽出器 核分裂生成物洗浄器 逆抽出器 抽出廃液TBP洗浄器 ウラン溶液TBP洗浄器
	ウラン濃縮缶セル		1	ウラン濃縮缶
	ウラン濃縮缶供給槽セル		1	ウラン濃縮缶供給槽 ウラン濃縮液第1受槽
	リサイクル槽セル		1	リサイクル槽
	プルトニウム溶液供給槽セル	○	1	プルトニウム溶液供給槽
	プルトニウム精製塔セル	○	1	第1酸化塔 第2酸化塔 第1脱ガスタ 第2脱ガスタ 抽出塔 TBP洗浄塔 核分裂生成物洗浄塔 ウラン洗浄塔 逆抽出塔
	抽出廃液中間貯槽セル		1	抽出廃液受槽 抽出廃液中間貯槽
	ウラン逆抽出器セル(注2)		1	ウラン逆抽出器 逆抽出液TBP洗浄器
	プルトニウム洗浄器セル(注2)	○	1	TBP洗浄器 プルトニウム洗浄器
油水分離槽セル	○	1	油水分離槽	

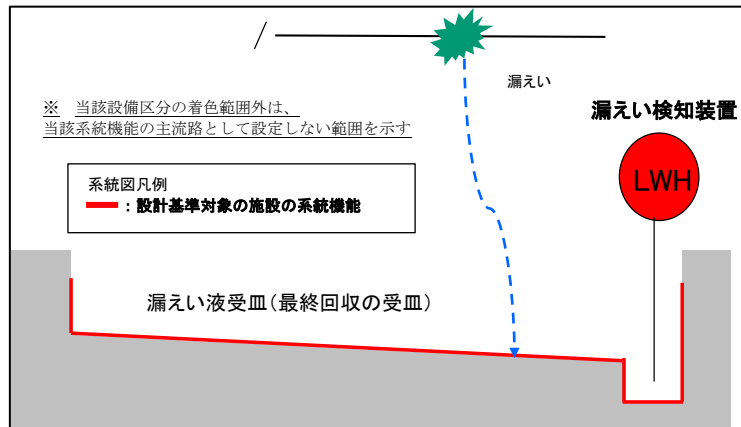


第2-3図 漏えいした溶液（プルトニウムを含む溶液又は抽出廃液）の保持
（漏えいした溶液の保持）



第2-4図 漏えいした溶液（プルトニウムを含む溶液又は抽出廃液）の保持
（重力流による漏えい液受皿への回収）



第2-5図 漏えいした溶液（プルトニウムを含む溶液又は抽出廃液）の保持
（重力流による漏えい液回収槽への回収）



第2-6図 沸騰のおそれのある高レベル廃液等の回収
（漏えい液受皿にて■が必要な場合）

iv. 【室等の漏えい拡大防止】

回収硝酸、洗浄廃液及び低レベル廃液（以下、「低レベル廃液等」という。）を保有する系統の配管から漏えいが発生した場合には、漏えい液受皿により漏えいした溶液を保持（重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管を含む）し、計測制御設備の漏えい検知装置（「別紙 1-3 計測制御設備」で抽出）で漏えいを検知する。

低レベル廃液等の漏えいした溶液は、漏えいした溶液を回収せずに保持した状態であっても、沸騰するおそれがなく公衆への影響が拡大することがないため、漏えいした溶液の保持に必要な漏えい液受皿を主流路として設定する。また、重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管も主流路として設定する。

（第 2 - 7 図参照）

計測制御設備に関する機能、性能については、「別紙1-3」に示す。


【室等の漏えい拡大防止】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。

- ・漏えい液受皿（第 2 - 3 表参照）
- ・重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管

主流路の具体的な範囲は「2. （3）主流路範囲の設定」の「(a) 第10条：閉じ込めの機能 iv. 【室等の漏えい拡大防止】」に示す。

第 2 - 3 表 分離設備の内、低レベル廃液等を保有する系統の配管が設置されるセル一覧

セル	数
分離設備ガンマモニタセル	1
分離設備ウラン・プルトニウムモニタセル	1
AT02/AT02N/分離建屋取合部	1



第 2 - 7 図 低レベル廃液等の漏えい液の保持
(漏えいした溶液の保持、重力流による回収)

v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】

分離設備の抽出塔等のパルスカラムは、空気式パルス発生装置（パルセータ）を接続し、カラム内の溶液に周期的にパルスを与えて抽出特性を向上させている。パルスカラムからの廃ガスは、分離設備のパルセータを経由して放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセータ廃ガス処理系（以下、「パルセータ廃ガス処理系」という。）

（「別紙 1-2-4-1-2-6 分離建屋、精製建屋塔槽類廃ガス処理設備パルセータ廃ガス処理系」で抽出）に排気し、処理される。


塔槽類と塔槽類廃ガス処理設備の設備区分点は、原則、塔槽類からの廃ガスの管台（溶接線）であるが、分離設備の抽出塔等のパルスカラムからの廃ガスは、分離設備のパルセータを経由して排気されるため、【放射性物質を保持する系統の負圧維持】に関する機能が分離設備に存在している。

【放射性物質を保持する系統の負圧維持】に関する機能は、系統内を常時負圧に維持するために必要な排風機及びパルセータから排風機まで廃ガスを移送する配管で構成される系統によって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。

【放射性物質を保持する系統の負圧維持】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第 2 - 8 図参照）

- 分離設備の抽出塔、第 1 洗浄塔、第 2 洗浄塔及び T B P 洗浄塔からパルセータ廃ガス処理系までパルセータ廃ガスを移送する配管

主流路の具体的な範囲は「2.（3）主流路範囲の設定」の「(a) 第 10 条：閉じ込めの機能 v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」に示す。

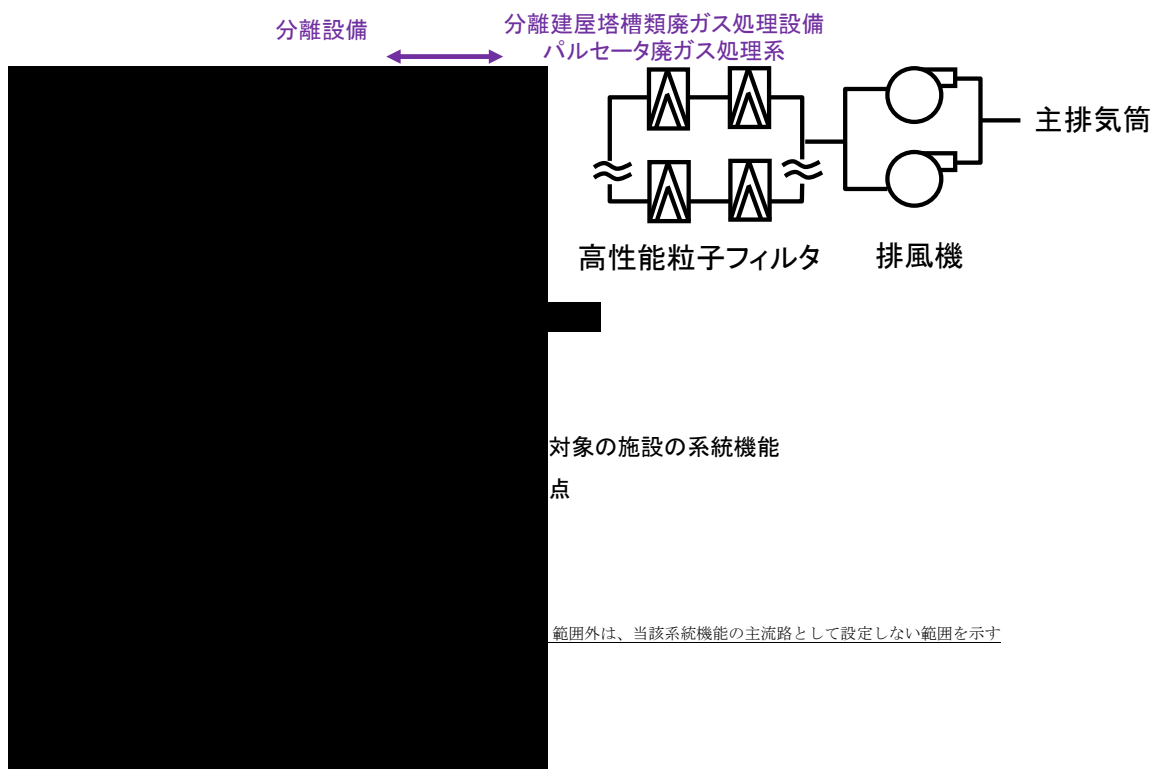

第2-8図 放射性物質を保持する系統の負圧維持 系統概要図


vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】

分離設備の抽出塔等のパルスカラムがパルセータ廃ガス処理系に接続されていることは「v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」に記載したとおりである。

パルセータ廃ガス処理系は、設計基準事故時においても、その他再処理設備の附属施設 動力装置及び非常用動力装置 電気設備（以下、「電気設備」という。）のディーゼル発電機（「別紙 1-2-5-1-1-1 ディーゼル発電機」で抽出）より排風機の運転に必要な電力が供給され、可能な限り負圧を維持することで、放射性物質の閉じ込め機能を確保するため、廃ガス発生元の分離設備の抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔及びT B P洗浄塔からのパルセータ廃ガスを主排気筒まで移送するラインを主流路として設定する。この範囲は、「(a) 10条：閉じ込めの機能 v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」で示した主流路の範囲と同じである。（第2-9図参照）

各排風機への電力供給に係る電気設備に関する機能、性能については「別紙 1-3」に示す。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第10条：閉じ込めの機能 vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】」に示す。

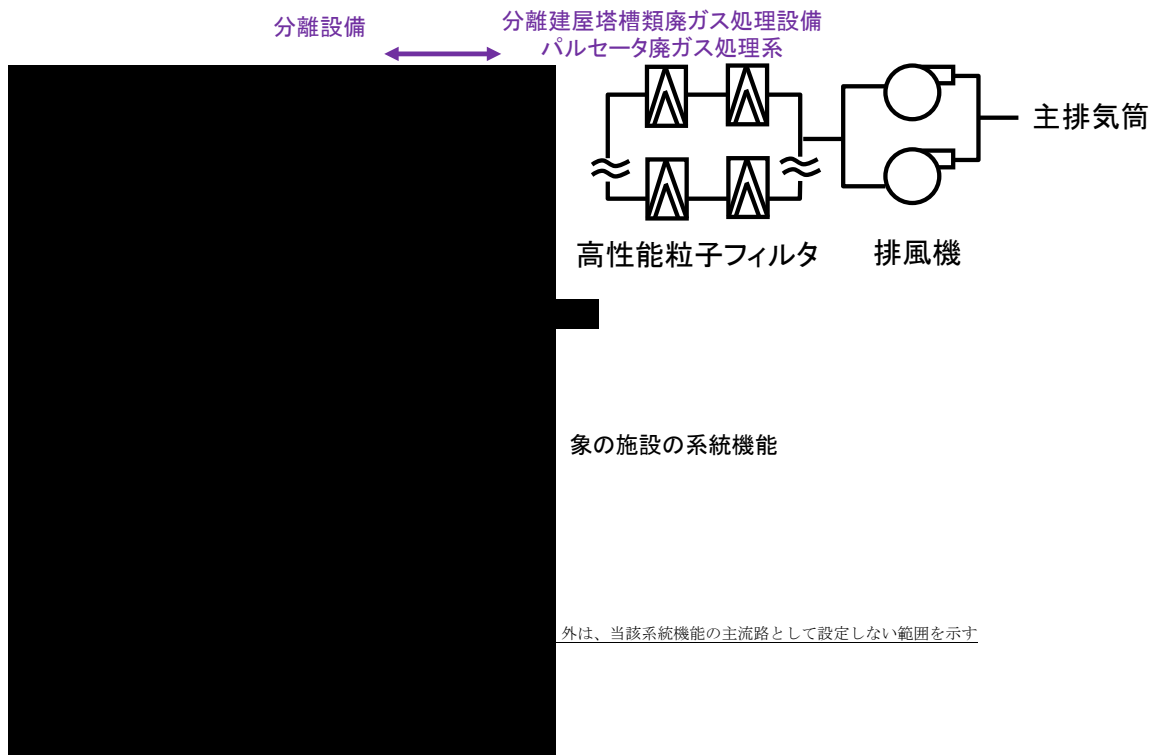

第2-9図 設計基準事故時における閉じ込め機能 系統概要図

(b) 第 11 条・第 35 条：火災等による損傷の防止

i. 【Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】

放射線分解により発生する水素によって機器空間部の水素濃度が24時間未満で水素の可燃限界濃度である4vol%に至るおそれのある機器（以下、「掃気対象貯槽」という。）は、その他再処理設備の附属施設 動力装置及び非常用動力装置 圧縮空気設備 安全圧縮空気系（以下、「安全圧縮空気系」という。）（「別紙1-2-5-1-2-1 安全圧縮空気系」で抽出）から供給される水素掃気用安全圧縮空気によって掃気対象貯槽空間部の水素を掃気する。

【Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-1-2-1 安全圧縮空気系」に示す。


【Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-4表及び第2-10図参照）

- ・ 掃気対象貯槽（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、TBP洗浄塔、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- ・ 水素掃気用安全圧縮空気を供給する水素掃気用配管の一部

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(b) 第11条・第35条：火災等による損傷の防止 i. 【Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】」に示す。

第2-4表 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する掃気対象貯槽
(事業変更許可申請書 添付書類六 第9.3-2表(1)抜粋)

施設	設備	主要機器
溶解施設	溶解設備	ハル洗浄槽 中間ボット 水パッファ槽
	清澄・計量設備	中継槽 不溶解残渣回収槽 リサイクル槽 計量前中間貯槽 計量・調整槽 計量補助槽 計量後中間貯槽
分離施設	分離設備	溶解液中間貯槽 溶解液供給槽 抽出塔 第1洗浄塔 第2洗浄塔 T B P 洗浄塔 抽出廃液受槽 抽出廃液中間貯槽 抽出廃液供給槽
	分配設備	プルトニウム分配塔 ウラン洗浄塔 プルトニウム洗浄器 プルトニウム溶液受槽 プルトニウム溶液中間貯槽
	分離建屋一時貯留 処理設備	第1一時貯留処理槽 第2一時貯留処理槽 第3一時貯留処理槽 第4一時貯留処理槽 第5一時貯留処理槽 第6一時貯留処理槽 第7一時貯留処理槽 第8一時貯留処理槽 第9一時貯留処理槽 第10一時貯留処理槽
精製施設	プルトニウム精製設備	プルトニウム溶液供給槽 抽出塔 核分裂生成物洗浄塔 逆抽出塔 ウラン洗浄塔 補助油水分離槽 T B P 洗浄器 プルトニウム溶液受槽 油水分離槽

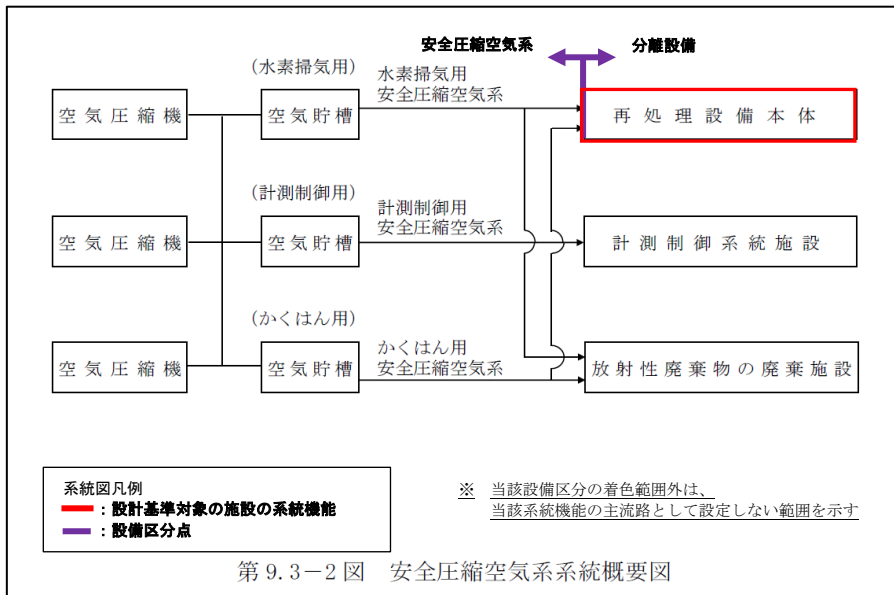

第 2-10 図 安全圧縮空気系 系統概要図
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.3-2 図抜粋)


(c) 第 24 条：廃棄施設

i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】

分離設備の抽出塔等のパルスカラムがパルセータ廃ガス処理系に接続されていることは「(a) 10 条：閉じ込めの機能 v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」に記載したとおりである。

分離設備の塔槽類のうち、常時負圧に維持する必要がある廃ガス発生元の抽出塔、第 1 洗浄塔、第 2 洗浄塔及び T B P 洗浄塔からパルセータ廃ガス処理系へ導くラインを主流路として設定する。この範囲は、「(a) 10 条：閉じ込めの機能 v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」で示した主流路の範囲と同じである。(第 2-11 図参照)

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(c) 第 24 条：廃棄施設 i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」に示す。

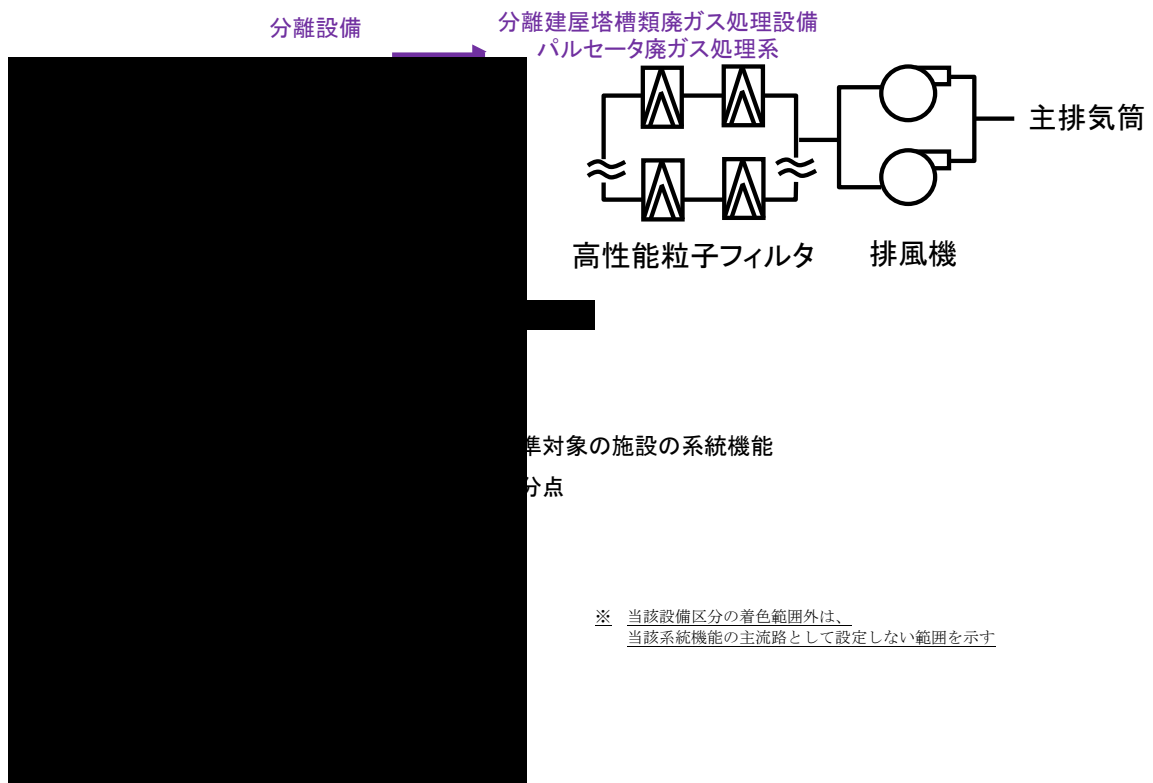

第 2-11 図 分離設備における放射性気体廃棄物の処理及び排気機能を確保するために必要な経路の概要図

b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能

(a) 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

i. 【内部ループへの通水による冷却】

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器（以下、「蒸発乾固の発生を仮定する機器」という。）に内包する溶液を冷却するため、その他再処理設備の附属施設 給水施設及び蒸気供給施設 冷却水設備 代替安全冷却水系（以下、「代替安全冷却水系」という。）（「別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系」で抽出）によりその他再処理設備の附属施設 その他の主要な事項 給水処理設備 水供給設備の第 1 貯水槽（以下、「第 1 貯水槽」という。）（「別紙1-2-5-3-4 水供給設備」で抽出）の水を内部ループに通水することで、蒸発乾固の発生を未然に防止する。

【内部ループへの通水による冷却】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-4-2 代替安全冷却水系」及び「別紙1-2-5-3 水供給設備」に示す。


【内部ループへの通水による冷却】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第 2-12 図参照）

- ・蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- ・蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイルへ冷却水を供給する内部ループの配管の一部

なお、冷却対象貯槽に設置する冷却コイルは、機器の一部として扱うこととし、主配管として扱わない。

主流路の具体的な範囲は「2.（3）主流路範囲の設定」の「(a) 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 i. 【内部ループへの通水による冷却】」に示す。

※ 当該設備区分の着色範囲外は、
当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す

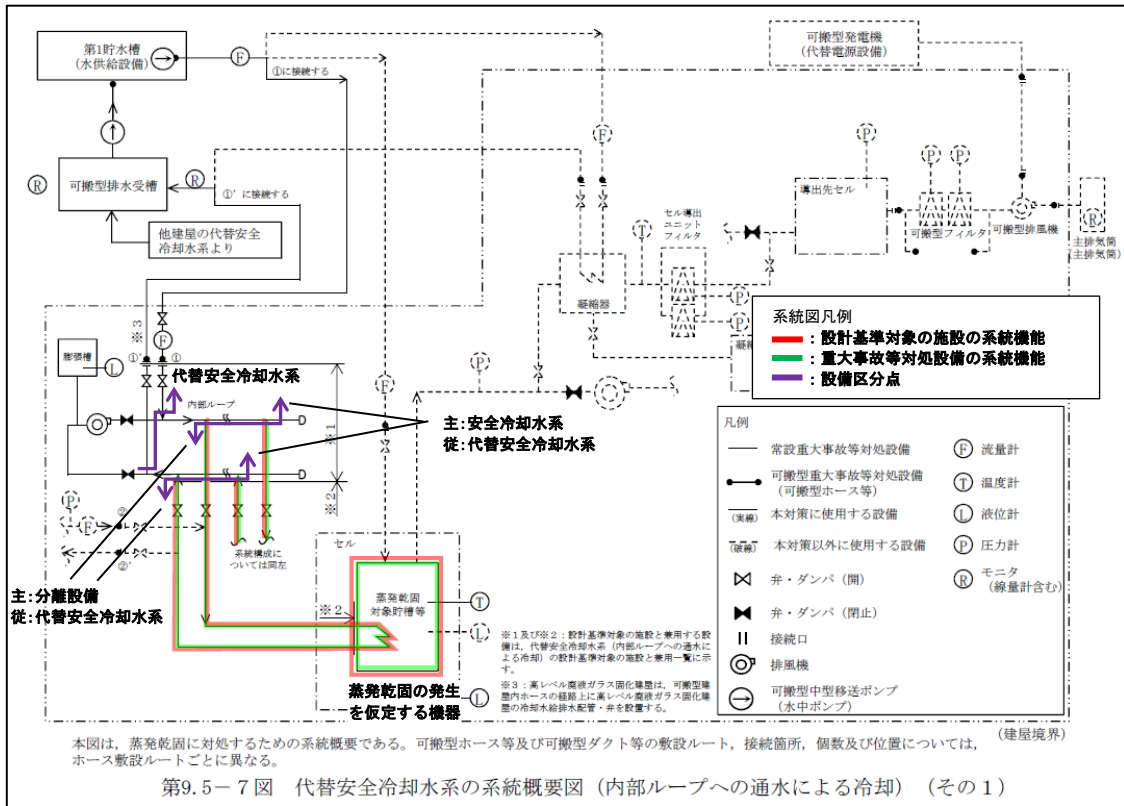

第2-12図 代替安全冷却水系 系統概要図（内部ループへの通水による冷却）
（事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-7図抜粋）





ii. 【貯槽等への注水】

【内部ループへの通水による冷却】が機能しなかった場合に、代替安全冷却水系（「別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系」で抽出）により第1貯水槽（「別紙1-2-5-3-4 水供給設備」で抽出）の水を蒸発乾固の発生を仮定する機器に注水することで、放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を防止する。

分離設備には再処理設備本体 分離施設 分離建屋一時貯留処理設備（以下、「分離建屋一時貯留処理設備」という。）及び分離設備の蒸発乾固の発生を仮定する機器への【貯槽等への注水】に係る主流路の一部が存在している。

【貯槽等への注水】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系」及び「別紙1-2-5-3-4 水供給設備」に示す。


【貯槽等への注水】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-13図参照）

- ・ 蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- ・ 分離建屋一時貯留処理設備の蒸発乾固の発生を仮定する機器（第1一時貯留処理槽）へ注水する流路の一部（ ）
- ・ 分離設備の蒸発乾固の発生を仮定する機器（抽出廃液受槽）へ注水する流路の一部（ ）


蒸発乾固の発生を仮定する機器と蒸発乾固の発生を仮定する機器へ注水する配管の取合いは、蒸発乾固の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としている。このため、分離設備には上記以外に【貯槽等への注水】に係る主配管は無い。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 ii. 【貯槽等への注水】」に示す。

※ 当該設備区分の着色範囲外は、
当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す

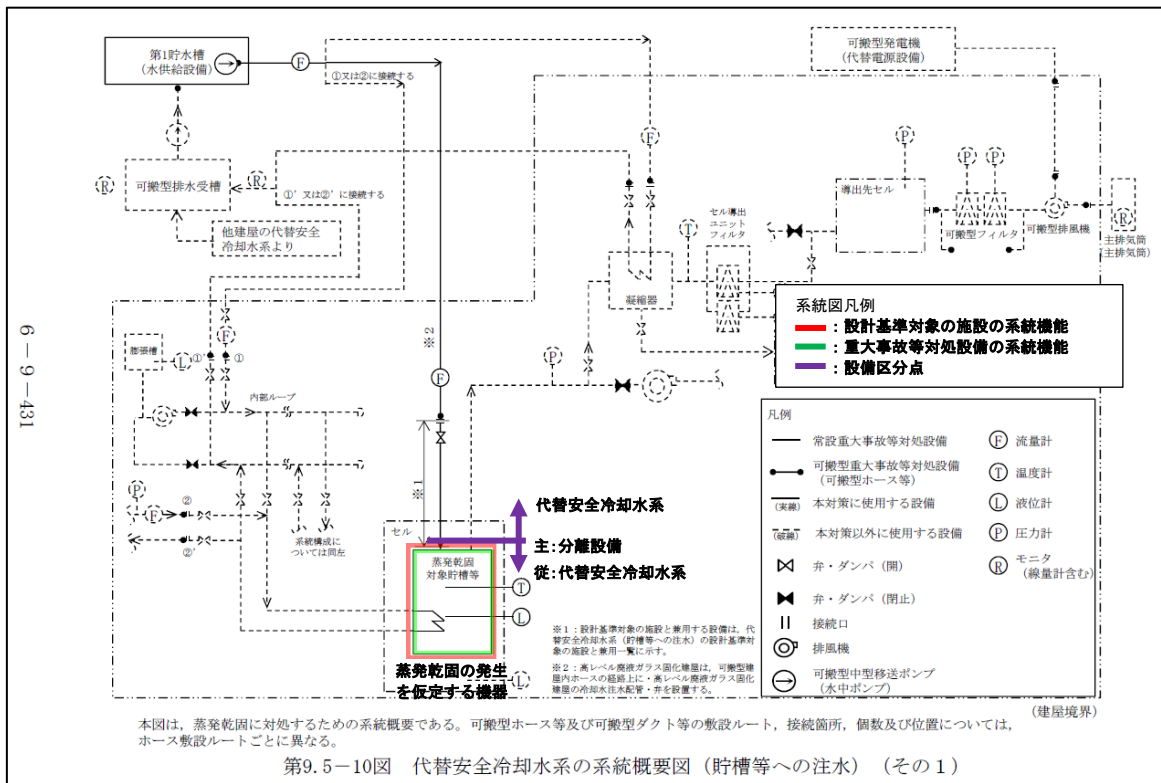


第2-13図 (1) 代替安全冷却水系 系統概要図
(事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋)

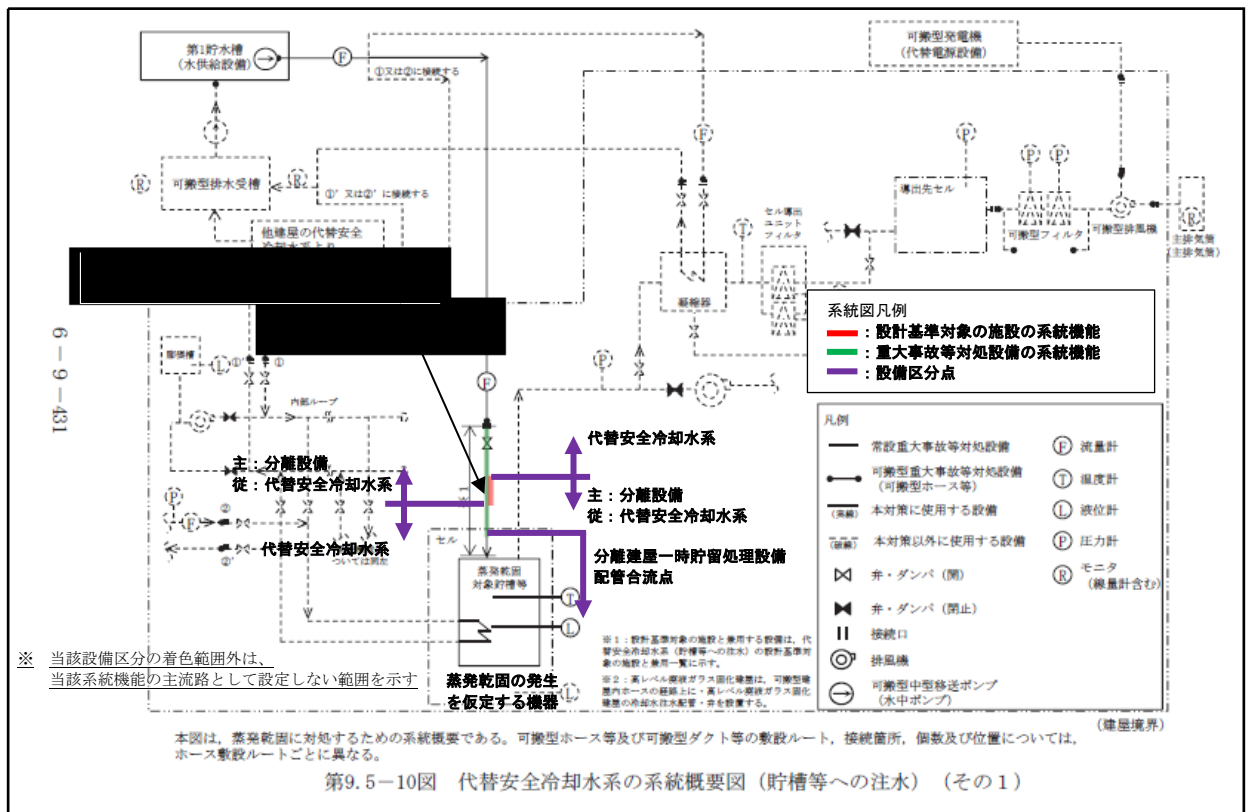

第9.5-10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その1）

第2-13図（2） 代替安全冷却水系 系統概要図
 （計装用空気ライン以外からの貯槽等への注水その1）
 （事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋）

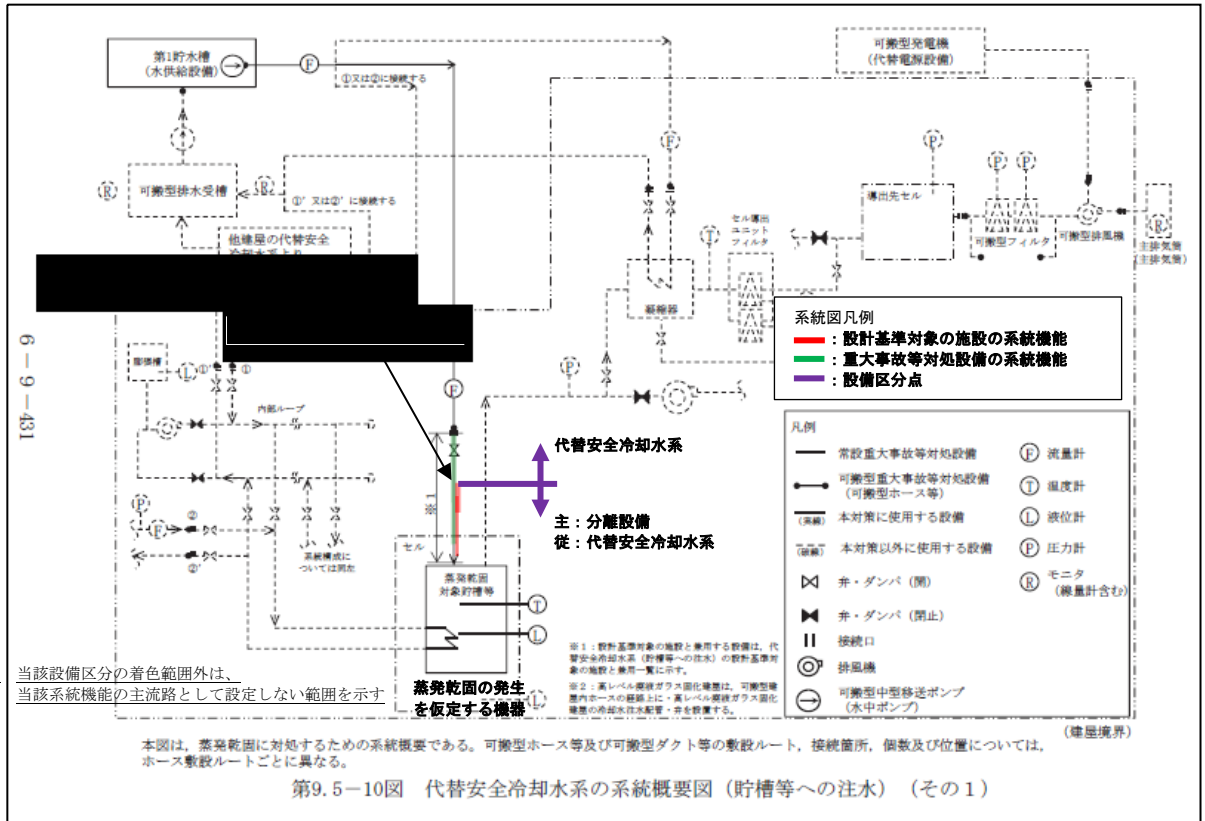

第2-13図 (3) 代替安全冷却水系 系統概要図
 (計装用空気ライン以外からの貯槽等への注水その2)
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋)

iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】

【内部ループへの通水による冷却】が機能しなかった場合に、代替安全冷却水系（「別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系」で抽出）により第1貯水槽（「別紙1-2-5-3-4 水供給設備」で抽出）の水を蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイルへ通水することで、蒸発乾固の発生を仮定する機器に内包する溶液を未沸騰状態に維持する。

【冷却コイル等への通水による冷却】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系」及び「別紙1-2-5-3-4 水供給設備」に示す。


【冷却コイル等への通水による冷却】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-14図参照）

- ・ 蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- ・ 蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイルへ通水する配管の一部

なお、冷却対象貯槽に設置する冷却コイルは、機器の一部として扱うこととし、主配管として扱わない。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】」に示す。

※ 当該設備区分の着色範囲外は、
当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す

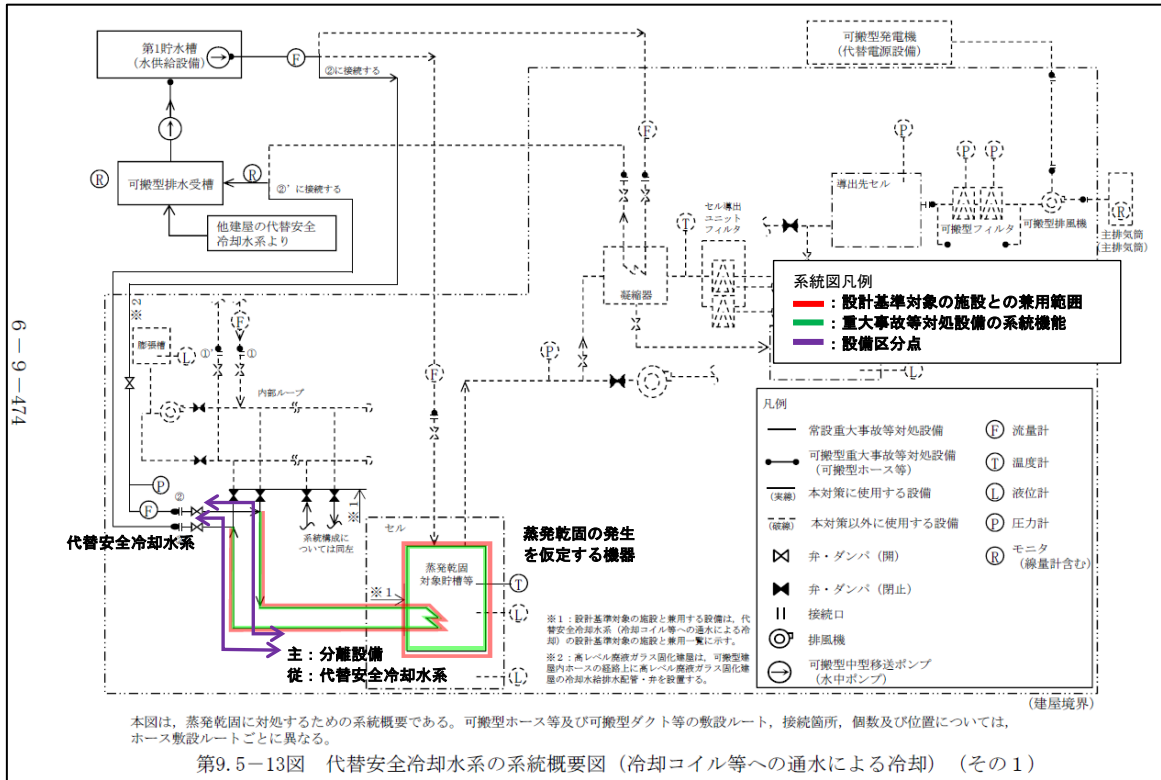

第2-14図 代替安全冷却水 系統概要図 (冷却コイル等への通水による冷却)
(事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-13図抜粋)

iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】

蒸発乾固の発生を仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至ると、蒸気の影響により放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備（以下、「塔槽類廃ガス処理設備」という。）の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性があることから、気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するため、塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し、気相中に移行した放射性物質をセルに導出する。この際、セル内の圧力上昇を抑制するため、蒸発乾固の発生を仮定する機器で発生した蒸気を凝縮器で凝縮させるとともに、放射性物質の低減のため、凝縮器の下流側に設置するセル導出ユニットフィルタの高性能粒子フィルタを経由してセルに導出する。また、凝縮器での蒸気の凝縮により発生する凝縮水は、漏えい液受皿等に貯留する。

さらに、代替換気設備の代替セル排気系により放射性エアロゾルを低減した上で、主排気筒を介して、大気中に放出する。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-15図参照）

- ・蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- ・凝縮液回収系として使用する[]セル漏えい液受皿2
- ・導出先セル（[]セル漏えい液受皿2を設置するセル）


蒸発乾固の発生を仮定する機器と蒸発乾固の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出する経路の配管の取合いは、蒸発乾固の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としている。

また、分離設備の凝縮液回収系として使用する[]セル漏えい液受皿2と沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水として漏えい液受皿に回収する配管の取合いは、セルとしている。

このため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る主配管は無い。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(a) 第39条：

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】」に示す。

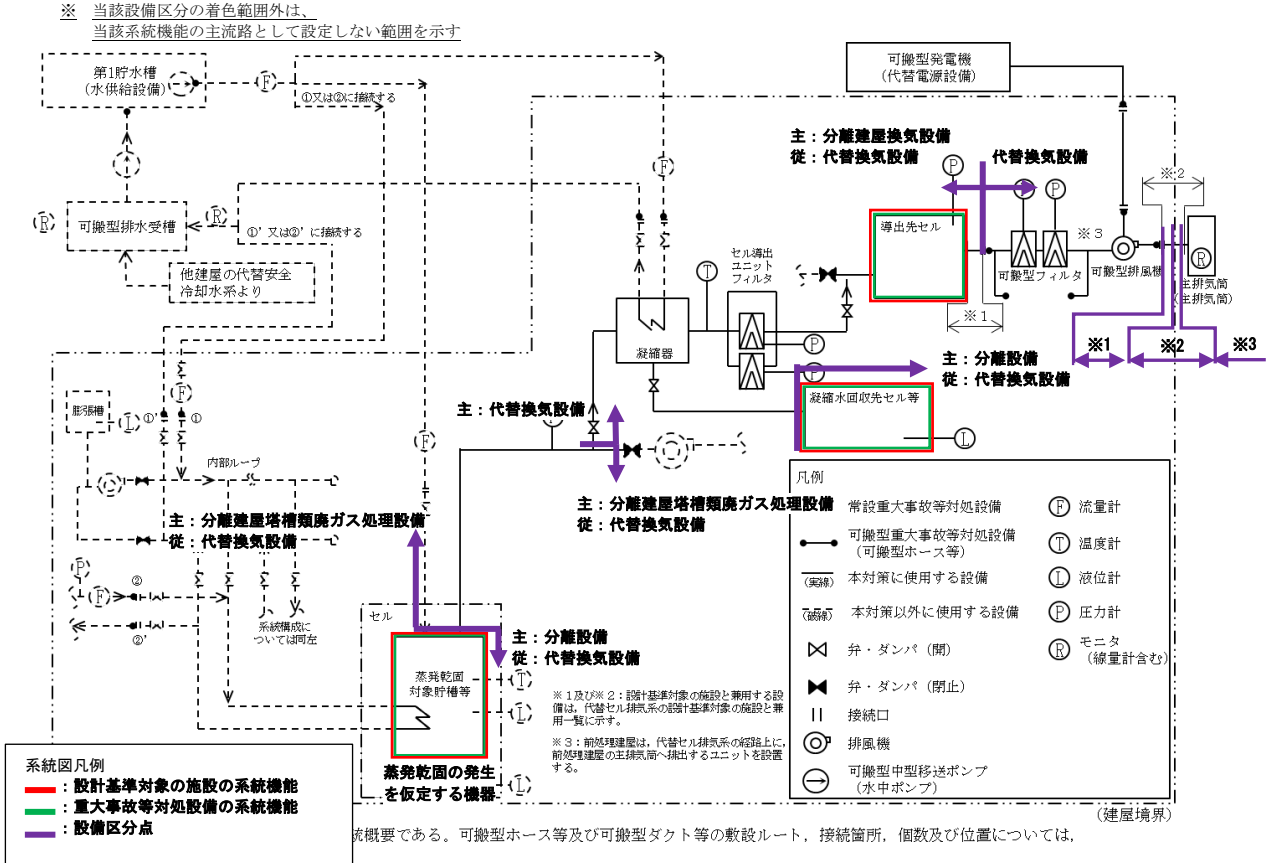

第7.2-38図(1) 代替セル排気系の系統概要図(その1)

- ※1 主：分離建屋換気設備(建屋内) 従：代替換気設備
- ※2 主：主排気筒(途中) 従：代替換気設備
- ※3 主：主排気筒(終点) 従：代替換気設備

第2-15図 代替換気設備 系統概要図

(事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2-38図(1)抜粋)

(b) 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備

i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】


「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器（以下、「水素爆発の発生を仮定する機器」という。）の機器空間部の水素を掃気するため、その他再処理設備の附属施設 動力装置及び非常用動力装置 圧縮空気設備 代替安全圧縮空気系（以下、「代替安全圧縮空気系」という。）（「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」で抽出）により水素爆発の発生を仮定する機器の機器空間部に圧縮空気を供給することで、水素爆発の発生を未然に防止する。

【水素爆発を未然に防止するための空気供給】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」に示す。

【水素爆発を未然に防止するための空気供給】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり（第 2-16 図及び第 2-17 図参照）。

- 水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- 水素爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給するための配管の一部


主流路の具体的な範囲は「2.（3）主流路範囲の設定」の「(b) 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】」に示す。

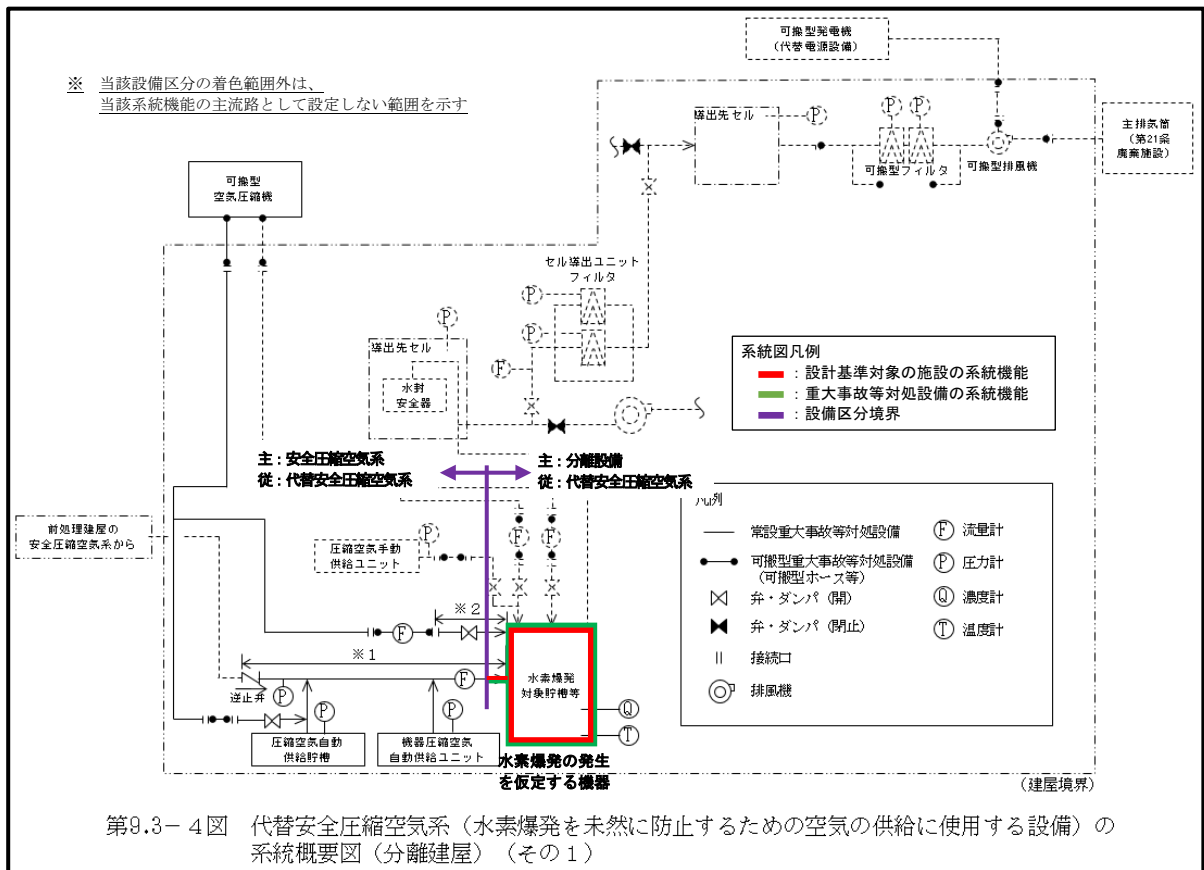

※1：水素掃気配管・弁、※2：機器圧縮空気供給配管・弁

第2-16図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気供給に使用する設備）の系統概要図

（事業変更許可申付書類六 第9.3-4図抜粋）

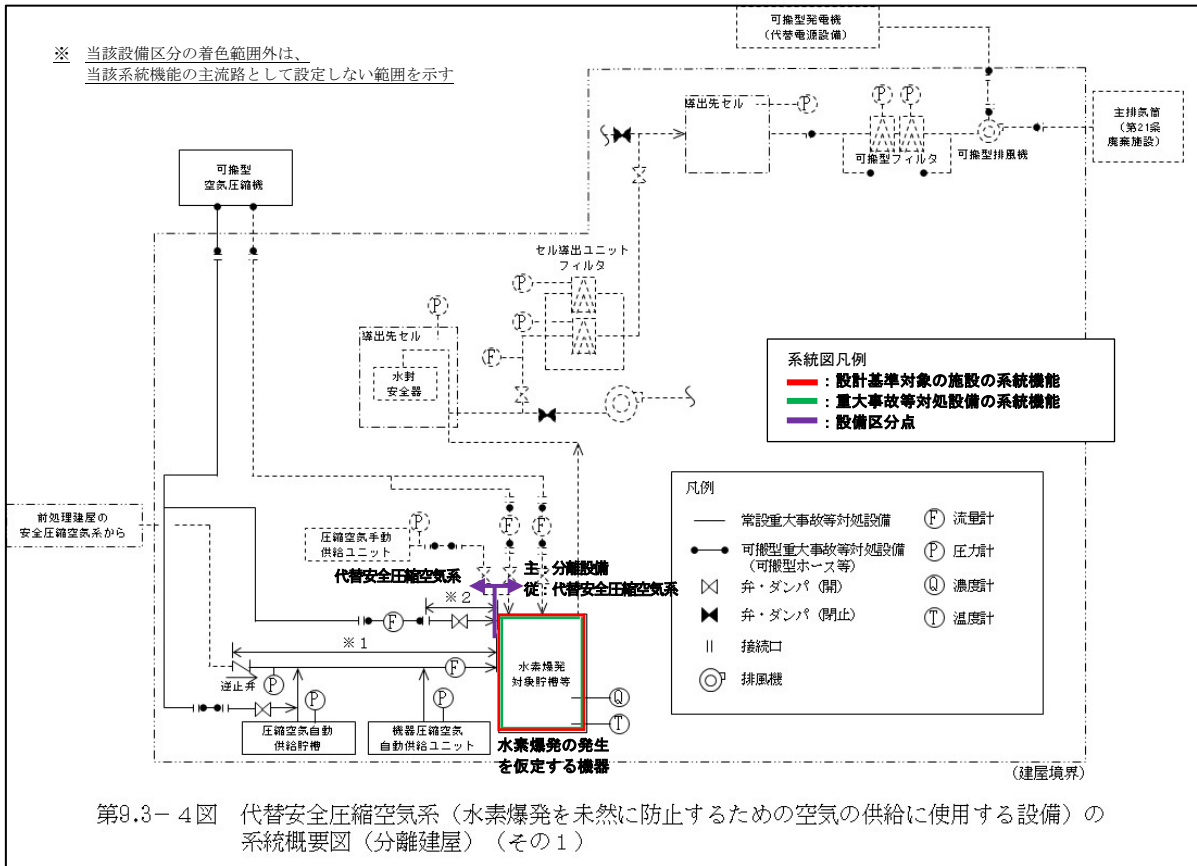

※1：水素掃気配管・弁、※2：機器圧縮空気供給配管・弁

第2-17図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気供給に使用する設備）の系統概要図

（事業変更許可申付書類六 第9.3-7図抜粋）

ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】

【水素爆発を未然に防止するための空気供給】が機能しなかった場合に、代替安全圧縮空気系（「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」で抽出）により水素爆発の発生を仮定する機器の機器空間部に水素爆発を未然に防止するための対策に使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給することで水素爆発の再発を防止する。


【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」に示す。

【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり（第2-18図参照）。

- 水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）

水素爆発の発生を仮定する機器と水素爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給する配管の取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としてしている。このため、分離設備には【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に係る主配管は無い。

主流路の具体的な範囲は「2.（3）主流路範囲の設定」の「(b) 第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】」に示す。

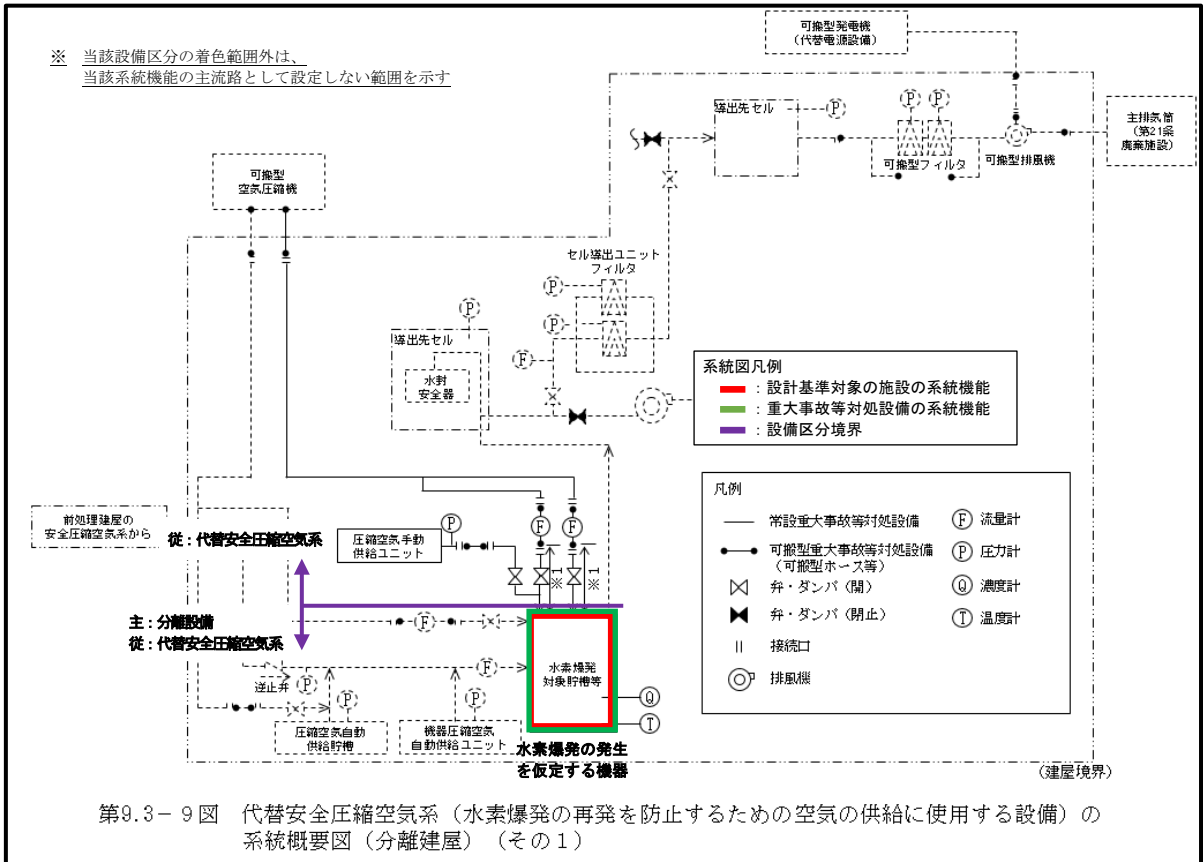

第2-18図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気供給に使用する設備）の系統概要図

（事業変更許可申請書 添付書類六 第9.3-9図抜粋）

iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】

水素爆発が発生すると、水素爆発によって発生する飛まつに放射性物質が同伴して気相中に放射性エアロゾルとして移行し、大気中へ放出される放射性物質の量が増加する。このため、水素爆発の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出し、大気中へ放出される放射性物質を低減する。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に関する機能の系統構成と主流路を設定する範囲は、「別紙1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。


【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る分離設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第2-19図参照）

- 水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）
- 導出先セル（XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿2を設置するセル）

水素爆発の発生を仮定する機器と水素爆発の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出する経路の配管の取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としている。このため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る主配管は無い。

主流路の具体的な範囲は「2. (3) 主流路範囲の設定」の「(b) 第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】」に示す。

※ 当該設備区分の着色範囲外は、
当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す

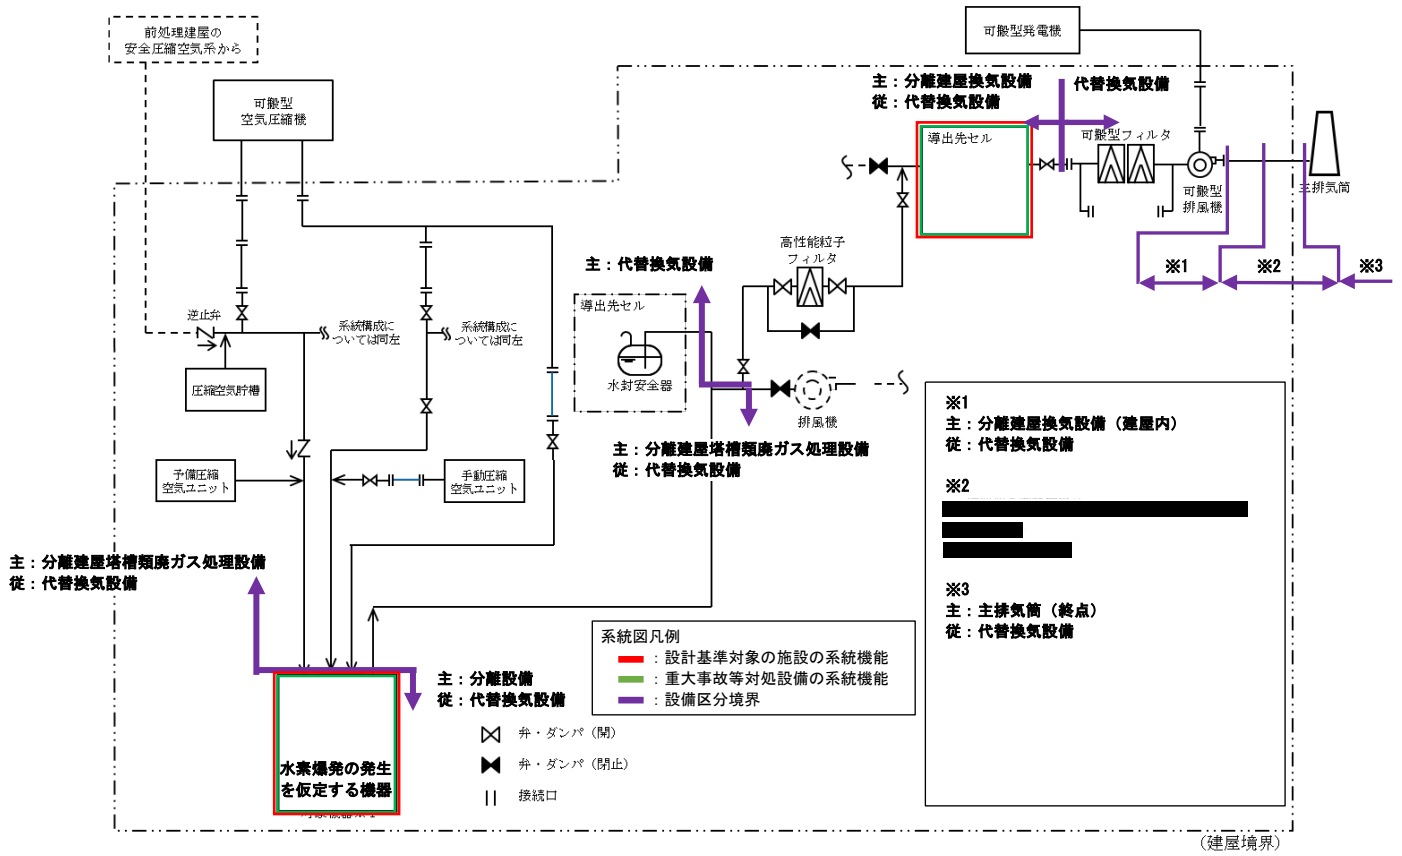

第2-19図 代替換気設備 系統概要図

(3) 主流路範囲の設定

分離設備の主流路範囲を設定するにあたり、系統機能に係る主流路の範囲を「2.

(2) 分離設備に係る主流路の考え方」で示した主要機器及び主配管を用いて示し、主となる系統機能【放射性物質の保持機能】単位を基本とし、重大事故等対処設備として機能を期待する範囲等を踏まえて主流路範囲を設定する。

設定した主流路範囲内の主要機器及び主配管は、「添付3(1) 分離設備」の抽出リスト及び「添付2 申請対象設備リスト」に整理するが、配管については、系統機能、流体が異なる単位毎（主配管グループ）に纏め、配管の系統機能が【放射性物質の保持機能】の場合は「主配管（溶液保持系）」、配管の系統機能が【放射性物質の保持機能】と【貯槽等への注水】を兼用する場合は「主配管（溶液保持系、貯槽等注水系）」等と記載する。また、系統概要図（第3-1図～第3-17図）と「添付3(1) 色塗り結果（設計図書等）」として添付している各EFDの関連性を明確にするため、系統概要図上には各EFDの境界およびシート番号を図示している。EFD境界を跨ぐ配管は、それぞれのEFDでは矢羽根で取合いを示しており、EFD間の矢羽根の取合いの概要及び具体的な取合い表示は「添付3 EFD矢羽根取合い概要」のとおり。

なお、上記の主配管グループを、それぞれ個別の主配管に展開していく際に、個別の名称の付け方は、添付する「別紙1-2-6 別紙1-2における共通的な記載事項」に従い、仕様表作成段階までに詳細化（from-to形式）を実施する。

分離設備は「2. (2) 分離設備に係る主流路の考え方」の第2-9図で示したとおり、「第10条：閉じ込めの機能 vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】」に関する機能及び「第24条：廃棄施設 i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」に関する機能を発揮するための主流路の範囲が「第10条：閉じ込めの機能 v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」に関する機能を発揮するための主流路の範囲に含まれることから、これらを合わせて各系統機能に係る主流路の範囲を示す。

a. 設計基準対象の施設に係る機能、性能

(a) 第10条：閉じ込めの機能

i. 【放射性物質の保持機能】

分離設備の【放射性物質の保持機能】に係る主流路（第3-1図、第3-2図及び第3-3図参照）の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（溶液保持系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [計量後中間貯槽^{※1}] ⇒溶解液中間貯槽⇒抽出塔⇒第1洗浄塔⇒第2洗浄塔⇒ [プルトニウム分配塔^{※2}]
- 抽出塔⇒T B P 洗浄塔⇒抽出廃液受槽⇒抽出廃液中間貯槽⇒抽出廃液供給槽⇒ [高レベル廃液供給槽^{※3}]
- [REDACTED]
- 抽出塔、第1洗浄塔、 [REDACTED] ⇒ [第1一時貯留処理槽^{※4}]（プルトニウムを含む溶液の排出ライン）
- 第1洗浄塔⇒抽出塔（プルトニウムを含む溶液の戻りライン）
- 主流路上の機器及び配管との接続箇所⇒放射性物質の保持機能を有しない範囲の第1弁又は第1機器

※1 清澄・計量設備：清澄・計量設備と分離設備の設備区分点は、溶解液の移送先である分離設備の溶解液中間貯槽の管台（溶接線）とする。

※2 分配設備：分離設備と分配設備の設備区分点は、プルトニウムを含む溶液の移送先である分配設備のプルトニウム分配塔の管台（溶接線）とする。

※3 高レベル廃液濃縮系：分離設備と高レベル廃液濃縮系の設備区分点は、抽出廃液の移送先である高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供給槽の管台（溶接線）とする。

※4 分離建屋一時貯留処理設備：分離設備と分離建屋一時貯留処理の設備区

分点は、プルトニウムを含む溶液の移送先である第1一時貯留処理槽の管台（溶接線）とする。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。

別紙1-2-2-2-2 清澄・計量設備

別紙1-2-2-3-2 分配設備

別紙1-2-4-2-1-1 高レベル廃液濃縮系

別紙1-2-2-3-3 分離建屋一時貯留処理設備



分離設備の放射性物質の保持機能


(EFD 流体記号 : PR 配管)

- ・ [計量後中間貯槽] ⇒ 溶解液中間貯槽 ⇒ 溶解液供給槽 ⇒ 抽出塔 ⇒ 第 1 洗浄塔 ⇒ 第 2 洗浄塔 ⇒ [プルトニウム分配塔] 【配-03-1】
EFD_5 → EFD_6 → EFD_11 → EFD_12 → EFD_14
- ・ 抽出塔 ⇒ T B P 洗浄塔 ⇒ 抽出廃液受槽 ⇒ 抽出廃液中間貯槽 ⇒ 抽出廃液供給槽 ⇒ [高レベル廃液供給槽] 【配-03-1】
EFD_11 → EFD_13 → EFD_8 → EFD_9/EFD_10
- ・ [] ⇒ [配-03-1]
EFD_6 → EFD_5
- ・ 抽出塔、第 1 洗浄塔、[] ⇒ [第 1 一時貯留処理槽] (プルトニウムを含む溶液の排出ライン) 【配-03-1】
EFD_11, EFD_12, EFD_13, EFD_14
- ・ 第 1 洗浄塔 ⇒ 抽出塔 (プルトニウムを含む溶液の戻りライン) 【配-03-1】
EFD_12 → EFD_11
- ・ 主流路上的の機器及び配管との接続箇所 ⇒ 放射性物質の保持機能を有しない範囲の第 1 弁又は第 1 機器 【配-03-1】
EFD_1, EFD_2, EFD_8, EFD_9, EFD_10, EFD_11, EFD_12, EFD_13, EFD_14, EFD_15, EFD_16, EFD_17, EFD_18


[]は他設備を示す。

第 12.3.1-18 図
分離設備の系統図
1 図-ハ-1-1-18 M

第 3 - 1 図 分離設備 系統概要図 (放射性物質の保持機能)



第 3 - 2 図 放射性物質の保持機能の観点で主流路に設定する配管 (1) 系統概要図



第 3 - 3 図 放射性物質の保持機能の観点で主流路に設定する配管 (2) 系統概要図

ii. 【使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去】

分離設備の崩壊熱除去機能に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [内部ループの配管^{※1}] ⇒ [安全冷却水系供給ヘッダー^{※1}] ⇒ 冷却対象貯槽の冷却コイル ⇒ [安全冷却水戻りヘッダー^{※1}] ⇒ [内部ループの配管^{※1}]
(第3-4図参照)

※1 安全冷却水系：分離設備と安全冷却系の設備区分点は、各冷却対象貯槽への冷却水配管が合流する安全冷却水系供給ヘッダー分岐部（溶接線）及び安全冷却水戻りヘッダー合流部（溶接線）とする。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙1-2-5-2-1-1 安全冷却水系」で示す。



第 3 - 4 図 分離設備 系統概要図 (使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去機能)

iii. 【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】

分離設備の【セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収】機能に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（漏えい液回収系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<重力流による回収>

（重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管）（第3－5図参照）

- 漏えい液受皿（重力流回収）⇒漏えい液受皿（最終受皿）

<漏えい液回収ポンプによる回収>

（漏えい液の流れ）（第3－5図参照）

- 漏えい液受皿⇒漏えい液回収ポンプ⇒ [回収先の貯槽^{※1, ※2}]

※1 分離建屋一時貯留処理設備：分離設備と分離建屋一時貯留処理設備の設備区分点は、漏えい液の移送先である分離建屋一時貯留処理設備の機器管台（溶接線）とする。

※2

（漏えい液回収ポンプ駆動用の安全蒸気の流れ）（第3－5図参照）

- [安全蒸気ボイラ^{※3}] ⇒漏えい液回収ポンプ駆動用安全蒸気接続口^{※3}⇒漏えい液回収ポンプ

※3 安全蒸気系：分離設備と安全蒸気系の設備区分点は、可搬型ホース（接続端）とする。

() （第3－5図参照）

- []^{※4} ⇒漏えい液受皿

※4

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等及び主流路の終点となる回収先の貯槽は、以下の別紙に示す。

別紙1-2-5-2-2-1 安全蒸気系

別紙1-2-2-3-3 分離建屋一時貯留処理設備



分離設備のセル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収（高レベル廃液等の保持、重力流による回収）
 (EFD 流体記号：PR 配管)

<重力流による回収>

(重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管)

- ・ 漏えい液受皿（重力流回収）⇒漏えい液受皿（最終受皿）【配-03-13】

セル漏えい液受皿 3 () ⇒ セル漏えい液受皿 2 ()
 EFD_3

セル漏えい液受皿 3 () ⇒ セル漏えい液受皿 2 ()
 EFD_3

セル漏えい液受皿 1 () ⇒ セル漏えい液受皿 3 ()
 EFD_5

セル漏えい液受皿 2 () ⇒ セル漏えい液受皿 3 ()
 EFD_5

セル漏えい液受皿 1 () ⇒ セル漏えい液受皿 2 ()
 EFD_4

[]は他設備を示す。

第 12.3.1-18 図
 分離設備の系統図

1 図-ハ-1-1-18

M

b |

第 3 - 5 図 (1) 分離設備 系統概要図 (セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収) (重力流回収)

分離設備のセル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収
 (沸騰のおそれのある高レベル廃液等の回収、XXXXXXXXXX)

(EFD 流体記号 : PR 配管、AS 配管、DM 配管)

<漏えい液回収ポンプによる回収>

(漏えい液の流れ)

・漏えい液受皿⇒漏えい液回収ポンプ⇒ [回収先の貯槽] 【配-03-3】

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿2 (XXXXXXXXXX) EFD_4, 23

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿3 (XXXXXXXXXX) EFD_5, 6, 21

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_6, 21

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_11

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_7, 8

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_9

(漏えい液回収ポンプ駆動用の安全蒸気の流れ)

・ [安全蒸気ボイラ] ⇒漏えい液回収ポンプ駆動用安全蒸気接続口

⇒漏えい液回収ポンプ 【配-03-2】

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿2 (XXXXXXXXXX) EFD_4

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿3 (XXXXXXXXXX) EFD_5

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_6

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_11

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_7

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿 (XXXXXXXXXX) EFD_9

(漏えい液受皿へのXXXXXXXXXXの流れ)

・ XXXXXXXXXX ⇒漏えい液受皿 【配-03-12】

XXXXXXXXXXセル漏えい液受皿2 (XXXXXXXXXX)

EFD_4

[]は他設備を示す。

第 12.3.1-18図
 分離設備の系統図

図-ハ-1-1-18

M

第 3 - 5 図 (2) 分離設備 系統概要図 (セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収) (XXXXXXXXXX) 及び漏えい液回収ポンプによる回収)

iv. 【室等の漏えい拡大防止】

分離設備の【室等の漏えい拡大防止】機能に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（漏えい拡大防止系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<重力流による回収>

（重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管）（第3-6図参照）

- 漏えい液受皿⇒漏えい液受皿（最終受皿）

（重力流で回収先の貯槽に回収する配管）（第3-6図参照）

- 漏えい液受皿⇒〔回収先の貯槽^{*1}〕

※1 分離建屋一時貯留処理設備：分離設備と分離建屋一時貯留処理設備の設備区分点は、漏えい液の移送先である分離建屋一時貯留処理設備の貯槽の管台（溶接線）とする。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙1-2-2-3-3 分離建屋一時貯留処理設備」で示す。

室等の漏えい拡大防止 (EFD 流体記号: PR 配管)

<重力流による回収>

(重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管)

- 漏えい液受皿 (重力流回収) ⇒ 漏えい液受皿 (最終受皿) 【配-03-10】

セル漏えい液受皿 () ⇒ セル漏えい液受皿 2 ()
EFD_3

(重力流で回収先の貯槽に回収する配管)

- 漏えい液受皿 ⇒ [回収先の貯槽] 【配-03-10】

セル漏えい液受皿 () ⇒ [第 1 一時貯留処理槽]
EFD_1 → EFD_21

セル漏えい液受皿 () ⇒ [第 1 一時貯留処理槽]
EFD_2 → EFD_1 → EFD_21

[]は他設備を示す。

第 12.3.1-18 図
分離設備の系統図

1 図-ハ-1-1-18

M

第 3 - 6 図 分離設備 系統概要図 (室等の漏えい拡大防止)

- (a) 第 10 条：閉じ込めの機能
 - v. 【放射性物質を保持する系統の負圧維持】
 - vi. 【設計基準事故時における閉じ込め機能】
- (c) 第 24 条：廃棄施設
 - i. 【放射性気体廃棄物の処理及び排気】

分離設備の【放射性物質を保持する系統の負圧維持】、【設計基準事故時における閉じ込め機能】及び【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る主流路（第 3 - 7 図参照）の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（廃ガス処理系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- 抽出塔、第 1 洗浄塔、第 2 洗浄塔、T B P 洗浄塔⇒ [REDACTED]*1]


※ 1 [REDACTED]
[REDACTED]

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「[REDACTED]
[REDACTED]」で示す。

分離設備の放射性物質を保持する系統の負圧維持、設計基準事故時における閉じ込め機能、放射性気体廃棄物の処理及び排気（EFD 流体記号：AV 配管）

・抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、TBP洗浄塔⇒ []
 【配-03-9】
 EFD_11, 12, 13, 14 → EFD_19 → EFD_20

[]は他設備を示す。

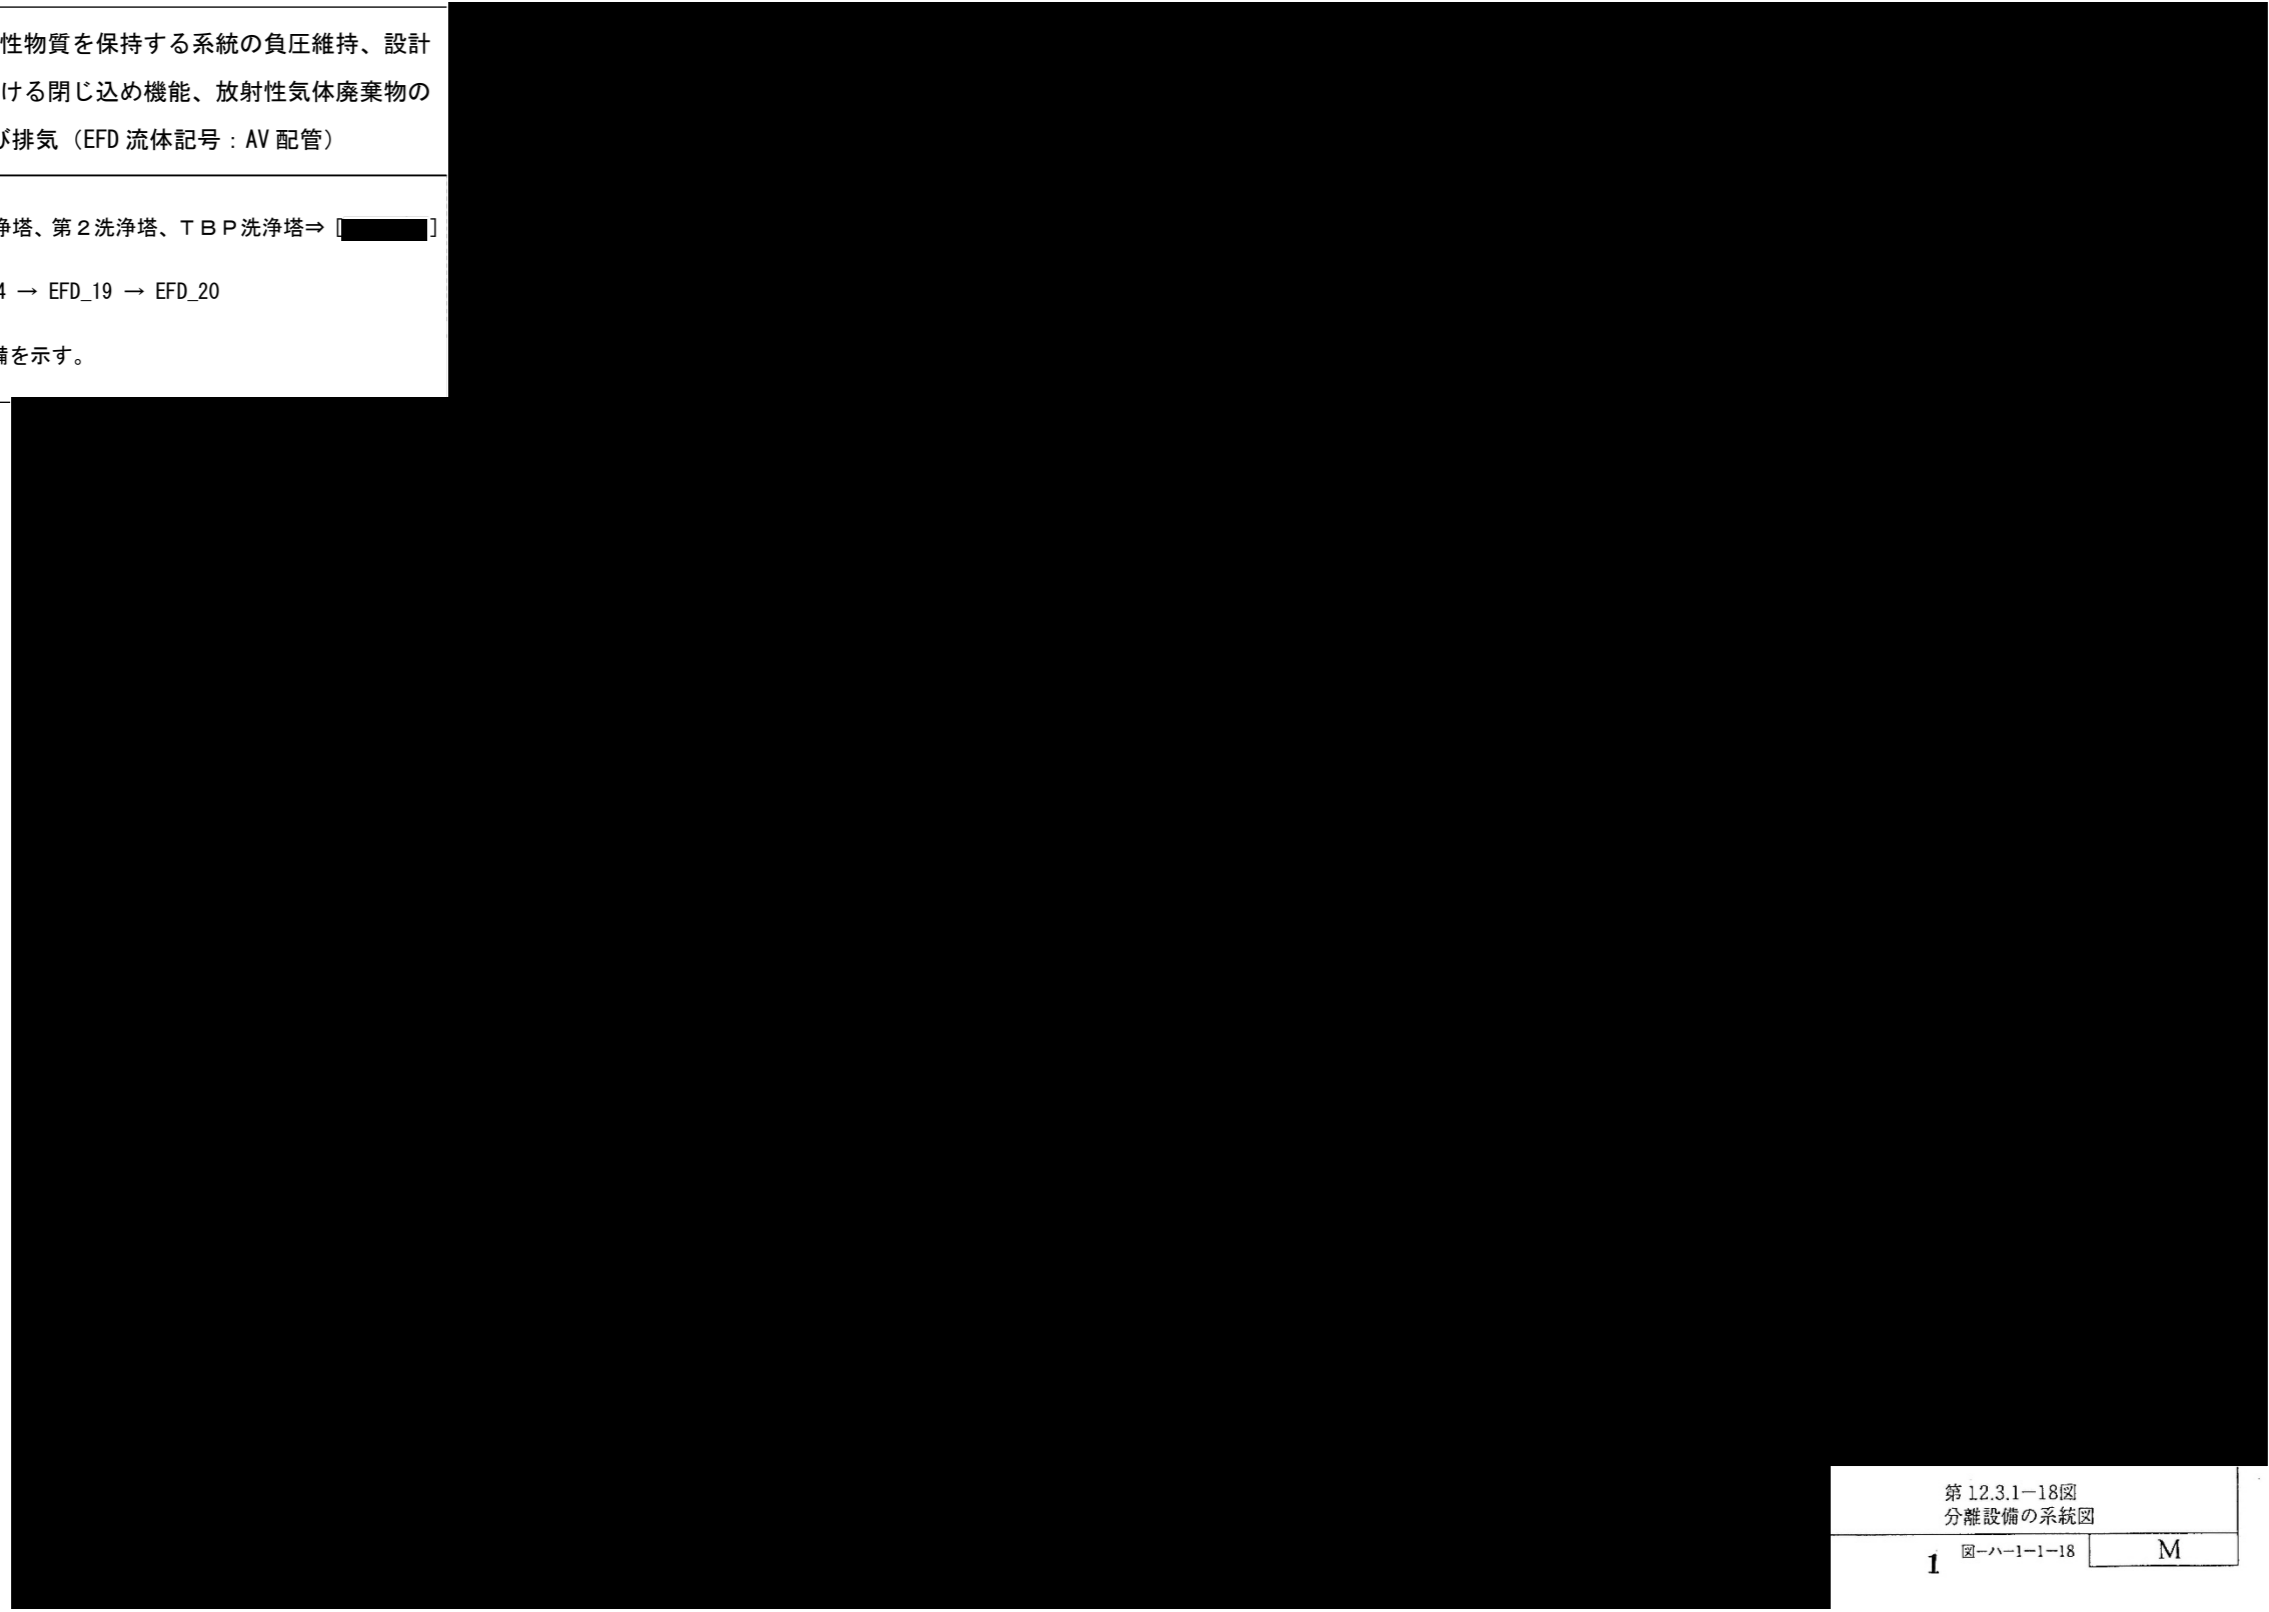

第 12.3.1-18 図
 分離設備の系統図

1 図-ハ-1-1-18 M

第 3 - 7 図 分離設備 系統概要図（放射性物質を保持する系統の負圧維持、設計基準事故時における閉じ込め機能、放射性気体廃棄物の処理及び排気）

(b) 第 11 条・第 35 条：火災等による損傷の防止

i. 【Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】


分離設備の【Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気】機能に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（水素掃気系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [空気圧縮機^{※1}] ⇒ [空気貯槽（水素掃気用）^{※1}] ⇒ [弁（掃気対象貯槽から見て第 1 弁）^{※1}] ⇒ 掃気対象貯槽（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出塔、第 1 洗浄塔、第 2 洗浄塔、T B P 洗浄塔、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）（第 3 - 8 図参照）

※1 安全圧縮空気系：分離設備と安全圧縮空気系の設備区分点は掃気対象貯槽から見て第 1 弁とする。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙1-2-5-1-2-1 安全圧縮空気系」で示す。



分離設備の Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気 (EFD 流体記号 : SA 配管)

[空気圧縮機] ⇒ [空気貯槽 (水素掃気用)] ⇒ 弁 (掃気対象貯槽から見て第 1 弁) ⇒ 掃気対象貯槽 (溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出塔、第 1 洗浄塔、第 2 洗浄塔、T B P 洗浄塔、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽) 【配-03-7】 【配-03-8】

- [安全圧縮空気系] → EFD_5 (溶解液中間貯槽)
- [安全圧縮空気系] → EFD_6 (溶解液供給槽)
- [安全圧縮空気系] → EFD_8 (抽出廃液受槽)
- [安全圧縮空気系] → EFD_8 (抽出廃液中間貯槽)
- [安全圧縮空気系] → EFD_9, 10 (抽出廃液供給槽)
- [安全圧縮空気系] → EFD_11 (抽出塔)
- [安全圧縮空気系] → EFD_12 (第 1 洗浄塔)
- [安全圧縮空気系] → EFD_14 (第 2 洗浄塔)
- [安全圧縮空気系] → EFD_13 (T B P 洗浄塔)

[]は他設備を示す。

系統図凡例

- : 設計基準対象の施設の系統機能
- : 設備区分点
- : EFD シート番号

第 12.3.1-18 図
分離設備の系統図

1 図-ハ-1-1-18 M

第 3-8 図 分離設備 系統概要図 (Pu 溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気)

b. 重大事故等対処設備に係る機能、性能

(a) 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

i. 【内部ループへの通水による冷却】

分離設備の【内部ループへの通水による冷却】機能に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（内部ループ通水系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [第 1 貯水槽^{※1}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{※2}] ⇒ [内部ループ通水接続口（給水口）^{※2}] ⇒ 安全冷却水系供給ヘッダー^{※3}⇒蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル^{※3,4}⇒安全冷却水戻りヘッダー^{※3} ⇒ [内部ループ通水接続口（排水口）^{※2}] ⇒ [可搬型排水受槽^{※2}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{※2}] ⇒ [第 1 貯水槽^{※1}]（第 3 - 9 図参照）

※ 1 水供給設備

※ 2 代替安全冷却水系

※ 3 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※ 4 蒸発乾固の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。

別紙1-2-5-3-4 水供給設備


別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系

なお、代替安全冷却水系内における冷却コイルへ冷却水を供給する内部ループの配管と分離設備との取合いは、各貯槽への安全冷却水系供給ヘッダー分岐部（溶接線）及び安全冷却水戻りヘッダー合流部（溶接線）とする。

分離設備の内部ループへの通水による冷却 (EFD 流体記号 : CW 配管)

・ [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [内部ループ通水接続口 (給水口)] ⇒ 代替安全冷却水系供給配管接続部 ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル ⇒ 代替安全冷却水戻り配管接続部 ⇒ [内部ループ通水接続口 (排水口)] ⇒ [可搬型排水受槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [第1貯水槽] 【配-03-5】、【配-03-11】
 [代替安全冷却水系] → EFD_5, 6, 8, 9, 10

[]は他設備を示す。

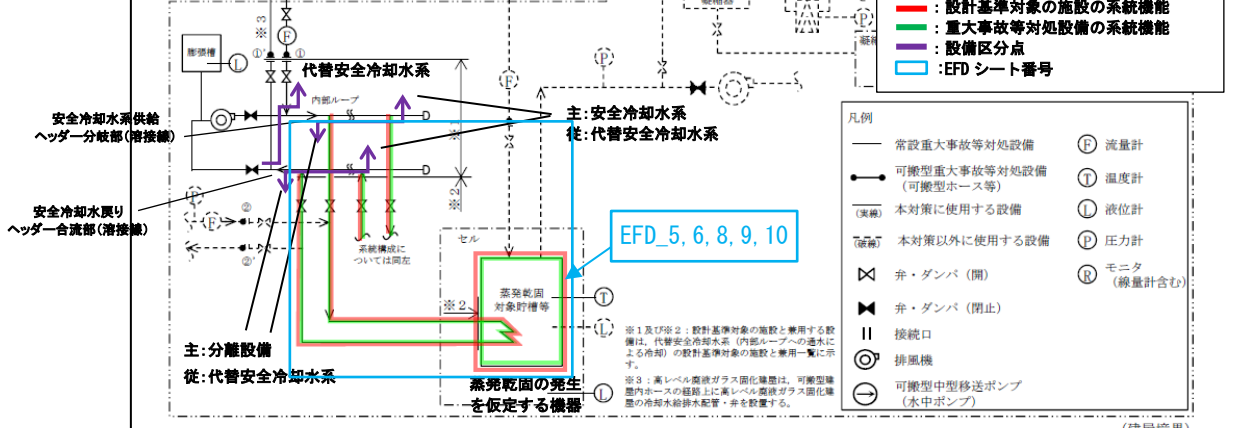

本図は、蒸発乾固に対処するための系統概要である。可搬型ホース等及び可搬型ダクト等の敷設ルート、接続箇所、個数及び位置については、(建屋境界) ホース敷設ルートごとに異なる。

第9.5-7図 代替安全冷却水系の系統概要図 (内部ループへの通水による冷却) (その1)

第3-9図 代替安全冷却水系 系統概要図 (内部ループ通水)
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-7図抜粋)

ii. 【貯槽等への注水】

分離設備の【貯槽等への注水】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（貯槽等注水系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [第1貯水槽^{※1}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{※2}] ⇒ [機器注水接続口^{※2}] ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器^{※3,4}（第3-10図（1）及び第3-11図参照）
- [第1貯水槽^{※1}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{※2}] ⇒ [機器注水接続口^{※2}] 代替安全冷却水系供給配管接続部^{※3} ⇒ [分離建屋一時貯留処理設備の蒸発乾固の発生を仮定する機器^{※5}]（第3-10図（2）参照）
- [第1貯水槽^{※1}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{※2}] ⇒ [機器注水接続口^{※2}] 代替安全冷却水系供給配管接続部^{※3} ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器^{※3,6}（第3-10図（3）参照）

※1 水供給設備

※2 代替安全冷却水系

※3 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※4 蒸発乾固の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

※5 蒸発乾固の発生を仮定する機器：第1一時貯留処理槽


※6 蒸発乾固の発生を仮定する機器：抽出廃液受槽

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。


別紙1-2-5-3-4 水供給設備

別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系


なお、代替安全冷却水系内における蒸発乾固の発生を仮定する機器へ注水する配管と分離設備との取合いは、蒸発乾固の発生を仮定する機器の管台（溶接線）、分離建屋一時貯留処理設備の蒸発乾固の発生を仮定する機器への注水経路となる [REDACTED] の管台（溶接線）及び蒸発乾固の発生を仮定する機器への注水経路となる分離設備の [REDACTED] の管台（溶接線）とする。

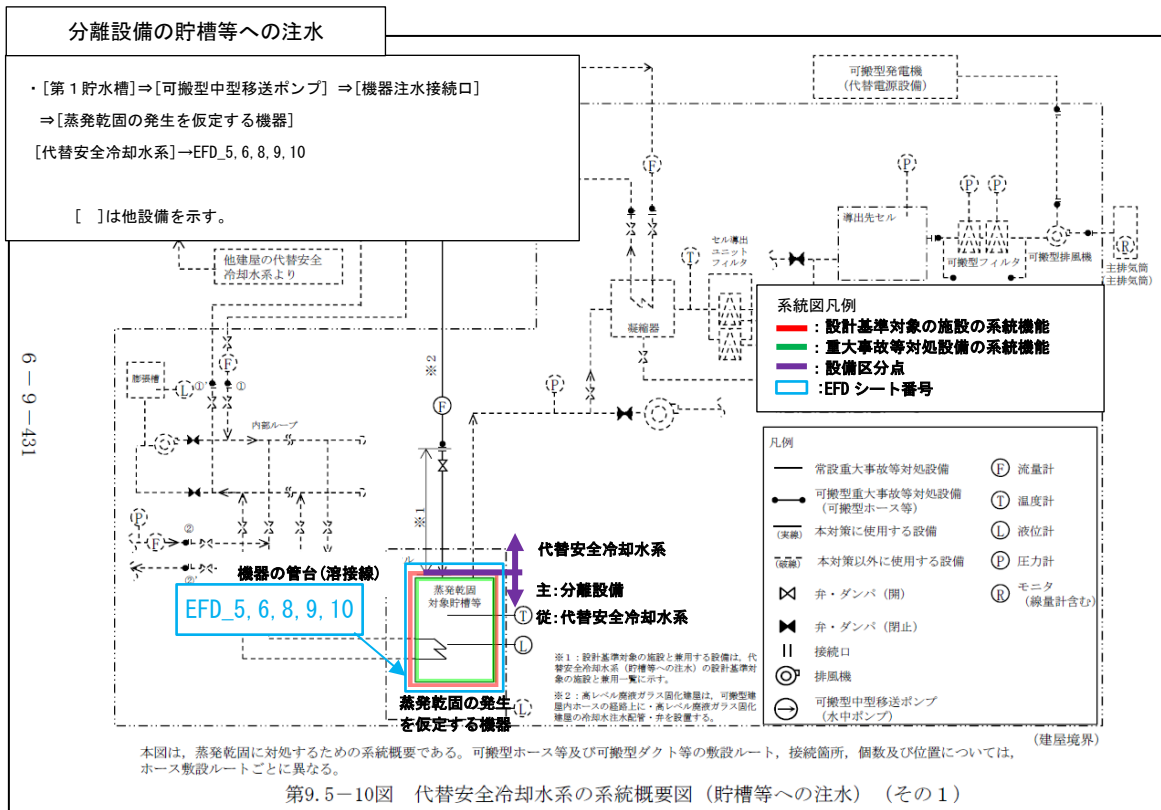


第3-10図 (1) 代替安全冷却水系 系統概要図
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋)

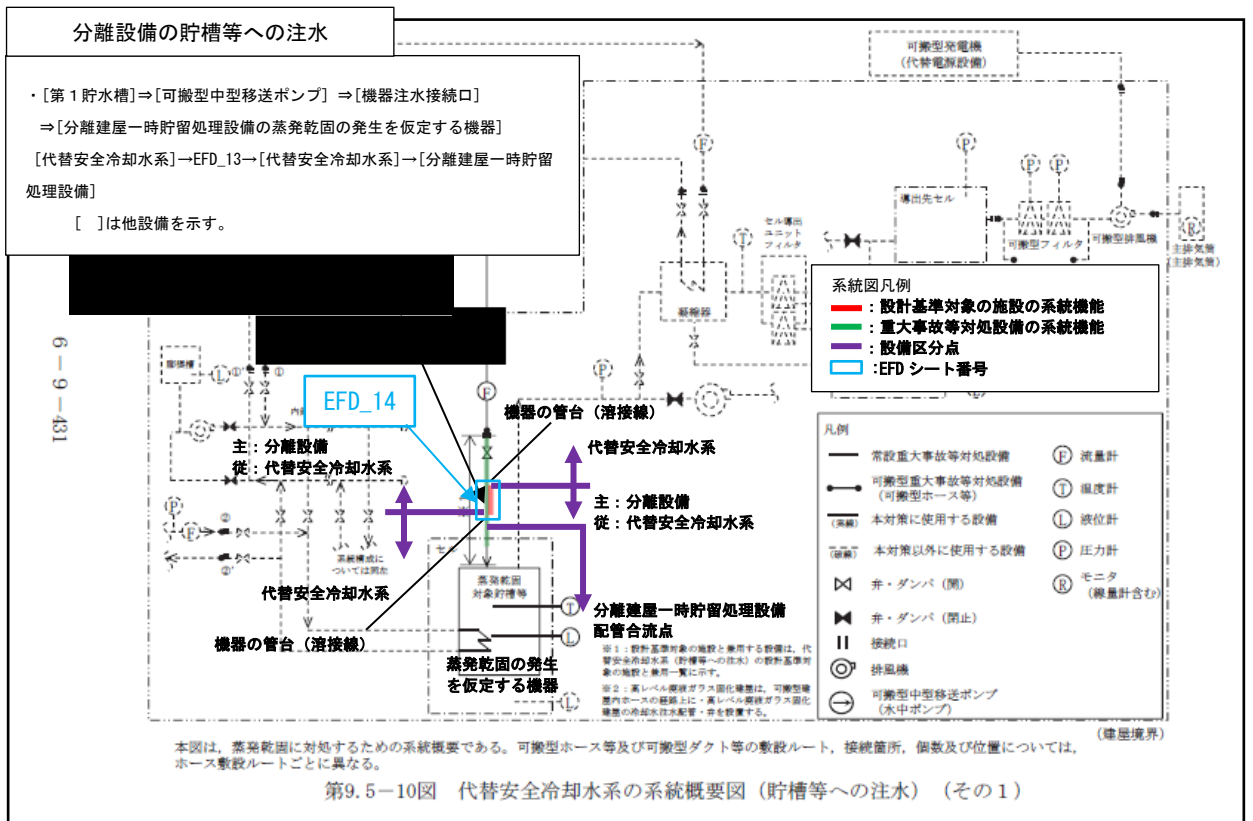

第3-10図(2) 代替安全冷却水系 系統概要図
 (計装用空気ライン以外からの貯槽等への注水その1)
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋)

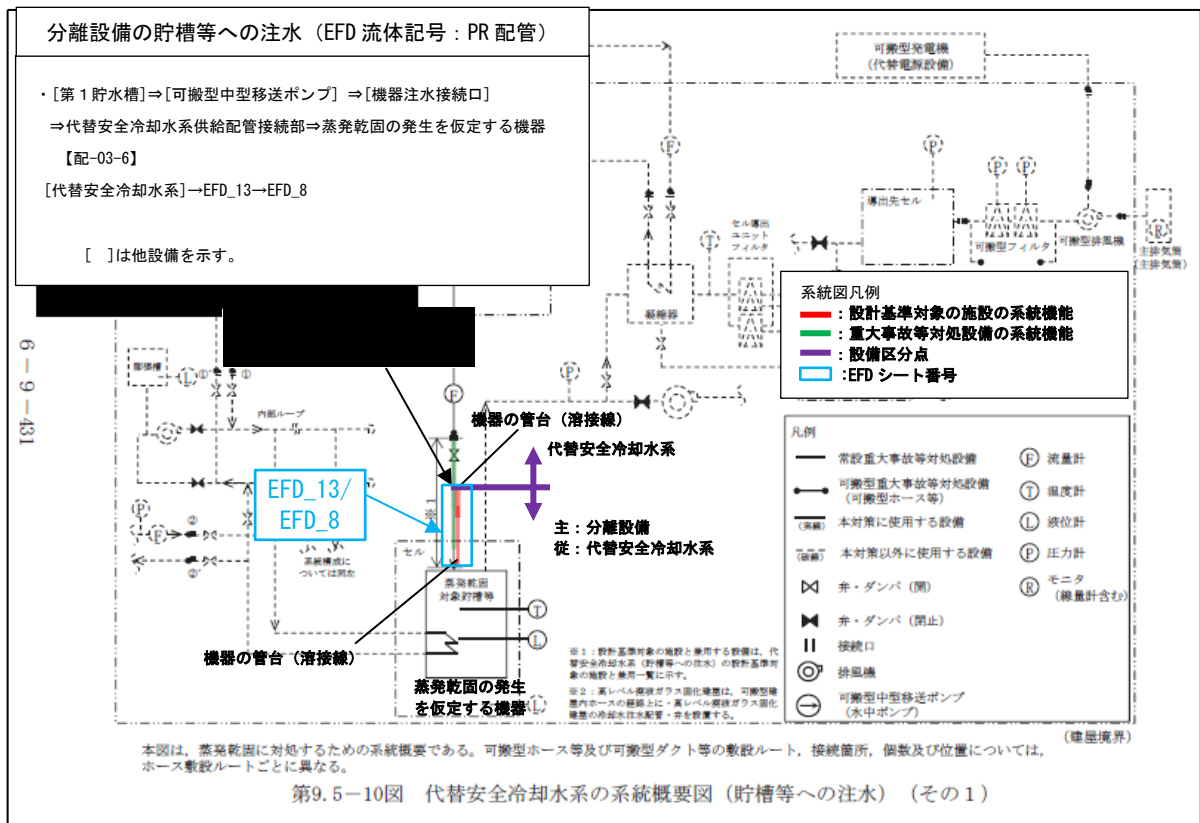

第3-10図 (3) 代替安全冷却水系 系統概要図
 (計装用空気ライン以外からの貯槽等への注水その2)
 (事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-10図抜粋)

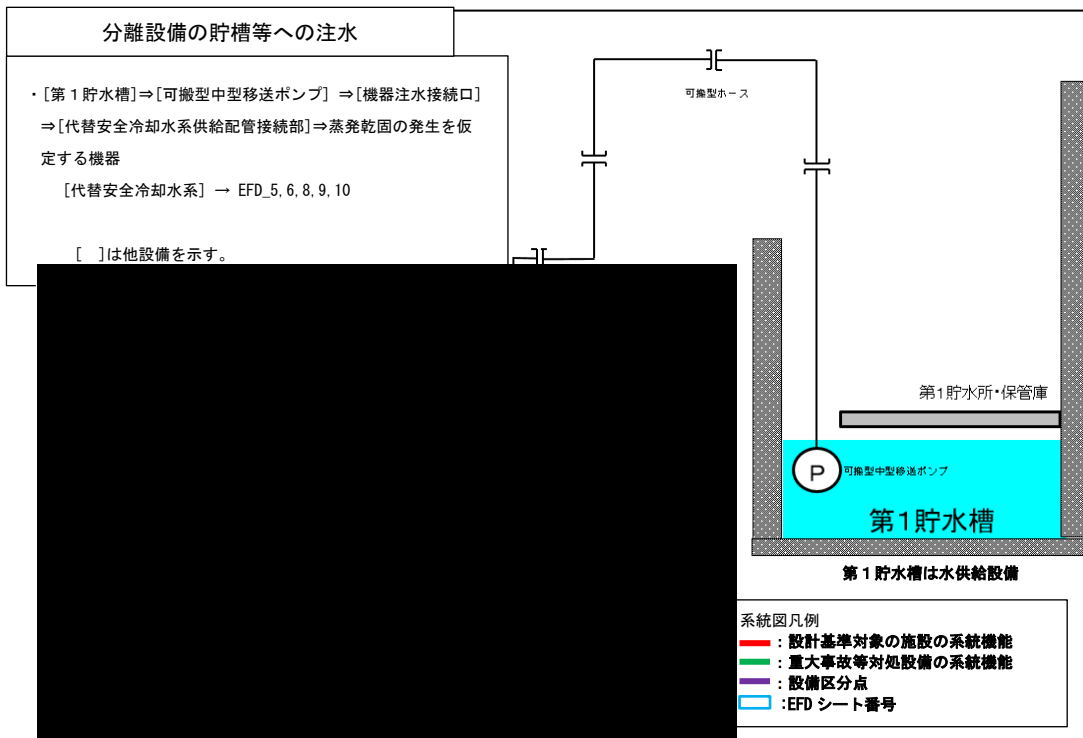

第3-11図 代替安全冷却水系 系統概要図
 (計装用空気ラインからの貯槽等への注水)
 (第1貯水槽～蒸発乾固の発生を仮定する機器へ)

iii. 【冷却コイル等への通水による冷却】

分離設備の【冷却コイル等への通水による冷却】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（冷却コイル等通水系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

- [第1貯水槽^{*1}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{*2}] ⇒ [冷却コイル等通水接続口（給水口）^{*2}] ⇒ 代替安全冷却水系供給配管接続部^{*3} ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル^{*3,4} ⇒ 代替安全冷却水戻り配管接続部^{*3} ⇒ [冷却コイル等通水接続口（排水口）^{*2}] ⇒ [可搬型排水受槽^{*2}] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ^{*2}] ⇒ [第1貯水槽^{*1}]（第3-12図参照）

※1 水供給設備

※2 代替安全冷却水系

※3 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※4 蒸発乾固の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。

別紙1-2-5-3-4 水供給設備

別紙1-2-5-2-1-2 代替安全冷却水系


なお、代替安全冷却水系内における冷却コイルへ通水する経路の配管と分離設備との取合いは、代替安全冷却水系供給配管接続部（溶接線）及び代替安全冷却水戻り配管接続部（溶接線）とする。

分離設備の冷却コイル等への通水による冷却（EFD 流体記号：CW 配管）

・ [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [冷却コイル等通水接続口（給水口）] ⇒ 代替安全冷却水系供給配管接続部 ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル ⇒ 代替安全冷却水戻り配管接続部 ⇒ [冷却コイル等通水接続口（排水口）] ⇒ [可搬型排水受槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [第1貯水槽] 【配-03-5】
 [代替安全冷却水系] → EFD_5, 6, 8, 9, 10

[]は他設備を示す。

6-9-474

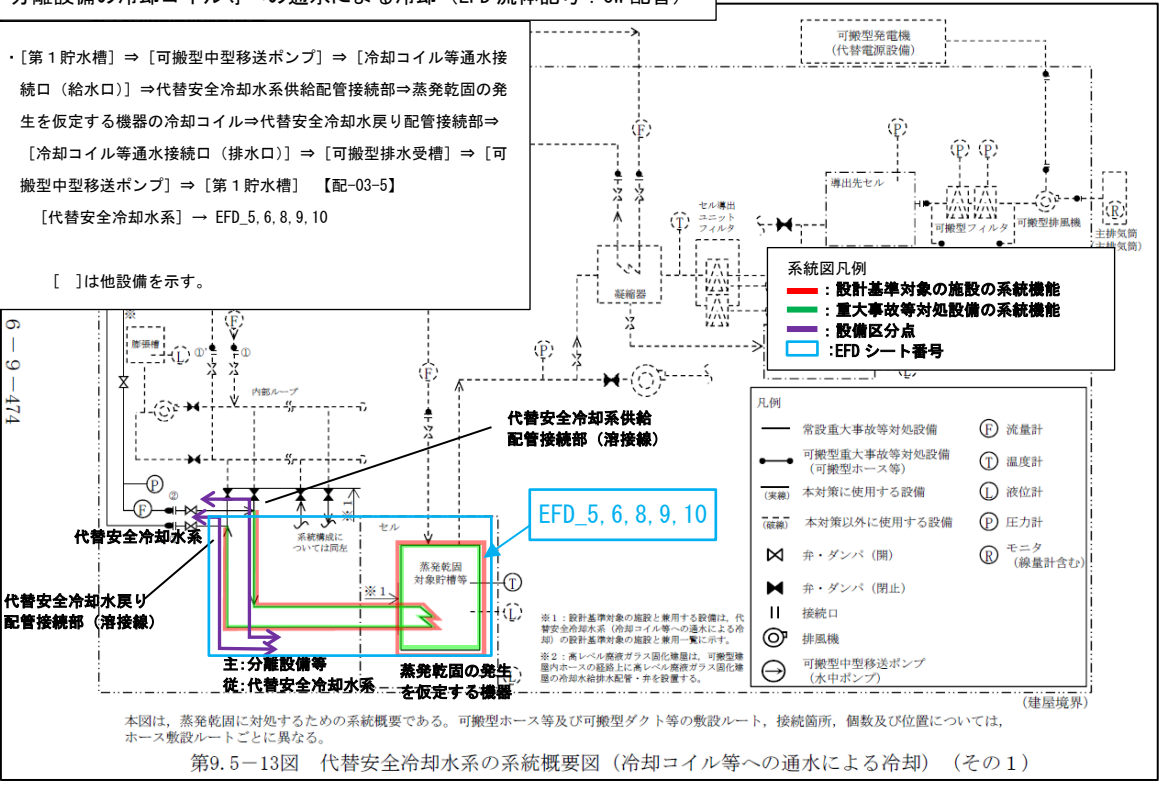

第9.5-13図 代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）（その1）

第3-12図 代替安全冷却水 系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）
 （事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-13図抜粋）

iv. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】

分離設備の【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（蒸発乾固対策用セル導出系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<蒸発乾固の発生を仮定する機器から代替換気設備（セル導出設備）への廃ガスライン>

- 蒸発乾固の発生を仮定する機器^{*1,2} ⇒ [分離建屋塔槽類廃ガス処理設備^{*3}] ⇒ [凝縮器^{*3}] ⇒ [セル導出ユニットフィルタ^{*3}] ⇒ (導出先セル^{*1,3,4}) (第3-13図参照)

※1 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※2 蒸発乾固の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

※3 代替換気設備

※4 分離設備の [] セル漏えい液受皿2を設置しているセルを示す。主登録は代替セル排気系（後述の<導出先セルから主排気筒までの範囲>）とする。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る分離設備の主配管は、蒸発乾固の発生を仮定する機器と蒸発乾固の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出する経路の配管の取合いを、蒸発乾固の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る主配管は無い。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。

なお、代替換気設備内における放射性物質をセルに導出する経路の配管と分離設備との取合いは、蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

<凝縮液回収系からの凝縮液回収ライン>

- [凝縮器^{※1}] ⇒漏えい液受皿2^{※2,3} (第3-13図参照)

※1 代替換気設備

※2 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※3 分離設備の[]セル漏えい液受皿2

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る分離設備の主配管は、凝縮液回収系として使用する[]セル漏えい液受皿2と[]としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る主配管は無い。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。

なお、代替換気設備内における凝縮水を移送する配管（代替換気設備）と分離設備との取合いは、[]とする。

<導出先セルから主排気筒への排気ライン>

- 導出先セル^{※1,3}⇒ [可搬型フィルタ^{※2}] ⇒ [可搬型排風機^{※2}]
⇒ [主排気筒^{※2}] (第3-13図参照)

※1 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※2 代替換気設備

※3 分離設備の[]セル漏えい液受皿2を設置しているセルを示す。


【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る分離設備の主配管は、導出先セルとセルへ導出後の放射性物質を移送するダクト（代替換気設備）の取合いを導出先セル（[]）としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）】に係る主配管は無い。

また、主流路の始点、終点となる代替換気設備及び主排気筒の主要機器等は、以下の別紙に示す。

別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備

別紙1-3 主排気筒

なお、代替換気設備内におけるセルへ導出後の放射性物質を移送するダクト（代替換気設備）と分離設備との取合いは、蒸発乾固の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

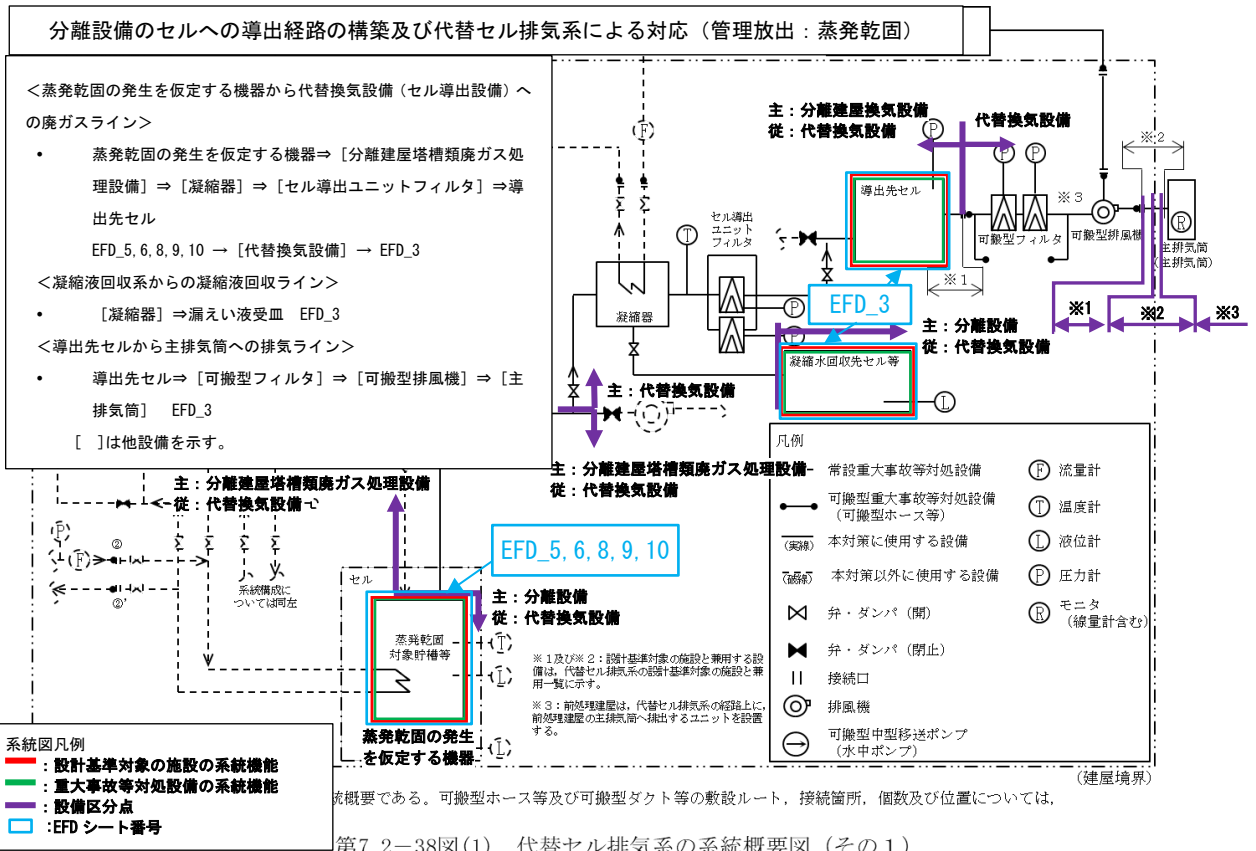

第7.2-38図(1) 代替セル排気系の系統概要図（その1）

- ※1 主：分離建屋換気設備（建屋内） 従：代替換気設備
- ※2 []
- ※3 主：主排気筒（終点） 従：代替換気設備

第3-13図 代替換気設備 系統概要図
 （事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2-38図(1) 抜粋）

(b) 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備

i. 【水素爆発を未然に防止するための空気供給】

分離設備の【水素爆発を未然に防止するための空気供給】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（未然防止掃気系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給（第 1 接続口）>

- ・ [可搬型空気圧縮機^{※1}] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口^{※1}] ⇒ [代替安全圧縮空気系供給配管接続部^{※1}] ⇒ [弁（掃気対象貯槽から見て第 1 弁）^{※1}] ⇒ 水素爆発の発生を仮定する機器^{※2,3}（第 3 - 14 図参照）

<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給（第 2 接続口）>

- ・ [可搬型空気圧縮機^{※1}] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口^{※1}] ⇒ 水素爆発の発生を仮定する機器^{※2,3}（第 3 - 15 図参照）

<圧縮空気自動供給貯槽からの圧縮空気自動供給>

- ・ [圧縮空気自動供給貯槽^{※1}] ⇒ [代替安全圧縮空気系供給配管接続部^{※1}] ⇒ [弁（掃気対象貯槽から見て第 1 弁）^{※1}] ⇒ 水素爆発の発生を仮定する機器^{※2,3}（第 3 - 14 図）


※ 1 代替安全圧縮空気系

※ 2 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※ 3 水素爆発の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」に示す。

なお、代替安全冷却水系内における機器へ圧縮空気を供給する配管と分離設備との取合いは、弁（掃気対象貯槽から見て第 1 弁）及び水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

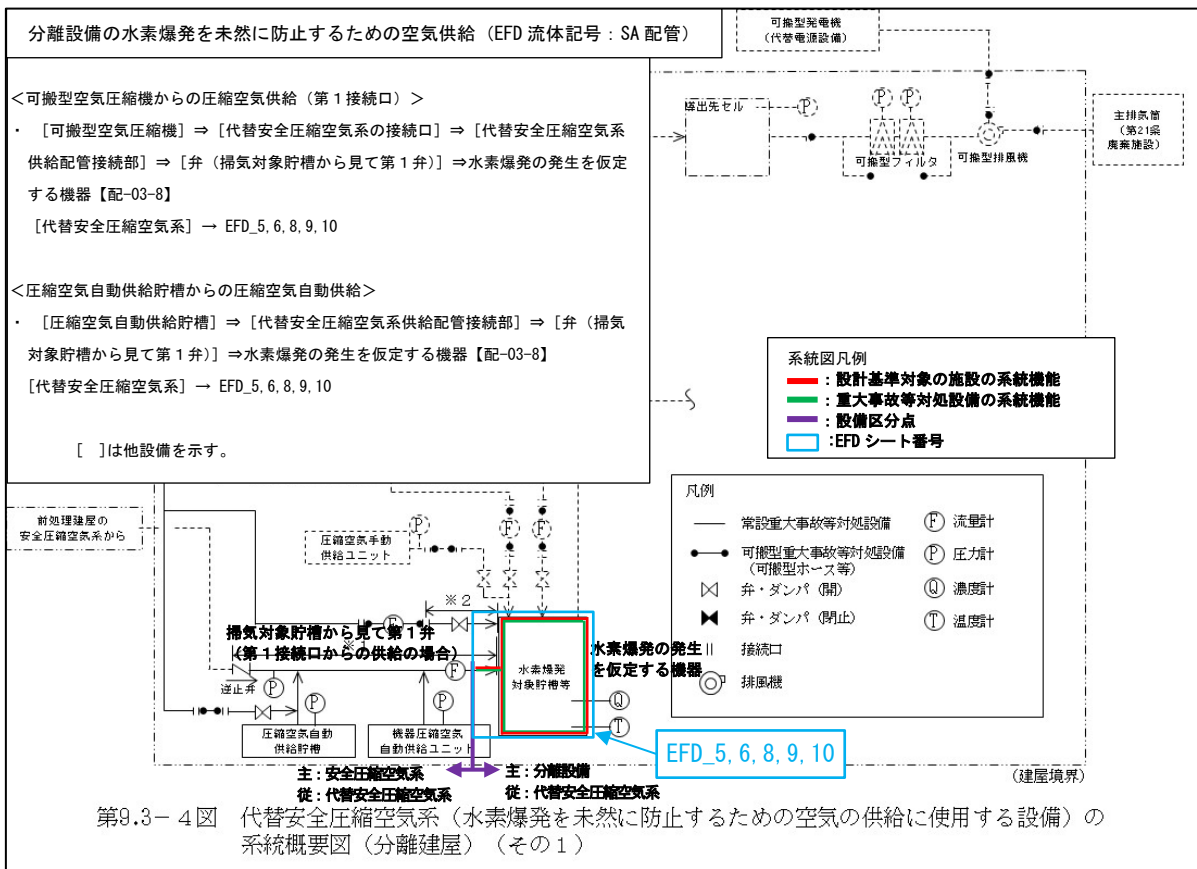


第9.3-4図 代替安全圧縮空気系 (水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備) の系統概要図 (分離建屋) (その1)

※1 : 水素掃気配管・弁、※2 : 機器圧縮空気供給配管・弁

第3-14図 代替安全圧縮空気系 (水素爆発を未然に防止するための空気供給に使用する設備) の系統概要図 (1)

(事業変更許可申付書類六 第9.3-7図抜粋)

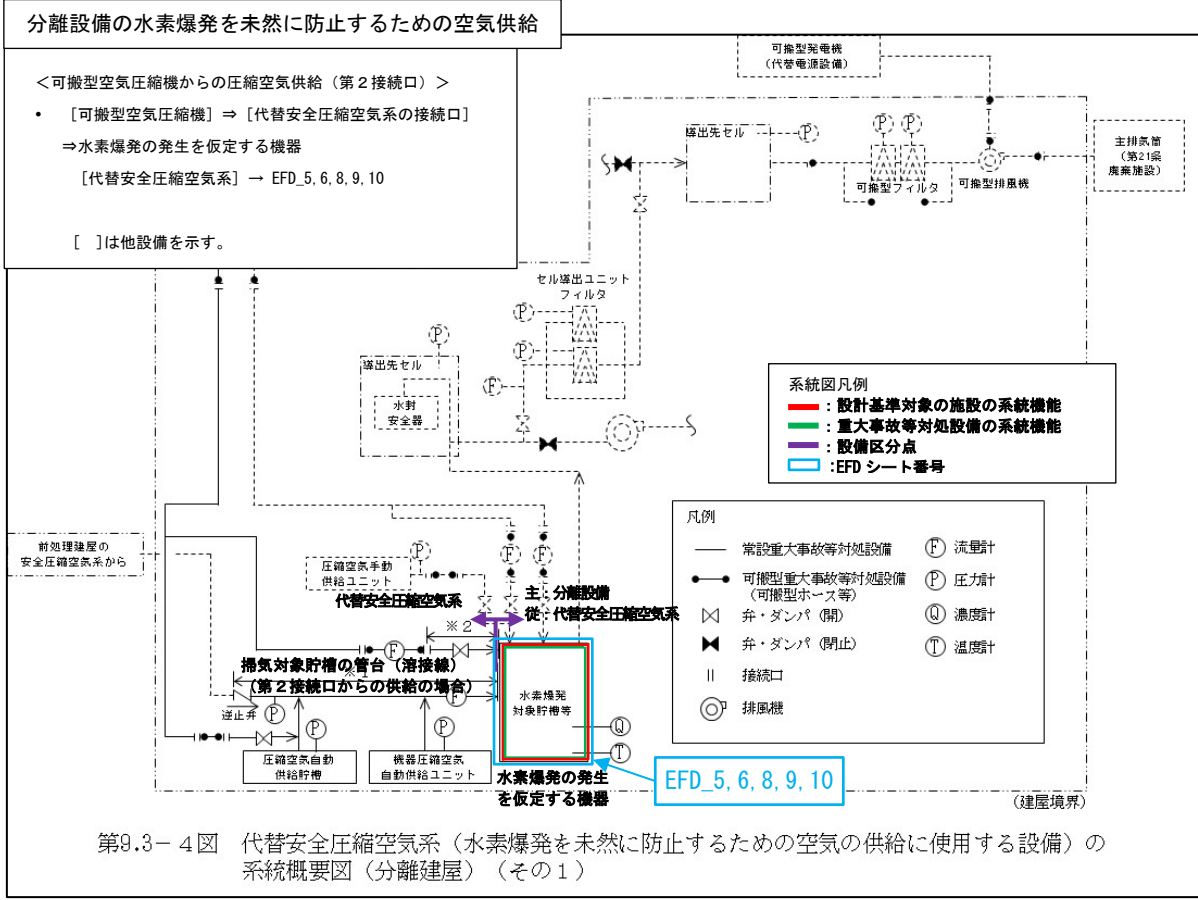

※1：水素掃気配管・弁、※2：機器圧縮空気供給配管・弁

第3-15図 代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気供給に使用する設備）の系統概要図（2）
（事業変更許可申付書類六 第9.3-7図抜粋）

ii. 【水素爆発の再発を防止するための空気供給】

分離設備の【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（再発防止掃気系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給>

- [可搬型空気圧縮機^{*1}] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口^{*1}]

⇒水素爆発の発生を仮定する機器^{*2,3}（第3-16図参照）

※1 代替安全圧縮空気系


※2 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※3 水素爆発の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に係る分離設備の主配管は、水素爆発の発生を仮定する機器と水素爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給する配管の取合いを、水素爆発の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としているため、分離設備には【水素爆発の再発を防止するための空気供給】に係る主配管は無い。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙1-2-5-1-2-2 代替安全圧縮空気系」に示す。

なお、代替安全冷却水系内における機器へ圧縮空気を供給する配管と分離設備との取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

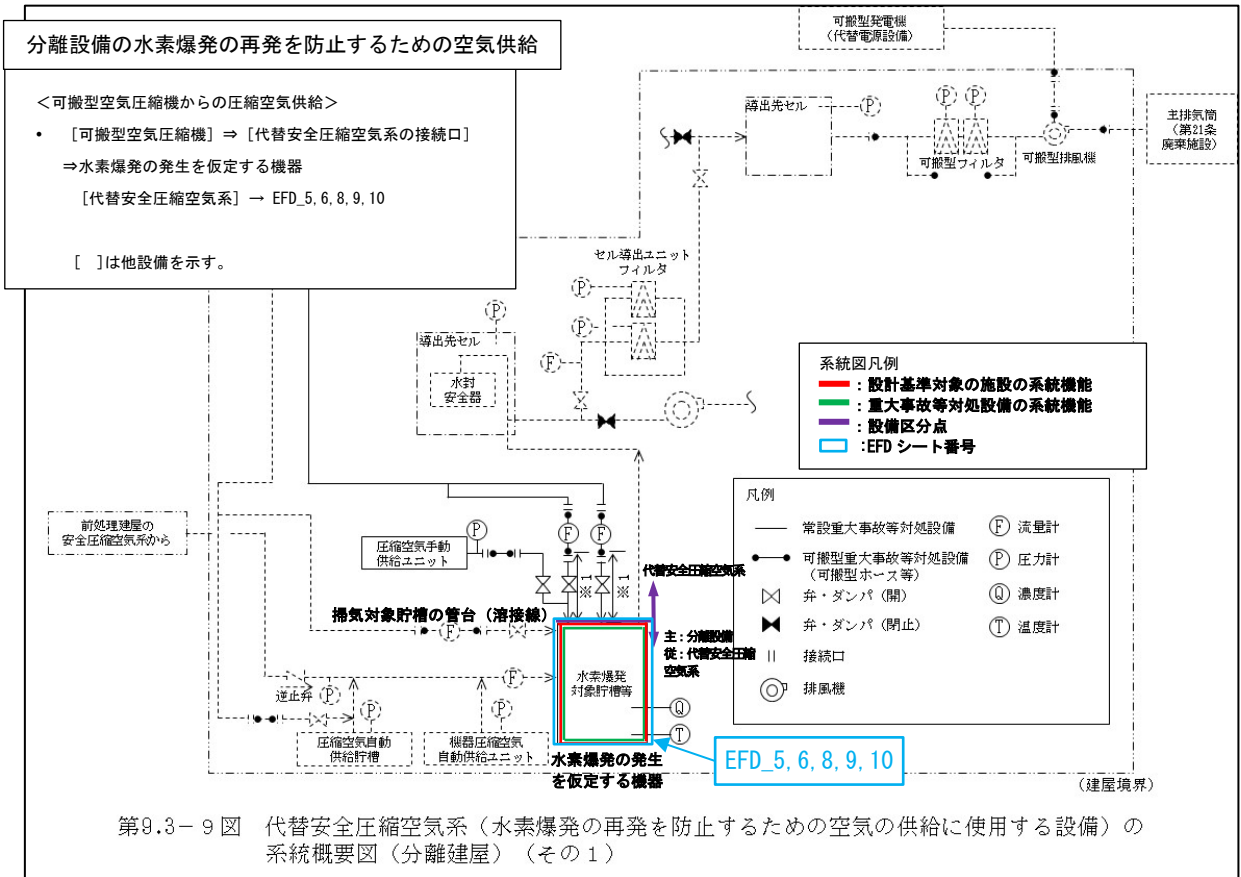

※1：機器圧縮空気供給配管・弁

第3-16図 代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気供給に使用する設備）の系統概要図
（事業変更許可申請書 添付書類六 第9.3-12図抜粋）

iii. 【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】

分離設備の【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る主流路の範囲を主要機器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐ配管（「⇒」で示す）が主配管であり、名称は「主配管（水素対策用セル導出系）」とする。

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、他設備（カッコ内設備）を含めた、当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。

<水素爆発の発生を仮定する機器から代替換気設備（セル導出設備）への廃ガスライン>

- 水素爆発の発生を仮定する機器^{※1,2}⇒ [分離建屋塔槽類廃ガス処理設備^{※3}]
⇒ [凝縮器^{※3}] ⇒ [セル導出ユニットフィルタ^{※3}] ⇒ 導出先セル^{※4}
(第3-17図参照)

※1 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※2 水素爆発の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

※3 代替換気設備

※4 分離設備の [REDACTED] セル漏えい液受皿2を設置しているセルを示す。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る分離設備の主配管は、水素爆発の発生を仮定する機器と水素爆発の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出する経路の配管の取合いを、水素爆発の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る主配管は無い。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。

なお、代替換気設備内における放射性物質をセルに導出する経路の配管と分離設備との取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

<水素爆発の発生を仮定する機器から代替換気設備（セル導出設備）への廃ガスライン（水封安全器）>

- 水素爆発の発生を仮定する機器^{※1,2}⇒ [分離建屋塔槽類廃ガス処理設備^{※3}] ⇒ [水封安全器^{※3}] ⇒ [導出先セル^{※4}]（第3-17図参照）

※1 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※2 水素爆発の発生を仮定する機器：溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽

※3 代替換気設備

※4 代替換気設備（塔槽類排ガス処理系の塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい液受皿を設置しているセルを示す。）

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る分離設備の主配管は、水素爆発の発生を仮定する機器と水素爆発の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出する経路の配管の取合いを、水素爆発の発生を仮定する機器の管台（溶接線）としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る主配管は無い。

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、「別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備」に示す。

なお、代替換気設備内における放射性物質をセルに導出する経路の配管と分離設備との取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

<導出先セルから主排気筒への排気ライン>

- 導出先セル^{※1,3}⇒ [可搬型フィルタ^{※2}] ⇒ [可搬型排風機^{※2}] ⇒ [主排気筒^{※2}]（第3-17図参照）

※1 二重下線部は設計基準対象の施設と兼用する主要機器等を示す。

※2 代替換気設備

※3 分離設備の [] セル漏えい液受皿2を設置しているセルを示す。

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る分離設備の主配管は、導出先セルとセルへ導出後の放射性物質を移送するダクト（代替換気設備）の取合いを導出先セル（ [] ）としているため、分離設備には【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気


系による対応（管理放出：水素爆発）】に係る主配管は無い。

また、主流路の始点、終点となる代替換気設備及び主排気筒の主要機器等は、以下の別紙に示す。

別紙 1-2-4-1-5 代替換気設備

別紙1-3 主排気筒

なお、代替換気設備内におけるセルへ導出後の放射性物質を移送するダクト（代替換気設備）と分離設備との取合いは、水素爆発の発生を仮定する機器（溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽）の管台（溶接線）とする。

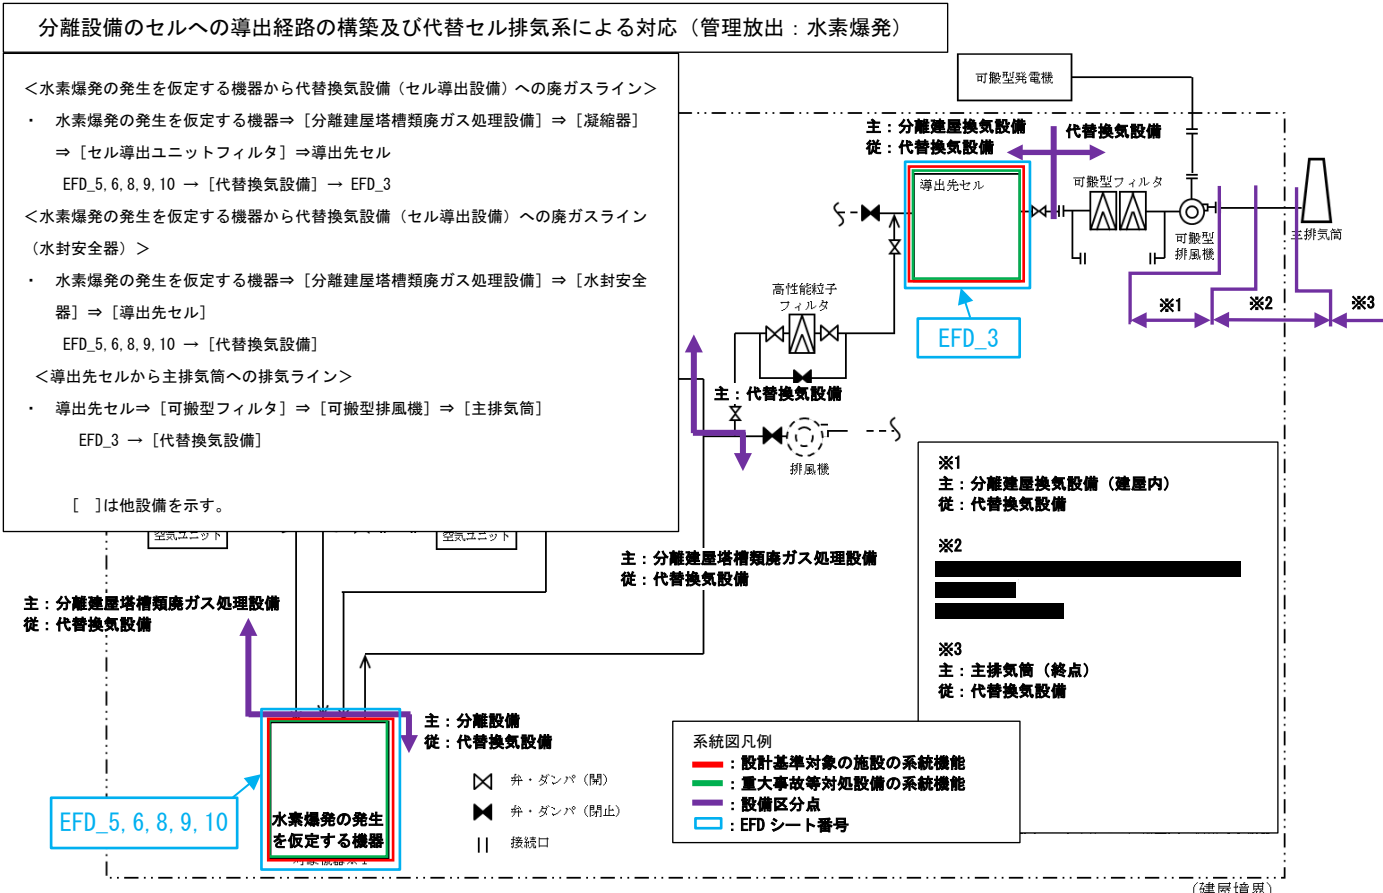

第 3 - 17 図 代替換気設備 系統概要図



第 4 - 1 図 分離設備に係る主流路の範囲及び主流路としていない範囲の概要図

第4-1表 再処理施設の各設備に共通する主配管にしない対象の考え方


分類	主配管としない理由の類型	主配管としない対象	具体的理由	
A	ドレン・ベントライン	・通常液移送時又は保守時における系統内への液張り後における系統内の空気を抜くベントライン	配管ラインに設置する機器の保守等を行うために使用するラインであるため、主配管としない。	
		・容器、ポンプ、弁等の機器の保守時における系統内の溶液等を抜くためのドレンライン		
		・開放容器等の機器ベントライン		
		・系統に液張り（容器内への液張り、容器等シール部への液張り）を行う液張りライン		
		・機器等の保護の観点で設置するベントライン		
B	バイパスライン	・計器（流量計）の保守時に使用するバイパスライン		
		・容器、スチームトラップ、弁、フィルタ等の保守時に使用するバイパスライン		
C	テストライン	・保守時において試験を行う際に試験機器等を接続する試験ノズル		
		・保守時における系統試験を行うためのテストライン		
D	除染・洗浄ライン	・保守時・停止時における機器等の除染・洗浄を行う除染・洗浄ライン		
E	ミニマムフローライン	・ポンプ安定運転のためのミニマムフロー（逃がし）ライン	機器故障を防止するために使用するラインであるため、主配管としない。	
F	オーバーフローライン	・万が一、容器等で溢れた流体を系統又は建屋内に保持するためのオーバーフローライン	機器故障等で万が一使用する非正常ラインであるため、主配管としない。	
G	循環（攪拌）ライン	・溶液等のポンプ（動力ポンプ、エアリフト、スチームジェット、エアジェット、水ジェット）による攪拌ライン	溶液等均質化を目的として使用するラインであるため、主配管としない。	
		・圧縮空気（かくはん用空気によるバルセータ含む）による攪拌ライン		
		・熱交換器、デミスタ、ミストフィルタ等で凝縮した凝縮水を回収する循環ライン		熱交換により発生する凝縮水を回収（循環）する目的で使用するラインであるため、主配管としない。
		・万が一基準値を満たさない流体等が発生した場合又は再利用を目的として前工程へ移送して処理を行うための循環ライン		再利用を目的として使用するラインであるため、主配管としない。
H	サンプリングライン	・分析試料を採取するためのサンプリングライン	少量の分析試料を分析試料採取装置で採取するためにしようするラインであるため、主配管としない。	
		・放管用の試料を採取するためのサンプリングライン		
I	計装ライン	・プロセス量の計測を行うための検出配管、計装導圧配管、チューピング（計装用空気配管）、ガイドパイプ	計装配管及び計装信号ラインであるため、主配管としない。	
J	機器駆動用サポートライン（スチームジェットポンプ等の安全機能に関係するものを除く）	・エアリフト、サイホン、ゲデオン、スチームジェット、フルイディックポンプ、MERC交換型遠心ポンプ等の起動・停止に使用する真空ライン、真空破壊ライン、駆動用空気ライン、呼び水ライン、排気ライン	機器駆動用システムに付随するサポートラインであるため、主配管としない。	
K	小型機器等からの排気ライン	・小型ポット、サンプリングボックス、各室、機器駆動用サポートラインからの排気ライン	廃棄、換気及び閉じ込め機能を担保する主要な機器（容器、グローブボックス、フード等）からの排気ラインでないため、主配管としない。	
L	液調整、置換、保守等を行うための一般ユーティリティライン（安全機能に関係するものを除く）	・運転用、液調整、系統内置換等を行うための試薬、水、空気等の放射性物質等を含まない一般ユーティリティライン（水、空気、蒸気、試薬）	通常運転、保守時に供給する一般ユーティリティラインであるため、主配管としない。	
		・流路を形成するために必要な機器に供給する一般ユーティリティライン（水、空気、蒸気、試薬）		
		・保守時における詰まりを除去するためのアイスプラグを形成するために使用する一般ユーティリティライン		
M	崩壊熱除去評価対象外の貯槽等への安全冷却水供給ライン	・崩壊熱除去評価対象外であり、安全上重要な施設の安全機能の支援*に係らない貯槽、冷凍機等への安全冷却水を供給するライン *安全空気圧縮装置、非常用ディーゼル発電機、高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のセル内クーラー等へ安全冷却水を供給するラインは主配管	崩壊熱除去機能及び安全上重要な施設の安全機能支援を担保する主要な機器（容器、熱交換器等）へ安全冷却水を供給するラインでないため、主配管としない。	
N	将来増設用ライン（安全機能に影響するものを除く）	・安全機能に影響しない将来増設用として設置しているライン	安全機能に関係しない機器等の将来増設用ラインであるため、主配管としない。	
個別	分類A～Nの共通的な理由以外のライン	・2. (4) に記載の対象。	2. (4) に記載の理由。	

b. 主要機器として抽出しない範囲

(a) 漏えい液回収ライン中の [REDACTED] (第4-2図)

セル又は室内に設置している漏えい液受皿から重力流で回収するラインに設置している [REDACTED] がある。

当該 [REDACTED] は、漏えい液受皿から回収先まで漏えい液を回収する流路の一部を形成するものであり、主要機器（容器）としては抽出せずに配管（主流路）の一部として扱う。




第4-2図 漏えい液ライン中に設置している [REDACTED]

(b) プルトニウムを含む溶液の移送ラインに設置する [redacted]
[redacted] (第4-3図)

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

主流路中に設置する [redacted] は、 [redacted]
[redacted]、主要機器（容器）としては抽出せずに配管（主流路）の
一部として扱う。



系統図凡例
[redacted] : 設計基準対象の施設との兼用範囲
[purple] : 設備区分点

第4-3図 主流路中に設置している [redacted]

3. 要求される耐震クラスの考え方

(1) 事業変更許可申請書の耐震クラス

申請対象設備の耐震クラスの整理は、事業変更許可申請書の「添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設」、「添付書類六 第1.6-5表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類」、「添付書類六 第1.7.18-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類」及び「添付書類六 第1.7.18-3表 安全機能に対する設備の耐震設計」（以下、「クラス別施設等」という。）を踏まえて実施する。

分離設備に係る申請対象設備の耐震クラスの全体像を第5-1図に示す。

<安全機能を有する施設の主配管の耐震設計>

条文	系統機能	主配管名称	安全機能を有する施設		
			S	B/C	1.2Ss
第10条：閉じ込めの機能	放射性物質の保持機能	主配管（溶液保持系）	○	○	○
	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	○	—	—
	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	主配管（漏えい液回収系）	○	○	—
	室等の漏えい拡大防止	主配管（漏えい拡大防止系）	○	○	—
	放射性物質を保持する系統の負圧維持 設計基準事故時における閉じ込め機能	主配管（廃ガス処理系）	○	—	—
第24条：廃棄施設	放射性気体廃棄物の処理及び排気				
第11条・第35条：火災等による損傷の防止	Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素掃気	主配管（水素掃気系）	○	—	—

<安全機能を有する施設の凡例>

S：耐震Sクラス（耐震重要施設）

B/C：耐震B/Cクラス

1.2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安全機能が損なわれない施設

＜重大事故等対処設備の主配管の耐震設計＞

条文	系統機能	主配管名称	重大事故等対処設備				
			(S)	(B)/(C)	S	B/C	1.2Ss
第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	内部ループへの通水による冷却	主配管（内部ループ通水系）	○	—	—	—	○
	貯槽等への注水	主配管（貯槽等注水系）	○	—	—	—	○
	冷却コイル等への通水による冷却	主配管（冷却コイル等通水系）	○	—	—	—	○
	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）	主配管（蒸発乾固対策用セル導出系）	（主配管無し）				
第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	水素爆発を未然に防止するための空気供給	主配管（未然防止掃気系）	○	—	—	—	○
	水素爆発の再発を防止するための空気供給	主配管（再発防止掃気系）	（主配管無し）				
	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）	主配管（水素対策用セル導出系）	（主配管無し）				

＜重大事故等対処設備の凡例＞

(S)：安全機能を有する施設（耐震Sクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

(B)/(C)：安全機能を有する施設（耐震B/Cクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

S：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震Sクラス）

B/C：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震B/Cクラス）

1.2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な機能を維持する重大事故等対処設備

主配管を設定した範囲の耐震設計は、クラス別施設等に示す主要機器の耐震設計に準じた設計を原則とし、安全上重要な施設の安全機能を確保する上で必要な主配管の範囲が耐震Sクラス、それ以外の主配管の範囲は耐震B/Cクラスである。また、【放射性物質の保持機能】を担う主配管（溶液保持系）からの漏えいにより、重大事故等が発生しないように、基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安全機能が損なわれない設計とする。

分離設備と一部兼用する重大事故等対処設備であって、地震を要因とした重大事故等時において機能を期待する代替安全冷却水系等の主配管は、常設耐震重要重大事故等対処設備とし、基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な機能が維持できる設計とする。

分離設備の機器のクラス別施設、設備分類、安全機能に対する設備の耐震設計を以下に示す。

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋 (1/7)

6-1-289

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1)			補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4) (注10)		波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲	
S	1) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設	溶解槽 (連続式)		S							
		抽出塔		S							
		プルトニウム濃縮液一時貯槽等 (注11)		S							
	2) 使用済燃料を貯蔵するための施設	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出しピット 燃料仮置きピット 燃料仮置きラック 燃料貯蔵プール 燃料貯蔵ラック 燃料送出しピット バスケット仮置き架台 プール水冷却系 補給水設備	S S S S S S S S S	冷却水設備安全冷却水系 第1非常用ディーゼル発電機 第1非常用蓄電池	S S S	機器等の支持構造物	S	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 屋天井クレーン 燃料取出し装置 燃料移送水中台車 燃料取扱装置 バスケット取扱装置 バスケット搬送機 第1切断装置 (注6)	
	3) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統	溶解施設	不溶解残渣回収槽	S	冷却水設備安全冷却水系 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池	S S S	機器等の支持構造物	S	前処理建屋 非常用電源建屋 制御建屋		
		分離施設	TBP洗浄塔 抽出廃液受槽 抽出廃液中間貯槽 抽出廃液供給槽 第4一時貯留処理槽 第6一時貯留処理槽	S S S S S S	冷却水設備安全冷却水系 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池	S S S	機器等の支持構造物	S	分離建屋 非常用電源建屋 制御建屋		

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(2/7)

(つづき)

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1) (注9)			補助設備 (注2)			直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4) (注10)		波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲	適用範囲	
S	4) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器	溶解施設	溶解槽(連続式) 第1よう素追出し槽 第2よう素追出し槽 中間ポット 清澄機(遠心式) 中継槽 リサイクル槽 計量前中間貯槽 計量・調整槽 計量補助槽 計量後中間貯槽 ハル洗浄槽 水パフファ槽	S S S S S S S S S S S S S	冷却水設備安全冷却水系 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池 可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びセンサ停止回路 可溶性中性子吸収材緊急供給系	S S S S	機器等の支持構造物	S	前処理建屋 非常用電源建屋 制御建屋			
		分離施設	抽出塔 第1洗浄塔 第2洗浄塔 溶解液中間貯槽 溶解液供給槽 プルトニウム分配塔 ウラン洗浄塔 プルトニウム溶液TBP洗浄器 プルトニウム溶液受槽 プルトニウム溶液中間貯槽 第1一時貯留処理槽 第2一時貯留処理槽 第3一時貯留処理槽 第7一時貯留処理槽 第8一時貯留処理槽 プルトニウム洗浄器 第5一時貯留処理槽 第9一時貯留処理槽 第10一時貯留処理槽	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	冷却水設備安全冷却水系 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池	S S S	機器等の支持構造物	S	分離建屋 非常用電源建屋 制御建屋			

6-1-291

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(3/7)

(つづき)

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1) (注9)			補助設備 (注2)			直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4) (注10)		波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲	適用範囲	
S	4) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 (つづき)	脱硝施設	硝酸プルトニウム貯槽 混合槽 一時貯槽 定量ポット 中間ポット 脱硝装置	S S S S S S	冷却水設備安全冷却水系 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池	S S S	機器等の支持構造物	S	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 非常用電源建屋 制御建屋	グローブボックス(定量ポット、中間ポット及び脱硝装置)(注12)		
		酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備 第1洗浄器	S			機器等の支持構造物	S	分離建屋			
	5) 上記3)及び4)の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その影響の拡大を防止するための施設	セル等	高レベル放射性液体廃棄物又はプルトニウムを含む溶液を内蔵するSクラスの系統及び機器を収納するセル、グローブボックス及び配管収納容器並びにセンサセル(注12)	S								
	その他再処理設備の附属施設	蒸気供給設備安全蒸気系	S	第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池	S S	機器等の支持構造物	S	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 制御建屋				

6-1-293

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(4/7)

(つづき)

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1)			補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4) (注10)		波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲	
S	7) 上記1)~6)の施設の機能を確保するための設備 (非常用所内電源系統、安全圧縮空気系、安全蒸気系及び安全冷却水系)	その他再処理設備の附属施設	非常用所内電源系統 第1非常用ディーゼル発電機 第1非常用蓄電池 重油タンク 第2非常用ディーゼル発電機 第2非常用蓄電池 燃料油貯蔵タンク 安全圧縮空気系 空気圧縮機 空気貯槽 安全蒸気系 ボイラ 安全冷却水系 冷却塔 冷却水循環ポンプ	S S S S S S S S S S S S			機器等の支持構造物	S	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 クラン・プルトニウム混合脱硝建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 制御建屋 漏道	北換気筒(注13)	

6-1-296

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(5/7)

(つづき)

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1)			補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4) (注10)		波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲	
S	7) 上記1)~6)の施設の機能を確保するための設備 (安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液槽の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重要な施設)	-	以下のセルの漏えい液受皿の集液槽の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重要な施設	S			機器等の支持構造物	S	前処理建屋 分離建屋 精製建屋 制御建屋		
			前処理建屋 溶解槽セル 中継槽セル 清澄機セル 計量・調整槽セル 計量後中間貯槽セル 放射性配管分岐第1セル 放射性配管分岐第4セル								
			分離建屋 溶解液中間貯槽セル 溶解液供給槽セル 抽出塔セル								
			プルトニウム浓缩セル								
			抽出廃液受槽セル 抽出廃液供給槽セル								
			分離建屋一時貯留処理槽第1セル 分離建屋一時貯留処理槽第2セル								
			放射性配管分岐第2セル								
			高レベル廃液供給槽セル 精製建屋 プルトニウム浓缩液受槽セル プルトニウム浓缩液一時貯槽セル プルトニウム浓缩液計量槽セル								

6-1-298

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(6/7)

(つづき)

耐震クラス	クラス別施設	主要設備等 (注1)			補助設備 (注2)		直接支持構造物 (注3)		間接支持構造物 (注4)	波及的影響を考慮すべき設備 (注5)
		施設名	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	適用範囲
C	S、Bクラスに属さない施設	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン 使用済燃料輸送容器移送台車 使用済燃料輸送容器保守設備	C C C			機器等の支持構造物	C	使用済燃料輸送容器管理建屋(注8) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	
		気体廃棄物の廃棄施設	S及びBクラス以外の塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備	C			機器等の支持構造物	C		
		液体廃棄物の廃棄施設	第2放出貯槽 第2海洋放出ポンプ 海洋放出管 (第2海洋放出ポンプを経て第1海洋放出ポンプから導かれる海洋放出管との合流点までの範囲) 低レベル廃液処理設備 (MOX燃料加工施設との取合いに係る配管)	C C C C			機器等の支持構造物	C	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 低レベル廃液処理建屋	

6-1-309

添付書類六 第1.6-1表 クラス別施設 抜粋(7/7)

- (注1) 主要設備等とは、当該機能に直接的に関連する設備及び構築物をいう。
 (注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備等の補助的役割を持つ設備をいう。
 (注3) 直接支持構造物とは、主要設備等、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
 (注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物(建物・構築物)をいう。
 (注5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備であり、主要設備等に適用される地震力により、上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼさないように設計する。
 (注6) 第1切断装置は、固体廃棄物の廃棄施設であるが、燃料貯蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットに設置しているため、当該ピットへの波及的影響を考慮すべき設備として、本欄に記載するものとする。
 (注7) 第1ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンはBクラスであるが、Sクラスの遮容容器と一体構造のため、Sクラス施設に適用される地震力に対し、耐えるように設計する。
 (注8) 使用済燃料輸送容器管理建屋の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラエリアは、輸送容器に波及的破損を与えないよう設計する。
 (注9) 溶解設備のハル洗浄槽、水パフファ槽、分配設備のプルトニウム洗浄器、分離建屋一時貯留処理設備の第5一時貯留処理槽、第9一時貯留処理槽、第10一時貯留処理槽、精製建屋一時貯留処理設備の第4一時貯留処理槽及び溶媒回収設備の溶媒再生系分離・分配系の第1洗浄器はBクラスであるが、溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため、Sクラスとする。
 (注10) 使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、第1ガラス固化体貯蔵建屋、低レベル廃液処理建屋、低レベル廃棄物処理建屋、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋、ハル・エンドピース貯蔵建屋、第2低レベル廃棄物貯蔵建屋及び分析建屋の遮容設備はBクラスとする。
(注11) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器でSクラスとする設備のうち、臨界の発生防止の観点で形状寸法管理を行う設備は、溶解設備の溶解槽(連続式)からウラン・プルトニウム混合脱硝設備の混合槽に至るプルトニウム溶液の主要な流れに位置する設備並びにプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液一時貯槽、プルトニウム濃縮液一時貯槽、リサイクル槽、希釈槽、分離建屋一時貯留処理設備の第1一時貯留処理槽、第2一時貯留処理槽、第7一時貯留処理槽、第8一時貯留処理槽、精製建屋一時貯留処理設備の第1一時貯留処理槽、第2一時貯留処理槽、第3一時貯留処理槽及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備の一時貯槽とする。また、これらの設備はプルトニウムを含む溶液を内蔵する機器としてもSクラスに属する設備であり、これらを収納するセル等もSクラスとする。
 (注12) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の足置ボット、中間ボット及び取付装置のクローブボックスは、損傷により2米に及ぶ放射線の影響が1平方小さいためBクラスとする。ただし、収納するSクラスの機器へ波及的影響を与えないようSクラス施設に適用される地震力に対し、耐えるように設計する。
 (注13) 北換気筒はCクラスであるが、Sクラスの冷却塔へ波及的影響を与えないようSクラス施設に適用される地震力に対し、耐えるように設計する。

6-1-311

添付書類六 第1.6-5表
重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類 抜粋（1/2）

(つづき)

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 （1）内は、設計基準対象の設備を兼ねる 設備及びその附属装置等（別記）	設備分類	主要支持構造物		附属支持構造物		種別・ 種別等	
	設備名称	構成する機器			設備	種別 記号	分類	種別 記号		分類
汽機グループ連水による冷却	冷却安全弁排水系	内部グループ配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧本組排水配管・弁								—
	本組排水設備	第1貯水罐				別記条に記載				—
貯蔵等への注水	冷却安全弁排水系	内部グループ配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧本組排水配管・弁								—
	本組排水設備	第1貯水罐				別記条に記載				—
高圧コイル等への連水による冷却	冷却安全弁排水系	内部グループ配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧コイル配管・弁								—
		高圧本組排水配管・弁								—
	本組排水設備	第1貯水罐				別記条に記載				—
セコへの排出経路の確保及び代弁 セキ排水系による対応	セキ排出設備	配管・弁	塔増設ガス処理設備	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		隔離弁								—
		塔増設ガス処理設備からセキに 導出するコネクタ								—
		セキ導出コネクタフィルダ								—
		塔増設								—
		予備塔増設								—
		高レベル廃液濃縮処理設備								—
		第1エレクトロニクス制御部								—
		監視カメラ								—
		監視制御システム								—
	ダクト・ダンパ	—								
	代弁安全弁排水系	塔増設ガス処理設備配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
	高圧コイル配管・弁（塔増設）	—								
	本組排水設備	第1貯水罐								
	代弁セキ排水系	ダクト・ダンパ	塔増設ガス処理設備	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置、 排液	5a	—
塔増設ガス導出するコネクタ		—								
塔増設		(土掛処理)								(3)

6-1-317

添付書類六 第1.6-5表
重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類 抜粋（2/2）

(つづき)

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 （1）内は、設計基準対象の設備を兼ねる 設備及びその附属装置等（別記）	設備分類	主要支持構造物		附属支持構造物		種別・ 種別等	
	設備名称	構成する機器			設備	種別 記号	分類	種別 記号		分類
本機設備を本機に送るための 送水の供給	代弁安全弁排水系	本機排水配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
	本機排水設備	第1貯水罐				別記条に記載				—
本機設備の再給水を防止するための 送水の供給	代弁安全弁排水系	本機排水配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
		塔増設ガス処理設備配管・弁								—
	本機排水設備	第1貯水罐				別記条に記載				—
セコへの排出経路の確保及び代弁 セキ排水系による対応	セキ排出設備	配管・弁	塔増設ガス処理設備	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置	5a	—
		隔離弁								—
		塔増設ガス処理設備からセキに 導出するコネクタ								—
		セキ導出コネクタフィルダ								—
		塔増設								—
		予備塔増設								—
		高レベル廃液濃縮処理設備								—
		第1エレクトロニクス制御部								—
		監視カメラ								—
		監視制御システム								—
	ダクト・ダンパ	—								
	代弁安全弁排水系	塔増設ガス処理設備配管・弁	安全弁排水系	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置、 排液	5a	—
	高圧コイル配管・弁（塔増設）	—								
	本組排水設備	第1貯水罐								
	代弁セキ排水系	ダクト・ダンパ	塔増設ガス処理設備	S	常設監視装置大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設監視装置大事故等対処設備	炉内循環器、分離器、精製器、 ウラン・プルトニウム混合脱除器、 高レベル廃液ガラス固化装置、 排液	5a	—
塔増設ガス導出するコネクタ		—								
塔増設		(土掛処理)								(3)

6-1-318

添付書類六 第1.7.18-1表
 主要な重大事故等対処設備の設備分類 抜粋

第1.7.18-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類										
系統機能	その他の設備 (分離棟内)									
	設備	重大事故等対処設備の分類	重大事故等					重大事故等対処設備の設置、保管場所	代替する機能を有する安全機能を有する施設	
			設備名称	常設/可搬型	臨界事故	冷却機能の喪失による高蒸気発生	放射性分解により発生する水素による爆発		有機溶剤等による火災又は爆発	使用済燃料貯蔵槽の冷却等の機能の喪失
重大事故等に対処するための減圧、過水先、注水先、供給先、排出元等	溶解液中間貯槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(溶解液中間貯槽)
	溶解液供給槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(溶解液供給槽)
	抽出廃液受槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(抽出廃液受槽)
	抽出廃液中間貯槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(抽出廃液中間貯槽)
	抽出廃液供給槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(抽出廃液供給槽)
	プルトニウム溶解受槽	常設	-	-	○	-	-	屋内	安重	(プルトニウム溶解受槽)
	プルトニウム溶解中間貯槽	常設	-	-	○	-	-	屋内	安重	(プルトニウム溶解中間貯槽)
	第1一時貯留処理槽	常設	-	○	-	-	-	屋内	安重	(第1一時貯留処理槽)
	第2一時貯留処理槽	常設	-	-	○	-	-	屋内	安重	(第2一時貯留処理槽)
	第3一時貯留処理槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(第3一時貯留処理槽)
	第4一時貯留処理槽	常設	-	○	○	-	-	屋内	安重	(第4一時貯留処理槽)
	第6一時貯留処理槽	常設	-	○	-	-	-	屋内	安重	(第6一時貯留処理槽)

6-1-863

添付書類六 第1.7.18-3表
安全機能に対する設備の耐震設計 抜粋

建屋	対象設備	確保する機能等	評価対象
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	使用済燃料受入れ設備 燃料取出し設備	燃料仮置きラック	核的制限値（寸法）
	使用済燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備	燃料貯蔵ラック	核的制限値（寸法）
	使用済燃料貯蔵設備 燃料送出し設備	バスケット仮置き架台	落下・転倒防止 ボルト
前処理建屋	溶解設備	溶解槽	放射性物質の漏えい防止
		第1よう素追出し槽	放射性物質の漏えい防止
		第2よう素追出し槽	放射性物質の漏えい防止
		中間ポット	放射性物質の漏えい防止
		ハル洗浄槽	放射性物質の漏えい防止
		水パフファ槽	放射性物質の漏えい防止
	清澄・計量設備	中継槽	放射性物質の漏えい防止
		清澄機	放射性物質の漏えい防止
		リサイクル槽	放射性物質の漏えい防止
		計量前中間貯槽	放射性物質の漏えい防止
		計量・調整槽	放射性物質の漏えい防止
		計量補助槽	放射性物質の漏えい防止
		計量後中間貯槽	放射性物質の漏えい防止
		不溶解残渣回収槽	放射性物質の漏えい防止
分離建屋	分離設備	溶解液中間貯槽	放射性物質の漏えい防止
		溶解液供給槽	放射性物質の漏えい防止
		抽出塔	放射性物質の漏えい防止
		第1洗浄塔	放射性物質の漏えい防止
		第2洗浄塔	放射性物質の漏えい防止
		T B P 洗浄塔	放射性物質の漏えい防止
		抽出廃液受槽	放射性物質の漏えい防止
		抽出廃液中間貯槽	放射性物質の漏えい防止
		抽出廃液供給槽	放射性物質の漏えい防止
		分配設備	プルトニウム分配塔
	ウラン洗浄塔		放射性物質の漏えい防止
	プルトニウム溶液 T B P 洗浄器		放射性物質の漏えい防止
	プルトニウム溶液受槽		放射性物質の漏えい防止
	プルトニウム溶液中間貯槽		放射性物質の漏えい防止
	プルトニウム洗浄器		放射性物質の漏えい防止
	分離建屋一時貯留処理設備	第1一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第2一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第3一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第7一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第8一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第4一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第6一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第5一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第9一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
		第10一時貯留処理槽	放射性物質の漏えい防止
	高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽	放射性物質の漏えい防止
		高レベル廃液濃縮缶	放射性物質の漏えい防止
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系	第1洗浄器	放射性物質の漏えい防止	

設備
対処設備以外

第 12.3.1-18 図
分離設備の系統図

1 図-ハ-1-1-18

M

第 5-1 図 分離設備の耐震クラス範囲の概要図

(2) 分離設備に係る系統機能と耐震クラス

各主流路の範囲に含まれる主要機器及び主配管（「2.（3）主流路範囲の設定」に示す）に対する系統機能（「2.（1）要求される機能、性能について」に示す）ごとの耐震クラスを第5-1表に示し、各主要機器及び主配管の耐震設計を整理した。なお、各主要機器の耐震設計は、設計基準対象の施設及び重大事故等対処設備の最上位の耐震クラスを示す。

第5-1表の耐震クラスの凡例を以下に示す。

<安全機能を有する施設の凡例>

S：耐震Sクラス（耐震重要施設）

B/C：耐震B/Cクラス

1. 2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安全機能が損なわれない施設

<重大事故等対処設備の凡例>

(S)：安全機能を有する施設（耐震Sクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

(B)/(C)：安全機能を有する施設（耐震B/Cクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

S：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震Sクラス）

B/C：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震B/Cクラス）

1. 2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な機能を維持する重大事故等対処設備

なお、波及影響を考慮する機器の耐震設計はクラス別施設表に基づき記載し、それら以外の機器については「補足説明資料 耐震建物30」にて整理する。

(3) 下位クラス接続等の留意すべき設備

該当なし。

第5-1表 分離設備の耐震クラス (1/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条				第11/35条	第24条	第39条				第40条						
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
放射性物質の保持機能： [計量後中間貯槽] ⇒溶解液中間貯槽⇒溶解液供給槽⇒抽出塔⇒第1洗浄塔⇒第2洗浄塔⇒ [プルトニウム分配塔]																			
清澄・計量設備	[計量後中間貯槽]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-2-2-2 清澄・計量設備にて記載。																	
	[主配管 (溶液保持系)]																		
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	抽出塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	第1洗浄塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	第2洗浄塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
分配設備	[プルトニウム分配塔]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-2-3-2 分配設備にて記載。																	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (2/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設							重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条				第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)	
放射性物質の保持機能：抽出塔⇒T B P 洗浄塔⇒抽出廃液受槽⇒抽出廃液中間貯槽⇒抽出廃液供給槽⇒ [高レベル廃液供給槽]																		
分離設備	抽出塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	T B P 洗浄塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	抽出廃液受槽	静的	S, 1. 2Ss	S	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1. 2Ss	S	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1. 2Ss	S	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
高レベル廃液濃縮系	[主配管 (溶液保持系)]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-2-1-1 高レベル廃液濃縮系にて記載。																
	[高レベル廃液供給槽]																	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (3/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
放射性物質の保持機能： ██████████																			
分離設備	██████████	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	██████████	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
放射性物質の保持機能： 抽出塔、第1洗浄塔、 ██████████ ⇒ [第1一時貯留処理槽] (プルトニウムを含む溶液の排出ライン)																			
分離設備	抽出塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	第1洗浄塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	██████████	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	██████████	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
分離建屋一時貯留処理設備	[第1一時貯留処理槽]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-2-3-2 分離建屋一時貯留処理設備にて記載。																	
放射性物質の保持機能： 第1洗浄塔⇒抽出塔 (プルトニウムを含む溶液の戻りライン)																			
分離設備	第1洗浄塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	主配管 (溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
	抽出塔	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-

第5-1表 分離設備の耐震クラス (4/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備							耐震設計	
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
放射性物質の保持機能：主流路上の機器及び配管との接続箇所⇒放射性物質の保持機能を有しない範囲の第1弁又は第1機器																			
分離設備	機器又は主配管（溶液保持系）	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/-
分離設備※	[主配管（溶液保持系）]	静的	C, B, S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C, B, S, 1.2Ss/-
分離設備※	第1弁又は第1機器	静的	C, B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C, B/-
※ 分析設備含む																			
使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去： [内部ループの配管] ⇒ [安全冷却水系供給ヘッダー] ⇒ 冷却対象貯槽の冷却コイル ⇒ [安全冷却水戻りヘッダー] ⇒ [内部ループの配管]																			
安全冷却水系	[安全冷却水系]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-5-4-1 安全冷却水系にて記載。																	
分離設備	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却コイル等通水系）	静的	-	S	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	-	-	-	-	S/(S), 1.2Ss	
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (5/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備							耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条				
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)	
セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収<重力流による回収>： 漏えい液受皿（重力流回収）⇒漏えい液受皿（最終受皿）																		
分離設備	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	主配管（漏えい液回収系）	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2Ss	-	-	-	S/(S), 1.2Ss
セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収：<漏えい液回収ポンプによる回収>（漏えい液の流れ）： 漏えい液受皿⇒漏えい液回収ポンプ⇒[回収先の貯槽]																		
分離設備	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	主配管（漏えい液回収系）	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	漏えい液回収ポンプ （スチームジェットポンプ）	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	主配管（漏えい液回収系）	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss

第5-1表 分離設備の耐震クラス (6/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備							耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条				
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応(管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応(管理放出：水素爆発)	
分離建屋一時貯留処理設備	[主配管 (漏えい液回収系)]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-2-3-3 分離建屋一時貯留処理設備にて記載。															
	[第1一時貯留処理槽]																	
	[第7一時貯留処理槽]																	
高レベル廃液濃縮系	[主配管 (漏えい液回収系)]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-2-1-1 高レベル廃液濃縮系にて記載。															
	[主配管 (漏えい液回収系, 溶液保持系, 高レベル廃液濃縮系)]																	
高レベル濃縮廃液貯蔵系	[高レベル濃縮廃液分配器]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-2-1-3 高レベル濃縮廃液貯蔵系にて記載。															
セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収<漏えい液回収ポンプによる回収> (漏えい液回収ポンプ駆動用の安全蒸気の流れ) : [安全蒸気ボイラ] ⇒漏えい液回収ポンプ駆動用安全蒸気接続口⇒漏えい液回収ポンプ																		
安全蒸気系	[安全蒸気系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-5-5 安全蒸気系にて記載。															
分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	漏えい液回収ポンプ (スチームジェットポンプ)	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収<漏えい液回収ポンプによる回収> () : [] ⇒漏えい液受皿																		
高レベル廃液濃縮系	[]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-2-1-1 高レベル廃液濃縮系にて記載。															
	[主配管 (漏えい液回収系)]																	
分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-
	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-

第5-1表 分離設備の耐震クラス (7/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備							耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条				
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)	
室等の漏えい拡大防止<重力流による回収> (重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管) : 漏えい液受皿⇒漏えい液受皿 (最終受皿)																		
分離設備	漏えい液受皿	静的	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B/-
	主配管 (漏えい拡大防止系)	静的	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B/-
	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1. 2Ss	-	-	-	S/(S), 1. 2Ss
室等の漏えい拡大防止<重力流による回収> (重力流で他の漏えい液受皿に回収する配管) : 漏えい液受皿⇒ [回収先の貯槽]																		
分離設備	漏えい液受皿	静的	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B/-
	主配管 (漏えい拡大防止系)	静的	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B/-
分離建屋一時貯留処理設備	[主配管 (漏えい拡大防止系, 貯槽等注水系)]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-2-3-3 分離建屋一時貯留処理設備にて記載。																
	[第1一時貯留処理槽]																	
	[第7一時貯留処理槽]																	
高レベル廃液濃縮系	[漏えい液受皿]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-2-1-1 高レベル廃液濃縮系にて記載。																
	[主配管 (漏えい拡大防止系)]																	
分離設備	抽出廃液供給槽	静的	S, 1. 2Ss	S	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	(S), 1. 2S _s	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss

第5-1表 分離設備の耐震クラス (8/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設							重大事故等対処設備							耐震設計	
			第10条				第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給		セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)
放射性物質を保持する系統の負圧維持：抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、T B P 洗浄塔⇒ [] 設計基準事故時における閉じ込め機能：抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、T B P 洗浄塔⇒ [] 放射性気体廃棄物の処理及び排気：抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、T B P 洗浄塔⇒ []																		
分離設備	抽出塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	第1洗浄塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	第2洗浄塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	T B P 洗浄塔	静的	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1. 2Ss/-
	主配管 (廃ガス処理系)	静的	S	-	-	-	S	S	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S/-
パルセータ 廃ガス処理系	[]	左記設備の耐震設計は、別紙1-2-4-1-2-4 パルセータ廃ガス処理系にて記載。																

第5-1表 分離設備の耐震クラス (9/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設							重大事故等対処設備							耐震設計		
			第10条				第11/35条	第24条	第39条				第40条						
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給		セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)	
Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気： [空気圧縮機] ⇒ [空気貯槽 (水素掃気用)] ⇒ [弁 (掃気対象貯槽から見て第1弁)] ⇒ 掃気対象貯槽 (溶解液中間貯槽、溶解液供給槽、抽出塔、第1洗浄塔、第2洗浄塔、T B P洗浄塔、抽出廃液受槽、抽出廃液中間貯槽、抽出廃液供給槽)																			
安全圧縮空気系	[安全圧縮空気系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-2-5-2-1 安全圧縮空気系にて記載。																
分離設備	主配管 (水素掃気系)	静的	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S/-	
	主配管 (水素掃気系、未然防止掃気系)	静的	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	-	S/(S), 1.2S _s	
	抽出塔	静的	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s /-	
	第1洗浄塔	静的	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s /-	
	第2洗浄塔	静的	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s /-	
	T B P洗浄塔	静的	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	-	-	-	-	-	-	-	S, 1.2S _s /-	
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (10/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備							耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条				
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)	
内部ループへの通水による冷却： [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [内部ループ通水接続口 (給水口)] ⇒ 安全冷却水系供給ヘッダー⇒蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル⇒安全冷却水戻りヘッダー⇒ [内部ループ通水接続口 (排水口)] ⇒ [可搬型排水受槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [第1貯水槽]																		
水供給設備	[水供給設備]		左記設備の耐震設計は、別紙1-3 水供給設備にて記載。															
代替安全冷却水系	[代替安全冷却水系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。															
分離設備	主配管 (崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却コイル等通水系)	静的	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	-	-	-	-	-	-(S), 1.2S _s
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s

第5-1表 分離設備の耐震クラス (11/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
貯槽等への注水： [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [機器注水接続口] ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器																			
水供給設備	[水供給設備]		左記設備の耐震設計は、別紙1-3 水供給設備にて記載。																
代替安全冷却水系	[代替安全冷却水系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
	[主配管 (貯槽等注水系)]																		
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
貯槽等への注水： [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [機器注水接続口] ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器																			
水供給設備	[水供給設備]		左記設備の耐震設計は、別紙1-3 水供給設備にて記載。																
代替安全冷却水系	[代替安全冷却水系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
	[主配管 (貯槽等注水系)]																		
分離設備	[主配管 (貯槽等注水系)]	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
代替安全冷却水系	[主配管 (貯槽等注水系)]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
	[第8一時貯留処理槽]																		

第5-1表 分離設備の耐震クラス (12/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
貯槽等への注水： [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [機器注水接続口] ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器																			
水供給設備	[水供給設備]		左記設備の耐震設計は、別紙1-3 水供給設備にて記載。																
代替安全冷却水系	[代替安全冷却水系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
	[主配管 (貯槽等注水系)]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
分離設備	主配管 (貯槽等注水系, 溶液保持系)	静的	S, 1.2Ss	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
冷却コイル等への通水による冷却： [第1貯水槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [冷却コイル等通水接続口 (給水口)] ⇒ 代替安全冷却水系供給配管接続部 ⇒ 蒸発乾固の発生を仮定する機器の冷却コイル ⇒ 代替安全冷却水戻り配管接続部 ⇒ [冷却コイル等通水接続口 (排水口)] ⇒ [可搬型排水受槽] ⇒ [可搬型中型移送ポンプ] ⇒ [第1貯水槽]																			
水供給設備	[水供給設備]		左記設備の耐震設計は、別紙1-3 水供給設備にて記載。																
代替安全冷却水系	[代替安全冷却水系]		左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全冷却水系にて記載。																
分離設備	主配管 (崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却コイル等通水系)	静的	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	-	-	-	-	-/(S), 1.2Ss	
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss

第5-1表 分離設備の耐震クラス (13/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ループへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固) <蒸発乾固の発生を仮定する機器から代替換気設備 (セル導出設備) への廃ガスライン> : 蒸発乾固の発生を仮定する機器⇒ [分離建屋塔槽類廃ガス処理設備] ⇒ [凝縮器] ⇒ [セル導出ユニットフィルタ] ⇒ (導出先セル)																			
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
代替換気設備	[主配管 (蒸発乾固対策用セル導出系)]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																	
	[凝縮器]																		
	[セル導出ユニットフィルタ]																		
	[主配管 (蒸発乾固対策用セル導出系)]																		
	導出先セル																		
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固) <凝縮液回収系からの凝縮液回収ライン> : [凝縮器] ⇒ 漏えい液受皿2																			
代替換気設備	[凝縮器]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																	
	[主配管 (凝縮液回収系)]																		
分離設備	漏えい液受皿	静的	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	(S), 1.2Ss	-	-	-	S/(S), 1.2Ss	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (14/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設						重大事故等対処設備						耐震設計		
			第10条				第11/35条	第24条	第39条			第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)		水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固) < 導出先セルから主排気筒への排気ライン : 導出先セル⇒ [可搬型フィルタ] ⇒ [可搬型排風機] ⇒ [主排気筒]																	
代替換気設備	導出先セル																
	[主配管 (代替換気系)]																
	[主配管 (代替換気系)]																
	[可搬型フィルタ]																
	[主配管 (代替換気系)]																
	[可搬型排風機]																
	[主配管 (代替換気系)]																
	[主配管 (代替換気系)]																
[主排気筒]																	
左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (15/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
水素爆発を未然に防止するための空気供給<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給(第1接続口)>: [可搬型空気圧縮機] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口] ⇒ [代替安全圧縮空気系供給配管接続部] ⇒ [弁(掃気対象貯槽から見て第1弁)] ⇒ 水素爆発の発生を仮定する機器																			
代替安全圧縮空気系	[代替安全圧縮空気系]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全圧縮空気系にて記載。																	
	[主配管(未然防止掃気系)]																		
	[主配管(水素掃気系, 未然防止掃気系)]																		
分離設備	主配管(水素掃気系, 未然防止掃気系)	静的	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	-	S/(S), 1.2S _s	
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s

第5-1表 分離設備の耐震クラス (16/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設							重大事故等対処設備							耐震設計	
			第10条				第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給		セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)
水素爆発を未然に防止するための空気供給<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給 (第2接続口) > : [可搬型空気圧縮機] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口] ⇒水素爆発の発生を仮定する機器																		
代替安全圧縮空気系	[代替安全圧縮空気系]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全圧縮空気系にて記載。																
	[主配管 (未然防止掃気系)]																	
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss

第5-1表 分離設備の耐震クラス (17/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
水素爆発を未然に防止するための空気供給<圧縮空気自動供給貯槽からの圧縮空気自動供給>： [圧縮空気自動供給貯槽] ⇒ [代替安全圧縮空気系供給配管接続部] ⇒ [弁 (掃気対象貯槽から見て第1弁)] ⇒水素爆発の発生を仮定する機器																			
代替安全圧縮空気系	[圧縮空気自動供給貯槽]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全圧縮空気系にて記載。																	
	[主配管 (未然防止掃気系)]																		
	[主配管 (水素掃気系, 未然防止掃気系)]																		
分離設備	主配管 (水素掃気系, 未然防止掃気系)	静的	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	(S), 1.2S _s	-	-	S/(S), 1.2S _s	
	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2S _s	S	-	-	-	-	S, 1.2S _s	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2S _s /(S), 1.2S _s	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (18/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
水素爆発の再発を防止するための空気供給<可搬型空気圧縮機からの圧縮空気供給>： [可搬型空気圧縮機] ⇒ [代替安全圧縮空気系の接続口] ⇒水素爆発の発生を仮定する機器																			
代替安全圧縮空気系	[代替安全圧縮空気系]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替安全圧縮空気系にて記載。																	
	[主配管 (再発防止掃気系)]																		
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	

第5-1表 分離設備の耐震クラス (19/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）＜水素爆発の発生を仮定する機器から代替換気設備（セル導出設備）への廃ガスライン＞： 水素爆発の発生を仮定する機器⇒〔分離建屋塔槽類廃ガス処理設備〕⇒〔凝縮器〕⇒〔セル導出ユニットフィルタ〕⇒導出先セル																			
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss
代替換気設備	[主配管 (水素爆発対策用セル導出系)]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																	
	[凝縮器]																		
	[セル導出ユニットフィルタ]																		
	[主配管 (水素爆発対策用セル導出系)]																		
	導出先セル																		

第5-1表 分離設備の耐震クラス (20/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設								重大事故等対処設備								耐震設計
			第10条					第11/35条	第24条	第39条				第40条					
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	水素爆発を未然に防止するための空気供給	水素爆発の再発を防止するための空気供給	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発)		
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）＜水素爆発の発生を仮定する機器から代替換気設備（セル導出設備）への廃ガスライン（水封安全器）＞： 水素爆発の発生を仮定する機器⇒ [分離建屋塔槽類廃ガス処理設備] ⇒ [水封安全器] ⇒ [導出先セル]																			
分離設備	溶解液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	溶解液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液受槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液中間貯槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
	抽出廃液供給槽	静的	S, 1.2Ss	S	-	-	-	-	S, 1.2Ss	-	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2Ss	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	(S), 1.2S _s	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	
代替換気設備	[主配管 (水素爆発対策用セル導出系)]	左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																	
	[主配管 (水素爆発対策用セル導出系)]																		
	[廃ガスリリーフボット]																		
	[導出先セル]																		

第5-1表 分離設備の耐震クラス (21/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設						重大事故等対処設備						耐震設計	
			第10条				第11/35条	第24条	第39条			第40条				
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)		水素爆発を未然に防止するための空気供給
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：水素爆発) < 導出先セルから主排気筒への排気ライン > : 導出先セル⇒ [可搬型フィルタ] ⇒ [可搬型排風機] ⇒ [主排気筒]																
代替換気設備	導出先セル															
	[主配管 (代替換気系)]															
	[主配管 (代替換気系)]															
	[可搬型フィルタ]															
	[主配管 (代替換気系)]															
	[可搬型排風機]															
	[主配管 (代替換気系)]															
	[主配管 (代替換気系)]															
[主排気筒]																
左記設備の耐震設計は、別紙1-4 代替換気設備にて記載。																

第5-1表 分離設備の耐震クラス (22/22)

設備	機器、配管名称	属性 (静的) (動的)	設計基準対象の施設						重大事故等対処設備						耐震設計
			第10条				第11/35条	第24条	第39条			第40条			
			放射性物質の保持機能	使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去	セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	室等の漏えい拡大防止	放射性物質を保持する系統の負圧維持	設計基準事故時における閉じ込め機能	Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽の水素掃気	放射性気体廃棄物の処理及び排気	内部ルーブへの通水による冷却	貯槽等への注水	冷却コイル等への通水による冷却	セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 (管理放出：蒸発乾固)	

<安全機能を有する施設の凡例>

S：耐震Sクラス（耐震重要施設）

B/C：耐震B/Cクラス

1. 2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安全機能が損なわれない施設

<重大事故等対処設備の凡例>

(S)：安全機能を有する施設（耐震Sクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

(B)/(C)：安全機能を有する施設（耐震B/Cクラス）の機能を代替する重大事故等対処設備

S：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震Sクラス）

B/C：代替する安全機能が無い重大事故等対処設備（耐震B/Cクラス）

1. 2Ss：基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対して必要な機能を維持する重大事故等対処設備

4. 抽出結果

色塗りにて抽出した機器等のリスト(抽出リスト)、色塗り結果を「添付3」に示す。抽出結果を反映した申請対象設備リストを「添付2」に示す。

設計図書等を確認するにあたり、設計図書の記載に係る留意事項を「別紙1-2-6 別紙1-2における共通的な記載事項」に示す。

また、分離設備の設計図書等の色塗りについては、兼用設備があることから、設備範囲及び主流路となる範囲が明確になるように着色（設計基準対象の施設に係る系統機能は赤、重大事故等対処設備に係る系統機能は緑）する。

以 上

添付 1

別紙 2 機能要求②抜粋

(分離設備)

共通09 別紙 2 一覧参照

名称
第 10 条：閉じ込めの機能
第 11 条：火災等による損傷の防止
第 35 条：火災等による損傷の防止
第 24 条：廃棄施設
第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開	
				機能名称	基本設計方針紐付け番号
1	第1章 共通項目 4. 閉じ込めの機能 4.1 閉じ込め 安全機能を有する施設は、放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める、又は漏えいした場合においても、セル、グロブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に保持し、放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。	設置要求 機能要求① 機能要求②	プルトニウム精製設備の注水槽、注水槽の液位計 ・北換気筒 ・低レベル廃棄物処理建屋換気筒 ・施設共通 基本設計方針 【機能要求②】 ・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備） ・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備、燃料貯蔵設備、燃料送出し設備、プール水冷却系、プール水浄化系、補給水設備） ・せん断処理設備 ・溶解設備 ・清澄・計量設備 ・ 分離設備 ・分配設備 ・分離建屋一時貯留処理設備 ・ウラン精製設備 ・プルトニウム精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン脱硝設備（受入れ系、蒸発濃縮系、ウラン脱硝系） ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系、ウラン・プルトニウム混合脱硝系、焙焼・還元系、粉体系） ・酸回収設備（第1酸回収系、第2酸回収系） ・溶媒回収設備（分離・分配系、プルトニウム精製系、ウラン精製系、溶媒処理系） ・ウラン酸化物貯蔵設備 ・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 ・計測制御設備 ・安全保護回路 ・せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、塔槽類廃ガス処理系（分離建屋）、バルセータ廃ガス処理系（分離建屋）、塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）、塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）、バルセータ廃ガス処理系（精製建屋）、溶媒処理廃ガス処理系、ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル濃縮廃液廃ガス処理系、不溶解残渣廃液廃ガス処理系、低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系、廃溶媒処理廃ガス処理系、雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系、塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄物処理建屋）、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備、分析建屋塔槽類廃ガス処理設備） ・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ・主排気筒 ・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系、アルカリ廃液濃縮系、高レベル濃縮廃液貯蔵系、不溶解残渣廃液貯蔵系、アルカリ濃縮廃液貯蔵系、共用貯蔵系） ・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系、第2低レベル廃液処理系、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系、油分除去系、海洋放出管理系） ・高レベル廃液ガラス固化設備 ・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系、廃溶媒処理系、雑固体廃棄物処理系、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系） ・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系、ハル・エンドピース貯蔵系） ・安全圧縮空気系 ・安全冷却水系 ・分析設備 上記の設備のうち、使用済燃料等を内包又は取り扱う主要な系統及び機器 ・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋排気系、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系、前処理建屋排気系、分離建屋排気系、精製建屋排気系、ウラン脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系、高レベル廃液ガラス固化建屋排気系、第1ガラス固化体貯蔵建屋排気系、低レベル廃液処理建屋排気系、低レベル廃棄物処理建屋排気系、ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系、分析建屋排気系） 上記の換気設備のうち、主要な系統及び機器	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)～展開 ・ 放射性物質の保持機能 ・安全上重要な施設の安全機能の支援 (計測制御設備等については、別紙1-3～展開)	10条-1

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
7	(2) 漏えい液の回収 液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し、液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合は、漏えい検知装置により検知し、漏えいの拡大を防止するとともに、漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。	機能要求① 機能要求② 評価要求	<ul style="list-style-type: none"> ・せん断処理設備 ・溶解設備 ・清澄・計量設備 ・分離設備 ・分配設備 ・分離建屋一時貯留処理設備 ・ウラン精製設備 ・プルトニウム精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系、ウラン・プルトニウム混合脱硝系） ・酸回収設備（第1酸回収系、第2酸回収系） ・溶媒回収設備（分離・分配系、プルトニウム精製系、ウラン精製系、溶媒処理系） ・計測制御設備 ・せん断処理・溶解ガス処理設備 ・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分離建屋）、塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）、塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル濃縮廃液廃ガス処理系、不溶解残渣廃液廃ガス処理系） ・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋排気系） ・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系、アルカリ廃液濃縮系、高レベル濃縮廃液貯蔵系、不溶解残渣廃液貯蔵系、アルカリ濃縮廃液貯蔵系、共用貯蔵系） ・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系） ・高レベル廃液ガラス固化設備 ・分析設備 上記の設備のうち、セル等からの漏えい液回収に係る系統及び機器 回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿、漏えい検知装置 回収が重力流による場合：漏えい液受皿、漏えい検知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽までの配管 ※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおける受皿以降の回収系統は、項目番号8で抽出する。 ※未臨界濃度以上のプルトニウム溶液を連続移送する配管からの漏えいの可能性があり、回収が重力流によらない漏えい液受皿の集液溝を監視する装置については、項目番号10で抽出する。	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収 ・室等の漏えい拡大防止 (計測制御設備等については、別紙1-3へ展開)	10条-7
8	液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し、万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は、漏えいを検知し、漏えいの拡大を防止するとともに、漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。	機能要求① 機能要求② 評価要求	<ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系） ・ウラン精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン脱硝設備（受入系、蒸発濃縮系、ウラン脱硝系） ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系、ウラン・プルトニウム混合脱硝系） ・溶媒回収設備（プルトニウム精製系） ・計測制御設備 ・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵系） ・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系、海洋放出管理系） ・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系、廃溶媒処理系） ・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（腐樹脂貯蔵系、ハル・エンドピース貯蔵系） ・分析設備 上記の設備のうち、室に設置している漏えい液受皿からの漏えい液回収に係る系統及び機器 回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿、漏えいを検知するための設備 回収が重力流による場合：漏えい液受皿、漏えいを検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽までの配管	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収 ・室等の漏えい拡大防止 (計測制御設備等については、別紙1-3へ展開)	10条-8
10	a. 沸騰するおそれのある又はn-ドデカン引火点に達するおそれのある漏えい液の回収 漏えいした液の発熱量が大きくなり、沸騰のおそれがあるか又はTBP、n-ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液がn-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については、漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し、万一外部電源が喪失した場合でも、漏えいした液を確実に移送するために、スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から、ポンプを使用する場合の電源は非常用所内電源系統から供給する設計とする。また、ポンプは、多重化するか、万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 なお、沸騰するおそれのある又はn-ドデカン引火点に達するおそれのある漏えい液をスチームジェットポンプにより移送する場合に使用する安全蒸気系の設計については、第2章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施設」の「7.2.3 蒸気供給設備」に示す。	機能要求① 機能要求② 評価要求 冒頭宣言	<ul style="list-style-type: none"> ・溶解設備 ・清澄・計量設備 ・分離設備 ・分配設備 ・分離建屋一時貯留処理設備 ・プルトニウム精製設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系） ・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵系、高レベル濃縮廃液貯蔵系、不溶解残渣廃液貯蔵系、共用貯蔵系） ・高レベル廃液ガラス固化設備 ・計測制御設備 ・安全蒸気系 上記の設備のうち、沸騰するおそれのある漏えい液又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液受皿、漏えい検知装置、漏えい液受皿から回収貯槽までの配管、ポンプで回収する場合はポンプ、スチームジェットポンプで回収する場合はスチームジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統及び機器を対象とする。発熱量が大きくなり、安全に回収するために希釈が必要な場合には、希釈液の供給系統も含める。	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収 ・安全上重要な施設の安全機能の支援 (計測制御設備等については、別紙1-3へ展開)	10条-10

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
11	<p>も、臨界のおそれのある漏えい液の回収 通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウランの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器から、万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。 なお、漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については、第1章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」の「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づくとする。</p>	機能要求② 評価要求 冒頭宣言	<ul style="list-style-type: none"> ・プルトニウム精製設備 ・精製施設一時貯留処理設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系） 上記の設備のうち、臨界防止として、液厚管理の必要がある漏えい液受皿	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	10条-11
12	<p>連続移送の配管から漏えいのおそれがあり、漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は、漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から多重化し、万一漏えいした場合には、漏えいを確実に検知し移送する設計とする。 通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり、漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は、漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により、漏えいを検知する設計とする。</p>	設置要求 機能要求② 評価要求	施設共通 基本設計方針 【機能要求②】 <ul style="list-style-type: none"> ・プルトニウム精製設備 ・計測制御設備 上記の設備のうち、連続移送配管から漏えいした未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない漏えい液受皿、漏えい検知装置	⇒ (別紙1-3)へ展開	・セル等の漏えい拡大防止及び漏えい液回収	10条-12
14	<p>熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は、熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。</p>	機能要求① 機能要求②	施設共通 基本設計方針 【機能要求②】 セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置している計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・熱媒中への使用済燃料等の漏えい検知	10条-14
16	<p>4.1.4 放射性物質を取り扱う設備、セル等及び室の負圧維持 放射性物質を内包する系統及び機器、セル等並びにこれらを収納する建屋は、気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち、それぞれの気圧は、建屋、セル等、系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。 また、プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器、セル等並びにこれらを収納する建屋は、原則として常時負圧に保つ設計とする。 気体廃棄物の廃棄施設は、放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とともに、フィルタ、洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後、主排気筒、北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計とする。 なお、放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については、第2章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。</p>	機能要求① 機能要求② 冒頭宣言	<ul style="list-style-type: none"> ・分離設備 ・分配設備 ・プルトニウム精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン脱硝設備（受入れ系、ウラン脱硝系） ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系、ウラン・プルトニウム混合脱硝系、焙焼・還元系、粉体系） ・酸回収設備（第1酸回収系、第2酸回収系） ・溶媒回収設備（溶媒処理系） ・セル断処理・溶解ガス処理設備 ・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、塔槽類廃ガス処理系（分離建屋）、パルセータ廃ガス処理系（分離建屋）、塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）、塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）、パルセータ廃ガス処理系（精製建屋）、溶媒処理廃ガス処理系、ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備、高レベル濃縮廃液廃ガス処理系、不溶解残渣廃液廃ガス処理系、低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系、廃溶媒処理廃ガス処理系、雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系、塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄物処理建屋）、チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備、分析建屋塔槽類廃ガス処理設備） ・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋排気系、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系、前処理建屋排気系、分離建屋排気系、精製建屋排気系、ウラン脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合酸化貯蔵建屋排気系、高レベル廃液ガラス固化建屋排気系、第1ガラス固化体貯蔵建屋排気系、低レベル廃液処理建屋排気系、低レベル廃棄物処理建屋排気系、ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系、チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋排気系、分析建屋排気系） ・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系、高レベル濃縮廃液貯蔵系） ・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系、第2低レベル廃液処理系） ・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理系） ・分析設備 上記の設備のうち、主要な系統及び機器	⇒ (別紙1-2)へ展開	・放射性物質を保持する系統の負圧維持	10条-16
17	<p>設計基準事故時においても、可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とともに、一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても、再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。</p>	機能要求① 機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ・分離設備 ・分配設備 ・プルトニウム精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝系、焙焼・還元系、粉体系） ・計測制御設備 ・安全保護回路 ・セル断処理・溶解ガス処理設備 ・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備、塔槽類廃ガス処理系（分離建屋）、パルセータ廃ガス処理系（分離建屋）、塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）、塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）、パルセータ廃ガス処理系（精製建屋）、塔槽類廃ガス処理設備、高レベル濃縮廃液廃ガス処理系、不溶解残渣廃液廃ガス処理系） ・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ・換気設備（前処理建屋排気系、分離建屋給気系、分離建屋排気系、精製建屋給気系、精製建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系、高レベル廃液ガラス固化建屋排気系） ・主排気筒 ・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系） 上記の設備のうち、主要な系統及び機器	⇒ (別紙1-2)へ展開	・設計基準事故時における閉じ込め機能	10条-17

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開	
				機能名称	基本設計方針紐付け番号
18	4.1.5 グローブボックス及びフード プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは、給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ・プルトニウム精製設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系、ウラン・プルトニウム混合脱硝系、焙焼・還元系、粉体系） 上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックス	⇒ (別紙1-3)へ展開	・G Bの密閉構造 10条-18
19	フードは、気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。	機能要求① 機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ・プルトニウム精製設備 ・ウラン脱硝設備（受入れ系、ウラン脱硝系） ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系） ・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低レベル廃棄物処理建屋）） ・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系、分離建屋排気系、精製建屋排気系、ウラン脱硝建屋排気系、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系、分析建屋排気系） ・分析設備 上記の設備のうち、フード及びフードからの排気系	⇒ (別紙1-2)へ展開	・フードの面連維持 10条-19
20	4.1.6 崩壊熱除去 再処理施設は、使用済燃料及びその溶解液、放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。 なお、溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については、第2章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2 冷却水設備」に示す。 また、使用済燃料、製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する異常な温度上昇の防止に関する設計については、それぞれ第2章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設」、「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。	機能要求① 機能要求② 評価要求 冒頭宣言	<ul style="list-style-type: none"> ・溶解設備 ・清澄・計量設備 ・分離設備 ・分離建屋一時貯留処理設備 ・プルトニウム精製設備 ・精製建屋一時貯留処理設備 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系） ・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系、高レベル濃縮廃液貯蔵系、不溶解残渣廃液貯蔵系、共用貯蔵系） ・高レベル廃液ガラス固化設備 ・安全冷却水系 上記設備のうち、事業変更許可申請書 添付書類六 第9.5-2表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却塔、ポンプ、熱交換器、容器）	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱除去 ・安全上重要な施設の安全機能の支援 （計測制御設備等については、別紙1-3へ展開） 10条-20
22	液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、堰を設置することにより、容器から全量漏えいした場合においても、施設外へ液体状の放射性物質が漏えいすることを防止する設計とする。	機能要求② 評価要求	<ul style="list-style-type: none"> ・前処理建屋 ・分離建屋 ・精製建屋 ・ウラン脱硝建屋 ・低レベル廃棄物処理建屋 ・チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋 上記の建屋において、施設外に通じる出入口又はその周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設外への漏えいを防止する堰	⇒ (別紙1-3)へ展開	・施設外漏えい防止堰の設置 10条-22

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
24	放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は、化学的制限値(ノドデカンの引火点74℃)を設定し、化学的制限値を超えて加温することがないように、溶液の温度を監視して、温度高により警報を発するとともに、自動で加温を停止する設計とする。	運用要求 機能要求① 機能要求②	安全保護回路 溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系 ウラン精製設備 プルトニウム精製設備 溶媒回収設備 溶媒再生系 ウラン精製系 溶媒回収設備 溶媒再生系 プルトニウム精製系 施設共通 基本設計方針 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・化学的制限値維持による火災発生防止	11条/35条-24, 46
46	運転で水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉は、化学的制限値(還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃度ドライ換算6.4vol%)を設定し、還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し、空気といかなる混合比においても可燃限界濃度未満となるように設計する。万一、水素濃度が設定値を超える場合には、還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。	機能要求① 機能要求②	還元ガス供給系 【機能要求②】 計測制御設備 安全保護回路	⇒ (別紙1-3)へ展開	・有機溶媒の蒸発・蒸留処理における火災発生防止	11条/35条-29, 30, 32, 33
29	蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し、圧力高により警報を発するとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し、有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。	機能要求① 機能要求②	溶媒回収設備 溶媒処理系 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・有機溶媒の蒸発・蒸留処理における火災発生防止	11条/35条-29, 30, 32, 33
30	溶媒蒸留塔の圧力を監視し、圧力高により警報を発するとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し、有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。	機能要求① 機能要求②	溶媒回収設備 溶媒処理系 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・有機溶媒の蒸発・蒸留処理における火災発生防止	11条/35条-29, 30, 32, 33
32	外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し、運転状態を監視し、温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とする。	機能要求① 機能要求②	廃溶媒処理系 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・有機溶媒の蒸発・蒸留処理における火災発生防止	11条/35条-29, 30, 32, 33
33	熱分解ガスを燃焼する装置は、その内部温度を測定し、燃焼状態を監視し、温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。	機能要求① 機能要求②	廃溶媒処理系 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・有機溶媒の蒸発・蒸留処理における火災発生防止	11条/35条-29, 30, 32, 33
37	TBP等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には、熱的制限値(加熱蒸気の最高温度135℃)を設定し、濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧力により制御し、温度計により監視し、温度高により警報を発するとともに、加熱蒸気の温度が設定値を超えないように、蒸気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を自動で遮断する設計とする。	機能要求① 機能要求②	安全保護回路 分配設備 ウラン精製設備 プルトニウム精製設備 酸回収設備 第2酸回収系 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・熱的制限値維持における火災発生防止	11条/35条-37
40	また、その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給(水素排気)する設計とする。	機能要求① 機能要求②	溶解設備 清澄・計量設備 分離設備 分配設備 分離建屋一時貯留処理設備 プルトニウム精製設備 精製建屋一時貯留処理設備 溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 溶液系 高レベル廃液濃縮系 高レベル濃縮廃液貯蔵系 不溶解残渣廃液貯蔵系 共用貯蔵系 高レベル廃液ガラス固化設備 安全圧縮空気系	⇒ (別紙1-2)へ展開	・Pu溶液又は高レベル廃液を保有する貯槽の水素排気	11条/35条-40
43	洗浄塔は、その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気系から空気を供給し、廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。さらに、洗浄塔に供給する空気の流量を監視し、流量低により警報を発するとともに、自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とする。	機能要求① 機能要求②	ウラン精製設備 【機能要求②】 計測制御設備	⇒ (別紙1-3)へ展開	・水素ガスによる火災発生防止	11条/35条-43
109	b. 中央制御室床下コンクリートビットの影響軽減対策 中央制御室の制御室床下コンクリートビットに敷設する互いに相違する系列のケーブルに関しては、1時間以上の耐火能力を有する分離板又は隔壁で系列間を分離する設計とする。 また、固有の信号を発する異なる原理の火災感知器を組み合わせて設置し、火災の発生場所が特定できる設計とする。 さらに、中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能なハロゲン化物消火設備を設置する設計とする。 なお、火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。	設置要求 機能要求① 機能要求② 評価要求	基本方針 火災防護設備 (1時間耐火隔壁(分離板)) 火災防護設備 火災感知設備 火災防護設備 消火設備 (二酸化炭素消火器 消火器) 【機能要求②】 火災防護設備 消火設備 (ハロゲン化物消火設備(床下))	⇒ (別紙1-2)へ展開	・固定式ガス消火設備による消火	11条/35条-109, 142, 147
142	火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難となる箇所として多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所となる放射性物質が含まれる有機溶媒等を貯蔵する設備を設置するセル)、可燃性物質を取扱い構造上消火活動が困難となる火災区域又は火災区画(中央制御室床下、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室、緊急時対策建屋の対策本部室の床下及び一般共同溝)、等価火災時間が3時間を超える火災区域又は火災区画及び電気品室等の火災区域又は火災区画については、自動又は中央制御室、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室、緊急時対策建屋の建屋管理室からの手動操作による固定式消火設備を設置することにより、消火活動を可能とする設計とする。	設置要求 機能要求②	基本方針 火災防護設備 消火設備 (ハロゲン化物消火設備、 二酸化炭素消火設備(全域)、 ハロゲン化物消火設備(局所)、ケーブルトレイ消火設備、 電源盤・制御盤消火設備)	⇒ (別紙1-2)へ展開	・固定式ガス消火設備による消火	11条/35条-109, 142, 147
147	(1) 消火設備の消火剤の容量 消火設備の消火剤は、想定される火災の性質に応じた十分な容量として、消防法施行規則、又は試験結果に基づく消火剤容量を配備する設計とする。	機能要求② 評価要求	基本方針 火災防護設備 消火設備 (ハロゲン化物消火設備、 二酸化炭素消火設備(全域)、 ハロゲン化物消火設備(局所)、ケーブルトレイ消火設備、 電源盤・制御盤消火設備) 消火水供給設備	⇒ (別紙1-2)へ展開	・固定式ガス消火設備による消火	11条/35条-109, 142, 147

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
124	7.8.1 火災区域構造物及び火災区画構造物 火災区域は、第1章 共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する設計とする。 火災区画は、第1章 共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁、隔離距離及び系統分離状況に応じて火災区域を細分化する設計とする。	設置要求 機能要求②	基本方針 施設共通 基本設計方針 (耐火シール, 防火戸, 防火ダンパ) 【機能要求②】 火災防護設備 (火災区域構造物(耐火壁))	⇒ (別紙1-3)へ展開	・耐火壁等による火災影響軽減	11条/35条-124, 125, 126
125	このうち、火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	設置要求 機能要求②	基本方針 施設共通 基本設計方針 (耐火シール, 防火戸, 防火ダンパ) 【機能要求②】 火災防護設備 (火災区域構造物(耐火壁))			
126	また、重大事故等対処施設を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	設置要求 機能要求②	施設共通 基本設計方針 (耐火シール, 防火戸, 防火ダンパ) 【機能要求②】 火災防護設備 (火災区域構造物(耐火壁))			
148	消火用水供給系の水源は、消防法施行令、危険物の規制に関する規則及び都市計画法施行令に基づくとともに、2時間の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。	機能要求②	基本方針 火災防護設備 消火設備 (消火用水貯槽, ろ過水貯槽)	⇒ (別紙1-2)へ展開	・水消火設備への消火水供給	11条/35条- 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
149	また、緊急時対策建屋の水源は、消防法施行令に基づくとともに、2時間の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。	機能要求②	火災防護設備 消火設備 (消火水槽(緊急時対策建屋), 防火水槽(緊急時対策建屋))			
150	(2) 消火設備の系統構成 a. 消火用水供給系の多重性又は多様性 消火用水供給系の水源として、ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し、多重性を有する設計とする。	設置要求 機能要求① 機能要求②	基本方針 火災防護設備 消火設備 (消火用水貯槽, ろ過水貯槽)			
151	緊急時対策建屋の水源は、同建屋に消火水槽、建屋近傍に防火水槽を設置し、多重性を有する設計とする。	設置要求 機能要求① 機能要求②	火災防護設備 消火設備 (消火水槽(緊急時対策建屋), 防火水槽(緊急時対策建屋))			
152	消火用水系の消火ポンプは、必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプに加え、ディーゼル駆動消火ポンプを1台ずつ設置することで、多様性を有する設計とするとともに、消火配管内を加圧状態に保持するため、機器の単一故障を想定し、圧力調整用消火ポンプを2台設ける設計とする。	設置要求 機能要求① 機能要求②	基本方針 火災防護設備 消火設備 (電動機駆動消火ポンプ, ディーゼル駆動消火ポンプ)			
153	また、緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置することで、多重性を有する設計とする。 なお、上記に加えて、消防車等により防火水槽から緊急時対策建屋へ送水するための手段を設けることを保安規定に定めて、管理する。	設置要求 機能要求① 機能要求② 運用要求	火災防護設備 消火設備 (電動機駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋), 移動式消火設備) 施設共通 基本設計方針			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
3	<p>気体廃棄物の廃棄施設は、各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル等内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよう、放射性物質の核種、性状、濃度に応じて、廃ガス洗浄塔、高性能粒子フィルタ等で洗浄、ろ過等の処理をした後、十分な拡散効果の期待できる排気筒から監視しながら放出する設計とする。</p>	<p>機能要求① 機能要求②</p>	<p>せん断処理・溶解廃ガス処理設備 (許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図) 塔槽類廃ガス処理設備 (許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15図) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 (許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図)</p> <p>換気設備のうち排気系 (許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33図) 北換気筒 (許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 (許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図) 主排気筒 (許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図)</p> <p>【機能要求②】 浄化機能に関わる廃ガス洗浄塔、高性能粒子フィルタ、ルテニウム吸着塔、凝縮器等の機器 排気性能に関わる排風機 気体廃棄性能に関わる主排気筒 主配管</p>	<p>⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開</p>	<p>・放射性気体廃棄物の処理及び排気 (北換気筒、低レベル廃棄物処理建屋換気筒、主排気筒については、別紙1-3へ展開)</p>	<p>24条-3</p>
4	<p>液体廃棄物の廃棄施設は、周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう、廃液の放射性物質の核種、性状、濃度に応じてろ過、脱塩、蒸発処理を行い、放射性物質の量及び濃度を確認した上で、十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計とする。</p>	<p>機能要求① 機能要求②</p>	<p>液体廃棄物の廃棄施設 (許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第7.3-3図、第7.3-5図)</p> <p>【機能要求②】 液体の廃棄処理に関わる第1低レベル廃液蒸発缶等の機器 廃液の浄化機能に関わる第1ろ過装置等の機器 液体廃棄性能に関わる第1海洋放出ポンプ等の機器 主配管</p>	<p>⇒ (別紙1-2)へ展開</p>	<p>・放射性液体廃棄物の処理及び廃棄</p>	<p>24条-4</p>

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
6	代替安全冷却水系は、可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部ループ配管・弁を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、可搬型中型移送ポンプを運転することで、水供給設備の第1貯水槽の水を内部ループへ通水し、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき、未沸騰状態を維持できる設計とする。	機能要求① 機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○膨張槽 ○貯槽 ・中継槽 ・リサイクル槽 ・中間ボット ・計量前中間貯槽 ・計量後中間貯槽 ・計量・調整槽 ・計量補助槽 ・高レベル廃液濃縮缶 ・高レベル廃液供給槽 ・第6一時貯留処理槽 ・溶解液中間貯槽 ・溶解液供給槽 ・抽出廃液受槽 ・抽出廃液中間貯槽 ・抽出廃液供給槽 ・第1一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽 ・第8一時貯留処理槽 ・第3一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第4一時貯留処理槽 ・プルトニウム濃縮液受槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 ・プルトニウム濃縮液計量槽 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 ・プルトニウム溶液受槽 ・油水分離槽 ・プルトニウム濃縮液供給槽 ・プルトニウム溶液一時貯槽 ・第1一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第2一時貯留処理槽 ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・硝酸プルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液貯槽 ・高レベル廃液共用貯槽 ・高レベル廃液混合槽 ・供給液槽 ・供給槽 ○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋外ホース ○可搬型排水受槽 ○運搬車 ○ホース展張車 ○可搬型中型移送ポンプ運搬車 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・内部ループへの通水による冷却	【代替安全冷却水系】 39条-6
7	代替安全冷却水系は、可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、可搬型中型移送ポンプを運転することで、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器へ注水でき、放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。	機能要求① 機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○貯槽（項目番号6に示したものと同様） ○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋外ホース ○運搬車 ○ホース展張車 ○可搬型中型移送ポンプ運搬車 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・貯槽等への注水	【代替安全冷却水系】 39条-7

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
8	代替安全冷却水系は、可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、可搬型中型移送ポンプを運転することで、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下させ、未沸騰状態を維持できる設計とする。	機能要求① 機能要求②	○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○貯槽（項目番号6に示したものと同様） ○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋外ホース ○可搬型排水受槽 ○運搬車 ○ホース展張車 ○可搬型中型移送ポンプ運搬車	⇒ (別紙1-2)へ展開	・冷却コイル等への通水による冷却	【代替安全冷却水系】 39条-8
9	代替安全冷却水系は、可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝縮器）を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、可搬型中型移送ポンプを運転することで、代替換気設備のセル導出設備の凝縮器へ通水し、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。	機能要求① 機能要求②	○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○可搬型配管 ○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋外ホース ○可搬型排水受槽 ○運搬車 ○ホース展張車 ○可搬型中型移送ポンプ運搬車	⇒ (別紙1-2)へ展開	・凝縮器への通水	【代替安全冷却水系】 39条-9
10	代替安全冷却水系は、可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、内部ループへの通水、冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留した後、可搬型中型移送ポンプを運転することで、可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第1貯水槽へ移送し、排水を再び水源として用いることができる設計とする。	機能要求① 機能要求②	○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○可搬型配管 ○膨張槽 ○貯槽（項目番号6に示したものと同様） ○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋外ホース ○可搬型排水受槽 ○運搬車 ○ホース展張車 ○可搬型中型移送ポンプ運搬車	⇒ (別紙1-2)へ展開		
20	一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は、それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。	機能要求②	○代替安全冷却水系の配管 ○代替安全冷却水系の配管（設計基準対象の施設と兼用）			
25	代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷却、同機器への注水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するために必要な給水流量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	可搬型中型移送ポンプ			
26	代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は、想定される重大事故等において、冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な基数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	可搬型排水受槽			
27	代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの通水、同機器への注水、冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合に必要な給水流量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	可搬型中型移送ポンプ			
28	代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは、同時に発生する可能性のある事故への対処も含めて必要な容量を確保する設計とする。	機能要求②	可搬型中型移送ポンプ			
29	代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの通水、冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯留するために必要な容量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	可搬型排水受槽			
40	代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は、配管の全周破断に対して、適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することにより、漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。	機能要求② 設置要求	○代替安全冷却水系（セル外） （許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、16図） ○代替安全冷却水系（セル内） （許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、16図）			
45	代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は、溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し、影響を受けない高さへの保管、被水防護及び被液防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	○可搬型中型移送ポンプ ○可搬型建屋内ホース 施設共通 基本設計方針（保管上の措置）			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
4	セル導出設備は、溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質、水素掃気空気に伴う放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を、これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し、塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の排気をセルに導出できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○水封安全器 ○セル導出ユニットフィルタ ○凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○予備凝縮器 ○気液分離器 ○可搬型建屋内ホース ○可搬型ダクト ○可搬型配管 ○貯槽 <ul style="list-style-type: none"> ・中継槽 ・リサイクル槽 ・中間ボット ・計量前中間貯槽 ・計量後中間貯槽 ・計量・調整槽 ・計量補助槽 ・高レベル廃液濃縮缶 ・高レベル廃液供給槽 ・第6一時貯留処理槽 ・溶解液中間貯槽 ・溶解液供給槽 ・抽出廃液受槽 ・抽出廃液中間貯槽 ・抽出廃液供給槽 ・第1一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第8一時貯留処理槽 ・第3一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第4一時貯留処理槽 ・プルトニウム溶液受槽（分配設備） ・プルトニウム溶液中間貯槽 ・第2一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・プルトニウム溶液供給槽 ・プルトニウム濃縮液受槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 ・プルトニウム濃縮液計量槽 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 ・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備） ・油水分離槽 ・プルトニウム濃縮缶供給槽 ・プルトニウム濃縮缶 ・プルトニウム溶液一時貯槽 ・第1一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第2一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・硝酸プルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液貯槽 ・高レベル廃液共用貯槽 ・高レベル廃液混合槽 ・供給液槽 ・供給槽 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固）	【代替換気設備】 39条-4, 5, 6
5	前処理建屋、分離建屋、精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出設備は、水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質が、セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して導出先セルに導出されない場合、水封安全器を経由して、気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○水封安全器 ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○貯槽（項目番号4に示したものと同様） 			
6	セル導出設備は、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器により凝縮し、発生する凝縮水は、回収先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○凝縮器 ○予備凝縮器 ○気液分離器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○漏えい液受皿 ○第1供給槽 ○第2供給槽 ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○可搬型配管 			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開	
				機能名称	基本設計方針紐付け番号
7	セル導出設備は、溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質、水素掃気空気に伴う放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を、凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより除去できる設計とする。	機能要求②	○セル導出ユニットフィルタ	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：蒸発乾固） 【代替換気設備】 39条- 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 32, 37 (主排気筒については、別紙1-3へ展開)
8	セル導出設備の凝縮器は、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するため、代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計とする。	機能要求②	○凝縮器 ○予備凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器		
9	代替セル排気系は、可搬型排風機、可搬型ダクト及び可搬型フィルタを敷設し、主排気筒へつながるよう、可搬型排風機、可搬型ダクト及び可搬型フィルタを接続し、可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後、可搬型排風機を運転することで、セルに導出された放射性エアロゾルを除去し、主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。	機能要求②	○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型ダクト ○可搬型フィルタ ○可搬型排風機 ○可搬型デミスタ ○貯槽（項目番号4に示したものと同様） ○主排気筒		
20	セル導出設備の凝縮器等は、想定される重大事故等時において、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し、蒸気に伴う水素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し、十分な除熱能力を発揮する設計とする。また、必要数及び予備を含め十分な基数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	○凝縮器 ○予備凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器		
21	代替セル排気系の可搬型排風機は、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において、放射性エアロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ、主排気筒を介して、大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	○可搬型排風機		
23	代替セル排気系の可搬型排風機は、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な排気風量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	○可搬型排風機		
24	セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬型フィルタは、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	○セル導出ユニットフィルタ ○可搬型フィルタ		
32	代替換気設備の常設重大事故等対処設備は、配管の全周破断に対して、適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することにより、漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。	機能要求② 設置要求	○代替換気設備（セル外） （許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図） ○代替換気設備（セル内） （許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）		
37	代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は、溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し、影響を受けない高さへの保管、被水防護及び被液防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	○可搬型建屋内ホース ○可搬型フィルタ ○可搬型排風機 施設共通 基本設計方針（保管上の措置）		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
4	セル導出設備は、溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質、水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を、これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し、塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の排気をセルに導出できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○水封安全器 ○セル導出ユニットフィルタ ○凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○予備凝縮器 ○気液分離器 ○可搬型建屋内ホース ○可搬型ダクト ○可搬型配管 ○貯槽 <ul style="list-style-type: none"> ・中継槽 ・リサイクル槽 ・中間ボット ・計量前中間貯槽 ・計量後中間貯槽 ・計量・調整槽 ・計量補助槽 ・高レベル廃液濃縮缶 ・高レベル廃液供給槽 ・第6一時貯留処理槽 ・溶解液中間貯槽 ・溶解液供給槽 ・抽出廃液受槽 ・抽出廃液中間貯槽 ・抽出廃液供給槽 ・第1一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第8一時貯留処理槽 ・第3一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第4一時貯留処理槽 ・プルトニウム溶液受槽（分配設備） ・プルトニウム溶液中間貯槽 ・第2一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・プルトニウム溶液供給槽 ・プルトニウム濃縮液受槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 ・プルトニウム濃縮液計量槽 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 ・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備） ・油水分離槽 ・プルトニウム濃縮缶供給槽 ・プルトニウム濃縮缶 ・プルトニウム溶液一時貯槽 ・第1一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第2一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・硝酸プルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液貯槽 ・高レベル廃液共用貯槽 ・高レベル廃液混合槽 ・供給液槽 ・供給槽 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発）	【代替換気設備】 40条-4, 5, 6
5	前処理建屋、分離建屋、精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出設備は、水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質が、セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して導出先セルに導出されない場合、水封安全器を経由して、気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○水封安全器 ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○貯槽（項目番号4に示したものと同様） 			
6	セル導出設備は、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器により凝縮し、発生する凝縮水は、回収先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○凝縮器 ○予備凝縮器 ○気液分離器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 ○漏えい液受皿 ○第1供給槽 ○第2供給槽 ○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型建屋内ホース ○可搬型配管 			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開	
				機能名称	基本設計方針紐付け番号
7	セル導出設備は、溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質、水素掃気空気に伴う放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を、凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより除去できる設計とする。	機能要求②	○セル導出ユニットフィルタ	⇒ (別紙1-2、別紙1-3)へ展開	・セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応（管理放出：水素爆発） 【代替換気設備】 40条- 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 32, 37 (主排気筒については、別紙1-3へ展開)
8	セル導出設備の凝縮器は、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するため、代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計とする。	機能要求②	○凝縮器 ○予備凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器		
9	代替セル排気系は、可搬型排風機、可搬型ダクト及び可搬型フィルタを敷設し、主排気筒へつながるよう、可搬型排風機、可搬型ダクト及び可搬型フィルタを接続し、可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後、可搬型排風機を運転することで、セルに導出された放射性エアロゾルを除去し、主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。	機能要求②	○代替換気設備の配管 ○代替換気設備の配管（設計基準対象の施設と兼用） ○可搬型ダクト ○可搬型フィルタ ○可搬型排風機 ○可搬型デミスタ ○貯槽（項目番号4に示したものと同様） ○主排気筒		
20	セル導出設備の凝縮器等は、想定される重大事故等時において、「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し、蒸気に伴う水素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し、十分な除熱能力を発揮する設計とする。また、必要数及び予備を含め十分な基数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	○凝縮器 ○予備凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器		
21	代替セル排気系の可搬型排風機は、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において、放射性エアロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ、主排気筒を介して、大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	○可搬型排風機		
23	代替セル排気系の可搬型排風機は、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な排気風量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	○可搬型排風機		
24	セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬型フィルタは、冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	○セル導出ユニットフィルタ ○可搬型フィルタ		
32	代替換気設備の常設重大事故等対処設備は、配管の全周破断に対して、適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することにより、漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。	機能要求② 設置要求	○代替換気設備（セル外） （許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図） ○代替換気設備（セル内） （許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）		
37	代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は、溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し、影響を受けない高さへの保管、被水防護及び被液防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	○可搬型建屋内ホース ○可搬型フィルタ ○可搬型排風機 施設共通 基本設計方針（保管上の措置）		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開		
				機能名称	基本設計方針紐付け番号	
7	代替安全圧縮空気系は、可搬型空気圧縮機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース、可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で、可搬型空気圧縮機を運転することで、放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給し、水素濃度を可燃限界濃度未満に維持できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽 ・中継槽 ・計量前中間貯槽 ・計量後中間貯槽 ・計量・調整槽 ・計量補助槽 ・溶解液中間貯槽 ・溶解液供給槽 ・抽出廃液受槽 ・抽出廃液中間貯槽 ・抽出廃液供給槽 ・プルトニウム溶液受槽（分配設備） ・プルトニウム溶液中間貯槽 ・第2一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第4一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・高レベル廃液濃縮缶 ・プルトニウム溶液供給槽 ・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備） ・油水分離槽 ・プルトニウム濃縮缶供給槽 ・プルトニウム濃縮缶 ・プルトニウム溶液一時貯槽 ・プルトニウム濃縮液受槽 ・プルトニウム濃縮液計量槽 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・第2一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理槽） ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理槽） ・第7一時貯留処理槽 ・硝酸プルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 ・第1高レベル濃縮廃液貯槽 ・第2高レベル濃縮廃液貯槽 ・高レベル廃液共用貯槽 ・高レベル廃液混合槽 ・供給液槽 ・供給槽 ○可搬型空気圧縮機 ○可搬型建屋外ホース ○可搬型建屋内ホース 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・水素爆発を未然に防止するための空気供給	【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 8, 9
8	代替安全圧縮空気系は、圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し、系統内の圧力が低下した場合、溶液の性状ごとに水素掃気機能喪失から重大事故等対策の準備に使用することができる時間が短い分離建屋、精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるまでの間、自動で水素燃焼時においても貯槽等に影響を与えないドライ換算8vol%（以下7.2.2.1では「未然防止濃度」という。）未満を維持するために必要な圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽 ・溶解液中間貯槽 ・溶解液供給槽 ・抽出廃液受槽 ・抽出廃液中間貯槽 ・抽出廃液供給槽 ・プルトニウム溶液受槽（分配設備） ・プルトニウム溶液中間貯槽 ・第2一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・第4一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・高レベル廃液濃縮缶 ・プルトニウム溶液供給槽 ・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設備） ・油水分離槽 ・プルトニウム濃縮缶供給槽 ・プルトニウム濃縮缶 ・プルトニウム溶液一時貯槽 ・プルトニウム濃縮液受槽 ・プルトニウム濃縮液計量槽 ・プルトニウム濃縮液中間貯槽 ・プルトニウム濃縮液一時貯槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・第2一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第7一時貯留処理槽 ・硝酸プルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ○圧縮空気自動供給貯槽 ○圧縮空気自動供給ユニット 			

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開			
				機能名称	基本設計方針紐付け番号		
9	代替安全圧縮空気系は、水素発生量の増加が想定される時間の前に、圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユニットへの切り替えを行い、可搬型空気圧縮機により圧縮空気を供給するまでの間、未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽 <ul style="list-style-type: none"> ・アルトニウム溶液受槽（分配設備） ・アルトニウム溶液中間貯槽 ・第2一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設備） ・アルトニウム溶液受槽（アルトニウム精製設備） ・油水分離槽 ・アルトニウム濃縮缶供給槽 ・アルトニウム溶液一時貯槽 ・アルトニウム濃縮液受槽 ・アルトニウム濃縮液計量槽 ・アルトニウム濃縮液中間貯槽 ・アルトニウム濃縮液一時貯槽 ・リサイクル槽 ・希釈槽 ・第2一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・第3一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設備） ・硝酸アルトニウム貯槽 ・混合槽 ・一時貯槽 ○機器圧縮空気自動供給ユニット 	⇒ (別紙1-2)へ展開	・水素爆発を未然に防止するための空気供給	【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 8, 9	
10	代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は、安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の圧力（約0.7MP a [gage]）を下回った場合に、自動で圧縮空気を供給する設計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるまでの間、未然防止濃度を維持するために必要な流量を確保する設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号9に示したものと同様） ○圧縮空気自動供給貯槽 ○圧縮空気自動供給ユニット 		⇒ (別紙1-2)へ展開	・水素爆発を未然に防止するための空気供給	【代替安全圧縮空気系】 40条-10, 11, 12, 13, 33, 34
11	セル導出設備の凝縮器は、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するため、代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって、溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○凝縮器 ○予備凝縮器 ○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○分離建屋の第1エジェクタ凝縮器 				
12	代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは、安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の圧力（約0.4MP a [gage]）を下回った場合に自動で圧縮空気を供給する設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号10に示したものと同様） ○機器圧縮空気自動供給ユニット 				
13	代替安全圧縮空気系は、代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットの作動が遅延することにより、貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことがないよう、代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離することにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧縮空気の供給を開始できる設計とする。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間、未然防止濃度を維持するために必要な量を確保する設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号10に示したものと同様） ○圧縮空気自動供給貯槽 ○圧縮空気自動供給ユニット ○機器圧縮空気自動供給ユニット 				
33	代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は、機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるまでの間、貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持するために必要な流量を確保する設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○圧縮空気自動供給貯槽 ○圧縮空気自動供給ユニット 				
34	代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは、可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間、貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持するために必要な量を確保する設計とする。	機能要求②	○機器圧縮空気自動供給ユニット				
14	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性のある放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器に対して、圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計とする。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは、発生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給配管・弁に設置し、圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号10に示したものと同様） ○圧縮空気手動供給ユニット ○可搬型建屋内ホース 				
16	代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは、代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間、貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号10に示したものと同様） ○圧縮空気手動供給ユニット ○可搬型建屋内ホース 				
17	代替安全圧縮空気系は、発生防止対策が機能しない場合に備え、圧縮空気手動供給ユニットにより圧縮空気を供給し、機器内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持している期間中に、発生防止対策で敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース、可搬型建屋外ホースの下流側に、機器に圧縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホースを設置し、可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で、代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	<ul style="list-style-type: none"> ○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用） ○貯槽（項目番号8に示したものと同様） ○可搬型空気圧縮機 ○可搬型建屋外ホース ○可搬型建屋内ホース 				
35	代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは、可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間、貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。	機能要求②	○圧縮空気手動供給ユニット				

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	共通09 別紙への展開	
				機能名称	基本設計方針紐付け番号
27	一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給のために兼用して使用する代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は、それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。	機能要求②	○代替安全圧縮空気系の配管 ○代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設と兼用）	⇒ (別紙1-2)へ展開	<ul style="list-style-type: none"> ・水素爆発を未然に防止するための空気供給 ・水素爆発の再発を防止するための空気供給
32	代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系、機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユニットは、操作の時間を考慮し、必要な圧縮空気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を有する設計とする。	機能要求②	○圧縮空気自動供給貯槽 ○圧縮空気自動供給ユニット ○機器圧縮空気自動供給ユニット ○圧縮空気手動供給ユニット		
36	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は、想定される重大事故等時において、放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持するために必要な圧縮空気供給量を有する設計とする。また、保有数は、必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。	機能要求② 設置要求	○可搬型空気圧縮機		
37	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は、同時に発生する可能性のある事故への対処を含めて、事象進展に応じた使用の状態を踏まえた、必要な容量を確保した設計とする。	機能要求②	○可搬型空気圧縮機		
38	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は、水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪失による蒸発乾固が同時に発生した場合においても、可燃限界濃度未満を維持するために必要な量を確保した設計とする。	機能要求②	○可搬型空気圧縮機		
47	代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は、配管の全周破断に対して、適切な材料を使用することにより、漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。	機能要求② 設置要求	○代替安全圧縮空気系（セル外） （許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図） ○代替安全圧縮空気系（セル内） （許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）		
52	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は、溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し、影響を受けない高さへの保管、被水防護及び被液防護する設計とする。	機能要求② 運用要求	○可搬型空気圧縮機 施設共通 基本設計方針（保管上の措置）		
39	代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は、放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給するとともに、計装設備への圧縮空気を供給する場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計とし、兼用できる設計とする。	機能要求②	○可搬型空気圧縮機	<ul style="list-style-type: none"> ・水素爆発を未然に防止するための空気供給 ・水素爆発の再発を防止するための空気供給 ・重大事故時のパラメータ計測 	

【代替安全圧縮空気系】
40条-27, 32, 36, 37, 38, 47, 52

【代替安全圧縮空気系】
40条-39

添付 2

申請対象設備リスト

(分離設備)

申請対象設備リスト (系統設備)
(1/4)

番号	施設区分	設備区分	機器名称 (事業変更許可)	機器名称	機種	基本設計方針 紐付け番号	エビデンス 紐付け番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考	
1	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	ガンマモニタ第1エアリフトポンプ 分離ポット	機-03-1	AB	1	②-2	既設	安重	—	B-2, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_1
2	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2ウラン・プルトニウムモニタ 第1エアリフトポンプ分離ポット	機-03-7	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD_2
3	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	機-03-12	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_4
4	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	機-03-13	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_4
5	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	機-03-14	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_3
6	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	機-03-15	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_3
7	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	機-03-16	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替換気設備	—	■■■■ EFD番号: EFD_3
8	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	機-03-17	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_3
9	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	溶解液中間貯槽	機-03-19	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	■■■■ EFD番号: EFD_5
10	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	機-03-20	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_5
11	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽	溶解液供給槽	機-03-23	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	■■■■ EFD番号: EFD_6
12	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液供給槽セル漏えい液受皿	機-03-24	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_6
13	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽ゲデオン	機-03-26	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_6
14	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽ゲデオン プライミングポット	機-03-27	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_6
15	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽流量計ポット	機-03-28	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_6
16	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿	機-03-30	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	■■■■ EFD番号: EFD_7
17	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽	抽出廃液受槽	機-03-32	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	■■■■ EFD番号: EFD_8

申請対象設備リスト (系統設備)
(2/4)

番号	施設区分	設備区分	機器名称 (事業変更許可)	機器名称	機種	基本設計方針 紐付け番号	エビデンス 紐付け番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	D B区分	S A区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考			
18	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	抽出廃液中間貯槽	容器	4条-2, 3 10条-1, 20 11条/35条-36, 40 【代替安全冷却水系】 39条-6, 7, 8, 10, 20, 40 【代替換気設備】 39条 -4, 5, 9, 32 【代替換気設備】 40条 -4, 5, 9, 32 【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 8, 17, 47	機-03-33	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	EFD番号：EFD_8
19	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	抽出廃液供給槽	容器	10条-1, 20 11条/35条-36, 40 15条/16条3- 1, 2, 4, 13, 15 【代替安全冷却水系】 39条-6, 7, 8, 10, 20, 40 【代替換気設備】 39条 -4, 5, 9, 32 【代替換気設備】 40条 -4, 5, 9, 32 【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 8, 17, 47	機-03-35	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2Ss	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	EFD番号：EFD_9
20	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿	容器	10条-7, 10	機-03-36	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号：EFD_9
21	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔	抽出塔	容器	4条-2, 3, 7, 8, 10 10条-1 11条/35条-40 15条/16条3- 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16	機-03-38	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_11
22	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出塔セル漏えい液受皿	容器	10条-7, 10	機-03-39	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号：EFD_11
23	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポット/抽出塔エアリフトポンプパッファチューブ	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-41	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_11
24	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-42	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
25	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-43	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_11
26	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1 洗浄塔	第1 洗浄塔	容器	4条-2, 3, 7, 8, 10 10条-1 11条/35条-40 15条/16条3- 1, 2, 4, 10, 11, 15, 16	機-03-44	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_12
27	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔流量計測ポット/第1 洗浄塔エアリフトポンプパッファチューブ	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-45	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_12
28	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-46	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
29	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-47	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_12
30	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔溶液採取ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-48	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_12
31	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	T B P 洗浄塔	T B P 洗浄塔	容器	4条-2, 3, 7, 8, 10 10条-1 11条/35条-35, 40 15条/16条3- 1, 2, 4, 12, 15, 16	機-03-49	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
32	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプパッファチューブ	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-50	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
33	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-51	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
34	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔流量計測ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-52	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_13
35	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2 洗浄塔	第2 洗浄塔	容器	4条-2, 3, 7, 8, 10 10条-1 11条/35条-40 15条/16条3- 1, 2, 4, 10, 11, 15, 16	機-03-53	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_14
36	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔流量計測ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-55	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_12
37	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-56	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号：EFD_14
38	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 一時貯留処理槽シール槽	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-63	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号：EFD_21
39	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	予備ガンマモニタ第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-66	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号：EFD_1
40	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	予備抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	4条-2, 3 10条-1	機-03-69	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号：EFD_25

申請対象設備リスト (系統設備)
(3/4)

番号	施設区分	設備区分	機器名称 (事業変更許可)	機器名称	機種	基本設計方針 紐付け番号	エビデンス 紐付け番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	D B区分	S A区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考				
41	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン プライミングポット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-71	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
42	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備流量計測ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-72	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
43	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-73	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
44	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	分離設備ガンマモニタセル漏え い液受皿	容器	10条-7	機-03-74	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD_1	
45	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	分離設備ウラン・プルトニウム モニタセル漏えい液受皿	容器	10条-7	機-03-75	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD_2	
46	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受 皿	容器	10条-7	機-03-76	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_5	
47	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受 皿	容器	10条-7	機-03-77	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_5	
48	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	抽出廃液供給槽	容器	10条-1,20 11条/35条-36,40 15条/16条3- 1,2,4,12,15 【代替安全冷却水系】 39条-6,7,8,10,20,40 【代替換気設備】39条 -4,5,9,32 【代替換気設備】40条 -4,5,9,32 【代替安全圧縮空気 系】40条-7,8,17,47	機-03-78	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2S s	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_10
49	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	AT02/AT02N/分離建屋取合部漏 えい液受皿	容器	10条-7	機-03-79	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD_3,28	
50	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔流量計測ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1 【代替安全冷却水系】 39条-7,10,40	機-03-80	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2S s	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	—	EFD番号: EFD_13
51	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔流量計測ポ ット/第 2 洗浄塔エアリフトポンプパ ッケージ	容器	4条-2,3 10条-1 【代替安全冷却水系】 39条-7,10,40	機-03-81	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2S s	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	—	EFD番号: EFD_14
52	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分 離ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-82	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_14	
53	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分 離ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-83	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_14	
54	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-84	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
55	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-85	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
56	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-86	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
57	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-87	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
58	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-88	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
59	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-89	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
60	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-90	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_12	
61	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-91	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_12	
62	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポン プ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-92	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_13	
63	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポン プ分 離 ポ ット	容器	4条-2,3 10条-1	機-03-93	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_13	
64	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	放射性配管分岐第2セル漏えい 液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-18	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_4	

申請対象設備リスト (系統設備)
(4/4)

番号	施設区分	設備区分	機器名称 (事業変更許可)	機器名称	機種	基本設計方針 紐付け番号	エビデンス 紐付け番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考			
65	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-21	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_5
66	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液中間貯槽ポンプ	ポンプ	4条-2,3 10条-1	機-03-22	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_5
67	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	溶解液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-25	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_6
68	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-31	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_7
69	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-37	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_9
70	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出塔セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	10条-10	機-03-40	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_11
71	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (溶液保持系)	主配管	10条-1	配-03-1	AB	一式	②-2	既設	安重/非安重	—	C/- B/- S/- S, 1.2Ss/-	—	—	流体 1: ウラン及びプルトニウムを含む溶液 流体 2: 抽出廃液等
72	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	主配管	10条-10	配-03-2	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体: 蒸気
73	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	主配管	10条-10	配-03-3	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体 1: ウラン及びプルトニウムを含む溶液 流体 2: 抽出廃液等
74	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい液回収系, 貯槽等注水系)	主配管	10条-10 【代替安全冷却水系】 39条-7, 10, 40	配-03-4	AB	一式	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	流体 1: ウラン及びプルトニウムを含む溶液 流体 2: 抽出廃液 流体 3: 冷却水 流体 4: 汽水
75	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (崩壊熱除去系: 再処理設備本体用, 内部ループ通水系, 冷却コイル等通水系)	主配管	10条-20 【代替安全冷却水系】 39条-6, 8, 10, 40	配-03-5	AB	一式	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	流体 1: 冷却水 流体 2: 汽水
76	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (溶液保持系, 貯槽等注水系)	主配管	10条-1 【代替安全冷却水系】 39条-7, 10, 40	配-03-6	AB	一式	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	流体 1: 抽出廃液 流体 2: 冷却水 流体 3: 汽水
77	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (水素掃気系)	主配管	11条/35条-40	配-03-7	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体: 圧縮空気
78	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (水素掃気系, 未然防止掃気系)	主配管	11条/35条-40 【代替安全圧縮空気系】 40条-7, 17, 47	配-03-8	AB	一式	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系	—	流体: 圧縮空気
79	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (廃ガス処理系)	主配管	10条-1, 16, 17 24条-3	配-03-9	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体: 廃ガス
80	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい拡大防止系)	主配管	10条-7	配-03-10	AB	一式	②-2	既設	非安重	—	B/-	—	—	流体: 低レベル廃液
81	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (崩壊熱除去系: 再処理設備本体用, 内部ループ通水系)	主配管	10条-20 【代替安全冷却水系】 39条-6, 10	配-03-11	AB	一式	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	流体 1: 冷却水 流体 2: 汽水
82	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	主配管	10条-10	配-03-12	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体: 硝酸
83	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管 (漏えい液回収系)	主配管	10条-7	配-03-13	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体 1: ウラン及びプルトニウムを含む溶液 流体 2: 抽出廃液等

添付 3

申請対象設備抽出結果

(分離設備)

(1) 分離設備

抽出リスト(機器)
(1/3)

【機器等の抽出】

紐付け番号	施設区分		設備区分			機器名称(許可)	機器名称	機種	機器番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考	
機-03-1	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	ガンマモニタ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	B-2, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_1	
機-03-7	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2ウラン・プルトニウムモニタ 第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD_2	
機-03-12	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_4	
機-03-13	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_4	
機-03-14	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_3	
機-03-15	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_3	
機-03-16	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_3
機-03-17	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_3	
機-03-19	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	溶解液中間貯槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_5
機-03-20	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_5	
機-03-23	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽	溶解液供給槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_6
機-03-24	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液供給槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
機-03-26	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽ゲデオン	容器	(溶解液供給槽ゲデオンA), ■■■■■ (溶解液供給槽ゲデオンB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
機-03-27	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽ゲデオン プライミングポット	容器	(溶解液供給槽ゲデオンA プライミングポット), ■■■■■ (溶解液供給槽ゲデオンB プライミングポット)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
機-03-28	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽流量計測ポット	容器	(溶解液供給槽流量計測ポットA), ■■■■■ (溶解液供給槽流量計測ポットB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_6	
機-03-30	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_7	
機-03-32	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽	抽出廃液受槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_8
機-03-33	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	抽出廃液中間貯槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_8
機-03-35	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	抽出廃液供給槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	—	EFD番号: EFD_9
機-03-36	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_9	
機-03-38	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔	抽出塔	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
機-03-39	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	抽出塔セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
機-03-41	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポット/抽出塔エアリフトポンプ パッファチューブ	容器	(抽出塔流量計測ポットA), ■■■■■ (抽出塔エアリフトポンプA パッファチューブ)	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
機-03-42	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_13	
機-03-43	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_11	
機-03-44	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔	第1洗浄塔	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_12	
機-03-45	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1洗浄塔流量計測ポット/第1洗浄塔 エアリフトポンプパッファチューブ	容器	(第1洗浄塔流量計測ポットA), ■■■■■ (第1洗浄塔エアリフトポンプA パッファチューブ)	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_12	

抽出リスト(機器)
(2/3)

組付け番号	施設区分		設備区分			機器名称(許可)	機器名称	機種	機器番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考
機-03-46	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-47	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 12
機-03-48	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔溶液採取ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 12
機-03-49	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	T B P 洗浄塔	T B P 洗浄塔	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-50	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ パッファチューブ	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-51	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-52	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔流量計測ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-53	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2 洗浄塔	第2 洗浄塔	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 14
機-03-55	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔流量計測ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 12
機-03-56	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD 14
機-03-63	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 一時貯留処理槽シール槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 21
機-03-66	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	予備ガンマモニタ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD 1
機-03-69	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	予備抽出塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD 25
機-03-71	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン プライミングポット	容器	(溶解液供給槽予備ゲデオンA プライミングポット), ■■■■■ (溶解液供給槽予備ゲデオンB プライミングポット)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 6
機-03-72	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備流量計測ポット	容器	(溶解液供給槽予備流量計測ポットA), ■■■■■ (溶解液供給槽予備流量計測ポットB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 6
機-03-73	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン	容器	(溶解液供給槽予備ゲデオンA), ■■■■■ (溶解液供給槽予備ゲデオンB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 6
機-03-74	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	分離設備ガンマモニタセル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD 1
機-03-75	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	分離設備ウラン・プルトニウムモニタセル 漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD 2
機-03-76	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD 5
機-03-77	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD 5
機-03-78	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	抽出廃液供給槽	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2 Ss	主: 分離設備 従: 代替安全圧縮空気系 従: 代替安全冷却水系 従: 代替換気設備	—	EFD番号: EFD 10
機-03-79	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	AT02/AT02N/分離建屋取合部漏えい液受皿	容器	■■■■■	AB	1	—	既設	非安重	—	B/-	—	—	EFD番号: EFD 3, 28
機-03-80	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔流量計測ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2 Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	EFD番号: EFD 13
機-03-81	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔流量計測ポット/第2 洗浄塔エア リフトポンプパッファチューブ	容器	(第2 洗浄塔流量計測ポットA), ■■■■■ (第2 洗浄塔エアリフトポンプA パッファチューブ)	AB	1	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1. 2Ss/(S), 1. 2 Ss	主: 分離設備 従: 代替安全冷却水系	—	EFD番号: EFD 14
機-03-82	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 14
機-03-83	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第2 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 14
機-03-84	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-85	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-86	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-87	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-88	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-89	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 11
機-03-90	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 12
機-03-91	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	第1 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 12
機-03-92	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13
機-03-93	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	T B P 洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	■■■■■	AB	1	②-2	既設	安重	—	S, 1. 2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD 13

抽出リスト(機器)
(3/3)

紐付け番号	施設区分		設備区分			機器名称(許可)	機器名称	機種	機器番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考
機-03-18	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2スチームジェットポンプA), ██████████ (放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_4
機-03-21	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3スチームジェットポンプA), ██████████ (溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_5
機-03-22	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	—	溶解液中間貯槽ポンプ	ポンプ	██████████ (溶解液中間貯槽ポンプA), ██████████ (溶解液中間貯槽ポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S, 1.2Ss/-	—	—	EFD番号: EFD_5
機-03-25	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	溶解液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプA), ██████████ (溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_6
機-03-31	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプA), ██████████ (抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_7
機-03-37	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプA), ██████████ (抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_9
機-03-40	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	スチームジェットポンプ	抽出塔セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	██████████ (抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェットポンプA), ██████████ (抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェットポンプB)	AB	2	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	EFD番号: EFD_11

抽出リスト(配管)
(1/1)



【機器等の抽出】

紐付け番号	施設区分		設備区分			機器名称(許可)	機器名称	機種	機器番号	設置場所	数量	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 (主従)	共用 (主従)	備考
配-03-1	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(溶液保持系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重/非 安重	—	C/- B/- S/- S, 1.2Ss/-	—	—	流体1:ウラン及びプルト ニウムを含む溶液 流体2:抽出廃液等
配-03-2	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい液回収系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体:蒸気
配-03-3	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい液回収系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体1:ウラン及びプルト ニウムを含む溶液 流体2:抽出廃液等
配-03-4	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい液回収系,貯槽等注水系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主:分離設備 従:代替安全冷 却水系	—	流体1:ウラン及びプルト ニウムを含む溶液 流体2:抽出廃液 流体3:冷却水 流体4:汽水
配-03-5	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用, 内部ループ通水系,冷却コイル等通水系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設/改 造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主:分離設備 従:代替安全冷 却水系	—	流体1:冷却水 流体2:汽水
配-03-6	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(溶液保持系,貯槽等注水系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.2Ss/(S), 1.2 Ss	主:分離設備 従:代替安全冷 却水系	—	流体1:抽出廃液 流体2:冷却水 流体3:汽水
配-03-7	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(水素掃気系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体:圧縮空気
配-03-8	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(水素掃気系,未然防止掃気系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設/改 造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主:分離設備 従:代替安全圧 縮空気系	—	流体:圧縮空気
配-03-9	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(廃ガス処理系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体:廃ガス
配-03-10	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい拡大防止系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	非安重	—	B/-	—	—	流体:低レベル廃液
配-03-11	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用, 内部ループ通水系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設/改 造	安重	常設SA	S/(S), 1.2Ss	主:分離設備 従:代替安全冷 却水系	—	流体1:冷却水 流体2:汽水
配-03-12	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい液回収系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体:硝酸
配-03-13	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備	主配管(漏えい液回収系)	主配管	—	AB	一式	②-2	既設	安重	—	S/-	—	—	流体1:ウラン及びプルト ニウムを含む溶液 流体2:抽出廃液等

共通09 別紙1-2-2-3-1
 分離設備（分離建屋） ②-bの理由整理表

EFD 青四角番号	本文 第4-1表	②-bの理由
1	D, J, L	一般系のユーティリティラインであり主流路としない(SA対処設備以外)
2	I, L	ガイドパイプ、計装用の配管(SA対処設備以外)、信号等であり流路ではない
3	K	閉じ込め機能を有する仕様表対象容器の排気ラインではないため主流路としない
4	A	洗浄水の排水時に使用する配管であり主流路としない
5	G	デミスタ、凝縮器で発生した凝縮水ラインであり主流路としない
6	A, B, C, E, F, G	ドレン、ベント、バイパス、オーバーフロー、テスト・バックアップラインであり主流路としない
7	G	非安重の漏えい液回収スチームジェットの配管であり主流路としない
8	G	非定常のラインであり、且つPu/HAW液保持に係らないため、主流路としない
9	H	分析試料採取配管であり主配管としない
10	J	移送機器用の真空系統であり主流路としない
14	<u>個別1</u>	Pu/HAW液保持に係らない廃液、硝酸、溶媒等(洗浄廃液・少量のウラン溶液)の移送ラインのため主流路としない。
14	<u>個別2</u>	Pu/HAW液保持に係らない廃液、硝酸、溶媒等(低レベル廃液)の移送ラインのため主流路としない。

<EFD矢羽根取合い概要>

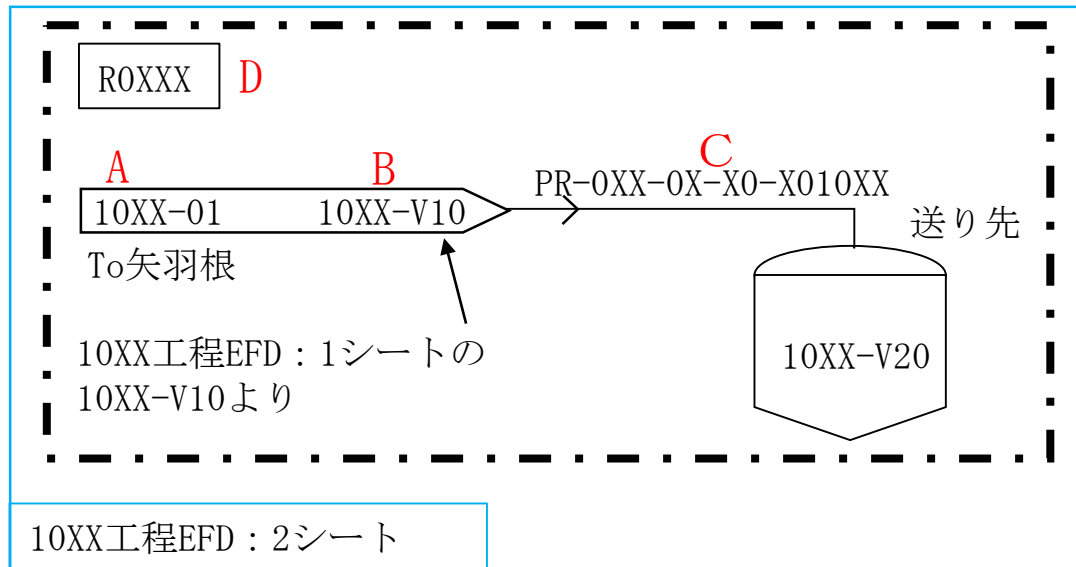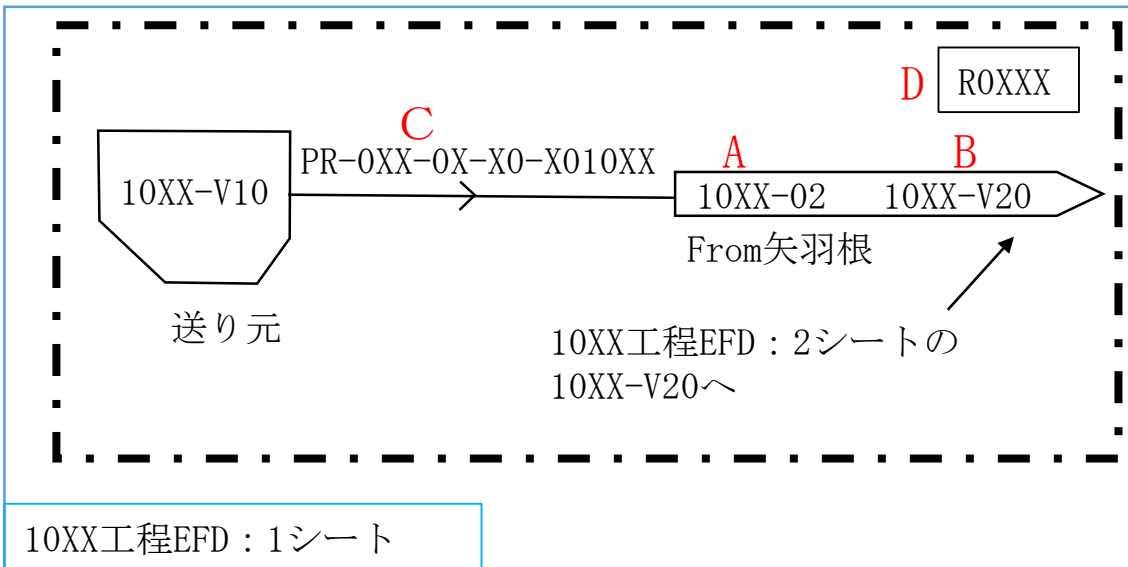

A : 送り元、送り先の工程番号とその系統番号の系統図のシート番号を示す。

「(系統番号: 10XX) - (系統番号の系統図のシート番号: 01, 02)」

※同一シート内で矢羽根で送り元、送り先を示す場合は、系統番号を省略する場合がある。

B : 送り元、送り先のタンク等を示す。「送り先: 10XX-V20, 送り元: 10XX-V10」

※配管分岐、ヘッダ等から機器へ接続される場合は、Bの記載を「MANIFOLD」、「HEADER」と記載する。

C : 配管番号を示す。「配管番号: PR-0XX-0X-X010XX」

※他系統の配管を記載する場合は、「(系統番号) + (配管番号)」で示す。

D : 部屋番号を示す。「部屋番号: ROXXX」、一点鎖線にて部屋の範囲を示している。

※ From-To の関係にある矢羽根は同一の部屋で取合う。

<矢羽根取合い確認>

①From矢羽根内の情報より、To矢羽根が記載されているEFDシートが特定される。(10XX工程、シート番号: 2)

②From矢羽根が記載されている部屋と同一の部屋にTo矢羽根が記載されている。

(10XX工程、シート番号: 2のROXXXの一点鎖線の範囲内にTo矢羽根が存在)

③上記②において、複数の矢羽根が存在している場合はFrom矢羽根の情報(系統番号、シート番号、送り元)及び配管番号が一致しているものが目的のTo矢羽根となる。(10XX工程、シート番号: 1、送り元: 10XX-V10、配管番号: PR-0XX-0X-X010XX)

(参考) 主配管の矢羽根取合い例 (溶解設備の「溶液保持機能」)

矢羽根に取合うEFDのシート
番号を追加

EFDにシート番号
(EFD_1,EFD_2,...)を振る

EFD_1

154

矢羽根に取合うEFDのシート
番号を追加

EFDにシート番号
(EFD_1,EFD_2,...)を振る

EFD_2

