

| | |
|-------------------|----------------|
| 島根原子力発電所第2号機 審査資料 | |
| 資料番号 | NS2-添 2-009-38 |
| 提出年月日 | 2023年2月22日 |

VI-2-9-4-7-1-1 管の耐震性についての計算書
(格納容器フィルタベント系)

S2 補 VI-2-9-4-7-1-1 R0

2023年2月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 概略系統図及び鳥瞰図 | 2 |
| 2.1 概略系統図 | 2 |
| 2.2 鳥瞰図 | 6 |
| 3. 計算条件 | 9 |
| 3.1 計算方法 | 9 |
| 3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 | 10 |
| 3.3 設計条件 | 12 |
| 3.4 材料及び許容応力 | 16 |
| 3.5 設計用地震力 | 17 |
| 4. 解析結果及び評価 | 18 |
| 4.1 固有周期及び設計震度 | 18 |
| 4.2 評価結果 | 23 |
| 4.2.1 管の応力評価結果 | 23 |
| 4.2.2 支持構造物評価結果 | 24 |
| 4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果 | 25 |
| 4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果 | 26 |

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、格納容器フィルタベント系の管，支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し，動的機能を維持できることを説明するものである。

計算結果の記載方法は，以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全42モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。








(3) 弁


機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として，弁型式別に評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図


概略系統図記号凡例

| 記号 | 内容 |
|--|--|
|  (太線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備) |
|  (太破線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設) |
|  (細線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管 |
|  (破線) | 工事計画記載範囲外の管、又は工事計画記載範囲の管 のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管 及び他系統の管であって系統の概略を示すために表記 する管 |
|  | 鳥瞰図番号 (代表モデル) |
|  | 鳥瞰図番号 (代表モデル以外) |
|  | アンカ |
| [管クラス] DB1 DB2 DB3 DB4 SA2 SA3 DB1/SA2 DB2/SA2 DB3/SA2 DB4/SA2 | クラス1管 クラス2管 クラス3管 クラス4管 重大事故等クラス2管 重大事故等クラス3管 重大事故等クラス2管であってクラス1管 重大事故等クラス2管であってクラス2管 重大事故等クラス2管であってクラス3管 重大事故等クラス2管であってクラス4管 |

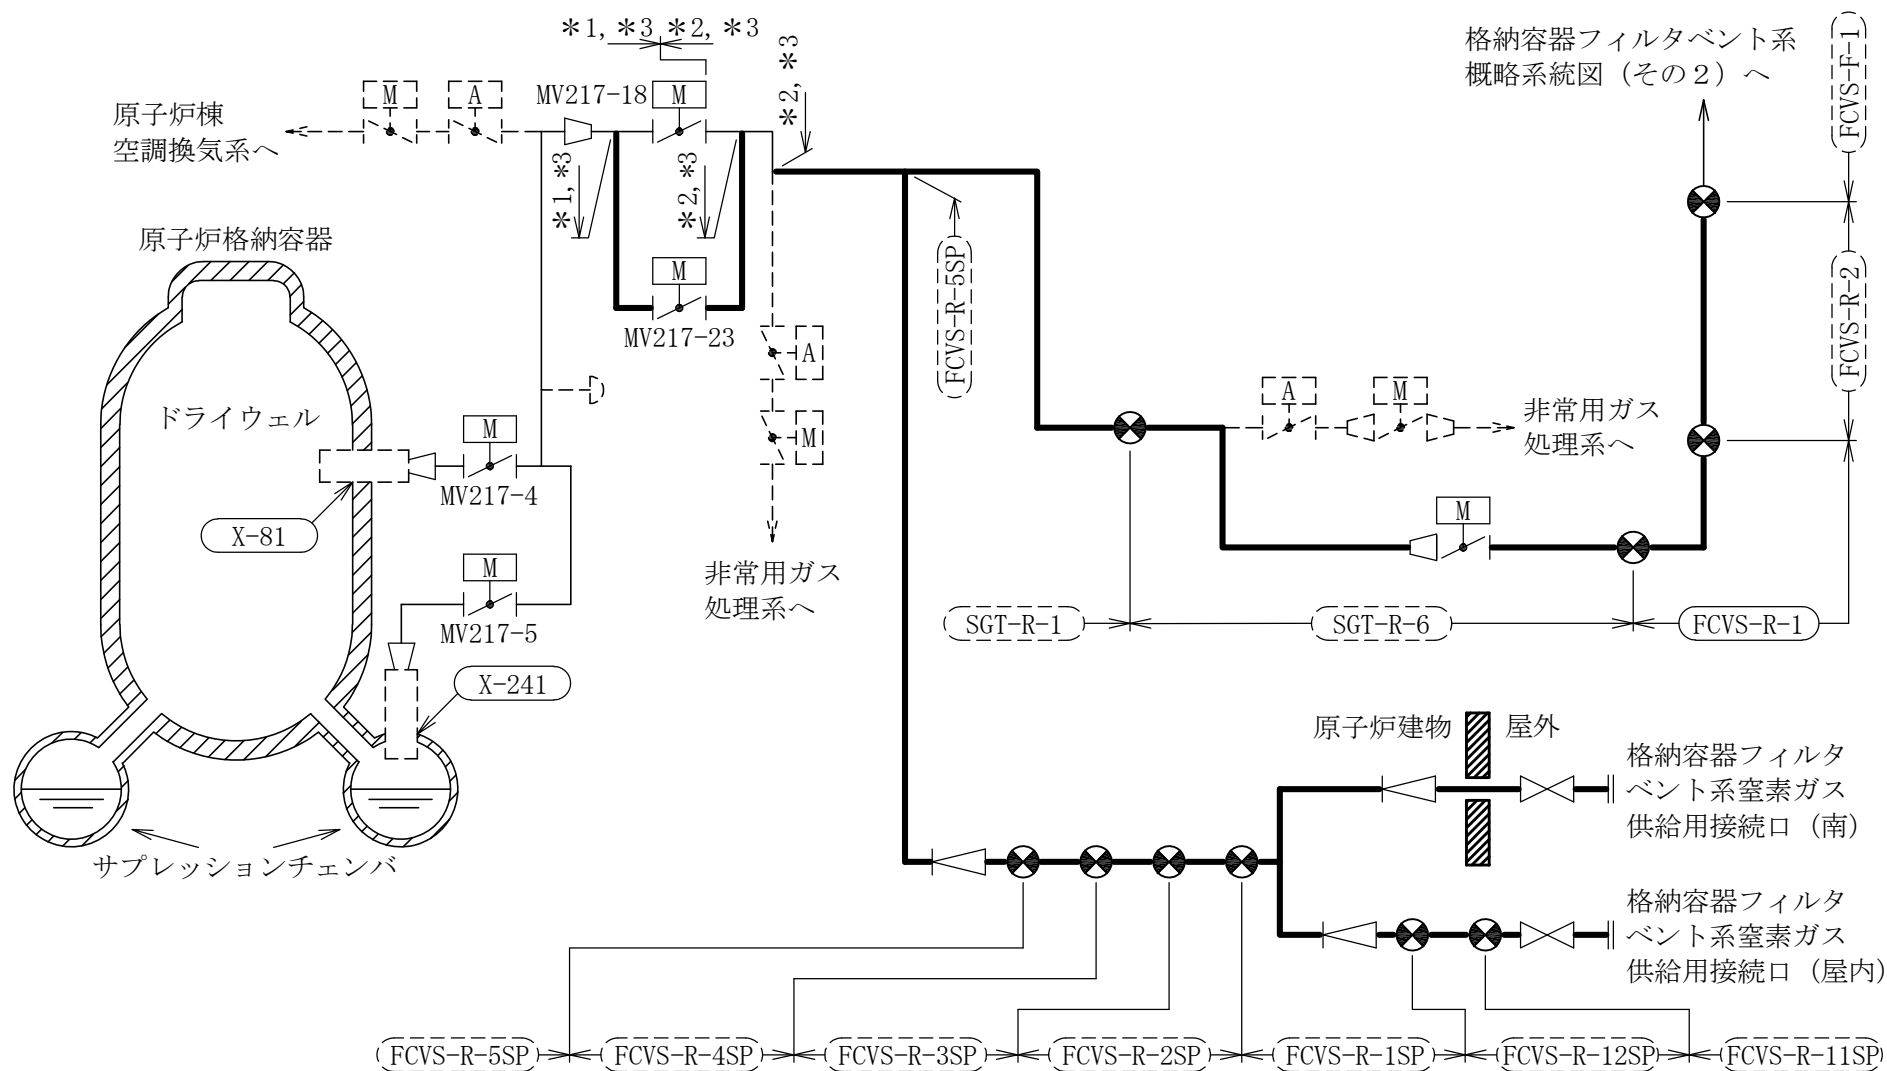

注記*1：窒素ガス制御系との兼用範囲である。
 *2：非常用ガス処理系との兼用範囲である。
 *3：計算結果は非常用ガス処理系に含めて示す。


[注] 太線範囲の管クラス：SA2
 格納容器フィルタベント系概略系統図（その1）

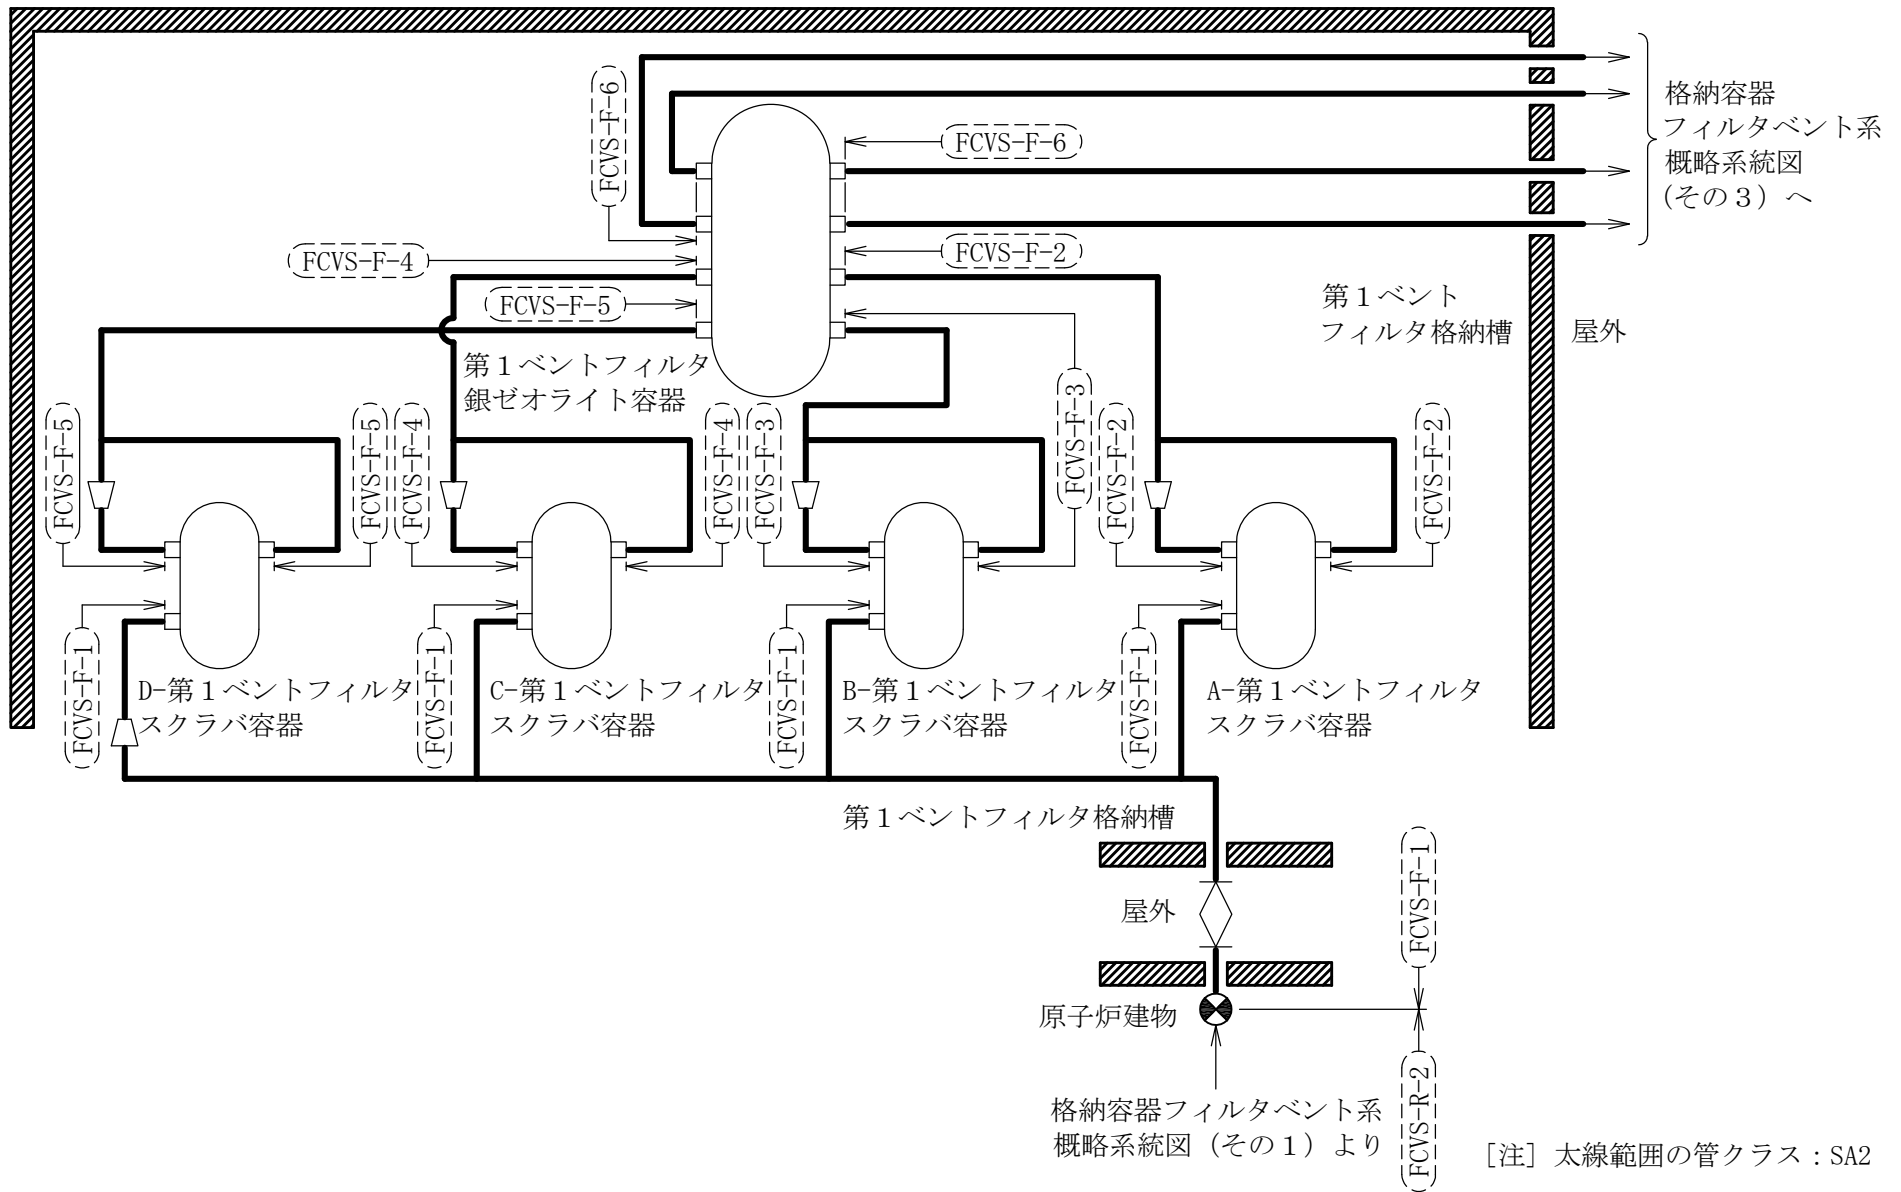


格納容器フィルタベント系概略系統図 (その2)

[注] 太線範囲の管クラス : SA2

格納容器
フィルタベント系
概略系統図
(その2) より

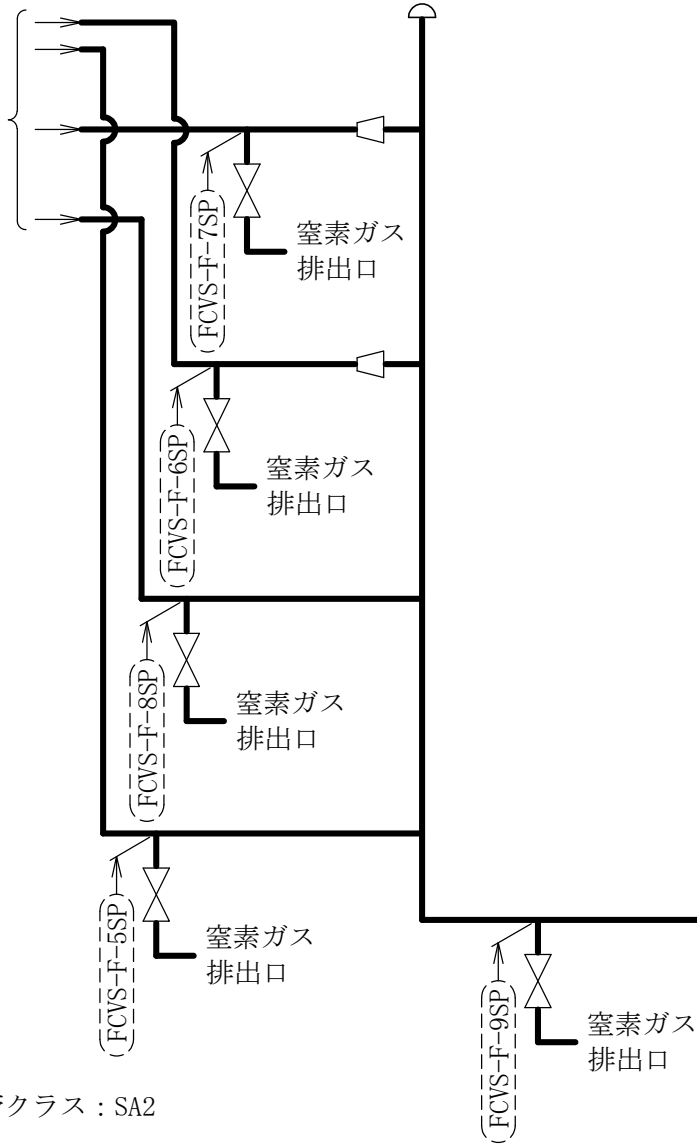



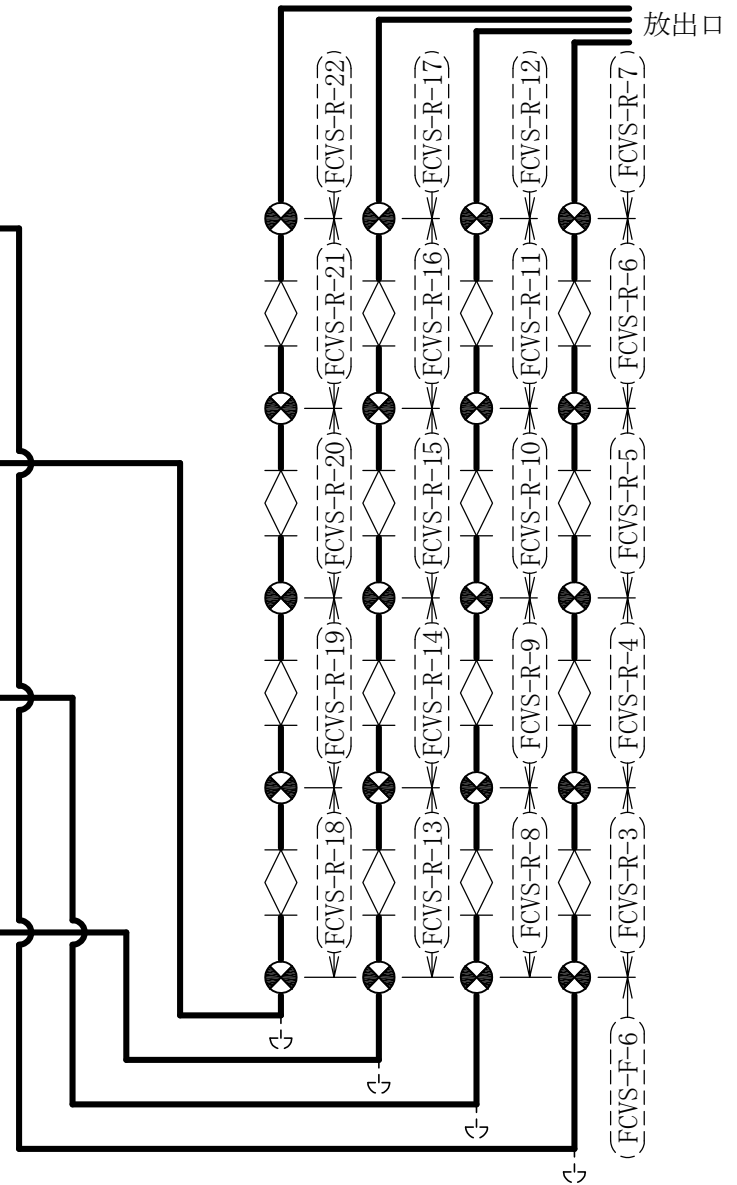









[注] 太線範囲の管クラス : SA2




格納容器フィルタベント系概略系統図 (その3)

2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

| 記号 | 内容 |
|--|--|
|  (太線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。) |
|  (細線) | 工事計画記載範囲の管のうち、本システムの管であって他計算書記載範囲の管 |
|  (破線) | 工事計画記載範囲外の管, 又は工事計画記載範囲の管のうち 本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管及び他系統の管 であって解析モデルの概略を示すために表記する管 |
|  | 質点 |
|  | アンカ |
|  | レストレイント |
|  | レストレイント (斜め拘束の場合) |
|  | スナップ |
|  | スナップ (斜め拘束の場合) |
|  | ハンガ |
|  | リジットハンガ |
|  | 拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, 内に変位量を記載する。なお, S s 機能維持の範囲は S s 地震動による変位量のみを記載する。) 注: 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。 |

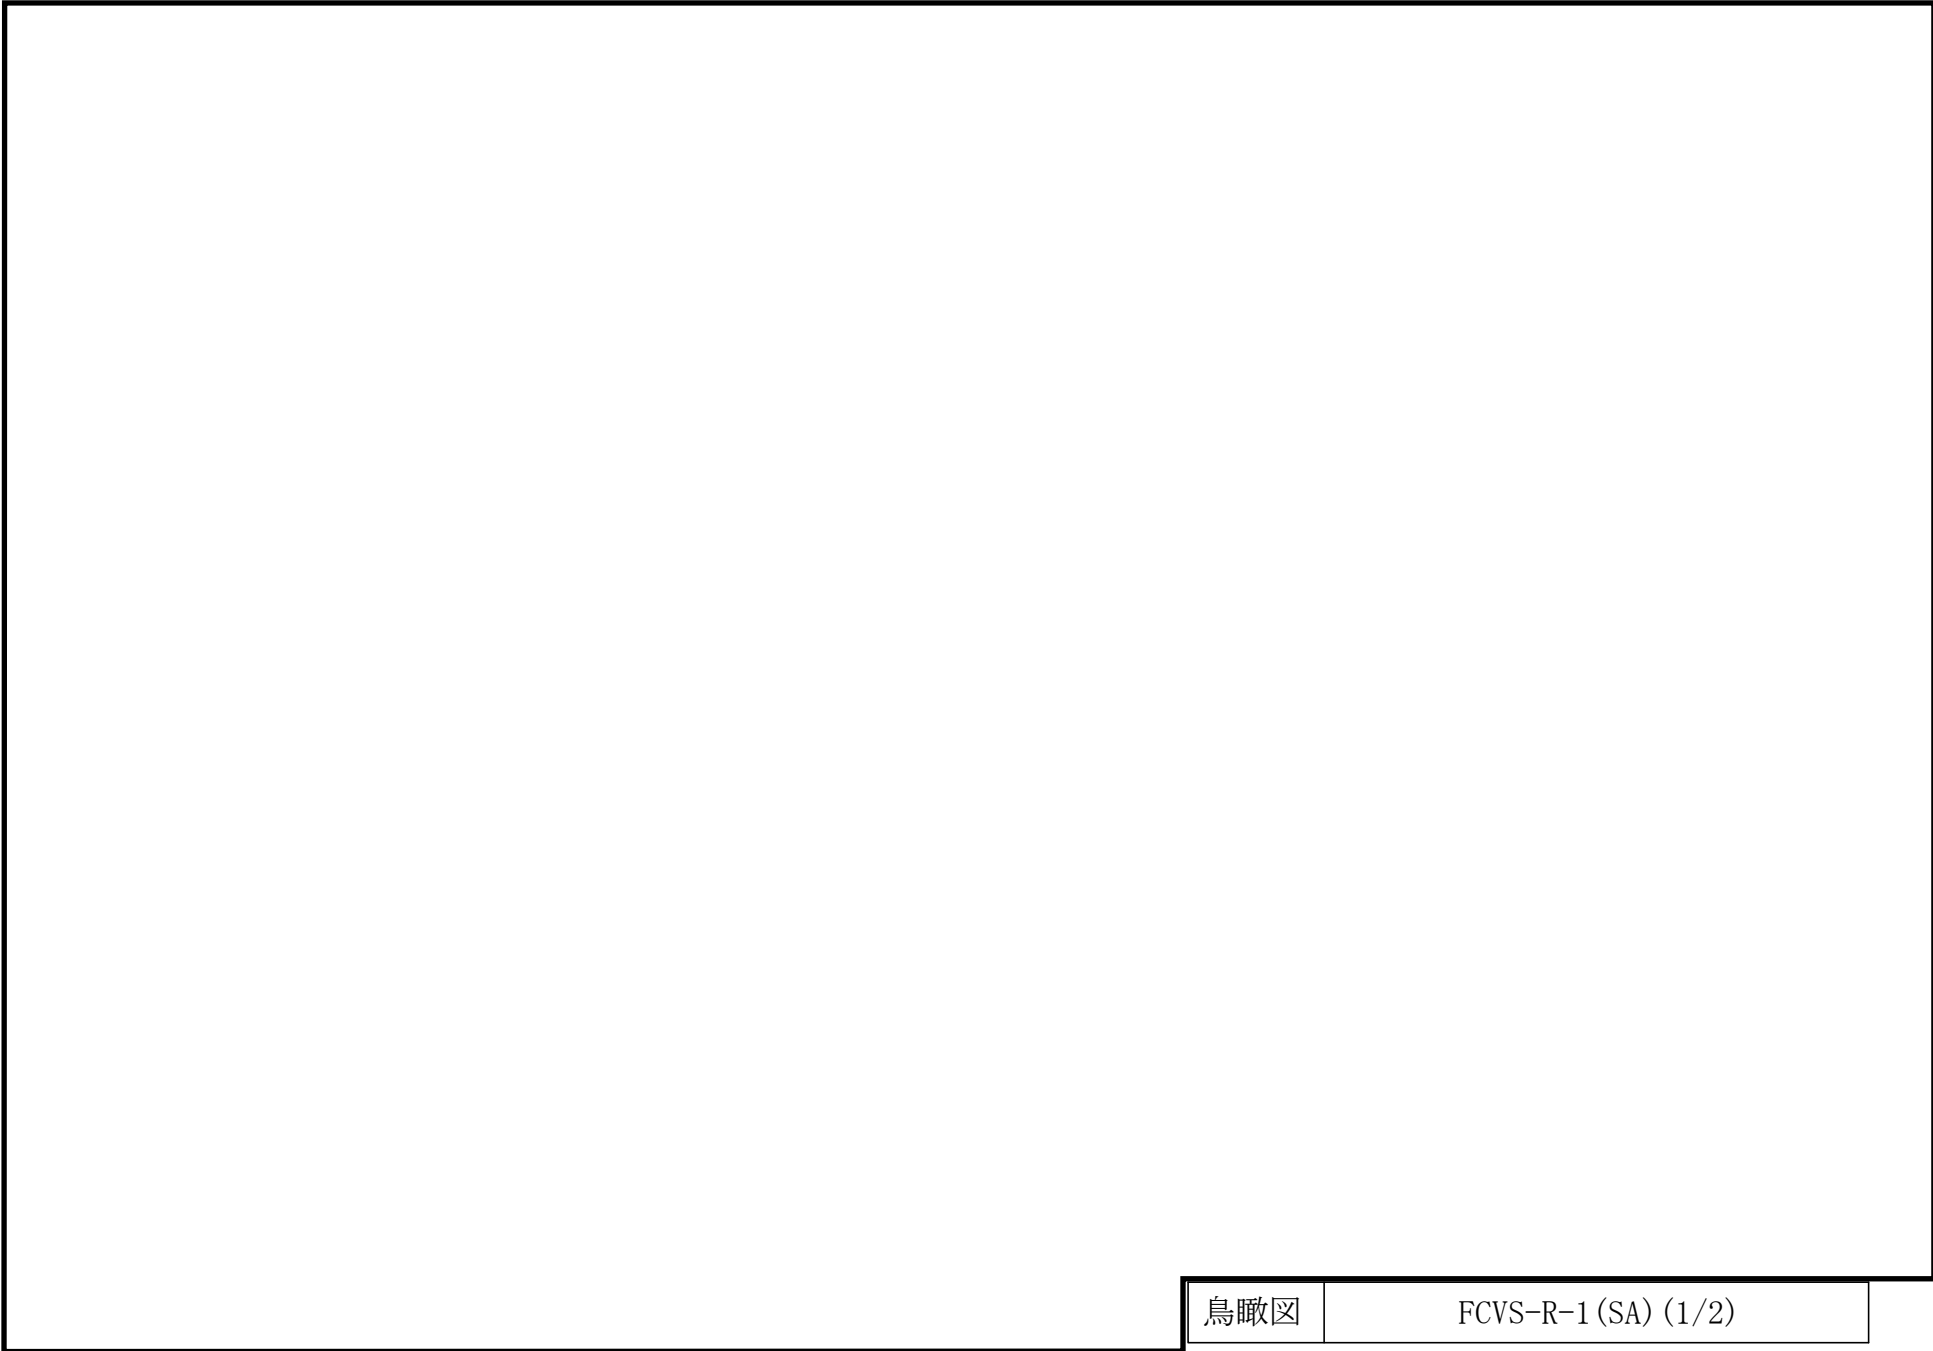

| | |
|-----|--------------------|
| 鳥瞰図 | FCVS-R-1(SA) (1/2) |
|-----|--------------------|

∞

鳥瞰図

FCVS-R-1(SA) (2/2)

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、基本方針に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは「H I S A P」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

| 施設名称 | 設備名称 | 系統名称 | 施設分類 ^{*1} | 設備分類 ^{*2} | 機器等の区分 | 耐震重要度分類 | 荷重の組合せ ^{*3, *4} | 許容応力状態 ^{*5} |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 原子炉冷却系統施設 | 残留熱除去設備 | 格納容器フィルタベント系 | S A | 常設耐震/防止 | 重大事故等クラス2管 | — | $I_L + S_s$ | IV _A S |
| | | | | | | | $II_L + S_s$ | |
| | | | | | | | $V_L(L) + S_d^{*6, *7, *8}$ | V _A S |
| | | | | | | | $V_L(LL) + S_s^{*6, *9}$ | |
| | | | | | | | $V_L + S_s^{*10}$ | |
| 原子炉格納施設 | 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 | 格納容器フィルタベント系 | S A | 常設/緩和 | 重大事故等クラス2管 | — | $I_L + S_s$ | IV _A S |
| | | | | | | | $II_L + S_s$ | |
| | | | | | | | $V_L(L) + S_d^{*6, *7, *8}$ | V _A S |
| | | | | | | | $V_L(LL) + S_s^{*6, *9}$ | |
| | | | | | | | $V_L + S_s^{*10}$ | |

荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

| 施設名称 | 設備名称 | 系統名称 | 施設分類 ^{*1} | 設備分類 ^{*2} | 機器等の区分 | 耐震重要度分類 | 荷重の組合せ ^{*3, *4} | 許容応力状態 ^{*5} |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|---|----------------------|
| 原子炉格納施設 | 圧力逃がし装置 | 格納容器 フィルタ ベント系 | S A | 常設／緩和 | 重大事故等 クラス2管 | — | I _L + S _s | IV _A S |
| | | | | | | | II _L + S _s | |
| | | | | | | | V _L (L) + S _d ^{*6, *7, *8} | V _A S |
| | | | | | | | V _L (LL) + S _s ^{*6, *9} | |
| | | | | | | | V _L + S _s ^{*10} | |

注記*1 : S Aは重大事故等対処設備を示す。

*2 : 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*3 : 運転状態の添字Lは荷重, (L)は荷重が長期間作用している状態, (LL)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

*4 : 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5 : 許容応力状態V_ASは許容応力状態IV_ASの許容限界を使用し, 許容応力状態IV_ASとして評価を実施する。

*6 : 原子炉格納容器バウンダリにおいて考慮する。

*7 : 原子炉格納容器バウンダリは, 事象の進展によっては, 重大事故等時の最大荷重の発生タイミングが遅くなる可能性があることから, 保守的に重大事故等時の最大荷重とS_d地震力の組合せを考慮する。

*8 : 原子炉格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合)における荷重条件を適用する。

*9 : 原子炉格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用する場合)における荷重条件を適用する。

*10 : 原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリを除く設備は必ずしも重大事故等時の荷重の時間履歴を詳細に評価しないことから, 重大事故等時の最大荷重とS_s地震力の組合せを考慮する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| 管番号 | 対応する評価点 | 許容応力状態 | 最高使用圧力 (MPa) | 最高使用温度 (°C) |
|-----|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1A~76A | Ⅲ _A S | — | — |
| | | Ⅳ _A S | 0.853 | 200 |
| | | Ⅴ _A S | 0.853 | 200 |

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| 管番号 | 対応する評価点 | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 材料 | 耐震 重要度 分類 | 縦弾性係数 (MPa) |
|-----|---------|------------|------------|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 1A～76A | 318.5 | 10.3 | STPT410 | — | 201667 |

配管の付加質量

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| 質量 | 対応する評価点 |
|----------------------|---------|
| <input type="text"/> | 1A~76A |

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| 支持点番号 | 各軸方向ばね定数 (N/mm) | | | 各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad) | | |
|-------|-----------------|---|---|-----------------------|---|---|
| | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1A | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 76A | | | | | | |

S2 補 VI-2-9-4-7-1-1 R0

3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

| 材 料 | 最高使用温度 (°C) | 許容応力 (MPa) | | | |
|---------|----------------|------------|-----|-----|---|
| | | S m | S y | S u | S |
| STPT410 | 200 | — | 207 | 404 | — |

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答スペクトル及び等価繰返し回数を下表に示す。

なお、設計用床応答スペクトルは、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき設定したものをを用いる。減衰定数は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。等価繰返し回数は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定したものをを用いる。

| 鳥瞰図 | 建物・構築物 | 標高 | 減衰定数 (%) | 等価繰返し回数 | |
|----------|--------|----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | S _d | S _s |
| FCVS-R-1 | 原子炉建物 | | | | |

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| 適用する地震動等 | | 基準地震動 S s | | |
|------------|----------|-----------|-----|----------|
| モード*1 | 固有周期 (s) | 応答水平震度*2 | | 応答鉛直震度*2 |
| | | X方向 | Z方向 | Y方向 |
| 1次 | | | | |
| 2次 | | | | |
| 動的震度*3, *4 | | | | |

注記*1：固有周期が0.050 s 以上のモードを示す。0.020 s 以上0.050 s 未満のモードに対しては、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用床応答スペクトルⅡ(基準地震動 S s)により得られる震度

*3：設計用震度Ⅱ(基準地震動 S s)

*4：最大応答加速度を1.2倍した震度

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 FCVS-R-1

| モード | 固有周期 (s) | 刺激係数* | | |
|-----|-------------|-------|-----|-----|
| | | X方向 | Y方向 | Z方向 |
| 1次 | | | | |
| 2次 | | | | |

注記*：モード質量を正規化するモードベクトルを用いる。


代表的振動モード図

振動モード図は，3次モードまでを代表とし，各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し，次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)



代表的振動モード図 (2次)



4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管

| 許容応力 状態 | 最大応力区分(許容応力) | 鳥瞰図 番号 | 最大応力 評価点 | 応力評価 | | 疲労評価 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 疲労累積係数 U S s |
| IV _A S | 一次応力 $S_{pr m}(0.9 \cdot S_u)$ | FCVS-R-1 | 65 | 147 | 363 | — |
| | 一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$ | FCVS-R-1 | 65 | 257 | 414 | — |
| V _A S | 一次応力 $S_{pr m}(0.9 \cdot S_u)$ | FCVS-R-1 | 65 | 147 | 363 | — |
| | 一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$ | FCVS-R-1 | 65 | 257 | 414 | — |

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 評価結果 | | |
|-------------|------------|-----------|---|------------|--------------|-----------|--------|
| | | | | | 計算荷重 (kN) | 許容荷重 (kN) | |
| | | | | | | 一次評価*1 | 二次評価*2 |
| — | メカニカルスナッパ | — | VI-2-1-12「配 管及び支持構造 物の耐震計算に ついて」参照 | — | — | — | |
| SNO-FCVS-34 | オイルスナッパ | SN-6 | | 44 | 90 | — | |
| RE-FCVS-174 | ロッドレストレイント | RSA-3 | | 34 | 54 | — | |
| SH-FCVS-35 | スプリングハンガ | VSAL2B-13 | | 12 | 13 | | |
| — | コンスタントハンガ | — | | — | — | | |
| — | リジットハンガ | — | | — | — | | |

注記*1：あらかじめ設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価

*2：計算荷重があらかじめ設定した設計上の基準値を超過した箇所に対して、J E A G 4 6 0 1 に定める許容限界を満足する範囲内で新たに設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価。なお、一次評価を満足する場合は「—」と記載する。

支持構造物評価結果（応力評価）

| 支持構造物 番号 | 種類 | 型式 | 材質 | 温度 (°C) | 支持点荷重 | | | | | | 評価結果 | | |
|-------------|---------|-----|---------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 反力 (kN) | | | モーメント (kN・m) | | | 応力 分類 | 計算 応力 (MPa) | 許容 応力 (MPa) |
| | | | | | F _x | F _y | F _z | M _x | M _y | M _z | | | |
| RE-FCVS-51 | レストレイント | ビーム | STKR400 | 37.1 | 0 | 80 | 124 | — | — | — | 組合せ | 61 | 161 |
| AN-FCVS-64 | アンカ | ラグ | SGV410 | 200 | 18 | 38 | 20 | 15 | 0 | 13 | 組合せ | 37 | 130 |

4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果

下表に示すとおり水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度以下かつ計算応力が許容応力以下である。

| 弁番号 | 形式 | 要求機能 ^{*1} | 機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | | 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 詳細評価 ^{*2, *3} | | | | | | |
|-----|----|--------------------|--|----|----------------------|--|----|--|----|-------------------|------|------|------|---|
| | | | 水平 | 鉛直 | 合成 ^{*3, *4} | 水平 | 鉛直 | 動作機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$) | | 構造強度評価結果 (MPa) | | | | |
| | | | | | | | | 水平 | 鉛直 | 評価部位 | 応力分類 | 計算応力 | 許容応力 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注記*1：弁に要求される機能に応じて以下を記載する。

α (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの

β (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの

*2：水平又は鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は詳細評価を実施し、水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度の最小値以下かつ計算応力が許容応力以下であることを確認する。

*3：詳細評価対象外の場合は「—」と記載する。

*4：水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度をベクトル和により合成した値であり、詳細評価を実施する場合に使用する。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態IV _A S | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----|-----------|---------------|---------------|-------|------------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積 係数 | 代表 |
| 1 | FCVS-R-1 | 65 | 147 | 363 | 2.46 | ○ | 65 | 257 | 414 | 1.61 | — | ○ |
| 2 | FCVS-R-2 | 2 | 81 | 363 | 4.48 | — | 3 | 132 | 414 | 3.13 | — | — |
| 3 | FCVS-R-3 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 4 | FCVS-R-4 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 5 | FCVS-R-5 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 6 | FCVS-R-6 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 7 | FCVS-R-7 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 8 | FCVS-R-8 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 9 | FCVS-R-9 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 10 | FCVS-R-10 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 11 | FCVS-R-11 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 12 | FCVS-R-12 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 13 | FCVS-R-13 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 14 | FCVS-R-14 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 15 | FCVS-R-15 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態IV _A S | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----|-----------|---------------|---------------|-------|------------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積 係数 | 代表 |
| 16 | FCVS-R-16 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 17 | FCVS-R-17 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 18 | FCVS-R-18 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 19 | FCVS-R-19 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 20 | FCVS-R-20 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 21 | FCVS-R-21 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 22 | FCVS-R-22 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 23 | FCVS-R-1SP | 45 | 77 | 366 | 4.75 | — | 45 | 146 | 462 | 3.16 | — | — |
| 24 | FCVS-R-2SP | 54W | 128 | 366 | 2.85 | — | 54W | 272 | 462 | 1.69 | — | — |
| 25 | FCVS-R-3SP | 1A | 124 | 366 | 2.95 | — | 1A | 241 | 462 | 1.91 | — | — |
| 26 | FCVS-R-4SP | 43W | 136 | 366 | 2.69 | — | 43W | 263 | 462 | 1.75 | — | — |
| 27 | FCVS-R-5SP | 27W | 113 | 366 | 3.23 | — | 64W | 244 | 462 | 1.89 | — | — |
| 28 | FCVS-R-11SP | 48 | 78 | 366 | 4.69 | — | 48 | 144 | 462 | 3.20 | — | — |
| 29 | FCVS-R-12SP | 191W | 132 | 366 | 2.77 | — | 234A | 251 | 462 | 1.84 | — | — |
| 30 | SGT-R-1 | 1155 | 76 | 363 | 4.77 | — | 1155 | 104 | 414 | 3.98 | — | — |

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態IV _A S | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----|-----------|---------------|---------------|------|------------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積 係数 | 代表 |
| 31 | SGT-R-6 | 424 | 116 | 363 | 3.12 | — | 424 | 170 | 414 | 2.43 | — | — |
| 32 | FCVS-F-1 | 40 | 62 | 363 | 5.85 | — | 40 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 33 | FCVS-F-2 | 39 | 66 | 361 | 5.46 | — | 39 | 94 | 288 | 3.06 | — | — |
| 34 | FCVS-F-3 | 50 | 53 | 361 | 6.81 | — | 41 | 83 | 288 | 3.46 | — | — |
| 35 | FCVS-F-4 | 65 | 71 | 361 | 5.08 | — | 63 | 107 | 288 | 2.69 | — | — |
| 36 | FCVS-F-5 | 10 | 53 | 361 | 6.81 | — | 10 | 82 | 288 | 3.51 | — | — |
| 37 | FCVS-F-6 | 414 | 83 | 363 | 4.37 | — | 177N | 149 | 288 | 1.93 | — | — |
| 38 | FCVS-F-5SP | 102 | 58 | 363 | 6.25 | — | 102 | 161 | 414 | 2.57 | — | — |
| 39 | FCVS-F-6SP | 102 | 65 | 363 | 5.58 | — | 102 | 184 | 414 | 2.25 | — | — |
| 40 | FCVS-F-7SP | 102 | 29 | 363 | 12.51 | — | 102 | 170 | 414 | 2.43 | — | — |
| 41 | FCVS-F-8SP | 26 | 24 | 431 | 17.95 | — | 102 | 220 | 414 | 1.88 | — | — |
| 42 | FCVS-F-9SP | 102 | 125 | 363 | 2.90 | — | 102 | 222 | 414 | 1.86 | — | — |

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態 V A S | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|------------|------------|-------|----|-----------|------------|------------|-------|--------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積係数 | 代表 |
| 1 | FCVS-R-1 | 65 | 147 | 363 | 2.46 | ○ | 65 | 257 | 414 | 1.61 | — | ○ |
| 2 | FCVS-R-2 | 2 | 81 | 363 | 4.48 | — | 3 | 132 | 414 | 3.13 | — | — |
| 3 | FCVS-R-3 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 4 | FCVS-R-4 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 5 | FCVS-R-5 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 6 | FCVS-R-6 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 7 | FCVS-R-7 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 8 | FCVS-R-8 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 9 | FCVS-R-9 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 10 | FCVS-R-10 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 11 | FCVS-R-11 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 12 | FCVS-R-12 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 13 | FCVS-R-13 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 14 | FCVS-R-14 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 15 | FCVS-R-15 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態 V A S | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|------------|------------|-------|----|-----------|------------|------------|-------|--------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積係数 | 代表 |
| 16 | FCVS-R-16 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 17 | FCVS-R-17 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 18 | FCVS-R-18 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 15 | 414 | 27.60 | — | — |
| 19 | FCVS-R-19 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 16 | 414 | 25.87 | — | — |
| 20 | FCVS-R-20 | 702 | 18 | 366 | 20.33 | — | 12A | 22 | 414 | 18.81 | — | — |
| 21 | FCVS-R-21 | 12A | 21 | 363 | 17.28 | — | 12A | 30 | 414 | 13.80 | — | — |
| 22 | FCVS-R-22 | 301 | 54 | 363 | 6.72 | — | 301 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 23 | FCVS-R-1SP | 45 | 77 | 366 | 4.75 | — | 45 | 146 | 462 | 3.16 | — | — |
| 24 | FCVS-R-2SP | 54W | 128 | 366 | 2.85 | — | 54W | 272 | 462 | 1.69 | — | — |
| 25 | FCVS-R-3SP | 1A | 124 | 366 | 2.95 | — | 1A | 241 | 462 | 1.91 | — | — |
| 26 | FCVS-R-4SP | 43W | 136 | 366 | 2.69 | — | 43W | 263 | 462 | 1.75 | — | — |
| 27 | FCVS-R-5SP | 27W | 113 | 366 | 3.23 | — | 64W | 244 | 462 | 1.89 | — | — |
| 28 | FCVS-R-11SP | 48 | 78 | 366 | 4.69 | — | 48 | 144 | 462 | 3.20 | — | — |
| 29 | FCVS-R-12SP | 191W | 132 | 366 | 2.77 | — | 234A | 251 | 462 | 1.84 | — | — |
| 30 | SGT-R-1 | 1155 | 76 | 363 | 4.77 | — | 1155 | 104 | 414 | 3.98 | — | — |

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

| No | 鳥瞰図番号 | 許容応力状態 V A S | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------------|------------|-------|----|-----------|------------|------------|------|--------|----|
| | | 一次応力評価 | | | | | 一次+二次応力評価 | | | | | |
| | | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 (MPa) | 許容応力 (MPa) | 裕度 | 疲労累積係数 | 代表 |
| 31 | SGT-R-6 | 424 | 116 | 363 | 3.12 | — | 424 | 170 | 414 | 2.43 | — | — |
| 32 | FCVS-F-1 | 40 | 62 | 363 | 5.85 | — | 40 | 94 | 414 | 4.40 | — | — |
| 33 | FCVS-F-2 | 39 | 66 | 361 | 5.46 | — | 39 | 94 | 288 | 3.06 | — | — |
| 34 | FCVS-F-3 | 50 | 53 | 361 | 6.81 | — | 41 | 83 | 288 | 3.46 | — | — |
| 35 | FCVS-F-4 | 65 | 71 | 361 | 5.08 | — | 63 | 107 | 288 | 2.69 | — | — |
| 36 | FCVS-F-5 | 10 | 53 | 361 | 6.81 | — | 10 | 82 | 288 | 3.51 | — | — |
| 37 | FCVS-F-6 | 414 | 83 | 363 | 4.37 | — | 177N | 149 | 288 | 1.93 | — | — |
| 38 | FCVS-F-5SP | 102 | 58 | 363 | 6.25 | — | 102 | 161 | 414 | 2.57 | — | — |
| 39 | FCVS-F-6SP | 102 | 65 | 363 | 5.58 | — | 102 | 184 | 414 | 2.25 | — | — |
| 40 | FCVS-F-7SP | 102 | 29 | 363 | 12.51 | — | 102 | 170 | 414 | 2.43 | — | — |
| 41 | FCVS-F-8SP | 26 | 24 | 431 | 17.95 | — | 102 | 220 | 414 | 1.88 | — | — |
| 42 | FCVS-F-9SP | 102 | 125 | 363 | 2.90 | — | 102 | 222 | 414 | 1.86 | — | — |