

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-005-02 改 02
提出年月日	2023年4月21日

VI-2-5-2-1-1 管の耐震性についての計算書
(原子炉再循環系)

S2 補 VI-2-5-2-1-1 R0

2023年4月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	13
3.1 計算方法	13
3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態	14
3.3 設計条件	16
3.4 材料及び許容応力	27
3.5 設計用地震力	28
4. 解析結果及び評価	29
4.1 固有周期及び設計震度	29
4.2 評価結果	35
4.2.1 管の応力評価結果	35
4.2.2 支持構造物評価結果	37
4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果	38
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	39

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、原子炉再循環系の管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、動的機能を維持できることを説明するものである。

計算結果の記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全2モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。








(3) 弁


機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として、弁型式別に評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管、又は工事計画記載範囲の管 のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管 及び他系統の管であって系統の概略を示すために表記 する管
	鳥瞰図番号 (代表モデル)
	鳥瞰図番号 (代表モデル以外)
	アンカ
[管クラス] DB1 DB2 DB3 DB4 SA2 SA3 DB1/SA2 DB2/SA2 DB3/SA2 DB4/SA2	クラス 1 管 クラス 2 管 クラス 3 管 クラス 4 管 重大事故等クラス 2 管 重大事故等クラス 3 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 1 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 3 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 4 管

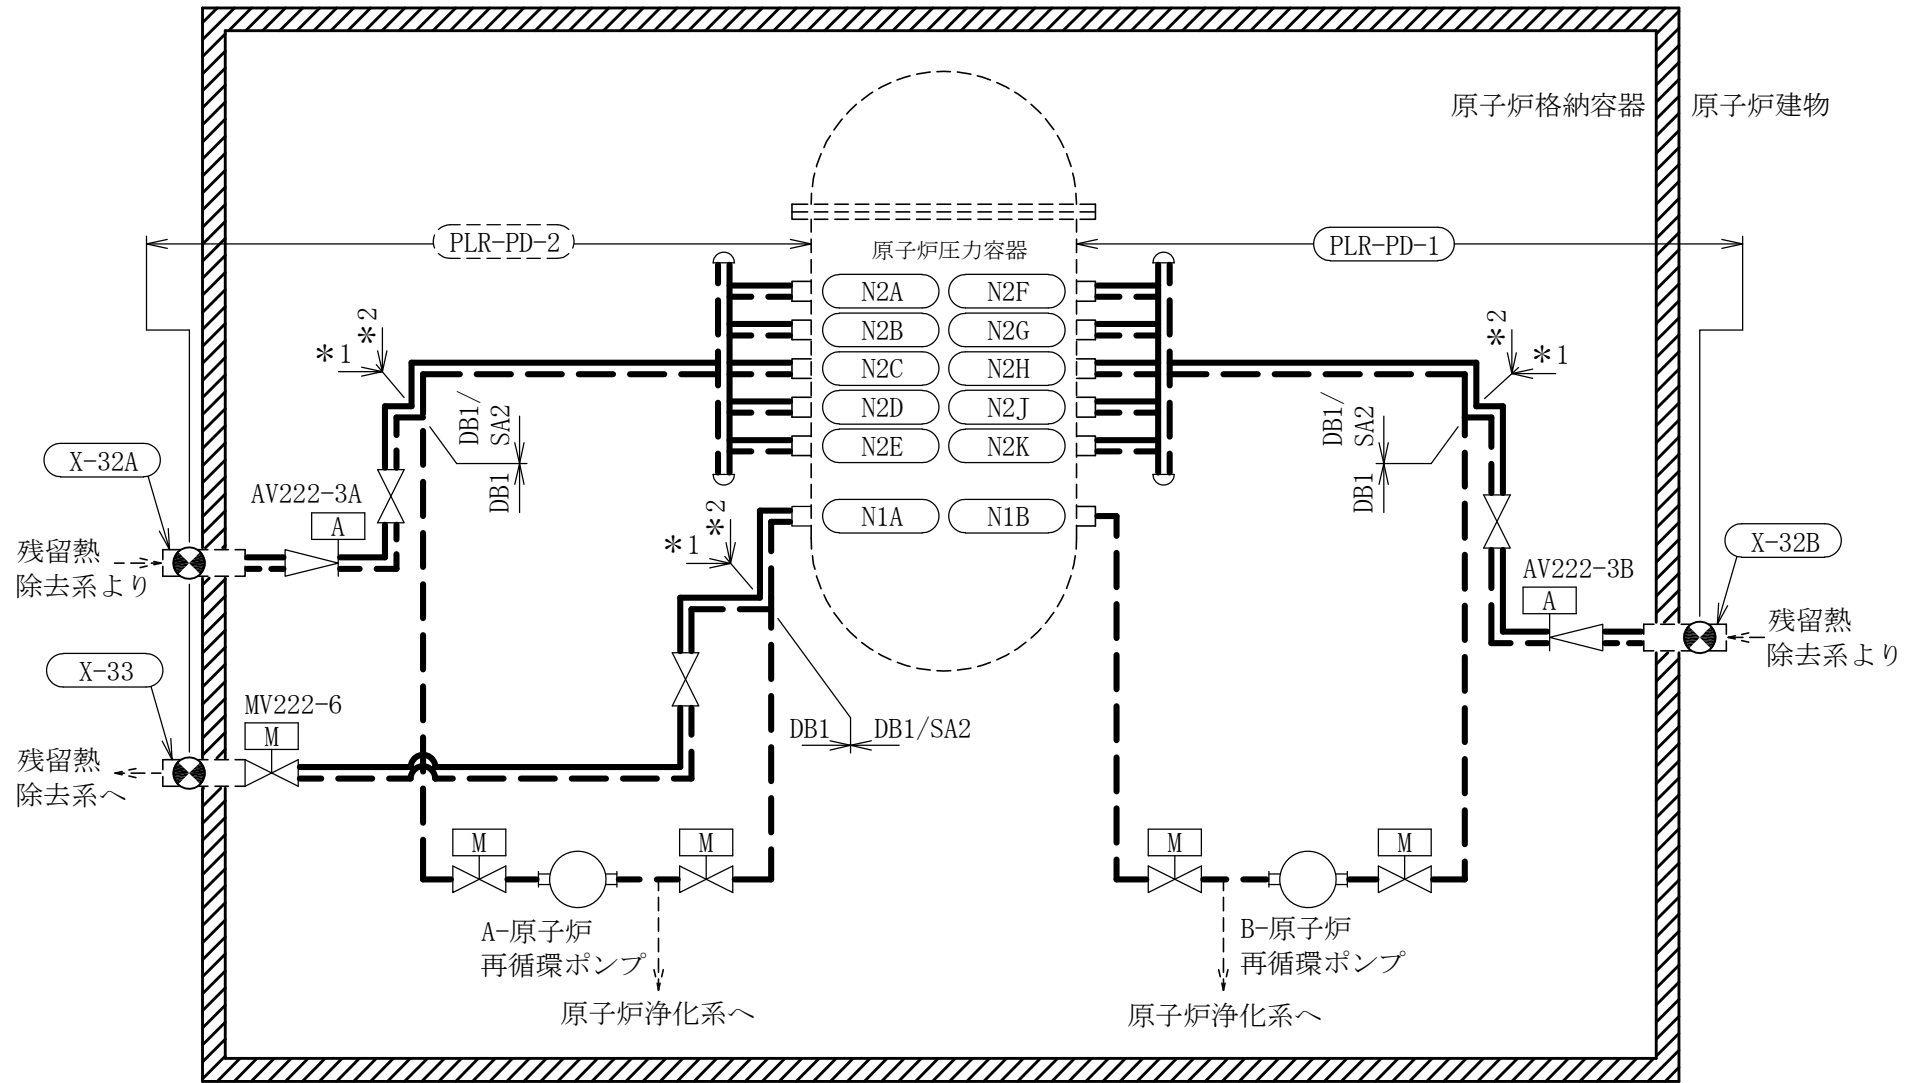













注記*1：残留熱除去系の申請範囲であるが、計算結果は本システムに含めて示す。


*2：残留熱除去系との兼用範囲である。


原子炉再循環系概略系統図


2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本システムの管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管, 又は工事計画記載範囲の管のうち本システムの管であって計算書作成対象範囲外の管及び他システムの管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	レストレイント
	レストレイント (斜め拘束の場合)
	スナップ
	スナップ (斜め拘束の場合)
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, 内に変位量を記載する。なお, S s 機能維持の範囲は S s 地震動による変位量のみを記載する。) 注: 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。

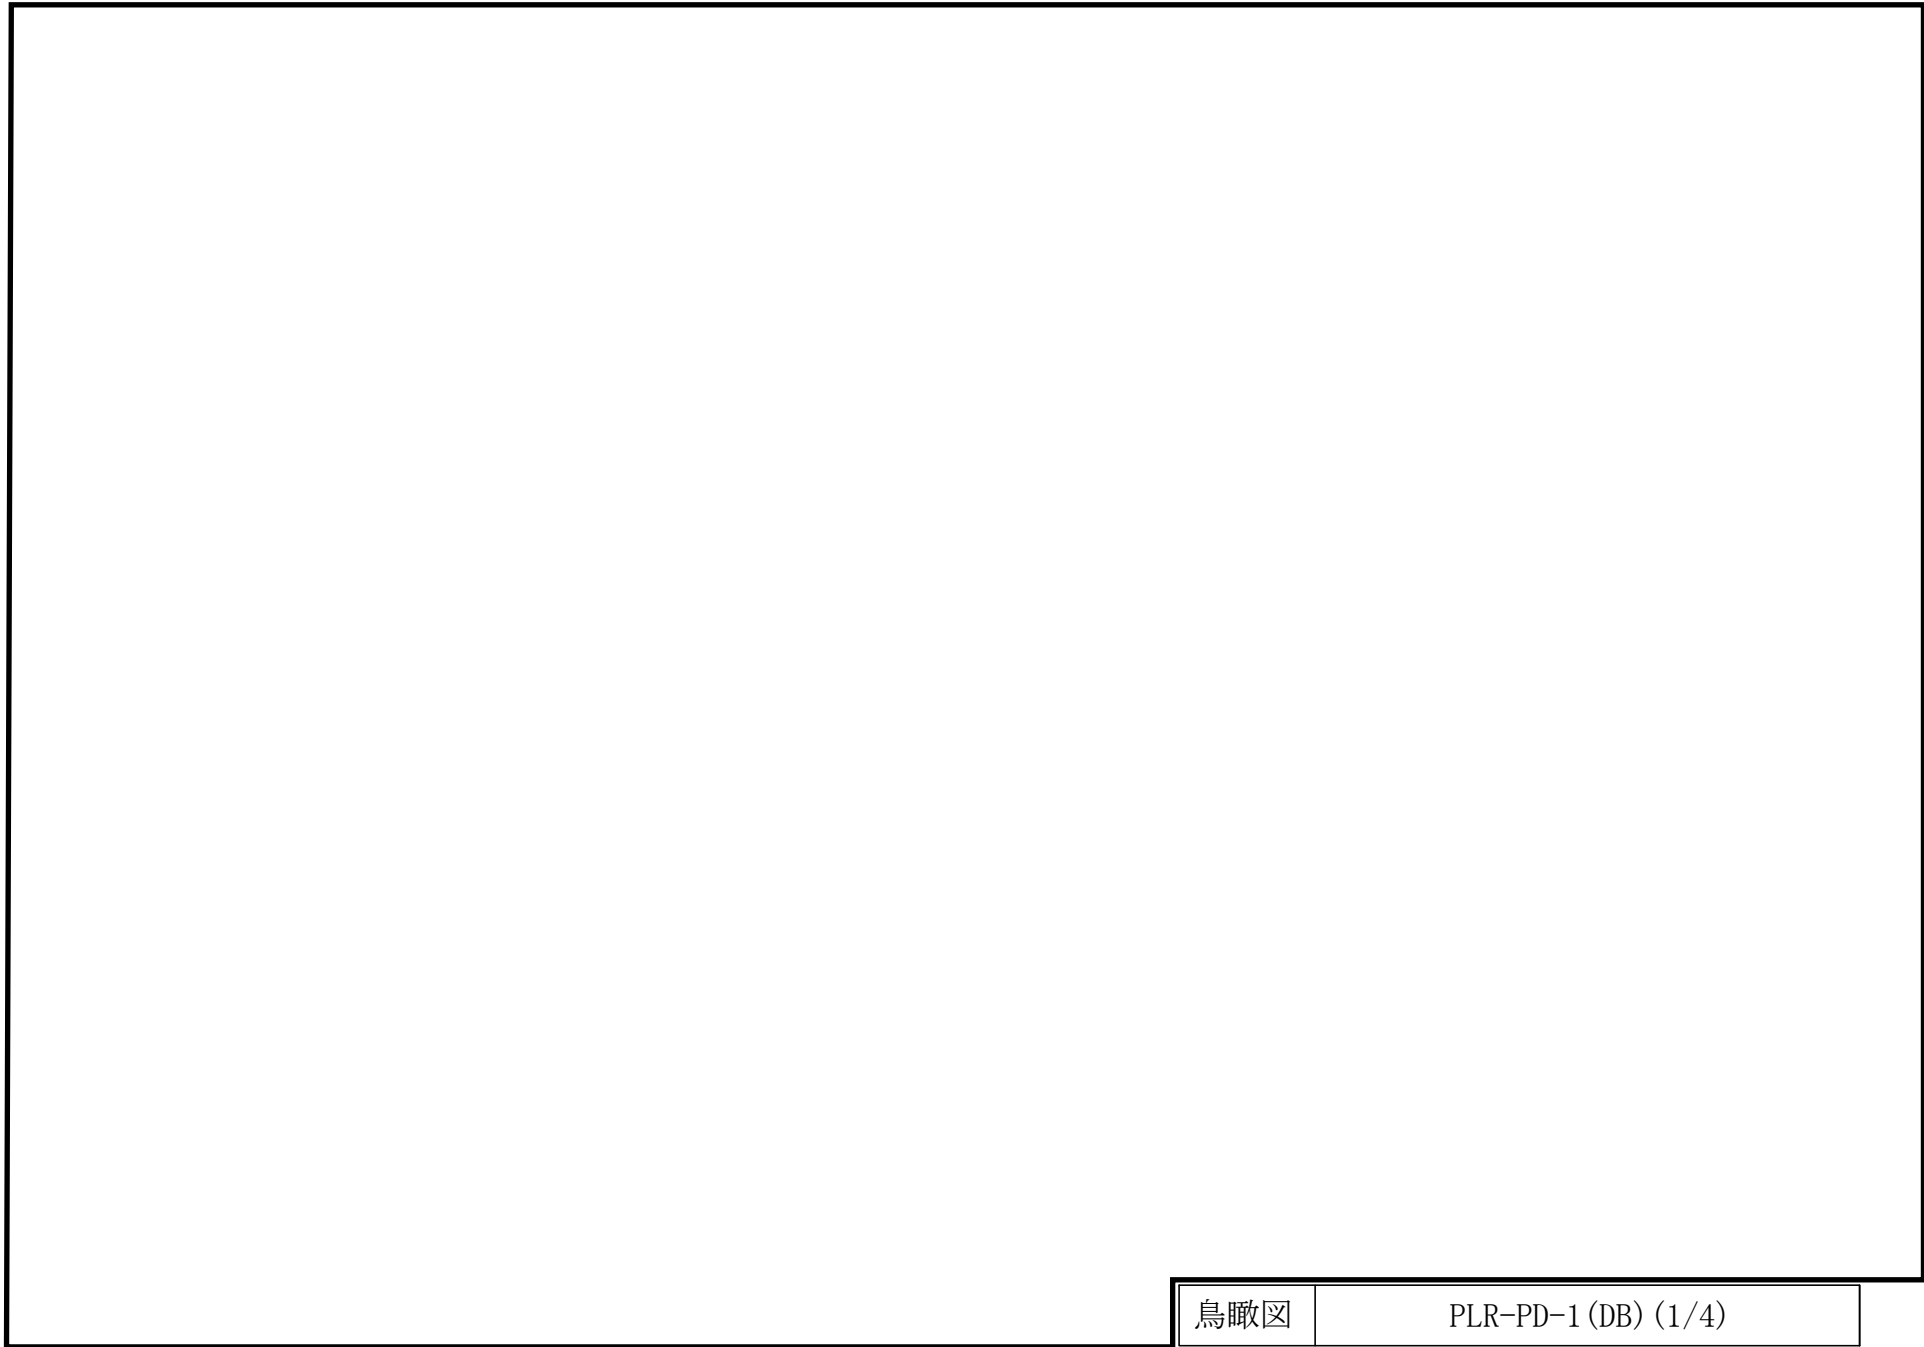

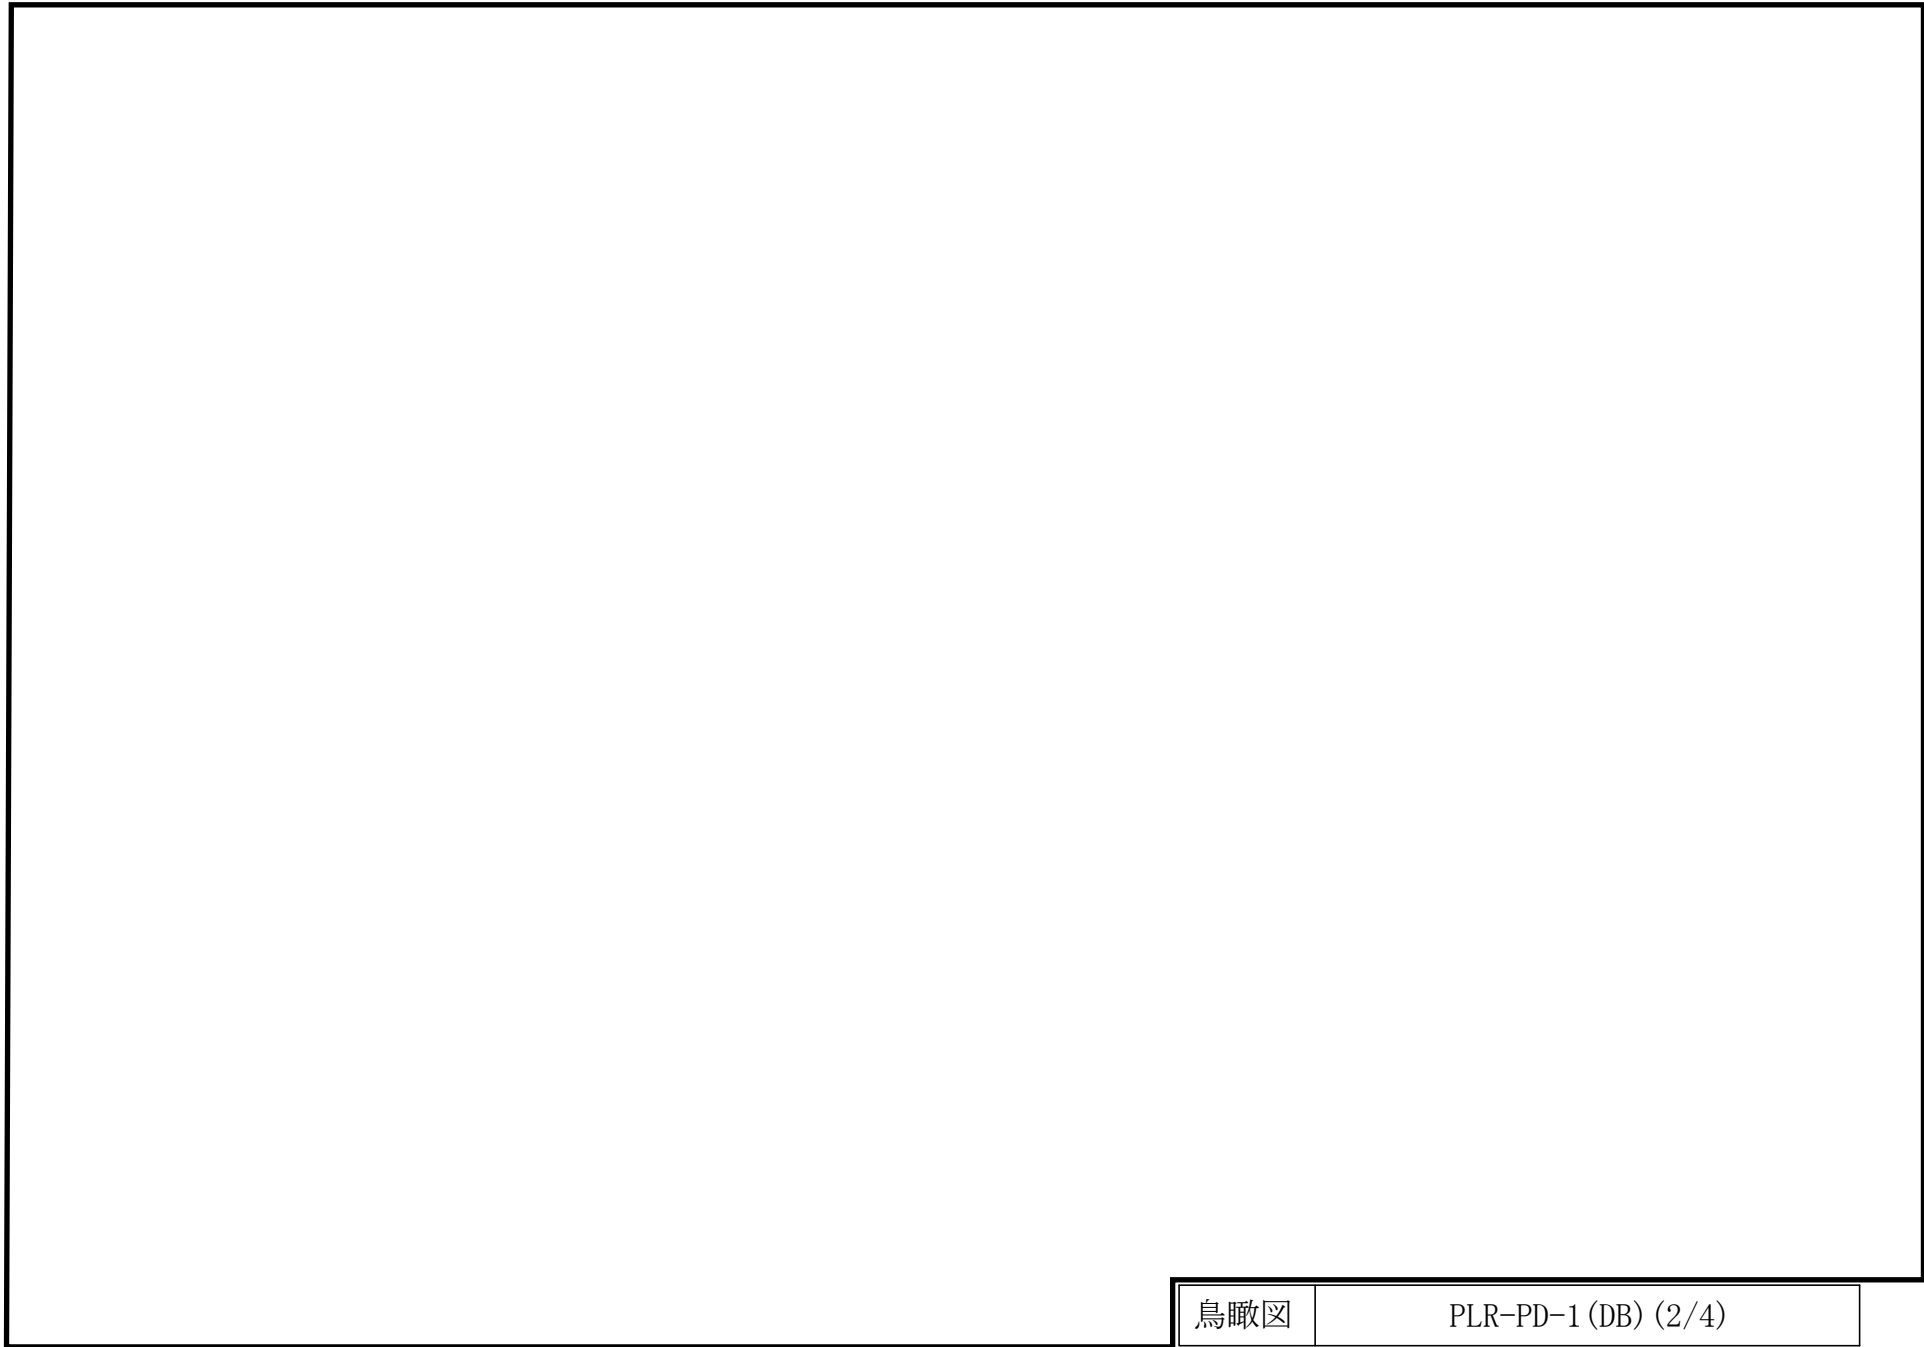


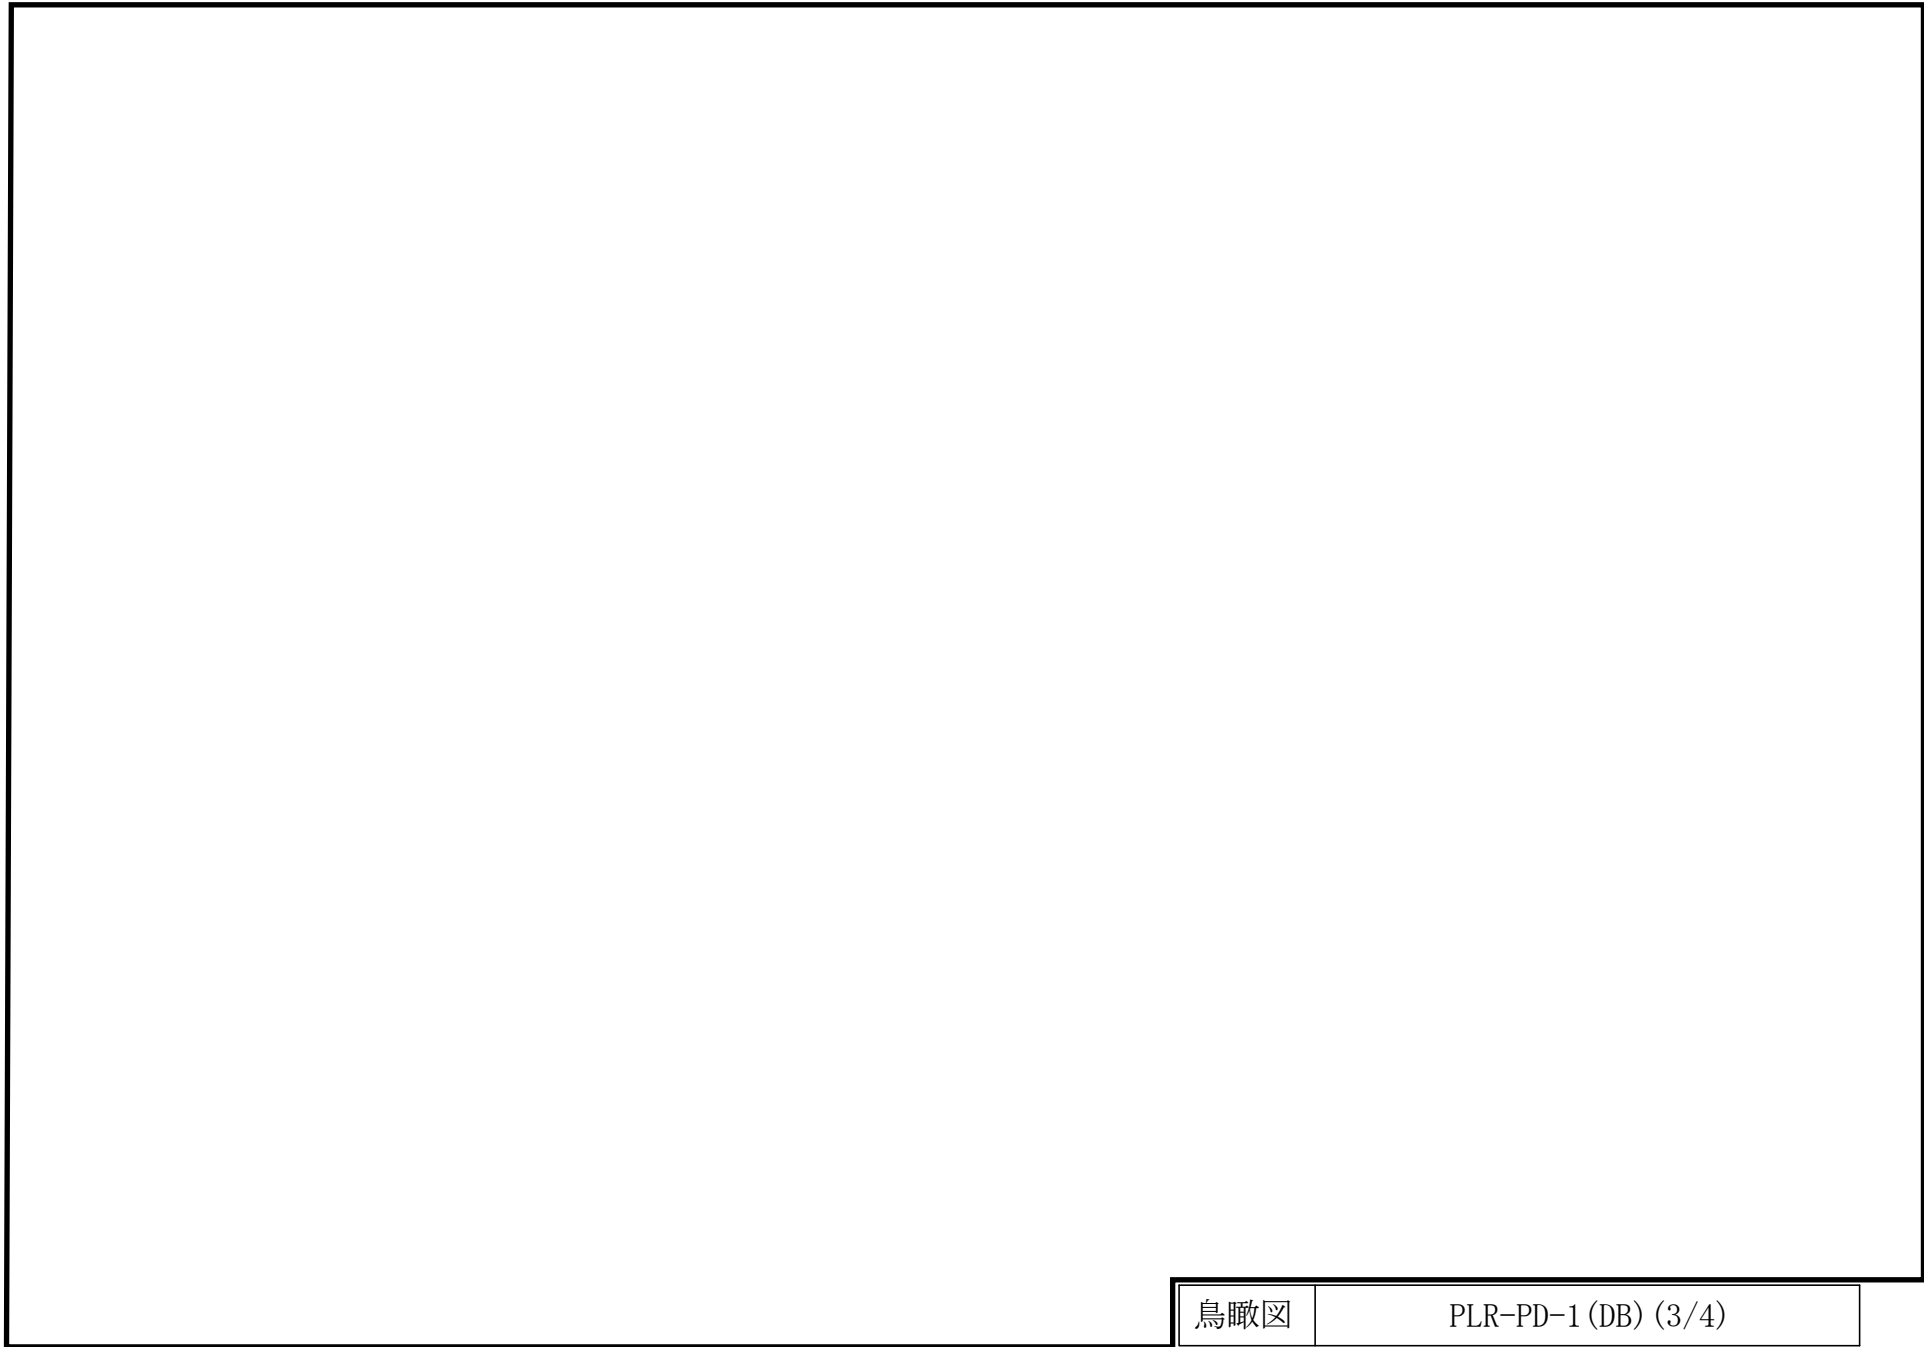


∞


鳥瞰図

PLR-PD-1 (DB) (4/4)

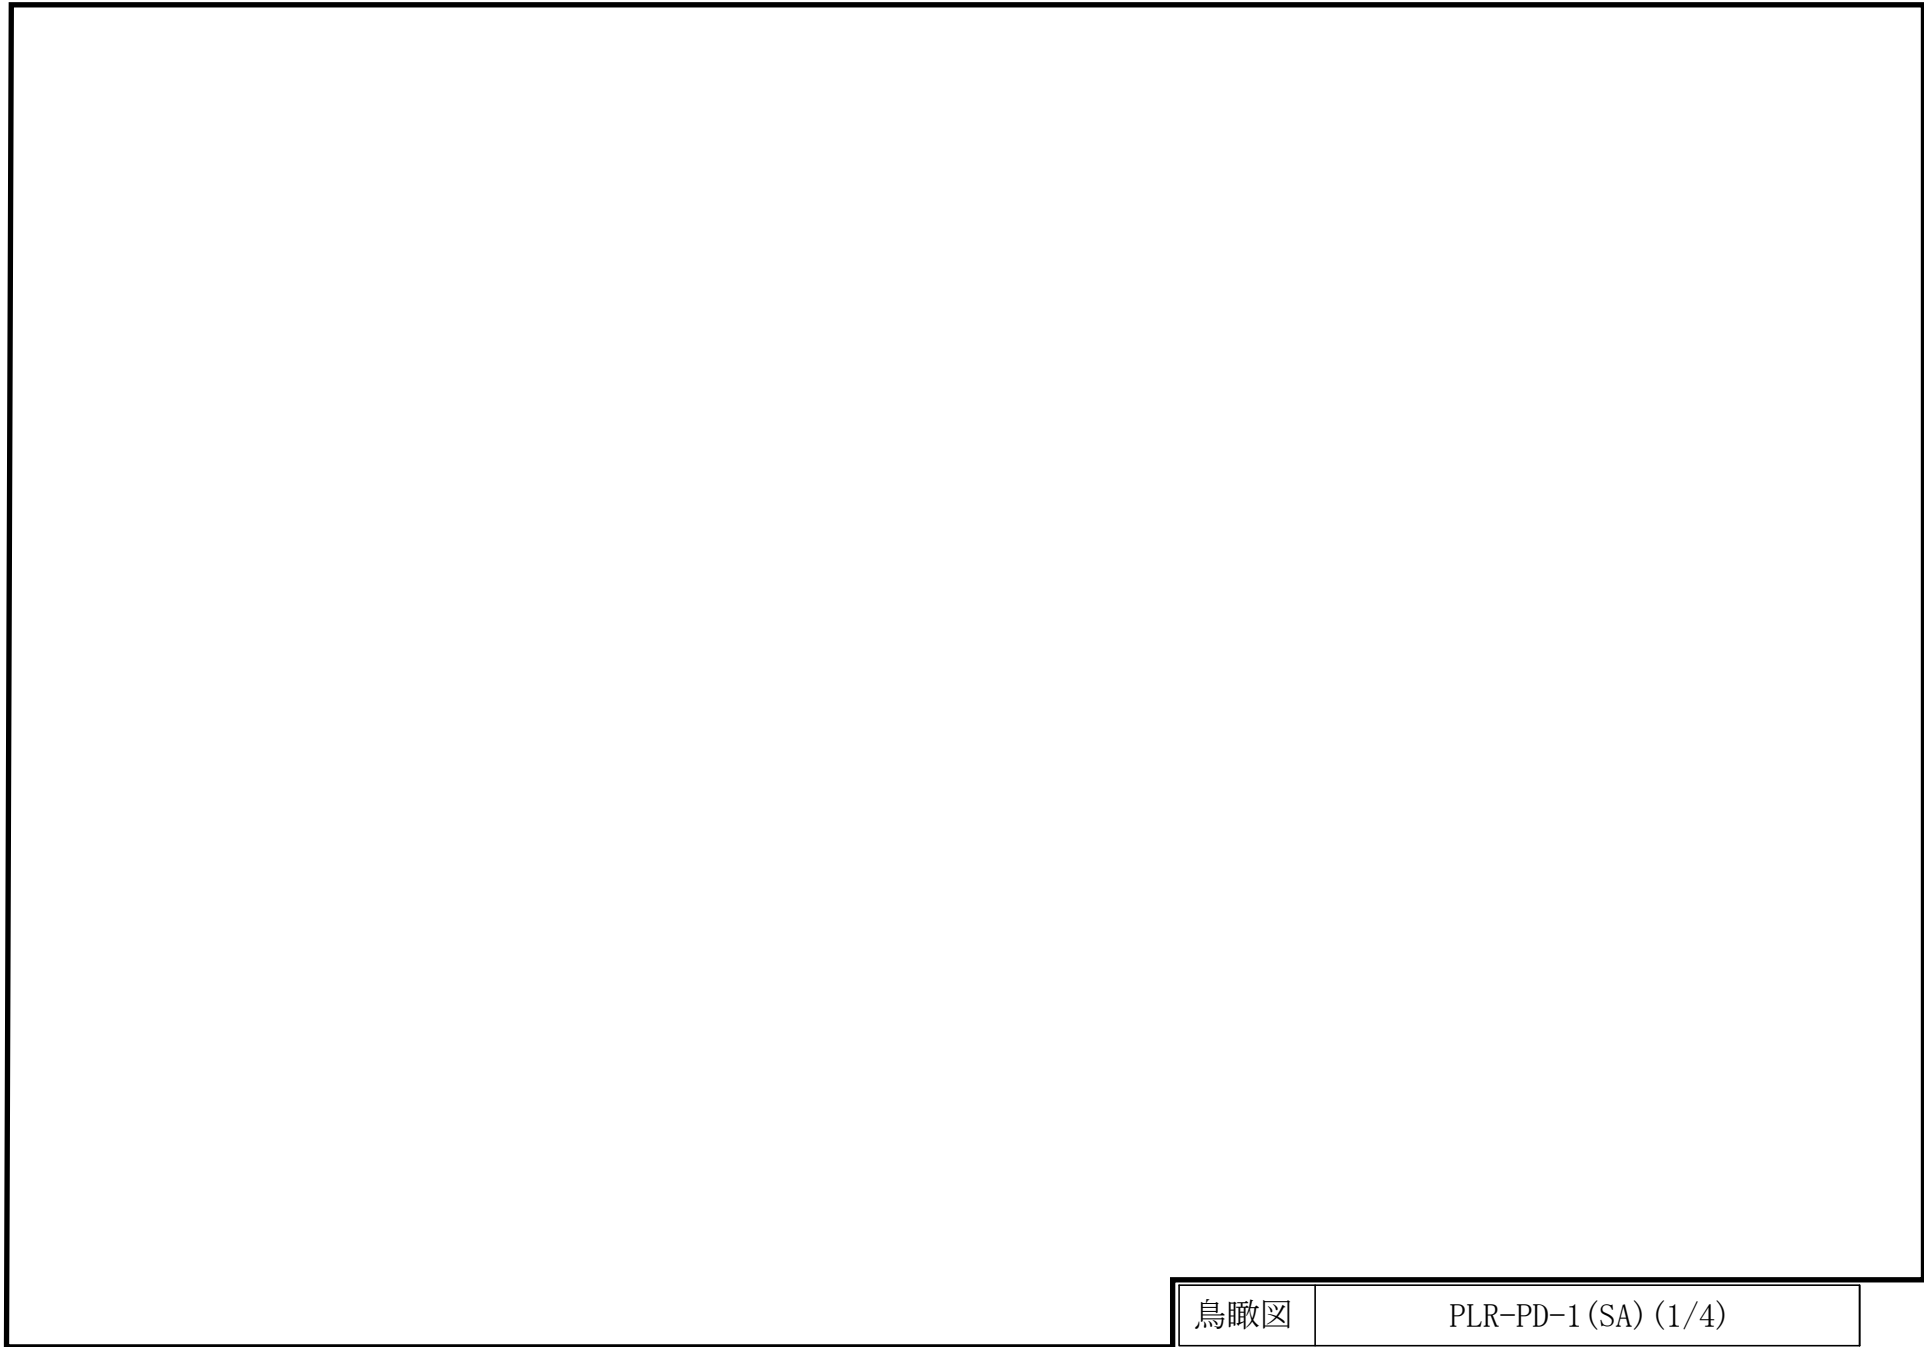


鳥瞰図	PLR-PD-1(SA) (1/4)
-----	--------------------

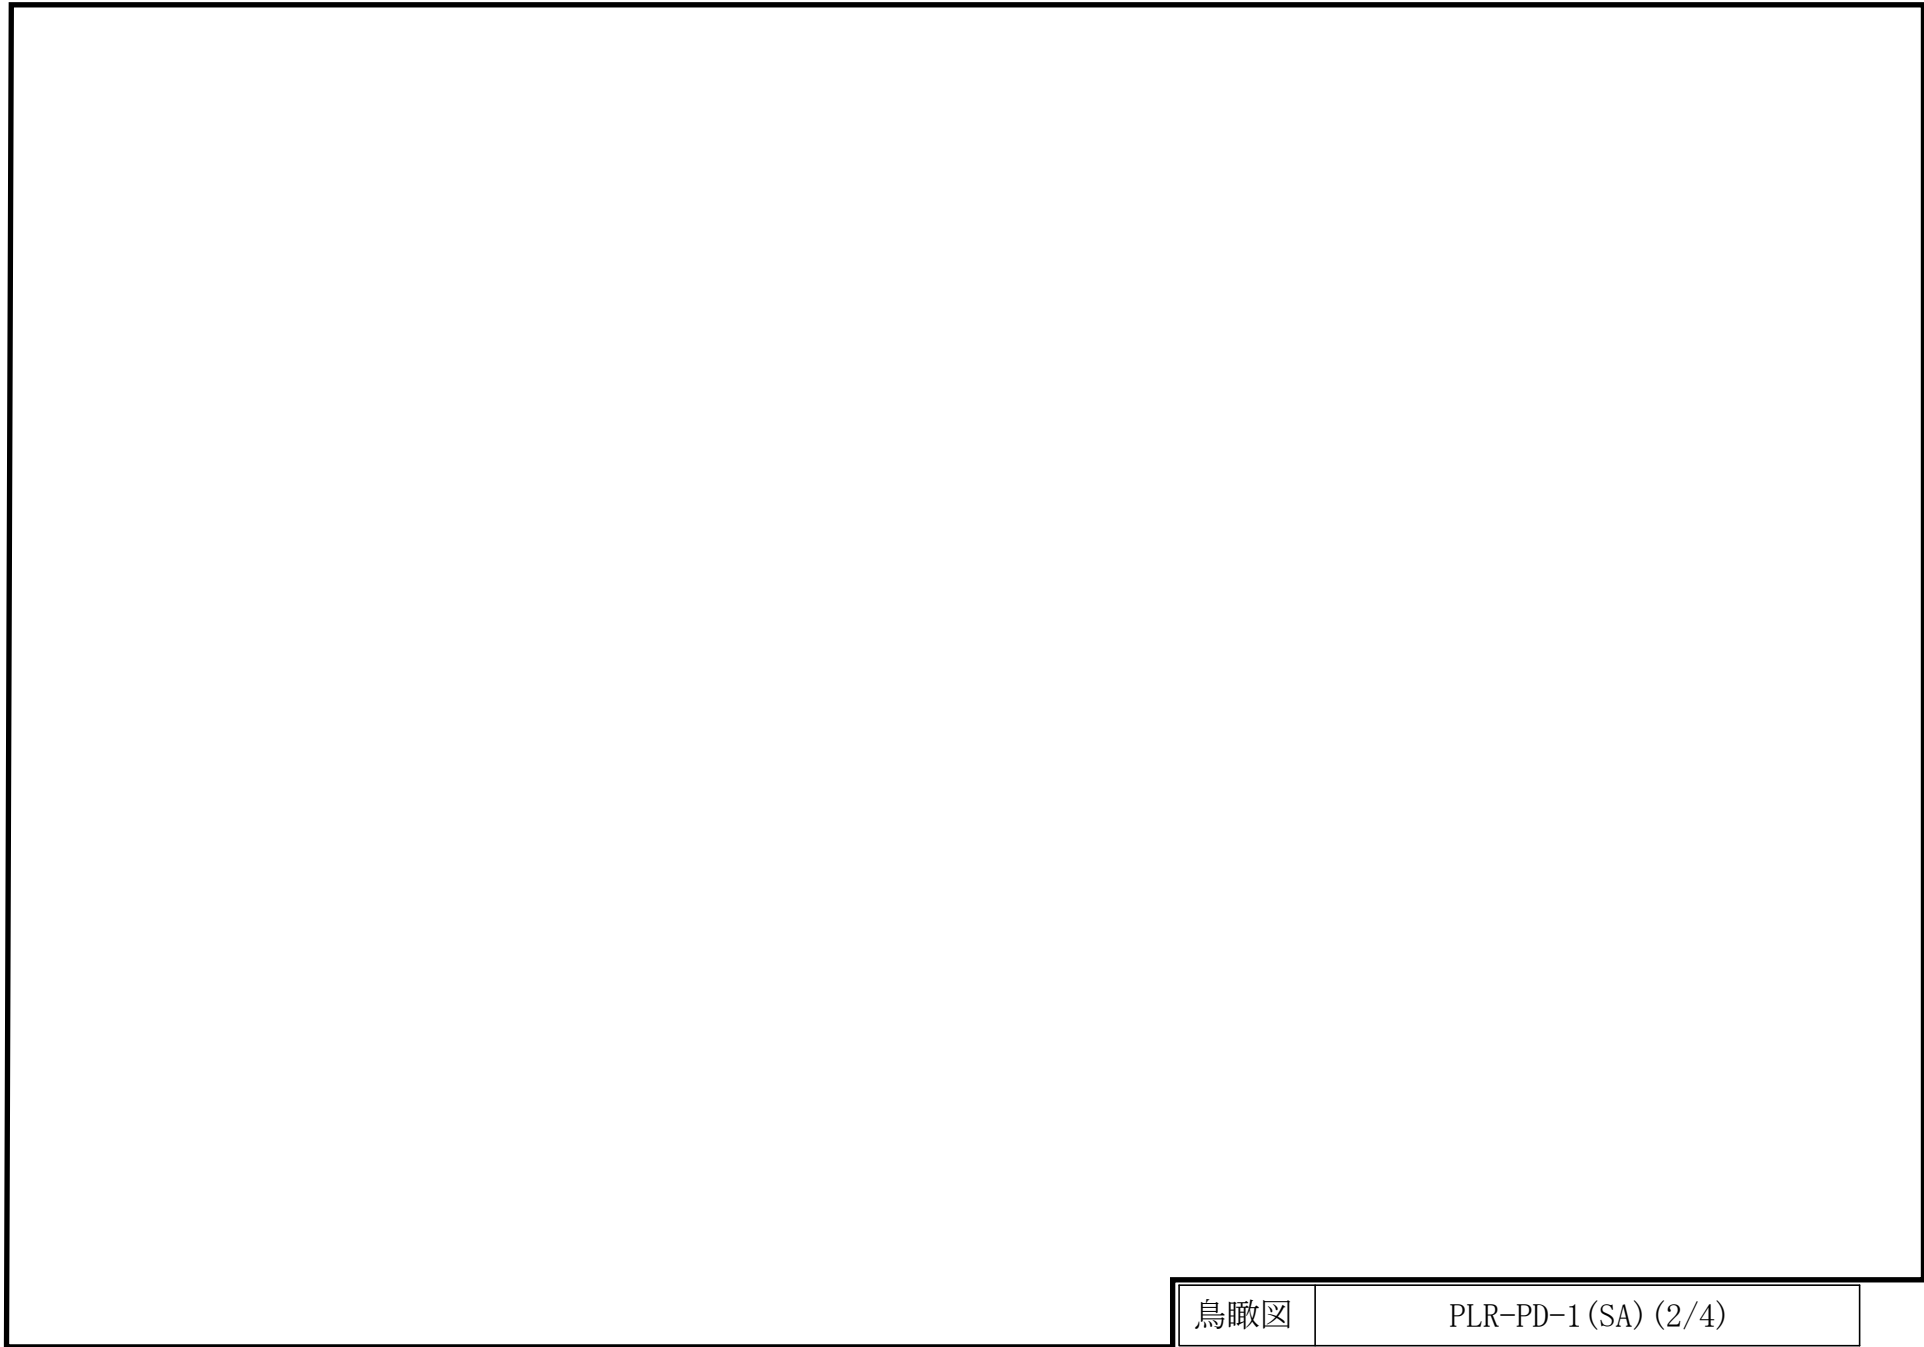

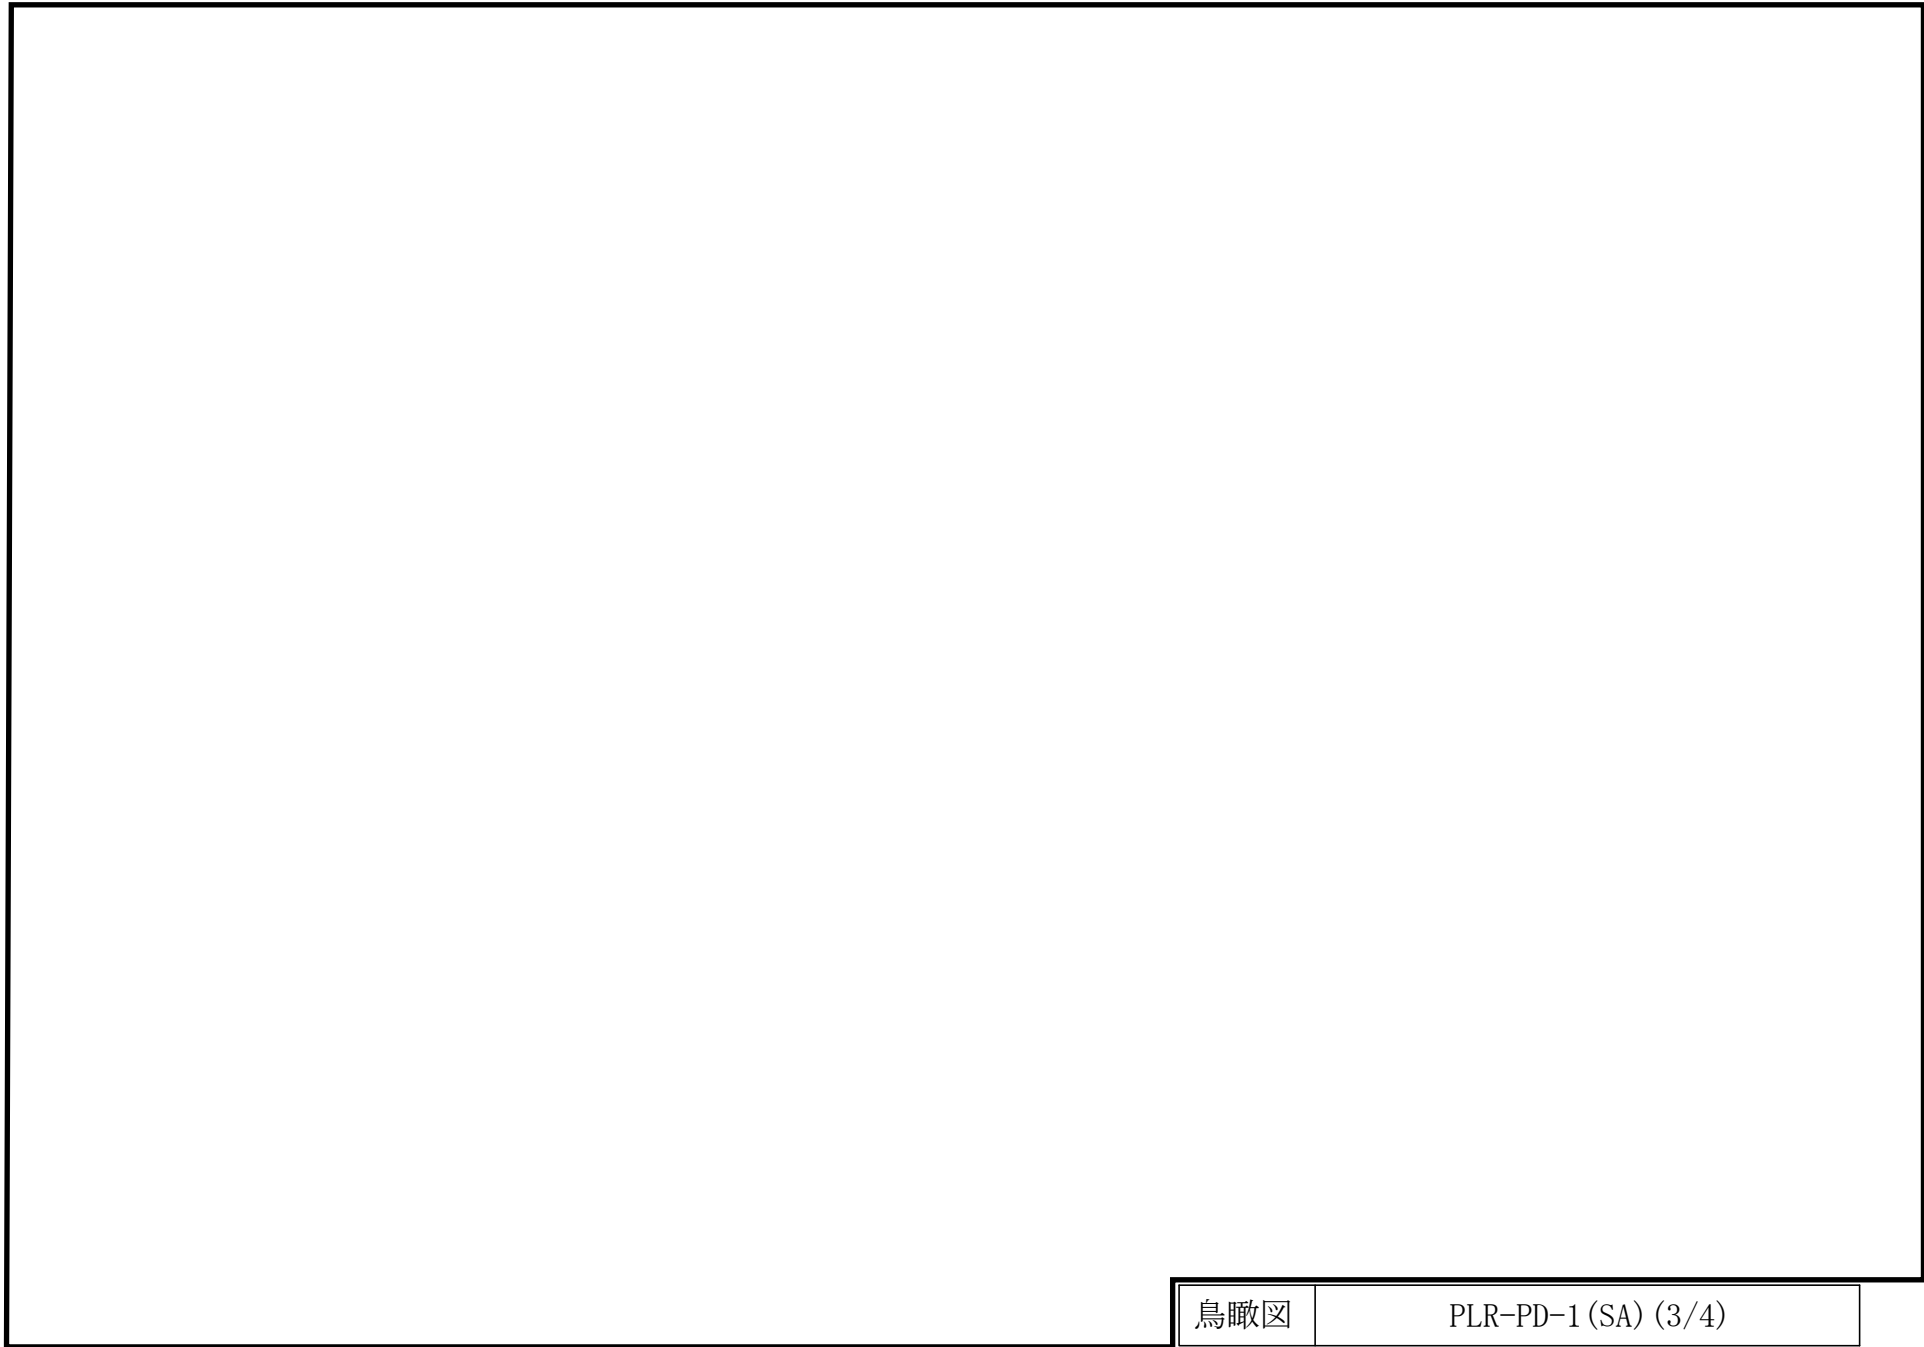

鳥瞰図	PLR-PD-1(SA) (3/4)
-----	--------------------

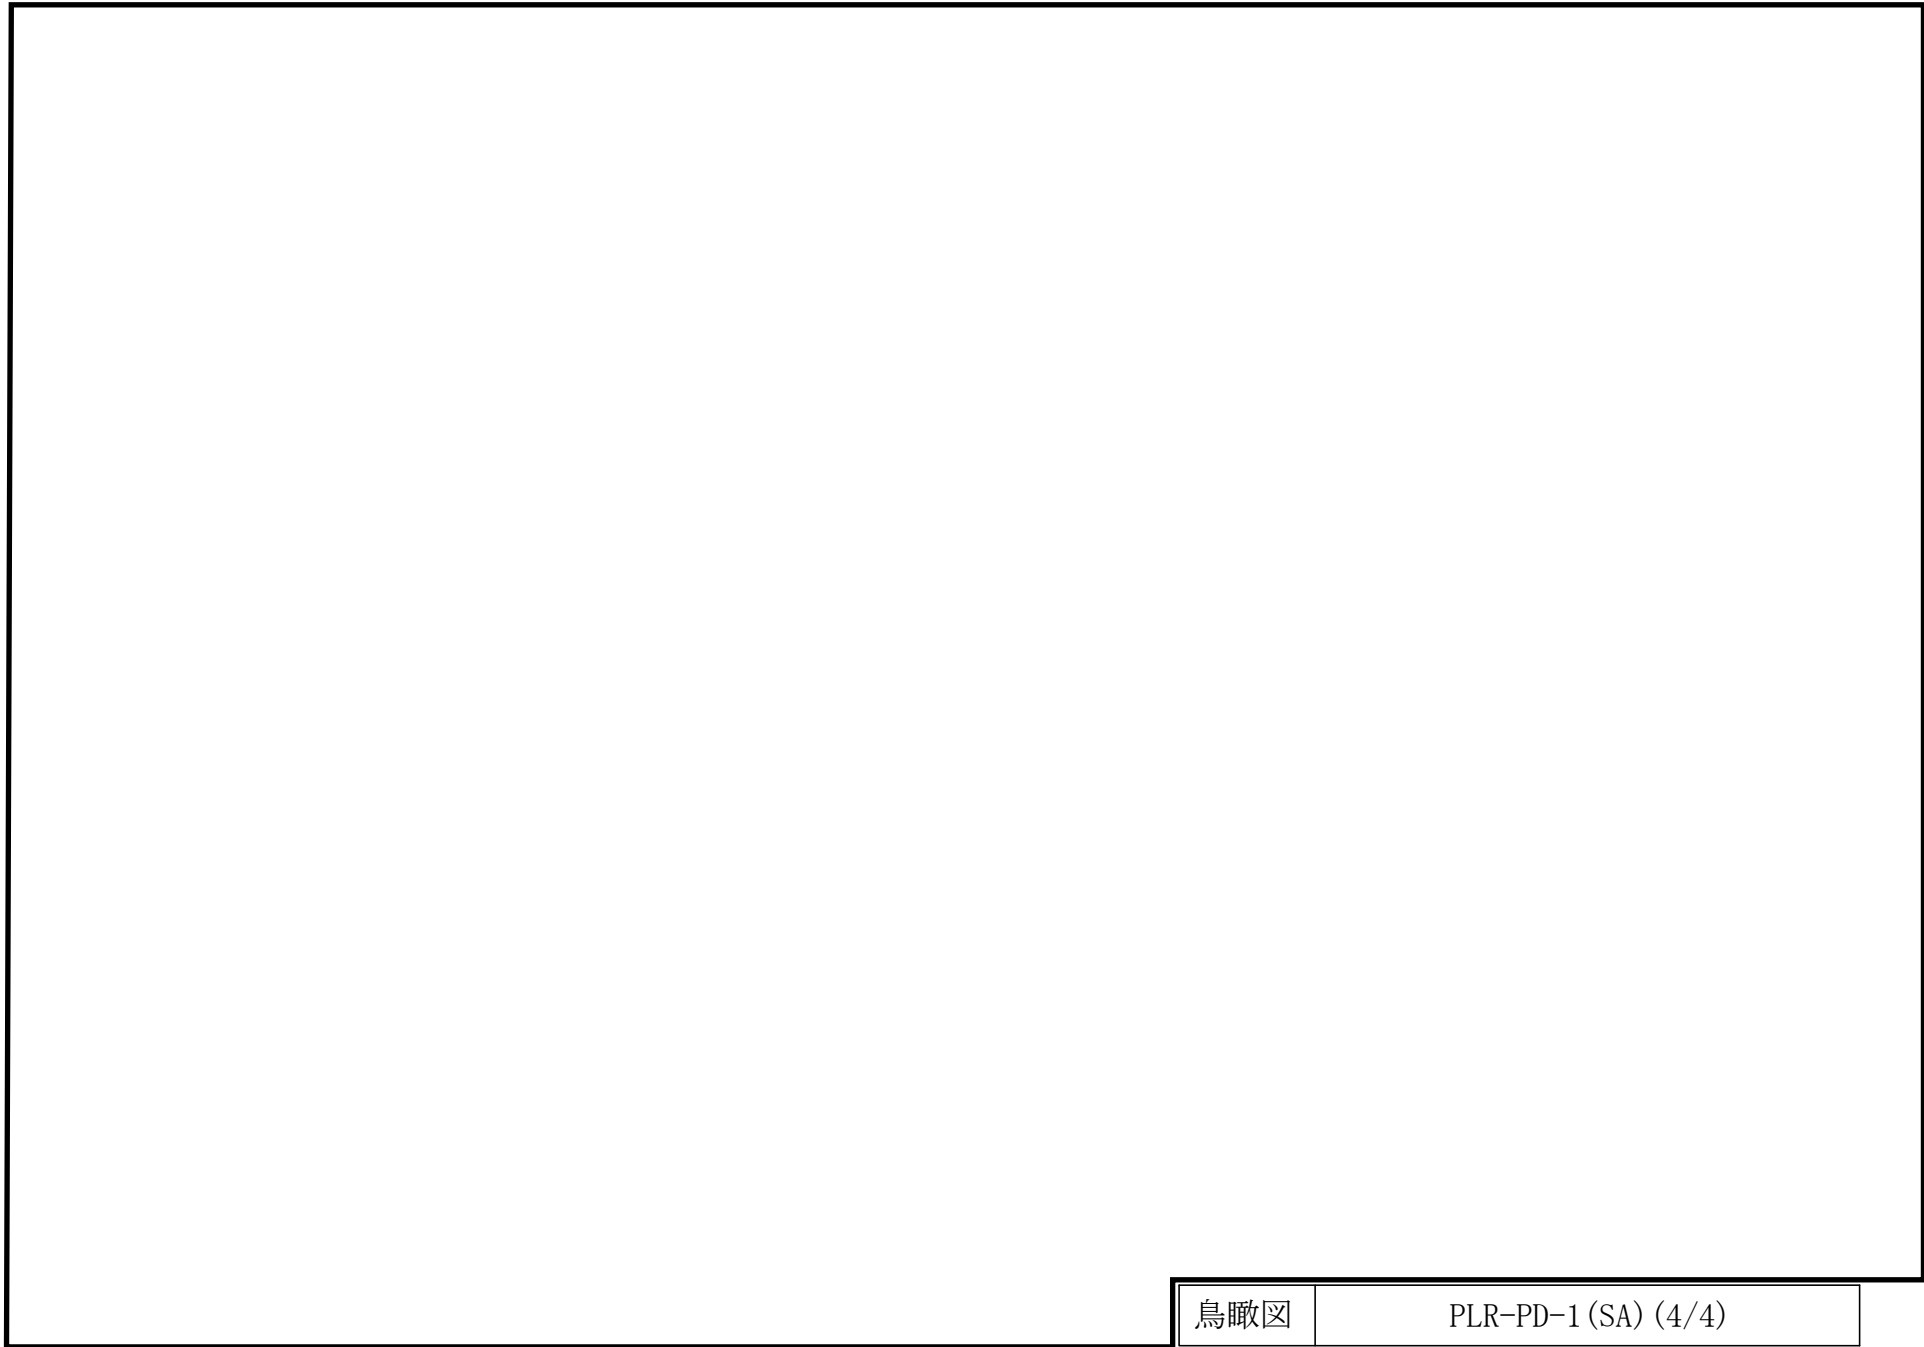

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、基本方針に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは「H I S A P」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3, *4}	許容応力状態 ^{*5}
原子炉冷却系統施設	原子炉冷却材再循環設備	原子炉再循環系	DB	—	クラス1管	S	I _L + S _d	Ⅲ _A S
							Ⅱ _L + S _d	
							I _L + S _s	Ⅳ _A S
							Ⅱ _L + S _s	
							Ⅳ _L (L) + S _d	
	残留熱除去設備	残留熱除去系	DB	—	クラス1管	S	I _L + S _d	Ⅲ _A S
							Ⅱ _L + S _d	
							I _L + S _s	Ⅳ _A S
							Ⅱ _L + S _s	
							Ⅳ _L (L) + S _d	

荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3, *4}	許容応力状態 ^{*5}
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	残留熱除去系	S A	常設／防止(D B 拡張)	重大事故等クラス2管	—	I _L + S _s	IV _A S
							II _L + S _s	
							IV _{L(L)} + S _d	
							V _{L(L)} + S _d	V _A S
							V _{L(LL)} + S _s	

注記*1：D B は設計基準対象施設，S A は重大事故等対処設備を示す。

*2：「常設／防止(D B 拡張)」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）を示す。

*3：運転状態の添字Lは荷重，(L)は荷重が長期間作用している状態，(LL)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

*4：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5：許容応力状態V_A Sは許容応力状態IV_A Sの許容限界を使用し，許容応力状態IV_A Sとして評価を実施する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
1	1N~2	Ⅲ _A S	8.62	302
		Ⅳ _A S	8.62	302
		Ⅴ _A S	—	—
2	2~6, 12~14	Ⅲ _A S	8.62	302
		Ⅳ _A S	8.62	302
		Ⅴ _A S	—	—
3	6~12	Ⅲ _A S	8.62	302
		Ⅳ _A S	8.62	302
		Ⅴ _A S	—	—
4	18~24	Ⅲ _A S	8.62	302
		Ⅳ _A S	8.62	302
		Ⅴ _A S	—	—
5	24~26	Ⅲ _A S	8.62	302
		Ⅳ _A S	8.62	302
		Ⅴ _A S	—	—
6	47~51, 55~59	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	—	—
7	59~60	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	—	—

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
8	60～61	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	—	—
9	61～62, 66～67	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
10	62～66	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
11	67～68, 106～140 114～150, 126～160 134～170	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
12	68～71N, 140～143N 150～153N, 160～163N 170～173N	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
13	67～100, 67～120	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
14	100～105, 107～113 115～116, 120～125 127～133, 135～136	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
15	105～107, 113～115 125～127, 133～135	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
16	61～201	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
17	201～208	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302
18	209～215, 216～222	Ⅲ _A S	10.40	302
		Ⅳ _A S	10.40	302
		Ⅴ _A S	10.40	302

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1N~2	523.0	33.7	SUSF316	S	176960
2	2~6, 12~14	508.0	26.2	SUSF316	S	176960
3	6~12	508.0	26.2	SUS316TP	S	176960
4	18~24	508.0	30.5	SUS316TP	S	176960
5	24~26	508.0	30.5	SUSF316	S	176960
6	47~51, 55~59	508.0	30.5	SUS316TP	S	176960
7	59~60	508.0	30.5	SUSF316	S	176960
8	60~61	550.0	51.5	SUSF316	S	176960
9	61~62, 66~67	550.0	51.5	SUSF316	S	176960
10	62~66	508.0	30.5	SUSF316	S	176960
11	67~68, 106~140 114~150, 126~160 134~170	267.4	18.2	SUSF316	S	176960
12	68~71N, 140~143N 150~153N, 160~163N 170~173N	267.4	18.2	SUS316TP	S	176960
13	67~100, 67~120	422.0	34.8	SUSF316	S	176960
14	100~105, 107~113 115~116, 120~125 127~133, 135~136	406.4	27.0	SUSF316	S	176960

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
15	105～107, 113～115 125～127, 133～135	450.0	48.8	SUSF316	S	176960
16	61～201	267.4	18.2	SUSF316	S	191800
17	201～208	267.4	18.2	SUS316TP	S	191800
18	209～215, 216～222	267.4	18.2	STS42	S	200400

配管の付加質量

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

質量	対応する評価点
	1N~2
	2~5001, 64~66
	5001~14, 18~26, 47~51, 55~60, 62~64
	60~62
	66~67
	6700~71N, 1400~143N, 1500~153N, 1600~163N, 1700~173N 2011~2070
	67~100, 67~120
	100~105, 107~113, 115~116, 120~125, 127~133 135~136
	105~107, 113~115, 125~127, 133~135
	61~2011, 2070~208, 209~215, 216~222

弁部の質量

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	14~15, 15~18		51~52, 52~55
	14, 18, 51, 55		15, 52
	16, 53		17, 54
	208~209		215~216

弁部の寸法

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
14~15							
16~17							
51~52							
53~54							
208~209							

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
N1						
5						
** 8 **						
** 11 **						
** 11 **						
1101						
21						
** 22 **						
** 22 **						
** 28 **						
** 29 **						
** 30 **						
** 31 **						
** 32 **						
38						
37						
36						
35						
** 43 **						

S2 補 VI-2-5-2-1-1 R0

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
** 45 **						
** 44 **						
** 48 **						
** 49 **						
50						
** 56 **						
** 63 **						
** 6301 **						
N101						
101						
** 103 **						
** 1031 **						
** 111 **						
** 1111 **						
121						
** 123 **						
** 1231 **						
130						

S2 補 VI-2-5-2-1-1 R0

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
** 131 **						
N201						
N301						
N401						
N501						
205						
2071						
** 210 **						
** 210 **						
211						
213						
219						
226A						

S2 補 VI-2-5-2-1-1 R0

3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S m	S y	S u	S
SUSF316	302	118	—	—	—
SUS316TP	302	118	—	—	—
STS42	302	122	—	—	—

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答スペクトル及び等価繰返し回数を下表に示す。

なお、設計用床応答スペクトルは、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき設定したものをを用いる。減衰定数は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。等価繰返し回数は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定したものをを用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数 (%)	等価繰返し回数	
				S _d	S _s
PLR-PD-1	原子炉圧力容器 ペDESTAL				

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 PLR-PD-1

適用する地震動等		弾性設計用地震動 S d 及び静的震度			基準地震動 S s		
モード*1	固有周期 (s)	応答水平震度*2		応答鉛直 震度*2	応答水平震度*3		応答鉛直 震度*3
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向
1次							
2次							
3次							
4次							
5次							
6次							
7次							
8次							
9次							
動的震度*4, *5							
静的震度*6							

注記*1：固有周期が0.050 s 以上のモードを示す。0.020 s 以上0.050 s 未満のモードに対しては、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用床応答スペクトル I (弾性設計用地震動 S d)により得られる震度

*3：設計用床応答スペクトル I (基準地震動 S s)により得られる震度

*4：設計用震度 I (弾性設計用地震動 S d)及び設計用震度 I (基準地震動 S s)

*5：最大応答加速度を1.2倍した震度

*6： $3.6 \cdot C_I$ 及び $1.2 \cdot C_v$ より定めた震度

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 PLR-PD-1


モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
9次				

注記*：モード質量を正規化するモードベクトルを用いる。

代表的振動モード図


振動モード図は，3次モードまでを代表とし，各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し，次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

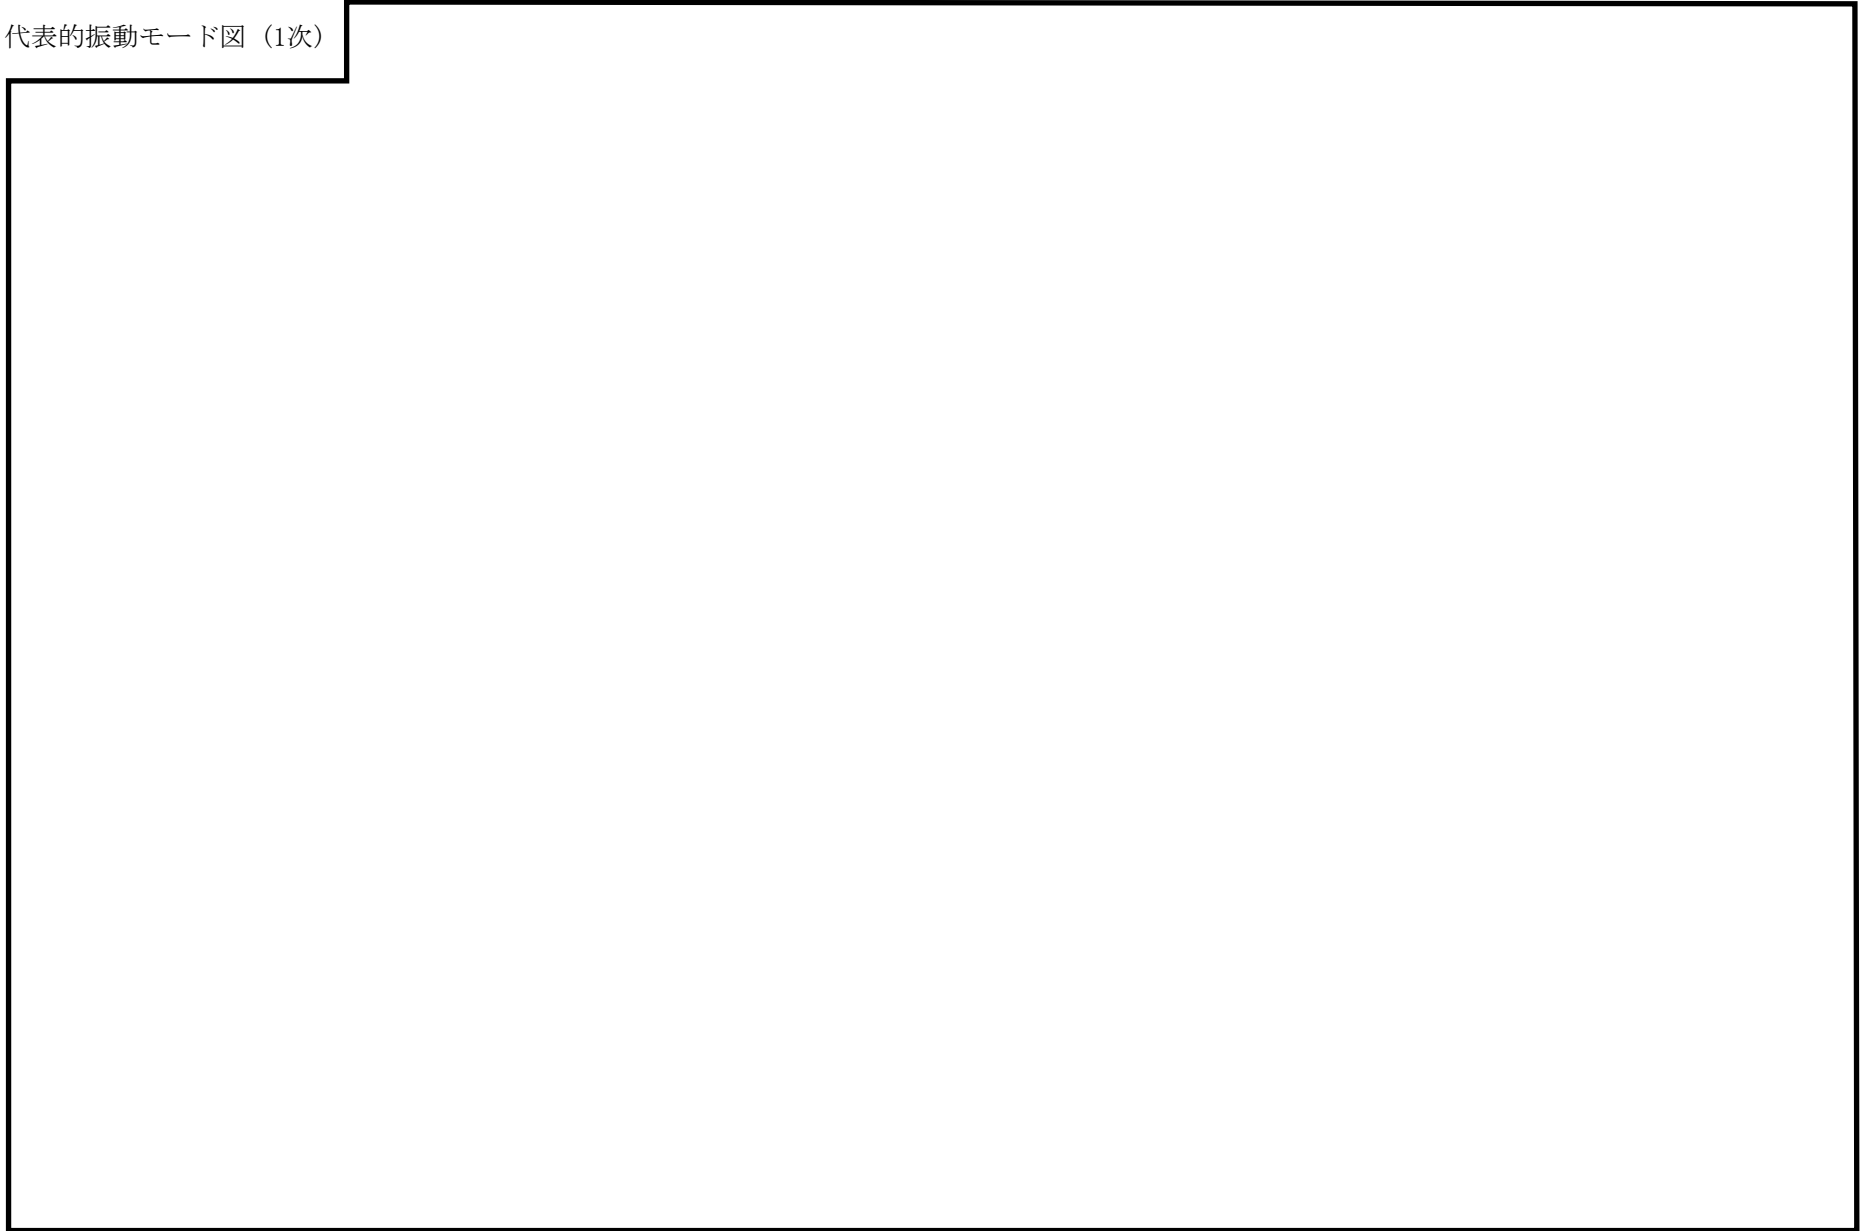


32

代表的振動モード図 (2次)

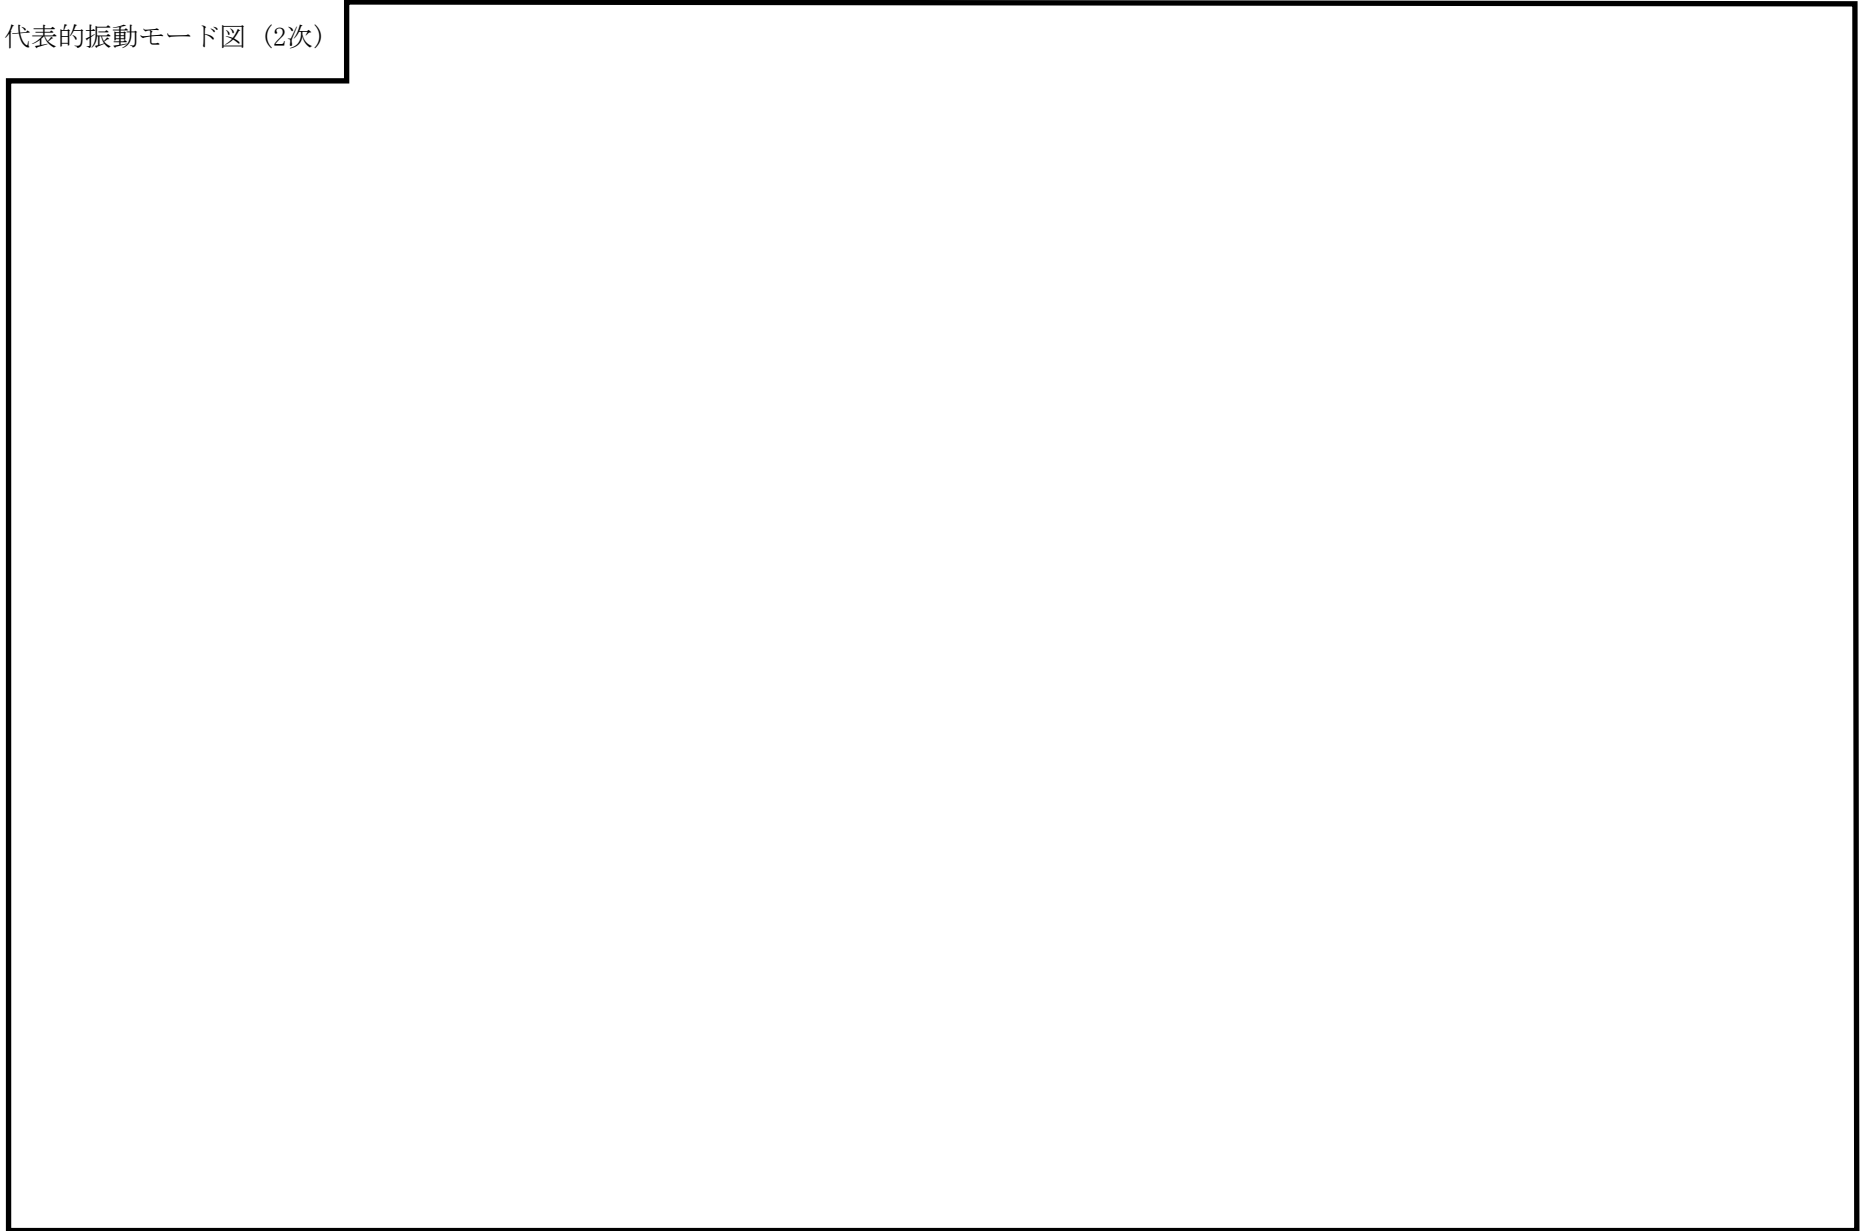

33

代表的振動モード図 (3次)

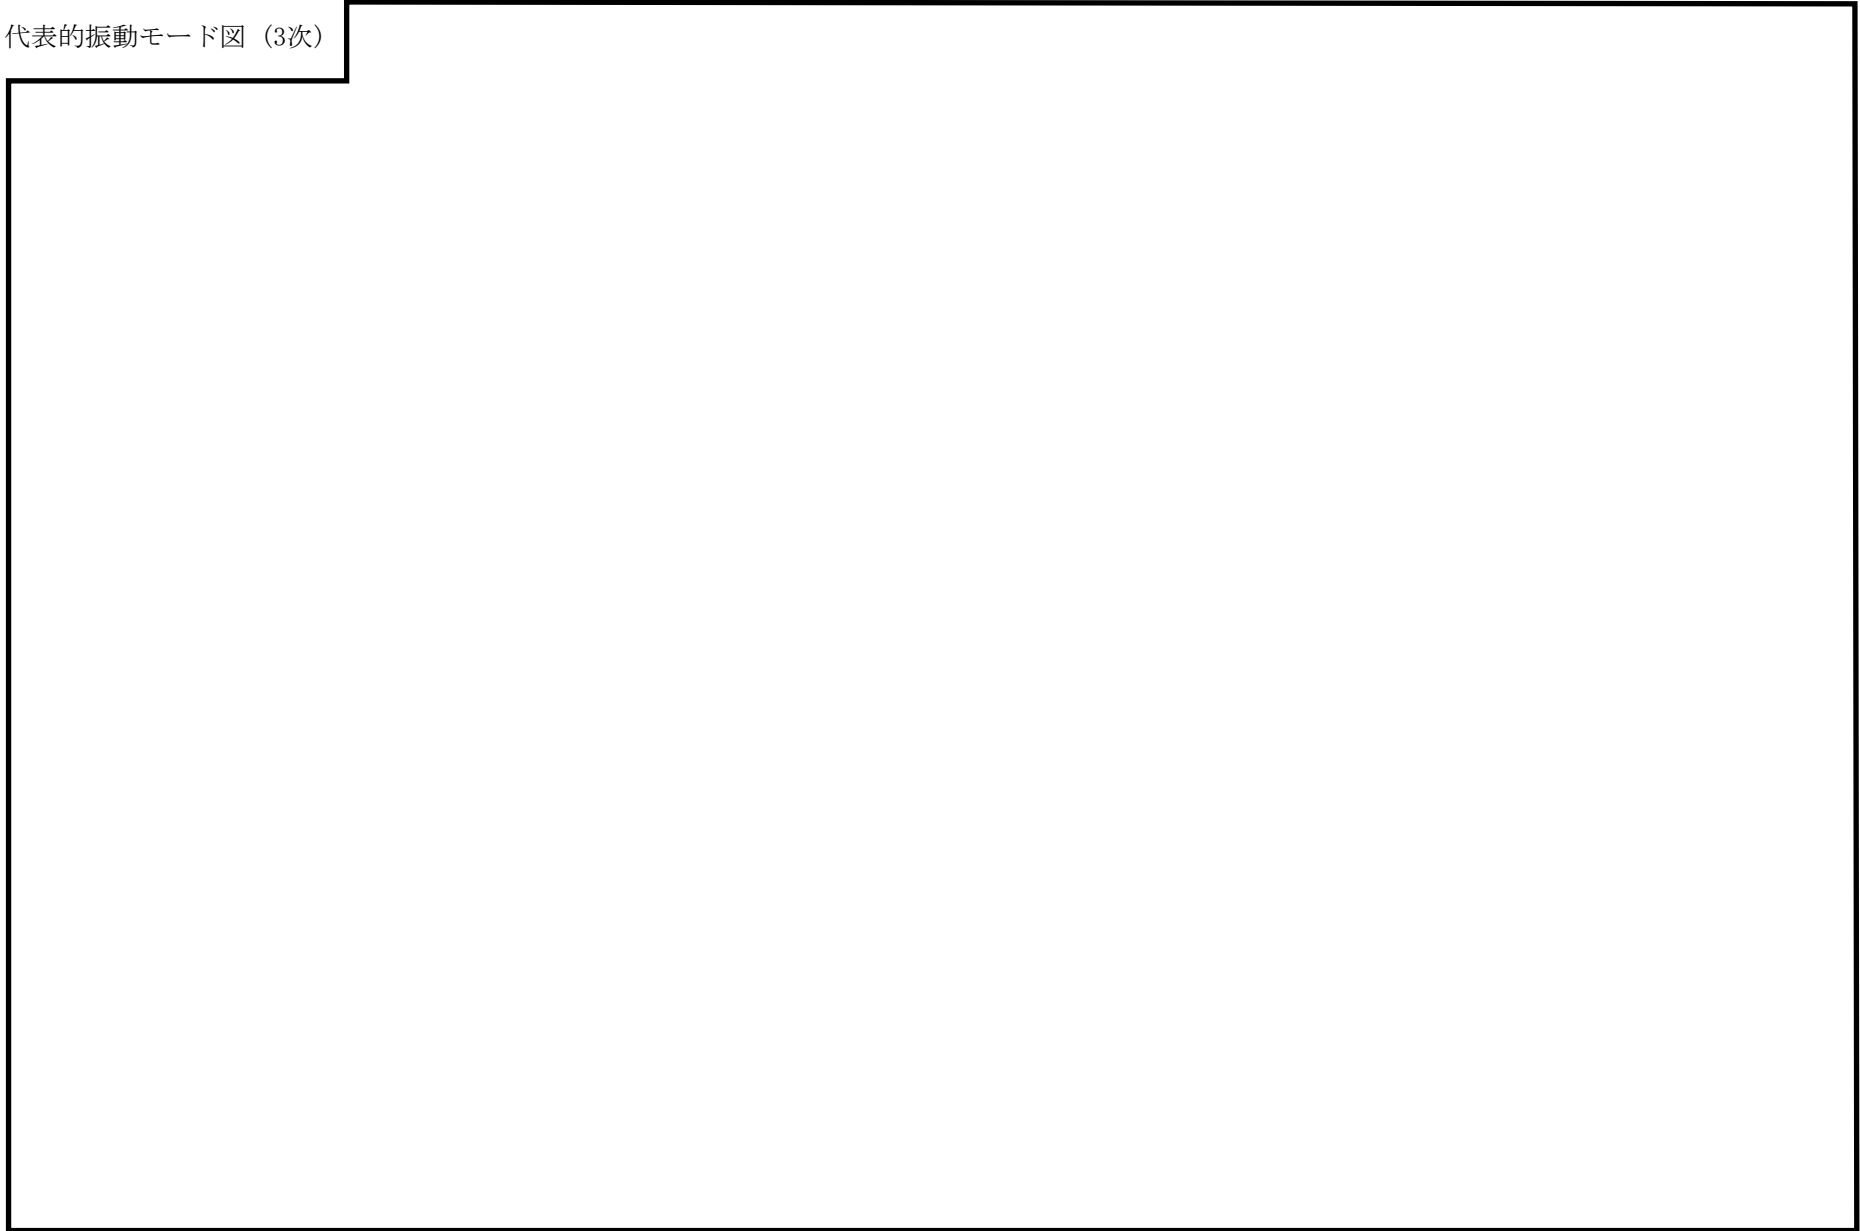

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス1管

許容応力 状態	最大応力区分 (許容応力)		鳥瞰図 番号	最大応力 評価点	配管要素 名称	応力評価		疲労評価
						計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	疲労累積係数
ⅢA S	一次 応力	膜+曲げ $S_{p r m} (2.25 \cdot S m)$	PLR-PD-1	14	ELBOW	128	265	—
		ねじり $S_t (0.55 \cdot S m)$	PLR-PD-1	14	ELBOW	59	64	—
		ねじり+曲げ $S_t + S_b (1.8 \cdot S m)$	PLR-PD-1	—	—	—	—	—
	一次+二次応力 $S_n (3 \cdot S m)$		PLR-PD-1	67	TEE	255	354	—
	疲労累積係数 $U + U S d$		PLR-PD-1	61	TEE	—	—	0.0093
ⅣA S	一次 応力	膜+曲げ $S_{p r m} (3 \cdot S m)$	PLR-PD-1	14	ELBOW	196	354	—
		ねじり $S_t (0.73 \cdot S m)$	PLR-PD-1	14	ELBOW	110	86	—
		ねじり+曲げ $S_t + S_b (2.4 \cdot S m)$	PLR-PD-1	14	ELBOW	154	283	—
	一次+二次応力 $S_n (3 \cdot S m)$		PLR-PD-1	67	TEE	464	354	0.0128
	疲労累積係数 $U + U S s$		PLR-PD-1	26	ELBOW	—	—	0.0154

評価結果

管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管（原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲）

許容応力 状態	最大応力区分（許容応力）		鳥瞰図 番号	最大応力 評価点	配管要素 名称	応力評価		疲労評価
						計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	疲労累積係数
IVAS	一次 応力	膜+曲げ $S_{p r m}(3 \cdot S m)$	PLR-PD-1	67	TEE	186	354	—
		ねじり $S_t(0.73 \cdot S m)$	PLR-PD-1	213	SUP. PT	43	89	—
		ねじり+曲げ $S_t + S_b(2.4 \cdot S m)$	PLR-PD-1	—	—	—	—	—
	一次+二次応力 $S_n(3 \cdot S m)$		PLR-PD-1	67	TEE	464	354	0.0128
	疲労累積係数 $U + U S_s$		PLR-PD-1	67	TEE	—	—	0.0128
VAS	一次 応力	膜+曲げ $S_{p r m}(3 \cdot S m)$	PLR-PD-1	67	TEE	186	354	—
		ねじり $S_t(0.73 \cdot S m)$	PLR-PD-1	213	SUP. PT	43	89	—
		ねじり+曲げ $S_t + S_b(2.4 \cdot S m)$	PLR-PD-1	—	—	—	—	—
	一次+二次応力 $S_n(3 \cdot S m)$		PLR-PD-1	67	TEE	464	354	0.0128
	疲労累積係数 $U + U S_s$		PLR-PD-1	67	TEE	—	—	0.0128

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果		
					計算荷重 (kN)	許容荷重 (kN)	
						一次評価*1	二次評価*2
—	メカニカルスナッパ	—	VI-2-1-12「配 管及び支持構 造物の耐震計算 について」参照	—	—	—	
SNO-PLR-50	オイルスナッパ	SN-100		991	1500	—	
RE-PLR-44	ロッドレストレイント	RTS-60		734	1080	—	
SH-PLR-34	スプリングハンガ	VS-18		53	54		
—	コンスタントハンガ	—		—	—		
—	リジットハンガ	—		—	—		

注記*1：あらかじめ設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価

*2：計算荷重があらかじめ設定した設計上の基準値を超過した箇所に対して、J E A G 4 6 0 1 に定める許容限界を満足する範囲内で新たに設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価。なお、一次評価を満足する場合は「—」と記載する。

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力 (kN)			モーメント (kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z			
—	レストレイント	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	アンカ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果

下表に示すとおり水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度以下かつ計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能 ^{*1}	機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)			機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		詳細評価 ^{*2, *3}						
			水平	鉛直	合成 ^{*3, *4}	水平	鉛直	動作機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)				
								水平	鉛直	評価部位	応力分類	計算応力	許容応力	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注記*1：弁に要求される機能に応じて以下を記載する。

α (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの

β (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの

*2：水平又は鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は詳細評価を実施し，水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度の最小値以下かつ計算応力が許容応力以下であることを確認する。

*3：詳細評価を実施しない場合は「—」と記載する。

*4：水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度をベクトル和により合成した値であり，詳細評価を実施する場合に使用する。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

クラス1管

No	鳥瞰図番号	許容応力状態ⅢA S												
		一次応力評価					一次＋二次応力評価					疲労評価		
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積 係数	代表
1	PLR-PD-1	14	128	265	2.07	○	67	255	354	1.38	○	61	0.0093	○
2	PLR-PD-2	14	118	265	2.24	—	67	216	354	1.63	—	61	0.0077	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

クラス1管

No	鳥瞰図番号	許容応力状態IV _A S												
		一次応力評価					一次+二次応力評価					疲労評価		
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積 係数	代表
1	PLR-PD-1	14	196	354	1.80	○	67	464	354	0.76	○	26	0.0154	○
2	PLR-PD-2	14	176	354	2.01	—	14	390	354	0.90	—	26	0.0109	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管（原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態IV _A S												
		一次応力評価					一次＋二次応力評価					疲労評価		
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積 係数	代表
1	PLR-PD-1	67	186	354	1.90	○	67	464	354	0.76	○	67	0.0128	○
2	PLR-PD-2	67	163	354	2.17	—	67	390	354	0.90	—	212	0.0096	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管（原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態 V _A S												
		一次応力評価					一次＋二次応力評価					疲労評価		
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積 係数	代表
1	PLR-PD-1	67	186	354	1.90	○	67	464	354	0.76	○	67	0.0128	○
2	PLR-PD-2	67	163	354	2.17	—	67	390	354	0.90	—	212	0.0096	—