

【公開版】

提出年月日	令和2年2月17日 R 7
日本原燃株式会社	

M O X 燃 料 加 工 施 設 に お け る  
新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性

安全審査 整理資料

第 14 条：安全機能を有する施設

## 目 次

### 1 章 基準適合性

#### 1. 基本方針

##### 1. 1 要求事項の整理

##### 1. 2 要求事項に対する適合性

##### 1. 3 規則への適合性

#### 2. 安全設計の基本方針

#### 3. 安全上重要な施設の設計

##### 3. 1 安全上重要な施設の分類

##### 3. 2 安全上重要な施設の選定

#### 4. 安全機能を有する施設に係る設計方針

##### 4. 1 内部発生飛散物に対する考慮

##### 4. 2 検査及び試験を含む点検、補修、取替え及び改造に対する考慮

##### 4. 3 環境条件に対する考慮

#### 5. 加工施設と他施設との共用

##### 5. 1 共用設備の抽出

##### 5. 2 安全機能を有する施設の共用

### 2 章 補足説明資料

令和2年2月17日 R 6

## 1章 基準適合性

## 1. 基本方針

### 1. 1 要求事項の整理

安全機能を有する施設について、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下、「事業許可基準規則」という。）とウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設安全審査指針（以下、MOX指針といふ。）の比較により、事業許可基準規則第14条において追加された要求事項を整理する。（第1表）

第1表 事業許可基準規則第14条とMOX指針 比較表 (1/3)

事業許可基準規則 第14条 (安全機能を有する施設)	MOX指針	備考
安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。	記載無し	追加要求事項
2 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるものでなければならない。  (解釈) 1 第2項に規定する「全ての環境条件」とは、通常時及び設計基準事故時において、当該安全機能が期待されている安全機能を有する施設が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。	記載無し	追加要求事項
3 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。	指針21 検査、修理等に対する考慮 1 安全上重要な施設は、必要に応じ、適切な方法により安全機能を確認するための検査及び試験並びに安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができるようになっていること。	追加要求事項

第1表 事業許可基準規則第14条とMOX指針 比較表 (2/3)

事業許可基準規則 第14条 (安全機能を有する施設)	MOX指針	備考
<p>4 安全機能を有する施設は、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。</p> <p>(解釈)</p> <p>2 第4項に規定する「クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物」とは、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛来物をいう。なお、二次的飛来物、火災、化学反応、電磁的損傷、配管の破損、機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。</p> <p>3 第4項に規定する「安全機能を損なわないものでなければならない」とは、加工施設内部で発生が想定される内部飛来物(爆発による飛来物、重量機器の落下等)に対し、臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないことをいう。</p>	記載無し	追加要求事項

第1表 事業許可基準規則第14条とMOX指針 比較表（3／3）

事業許可基準規則 第14条（安全機能を有する施設）	MOX指針	備考
<p>5 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共に用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の加工施設において共用する場合には、加工施設の安全性を損なわないものでなければならない。</p> <p>（解釈）</p> <p>4 第5項に規定する「加工施設の安全性を損なわないもの」とは、安全機能を有する施設のうち、当該加工施設以外の原子力施設との間、又は当該加工施設内で共用するものについては、その機能、構造等から判断して、共用によって当該MOX燃料加工施設の安全性に支障をきたさないことを確認すること。</p>	<p>指針19 共用に対する考慮 安全上重要な施設のうち、当該MOX燃料加工施設以外の原子力施設との間、又は当該MOX燃料加工施設内で共用するものについては、その機能、構造等から判断して、共用によって当該MOX燃料加工施設の安全性に支障をきたさないことを確認すること。</p>	追加要求事項

## 1. 2 要求事項に対する適合性

MOX燃料加工施設（以下、「加工施設」という。）のうち、安全機能を有する構築物、系統及び機器を安全機能を有する施設とする。

また、安全機能を有する施設のうち、その機能喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物、系統及び機器から構成される施設を、安全上重要な施設とする。

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものとするとともに、以下の設計を満足するものとする。

- ① 安全上重要な施設の設備及び機器については、それらを構成する動的機器に单一故障を仮定しても、所定の安全機能を果たし得るよう  
多重性又は多様性を有する設計とする。ただし、单一故障を仮定して  
も、安全上支障のない期間内に運転員等による原因の除去、修理等が  
期待できる場合は、多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいものと  
する。
- ② 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、通常時及び設計基準事故時における設備の設置場所の環境条件の変化（圧力、温度、放射線量及び湿度の変化）を考慮し、設備に期待される安全機能が発揮できるものとする。
- ③ 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、検査及び試験並びに安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。

また、適切な保守管理を行うことで、その安全機能を損なわないよう手順を定める。

- ④ 安全機能を有する施設は、国内法令、国内規格等を参考に、施設の設計、材料の選定、製作、検査及び試験を適切に行う。
- ⑤ 安全機能を有する施設は、加工施設内におけるクレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物（以下、「内部発生飛散物」という。）によってその安全機能を損なわない設計とする。
- ⑥ 安全機能を有する施設のうち、再処理施設又は廃棄物管理施設と共用するものは、共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。また、安全機能を有する施設のうち、加工施設内で共用するものは、加工施設内の共用により安全性を損なわない設計とする。
- ⑦ 加工施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものについては、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないように設計する。

### 1. 3 規則への適合性

#### (安全機能を有する施設)

第十四条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。

- 2 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるものでなければならない。
- 3 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。
- 4 安全機能を有する施設は、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。
- 5 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共に用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の加工施設において共用する場合には、加工施設の安全性を損なわないものでなければならない。

#### 適合のための設計方針

##### 第1項について

安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し、又は防止する建物・構築物及び設備・機器を、安全上重要な施設として設計する。

## 第2項について

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、通常時及び設計基準事故時における設備の設置場所の環境条件の変化（圧力、温度、放射線量及び湿度の変化）を考慮し、設備に期待される安全機能が発揮できるものとする。

## 第3項について

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、検査及び試験並びに安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。

また、適切な保守管理を行うことで、その安全機能を損なわないよう手順を定める。

## 第4項について

安全機能を有する施設は、想定される内部発生飛散物が発生した場合においても、その安全機能を損なわない設計とする。

安全機能を有する施設のうち、安全上重要な施設については、その機能の喪失により公衆又は従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあることを踏まえ、内部発生飛散物防護対象設備に選定し、想定される内部発生飛散物によりその安全機能を損なわない設計とする。ただし、安全上重要な施設のうち、内部発生飛散物の発生要因となる機器と同室に設置せず、内部発生飛散物の発生によって安全機能を損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備から除外する。

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設については、安全上重要な施設に波及的影響を与えない設計とするとともに、補修又は代替設備による必要な安全機能の復旧を行うことができるよう、手順の整備を行う運用とすることにより内部発生飛散物防護対象設備から除外する。

内部発生飛散物防護対象設備については、内部発生飛散物防護対象設

備と同室にある内部発生飛散物の発生要因となる機器に対して、想定される内部発生飛散物の発生要因ごとに以下のとおりその発生を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。

(1)爆発による飛散物の発生防止

第5条火災等による損傷の防止の整理資料に示すとおり、爆発の発生を防止する設計とする。

(2)重量物の落下による飛散物の発生防止

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は、つりワイヤ等の二重化及びつり荷の脱落防止機構によりつり荷が落下し難い構造とともに、逸走を防止するための機構を設ける設計とし、重量物の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。

(3)回転機器の損壊による飛散物の発生防止

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機器は、誘導電動機、ケーシング又は回転数を監視し、回転数が上限を超えた場合は回転機器を停止する機構を有することにより過回転を防止できる設計とし、回転機器の過回転による回転羽根の損壊による飛散物の発生を防止できる設計とする。

## 第5項について

安全機能を有する施設は、他の原子力施設との共用によって安全性を損なわない設計とする。また、公衆への放射線被ばくを防止するための安全機能が期待されている安全上重要な施設については、原則として他の原子力施設と共用しない設計とする。

安全機能を有する施設のうち、加工施設内で共用する、非常用所内電源設備、グローブボックス排気設備等については、共用によって、加工

施設の安全性を損なわない設計とする。

## 2. 安全設計の基本方針

加工施設は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」  
(以下、「原子炉等規制法」という。) 等の関係法令の要求を満足するとともに、施設の特徴を踏まえ、以下の方針に基づく設計とする。

(1) 福島第一原子力発電所事故を教訓として、加工施設では、仮に重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故(以下、「重大事故等」という。)が発生したとしても、公衆及び従事者を放射線被ばくのリスクから守る。

(2) 加工施設は、新規制基準に適合することはもとより、より安全なサイクル施設を確立すべく、高い水準の安全性を追求する。

(3) 加工施設は、安全性を確保するために、異常の発生を防止すること、仮に異常が発生したとしてもその波及及び拡大を抑制すること、さらに異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考え方を適切に採用する。

(4) 放射性物質を燃料加工建屋内に閉じ込めることが最も重要な安全機能であると位置付け、グローブボックス及び工程室並びにグローブボックス排気設備及び工程室排気設備は、高い信頼性を確保する設計とする。

(5) 加工施設において発生が想定される事故のうち、核燃料物質の周辺環境への放出のリスクが最も高いものは火災及び爆発であることから、加工施設は火災及び爆発の発生を防止するとともに、その拡大防止及び影響緩和を確実に行う設計とする。また、グローブボックス内及び工程室内で火災が発生した場合に備え、自動で起動する消火装置を設置するとともに、火災区域境界の開口部となるグローブボックス内に防火シャッタを設置し、ダクト内に延焼防止ダンパを設置する設計と

する。さらに、爆発の発生を感じた場合は、延焼防止ダンパを閉止し、気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機、工程室排風機、グローブボックス排風機、送風機及び窒素循環ファン(以下、「送排風機」という。)を停止することで限定された区域内に核燃料物質を閉じ込める設計とする。

(6) 加工施設は、放射性物質を燃料加工建屋外に放出するおそれのある事象が発生した場合又は当該事象の発生が想定される場合には、必要に応じて、工程停止の措置を講ずるとともに、送排風機の停止の措置を講ずることにより、放射性物質を可能な限り燃料加工建屋内に閉じ込める設計とする。

また、加工施設の設備・機器の故障、誤動作等の異常に対しては、当該設備・機器及びその異常により影響を受けるおそれのある設備・機器を停止し、異常状態を解消するために必要な措置を講ずる。

(7) 加工施設は、重大事故に至るおそれのある事故が発生した場合において、重大事故の発生及び拡大を防止し、並びにその影響を緩和するための必要な措置を講ずる設計とする。

(8) 加工施設は、平常時において、周辺監視区域外の公衆の線量及び従事者の線量が原子炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないように設計する。さらに、公衆の線量については、合理的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち、施設設計の実現可能性を考慮しつつ、周辺環境に放出する放射性物質に起因する線量については、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」(昭和50年5月13日原子力委員会決定、平成13年3月29日一部改訂原子力安全委員会決定)において線量目標が実効線量で年間50  $\mu$  Svであることを踏まえて、年間50  $\mu$  Svを超えないよう設計する。

### 3. 安全上重要な施設の設計

#### 3. 1 安全上重要な施設の分類

安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する建物・構築物及び設備・機器を安全上重要な施設として選定する。

安全上重要な施設は、以下の分類に属する施設とする。ただし、下記施設のうち、その機能を喪失したとしても、公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は、安全上重要な施設から除外する。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込め機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的及び化学的の制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 臨界事故の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器
- ⑧ その他上記各設備等の安全機能を維持するために必要な設備・機器等のうち、安全上重要なもの

### 3. 2 安全上重要な施設の選定

選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。

- a. ①については、プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込め機能を必要とするもので、主要な工程に位置するものを安全上重要な施設に選定する。ただし、MOXの製品ペレットのみを取り扱う燃料棒加工工程等のグローブボックス等は、製品ペレットがMOXの粉末と比較して飛散し難いという物理的な性質を考慮し、安全上重要な施設から除外する。また、分析設備、固体廃棄物の廃棄設備等のグローブボックスは、取り扱うプルトニウムが少量であることから、安全上重要な施設から除外する。
- b. ②の換気設備については、上記①で選定した設備・機器からの換気設備を排気経路の維持機能の観点で安全上重要な施設とする。また、捕集・浄化機能又は排気機能を有する設備・機器については、その機能の必要性を工学的に判断し、必要な場合は安全上重要な施設に選定する。
- c. ③の構築物及び換気設備については、設計基準事故の評価において、事故の影響を緩和するために必要な施設を安全上重要な施設に選定する。
- d. ④のウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備については、これに該当する施設はない。
- e. ⑤については、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、加工施設の安全機能を確保するために必要な施設を安全上重要な施設に選定する。なお、安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源については、これに該当する施設はない。

f. ⑥の核的制限値を有する設備・機器及び核的制限値を維持するための設備・機器については、臨界管理の方法等を考慮し、その機能の必要性を工学的に判断し、必要な場合は安全上重要な施設に選定する。

g. ⑥の熱的制限値を有する設備・機器及び熱的制限値を維持するための設備・機器については、その機能の必要性を工学的に判断し、必要な場合は安全上重要な施設に選定する。

h. ⑦については、加工施設では、技術的にみて臨界事故の発生は想定されないことから、これに該当する施設はない。

i. ⑧については、上記①～⑦の各設備・機器等の安全機能を維持するために必要な設備・機器等については、その機能の必要性を工学的に判断し、必要な場合は安全上重要な施設に選定する。

以上の考え方に基づき選定した安全上重要な施設の分類を第2表に、安全上重要な施設の一覧を添5第1表に示す。

第2表 安全上重要な施設の分類 (1／4)

分類	安全上重要な施設
<p>① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込め機能を必要とするもの プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器を収納するグローブボックスの閉じ込め機能</p> <p>プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機器の閉じ込め機能</p>	<p>成形施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粉末調整工程のグローブボックス</li> <li>・ペレット加工工程のグローブボックス (排ガス処理装置グローブボックス、ペレット立会検査装置グローブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装置グローブボックスを除く)</li> </ul> <p>貯蔵施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯蔵施設のグローブボックス</li> </ul> <p>その他加工設備の附属施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模試験設備のグローブボックス (小規模焼結炉排ガス処理装置を収納するグローブボックスを除く)</li> </ul> <p>※1 設計変更により均一化混合装置を除外。</p> <p>成形施設</p> <p>焼結設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼結炉</li> </ul> <p>貯蔵施設</p> <p>貯蔵容器一時保管設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混合酸化物貯蔵容器</li> </ul> <p>その他加工設備の附属施設</p> <p>小規模試験設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模焼結処理装置</li> </ul> <p>※2 記載の適正化(設計変更により排ガス処理装置及び小規模焼結炉排ガス処理がグローブボックス排気設備と接続しなくなったため、関係する記載を削除したものであり範囲の変更はない)</p>
<p>② 上記①の換気設備 排気経路の維持機能</p>	<p>放射性廃棄物の廃棄施設のグローブボックス排気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グローブボックス排気設備のうち上記①に示すグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲 ※2</li> <li>・グローブボックス排気設備のうち上記①に示すグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲</li> </ul> <p>放射性廃棄物の廃棄施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・窒素循環設備（上記①に示すグローブボックスに関連する部分）</li> </ul> <p>※3 設計基準事故の評価において、機能を期待する範囲を追加</p>

第2表 安全上重要な施設の分類 (2／4)

分類 安全機能	安全上重要な施設
②の続き MOXの捕集・浄化機能 排気機能	<p>放射性廃棄物の廃棄施設のグローブボックス排気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グローブボックス排気フィルタユニット</li> <li>・グローブボックス排気フィルタ (上記①に示すグローブボックスに付随するもの。)</li> </ul> <p>※4 設計基準事故の評価において、機能を期待するため追加</p> <p>放射性廃棄物の廃棄施設のグローブボックス排気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グローブボックス排風機 (排気機能の維持に必要な回路を含む)</li> </ul>
③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備 事故時のMOXの過度の放出防止機能 事故時の排気経路の維持機能 事故時のMOXの捕集・浄化機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下の部屋で構成する区域の境界の構築物           <p>原料受扱室, [原料受扱室前室], 粉末調整第1室, 粉末調整第2室, 粉末調整第3室, 粉末調整第4室, 粉末調整第5室, 粉末調整第6室, 粉末調整第7室, [粉末調整室前室], 粉末一時保管室, [点検第1室, 点検第2室], ペレット加工第1室, ペレット加工第2室, ペレット加工第3室, ペレット加工第4室, [ペレット加工室前室], ペレット一時保管室, ペレット・スクラップ貯蔵室, [点検第3室, 点検第4室], 現場監視第1室, 現場監視第2室, スクラップ処理室, [スクラップ処理室前室], 分析第3室</p> <p>※5 対象となる部屋の明確化</p> </li> </ul> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の工程室排気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工程室排気設備のうち上記の部屋から工程室排気フィルタユニットまでの範囲</li> </ul> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の工程室排気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工程室排気フィルタユニット</li> </ul>
④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備	本項について安全上重要な施設に該当する施設はない。
⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源 安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能	<p>その他加工設備の附属施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用所内電源設備</li> </ul>
⑥ 核的, 熱的及び化学的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器 核的制限値 (寸法) の維持機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平板厚さを核的制限値とする以下の单一ユニットの入口のゲート 燃料棒検査ユニット, 燃料棒立会検査ユニット</li> </ul>

第2表 安全上重要な施設の分類 (3／4)

分類 安全機能	安全上重要な施設
⑥の続き 熱的制限値の維持機能 化学的制限値を有する設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路</li> <li>・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路</li> </ul> <p>本事項について該当する施設はない。</p>
⑦ 臨界事故の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器	本事項について該当する施設はない。
⑧ その他上記各設備等の安全機能を維持するため必要な設備・機器等のうち、安全上重要なもの閉じ込めに関連する経路の維持機能  安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）  安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（焼結炉及び小規模焼結処理装置内の負圧維持）  安全に係る距離の維持機能（單一ユニット相互間の距離維持）  安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維持）	<p>※6 排ガス処理装置の設計変更による追加 ※7 小規模焼結炉排ガス処理の設計変更による追加</p> <p>成形施設 焼結設備  <ul style="list-style-type: none"> <li>・排ガス処理装置</li> <li>・排ガス処理装置グローブボックス（上部）</li> </ul> </p> <p>その他加工設備の附属施設 小規模試験設備  <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模焼結炉排ガス処理装置</li> <li>・小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス</li> </ul> </p> <p>・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系、小規模焼結処理系）</p> <p>※8 記載の適正化（対象となる遮断弁の明確化）</p> <p>成形施設 焼結設備  <ul style="list-style-type: none"> <li>・排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む）</li> </ul> </p> <p>その他加工設備の附属施設 小規模試験設備  <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む）</li> </ul> </p> <p>・一時保管ピット、原料MOX粉末缶一時保管装置、粉末一時保管装置、ペレット一時保管棚、スクラップ貯蔵棚、製品ペレット貯蔵棚、燃料棒貯蔵棚、燃料集合体貯蔵チャンネル</p> <p>・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路</p>

第2表 安全上重要な施設の分類 (4／4)

分類	安全上重要な施設
⑧の続き 設計基準事故(火災) の拡大防止機能  設計基準事故(爆発) の拡大防止機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>グローブボックス温度監視装置</li> <li>グローブボックス消火装置（上記①に示すグローブボックスの消火に関する範囲）</li> <li>焼結炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路</li> <li>小規模焼結処理装置炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路</li> <li>延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含み、焼結炉を設置するペレット加工第2室及び小規模焼結炉を設置する分析第3室の火災区域を形成する範囲に限る。）</li> </ul>

※9 設計基準事故評価において、機能を期待することから追加

添5第1表 安全上重要な施設 (1／7)

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類(注1)
成形施設 粉末調整工程	原料MOX粉末缶取出設備	原料MOX粉末缶取出装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		原料MOX粉末秤量・分取装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		予備混合装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		一次混合装置グローブボックス	PS/MS	(1)
	二次混合設備	一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		ウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		均一化混合装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		造粒装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		添加剤混合装置グローブボックス	PS/MS	(1)
	分析試料採取設備	原料MOX分析試料採取装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		分析試料採取・詰替装置グローブボックス	PS/MS	(1)
	スクラップ処理設備	回収粉末処理・詰替装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		回収粉末微粉碎装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		回収粉末処理・混合装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		再生スクラップ受払装置グローブボックス	PS/MS	(1)
		容器移送装置グローブボックス	PS/MS	(1)

添5第1表 安全上重要な施設 (2/7)

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類(注1)
成形施設 粉末調整工程	粉末調整工程搬送設備	原料粉末搬送装置グローブボックス	PS/MS	①
		再生スクラップ搬送装置 グローブボックス	PS/MS	①
		添加剤混合粉末搬送装置 グローブボックス	PS/MS	①
		調整粉末搬送装置グローブボックス	PS/MS	①
	圧縮成形設備	プレス装置(粉末取扱部) グローブボックス	PS/MS	①
		プレス装置(プレス部) グローブボックス	PS/MS	①
		空焼結ボート取扱装置グローブボックス	PS/MS	①
		グリーンペレット積込装置 グローブボックス	PS/MS	①
	焼結設備	焼結ボート供給装置グローブボックス	PS/MS	①
		焼結炉	PS/MS	①
		焼結炉内部温度高による 過加熱防止回路	PS	⑥
		焼結炉内圧力異常検知に による炉内圧力異常検知回路	MS	⑧
		焼結ボート取出装置グローブボックス	PS/MS	①
		排ガス処理装置グローブボックス(上部)	PS/MS	⑧
		排ガス処理装置	PS/MS	⑧
	研削設備	排ガス処理装置の補助排 風機(安全機能の維持に 必要な回路を含む。)	PS/MS	⑧
		焼結ペレット供給装置グローブボックス	PS/MS	①
		研削装置グローブボックス	PS/MS	①
		研削粉回収装置グローブボックス	PS/MS	①

添5第1表 安全上重要な施設 (3／7)

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類(注1)
成形施設 ペレット加工工程	ペレット検査設備	ペレット検査設備グローブボックス	PS/MS	①
	ペレット加工工程搬送設備	焼結ボート搬送装置グローブボックス	PS/MS	①
		ペレット保管容器搬送装置グローブボックス(一部を除く。)	PS/MS	①
		回収粉末容器搬送装置グローブボックス	PS/MS	①
被覆施設 燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	燃料棒移載装置 ゲート	PS	⑥
		燃料棒立会検査装置 ゲート	PS	⑥
	燃料棒収容設備	燃料棒供給装置 ゲート	PS	⑥
貯蔵施設	貯蔵容器 一時保管設備	一時保管ピット	PS	⑧
		混合酸化物貯蔵容器	PS/MS	①
	原料MOX粉末缶 一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	PS/MS	①
		原料MOX粉末缶一時保管装置	PS	⑧
	粉末一時保管設備	粉末一時保管装置グローブボックス	PS/MS	①
		粉末一時保管装置	PS	⑧
	ペレット 一時保管設備	ペレット一時保管棚グローブボックス	PS/MS	①
		ペレット一時保管棚	PS	⑧
		焼結ボート受渡装置グローブボックス	PS/MS	①
	スクラップ貯蔵設備	スクラップ貯蔵棚グローブボックス	PS/MS	①
		スクラップ貯蔵棚	PS	⑧
		スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス	PS/MS	①
	製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス	PS/MS	①
		製品ペレット貯蔵棚	PS	⑧
		ペレット保管容器受渡装置グローブボックス	PS/MS	①

添5第1表 安全上重要な施設 (4／7)

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類 (注1)
貯蔵施設	燃料棒貯蔵設備	燃料棒貯蔵棚	P S	⑧
	燃料集合体貯蔵設備	燃料集合体貯蔵チャンネル	P S	⑧
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (換気設備)	工程室排気設備	安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範囲	MS ③
		工程室排気フィルタユニット	工程室排気フィルタユニット	MS ③
	グローブボックス排気設備	安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設のグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲	P S /MS	②
		グローブボックス排気フィルタ (安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。)	P S /MS	②
		グローブボックス排気フィルタユニット	P S /MS	②
		グローブボックス排風機 (排気機能の維持に必要な回路を含む。)	P S /MS	②

添5第1表 安全上重要な施設（5／7）

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類 <sup>(注1)</sup>
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（換気設備）	窒素循環設備	安全上重要な施設のグローブボックスに接続する窒素循環ダクト	MS ②
			窒素循環ファン	MS ②
			窒素循環冷却機	MS ②
その他加工設備の附属施設	非常用設備	非常用所内電源設備	非常用所内電源設備	MS ⑤
	主要な実験設備	小規模試験設備	小規模粉末混合装置グローブボックス	PS /MS ①
			小規模プレス装置グローブボックス	PS /MS ①
		小規模焼結処理装置グローブボックス	小規模焼結処理装置グローブボックス	PS /MS ①
			小規模焼結処理装置	PS /MS ①
		小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路	小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路	PS ⑥
			小規模焼結処理装置炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路	MS ⑧
		小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路	小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路	PS ⑧
			小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス	PS /MS ⑧
		小規模焼結炉排ガス処理装置	小規模焼結炉排ガス処理装置	PS /MS ⑧
			小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む。）	PS /MS ⑧
		小規模研削検査装置グローブボックス	小規模研削検査装置グローブボックス	PS /MS ①
		資材保管装置グローブボックス	資材保管装置グローブボックス	PS /MS ①

添5第1表 安全上重要な施設（6／7）

施設区分	設備区分	安全上重要な施設	安全機能の性質	分類 <sup>(注1)</sup>
その他加工設備の附属施設	他の主要な事項	火災防護設備	グローブボックス温度監視装置	MS (8)
			グローブボックス消火装置（安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関する範囲）	MS (8)
			延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）*	MS (8)
	水素・アルゴン混合ガス設備		混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系、小規模焼結処理系）	MS (8)
-		・以下の部屋で構成する区域の境界の構築物 原料受払室、原料受払室前室、粉末調整第1室、粉末調整第2室、粉末調整第3室、粉末調整第4室、粉末調整第5室、粉末調整第6室、粉末調整第7室、粉末調整室前室、粉末一時保管室、点検第1室、点検第2室 ペレット加工第1室、ペレット加工第2室、ペレット加工第3室、ペレット加工第4室、ペレット加工室前室、ペレット一時保管室、ペレット・スクラップ貯蔵室、点検第3室、点検第4室 現場監視第1室、現場監視第2室、スクラップ処理室 スクラップ処理室前室、分析第3室	MS	(3)

\* 焼結炉を設置するペレット加工第2室及び小規模焼結炉を設置する分析第3室の火災区域を形成する範囲に限る。

## 添5第1表 安全上重要な施設 (7／7)

注1 分類は、次のとおりとする。

- ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要とするもの
- ② 上記①の換気設備
- ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備
- ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設備  
(本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。)
- ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気の主要な動力源
- ⑥ 核的、熱的制限値を有する設備・機器及び当該制限値を維持するための設備・機器
- ⑦ 臨界事故の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための設備・機器 (本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。)
- ⑧ その他上記各設備・機器の安全機能を維持するために必要な設備・機器のうち、安全上重要なもの

## 4. 安全機能を有する施設に係る設計方針

### 4. 1 内部発生飛散物に対する考慮

#### (1) 内部発生飛散物による損傷の防止に関する基本的な考え方

安全機能を有する施設について、想定される内部発生飛散物が発生した場合においても、臨界防止及び閉じ込め等の機能を維持するために必要な設備を防護対象設備として抽出する方針とし、当該設備が有する安全機能の重要度に応じて、内部発生飛散物に対する防護設計を講ずる。

安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設については、その機能の喪失により公衆又は従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあることを踏まえ、安全上重要な施設の安全機能を、想定される内部発生飛散物により損なわない設計とする。

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設については、安全上重要な施設に波及的影響を与えない設計とするとともに、補修又は代替設備による必要な安全機能の復旧を行うことができるよう、手順の整備を行う運用とすることにより対象から除外する。

#### (2) 内部発生飛散物の発生要因の選定

加工施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類し、選定する。

ただし、通常運転時以外の試験操作、保守及び修理並びに改造の作業においては、重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重量物の搬送又は仮設ポンプの使用により内部発生飛散物が発生し、安全上重要な施設の安全機能を損なうおそれがある場合は、作業内容及び保安上必要な措置を記載した計画書を作成し、その計画書に基づき作業を実施することから、内部発生飛散物の発生要因とし

て考慮しない。

### ① 爆発による飛散物

爆発に起因する内部発生飛散物については、「5条火災等による損傷の防止の整理資料」に示すとおり、水素を取り扱う焼結炉等において爆発の発生を防止する設計であること及び水素・アルゴン混合ガス(水素濃度9 vol%以下)に空気が混入した場合の爆発圧力により炉殻が損傷せず、閉じ込め機能を損なわない設計であることから、内部発生飛散物の発生要因として考慮しない。

### ② 重量物の落下による飛散物

重量物の落下に起因して生ずる飛散物(以下、「重量物の落下による飛散物」という。)については、通常運転時において重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンその他の搬送機器の落下を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。

### ③ 回転機器の損壊による飛散物

回転機器の損壊に起因して生ずる飛散物(以下、「回転機器の損壊による飛散物」という。)については、回転機器の異常により回転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。

## (3) 内部発生飛散物防護対象設備の選定

安全上重要な施設のうち、内部発生飛散物の発生要因となる機器と同室にあり、内部発生飛散物によって、当該施設の安全機能を損なうおそれがあるものを内部発生飛散物防護対象設備とする。また、内部発生飛散物防護対象設備を添5第45表に、内部発生飛散物防護対象設備配置図を第1図に示す。

#### (4) 内部発生飛散物に係る評価及び設計

内部発生飛散物の影響評価においては、内部発生飛散物防護対象設備と同室にある内部発生飛散物の発生要因となる機器に対して、想定される内部発生飛散物の発生要因ごとに、内部発生飛散物の発生を防止できる設計であることを確認する。

##### ① 重量物の落下による飛散物の発生防止設計

重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は、重量物の落下により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう、以下に示すとおり、飛散物の発生を防止できる設計であることを確認する。

- a. 重量物を積載して搬送する機器は、積載物の転倒及び逸走を防止するための機構を設ける設計とし、積載物の落下による飛散物の発生を防止できる設計であること。
- b. 重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は、つりワイヤ等を二重化する設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計であること。
- c. つり上げ用の把持具又はフックには、つり荷の脱落防止機構を設置する又はつかみ不良時のつり上げ防止機構を設ける設計とし、つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計であること。
- d. 重量物を搬送する機器は、逸走を防止するための機構を設ける設計とし、機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計であること。
- e. 重量物を搬送する機器は、搬送するための動力の供給が停止した場合に、取扱中の重量物の落下を防止する機構を設ける設計により、重量物の落下による飛散物の発生を防止する設計であること。

## ② 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計

回転機器の損壊により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう、以下により飛散物の発生を防止できる設計であることを確認する。

a. 電力を駆動源とする回転機器は、過電流遮断器等を設置することに加えて、誘導電動機による回転数を制御する機構又はケーシングを有することで、回転機器の過回転による回転羽根の損壊による飛散物の発生を防止できる設計であること。

b. 電力を駆動源とせず、駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器は、回転数を監視し、回転数が上限を超えた場合は回転機器を停止する機構を有することで、回転機器の過回転による回転羽根の損壊による飛散物の発生を防止できる設計であること。

確認の結果、内部発生飛散物防護対象設備と同室にある内部発生飛散物の発生要因となる機器は、内部発生飛散物の発生を防止できる設計であり、内部発生飛散物防護対象設備は当該設備の安全機能を損なうおそれはない。なお、内部発生飛散物の発生を防止できる設計であることから、内部発生飛散物による二次的影響はない。

## (5) 内部発生飛散物に係るその他の事項

通常運転時以外の試験操作、保守及び修理並びに改造の作業において、重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重量物の搬送又は仮設ポンプを使用して作業を行う場合に、内部発生飛散物の発生により安全機能を損なうおそれがある場合は、作業内容及び保安上必要な措置を記載した計画書を作成し、その計画書に基づき作業を実施する。

#### 4. 2 検査及び試験を含む点検、補修、取替え及び改造に対する考慮

安全機能を有する施設は、設備に期待される安全機能の健全性及び能力を維持し確認するため、安全機能の重要度に応じ、加工施設の運転中又は停止中に、検査及び試験として行うものを含む点検ができる、安全機能を健全に維持するための適切な検査及び試験、補修（部品交換等の措置を含む。）、取替え及び改造ができる設計とする。また、加工施設の設備の安全機能を健全に維持するため、保全（設備の補修、取替え及び改造並びにそれらのための計画、点検及び状態監視）に関する手順を定める。

#### 4. 3 環境条件に対する考慮

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、通常時及び設計基準事故時における設備の設置場所の環境条件の変化（圧力、温度、放射線量及び湿度の変化）を考慮し、設備に期待される安全機能が発揮できるものとする。なお、必要に応じて運転条件の調整、作業時間の制限等の手段により、環境条件の変化に対応し、設備に期待される安全機能が発揮できるものとする。

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（1／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>
成形施設	粉末調整工程	原料MOX粉末缶取出設備	原料MOX粉末缶取出装置グローブボックス
		一次混合設備	原料MOX粉末秤量・分取装置グローブボックス
			ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックス
			予備混合装置グローブボックス
			一次混合装置グローブボックス
	二次混合設備		一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス
			ウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス
			均一化混合装置グローブボックス
			造粒装置グローブボックス
			添加剤混合装置グローブボックス
	分析試料採取設備		原料MOX分析試料採取装置グローブボックス
			分析試料採取・詰替装置グローブボックス
	スクラップ処理設備		回収粉末処理・詰替装置グローブボックス
			回収粉末微粉碎装置グローブボックス
			回収粉末処理・混合装置グローブボックス
			再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックス
			再生スクラップ受払装置グローブボックス
			容器移送装置グローブボックス

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（2／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>	
成形施設	粉末調整工程	粉末調整工程搬送設備	原料粉末搬送装置グローブボックス	重
			再生スクラップ搬送装置グローブボックス	重
			添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス	重
			調整粉末搬送装置グローブボックス	重
	ペレット加工工程	圧縮成形設備	プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス	重／回
			空焼結ボート取扱装置グローブボックス	重
			グリーンペレット積込装置グローブボックス	重
			焼結ボート供給装置グローブボックス	重／回
	焼結設備	焼結設備	焼結炉	回
			焼結炉内部温度高による過加熱防止回路	回
			焼結炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路	回
			焼結ボート取出装置グローブボックス	重／回
			排ガス処理装置グローブボックス（上部）	回
			排ガス処理装置	回
			排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む。）	回
			焼結ペレット供給装置グローブボックス	重／回
			研削装置グローブボックス	回
			研削粉回収装置グローブボックス	重／回
	ペレット検査設備	ペレット検査設備グローブボックス	重／回	

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（3／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>	
成形施設	ペレット加工工程	ペレット加工工程	焼結ポート搬送装置グローブボックス	重／回
		搬送設備	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス（一部を除く。）	重／回
			回収粉末容器搬送装置グローブボックス	重
被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	燃料棒移載装置 ゲート	重／回
			燃料棒立会検査装置 ゲート	重／回
		燃料棒収容設備	燃料棒供給装置 ゲート	重／回
貯蔵施設	貯蔵容器 一時保管設備	一時保管ピット	重	
		混合酸化物貯蔵容器	重	
	原料MOX粉末缶 一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	重	
		原料MOX粉末缶一時保管装置	重	
	粉末一時保管設備	粉末一時保管装置グローブボックス	重／回	
		粉末一時保管装置	重	
	ペレット 一時保管設備	ペレット一時保管棚グローブボックス	重	
		ペレット一時保管棚	重	
		焼結ポート受渡装置グローブボックス	重	
	スクラップ 貯蔵設備	スクラップ貯蔵棚グローブボックス	重	
		スクラップ貯蔵棚	重	
		スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス	重	
	製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス	重	
		製品ペレット貯蔵棚	重	
		ペレット保管容器受渡装置グローブボックス	重	
	燃料棒貯蔵設備	燃料棒貯蔵棚	重	

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（4／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>
貯蔵施設	燃料集合体貯蔵設備	燃料集合体貯蔵チャンネル	重／回
放射性廃棄物の廃棄施設	工程室排気設備	安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範囲	重／回
	グローブボックス排気設備	安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設のグローブボックスの給気側のうち、グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲	重／回
	グローブボックス排風機 (排気機能の維持に必要な回路を含む。)	回	回
	グローブボックス排気フィルタ (安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。)	回	回
	窒素循環設備	安全上重要な施設のグローブボックスに接続する窒素循環ダクト	重／回
	窒素循環ファン	回	回
	窒素循環冷却機	回	回

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（5／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>
その他加工設備の附属施設	非常用設備	非常用所内電源設備	回
主要な実験設備	小規模試験設備	小規模粉末混合装置グローブボックス	重／回
		小規模プレス装置グローブボックス	重／回
		小規模焼結処理装置グローブボックス	重／回
		小規模焼結処理装置	回
		小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路	回
		小規模焼結処理装置炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路	回
		小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路	回
		小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス	回
		小規模焼結炉排ガス処理装置	回
		小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路を含む。）	回
		小規模研削検査装置グローブボックス	重／回
		資材保管装置グローブボックス	重／回

添5第45表 内部発生飛散物防護対象設備（6／6）

施設区分	設備区分	内部発生飛散物防護対象設備	対象飛散物 <sup>(注1)</sup>
その他加工設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	グローブボックス温度監視装置
			グローブボックス消火装置 (安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関する範囲)
			延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）*
	水素・アルゴン混合ガス設備	混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉系、小規模焼結処理系）	回


注1 対象飛散物の分類は、次のとおりとする。

重：重量物の落下による飛散物

回：回転機器の損壊による飛散物

\* 焼結炉を設置するペレット加工第2室及び小規模焼結炉を設置する分析第3室の火災区域を形成する範囲に限る。

1 貯蔵容器一時保管室	11 ベレット加工第1室	21 南第2制御盤室
2 原料受払室	12 ベレット加工第2室	22 貯蔵容器受入第2室
3 粉末調整第1室	13 ベレット加工第3室	27 北第3制御盤室
4 粉末調整第2室	14 ベレット加工第4室	28 北第2制御盤室
5 粉末調整第3室	15 ベレット一時保管室	29 ダンバ駆動用ポンベ第1室
6 粉末調整第4室	16 ベレット・スクラップ貯蔵室	30 ダンバ駆動用ポンベ第2室
7 粉末調整第5室	17 点検第1室	31 南第1制御盤室
8 粉末調整第6室	18 点検第2室	
9 粉末調整第7室	19 点検第3室	
10 粉末一時保管室	20 点検第4室	

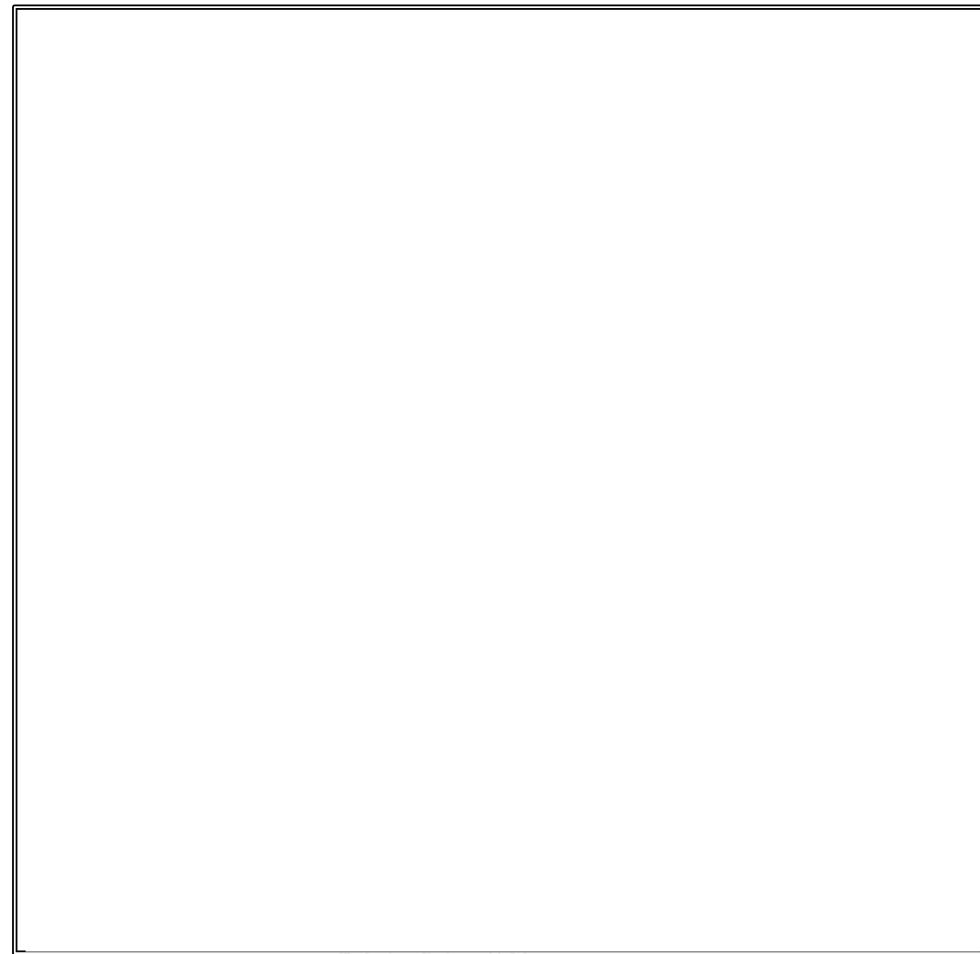

a 一時保管ピット	v 排ガス処理装置G B (上部)	⑩ 焼結ポート搬送装置G B
b 原料MOX粉末缶取出装置G B	y 研削装置G B	⑪ 回収粉末容器搬送装置G B
c 原料MOX粉末缶一時保管装置G B	z ベレット検査設備G B	⑫ ベレット保管容器搬送装置G B
d 原料MOX粉末秤量・分取装置G B	aa ベレット一時保管棚G B	⑬ 焼結ポート受渡装置G B
e ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置G B	bb スクラップ貯蔵棚G B	⑭ スクラップ保管容器受渡装置G B
f 予備混合装置G B	cc 製品ベレット貯蔵棚G B	⑮ ベレット保管容器受渡装置G B
g 一次混合装置G B	dd 原料MOX分析試料採取装置G B	A 混合酸化物貯蔵容器
h 一次混合粉末秤量・分取装置G B	ee グリーンベレット積込装置G B	
i ウラン粉末秤量・分取装置G B	ff 空焼結ポート取扱装置G B	※1 プレス装置(粉末取扱部)G Bの下部に設置
j 均一化混合装置G B	gg 焼結ポート供給装置G B	※2 研削粉回収装置G Bの下部に設置
k 遊粒装置G B	hh 焼結ポート取出装置G B	※4 焼結炉内部圧度高による過加熱防止回路を設置 ・焼結炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路を設置
l 添加剤混合装置G B	ii 焼結ベレット供給装置G B	※5 排ガス処理装置の補助排風機の安全機能の維持に必要な回路を設置
m 分析試料採取・詰替装置G B	jj 研削粉回収装置G B	※6 ベレット検査設備G Bに、外観検査装置、寸法・形状・密度検査装置及び仕上がりベレット取扱装置を設置
n 粉末一時保管装置G B	kk グローブボックス湿度監視装置	※8 延焼防止ダンバのダンバ作動回路(焼結炉を設置するベレット加工第2室及び小規模焼結炉を設置する分析第3室の火災区域を形成する範囲に限る)を設置
o 回収粉末処理・詰替装置G B	nn 自動火災報知設備	
p 回収粉末微粉砕装置G B	① 原料粉末搬送装置G B	
q 回収粉末処理・混合装置G B	② 調整粉末搬送装置G B	
r 回収粉末微粉砕装置G B	③ 再生スクラップ搬送装置G B	
s 回収粉末処理・混合装置G B	④ 添加剤混合粉末搬送装置G B	
t プレス装置(粉末取扱部)G B		
u プレス装置(プレス部)G B		
v 焼結炉		

第1図(1) 内部発生飛散物防護対象設備配置図

(燃料加工建屋地下3階)

□は核不拡散上の観点から公開できません。

- 1 廉蔵容器搬送用洞道
- 2 廉蔵容器受入第1室
- 3 制御第1室

再処理施設  
ウラン・ブルートニウム混合酸化物貯蔵建屋



A 混合酸化物貯蔵容器


- ※ 1
- ・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を設置
  - ・小規模燃結炉処理装置内部温度高による過加熱防止回路を設置
  - ・排ガス処理装置の補助排風機の安全機能の維持に必要な回路を設置
  - ・小規模燃結炉排ガス処理装置の補助排風機の安全機能の維持に必要な回路を設置

第1図(2) 内部発生飛散物防護対象設備配置図

(燃料加工建屋地下3階中2階)

□は核不拡散上の観点から公開できません。

2 スクラップ処理室  
4 燃料棒加工第1室  
5 燃料棒加工第2室  
6 燃料棒加工第3室  
7 燃料棒貯蔵室  
14 分析第1室  
15 分析第2室  
16 分析第3室  
17 制御第4室  
18 北第8制御盤室



a 再生スクラップ受扱装置 G B      B 燃料棒移載装置 ゲート  
b 容器移送装置 G B      C 燃料棒立会検査装置 ゲート  
c 再生スクラップ焙焼処理装置 G B      D 燃料棒供給装置 ゲート  
d 小規模焼結炉排ガス処理装置 G B  
e 小規模焼結処理装置 G B  
f 資材保管装置 G B  
g 小規模プレス装置 G B  
h 小規模粉末混合装置 G B  
i 小規模研削検査装置 G B  
j 燃料棒貯蔵棚  
k 自動火災報知設備  
① 再生スクラップ搬送装置 G B  
② 焼結ポート搬送装置 G B

- ※ 1
- ・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路を設置
  - ・小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機の安全機能の維持に必要な回路を設置
  - ・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路を設置
  - ・小規模焼結処理装置炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路を設置

### 第1図(3) 内部発生飛散物防護対象設備配置図

(燃料加工建屋地下2階)


□は核不拡散上の観点から公開できません。

5 燃料集合体貯蔵室  
6 排風機室  
7 排気フィルタ第1室  
8 排気フィルタ第2室

9 排気フィルタ第3室  
12 冷却機械室  
16 非常用発電機燃料ポンプ室

19 窒素消火室  
20 ダンパ駆動用ポンベ第3室

エネルギー  
管理建屋




a 燃料集合体貯蔵チャンネル  
f グローブボックス排風機  
h 窒素循環冷却機  
i 窒素循環ファン  
j 非常用所内電源設備  
k 窒素消火装置  
m グローブボックス消火装置  
n 自動火災報知設備

第1図(4) 内部発生飛散物防護対象設備配置図

(燃料加工建屋地下1階)

□は核不拡散上の観点から公開できません。

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 15 中央監視室    | 23 非常用発電機B室     |
| 16 非常用蓄電池E室 | 24 非常用電気B室      |
| 17 非常用電気E室  | 25 非常用蓄電池B室     |
| 18 非常用制御盤A室 | 26 二酸化炭素消火設備第1室 |
| 19 非常用制御盤B室 | 27 二酸化炭素消火設備第2室 |
| 20 非常用発電機A室 | 28 混合ガス受槽室      |
| 21 非常用電気A室  | 29 混合ガス計装ラック室   |
| 22 非常用蓄電池A室 | 31 非常用発電機A制御盤室  |
|             | 32 非常用発電機B制御盤室  |

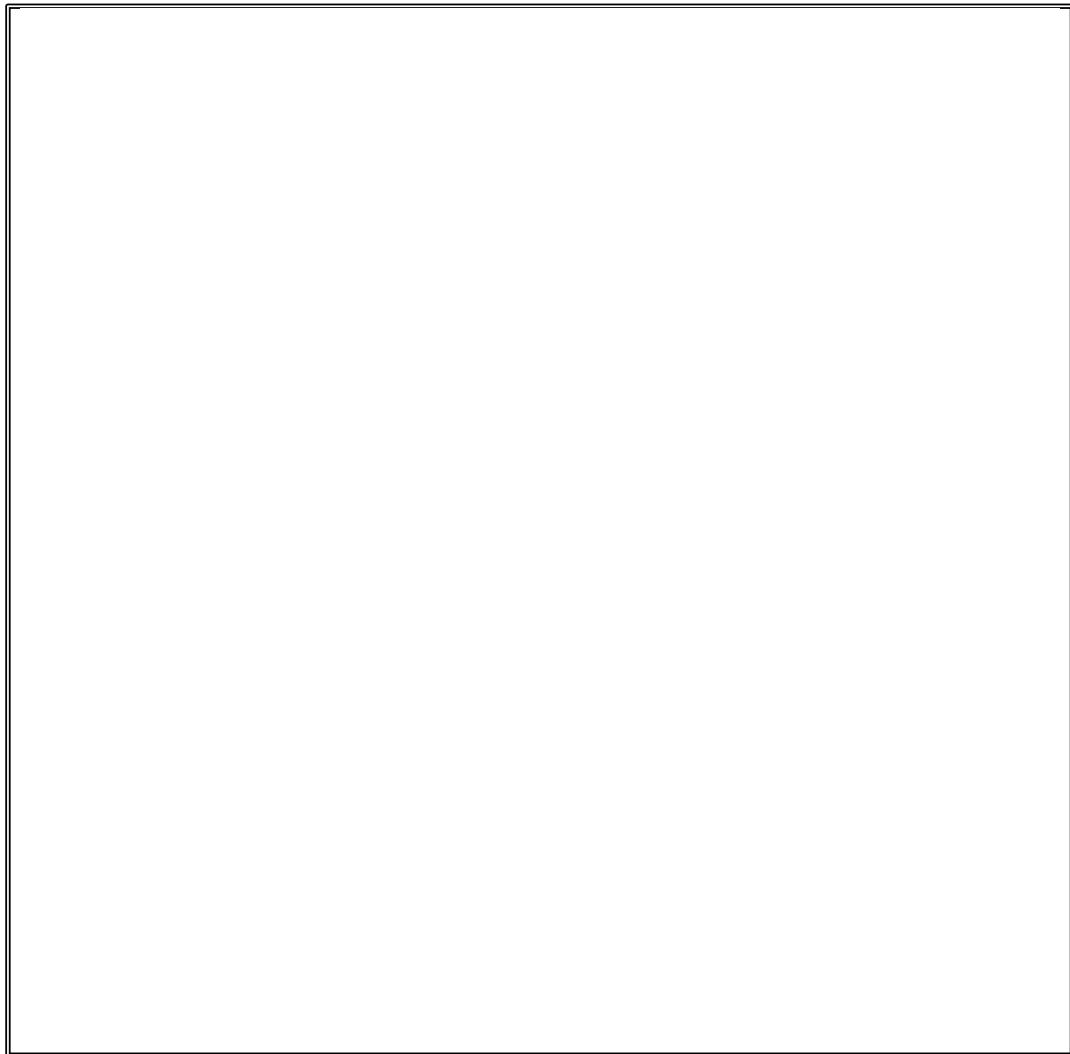

- a 非常用所内電源設備
- b 水素・アルゴン混合ガス設備
- c 二酸化炭素消火装置
- d グローブボックス湿度監視装置
- e 自動火災検知設備
- f 窒素消火装置


- ※1
  - ・グローブボックス排風機の排気機能の維持に必要な回路を設置
  - ・工程室排風機の排氣機前回路に必要な回路を設置
  - ・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路を設置
  - ・延焼防止ダンバのダンバ作動回路（焼結炉を設置するペレット加工第2室及び小規模焼結炉を設置する分析第3室の火災区域を形成する範囲に限る）を設置
- ※2
  - ・焼結炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路を設置
  - ・小規模焼結処理装置炉内圧力異常検知による炉内圧力異常検知回路を設置
- ※3
  - ・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び遮断弁を設置

第1図(5) 内部発生飛散物防護対象設備配置図

(燃料加工建屋地上1階)

□は核不拡散上の観点から公開できません。

3 非常用発電機給氣機械A室  
4 非常用発電機給氣機械B室

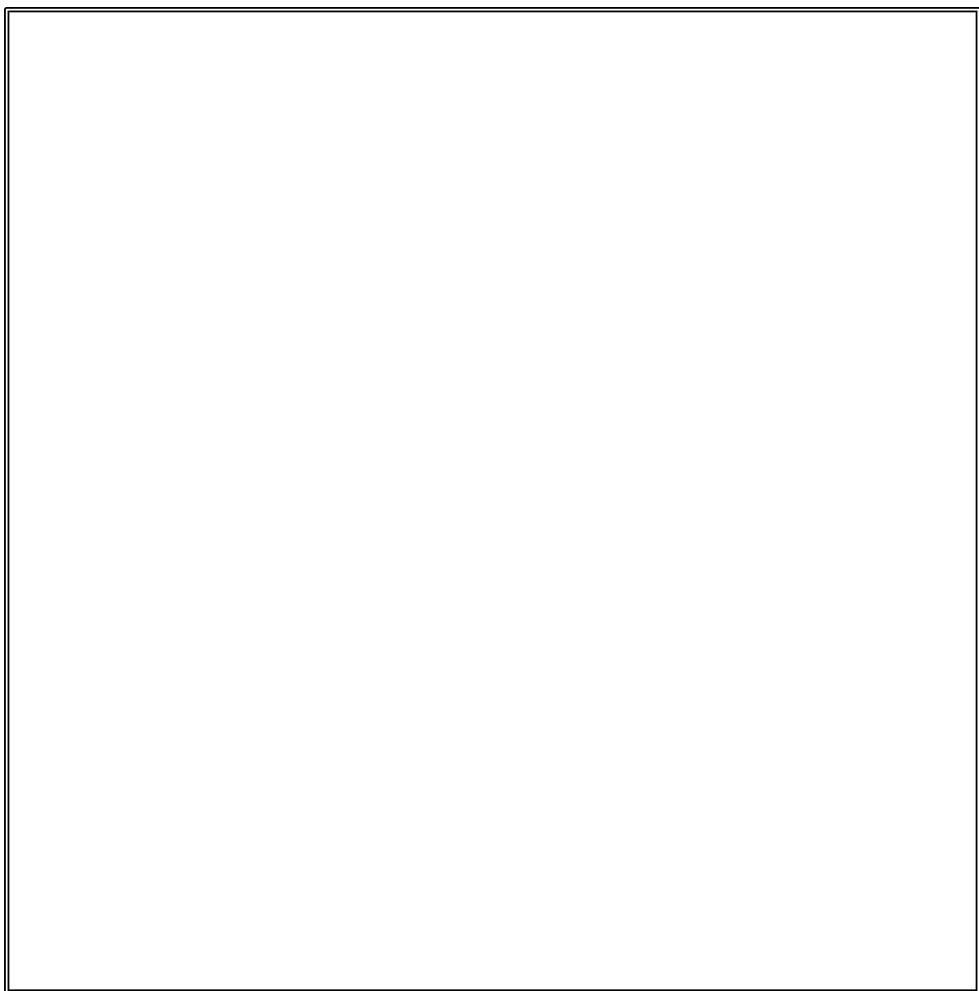

a 非常用所内電源設備

第1図(6) 内部発生飛散物防護対象設備配置図  
(燃料加工建屋地上2階)


□は核不拡散上の観点から公開できません。

## 5. 加工施設と他施設との共用

### 5. 1 共用設備の抽出

加工施設及び再処理施設の中から他施設と共に用する建物・構築物並びに施設、設備、系及び機器を第5. 1-1図に示す抽出フローに従って抽出した。

抽出した加工施設の対象設備の一覧を表5-1 (1) 及び (2)、再処理施設の対象設備の一覧を表5-2 (1) 及び (2) に示す。

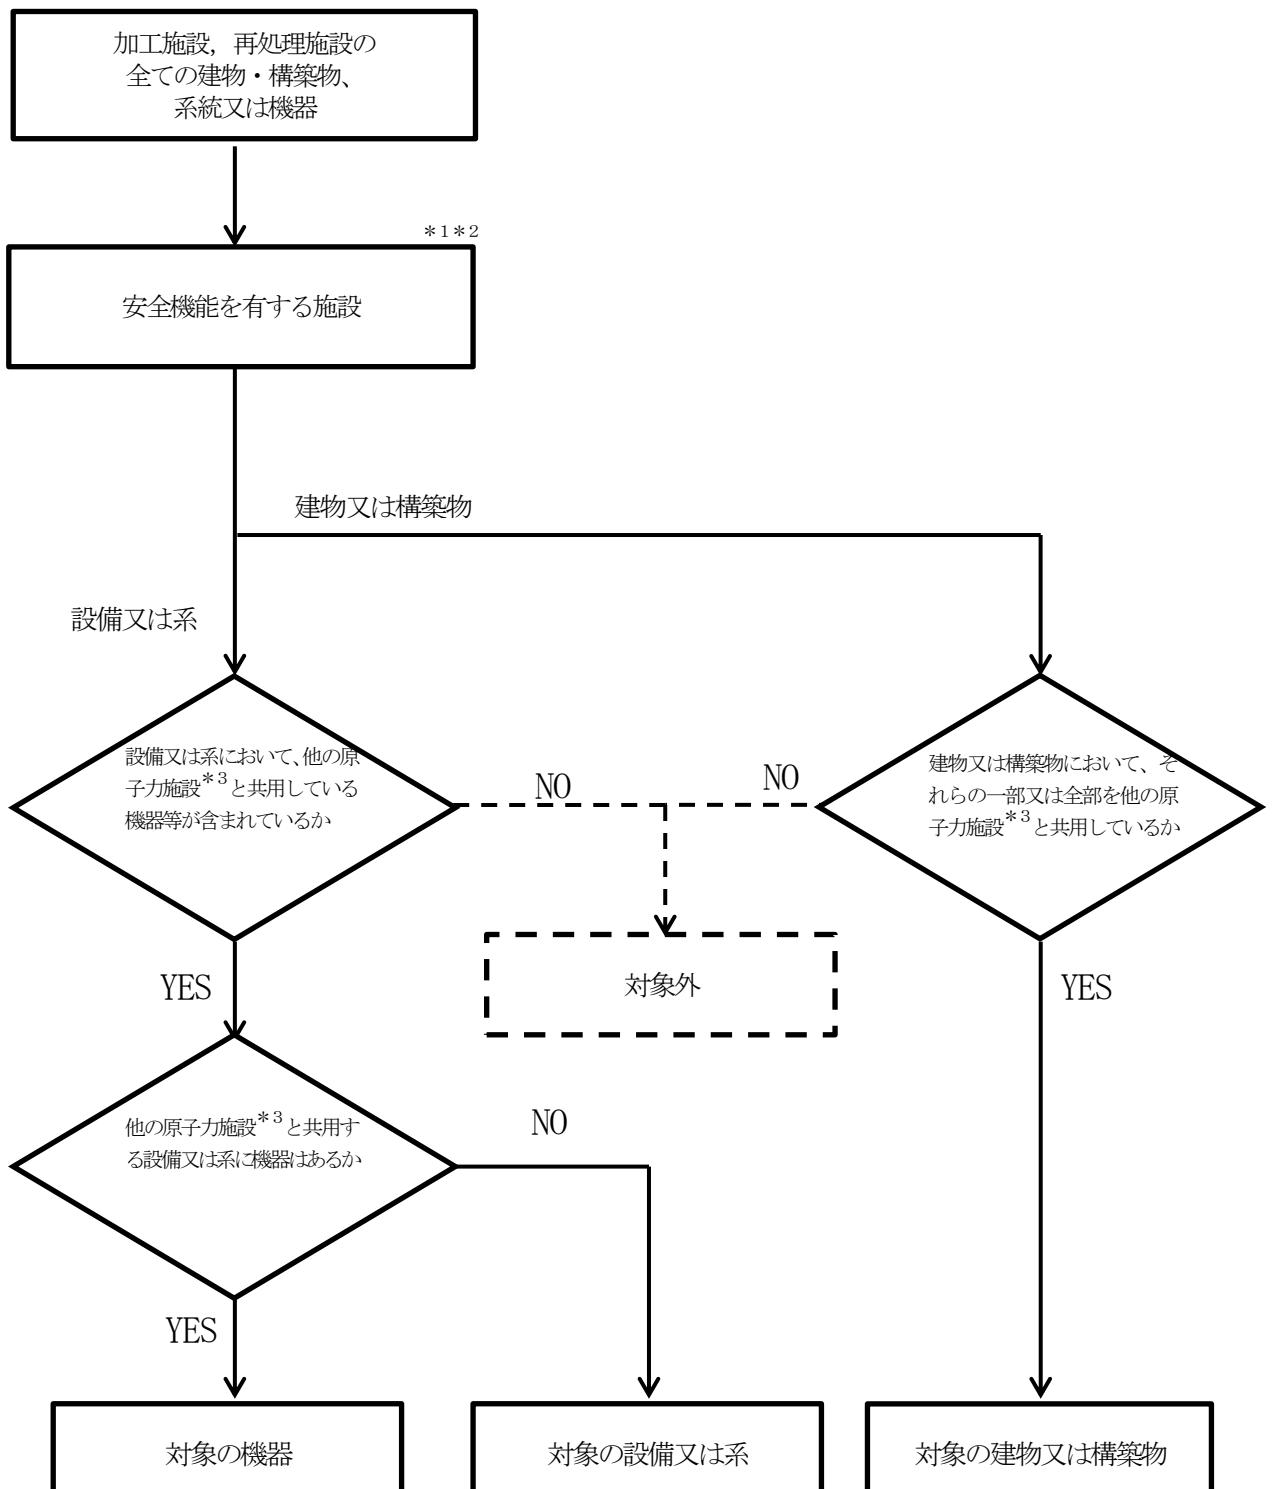

\* 1 : 「再処理事業指定申請書 添付書類六 再処理施設の構成に示される施設」及び「再処理事業指定申請書 添付書類六 2章に示される建物・構築物」

\* 2 : 「核燃料物質加工事業変更許可申請書 (MOX燃料加工施設) 添付書類五 添5第48表 構成機器が有する主な安全機能」及び「核燃料物質加工事業変更許可申請書 (MOX燃料加工施設) 本文 ハ. に示される建物・構築物」

\* 3 : 他の原子力施設とは、加工施設においては、「再処理施設」「廃棄物管理施設」、再処理施設においては「廃棄物管理施設」「MOX燃料加工施設」「六ヶ所保障措置分析所 (OSL)」「バイオアッセイ設備」である。

図5. 1-1 共用する加工施設、再処理施設の抽出フロー

表5-1 (1) 抽出した加工施設の対象設備一覧 (1/5)

施設	設備	他の原子力施設との共用の有無 (有:○、無:×	加工事業変更許可申請書に記載のある機器	加工事業変更許可申請書には記載が無く設工認で登場する機器	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
成形施設	貯蔵容器受入設備						
	荷道搬送台車	○	荷道搬送台車 軌道 自動充電装置 無線送信装置 気密部	—	○	—	—
	受渡天井クレーン	×	—	—	—	—	—
	受渡ピット	×	—	—	—	—	—
	保管庫クレーン	×	—	—	—	—	—
	貯蔵容器検査装置	×	—	—	—	—	—
	ウラン受入設備						
	ウラン粉末缶受払検査装置	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末缶受払搬送装置	×	—	—	—	—	—
	原料粉末受払設備						
	外墨着脱装置オープンポートボックス	×	—	—	—	—	—
	外墨着脱装置	×	—	—	—	—	—
	貯蔵容器受払装置オープンポートボックス	×	—	—	—	—	—
	貯蔵容器受払装置	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末払出装置	×	—	—	—	—	—
	原料MOX粉末缶取出設備						
	原料MOX粉末缶取出装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	原料MOX粉末缶取出装置	×	—	—	—	—	—
	一次混合設備						
	原料MOX粉末秤量・分取装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	原料MOX粉末秤量・分取装置	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置	×	—	—	—	—	—
	チバ混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	チバ混合装置	×	—	—	—	—	—
	一次混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	一次混合装置	×	—	—	—	—	—
	容器 (J18, J40)	×	—	—	—	—	—
	二次混合設備						
	一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	一次混合粉末秤量・分取装置	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	ウラン粉末秤量・分取装置	×	—	—	—	—	—
	均一化混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	均一化混合装置	×	—	—	—	—	—
	混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	混合装置	×	—	—	—	—	—
	添加剤混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	添加剤混合装置	×	—	—	—	—	—
	分析試料採取設備						
	原料MOX分析試料採取装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	原料MOX分析試料採取装置	×	—	—	—	—	—
	分析試料採取・詰替装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	分析試料採取・詰替装置	×	—	—	—	—	—
	スクラップ処理設備						
	回収粉末処理・詰替装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	回収粉末処理・詰替装置	×	—	—	—	—	—
	回収粉末詰替装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	回収粉末詰替装置	×	—	—	—	—	—
	回収粉末処理・混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	回収粉末処理・混合装置	×	—	—	—	—	—
	再生スクラップ処理装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	再生スクラップ処理装置	×	—	—	—	—	—
	再生スクラップ受払装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	再生スクラップ受払装置	×	—	—	—	—	—
	容器移送装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	容器移送装置	×	—	—	—	—	—

表5－1 (1) 抽出した加工施設の対象設備一覧 (2／5)

施設	設備	他の原子力施設との共用の有無 (有:○、無:—)	加工事業変更許可申請書に記載のある機器	加工事業変更許可申請書には記載が無く設工認で登録する機器	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
成形施設	粉末調整工程搬送設備	原料粉末搬送装置グローブボックス 原粉粉末搬送装置 再生スクラップ搬送装置グローブボックス 再生スクラップ搬送装置 添加剤混合粉末搬送装置グローブボックス 添加剤混合粉末搬送装置 飼養粉末搬送装置グローブボックス 飼養粉末搬送装置	×	—	—	—	—
	圧縮成形設備	プレス装置(粉末取扱部)グローブボックス プレス装置(粉末取扱部) プレス装置(プレス部)グローブボックス プレス装置(プレス部) グリーンペレット積込装置グローブボックス グリーンペレット積込装置 空氣ポート取扱装置グローブボックス 空氣ポート取扱装置	×	—	—	—	—
	発結設備	発結ポート供給装置グローブボックス 発結ポート供給装置 発結ポート 発結ポート取出装置グローブボックス 発結ポート取出装置 排ガス処理装置グローブボックス(上部) 排ガス処理装置グローブボックス(下部) 排ガス処理装置	×	—	—	—	—
	研削設備	焼結ペレット供給装置グローブボックス 焼結ペレット供給装置 研削装置グローブボックス 研削装置 研削粉回収装置グローブボックス 研削粉回収装置	×	—	—	—	—
	ペレット検査設備	ペレット検査装置グローブボックス 外観検査装置 寸法・形状・密度検査装置 仕上りペレット検査装置 ペレット立会検査装置グローブボックス ペレット立会検査装置	×	—	—	—	—
	ペレット加工工程搬送設備	焼結ポート搬送装置グローブボックス 焼結ポート搬送装置 ペレット保管容器搬送装置グローブボックス ペレット保管容器搬送装置 回収粉末容器搬送装置グローブボックス 回収粉末容器搬送装置	×	—	—	—	—

表5－1 (1) 抽出した加工施設の対象設備一覧 (3/5)

施設	設備	他の原子力施設との共用の有無 (有:○、無:—)	加工事業変更許可申請書に記載のある機器	加工事業変更許可申請書には記載が無く設工認で登録する機器	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
被覆施設	スタック隔成設備		【スタック隔成装置グローブボックス】 波板トイ取出装置 スタック隔成装置 スタック収容装置 空乾燥ポート取扱装置グローブボックス 空乾燥ポート取扱装置	×	—	—	—
	スタック乾燥設備		乾燥ポート供給装置グローブボックス 乾燥ポート供給装置 スタック乾燥装置 乾燥ポート取出装置グローブボックス 乾燥ポート取出装置	×	—	—	—
	挿入溶接設備		波覆管取扱装置 波覆管供給装置オーブンポートボックス 波覆管供給装置 スタック供給装置グローブボックス スタック供給装置 部材供給装置(部材供給部) オーブンポートボックス 部材供給装置(部材供給部)	×	—	—	—
	挿入溶接設備		部材供給装置(部材供給部) オーブンポートボックス 部材供給装置(部材供給部) 挿入溶接装置(被覆管取扱部) グローブボックス 挿入溶接装置(被覆管取扱部) 大口径溶接装置(被覆管取扱部) 大口径溶接装置(被覆管取扱部) グローブボックス 大口径溶接装置(スタック取扱部) 挿入溶接装置(燃料棒溶接部) グローブボックス 挿入溶接装置(燃料棒溶接部) 除染装置 汚染除去装置オーブンポートボックス 汚染除去装置	×	—	—	—
	燃料棒検査設備		ヘリコムリーク検査装置 燃料検査装置 外観寸法検査装置 燃料棒搬動装置 燃料棒立検査装置	×	—	—	—
	燃料棒収容設備		貯蔵マガジン 燃料棒収容装置 燃料棒供給装置 貯蔵マガジン移載装置	×	—	—	—
	燃料棒解体設備		燃料棒搬入オーブンポートボックス 燃料棒解体装置グローブボックス 燃料棒解体装置 溶接試料前処理装置オーブンポートボックス 溶接試料前処理装置グローブボックス 溶接試料前処理装置	×	—	—	—
	燃料棒加工工程搬送設備		ペレット保管容器搬送装置グローブボックス ペレット保管容器搬送装置 乾燥ポート搬送装置グローブボックス 乾燥ポート搬送装置 燃料棒搬送装置	×	—	—	—
組立施設	燃料集合体組立設備		マガジン隔成装置 燃料集合体組立装置 スケルトン組立装置 組立マガジン	×	—	—	—
	燃料集合体洗浄設備		燃料集合体洗浄装置	×	—	—	—
	燃料集合体検査設備		燃料集合体第1検査装置 燃料集合体第2検査装置 燃料集合体仮置台 燃料集合体立会検査装置	×	—	—	—
	燃料集合体組立工程搬送設備		組立クレーン リフタ	×	—	—	—
	組包・出荷設備		貯蔵梱包クレーン 燃料ホルダ取扱装置 容器蓋取扱装置 梱包天井クレーン 容器移動装置 保管室天井クレーン	×	—	—	—

表5-1 (1) 抽出した加工施設の対象設備一覧 (4/5)

施設	設備	他の原子力施設との共用の有無 (有:○、無:○)	加工事業変更許可申請書に記載のある機器	加工事業変更許可申請書には記載が無く設工認で登場する機器	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵容器一時保管設備	一時保管ビット 混合酸化物貯蔵容器 容器(粉末缶)	×	—	—	—	—
			○	混合酸化物貯蔵容器	○	—	—
			○	粉末缶	○	—	—
	原料MOX粉末缶一時保管設備	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス 原料MOX粉末缶一時保管装置 原料MOX粉末缶一時保管試験装置	×	—	—	—	—
	粉末一時保管設備	粉末一時保管装置グローブボックス 粉末一時保管装置 粉末一時保管試験装置	×	—	—	—	—
			×	—	—	—	—
		容器(丁60, J85, U85, 5缶パケット, 1缶パケット, CS・RS保管ボット, CS・RS回収ボット及び先行試験ボット)	×	—	—	—	—
	ペレット一時保管設備	ペレット一時保管棚グローブボックス ペレット一時保管棚	×	—	—	—	—
	ペレット一時保管設備	搬送ポート出入装置 搬送ポート受渡装置グローブボックス 搬送ポート受渡装置 収納パレット 容器(搬送ポート, 先行試験搬送ポート, スクラップ跳絶ポート及び規格ポート)	×	—	—	—	—
	スクラップ貯蔵設備	スクラップ貯蔵棚グローブボックス スクラップ貯蔵棚 スクラップ保管装置出入装置 スクラップ保管装置搬送装置グローブボックス スクラップ保管装置受渡装置 収納パレット 容器(9缶パケット, 規格外ペレット保管容器, CS・RS保管ボット)	×	—	—	—	—
	製品ペレット貯蔵設備	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス 製品ペレット貯蔵棚 ペレット保管装置出入庫装置 ペレット保管装置受渡装置グローブボックス ペレット保管装置受渡装置 収納パレット 容器(ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器)	×	—	—	—	—
	燃料棒貯蔵設備	燃料棒貯蔵棚 貯蔵マガジン出入庫装置 ウラン燃料棒収容装置	×	—	—	—	—
	燃料棒合体貯蔵設備	燃料集合体貯蔵チャンネル	×	—	—	—	—
	ウラン貯蔵設備	ウラン貯蔵棚 ウラン粉末缶貯蔵容器 ウラン粉末缶出入庫装置 収納パレット 容器(ウラン粉末缶)	×	—	—	—	—
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備	通風排気設備 ガラス排気設備 ガラスボックス排気設備 給排風設備 空氣循環設備 排気扇	×	—	—	—	—
	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	×	—	—	—	—
放射線管理施設	室内管理用の主要な設備	放射線監視設備 放射能測定設備 個人管理設備	×	—	—	—	—
			○	個人線量計 ホールボディカウンタ	○	○	—
	出入管理設備	—	—	—	—	—	—
	屋外管理用の主要な設備	排気モニタリング設備 放射線管理分析設備 環境モニタリング設備	×	—	—	—	—
			○	モニタリングボスト ダストモニタ 噴氣量計	○	—	—
				—	○	—	—
		環境試料測定設備	○	放射能測定装置	○	—	—
			○	気象観測設備	○	○	—
				放射能測定車	○	—	—

表5－1 (1) 抽出した加工施設の対象設備一覧 (5/5)

施設	設備	他の原子力施設との共用の有無 (有:○, 無:—)	加工事業変更許可申請書に記載のある機器	加工事業変更許可申請書には記載が無く設工認で登録する機器	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
その他加工設備の附属施設	非常用設備						
	非常用所内電源設備	×	—	—	—	—	—
	自動火災警報設備	×	—	—	—	—	—
	火災状況確認用温度計	×	—	—	—	—	—
	火災状況確認用カメラ	×	—	—	—	—	—
	工種監査所内消火装置	×	—	—	—	—	—
	工種監査火災対応配管	×	—	—	—	—	—
	消火装置	×	—	—	—	—	—
	温湿度・警報設備	×	—	—	—	—	—
	可搬型照明設備	×	—	—	—	—	—
核燃料物質の検査設備	分析設備	×	—	—	—	—	—
核燃料物質の計量設備	ID番号読取機	×	—	—	—	—	—
	秤量器	×	—	—	—	—	—
	運転管理用計算機	×	—	—	—	—	—
	職界管理用計算機	×	—	—	—	—	—
小規模試験設備	小規模粉末混合装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	小規模粉末混合装置	×	—	—	—	—	—
	小規模プラスチック装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	小規模プラスチック装置	×	—	—	—	—	—
	小規模研削機装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	小規模研削機装置	×	—	—	—	—	—
	小規模施結粒處理装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	小規模施結粒處理装置	×	—	—	—	—	—
	小規模施結伊排ガス処理装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	小規模施結伊排ガス処理装置	×	—	—	—	—	—
	資材保管装置グローブボックス	×	—	—	—	—	—
	資材保管装置	×	—	—	—	—	—
	容器(原料MOXボット、ウランボット、先行試験ボット、先行試験焼結ボード、試験ベレット焼結トレイ及び試験用波板トレイ)	×	—	—	—	—	—
その他の主要な事項	火災防護設備	×	—	—	—	—	—
	漏水防護設備	×	—	—	—	—	—
	電変電設備	○	受電開閉設備 受電変圧器 6.9kV常用主母線 6.9kV運転予備主母線	—	○	—	—
	常用所内電源設備	×	—	—	—	—	—
	通信連絡設備	○	所内通信連絡設備 所外通信連絡設備	—	○	○	—
	冷却水設備	×	—	—	—	—	—
	給排水衛生設備	×	—	—	—	—	—
	空調用冷却又装置	×	—	—	—	—	—
	空調用蒸気装置	×	—	—	—	—	—
	空調循環用冷却水設備	×	—	—	—	—	—
その他の主要な事項	水素・アルゴン混合ガス設備	×	—	—	—	—	—
	アルゴンガス設備	×	—	—	—	—	—
	窒素ガス設備	×	—	—	—	—	—
	水素ガス設備	×	—	—	—	—	—
	ガラブボックス負圧・温度監視設備	×	—	—	—	—	—
	押送設備	—	—	—	—	—	—
	海浜放出管理系	○	第1放出前貯槽 第1海浜放出ポンプ 海浜放出管	—	○	—	—
	通別・保管設備	×	—	—	—	—	—

表5－1 (2) 抽出した加工施設の建物・構築物一覧

建物・構築物	他の原子力施設との共用の有無（有：○、無：×）	再処理施設	廃棄物管理施設	備考
燃料加工建屋	○	○(建屋の一部)	—	地下3階中2階において貯蔵容器搬送用洞道を介して再処理施設のウラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に接続する。貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部を共用する。
緊急時対策所	○	○	—	—
第1保管庫・貯水所	×	—	—	—
第2保管庫・貯水所	×	—	—	—

表5-2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (1/6)

施設	設備	設備又は系	系	他の原子力施設との共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある機器	ADRBには記載が無く設工認で登場する機器	廃棄物管理施設	MOX燃料加工施設	六ヶ所保障措置分析所(OSL)	バイオアッセイ設備	その他	備考
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設				×								
使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備		×								
		燃料取出し準備設備		×								
		燃料取出し設備		×								
		使用済燃料輸送容器返却準備設備		×								
		使用済燃料輸送容器保守設備		×								
使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料移送設備		×								
		燃料貯蔵設備		×								
		燃料送出し設備		×								
		プール水浄化・冷却設備	プール水冷却系	×								
			プール水浄化系	×								
			補給水設備	×								
再処理設備本体												
せん断処理施設	燃料供給設備			×								
	せん断処理設備			×								
溶解施設	溶解設備			×								
	清澄・計量設備			×								
分離施設	分離設備			×								
	分配設備			×								
	分離建屋一時貯留処理設備			×								
精製施設	ウラン精製設備			×								
	プルトニウム精製設備			×								
	精製建屋一時貯留処理設備			×								
脱硝施設	ウラン脱硝設備	受入れ系		×								
		蒸発濃縮系		×								
		ウラン脱硝系		×								
	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系		×								
		ウラン・プルトニウム混合脱硝系		×								
		焙焼・還元系		×								
		粉体系		×								
		還元ガス供給系		×								
酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第1酸回収系		×								
		第2酸回収系		×								
	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	×								
			プルトニウム精製系	×								
			ウラン精製系	×								
			溶媒処理系	×								
製品貯蔵施設	ウラン酸化物貯蔵設備			×								
	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備			○	・粉末缶 ・混合酸化物貯蔵容器			○				以下についても共用となる。 ・洞道搬送台車(MOX施設) (走行レールを含む)
計測制御系統施設	計測制御設備			×								
	安全保護回路			×								
	制御室			×								
	制御室換気設備			×								
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備		×								
	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備		×								

表5－2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (2/6)

施設	設備	設備又は系	系	他の原子力施設との 共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある 機器	ADRBには記載が無く 設工認で登場する 機器	廃棄物 管理施設	MOX燃料 加工施設	六ヶ所保障 措置分析所 (OSL)	バイオアッセイ 設備	その他	備考
		分離建屋塔槽類廃ガス 処理設備	塔槽類廃ガス処理系	×								
			パルセータ廃ガス処理 系	×								
		精製建屋塔槽類廃ガス 処理設備	塔槽類廃ガス処理系 (ウラン系)	×								
			塔槽類廃ガス処理系 (ブルトニウム系)	×								
			パルセータ廃ガス処理 系	×								
			溶媒処理廃ガス処理系	×								
		ウラン脱硝建屋塔槽類 廃ガス処理設備		×								
		ウラン・ブルトニウム混 合脱硝建屋塔槽類廃ガ ス処理設備		×								
		高レベル廃液ガラス固 化建屋塔槽類廃ガス処 理設備	高レベル濃縮廃液廃ガ ス処理系	×								
			不溶解残渣廃液廃ガ ス処理系	×								
		低レベル廃液処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備		×								
		低レベル廃棄物処理建 屋塔槽類廃ガス処理設 備	低レベル濃縮廃液廃ガ ス処理系	×								
			液溶媒処理廃ガス処理 系	×								
			難固体廃棄物焼却処 理廃ガス処理系	×								
			塔槽類廃ガス処理系	×								
		チャンネル ポックス・ ハーナブル ポイズ・処 理建屋塔槽類廃ガス処 理設備		×								
		ハル・エンドビース貯藏 建屋塔槽類廃ガス処理 設備		×								
		分析建屋塔槽類廃ガス 処理設備		×								
		高レベル廃液ガラス固 化廃ガス処理設備		×								
	換気設備	使用済燃料輸送容器 管理建屋換気設備	使用済燃料輸送容器 管理建屋給気系	×								
			使用済燃料輸送容器 管理建屋排気系	×								
		使用済燃料受入れ・貯 蔵建屋換気設備	使用済燃料受入れ・貯 蔵建屋給気系	×								
			使用済燃料受入れ・貯 蔵建屋排気系	×								
		前処理建屋換気設備	前処理建屋給気系	×								
			前処理建屋排気系	×								
		分離建屋換気設備	分離建屋給気系	×								
			分離建屋排気系	×								
		精製建屋換気設備	精製建屋給気系	×								
			精製建屋排気系	×								
		ウラン脱硝建屋換気設 備	ウラン脱硝建屋給気系	×								
			ウラン脱硝建屋排気系	×								
		ウラン・ブルトニウム混 合脱硝建屋換気設備	ウラン・ブルトニウム混 合脱硝建屋給気系	×								
			ウラン・ブルトニウム混 合脱硝建屋排気系	×								

表5－2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (3/6)

施設	設備	設備又は系	系	他の原子力施設との共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある機器	ADRBに記載が無く設工認で登場する機器	廃棄物管理施設	MOX燃料加工施設	六ヶ所保障措置分析所(OSL)	バイオアッセイ設備	その他	備考
		ウラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	ウラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系	×								
			ウラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系	×								
		高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋給気系	×								
			高レベル廃液ガラス固化建屋排気系	×								
		第1ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系	×								
			第1ガラス固化体貯蔵建屋排気系	×								
		低レベル廃液処理建屋換気設備	低レベル廃液処理建屋給気系	×								
			低レベル廃液処理建屋排気系	×								
		低レベル廃棄物処理建屋換気設備	低レベル廃棄物処理建屋給気系	×								
			低レベル廃棄物処理建屋排気系	×								
		ハル・エンド ビース貯蔵建屋換気設備	ハル・エンド ビース貯蔵建屋給気系	×								
			ハル・エンド ビース貯蔵建屋排気系	×								
		チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋換気設備	チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋給気系	×								
			チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋排気系	×								
		分析建屋換気設備	分析建屋給気系	×								
			分析建屋排気系	○	・建屋排風機 ・グローブボックス排風機				○			・OSLから排気あり。
		北換気筒		○			○ (支持構造物)					
		低レベル廃棄物処理建屋換気筒		×								
		主排気筒		×								
液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	×								
			アルカリ廃液濃縮系	×								
		高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯蔵系	×								
			不溶解残渣廃液貯蔵系	×								
			アルカリ濃縮廃液貯蔵系	×								
		共用貯蔵系		×								
	低レベル廃液処理設備	第1低レベル廃液処理系		×								
		第2低レベル廃液処理系		×								
		洗濯廃液処理系		○				○				
		使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系		×								
		油分除去系		×								

表5－2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (4/6)

施設	設備	設備又は系	系	他の原子力施設との共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある機器	ADRBには記載が無く設工認で登場する機器	廃棄物管理施設	MOX燃料加工施設	六ヶ所保障措置分析所(OSL)	バイオアッセイ設備	その他	備考
		海洋放出管理系		○	・第1放出前貯槽 ・第1海洋放出ポンプ ・海洋放出管			○				・経路のみ共用とする。
固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備			×								
	ガラス固化体貯蔵設備			×								
	低レベル固体廃棄物処理設備	低レベル濃縮廃液処理系		×								
		廃溶媒処理系		×								
		雑固体廃棄物処理系		×								
		チャンネル ボックス・バーナブル ボイズン処理系		×								
	低レベル固体廃棄物貯蔵系	廃樹脂貯蔵系		×								
		ハル・エンド ビース貯蔵系		×								
		チャンネル ボックス・バーナブル ボイズン貯蔵系		×								
		第1低レベル廃棄物貯蔵系		×								
		使用済燃料受入れ・貯蔵庫低レベル廃棄物貯蔵系		×								
		第2低レベル廃棄物貯蔵系	第1貯蔵系	○				○				エリアを共用
			第2貯蔵系	○				○				エリアを共用
			第4低レベル廃棄物貯蔵系	×								
放射線管理施設	出入管理関係設備	出入管理設備		○	出入管理設備	ゲートを有した出入管理設備	○					北換気筒管理建屋の出入管理設備を共用する。
		汚染管理設備		×								
試料分析関係設備	放出管理分析設備			×								
		放射能測定設備		×								
		環境試料測定設備		○	環境試料測定装置	核種分析装置(申請予定)		○				
	放射線監視設備	屋内モニタリング設備		○	分析建屋のダストモニタの一部				○			
		屋外モニタリング設備		○	・モニタリングポスト ・ダストモニタ	環境監視盤		○				
					・積算線量計		○	○				
		放射線サーバイミング機器		×								
環境管理設備				○	放射能観測車			○				
				○	気象観測設備の一部	気象盤	○	○				
	個人管理用設備			○	・個人線量計 ・ホールボディカウンタ		○	○				
その他再処理設備の附属施設	電気設備	受電開閉設備		○	受電開閉設備		○	○				
		変圧器		○	受電変圧器		○	○				
		所内高圧系統		○	GC建屋6.9kV常用主母線		○					
				○	GC2建屋6.9kV常用主母線 GC2建屋6.9kV運転予備用主母線			○				
		所内低圧系統										
		ディーゼル発電機		○	・第2運転予備用ディーゼル発電機			○				

表5－2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (5/6)

施設	設備	設備又は系	系	他の原子力施設との 共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある 機器	ADRBに記載が無く 設工認で登場する 機器	廃棄物 管理施設	MOX燃料 加工施設	六ヶ所保障 措置分析所 (OSL)	バイオアッセイ 設備	その他	備考
		燃料貯蔵設備		○	燃料油貯蔵タンク		○	○				
		直流電源設備										
		計測制御用交流電源 設備										
		照明及び作業用電源設 備										
		ケーブル及び電線路		○	ケーブル及び電線路		○	○				
	圧縮空気設備	一般圧縮空気系		○			○					
		安全圧縮空気系		×								
	給水処理設備			○			○	○				
		冷却水設備	一般冷却水系		×							
			安全冷却水系		×							
	蒸気供給設備	一般蒸気系		○			○	○				MOXは燃料を共用
		安全蒸気系		×								
	分析設備			×								
		分析済溶液処理系		×								
	化学薬品貯蔵供給設 備	化学薬品貯蔵供給系		×								
		窒素ガス製造供給系		×								
		酸素ガス製造供給系		×								
	火災防護設備			○	・消火水供給設備		○	○				
				○	・屋外消火栓 ・防火水槽		○					
		火災影響軽減設備		○				○				・CB建屋の撤去壁の撤去後に共用 する。
	緊急時対策所 竜巻防護対策設備	緊急時対策所(建屋)		○				○				
				×								
	不法侵入等防止設備			○	・不正に爆発性又は易 燃性を有する物件その他 人に危害を与える、又 は他の物件を損傷する おそれがある物件を持 ち込まれることの防止 に関わる設備 ・通信連絡設備 ・人の容易な侵入等を 防止できる障壁		○	○				
				○	探知施設			○				
				○	外部からの不正アセ スを遮断する装置		○					
	溢水防護設備			×								

表5－2 (1) 抽出した再処理施設の対象設備一覧 (6／6)

施設		設備	設備又は系	系	他の原子力施設との 共用有無 (有:○、無:×)	ADRBに記載のある 機器	ADRBには記載が無く 設工認で登場する 機器	廃棄物 管理施設	MOX燃料 加工施設	六ヶ所保障 措置分析所 (OSL)	バイオアッセイ 設備	その他	備考
通信連絡設備					○	・ペーディング装置 ・所内携帯電話		○	○				
					○	・統合原子力防災ネット ワークIP電話 ・統合原子力防災ネット ワークIP-FAX ・統合原子力防災ネット ワークTV会議システム ・ファクシミリ ・一般加入電話 ・一般携帯電話			○				

表5－2 (2) 抽出した再処理施設の建物・構築物一覧

建物・構築物	他の原子力施設との 共用有無 (有:○、無:×)	廃棄物 管理施設	MOX燃料 加工施設	六ヶ所保障 措置分析所 (OSL)	バイオアッセイ 設備	その他	備考
使用済燃料輸送容器管理建屋	×						
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	×						
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	×						
前処理建屋	×						
分離建屋	×						
精製建屋	×						
ウラン脱硝建屋	×						
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	×						
ウラン酸化物貯蔵建屋	×						
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	×						地下4階にてMOX燃料加工施設と接続する。接続するMOX燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部を共用する。
高レベル廃液ガラス固化建屋	×						
第1ガラス固化体貯蔵建屋	×						
低レベル廃液処理建屋	×						
低レベル廃棄物処理建屋	×						
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋	×						
ハル・エンド ピース貯蔵建屋	×						
第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	×						
第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	×						
第4低レベル廃棄物貯蔵建屋	×						
(主排気筒)	×						
(海洋放出管)	(○)		○				
制御建屋	×						
分析建屋	○			○ (建屋の一部)			
非常用電源建屋	×						
主排気筒管理建屋	×						
緊急時対策所	○		○				
第1保管庫・貯水所	×						
第1貯水槽	×						
第2保管庫・貯水所	×						
第2貯水槽	×						
開閉所	×						
ユーティリティ建屋	×						
(北換気筒)	(○)	○ (支持構造物)					
ボイラ建屋	×						
第2ユーティリティ建屋	×						
試薬建屋	×						
還元ガス製造建屋	×						
模擬廃液貯蔵庫	×						
出入管理建屋	○				○ (建屋の一部)		
北換気筒管理建屋	×						
簡易倉庫	×						
保管用コンテナ	×						
新消防建屋	×						

## 5. 2 安全機能を有する施設の共用

貯蔵容器搬送用洞道、燃料加工建屋の一部及び洞道搬送台車並びに再処理施設の不法侵入等防止設備、粉末缶、混合酸化物貯蔵容器、放射線管理施設の一部、受変電設備、第2運転予備用ディーゼル発電機、工業用水を供給する給水処理設備等は、再処理施設又は廃棄物管理施設と共に用するが、共用によって安全性を損なわない設計とする。

## 5. 2. 1 洞道搬送台車

加工施設の洞道搬送台車は、貯蔵容器搬送用洞道を通じて、再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と燃料加工建屋内の受渡天井クレーンとの間で再処理施設の混合酸化物貯蔵容器を搬送する設計とする。

洞道搬送台車は、再処理施設と共に用する。

### (1) 共用による安全性への影響

洞道搬送台車は、共用による設備の仕様、臨界安全設計、遮蔽設計及び閉じ込めの機能に変更がないことから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

洞道搬送台車の概要図を図5. 2. 1-1に示す。また、安全性を損なわない根拠を補足説明資料5-2に示す。

### (2) 主要な設備・機器の種類及び個数

#### (a) 洞道搬送台車 (再処理施設と共に用)

##### i. 設置場所

貯蔵容器受入第1室、貯蔵容器搬送用洞道及び再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

##### ii. 個数

1台

##### iii. 主要な構成材

鋼材、ステンレス鋼及びポリエチレン

##### iv. 火災等による損傷の防止

本装置で使用するポリエチレンは、ステンレス鋼製のカバーで覆う設計とする。

##### v. 遮蔽

遮蔽として、ステンレス鋼及びポリエチレンを用いる設計とする。

vi. **搬送機器**


搬送機器は、混合酸化物貯蔵容器の落下及び逸走を防止する設計とする。

vii. **構成機器**

洞道搬送台車、軌道レール、自動充電装置、無線送受信装置及び気密扉

【補足説明資料5-1, 5-2】

図5.2.1-1 洞道搬送台車 概要図

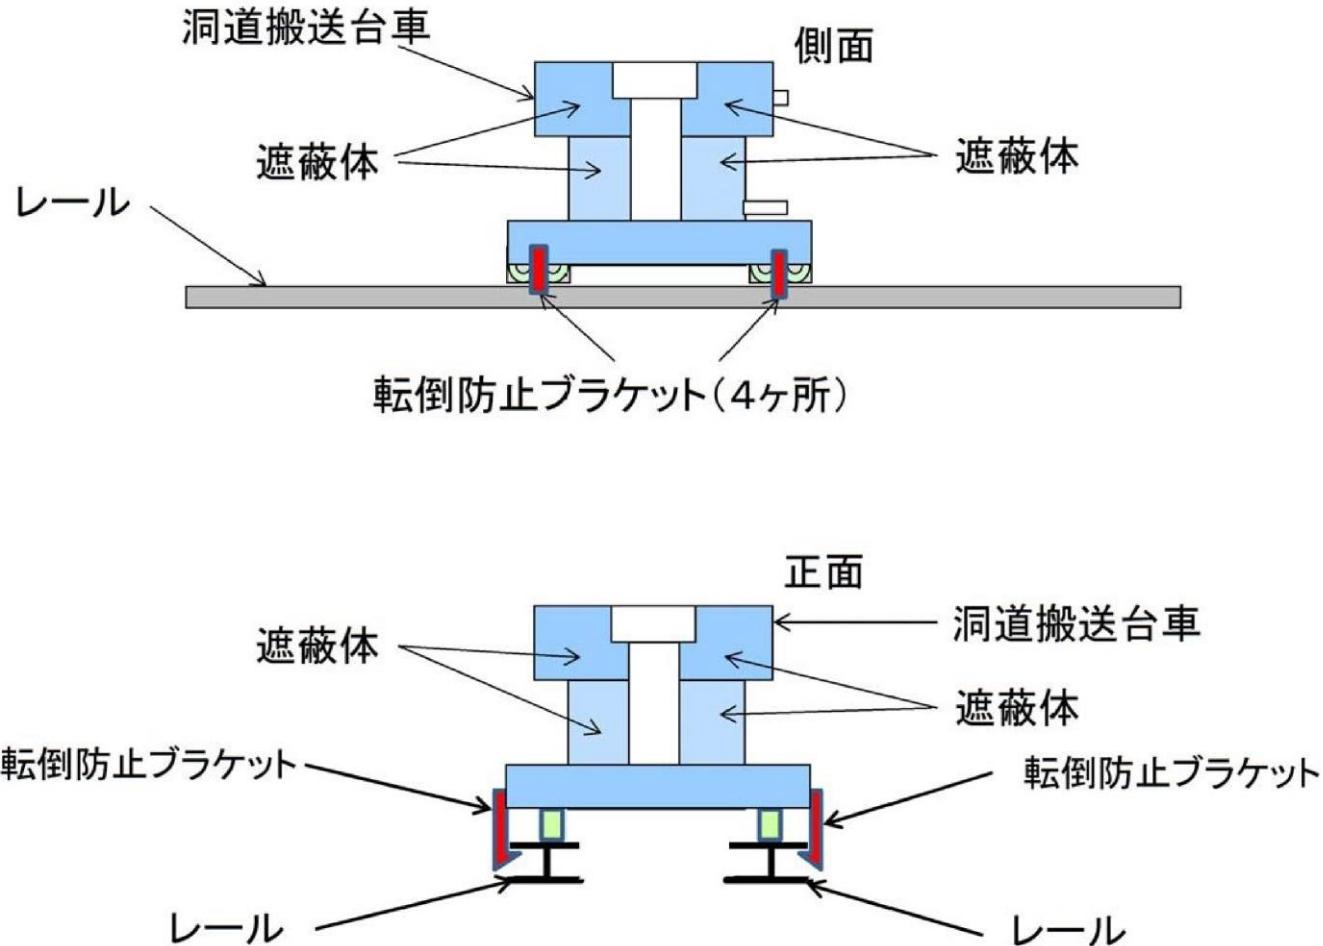

## 5. 2. 2 混合酸化物貯蔵容器及び容器 (粉末缶)

再処理施設の混合酸化物貯蔵容器は、粉末缶を3缶収納する設計とし、再処理施設及び加工施設において粉末缶の搬送に用いる。

再処理施設の粉末缶は原料MOX粉末を収納する設計とする。

再処理施設の粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器を、加工施設と共に用する。

共用する粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器の概要を図5. 2-1及び図5. 2-2に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

混合酸化物貯蔵容器及び容器 (粉末缶) は、共用によって仕様 (種類、容量及び主要材料)、遮蔽設計、閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更がないことから、共用によって加工施設の安全性を損なうことはない。

粉末缶、混合酸化物貯蔵容器及び洞道搬送台車の臨界安全管理表を第5. 2-1表に示す。

### (2) 主要な設備・機器の種類及び個数

#### ① 混合酸化物貯蔵容器 (再処理施設と共に用)

##### a. 主要な構成材

ステンレス鋼

##### b. 火災等による損傷の防止

主要な構成材は、不燃性又は難燃性の材料を使用する。

##### c. 閉じ込めの機能

フランジ構造の蓋を取り付けて粉末缶を封入することにより、閉じ込め機能を確保する。

#### ② 容器 (粉末缶) (再処理施設と共に用)

##### a. 主要な構成材

アルミニウム合金

## 【補足説明資料 5-1】

表5. 2. 2-1 粉末缶、混合酸化物貯蔵容器及び洞道搬送台車の  
臨界安全管理表

成形施設及び貯蔵施設の単一ユニット、管理方法及び取扱制限値

施設区分		設備	構成機器	ユニット名称	管理方法	取扱制限値	備考
成形 施設	原料粉 末受入 工程	貯蔵容器 受入設備	洞道搬送台車	洞道搬送 ユニット	形状寸法管理	混合酸化物貯蔵容器 1体	・台車は1体の混合酸化物貯蔵容器を取り扱う構造とする。
貯蔵 施設	—	貯蔵容器一時 保管設備	混合酸化物貯蔵容器	—	形状寸法管理	内径20.4cm以下	—

### 貯蔵施設の単一ユニット相互間距離

施設 区分	設備	貯蔵単位を 貯蔵する機器	単一ユニット相互間距離	貯蔵単位		備考
				名称	取扱制限値	
貯蔵 施設	貯蔵容器一時保管 設備	一時保管ピット	ピットの中心間距離 行方向60cm以上 列方向60cm以上	混合酸化物貯蔵 容器	内径20.4cm以下	・ピットの配列数 1段×4行
	原料MOX粉末缶一時 保管設備	原料MOX粉末缶 一時保管装置	ピットの中心間距離 行方向30cm以上 列方向26cm以上	粉末缶	内径20.4cm以下	・ピットの配列数 1段×2行

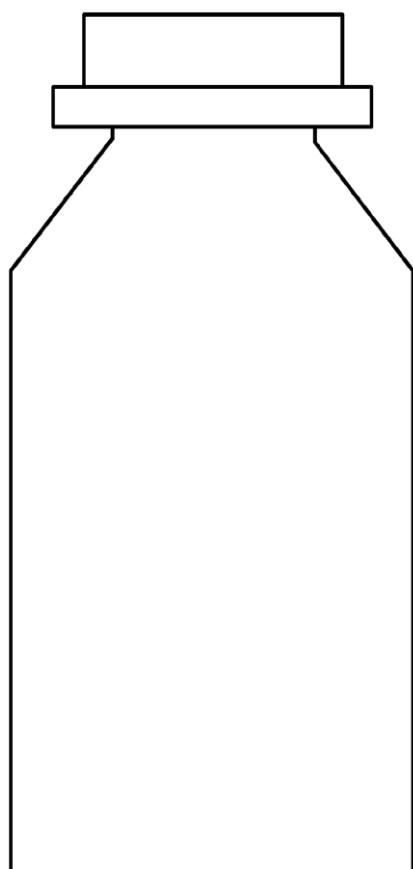


図5. 2. 2-1 粉末缶 概要図

## 混合酸化物貯蔵容器

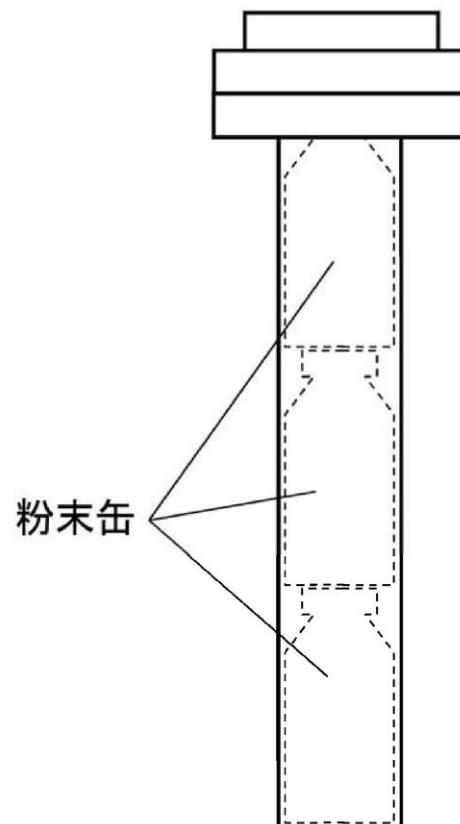


図5. 2. 2-2 混合酸化物貯蔵容器 概要図

## 5. 2. 3 再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル廃棄物貯蔵系

再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル廃棄物貯蔵系は、ドラム缶又は金属製角型容器に封入した雑固体（固型化処理した油類を含む。）を固体廃棄物として保管廃棄する。再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵系を、加工施設と共に用する。

### （1）共用による安全性への影響

加工施設から発生する雑固体は、再処理施設で発生する雑固体と同等の性状であることを確認して保管する。また、第2低レベル廃棄物貯蔵系は、加工施設から発生する雑固体及び再処理施設で発生する低レベル廃棄物の推定年間発生量に対して必要な容量を有することから、共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

### （2）設置場所


再処理施設 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第2低レベル廃棄物貯蔵系の位置を第2図に示す。

### （3）保管廃棄施設の最大保管廃棄能力

200L ドラム缶換算で約 55200 本。

【補足説明資料 5-4】

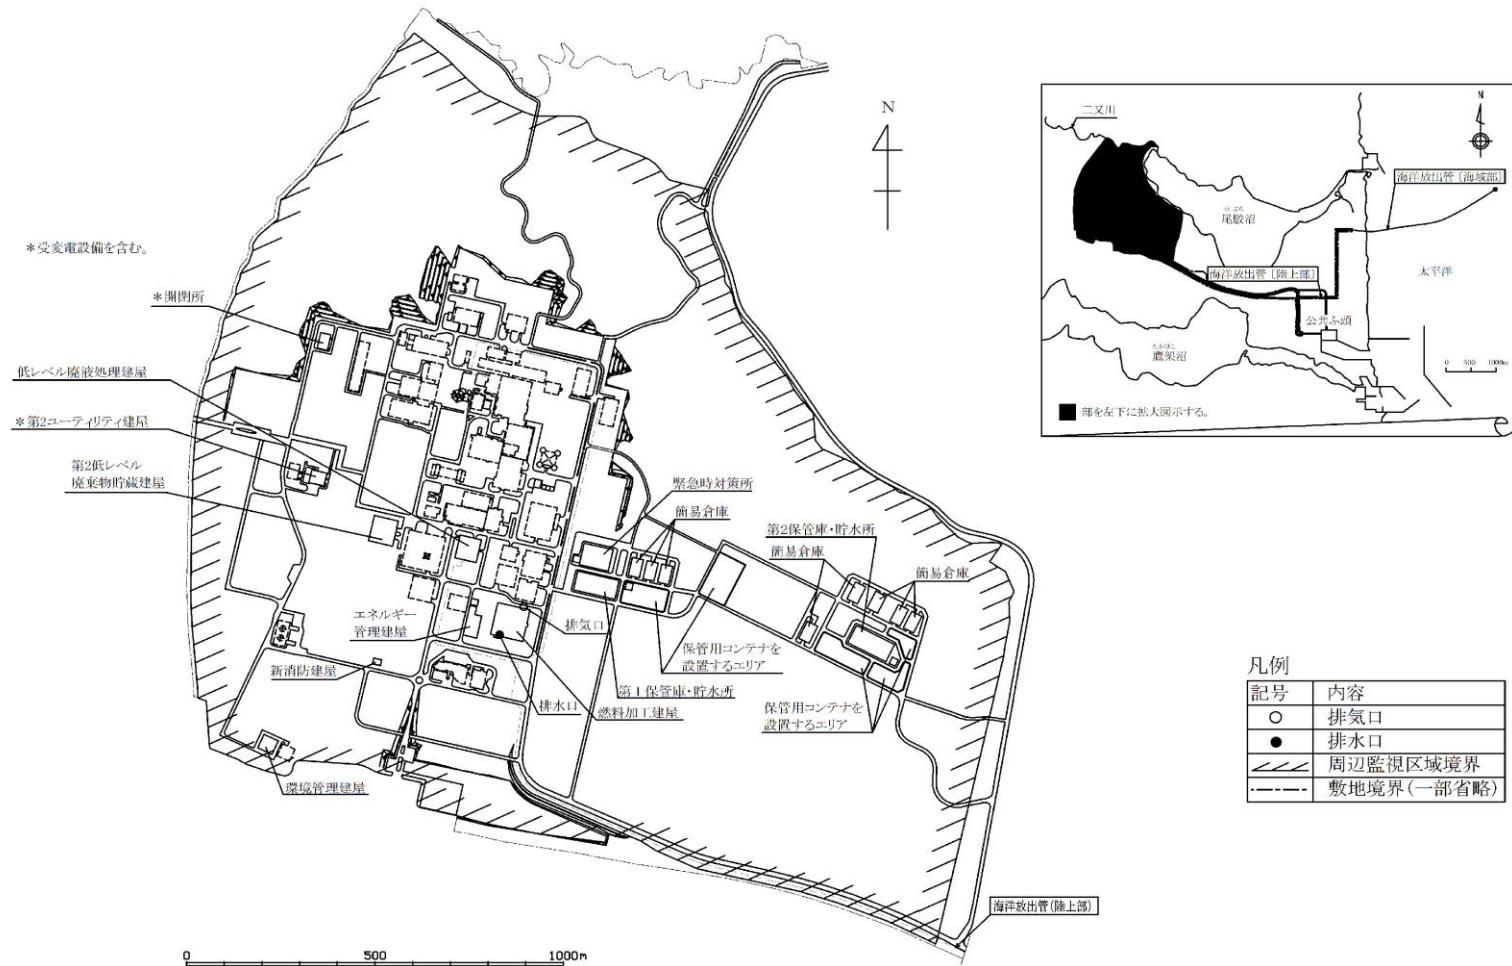

第2図 加工施設一般配置概要図

## 5. 2. 4 放射線管理施設

### (1) 屋内管理用及び屋外管理用の主要な設備

#### ① 個人管理設備

放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者の個人被ばく管理のため、外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計、内部被ばくによる線量を評価するホールボディカウンタ等を備える。

個人線量計及びホールボディカウンタは、再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

#### ② 環境モニタリング設備

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の監視を行うためのモニタリングポスト、空間放射線量の測定のための積算線量計及び空気中の放射性物質の濃度を監視するためのダストモニタを設ける。

再処理施設のモニタリングポスト及びダストモニタを、加工施設と共に用し、再処理施設の積算線量計を、加工施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

#### ③ 環境試料測定設備

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、加工施設に放射能測定装置を備える。

再処理施設の放射能測定装置を、加工施設と共に用する。

#### ④ 環境管理設備

敷地内に気象を観測する気象観測設備を設ける。また、敷地周辺の放射線モニタリングを行う放射能観測車を備える。

再処理施設の気象観測設備の風向風速計及び温度計を、加工施設及び廃棄物管理施設と共に用し、再処理施設の日射計、放射収支計及び雨量計を、加工施設と共に用する。

再処理施設の放射能観測車を、加工施設と共に用する。

## (2) 共用による安全性への影響

再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用する放射線管理施設は、仕様及び運用を各施設で同一とし、管理区域、周辺監視区域等が同一の区域の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### ① 個人管理設備

個人線量計及びホールボディカウンタは、仕様及び運用を各施設で統一し、必要な個数を確保することから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### ② 環境モニタリング設備

モニタリングポスト、ダストモニタ及び積算線量計は、仕様及び運用を各施設で同一とし、周辺監視区域が同一の区域であることにより、監視結果の共有を図れることから共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### ③ 環境試料測定設備

環境試料測定設備は、仕様及び運用を各施設で同一とし、周辺監視区域が同一の区域であることにより、測定結果の共有を図れることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### ④ 環境管理設備

放射能観測車及び気象観測設備は、仕様及び運用を各施設で同一とし、周辺監視区域等が同一の区域であることにより、測定結果の共有が図れることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

【補足説明資料5-1】

## 5. 2. 5 消火水供給設備

再処理施設の消火水供給設備は、屋内消火栓及び屋外消火栓に消火水を供給できる容量を有する設計とする。再処理施設の消火水供給設備を、加工施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

### (1) 共用による安全性への影響

消火水供給設備は、再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火水を供給した場合においても加工施設で必要な容量を確保できる。また、消火水供給設備においては、故障その他の異常が発生し、消火水の供給が停止した場合でも、安全上重要な施設を設置する室には消火水を用いない消火手段を設けることから、安全上重要な施設の安全機能に影響はない。また、燃料加工建屋及び周辺部の火災については、外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計としていることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

消火水供給設備の系統概要図を第9. 10-2図に示す。


### (2) 主要な設備・機器の種類

消火水供給設備（再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用）

a. 個数 1式

	圧力調整用 消火ポンプ	電動機駆動 消火ポンプ	ディーゼル駆動 消火ポンプ	消火用水 貯槽
台数	2	1	1	基数 1
容量	約6m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	約 450m <sup>3</sup> /h	約 450m <sup>3</sup> /h	容量 約900m <sup>3</sup>

【補足説明資料5-1】

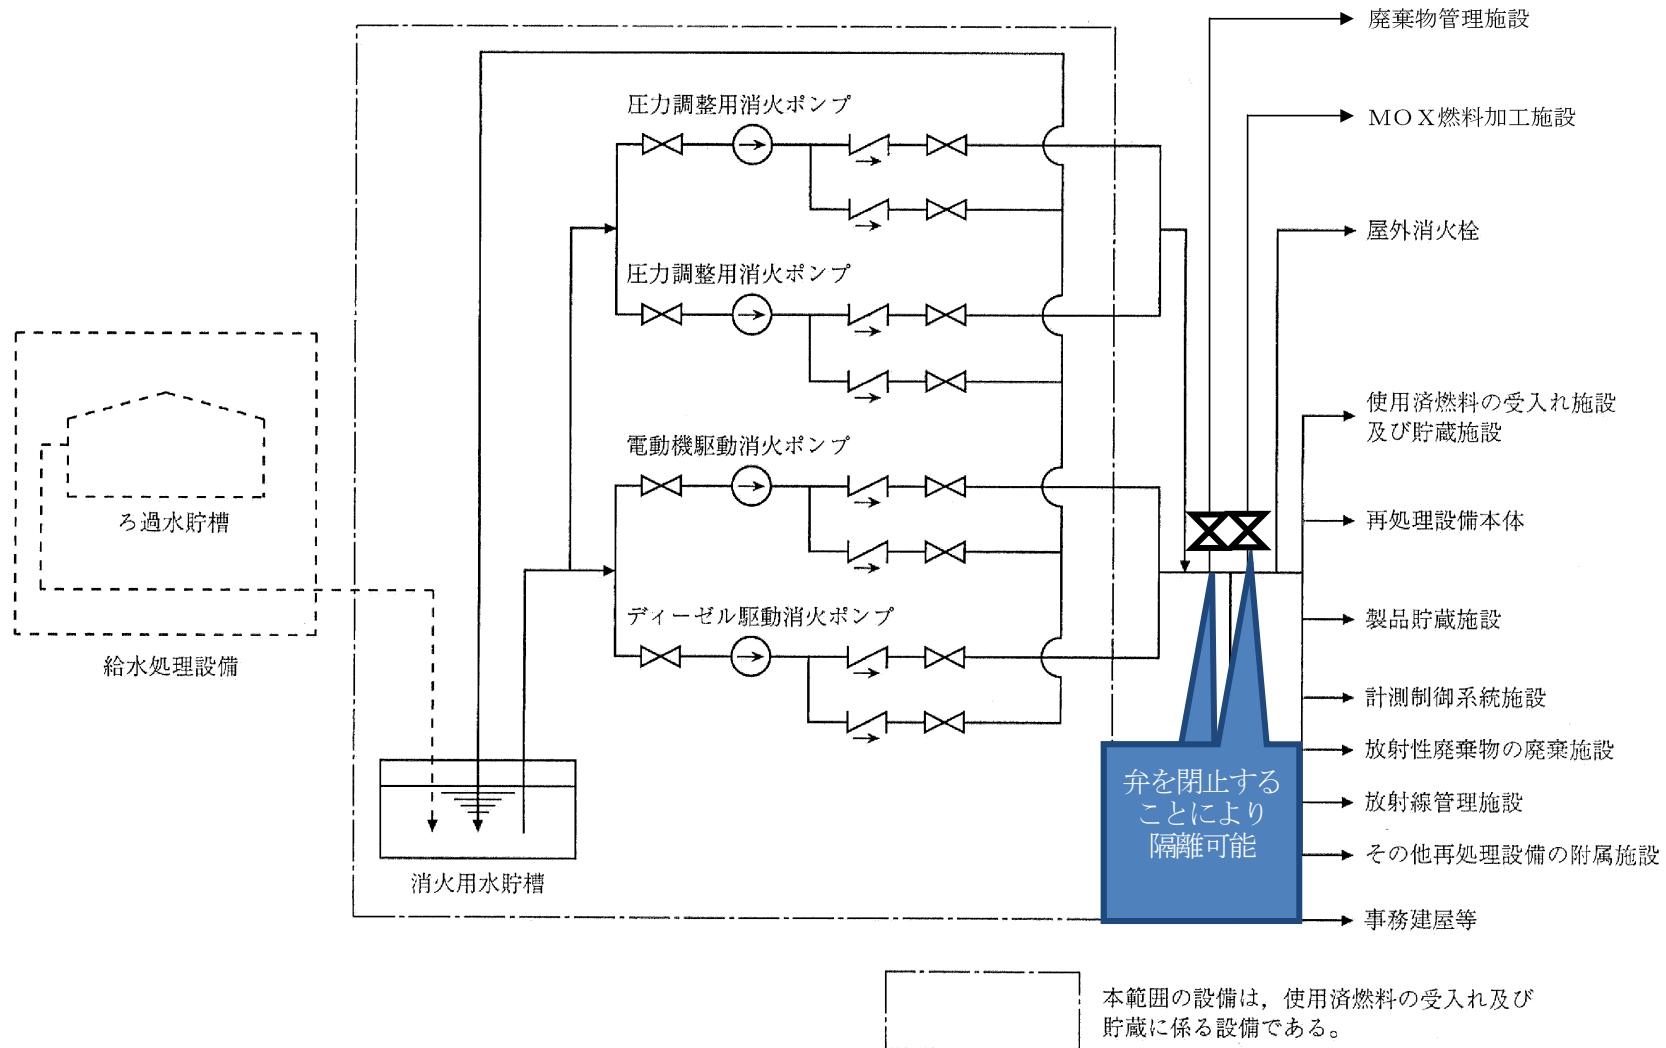

第 9.10-2 図 消火水供給設備系統概要図

## 5. 2. 6 不法侵入等防止設備

再処理施設の人の容易な侵入を防止できる障壁、通信連絡設備及び不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備は再処理施設、廃棄物管理施設及び加工施設で同じ設備を使用することから、加工施設及び廃棄物管理施設と共に用する。また再処理施設の探知施設は、再処理施設と加工施設で同じ設備を使用することから加工施設と共に用する。

### (1) 共用による安全性への影響

共用する不法侵入等防止設備は、仕様及び運用を各施設で同一とし、他施設で異なる運用等を実施した場合の影響をあらかじめ排除することから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### (2) 主要な設備・機器の種類

#### ① 人の容易な侵入を防止できる障壁

種類	自立式
基数	1式

#### ② 不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備

基数	1式
----	----

#### ③ 通信連絡設備

基数	1式
----	----

#### ④ 探知施設

基数	1式
----	----

【補足説明資料5-1】

## 5. 2. 7 受変電設備

再処理施設の受変電設備は、受電開閉設備、受電変圧器、6.9kV常用主母線、6.9kV運転予備用主母線等で構成する。受変電設備は、東北電力株式会社の154kV送電線2回線で受電し、所要の電圧に降圧し、6.9kV常用主母線及び6.9kV運転予備用主母線に給電する設計とする。再処理施設の受変電設備を、加工施設と共に用する。

6.9kV運転予備用主母線は、再処理施設の第2運転予備用ディーゼル発電機からも給電できる設計とする。再処理施設の第2運転予備用ディーゼル発電機を、加工施設と共に用する。

受変電設備及びディーゼル発電機設備の単線結線図を添5第49図に示す。

### 【補足説明資料5-1, 5-3】

#### (1) 共用による安全性への影響

受変電設備は、加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設計する。また、再処理施設において機器の破損、故障その他の異常を検知し、再処理施設の受変電設備から加工施設に受電ができなくなったとしても、非常用所内電源設備を設けていることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

#### (2) 主要な設備・機器の種類

##### ① 受電開閉設備

受電開閉設備の主要設備の仕様を以下に示す。

###### a. 154kV母線\*

定格電圧	168kV
定格電流	800A

b. 遮断器

項目	受電変圧器用遮断器*	154 k V受電用遮断器*	154 k V母線連絡用遮断器*
定格電圧	168kV	168kV	168kV
定格電流	800A	800A	800A
台数	2	2	1

項目	受電変圧器用遮断器	154 k V母線連絡用遮断器
定格電圧	168kV	168kV
定格電流	800A	800A
台数	2	3

注1) \*印の設備は、再処理施設において使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。

注2) 受電開閉設備のうち、154 k V母線、154 k V受電用遮断器、154 k V母線連絡用遮断器及び受電変圧器用遮断器は、再処理施設と共に用する。

## ② 受電変圧器

受電変圧器の主要設備の仕様を以下に示す。


容 量	約 90,000kVA／台	約 36,000kVA／台
電 壓	154kV／6.9kV	154kV／6.9kV
相 数	3	3
周 波 数	50 Hz	50 Hz
台 数	2 *	2

注) \*印の設備は、再処理施設において使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。

### ③ 第2運転予備用ディーゼル発電機

第2運転予備用ディーゼル発電機の主要設備の仕様を以下に示す。

項目	第2運転予備用ディーゼル発電機
エンジン	
台数	1
出力	約 6,600 kW (連続)
起動時間	約 30 秒
使用燃料	A重油
発電機	
台数	1
種類	横軸回転界磁 3 相同期発電機
容量	約 8,000 kVA
力率	0.8
電圧	6.9kV
周波数	50Hz

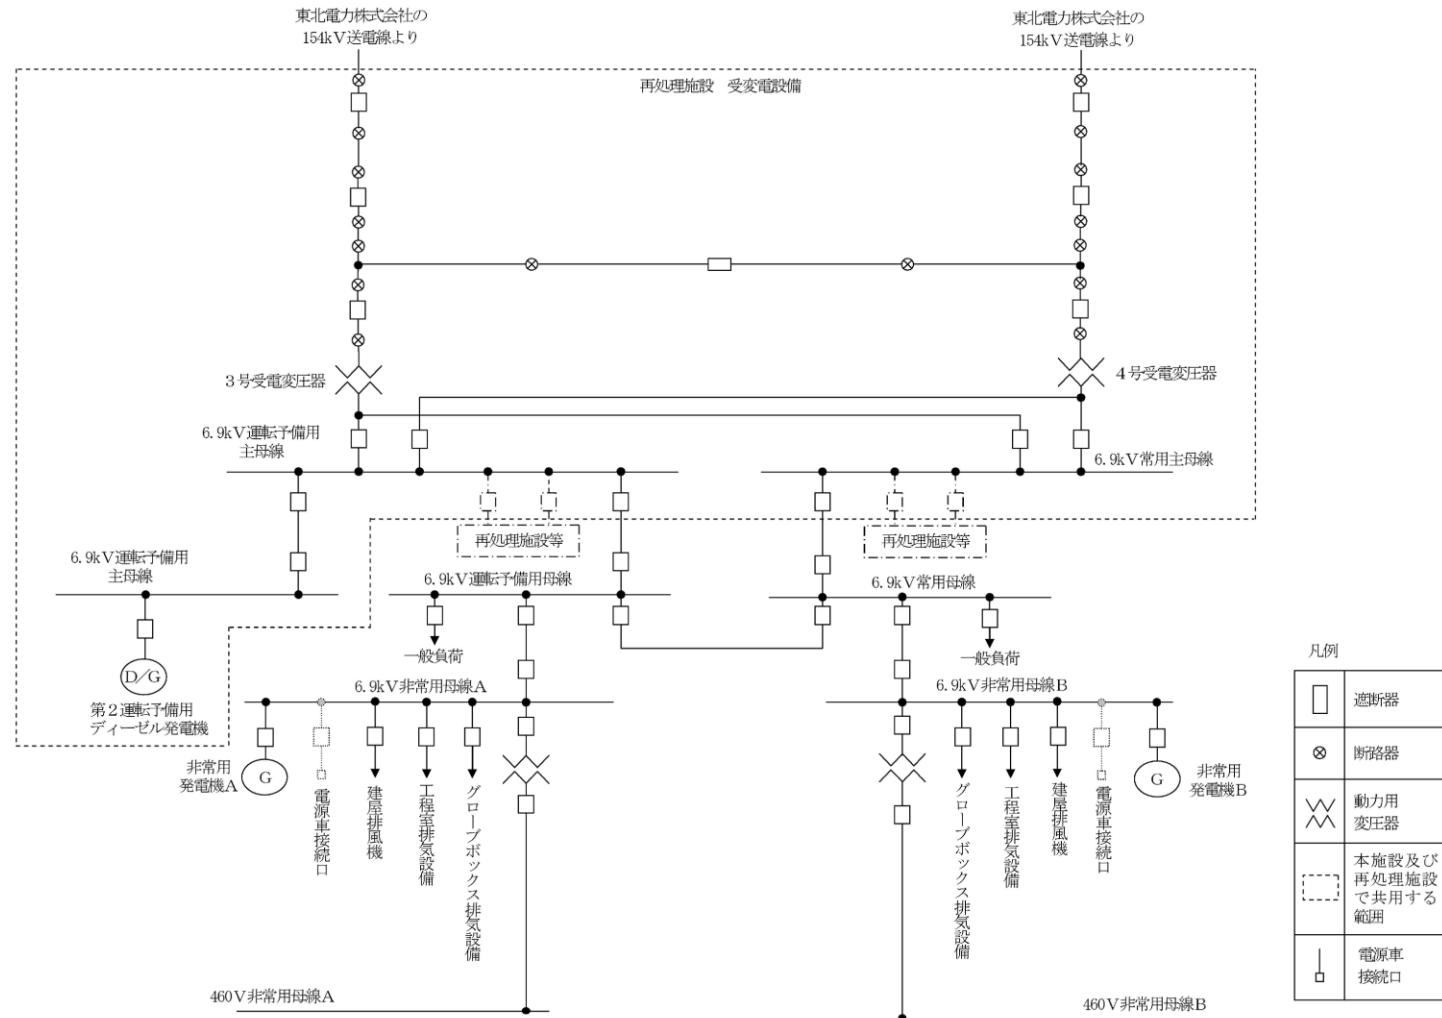

### 添5第49図 電力供給单線結線図

## 5. 2. 8 通信連絡設備

通信連絡設備の一部は、再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

警報装置のペーディング装置並びに所内通信連絡設備の所内携帯電話及びペーディング装置は、再処理施設と廃棄物管理施設及び加工施設で同じ設備を使用することから、再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

再処理施設の所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワーク IP電話、統合原子力防災ネットワーク IP-FAX、統合原子力防災ネットワーク TV会議システム、一般加入電話、一般携帯電話、衛星携帯電話及びファクシミリは、再処理施設と加工施設で同じ設備を使用することから、加工施設と共に用する。

共用する通信連絡設備の主要設備の仕様を添5第47表に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

#### a. 警報装置及び所内通信連絡設備

共用する警報装置及び所内通信連絡設備は、他施設が使用しているときに、加工施設が使用できなくなるということはないことから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

#### b. 所外通信連絡設備

共用する所外通信連絡設備は、他施設が使用しているときに、加工施設が使用できなくなるということはないことから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

【補足説明資料5-1】

添5第47表 加工施設の通信連絡設備

主要設備		通信回線	供給電源
警報装置	ページング装置 <sup>(注1)</sup>	有線	非常用所内電源設備 充電池
所内通信連絡設備	所内携帯電話 <sup>(注1)</sup>	無線	常用所内電源設備(無停電電源) 充電池
	ページング装置 <sup>(注1)</sup>	有線	非常用所内電源設備 充電池
	一般加入電話	有線	電気通信事業者の局舎より供給
所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワーク IP 電話 <sup>(注2)</sup>	有線 無線	常用所内電源設備(無停電電源)
	統合原子力防災ネットワーク IP – FAX <sup>(注2)</sup>	有線 無線	常用所内電源設備(無停電電源)
	統合原子力防災ネットワーク TV 会議システム <sup>(注2)</sup>	有線 無線	常用所内電源設備(無停電電源)
	一般加入電話 <sup>(注2)</sup>	有線	電気通信事業者の局舎より供給
	衛星携帯電話 <sup>(注2)</sup>	無線	常用所内電源設備(無停電電源)
	一般携帯電話 <sup>(注2)</sup>	無線	充電池
	ファクシミリ <sup>(注2)</sup>	有線	常用所内電源設備(無停電電源)

注1 再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

注2 再処理施設と共に用する。

## 5. 2. 9 納水処理設備

再処理施設の納水処理設備は、加工施設及び廃棄物管理施設にろ過水を供給できる設計とする。加工施設及び廃棄物管理施設にろ過水を供給する再処理施設の系統を加工施設及び廃棄物管理施設と共に用する。

納水処理設備の系統概要図を第9.4-1図(2)に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

納水処理設備は、再処理施設及び廃棄物管理施設における使用を想定しても、加工施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保できる。また、故障その他異常が発生し、再処理施設からろ過水の供給が停止したとしても、加工施設の安全性を確保するために必要なろ過水を保持できる設計であるため、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### (2) 主要な設備・機器の種類


納水処理設備の主要設備の仕様を以下に示す。

#### a. ろ過水貯槽\* (再処理施設及び廃棄物管理施設と共に用)

基 数	1
容 量	約2,500m <sup>3</sup>

注) \*印の設備は、再処理施設の使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。

【補足説明資料5-1】

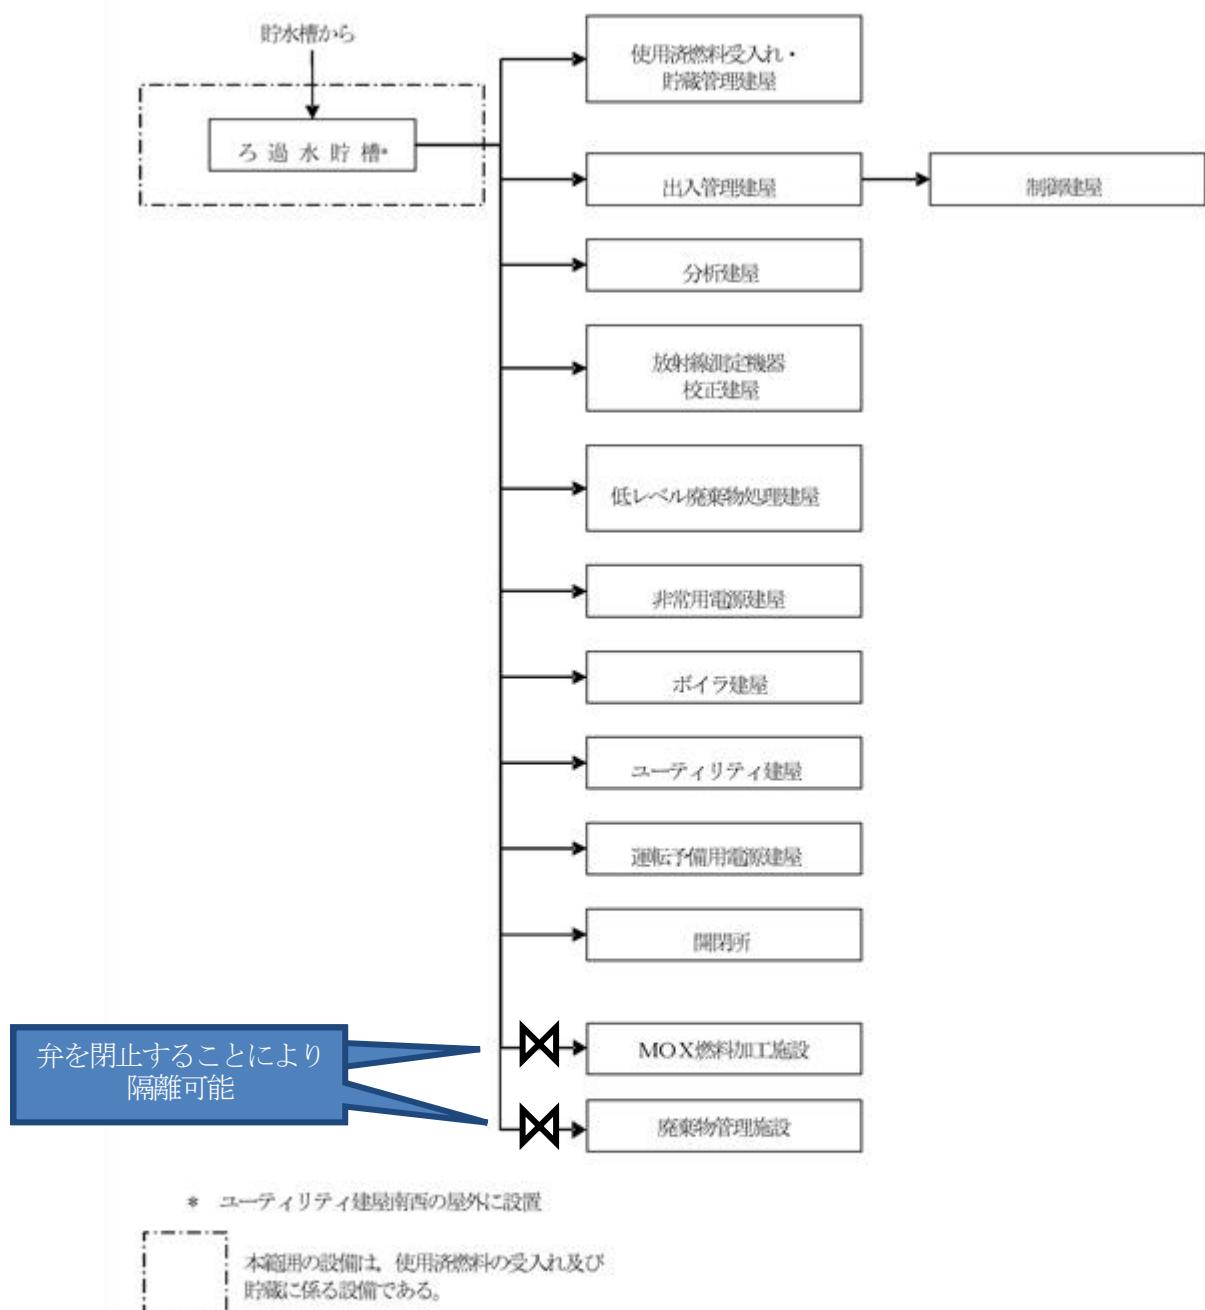

第 9.4-1 図(2) 給水処理設備系統概要図

## 5. 2. 10 海洋放出管理系

海洋放出管理系は、加工施設の排水口から排出した排水を、再処理施設の第1放出前貯槽及び第1海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。加工施設から排出した排水が通過する再処理施設の経路を、加工施設と共に用する。放射性液体廃棄物の処理系統図を添5第5図に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

加工施設は、海洋放出管理系からの逆流を防止する設計とすることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。

### (2) 主要な設備・機器の種類

#### ① 放出前貯槽

##### a. 第1放出前貯槽（再処理施設と共に用）

###### (a) 設置場所

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下2階

###### (b) 個数

4基

#### ② 第1海洋放出ポンプ（再処理施設と共に用）

##### a. 設置場所

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下1階 第1放出前ポンプ室

##### b. 個数


2台

#### ③ 海洋放出管（再処理施設と共に用）

##### a. 個数

1式

【補足説明資料5-10】

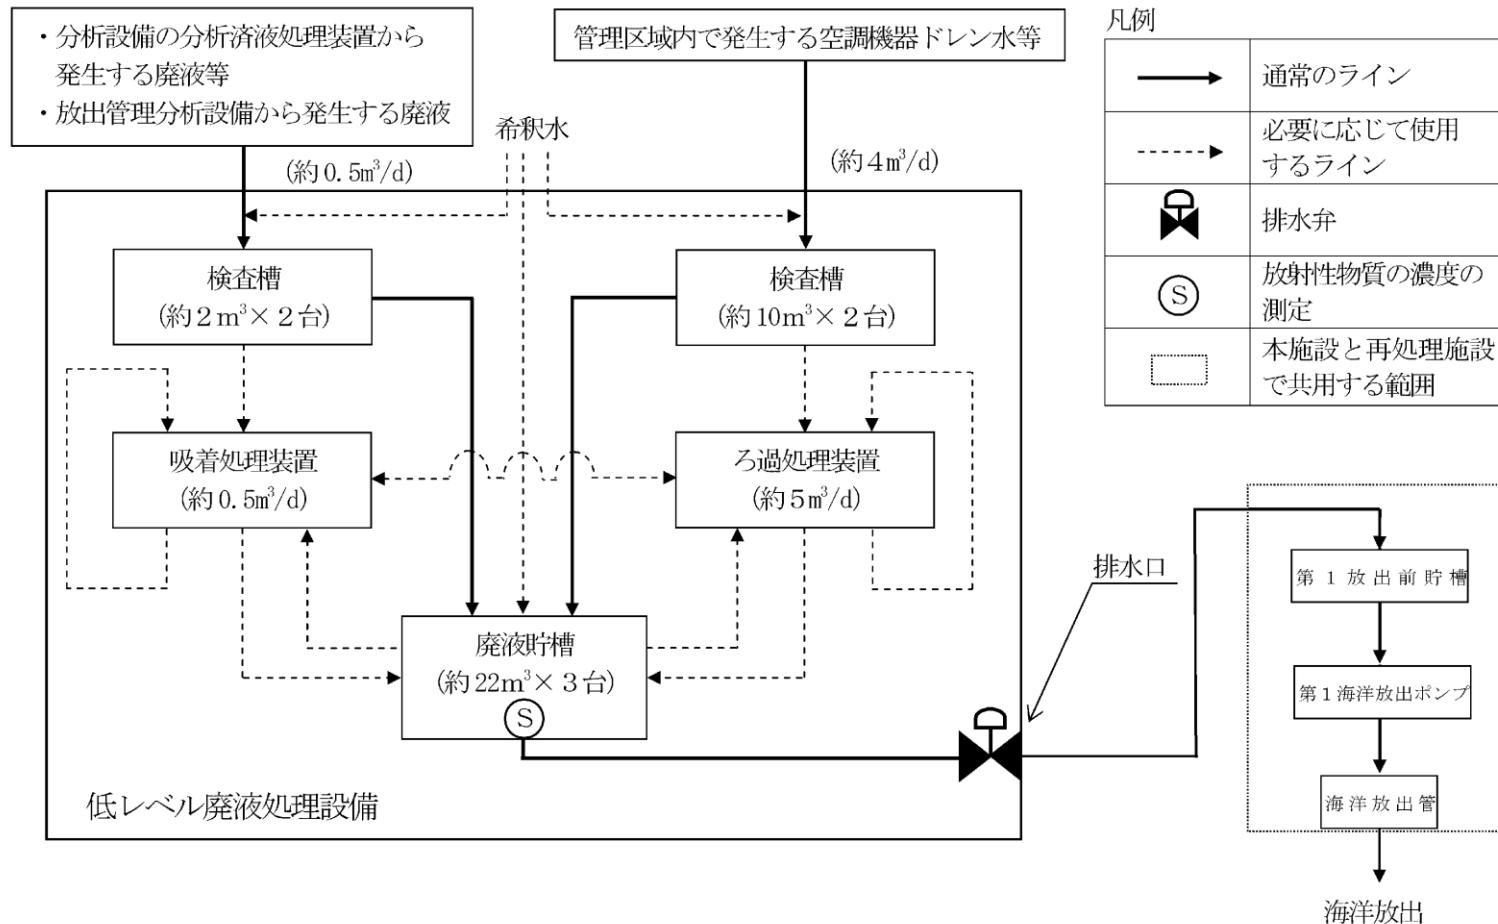

添5第5図 放射性液体廃棄物の処理系統図

## 5. 2. 11 貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部

燃料加工建屋は、再処理施設からウラン・プルトニウム混合酸化物を収納する混合酸化物貯蔵容器を受け入れるため、地下3階中2階において貯蔵容器搬送用洞道を介して再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と接続する。

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴い、加工施設の貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部は、再処理施設の負圧管理の境界としてウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の撤去壁の撤去後に再処理施設と共に用する。

共用の範囲には、再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する3時間以上の耐火能力を有する扉及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉を含む。変更範囲に関する概要図を図5. 2. 11-1に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

貯蔵容器搬送用洞道は、貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉開放時には、加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計とし、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する3時間以上の耐火能力を有する扉開放時には、再処理施設の気体廃棄物の廃棄設備により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持する設計とすることから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する3時間以上の耐火能力を有する扉は、共用による仕様の変更がないことから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

### 【補足説明資料5-1】

## (2) 扉の耐火能力

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する3時間以上の耐火能力を有する扉について、3時間耐火性能を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。

試験体の仕様及び試験結果

扉種別	両開き
扉寸法	W2,720×H2,760
板厚	1.6mm
扉姿図	
判定	良

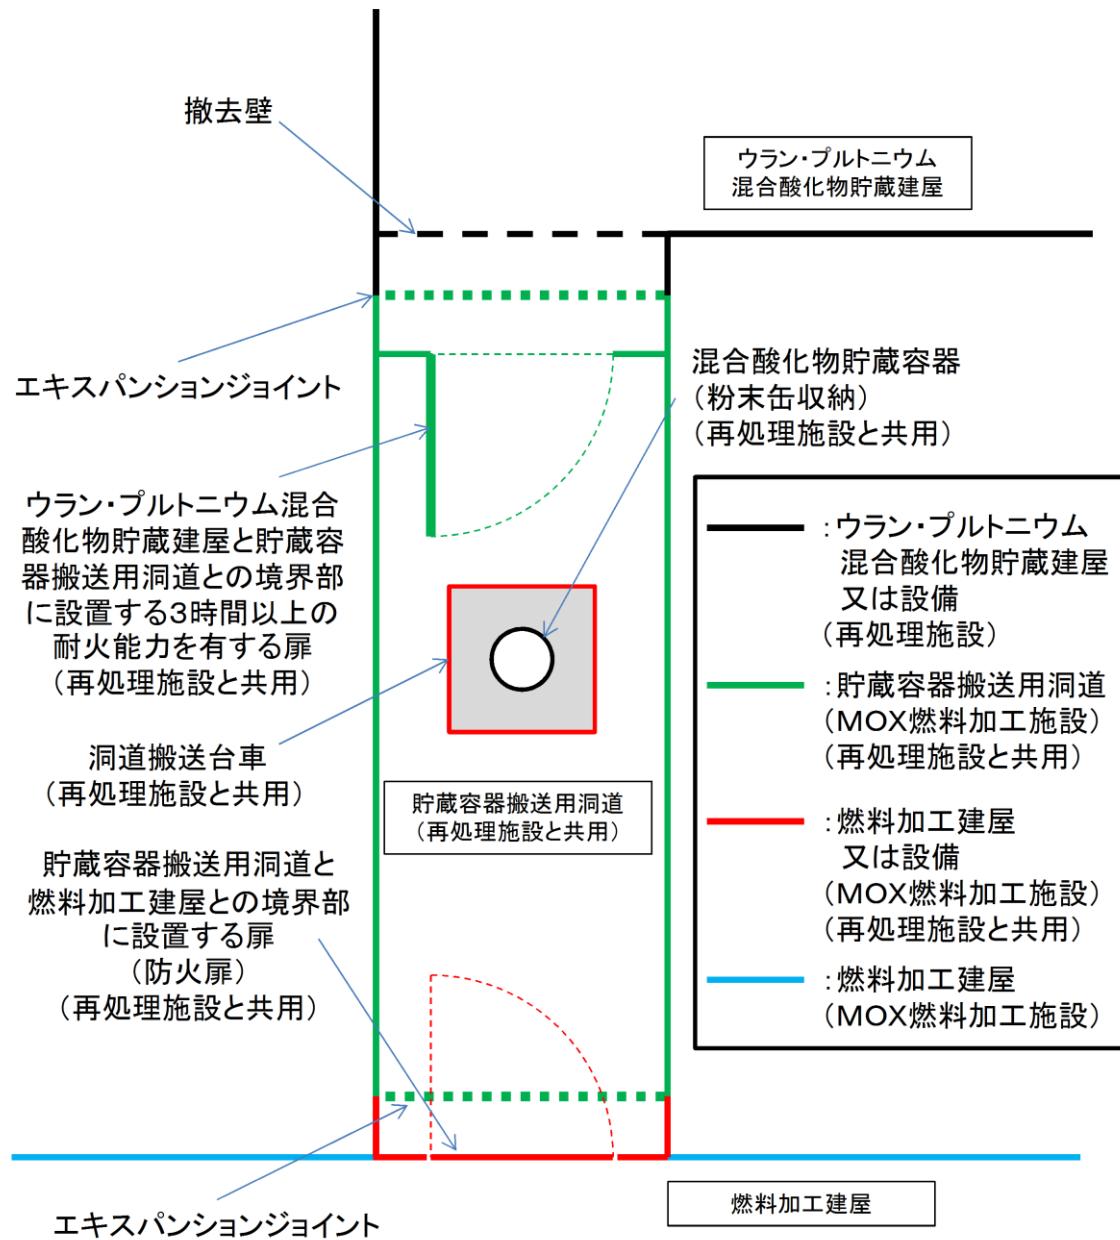


図5. 2. 11-1 変更範囲に関する概要図 (平面図)

## 5. 2. 12 一般蒸気系の燃料貯蔵設備

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備は、加工施設の燃料油供給設備へ燃料油を供給する。再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を、加工施設と共に用する。

燃料貯蔵設備の系統概要図を図5. 2-1に示す。

### (1) 共用による安全性への影響

再処理施設の蒸気供給設備における、一般蒸気系の燃料貯蔵設備は、再処理施設における使用を想定しても、加工施設に十分な燃料を供給できる容量を確保し、故障その他の異常が発生し、再処理施設から燃料油の供給が停止したとしても、加工施設の安全性を確保するために必要な燃料油を保持できる設計であるため、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

【補足説明資料5-1】

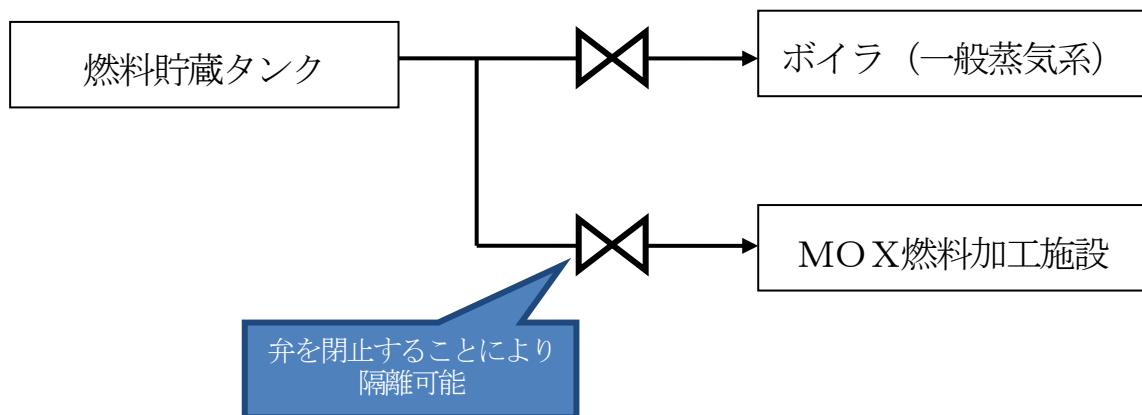


図5. 2. 2-1 燃料貯蔵設備の系統概要図

## 5. 2. 13 緊急時対策所

再処理施設の緊急時対策所は、加工施設で設計基準事故が発生した場合に、再処理施設と同じく対策活動を実施することから、加工施設と共に用する。

### （1）共用による安全性への影響

緊急時対策所は、それぞれの対策活動ができるよう、再処理施設の中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに加工施設の制御室以外の場所に設け、それぞれの対策活動ができるような広さを有することから、共用によって加工施設の安全性を損なわない。

【補足説明資料5－1】