

放射性物質分析・研究施設第2棟に係る 実施計画の変更認可申請について (補正申請について)

2021年1月12日

東京電力ホールディングス株式会社
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構



1. 補正申請について

第2棟の2回目の補正申請について以下に記す。(1回目:令和2年6月30日)

今回の補正申請は、面談において説明した内容のうち主要なものを実施計画にも追記するとともに、一部記載修正(所要の見直し)を行うものである。

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(1) 全般	①設計の大方針を記載。 (措置を講ずべき事項を満たし、使用許可基準規則を考慮した設計とする)	本文 (2.48.1.3 設計方針) : P1
	②燃料デブリ等の各場所における最大取扱量の明記。	添付資料-25 : P198
(2) 燃料デブリ等フロー	①燃料デブリ等から採取した試料の一部、試料採取時に発生した小片等の残試料、分析・試験後の試料等をコンクリートセル又は試料ピットにて一時的に保管することを記載。	本文 (2.48.1.5.1 分析・試験設備) : P5
(3) 放射性の廃棄物の考慮	①低線量の固体廃棄物、高線量の固体廃棄物の各々の一時的な保管場所を記載。	本文 (2.48.1.3.2 放射性の固体廃棄物の考慮) : P1
	②放射性の液体廃棄物の種類、処理、一時的な保管場所を記載。	本文 (2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮) : P2 添付資料-2 : P22 添付資料-8 : P31~34
	③液体シンチレータ等の分析廃液、設備管理廃液の流れを放射性廃棄物フロー図に記載。	添付資料-5 : P28
	④堰について、受槽及び保管ラックの全量を受けられること等を本文の基本設計にも記載。また堰並びに漏えい検知装置及び警報装置の仕様を本文の基本仕様にも記載。	本文 (2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮) : P2 本文 (2.48.2.1.3 (8) 漏えいの拡大を防止するための堰その他の設備) : P16 本文 (2.48.2.1.3 (9) 漏えい検出装置及び警報装置) : P17

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(3) 放射性の廃棄物の考慮	⑤放射性の液体廃棄物の固化処理を行う場所にコンクリートセルを記載。	本文（2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮）：P2
	⑥分析廃液受槽等の材質を本文の基本設計にも記載。	本文（2.48.1.5.3 液体廃棄物一時貯留設備）：P5 添付資料-9：P35
(4)耐震性	①耐震クラスが使用許可基準規則を考慮したものであることを本文の基本設計に記載。	本文（2.48.1.3.6 耐震性）：P3 本文（2.48.1.7.2 耐震性評価の基本方針）：P8
	②耐震クラスの考え方を記載。	添付資料-22：P139
	③電気設備、消火設備の耐震クラス（Cクラス）を記載。	添付資料-22：P140
	④地震による機能喪失を想定した場合の線量評価方法・結果及び耐震クラスが「使用許可基準規則」を考慮した設計になっていることを記載。	添付資料-22 別添：P184~191

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(5)火災防護	①火災防護対策について、以下の事項を記載 <ul style="list-style-type: none"> 火災の検知及び消火対策並びに火災の影響の軽減対策を適切に組み合わせた措置とすること。 少量の可燃物しか取り扱わないこと。 試薬使用中には、防爆仕様の加熱機器を用いる等の措置を講ずること。 危険物が発生するおそれがある場合には、中和、希釈等の安定化処理を行うこと。 	本文（2.48.1.3.7 火災防護）：P3
	②自然災害対策等の火災について詳細を記載。 <ul style="list-style-type: none"> 不燃性、難燃性材料を可能な限り使用すること。 主要構造部の外壁は耐火性能を有する設計とすること。 外部火災に対する防護（消防水利、森林からの距離含む）。 	本文（2.48.1.6.2 火災）：P7 添付資料－13：P84
	③セル等の窒素ガス消火設備について記載（概略系統を含む）。	本文（2.48.1.3.7 火災防護）：P3 添付資料－13：P83、86
	④水の放射線分解で生じる水素の考慮を記載（水素発生量の評価等を含む）。	本文（2.48.1.3.7 火災防護）：P3 添付資料－13：P84～85
	⑤分析・試験に伴う火災発生防止について記載。	添付資料－13：P82
	⑥セル内火災時の排気フィルタへの影響について記載。	添付資料－13：P84

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(6)被ばく低減 (遮へい)	①エリアモニタについて本文の基本設計、基本仕様に記載。配置を添付資料に記載。	本文 (2.48.1.5.5 放射線管理設備) : P6 本文 (2.48.2.1.4 放射線管理設備 (2) エリアモニタ等) : P17 添付資料-23 : P192~194
	②線量評価条件の詳細 (線源となる核種の内訳、線源の設定における構造材、標準試料と燃料デブリ等との比較等) を記載。	添付資料-11 : P37~40, 42, 43
	③非管理区域、外壁での線量率の評価値を記載。	添付資料-11 : P44
	④分析作業等者の外部被ばくに係り、コンクリートセル周り等の線量率の評価方法、モデル、評価結果を記載。	添付資料-11 : P37, 45, 46, 48, 61~64
	⑤線量率区分の考え方を記載。	添付資料-11 別添 : P68
(7)閉じ込め機能	①コンクリートセル等の閉じ込めの考え方 (外部電源喪失時等のセル等の閉じ込めの考え方) を本文の基本設計、添付資料に記載。 ②これに伴い、本文の基本設計、添付資料の換気空調設備概略系統図に給気フィルタを記載。 ③窒素ガス消火設備使用時においても負圧維持することを記載。	本文 (2.48.1.3.9 閉じ込め機能) : P4 本文 (2.48.1.5.4 換気空調設備) : P6 本文 (2.48.1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合) : P9 添付資料-6 : P29 添付資料-24 : P195, 196
	④負圧維持機能の喪失を想定した場合の線量評価方法・結果を記載。	添付資料-24 : P196, 197

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(8) 臨界防止	① 臨界管理の方法を本文の基本設計、添付資料に記載。	本文 (2.48.1.3.10 臨界防止) : P4 添付資料-12 別添 : P81
	② 想定される燃料デブリの性状、これを踏まえた臨界安全評価での燃料の仕様を記載。	添付資料-12 : P74, 75
	③ 臨界安全評価に使用する解析コードの概要を記載。	添付資料-12 : P75
	④ 評価条件及び結果の詳細 (均質体系での評価含む) を記載。	添付資料-12 : P76, 77
	⑤ 臨界の発生、継続性の検知について本文の基本設計、添付資料に記載。	本文 (2.48.1.3.10 臨界防止) : P4 添付資料-12 別添 : P81
(9) 確認事項	① 確認項目、確認事項等について事業者検査として記載。	添付資料-26 : P199~214
	② コンクリートセルの確認事項を記載。	添付資料-26 : P200
	③ 試料ピットの確認事項を記載。	添付資料-26 : P211
	④ モニタリング設備、エリアモニタ等の確認事項を記載。	添付資料-26 : P211~213

2. 具体的な補正申請の内容

「該当箇所」の頁番号は、
資料-2の頁を示す。

項目	補正内容	該当箇所
(10)その他	①その他記載の明確化。語句、表現等、所要の見直し。	—
	②標準試料（分析・試験において、校正に用いる天然ウラン等）に係る記載の追記（取扱場所、最大取扱量、安全対策における考慮について記載）	本文（2.48.1.5.1 分析・試験設備）：P5 添付資料-25：P198
	③予備電源設備の記載を本文の基本設計に記載。	本文（2.48.1.8.1（3）電源喪失）：P9 添付資料-2：P23 添付資料-13：P88 添付資料-14：P93 添付資料-15：P98
	④非常用照明の追加	添付資料-15：P97
	⑤通信連絡設備の多重化、多様化について記載。	添付資料-16：P101
	⑥休日、夜間における対応について記載。	添付資料-16：P101
	⑦第2棟の工程見直し。	添付資料-19：P111

参考 第2棟実施計画の目次(補正後) (1/3)

2.48 放射性物質分析・研究施設第2棟

1 基本設計

1.1 設置の目的

1.2 要求される機能

1.3 設計方針

1.3.1 燃料デブリ等の分析・試験

1.3.2 放射性の固体廃棄物の考慮

1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮

1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮

1.3.5 構造強度

1.3.6 耐震性

1.3.7 火災防護

1.3.8 被ばく低減

1.3.9 閉じ込め機能

1.3.10 臨界防止

1.4 供用期間中に確認する項目

1.5 主要な機器

1.5.1 分析・試験設備

1.5.2 固体廃棄物払出準備設備

1.5.3 液体廃棄物一時貯留設備

1.5.4 換気空調設備

1.5.5 放射線管理設備

1.5.6 遮へい壁

(続き)

1.5.7 第2棟の建屋

1.6 自然災害対策等

1.6.1 津波

1.6.2 火災

1.6.3 その他の自然災害(台風、積雪等)

1.7 構造強度及び耐震性

1.7.1 強度評価の基本方針

1.7.2 耐震性評価の基本方針

1.8 機器の故障への対応

1.8.1 機器の単一故障

1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合

2 基本仕様

2.1 主要仕様

2.1.1 分析・試験設備

(1) コンクリートセル

(2) 鉄セル

(3) グローブボックス

(4) フード

参考 第2棟実施計画の目次(補正後) (2/3)

(続き)

2.1.2 換気空調設備

- (1) セル・グローブボックス用排風機
- (2) フード用排風機
- (3) 管理区域用排風機
- (4) 管理区域用送風機
- (5) セル・グローブボックス用排気フィルタユニット
- (6) フード用排気フィルタユニット
- (7) 管理区域用排気フィルタユニット
- (8) 主要排気管

2.1.3 液体廃棄物一時貯留設備

- (1) 分析廃液受槽A,B
- (2) 分析廃液移送ポンプ
- (3) 分析廃液回収ポンプ
- (4) 設備管理廃液受槽A,B
- (5) 設備管理廃液移送ポンプ
- (6) 設備管理廃液回収ポンプ
- (7) 主要配管
- (8) 漏えいの拡大を防止するための堰その他の設備
- (9) 漏えい検出装置及び警報装置

2.1.4 放射線管理設備

- (1) モニタリング設備
- (2) エリアモニタ等

2.1.5 遮へい

(続き)

<添付資料>

- 添付資料-1 第2棟の全体概要図
- 添付資料-2 第2棟の機器配置図
- 添付資料-3 第2棟の主要分析機器一覧表
- 添付資料-4 第2棟の燃料デブリ等フロー図
- 添付資料-5 第2棟の放射性廃棄物フロー図
- 添付資料-6 第2棟の換気空調設備概略系統図
- 添付資料-7 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図
- 添付資料-8 第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書
- 添付資料-9 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について
- 添付資料-10 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について
- 添付資料-11 第2棟の遮へいに関する検討書
- 添付資料-12 第2棟の臨界に関する検討書
- 添付資料-13 第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面
- 添付資料-14 第2棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面
- 添付資料-15 第2棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面
- 添付資料-16 第2棟の緊急時対策について
- 添付資料-17 第2棟の運転員の誤操作の防止について
- 添付資料-18 第2棟の機器構造図

参考 第2棟実施計画の目次(補正後) (3/3)

(続き)

- 添付資料－19 第2棟の設置について
- 添付資料－20 第2棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果
- 添付資料－21 第2棟の設備の構造強度に関する検討結果
- 添付資料－22 第2棟の設備の耐震性に関する検討結果
- 添付資料－23 第2棟の放射線を監視する設備の配置図
- 添付資料－24 第2棟のセル等の放射性物質の閉じ込めについて
- 添付資料－25 第2棟で取り扱う燃料デブリ等, 標準試料の量について
- 添付資料－26 第2棟に係る確認事項

放射性物質分析・研究施設第2棟に係る
実施計画の変更認可申請について

(特定原子力施設に係る実施計画 第Ⅱ章 「2.48 放射性物質分析・研究施設 第2棟」補正申請に係る変更比較表について)

2021年1月12日

東京電力ホールディングス株式会社
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1 基本設計</p> <p>2.48.1.1 設置の目的</p> <p>放射性物質分析・研究施設第2棟（以下「第2棟」という。）は、福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）で発生した燃料デブリ等の性状を把握することにより、その安全な取り出し等の作業の推進に資する情報を取得するため、分析・試験を行うことを目的とする。</p>	<p>2.48.1 基本設計</p> <p>2.48.1.1 設置の目的</p> <p>放射性物質分析・研究施設第2棟（以下「第2棟」という。）は、福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）で発生した燃料デブリ等の性状を把握することにより、その安全な取り出し等の作業の推進に資する情報を取得するため、分析・試験を行うことを目的とする。</p>	
<p>2.48.1.2 要求される機能</p> <p>第2棟においては、燃料デブリ等について、目的に応じた分析・試験を行えること。</p> <p>また、第2棟内で取り扱う放射性物質については、必要に応じて遮へいや漏えい防止・汚染拡大防止等を行うことにより、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。</p>	<p>2.48.1.2 要求される機能</p> <p>第2棟においては、燃料デブリ等について、目的に応じた分析・試験を行えること。</p> <p>また、第2棟内で取り扱う放射性物質については、必要に応じて遮へいや漏えい防止・汚染拡大防止等を行うことにより、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。</p>	
<p>2.48.1.3 設計方針</p> <p>2.48.1.3.1 燃料デブリ等の分析・実験</p> <p>燃料デブリ等に対する一連の分析・試験を行うため、第2棟には、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード等を設置する。また、放射能分析、化学分析、物性測定等の分析・試験を行うことができるようにする。</p> <p>2.48.1.3.2 放射性の固体廃棄物の考慮</p> <p>第2棟で発生する放射性の固体廃棄物（以下「第2棟固体廃棄物」という。）については、一時的に保管ができるようにする。</p>	<p>2.48.1.3 設計方針</p> <p><u>第2棟の安全対策は、他の特定原子力施設の設計を参考にしつつ、「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」を満たした設計とする。</u></p> <p><u>また、既存の核燃料物質等の使用施設を参考にしつつ、合理的に対応可能な範囲で、「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「使用許可基準規則」という。）についても考慮した設計とする。</u></p> <p>2.48.1.3.1 燃料デブリ等の分析・<u>試験</u></p> <p>燃料デブリ等に対する一連の分析・試験を行うため、第2棟には、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード、<u>分析室及びα・γ測定室</u>等を設置する。また、放射能分析、化学分析、物性測定等の分析・試験を行うことができるようにする。</p> <p>2.48.1.3.2 放射性の固体廃棄物の考慮</p> <p>第2棟で発生する放射性の固体廃棄物（以下「第2棟固体廃棄物」という。）については、<u>低線量の第2棟固体廃棄物は、固体廃棄物払出準備室にて一時的に保管し、高線量の第2棟固体廃棄物は、第2棟内のコンクリートセル又は試料ピットにて一時的に保管する。</u></p>	<p>「措置を講ずべき事項」及び「使用許可基準規則」に対する考え方を追記</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の明確化</p> <p>記載の明確化</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮</p> <p>第2棟で発生する放射性の液体廃棄物（以下「第2棟液体廃棄物」という。）については、一時的に保管ができるようにする。第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備については、次の各項を考慮した設計とする。</p> <p>① 機器、配管等には環境や内部流体の性状に応じた適切な材料を使用するとともに、受槽には液位計を設置する。</p> <p>② 液体廃棄物一時貯留設備については、万一、液体状の放射性物質が漏えいした場合の拡大を防止するため、堰を設置する。</p> <p>③ 液位計、漏えい検知等の警報については、異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにする。</p> <p>なお、コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスにて発生した放射能濃度の高い第2棟液体廃棄物は、グローブボックス等にて固化処理後に第2棟固体廃棄物として払い出す。</p> <p>2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮</p> <p>換気空調設備については、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード等の排気を、高性能フィルタにより、放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後、第2棟の排気口から放出する設計としており、放出された放射性物質の濃度は、試料放射能測定装置により、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める濃度限度を下回ることを確認する。</p>	<p>2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮</p> <p><u>第2棟では、放射性の液体廃棄物（以下「第2棟液体廃棄物」という。）として、分析廃液、設備管理廃液、塩酸含有廃液及び有機廃液が発生する。</u>第2棟で発生する第2棟液体廃棄物については、<u>性状に応じて適切に処理し、受槽及び保管ラックにて</u>一時的に保管ができるようにする。第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備については、次の各項を考慮した設計とする。</p> <p>① 機器、配管等には環境や内部流体の性状に応じた適切な材料を使用するとともに、受槽には液位計を設置する。</p> <p>② 液体廃棄物一時貯留設備については、万一、液体状の放射性物質が漏えいした場合の拡大を防止するため、堰を設置する。<u>堰は、堰内に設置する受槽及び保管ラックの漏えい廃液を全量保持できる容量とする。また、堰内は液体が浸透しにくく、腐食しにくいエポキシ樹脂にて塗装する。第2棟液体廃棄物が堰内に漏えいした場合は、堰内に設置した漏えい検知器により検知する。</u></p> <p>③ 液位計、漏えい検知等の警報については、異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにする。</p> <p>なお、コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックス（以下「セル等」という。）にて発生した放射能濃度の高い第2棟液体廃棄物は、<u>コンクリートセル及びグローブボックスにて</u>固化処理後に第2棟固体廃棄物として払い出す。</p> <p>2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮</p> <p>換気空調設備については、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード等の排気を、高性能フィルタにより、放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後、第2棟の排気口から放出する設計としており、放出された放射性物質の濃度は、試料放射能測定装置により、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める濃度限度を下回ることを確認する。</p>	<p>記載の明確化</p> <p>記載の明確化</p> <p>記載の明確化</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.3.5 構造強度</p> <p>第2棟の建屋は「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）に基づく。</p> <p>第2棟の設備（機器、配管等）の構造強度は「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下「設計・建設規格」という。）に従うことを基本方針とし、必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計とする。</p> <p>2.48.1.3.6 耐震性</p> <p>第2棟の建屋及び設備の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に従った設計とする。</p> <p>2.48.1.3.7 火災防護</p> <p>第2棟の建屋は、建築基準法及び関係法令に基づく耐火建築物とする。放射性物質を取り扱うコンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフードは、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。また、火災の早期検知に努めるとともに、消火設備を設けることで初期消火を可能にし、火災により安全性を損なうことのないようにする。</p> <p>2.48.1.3.8 被ばく低減</p> <p>第2棟は、放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるように、遮へい、機器の配置、放射性物質の漏えい防止、換気等の所要の放射線防護上の措置を講じた設計とする。</p> <p>また、敷地周辺の線量を達成できる限り低減するため、遮へい等の所要の放射線防護上の措置を講じた設計とする。</p>	<p>2.48.1.3.5 構造強度</p> <p>第2棟の建屋は「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）に<u>従った設計とする。</u></p> <p>第2棟の設備（機器、配管等）の構造強度は「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に従うことを基本方針とし、必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計とする。</p> <p>2.48.1.3.6 耐震性</p> <p>第2棟の建屋及び設備の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）<u>（以下「耐震設計審査指針」という。）</u>に従った設計とする。</p> <p><u>また、地震による機能喪失を想定した場合の影響を評価し、耐震設計審査指針に基づき定めた耐震クラスが「使用許可基準規則」を考慮した設計であることを確認する。</u></p> <p>2.48.1.3.7 火災防護</p> <p>第2棟は、<u>火災により安全性が損なわれることを防止するために、火災の発生防止対策、火災の検知及び消火対策並びに火災の影響の軽減対策を適切に組み合わせた措置を講ずる。</u></p> <p>放射性物質を取り扱うコンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフードは、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし、<u>分析・試験では少量の可燃物しか取り扱わないようにする。また、試薬使用時には、防爆仕様の加熱機器を用いる等の火災防護上の措置を講ずるとともに、危険物が発生するおそれがある場合には、中和、希釈等の安定化処理を行う。</u></p> <p><u>セル等に対しては、温度計及び窒素ガス消火設備を設置し、火災の早期検知、消火活動の円滑化を図る。</u></p> <p><u>また、水の放射線分解による水素発生と水素ガス使用機器からの漏えいに対しは、換気による希釈と帯電防止対策を行う。</u></p> <p>2.48.1.3.8 被ばく低減</p> <p>第2棟は、放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるように、遮へい、機器の配置、放射性物質の漏えい防止、換気等の所要の放射線防護上の措置を講じた設計とする。</p> <p>また、敷地周辺の線量を達成できる限り低減するため、遮へい等の所要の放射線防護上の措置を講じた設計とする。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>使用許可基準規則にも即している旨記載を追記</p> <p>火災防護に対する対応について記載を追記</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.3.9 閉じ込め機能</p> <p>放射性物質を取り扱う設備は、放射性物質の漏えいを防止する設計とする。万一、放射性物質が漏えいした場合には、その漏えいを検知する機能を設ける。</p> <p>コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスは換気空調設備により、その内部を負圧にする設計とする。</p> <p>放射性物質を取り扱うフードの開口部については一定の風速を満たす設計とする。</p> <p>放射性物質を取り扱う室の壁、床等で汚染のおそれのある部分の表面は平滑で、気体又は液体が浸透しにくく、腐食しにくいエポキシ樹脂等で塗装する。</p> <p>2.48.1.3.10 臨界防止</p> <p>第2棟は、核燃料物質を含む燃料デブリ等を取り扱うため、臨界防止のための方策を講ずる。第2棟では、燃料デブリ等の取扱量及び形状を制限することで、燃料デブリ等に含まれる核燃料物質が臨界に達しない設計とする。</p>	<p>2.48.1.3.9 閉じ込め機能</p> <p>放射性物質を取り扱う設備は、放射性物質の漏えいを防止する設計とする。万一、放射性物質が漏えいした場合には、その漏えいを検知する機能を設ける。</p> <p><u>セル等は換気空調設備にて内部を負圧にする設計とする。セル等の負圧維持機能を有する換気空調設備は2式設置し、外部電源も2系統確保する。さらに、万一、外部電源が喪失した場合でも負圧維持が継続できるように、予備電源設備を設置する。</u></p> <p><u>なお、窒素ガス消火設備により消火を行う場合においても負圧維持を図る。</u></p> <p><u>耐震クラスを超える地震による電源設備の破損等により、排風機を作動することができない場合（負圧維持機能が喪失した場合）は、セル等の構造（セル等、排気管（ダクト）、弁、給排気系のフィルタ）で放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p>放射性物質を取り扱うフードの開口部については、一定の風速を満たす設計とする。</p> <p>放射性物質を取り扱う室の壁、床等で汚染のおそれのある部分の表面は平滑で、気体又は液体が浸透しにくく、腐食しにくいエポキシ樹脂等で塗装する。</p> <p>2.48.1.3.10 臨界防止</p> <p>第2棟は、核燃料物質を含む燃料デブリ等を取り扱うため、臨界防止のための方策を講ずる。第2棟では、燃料デブリ等の取扱量及び形状を制限することで、燃料デブリ等に含まれる核燃料物質が臨界に達しない設計とする。</p> <p><u>コンクリートセルでは、燃料デブリ等を分析・試験で取り扱う際、形状等が変化する前処理を行うため、コンクリートセル全体の燃料デブリ等について、規定の重量以下とする質量管理を行う。試料ピットでは、規定の重量以下であることを確認した上で、臨界防止を考慮した形状の試料ピットに一時的に保管することで質量管理及び形状管理を行う。</u></p> <p><u>なお、鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室においては取り扱う燃料デブリ等が少量であるため、臨界に至らない。</u></p> <p><u>また、万一、臨界が発生した場合は、γ線エリアモニタ、中性子線エリアモニタによって臨界及びその継続性を検知することができる設計とする。</u></p>	<p>負圧維持機能の喪失時における閉じ込め（構造による閉じ込め）の考え方を追記</p> <p>臨界管理に関する記載を追記</p>
<p>2.48.1.4 供用期間中に確認する項目</p> <p>第2棟から放出する排気については、放射性物質の濃度を環境に放出可能な値までに低減できていること。</p>	<p>2.48.1.4 供用期間中に確認する項目</p> <p>第2棟から放出する排気については、放射性物質の濃度を環境に放出可能な値までに低減できていること。</p>	

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.5 主要な機器</p> <p>2.48.1.5.1 分析・試験設備</p> <p>分析・試験のための設備は、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード及び各種分析装置から構成する。燃料デブリ等を第2棟に搬入した後は、燃料デブリ等を各種分析装置で分析可能な形態にするために、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフード内において試料の調製を行った後、放射能測定装置、化学分析装置、物性測定装置等を用いて分析・試験を行う。</p> <p>コンクリートセルでは、高線量の燃料デブリ等が収納された容器から燃料デブリ等を取り出して外観確認等を実施し、切断、研磨、粉砕、溶解等の試料調製を行い、分析・試験に必要な量を採取する。また、燃料デブリ等から採取した試料の一部、試料採取時に発生した小片等の残試料、分析・試験後の試料等を一時的に保管する。</p> <p>鉄セルでは、コンクリートセルにて採取された試料に対して、各種装置による分析・試験又は核種分離などの前処理を行い、分析に必要な量を採取する。</p> <p>グローブボックスでは、鉄セルにて採取された試料に対して核種分離などの前処理を行い、分析に必要な量を採取する。また、試料調製後の試料に対して、各種分析装置にて分析を行う。</p> <p>フードでは、グローブボックスにて採取された試料の搬出及びマイラー処理などの試料調製を行う。</p> <p>α・γ測定室では、試料調製後の試料に対して、各種分析装置にて分析を行う。</p> <p>2.48.1.5.2 固体廃棄物払出準備設備</p> <p>第2棟固体廃棄物は、一時的に保管ができるようにする。一時的に保管した第2棟固体廃棄物は発電所内の放射性の固体廃棄物等の管理施設等に払い出す。</p> <p>2.48.1.5.3 液体廃棄物一時貯留設備</p> <p>第2棟液体廃棄物は、一時的に保管ができるようにする。第2棟液体廃棄物は、中和したものを発電所内の放射性の液体廃棄物関連施設に払い出す。本設備は、廃液の受槽、配管、廃液の移送を行うポンプ等で構成される。</p>	<p>2.48.1.5 主要な機器</p> <p>2.48.1.5.1 分析・試験設備</p> <p>分析・試験のための設備は、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード及び各種分析装置から構成する。燃料デブリ等を第2棟に搬入した後は、燃料デブリ等を各種分析装置で分析可能な形態にするために、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフード内において試料の調製を行った後、放射能測定装置、化学分析装置、物性測定装置等を用いて分析・試験を行う。<u>また、各種分析装置の校正等の目的で、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード及びα・γ測定室において標準試料を取り扱う。</u></p> <p>コンクリートセルでは、高線量の燃料デブリ等が収納された容器から燃料デブリ等を取り出して外観確認等を実施し、切断、研磨、粉砕、溶解等の試料調製を行い、分析・試験に必要な量を採取する。</p> <p>鉄セルでは、コンクリートセルにて採取された試料に対して、各種装置による分析・試験又は核種分離などの前処理を行い、分析に必要な量を採取する。</p> <p>グローブボックスでは、鉄セルにて採取された試料に対して核種分離などの前処理を行い、分析に必要な量を採取する。また、試料調製後の試料に対して、各種分析装置にて分析を行う。</p> <p>フードでは、グローブボックスにて採取された試料の搬出及びマイラー処理などの試料調製を行う。</p> <p>α・γ測定室では、試料調製後の試料に対して、各種分析装置にて分析を行う。 <u>燃料デブリ等から採取した試料の一部、試料採取時に発生した小片等の残試料、分析・試験後の試料等をコンクリートセル又は試料ピットにて一時的に保管する。</u></p> <p>2.48.1.5.2 固体廃棄物払出準備設備</p> <p>第2棟固体廃棄物は、一時的に保管ができるようにする。一時的に保管した第2棟固体廃棄物は、<u>発電所内の放射性の固体廃棄物等の管理施設等に払い出す。</u></p> <p>2.48.1.5.3 液体廃棄物一時貯留設備</p> <p>第2棟液体廃棄物は、一時的に保管ができるようにする。<u>一時的に保管した第2棟液体廃棄物（中和した分析廃液、設備管理廃液及び塩酸含有廃液並びに有機廃液）を発電所内の放射性の液体廃棄物関連施設に払い出す。本設備は、廃液の受槽、配管、廃液の移送を行うポンプ等で構成される。分析廃液受槽、主要配管等については、主に硝酸に対する耐食性を考慮する必要があることから、耐食性に優れたSUS316Lを使用する。硝酸を含まない設備管理廃液受槽、主要配管等については、SUS304を使用する。</u></p>	<p>標準試料について追記</p> <p>鉄セル、GBでも残試料等が発生することから、記載位置を変更</p> <p>使用する材料に関する記載を追記</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.5.4 換気空調設備 コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード等の排気は，高性能フィルタを有したフィルタユニットにて放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後，排風機を介して第2棟の排気口から大気放出する。</p>	<p>2.48.1.5.4 換気空調設備 コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード等の排気は，高性能フィルタを有したフィルタユニットにて放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後，排風機を介して第2棟の排気口から大気放出する。 <u>なお，セル等の給気側は，排風機停止等に伴う漏えいを考慮し，高性能フィルタを設置する。</u></p>	<p>記載の明確化</p>
<p>2.48.1.5.5 放射線管理設備（モニタリング設備） 第2棟の排気口において排気中の放射性物質濃度を試料放射能測定装置により確認する。</p>	<p>2.48.1.5.5 放射線管理設備 第2棟の排気口において排気中の放射性物質濃度を<u>モニタリング設備（試料放射能測定装置）</u>により確認する。 <u>また，管理区域の作業環境管理，作業員の被ばく管理を適切に実施するため，管理区域内にエリアモニタ等を設置する。</u></p>	<p>放管設備には，モニタリング設備以外もあるため記載を削除 管理区域内の設備についても記載を追記</p>
<p>2.48.1.5.6 遮へい壁 燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，液体廃棄物一時貯留設備からの放射線に対して，放射線業務従事者等を保護するため，必要に応じてコンクリート等の壁・天井による遮へいを行う。 また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するために，燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，液体廃棄物一時貯留設備からの放射線について，コンクリートの壁・天井による遮へいを行う。</p>	<p>2.48.1.5.6 遮へい壁 燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，液体廃棄物一時貯留設備からの放射線に対して，放射線業務従事者等を保護するため，必要に応じてコンクリート等の壁・天井による遮へいを行う。 また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するために，燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，液体廃棄物一時貯留設備からの放射線について，コンクリート<u>等</u>の壁・天井による遮へいを行う。</p>	<p>記載の適切化 記載の適正化 鉄セルも含めるため</p>
<p>2.48.1.5.7 第2棟の建屋 発電所西門北側の第1棟に隣接して配置する第2棟の建屋は，鉄筋コンクリート造の地下1階，地上2階で，平面が約35m（東西方向）×約28m（南北方向）の建物で，地上高さは約17mである。</p>	<p>2.48.1.5.7 第2棟の建屋 発電所西門北側の第1棟に隣接して配置する第2棟の建屋は，鉄筋コンクリート造の地下1階，地上2階で，平面が約35m（東西方向）×約28m（南北方向）の建物で，地上高さは約17mである。</p>	

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.6 自然災害対策等</p> <p>2.48.1.6.1 津波</p> <p>第2棟は、アウターライズ津波が到達しないと考えられる T.P. +約 40m の場所に設置するため、津波の影響は受けない。</p> <p>2.48.1.6.2 火災</p> <p>火災検知器及び消火設備（屋内消火栓設備及び消火器）を消防法及び関係法令に基づき適切に設置するとともに、コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスに対しては、温度計及び不活性ガス消火設備を設置し、火災の早期検知、消火活動の円滑化を図る。</p> <p>2.48.1.6.3 その他の自然災害（台風、積雪等）</p> <p>台風など暴風時に係る建屋の設計は、建築基準法及び関係法令に基づく風圧力に対して耐えられるように設計する。</p> <p>なお、その風圧力は、その地方における観測記録に基づくものとする。豪雨に対しては、構造設計上考慮することはないが、屋根面の排水等、適切な排水を行うものとする。</p> <p>その他自然現象としては、積雪時に係る建屋の設計は、建築基準法及び関係法令、福島県建築基準法施行細則第19条に基づく積雪荷重に耐えられる設計とする。</p> <p>なお、その積雪荷重は、その地方における垂直積雪量を考慮したものとする。</p>	<p>2.48.1.6 自然災害対策等</p> <p>2.48.1.6.1 津波</p> <p>第2棟は、アウターライズ津波が到達しないと考えられる T.P. +約 40m の場所に設置するため、津波の影響は受けない。</p> <p>2.48.1.6.2 火災</p> <p><u>第2棟の建屋は、建築基準法及び関係法令に基づく耐火建築物とし、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。</u></p> <p><u>建屋内に設置する火災検知器及び消火設備（屋内消火栓設備及び消火器）は、早期消火を行えるよう消防法、消防法施行令及び消防法施行規則に基づいた設計とする。建屋は、防火区画を設置し、消防設備と組み合わせることにより、火災の影響を軽減する設計とする。</u></p> <p><u>なお、主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は、延焼を防止するために必要な耐火性能を有する設計とする。</u></p> <p><u>外部火災に対しては、建屋内設備は建屋で防護し、屋外設備は消火活動により防護する。消火活動が可能なように、消防水利を「消防水利の基準」（平成二十六年十月三十一日消防庁告示第二十九号）に基づき設置する。また、第2棟周囲の森林から第2棟建屋までは20m以上確保する。</u></p> <p>2.48.1.6.3 その他の自然災害（台風、積雪等）</p> <p>台風など暴風時に係る建屋の設計は、建築基準法及び関係法令に基づく風圧力に対して耐えられる<u>ようにする</u>。</p> <p>なお、その風圧力は、その地方における観測記録に基づくものとする。豪雨に対しては、構造設計上考慮することはないが、屋根面の排水等、適切な排水を行うものとする。</p> <p>その他自然現象として、積雪時に係る建屋の設計は、建築基準法及び関係法令、福島県建築基準法施行細則第19条に基づく積雪荷重に耐えられる<u>ようにする</u>。</p> <p>なお、その積雪荷重は、その地方における垂直積雪量を考慮したものとする。</p>	<p>記載の明確化</p> <p>火災に対する対応について記載を追記</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.7 構造強度及び耐震性</p> <p>2.48.1.7.1 強度評価の基本方針</p> <p>第2棟の建屋の構造強度は「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）に従った設計とする。</p> <p>第2棟を構成する設備（機器、配管等）のうち、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」において、クラス3に位置付けられる機器、配管等については、設計・建設規格に従った設計・製作・検査を行う。クラス3に該当しない機器、配管等については必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計・製作とする。</p> <p>2.48.1.7.2 耐震性評価の基本方針</p> <p>第2棟の建屋及び設備の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に従い設計するものとする。</p> <p>また、その耐震性を評価するに当たっては、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」を準用する。</p>	<p>2.48.1.7 構造強度及び耐震性</p> <p>2.48.1.7.1 強度評価の基本方針</p> <p>第2棟の建屋の構造強度は、「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）に従った設計とする。</p> <p>第2棟を構成する設備（機器、配管等）のうち、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」において、クラス3に位置付けられる機器、配管等については、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に従った設計・製作・検査を行う。クラス3に該当しない機器、配管等については、必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計・製作とする。</p> <p>2.48.1.7.2 耐震性評価の基本方針</p> <p>第2棟の建屋及び設備の耐震設計は、耐震設計審査指針に<u>従う</u>ものとする。</p> <p>また、その耐震性を評価するに当たっては、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」を準用する。</p> <p><u>地震による機能喪失を想定した場合の影響を評価し、耐震設計審査指針に基づき定めた耐震クラスが「使用許可基準規則」を考慮した設計であることを確認する。</u></p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>使用許可基準規則にも即している旨、記載を追記</p>

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.1.8 機器の故障への対応</p> <p>2.48.1.8.1 機器の単一故障</p> <p>(1) 負圧維持機能を有する動的機器の故障 第2棟の負圧維持機能を有する動的機器に関しては、複数台設置する。負圧維持機能を有する動的機器が故障した場合でも、待機している機器が起動することにより負圧を維持する。</p> <p>(2) モニタリング設備の故障 試料放射能測定装置は、2チャンネルを有し、1チャンネル故障時でも他の1チャンネルで第2棟の排気口における放射性物質濃度を確認可能とする。</p> <p>(3) 電源喪失 第2棟の電源は2系統より受電する設計とし、1系統からの受電が停止した場合でも全ての負荷に給電できる構成とする。</p> <p>2.48.1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合 第2棟の換気空調設備の排風機が複数同時に機能喪失した場合は、速やかに分析作業等中止する。</p>	<p>2.48.1.8 機器の故障への対応</p> <p>2.48.1.8.1 機器の単一故障</p> <p>(1) 負圧維持機能を有する動的機器の故障 第2棟の負圧維持機能を有する動的機器に関しては、<u>2式</u>設置する。負圧維持機能を有する動的機器が故障した場合でも、待機している機器が起動することにより負圧を維持する。</p> <p>(2) モニタリング設備の故障 試料放射能測定装置は、2チャンネルを有し、1チャンネル故障時でも他の1チャンネルで第2棟の排気口における放射性物質濃度を確認可能とする。</p> <p>(3) 電源喪失 第2棟の<u>外部</u>電源は2系統より受電する設計とし、1系統からの受電が停止した場合でも全ての負荷に給電できる構成とする。<u>外部電源が喪失した場合でも、必要な設備に給電する予備電源設備を設置する。</u></p> <p>2.48.1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合 第2棟の換気空調設備の排風機が複数同時に機能喪失した場合は、速やかに分析作業等中止する。 <u>なお、排風機を作動することができず負圧にできない場合は、セル等の構造（セル等、排気管（ダクト）、弁、給排気系のフィルタ）で放射性物質を閉じ込める。</u></p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化 予備電源設備についても記載を追記</p> <p>構造による閉じ込めに関する記載を追記</p>

変更前	変更後	変更理由																																																																																																																								
<p>2.48.2 基本仕様</p> <p>2.48.2.1 主要仕様</p> <p>2.48.2.1.1 分析・試験設備</p> <p>(1) コンクリートセル</p> <table border="1" data-bbox="296 483 1231 940"> <tr> <td colspan="2">名称</td> <td colspan="2">コンクリートセルNo. 1～4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">コンクリートセル</td> <td>主要材料</td> <td>-</td> <td>普通コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">遮へい厚</td> <td rowspan="3">mm</td> <td>床 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>側壁 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>天井 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>ライニング</td> <td>材料</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td colspan="3">天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■</td> </tr> </table> <p>(2) 鉄セル</p> <table border="1" data-bbox="296 1029 1305 1491"> <tr> <td colspan="4">名称</td> <td colspan="2">鉄セル</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">インナーボックス</td> <td rowspan="3">主要寸法 (外寸)</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>4760</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>-</td> <td colspan="2">SUS304</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">遮へい体</td> <td>材料</td> <td>-</td> <td colspan="2">SS400</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td colspan="2">160 以上</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td></td> <td>基</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td>-</td> <td colspan="2">コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続</td> </tr> </table>	名称		コンクリートセルNo. 1～4		コンクリートセル	主要材料	-	普通コンクリート	遮へい厚	mm	床 ■■■ 以上	側壁 ■■■ 以上	天井 ■■■ 以上	ライニング	材料	SUS304	備考	天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■			名称				鉄セル		インナーボックス	主要寸法 (外寸)	高さ	mm	1800	幅	mm	4760	奥行	mm	1700	主要材料	-	SUS304		遮へい体	材料	-	SS400		厚さ	mm	160 以上		基数		基	1		備考		-	コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続		<p>2.48.2 基本仕様</p> <p>2.48.2.1 主要仕様</p> <p>2.48.2.1.1 分析・試験設備</p> <p>(1) コンクリートセル</p> <table border="1" data-bbox="1415 483 2380 940"> <tr> <td colspan="2">名称</td> <td colspan="2">コンクリートセルNo. 1～4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">コンクリートセル</td> <td>主要材料</td> <td>-</td> <td>普通コンクリート</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">遮へい厚</td> <td rowspan="3">mm</td> <td>床 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>側壁 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>天井 ■■■ 以上</td> </tr> <tr> <td>ライニング</td> <td>材料</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td colspan="3">天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■</td> </tr> </table> <p>(2) 鉄セル</p> <table border="1" data-bbox="1415 1029 2380 1533"> <tr> <td colspan="4">名称</td> <td colspan="2">鉄セル</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">インナーボックス</td> <td rowspan="3">主要寸法 (外寸)</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>4760</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>-</td> <td colspan="2">SUS304</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">遮へい体</td> <td>材料</td> <td>-</td> <td colspan="2">SS400</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td colspan="2">160 以上</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td></td> <td>基</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td>-</td> <td colspan="2">コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続</td> </tr> </table>	名称		コンクリートセルNo. 1～4		コンクリートセル	主要材料	-	普通コンクリート	遮へい厚	mm	床 ■■■ 以上	側壁 ■■■ 以上	天井 ■■■ 以上	ライニング	材料	SUS304	備考	天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■			名称				鉄セル		インナーボックス	主要寸法 (外寸)	高さ	mm	1800	幅	mm	4760	奥行	mm	1700	主要材料	-	SUS304		遮へい体	材料	-	SS400		厚さ	mm	160 以上		基数		基	1		備考		-	コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続		
名称		コンクリートセルNo. 1～4																																																																																																																								
コンクリートセル	主要材料	-	普通コンクリート																																																																																																																							
	遮へい厚	mm	床 ■■■ 以上																																																																																																																							
			側壁 ■■■ 以上																																																																																																																							
			天井 ■■■ 以上																																																																																																																							
ライニング	材料	SUS304																																																																																																																								
備考	天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■																																																																																																																									
名称				鉄セル																																																																																																																						
インナーボックス	主要寸法 (外寸)	高さ	mm	1800																																																																																																																						
		幅	mm	4760																																																																																																																						
		奥行	mm	1700																																																																																																																						
	主要材料	-	SUS304																																																																																																																							
遮へい体	材料	-	SS400																																																																																																																							
	厚さ	mm	160 以上																																																																																																																							
基数		基	1																																																																																																																							
備考		-	コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続																																																																																																																							
名称		コンクリートセルNo. 1～4																																																																																																																								
コンクリートセル	主要材料	-	普通コンクリート																																																																																																																							
	遮へい厚	mm	床 ■■■ 以上																																																																																																																							
			側壁 ■■■ 以上																																																																																																																							
			天井 ■■■ 以上																																																																																																																							
ライニング	材料	SUS304																																																																																																																								
備考	天井ポート (セルNo. 1, 2, 4) 側面ポート (セルNo. 1) 背面遮へい扉 (セルNo. 1～4) ■■■■■																																																																																																																									
名称				鉄セル																																																																																																																						
インナーボックス	主要寸法 (外寸)	高さ	mm	1800																																																																																																																						
		幅	mm	4760																																																																																																																						
		奥行	mm	1700																																																																																																																						
	主要材料	-	SUS304																																																																																																																							
遮へい体	材料	-	SS400																																																																																																																							
	厚さ	mm	160 以上																																																																																																																							
基数		基	1																																																																																																																							
備考		-	コンクリートセルNo. 4と鉄セル, 鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続																																																																																																																							

変更前		変更後		変更理由																																																																																										
(3) グローブボックス		(3) グローブボックス																																																																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>GB-No. 1</th> <th>GB-No. 2</th> <th>GB-No. 3</th> <th>GB-No. 4</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">本体寸法</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1500</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1300</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>2000</td> <td>2000</td> <td>2000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">主要材料</td> <td>-</td> <td colspan="4">SUS304</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>基</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備考</td> <td>-</td> <td colspan="4">鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続</td> </tr> </table>		名称			GB-No. 1	GB-No. 2	GB-No. 3	GB-No. 4	本体寸法	高さ	mm	1000	1000	1500	1000	幅	mm	1000	1000	1300	1000	奥行	mm	2000	2000	2000	2000	主要材料		-	SUS304				基数	基	1	1	1	1	備考		-	鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>GB-No. 1</th> <th>GB-No. 2</th> <th>GB-No. 3</th> <th>GB-No. 4</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">本体寸法</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1500</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1300</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>2000</td> <td>2000</td> <td>2000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">主要材料</td> <td>-</td> <td colspan="4">SUS304</td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>基</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備考</td> <td>-</td> <td colspan="4">鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続</td> </tr> </table>		名称		GB-No. 1	GB-No. 2	GB-No. 3	GB-No. 4	本体寸法	高さ	mm	1000	1000	1500	1000	幅	mm	1000	1000	1300	1000	奥行	mm	2000	2000	2000	2000	主要材料		-	SUS304				基数	基	1	1	1	1	備考		-	鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続			
名称		GB-No. 1	GB-No. 2		GB-No. 3	GB-No. 4																																																																																								
本体寸法	高さ	mm	1000		1000	1500	1000																																																																																							
	幅	mm	1000		1000	1300	1000																																																																																							
	奥行	mm	2000		2000	2000	2000																																																																																							
主要材料		-	SUS304																																																																																											
基数	基	1	1		1	1																																																																																								
備考		-	鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続																																																																																											
名称		GB-No. 1	GB-No. 2		GB-No. 3	GB-No. 4																																																																																								
本体寸法	高さ	mm	1000	1000	1500	1000																																																																																								
	幅	mm	1000	1000	1300	1000																																																																																								
	奥行	mm	2000	2000	2000	2000																																																																																								
主要材料		-	SUS304																																																																																											
基数	基	1	1	1	1																																																																																									
備考		-	鉄セルとGB-No. 1はポートにて接続																																																																																											
(4) フード		(4) フード																																																																																												
吸引能力		面速 0.5 m/s 以上 (1/2 開口状態)																																																																																												
基数		4 基																																																																																												
2.48.2.1.2 換気空調設備		2.48.2.1.2 換気空調設備																																																																																												
(1) セル・グローブボックス用排風機		(1) セル・グローブボックス用排風機																																																																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th colspan="2">セル・グローブボックス用排風機 A, B</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">材料</td> <td>-</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m³/h/基</td> <td>6000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>基</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>		名称		セル・グローブボックス用排風機 A, B		主要寸法	高さ	mm	1160	幅	mm	900	奥行	mm	1700	材料		-	SS400	容量	m ³ /h/基	6000		基数	基	2		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th colspan="2">セル・グローブボックス用排風機 A, B</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>mm</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">材料</td> <td>-</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m³/h/基</td> <td>6000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基数</td> <td>基</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>		名称		セル・グローブボックス用排風機 A, B		主要寸法	高さ	mm	1160	幅	mm	900	奥行	mm	1700	材料		-	SS400	容量	m ³ /h/基	6000		基数	基	2																																								
名称		セル・グローブボックス用排風機 A, B																																																																																												
主要寸法	高さ	mm	1160																																																																																											
	幅	mm	900																																																																																											
	奥行	mm	1700																																																																																											
材料		-	SS400																																																																																											
容量	m ³ /h/基	6000																																																																																												
基数	基	2																																																																																												
名称		セル・グローブボックス用排風機 A, B																																																																																												
主要寸法	高さ	mm	1160																																																																																											
	幅	mm	900																																																																																											
	奥行	mm	1700																																																																																											
材料		-	SS400																																																																																											
容量	m ³ /h/基	6000																																																																																												
基数	基	2																																																																																												
(2) フード用排風機		(2) フード用排風機																																																																																												
容量		6000 m ³ /h/基																																																																																												
基数		2 基																																																																																												
(3) 管理区域用排風機		(3) 管理区域用排風機																																																																																												
容量		58100 m ³ /h/基																																																																																												
基数		2 基																																																																																												
(4) 管理区域用送風機		(4) 管理区域用送風機																																																																																												
容量		70100 m ³ /h/基																																																																																												
基数		2 基																																																																																												

変更前				変更後				変更理由
(5) セル・グローブボックス用排気フィルタユニット								
名称		セル・グローブボックス用排気フィルタユニット A, B		名称		セル・グローブボックス用排気フィルタユニット A, B		
主要寸法	高さ	mm	2550	主要寸法	高さ	mm	2550	
	幅	mm	2000		幅	mm	2000	
	奥行	mm	1000			奥行	mm	
材料	ケーシング	-	SUS304	材料	ケーシング	-	SUS304	
容量		m ³ /h/基	6000	容量		m ³ /h/基	6000	
基数		基	2	基数		基	2	
名称		セル・グローブボックス用排気フィルタユニット C, D		名称		セル・グローブボックス用排気フィルタユニット C, D		
主要寸法	高さ	mm	2600	主要寸法	高さ	mm	2600	
	幅	mm	1000		幅	mm	1000	
	奥行	mm	1000			奥行	mm	
材料	ケーシング	-	SUS304	材料	ケーシング	-	SUS304	
容量		m ³ /h/基	1600	容量		m ³ /h/基	1600	
基数		基	2	基数		基	2	
(6) フード用排気フィルタユニット								
容量	6000 m ³ /h/基			容量	6000 m ³ /h/基			
基数	2 基			基数	2 基			
(7) 管理区域用排気フィルタユニット								
容量	8300 m ³ /h/基			容量	8300 m ³ /h/基			
基数	8 基			基数	8 基			
(現行記載なし)								

変更前				変更後				変更理由
(8) 主要排気管*1				(8) 主要排気管*1				
名称		仕様		名称		仕様		
コンクリートセル排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	114.3/3.0 139.8/3.4 165.2/3.4 267.4/4.0	コンクリートセル排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	114.3/3.0 139.8/3.4 165.2/3.4 267.4/4.0	
	材料	-	SUS304TP		材料	-	SUS304TP	
鉄セル排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	165.2/5.0 216.3/6.5	鉄セル排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	165.2/5.0 216.3/6.5	
	材料	-	SUS304TP		材料	-	SUS304TP	
グローブボックス排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	114.3/4.0 165.2/5.0	グローブボックス排気口から排気母管まで	外径/厚さ	mm	114.3/4.0 165.2/5.0	
	材料	-	SUS304TP		材料	-	SUS304TP	
排気母管	外径/厚さ	mm	165.2/3.4 216.3/4.0 267.4/4.0 355.6/11.1 457.2/14.3	排気母管	外径/厚さ	mm	165.2/3.4 216.3/4.0 267.4/4.0 355.6/11.1 457.2/14.3	
	材料	-	SUS304TP		材料	-	SUS304TP	
排気母管からセル・グローブボックス用排気フィルタユニット入口まで	外径/厚さ	mm	609.6/17.5	排気母管からセル・グローブボックス用排気フィルタユニット入口まで	外径/厚さ	mm	609.6/17.5	
	材料	-	SUS304TP		材料	-	SUS304TP	
セル・グローブボックス用排気フィルタユニット出口から第2棟の排気口入口まで	寸法/厚さ	mm	559.0×559.0/4.5 659.0×659.0/4.5 706.4/3.2	セル・グローブボックス用排気フィルタユニット出口から第2棟の排気口入口まで	寸法/厚さ	mm	559.0×559.0/4.5 659.0×659.0/4.5 706.4/3.2	
	材料	-	SS400		材料	-	SS400	
*1：コンクリートセル，鉄セル及びグローブボックスの排気口出口から第2棟の排気口入口まで				*1：コンクリートセル，鉄セル及びグローブボックスの排気口出口から第2棟の排気口入口まで				

変更前			変更後			変更理由	
2.48.2.1.3 液体廃棄物一時貯留設備			2.48.2.1.3 液体廃棄物一時貯留設備				
(1) 分析廃液受槽 A, B			(1) 分析廃液受槽 A, B				
名称		分析廃液受槽 A, B		名称		分析廃液受槽 A, B	
最高使用圧力	MPa	静水頭		最高使用圧力	MPa	静水頭	
最高使用温度	℃	60		最高使用温度	℃	60	
主要寸法	高さ (外寸)	mm	2330	主要寸法	高さ (外寸)	mm	2330
	胴径 (内寸)	mm	1500		胴径 (内寸)	mm	1500
	厚さ	mm	6		厚さ	mm	6
材料	-	SUS316L		材料	-	SUS316L	
容量	m ³	3		容量	m ³	3	
基数	基	2		基数	基	2	
(2) 分析廃液移送ポンプ			(2) 分析廃液移送ポンプ				
容量	3 m ³ /h/基		容量	3 m ³ /h/基			
基数	1 基		基数	1 基			
(3) 分析廃液回収ポンプ			(3) 分析廃液回収ポンプ				
容量	3 m ³ /h/基		容量	3 m ³ /h/基			
基数	1 基		基数	1 基			
(4) 設備管理廃液受槽 A, B			(4) 設備管理廃液受槽 A, B				
名称		設備管理廃液受槽 A, B		名称		設備管理廃液受槽 A, B	
最高使用圧力	MPa	静水頭		最高使用圧力	MPa	静水頭	
最高使用温度	℃	60		最高使用温度	℃	60	
主要寸法	高さ (外寸)	mm	2960	主要寸法	高さ (外寸)	mm	2960
	胴径 (内寸)	mm	2000		胴径 (内寸)	mm	2000
	厚さ	mm	6		厚さ	mm	6
材料	-	SUS304		材料	-	SUS304	
容量	m ³	7		容量	m ³	7	
基数	基	2		基数	基	2	

変更前		変更後		変更理由
(5) 設備管理廃液移送ポンプ 容量 7 m ³ /h/基 基数 1基		(5) 設備管理廃液移送ポンプ 容量 7 m ³ /h/基 基数 1基		
(6) 設備管理廃液回収ポンプ 容量 3 m ³ /h/基 基数 1基		(6) 設備管理廃液回収ポンプ 容量 3 m ³ /h/基 基数 1基		
(7) 主要配管		(7) 主要配管		
名称	仕様	名称	仕様	
分析廃液受槽出口から分析廃液移送ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	分析廃液受槽出口から分析廃液移送ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	
分析廃液移送ポンプ出口から分析廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	分析廃液移送ポンプ出口から分析廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	
分析廃液受槽出口から分析廃液回収ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	分析廃液受槽出口から分析廃液回収ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	
分析廃液回収ポンプ出口から分析廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	分析廃液回収ポンプ出口から分析廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ 材料 最高使用圧力 最高使用温度	

変更前			変更後			変更理由												
名称	仕様		名称	仕様														
設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液移送ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	40A/Sch20S 50A/Sch20S	設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液移送ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	40A/Sch20S 50A/Sch20S	添付資料-8の記載内容を本文側に記載（添付資料-8の記載は削除）												
	材料	SUS304		材料	SUS304													
	最高使用圧力	0.5MPa		最高使用圧力	0.5MPa													
	最高使用温度	60℃		最高使用温度	60℃													
設備管理廃液移送ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	25A/Sch20S 50A/Sch20S	設備管理廃液移送ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	25A/Sch20S 50A/Sch20S													
	材料	SUS304		材料	SUS304													
	最高使用圧力	0.5MPa		最高使用圧力	0.5MPa													
	最高使用温度	60℃		最高使用温度	60℃													
設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液回収ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	40A/Sch20S 50A/Sch20S	設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液回収ポンプ入口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	40A/Sch20S 50A/Sch20S													
	材料	SUS304		材料	SUS304													
	最高使用圧力	0.5MPa		最高使用圧力	0.5MPa													
	最高使用温度	60℃		最高使用温度	60℃													
設備管理廃液回収ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	25A/Sch20S 40A/Sch20S 50A/Sch20S	設備管理廃液回収ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで（鋼管）	呼び径/厚さ	25A/Sch20S 40A/Sch20S 50A/Sch20S													
	材料	SUS304		材料	SUS304													
	最高使用圧力	0.5MPa		最高使用圧力	0.5MPa													
	最高使用温度	60℃		最高使用温度	60℃													
(現行記載なし)			<p><u>(8) 漏えいの拡大を防止するための堰その他の設備</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th colspan="2">液体廃棄物一時貯留室 漏えい防止堰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>堰高さ</td> <td>(1) 分析廃液受槽側：40cm以上 (2) 設備管理廃液受槽側：60cm以上</td> </tr> <tr> <td>床・壁の塗装</td> <td>床面及び床面から堰高さ以上までの壁面</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>床・壁の塗装</td> <td>エポキシ樹脂</td> </tr> </tbody> </table>			名称	液体廃棄物一時貯留室 漏えい防止堰		主要寸法	堰高さ	(1) 分析廃液受槽側：40cm以上 (2) 設備管理廃液受槽側：60cm以上	床・壁の塗装	床面及び床面から堰高さ以上までの壁面	材料	堰	鉄筋コンクリート	床・壁の塗装	エポキシ樹脂
名称	液体廃棄物一時貯留室 漏えい防止堰																	
主要寸法	堰高さ	(1) 分析廃液受槽側：40cm以上 (2) 設備管理廃液受槽側：60cm以上																
	床・壁の塗装	床面及び床面から堰高さ以上までの壁面																
材料	堰	鉄筋コンクリート																
	床・壁の塗装	エポキシ樹脂																

変更前	変更後	変更理由																																	
<p>(現行記載なし)</p> <p>2.48.2.1.4 放射線管理設備（モニタリング設備）</p> <table border="1" data-bbox="308 537 1323 947"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>測定範囲</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダスト放射線モニタ</td> <td>シンチレーション</td> <td>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</td> <td>換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）</td> </tr> <tr> <td>ガス放射線モニタ</td> <td>シンチレーション</td> <td>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</td> <td>換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）</td> </tr> </tbody> </table>	名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所	ダスト放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）	ガス放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）	<p><u>(9) 漏えい検出装置及び警報装置</u></p> <table border="1" data-bbox="1412 310 2436 453"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>漏えい検出装置</th> <th>警報装置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検出器の種類</td> <td>電極式</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>液体廃棄物一時貯留室</td> <td>液体廃棄物一時貯留設備電気品室</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.48.2.1.4 <u>放射線管理設備</u></p> <p><u>(1) モニタリング設備</u></p> <table border="1" data-bbox="1412 583 2540 905"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>測定範囲</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダスト放射線モニタ</td> <td>シンチレーション</td> <td>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</td> <td>換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）</td> </tr> <tr> <td>ガス放射線モニタ</td> <td>シンチレーション</td> <td>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</td> <td>換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）</td> </tr> </tbody> </table>	名称	漏えい検出装置	警報装置	検出器の種類	電極式	二	取付箇所	液体廃棄物一時貯留室	液体廃棄物一時貯留設備電気品室	名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所	ダスト放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）	ガス放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）	<p>漏えい検出装置及び警報装置に関する記載を追加</p> <p>記載の適正化</p>
名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所																																
ダスト放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）																																
ガス放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）																																
名称	漏えい検出装置	警報装置																																	
検出器の種類	電極式	二																																	
取付箇所	液体廃棄物一時貯留室	液体廃棄物一時貯留設備電気品室																																	
名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所																																
ダスト放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）																																
ガス放射線モニタ	シンチレーション	10 ⁻¹ ～10 ⁴ s ⁻¹	換気空調設備室（1） 合計2チャンネル （監視・記録は放射線監視室）																																
<p>(現行記載なし)</p>	<p><u>(2) エリアモニタ等</u></p> <table border="1" data-bbox="1412 993 2540 1852"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>測定範囲</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>γ線エリアモニタ</u></td> <td><u>半導体検出器</u></td> <td><u>10⁻¹～10⁴ μSv/h</u></td> <td><u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、固体廃棄物払出準備室、分析室、オペレーションエリア、サービスエリア（1）、（2）</u></td> </tr> <tr> <td><u>中性子線エリアモニタ</u></td> <td><u>³He 計数管検出器</u></td> <td><u>10⁻²～10⁵ μSv/h</u></td> <td><u>オペレーションエリア、サービスエリア（1）</u></td> </tr> <tr> <td><u>α/β線ダストモニタ</u></td> <td><u>シンチレーション</u></td> <td><u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u></td> <td><u>固体廃棄物払出準備室、分析室、サービスエリア（1）</u></td> </tr> <tr> <td><u>β線ダストモニタ</u></td> <td><u>半導体検出器</u></td> <td><u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u></td> <td><u>液体廃棄物一時貯留室</u></td> </tr> <tr> <td><u>エアスニファ</u></td> <td><u>二</u></td> <td><u>二</u></td> <td><u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、液体廃棄物一時貯留設備電気品室、MSM 保守/保管室、固体廃棄物払出準備室、分析室、α・γ測定室、放射線測定室、試薬調製室、オペレーションエリア、ローディングドック、サービスエリア（1）、（2）、更衣室・汚染検査室</u></td> </tr> </tbody> </table>	名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所	<u>γ線エリアモニタ</u>	<u>半導体検出器</u>	<u>10⁻¹～10⁴ μSv/h</u>	<u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、固体廃棄物払出準備室、分析室、オペレーションエリア、サービスエリア（1）、（2）</u>	<u>中性子線エリアモニタ</u>	<u>³He 計数管検出器</u>	<u>10⁻²～10⁵ μSv/h</u>	<u>オペレーションエリア、サービスエリア（1）</u>	<u>α/β線ダストモニタ</u>	<u>シンチレーション</u>	<u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u>	<u>固体廃棄物払出準備室、分析室、サービスエリア（1）</u>	<u>β線ダストモニタ</u>	<u>半導体検出器</u>	<u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u>	<u>液体廃棄物一時貯留室</u>	<u>エアスニファ</u>	<u>二</u>	<u>二</u>	<u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、液体廃棄物一時貯留設備電気品室、MSM 保守/保管室、固体廃棄物払出準備室、分析室、α・γ測定室、放射線測定室、試薬調製室、オペレーションエリア、ローディングドック、サービスエリア（1）、（2）、更衣室・汚染検査室</u>	<p>設置予定のエリアモニタ等の記載を追加</p>									
名称	検出器の種類	測定範囲	取付箇所																																
<u>γ線エリアモニタ</u>	<u>半導体検出器</u>	<u>10⁻¹～10⁴ μSv/h</u>	<u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、固体廃棄物払出準備室、分析室、オペレーションエリア、サービスエリア（1）、（2）</u>																																
<u>中性子線エリアモニタ</u>	<u>³He 計数管検出器</u>	<u>10⁻²～10⁵ μSv/h</u>	<u>オペレーションエリア、サービスエリア（1）</u>																																
<u>α/β線ダストモニタ</u>	<u>シンチレーション</u>	<u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u>	<u>固体廃棄物払出準備室、分析室、サービスエリア（1）</u>																																
<u>β線ダストモニタ</u>	<u>半導体検出器</u>	<u>10⁻¹～10⁴ s⁻¹</u>	<u>液体廃棄物一時貯留室</u>																																
<u>エアスニファ</u>	<u>二</u>	<u>二</u>	<u>換気空調設備室（1）、液体廃棄物一時貯留室、液体廃棄物一時貯留設備電気品室、MSM 保守/保管室、固体廃棄物払出準備室、分析室、α・γ測定室、放射線測定室、試薬調製室、オペレーションエリア、ローディングドック、サービスエリア（1）、（2）、更衣室・汚染検査室</u>																																

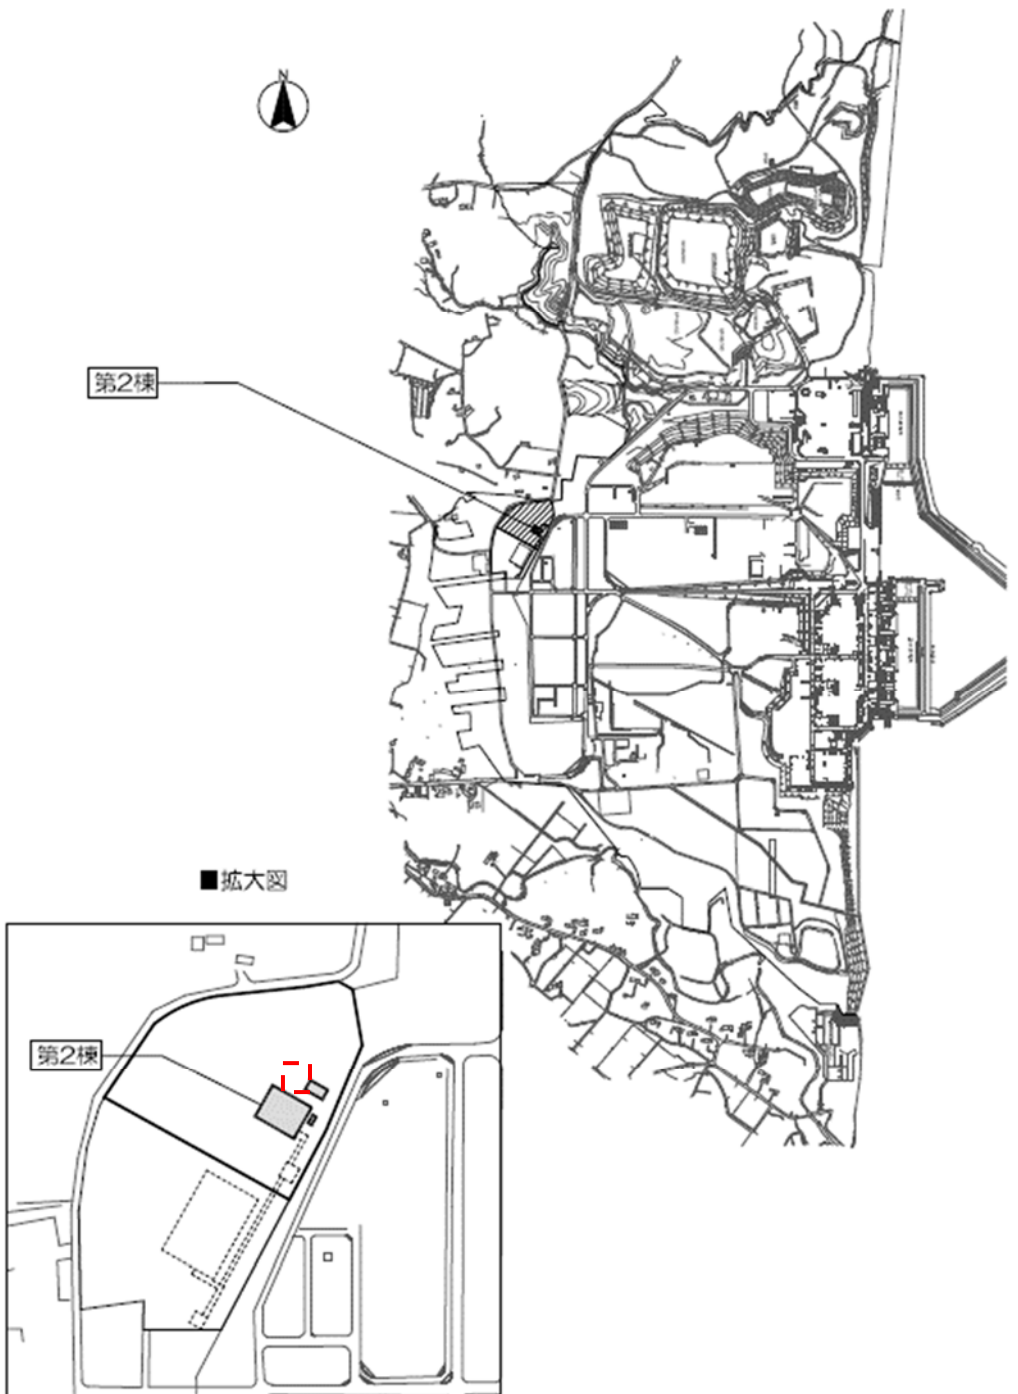
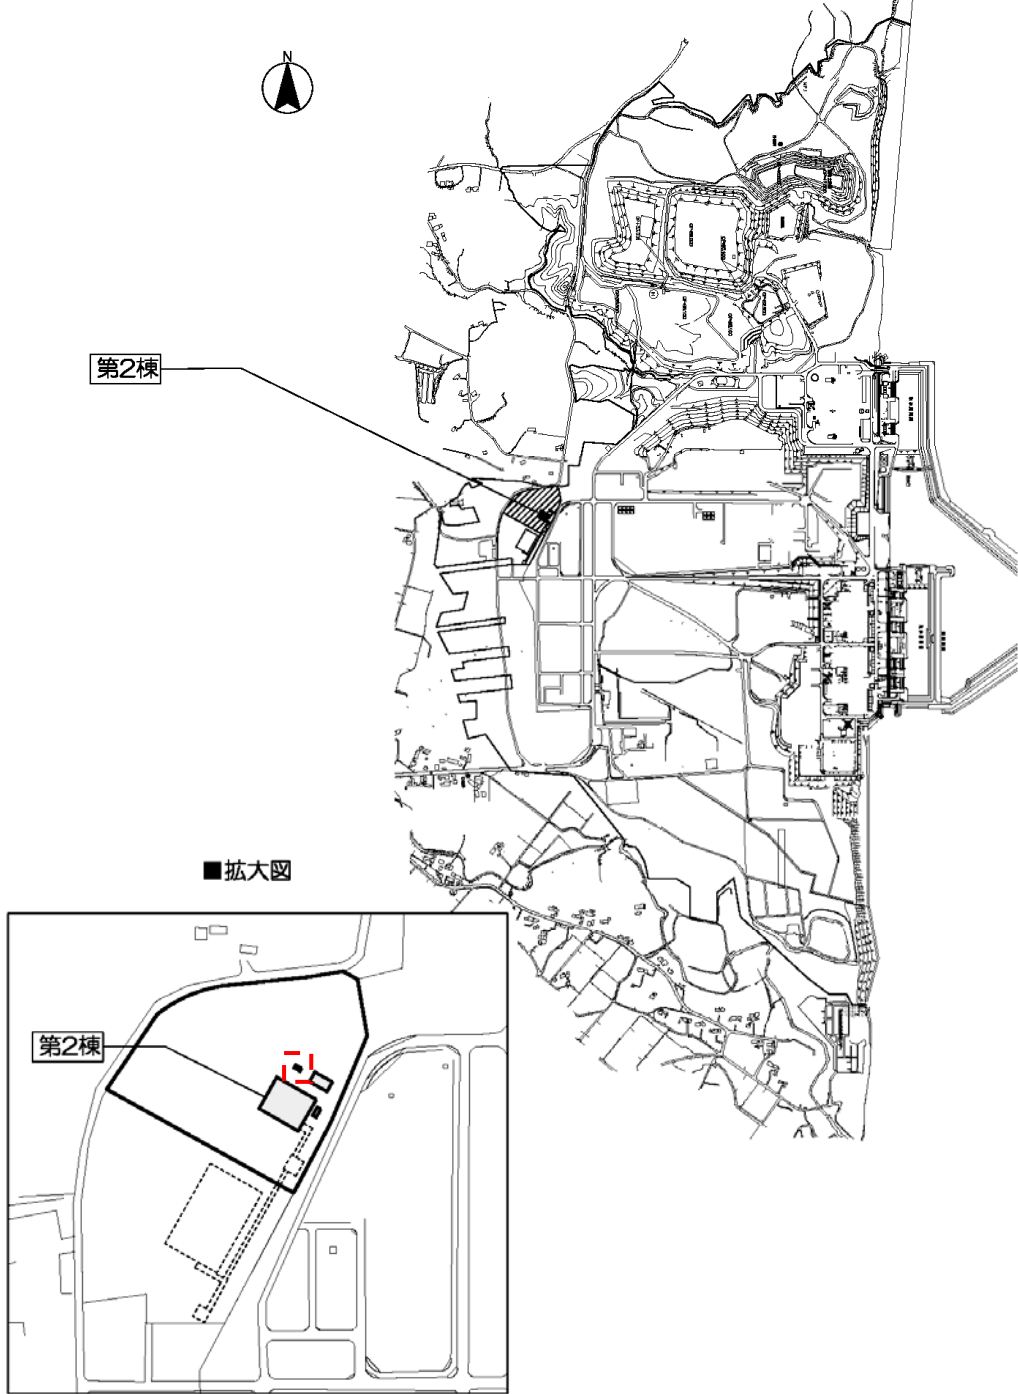
変更前					変更後					変更理由
2.48.2.1.5 遮へい					2.48.2.1.5 遮へい					
種 類		遮へい厚 (mm)	冷却方法	材 料	種 類		遮へい厚 (mm)	冷却方法	材 料	
線源部屋	隣接部屋				線源部屋	隣接部屋				
固体廃棄物 払出準備室	北壁（地下1階） 換気空調設備室(2)	595	自然冷却	普通コンクリート （密度 2.1g/cm ³ 以上）	固体廃棄物 払出準備室	北壁（地下1階） 換気空調設備室(2)	595	自然冷却	普通コンクリート （密度 2.1g/cm ³ 以上）	
	西壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995				西壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995			
	西壁（地下1階） 測定機器室	1295				西壁（地下1階） 測定機器室	1295			
	西壁（地下1階） MSM保守/保管室	995				西壁（地下1階） MSM保守/保管室	995			
	天井（1階） ローディングドック	495				天井（1階） ローディングドック	495			
液体廃棄物 一時貯留室	天井（1階） オペレーションエリア	495			液体廃棄物 一時貯留室	天井（1階） オペレーションエリア	495			
測定機器室	北壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995			測定機器室	北壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995			
	東壁（地下1階） 固体廃棄物払出準備室	1295				東壁（地下1階） 固体廃棄物払出準備室	1295			
	南壁（地下1階） MSM保守/保管室	995				南壁（地下1階） MSM保守/保管室	995			
	西壁（地下1階） 液体廃棄物一時貯留設備 電気品室	995				西壁（地下1階） 液体廃棄物一時貯留設備 電気品室	995			
	天井（1階） 換気空調設備室(1)	845				天井（1階） 換気空調設備室(1)	845			
測定機器室 （中間階高さ）	北壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995			測定機器室 （中間階高さ）	北壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	995			
	東壁（地下1階） 固体廃棄物払出準備室	1295				東壁（地下1階） 固体廃棄物払出準備室	1295			
	南壁（地下1階） MSM保守/保管室	995				南壁（地下1階） MSM保守/保管室	995			
	西壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	895				西壁（地下1階） 換気空調設備室(1)	895			
コンクリートセル No.1	北壁（1階） サービスエリア	[黒塗り]			コンクリートセル No.1	北壁（1階） サービスエリア	[黒塗り]			
	東壁（1階） ローディングドック					東壁（1階） ローディングドック				
	南壁（1階） オペレーションエリア					南壁（1階） オペレーションエリア				
	天井（2階） サービスエリア					天井（2階） サービスエリア				
	床（地下1階中間階） 測定機器室					床（地下1階中間階） 測定機器室				

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第II章 2.48 放射性物質分析・研究施設 第2棟）



変更前					変更後					変更理由
種 類		遮へい厚 (mm)	冷却方法	材 料	種 類		遮へい厚 (mm)	冷却方法	材 料	
線源部屋	隣接部屋				線源部屋	隣接部屋				
コンクリートセル No. 2	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度 2.1g/cm ³ 以上)	コンクリートセル No. 2	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度2.1g/cm ³ 以上)	
	南壁 (1階) オペレーションエリア					南壁 (1階) オペレーションエリア				
	天井 (2階) サービスエリア					天井 (2階) サービスエリア				
	床 (地下1階中間階) 換気空調設備室(1)					床 (地下1階中間階) 換気空調設備室(1)				
コンクリートセル No. 3	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度 2.1g/cm ³ 以上)	コンクリートセル No. 3	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度2.1g/cm ³ 以上)	
	南壁 (1階) オペレーションエリア					南壁 (1階) オペレーションエリア				
	天井 (2階) サービスエリア					天井 (2階) サービスエリア				
	床 (地下1階中間階) 換気空調設備室(1)					床 (地下1階中間階) 換気空調設備室(1)				
コンクリートセル No. 4	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度 2.1g/cm ³ 以上)	コンクリートセル No. 4	北壁 (1階) サービスエリア	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度2.1g/cm ³ 以上)	
	南壁 (1階) オペレーションエリア					南壁 (1階) オペレーションエリア				
	西壁 (1階) 分析室					西壁 (1階) 分析室				
	天井 (2階) サービスエリア					天井 (2階) サービスエリア				
分析室	鉄セル床 (地下1階) 換気空調設備室(1)	495	自然冷却	普通コンクリート (密度 2.1g/cm ³ 以上)	分析室	鉄セル床 (地下1階) 換気空調設備室(1)	[Redacted]	自然冷却	普通コンクリート (密度2.1g/cm ³ 以上)	
	α・γ測定室	東壁 (1階) 電気設備室(1)				245				

変更前	変更後	変更理由
<p>2.48.3 添付資料</p> <p>添付資料-1 第2棟の全体概要図</p> <p>添付資料-2 第2棟の機器配置図</p> <p>添付資料-3 第2棟の主要分析機器一覧表</p> <p>添付資料-4 第2棟の燃料デブリ等フロー図</p> <p>添付資料-5 第2棟の放射性廃棄物フロー図</p> <p>添付資料-6 第2棟の換気空調設備概略系統図</p> <p>添付資料-7 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図</p> <p>添付資料-8 第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書</p> <p>添付資料-9 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について</p> <p>添付資料-10 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について</p> <p>添付資料-11 第2棟の遮へいに関する検討書</p> <p>添付資料-12 第2棟の臨界に関する検討書</p> <p>添付資料-13 第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面</p> <p>添付資料-14 第2棟の安全避難経路に関する説明書及び安全避難経路を明示した図面</p> <p>添付資料-15 第2棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面</p> <p>添付資料-16 第2棟の緊急時対策について</p> <p>添付資料-17 第2棟の運転員の誤操作の防止について</p> <p>添付資料-18 第2棟の機器構造図</p> <p>添付資料-19 第2棟の設置について</p> <p>添付資料-20 第2棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果</p> <p>添付資料-21 第2棟の設備の構造強度に関する検討結果</p> <p>添付資料-22 第2棟の設備の耐震性に関する検討結果</p> <p>添付資料-23 第2棟に係る確認事項</p>	<p>2.48.3 添付資料</p> <p>添付資料-1 第2棟の全体概要図</p> <p>添付資料-2 第2棟の機器配置図</p> <p>添付資料-3 第2棟の主要分析機器一覧表</p> <p>添付資料-4 第2棟の燃料デブリ等フロー図</p> <p>添付資料-5 第2棟の放射性廃棄物フロー図</p> <p>添付資料-6 第2棟の換気空調設備概略系統図</p> <p>添付資料-7 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図</p> <p>添付資料-8 第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書</p> <p>添付資料-9 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について</p> <p>添付資料-10 第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について</p> <p>添付資料-11 第2棟の遮へいに関する検討書</p> <p>添付資料-12 第2棟の臨界に関する検討書</p> <p>添付資料-13 第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面</p> <p>添付資料-14 第2棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面</p> <p>添付資料-15 第2棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面</p> <p>添付資料-16 第2棟の緊急時対策について</p> <p>添付資料-17 第2棟の運転員の誤操作の防止について</p> <p>添付資料-18 第2棟の機器構造図</p> <p>添付資料-19 第2棟の設置について</p> <p>添付資料-20 第2棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果</p> <p>添付資料-21 第2棟の設備の構造強度に関する検討結果</p> <p>添付資料-22 第2棟の設備の耐震性に関する検討結果</p> <p>添付資料-23 第2棟の放射線を監視する設備の配置図</p> <p>添付資料-24 第2棟のセル等の放射性物質の閉じ込めについて</p> <p>添付資料-25 第2棟で取り扱う燃料デブリ等, 標準試料の量について</p> <p>添付資料-26 第2棟に係る確認事項</p>	<p>記載の適正化</p> <p>添付資料-23~25 を追加</p> <p>添付資料追加による番号の修正</p>

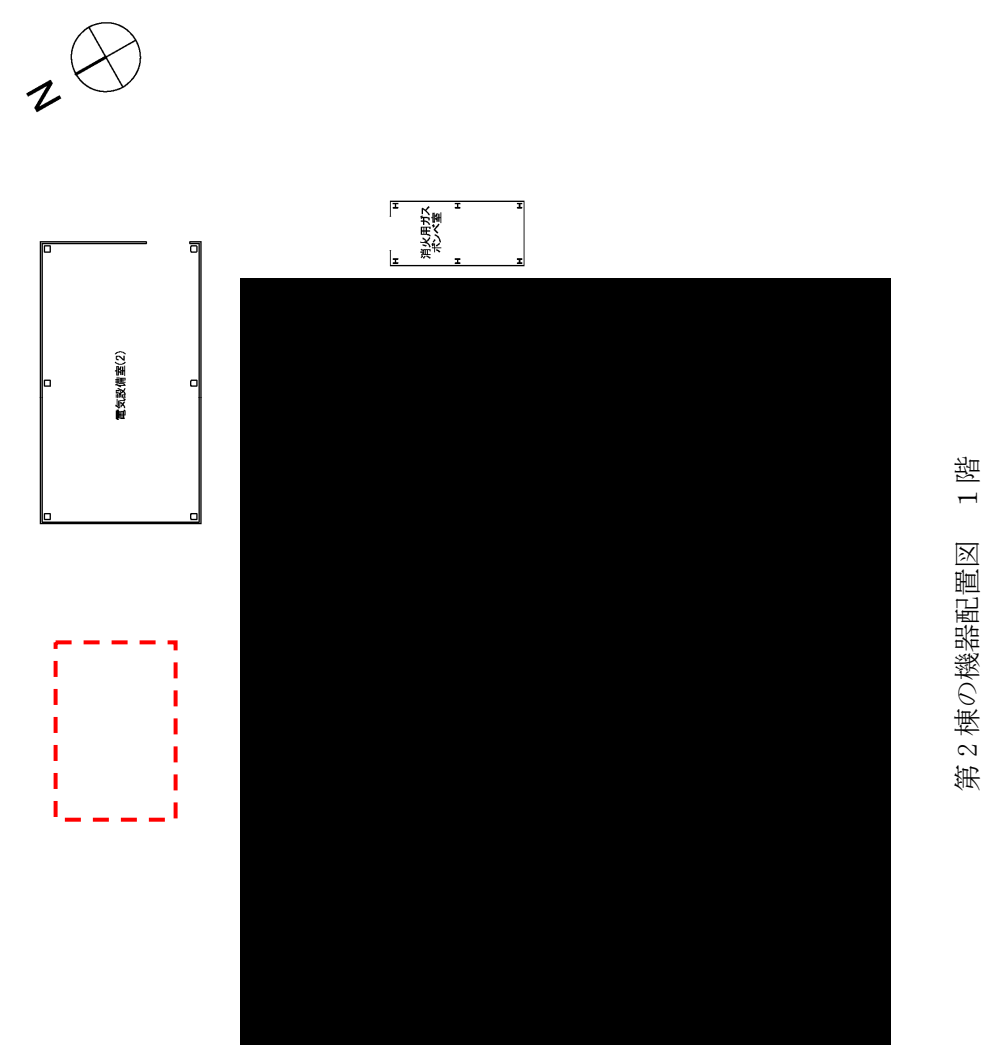
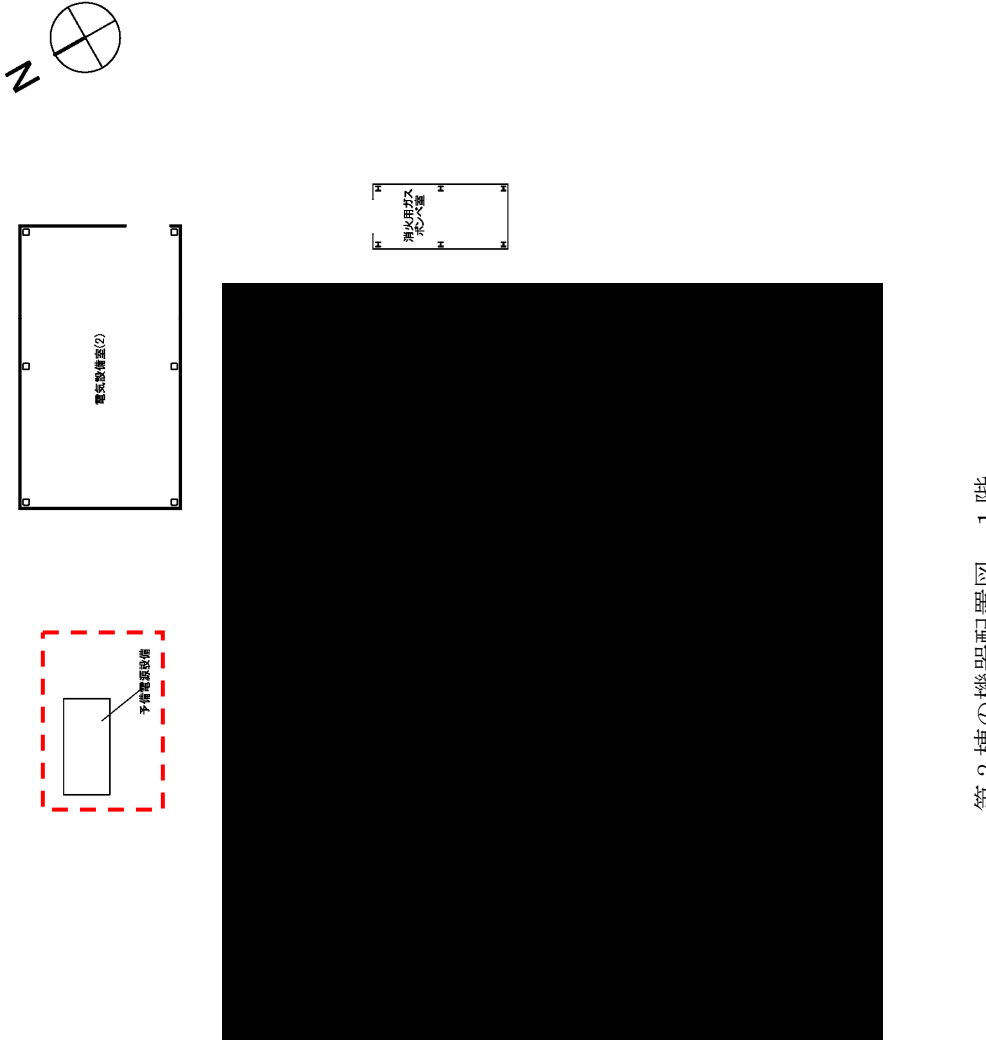
◆添付資料-1

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-1</p>  <p style="text-align: center;">第2棟の全体概要図</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-1</p>  <p style="text-align: center;">第2棟の全体概要図</p>	<p>予備電源設備の追加</p>

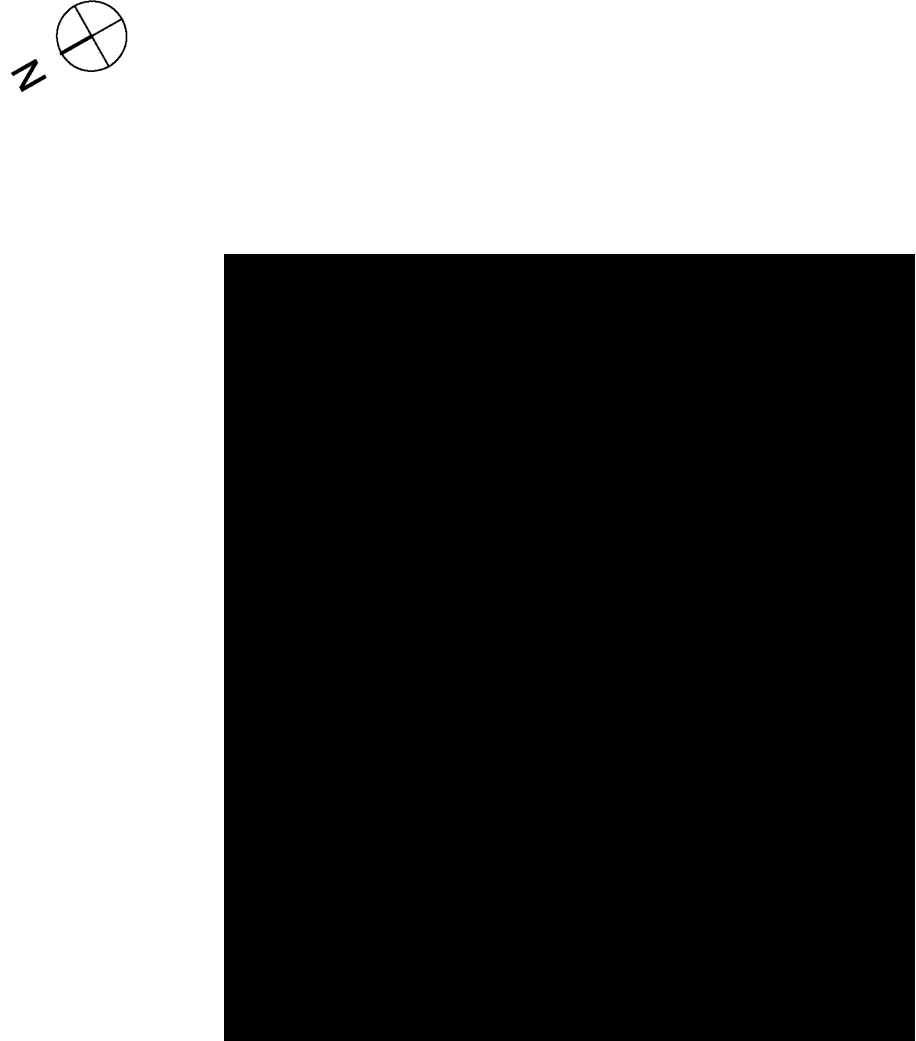
◆添付資料-2

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-2</p>  <div style="background-color: black; width: 200px; height: 250px; margin: 20px auto;"></div> <p style="text-align: center;">第2棟の機器配置図 地下1階</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-2</p>  <div style="background-color: black; width: 200px; height: 250px; margin: 20px auto;"></div> <p style="text-align: center;">第2棟の機器配置図 地下1階</p>	<p>塩酸含有廃液保管ラック, 有機 廃液保管ラックの追加</p>

◆添付資料-2

変更前	変更後	変更理由
 <p>第2棟の機器配置図 1階</p>	 <p>第2棟の機器配置図 1階</p>	<p>予備電源設備の追加</p>

◆添付資料-2

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: center;">第2棟の機器配置図 2階</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-2

変更前	変更後	変更理由
 <p>第2棟の機器配置図 屋上階</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-3

変更前	変更後	変更理由															
<p style="text-align: right;">添付資料-3</p> <p style="text-align: center;">第2棟の主要分析機器一覧表</p> <table border="1" data-bbox="308 438 1234 1024"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 438 1015 485">分析機器</th> <th data-bbox="1015 438 1234 485">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 485 1015 527">蛍光X線分析装置（XRF）</td> <td data-bbox="1015 485 1234 527" rowspan="13" style="text-align: center;">一式</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 527 1015 569">光学顕微鏡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 569 1015 611">硬さ試験機</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 611 1015 653">電子線マイクロアナライザ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 653 1015 695">ガスクロマトグラフ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 695 1015 737">イオンクロマトグラフ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 737 1015 779">高周波誘導結合プラズマ質量分析装置</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 779 1015 821">高周波誘導結合プラズマ発光分析装置</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 821 1015 863">アルファ線スペクトロメータ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 863 1015 905">ガンマ線スペクトロメータ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 905 1015 947">液体シンチレーションカウンタ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 947 1015 1024">ガスフローカウンタ等</td> </tr> </tbody> </table>	分析機器	数量	蛍光X線分析装置（XRF）	一式	光学顕微鏡	硬さ試験機	電子線マイクロアナライザ	ガスクロマトグラフ	イオンクロマトグラフ	高周波誘導結合プラズマ質量分析装置	高周波誘導結合プラズマ発光分析装置	アルファ線スペクトロメータ	ガンマ線スペクトロメータ	液体シンチレーションカウンタ	ガスフローカウンタ等	<p style="text-align: right;">添付資料-3</p> <p style="text-align: center;">(変更なし)</p>	
分析機器	数量																
蛍光X線分析装置（XRF）	一式																
光学顕微鏡																	
硬さ試験機																	
電子線マイクロアナライザ																	
ガスクロマトグラフ																	
イオンクロマトグラフ																	
高周波誘導結合プラズマ質量分析装置																	
高周波誘導結合プラズマ発光分析装置																	
アルファ線スペクトロメータ																	
ガンマ線スペクトロメータ																	
液体シンチレーションカウンタ																	
ガスフローカウンタ等																	

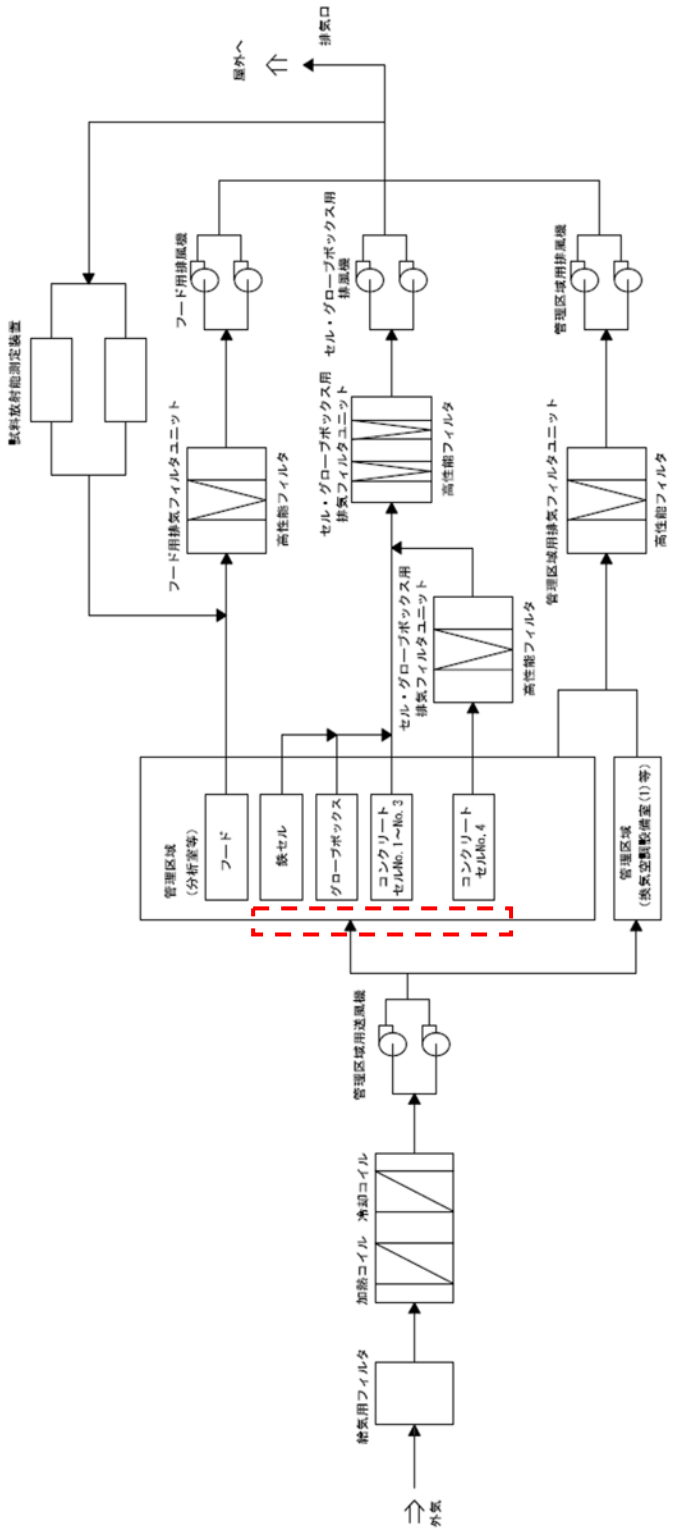
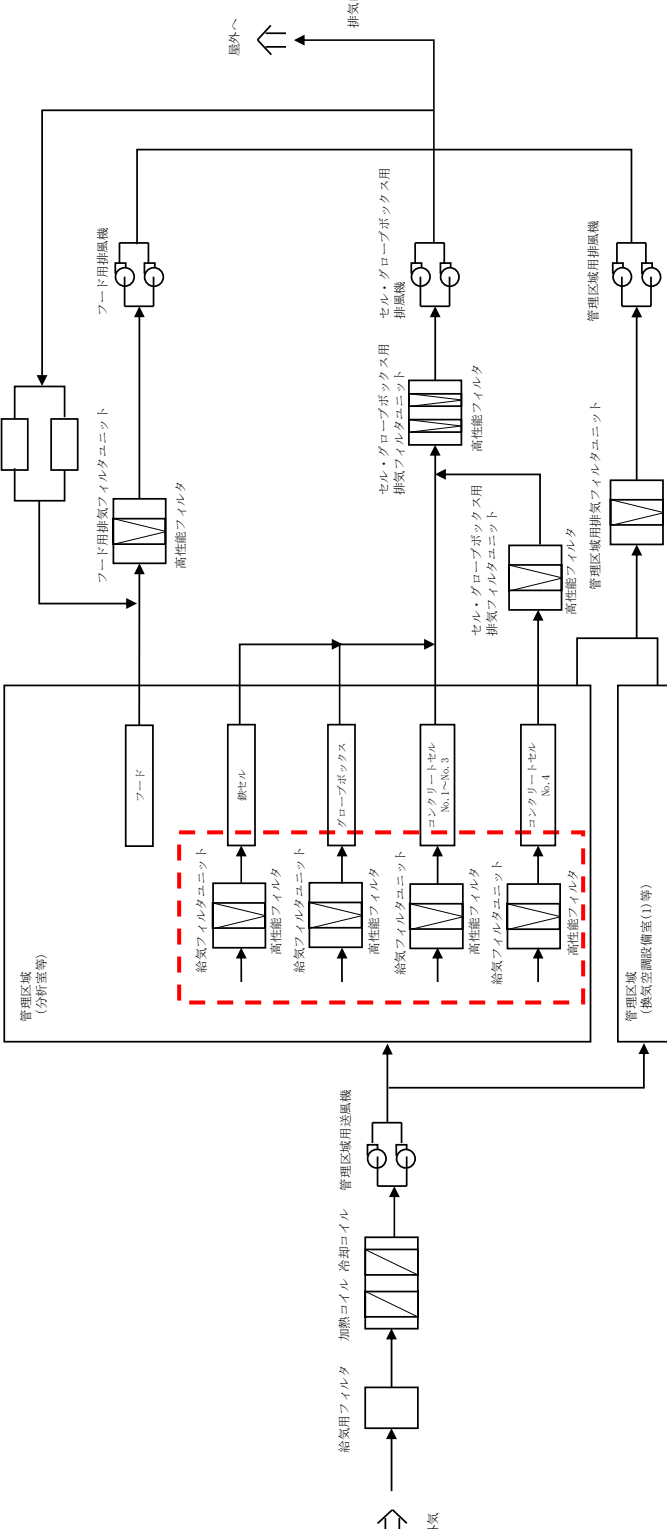
◆添付資料-4

変更前	変更後	変更理由
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%;"> <p>添付資料-4</p> <p>第2棟の燃料デブリ等フロー図</p> <p>*1: 分析・試験を行うために福島第一原子力発電所から第2棟に搬入される燃料デブリ等 *2: 切断, 研磨, 粉碎, 溶解等の試料調製を行い, 分析・試験が可能な状態に処理したもの *3: 受入物から採取した試料の一部, 試料採取時に発生した小片等 *4: 分析・試験後の試料</p> </div> </div>	<p>(変更なし)</p> <p>添付資料-4</p>	<p>変更理由</p>

◆添付資料-5

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: center;">添付資料-5</p> <p style="text-align: center;">第2棟の放射性廃棄物フロー図</p>	<p style="text-align: center;">添付資料-5</p> <p style="text-align: center;">第2棟の放射性廃棄物フロー図</p> <p>*1: 中和、希釈、固化処理等の安定化処理を行う。 *2: 液体シンチレータ等の液体廃棄物(塩酸含有廃液又は有機廃液)は、金属製の容器に収納し、液体廃棄物一時貯留室にて一時的に保管する。</p>	<p>第2棟液体廃棄物(設備管理廃液)の流れをフローに追加</p>

◆添付資料-6

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: center;">添付資料-6</p>  <p style="text-align: center;">第2棟の換気空調設備概略系統図</p>	<p style="text-align: center;">添付資料-6</p>  <p style="text-align: center;">第2棟の換気空調設備概略系統図</p>	<p style="text-align: center;">給気フィルタを追加</p>

◆添付資料-7

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: center;">添付資料-7</p> <p style="text-align: center;">第2棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図</p>	<p style="text-align: center;">添付資料-7</p> <p style="text-align: center;">(変更なし)</p> <p style="text-align: center;">(変更なし)</p>	

◆添付資料－8

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料－8</p> <p style="text-align: center;">第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書</p> <p>1. 液体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 液体廃棄物一時貯留設備において、第2棟液体廃棄物を一時的に保管する受槽（以下「槽」という。）は、漏えい拡大防止のための堰内に設置する。堰は、堰内に設置する槽の漏えい廃液を全量保持できる容量とする。表－1に漏えい防止能力の評価を示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料－8</p> <p style="text-align: center;">第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書</p> <p>1. 液体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 液体廃棄物一時貯留設備において、第2棟液体廃棄物を一時的に保管する受槽（以下「<u>受槽</u>」という。）<u>及び保管ラック</u>は、漏えい拡大防止のための堰内に設置する。堰は、堰内に設置する<u>受槽及び保管ラック</u>の漏えい廃液を全量保持できる容量とする。表－1に漏えい防止能力の評価を示す。</p>	<p>記載の適正化 保管ラックの追記</p>

◆添付資料-8

表-1 漏えい防止能力の評価

堰*1	槽名称	槽容量[m ³]	想定する最大の漏えい量[m ³]	堰の床面積[m ²]	見込み高さ*2[cm]	必要な堰の高さ[cm]	堰の高さ[cm]		評価
							A	B	
(1)	分析廃液受槽A	3	6	37	C	D=A/B×100+C	40以上	堰の高さは想定する最大量の漏えい廃液を保持するのに必要な高さを満足しており、施設外への漏えいを防止できる。	
	分析廃液受槽B	3			13	29			
(2)	設備管理廃液受槽A	7	14	39	14	50	60以上		
	設備管理廃液受槽B	7							

*1 図-1の番号に対応

*2 基礎体積による高さ増加分（基礎体積÷槽を設置する堰の床面積）

表-1 漏えい防止能力の評価



堰*1	名称	容量[m ³]	想定する最大の漏えい量[m ³]	堰の床面積[m ²]	見込み高さ*2[cm]	必要な堰の高さ[cm]	堰の高さ[cm]		評価
							A	B	
(1)	分析廃液受槽A	3	6.1	37	C	D=A/B×100+C	40以上	60以上	堰の高さは想定する最大量の漏えい廃液を保持するのに必要な高さを満足しており、施設外への漏えいを防止できる。
	分析廃液受槽B	3							
	塩酸含有廃液保管ラック	0.07							
	有機廃液保管ラック	0.03							
(2)	設備管理廃液受槽A	7	14	39	14	50	60以上		
	設備管理廃液受槽B	7							

*1 図-1の番号に対応

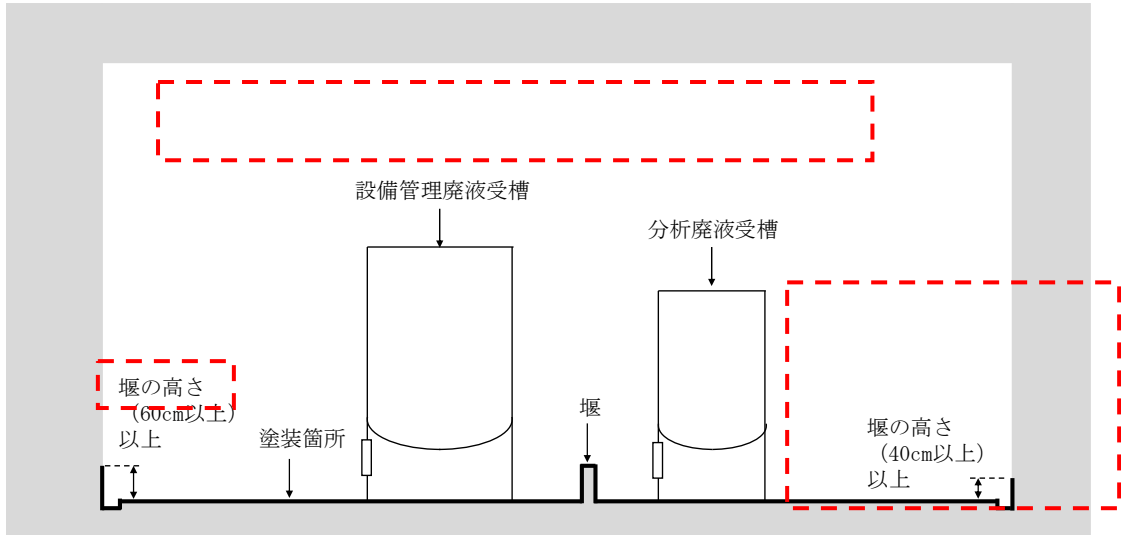
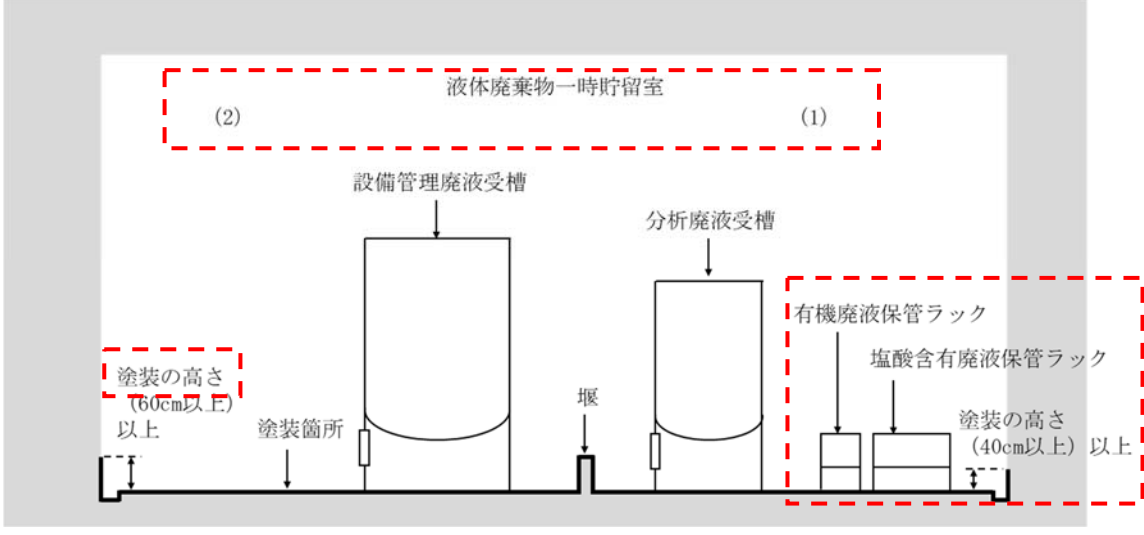
*2 基礎体積による高さ増加分（基礎体積÷受槽及び保管ラックを設置する堰の床面積）

保管ラックの追加
記載の適正化

◆添付資料-8

変更前	変更後	変更理由													
<p>2. 液体廃棄物一時貯留設備の堰に関する説明</p> <p>液体廃棄物一時貯留設備の堰の配置を図-1に示す。また、堰の主要寸法及び材料について、表-2に示す。</p>  <p> 堰の範囲 ○ 設備管理廃液受槽 ● 漏えい検知器 ○ 分析廃液受槽 </p> <p>分析・研究施設第2棟 地下1階</p> <p>図-1 液体廃棄物一時貯留設備 堰を明示した図</p> <p style="text-align: center;">表-2 堰の主要寸法及び材料</p> <table border="1" data-bbox="252 1516 1294 1801"> <thead> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>液体廃棄物一時貯留設備 漏えい防止堰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>堰の高さ</td> <td>(1) 40cm以上 (2) 60cm以上</td> </tr> <tr> <td>床・壁の塗装</td> <td>床面及び床面から堰高さ以上までの壁面</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">材料</td> <td>堰</td> <td>鉄筋コンクリート</td> </tr> <tr> <td>床・壁の塗装</td> <td>エポキシ樹脂</td> </tr> </tbody> </table>	名称		液体廃棄物一時貯留設備 漏えい防止堰	主要寸法	堰の高さ	(1) 40cm以上 (2) 60cm以上	床・壁の塗装	床面及び床面から堰高さ以上までの壁面	材料	堰	鉄筋コンクリート	床・壁の塗装	エポキシ樹脂	<p>2. 液体廃棄物一時貯留室の堰に関する説明</p> <p>液体廃棄物一時貯留室の堰の配置を図-1に示す。</p>  <p> 堰の範囲 ○ 設備管理廃液受槽 [] ポンプ (1) : 分析廃液受槽側 ○ 分析廃液受槽 [/] 保管ラック (2) : 設備管理廃液受槽側 </p> <p>● 漏えい検知器</p> <p>分析・研究施設第2棟 地下1階</p> <p>図-1 液体廃棄物一時貯留室 堰を明示した図</p> <p>(表を削除)</p>	<p>表-2 の削除に伴う記載の見直し</p> <p>保管ラックの追加 記載の適正化</p> <p>2.48.2 基本仕様への記載に伴い削除</p>
名称		液体廃棄物一時貯留設備 漏えい防止堰													
主要寸法	堰の高さ	(1) 40cm以上 (2) 60cm以上													
	床・壁の塗装	床面及び床面から堰高さ以上までの壁面													
材料	堰	鉄筋コンクリート													
	床・壁の塗装	エポキシ樹脂													

◆添付資料-8

変更前	変更後	変更理由
<p>3. 床及び壁の塗装</p> <p>3.1 塗装の耐水性 床、壁はエポキシ樹脂を使用して塗装することにより耐水性を確保する。</p> <p>3.2 塗装の範囲 塗装の範囲は、第2棟液体廃棄物を内包する槽の漏えい廃液を全量保持できるように設計した床、堰及び床面から堰の高さ以上までの壁とする。概念図を図-2に示す。</p>  <p>図-2 堰の塗装範囲</p> <p>4. 配管及び電気配線並びに排気管及び空調ダクトの貫通部</p> <p>4.1 配管 図-1の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については堰の高さ以上までスリーブを立ち上げる。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p> <p>4.2 電気配線（ケーブルトレイ、電線管） 図-1の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p> <p>4.3 排気管及び空調ダクト 図-1の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p>	<p>3. 床及び壁の塗装</p> <p>3.1 塗装の耐水性 床、壁はエポキシ樹脂を使用して塗装することにより耐水性を確保する。</p> <p>3.2 塗装の範囲 塗装の範囲は、第2棟液体廃棄物を内包する受槽及び保管ラックの漏えい廃液を全量保持できるように設計した床、堰及び床面から堰の高さ以上までの壁とする。概念図を図-2に示す。</p>  <p>図-2 堰の塗装範囲</p> <p>4. 配管及び電気配線並びに排気管及び空調ダクトの貫通部</p> <p>4.1 配管 図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については堰の高さ以上までスリーブを立ち上げる。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p> <p>4.2 電気配線（ケーブルトレイ、電線管） 図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p> <p>4.3 排気管及び空調ダクト 図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として、壁については堰の高さ以上に設け、床については貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。</p>	<p>保管ラックについて追記</p> <p>記載の明確化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p>

◆添付資料-9

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-9</p> <p>第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について</p> <p>第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については、「2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮」のとおりである。</p> <p>そのうち、適切な材料の使用については、次のとおりである。</p> <p>第2棟の液体廃棄物一時貯留設備において取り扱う第2棟液体廃棄物には、分析作業において硝酸、アルカリ等による溶解、分離等の作業に伴い発生する廃液や洗浄等によって発生する廃液（分析廃液）と、塩酸又は液体シンチレーションカウンタ等を使用する分析作業で発生する廃液（塩酸含有廃液又は有機廃液）がある。</p> <p>これらの廃液のうち、分析廃液を一時的に保管する分析廃液受槽及び主要配管については、主に硝酸に対する耐食性を考慮する必要があることから、硝酸に対する耐食性に優れているSUS316Lを使用する。</p> <p>換気空調設備に対する考慮については、「2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮」のとおりである。ここでは、換気空調設備は、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード等の排気を、高性能フィルタにより、放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後、第2棟の排気口から放出する設計としている。この設計に関連した主要排気管にはSUS304を使用する。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-9</p> <p>第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について</p> <p>第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については、「2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮」のとおりである。</p> <p>そのうち、適切な材料の使用については、次のとおりである。</p> <p>第2棟の液体廃棄物一時貯留設備において取り扱う第2棟液体廃棄物には、分析作業において硝酸、アルカリ等による溶解、分離等の作業に伴い発生する廃液や洗浄等によって発生する廃液（分析廃液）と、塩酸又は液体シンチレーションカウンタ等を使用する分析作業で発生する廃液（塩酸含有廃液又は有機廃液）がある。</p> <p>これらの廃液のうち、分析廃液を一時的に保管する分析廃液受槽、<u>主要配管等</u>については、主に硝酸に対する耐食性を考慮する必要があることから、耐食性に優れたSUS316Lを使用する。</p> <p><u>硝酸を含まない設備管理廃液を一時的に保管する設備管理廃液受槽、主要配管等については、SUS304を使用する。</u></p> <p>換気空調設備に対する考慮については、「2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮」のとおりである。換気空調設備は、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス、フード等の排気を、高性能フィルタにより、放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後、第2棟の排気口から放出する設計としている。この設計に関連した主要排気管にはSUS304を使用する。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>設備管理廃液受槽に関する記載を追記</p>

◆添付資料－10

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料－10</p> <p style="text-align: center;">第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について</p> <p>第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については、「2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮」のとおりである。</p> <p>そのうち、槽水位については、分析廃液受槽，設備管理廃液受槽に設置した液位計により検知し、漏えい検知については、液体廃棄物一時貯留室内の漏えい防止堰に設置した漏えい検知器により検知する。</p> <p>槽水位，漏えい検知等の警報については，上記の液位計及び漏えい検知器が異常を検知した際に，異常の発生を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにするため，制御室において第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備の運転状態を監視できるようにするとともに，警報発報時には運転員がこの警報に係る異常に対して適切な対応を行う。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料－10</p> <p style="text-align: center;">第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について</p> <p>第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については、「2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮」のとおりである。</p> <p>そのうち、<u>受</u>槽水位については，分析廃液受槽，設備管理廃液受槽に設置した液位計により検知し，漏えい検知については，液体廃棄物一時貯留室内の漏えい防止堰に設置した漏えい検知器により検知する。</p> <p><u>受</u>槽水位，漏えい検知等の警報については，上記の液位計及び漏えい検知器が異常を検知した際に，異常の発生を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにするため，制御室において第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備の運転状態を監視できるようにするとともに，警報発報時には運転員がこの警報に係る異常に対して適切な対応を行う。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p>

◆添付資料－11

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料－11</p> <p style="text-align: center;">第2棟の遮へいに関する検討書</p> <p>1. 一般事項 本検討書は、第2棟における生体遮へい装置（以下「遮へい体」という。）の放射線の遮へい及び熱除去に関する評価について説明するものである。</p> <p>1.1 遮へい設計評価の基本方針 第2棟は、コンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で区画する。その遮へい体に対し、非管理区域及び建屋外側における各線源からの線量率計算結果が、外部放射線に係る設計基準線量率$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$以下を満足していることを確認することにより、遮へい設計が十分であることを評価する。</p> <p>1.2 遮へい設計の設計基準線量率 遮へい設計においては、通常運用時、放射線業務従事者等の受ける線量が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める線量限度を超えないようにするとともに、放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減するように、放射線防護上の措置を講じた設計とする。遮へい設計に際しては、第2棟の各線源からの外部放射線に係る線量率が、非管理区域及び建屋外側で設計基準線量率$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$以下を満足する設計とする。</p> <p>1.3 遮へい設計の方法 第2棟の遮へい設計の方法は、以下のとおりである。</p> <p>(1) 第2棟では、福島第一原子力発電所で発生する燃料デブリ等を取り扱う。線源となる燃料デブリ等は、原則としてコンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で囲まれた区画に収容する。放射線の遮へいが見込めない箇所に関しては取扱量を少なくする。</p> <p>(2) 第2棟の通常運用時に予想される線源強度で、実効線量率が最大となるときの線源強度を計算する。</p> <p>(3) 対象となる線源の強度及び幾何学的形状を勘案して適切な計算機コードを選択し、機器配置を考慮して線量率を計算する。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料－11</p> <p style="text-align: center;">第2棟の遮へいに関する検討書</p> <p>1. 一般事項 本検討書は、第2棟における生体遮へい装置（以下「遮へい体」という。）の放射線の遮へい及び熱除去に関する評価について説明するものである。</p> <p>1.1 遮へい設計評価の基本方針 第2棟は、コンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で区画する。その遮へい体に対し、非管理区域及び建屋外側における各線源からの線量率計算結果が、外部放射線に係る設計基準線量率$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$以下を満足していることを確認することにより、遮へい設計が十分であることを評価する。</p> <p style="color: red;"><u>また、放射線業務従事者等の主な作業エリアであるオペレーションエリア、サービスエリア並びに分析室及び$\alpha \cdot \gamma$測定室における線量率計算結果が、外部放射線に係る設計基準線量率を満足していることを確認する。</u></p> <p>1.2 遮へい設計の設計基準線量率 遮へい設計においては、通常運用時、放射線業務従事者等の受ける線量が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める線量限度を超えないようにするとともに、放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減するように、放射線防護上の措置を講じた設計とする。遮へい設計に際しては、第2棟の各線源からの外部放射線に係る線量率が、非管理区域及び建屋外側で設計基準線量率$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$以下を満足する設計とする。</p> <p>1.3 遮へい設計の方法 第2棟の遮へい設計の方法は、以下のとおりである。</p> <p>(1) 第2棟では、<u>発電所</u>で発生する燃料デブリ等<u>及び標準試料</u>を取り扱う。線源となる燃料デブリ等<u>及び標準試料</u>は、原則としてコンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で囲まれた区画に収容する。放射線の遮へいが見込めない箇所に関しては取扱量を少なくする。</p> <p>(2) 第2棟の通常運用時に予想される線源強度で、実効線量率が最大となるときの線源強度を計算する。</p> <p>(3) 対象となる線源の強度及び幾何学的形状を勘案して適切な<u>解析</u>コードを選択し、機器配置を考慮して線量率を計算する。</p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する記載の追記</p> <p>記載の適正化 標準試料に関わる記載の追記 (以下、同じ)</p> <p>記載の適正化</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由												
<p>1.4 遮へい設計の前提条件</p> <p>遮へい設計に用いる前提条件は、以下のとおりである。</p> <p>(1) コンクリートの密度は2.1g/cm³とする。</p> <p>(2) 計算モデル化に際しては、保守的な評価となるようにする。</p> <p>1.5 熱除去に関する設計</p> <p>第2棟で取り扱われる線源は1.3(1)で示した燃料デブリ等である。この線源からコンクリート壁に入射するガンマ線は、コンクリートにより減衰するためコンクリート壁での発熱量は小さく、また建屋内は換気空調設備で熱除去される。</p> <p>2. 遮へい計算に用いる線源強度</p> <p>遮へい計算に用いる線源は、燃料デブリ等及びそれらから分析・試験のために採取した試料である。</p> <p>福島第一原子力発電所の1号機から3号機で最も燃焼した燃料を想定し、ORIGEN2コードを用いて運転履歴に基づく燃焼計算及び原子炉停止から12年間の壊変計算を実施して線源強度を算出した。その際、燃焼度は保守的に60GWd/tとした。1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数を表-1に示す。</p> <p>表-1 1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数</p> <table border="1" data-bbox="394 1562 1151 1677"> <thead> <tr> <th>放射能 (Bq)</th> <th>ガンマ線発生数 (photons/s)</th> <th>中性子発生数 (neutrons/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■</td> <td>1.1×10¹⁰</td> <td>4.2×10³</td> </tr> </tbody> </table>	放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)	中性子発生数 (neutrons/s)	■	1.1×10 ¹⁰	4.2×10 ³	<p>1.4 遮へい設計の前提条件</p> <p>遮へい設計に用いる前提条件は、以下のとおりである。</p> <p>(1) コンクリートの密度は2.1g/cm³、<u>鉄の密度は7.8g/cm³とする。</u></p> <p>(2) <u>燃料デブリ等の最大取扱量は、コンクリートセルNo.1~4の合計で■、試料ピットで■、鉄セルで■並びに分析室及びα・γ測定室の合計で■とする。</u></p> <p>(3) <u>第2棟における標準試料は天然ウラン、濃縮ウラン（濃縮度20%未満）、プルトニウム及びこれらの化合物である未照射燃料（以下「未照射燃料」という。）、²³³U、²⁴²Pu、天然ウランとし、それぞれの最大取扱量は、未照射燃料が■、²³³Uが1mg、²⁴²Puが1mg及び天然ウランが100mgとする。</u></p> <p>(4) 計算モデル化に際しては、保守的な評価となるようにする。</p> <p>1.5 熱除去に関する設計</p> <p>第2棟で取り扱われる線源は1.3(1)で示した燃料デブリ等である。この線源からコンクリート壁に入射するガンマ線は、コンクリートにより減衰するためコンクリート壁での発熱量は小さく、また建屋内は換気空調設備で熱除去される。</p> <p>2. 遮へい計算に用いる線源強度</p> <p>遮へい計算に用いる線源<u>の設定に当たり</u>、燃料デブリ等及び<u>燃料デブリ等に含まれる可能性のある構造材並びに標準試料のうち遮へい計算上最も厳しい評価となる線源を検討した。</u></p> <p><u>2.1 燃料デブリ等の線源強度</u></p> <p><u>発電所</u>の1号機から3号機で最も燃焼した燃料を想定し、ORIGEN2コードを用いて運転履歴に基づく燃焼計算及び原子炉停止から12年間の壊変計算を実施して線源強度を算出した。その際、<u>燃料デブリ等は全て燃料と仮定し</u>、燃焼度は保守的に60GWd/tとした。1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数を表-1、<u>主要なガンマ線及び中性子線放出核種を表-2</u>に示す。</p> <p>表-1 1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数</p> <table border="1" data-bbox="1516 1562 2273 1677"> <thead> <tr> <th>放射能 (Bq)</th> <th>ガンマ線発生数 (photons/s)</th> <th>中性子発生数 (neutrons/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■</td> <td>1.1×10¹⁰</td> <td>4.2×10³</td> </tr> </tbody> </table>	放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)	中性子発生数 (neutrons/s)	■	1.1×10 ¹⁰	4.2×10 ³	<p>評価条件の明確化</p> <p>線源選定に関わる記載の明確化（以下、同じ）</p> <p>記載の適正化</p>
放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)	中性子発生数 (neutrons/s)												
■	1.1×10 ¹⁰	4.2×10 ³												
放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)	中性子発生数 (neutrons/s)												
■	1.1×10 ¹⁰	4.2×10 ³												

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由																																																													
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: center; color: red;">表-2 燃料デブリ等の主要なガンマ線及び中性子線放出核種</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="color: red;">ガンマ線</th> <th colspan="2" style="color: red;">中性子線</th> </tr> <tr> <th style="color: red;">放出核種</th> <th style="color: red;">寄与割合</th> <th style="color: red;">放出核種</th> <th style="color: red;">寄与割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: red;">^{137}Cs ※</td> <td style="color: red;">57%</td> <td style="color: red;">^{244}Cm</td> <td style="color: red;">96%</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{90}Sr ※</td> <td style="color: red;">29%</td> <td style="color: red;">^{246}Cm</td> <td style="color: red;">3.0%</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{134}Cs</td> <td style="color: red;">6.0%</td> <td style="color: red;">^{252}Cf</td> <td style="color: red;">0.86%</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{154}Eu</td> <td style="color: red;">3.5%</td> <td style="color: red;">その他(上記以外の核種)</td> <td style="color: red;">0.61%</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{244}Cm</td> <td style="color: red;">1.4%</td> <td style="color: red;">合計</td> <td style="color: red;">100%</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{241}Am</td> <td style="color: red;">0.83%</td> <td colspan="2" style="color: red;">※放射平衡中の娘核種を含む。</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{125}Sb ※</td> <td style="color: red;">0.47%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{238}Pu</td> <td style="color: red;">0.42%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="color: red;">^{155}Eu</td> <td style="color: red;">0.40%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="color: red;">その他(上記以外の核種)</td> <td style="color: red;">0.56%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="color: red;">合計</td> <td style="color: red;">100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red;">2.2 構造材の線源強度</p> <p style="color: red;">燃料デブリ等に含まれる可能性のある構造材として、被覆管及び炉心シュラウドを対象に放射化した場合を想定した線源強度を算出した。</p> <p style="color: red;">なお、発電所の1号機から3号機の運転履歴のうち最も線源強度が高くなるように条件を設定し、ORIGEN2コードを用いて原子炉停止から12年間を考慮して算出した。1g当たりの構造材の放射能及びガンマ線発生数を表-3に示す。</p> <p style="text-align: center; color: red;">表-3 1g当たりの構造材の放射能及びガンマ線発生数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="color: red;">種類</th> <th style="color: red;">放射能 (Bq)</th> <th style="color: red;">ガンマ線発生数 (photons/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: red;">被覆管</td> <td style="color: red;">5.7×10^7</td> <td style="color: red;">9.3×10^7</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">炉心シュラウド</td> <td style="color: red;">8.8×10^8</td> <td style="color: red;">4.5×10^8</td> </tr> </tbody> </table>	ガンマ線		中性子線		放出核種	寄与割合	放出核種	寄与割合	^{137}Cs ※	57%	^{244}Cm	96%	^{90}Sr ※	29%	^{246}Cm	3.0%	^{134}Cs	6.0%	^{252}Cf	0.86%	^{154}Eu	3.5%	その他(上記以外の核種)	0.61%	^{244}Cm	1.4%	合計	100%	^{241}Am	0.83%	※放射平衡中の娘核種を含む。		^{125}Sb ※	0.47%			^{238}Pu	0.42%			^{155}Eu	0.40%			その他(上記以外の核種)	0.56%			合計	100%			種類	放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)	被覆管	5.7×10^7	9.3×10^7	炉心シュラウド	8.8×10^8	4.5×10^8	<p>線源選定に関わる記載の明確化（以下、同じ）</p>
ガンマ線		中性子線																																																													
放出核種	寄与割合	放出核種	寄与割合																																																												
^{137}Cs ※	57%	^{244}Cm	96%																																																												
^{90}Sr ※	29%	^{246}Cm	3.0%																																																												
^{134}Cs	6.0%	^{252}Cf	0.86%																																																												
^{154}Eu	3.5%	その他(上記以外の核種)	0.61%																																																												
^{244}Cm	1.4%	合計	100%																																																												
^{241}Am	0.83%	※放射平衡中の娘核種を含む。																																																													
^{125}Sb ※	0.47%																																																														
^{238}Pu	0.42%																																																														
^{155}Eu	0.40%																																																														
その他(上記以外の核種)	0.56%																																																														
合計	100%																																																														
種類	放射能 (Bq)	ガンマ線発生数 (photons/s)																																																													
被覆管	5.7×10^7	9.3×10^7																																																													
炉心シュラウド	8.8×10^8	4.5×10^8																																																													

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由												
<p>(現行記載なし)</p>	<p><u>2.3 標準試料の線量率</u></p> <p><u>第2棟で取り扱う標準試料について、ANISNコード及びQADコードを用いて線源から1m離れた位置における線量率を算出した。</u></p> <p><u>なお、標準試料のうち未照射燃料については、線量率が最も厳しい条件となる²⁴¹Am (²⁴¹Puからの壊変を考慮)とした。また、比較のため表-1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数に基づき燃料デブリ等の線量率を算出した。線量率の評価結果を表-4に示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表-4 標準試料及び燃料デブリ等1g当たりの線量率</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>線源の種類</th> <th>線量率計算結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>²³³U標準試料</td> <td>$4.5 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$</td> </tr> <tr> <td>²⁴²Pu標準試料</td> <td>$4.3 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$</td> </tr> <tr> <td>天然ウラン標準試料</td> <td>$1.7 \times 10^{-5} \mu\text{Sv/h}$</td> </tr> <tr> <td>未照射燃料 (²⁴¹Am)</td> <td>$5.7 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$</td> </tr> <tr> <td>燃料デブリ等</td> <td>$6.0 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>2.4 線源の設定</u></p> <p><u>(1) 燃料デブリ等と構造材の比較</u></p> <p><u>表-1と表-3を比較した結果、構造材については、放射能及びガンマ線発生数が燃料デブリ等に比べ少なく、また中性子線の発生もないため、燃料デブリ等の全てが燃料成分で構成されたとした場合が遮へい評価上、最も厳しい条件となる。</u></p> <p><u>(2) 燃料デブリ等と標準試料の比較</u></p> <p><u>表-1と表-4を比較した結果、標準試料のうち、²³³U標準試料、²⁴²Pu標準試料及び天然ウラン標準試料の線量率は、同量の燃料デブリ等と比べ十分小さく、かつ取扱量も少量であるため、その影響は組成、燃焼度等を保守的に設定して算定した燃料デブリ等の結果に包含される。</u></p> <p><u>未照射燃料の線量率は、全てを²⁴¹Amから構成される保守的な条件においても、同量の燃料デブリ等の線量率に比べ小さいため、燃料デブリ等を線源とした場合が遮へい評価上、最も厳しい条件となる。</u></p> <p><u>以上から、遮へい計算には全て燃料で構成された燃料デブリ等を線源として用いる。</u></p>	線源の種類	線量率計算結果	²³³ U標準試料	$4.5 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$	²⁴² Pu標準試料	$4.3 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$	天然ウラン標準試料	$1.7 \times 10^{-5} \mu\text{Sv/h}$	未照射燃料 (²⁴¹ Am)	$5.7 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$	燃料デブリ等	$6.0 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$	<p>線源選定に関わる記載の明確化</p>
線源の種類	線量率計算結果													
²³³ U標準試料	$4.5 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$													
²⁴² Pu標準試料	$4.3 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$													
天然ウラン標準試料	$1.7 \times 10^{-5} \mu\text{Sv/h}$													
未照射燃料 (²⁴¹ Am)	$5.7 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$													
燃料デブリ等	$6.0 \times 10^2 \mu\text{Sv/h}$													

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>3. 遮へい計算</p> <p>3.1 計算方法</p> <p>第2棟の遮へい計算には、計算機コード「MCNP」を用いる。計算機コードの主な入力条件は以下の項目である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・線源の放射能 ・線源のエネルギースペクトル ・線源形状 ・遮へい厚さ ・線源からの距離 ・遮へい体の物質の指定 <p>3.2 線量率計算</p> <p>線量率計算は、3.1に示した入力条件を計算機コードに入力して行う。</p> <p>3.2.1 線量率計算モデル</p> <p>線量率の評価位置は、代表的な壁及び天井スラブの外側表面において線量率が最大になる箇所とする。</p> <p>線源強度は、表-1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数に基づき設定する。</p> <p>図-1～4の計算配置図に第2棟の線源配置と個数及び評価点位置を示す。</p> <p>(1) 固体廃棄物払出準備室の計算モデル</p> <p>固体廃棄物払出準備室で取り扱う第2棟固体廃棄物が収納された角型容器の数量は最大で17個相当であるが、解析における線源形状・寸法は表-2に示すとおりとし、各角型容器間の空間も全て線源とした直方体線源とする。</p> <p>固体廃棄物払出準備室の換気空調設備室(2)側境界（評価点①）における線量率の計算に用いる線源の形状・寸法、壁の厚さ及び評価点の位置を図-5に示す。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p> <p>(2) 液体廃棄物一時貯留室の計算モデル</p> <p>第2棟液体廃棄物の受槽（以下「槽」という。）は2基設置されるが、槽2基分の放射能が実際の配置よりも評価点に近い位置に存在するものと想定し、円柱線源として評価する。円柱線源の直径は槽の内径とし、容量を保存するように線源の高さを設定する。線源の放射能を表-2に示す。</p> <p>液体廃棄物一時貯留室の換気空調設備室(2)側境界（評価点②）における線量率の計算に用いる線源の形状・寸法、壁の厚さ及び評価点の位置を図-6に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p>	<p>3. 遮へい計算</p> <p>3.1 計算方法</p> <p>第2棟の遮へい計算には、解析コード「MCNP」を用いる。解析コードの主な入力条件は以下の項目である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・線源の放射能 ・線源のエネルギースペクトル ・線源形状 ・遮へい厚さ ・線源からの距離 ・遮へい体の物質の指定 <p>3.2 非管理区域及び建屋外側における線量率計算</p> <p>線量率計算は、3.1に示した入力条件を解析コードに入力して行う。</p> <p>3.2.1 線量率計算モデル</p> <p>線量率の評価位置は、代表的な壁及び天井スラブの外側表面において線量率が最大になる箇所とする。</p> <p>線源強度は、表-1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数に基づき設定する。</p> <p>図-1～4の計算配置図に第2棟の線源配置と個数及び評価点位置を示す。</p> <p>(1) 固体廃棄物払出準備室の計算モデル</p> <p>固体廃棄物払出準備室で取り扱う第2棟固体廃棄物が収納された角型容器の数量は最大で17個相当であるが、解析における線源形状・寸法は表-5に示すとおりとし、各角型容器間の空間も全て線源とした直方体線源とする。</p> <p>固体廃棄物払出準備室の換気空調設備室(2)側境界（評価点①）における線量率の計算に用いる線源の形状・寸法、壁の厚さ及び評価点の位置を図-5に示す。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p> <p>(2) 液体廃棄物一時貯留室の計算モデル</p> <p>受槽は2基設置されるが、受槽2基分の放射能が実際の配置よりも評価点に近い位置に存在するものと想定し、円柱線源として評価する。円柱線源の直径は受槽の内径とし、容量を保存するように線源の高さを設定する。線源の放射能を表-5に示す。</p> <p>液体廃棄物一時貯留室の換気空調設備室(2)側境界（評価点②）における線量率の計算に用いる線源の形状・寸法、壁の厚さ及び評価点の位置を図-6に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>表の追加による番号の修正（以下、同じ）</p> <p>記載の適正化</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(3) コンクリートセルの計算モデル コンクリートセル内では最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。コンクリートセルに■の燃料デブリ等を評価位置ごとに線量率が最も大きくなる位置に配置し、点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p> <p>a. コンクリートセルNo.1 東側外壁表面（評価点③）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-7に示す。</p> <p>b. コンクリートセルNo.2 コンクリートセルNo.2の電気設備室(1)側境界（評価点④）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-8に示す。 南側外壁表面（評価点⑤）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-9に示す。</p> <p>c. コンクリートセルNo.4 屋上表面（評価点⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状、天井の厚さ及び評価点の位置を図-10に示す。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-11に示す。</p> <p>(4) 試料ピットの計算モデル 試料ピットは■から成り、各■に■の燃料デブリ等を収納した容器を■まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。線源は、各容器内部に点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 試料ピットの電気設備室(1)側境界（評価点④）、南側外壁表面（評価点⑤）及び屋上表面（評価点⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ、天井の厚さ及び評価点の位置を図-12に示す。</p> <p>(5) 鉄セルの計算モデル 鉄セルの線源は点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-13に示す。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-14に示す。</p>	<p>(3) コンクリートセルの計算モデル コンクリートセル内では最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。コンクリートセルに■の燃料デブリ等を評価位置ごとに線量率が最も大きくなる位置に配置し、点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</p> <p>a. コンクリートセルNo.1 東側外壁表面（評価点③）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-7に示す。</p> <p>b. コンクリートセルNo.2 コンクリートセルNo.2の電気設備室(1)側境界（評価点④）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-8に示す。 南側外壁表面（評価点⑤）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-9に示す。</p> <p>c. コンクリートセルNo.4 屋上表面（評価点⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状、天井の厚さ及び評価点の位置を図-10に示す。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-11に示す。</p> <p>(4) 試料ピットの計算モデル 試料ピットは■から成り、各■に■の燃料デブリ等を収納した容器を■まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。線源は、各容器内部に点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 試料ピットの電気設備室(1)側境界（評価点④）、南側外壁表面（評価点⑤）及び屋上表面（評価点⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ、天井の厚さ及び評価点の位置を図-12に示す。</p> <p>(5) 鉄セルの計算モデル <u>鉄セルでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。</u>線源は点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-13に示す。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-14に示す。</p>	<p>表の追加による番号の修正 （以下、同じ）</p> <p>評価条件の明確化 表の追加による番号の修正</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由																																																												
<p>鉄セルの制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状、天井の厚さ及び評価点の位置を図-15に示す。</p> <p>(6) 分析室の計算モデル 分析室のグローブボックスでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-16に示す。 分析室の制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-17に示す。</p> <p>(7) α・γ測定室の計算モデル α・γ測定室のフードでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。線源の放射能を表-2に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-18に示す。 α・γ測定室の電気設備室(1)側境界（評価点⑩）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-19に示す。</p>	<p>鉄セルの制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状、天井の厚さ及び評価点の位置を図-15に示す。</p> <p>(6) 分析室の計算モデル 分析室のグローブボックスでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。<u>線源は、点線源としてモデル化する。</u>線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-16に示す。 分析室の制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-17に示す。</p> <p>(7) α・γ測定室の計算モデル α・γ測定室のフードでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。<u>線源は、点線源としてモデル化する。</u>線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。 北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-18に示す。 α・γ測定室の電気設備室(1)側境界（評価点⑩）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-19に示す。</p>	<p>評価条件の明確化 表の追加による番号の修正</p> <p>評価条件の明確化 表の追加による番号の修正</p> <p>表の追加による番号の修正</p>																																																												
<p>表-2 評価対象における放射能</p> <table border="1" data-bbox="225 1245 1332 1822"> <thead> <tr> <th>評価対象</th> <th>線源強度 (Bq)</th> <th>線源形状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 固体廃棄物払出準備室</td> <td>2.3×10^{10}</td> <td>縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)</td> </tr> <tr> <td>(2) 液体廃棄物一時貯留室</td> <td>2.4×10^8</td> <td>直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)</td> </tr> <tr> <td>(3) コンクリートセルNo.1</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(4) コンクリートセルNo.2</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(5) コンクリートセルNo.4</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(6) 試料ピット</td> <td>3.1×10^{15}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(7) 鉄セル</td> <td>2.3×10^{11}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(8) 分析室</td> <td>2.3×10^7</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(9) α・γ測定室</td> <td>2.3×10^7</td> <td>点線源</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象	線源強度 (Bq)	線源形状	(1) 固体廃棄物払出準備室	2.3×10^{10}	縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)	(2) 液体廃棄物一時貯留室	2.4×10^8	直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)	(3) コンクリートセルNo.1	1.2×10^{14}	点線源	(4) コンクリートセルNo.2	1.2×10^{14}	点線源	(5) コンクリートセルNo.4	1.2×10^{14}	点線源	(6) 試料ピット	3.1×10^{15}	点線源	(7) 鉄セル	2.3×10^{11}	点線源	(8) 分析室	2.3×10^7	点線源	(9) α・γ測定室	2.3×10^7	点線源	<p>表-5 評価対象における放射能</p> <table border="1" data-bbox="1362 1245 2469 1822"> <thead> <tr> <th>評価対象</th> <th>線源強度 (Bq)</th> <th>線源形状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 固体廃棄物払出準備室</td> <td>2.3×10^{10}</td> <td>縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)</td> </tr> <tr> <td>(2) 液体廃棄物一時貯留室</td> <td>2.4×10^8</td> <td>直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)</td> </tr> <tr> <td>(3) コンクリートセルNo.1</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(4) コンクリートセルNo.2</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(5) コンクリートセルNo.4</td> <td>1.2×10^{14}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(6) 試料ピット</td> <td>3.1×10^{15}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(7) 鉄セル</td> <td>2.3×10^{11}</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(8) 分析室</td> <td>2.3×10^7</td> <td>点線源</td> </tr> <tr> <td>(9) α・γ測定室</td> <td>2.3×10^7</td> <td>点線源</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象	線源強度 (Bq)	線源形状	(1) 固体廃棄物払出準備室	2.3×10^{10}	縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)	(2) 液体廃棄物一時貯留室	2.4×10^8	直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)	(3) コンクリートセルNo.1	1.2×10^{14}	点線源	(4) コンクリートセルNo.2	1.2×10^{14}	点線源	(5) コンクリートセルNo.4	1.2×10^{14}	点線源	(6) 試料ピット	3.1×10^{15}	点線源	(7) 鉄セル	2.3×10^{11}	点線源	(8) 分析室	2.3×10^7	点線源	(9) α・γ測定室	2.3×10^7	点線源	<p>表の追加による番号の修正</p>
評価対象	線源強度 (Bq)	線源形状																																																												
(1) 固体廃棄物払出準備室	2.3×10^{10}	縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)																																																												
(2) 液体廃棄物一時貯留室	2.4×10^8	直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)																																																												
(3) コンクリートセルNo.1	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(4) コンクリートセルNo.2	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(5) コンクリートセルNo.4	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(6) 試料ピット	3.1×10^{15}	点線源																																																												
(7) 鉄セル	2.3×10^{11}	点線源																																																												
(8) 分析室	2.3×10^7	点線源																																																												
(9) α・γ測定室	2.3×10^7	点線源																																																												
評価対象	線源強度 (Bq)	線源形状																																																												
(1) 固体廃棄物払出準備室	2.3×10^{10}	縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm (直方体線源) 縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm (直方体線源)																																																												
(2) 液体廃棄物一時貯留室	2.4×10^8	直径1500mm×高さ1698mm (円柱線源)																																																												
(3) コンクリートセルNo.1	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(4) コンクリートセルNo.2	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(5) コンクリートセルNo.4	1.2×10^{14}	点線源																																																												
(6) 試料ピット	3.1×10^{15}	点線源																																																												
(7) 鉄セル	2.3×10^{11}	点線源																																																												
(8) 分析室	2.3×10^7	点線源																																																												
(9) α・γ測定室	2.3×10^7	点線源																																																												

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由																																																				
<p>3.2.2 線量率計算結果</p> <p>非管理区域及び建屋外側における線量率は、いずれのエリアも外部放射線に係る設計基準線量率 $2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下を満足することを確認した。</p> <p>(現行記載なし)</p>	<p>3.2.2 線量率計算結果</p> <p><u>線量率の計算結果を表-6に示す。</u></p> <p>非管理区域及び建屋外側における線量率は、いずれのエリアも外部放射線に係る設計基準線量率 $2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下を満足することを確認した。</p> <p style="text-align: center;"><u>表-6 評価点①～⑩の線量率計算結果</u></p> <table border="1" data-bbox="1279 573 2457 1404"> <thead> <tr> <th>評価点</th> <th>評価場所</th> <th>線源位置</th> <th>線量率計算結果</th> <th>設計基準線量率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>換気空調設備室(2)</td> <td>固体廃棄物払出準備室</td> <td>$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>換気空調設備室(2)</td> <td>液体廃棄物一時貯留室</td> <td>$1.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>東側外壁</td> <td>コンクリートセル No. 1</td> <td>$2.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">④</td> <td rowspan="2">電気設備室(1)</td> <td>試料ピット</td> <td rowspan="2">$9.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>コンクリートセル No. 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑤</td> <td rowspan="2">南側外壁</td> <td>試料ピット</td> <td rowspan="2">$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>コンクリートセル No. 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑥</td> <td rowspan="2">屋上</td> <td>試料ピット</td> <td rowspan="2">$1.9 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>コンクリートセル No. 4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑦</td> <td rowspan="2">西側外壁</td> <td>コンクリートセル No. 4</td> <td rowspan="2">$2.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>鉄セル</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑧</td> <td rowspan="2">北側外壁</td> <td>分析室</td> <td rowspan="2">$1.9 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>鉄セル</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑨</td> <td rowspan="2">制御室</td> <td>$\alpha \cdot \gamma$ 測定室</td> <td rowspan="2">$1.1 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$</td> </tr> <tr> <td>鉄セル</td> </tr> <tr> <td>⑩</td> <td>電気設備室(1)</td> <td>分析室</td> <td>$2.1 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$</td> </tr> </tbody> </table>	評価点	評価場所	線源位置	線量率計算結果	設計基準線量率	①	換気空調設備室(2)	固体廃棄物払出準備室	$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下	②	換気空調設備室(2)	液体廃棄物一時貯留室	$1.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	③	東側外壁	コンクリートセル No. 1	$2.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	④	電気設備室(1)	試料ピット	$9.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	コンクリートセル No. 2	⑤	南側外壁	試料ピット	$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	コンクリートセル No. 2	⑥	屋上	試料ピット	$1.9 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	コンクリートセル No. 4	⑦	西側外壁	コンクリートセル No. 4	$2.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	鉄セル	⑧	北側外壁	分析室	$1.9 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$	鉄セル	⑨	制御室	$\alpha \cdot \gamma$ 測定室	$1.1 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$	鉄セル	⑩	電気設備室(1)	分析室	$2.1 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$	<p>非管理区域及び建屋外側の線量率評価の明確化</p> <p>主な作業エリアの線量率評価に関する記載の追加（以下、同じ）</p>
評価点	評価場所	線源位置	線量率計算結果	設計基準線量率																																																		
①	換気空調設備室(2)	固体廃棄物払出準備室	$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$	$2.6 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下																																																		
②	換気空調設備室(2)	液体廃棄物一時貯留室	$1.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
③	東側外壁	コンクリートセル No. 1	$2.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
④	電気設備室(1)	試料ピット	$9.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
		コンクリートセル No. 2																																																				
⑤	南側外壁	試料ピット	$3.1 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
		コンクリートセル No. 2																																																				
⑥	屋上	試料ピット	$1.9 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
		コンクリートセル No. 4																																																				
⑦	西側外壁	コンクリートセル No. 4	$2.3 \times 10^{-5} \text{mSv/h}$																																																			
		鉄セル																																																				
⑧	北側外壁	分析室	$1.9 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$																																																			
		鉄セル																																																				
⑨	制御室	$\alpha \cdot \gamma$ 測定室	$1.1 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$																																																			
		鉄セル																																																				
⑩	電気設備室(1)	分析室	$2.1 \times 10^{-4} \text{mSv/h}$																																																			

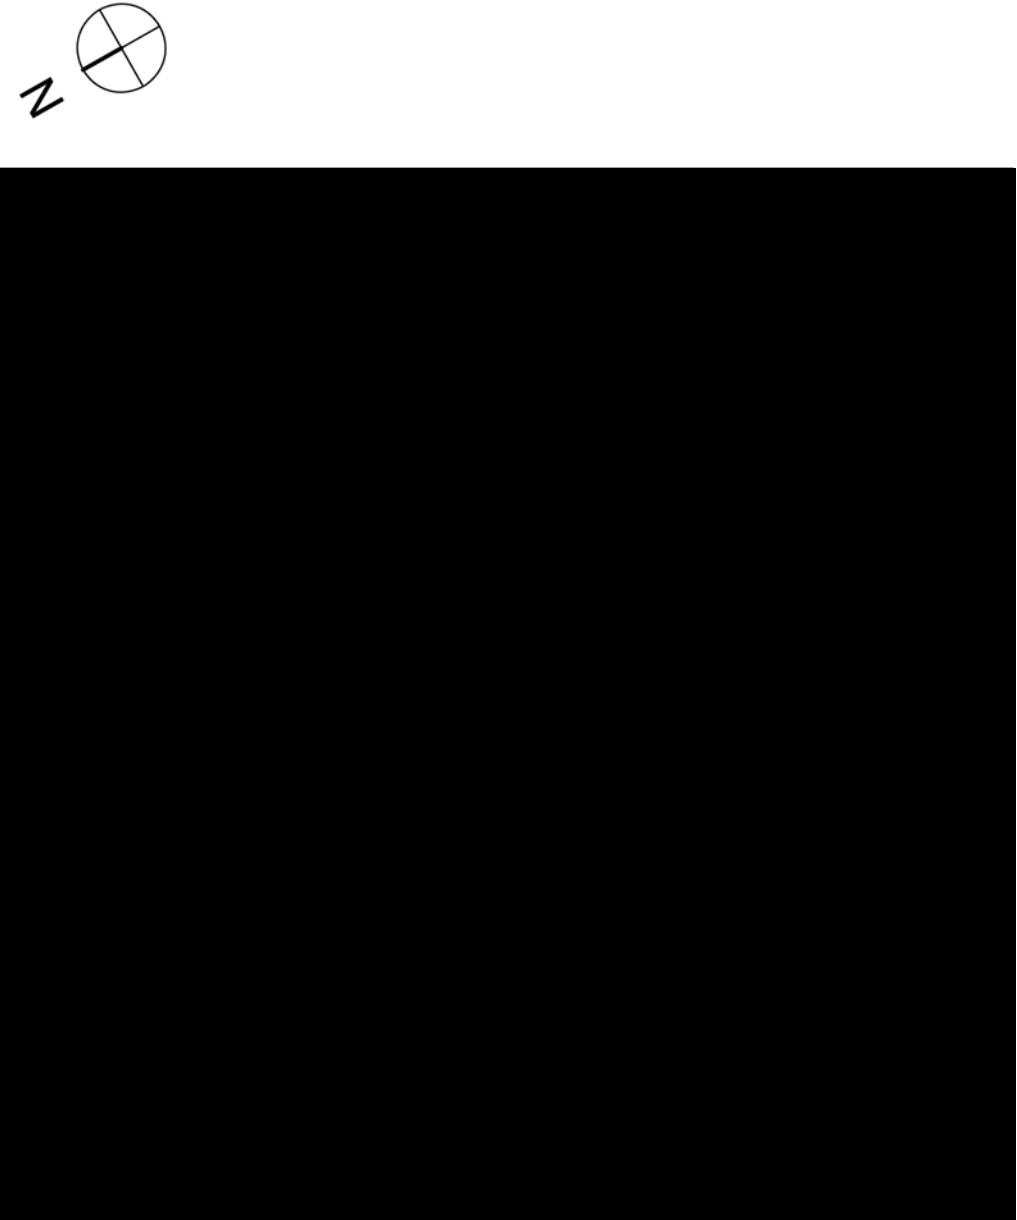
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p><u>3.3 オペレーションエリア、サービスエリア並びに分析室及びα・γ測定室における線量率計算</u> <u>線量率計算は、3.1に示した入力条件を解析コードに入力して行う。</u></p> <p><u>3.3.1 線量率計算モデル</u> <u>線源強度は、表-1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能、ガンマ線及び中性子発生数に基づき設定する。</u></p> <p>(1) <u>コンクリートセルの計算モデル</u> <u>コンクリートセル内では最大で■■の燃料デブリ等を取り扱う。線源は、点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</u> <u>コンクリートセルNo.2のオペレーションエリア側境界（評価点⑪）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-20に示す。</u> <u>コンクリートセルNo.2のサービスエリア側境界（評価点⑫）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-21に示す。</u></p> <p>(2) <u>試料ピットの計算モデル</u> <u>試料ピットは■■■から成り、各■■■に■■の燃料デブリ等を収納した容器を■■まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。線源は、各容器内部に点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</u> <u>試料ピットのオペレーションエリア側境界（評価点⑪）及びサービスエリア側境界（評価点⑫）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-22に示す。</u></p> <p>(3) <u>鉄セルの計算モデル</u> <u>鉄セルでは最大で■■の燃料デブリ等を取り扱う。線源は、点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、線量率が最大となる位置とする。</u> <u>鉄セルのオペレーションエリア側境界（評価点⑬）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-23に示す。</u> <u>鉄セルの分析室側境界（評価点⑭）における線量率の計算に用いる線源の形状、壁の厚さ及び評価点の位置を図-24に示す。</u></p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する記載の追加（以下、同じ）</p>

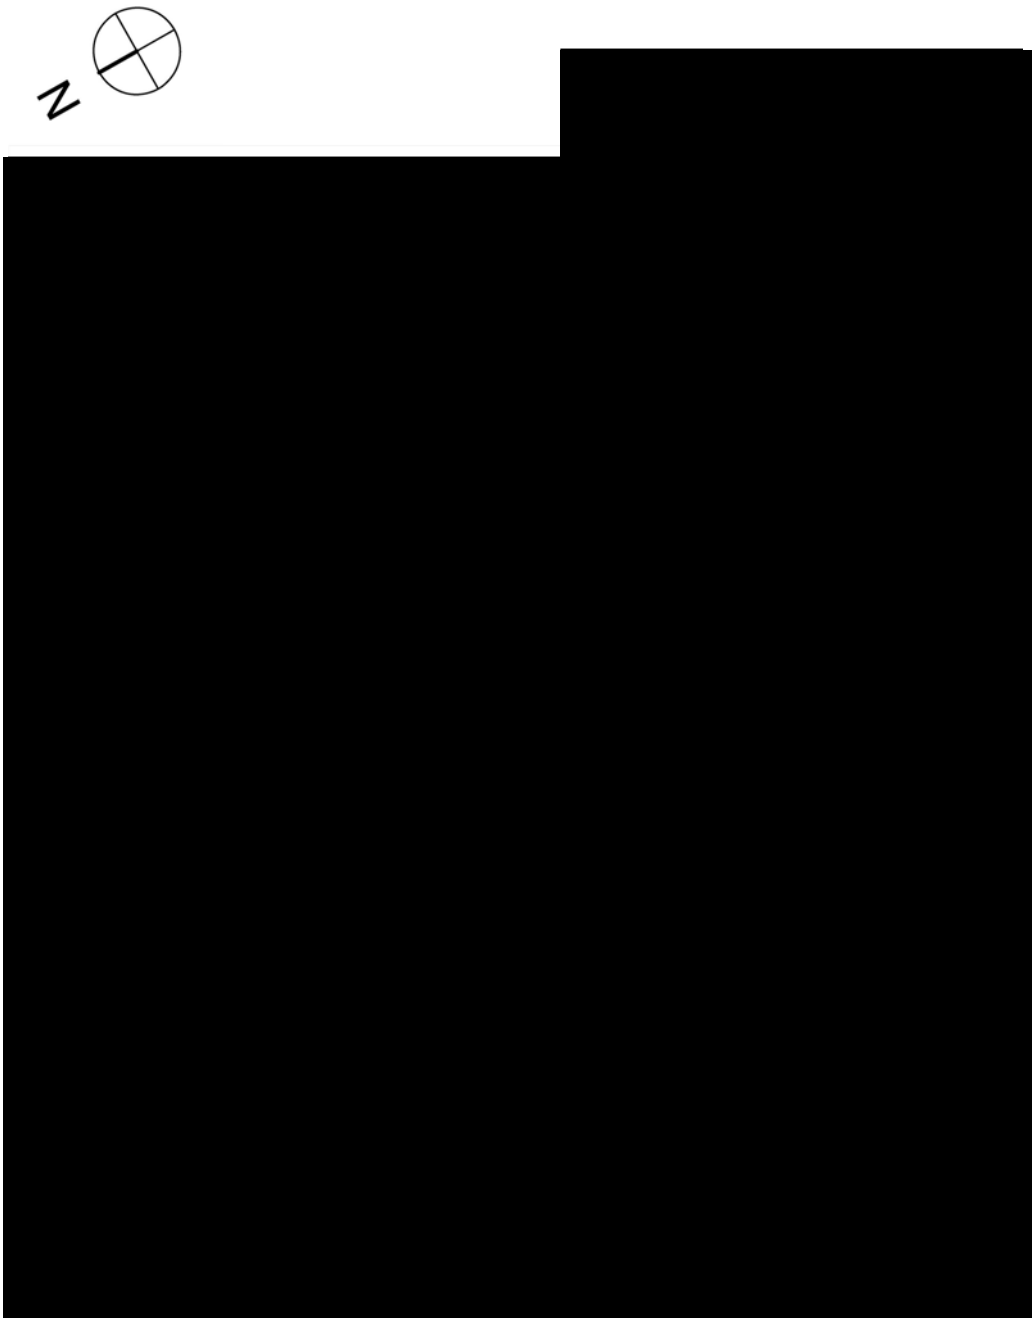
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由																																
<p>(現行記載なし)</p>	<p>(4) <u>分析室及びα・γ測定室の計算モデル</u> <u>分析室のグローブボックス及びα・γ測定室のフードでは最大で■の燃料デブリ等を取り扱う。線源は、点線源としてモデル化する。線源の放射能を表-5に示す。評価点位置は、グローブボックス又はフードの正面とする。</u> <u>分析室及びα・γ測定室（グローブボックス又はフードの正面、評価点⑮）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図-25に示す。</u></p> <p>3.3.2 <u>線量率計算結果</u> <u>線量率の計算結果を表-7に示す。</u> <u>オペレーションエリア、サービスエリア並びに分析室及びα・γ測定室における線量率は、いずれのエリアも外部放射線に係る設計基準線量率未満であることを確認した。</u></p> <p style="text-align: center;">表-7 評価点⑪～⑮の線量率計算結果</p> <table border="1" data-bbox="1297 888 2454 1482"> <thead> <tr> <th>評価点</th> <th>評価場所</th> <th>線源位置</th> <th>線量率計算結果</th> <th>設計基準線量率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">⑪</td> <td rowspan="2">オペレーションエリア</td> <td>コンクリートセル No.2</td> <td rowspan="2">1.8×10⁻³mSv/h</td> <td rowspan="2">区分B (1.0×10⁻²mSv/h未満)</td> </tr> <tr> <td>試料ピット</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑫</td> <td rowspan="2">サービスエリア</td> <td>コンクリートセル No.2</td> <td rowspan="2">2.9×10⁻³mSv/h</td> <td rowspan="2">区分C (5.0×10⁻²mSv/h未満)</td> </tr> <tr> <td>試料ピット</td> </tr> <tr> <td>⑬</td> <td>オペレーションエリア</td> <td>鉄セル</td> <td>6.1×10⁻⁴mSv/h</td> <td>区分B (1.0×10⁻²mSv/h未満)</td> </tr> <tr> <td>⑭</td> <td>分析室</td> <td>鉄セル</td> <td>2.2×10⁻³mSv/h</td> <td>区分C (5.0×10⁻²mSv/h未満)</td> </tr> <tr> <td>⑮</td> <td>分析室, α・γ測定室</td> <td>グローブボックス 又はフード</td> <td>8.1×10⁻³mSv/h</td> <td>区分C (5.0×10⁻²mSv/h未満)</td> </tr> </tbody> </table>	評価点	評価場所	線源位置	線量率計算結果	設計基準線量率	⑪	オペレーションエリア	コンクリートセル No.2	1.8×10 ⁻³ mSv/h	区分B (1.0×10 ⁻² mSv/h未満)	試料ピット	⑫	サービスエリア	コンクリートセル No.2	2.9×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)	試料ピット	⑬	オペレーションエリア	鉄セル	6.1×10 ⁻⁴ mSv/h	区分B (1.0×10 ⁻² mSv/h未満)	⑭	分析室	鉄セル	2.2×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)	⑮	分析室, α・γ測定室	グローブボックス 又はフード	8.1×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する記載の追加</p>
評価点	評価場所	線源位置	線量率計算結果	設計基準線量率																														
⑪	オペレーションエリア	コンクリートセル No.2	1.8×10 ⁻³ mSv/h	区分B (1.0×10 ⁻² mSv/h未満)																														
		試料ピット																																
⑫	サービスエリア	コンクリートセル No.2	2.9×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)																														
		試料ピット																																
⑬	オペレーションエリア	鉄セル	6.1×10 ⁻⁴ mSv/h	区分B (1.0×10 ⁻² mSv/h未満)																														
⑭	分析室	鉄セル	2.2×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)																														
⑮	分析室, α・γ測定室	グローブボックス 又はフード	8.1×10 ⁻³ mSv/h	区分C (5.0×10 ⁻² mSv/h未満)																														

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-1 第2棟の計算配置図 地下1階</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: right;">図-2 第2棟の計算配置図 1階</p>	 <p style="text-align: right;">図-2 第2棟の計算配置図 1階</p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する評価点の追加</p>

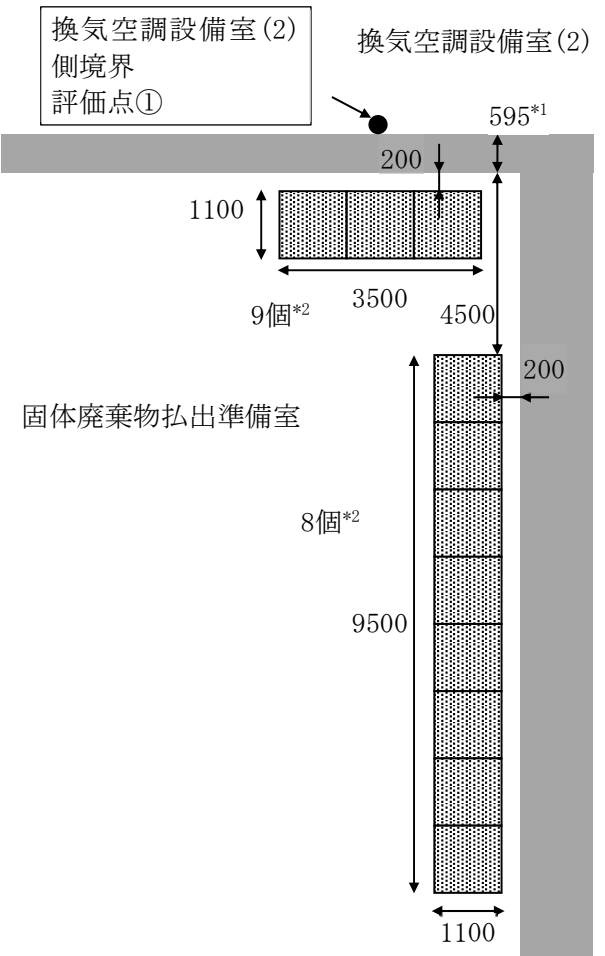
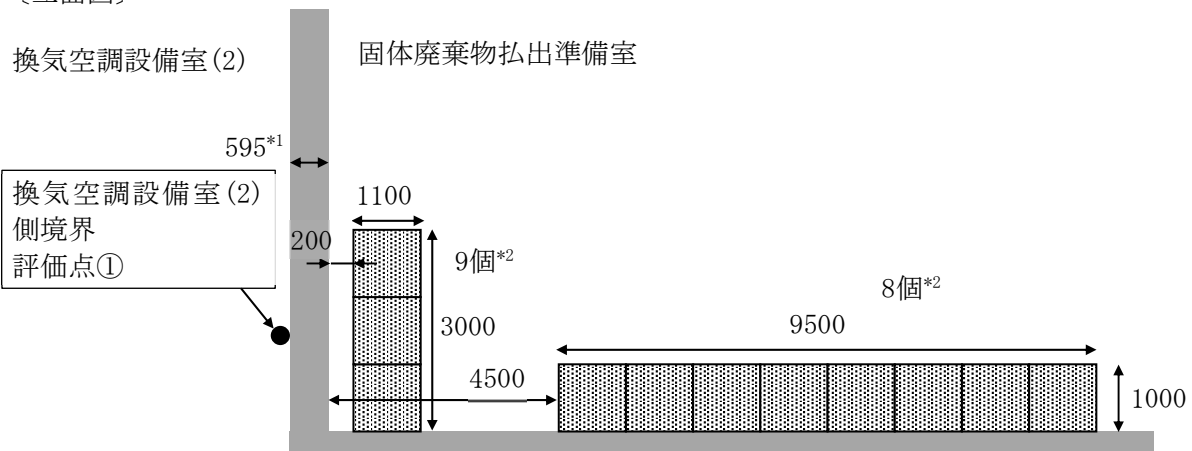
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
 <p data-bbox="1255 913 1291 1312">図-3 第2棟の計算配置図 2階</p>	<p data-bbox="1389 357 1516 388">(変更なし)</p>	

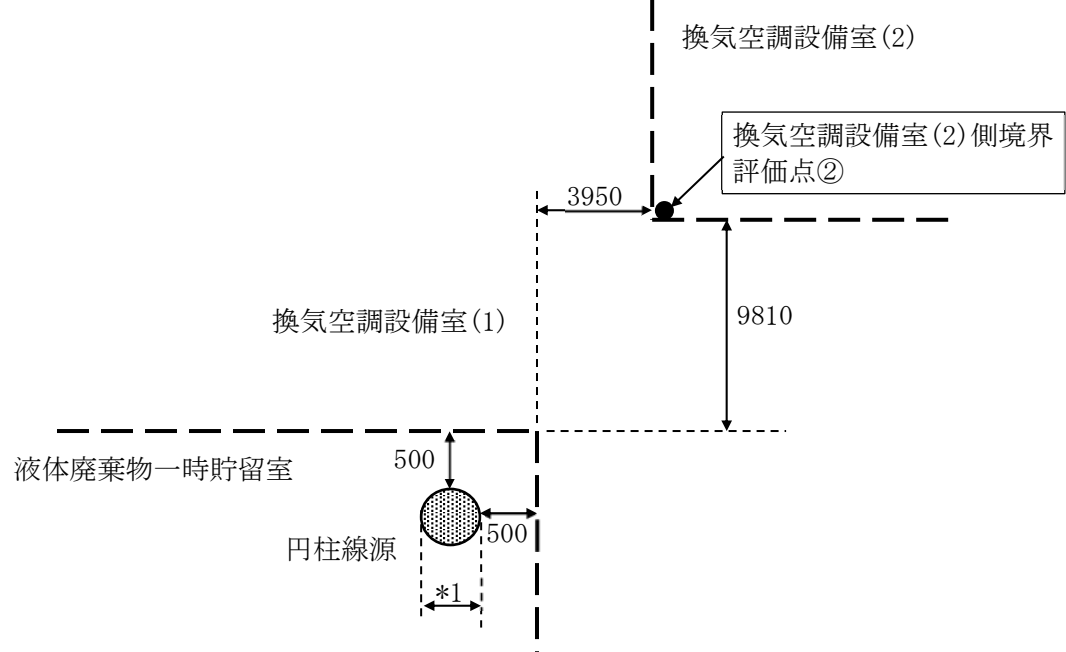
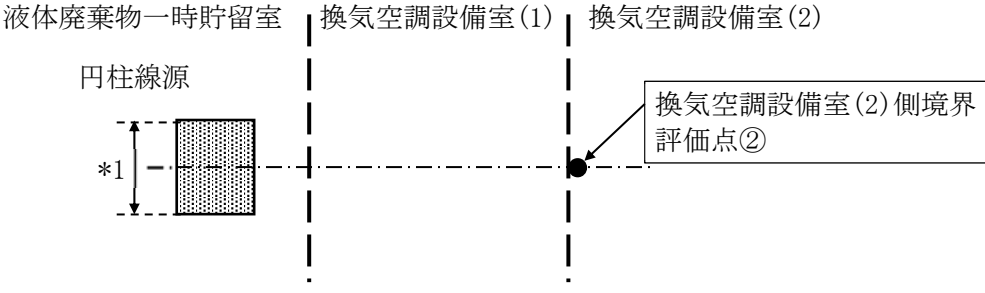
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-4 第2棟の計算配置図 屋上階</p>	<p>(変更なし)</p>	

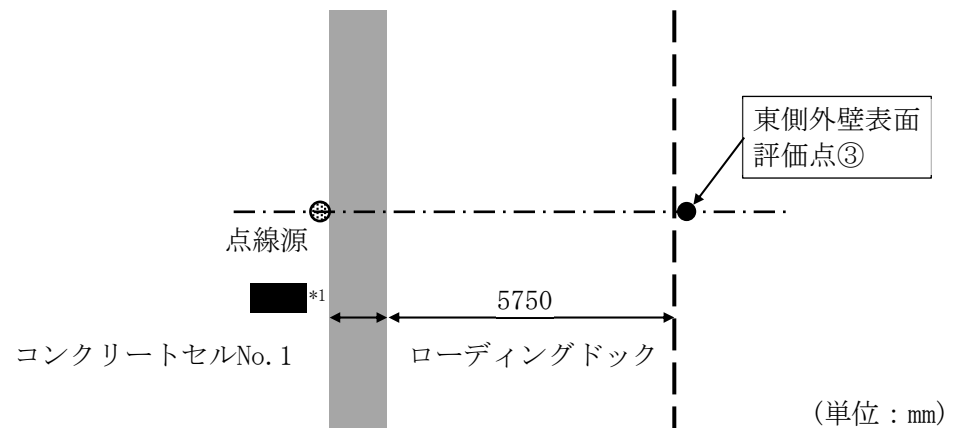
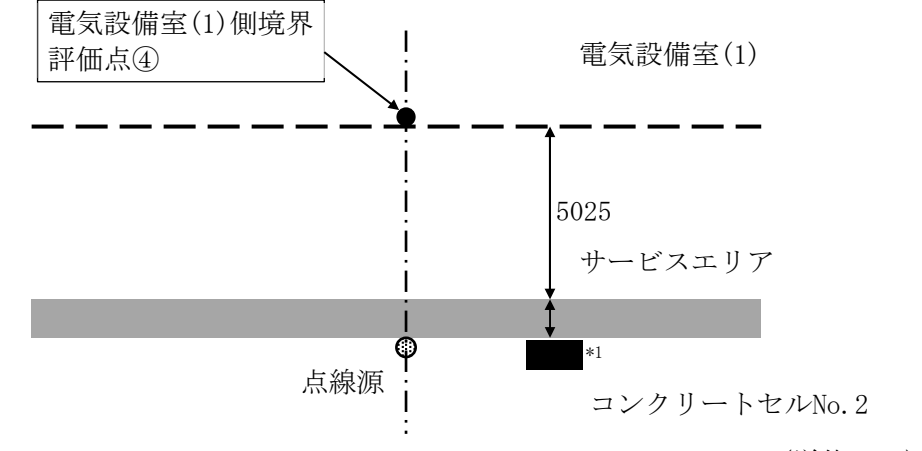
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>[立面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 *2：直方体線源。計算モデルは3列3段積み（9個）と8列1段積み（8個）が固体廃棄物払出準備室に全配置された状態を仮定。</p> <p>(単位：mm)</p> <p>図-5 固体廃棄物払出準備室の換気空調設備室(2)側境界の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	<p>変更理由</p>

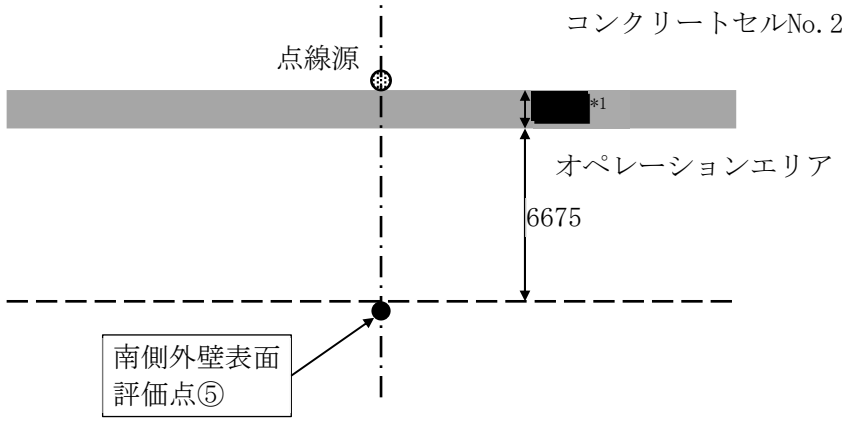
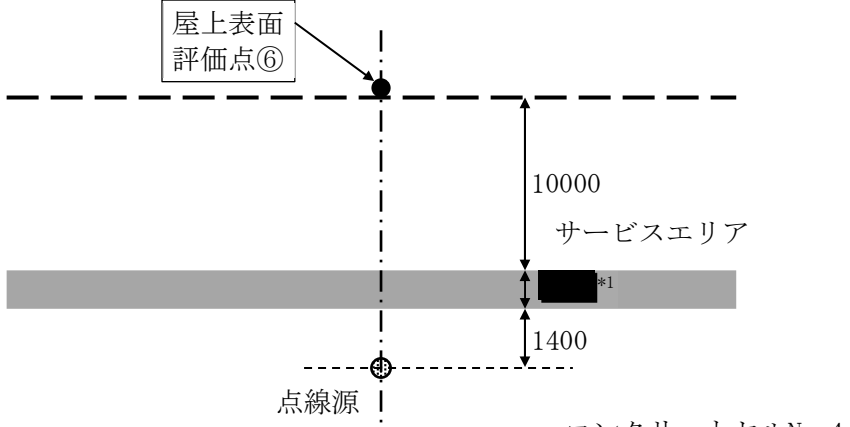
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>[立面図]</p>  <p>*1：分析廃液受槽 直径1500mm×高さ1698mm</p> <p>(単位：mm)</p> <p>図-6 液体廃棄物一時貯留室の換気空調設備室(2)側境界の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>注記 *1: 遮へい厚さを示す。</p> <p>図-7 コンクリートセル No. 1 の東側外壁表面の計算モデル</p> <p>[平面図]</p>  <p>注記 *1: 遮へい厚さを示す。</p> <p>図-8 コンクリートセル No. 2 の電気設備室(1)側境界の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm)</p> <p>図-9 コンクリートセルNo. 2の南側外壁表面の計算モデル</p> <p>[立面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm)</p> <p>図-10 コンクリートセルNo. 4の屋上表面の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

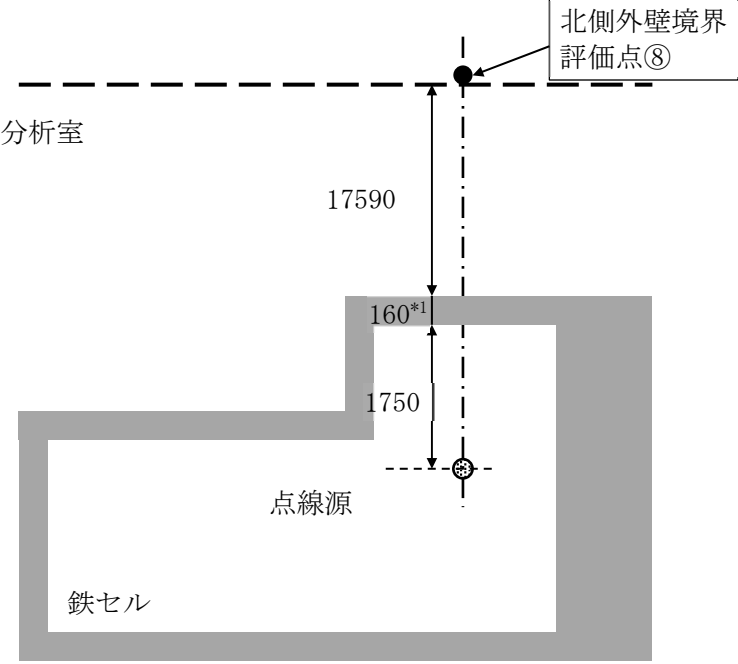
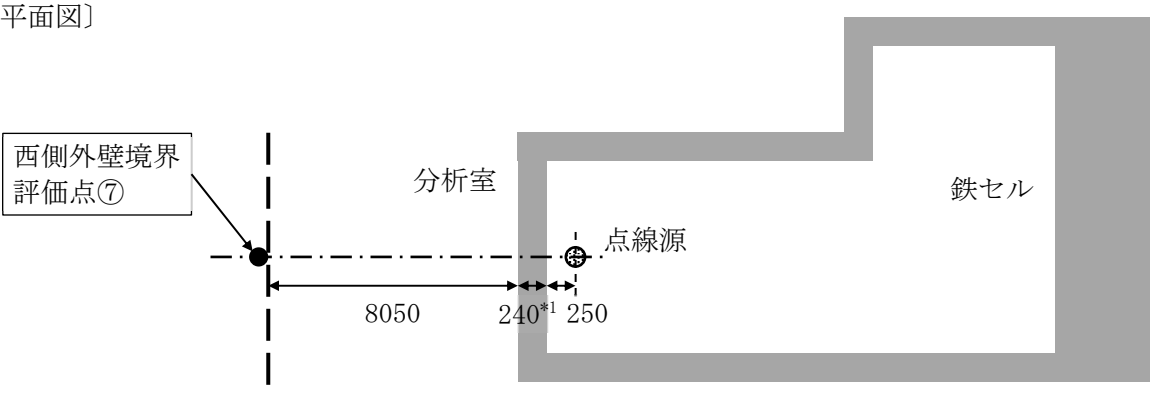
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[立面図]</p> <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm)</p> <p>図-11 コンクリートセル No. 4 の西側外壁表面の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

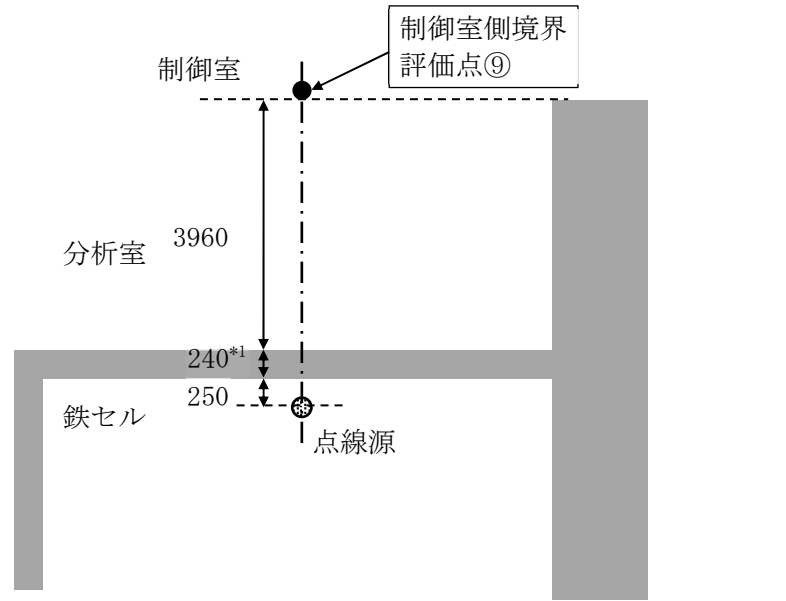
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
 <p data-bbox="667 1827 1068 1858">図-12 試料ピットの計算モデル</p>	<p data-bbox="1478 357 1617 388">(変更なし)</p>	

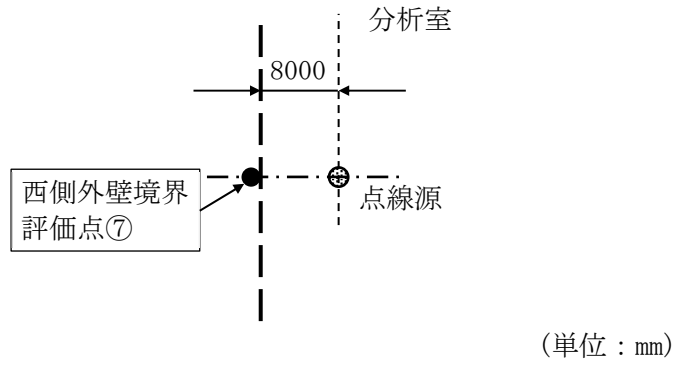
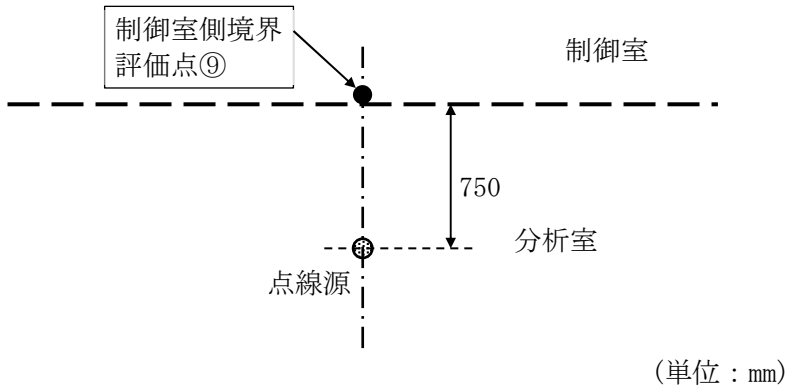
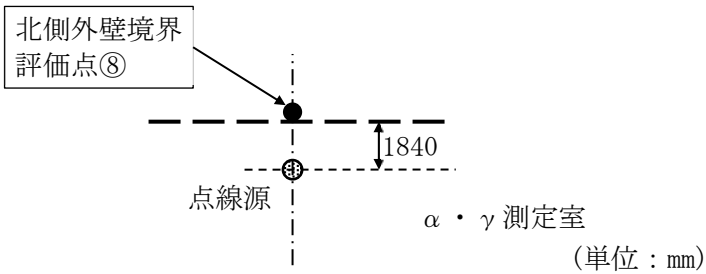
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm)</p> <p>図-13 鉄セルの北側外壁表面の計算モデル</p> <p>[平面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm)</p> <p>図-14 鉄セルの西側外壁表面の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

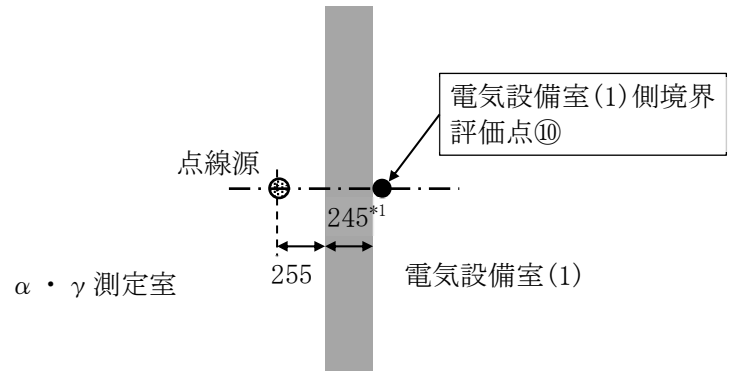
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[立面図]</p>  <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。</p> <p>図-15 鉄セルの制御室側境界の計算モデル</p> <p>(単位：mm)</p>	<p>(変更なし)</p>	

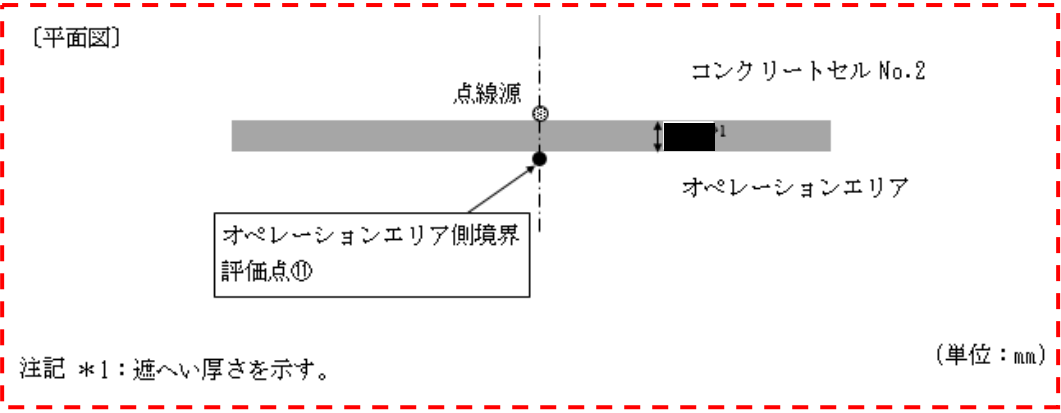
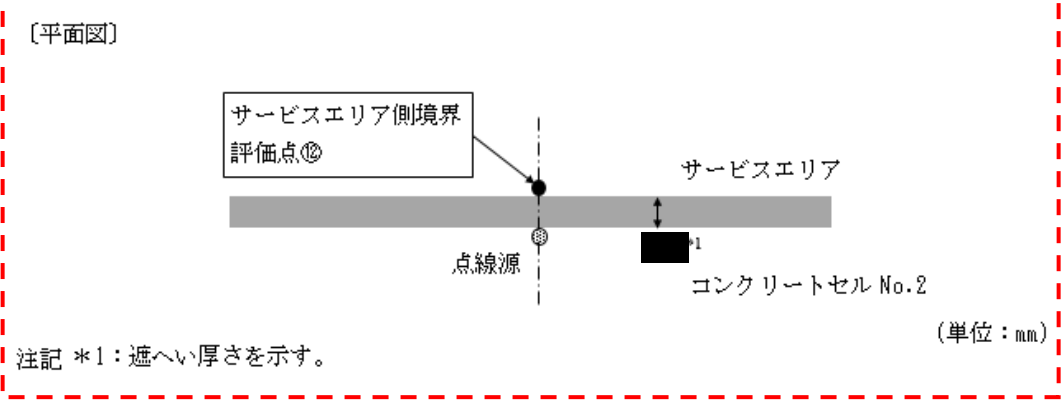
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>(単位：mm)</p> <p>図-16 分析室の西側外壁表面の計算モデル</p> <p>[立面図]</p>  <p>(単位：mm)</p> <p>図-17 分析室の制御室側境界の計算モデル</p> <p>[平面図]</p>  <p>(単位：mm)</p> <p>図-18 $\alpha \cdot \gamma$ 測定室の北側外壁表面の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>[平面図]</p>  <p>点線源</p> <p>α・γ測定室</p> <p>255</p> <p>245*1</p> <p>電気設備室(1)側境界 評価点⑩</p> <p>電気設備室(1)</p> <p>(単位：mm)</p> <p>注記 *1：遮へい厚さを示す。</p> <p>図-19 α・γ測定室の電気設備室(1)側境界の計算モデル</p>	<p>(変更なし)</p>	

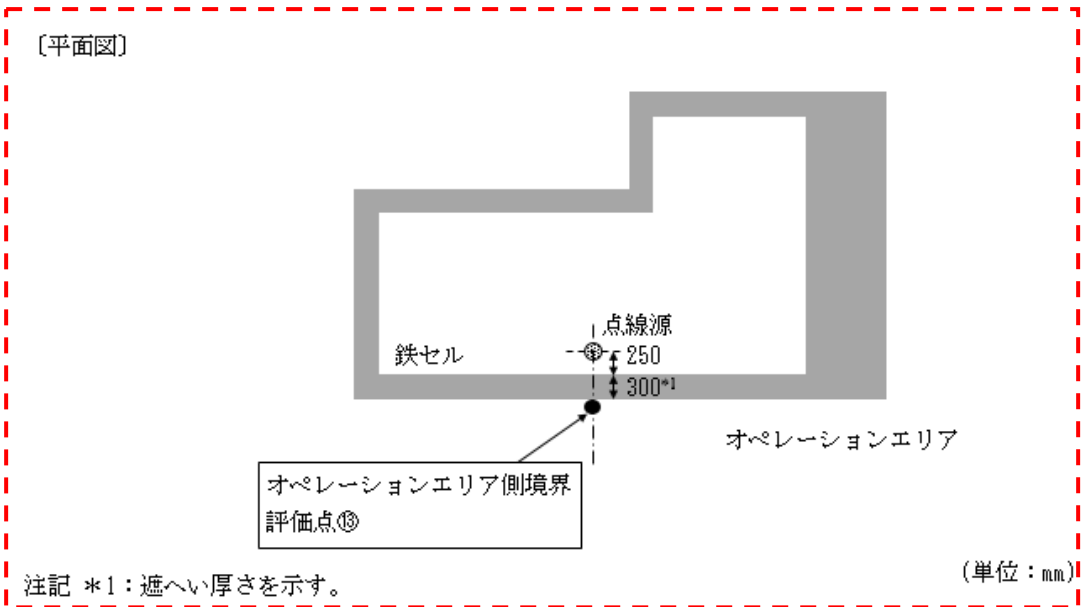
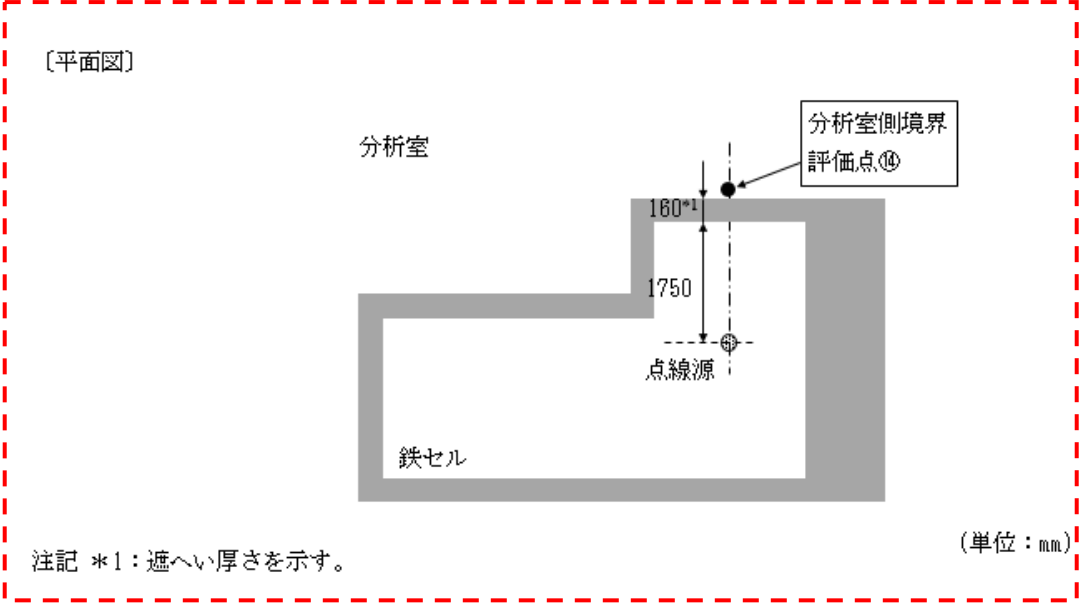
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	 <p>図-20 コンクリートセルNo.2のオペレーションエリア側境界の計算モデル</p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する図の追加（以下、同じ）</p>
<p>(現行記載なし)</p>	 <p>図-21 コンクリートセルNo.2のサービスエリア側境界の計算モデル</p>	

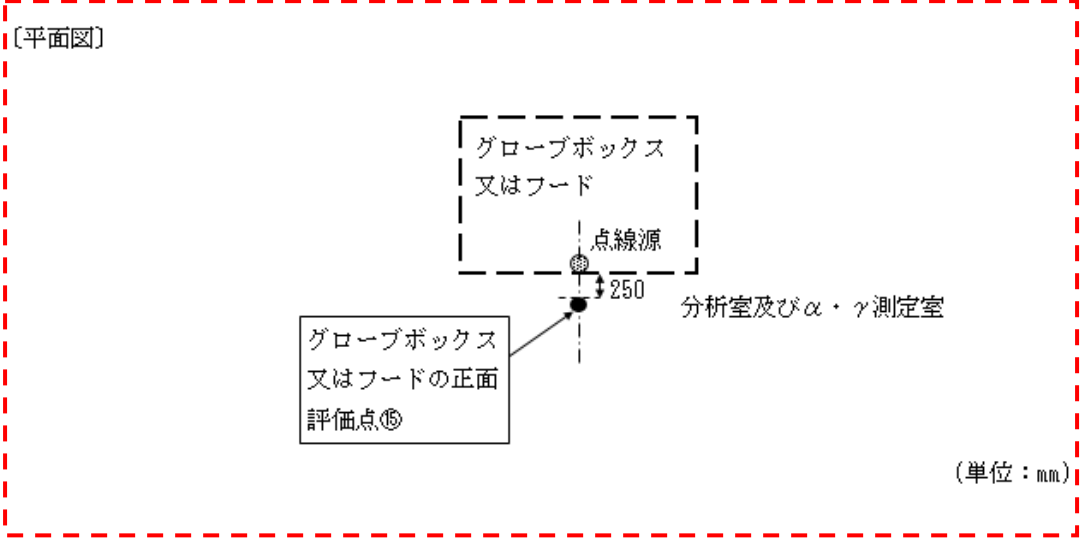
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	 <p data-bbox="1433 1522 2466 1602"><u>図-22 試料ピットのオペレーションエリア側境界及びサービスエリア側境界の計算モデル</u></p>	<p data-bbox="2478 352 2840 432">主な作業エリアの線量率評価に関する図の追加</p>

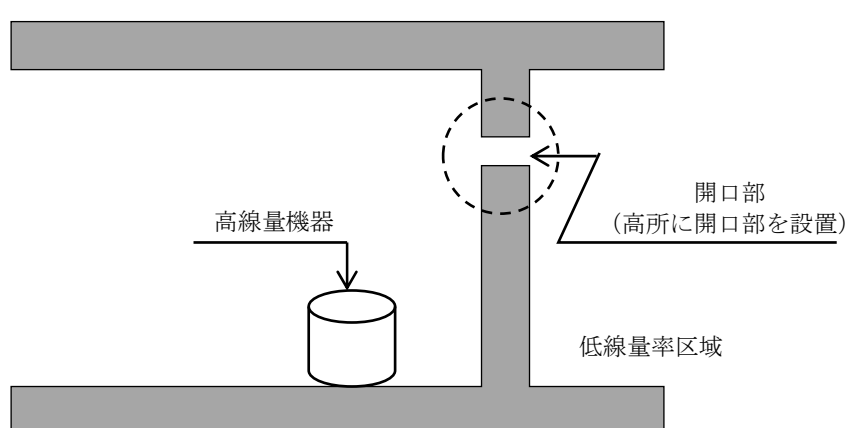
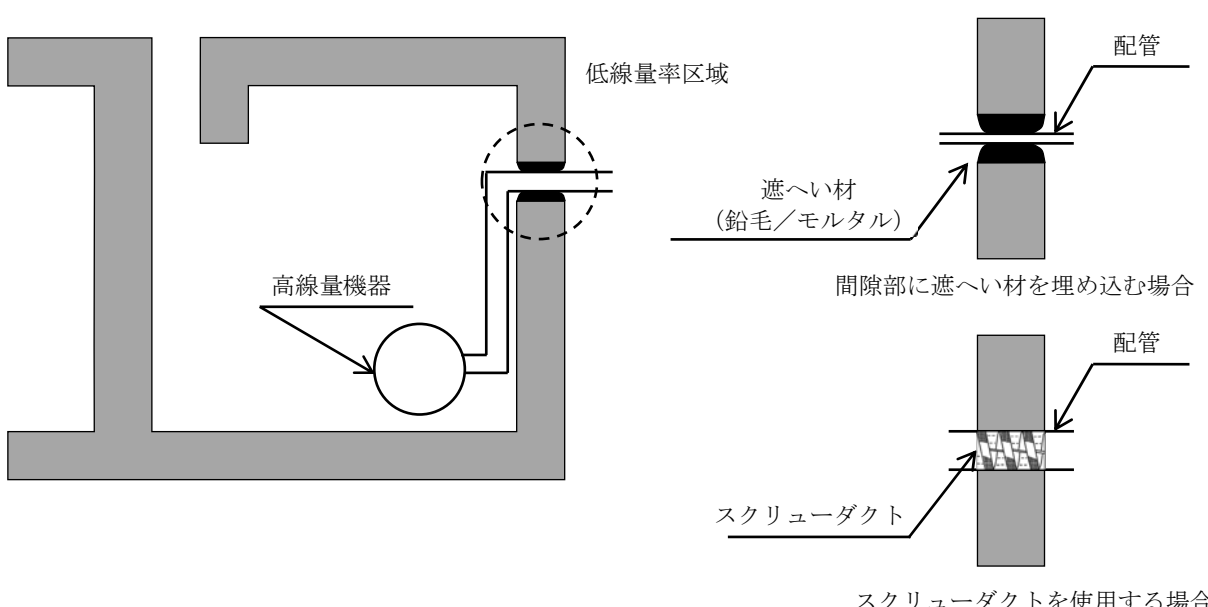
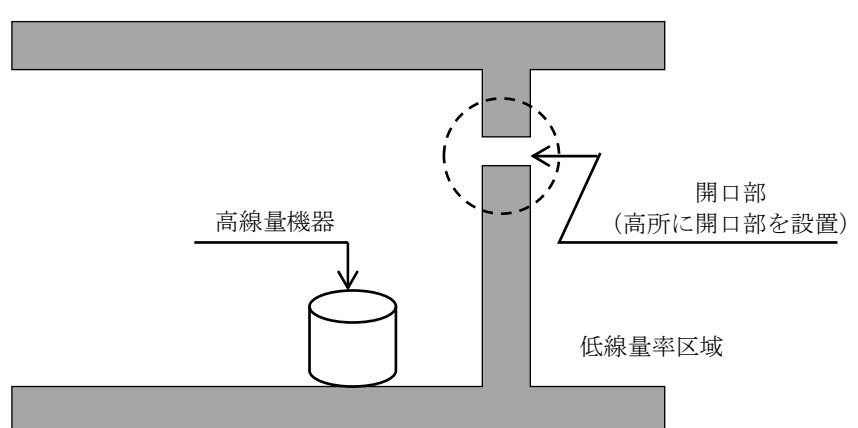
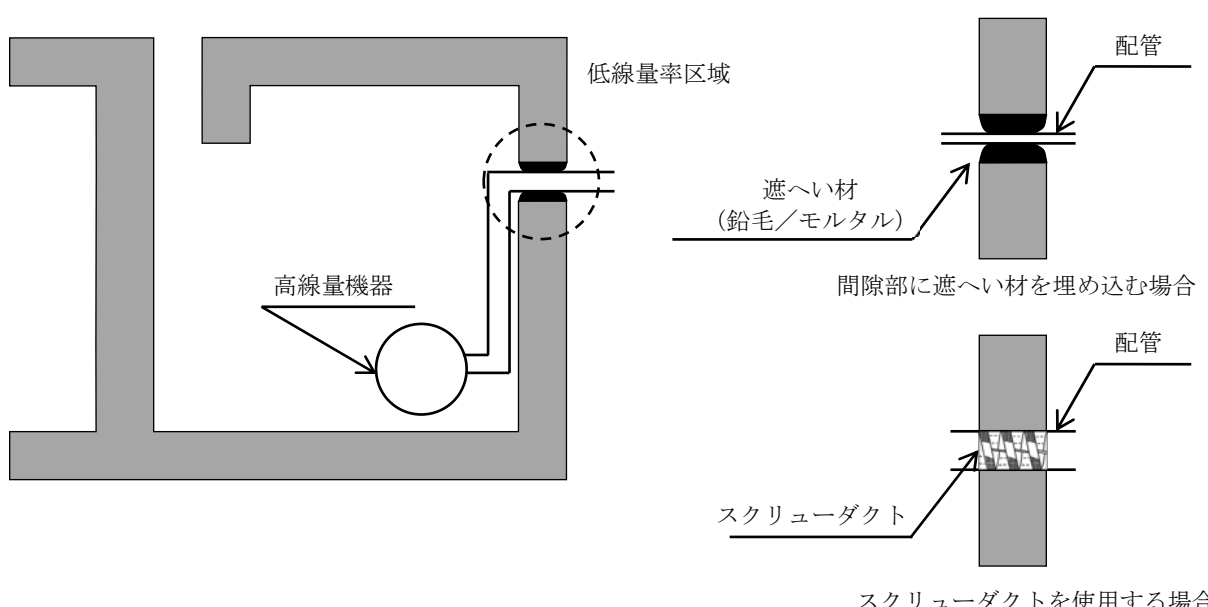
◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p>[平面図]</p>  <p>注記 *1: 遮へい厚さを示す。 (単位: mm)</p> <p>図-23 鉄セルのオペレーションエリア側境界の計算モデル</p> <p>[平面図]</p>  <p>注記 *1: 遮へい厚さを示す。 (単位: mm)</p> <p>図-24 鉄セルの分析室側境界の計算モデル</p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する図の追加（以下、同じ）</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	 <p style="text-align: center;">図-25 グローブボックス又はフードの正面の計算モデル</p>	<p>主な作業エリアの線量率評価に関する図の追加</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>4. 遮へい体の貫通部に対する考慮</p> <p>第2棟の高線量率区域と低線量率区域の間の遮へい体貫通部は、原則として放射線漏えいが問題とならないようにその位置を決める。</p> <p>ただし、放射線漏えいが問題となる位置に設置せざるを得ない場合は、配管等の放射線漏えいを防止する措置を講ずることとする。</p> <p>貫通部に対する放射線漏えい防止措置の例を図-20, 21に示す。</p>  <p>図-20 開口部の高所設置 (例)</p>  <p>図-21 貫通孔の遮へい体 (例)</p>	<p>4. 遮へい体の貫通部に対する考慮</p> <p>第2棟の高線量率区域と低線量率区域の間の遮へい体貫通部は、原則として放射線漏えいが問題とならないようにその位置を決める。</p> <p>ただし、放射線漏えいが問題となる位置に設置せざるを得ない場合は、配管等の放射線漏えいを防止する措置を講ずることとする。</p> <p>貫通部に対する放射線漏えい防止措置の例を図-26, 27に示す。</p>  <p>図-26 開口部の高所設置 (例)</p>  <p>図-27 貫通孔の遮へい体 (例)</p>	<p>図の追加による図番号の修正 (以下、同じ)</p>

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>5. 遮へいの熱除去計算</p> <p>5.1 遮へいの熱除去計算方法</p> <p>コンクリート遮へい体中のガンマ発熱密度は、ガンマ線フラックスの減衰に応じて低下する。このため、コンクリート遮へい体の厚さ方向で局所的な発熱量，すなわち，温度上昇の値が変化する。本評価では，ガンマ線フラックスの減衰を考慮するため，コンクリート遮へい体を多層の発熱する平板としてモデル化し，平板ごとにガンマ発熱に起因した局所的な温度変化を計算する。</p> <p>一般に，面1（発熱源Q_1）及び面2（発熱源Q_2）から成る平板の温度変化は，下式（6.引用文献(1)参照）により求められる。</p> $\Delta T_1 = \frac{(R_d + R_2)R_1Q_1' + R_1R_2Q_2'}{(R_1 + R_d + R_2)}$ $\Delta T_2 = \frac{R_1R_2Q_1' + (R_1 + R_d)R_2Q_2'}{(R_1 + R_d + R_2)}$ <p>ここで，ΔT_1，ΔT_2：平板の面1及び面2での温度変化（℃） Q_1'，Q_2'：平板の面1及び面2での発熱量（W） R_1，R_2：平板の面1及び面2での熱抵抗（℃/W） R_d：平板の内部での熱抵抗（℃/W）</p> <p>また，上記平板の発熱量Q'は，下式により求められる。</p> $Q' = Q \cdot V$ <p>ここで，Q：ガンマ発熱密度（W/m³） $= 10^6 \cdot \rho \cdot K \cdot \Phi$ V：平板体積（m³） ρ：コンクリート密度（g/cm³） K：ガンマ発熱密度換算係数（W・s・cm²/g） $= C \cdot E \cdot (\mu \text{ en} / \rho)$ C：換算係数（W・s/MeV）（1.602×10^{-13}） E：ガンマ線エネルギー（MeV） $(\mu \text{ en} / \rho)$：コンクリートの質量エネルギー吸収係数（cm²/g・photons） Φ：ガンマ線フラックス（photons/cm²・s）</p> <p>各平板におけるガンマ線フラックスは計算機コード「QAD」で求める。また，上記の平板を積層し，コンクリート遮へい体における温度変化を計算する。</p> <p>なお，本評価で用いる熱抵抗は，隣接する平板からの影響を考慮する。</p>	<p>5. 遮へいの熱除去計算</p> <p>5.1 遮へいの熱除去計算方法</p> <p>コンクリート遮へい体中のガンマ発熱密度は，ガンマ線フラックスの減衰に応じて低下する。このため，コンクリート遮へい体の厚さ方向で局所的な発熱量，すなわち，温度上昇の値が変化する。本評価では，ガンマ線フラックスの減衰を考慮するため，コンクリート遮へい体を多層の発熱する平板としてモデル化し，平板ごとにガンマ発熱に起因した局所的な温度変化を計算する。</p> <p>一般に，面1（発熱源Q_1）及び面2（発熱源Q_2）から成る平板の温度変化は，下式（6.引用文献(1)参照）により求められる。</p> $\Delta T_1 = \frac{(R_d + R_2)R_1Q_1' + R_1R_2Q_2'}{(R_1 + R_d + R_2)}$ $\Delta T_2 = \frac{R_1R_2Q_1' + (R_1 + R_d)R_2Q_2'}{(R_1 + R_d + R_2)}$ <p>ここで，ΔT_1，ΔT_2：平板の面1及び面2での温度変化（℃） Q_1'，Q_2'：平板の面1及び面2での発熱量（W） R_1，R_2：平板の面1及び面2での熱抵抗（℃/W） R_d：平板の内部での熱抵抗（℃/W）</p> <p>また，上記平板の発熱量Q'は，下式により求められる。</p> $Q' = Q \cdot V$ <p>ここで，Q：ガンマ発熱密度（W/m³） $= 10^6 \cdot \rho \cdot K \cdot \Phi$ V：平板体積（m³） ρ：コンクリート密度（g/cm³） K：ガンマ発熱密度換算係数（W・s・cm²/g） $= C \cdot E \cdot (\mu \text{ en} / \rho)$ C：換算係数（W・s/MeV）（1.602×10^{-13}） E：ガンマ線エネルギー（MeV） $(\mu \text{ en} / \rho)$：コンクリートの質量エネルギー吸収係数（cm²/g・photons） Φ：ガンマ線フラックス（photons/cm²・s）</p> <p>各平板におけるガンマ線フラックスは解析コード「QAD」で求める。また，上記の平板を積層し，コンクリート遮へい体における温度変化を計算する。</p> <p>なお，本評価で用いる熱抵抗は，隣接する平板からの影響を考慮する。</p>	<p>記載の適正化</p>


◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由
<p>5.2 遮へいの熱除去計算結果 コンクリート遮へい体における温度上昇は最大でも0.1℃未満であり，自然冷却で十分である。</p> <p>6. 引用文献 (1) 日本機械学会「伝熱工学資料 改訂第5版」(2009)</p>	<p>(変更なし)</p>	



◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由																																										
<p style="text-align: right;">添付資料-11 別添</p> <p style="text-align: center;">人が常駐勤務し、又は頻繁に出入する原子力施設内の場所における線量率に関する説明書</p> <p>1. 遮へい設計上の基準線量率</p> <p>本説明書は、通常運用時に人が常時勤務し、又は頻繁に出入する分析・研究施設第2棟内の場所における外部放射線量に係る線量率による区域区分を示すものである。各区域区分の外部放射線に係る設計基準線量率を表-1のとおり設定する。また、第2棟区域区分を図-1~4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 各区域区分の外部放射線に係る設計基準線量率</p> <table border="1" data-bbox="302 800 1308 1121"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>外部放射線に係る設計基準線量率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理区域外</td> <td>A</td> <td>0.0026mSv/h 以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">管理区域</td> <td>B</td> <td>0.01mSv/h 未満</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.05mSv/h 未満</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0.25mSv/h 未満</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1mSv/h 未満</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1mSv/h 以上</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		外部放射線に係る設計基準線量率	管理区域外	A	0.0026mSv/h 以下	管理区域	B	0.01mSv/h 未満	C	0.05mSv/h 未満	D	0.25mSv/h 未満	E	1mSv/h 未満	F	1mSv/h 以上	<p style="text-align: right;">添付資料-11 別添</p> <p style="text-align: center;">人が常駐勤務し、又は頻繁に出入する原子力施設内の場所における線量率に関する説明書</p> <p>1. 遮へい設計上の基準線量率</p> <p>本説明書は、通常運用時に人が常時勤務し、又は頻繁に出入する分析・研究施設第2棟内の場所における外部放射線量に係る線量率による区域区分を示すものである。各区域区分の外部放射線に係る設計基準線量率を表-1のとおり設定する。また、第2棟区域区分を図-1~4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 各区域区分の外部放射線に係る設計基準線量率</p> <table border="1" data-bbox="1427 800 2564 1524"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>外部放射線に係る設計基準線量率</th> <th>線量率区分の考え方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理区域外</td> <td>A</td> <td>0.0026mSv/h 以下</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">管理区域</td> <td>B</td> <td>0.01mSv/h 未満</td> <td><u>人が常時作業を行うエリア。</u></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.05mSv/h 未満</td> <td><u>人の立入頻度が比較的少ないエリア。</u> <u>ただし、分析室等のグローブボックス、フードを設置する室については、立入頻度が比較的多いが、グローブボックス及びフード表面での線量率が高くなるため、区分Cとする（作業者の放射線防護装備、時間管理等により被ばく線量を管理する）。</u></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0.25mSv/h 未満</td> <td><u>設備の点検・保守等の特定の業務でのみ立ち入るエリア（人の立入頻度、立入時間が短い）。</u></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1mSv/h 未満</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">F</td> <td rowspan="2">1mSv/h 以上</td> <td><u>燃料デブリ等を取り扱うため線量率が高いが、マニプレータ等を用いて遠隔で取り扱うため、原則として人が立ち入らないエリア。</u></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分		外部放射線に係る設計基準線量率	線量率区分の考え方	管理区域外	A	0.0026mSv/h 以下	二	管理区域	B	0.01mSv/h 未満	<u>人が常時作業を行うエリア。</u>	C	0.05mSv/h 未満	<u>人の立入頻度が比較的少ないエリア。</u> <u>ただし、分析室等のグローブボックス、フードを設置する室については、立入頻度が比較的多いが、グローブボックス及びフード表面での線量率が高くなるため、区分Cとする（作業者の放射線防護装備、時間管理等により被ばく線量を管理する）。</u>	D	0.25mSv/h 未満	<u>設備の点検・保守等の特定の業務でのみ立ち入るエリア（人の立入頻度、立入時間が短い）。</u>	E	1mSv/h 未満	二	F	1mSv/h 以上	<u>燃料デブリ等を取り扱うため線量率が高いが、マニプレータ等を用いて遠隔で取り扱うため、原則として人が立ち入らないエリア。</u>		<p style="text-align: center;">設計基準線量率の設定に関する補足</p>
区 分		外部放射線に係る設計基準線量率																																										
管理区域外	A	0.0026mSv/h 以下																																										
管理区域	B	0.01mSv/h 未満																																										
	C	0.05mSv/h 未満																																										
	D	0.25mSv/h 未満																																										
	E	1mSv/h 未満																																										
	F	1mSv/h 以上																																										
区 分		外部放射線に係る設計基準線量率	線量率区分の考え方																																									
管理区域外	A	0.0026mSv/h 以下	二																																									
管理区域	B	0.01mSv/h 未満	<u>人が常時作業を行うエリア。</u>																																									
	C	0.05mSv/h 未満	<u>人の立入頻度が比較的少ないエリア。</u> <u>ただし、分析室等のグローブボックス、フードを設置する室については、立入頻度が比較的多いが、グローブボックス及びフード表面での線量率が高くなるため、区分Cとする（作業者の放射線防護装備、時間管理等により被ばく線量を管理する）。</u>																																									
	D	0.25mSv/h 未満	<u>設備の点検・保守等の特定の業務でのみ立ち入るエリア（人の立入頻度、立入時間が短い）。</u>																																									
	E	1mSv/h 未満	二																																									
	F	1mSv/h 以上	<u>燃料デブリ等を取り扱うため線量率が高いが、マニプレータ等を用いて遠隔で取り扱うため、原則として人が立ち入らないエリア。</u>																																									



◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由														
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>図-1 第2棟の区域区分図 地下1階</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>外部放射線に係る設計基準線量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理区域外</td> <td>A 0.0026mSv/h以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 0.01mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C 0.05mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td>管理区域</td> <td>D 0.25mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E 1mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F 1mSv/h以上</td> </tr> </tbody> </table> </div>	区分	外部放射線に係る設計基準線量	管理区域外	A 0.0026mSv/h以下		B 0.01mSv/h未満		C 0.05mSv/h未満	管理区域	D 0.25mSv/h未満		E 1mSv/h未満		F 1mSv/h以上	<p>(変更なし)</p>	
区分	外部放射線に係る設計基準線量															
管理区域外	A 0.0026mSv/h以下															
	B 0.01mSv/h未満															
	C 0.05mSv/h未満															
管理区域	D 0.25mSv/h未満															
	E 1mSv/h未満															
	F 1mSv/h以上															

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由														
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="writing-mode: vertical-rl;">区分</th> <th style="writing-mode: vertical-rl;">外部放射線に係る設計基準線量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl;">管理区域外</td> <td>A 0.0020mSv/h以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 0.01mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C 0.05mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl;">管理区域</td> <td>D 0.25mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E 1mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F 1mSv/h以上</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">図-2 第2棟の区域区分図 1階</p>	区分	外部放射線に係る設計基準線量	管理区域外	A 0.0020mSv/h以下		B 0.01mSv/h未満		C 0.05mSv/h未満	管理区域	D 0.25mSv/h未満		E 1mSv/h未満		F 1mSv/h以上	<p>(変更なし)</p>	
区分	外部放射線に係る設計基準線量															
管理区域外	A 0.0020mSv/h以下															
	B 0.01mSv/h未満															
	C 0.05mSv/h未満															
管理区域	D 0.25mSv/h未満															
	E 1mSv/h未満															
	F 1mSv/h以上															

◆添付資料-11

変更前	変更後	変更理由										
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区分</th> <th style="width: 90%;">外部放射線に係る設計基準線量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理区域外</td> <td>A 0.0026mSv/h以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">管理区域</td> <td>B 0.01mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td>C 0.05mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td>D 0.25mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td>E 1mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td>F 1mSv/h以上</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>図-3 第2棟の区域区分図 2階</p> </div>	区分	外部放射線に係る設計基準線量	管理区域外	A 0.0026mSv/h以下	管理区域	B 0.01mSv/h未満	C 0.05mSv/h未満	D 0.25mSv/h未満	E 1mSv/h未満	F 1mSv/h以上	<p>(変更なし)</p>	
区分	外部放射線に係る設計基準線量											
管理区域外	A 0.0026mSv/h以下											
管理区域	B 0.01mSv/h未満											
	C 0.05mSv/h未満											
	D 0.25mSv/h未満											
	E 1mSv/h未満											
	F 1mSv/h以上											

◆添付資料-11



変更前	変更後	変更理由														
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">区分</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">外部放射線に係る設計基準線量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">管理区域外</td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">A 0.0026mSv/h以下</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">管理区域</td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">B 0.01mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;"></td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">C 0.05mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;"></td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">D 0.25mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;"></td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">E 1mSv/h未満</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;"></td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">F 1mSv/h以上</td> </tr> </tbody> </table>	区分	外部放射線に係る設計基準線量	管理区域外	A 0.0026mSv/h以下	管理区域	B 0.01mSv/h未満		C 0.05mSv/h未満		D 0.25mSv/h未満		E 1mSv/h未満		F 1mSv/h以上	<p>(変更なし)</p>	
区分	外部放射線に係る設計基準線量															
管理区域外	A 0.0026mSv/h以下															
管理区域	B 0.01mSv/h未満															
	C 0.05mSv/h未満															
	D 0.25mSv/h未満															
	E 1mSv/h未満															
	F 1mSv/h以上															

図-4 第2棟の区域区分図 屋上

◆添付資料-11

変更前		変更後	変更理由																																								
<p>2. 作業エリアの区域区分</p> <p>第2棟内で、設計上想定される、作業エリアの区域区分を表-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-2 作業エリアの区域区分表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">エリア名称</th> <th style="width: 5%;">区分</th> <th style="width: 70%;">区分の設定根拠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>固体廃棄物払出準備室</td> <td>D</td> <td>第2棟固体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>液体廃棄物一時貯留室</td> <td>D</td> <td>第2棟液体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>換気空調設備室(1)</td> <td>D</td> <td>排気フィルタユニット（高性能フィルタ）は測定管理することから線量率はD区分となる。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>コンクリートセルNo.1~4</td> <td>F</td> <td>取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>鉄セル</td> <td>F</td> <td>取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>分析室</td> <td>C</td> <td>取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>α・γ測定室</td> <td>C</td> <td>取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>サービスエリア</td> <td>C</td> <td>取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MSM保守/保管室</td> <td>C</td> <td>マニプレータ等の保守・保管を行うためC区分となる。</td> </tr> </tbody> </table>		No.	エリア名称	区分	区分の設定根拠	1	固体廃棄物払出準備室	D	第2棟固体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。	2	液体廃棄物一時貯留室	D	第2棟液体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。	3	換気空調設備室(1)	D	排気フィルタユニット（高性能フィルタ）は測定管理することから線量率はD区分となる。	4	コンクリートセルNo.1~4	F	取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。	5	鉄セル	F	取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。	6	分析室	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。	7	α・γ測定室	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。	8	サービスエリア	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。	9	MSM保守/保管室	C	マニプレータ等の保守・保管を行うためC区分となる。	<p>(変更なし)</p>	
No.	エリア名称	区分	区分の設定根拠																																								
1	固体廃棄物払出準備室	D	第2棟固体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。																																								
2	液体廃棄物一時貯留室	D	第2棟液体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分となる。																																								
3	換気空調設備室(1)	D	排気フィルタユニット（高性能フィルタ）は測定管理することから線量率はD区分となる。																																								
4	コンクリートセルNo.1~4	F	取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。																																								
5	鉄セル	F	取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率はF区分となる。																																								
6	分析室	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。																																								
7	α・γ測定室	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。																																								
8	サービスエリア	C	取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分となる。																																								
9	MSM保守/保管室	C	マニプレータ等の保守・保管を行うためC区分となる。																																								
<p>3. 実効線量の管理方法</p> <p>運用開始後の実効線量の管理は、外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定し、放射線業務従事者の作業時間の制限等を実施することで、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める線量限度を遵守することはもとより、放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減する。</p>																																											

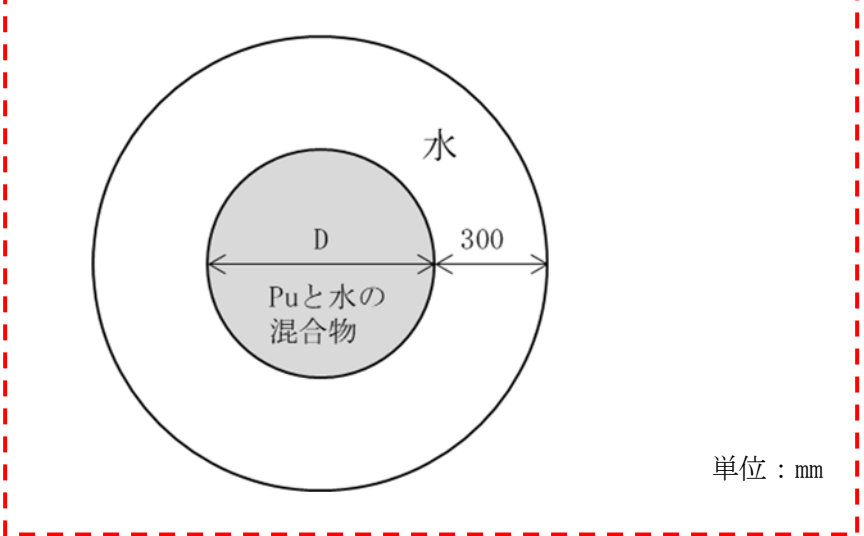
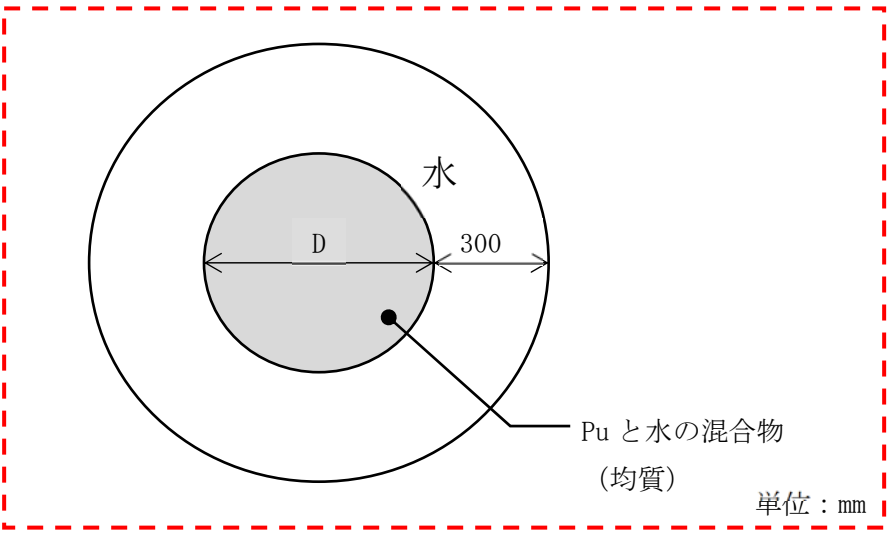
◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由																		
<p style="text-align: right;">添付資料-12</p> <p style="text-align: center;">第2棟の臨界に関する検討書</p> <p>1. 一般事項 本検討書は、第2棟における臨界に関する評価について説明するものである。</p> <p>1.1 臨界安全評価の基本方針 第2棟において想定する燃料デブリ等の最大取扱量及び臨界管理方法を表-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 燃料デブリ等の最大取扱量及び臨界管理方法</p> <table border="1" data-bbox="302 709 1240 894"> <thead> <tr> <th>取扱場所</th> <th>最大取扱量</th> <th>臨界管理方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートセルNo.1~4：合計</td> <td>■</td> <td>質量管理</td> </tr> <tr> <td>試料ピット</td> <td>■</td> <td>質量管理 形状管理</td> </tr> </tbody> </table> <p>燃料デブリ等を分析試料として取り扱う場所では質量管理を行い、一時的に保管する試料ピットでは質量管理及び形状管理を行う。未臨界性の判断基準は、中性子実効増倍率（以下「keff」という。）に標準偏差の3倍（以下「3σ」という。）を加えた値が0.95以下となること（4.引用文献(1)参照）とする。</p> <p>1.2 燃料デブリ等の組成</p>	取扱場所	最大取扱量	臨界管理方法	コンクリートセルNo.1~4：合計	■	質量管理	試料ピット	■	質量管理 形状管理	<p style="text-align: right;">添付資料-12</p> <p style="text-align: center;">第2棟の臨界に関する検討書</p> <p>1. 一般事項 本検討書は、第2棟における臨界に関する評価について説明するものである。</p> <p>1.1 臨界安全評価の基本方針 第2棟において想定する燃料デブリ等の最大取扱量及び臨界管理方法を表-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 燃料デブリ等の最大取扱量及び臨界管理方法</p> <table border="1" data-bbox="1424 709 2362 894"> <thead> <tr> <th>取扱場所</th> <th>最大取扱量</th> <th>臨界管理方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートセルNo.1~4：合計</td> <td>■</td> <td>質量管理</td> </tr> <tr> <td>試料ピット</td> <td>■</td> <td>質量管理 形状管理</td> </tr> </tbody> </table> <p>燃料デブリ等を<u>分析・試験</u>で取り扱う場所では質量管理を行い、一時的に保管する試料ピットでは質量管理及び形状管理を行う。未臨界性の判断基準は、中性子実効増倍率（以下「keff」という。）に標準偏差の3倍（以下「3σ」という。）を加えた値が0.95以下となること（4.引用文献(1)参照）とする。</p> <p>1.2 燃料デブリ等の組成</p> <p><u>燃料デブリの性状として、以下を想定した。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>燃料デブリは、燃料と被覆管等が溶融、固化した状態であり、同重量の燃料と比べて核分裂性物質は少なくなる。また、発電所の1号機から3号機にはガドリニアを添加した燃料が装荷されており、燃料デブリ中に中性子吸収効果の高いガドリニウムが含まれている可能性がある。</u> ・<u>燃料の燃焼度は、原子炉内で使用された期間や炉心内の燃料配置等により異なる。また、燃料は燃焼することで核分裂性物質が減少する。燃料デブリには、高い燃焼度の燃料と低い燃焼度の燃焼が混在している。</u> ・<u>燃料デブリの性状は、原子炉内で均一ではなく、採取する号機やその位置により異なる。</u> 	取扱場所	最大取扱量	臨界管理方法	コンクリートセルNo.1~4：合計	■	質量管理	試料ピット	■	質量管理 形状管理	<p>記載の適正化</p> <p>燃料デブリ等の組成に関する補足の追加</p>
取扱場所	最大取扱量	臨界管理方法																		
コンクリートセルNo.1~4：合計	■	質量管理																		
試料ピット	■	質量管理 形状管理																		
取扱場所	最大取扱量	臨界管理方法																		
コンクリートセルNo.1~4：合計	■	質量管理																		
試料ピット	■	質量管理 形状管理																		

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由																
<p>臨界安全評価上の燃料デブリ等は、以下の保守的な条件を想定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全て核燃料物質で構成されているものとする。 ・未照射燃料とする。 <p>・臨界性の高い福島第一原子力発電所3号機のMOX燃料（以下「MOX燃料」という。）とする。</p> <p>・²⁴¹Puの²⁴¹Amへの壊変を考慮せず、MOX燃料中の²⁴¹Amは全て²⁴¹Puとして評価する。</p> <p>・原子炉での溶融に伴う性状の変化を考慮し、核燃料物質は酸化物と比較して核分裂性物質の重量割合が高くなる金属とする。</p> <p>・燃料デブリ等を溶解処理するため、核燃料物質と水の混合物としてモデル化する。</p> <p>本臨界安全解析に用いる燃料デブリ等の条件を表-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-2 臨界安全解析における燃料デブリ等の条件</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>解析対象</th> <th>燃料デブリ等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核燃料物質</td> <td>3号機装荷MOX燃料</td> </tr> <tr> <td>Pu富化度 (wt%) ※1</td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>²³⁵U濃縮度 (wt%) ※2</td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table> $\text{※1: Pu 富化度} = \frac{\text{燃料デブリ等の Pu 質量}}{\text{燃料デブリ等 (核燃料物質金属) の質量}} \times 100$ $\text{※2: } ^{235}\text{U 濃縮度} = \frac{\text{燃料デブリ等の } ^{235}\text{U 質量}}{\text{燃料デブリ等 (核燃料物質金属) の質量}} \times 100$ <p>1.3 使用する解析コード</p> <p>臨界安全解析には、計算機コード「MVP2」を用いる。</p>	解析対象	燃料デブリ等	核燃料物質	3号機装荷MOX燃料	Pu富化度 (wt%) ※1		²³⁵ U濃縮度 (wt%) ※2		<p><u>このような燃料デブリについて</u>、臨界安全評価上の燃料デブリ等は、以下の保守的な条件を想定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全て核燃料物質で構成されているものとする。 ・<u>燃焼した燃料より核分裂性物質を多く含む新燃料（原子炉で使用する前の組成）</u>とする。 ・<u>原子炉での溶融に伴う性状の変化を考慮し、核燃料物質は酸化物と比較して核分裂性物質の重量割合が高くなる金属とする。</u> ・<u>中性子吸収効果を有するガドリニウムを考慮しない。</u> <p><u>上記に加えて、以下の事項を考慮する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>燃料の組成は、ウランに比べて臨界性の高いプルトニウム（以下「Pu」という。）を含む発電所3号機のMOX燃料（以下「MOX燃料」という。）とする。</u> ・²⁴¹Puの²⁴¹Amへの壊変を考慮せず、MOX燃料中の²⁴¹Amは全て²⁴¹Puとして評価する。 <p>・燃料デブリ等を溶解処理するため、核燃料物質と水の混合物としてモデル化する。</p> <p>本臨界安全解析に用いる燃料デブリ等の条件を表-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-2 臨界安全解析における燃料デブリ等の条件</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>解析対象</th> <th>燃料デブリ等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核燃料物質</td> <td style="color: red;">MOX燃料</td> </tr> <tr> <td>Pu富化度 (wt%) ※1</td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>²³⁵U濃縮度 (wt%) ※2</td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table> $\text{※1: Pu 富化度} = \frac{\text{燃料デブリ等の Pu 質量}}{\text{燃料デブリ等 (核燃料物質金属) の質量}} \times 100$ $\text{※2: } ^{235}\text{U 濃縮度} = \frac{\text{燃料デブリ等の } ^{235}\text{U 質量}}{\text{燃料デブリ等 (核燃料物質金属) の質量}} \times 100$ <p>1.3 使用する解析コード</p> <p>臨界安全解析には、<u>解析</u>コード「MVP2」を用いる。</p> <p><u>MVP2は、核燃料物質、構造材等の幾何形状等を入力し、中性子の発生、飛行、衝突等の事象を追跡、これを処理することで中性子実効増倍率を求める解析コードである。また、幾何形状の入力に当たり、直方体、球等のあらかじめ用意された基本形状を組み合わせることで、複雑な形状の解析が可能である。</u></p> <p><u>なお、球とその他の形状を組み合わせ、さらに球の半径を変化させることで非均質性及び粒子径を考慮した解析が可能である。</u></p>	解析対象	燃料デブリ等	核燃料物質	MOX燃料	Pu富化度 (wt%) ※1		²³⁵ U濃縮度 (wt%) ※2		<p>燃料デブリ等の組成に関する補足の追加</p> <p>記載の適正化</p> <p>燃料デブリ等の組成に関する補足の追加</p> <p>燃料デブリ等の組成に関する補足の追加</p> <p>燃料デブリ等の組成に関する補足の追加</p> <p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>解析コードに関する補足の追記</p>
解析対象	燃料デブリ等																	
核燃料物質	3号機装荷MOX燃料																	
Pu富化度 (wt%) ※1																		
²³⁵ U濃縮度 (wt%) ※2																		
解析対象	燃料デブリ等																	
核燃料物質	MOX燃料																	
Pu富化度 (wt%) ※1																		
²³⁵ U濃縮度 (wt%) ※2																		

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<p>2. コンクリートセルの臨界安全解析</p> <p>コンクリートセルにおいて燃料デブリ等を分析試料として取り扱う際の未臨界性を確認する。</p> <p>2.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル</p> <p>コンクリートセルでは、燃料デブリ等の切断、粉砕、溶解処理等の形状等が変化する前処理を行うため、質量管理を行う。</p> <p>燃料デブリ等を分析試料として取り扱う際の最も保守的な想定として、コンクリートセルでの燃料デブリ等の溶解処理中にプルトニウム（以下「Pu」という。）の濃度が高い残渣又は沈殿が発生する場合を考慮する。</p> <p>なお、Puの同位体組成はMOX燃料の値を用いる。</p> <p>この想定において、MOX燃料に含まれるPuを対象に、k_{eff}と3σの和が0.95（4.引用文献(1)参照）となる重量を評価する。評価の結果得られたPu質量に二重装荷を考慮した安全係数（0.43）（4.引用文献(2)参照）を乗じた値が、■■■■の燃料デブリ等に含まれる^{235}U及びPuの質量を超えていることを確認する。臨界安全解析モデルを図-1に示す。具体的な解析の条件は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最も臨界になりやすい形状である球モデルを採用する。 ・燃料デブリ等はPuと水の混合物として解析モデルの中心に配置する。 <p>なお、Puは非均質性を考慮して粒子状とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Puと水の混合物における直径（D）は、Puの粒径及び粒子間距離から求められ、保守的な結果が得られるよう設定する。 <ul style="list-style-type: none"> ・Puと水の混合物は十分な厚さの水（中性子反射材）で覆われているものとする。  <p>図-1 コンクリートセルにおける燃料デブリ等の取扱いに対する解析モデル</p>	<p>2. コンクリートセルの臨界安全解析</p> <p>コンクリートセルにおいて燃料デブリ等を<u>分析・試験</u>で取り扱う際の未臨界性を確認する。</p> <p>2.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル</p> <p>コンクリートセルでは、燃料デブリ等の切断、粉砕、溶解処理等の形状等が変化する前処理を行うため、質量管理を行う。</p> <p><u>なお</u>、コンクリートセルでの燃料デブリ等の溶解処理中にPuの濃度が高い残渣又は沈殿が発生し、<u>粒子状に存在</u>する場合を考慮する。Puの同位体組成はMOX燃料の値を用いる。</p> <p>この想定において、MOX燃料に含まれるPuを対象に、k_{eff}と3σの和が0.95（4.引用文献(1)参照）となる重量を評価する。評価の結果得られたPu質量に<u>誤操作による</u>二重装荷を考慮した安全係数（0.43）（4.引用文献(2)参照）を乗じた値が、■■■■の燃料デブリ等に含まれる^{235}UとPuの合計重量を超えていることを確認する。具体的な解析の条件は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最も臨界になりやすい形状である球モデルを採用する。 ・燃料デブリ等はPuと水の混合物として解析モデルの中心に配置する。 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>均質体系の解析では、Puと水の混合物における直径（D）について、Puの濃度をパラメータとして保守的な結果が得られるよう設定する。均質体系の解析モデルを図-1に示す。</u> ・<u>非均質体系の解析では、Puが粒子状に存在するものとし、Puと水の混合物における直径（D）について、Puの粒径及び粒子間距離をパラメータとして保守的な結果が得られるよう設定する。非均質体系の解析モデルを図-2に示す。</u> <ul style="list-style-type: none"> ・Puと水の混合物は十分な厚さの水（中性子反射材）で覆われているものとする。  <p>図-1 <u>均質体系の</u>解析モデル</p>	<p>記載の適正化</p> <p>解析条件の適正化 解析モデルの明確化</p> <p>解析モデルの明確化</p> <p>解析条件の適正化</p> <p>解析モデルの明確化</p> <p>解析モデルの明確化</p>

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p> <p>2.2 結果</p> <p>2.1 に示した条件で解析を実施した結果、k_{eff} と 3σ の和が 0.95 となる時の Pu の重量は ■■■■ となった。この値に二重装荷を考慮した係数 0.43 を乗じると ■■■■ となる。</p> <p>表-2 に示した Pu 富化度 ■■■■ 及び ^{235}U 濃縮度 ■■■■ から、コンクリートセルで取り扱う ■■■■ の燃料デブリ等に含まれる ^{235}U 及び Pu は最大で ■■■■ であり ■■■■ を下回っている。</p> <p>■■■■</p> <p>よって、■■■■ の燃料デブリ等 (^{235}U+Pu 重量: ■■■■ 相当) は二重装荷を考慮しても臨界に達しない。</p>	<div data-bbox="1448 346 2389 913" style="text-align: center;"> <p>図-2 非均質体系の解析モデル</p> </div> <p>2.2 結果</p> <p>2.1 に示した条件で解析を実施した結果、k_{eff} と 3σ の和が 0.95 となる時の Pu の重量は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 均質体系の解析結果は ■■■■ であり、このときの Pu と水の混合物の直径 (D) は ■■■■、Pu 濃度は約 530g/L となった。 非均質体系の解析結果は ■■■■ であり、このときの Pu と水の混合物の直径 (D) は ■■■■、Pu 粒子の粒子径は 0.05cm、粒子の中心間距離は約 0.13cm となった。 <p>以上より、非均質体系の方が均質体系に比べて厳しい解析結果となった。非均質体系の解析結果である ■■■■ に誤操作による二重装荷を考慮した係数 0.43 を乗じると ■■■■ となる。</p> <p>表-2 に示した Pu 富化度 ■■■■ 及び ^{235}U 濃縮度 ■■■■ から、コンクリートセルで取り扱う ■■■■ の燃料デブリ等に含まれる ^{235}U 及び Pu は最大で ■■■■ であり ■■■■ を下回っている。</p> <p>■■■■</p> <p>よって、■■■■ の燃料デブリ等 (^{235}U+Pu 重量: ■■■■ 相当) は二重装荷を考慮しても臨界に達しない。</p>	<p>解析モデルの明確化</p> <p>評価結果の補足</p>

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<p>3. 試料ピットの臨界安全解析</p> <p>燃料デブリ等を試料ピットにおいて一時的に保管した際の未臨界性を確認する。</p> <p>3.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル</p> <p>試料ピットは██████████に設置されており、燃料デブリ等を容器に収納して試料ピットで一時的に保管する。試料ピットでは、容器に収納する燃料デブリ等に含まれる²³⁵U及びPuに対して質量管理を行うとともに、試料ピットによる形状管理を行う。</p> <p>試料ピットは██████████から成り、各██████████に██████████（²³⁵U+Pu重量：██████████）以下の燃料デブリ等を収納した容器を██████████まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。試料ピットには最大で██████████のスペースがあるため、最大容量は██████████となる。</p> <p>解析では、██████████ ██████████ものとして評価を行う。解析は、図-2 及び図-3 に示すように試料ピットの各██████████の径、深さ（燃料デブリ等が存在する範囲）及び間隔（中心間距離）を考慮したモデルを用いて、最大容量でkeffと3σの和が0.95以下であることを確認する。具体的な解析条件は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・径：██████████、深さ（燃料デブリ等が存在する範囲）：██████████及び間隔（中心間距離）：██████████の██████████が██████████から成る試料ピットとする。 ・各██████████には、██████████の燃料デブリ等を収納した高さ██████████の容器を██████████まで積み上げて一時的に保管する。 ・容器内の燃料デブリ等は粒子状のMOX燃料と水の混合物とする。 ・粒子状のMOX燃料の粒径及び粒子間距離については保守的な結果が得られるよう設定する。 ・試料ピットで積み重ねられている燃料デブリ等における中性子相互作用への影響を排除するため、解析上は容器を無視する。 ・セル部に存在する燃料デブリ等と試料ピットの██████████における燃料デブリ等の中性子相互作用への影響を排除するため、解析上は試料ピットの蓋を無視する。 ・コンクリートセル内の雰囲気は空気であるが、保守側の評価となるように水（中性子反射材）で覆われているものとする。 	<p>3. 試料ピットの臨界安全解析</p> <p>燃料デブリ等を試料ピットにおいて一時的に保管した際の未臨界性を確認する。</p> <p>3.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル</p> <p>試料ピットは██████████に設置されており、燃料デブリ等を容器に収納して試料ピットで一時的に保管する。試料ピットでは、容器に収納する燃料デブリ等に含まれる²³⁵U及びPuに対して質量管理を行うとともに、試料ピットによる形状管理を行う。</p> <p>試料ピットは██████████から成り、各██████████に██████████（²³⁵U+Pu重量：██████████）以下の燃料デブリ等を収納した容器を██████████まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。試料ピットには最大で██████████のスペースがあるため、最大容量は██████████となる。</p> <p>解析では、██████████ ██████████ものとして評価を行う。解析は、<u>図-3 及び図-4</u> に示すように試料ピットの各██████████の径、深さ（燃料デブリ等が存在する範囲）及び間隔（中心間距離）を考慮したモデルを用いて、最大容量でkeffと3σの和が0.95以下であることを確認する。具体的な解析条件は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・径：██████████、深さ（燃料デブリ等が存在する範囲）：██████████及び間隔（中心間距離）：██████████の██████████が██████████から成る試料ピットとする。 ・各██████████には、██████████の燃料デブリ等を収納した高さ██████████の容器を██████████まで積み上げて一時的に保管する。 ・容器内の燃料デブリ等は粒子状のMOX燃料と水の混合物とする。 ・粒子状のMOX燃料の粒径及び粒子間距離については保守的な結果が得られるよう設定する。 ・試料ピットで積み重ねられている燃料デブリ等における中性子相互作用への影響を排除するため、解析上は容器を無視する。 ・セル部に存在する燃料デブリ等と試料ピットの██████████における燃料デブリ等の中性子相互作用への影響を排除するため、解析上は試料ピットの蓋を無視する。 ・コンクリートセル内の雰囲気は空気であるが、保守側の評価となるように水（中性子反射材）で覆われているものとする。 	<p>図の追加による図番号の修正</p>

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<div data-bbox="412 338 1086 1549" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1092 1436 1205 1470">単位：mm</p> <p data-bbox="531 1566 1020 1600">図-2 試料ピットの解析モデル（平面図）</p>	<div data-bbox="1555 338 2205 1549" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="2211 1436 2323 1470">単位：mm</p> <p data-bbox="1644 1566 2148 1600">図-<u>3</u> 試料ピットの解析モデル（平面図）</p>	<p data-bbox="2457 1566 2813 1600">図の追加による図番号の修正</p>

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<div data-bbox="270 338 1294 932" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="445 934 1071 972" data-label="Caption"> <p>図-3 試料ピットの解析モデル（図-2 A-A 断面図）</p> </div> <div data-bbox="207 1068 350 1106" data-label="Section-Header"> <p>3.2 結果</p> </div> <div data-bbox="243 1113 1320 1152" data-label="Text"> <p>3.1 に示した条件で解析を実施した結果、k_{eff} と 3σ の和は 0.92 となり、臨界に達しない。</p> </div> <div data-bbox="207 1203 388 1241" data-label="Section-Header"> <p>4. 引用文献</p> </div> <div data-bbox="222 1247 1285 1331" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> (1) 『臨界安全ハンドブック第2版』，日本原子力研究所，JAERI-1340，1999年3月． (2) 『Guide de Criticité』，CEA-R3114，COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE，1967． </div>	<div data-bbox="1397 338 2421 932" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1549 934 2208 972" data-label="Caption"> <p>図-4 試料ピットの解析モデル（図-3 A-A 断面図）</p> </div> <div data-bbox="1371 1113 1519 1150" data-label="Text"> <p>（変更なし）</p> </div>	<div data-bbox="2448 934 2870 1014" data-label="Text"> <p>図番号追加による図番号の修正</p> </div>

◆添付資料-12

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料-12 別添</u></p> <p style="text-align: center;"><u>燃料デブリ等の臨界管理に関する説明書</u></p> <p><u>1. 臨界管理</u></p> <p><u>第2棟における臨界管理の方法は、質量管理を原則とし、試料ピットについては質量管理及び形状管理を適用する。</u></p> <p><u>これらの管理を行うために用いる最大取扱量は、取り扱う核分裂性物質の組成、形状、減速条件等を考慮し十分な裕度を見込んで定めるとともに、燃料デブリ等の取扱いに際し、いかなる場合においても最大取扱量を超えないようにする。</u></p> <p><u>なお、燃料デブリ等と標準試料のうち未照射燃料を同時に取り扱う場合、その取扱量及び組成に基づき、未照射燃料と燃料デブリ等における²³⁵U+Puの合計重量を評価し、その重量が燃料デブリ等の最大取扱量に含まれる²³⁵U+Puの重量を超えないよう管理する。</u></p> <p><u>また、最大取扱量の異なる取扱場所へ燃料デブリ等を移動する時は、電算機又は伝票の記録により移動先の取扱場所における存在量が最大取扱量以下であることを確認した後に移動する。</u></p> <p><u>以上のように、最大取扱量は十分な裕度を見込んで定めているとともに、最大取扱量を超過しない厳重な運用を行うため、燃料デブリ等が臨界に達するおそれはない。</u></p> <p><u>さらに、第2棟においては、ガンマ線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタを設置し、臨界に伴う線量率の上昇が検知できるとともに、警報発報が可能な設計としている。</u></p>	<p>臨界管理の方法に関する記載の追加</p>

◆添付資料－13

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料－13</p> <p style="text-align: center;">第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面</p> <p>1. 火災防護に関する基本方針 第2棟は、火災により安全性が損なわれることを防止するために、火災の発生防止対策、火災の検知及び消火対策、火災の影響の軽減対策の3方策を適切に組み合わせた措置を講ずる。</p> <p>2. 火災の発生防止 2.1 不燃性材料、難燃性材料の使用 第2棟は、主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根及び階段は、不燃性材料を使用し、間仕切り壁、天井及び仕上げは、建築基準法及び関係法令に基づく他、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。 また、建屋内の機器、配管、排気管、排気ダクト、トレイ、電線路及び盤の筐体の主要構造体並びにこれらの支持構造物は、不燃性材料とし、幹線ケーブル及び動力ケーブルは難燃ケーブルを使用する他、消防設備用のケーブルは消防法に基づき耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを使用する。 (現行記載なし)</p> <p>2.2 自然現象による火災発生防止 第2棟の建物、系統及び機器は、落雷、地震等の自然現象により火災が生じることがないように防護した設計とし、建築基準法及び関係法令に基づき避雷設備を設置する。 第2棟の建屋は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に基づき設計を行い、破壊又は倒壊を防ぐことにより、火災発生を防止する。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料－13</p> <p style="text-align: center;">第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面</p> <p>1. 火災防護に関する基本方針 第2棟は、火災により安全性が損なわれることを防止するために、火災の発生防止対策、火災の検知及び消火対策、火災の影響の軽減対策の3方策を適切に組み合わせた措置を講ずる。</p> <p>2. 火災の発生防止 2.1 不燃性材料、難燃性材料の使用 第2棟は、主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根及び階段は、不燃性材料を使用し、間仕切り壁、天井及び仕上げは、建築基準法及び関係法令に基づく他、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。 また、建屋内の機器、配管、排気管、排気ダクト、トレイ、電線路及び盤の筐体の主要構造体並びにこれらの支持構造物は、不燃性材料とし、幹線ケーブル、動力ケーブル及び制御ケーブルは難燃ケーブルを使用する他、消防設備用のケーブルは消防法に基づき耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを使用する。</p> <p><u>2.2 分析・試験に伴う火災発生防止</u> <u>分析・試験に伴う火災の発生防止として以下を考慮する。</u> ① <u>コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフードは、可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する。</u> ② <u>燃料デブリ等の前処理により発生する切断片、粉等は金属製の容器に収納する。</u> ③ <u>放射性の液体廃棄物を一時的に保管する設備は、静電気等の放電のため接地を施す。</u> ④ <u>試薬は、試薬調製室の薬品保管庫（金属製）に保管する。</u> ⑤ <u>消防法により混載禁止とされている危険物は分けて保管する。</u> ⑥ <u>混合することにより発火する可能性のある危険物は、同一の場所で使用しない。</u> ⑦ <u>加熱機器は防爆仕様のもを用い、使用する際は、周辺に可燃物を置かない。</u> ⑧ <u>加熱機器の使用中は常時監視する。</u></p> <p>2.3 自然現象による火災発生防止 第2棟の建物、系統及び機器は、落雷、地震等の自然現象により火災が生じることがないように防護した設計とし、建築基準法及び関係法令に基づき避雷設備を設置する。 第2棟の建屋は、耐震設計審査指針に基づき設計を行い、破壊又は倒壊を防ぐことにより、火災発生を防止する。</p>	<p>記載の明確化</p> <p>分析・試験に伴う火災発生防止を追加</p> <p>項追加による項番号の修正</p>

◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由
<p>3. 火災の検知及び消火</p> <p>3.1 火災検知器及び消火設備</p> <p>火災検知器及び消火設備は、第2棟に対する火災の悪影響を限定し、早期消火を行えるよう消防法及び関係法令に基づいた設計とする。</p> <p>① 火災検知器</p> <p>放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して検知器の型式（熱・煙）を選定する。</p> <p>なお、火災検知時は、受信器より常時人のいる建屋内設備監視室及び免震重要棟に代表警報を発報する設計とする。</p> <p>② 消火設備</p> <p>消火設備は、屋内消火栓設備及び消火器で構成する。また、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス内の火災に関しては、不活性ガス消火設備を設ける。</p> <p>消防法上の消火水槽の容量は約16m³であるが、これは屋内消火栓においては約2時間の放水量に相当する。また、福島第一原子力発電所内の消防水利に消防車を連結することにより、第2棟の消火が可能である。</p> <p>(現行記載なし)</p> <p>3.2 自然現象に対する消火設備の性能維持</p> <p>火災検知器及び消火設備は地震等の自然現象によっても、その性能が著しく阻害されないよう措置を講ずる。消火設備は、消防法及び関係法令に基づく設計とし、耐震設計は「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日）に基づいて適切に行う。</p>	<p>3. 火災の検知及び消火</p> <p>3.1 火災検知器及び消火設備</p> <p>火災検知器及び消火設備は、第2棟に対する火災の悪影響を限定し、早期消火を行えるよう消防法及び関係法令に基づいた設計とする。</p> <p>① 火災検知器</p> <p>放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して検知器の型式（熱・煙）を選定する。</p> <p>なお、火災検知時は、受信器より建屋内制御室及び免震重要棟に代表警報を発報する設計とする。</p> <p>② 消火設備</p> <p>消火設備は、屋内消火栓設備及び消火器で構成する。また、第2棟の消防水利に消防車を連結することにより、第2棟の消火が可能である。</p> <p>③ 窒素ガス消火設備</p> <p><u>セル等内の火災に対しては、窒素ガス消火設備を設置する。</u></p> <p><u>なお、窒素ガス消火設備は、セル等内の酸素濃度を低い状態にすることにより、消火が可能である。窒素ガス消火設備の概略系統図を図-1に示す。</u></p> <p>3.2 自然現象に対する消火設備の性能維持</p> <p>消火設備は、消防法及び関係法令に基づく設計とし、<u>凍結防止、風水害の対策等の措置を講ずる。</u></p>	<p>記載の適正化</p> <p>記載の適正化</p> <p>窒素ガス消火設備を追加</p> <p>記載の適正化</p>

◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由
<p>4. 火災の影響の軽減</p> <p>第2棟の建屋は、建築基準法及び関係法令に基づき防火区画を設置し、消防設備と組み合わせることにより、火災の影響を軽減する設計とする。</p> <p>なお、主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は、延焼を防止するために必要な耐火性能を有する設計とする。</p> <p>（現行記載なし）</p> <p>（現行記載なし）</p> <p>（現行記載なし）</p>	<p>4. 火災の影響の軽減</p> <p>第2棟の建屋は、建築基準法及び関係法令に基づき防火区画を設置し、消防設備と組み合わせることにより、火災の影響を軽減する設計とする。</p> <p>なお、主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は、延焼を防止するために必要な耐火性能を有する設計とする。</p> <p>5. <u>外部火災について</u></p> <p><u>外部火災に対しては、消火活動が行えるように、消防水利を設置する。また、第2棟の周囲の森林から第2棟建屋までは20m以上確保する。</u></p> <p>6. <u>セル内火災時の排気フィルタへの影響について</u></p> <p><u>第2棟では、2.2に示す措置を講ずることによってコンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフード内における火災の発生を防止する。万一、コンクリートセル、鉄セル、グローブボックス及びフード内で火災が発生し、火災に伴い発生する煤が換気空調設備の排気系統に流入したとしても、排気フィルタは破過せず、負圧維持に必要な排気風量を維持できる性能を有する設計とする。</u></p> <p>7. <u>水素に対する考慮</u></p> <p><u>燃料デブリ等からの放射線により、水が放射線分解し水素が発生する可能性がある。このため、燃料デブリ等の取扱量が多く、水素が最も発生する可能性がある試料ピットについて水素濃度を評価した。</u></p> <p><u>発電所の1号機から3号機で最も燃料した燃料を想定し、ORIGEN2コードを用いて運転履歴に基づく燃焼計算及び原子炉停止から12年間の壊変計算を実施して燃料デブリ等1g当たりの発熱量を算出した。その際、燃焼度は保守的に60GWd/tとした。</u></p> <p><u>算出した発熱量を用いて「9.引用文献(1)」を基に次式により水素発生速度を算出した。</u></p>	<p>外部火災に関する記載の追加</p> <p>セル火災時のフィルタへの影響に関する記載の追加</p> <p>水素に対する考慮に関する記載の追加</p>

◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	$M = W \times F \times \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} \times \frac{G}{100} \times \frac{22.4}{6.0 \times 10^{23}} \times \frac{3600}{1000}$ <p>ここで、</p> <p>M : 水素発生速度 (m³/h)</p> <p>W : 発熱量 (W)</p> <p>F : エネルギー吸収率 (-) ※全エネルギーが水に吸収されるとし保守的に1に設定</p> <p>G : 放射線のエネルギー100eV当たり生成される分子数 (分子/100eV)</p> <p>[β線及びγ線 : 0.44, α線 : 1.40]</p> <p>計算の結果、試料ピットに最大取扱量の燃料デブリ等が存在する場合において水素発生速度は約3.0×10⁻³m³/hとなった。</p> <p>なお、コンクリートセル内は常に換気されており、発生した水素は速やかに希釈される。このとき、換気量をコンクリートセルのうち最も小さい380m³/h、外気中の水素濃度を5×10⁻⁷としてコンクリートセル内の水素濃度は「9.引用文献(2)」を基に次式より算出した。</p> $C_t = \frac{M + C_0 Q}{Q} \times 100$ <p>ここで、</p> <p>C_t : コンクリートセル内の水素濃度 (vol%)</p> <p>C₀ : 外気中の水素濃度 (-)</p> <p>M : 水素発生速度 (m³/h)</p> <p>Q : 換気量 (m³/h)</p> <p>計算の結果、コンクリートセル内の水素濃度は約8.3×10⁻⁴vol%となり、空気中における爆発下限濃度4vol%を下回るため、水素爆発のおそれはない。</p>	<p>水素に対する考慮に関する記載の追加</p>
<p>5. 消火設備の取付箇所を明示した図面 消火設備の取付箇所について、図-1~4に示す。</p> <p>(現行記載なし)</p>	<p>8. 消火設備の取付箇所を明示した図面 消火設備の取付箇所について、図-<u>2~5</u>に示す。</p> <p>9. 引用文献</p> <p>(1) J.O.Henrie and J.N.Appel, 『Evaluation of Special Safety Issues Associated with Handling the Three Mile Island Unit 2 Core Debris』, GEND-051, 1985.</p> <p>(2) 『屋内換気量測定方法(炭酸ガス法)』, JIS A 1406, 1974.</p>	<p>項番号及び図番の追加による修正</p> <p>引用文献の追加</p>

◆添付資料-13

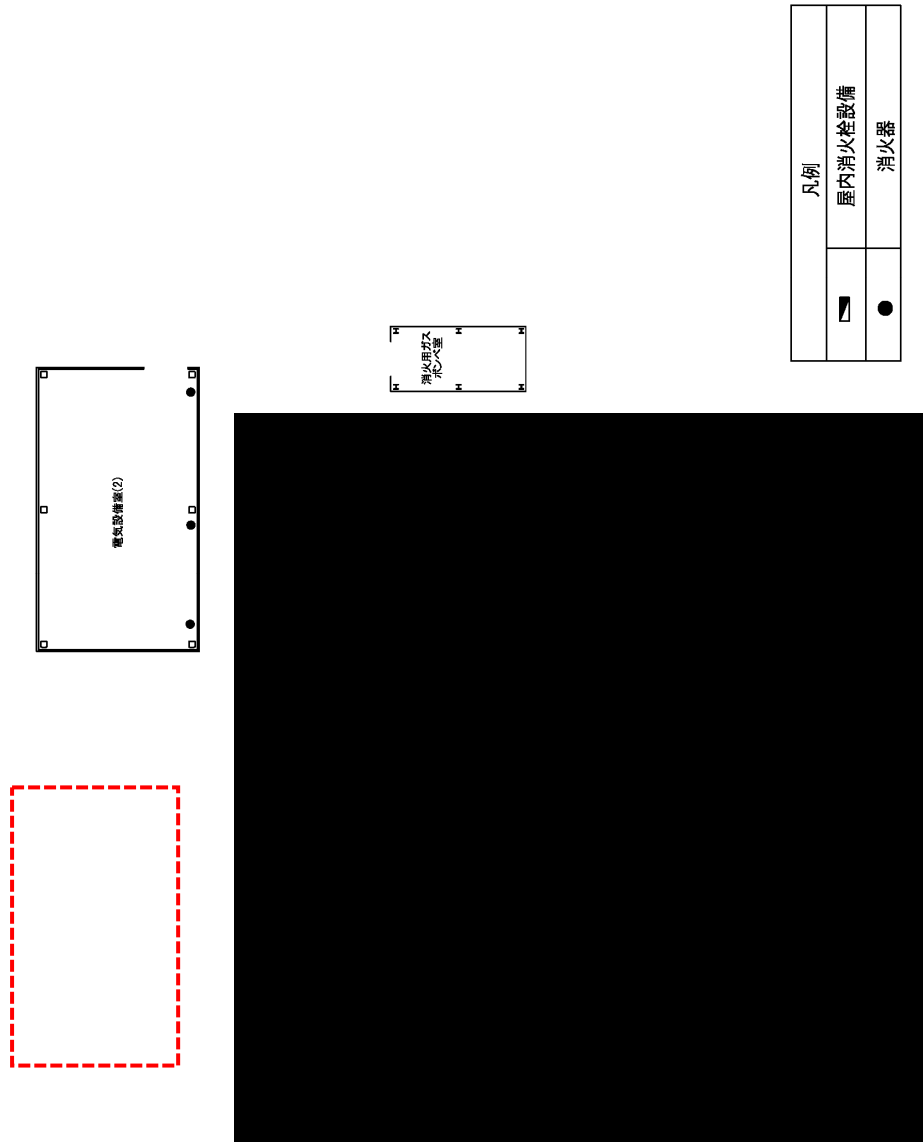
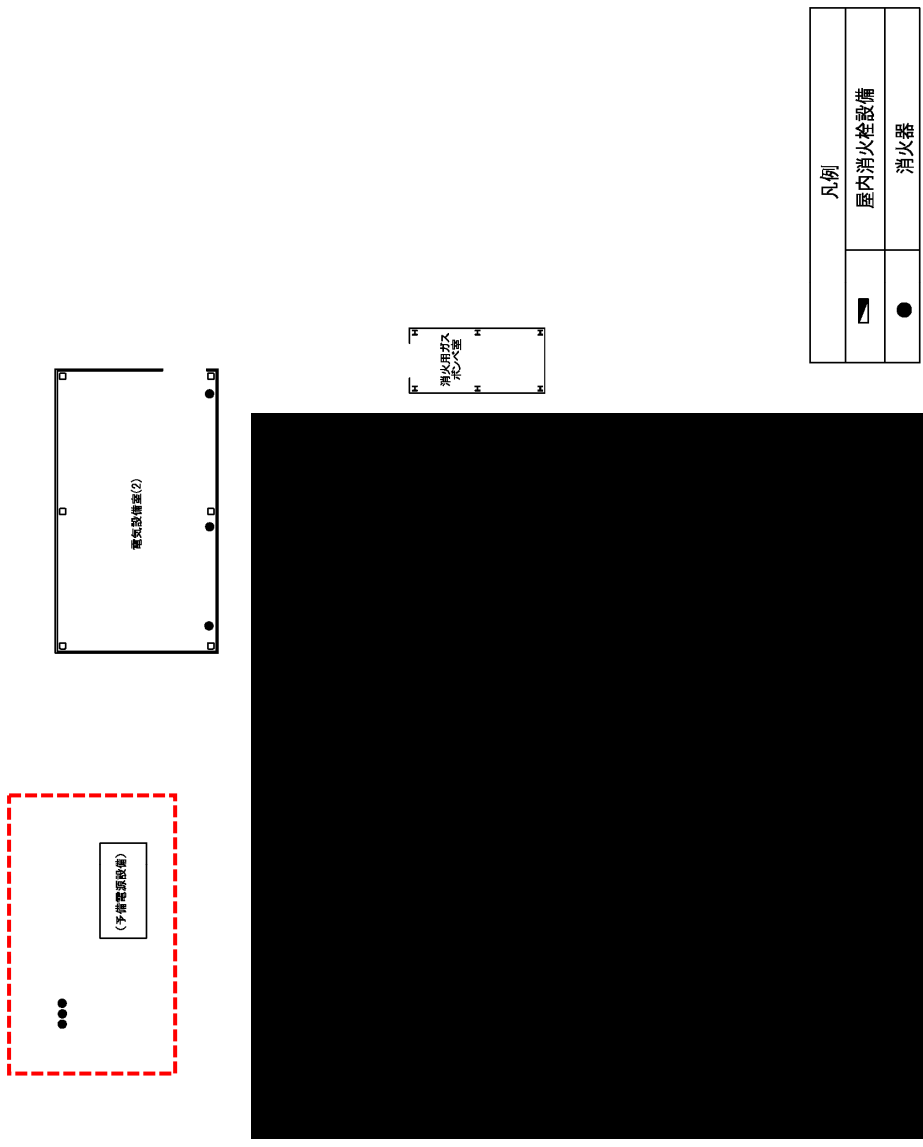
変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-13</p>	<p>窒素ガス消火設備の概略系統の追加</p>

図-1 窒素ガス消火設備の概略系統図



◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由												
<div data-bbox="489 903 1121 1579" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <div data-bbox="988 533 1095 867" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">凡例</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px;">■</td> <td>屋内消火栓設備</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px;">●</td> <td>消火器</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="1240 730 1279 1480" style="text-align: center;"> <p>図-1 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 地下1階</p> </div>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<div data-bbox="1561 886 2226 1558" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <div data-bbox="2089 512 2196 846" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">凡例</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px;">■</td> <td>屋内消火栓設備</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px;">●</td> <td>消火器</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="2377 751 2415 1499" style="text-align: center;"> <p>図-2 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 地下1階</p> </div>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<div data-bbox="2466 1434 2813 1465" style="text-align: center;"> <p>図の追加による図番号の修正</p> </div>
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													



◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-2 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 1階</p>	 <p>図-3 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 1階</p>	<p>予備電源設備及び消火器の追加</p> <p>図の追加による図番号の修正</p>

◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由												
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">凡例</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td style="text-align: center;">屋内消火栓設備</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">消火器</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">図-3 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 2階</p>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">凡例</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td style="text-align: center;">屋内消火栓設備</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">消火器</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">図-4 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 2階</p>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<p style="text-align: center;">図の追加による図番号の修正</p>
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													

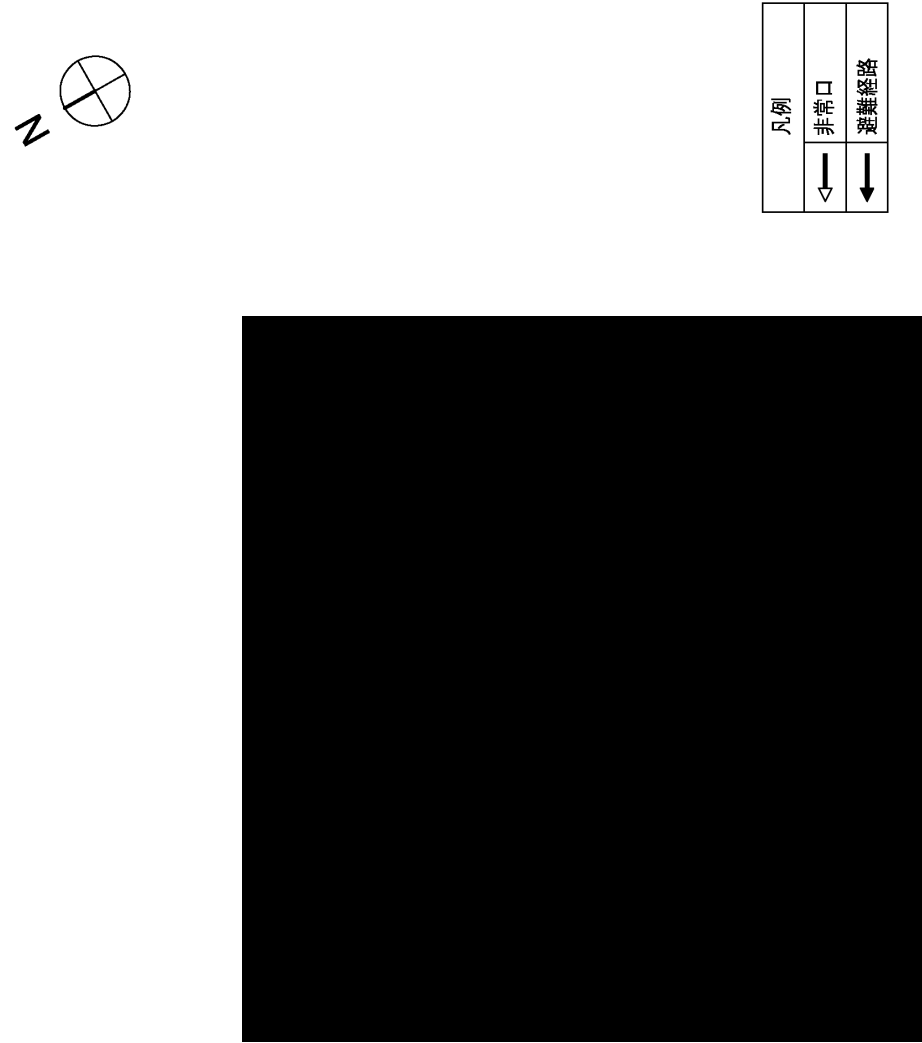
◆添付資料-13

変更前	変更後	変更理由												
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="1032 491 1139 827"> <tr><td colspan="2">凡例</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■</td><td>屋内消火栓設備</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">●</td><td>消火器</td></tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">図-4 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 屋上階</p>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="2122 485 2228 821"> <tr><td colspan="2">凡例</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■</td><td>屋内消火栓設備</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">●</td><td>消火器</td></tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">図-5 第2棟の消火設備の取付箇所を明示した図面 屋上階</p>	凡例		■	屋内消火栓設備	●	消火器	<p style="text-align: center;">図の追加による図番号の修正</p>
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													
凡例														
■	屋内消火栓設備													
●	消火器													

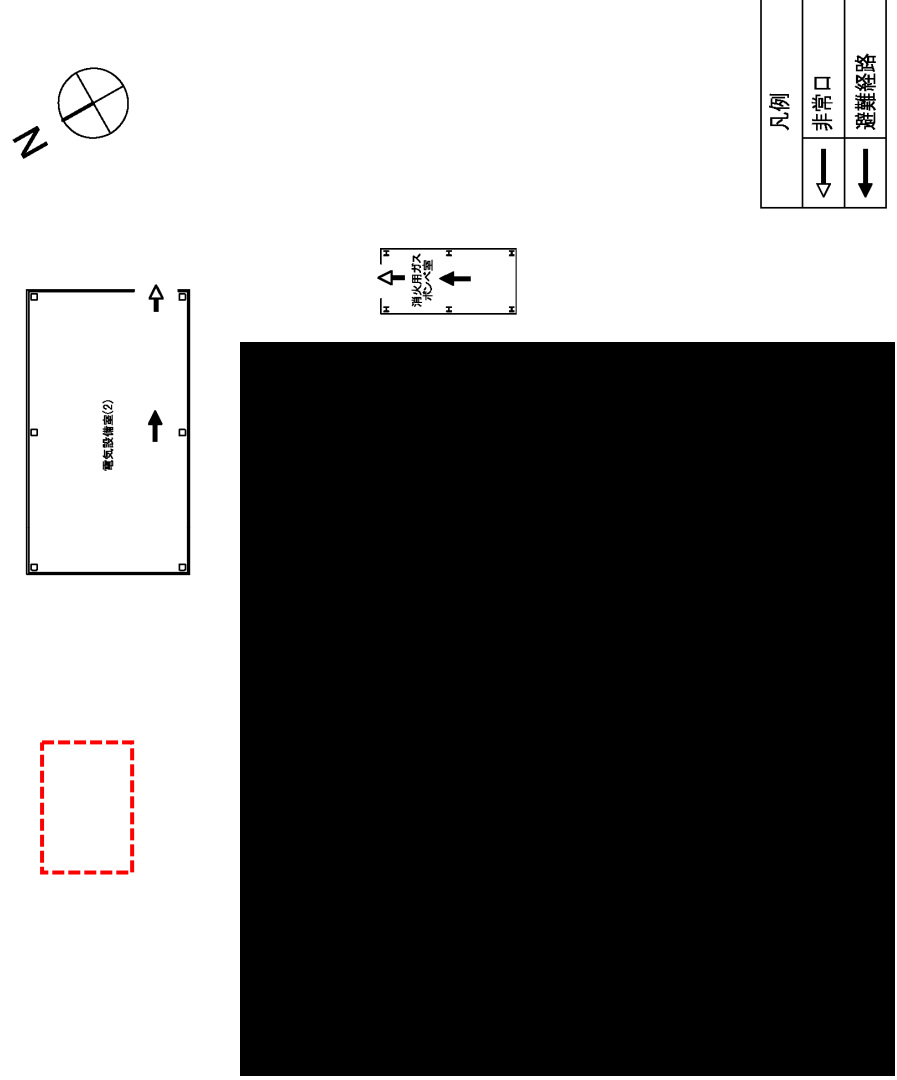
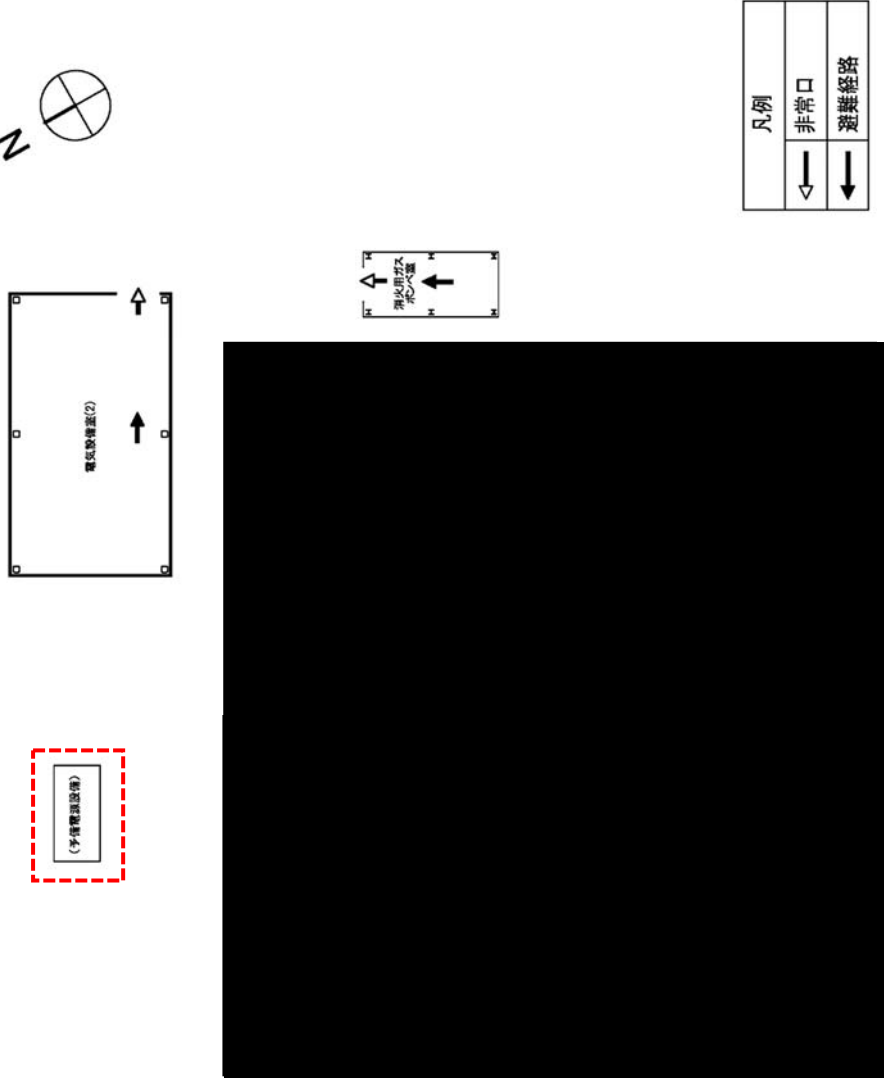
◆添付資料-14

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-14</p> <p style="text-align: center;">第2棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面</p> <p>1. 安全避難通路の設置方針</p> <p>第2棟の建屋には、分析・試験、定期的な放射線測定、建物及び建屋内の巡視点検のための出入りを行うことから、建築基準法及び関係法令並びに消防法及び関係法令に基づき安全避難通路を設定する。</p> <p>避難通路を図-1～4に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-14</p> <p style="text-align: center;">第2棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面</p> <p>1. 安全避難通路の設置方針</p> <p>第2棟の建屋には、分析・試験、定期的な放射線測定、建物及び建屋内の巡視点検のための出入りを行うことから、建築基準法及び関係法令並びに消防法及び関係法令に基づき安全避難通路を設定する。</p> <p>避難経路を図-1～4に示す。</p>	<p style="text-align: center;">記載の適正化</p>

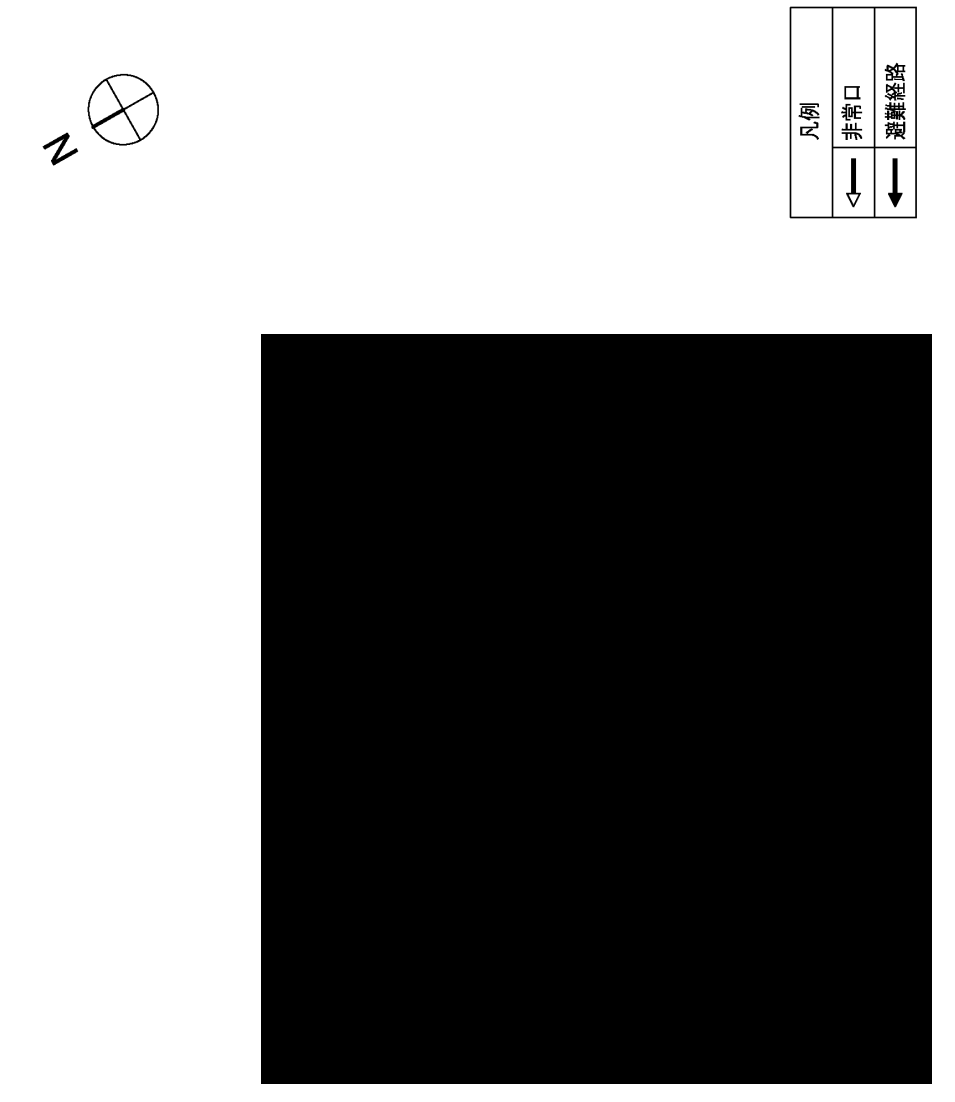
◆添付資料-14

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-1 第2棟の安全避難通路を明示した図面 地下1階</p>	<p>(変更なし)</p>	



◆添付資料-14

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-2 第2棟の安全避難通路を明示した図面 1階</p>	 <p>図-2 第2棟の安全避難通路を明示した図面 1階</p>	<p>予備電源設備の追加</p>

◆添付資料-14

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: center;">図-3 第2棟の安全避難通路を明示した図面 2階</p>	<p>(変更なし)</p>	

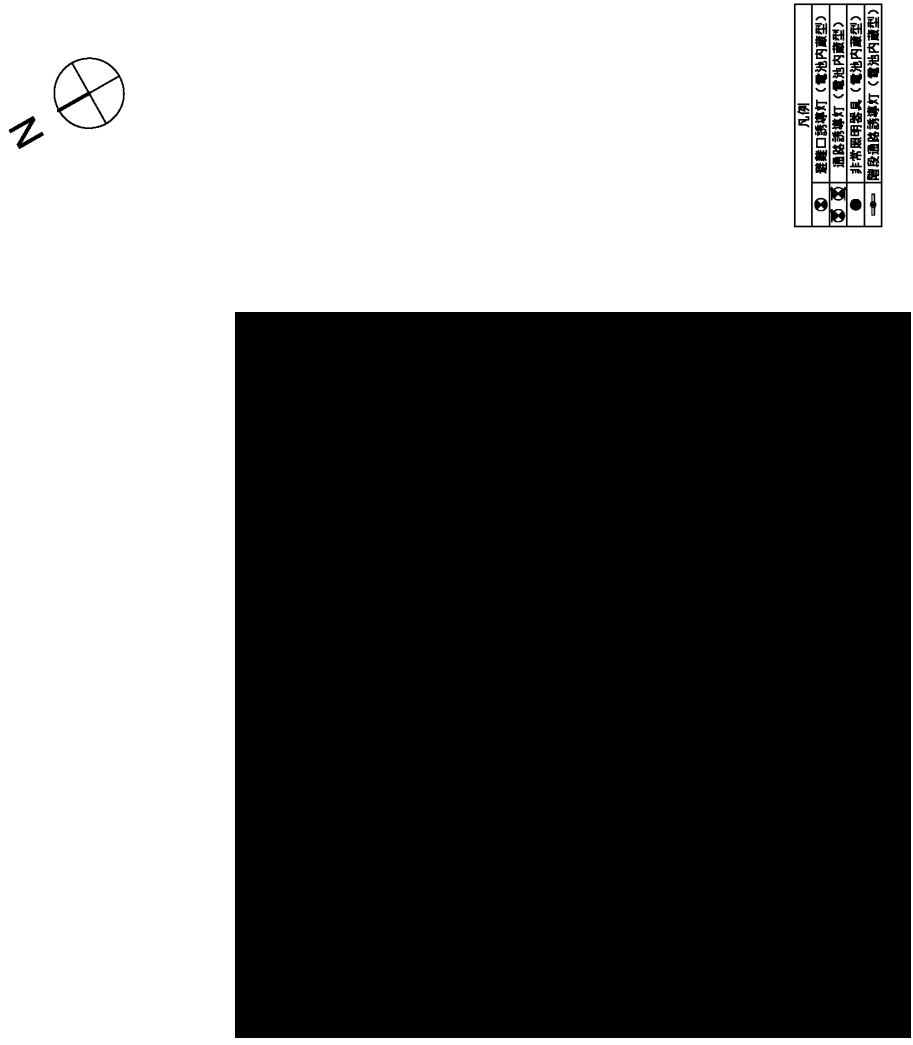
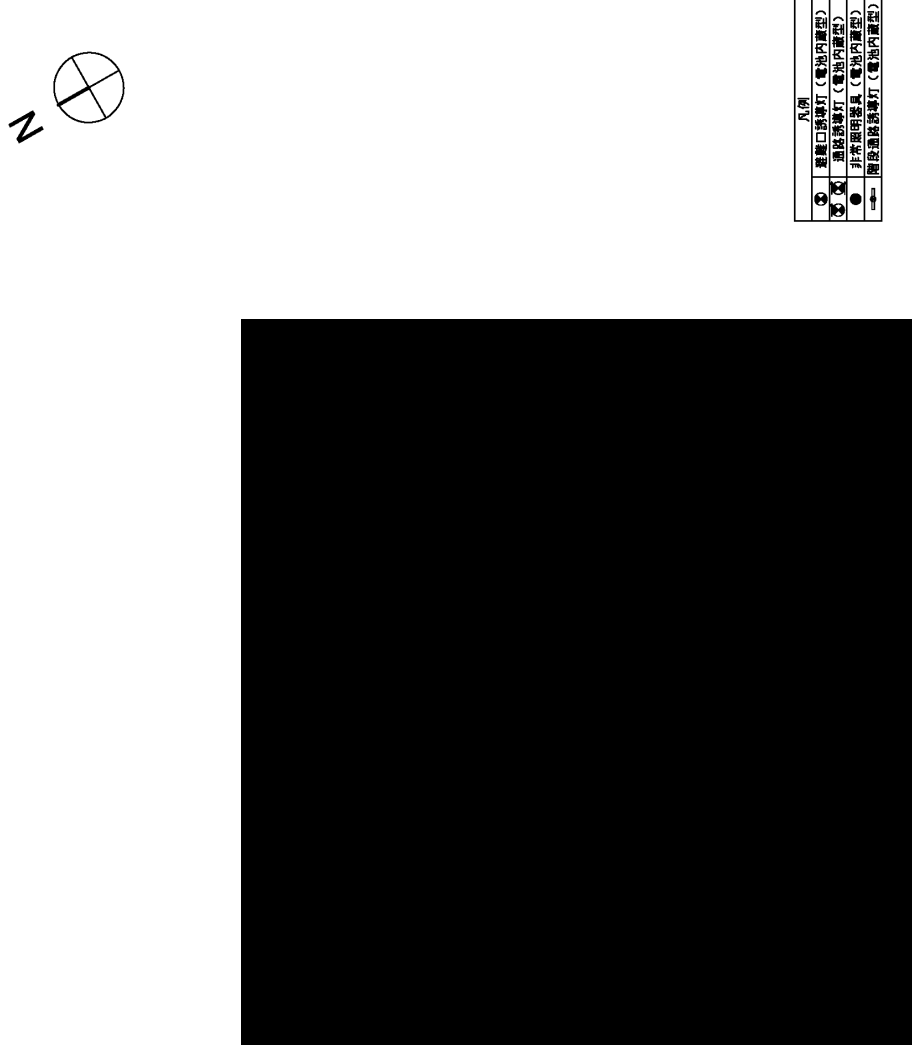
◆添付資料-14

変更前	変更後	変更理由			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">凡例</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">非常口 ⇩</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">避難経路 ⇩</td> </tr> </table> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">図-4 第2棟の安全避難通路を明示した図面 屋上階</p>	凡例	非常口 ⇩	避難経路 ⇩	<p>(変更なし)</p>	
凡例					
非常口 ⇩					
避難経路 ⇩					

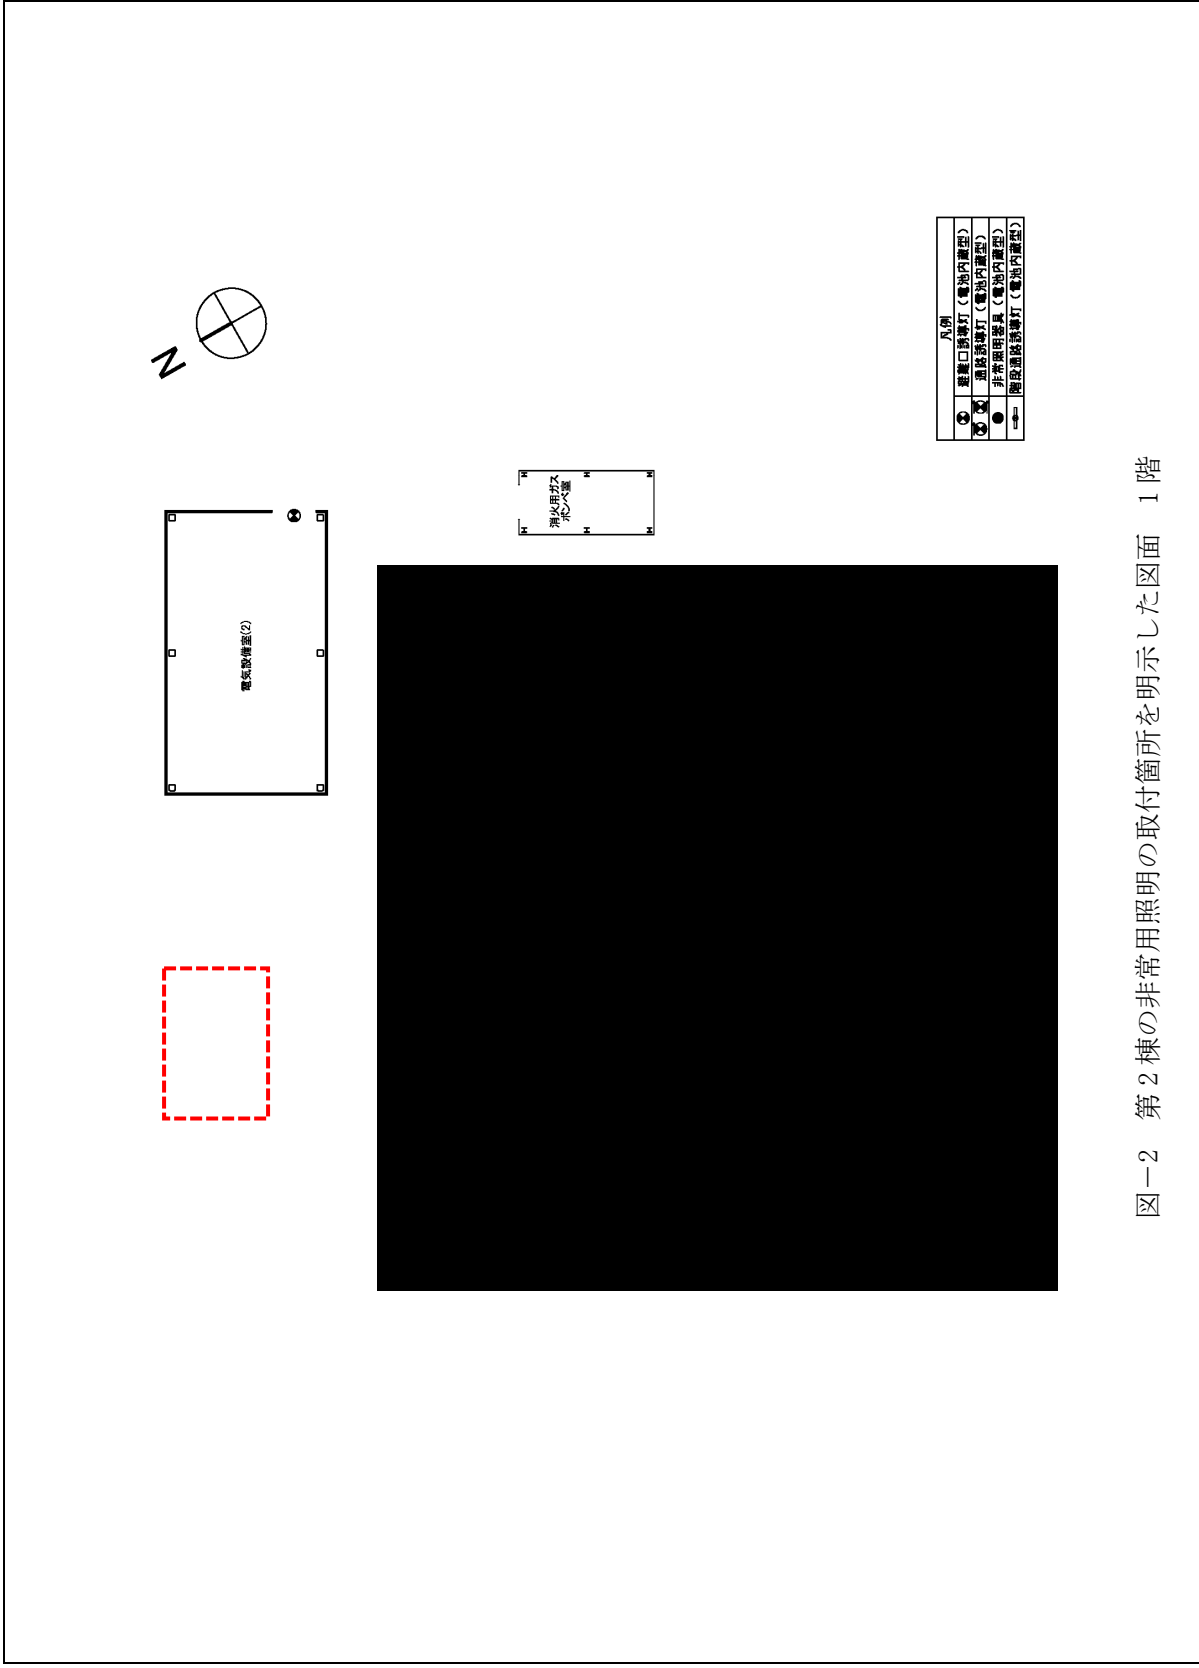
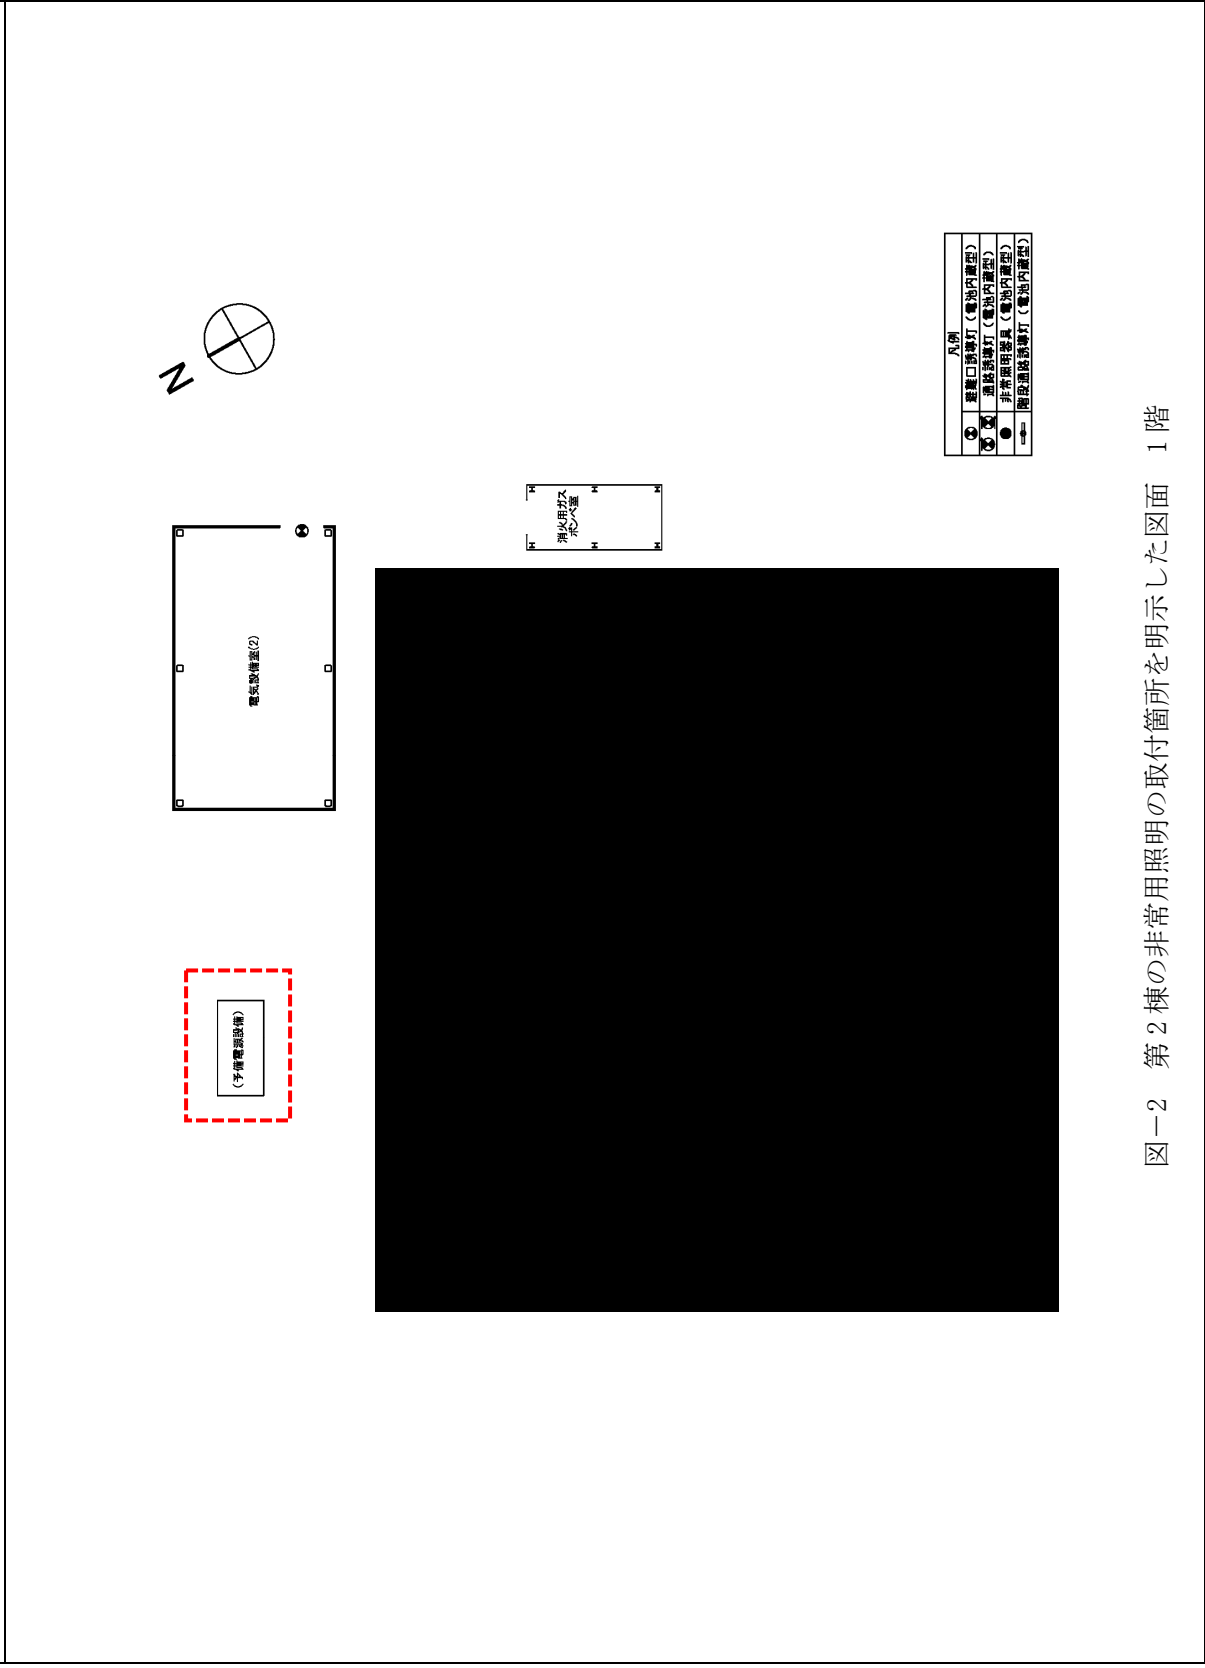
◆添付資料－15

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料－15</p> <p style="text-align: center;">第2棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面</p> <p>1. 非常用照明の設置方針</p> <p>第2棟には、分析・試験、定期的な放射線測定、建物及び建屋内の巡視点検のための出入りを行うことから、建築基準法及び関係法令に基づく非常用照明並びに消防法及び関係法令に基づく誘導灯を設置する。</p> <p>非常用照明及び誘導灯の取付箇所について、図－1～4 に示す。</p>	<p>(変更なし)</p>	

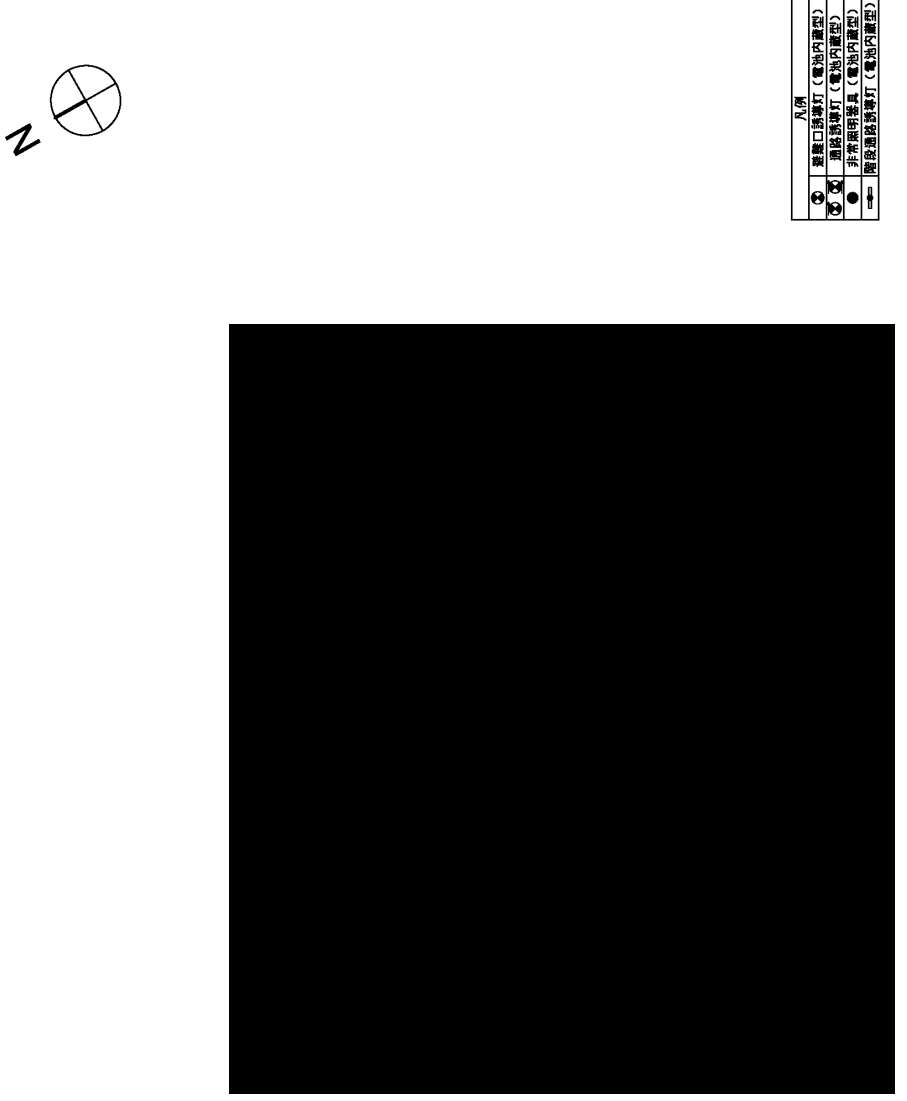
◆添付資料-15

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: center;">図-1 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 地下1階</p>	 <p style="text-align: center;">図-1 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 地下1階</p>	<p>設計進捗による見直し (非常用照明器具の追加)</p>

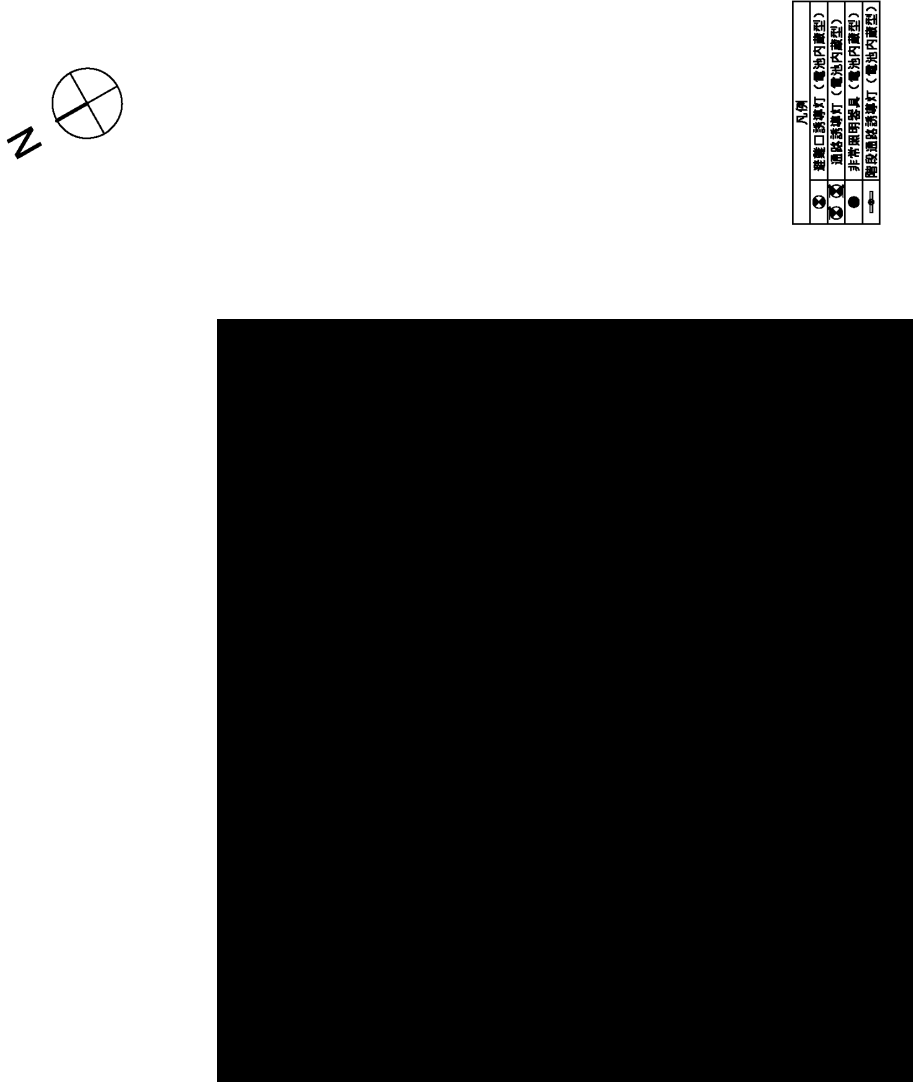
◆添付資料-15

変更前	変更後	変更理由
 <p>図-2 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 1階</p>	 <p>図-2 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 1階</p>	<p>予備電源設備の追加</p>

◆添付資料-15

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: center;">図-3 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 2階</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-15

変更前	変更後	変更理由
 <p style="text-align: center;">図-4 第2棟の非常用照明の取付箇所を明示した図面 屋上階</p>	<p>(変更なし)</p>	

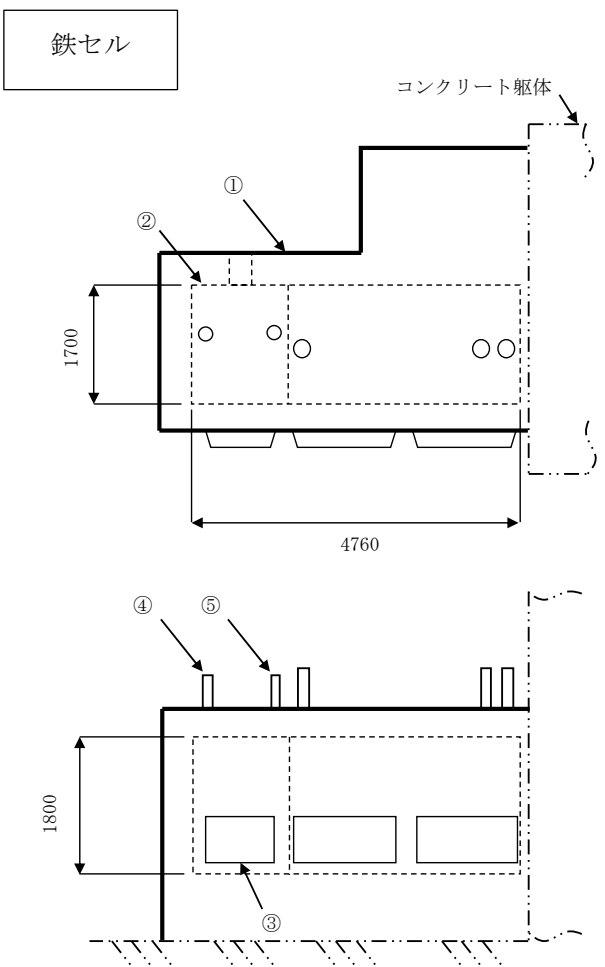
◆添付資料-16

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-16</p> <p style="text-align: center;">第2棟の緊急時対策について</p> <p>福島第一原子力発電所の緊急時対策については「Ⅱ.1.13 緊急時対策」のとおりである。これに基づき、第2棟としての具体的な対策を以下に示す。</p> <p>1. 緊急時において必要な施設及び資機材 第2棟では、以下について整備する。</p> <p>① 安全避難経路の設定 ② 火災検知器，消火設備，及び防火区画の設置 ③ 非常用照明，誘導灯の設置 ④ 緊急時の資機材としての担架，除染用具，線量計の整備</p> <p>2. 緊急時の警報系及び通信連絡設備 第2棟では、以下について整備する。</p> <p>① 火災検知警報 ② 通信連絡設備</p> <p>第2棟内の人に対する指示は，放送設備，ページング，電話回線を用いて行う。第2棟から免震重要棟に対しては電話回線，LAN回線を用いて連絡する。また，免震重要棟から第2棟に対しても，同設備を用いて連絡する。特定原子力施設内の全ての人に対する指示が必要な場合には免震重要棟を介して行う。</p> <p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-16</p> <p style="text-align: center;">第2棟の緊急時対策について</p> <p><u>発電所</u>の緊急時対策については「Ⅱ.1.13 緊急時対策」のとおりである。これに基づき、第2棟としての具体的な対策を以下に示す。</p> <p>1. 緊急時において必要な施設及び資機材 第2棟では、以下について整備する。</p> <p>① 安全避難経路の設定 ② 火災検知器，消火設備，及び防火区画の設置 ③ 非常用照明，誘導灯の設置 ④ 緊急時の資機材としての担架，除染用具，線量計の整備</p> <p>2. 緊急時の警報系及び通信連絡設備 第2棟では、以下について整備する。</p> <p>① 火災検知警報 ② 通信連絡設備</p> <p>第2棟内の人に対する指示は，放送設備，ページング，電話回線を用いて行う。第2棟から免震重要棟に対しては電話回線，LAN回線を用いて連絡する。また，免震重要棟から第2棟に対しても，同設備を用いて連絡する。特定原子力施設内の全ての人に対する指示が必要な場合には免震重要棟を介して行う。</p> <p><u>第2棟から免震重要棟及び関係箇所(構外)への連絡設備は，固定電話，携帯電話，FAX及びインターネット回線を用いることで多重性を確保する。</u></p> <p><u>さらに，第2棟と免震重要棟間には，ホットライン(専用電話)及び専用LANを敷設するとともに，構外への連絡手段として衛星電話を設置することで多様性を確保する。</u></p> <p>3. <u>休日，夜間における初期対応</u> <u>休日，夜間における初期対応は，放射性物質分析・研究施設に駐在する者が行う。</u></p>	<p>記載の適正化</p> <p>通信設備の多様性，多重性について追記</p> <p>休日，夜間における初期対応の追加</p>

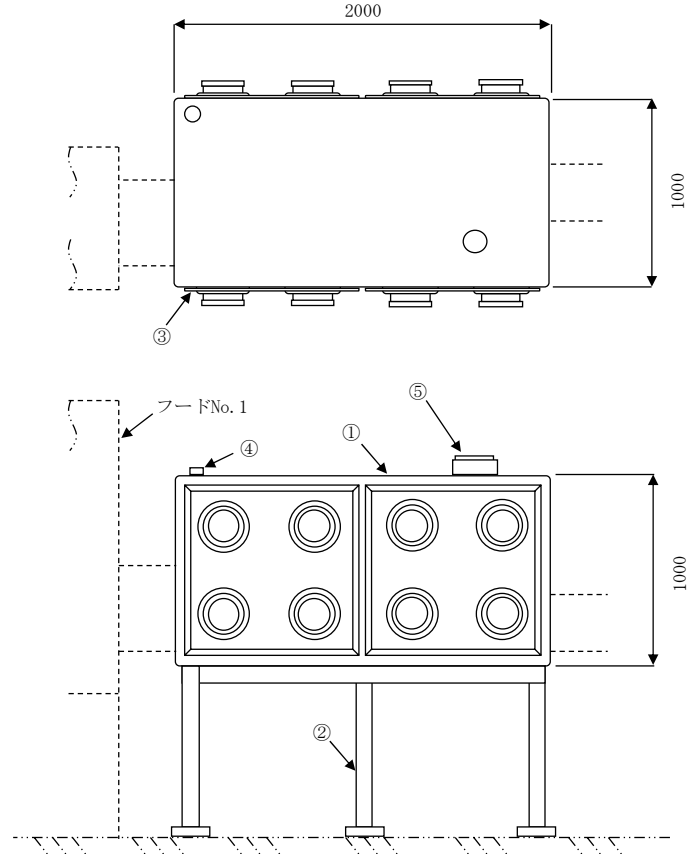
◆添付資料-17

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-17</p> <p style="text-align: center;">第2棟の運転員の誤操作の防止について</p> <p>運転員の誤操作を防止するための設計上の考慮としては、「Ⅱ.1.14 設計上の考慮」のとおりである。これに基づき、第2棟では以下のとおり設計上の考慮を行う。</p> <p>液体廃棄物一時貯留設備では、分析廃液受槽A、B又は設備管理廃液受槽A、Bにおいて移送又は回収ポンプ（以下「ポンプ」という。）を用いて受槽間での廃液移送時に運転員が適切に操作でき、誤操作をしないようにするため、各受槽内の液位を確認できる液位計を備えている。運転員の誤操作は、この液位計により以下のように防止される。</p> <p>受槽間の移送前に、受け入れる側の受槽の液位計により、現在の受け入れ可能な容量を確認できる。これにより、運転員が、受け入れ可能な量を超えるような移送を防止できる。また、移送開始後においても、液位計により逐次受け入れた液位を確認し、所定の液位に達した時点でポンプを手動で停止する、又は移送元側の槽の廃液が無くなったとき（槽の最低液位まで液位が低下したとき）にポンプが自動的に停止することで、計画する量以上の廃液を移送しない設計としている。</p> <p>以上のように液位計を用いた運転操作により誤操作が防止されるが、それでもなお運転員が誤った操作をしようとした際にも、以下の設備対応により、その実施が防止される。</p> <p>各受槽間の移送では、受け入れる側の受槽が満水になり、溢れ出ないように、受け入れ側の受槽が液位計の設定値以上になった場合には、それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。また、受槽間の移送及びタンクローリへの移送時に、払い出し側の受槽が液位計の設定値以下になった場合には、それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。液位計からの設定値以上又は以下の信号が入った状態が維持されている限り、ポンプは起動せず、移送を停止するよう設計している。</p> <p>セル・グローブボックス用排風機、フード用排風機及び管理区域用排風機の停止時には、管理区域用送風機を作動させることがないように、管理区域用排風機の停止信号により、管理区域用送風機が作動しないように設計していることから、運転員の誤操作が防止される。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-17</p> <p style="text-align: center;">第2棟の運転員の誤操作の防止について</p> <p>運転員の誤操作を防止するための設計上の考慮としては、「Ⅱ.1.14 設計上の考慮」のとおりである。これに基づき、第2棟では以下のとおり設計上の考慮を行う。</p> <p>液体廃棄物一時貯留設備では、分析廃液受槽A、B又は設備管理廃液受槽A、Bにおいて移送又は回収ポンプ（以下「ポンプ」という。）を用いて受槽間での廃液移送時に運転員が適切に操作でき、誤操作をしないようにするため、各受槽内の液位を確認できる液位計を備えている。運転員の誤操作は、この液位計により以下のように防止される。</p> <p>受槽間の移送前に、受け入れる側の受槽の液位計により、現在の受け入れ可能な容量を確認できる。これにより、運転員が、受け入れ可能な量を超えるような移送を防止できる。また、移送開始後においても、液位計により逐次受け入れた液位を確認し、所定の液位に達した時点でポンプを手動で停止する、又は移送元側の受槽の廃液が無くなったとき（受槽の最低液位まで液位が低下したとき）にポンプが自動的に停止することで、計画する量以上の廃液を移送しない設計としている。</p> <p>以上のように液位計を用いた運転操作により誤操作が防止されるが、それでもなお運転員が誤った操作をしようとした際にも、以下の設備対応により、その実施が防止される。</p> <p>各受槽間の移送では、受け入れる側の受槽が満水になり、溢れ出ないように、受け入れ側の受槽が液位計の設定値以上になった場合には、それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。また、受槽間の移送及びタンクローリへの移送時に、払い出し側の受槽が液位計の設定値以下になった場合には、それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。液位計からの設定値以上又は以下の信号が入った状態が維持されている限り、ポンプは起動せず、移送を停止するよう設計している。</p> <p>セル・グローブボックス用排風機、フード用排風機及び管理区域用排風機の停止時には、管理区域用送風機を作動させることがないように、管理区域用排風機の停止信号により、管理区域用送風機が作動しないように設計していることから、運転員の誤操作が防止される。</p>	<p>記載の適正化</p>

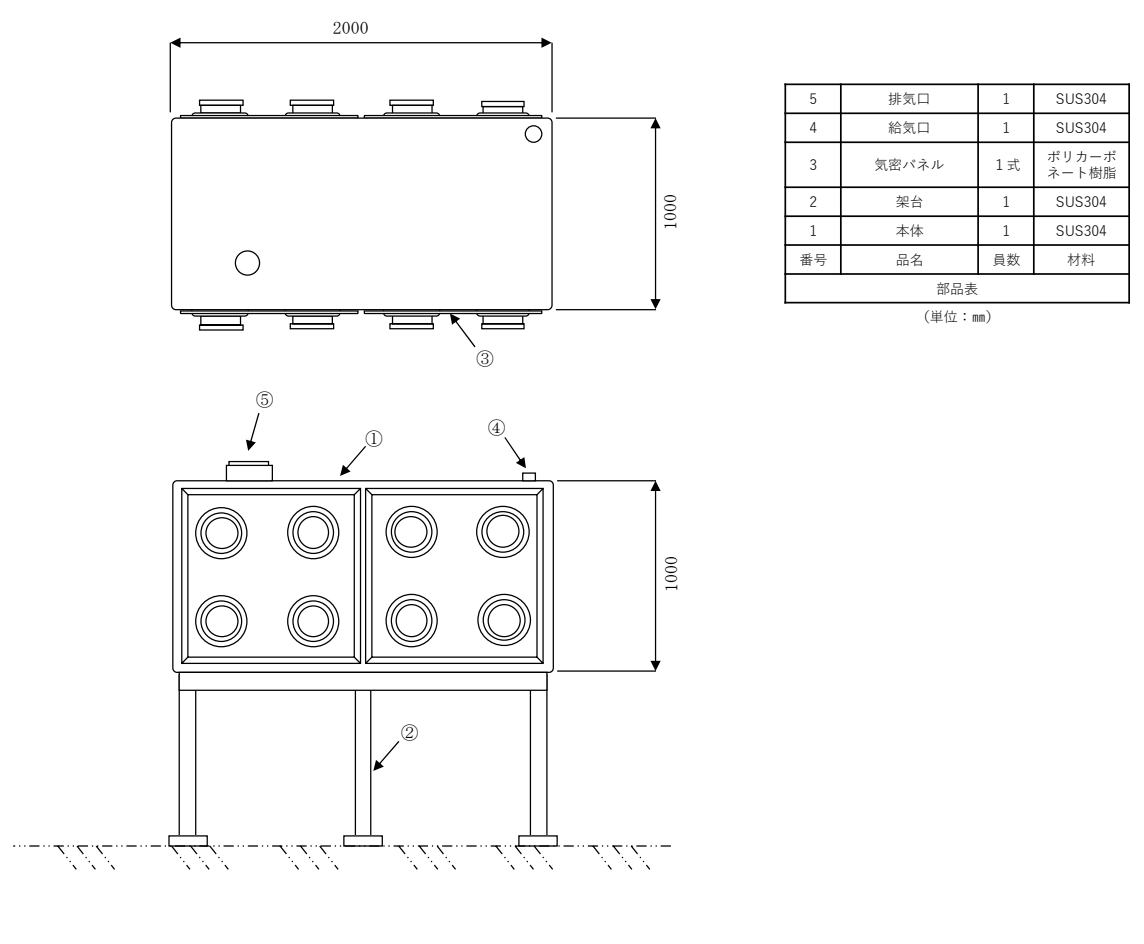
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																								
<p style="text-align: center;">添付資料-18</p> <p style="text-align: center;">第2棟の機器構造図</p> <p>第2棟に関する構造図を、以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">鉄セル</div> <div style="text-align: right;">コンクリート躯体</div> </div>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>排気口</td> <td>3</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>給気口</td> <td>2</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>遮へい窓</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>インナーボックス</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>遮へい体</td> <td>1式</td> <td>SS400</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">部品表 (単位：mm)</p> </div>	番号	品名	員数	材料	5	排気口	3	SUS304	4	給気口	2	SUS304	3	遮へい窓	3	-	2	インナーボックス	1	SUS304	1	遮へい体	1式	SS400	<p>(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料																							
5	排気口	3	SUS304																							
4	給気口	2	SUS304																							
3	遮へい窓	3	-																							
2	インナーボックス	1	SUS304																							
1	遮へい体	1式	SS400																							

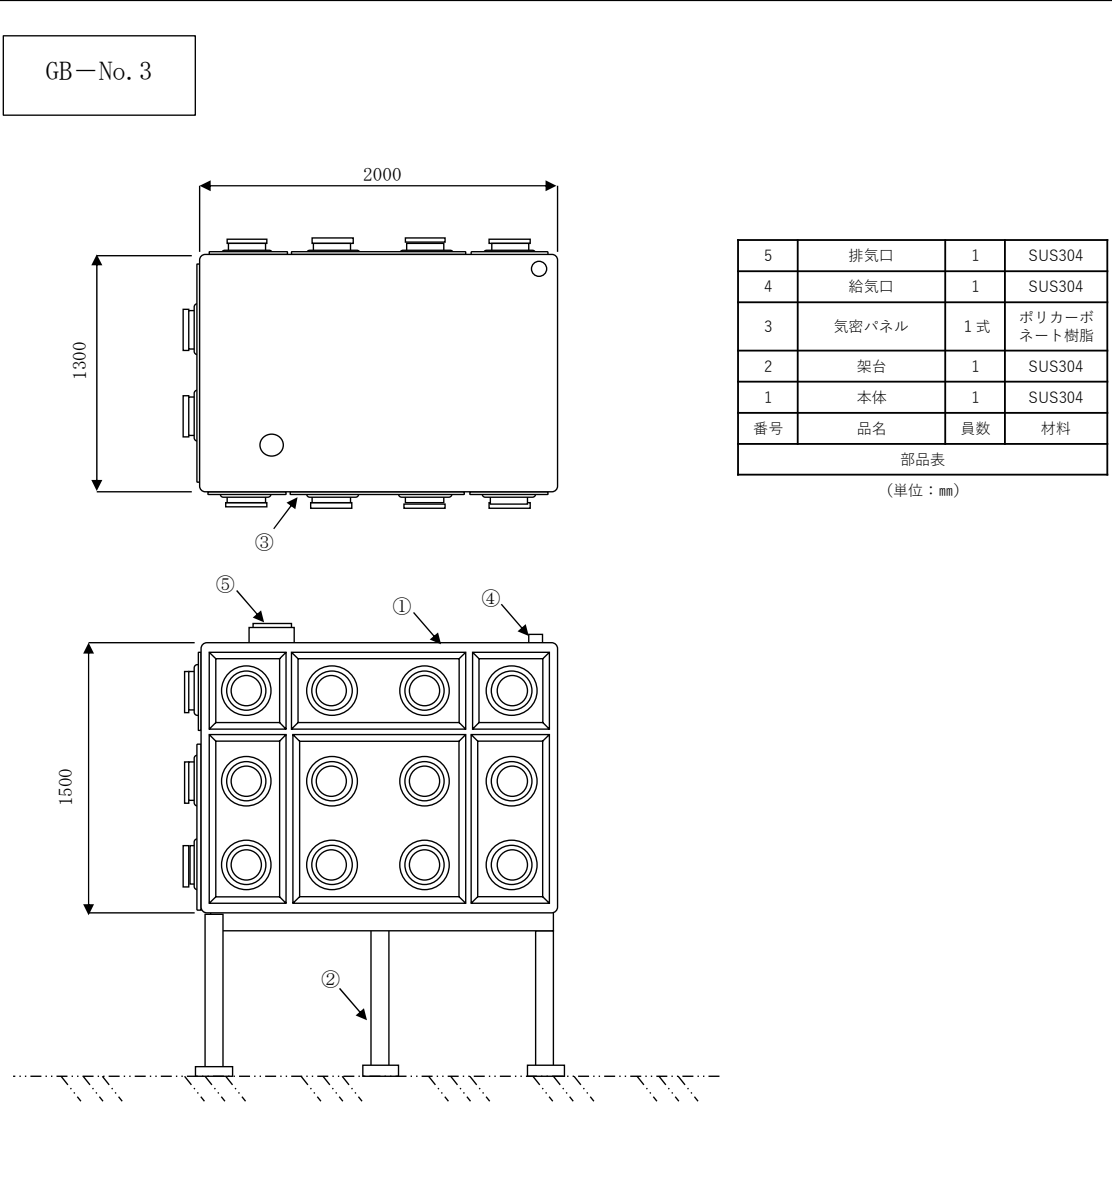
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																								
<div data-bbox="231 373 409 457" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GB-No. 1</div>  <table border="1" data-bbox="949 577 1291 787"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>排気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>給気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>気密パネル</td> <td>1式</td> <td>ポリカーボネート樹脂</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>架台</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">部品表 (単位：mm)</p>	番号	品名	員数	材料	5	排気口	1	SUS304	4	給気口	1	SUS304	3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂	2	架台	1	SUS304	1	本体	1	SUS304	<p>(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料																							
5	排気口	1	SUS304																							
4	給気口	1	SUS304																							
3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂																							
2	架台	1	SUS304																							
1	本体	1	SUS304																							

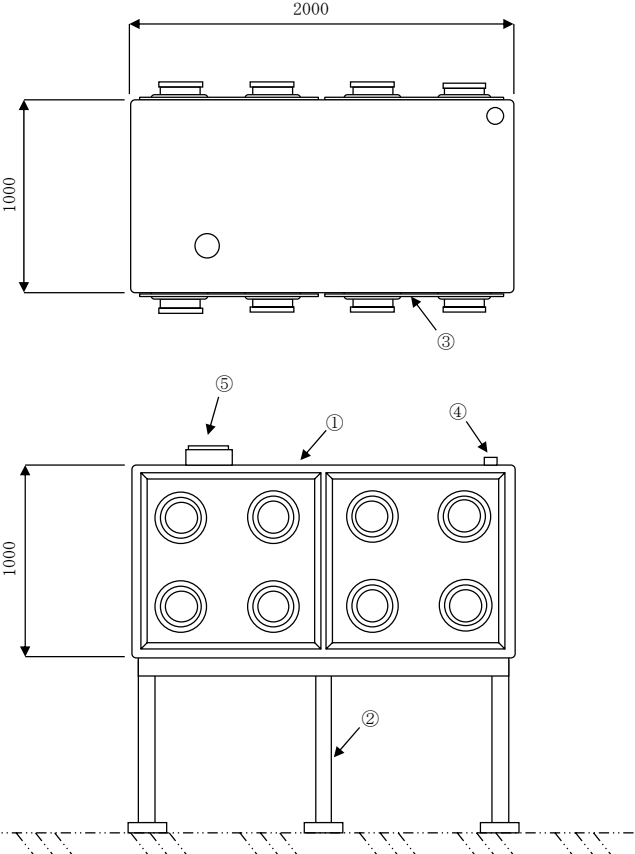
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																								
<div data-bbox="261 367 439 441" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GB-No. 2</div>  <table border="1" data-bbox="964 556 1291 766"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>排気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>給気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>気密パネル</td> <td>1式</td> <td>ポリカーボネート樹脂</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>架台</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">部品表 (単位: mm)</p>	番号	品名	員数	材料	5	排気口	1	SUS304	4	給気口	1	SUS304	3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂	2	架台	1	SUS304	1	本体	1	SUS304	<p>(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料																							
5	排気口	1	SUS304																							
4	給気口	1	SUS304																							
3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂																							
2	架台	1	SUS304																							
1	本体	1	SUS304																							

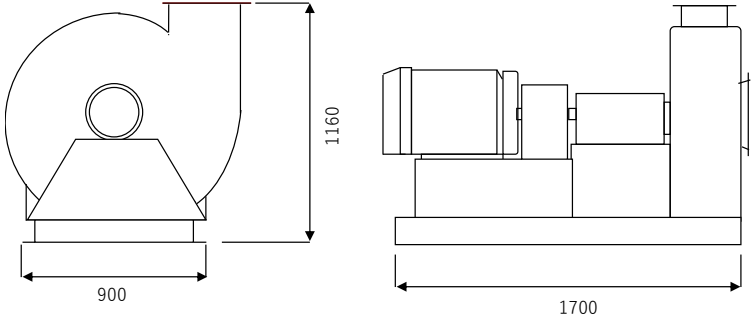
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="margin-left: 20px;">GB-No. 3</p>  <table border="1" data-bbox="943 575 1294 793" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>排気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>給気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>気密パネル</td> <td>1式</td> <td>ポリカーボネート樹脂</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>架台</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">部品表 (単位：mm)</p> </div>	番号	品名	員数	材料	5	排気口	1	SUS304	4	給気口	1	SUS304	3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂	2	架台	1	SUS304	1	本体	1	SUS304	<p>(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料																							
5	排気口	1	SUS304																							
4	給気口	1	SUS304																							
3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂																							
2	架台	1	SUS304																							
1	本体	1	SUS304																							

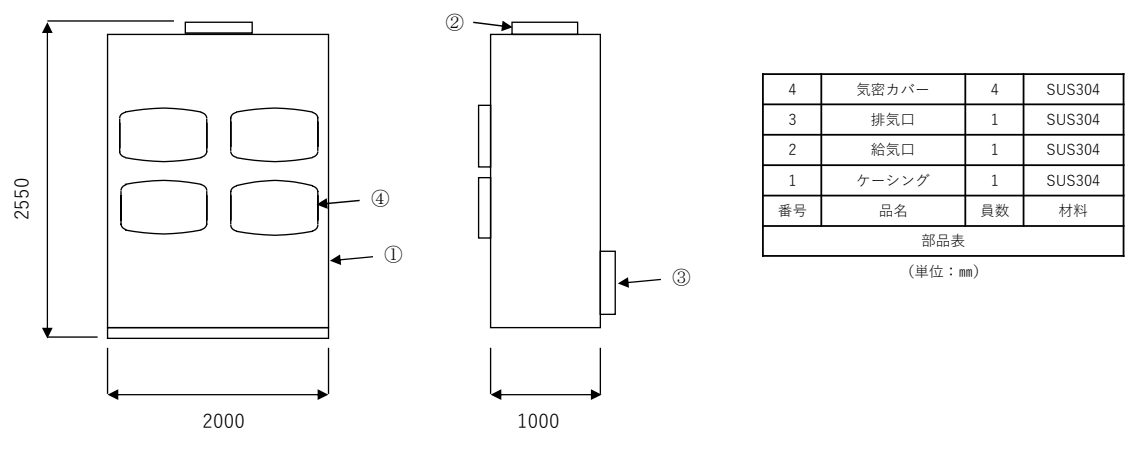
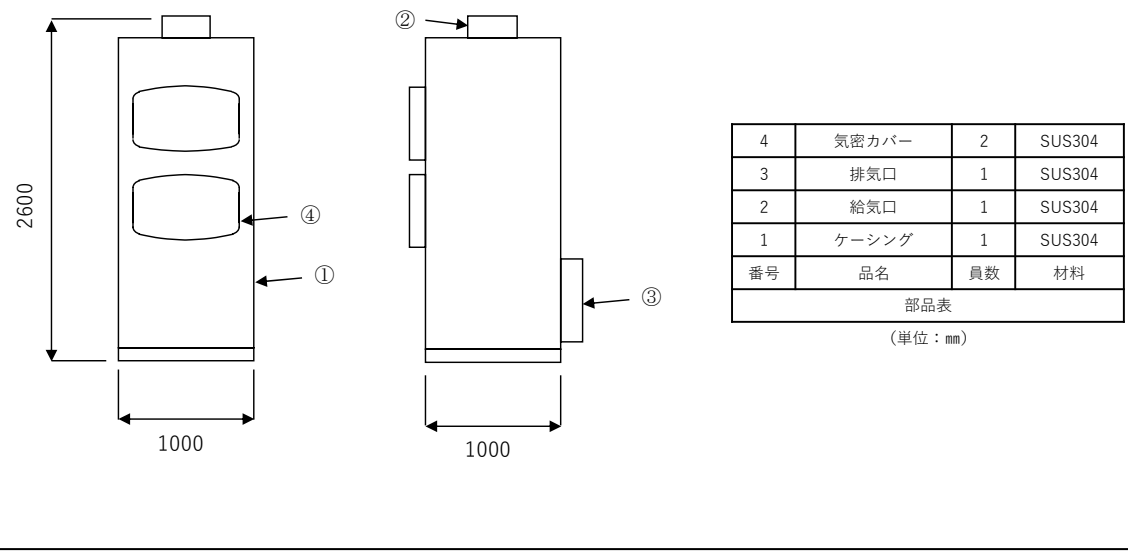
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																								
<div data-bbox="261 386 439 457" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">GB-No. 4</div>  <table border="1" data-bbox="958 583 1285 793" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>排気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>給気口</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>気密パネル</td> <td>1式</td> <td>ポリカーボネート樹脂</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>架台</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">部品表 (単位：mm)</p>	番号	品名	員数	材料	5	排気口	1	SUS304	4	給気口	1	SUS304	3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂	2	架台	1	SUS304	1	本体	1	SUS304	<p>(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料																							
5	排気口	1	SUS304																							
4	給気口	1	SUS304																							
3	気密パネル	1式	ポリカーボネート樹脂																							
2	架台	1	SUS304																							
1	本体	1	SUS304																							

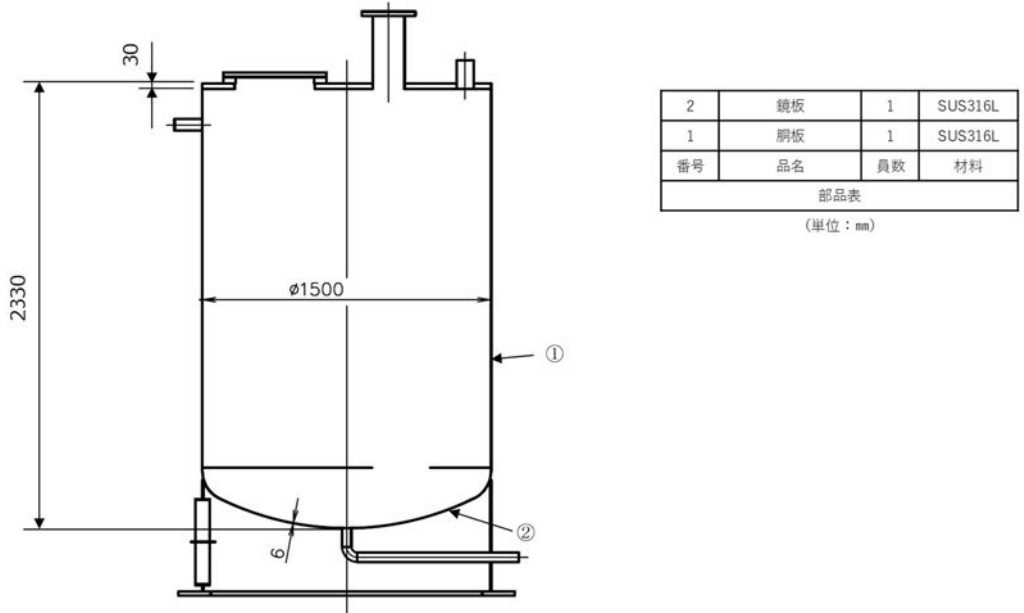
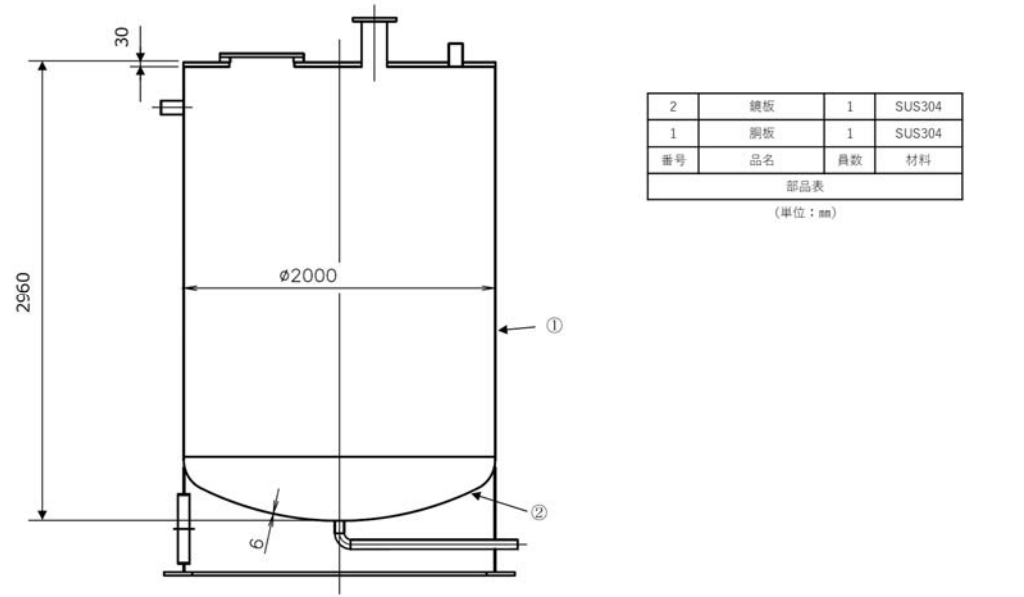
◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由												
<div data-bbox="240 388 730 459" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">セル・グローブボックス用排風機 A, B</div> <table border="1" data-bbox="884 428 1299 533" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ケーシング</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">SS400</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">番号</th> <th style="text-align: center;">品名</th> <th style="text-align: center;">員数</th> <th style="text-align: center;">材料</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">部品表</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">(単位：mm)</p> 	1	ケーシング	1	SS400	番号	品名	員数	材料	部品表				<p>(変更なし)</p>	
1	ケーシング	1	SS400											
番号	品名	員数	材料											
部品表														

◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由																																																								
<div data-bbox="296 420 949 493" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">セル・グローブボックス用排気フィルタユニット A, B</div>  <table border="1" data-bbox="964 598 1291 766" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>4</td><td>気密カバー</td><td>4</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>3</td><td>排気口</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>2</td><td>給気口</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>1</td><td>ケーシング</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><th>番号</th><th>品名</th><th>員数</th><th>材料</th></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">部品表</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">(単位: mm)</td></tr> </table> <div data-bbox="296 1092 949 1165" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">セル・グローブボックス用排気フィルタユニット C, D</div>  <table border="1" data-bbox="934 1333 1291 1501" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>4</td><td>気密カバー</td><td>2</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>3</td><td>排気口</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>2</td><td>給気口</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><td>1</td><td>ケーシング</td><td>1</td><td>SUS304</td></tr> <tr><th>番号</th><th>品名</th><th>員数</th><th>材料</th></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">部品表</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">(単位: mm)</td></tr> </table>	4	気密カバー	4	SUS304	3	排気口	1	SUS304	2	給気口	1	SUS304	1	ケーシング	1	SUS304	番号	品名	員数	材料	部品表				(単位: mm)				4	気密カバー	2	SUS304	3	排気口	1	SUS304	2	給気口	1	SUS304	1	ケーシング	1	SUS304	番号	品名	員数	材料	部品表				(単位: mm)				<p>(変更なし)</p>	
4	気密カバー	4	SUS304																																																							
3	排気口	1	SUS304																																																							
2	給気口	1	SUS304																																																							
1	ケーシング	1	SUS304																																																							
番号	品名	員数	材料																																																							
部品表																																																										
(単位: mm)																																																										
4	気密カバー	2	SUS304																																																							
3	排気口	1	SUS304																																																							
2	給気口	1	SUS304																																																							
1	ケーシング	1	SUS304																																																							
番号	品名	員数	材料																																																							
部品表																																																										
(単位: mm)																																																										

◆添付資料-18

変更前	変更後	変更理由												
<p data-bbox="246 380 691 453">分析廃液受槽 A, B</p>  <table border="1" data-bbox="934 583 1270 695"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>鏡板</td> <td>1</td> <td>SUS316L</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>胴板</td> <td>1</td> <td>SUS316L</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1062 674 1142 720">部品表 (単位: mm)</p>	番号	品名	員数	材料	2	鏡板	1	SUS316L	1	胴板	1	SUS316L	<p data-bbox="1389 359 1516 390">(変更なし)</p>	
番号	品名	員数	材料											
2	鏡板	1	SUS316L											
1	胴板	1	SUS316L											
<p data-bbox="246 1150 691 1224">設備管理廃液受槽 A, B</p>  <table border="1" data-bbox="923 1360 1219 1465"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>品名</th> <th>員数</th> <th>材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>鏡板</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>胴板</td> <td>1</td> <td>SUS304</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1032 1444 1113 1491">部品表 (単位: mm)</p>	番号	品名	員数	材料	2	鏡板	1	SUS304	1	胴板	1	SUS304		
番号	品名	員数	材料											
2	鏡板	1	SUS304											
1	胴板	1	SUS304											

◆添付資料-19

変更前	変更後	変更理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p style="text-align: center;">添付資料-19</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設置について</p> <p>1. 工事概要</p> <p>福島第一原子力発電所で発生する燃料デブリ等の性状を把握することにより、その安全な取り出し等の作業の推進に資する情報を取得するため、分析・試験を行うことを目的とし、第2棟を建設する。</p> <p>2. 工程</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和2年</th> <th colspan="12">令和3年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和4年</th> <th colspan="12">令和5年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和6年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	年	令和2年												令和3年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事																									運用																									年	令和4年												令和5年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事																									運用																									年	令和6年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事													運用													<p style="text-align: center;">添付資料-19</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設置について</p> <p>1. 工事概要</p> <p><u>発電所</u>で発生する燃料デブリ等の性状を把握することにより、その安全な取り出し等の作業の推進に資する情報を取得するため<u>の</u>分析・試験を行うことを目的とし、第2棟を建設する。</p> <p>2. 工程</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和3年</th> <th colspan="12">令和4年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和5年</th> <th colspan="12">令和6年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>年</th> <th colspan="12">令和7年</th> </tr> <tr> <th>月</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>建設工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	年	令和3年												令和4年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事																									運用																									年	令和5年												令和6年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事																									運用																									年	令和7年												月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	建設工事													運用													<p>記載の適正化</p> <p>工程の見直しによる変更</p>
年	令和2年												令和3年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
年	令和4年												令和5年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
年	令和6年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
年	令和3年												令和4年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
年	令和5年												令和6年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
年	令和7年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-20</p> <p style="text-align: center;">第2棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果</p> <p>1. 評価方針</p> <p>第2棟は、耐震設計審査指針上のBクラスの建物と位置づけられるため、Bクラスとしての評価を実施する。</p> <p>なお、設計は建築基準法に準拠し、積雪荷重及び風圧についても評価する。</p> <p>第2棟は、鉄筋コンクリート造の地上2階、地下1階、平面寸法35.0m（EW方向）×28.0m（NS方向）、地上高さ17.3mの建物である。基礎は直接基礎で、人工岩盤を介して富岡層に支持させる。第2棟の平面図及び断面図を図-1～7に示す。</p> <p>建屋に加わる地震時の水平力は、主に外周部及び建物内部に設けた耐震壁にて負担する。耐震性の評価は、地震層せん断力係数として$1.5 \cdot C_i$を採用した場合の当該部位の応力に対して行う。第2棟の評価手順を図-8に示す。</p>	<p style="text-align: center;">(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p>図-1 地下1階平面図 (G.L. -7.2) (単位 : m)</p> <p>Horizontal dimensions (m): 1-2: 6.750, 2-3: 6.750, 3-4: 6.750, 4-5: 8.750, 5-6: 6.000, Total: 35.000</p> <p>Vertical dimensions (m): A-B: 7.000, B-Ba: 3.725, Ba-C: 5.275, C-D: 6.000, D-E: 6.000, Total: 28.000</p> <p>Grid lines: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (horizontal); A, Ba, B, C, D, E (vertical)</p> <p>Compass rose: PN (North)</p>	<p>(変更なし)</p>	


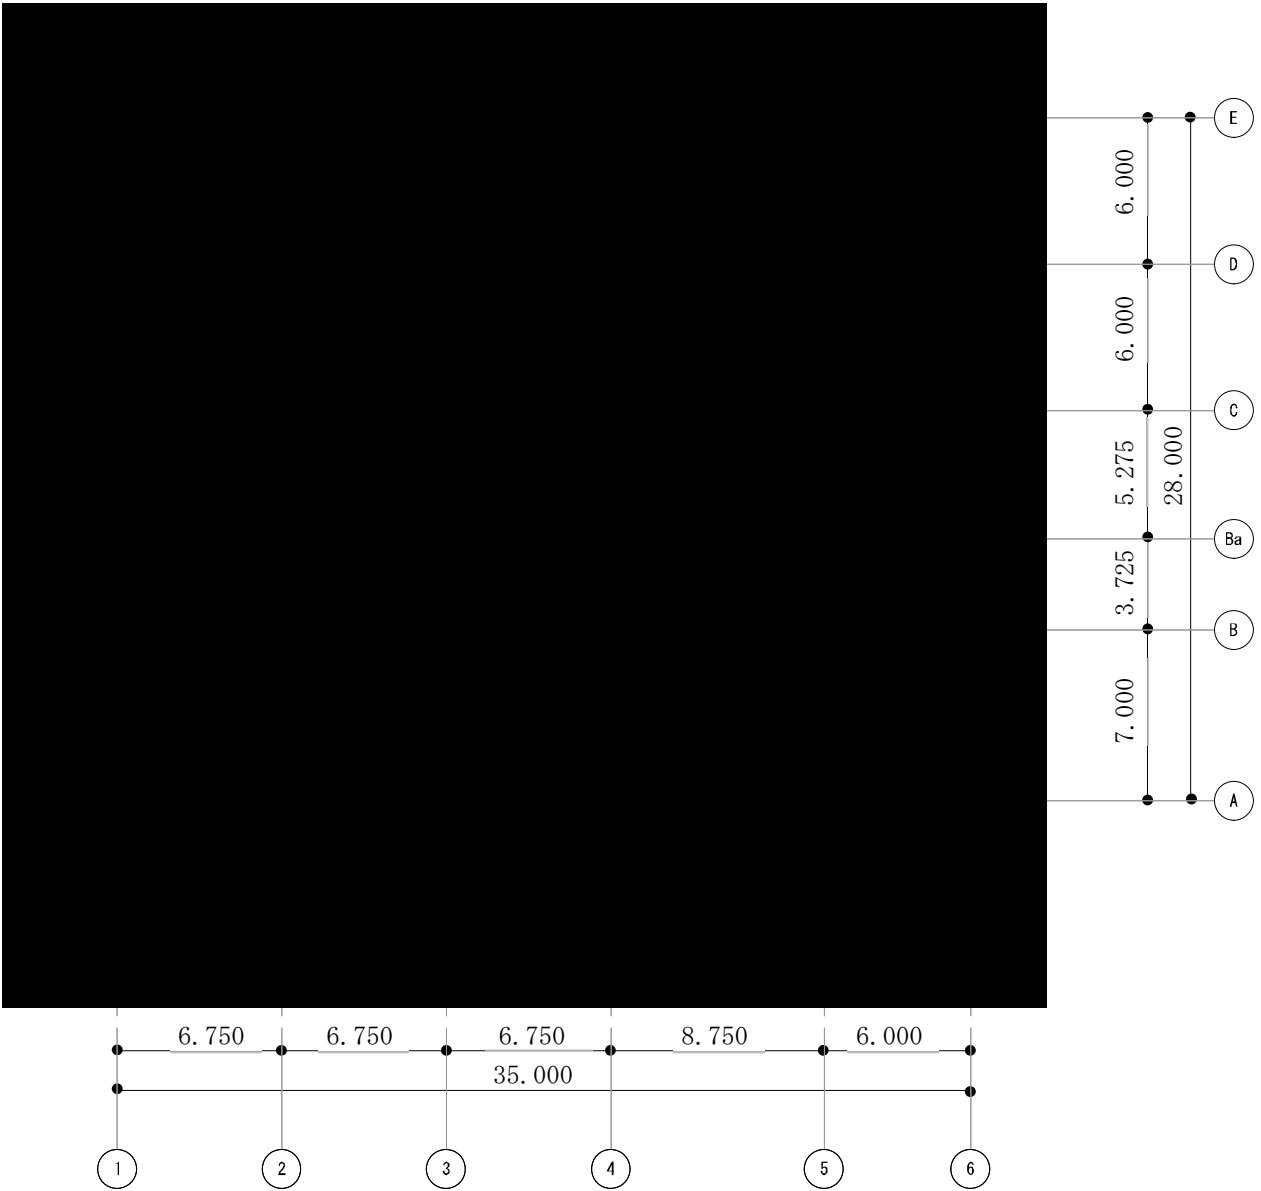
◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<div style="text-align: center;"> <p>PN</p> <p>6.000</p> <p>6.000</p> <p>5.275</p> <p>3.725</p> <p>7.000</p> <p>28.000</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>8.750</p> <p>6.000</p> <p>35.000</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>A B Ba C D E</p> </div> <p>図-2 1階平面図 (G.L. +0.3) (単位 : m)</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p>PN</p> <p>6.000</p> <p>6.000</p> <p>5.275</p> <p>28.000</p> <p>3.725</p> <p>7.000</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>8.750</p> <p>6.000</p> <p>35.000</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>A B Ba C D E</p> <p>図-3 2階平面図 (G.L. +7.3) (単位 : m)</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<div style="text-align: center;">PN </div>  <p style="text-align: center;">図-4 屋上階平面図 (G. L. +13.3, +14.8) (単位 : m)</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p>PN</p> <p>6.000</p> <p>6.000</p> <p>5.275</p> <p>3.725</p> <p>7.000</p> <p>28.000</p> <p>E</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>Ba</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>6.750</p> <p>8.750</p> <p>6.000</p> <p>35.000</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>(変更なし)</p>	

図-5 屋根平面図 (G. L. +17.3) (単位 : m)

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: center;">図-6 A-A 断面図 (EW 方向) (単位 : m)</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">図-7 B-B断面図（NS方向）（単位：m）</p>	<p>（変更なし）</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<pre> graph TD A[仮定断面の設定] --> B[地震層せん断力係数として1.5・Ciを採用した場合の層せん断力の算定] B --> C{部材の応力が短期許容応力度以下か} C -- YES --> D[保有水平耐力の算定] C -- NO --> A D --> E{保有水平耐力が必要保有水平耐力以上か} E -- YES --> F[評価終了] E -- NO --> A </pre> <p>図-8 Bクラス施設としての建屋の耐震性評価手順</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由																																															
<p>2. 評価条件</p> <p>2.1 使用材料並びに材料の許容応力度及び材料強度</p> <p>第2棟の上部構造に用いる材料のうち、コンクリートは普通コンクリートとし、コンクリートの設計基準強度F_cは36 N/mm²及び60 N/mm²とする。鉄筋はSD295A, SD345及びSD390とする。各使用材料の許容応力度を表-1～2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 コンクリートの許容応力度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">長期 (N/mm²)</th> <th colspan="2">短期 (N/mm²)</th> </tr> <tr> <th>圧縮</th> <th>せん断</th> <th>圧縮</th> <th>せん断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$F_c=36\text{N/mm}^2$</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">0.85</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">1.27</td> </tr> <tr> <td>$F_c=60\text{N/mm}^2$</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">1.09</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">1.63</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）による。</p> <p style="text-align: center;">表-2 鉄筋の許容応力度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">長期 (N/mm²)</th> <th colspan="2">短期 (N/mm²)</th> </tr> <tr> <th>引張及び圧縮</th> <th>せん断補強</th> <th>引張及び圧縮</th> <th>せん断補強</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD295A</td> <td>D16以下</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">295</td> <td style="text-align: center;">295</td> </tr> <tr> <td>SD345</td> <td>D19～D25</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">345</td> <td style="text-align: center;">345</td> </tr> <tr> <td>SD390</td> <td>D29～D38</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">390</td> <td style="text-align: center;">390</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）による。</p>		長期 (N/mm ²)		短期 (N/mm ²)		圧縮	せん断	圧縮	せん断	$F_c=36\text{N/mm}^2$	12	0.85	24	1.27	$F_c=60\text{N/mm}^2$	20	1.09	40	1.63			長期 (N/mm ²)		短期 (N/mm ²)		引張及び圧縮	せん断補強	引張及び圧縮	せん断補強	SD295A	D16以下	195	195	295	295	SD345	D19～D25	215	195	345	345	SD390	D29～D38	195	195	390	390	<p>(変更なし)</p>	
		長期 (N/mm ²)		短期 (N/mm ²)																																													
	圧縮	せん断	圧縮	せん断																																													
$F_c=36\text{N/mm}^2$	12	0.85	24	1.27																																													
$F_c=60\text{N/mm}^2$	20	1.09	40	1.63																																													
		長期 (N/mm ²)		短期 (N/mm ²)																																													
		引張及び圧縮	せん断補強	引張及び圧縮	せん断補強																																												
SD295A	D16以下	195	195	295	295																																												
SD345	D19～D25	215	195	345	345																																												
SD390	D29～D38	195	195	390	390																																												

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2 荷重及び荷重の組合せ</p> <p>(1) 荷重</p> <p>設計で考慮する荷重を以下に示す。</p> <p>1) 鉛直荷重 (VL)</p> <p>鉛直荷重は、固定荷重、積載荷重（機器荷重を含む。）及び仕上荷重（配管荷重を含む。）とする。</p> <p>2) 積雪荷重 (SNL)</p> <p>積雪荷重は、建築基準法施行令第 86 条及び福島県建築基準法施行細則第 19 条に準拠し以下の条件とする。</p> <p>積雪量：30cm, 単位荷重：20N/m²/cm</p> <p>3) 風荷重 (WL)</p> <p>建築基準法施行令第 87 条，建設省告示第 1454 号に基づく速度圧及び風力係数を用いて算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準風速：30m/s ・地表面粗度区分：Ⅲ <p>4) 地震荷重 (SEL)</p> <p>地震力を算定する際の基準面は、地上面として、建屋の高さに応じた当該部分に作用する全体の地震力を算定する。水平地震力は下式により算定し、算定結果を表-3、図-9 に示す。</p> $Q_i = n \cdot C_i \cdot W_i$ $C_i = Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_0$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> Q_i：水平地震力 (kN) n：施設の重要度分類に応じた係数 (n=1.5) C_i：地震層せん断力係数 W_i：当該層以上の重量 (kN) Z：地震地域係数 (Z=1.0) R_t：振動特性係数 (R_t=1.0) A_i：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 C₀：標準せん断力係数 (C₀=0.2) 	<p>(変更なし)</p>	

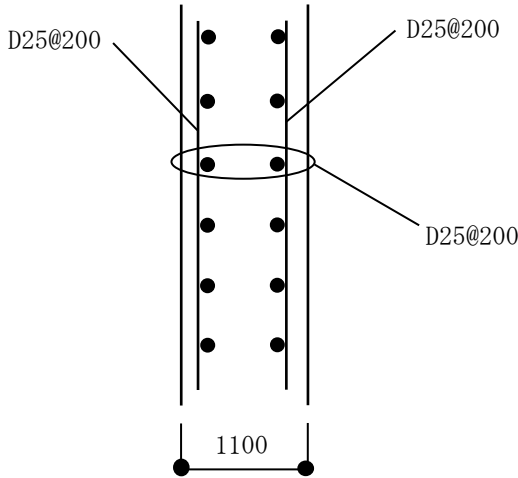
◆添付資料-20

変更前		変更後	変更理由																				
<p>表-3 水平地震力の算定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>G. L. (m)</th> <th>当該層以上の重量 W_i (kN)</th> <th>地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_i$</th> <th>設計用地震力 (層せん断力) (kN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+17.30</td> <td>5660</td> <td>0.723</td> <td>4089</td> </tr> <tr> <td>+13.30</td> <td>35104</td> <td>0.418</td> <td>17043</td> </tr> <tr> <td>+7.30</td> <td>59280</td> <td>0.300</td> <td>30013</td> </tr> <tr> <td>+0.30</td> <td>84932</td> <td>0.300</td> <td>55493</td> </tr> </tbody> </table>		G. L. (m)	当該層以上の重量 W_i (kN)	地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_i$	設計用地震力 (層せん断力) (kN)	+17.30	5660	0.723	4089	+13.30	35104	0.418	17043	+7.30	59280	0.300	30013	+0.30	84932	0.300	55493	(変更なし)	
G. L. (m)	当該層以上の重量 W_i (kN)	地震層せん断力係数 $1.5 \cdot C_i$	設計用地震力 (層せん断力) (kN)																				
+17.30	5660	0.723	4089																				
+13.30	35104	0.418	17043																				
+7.30	59280	0.300	30013																				
+0.30	84932	0.300	55493																				
<p>図-9 暴風時と地震時の層せん断力の比較結果</p>																							

◆添付資料-20

変更前				変更後	変更理由
(2) 荷重の組合せ 荷重の組合せについて表-4に示す。				(変更なし)	
表-4 荷重の組合せ					
荷重状態	荷重ケース	荷重の組合せ	許容応力度		
常時	A	VL	長期		
積雪時	B	VL+SNL	短期		
地震時	C1	VL+SEL(W→E方向)			
	C2	VL+SEL(E→W方向)			
	C3	VL+SEL(S→N方向)			
	C4	VL+SEL(N→S方向)			
暴風時	D1	VL+WL(W→E方向)			
	D2	VL+WL(E→W方向)			
	D3	VL+WL(S→N方向)			
	D4	VL+WL(N→S方向)			

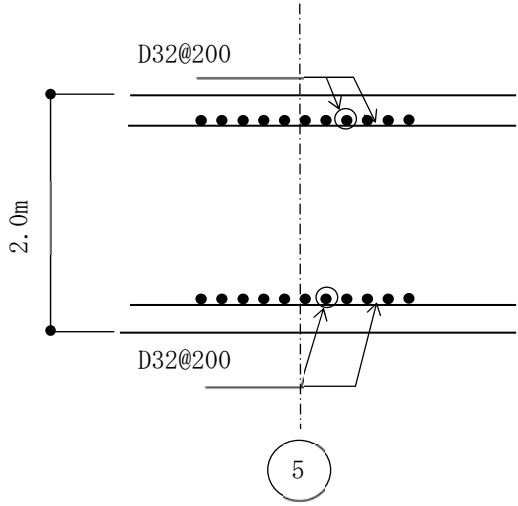
◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由												
<p>3. 評価結果</p> <p>上部構造の応力解析は、大ばり及び柱を線材置換したフレームに、耐震壁を壁エレメント置換して組み込んだ立体ラーメンモデルにより行う。基礎スラブの応力解析は、フラットスラブとして板材を線材置換して評価する。</p> <p>3.1 耐震壁の評価結果</p> <p>検討により求められた耐震壁への作用応力と許容応力と比較し、検定比が最大となる部位を表-5 に示し、配筋図を図-10 に示す。</p> <p>これより、耐震壁への作用応力は、許容応力以下であることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-5 耐震壁の検討結果</p> <table border="1" data-bbox="225 798 1466 1203"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>断面</th> <th>荷重ケース</th> <th>作用応力 (kN)</th> <th>許容応力^注 (kN)</th> <th>検定比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1 階 6 通り C~D 通り間</td> <td>壁厚 1100mm (F_c=36) タテ筋 D25@200 ダブル ヨコ筋 D25@200 ダブル</td> <td>地震時 C3</td> <td>5231.1</td> <td>8731.7</td> <td>0.60 ≤ 1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成 25 年 8 月）による。</p> <div style="text-align: center;">  <p>図-10 耐震壁の配筋図 (mm)</p> </div>	部位	断面	荷重ケース	作用応力 (kN)	許容応力 ^注 (kN)	検定比	B1 階 6 通り C~D 通り間	壁厚 1100mm (F _c =36) タテ筋 D25@200 ダブル ヨコ筋 D25@200 ダブル	地震時 C3	5231.1	8731.7	0.60 ≤ 1.0	<p>(変更なし)</p>	
部位	断面	荷重ケース	作用応力 (kN)	許容応力 ^注 (kN)	検定比									
B1 階 6 通り C~D 通り間	壁厚 1100mm (F _c =36) タテ筋 D25@200 ダブル ヨコ筋 D25@200 ダブル	地震時 C3	5231.1	8731.7	0.60 ≤ 1.0									

◆添付資料-20

変更前				変更後		変更理由																																																										
<p>3.2 大ばり及び柱の評価結果</p> <p>検討により求められたラーメン部材への作用応力を許容応力と比較して、検定比の最大となる部位について表-6~7に示す。</p> <p>これより、各部材の応力は、許容応力以下となっていることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-6 大ばり断面算定表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>検討箇所</th> <th>断面</th> <th>荷重ケース</th> <th>応力</th> <th>作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕</th> <th>許容応力^注 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕</th> <th>検定比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R階 3通り +2200 A~B 通り間</td> <td rowspan="2">B×D =1000×1000 (F_c=36) 上端筋 7-D35 下端筋 5-D35 あばら筋 3-D13@150 (端部)</td> <td rowspan="2">常時 A</td> <td>曲げモーメント</td> <td>790.7</td> <td>842.9</td> <td>0.94≤1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td>427.6</td> <td>765.2</td> <td>0.56≤1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1階 5通り Ba~C 通り間</td> <td rowspan="2">B×D =1000×1200 (F_c=36) 上端筋 8-D38 下端筋 6-D38 あばら筋 4-D13@200 (端部)</td> <td rowspan="2">地震時 C4</td> <td>曲げモーメント</td> <td>1978.5</td> <td>2843.3</td> <td>0.66≤1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td>1286.9</td> <td>1585.0</td> <td>0.81≤1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）による。</p> <p style="text-align: center;">表-7 柱断面算定表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>検討箇所</th> <th>断面</th> <th>荷重ケース</th> <th>応力</th> <th>作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕</th> <th>許容応力^{注1} 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕</th> <th>検定比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">B1階 C/2通り</td> <td rowspan="2">B×D =1000×1000 (F_c=60) 主筋 8-D38 帯筋 3-3-D13@100 (柱頭)</td> <td rowspan="2">常時 A</td> <td>曲げモーメント</td> <td>31.9</td> <td>85.4 (軸力 5763.6 kN 作用時^{注2})</td> <td>0.37≤1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td>69.1</td> <td>842.3</td> <td>0.08≤1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1階 A/6通り</td> <td rowspan="2">B×D =1000×1000 (F_c=60) 主筋 8-D38 帯筋 2-2-D13@100 (柱頭)</td> <td rowspan="2">地震時 C2</td> <td>曲げモーメント</td> <td>755.0</td> <td>1298.3 (軸力 548.9kN 作用時^{注2})</td> <td>0.58≤1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td>323.3</td> <td>1327.1</td> <td>0.24≤1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）による。 注2：圧縮を正とする。</p>				検討箇所	断面	荷重ケース	応力	作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	許容応力 ^注 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	検定比	R階 3通り +2200 A~B 通り間	B×D =1000×1000 (F _c =36) 上端筋 7-D35 下端筋 5-D35 あばら筋 3-D13@150 (端部)	常時 A	曲げモーメント	790.7	842.9	0.94≤1.0	せん断力	427.6	765.2	0.56≤1.0	1階 5通り Ba~C 通り間	B×D =1000×1200 (F _c =36) 上端筋 8-D38 下端筋 6-D38 あばら筋 4-D13@200 (端部)	地震時 C4	曲げモーメント	1978.5	2843.3	0.66≤1.0	せん断力	1286.9	1585.0	0.81≤1.0	検討箇所	断面	荷重ケース	応力	作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	許容応力 ^{注1} 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	検定比	B1階 C/2通り	B×D =1000×1000 (F _c =60) 主筋 8-D38 帯筋 3-3-D13@100 (柱頭)	常時 A	曲げモーメント	31.9	85.4 (軸力 5763.6 kN 作用時 ^{注2})	0.37≤1.0	せん断力	69.1	842.3	0.08≤1.0	1階 A/6通り	B×D =1000×1000 (F _c =60) 主筋 8-D38 帯筋 2-2-D13@100 (柱頭)	地震時 C2	曲げモーメント	755.0	1298.3 (軸力 548.9kN 作用時 ^{注2})	0.58≤1.0	せん断力	323.3	1327.1	0.24≤1.0	(変更なし)		
検討箇所	断面	荷重ケース	応力	作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	許容応力 ^注 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	検定比																																																										
R階 3通り +2200 A~B 通り間	B×D =1000×1000 (F _c =36) 上端筋 7-D35 下端筋 5-D35 あばら筋 3-D13@150 (端部)	常時 A	曲げモーメント	790.7	842.9	0.94≤1.0																																																										
			せん断力	427.6	765.2	0.56≤1.0																																																										
1階 5通り Ba~C 通り間	B×D =1000×1200 (F _c =36) 上端筋 8-D38 下端筋 6-D38 あばら筋 4-D13@200 (端部)	地震時 C4	曲げモーメント	1978.5	2843.3	0.66≤1.0																																																										
			せん断力	1286.9	1585.0	0.81≤1.0																																																										
検討箇所	断面	荷重ケース	応力	作用応力 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	許容応力 ^{注1} 〔曲げモーメント:kN・m〕 〔せん断力:kN〕	検定比																																																										
B1階 C/2通り	B×D =1000×1000 (F _c =60) 主筋 8-D38 帯筋 3-3-D13@100 (柱頭)	常時 A	曲げモーメント	31.9	85.4 (軸力 5763.6 kN 作用時 ^{注2})	0.37≤1.0																																																										
			せん断力	69.1	842.3	0.08≤1.0																																																										
1階 A/6通り	B×D =1000×1000 (F _c =60) 主筋 8-D38 帯筋 2-2-D13@100 (柱頭)	地震時 C2	曲げモーメント	755.0	1298.3 (軸力 548.9kN 作用時 ^{注2})	0.58≤1.0																																																										
			せん断力	323.3	1327.1	0.24≤1.0																																																										

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由																												
<p>3.3 基礎スラブの評価結果</p> <p>検討により求められた基礎スラブへの作用応力を許容応力と比較して、検定比が最大となる箇所の断面検討結果を表-8に示す。基礎スラブ配筋図を図-11に示す。</p> <p>これより、各部材の応力は、許容応力以下となっていることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-8 基礎スラブ断面算定表</p> <table border="1" data-bbox="225 562 1466 1045"> <thead> <tr> <th rowspan="2">検討箇所</th> <th rowspan="2">荷重ケース</th> <th rowspan="2">応力</th> <th colspan="2">作用応力</th> <th rowspan="2">検定比</th> </tr> <tr> <th>〔曲げモーメント:kN・m〕</th> <th>〔せん断力:kN〕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A~B/4~5 通り間</td> <td rowspan="2">常時 A</td> <td>曲げモーメント</td> <td>800.8</td> <td></td> <td>0.65 ≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td></td> <td>950.1</td> <td>0.70 ≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">E/4~5 通り間</td> <td rowspan="2">地震時 C3</td> <td>曲げモーメント</td> <td>2715.0</td> <td></td> <td>0.57 ≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>せん断力</td> <td></td> <td>1392.3</td> <td>0.71 ≤ 1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年8月）による。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図-11 基礎スラブの配筋図（C 通り）</p>	検討箇所	荷重ケース	応力	作用応力		検定比	〔曲げモーメント:kN・m〕	〔せん断力:kN〕	A~B/4~5 通り間	常時 A	曲げモーメント	800.8		0.65 ≤ 1.0	せん断力		950.1	0.70 ≤ 1.0	E/4~5 通り間	地震時 C3	曲げモーメント	2715.0		0.57 ≤ 1.0	せん断力		1392.3	0.71 ≤ 1.0	<p>（変更なし）</p>	
検討箇所				荷重ケース	応力		作用応力				検定比																			
	〔曲げモーメント:kN・m〕	〔せん断力:kN〕																												
A~B/4~5 通り間	常時 A	曲げモーメント	800.8		0.65 ≤ 1.0																									
		せん断力		950.1	0.70 ≤ 1.0																									
E/4~5 通り間	地震時 C3	曲げモーメント	2715.0		0.57 ≤ 1.0																									
		せん断力		1392.3	0.71 ≤ 1.0																									

◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由																
<p>3.4 地盤の評価結果</p> <p>(1) 設計方針</p> <p>第2棟を支持する地盤は、基礎スラブ直下の地盤を南北方向に約37.6m、東西方向に約40.0m、人工岩盤=厚さ約5.4m、$F_c=18\text{N/mm}^2$を介して、T.P.+約24.0m (G.L.-約16.0m)の富岡層に支持する。</p> <p>常時及び地震時に地盤に生じる最大接地圧が許容応力度以下であることを確認する。</p> <p>(2) 常時における地盤の検討</p> <p>常時における地盤に生じる最大接地圧と許容応力度の比較を、検定比が最大となる位置について表-9に示す。</p> <p>これより、地盤に生じる最大応力が許容応力度以下であることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-9 地盤の許容応力度と接地圧の比較</p> <table border="1" data-bbox="314 842 1377 980"> <thead> <tr> <th>検討位置</th> <th>接地圧 (kN/m^2)</th> <th>許容応力度 (kN/m^2)</th> <th>検定比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A/2 通り</td> <td>443</td> <td>1000</td> <td>$0.44 \leq 1.0$</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 地震時における地盤の検討</p> <p>地震時における地盤に生じる最大応力と許容応力度の比較を、検定比が最大となる位置について表-10に示す。</p> <p>これより、地盤に生じる最大応力が許容応力度以下であることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-10 地盤の許容応力度と接地圧の比較</p> <table border="1" data-bbox="314 1341 1377 1480"> <thead> <tr> <th>検討位置</th> <th>接地圧 (kN/m^2)</th> <th>許容応力度 (kN/m^2)</th> <th>検定比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A/2 通り</td> <td>588</td> <td>2000</td> <td>$0.29 \leq 1.0$</td> </tr> </tbody> </table>	検討位置	接地圧 (kN/m^2)	許容応力度 (kN/m^2)	検定比	A/2 通り	443	1000	$0.44 \leq 1.0$	検討位置	接地圧 (kN/m^2)	許容応力度 (kN/m^2)	検定比	A/2 通り	588	2000	$0.29 \leq 1.0$	<p>(変更なし)</p>	
検討位置	接地圧 (kN/m^2)	許容応力度 (kN/m^2)	検定比															
A/2 通り	443	1000	$0.44 \leq 1.0$															
検討位置	接地圧 (kN/m^2)	許容応力度 (kN/m^2)	検定比															
A/2 通り	588	2000	$0.29 \leq 1.0$															

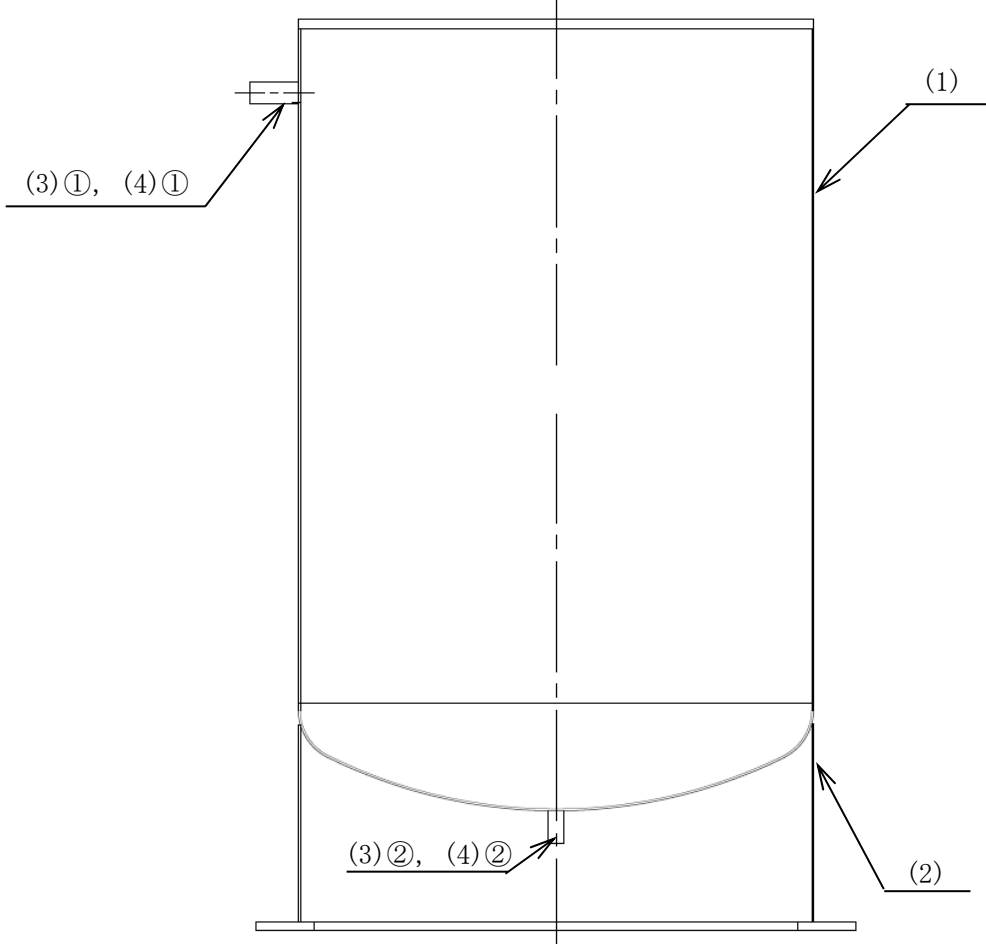
◆添付資料-20

変更前	変更後	変更理由																																								
<p>4. 保有水平耐力の検討</p> <p>保有水平耐力（Q_u）が必要保有水平耐力（Q_{un}）以上であることを確認する。</p> <p>各層の保有水平耐力は、建築基準法施行令第82条の3及び平成19年国土交通省告示第594号に基づき算出する。各層の必要保有水平耐力と保有水平耐力の算定結果を表-11に示す。</p> <p>これより、第2棟は必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-11 必要保有水平耐力と保有水平耐力の比較</p> <p style="text-align: center;">(1) EW 方向（長辺）</p> <table border="1" data-bbox="314 663 1377 940"> <thead> <tr> <th>G. L. (m)</th> <th>必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)</th> <th>保有水平耐力 Q_u (kN)</th> <th>$\frac{Q_u}{Q_{un}}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+13.30 ~ +17.30</td> <td>7497</td> <td>27262</td> <td>3.64</td> </tr> <tr> <td>+7.30 ~ +13.30</td> <td>31245</td> <td>113617</td> <td>3.64</td> </tr> <tr> <td>+0.30 ~ +7.30</td> <td>55024</td> <td>200089</td> <td>3.64</td> </tr> <tr> <td>-7.20 ~ +0.30</td> <td>101737</td> <td>369953</td> <td>3.64</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(2) NS 方向（短辺）</p> <table border="1" data-bbox="314 1075 1377 1352"> <thead> <tr> <th>G. L. (m)</th> <th>必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)</th> <th>保有水平耐力 Q_u (kN)</th> <th>$\frac{Q_u}{Q_{un}}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+13.30 ~ +17.30</td> <td>7497</td> <td>25899</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>+7.30 ~ +13.30</td> <td>31245</td> <td>107936</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>+0.30 ~ +7.30</td> <td>55024</td> <td>190084</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>-7.20 ~ +0.30</td> <td>101737</td> <td>351456</td> <td>3.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上のことから、第2棟の耐震安全性は確保されているものと評価した。</p>	G. L. (m)	必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)	保有水平耐力 Q_u (kN)	$\frac{Q_u}{Q_{un}}$	+13.30 ~ +17.30	7497	27262	3.64	+7.30 ~ +13.30	31245	113617	3.64	+0.30 ~ +7.30	55024	200089	3.64	-7.20 ~ +0.30	101737	369953	3.64	G. L. (m)	必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)	保有水平耐力 Q_u (kN)	$\frac{Q_u}{Q_{un}}$	+13.30 ~ +17.30	7497	25899	3.45	+7.30 ~ +13.30	31245	107936	3.45	+0.30 ~ +7.30	55024	190084	3.45	-7.20 ~ +0.30	101737	351456	3.45	<p>(変更なし)</p>	
G. L. (m)	必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)	保有水平耐力 Q_u (kN)	$\frac{Q_u}{Q_{un}}$																																							
+13.30 ~ +17.30	7497	27262	3.64																																							
+7.30 ~ +13.30	31245	113617	3.64																																							
+0.30 ~ +7.30	55024	200089	3.64																																							
-7.20 ~ +0.30	101737	369953	3.64																																							
G. L. (m)	必要保有水平耐力 Q_{un} (kN)	保有水平耐力 Q_u (kN)	$\frac{Q_u}{Q_{un}}$																																							
+13.30 ~ +17.30	7497	25899	3.45																																							
+7.30 ~ +13.30	31245	107936	3.45																																							
+0.30 ~ +7.30	55024	190084	3.45																																							
-7.20 ~ +0.30	101737	351456	3.45																																							

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-21</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設備の構造強度に関する検討結果</p> <p>1. 基本方針</p> <p>1.1 強度評価の基本方針</p> <p>第2棟を構成する設備（機器、配管等）のうち「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」においてクラス3に位置づけられる機器、配管は、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC-1-2005（2007年追補版含む。）（日本機械学会 平成19年9月）」（以下「設計・建設規格」という。）に基づき評価を行う。</p> <p>2. 強度評価</p> <p>2.1 分析廃液受槽 A, B</p> <p>2.1.1 評価箇所</p> <p>強度評価箇所を図-1に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-21</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設備の構造強度に関する検討結果</p> <p>1. 基本方針</p> <p>1.1 強度評価の基本方針</p> <p>第2棟を構成する設備（機器、配管等）のうち「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」においてクラス3に位置づけられる機器、配管は、「<u>JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005</u>（2007年追補版含む。）（日本機械学会 平成19年9月）」（以下「設計・建設規格」という。）に基づき評価を行う。</p> <p>2. 強度評価</p> <p>2.1 分析廃液受槽 A, B</p> <p>2.1.1 評価箇所</p> <p>強度評価箇所を図-1に示す。</p>	<p>記載の適正化</p>

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
 <p data-bbox="831 1291 1305 1333">図中の番号は 2.1.2 の番号に対応する。</p> <p data-bbox="563 1386 979 1428">図-1 分析廃液受槽 A, B 概要図</p>	<p data-bbox="1380 346 1528 388">(変更なし)</p>	

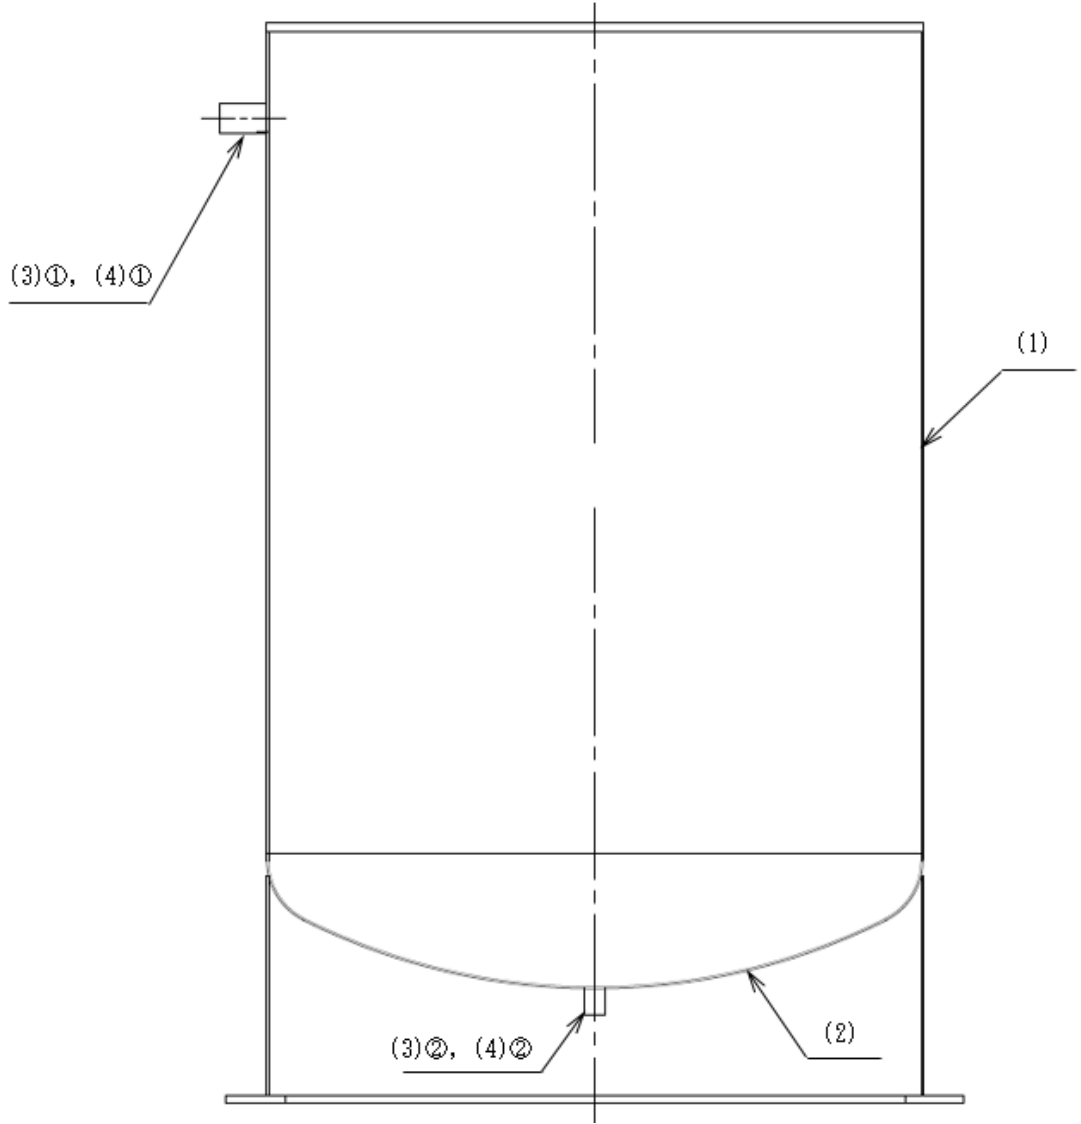
◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
<p>2.1.2 評価方法</p> <p>(1) 胴の厚さの評価</p> <p>胴に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 胴の規格上必要な最小厚さ：t_1</p> <p>炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたもの場合は 3mm，その他の材料で作られたもの場合は 1.5mm とする。</p> <p>2) 胴の計算上必要な厚さ：t_2</p> $t_2 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p>D_i : 胴の内径 (mm) H : 水頭 (mm) ρ : 液体の比重 (-) S : 許容引張応力 (MPa) η : 継手効率 (-)</p> <p>(2) 底板の厚さの評価</p> <p>底板に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：t_1</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot S \cdot \eta - 1.2 \cdot P}$ <p>P : 最高使用圧力 (MPa) D_i : 胴の内径 (mm) S : 許容引張応力 (MPa) η : 継手効率 (-)</p> <p>2) 鏡板の計算上必要な厚さ：t_2</p> $t_2 = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$ <p>R : 鏡板の中央部における内面の半径 (mm) W : さら形鏡板の形状による係数 (-) r : さら形鏡板のすみの丸みの内半径 (mm)</p> <p>ただし、$W = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{R}{r}} \right)$</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由																	
<p>(3) 管台の厚さの評価 (①, ②)</p> <p>管台に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 管台の計算上必要な厚さ : t_1</p> $t_1 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p style="margin-left: 20px;"> D_i : 管台の内径(mm) H : 水頭(mm) ρ : 液体の比重(-) S : 許容引張応力(MPa) η : 継手効率(-) </p> <p>2) 管台の規格上必要な最小厚さ : t_2</p> <p>管台の外径に応じ、設計・建設規格 表 PVC-3980-1 により求めた管台の厚さとする。</p> <p>(4) 開放タンクの穴の補強計算 (①, ②)</p> <p>1) 胴の穴の補強計算は、設計・建設規格 PVD-3512 の規定により、径が 85mm を超えないため不要である。</p> <p>2) 鏡板の穴の補強計算は、設計・建設規格 PVD-3212 の規定により、径が 64mm 以下で、かつ、鏡板のフランジ部の内径の 1/4 以下であるため不要である。</p> <p>2.1.3 評価結果</p> <p>評価結果を表-1 に示す。必要厚さを満足しており、十分な構造強度を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-1 分析廃液受槽 A, B の評価結果</p> <table border="1" data-bbox="296 1333 1314 1564"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>評価部位</th> <th>必要厚さ (mm)</th> <th>最小厚さ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">分析廃液受槽 A, B</td> <td>胴の厚さ</td> <td>1.50</td> <td>4.60</td> </tr> <tr> <td>底板の厚さ</td> <td>0.25</td> <td>4.60</td> </tr> <tr> <td>管台①の厚さ</td> <td>2.40</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>管台②の厚さ</td> <td>2.20</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	評価部位	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)	分析廃液受槽 A, B	胴の厚さ	1.50	4.60	底板の厚さ	0.25	4.60	管台①の厚さ	2.40	3.00	管台②の厚さ	2.20	2.50	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	評価部位	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)																
分析廃液受槽 A, B	胴の厚さ	1.50	4.60																
	底板の厚さ	0.25	4.60																
	管台①の厚さ	2.40	3.00																
	管台②の厚さ	2.20	2.50																

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2 設備管理廃液受槽 A, B</p> <p>2.2.1 評価箇所</p> <p>強度評価箇所を図-2 に示す。</p>  <p>図中の番号は 2.2.2 の番号に対応する。</p> <p>図-2 設備管理廃液受槽 A, B 概要図</p>	<p>(変更なし)</p>	

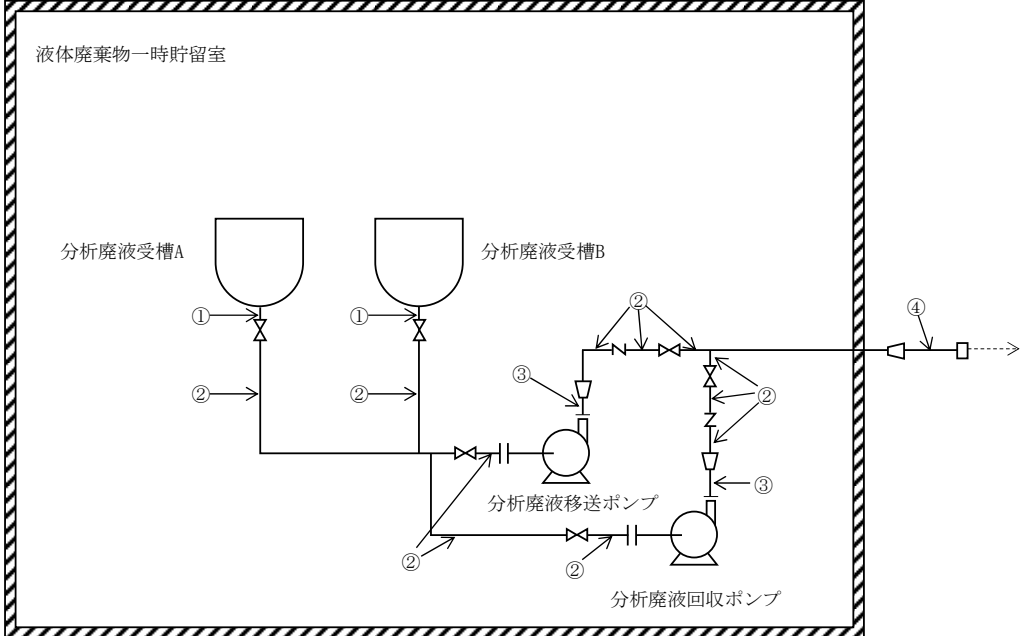
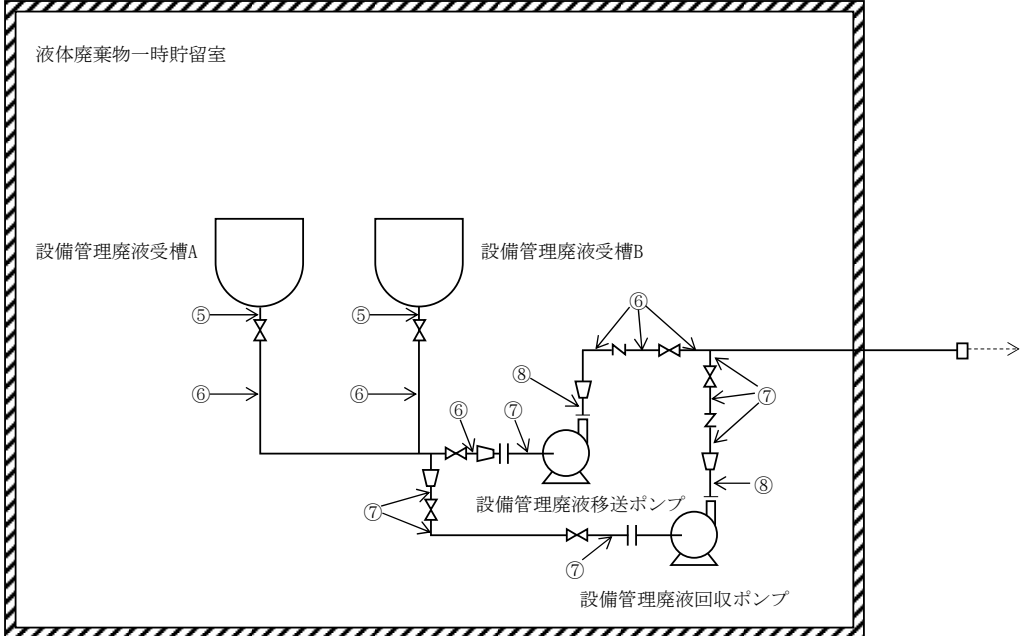
◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2.2 評価方法</p> <p>(1) 胴の厚さの評価</p> <p>胴に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 胴の規格上必要な最小厚さ：t_1</p> <p>炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたもの場合は3mm、その他の材料で作られたもの場合は1.5mmとする。</p> <p>2) 胴の計算上必要な厚さ：t_2</p> $t_2 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p>D_i : 胴の内径(mm) H : 水頭(mm) ρ : 液体の比重(-) S : 許容引張応力(MPa) η : 継手効率(-)</p> <p>(2) 底板の厚さの評価</p> <p>底板に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：t_1</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot S \cdot \eta - 1.2 \cdot P}$ <p>P : 最高使用圧力(MPa) D_i : 胴の内径(mm) S : 許容引張応力(MPa) η : 継手効率(-)</p> <p>2) 鏡板の計算上必要な厚さ：t_2</p> $t_2 = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$ <p>R : 鏡板の中央部における内面の半径(mm) W : さら形鏡板の形状による係数(-) r : さら形鏡板のすみの丸みの内半径(mm)</p> <p>ただし、$W = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{R}{r}} \right)$</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由																	
<p>(3) 管台の厚さの評価 (①, ②)</p> <p>管台に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>1) 管台の計算上必要な厚さ : t_1</p> $t_1 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p style="margin-left: 20px;"> D_i : 管台の内径(mm) H : 水頭(mm) ρ : 液体の比重(-) S : 許容引張応力(MPa) η : 継手効率(-) </p> <p>2) 管台の規格上必要な最小厚さ : t_2</p> <p>管台の外径に応じ、設計・建設規格 表 PVC-3980-1 により求めた管台の厚さとする。</p> <p>(4) 開放タンクの穴の補強計算 (①, ②)</p> <p>1) 胴の穴の補強計算は、設計・建設規格 PVD-3512 の規定により、径が 85mm を超えないため不要である。</p> <p>2) 鏡板の穴の補強計算は、設計・建設規格 PVD-3212 の規定により、径が 64mm 以下で、かつ、鏡板のフランジ部の内径の 1/4 以下であるため不要である。</p> <p>2.2.3 評価結果</p> <p>評価結果を表-2 に示す。必要厚さを満足しており、十分な構造強度を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-2 設備管理廃液受槽 A, B の評価結果</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>評価部位</th> <th>必要厚さ (mm)</th> <th>最小厚さ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">設備管理廃液受槽 A, B</td> <td>胴の厚さ</td> <td>1.50</td> <td>4.60</td> </tr> <tr> <td>底板の厚さ</td> <td>0.32</td> <td>4.60</td> </tr> <tr> <td>管台①の厚さ</td> <td>3.50</td> <td>4.81</td> </tr> <tr> <td>管台②の厚さ</td> <td>2.40</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	評価部位	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)	設備管理廃液受槽 A, B	胴の厚さ	1.50	4.60	底板の厚さ	0.32	4.60	管台①の厚さ	3.50	4.81	管台②の厚さ	2.40	3.00	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	評価部位	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)																
設備管理廃液受槽 A, B	胴の厚さ	1.50	4.60																
	底板の厚さ	0.32	4.60																
	管台①の厚さ	3.50	4.81																
	管台②の厚さ	2.40	3.00																

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由
<p>2.3 主要配管（鋼管）</p> <p>2.3.1 評価箇所</p> <p>強度評価箇所を図-3～4に示す。</p>  <p>図-3 液体廃棄物一時貯留設備 主要配管（鋼管）強度評価箇所（その1）</p>  <p>図-4 液体廃棄物一時貯留設備 主要配管（鋼管）強度評価箇所（その2）</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-21

変更前	変更後	変更理由																																																																								
<p>2.3.2 評価方法</p> <p>(1) 管の厚さの評価</p> <p>管の必要な厚さは、次に掲げる値以上とする。</p> <p>1) 内面に圧力を受ける管の計算上必要な厚さ：t</p> $t = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P}$ <p style="margin-left: 100px;">P : 最高使用圧力(MPa)</p> <p style="margin-left: 100px;">D_o : 管の外径(mm)</p> <p style="margin-left: 100px;">S : 許容引張応力(MPa)</p> <p style="margin-left: 100px;">η : 継手効率(-)</p> <p>2.3.3 評価結果</p> <p>評価結果を表-3に示す。必要厚さを満足しており、十分な構造強度を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-3 主要配管（鋼管）の評価結果</p> <table border="1" data-bbox="296 932 1317 1482"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>外径 D_o (mm)</th> <th>公称 厚さ (mm)</th> <th>材料</th> <th>最高使用圧 力 P (MPa)</th> <th>最高使用 温度 (°C)</th> <th>必要厚さ (mm)</th> <th>最小厚さ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>48.6</td> <td>3.0</td> <td>SUS316L</td> <td>静水頭</td> <td>60</td> <td>—</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>48.6</td> <td>3.0</td> <td>SUS316L</td> <td>0.4</td> <td>60</td> <td>0.09</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>34.0</td> <td>3.0</td> <td>SUS316L</td> <td>0.4</td> <td>60</td> <td>0.07</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>60.5</td> <td>3.5</td> <td>SUS316L</td> <td>0.4</td> <td>60</td> <td>0.12</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>60.5</td> <td>3.5</td> <td>SUS304</td> <td>静水頭</td> <td>60</td> <td>—</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>60.5</td> <td>3.5</td> <td>SUS304</td> <td>0.5</td> <td>60</td> <td>0.12</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>48.6</td> <td>3.0</td> <td>SUS304</td> <td>0.5</td> <td>60</td> <td>0.10</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>⑧</td> <td>34.0</td> <td>3.0</td> <td>SUS304</td> <td>0.5</td> <td>60</td> <td>0.07</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>	No.	外径 D _o (mm)	公称 厚さ (mm)	材料	最高使用圧 力 P (MPa)	最高使用 温度 (°C)	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)	①	48.6	3.0	SUS316L	静水頭	60	—	2.50	②	48.6	3.0	SUS316L	0.4	60	0.09	2.50	③	34.0	3.0	SUS316L	0.4	60	0.07	2.50	④	60.5	3.5	SUS316L	0.4	60	0.12	3.00	⑤	60.5	3.5	SUS304	静水頭	60	—	3.00	⑥	60.5	3.5	SUS304	0.5	60	0.12	3.00	⑦	48.6	3.0	SUS304	0.5	60	0.10	2.50	⑧	34.0	3.0	SUS304	0.5	60	0.07	2.50	<p>(変更なし)</p>	
No.	外径 D _o (mm)	公称 厚さ (mm)	材料	最高使用圧 力 P (MPa)	最高使用 温度 (°C)	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)																																																																			
①	48.6	3.0	SUS316L	静水頭	60	—	2.50																																																																			
②	48.6	3.0	SUS316L	0.4	60	0.09	2.50																																																																			
③	34.0	3.0	SUS316L	0.4	60	0.07	2.50																																																																			
④	60.5	3.5	SUS316L	0.4	60	0.12	3.00																																																																			
⑤	60.5	3.5	SUS304	静水頭	60	—	3.00																																																																			
⑥	60.5	3.5	SUS304	0.5	60	0.12	3.00																																																																			
⑦	48.6	3.0	SUS304	0.5	60	0.10	2.50																																																																			
⑧	34.0	3.0	SUS304	0.5	60	0.07	2.50																																																																			

◆添付資料-22

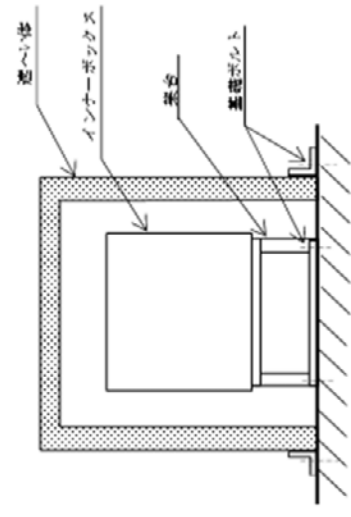
変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: right;">添付資料-22</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設備の耐震性に関する検討結果</p> <p>1. 耐震設計の基本方針 第2棟の設備に係る耐震設計は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」等に基づき耐震性評価を行う。</p> <p>1.1 設備の重要度による耐震クラス別分類</p>	<p style="text-align: right;">添付資料-22</p> <p style="text-align: center;">第2棟の設備の耐震性に関する検討結果</p> <p>1. 耐震設計の基本方針 第2棟の設備に係る耐震設計は、<u>耐震設計審査指針に基づき耐震設計上の重要度に応じてクラス別分類を行うとともに</u>、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」等に基づき耐震性評価を行う。<u>また、耐震Bクラスの各設備は、剛構造（固有周期：0.05s以下）とする。</u></p> <p>1.1 設備の重要度による耐震クラス別分類 <u>第2棟には、耐震設計審査指針における耐震クラス別分類のうち、Bクラスの施設の「iii）放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設」に該当する設備を有しており、その破損により公衆に影響を与える可能性の大きい設備はBクラスに分類している。一方、地震によって破損しても、公衆に影響を与える可能性が十分小さい設備は耐震Cクラスに分類している。また、上位の分類に属する設備は、下位の分類に属する設備の破損によって波及的影響が生じないよう設計する。</u> <u>表-1に、主な設備の重要度による耐震クラス別分類を示す。</u></p>	<p>耐震クラス別分類に関する記載を追記 また、設備は剛構造とする記載を追記</p> <p>耐震クラスの考え方について記載を追記</p>

◆添付資料-22

変更前			変更後			変更理由
			<u>表-1 主な設備の重要度による耐震クラス別分類</u>			表題を追加
耐震クラス別 設備	B	C	耐震クラス別 設備	B	C	
2.48 放射性物質分析・ 研究施設第2棟 (1) 分析設備 (2) 液体廃棄物 一時貯留設備 (3) 換気空調設備	○鉄セル ○グローブボックス	フード 分析廃液受槽 A, B 設備管理廃液受槽 A, B 分析廃液移送ポンプ 分析廃液回収ポンプ 設備管理廃液移送ポンプ 設備管理廃液回収ポンプ 主要配管(鋼管)* ²	2.48 放射性物質分析・ 研究施設第2棟 (1) 分析・ <u>試験</u> 設備 (2) 液体廃棄物 一時貯留設備 (3) 換気空調設備	○鉄セル ○グローブボックス ○セル・グローブボック ス用排風機 A, B ○セル・グローブボック ス用排気フィルタユニ ット A, B, C, D ○主要排気管(鋼管, ダ クト)* ¹	フード 分析廃液受槽 A, B 設備管理廃液受槽 A, B 分析廃液移送ポンプ 分析廃液回収ポンプ 設備管理廃液移送ポンプ 設備管理廃液回収ポンプ 主要配管(鋼管)* ² フード用排風機 管理区域用排風機 管理区域用送風機 フード用排気フィルタユニ ット 管理区域用排気フィルタユニ ット	記載の統一
備考	○印は、本資料にて評価対象とするもの		<u>(4) その他の設備</u>		<u>電気設備</u> <u>消火設備</u>	電気設備、消火設備の追 加
備考	○印は、本資料にて評価対象とするもの		備考	○印は、本資料にて評価対象とするもの		
<p>*1：コンクリートセル排気口から排気母管まで、鉄セル排気口から排気母管まで、グローブボックス排気口から排気母管まで、排気母管、排気母管からセル・グローブボックス用排気フィルタユニット入口まで、セル・グローブボックス用排気フィルタユニット出口から第2棟の排気口入口まで</p> <p>*2：分析廃液受槽出口から分析廃液移送ポンプ入口まで、分析廃液移送ポンプ出口から分析廃液払出口まで、分析廃液受槽出口から分析廃液回収ポンプ入口まで、分析廃液回収ポンプ出口から分析廃液払出口まで 設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液移送ポンプ入口まで、設備管理廃液移送ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで、設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液回収ポンプ入口まで、設備管理廃液回収ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで</p>			<p>*1：コンクリートセル排気口から排気母管まで、鉄セル排気口から排気母管まで、グローブボックス排気口から排気母管まで、排気母管、排気母管からセル・グローブボックス用排気フィルタユニット入口まで、セル・グローブボックス用排気フィルタユニット出口から第2棟の排気口入口まで</p> <p>*2：分析廃液受槽出口から分析廃液移送ポンプ入口まで、分析廃液移送ポンプ出口から分析廃液払出口まで、分析廃液受槽出口から分析廃液回収ポンプ入口まで、分析廃液回収ポンプ出口から分析廃液払出口まで 設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液移送ポンプ入口まで、設備管理廃液移送ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで、設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液回収ポンプ入口まで、設備管理廃液回収ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで</p>			

◆添付資料-22

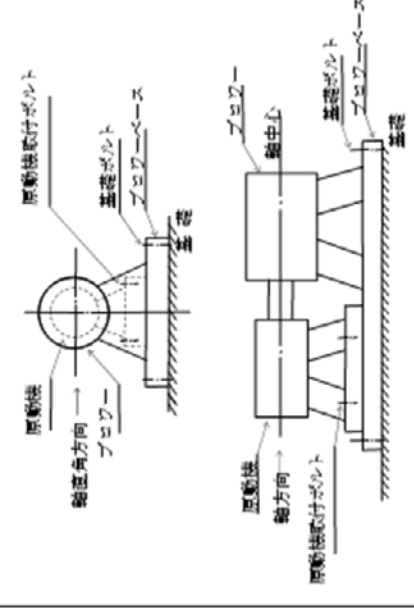
変更前		変更後		変更理由	
1.2 構造計画 1.2.1 機器	概要図	(変更なし)			
	概要				概要
	計画の概要 基礎・支持構造 遮へい体及びインナ ーボックスは、基礎 ボルトで据え付け る。				主体構造 垂直自立形
	主要区分 (1) 鉄セル				主要



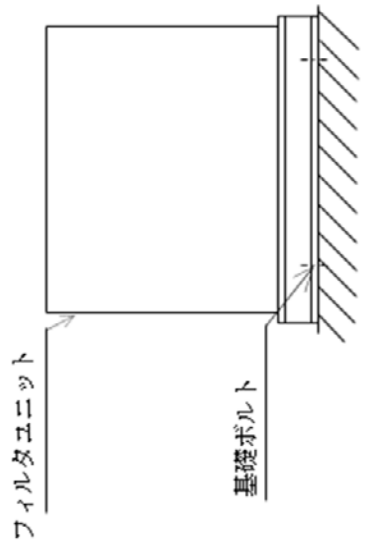
◆添付資料-22

変更前		変更後	変更理由										
<table border="1"> <tr> <td>主要区分</td> <td>(2) グローブボックス</td> </tr> <tr> <td>計画の概要</td> <td>基礎・支持構造 グローブボックス本体を架台で支持し、基礎ボルトで据え付ける。</td> </tr> <tr> <td>概要構造</td> <td>垂直自立型</td> </tr> </table>	主要区分	(2) グローブボックス	計画の概要	基礎・支持構造 グローブボックス本体を架台で支持し、基礎ボルトで据え付ける。	概要構造	垂直自立型	<table border="1"> <tr> <td>概要構造図</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>摘要</td> <td>・グローブボックス</td> </tr> </table>	概要構造図		摘要	・グローブボックス	(変更なし)	
主要区分	(2) グローブボックス												
計画の概要	基礎・支持構造 グローブボックス本体を架台で支持し、基礎ボルトで据え付ける。												
概要構造	垂直自立型												
概要構造図													
摘要	・グローブボックス												

◆添付資料-22

変更前		変更後	変更理由
<p>主要区分 (3) セル・グロ ーボックス ス用排風機</p>	<p>計画の概要 基礎・支持構造 排風機はブロー ベースに固定され、 基礎ボルトで据え 付ける。</p>	<p>概要構造 遠心式</p>	<p>概要 ・セル・グロ ーボックス用 排風機 A, B</p>
		<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前		変更後	変更理由
<p>主要区分</p> <p>(4) セル・グローブボックス用排気ユニット</p>	<p>計画の概要</p> <p>基礎・支持構造</p> <p>フィルタユニットは基礎ボルトで据え付ける。</p>	<p>概要構造図</p> 	<p>変更理由</p>
<p>摘要</p> <p>セル・グローブボックス用排気ユニット A, B, C, D</p>	<p>概要構造図</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由												
<p>1.2.2 配管系</p> <p>(1) 主要排気管（鋼管，ダクト）</p> <p>主要排気管（鋼管，ダクト）はサポートにより建屋等の構造物から支持される。サポートの位置を決定するに当たっては，原子力発電所の耐震設計に用いられている定ピッチスパン法により適正なサポートスパンを確保する。</p> <p>1.3 設計用地震力</p> <p>各設備は，剛構造であり建物・構築物との共振のおそれがないことから，設計用地震力は静的震度を考慮する。</p> <table border="1" data-bbox="308 764 1359 1178"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">耐震クラス</th> <th colspan="2">適用する地震動等</th> <th rowspan="2">設計用地震力</th> </tr> <tr> <th>水平</th> <th>鉛直</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機器・配管系</td> <td>B</td> <td>静的震度 ($1.8 \cdot C_i^{*1}$)</td> <td>—</td> <td>設計用地震力は，静的地震力とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1：C_iは，標準せん断力係数を0.2とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p>	項目	耐震クラス	適用する地震動等		設計用地震力	水平	鉛直	機器・配管系	B	静的震度 ($1.8 \cdot C_i^{*1}$)	—	設計用地震力は，静的地震力とする。	<p>(変更なし)</p>	
項目			耐震クラス	適用する地震動等		設計用地震力								
	水平	鉛直												
機器・配管系	B	静的震度 ($1.8 \cdot C_i^{*1}$)	—	設計用地震力は，静的地震力とする。										

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																
<p>1.4 荷重の組合せと許容限界 荷重の組合せと許容限界は、以下のとおりとする。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <p>D : 死荷重</p> <p>P_d : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d : 当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_B : Bクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は静的地震力</p> <p>B_{AS} : Bクラス設備の地震時の許容応力状態</p> <p>f_t : 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建設規格 SSB-3121.1 により規定される値。ボルト等に対して設計・建設規格 SSB-3131 により規定される値</p> <p>f_s : 許容せん断応力 同上</p> <p>また、「供用状態 C_s」とは、設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、静的地震力を組み合わせた状態をいう。</p> <p>1.4.1 支持構造物（ボルト等）</p> <table border="1" data-bbox="231 1255 1359 1497"> <thead> <tr> <th rowspan="3">耐震 クラス</th> <th rowspan="3">荷重の 組合せ</th> <th rowspan="3">供用状態 (許容応力状態)</th> <th colspan="2">許容限界(ボルト等)^注</th> <th rowspan="3">適用範囲</th> </tr> <tr> <th colspan="2">一次応力</th> </tr> <tr> <th>引張</th> <th>せん断</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>$D + P_d + M_d + S_B$</td> <td>C_s (B_{AS})</td> <td>$1.5 \cdot f_t$</td> <td>$1.5 \cdot f_s$</td> <td>基礎ボルト</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。</p>	耐震 クラス	荷重の 組合せ	供用状態 (許容応力状態)	許容限界(ボルト等) ^注		適用範囲	一次応力		引張	せん断	B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s (B_{AS})	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	基礎ボルト	<p>(変更なし)</p>	
耐震 クラス				荷重の 組合せ	供用状態 (許容応力状態)		許容限界(ボルト等) ^注		適用範囲									
							一次応力											
	引張	せん断																
B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s (B_{AS})	$1.5 \cdot f_t$	$1.5 \cdot f_s$	基礎ボルト													

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2. 耐震性評価方針</p> <p>2.1 鉄セル</p> <p>2.1.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、鉄セル（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の耐震評価は、基礎ボルトの応力について構造強度評価を実施する。 許容応力の評価において JSME S NC-1-2005/2007「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版」の付録材料図表を用いて計算する際に、評価条件の温度が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は、比例法を用いて計算する。ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第 1 位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 耐震計算モデルは 1 質点系とし、遮へい体の重心位置及びインナーボックスの重心位置にそれぞれ地震荷重が作用する。 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 <div data-bbox="546 1247 1216 1696" style="text-align: center;"> </div> <p>図-1 概要図</p>	<p>2. 耐震性評価方針</p> <p>2.1 鉄セル</p> <p>2.1.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、鉄セル（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の耐震評価は、基礎ボルトの応力について構造強度評価を実施する。 許容応力の評価において 設計・建設規格の付録材料図表を用いて計算する際に、評価条件の温度が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は、比例法を用いて計算する。ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第 1 位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 耐震計算モデルは 1 質点系とし、遮へい体の重心位置及びインナーボックスの重心位置にそれぞれ地震荷重が作用する。 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 <p>(変更なし)</p>	<p>記載の適正化</p>

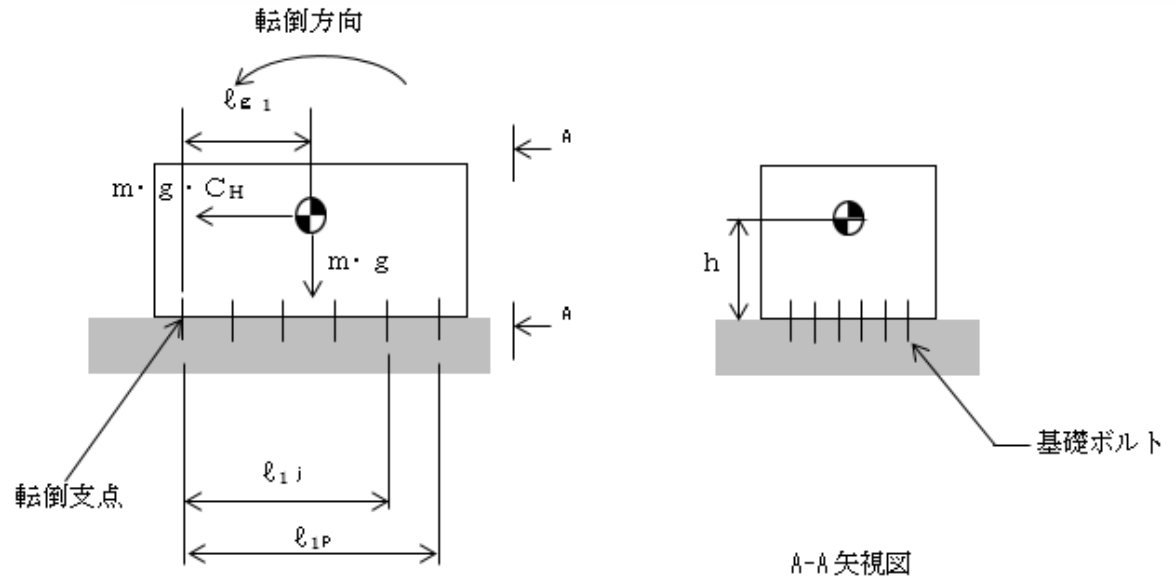
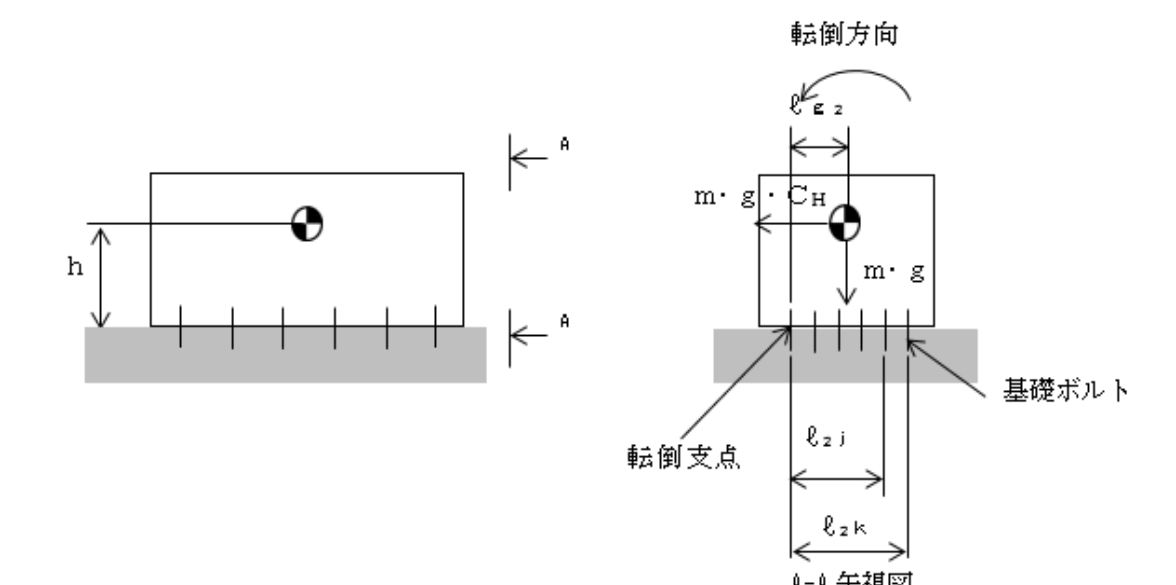
◆添付資料-22

変更前			変更後	変更理由
(3) 記号の説明			(変更なし)	
記号	記号の説明	単位		
A _b	基礎ボルトの軸断面積	mm ²		
C _H	水平方向設計震度	—		
d	基礎ボルトの呼び径	mm		
F	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値	MPa		
F _b	基礎ボルトに作用する引張力（1本あたり）	N		
F _{b1}	基礎ボルトに作用する引張力（1本あたり）（長辺方向）	N		
F _{b2}	基礎ボルトに作用する引張力（1本あたり）（短辺方向）	N		
f _{sb}	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa		
f _{to}	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
f _{ts}	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
g	重力加速度（=9.80665）	m/s ²		
h	据付面から重心までの距離	mm		
ℓ _{g1}	重心と転倒支点間の距離（長辺方向）	mm		
ℓ _{g2}	重心と転倒支点間の距離（短辺方向）	mm		
ℓ _{1j}	転倒支点と各基礎ボルトとの距離（長辺方向）	mm		
ℓ _{2j}	転倒支点と各基礎ボルトとの距離（短辺方向）	mm		
ℓ _{1p}	支点としている基礎ボルトより最大引張応力がかかる基礎ボルトまでの距離（長辺方向）	mm		
ℓ _{2k}	支点としている基礎ボルトより最大引張応力がかかる基礎ボルトまでの距離（短辺方向）	mm		
m	機器の質量	kg		
n	基礎ボルトの全本数	—		
n _{f1j}	転倒支点から ℓ _{1j} の距離にある基礎ボルトの本数（長辺方向）	—		
n _{f2j}	転倒支点から ℓ _{2j} の距離にある基礎ボルトの本数（短辺方向）	—		
Q _b	基礎ボルトに作用するせん断力	N		
π	円周率	—		
σ _b	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa		
τ _b	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa		

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																
<p>2.1.2 計算方法</p> <p>(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力</p> <p>鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-1 荷重の組合せ及び許容応力状態</p> <table border="1" data-bbox="299 590 1285 737"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震重要度分類</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>供用状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）</td> <td>B</td> <td>$D + P_d + M_d + S_B$</td> <td>C_s</td> </tr> </tbody> </table> <p>記号の説明</p> <p>D：死荷重</p> <p>P_d：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d：当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_B：Bクラス設備に適用される静的地震力又はBクラス設備に適用される地震動により求まる地震力</p> <p>C_s：設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、静的地震力を組み合せた状態をいう。</p> <p>(2) 設計用地震力</p> <p>応力解析に用いる入力地震力には、鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）は剛構造(固有周期 0.05s 以下)であるため、表-2に示す設計用震度(1.8C_i)を用いる。</p> <p style="text-align: center;">表-2 設計用震度</p> <table border="1" data-bbox="454 1409 1130 1633"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計用震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.8C_i</td> </tr> <tr> <td>水平方向</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態	鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）	B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s		設計用震度		1.8C _i	水平方向	0.36	鉛直方向	—	<p>2.1.2 計算方法</p> <p>(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力</p> <p>鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-2 荷重の組合せ及び許容応力状態</p> <table border="1" data-bbox="1463 590 2448 737"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震重要度分類</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>供用状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）</td> <td>B</td> <td>$D + P_d + M_d + S_B$</td> <td>C_s</td> </tr> </tbody> </table> <p>記号の説明</p> <p>D：死荷重</p> <p>P_d：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d：当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_B：Bクラス設備に適用される静的地震力又はBクラス設備に適用される地震動により求まる地震力</p> <p>C_s：設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、静的地震力を組み合せた状態をいう。</p> <p>(2) 設計用地震力</p> <p>応力解析に用いる入力地震力には、鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）は剛構造(固有周期 0.05s 以下)であるため、表-3に示す設計用震度(1.8C_i)を用いる。</p> <p style="text-align: center;">表-3 設計用震度</p> <table border="1" data-bbox="1617 1409 2294 1633"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計用震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.8C_i</td> </tr> <tr> <td>水平方向</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態	鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）	B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s		設計用震度		1.8C _i	水平方向	0.36	鉛直方向	—	<p>表番号追加による表番号の修正</p> <p>表番号追加による表番号の修正</p>
機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態																															
鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）	B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s																															
	設計用震度																																	
	1.8C _i																																	
水平方向	0.36																																	
鉛直方向	—																																	
機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態																															
鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）	B	$D + P_d + M_d + S_B$	C_s																															
	設計用震度																																	
	1.8C _i																																	
水平方向	0.36																																	
鉛直方向	—																																	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(3) 基礎ボルトの応力計算方法</p> <p>基礎ボルトの応力は、地震による引張応力とせん断応力について計算する。</p>  <p>図-2 応力計算モデル (長辺方向転倒モデル)</p>  <p>図-3 応力計算モデル (短辺方向転倒モデル)</p>	<p>(変更なし)</p>	

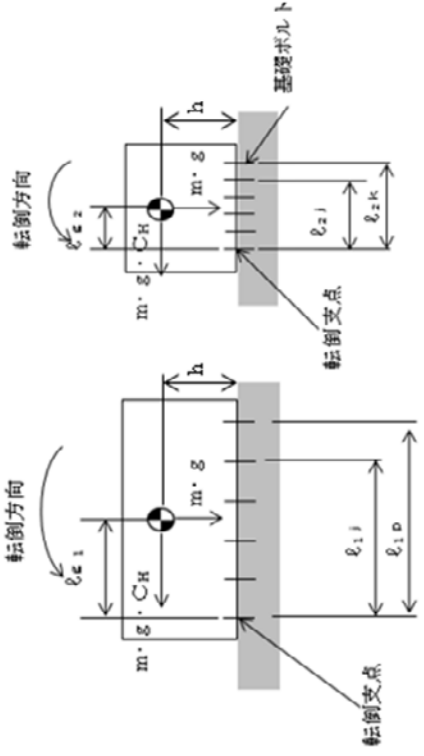
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>1) 引張応力</p> <p>基礎ボルトに対する引張力は、図-2 及び図-3 で片側の列のボルトを支点とする転倒を考え、これを他方の列のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p>a. 引張力</p> $F_{b1} = \frac{\{m \cdot g \cdot C_H \cdot h - m \cdot g \cdot \ell_{g1}\} \cdot \ell_{1p}}{\sum_{j=1}^p n_{f1j} \cdot \ell_{1j}^2}$ $F_{b2} = \frac{\{m \cdot g \cdot C_H \cdot h - m \cdot g \cdot \ell_{g2}\} \cdot \ell_{2k}}{\sum_{j=1}^k n_{f2j} \cdot \ell_{2j}^2}$ $F_b = \max(F_{b1}, F_{b2})$ <p>b. 引張応力</p> $\sigma_b = \frac{F_b}{A_b}$ <p>ここで、</p> $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$ <p>2) せん断応力</p> <p>基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>a. せん断力</p> $Q_b = m \cdot g \cdot C_H$ <p>b. せん断応力</p> $\tau_b = \frac{Q_b}{A_b \cdot n}$	<p>(変更なし)</p>	

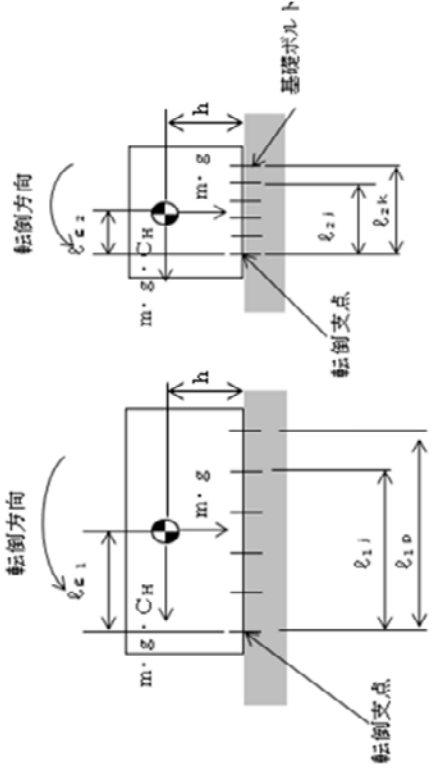
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由						
<p>(4) 基礎ボルトの応力評価</p> <p>(3)項で求めた基礎ボルトの引張応力σ_bは、次式より求めた許容引張応力f_{ts}以下であること。</p> <p>ただし、f_{to}は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to}]$ <p>せん断応力τ_bは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力f_{sb}以下であること。</p> <p>ただし、f_{sb}は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="385 751 1199 957"> <thead> <tr> <th data-bbox="385 751 581 842"></th> <th data-bbox="581 751 878 842">許容引張応力 f_{to}</th> <th data-bbox="878 751 1199 842">許容せん断応力 f_{sb}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 842 581 957">計算式</td> <td data-bbox="581 842 878 957">$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$</td> <td data-bbox="878 842 1199 957">$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$</td> </tr> </tbody> </table>		許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}	計算式	$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$	<p>(変更なし)</p>	
	許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}						
計算式	$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$						

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																											
<p>2.1.3 評価結果 (1) 鉄セル (遮へい体)</p> <p>1) 条件</p> <table border="1" data-bbox="546 611 691 1761"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震設計上の重要度分類</th> <th>据付場所</th> <th>水平方向設計震度</th> <th>鉛直方向設計震度</th> <th>最高使用温度 (°C)</th> <th>周囲環境温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄セル (遮へい体)</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階</td> <td>$C_H=0.36$</td> <td>-</td> <td>60</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 評価結果 (単位:MPa)</p> <table border="1" data-bbox="744 1050 878 1761"> <thead> <tr> <th>部材</th> <th>材料</th> <th>応力</th> <th>算出応力</th> <th>許容応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_b=175$</td> <td>$f_{ts}=175$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_b=86$</td> <td>$f_{sb}=135$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注:引張応力は作用しない。 すべて許容応力以下である。</p> 	機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	鉄セル (遮へい体)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	$C_H=0.36$	-	60	30	部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b=175$	$f_{ts}=175$	せん断	$\tau_b=86$	$f_{sb}=135$	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)																							
鉄セル (遮へい体)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	$C_H=0.36$	-	60	30																							
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																									
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b=175$	$f_{ts}=175$																									
		せん断	$\tau_b=86$	$f_{sb}=135$																									

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																					
<p>(2) 鉄セル (インナーボックス)</p> <p>1) 条件</p> <table border="1" data-bbox="528 520 685 1801"> <tr> <td>機器名称</td> <td>耐震設計上の重要度分類</td> <td>据付場所</td> <td>鉛直方向設計震度</td> <td>最高使用温度 (°C)</td> <td>周囲環境温度 (°C)</td> </tr> <tr> <td>鉄セル (インナーボックス)</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階</td> <td>-</td> <td>60</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>水平方向設計震度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$C_H = 0.36$</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2) 評価結果 (単位: MPa)</p> <table border="1" data-bbox="736 1073 872 1801"> <tr> <td>部材</td> <td>材料</td> <td>応力</td> <td>算出応力</td> <td>許容応力</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_b = -$</td> <td>$f_{ts} = 183$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_b = 5$</td> <td>$f_{sk} = 141$</td> </tr> </table> <p>注: 引張応力は作用しない。 すべて許容応力以下である。</p> 	機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	鉄セル (インナーボックス)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	-	60	30				水平方向設計震度						$C_H = 0.36$			部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = -$	$f_{ts} = 183$	せん断	$\tau_b = 5$	$f_{sk} = 141$	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)																																		
鉄セル (インナーボックス)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	-	60	30																																		
			水平方向設計震度																																				
			$C_H = 0.36$																																				
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																																			
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = -$	$f_{ts} = 183$																																			
		せん断	$\tau_b = 5$	$f_{sk} = 141$																																			

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.2 グローブボックス</p> <p>2.2.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、グローブボックス（耐震設計上の重要度分類Bクラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の耐震評価は、基礎ボルトの応力について構造強度評価を実施する。 2) 許容応力の評価において JSME S NC-1-2005/2007「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005年版/2007年追補版」の付録材料図表を用いて計算する際に、評価条件の温度が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は、比例法を用いて計算する。ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 3) 耐震計算モデルは1質点系とし、グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の重心位置に地震荷重が作用する。 4) 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 <div data-bbox="528 1234 1202 1701" style="text-align: center;"> <p>The diagram shows a rectangular glove box (グローブボックス 本体) supported by a four-legged stand (架台). The stand is anchored to a ground surface (indicated by hatching) using four base bolts (基礎ボルト). Arrows point from the labels to the corresponding parts of the diagram.</p> </div> <p>図-4 概要図</p>	<p>2.2 グローブボックス</p> <p>2.2.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、グローブボックス（耐震設計上の重要度分類Bクラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の耐震評価は、基礎ボルトの応力について構造強度評価を実施する。 2) 許容応力の評価において <u>設計・建設規格</u>の付録材料図表を用いて計算する際に、評価条件の温度が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は、比例法を用いて計算する。ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 3) 耐震計算モデルは1質点系とし、グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の重心位置に地震荷重が作用する。 4) 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 <p>(変更なし)</p>	<p>記載の適正化</p>

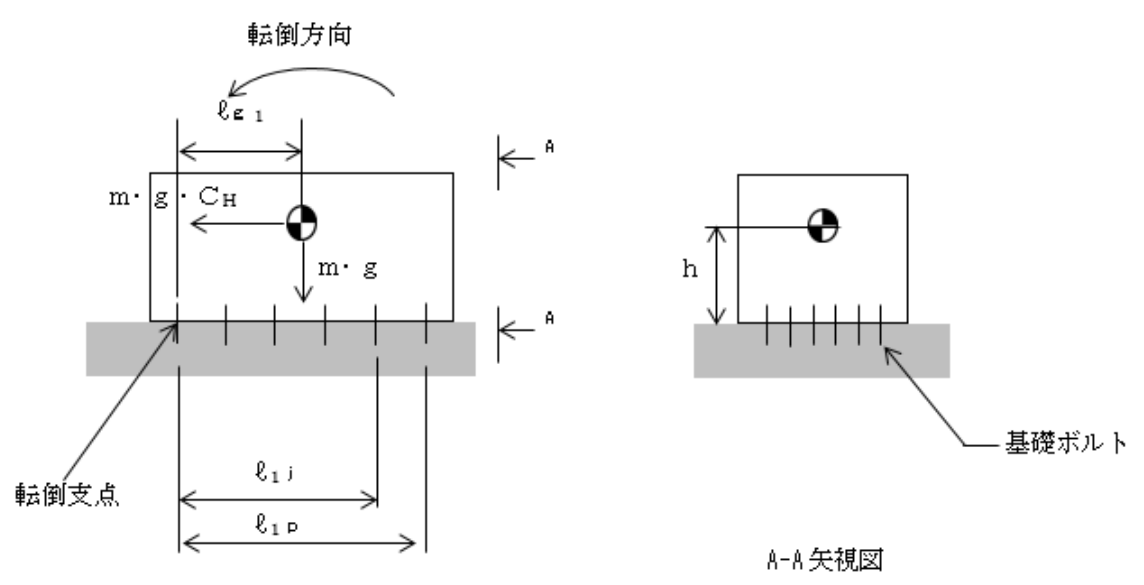
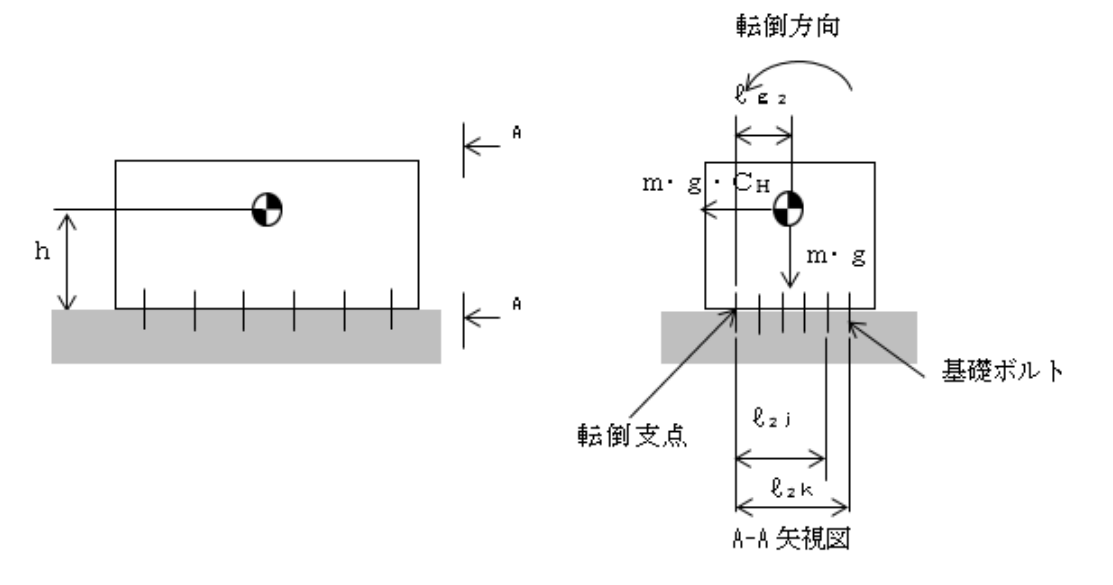
◆添付資料-22

変更前			変更後	変更理由
(3) 記号の説明			(変更なし)	
記号	記号の説明	単位		
A _b	基礎ボルトの軸断面積	mm ²		
C _H	水平方向設計震度	—		
d	基礎ボルトの呼び径	mm		
F	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値	MPa		
F _b	基礎ボルトに作用する引張力 (1本あたり)	N		
F _{b1}	基礎ボルトに作用する引張力 (1本あたり) (長辺方向)	N		
F _{b2}	基礎ボルトに作用する引張力 (1本あたり) (短辺方向)	N		
f _{sb}	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa		
f _{to}	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
f _{ts}	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s ²		
h	据付面から重心までの距離	mm		
ℓ _{g1}	重心と転倒支点間の距離 (長辺方向)	mm		
ℓ _{g2}	重心と転倒支点間の距離 (短辺方向)	mm		
ℓ _{1j}	転倒支点と各基礎ボルトとの距離 (長辺方向)	mm		
ℓ _{2j}	転倒支点と各基礎ボルトとの距離 (短辺方向)	mm		
ℓ _{1p}	支点としている基礎ボルトより最大引張応力がかかる基礎ボルトまでの距離 (長辺方向)	mm		
ℓ _{2k}	支点としている基礎ボルトより最大引張応力がかかる基礎ボルトまでの距離 (短辺方向)	mm		
m	機器の質量	kg		
n	基礎ボルトの全本数	—		
n _{f1j}	転倒支点からℓ _{1j} の距離にある基礎ボルトの本数 (長辺方向)	—		
n _{f2j}	転倒支点からℓ _{2j} の距離にある基礎ボルトの本数 (短辺方向)	—		
Q _b	ボルトに作用するせん断力	N		
π	円周率	—		
σ _b	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa		
τ _b	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa		

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																
<p>2.2.2 計算方法</p> <p>(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力</p> <p>グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表-3に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-3 荷重の組合せ及び許容応力状態</p> <table border="1" data-bbox="299 579 1285 722"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震重要度分類</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>供用状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)</td> <td>B</td> <td>$D+P_d+M_d+S_B$</td> <td>C_s</td> </tr> </tbody> </table> <p>記号の説明</p> <p>D : 死荷重</p> <p>P_d : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d : 当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_B : Bクラス設備に適用される静的地震力又はBクラス設備に適用される地震動により求まる地震力</p> <p>C_s : 設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、静的地震力を組み合せた状態</p> <p>(2) 設計用地震力</p> <p>応力解析に用いる入力地震力には、グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）は剛構造(固有周期 0.05s 以下)であるため、表-4 に示す設計用震度(1.8C_i)を用いる。</p> <p style="text-align: center;">表-4 設計用震度</p> <table border="1" data-bbox="454 1398 1130 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計用震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.8C_i</td> </tr> <tr> <td>水平方向</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態	グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)	B	$D+P_d+M_d+S_B$	C_s		設計用震度		1.8 C_i	水平方向	0.36	鉛直方向	—	<p>2.2.2 計算方法</p> <p>(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力</p> <p>グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表-4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表-4 荷重の組合せ及び許容応力状態</p> <table border="1" data-bbox="1448 579 2433 722"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震重要度分類</th> <th>荷重の組合せ</th> <th>供用状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)</td> <td>B</td> <td>$D+P_d+M_d+S_B$</td> <td>C_s</td> </tr> </tbody> </table> <p>記号の説明</p> <p>D : 死荷重</p> <p>P_d : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重</p> <p>M_d : 当該設備に設計上定められた機械的荷重</p> <p>S_B : Bクラス設備に適用される静的地震力又はBクラス設備に適用される地震動により求まる地震力</p> <p>C_s : 設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、静的地震力を組み合せた状態</p> <p>(2) 設計用地震力</p> <p>応力解析に用いる入力地震力には、グローブボックス（GB-No. 1, 2, 3, 4）は剛構造(固有周期 0.05s 以下)であるため、表-5 に示す設計用震度(1.8C_i)を用いる。</p> <p style="text-align: center;">表-5 設計用震度</p> <table border="1" data-bbox="1602 1398 2279 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計用震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.8C_i</td> </tr> <tr> <td>水平方向</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態	グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)	B	$D+P_d+M_d+S_B$	C_s		設計用震度		1.8 C_i	水平方向	0.36	鉛直方向	—	<p>表番号追加による表番号の修正</p> <p>表番号追加による表番号の修正</p>
機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態																															
グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)	B	$D+P_d+M_d+S_B$	C_s																															
	設計用震度																																	
	1.8 C_i																																	
水平方向	0.36																																	
鉛直方向	—																																	
機器名称	耐震重要度分類	荷重の組合せ	供用状態																															
グローブボックス (GB-No. 1, 2, 3, 4)	B	$D+P_d+M_d+S_B$	C_s																															
	設計用震度																																	
	1.8 C_i																																	
水平方向	0.36																																	
鉛直方向	—																																	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(3) 基礎ボルトの応力計算方法 基礎ボルトの応力は、地震による引張応力とせん断応力について計算する。</p>  <p>図-5 応力計算モデル (長辺方向転倒モデル)</p>  <p>図-6 応力計算モデル (短辺方向転倒モデル)</p>	<p>(変更なし)</p>	

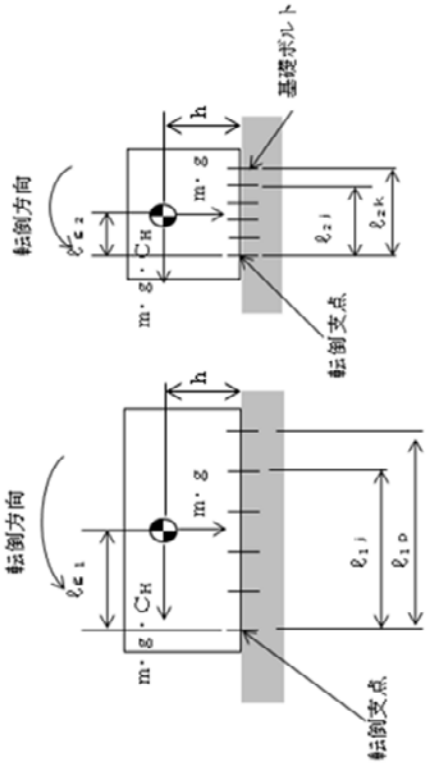
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>1) 引張応力</p> <p>基礎ボルトに対する引張力は、図-5 及び図-6 で片側の列のボルトを支点とする転倒を考え、これを他方の列のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p>a. 引張力</p> $F_{b1} = \frac{\{m \cdot g \cdot C_H \cdot h - m \cdot g \cdot \ell_{g1}\} \cdot \ell_{1p}}{\sum_{j=1}^p n_{f1j} \cdot \ell_{1j}^2}$ $F_{b2} = \frac{\{m \cdot g \cdot C_H \cdot h - m \cdot g \cdot \ell_{g2}\} \cdot \ell_{2k}}{\sum_{j=1}^k n_{f2j} \cdot \ell_{2j}^2}$ $F_b = \max (F_{b1}, F_{b2})$ <p>b. 引張応力</p> $\sigma_b = \frac{F_b}{A_b}$ <p>ここで、</p> $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$ <p>2) せん断応力</p> <p>基礎ボルトに対するせん断力は、基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>a. せん断力</p> $Q_b = m \cdot g \cdot C_H$ <p>b. せん断応力</p> $\tau_b = \frac{Q_b}{A_b \cdot n}$	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由						
<p>(4) 基礎ボルトの応力評価</p> <p>(3)項で求めた基礎ボルトの引張応力σ_bは、次式より求めた許容引張応力f_{ts}以下であること。</p> <p>ただし、f_{to}は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to}]$ <p>せん断応力τ_bは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力f_{sb}以下であること。</p> <p>ただし、f_{sb}は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="385 751 1196 957"> <thead> <tr> <th data-bbox="385 751 581 846"></th> <th data-bbox="581 751 875 846">許容引張応力f_{to}</th> <th data-bbox="875 751 1196 846">許容せん断応力f_{sb}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="385 846 581 957">計算式</td> <td data-bbox="581 846 875 957">$\left[\frac{F}{2}\right]_{1.5}$</td> <td data-bbox="875 846 1196 957">$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}}\right]_{1.5}$</td> </tr> </tbody> </table>		許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}	計算式	$\left[\frac{F}{2}\right]_{1.5}$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}}\right]_{1.5}$	<p>(変更なし)</p>	
	許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}						
計算式	$\left[\frac{F}{2}\right]_{1.5}$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}}\right]_{1.5}$						

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																	
<p>2.2.3 評価結果 (1) グローブボックス (GB-No.1, 2, 4)</p> <p>1) 条件</p> <table border="1" data-bbox="528 401 676 1791"> <tr> <td>機器名称</td> <td>耐震設計上の重要度分類</td> <td>据付場所</td> <td>最高使用温度 (°C)</td> <td>周囲環境温度 (°C)</td> </tr> <tr> <td>グローブボックス (GB-No.1, 2, 4)</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階</td> <td>60</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>水平方向設計震度</td> <td colspan="2">鉛直方向設計震度</td> <td colspan="2">周囲環境温度 (°C)</td> </tr> <tr> <td>$C_H=0.36$</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">30</td> </tr> </table> <p>2) 評価結果 (単位:MPa)</p> <table border="1" data-bbox="736 1066 854 1791"> <tr> <td>部材</td> <td>材料</td> <td>応力</td> <td>算出応力</td> <td>許容応力</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_b = -1$</td> <td>$f_{ts} = 183$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_b = 1$</td> <td>$f_{sk} = 141$</td> </tr> </table> <p>注：引張応力は作用しない。 すべて許容応力以下である。</p> 	機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	グローブボックス (GB-No.1, 2, 4)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	60	30	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度		周囲環境温度 (°C)		$C_H=0.36$	-		30		部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = -1$	$f_{ts} = 183$	せん断	$\tau_b = 1$	$f_{sk} = 141$	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)																															
グローブボックス (GB-No.1, 2, 4)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	60	30																															
水平方向設計震度	鉛直方向設計震度		周囲環境温度 (°C)																																
$C_H=0.36$	-		30																																
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																															
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = -1$	$f_{ts} = 183$																															
		せん断	$\tau_b = 1$	$f_{sk} = 141$																															

◆添付資料-22

変更前		変更後		変更理由
(2) グロブボックス (GB-No.3)				
1) 条件				
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度
グロブボックス (GB-No.3)	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 1階	$C_H=0.38$	-
			最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			60	30
2) 評価結果 (単位:MPa)				
部材	材料	応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = -$	$f_{ts} = 183$
		せん断	$\tau_b = 2$	$f_{sb} = 141$
注:引張応力は作用しない。 すべて許容応力以下である。				
		(変更なし)		

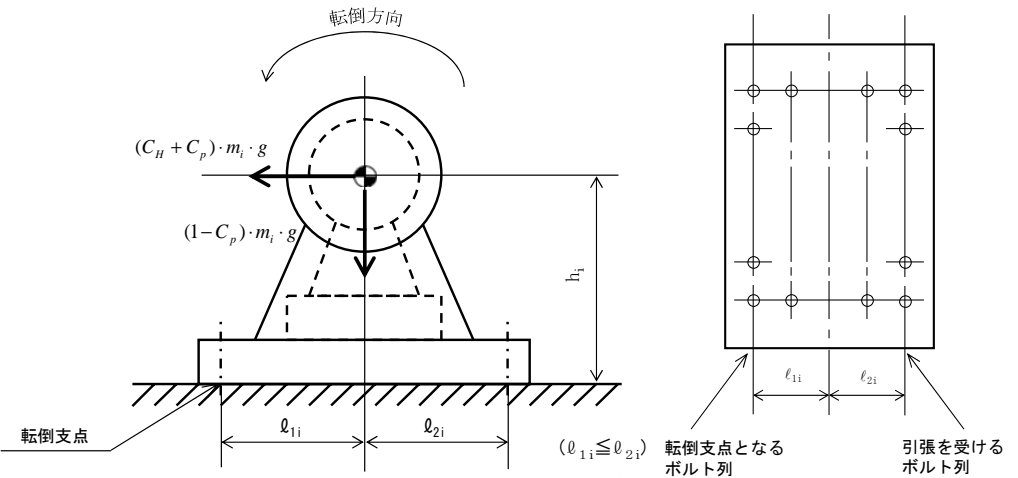
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.3 セル・グローブボックス用排風機</p> <p>2.3.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、セル・グローブボックス用排風機（耐震設計上の重要度分類Bクラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会電気技術基準調査委員会 昭和62年8月）」に基づく。</p> <p>なお、耐震設計の手順は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会電気技術基準調査委員会 昭和62年8月）」に記載されている「6.6.3(3)a. ポンプ・ブロワー類」の図6.6.3-45により行う。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ブロワー及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 なお、全体的に一つの剛体とみなせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略できる。 2) 地震力はブロワーに対して水平方向から作用するものとし、鉛直方向の地震力は考慮しないものとする。 3) ブロワーは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。 4) 転倒方向は図-7 概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方を記載する。 <div data-bbox="445 1197 1187 1701" style="text-align: center;"> <p>図-7 概要図</p> </div>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前			変更後	変更理由
(3) 記号の説明			(変更なし)	
記号	記号の説明	単位		
A_{bi}	ボルトの軸断面積	mm^2		
C_H	水平方向設計震度	—		
C_p	ブローア振動による震度	—		
d_i	ボルトの呼び径	mm		
F_i	設計・建設規格 SSB-3131に定める値	MPa		
F_{bi}	ボルトに作用する引張力（1本当たり）	N		
f_{sbi}	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa		
f_{toi}	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力	MPa		
f_{tsi}	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力	MPa		
g	重力加速度（=9.80665）	m/s^2		
H_p	ブローア予想最大両振幅	μm		
h_i	据付面又は取付面から重心までの距離	mm		
l_{1i}	重心とボルト間の水平方向距離*	mm		
l_{2i}	重心とボルト間の水平方向距離*	mm		
M_p	ブローア回転により作用するモーメント	$\text{N}\cdot\text{mm}$		
m_i	運転時質量	kg		
N_p	ブローア回転速度	min^{-1}		
n_i	ボルトの本数	—		
n_{fi}	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数	—		
P	原動機出力	kW		
Q_{bi}	ボルトに作用するせん断力	N		
π	円周率	—		
σ_{bi}	ボルトに生じる引張応力	MPa		
τ_{bi}	ボルトに生じるせん断応力	MPa		
<p>注1：A_{bi}、d_i、F_i、F_{bi}、f_{sbi}、f_{toi}、f_{tsi}、l_{1i}、l_{2i}、n_i、n_{fi}、Q_{bi}、S_{ui}、S_{yi}、σ_{bi}及びτ_{bi}の添字iの意味は、以下のとおりとする。</p> <p>$i=1$：ブローア基礎ボルト（ブローアと原動機のベースが共通である場合を含む。）</p> <p>注2：h_i及びm_iの添字iの意味は、以下のとおりとする。</p> <p>$i=1$：ブローア据付面</p> <p>注記*：$l_{1i} \leq l_{2i}$</p>				

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.3.2 計算方法</p> <p>(1) 固有周期の計算方法</p> <p>セル・グローブボックス用排風機は構造的に1個の大きなブロック状をしており、重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。</p> <p>したがって、全体的に一つの剛体とみなせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略する。</p> <p>(2) 応力の計算方法</p> <p>1) ボルトの応力</p> <p>ボルトの応力は地震による震度、ブローア振動による震度及びブローア回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。</p>  <p>図-8 計算モデル (軸直角方向転倒)</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<div data-bbox="296 315 1276 693" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="578 714 979 745">図-9 計算モデル (軸方向転倒)</p> <p data-bbox="267 808 430 840">a. 引張応力</p> <p data-bbox="267 861 1320 934">ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図-8及び図-9で最外列のボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p data-bbox="267 955 1320 1039">なお、ブローと原動機のベースが共通である場合の基礎ボルト及び計算モデル図-9の場合のボルトについては、ブロー回転によるモーメントは作用しない。</p> <p data-bbox="311 1102 415 1134">引張力</p> $F_{b_i} = \frac{(C_H + C_p) \cdot m_i \cdot g \cdot h_i + M_p - (1 - C_p) \cdot m_i \cdot g \cdot l_{1i}}{n_{f_i} \cdot (l_{1i} + l_{2i})} \quad (2.3.1)$ <p data-bbox="341 1249 1350 1323">l_{1i} が負となる場合、(2.3.1)式中の $(1 - C_p)$ を $(1 + C_p)$ に置き換える。</p> <p data-bbox="341 1396 1350 1428">ここで、ブロー回転により作用するモーメント M_p は次式で求める。</p> $M_p = \left(\frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N_p} \right) \cdot 10^6 \cdot P \quad \dots \dots \dots (2.3.2)$ <p data-bbox="311 1617 1350 1690">また、C_p は振動による振幅及び回転速度を考慮して定める値で、次式で求める。</p> $C_p = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{H_p}{1000} \cdot \left(2 \cdot \pi \cdot \frac{N_p}{60} \right)^2}{g \cdot 1000}$	<p data-bbox="1424 357 1558 388">(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>引張応力</p> $\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \dots\dots\dots (2.3.4)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積A_{bi}は</p> $A_{bi} = \frac{\pi}{4} \cdot d_i^2 \dots\dots\dots (2.3.5)$ <p>ただし、F_bが負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。</p> <p>b. せん断応力</p> <p>ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>せん断力</p> $Q_{bi} = (C_H + C_p) \cdot m_i \cdot g \quad (2.3.6)$ <p>せん断応力</p> $\tau_{bi} = \frac{Q_{bi}}{n_i \cdot A_{bi}} \quad (2.3.7)$ <p>2.3.3 評価方法</p> <p>(1) 応力の評価</p> <p>1) ボルトの応力評価</p> <p>2.3.2項で求めたボルトの引張応力σ_{bi}は、次式より求めた許容引張応力f_{tsi}以下であること。</p> <p>ただし、f_{toi}は下表による。</p> $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \tau_{bi}, f_{toi}]$ <p>せん断応力τ_{bi}は、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力f_{sbi}以下であること。</p> <p>ただし、f_{sbi}は下表による。</p>	<p>(変更なし)</p>	

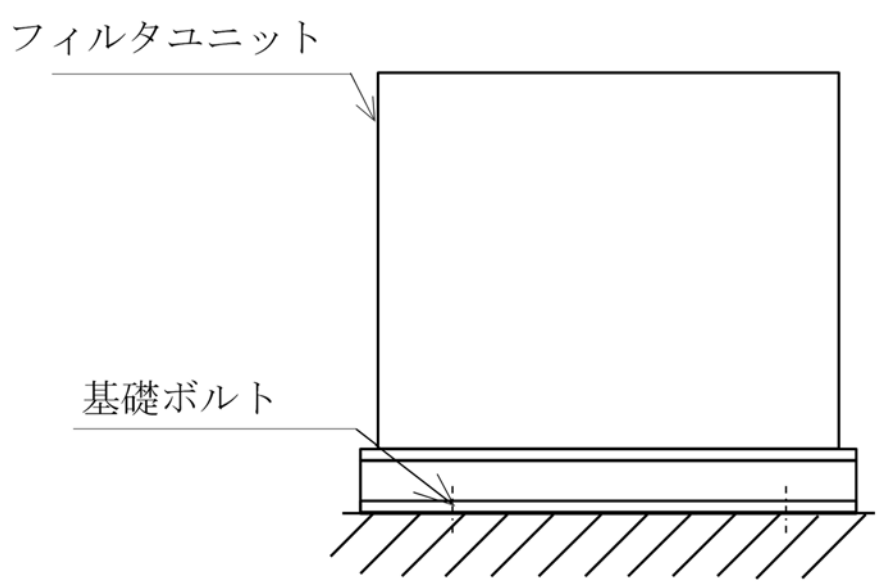
◆添付資料-22

変更前			変更後	変更理由						
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>許容引張応力 $f_{t oi}$</td> <td>許容せん断応力 $f_{s bi}$</td> </tr> <tr> <td>計算式</td> <td>$\left[\frac{F_i}{2} \right] 1.5$</td> <td>$\left[\frac{F_i}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$</td> </tr> </table>				許容引張応力 $f_{t oi}$	許容せん断応力 $f_{s bi}$	計算式	$\left[\frac{F_i}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F_i}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$	(変更なし)	
	許容引張応力 $f_{t oi}$	許容せん断応力 $f_{s bi}$								
計算式	$\left[\frac{F_i}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F_i}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$								

◆添付資料-22

		変更前	変更後	変更理由																																
<p>2.3.4 評価結果 (1) セル・グローブボックス用排風機 A, B</p> <p>1) 条件</p> <table border="1"> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震設計上の重要度分類</th> <th>据付場所</th> <th>水平方向設計震度</th> <th>鉛直方向設計震度</th> <th>ブローアー振動による震度</th> <th>最高使用温度(°C)</th> <th>周囲環境温度(°C)</th> </tr> <tr> <td>セル・グローブボックス用排風機 A, B</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階</td> <td>$C_H=0.36$</td> <td>-</td> <td>$C_F=0.21$</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> </table> <p>2) 評価結果 (単位: MPa)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部材</th> <th>材料</th> <th>応力</th> <th>算出応力</th> <th>許容応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_{bt} = -$</td> <td>$f_{tst} = 170$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_{bt} = 4$</td> <td>$f_{bst} = 131$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 引張応力は作用しない。 すべて許容応力以下である。</p>					機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	ブローアー振動による震度	最高使用温度(°C)	周囲環境温度(°C)	セル・グローブボックス用排風機 A, B	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H=0.36$	-	$C_F=0.21$	60	40	部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_{bt} = -$	$f_{tst} = 170$	せん断	$\tau_{bt} = 4$	$f_{bst} = 131$	(変更なし)		
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	ブローアー振動による震度	最高使用温度(°C)	周囲環境温度(°C)																													
セル・グローブボックス用排風機 A, B	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H=0.36$	-	$C_F=0.21$	60	40																													
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																																
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_{bt} = -$	$f_{tst} = 170$																																
		せん断	$\tau_{bt} = 4$	$f_{bst} = 131$																																

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.4 セル・グローブボックス用排気フィルタユニット</p> <p>2.4.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、セル・グローブボックス用排気フィルタユニット（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) セル・グローブボックス用排気フィルタユニット及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 なお、全体的に一つの剛体とみなせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略できる。 2) 地震力はセル・グローブボックス用排気フィルタユニットに対して水平方向から作用するものとし、鉛直方向の地震力は考慮しないものとする。 3) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。 4) 基礎ボルトに生じる応力として地震動によるせん断応力と引張応力を算出する。 <div style="text-align: center;">  <p>図-10 概要図</p> </div>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前			変更後	変更理由
(3) 記号の説明			(変更なし)	
記号	表示内容	単位		
A _b	基礎ボルト軸断面積	mm ²		
C _H	水平方向設計震度	-		
d	基礎ボルトの呼び径	mm		
F	設計・建設規格 SSB-3121.1 (1) に定める値	MPa		
F _b	基礎ボルトに作用する引張力 (1本あたり)	N		
f _{sb}	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa		
f _{to}	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
f _{ts}	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa		
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s ²		
h	据付面から重心までの距離	mm		
ℓ ₁	重心と転倒支点間の距離	mm		
ℓ ₂	重心と転倒支点間の距離 (ℓ ₁ ≤ ℓ ₂)	mm		
n	基礎ボルトの本数	-		
n _t	引張力を受ける側の基礎ボルトの評価本数	-		
Q _b	基礎ボルトに作用するせん断力	N		
m	機器の質量	kg		
π	円周率	-		
σ _b	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa		
τ _b	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa		

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.4.2 計算方法</p> <p>(1) 固有周期の計算方法</p> <p>セル・グローブボックス用排気フィルタユニットは構造的に1個の大きなブロック状をしており、重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。したがって、全体的に一つの剛体とみなせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略する。</p> <p>(2) 応力計算方法</p> <p>1) 基礎ボルトの応力</p> <p>基礎ボルトに生じる応力は、地震動によるせん断応力と引張応力について計算する。</p> <div data-bbox="421 802 1142 1144" style="text-align: center;"> </div> <p>図-11 計算モデル (長手方向)</p> <div data-bbox="436 1228 1142 1570" style="text-align: center;"> </div> <p>図-12 計算モデル (短手方向)</p>	<p>(変更なし)</p>	

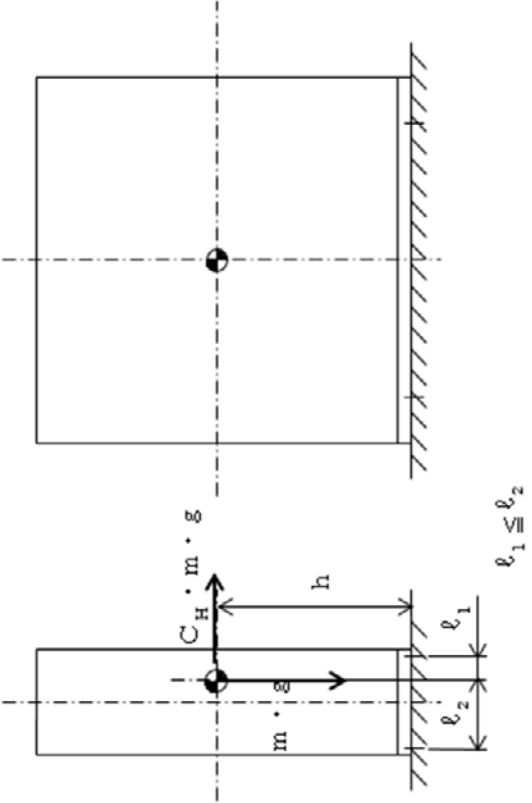
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>a. せん断応力</p> <p>基礎ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>せん断力 (Q_b)</p> $Q_b = m \cdot C_H \cdot g \quad \dots \dots \dots (2.4.1)$ <p>せん断応力 (τ_b)</p> $\tau_b = \frac{Q_b}{A_b n} \quad \dots \dots \dots (2.4.2)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積 A_b は</p> $A_b = \frac{\pi}{4} d^2 \quad \dots \dots \dots (2.4.3)$ <p>b. 引張応力</p> <p>基礎ボルトに対する引張力は、最も厳しい条件として図-11, 図-12 で基礎ボルトを支点とする転倒を考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p>引張力 (F_b)</p> $F_b = \frac{m g C_H h - m g \ell_1}{n_t (\ell_1 + \ell_2)} \quad \dots \dots \dots (2.4.4)$ <p>引張応力 (σ_b)</p> $\sigma_b = \frac{F_b}{A_b} \quad \dots \dots \dots (2.4.5)$	<p>(変更なし)</p>	

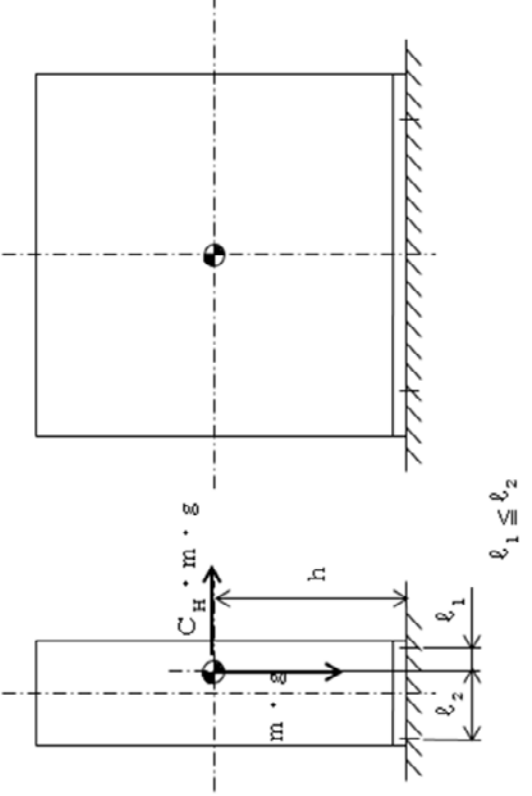
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由						
<p>2.4.3 評価方法</p> <p>(1) 応力の評価</p> <p>1) 基礎ボルトの応力評価</p> <p>2.4.2項で求めた基礎ボルトの引張応力σ_bは、次式より求めた許容引張応力f_{ts}以下であること。ただし、f_{to}は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to}]$ <p>せん断応力τ_bは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力f_{sb}以下であること。ただし、f_{sb}は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="385 798 1202 997"> <thead> <tr> <th></th> <th>許容引張応力 f_{to}</th> <th>許容せん断応力 f_{sb}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計算式</td> <td>$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$</td> <td>$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$</td> </tr> </tbody> </table>		許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}	計算式	$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$	<p>(変更なし)</p>	
	許容引張応力 f_{to}	許容せん断応力 f_{sb}						
計算式	$\left[\frac{F}{2} \right] 1.5$	$\left[\frac{F}{1.5\sqrt{3}} \right] 1.5$						

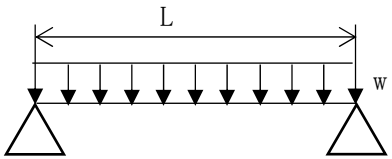
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																											
<p>2.4.4 評価結果 (1) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B</p> <p>1) 条件</p> <table border="1" data-bbox="528 338 682 1785"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震設計上の重要度分類</th> <th>据付場所</th> <th>水平方向設計震度</th> <th>鉛直方向設計震度</th> <th>最高使用温度 (°C)</th> <th>周囲環境温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階</td> <td>$C_H=0.36$</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 評価結果 (単位: MPa)</p> <table border="1" data-bbox="747 1102 857 1785"> <thead> <tr> <th>部材</th> <th>材料</th> <th>応力</th> <th>算出応力</th> <th>許容応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_b=1$</td> <td>$f_{ts}=170$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_b=6$</td> <td>$f_{ts}=131$</td> </tr> </tbody> </table> <p>すべて許容応力以下である。</p> 	機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H=0.36$	-	80	40	部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b=1$	$f_{ts}=170$	せん断	$\tau_b=6$	$f_{ts}=131$	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)																							
セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H=0.36$	-	80	40																							
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																									
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b=1$	$f_{ts}=170$																									
		せん断	$\tau_b=6$	$f_{ts}=131$																									

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																											
<p>(2) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D</p> <p>1) 条件</p> <table border="1" data-bbox="498 336 655 1768"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>耐震設計上の重要度分類</th> <th>据付場所</th> <th>水平方向設計震度</th> <th>鉛直方向設計震度</th> <th>最高使用温度 (°C)</th> <th>周囲環境温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D</td> <td>B</td> <td>放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階</td> <td>$C_H = 0.36$</td> <td>-</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 評価結果 (単位: MPa)</p> <table border="1" data-bbox="715 1094 825 1768"> <thead> <tr> <th>部材</th> <th>材料</th> <th>応力</th> <th>算出応力</th> <th>許容応力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ボルト</td> <td rowspan="2">SS400</td> <td>引張</td> <td>$\sigma_b = 3$</td> <td>$f_{ts} = 170$</td> </tr> <tr> <td>せん断</td> <td>$\tau_b = 6$</td> <td>$f_{sb} = 131$</td> </tr> </tbody> </table> <p>すべて許容応力以下である。</p> 	機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H = 0.36$	-	60	40	部材	材料	応力	算出応力	許容応力	基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = 3$	$f_{ts} = 170$	せん断	$\tau_b = 6$	$f_{sb} = 131$	<p>(変更なし)</p>	
機器名称	耐震設計上の重要度分類	据付場所	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)																							
セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D	B	放射性物質分析・研究施設 第2棟 地下1階	$C_H = 0.36$	-	60	40																							
部材	材料	応力	算出応力	許容応力																									
基礎ボルト	SS400	引張	$\sigma_b = 3$	$f_{ts} = 170$																									
		せん断	$\tau_b = 6$	$f_{sb} = 131$																									

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.5 主要排気管（鋼管）</p> <p>2.5.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、主要排気管（鋼管）（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <p>1) 鋼管の計算モデルは、図-13 に示す配管軸直角 2 方向拘束サポートにて支持される両端単純支持はりとする。</p> <p>2) 鋼管の重量は、フランジ重量も含めて等分布荷重として扱う。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>図-13 等分布荷重 両端単純支持はりモデル</p> <p>2.5.2 Bクラス主要排気管（鋼管）の支持間隔</p> <p>対象の主要排気管（鋼管）は B クラスであり、固有振動数 $f_d = 20\text{Hz}$ とし、固有振動数によって定まる支持間隔を算出する。この支持間隔について、地震動に対する発生応力を算出し、許容応力以下であることを確認する。</p> <p>主要排気管（鋼管）支持間隔は下式にて計算する。</p> $L = \sqrt{\frac{\pi}{2 \cdot f_d} \sqrt{\frac{E \cdot I \cdot 1000}{w}}}$ <p>ここで、</p> <p>L : 支持間隔 [mm]</p> <p>f_d : 固有振動数 [Hz]</p> <p>E : 縦弾性係数 [N/mm²]</p> <p>I : 断面 2 次モーメント [mm⁴]</p> <p>w : 主要排気管（鋼管）の単位長さ当たりの質量 [kg/mm]</p> <p>π : 円周率</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前										変更後										変更理由
当該設備における主要排気管（鋼管）について、各種条件及び支持間隔の計算結果を表-5に示す。										当該設備における主要排気管（鋼管）について、各種条件及び支持間隔の計算結果を表-6に示す。										表番号追加による表番号の修正
表-5 主要排気管（鋼管）の各種条件及び支持間隔の計算結果										表-6 主要排気管（鋼管）の各種条件及び支持間隔の計算結果										
配管分類		主要排気管（鋼管）								配管分類		主要排気管（鋼管）								
耐震クラス		Bクラス								耐震クラス		Bクラス								
設計温度 [°C]		60								設計温度 [°C]		60								
配管材料		SUS304								配管材料		SUS304								
配管口径		100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A	配管口径		100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A	
Sch		10S						40		Sch		10S						40		
設計圧力 [MPa]		0.0095								設計圧力 [MPa]		0.0095								
配管支持間隔 [m]		3.9	4.3	4.7	5.3	6.0	6.8	7.7	8.9	配管支持間隔 [m]		3.9	4.3	4.7	5.3	6.0	6.8	7.7	8.9	
<p>2.5.3 評価方法</p> <p>対象の主要排気管（鋼管）は、Bクラスであり、JSMEクラス外に分類されるため、クラス4配管の規定を準用する。</p> <p>応力算定式については下式で表される。また、許容制限についてはJEAC4601-2008より、クラス4配管は「地震時に機能が保たれるよう支持間隔を確保することとする」とあるため、弾性範囲の設計として許容応力を1.0Sy（Sy：降伏応力）にて算出する。</p> <p>応力算定式：一次応力（膜+曲げ）</p> $S = \frac{PD_0}{4t} + \frac{M_a + M_b}{Z}$ <p style="text-align: right;">（出典：JEAC4601-2008（4.2.3.1-19）式に基づく）</p> <p>S：発生応力 MPa P：設計圧力 MPa D₀：外径 mm t：板厚 mm</p> <p>M_a：自重によるモーメント $M_a = \frac{w \cdot g \cdot L^2}{8}$ N・mm （出典：機械工学便覧 A4-29）</p> <p>M_b：地震によるモーメント $M_b = \frac{C_h w \cdot g \cdot L^2}{8}$ N・mm （出典：機械工学便覧 A4-29）</p> <p>Z：断面係数 mm³ C_h：水平震度 -</p>										（変更なし）										

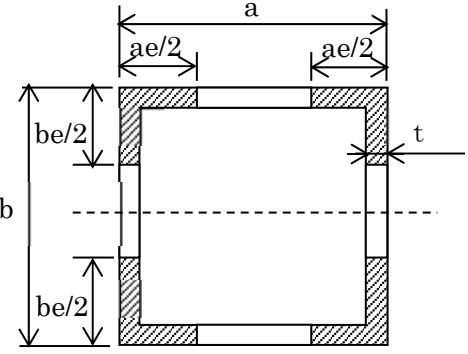
◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																																																																																																														
<p>2.5.4 評価結果</p> <p>両端単純支持はりモデルで、剛構造となる配管支持間隔の条件にて各応力を計算した結果を表-6に示す。</p> <p>表-6より、主要排気管（鋼管）は十分な強度を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-6 応力評価結果</p> <table border="1" data-bbox="225 573 1368 1077"> <thead> <tr> <th>配管分類</th> <th colspan="8">主要排気管（鋼管）</th> </tr> <tr> <th>配管材料</th> <td colspan="8">SUS304</td> </tr> <tr> <th>配管口径</th> <td>100A</td> <td>125A</td> <td>150A</td> <td>200A</td> <td>250A</td> <td>350A</td> <td>450A</td> <td>600A</td> </tr> <tr> <th>Sch</th> <td colspan="4">10S</td> <td colspan="4">40</td> </tr> <tr> <th>設計圧力 [MPa]</th> <td colspan="8">0.0095</td> </tr> <tr> <th>内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]</th> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <th>供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]</th> <td colspan="8">1.0Sy=153</td> </tr> </thead> </table>	配管分類	主要排気管（鋼管）								配管材料	SUS304								配管口径	100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A	Sch	10S				40				設計圧力 [MPa]	0.0095								内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]	8	8	8	8	8	8	8	8	供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]	1.0Sy=153								<p>2.5.4 評価結果</p> <p>両端単純支持はりモデルで、剛構造となる配管支持間隔の条件にて各応力を計算した結果を表-7に示す。</p> <p>表-7より、主要排気管（鋼管）は十分な強度を有していることを確認した。</p> <p style="text-align: center;">表-7 応力評価結果</p> <table border="1" data-bbox="1397 573 2540 1077"> <thead> <tr> <th>配管分類</th> <th colspan="8">主要排気管（鋼管）</th> </tr> <tr> <th>配管材料</th> <td colspan="8">SUS304</td> </tr> <tr> <th>配管口径</th> <td>100A</td> <td>125A</td> <td>150A</td> <td>200A</td> <td>250A</td> <td>350A</td> <td>450A</td> <td>600A</td> </tr> <tr> <th>Sch</th> <td colspan="4">10S</td> <td colspan="4">40</td> </tr> <tr> <th>設計圧力 [MPa]</th> <td colspan="8">0.0095</td> </tr> <tr> <th>内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]</th> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <th>供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]</th> <td colspan="8">1.0Sy=153</td> </tr> </thead> </table>	配管分類	主要排気管（鋼管）								配管材料	SUS304								配管口径	100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A	Sch	10S				40				設計圧力 [MPa]	0.0095								内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]	8	8	8	8	8	8	8	8	供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]	1.0Sy=153								<p>表番号追加による表番号の修正</p>
配管分類	主要排気管（鋼管）																																																																																																																															
配管材料	SUS304																																																																																																																															
配管口径	100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A																																																																																																																								
Sch	10S				40																																																																																																																											
設計圧力 [MPa]	0.0095																																																																																																																															
内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																								
供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]	1.0Sy=153																																																																																																																															
配管分類	主要排気管（鋼管）																																																																																																																															
配管材料	SUS304																																																																																																																															
配管口径	100A	125A	150A	200A	250A	350A	450A	600A																																																																																																																								
Sch	10S				40																																																																																																																											
設計圧力 [MPa]	0.0095																																																																																																																															
内圧、自重、地震による発生応力 S [MPa]	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																								
供用状態Csにおける一次応力許容値 [MPa]	1.0Sy=153																																																																																																																															

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>2.6 主要排気管（ダクト）の支持間隔</p> <p>2.6.1 一般事項</p> <p>本基本方針は、主要排気管（ダクト）（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。</p> <p>(1) 適用基準</p> <p>本基本方針における計算方法は、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。</p> <p>(2) 計算条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ダクトの直管部の支持間隔は、2.6.2 項に示すダクト本体の強度に基づく計算式によって求める値に、支持構造物の強度を考慮して決定する。 2) ダクトの計算モデルは、図-14 に示す両端単純支持はりとする。 3) ダクトの重量は、フランジ重量も含めて等分布荷重として扱う。 4) 主要なダクトは矩形断面の薄板構造である。このダクトの耐震支持間隔は、ダクトが薄板構造であることを考慮した剛性評価及び座屈強度に基づき定める。 5) 丸ダクトについては、矩形ダクトと比べ十分な剛性を有していることから評価は矩形ダクトで代表する。 <div style="text-align: center;">  </div> <p>図-14 等分布荷重 両端単純支持はりモデル</p> <p>2.6.2 Bクラス 主要排気管（ダクト）の支持間隔</p> <p>対象の主要排気管（ダクト）は B クラスであり、(1) に示すダクト系の固有振動数が 20Hz 以上として定まる支持間隔と (2) に示す地震時の座屈による大変形を防ぐためダクト系に生じる曲げモーメントを許容座屈曲げモーメント以下とする支持間隔のうち、いずれか小さい方の値以下として算定する。</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(1) ダクト系の固有振動数から定まる支持間隔</p> $L_{R1} = \sqrt{\frac{\pi}{2 \cdot f d} \sqrt{\frac{E \cdot I \cdot 1000}{w}}}$ $I = \beta \cdot \left(\frac{t \cdot b e^3}{6} + a e \cdot t \cdot \frac{b e^2}{2} \right)$ <p>(出典：共同研究報告書 機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究)</p> <p>fd : 固有振動数 (Hz) π : 円周率 (-) L_{R1} : 両端単純支持間隔 (mm) E : 縦弾性係数 (N/mm²) I : 断面二次モーメント (mm⁴) w : ダクト単位長さ質量 (kg/mm) β : 断面二次モーメントの安全係数 0.6 a : ダクト長辺寸法 (mm) b : ダクト短辺寸法 (mm) a e : ダクトフランジの有効幅 (mm) b e : ダクトウェブの有効幅 (mm) t : ダクト板厚 (mm)</p>  <p>図-15 ダクト断面</p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(2) 許容座屈曲げモーメントから定まる支持間隔</p> $L_{R2} = \sqrt{\frac{8 \cdot M}{w \cdot g \cdot \alpha}}$ $M = S \cdot M_t$ $M_t = \lambda \cdot \frac{\pi \cdot t \cdot I}{\sqrt{1 - \nu^2 \cdot b^2}} \cdot \sqrt{E \cdot \sigma_y \cdot \gamma}$ $I = \frac{t \cdot b^3}{6} + a e \cdot t \cdot \frac{b^2}{2}$ <p>(出典：共同研究報告書 機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究)</p> <p> L_{R2} : 許容座屈曲げモーメントから定まる支持間隔 (mm) M : 許容座屈曲げモーメント (N・mm) w : ダクト単位長さ質量 (kg/mm) g : 重力加速度 (=9.80665) (m/s²) α : 設計震度 (-) S : 許容座屈曲げモーメントの安全係数 0.7 M_t : 座屈限界曲げモーメント (N・mm) λ : 座屈限界曲げモーメントの補正係数 (-) π : 円周率 (-) t : ダクト板厚 (mm) b : ダクト短辺寸法 (mm) I : 断面二次モーメント (mm⁴) E : 縦弾性係数 (N/mm²) $a e$: ダクトフランジの有効幅 (mm) γ : 座屈限界曲げモーメントの安全係数 0.6 ν : ポアソン比 0.3 σ_y : 降伏点 (N/mm²) </p>	<p>(変更なし)</p>	

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																																																																								
<p>(3) 評価結果</p> <p>当該設備における主要排気管（ダクト）について、各種条件及び支持間隔の計算結果を表-7に示す。</p> <p>表-7 主要排気管（ダクト）における各種条件及び支持間隔の計算結果</p> <table border="1" data-bbox="231 527 1347 1348"> <thead> <tr> <th>評価部材</th> <th colspan="3">主要排気管（ダクト）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震クラス</td> <td colspan="3">Bクラス</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td colspan="3">SS400</td> </tr> <tr> <td>設計温度 [°C]</td> <td colspan="3">60</td> </tr> <tr> <td>寸法 [mm]</td> <td>559.0×559.0</td> <td>659.0×659.0</td> <td>706.4*</td> </tr> <tr> <td>板厚 [mm]</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]</td> <td>6.6</td> <td>7.1</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]</td> <td>57.8</td> <td>55.3</td> <td>42.2</td> </tr> <tr> <td>耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]</td> <td>6.6</td> <td>7.1</td> <td>7.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：寸法 706.4mm×706.4mm，板厚 3.2mm の矩形ダクトとして代表した支持間隔を示す。</p>	評価部材	主要排気管（ダクト）			耐震クラス	Bクラス			材料	SS400			設計温度 [°C]	60			寸法 [mm]	559.0×559.0	659.0×659.0	706.4*	板厚 [mm]	4.5	4.5	3.2	(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]	6.6	7.1	7.0	(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]	57.8	55.3	42.2	耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]	6.6	7.1	7.0	<p>(3) 評価結果</p> <p>当該設備における主要排気管（ダクト）について、各種条件及び支持間隔の計算結果を表-8に示す。</p> <p>表-8 主要排気管（ダクト）における各種条件及び支持間隔の計算結果</p> <table border="1" data-bbox="1389 527 2504 1348"> <thead> <tr> <th>評価部材</th> <th colspan="3">主要排気管（ダクト）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震クラス</td> <td colspan="3">Bクラス</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td colspan="3">SS400</td> </tr> <tr> <td>設計温度 [°C]</td> <td colspan="3">60</td> </tr> <tr> <td>寸法 [mm]</td> <td>559.0×559.0</td> <td>659.0×659.0</td> <td>706.4*</td> </tr> <tr> <td>板厚 [mm]</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]</td> <td>6.6</td> <td>7.1</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]</td> <td>57.8</td> <td>55.3</td> <td>42.2</td> </tr> <tr> <td>耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]</td> <td>6.6</td> <td>7.1</td> <td>7.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：寸法 706.4mm×706.4mm，板厚 3.2mm の矩形ダクトとして代表した支持間隔を示す。</p>	評価部材	主要排気管（ダクト）			耐震クラス	Bクラス			材料	SS400			設計温度 [°C]	60			寸法 [mm]	559.0×559.0	659.0×659.0	706.4*	板厚 [mm]	4.5	4.5	3.2	(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]	6.6	7.1	7.0	(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]	57.8	55.3	42.2	耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]	6.6	7.1	7.0	<p>表番号追加による表番号の修正</p>
評価部材	主要排気管（ダクト）																																																																									
耐震クラス	Bクラス																																																																									
材料	SS400																																																																									
設計温度 [°C]	60																																																																									
寸法 [mm]	559.0×559.0	659.0×659.0	706.4*																																																																							
板厚 [mm]	4.5	4.5	3.2																																																																							
(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]	6.6	7.1	7.0																																																																							
(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]	57.8	55.3	42.2																																																																							
耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]	6.6	7.1	7.0																																																																							
評価部材	主要排気管（ダクト）																																																																									
耐震クラス	Bクラス																																																																									
材料	SS400																																																																									
設計温度 [°C]	60																																																																									
寸法 [mm]	559.0×559.0	659.0×659.0	706.4*																																																																							
板厚 [mm]	4.5	4.5	3.2																																																																							
(1) ダクト系の固有振動数 より定まる支持間隔 [m]	6.6	7.1	7.0																																																																							
(2) 許容座屈曲げモーメン トから定まる支持間隔 [m]	57.8	55.3	42.2																																																																							
耐震支持間隔 (=Min[(1), (2)]) [m]	6.6	7.1	7.0																																																																							

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料-22 別添</u></p> <p style="text-align: center;"><u>地震により機能が喪失した場合の放射線による公衆への影響評価</u></p> <p><u>1. 基本方針</u> <u>「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の第九条（地震による損傷の防止）においても、破損（機能喪失）による公衆への放射線影響の程度で、以下に示すクラス分類を行うよう求めていることから、放射性物質を内蔵している設備について地震により機能が喪失した場合に放出される放射線による公衆への影響について評価する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>・Sクラスの判断基準：5mSvを超える場合</u> <u>・Bクラスの判断基準：5mSvを超えない場合。50μSv以下の場合にはCクラスに分類できる。</u> <p><u>2. 機能喪失時の線量評価</u></p> <p><u>2.1 第2棟建屋（コンクリートセルを含む。）</u></p> <p><u>① 想定事象</u> <u>地震によりコンクリートセル及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。</u></p> <p><u>② 放射性物質の放出経路</u> <u>コンクリートセルにて、切断時に発生する粉体（約6.7×10^{12}Bq）の1%⁽¹⁾（トリチウム、希ガス、ヨウ素は100%）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、コンクリートセルから排気系統を通じてではなく、直接、コンクリートセル周辺の室に放出され、さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。</u></p> <p><u>③ 除染係数</u> <u>コンクリートセル及び建屋について、損傷した場合の除染係数（DF）はそれぞれ10を考慮する⁽²⁾。</u> <u>なお、気体状の放射性物質については、除染係数を考慮しない。</u></p> <p><u>④ 放出された放射能</u> <u>表-1に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p>	<p>地震時における放射線による公衆への影響評価結果を追加</p>

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																				
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表-1 建屋外への放出量</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>^{238}Pu</td> <td>4.7×10^7</td> </tr> <tr> <td>^{239}Pu</td> <td>3.4×10^6</td> </tr> <tr> <td>^{240}Pu</td> <td>6.1×10^6</td> </tr> <tr> <td>^{241}Pu</td> <td>4.7×10^8</td> </tr> <tr> <td>^{241}Am</td> <td>2.5×10^7</td> </tr> <tr> <td>$^{242\text{m}}\text{Am}$</td> <td>8.5×10^5</td> </tr> <tr> <td>^{244}Cm</td> <td>6.4×10^6</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3.6×10^9</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4.2×10^9</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ <u>放射性物質の大気拡散</u> <u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北東約120mで$3.2 \times 10^{-7} \text{ h/m}^3$である。</u> <u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p>⑥ <u>線量評価結果</u> <u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約1.1mSvであり、Sクラスの判断基準である5mSvを超えないことからBクラスに該当する。</u></p> <p>2.2 <u>鉄セル</u></p> <p>① <u>想定事象</u> <u>地震により鉄セル及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。</u></p> <p>② <u>放射性物質の放出経路</u> <u>鉄セルでは、燃料デブリ等の切断は行わないが、保守的に取り扱う燃料デブリ等の全てが粉体化しているものとして、この粉体（約$1.7 \times 10^{11} \text{ Bq}$）の1%⁽¹⁾（トリチウム、希ガス、ヨウ素は100%）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、鉄セルから排気系統を通じてではなく、直接、鉄セル周辺の室に放出され、さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。</u></p>	核種	放出量 (Bq)	^{238}Pu	4.7×10^7	^{239}Pu	3.4×10^6	^{240}Pu	6.1×10^6	^{241}Pu	4.7×10^8	^{241}Am	2.5×10^7	$^{242\text{m}}\text{Am}$	8.5×10^5	^{244}Cm	6.4×10^6	その他	3.6×10^9	合計	4.2×10^9	地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加
核種	放出量 (Bq)																					
^{238}Pu	4.7×10^7																					
^{239}Pu	3.4×10^6																					
^{240}Pu	6.1×10^6																					
^{241}Pu	4.7×10^8																					
^{241}Am	2.5×10^7																					
$^{242\text{m}}\text{Am}$	8.5×10^5																					
^{244}Cm	6.4×10^6																					
その他	3.6×10^9																					
合計	4.2×10^9																					

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																				
<p>(現行記載なし)</p>	<p>③ 除染係数</p> <p><u>鉄セルの除染係数 (DF) は考慮せず、建屋については、損傷した場合の除染係数として 10 を考慮する⁽²⁾。</u></p> <p><u>なお、気体状の放射性物質については、除染係数を考慮しない。</u></p> <p>④ 放出された放射能</p> <p><u>表-2 に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p> <div style="text-align: center;"> <p>表-2 建屋外への放出量</p> <table border="1" data-bbox="1745 709 2080 1171"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>²³⁸Pu</td> <td>1.2×10^7</td> </tr> <tr> <td>²³⁹Pu</td> <td>8.4×10^5</td> </tr> <tr> <td>²⁴⁰Pu</td> <td>1.5×10^6</td> </tr> <tr> <td>²⁴¹Pu</td> <td>1.2×10^8</td> </tr> <tr> <td>²⁴¹Am</td> <td>6.2×10^6</td> </tr> <tr> <td>^{242m}Am</td> <td>2.1×10^5</td> </tr> <tr> <td>²⁴⁴Cm</td> <td>1.6×10^6</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1.2×10^8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2.6×10^8</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>⑤ 放射性物質の大気拡散</p> <p><u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北東約120mで3.2×10^{-7} h/m³である。</u></p> <p><u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p>⑥ 線量評価結果</p> <p><u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約2.7×10^{-1} mSvであり、Sクラスの判断基準である5mSvを超えないことからBクラスに該当する。</u></p>	核種	放出量 (Bq)	²³⁸ Pu	1.2×10^7	²³⁹ Pu	8.4×10^5	²⁴⁰ Pu	1.5×10^6	²⁴¹ Pu	1.2×10^8	²⁴¹ Am	6.2×10^6	^{242m} Am	2.1×10^5	²⁴⁴ Cm	1.6×10^6	その他	1.2×10^8	合計	2.6×10^8	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
核種	放出量 (Bq)																					
²³⁸ Pu	1.2×10^7																					
²³⁹ Pu	8.4×10^5																					
²⁴⁰ Pu	1.5×10^6																					
²⁴¹ Pu	1.2×10^8																					
²⁴¹ Am	6.2×10^6																					
^{242m} Am	2.1×10^5																					
²⁴⁴ Cm	1.6×10^6																					
その他	1.2×10^8																					
合計	2.6×10^8																					

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																				
<p>(現行記載なし)</p>	<p><u>2.3 グローブボックス及びフード</u></p> <p>① <u>想定事象</u> <u>地震によりグローブボックス（又はフード）及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。</u></p> <p>② <u>放射性物質の放出経路</u> <u>グローブボックス（又はフード）では、燃料デブリ等の切断は行わないが、保守的に取り扱う燃料デブリ等の全てが粉体化しているものとして、この粉体（約1.7×10^7Bq）の1%⁽¹⁾（トリチウム、希ガス、ヨウ素は100%）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、<u>グローブボックス（又はフード）から排気系統を通じてではなく、直接、グローブボックス（又はフード）周辺の室に放出され、さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。</u></u></p> <p>③ <u>除染係数</u> <u>グローブボックス（又はフード）の除染係数（DF）は考慮せず、建屋については、損傷した場合の除染係数として10を考慮する⁽²⁾。</u> <u>なお、気体状の放射性物質については、除染係数を考慮しない。</u></p> <p>④ <u>放出された放射能</u> <u>表-3に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p> <div style="text-align: center;"> <p>表-3 建屋外への放出量</p> <table border="1" data-bbox="1745 1289 2080 1755"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>^{238}Pu</td> <td>1.2×10^3</td> </tr> <tr> <td>^{239}Pu</td> <td>8.4×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{240}Pu</td> <td>1.5×10^2</td> </tr> <tr> <td>^{241}Pu</td> <td>1.2×10^4</td> </tr> <tr> <td>^{241}Am</td> <td>6.2×10^2</td> </tr> <tr> <td>$^{242\text{m}}\text{Am}$</td> <td>2.1×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{244}Cm</td> <td>1.6×10^2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1.2×10^4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2.6×10^4</td> </tr> </tbody> </table> </div>	核種	放出量 (Bq)	^{238}Pu	1.2×10^3	^{239}Pu	8.4×10^1	^{240}Pu	1.5×10^2	^{241}Pu	1.2×10^4	^{241}Am	6.2×10^2	$^{242\text{m}}\text{Am}$	2.1×10^1	^{244}Cm	1.6×10^2	その他	1.2×10^4	合計	2.6×10^4	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
核種	放出量 (Bq)																					
^{238}Pu	1.2×10^3																					
^{239}Pu	8.4×10^1																					
^{240}Pu	1.5×10^2																					
^{241}Pu	1.2×10^4																					
^{241}Am	6.2×10^2																					
$^{242\text{m}}\text{Am}$	2.1×10^1																					
^{244}Cm	1.6×10^2																					
その他	1.2×10^4																					
合計	2.6×10^4																					

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p><u>⑤ 放射性物質の大気拡散</u> <u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北東約120mで3.2×10^{-7} h/m³である。</u> <u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p><u>⑥ 線量評価結果</u> <u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約2.7×10^{-2} μSvであり、50 μSvを下回ることからCクラスに該当する。</u></p> <p><u>2.4 廃液受槽</u></p> <p><u>① 想定事象</u> <u>地震により廃液受槽（分析廃液受槽）及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。</u></p> <p><u>② 放射性物質の放出経路</u> <u>分析廃液受槽が破損し、内蔵している放射性の液体廃棄物の全量（約2.2×10^8Bq）が堰内に漏えいするものとして、漏えいに伴い液体廃棄物中の放射性物質の一部が室内の気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、排気系統を通じてではなく、直接、建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。</u> <u>なお、漏えいした溶液の気相への移行率は0.02%⁽³⁾とした。</u></p> <p><u>③ 除染係数</u> <u>建屋については、損傷した場合の除染係数（DF）として10を考慮する⁽²⁾。</u> <u>なお、気体状の放射性物質については、除染係数を考慮しない。</u></p>	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																				
<p>(現行記載なし)</p>	<p>④ 放出された放射能 <u>表-4 に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表-4 建屋外への放出量</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>^{238}Pu</td> <td>3.1×10^2</td> </tr> <tr> <td>^{239}Pu</td> <td>2.2×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{240}Pu</td> <td>4.0×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{241}Pu</td> <td>3.1×10^3</td> </tr> <tr> <td>^{241}Am</td> <td>1.7×10^2</td> </tr> <tr> <td>$^{242\text{m}}\text{Am}$</td> <td>5.6×10^0</td> </tr> <tr> <td>^{244}Cm</td> <td>4.3×10^1</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1.2×10^4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1.5×10^4</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 放射性物質の大気拡散 <u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北東約120mで$3.2 \times 10^{-7} \text{ h/m}^3$である。</u> <u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p>⑥ 線量評価結果 <u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約$7.2 \times 10^{-3} \mu\text{Sv}$であり、$50 \mu\text{Sv}$を下回ることからCクラスに該当する。</u></p> <p>2.5 消火設備</p> <p>① 想定事象 <u>地震により消火設備の機能が喪失することを想定する。</u></p> <p>② 放射性物質の放出経路 <u>コンクリートセルにて、切断時に発生する粉体（約$6.7 \times 10^{12}\text{Bq}$）について、切断時の飛散1%⁽¹⁾及び火災に伴う飛散0.6%⁽³⁾を合わせた1.6%（トリチウム，希ガス，ヨウ素は100%）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、コンクリートセルから換気空調設備の排気フィルタを通じて、排気口から放出され敷地境界に達したと想定する。</u></p>	核種	放出量 (Bq)	^{238}Pu	3.1×10^2	^{239}Pu	2.2×10^1	^{240}Pu	4.0×10^1	^{241}Pu	3.1×10^3	^{241}Am	1.7×10^2	$^{242\text{m}}\text{Am}$	5.6×10^0	^{244}Cm	4.3×10^1	その他	1.2×10^4	合計	1.5×10^4	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
核種	放出量 (Bq)																					
^{238}Pu	3.1×10^2																					
^{239}Pu	2.2×10^1																					
^{240}Pu	4.0×10^1																					
^{241}Pu	3.1×10^3																					
^{241}Am	1.7×10^2																					
$^{242\text{m}}\text{Am}$	5.6×10^0																					
^{244}Cm	4.3×10^1																					
その他	1.2×10^4																					
合計	1.5×10^4																					


◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																								
<p>(現行記載なし)</p>	<p>③ 除染係数</p> <p><u>排気フィルタは、高性能フィルタ3段から構成される。高性能フィルタについては、最も通過しやすい粒子径において除染係数10^3が確保できる⁽⁴⁾。</u></p> <p><u>1段目の除染係数を10^3、2段目以降は保守的に1段当たりの除染係数を10^2とみなし、高性能フィルタ3段の除染係数（DF）として10^7を考慮する。</u></p> <p>④ 放出された放射能</p> <p><u>表-5に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p> <div style="text-align: center;"> <p>表-5 建屋外への放出量</p> <table border="1" data-bbox="1774 751 2110 1310"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>^3H</td> <td>3.3×10^8</td> </tr> <tr> <td>^{85}Kr</td> <td>3.2×10^9</td> </tr> <tr> <td>^{129}I</td> <td>1.9×10^5</td> </tr> <tr> <td>^{238}Pu</td> <td>7.5×10^2</td> </tr> <tr> <td>^{239}Pu</td> <td>5.4×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{240}Pu</td> <td>9.7×10^1</td> </tr> <tr> <td>^{241}Pu</td> <td>7.5×10^3</td> </tr> <tr> <td>^{241}Am</td> <td>4.0×10^2</td> </tr> <tr> <td>^{244}Cm</td> <td>1.0×10^2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1.8×10^3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3.5×10^9</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>⑤ 放射性物質の大気拡散</p> <p><u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、排気口から放出され敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北西約260mで$1.2 \times 10^{-8} \text{ h/m}^3$である。</u></p> <p><u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p>⑥ 線量評価結果</p> <p><u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約$1.2 \times 10^{-3} \mu\text{Sv}$であり、$50 \mu\text{Sv}$を下回ることからCクラスに該当する。</u></p>	核種	放出量 (Bq)	^3H	3.3×10^8	^{85}Kr	3.2×10^9	^{129}I	1.9×10^5	^{238}Pu	7.5×10^2	^{239}Pu	5.4×10^1	^{240}Pu	9.7×10^1	^{241}Pu	7.5×10^3	^{241}Am	4.0×10^2	^{244}Cm	1.0×10^2	その他	1.8×10^3	合計	3.5×10^9	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
核種	放出量 (Bq)																									
^3H	3.3×10^8																									
^{85}Kr	3.2×10^9																									
^{129}I	1.9×10^5																									
^{238}Pu	7.5×10^2																									
^{239}Pu	5.4×10^1																									
^{240}Pu	9.7×10^1																									
^{241}Pu	7.5×10^3																									
^{241}Am	4.0×10^2																									
^{244}Cm	1.0×10^2																									
その他	1.8×10^3																									
合計	3.5×10^9																									

◆添付資料-22

変更前	変更後	変更理由																		
<p>(現行記載なし)</p>	<p>3. <u>機能喪失時の線量評価結果</u> <u>表-6 に、機能喪失時の線量評価結果を示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表-6 機能喪失時の線量評価</u></p> <table border="1" data-bbox="1457 485 2472 963"> <thead> <tr> <th>設備</th> <th>想定事象</th> <th>線量の評価値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>第2棟建屋</u> <u>(コンクリートセル含む)</u></td> <td><u>閉じ込め機能喪失</u></td> <td><u>1.1mSv < 5mSv</u></td> </tr> <tr> <td><u>鉄セル</u></td> <td><u>閉じ込め機能喪失</u></td> <td><u>2.7×10⁻¹mSv < 5mSv</u></td> </tr> <tr> <td><u>グローブボックス,</u> <u>フード</u></td> <td><u>閉じ込め機能喪失</u></td> <td><u>2.7×10⁻²μSv < 50μSv</u></td> </tr> <tr> <td><u>廃液受槽</u> <u>(分析廃液受槽)</u></td> <td><u>閉じ込め機能喪失</u></td> <td><u>7.2×10⁻³μSv < 50μSv</u></td> </tr> <tr> <td><u>消火設備</u></td> <td><u>消火機能喪失(火災)</u></td> <td><u>1.2×10⁻³μSv < 50μSv</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. <u>まとめ</u> <u>機能喪失時の線量評価結果から、コンクリートセル及び鉄セルは、機能喪失を想定しても、公衆が被ばくする線量が5mSv以下であり、Bクラスとなる。</u> <u>グローブボックスについては、機能喪失を想定しても、公衆が被ばくする線量が50μSv以下でありCクラスにもできるが、将来の機能拡張を考慮し、Bクラス設計とする。フード及び廃液受槽は、機能喪失を想定しても、公衆が被ばくする線量が50μSv以下であり、Cクラスとなる。消火設備は、機能が喪失した時に火災が発生する場合を想定しても、公衆が被ばくする線量が50μSv以下であり、Cクラスとなる。</u> <u>以上より、第2棟の耐震クラスは「使用許可基準規則」を考慮した設計になっている。</u></p> <p>5. <u>引用文献</u> <u>(1) 『ホットラボの設計と管理』, 日本原子力学会, 1976.</u> <u>(2) Elizabeth M.Flew, et al, 『Assessment of the Potential release of radioactivity from Installations at AERE ,Harwell. Implications for Emergency Planning』, International Atomic Energy Agency, IAEA-SM-119/7, 1969.</u> <u>(3) 『Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook』, NUREG/CR-6410, 1998</u> <u>(4) 『HEPA フィルタの捕集効率と除染係数』, 保健物理, 21, 1986, p.242.</u></p>	設備	想定事象	線量の評価値	<u>第2棟建屋</u> <u>(コンクリートセル含む)</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>1.1mSv < 5mSv</u>	<u>鉄セル</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>2.7×10⁻¹mSv < 5mSv</u>	<u>グローブボックス,</u> <u>フード</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>2.7×10⁻²μSv < 50μSv</u>	<u>廃液受槽</u> <u>(分析廃液受槽)</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>7.2×10⁻³μSv < 50μSv</u>	<u>消火設備</u>	<u>消火機能喪失(火災)</u>	<u>1.2×10⁻³μSv < 50μSv</u>	<p>地震起因事象における被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
設備	想定事象	線量の評価値																		
<u>第2棟建屋</u> <u>(コンクリートセル含む)</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>1.1mSv < 5mSv</u>																		
<u>鉄セル</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>2.7×10⁻¹mSv < 5mSv</u>																		
<u>グローブボックス,</u> <u>フード</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>2.7×10⁻²μSv < 50μSv</u>																		
<u>廃液受槽</u> <u>(分析廃液受槽)</u>	<u>閉じ込め機能喪失</u>	<u>7.2×10⁻³μSv < 50μSv</u>																		
<u>消火設備</u>	<u>消火機能喪失(火災)</u>	<u>1.2×10⁻³μSv < 50μSv</u>																		

◆添付資料-23

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料-23</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第2棟の放射線を監視する設備の配置図</u></p>  <p style="text-align: right;"><u>図-1 第2棟の放射線を監視する設備の配置図 地下1階</u></p>	<p>放射線を監視する設備の配置について追加</p>

◆添付資料-23


変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>		<p>放射線を監視する設備の配置について追加</p>

図-2 第2棟の放射線を監視する設備の配置図 1階

◆添付資料-23


変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>		<p>放射線を監視する設備の配置について追加</p>

図-3 第2棟の放射線を監視する設備の配置図 2階

◆添付資料-24

変更前	変更後	変更理由
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料-24</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第2棟のセル等の放射性物質の閉じ込めについて</u></p> <p><u>1. 基本的な考え方</u></p> <p><u>セル等の放射性物質については、換気空調設備にてセル等の内部を負圧にすることで放射性物質を閉じ込めることを基本とする（負圧維持による閉じ込め）。また、負圧維持が出来ない場合は、セル等の構造*1により放射性物質を閉じ込める（セル等の構造による閉じ込め）。</u></p> <p><u>*1：セル等、排気管（ダクト）、フィルタ、弁</u></p> <p><u>2. 想定される事象に対する閉じ込めの考え方</u></p> <p><u>想定される事象に対する閉じ込めの考え方は以下のとおり。また、表-1に各事象に対する閉じ込めの考え方を示す。</u></p> <p><u>① 通常運転時</u></p> <p><u>換気空調設備にてセル等の内部を負圧に維持することにより、放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p><u>② 外部電源喪失時</u></p> <p><u>外部電源は2系統より受電しており、片系統のみの停電では第2棟の電源喪失は起きないため、セル等の内部を負圧に維持することにより放射性物質を閉じ込める。2系統ともに喪失した場合、予備電源設備へ切り替えて給電し、セル等の内部を負圧に維持することにより放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p><u>③ 火災発生時</u></p> <p><u>換気空調設備にてセル等の内部を負圧維持することにより放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p><u>窒素ガス消火設備による消火時においても、同様に負圧を維持することにより放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p><u>④ 負圧維持に必要な設備の機能喪失時*2</u></p> <p><u>負圧維持に必要な設備の機能喪失時においては、給気フィルタと排気フィルタ間で放射性物質を閉じ込める。さらに、フィルタからの放射性物質の放出を低減するために、セル等の直近の給排気ラインに弁を設置し、閉止できる設計とする（セル等の構造による閉じ込め）。</u></p> <p><u>なお、負圧維持に必要な設備の機能喪失後に火災が発生した場合についても同様にセル等の構造により放射性物質を閉じ込める。</u></p> <p><u>*2：電源喪失時、Bクラス地震によるCクラス設備の損傷時等、排風機が機能しない場合</u></p>	<p>放射性物質の閉じ込めの考え方について追加</p>

◆添付資料-24

変更前	変更後	変更理由															
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: center;"><u>表-1 想定される事象に対する閉じ込めの考え方</u></p> <table border="1" data-bbox="1302 302 2466 625"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>負圧維持による閉じ込め</u></th> <th><u>構造による閉じ込め</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>①通常運転時</u></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">＝</td> </tr> <tr> <td><u>②外部電源喪失時</u></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">＝</td> </tr> <tr> <td><u>③火災発生時</u></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">＝</td> </tr> <tr> <td><u>④負圧維持に必要な設備の機能喪失時</u></td> <td style="text-align: center;">＝</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>3. 負圧維持に必要な設備の機能喪失時の線量評価</u></p> <p><u>負圧維持に必要な設備の機能が喪失した場合、セル等の構造により放射性物質を閉じ込める。ここでは、コンクリートセルの給気フィルタと排気フィルタ間で放射性物質を閉じ込めた場合にフィルタから建屋外に放出される放射性物質による影響を保守的な条件の下で評価する。</u></p> <p><u>本評価での保守的な条件は、地震により電気設備及び消火設備が損傷し、負圧維持に必要な設備の機能喪失後に火災が発生した場合を想定した。また、空気が逆流し、コンクリートセル内の全ての放射性物質が除染係数(DF)の小さい給気側フィルタを通じてのみ、コンクリートセル外に放出されるものとして評価した。</u></p> <p><u>① 放射性物質の放出経路</u></p> <p><u>コンクリートセルにて、切断時に発生する粉体（約 6.7×10^{12}Bq）について、切断時の飛散1%⁽¹⁾及び火災に伴う飛散0.6%⁽²⁾を合わせた1.6%（トリチウム、希ガス、ヨウ素は100%）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は、コンクリートセルの給気側フィルタのみを通じて、コンクリートセル周辺の室に放出され、さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。</u></p> <p><u>② 除染係数</u></p> <p><u>給気フィルタは、高性能フィルタ1段から構成される。高性能フィルタについては、最も通過しやすい粒子径において除染係数 10^3 が確保できる⁽³⁾。以上より高性能フィルタの1段の除染係数(DF)として 10^3 を考慮する。建屋については、損傷した場合の除染係数(DF)として10を考慮する⁽⁴⁾。</u></p> <p><u>なお、気体状の放射性物質については、除染係数を考慮しない。</u></p>		<u>負圧維持による閉じ込め</u>	<u>構造による閉じ込め</u>	<u>①通常運転時</u>	○	＝	<u>②外部電源喪失時</u>	○	＝	<u>③火災発生時</u>	○	＝	<u>④負圧維持に必要な設備の機能喪失時</u>	＝	○	<p>放射性物質の閉じ込めの考え方について追加</p> <p>負圧維持機能喪失時の被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
	<u>負圧維持による閉じ込め</u>	<u>構造による閉じ込め</u>															
<u>①通常運転時</u>	○	＝															
<u>②外部電源喪失時</u>	○	＝															
<u>③火災発生時</u>	○	＝															
<u>④負圧維持に必要な設備の機能喪失時</u>	＝	○															

変更前	変更後	変更理由																				
<p>(現行記載なし)</p>	<p>③ <u>放出された放射能</u> <u>表-2に、核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表-2 建屋外への放出量</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th>放出量 (Bq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>^{238}Pu</td> <td>7.5×10^5</td> </tr> <tr> <td>^{239}Pu</td> <td>5.4×10^4</td> </tr> <tr> <td>^{240}Pu</td> <td>9.7×10^4</td> </tr> <tr> <td>^{241}Pu</td> <td>7.5×10^6</td> </tr> <tr> <td>^{241}Am</td> <td>4.0×10^5</td> </tr> <tr> <td>$^{242\text{m}}\text{Am}$</td> <td>1.4×10^4</td> </tr> <tr> <td>^{244}Cm</td> <td>1.0×10^5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3.5×10^9</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3.5×10^9</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ <u>放射性物質の大気拡散</u> <u>1979年4月から1980年3月までの1年間における気象データから、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果、最大となるのは第2棟から北東約120mで$3.2 \times 10^{-7} \text{ h/m}^3$である。</u> <u>なお、実効放出継続時間は1時間とする。</u></p> <p>⑤ <u>線量評価結果</u> <u>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に保守的な条件の下で求めた吸入摂取による内部被ばく線量は約$1.8 \times 10^1 \mu\text{Sv}$であり、公衆に影響を与える可能性は十分小さい。</u></p> <p>4. <u>引用文献</u> <u>(1) 『ホットラボの設計と管理』, 日本原子力学会, 1976.</u> <u>(2) 『Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook』, NUREG/CR-6410, 1998</u> <u>(3) 『HEPA フィルタの捕集効率と除染係数』, 保健物理, 21, 1986, p.242.</u> <u>(4) Elizabeth M.Flew, et al, 『Assessment of the Potential release of radioactivity from Installations at AERE ,Harwell.Imllcations for Emergency Planning』, International Atomic Energy Agency, IAEA-SM-119/7, 1969.</u></p>	核種	放出量 (Bq)	^{238}Pu	7.5×10^5	^{239}Pu	5.4×10^4	^{240}Pu	9.7×10^4	^{241}Pu	7.5×10^6	^{241}Am	4.0×10^5	$^{242\text{m}}\text{Am}$	1.4×10^4	^{244}Cm	1.0×10^5	その他	3.5×10^9	合計	3.5×10^9	<p>負圧維持機能喪失時の被ばく線量評価に係る記載の追加</p>
核種	放出量 (Bq)																					
^{238}Pu	7.5×10^5																					
^{239}Pu	5.4×10^4																					
^{240}Pu	9.7×10^4																					
^{241}Pu	7.5×10^6																					
^{241}Am	4.0×10^5																					
$^{242\text{m}}\text{Am}$	1.4×10^4																					
^{244}Cm	1.0×10^5																					
その他	3.5×10^9																					
合計	3.5×10^9																					

◆添付資料-25

変更前	変更後	変更理由																						
<p>(現行記載なし)</p>	<p style="text-align: right;"><u>添付資料-25</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第2棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量について</u></p> <p><u>第2棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量は以下のとおり。</u></p> <p><u>(1) 燃料デブリ等</u></p> <table border="1" data-bbox="1418 663 2175 898"> <thead> <tr> <th>主な取扱場所</th> <th>最大取扱量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>コンクリートセルNo. 1~4の合計</u></td> <td rowspan="4" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td><u>試料ピット</u></td> </tr> <tr> <td><u>鉄セル</u></td> </tr> <tr> <td><u>分析室及びα・γ測定室の合計</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>第2棟全体での最大取扱量は135kg</u></p> <p><u>(2) 標準試料</u></p> <table border="1" data-bbox="1418 1031 2407 1394"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>主な取扱場所</th> <th>最大取扱量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>天然ウラン</u></td> <td><u>分析室及びα・γ測定室</u></td> <td><u>100mg</u></td> </tr> <tr> <td><u>未照射燃料（天然ウラン，濃縮ウラン（濃縮度20%未満），プルトニウム及びこれらの化合物）</u></td> <td><u>コンクリートセルNo. 1~4及び鉄セル</u></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td><u>²³³U</u></td> <td><u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u></td> <td><u>1mg</u></td> </tr> <tr> <td><u>²⁴²Pu</u></td> <td><u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u></td> <td><u>1mg</u></td> </tr> </tbody> </table>	主な取扱場所	最大取扱量	<u>コンクリートセルNo. 1~4の合計</u>		<u>試料ピット</u>	<u>鉄セル</u>	<u>分析室及びα・γ測定室の合計</u>	種類	主な取扱場所	最大取扱量	<u>天然ウラン</u>	<u>分析室及びα・γ測定室</u>	<u>100mg</u>	<u>未照射燃料（天然ウラン，濃縮ウラン（濃縮度20%未満），プルトニウム及びこれらの化合物）</u>	<u>コンクリートセルNo. 1~4及び鉄セル</u>		<u>²³³U</u>	<u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u>	<u>1mg</u>	<u>²⁴²Pu</u>	<u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u>	<u>1mg</u>	<p>第2棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量について追加</p>
主な取扱場所	最大取扱量																							
<u>コンクリートセルNo. 1~4の合計</u>																								
<u>試料ピット</u>																								
<u>鉄セル</u>																								
<u>分析室及びα・γ測定室の合計</u>																								
種類	主な取扱場所	最大取扱量																						
<u>天然ウラン</u>	<u>分析室及びα・γ測定室</u>	<u>100mg</u>																						
<u>未照射燃料（天然ウラン，濃縮ウラン（濃縮度20%未満），プルトニウム及びこれらの化合物）</u>	<u>コンクリートセルNo. 1~4及び鉄セル</u>																							
<u>²³³U</u>	<u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u>	<u>1mg</u>																						
<u>²⁴²Pu</u>	<u>鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室</u>	<u>1mg</u>																						

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
添付資料-23				添付資料-26				添付資料追加による修正
第2棟に係る確認事項				第2棟に係る確認事項				
第2棟の建屋の工事に係る主要な確認事項を表-1に示す。				第2棟の建屋の工事に係る主要な確認事項を表-1に示す。				
表-1 第2棟の建屋の工事に係る確認事項				表-1 第2棟の建屋の工事に係る確認事項				
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
遮へい機能	材料確認	コンクリートの乾燥単位容積質量を確認する。	2.1g/cm ³ 以上であること。	遮へい機能	材料確認	コンクリートの乾燥単位容積質量を確認する。	2.1g/cm ³ 以上であること。	
	寸法確認	遮へい部材の断面寸法を確認する。	遮へい部材の断面寸法が、実施計画に記載されている寸法以上であること。		寸法確認	遮へい部材の断面寸法を確認する。	遮へい部材の断面寸法が、実施計画に記載されている寸法以上であること。	
構造強度	材料確認	構造体コンクリートの圧縮強度を確認する。	構造体コンクリートの強度が、実施計画に記載されている設計基準強度に対して、JASS 5Nの基準を満足すること。	構造強度	<u>基盤確認</u>	<u>支持地盤の高さ、地質の状況を確認する。</u>	<u>実施計画に記載されている高さ以下であること。</u> <u>また、実施計画に記載の地質であること。</u>	記載の明確化
		鉄筋の材質、強度、化学成分を確認する。	JIS G 3112 に適合すること。		材料確認	構造体コンクリートの圧縮強度を確認する。	構造体コンクリートの <u>圧縮強度</u> が、実施計画に記載されている設計基準強度に対して、JASS 5Nの基準を満足すること。	
	寸法確認	構造体コンクリート部材の断面寸法を確認する。	構造体コンクリート部材の断面寸法が、JASS 5Nの基準を満足すること。			材料確認	<u>人工岩盤の圧縮強度を確認する。</u>	
	据付確認	鉄筋の径、間隔を確認する。	鉄筋の径、間隔が、JASS 5Nの基準を満足すること。		鉄筋の材質、強度、化学成分を確認する。		JIS G 3112 に適合すること。	
寸法確認	構造体コンクリート部材の断面寸法を確認する。	構造体コンクリート部材の断面寸法を確認する。	構造体コンクリート部材の断面寸法を確認する。	構造体コンクリート部材の断面寸法が、JASS 5Nの基準を満足すること。				
据付確認	鉄筋の本数又は間隔、径、継手、定着、かぶり厚さを確認する。	鉄筋の本数又は間隔、径、継手、定着、かぶり厚さが、JASS 5Nの基準を満足すること。	鉄筋の本数又は間隔、径、継手、定着、かぶり厚さを確認する。	鉄筋の本数又は間隔、径、継手、定着、かぶり厚さが、JASS 5Nの基準を満足すること。				
<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>	<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>			

◆添付資料-26

変更前	変更後	変更理由												
<p>第2棟の設備の工事に係る主要な確認事項を表-2～15に示す。</p> <p>(現行記載なし)</p>	<p>第2棟の設備の工事に係る主要な確認事項を表-2～<u>21</u>に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表-2 確認事項 (コンクリートセル)</u></p> <table border="1" data-bbox="1341 441 2457 873"> <thead> <tr> <th data-bbox="1341 441 1507 512"><u>確認事項</u></th> <th data-bbox="1507 441 1685 512"><u>確認項目</u></th> <th data-bbox="1685 441 2083 512"><u>確認内容</u></th> <th data-bbox="2083 441 2457 512"><u>判定基準</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1341 512 1507 646"></td> <td data-bbox="1507 512 1685 646"><u>材料確認</u></td> <td data-bbox="1685 512 2083 646"><u>実施計画に記載されているライニングの材料であることを、材料証明書等により確認する。</u></td> <td data-bbox="2083 512 2457 646"><u>実施計画のとおりであること。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1341 646 1507 873"><u>漏えい防止</u></td> <td data-bbox="1507 646 1685 873"><u>耐圧・漏えい確認</u></td> <td data-bbox="1685 646 2083 873"><u>試験圧力*1で一定時間保持した後、試験圧力に耐えていることを確認する。また、耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u></td> <td data-bbox="2083 646 2457 873"><u>圧力に耐え、かつ構造物の有意な変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>*1：大気圧比較法による圧力</u></p>	<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>		<u>材料確認</u>	<u>実施計画に記載されているライニングの材料であることを、材料証明書等により確認する。</u>	<u>実施計画のとおりであること。</u>	<u>漏えい防止</u>	<u>耐圧・漏えい確認</u>	<u>試験圧力*1で一定時間保持した後、試験圧力に耐えていることを確認する。また、耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え、かつ構造物の有意な変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u>	<p>表追加による表番号の修正</p> <p>確認事項の追記</p>
<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>											
	<u>材料確認</u>	<u>実施計画に記載されているライニングの材料であることを、材料証明書等により確認する。</u>	<u>実施計画のとおりであること。</u>											
<u>漏えい防止</u>	<u>耐圧・漏えい確認</u>	<u>試験圧力*1で一定時間保持した後、試験圧力に耐えていることを確認する。また、耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え、かつ構造物の有意な変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u>											

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-2 確認事項（鉄セル）				表-3 確認事項（鉄セル（ <u>遮へい体</u> 、 <u>インナーボックス</u> ））				表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
遮へい機能	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	遮へい機能*1	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	遮へい体の断面寸法を確認する。	実施計画に記載されている寸法以上であること。		寸法確認	<u>実施計画に記載されている遮へい体の厚さを</u> 確認する。	実施計画に記載されている <u>遮へい体の厚さ</u> 以上であること。	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
					<u>耐圧・漏えい確認</u> *2	<u>試験圧力*3で一定時間保持した後、試験圧力に耐えていることを確認する。また、耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え、かつ構造物の有意な変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u>	
				<p>*1：<u>遮へい体のみ実施</u></p> <p>*2：<u>インナーボックスのみ実施</u></p> <p>*3：<u>大気圧比較法による圧力</u></p>				

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-3 確認事項（グローブボックス（GB-No.1, 2, 3, 4））				表-4 確認事項（グローブボックス（GB-No.1, 2, 3, 4））				表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度 ・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
					<u>耐圧・漏えい確認</u>	<u>試験圧力^{*1}で一定時間保持した後、試験圧力に耐えていることを確認する。また、耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え、かつ構造物の有意な変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u>	
					<u>*1：大気圧比較法による圧力</u>			
表-4 確認事項（フード）				表-5 確認事項（フード）				表追加による表番号の修正
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能確認	運転状態にて開口部（1/2 開放状態）の面速を確認する。	実施計画に記載されている面速以上であること。	性能	運転性能確認	運転状態にて開口部（1/2 開放状態）の面速を確認する。	実施計画に記載されている面速以上であること。	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-5 確認事項（セル・グローブボックス用排風機 A, B）				表-6 確認事項（セル・グローブボックス用排風機 A, B）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能確認	運転状態にて風量を確認する。	実施計画に記載されている容量を満足すること。また、異音、異臭、振動等の異常がないこと。	性能	運転性能確認	<u>運転を行い、実施計画に記載されている容量を満足することを確認する。また、異音、異臭、振動の異常がないことを確認する。</u>	実施計画に記載されている容量を満足すること。また、異音、異臭、振動の異常がないこと。	
						<u>運転中のセル・グローブボックス用排風機が停止したときに、待機しているセル・グローブボックス用排風機が起動することを確認する。</u>	<u>待機しているセル・グローブボックス用排風機が起動すること。</u>	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-6 確認事項（フード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機）				表-7 確認事項（フード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能 確認	運転状態にて風量を確認する。	実施計画に記載されている容量を満足すること。また，異音，異臭，振動等の異常がないこと。	性能	運転性能確認	<u>運転を行い，実施計画に記載されている容量を満足することを確認する。また，異音，異臭，振動の異常がないことを確認する。</u>	実施計画に記載されている容量を満足すること。また，異音，異臭，振動の異常がないこと。	
						<u>運転中のフード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機が停止したときに，待機しているフード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機が起動することを確認する。</u>	<u>待機しているフード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機が起動すること。</u>	
						<u>セル・グローブボックス用排風機，フード用排風機及び管理区域用排風機を停止させ，管理区域用送風機が起動しないことを確認する。</u>	<u>管理区域用送風機が起動しないこと。</u>	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-7 確認事項（セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B, C, D）				表-8 確認事項（セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA, B, C, D）				表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度 ・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能確認	排風機を運転し、定格容量での装置の状態を確認する。	実施計画に記載されている容量にて著しい漏えいがないこと。	性能	運転性能確認	<u>最高使用圧力の 1.25 倍以上に加圧し、有意な変形がないことを確認する。また、漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え、かつ構造物の変形がないこと。また、耐圧部から漏えいがないこと。</u>	
表-8 確認事項（フード用排気フィルタユニット，管理区域用排気フィルタユニット）				表-9 確認事項（フード用排気フィルタユニット，管理区域用排気フィルタユニット）				表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	構造強度 ・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能確認	排風機を運転し、定格容量での装置の状態を確認する。	実施計画に記載されている容量にて著しい漏えいがないこと。	性能	運転性能確認	<u>運転状態にてフィルタユニットの容量を確認する。また、異音、異臭、振動の異常がないことを確認する。</u>	<u>実施計画に記載されている容量を満足すること。また、異音、異臭、振動の異常がないこと。</u>	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-9 確認事項（主要排気管）				表-10 確認事項（主要排気管）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを，材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている外径・厚さを確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている <u>主要寸法</u> を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	<u>サポート支持間隔が定ピッチスパン法で算出した値以下であることを確認する。</u> また，機器の据付位置，据付状態について確認する。	<u>サポート支持間隔が定ピッチスパン法で算出した値以下であること。また，実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>	
				<u>耐圧・漏えい確認</u>	<u>最高使用圧力の 1.25 倍以上に加圧し，同圧力に耐え有意な変形がないことを確認する。また，漏えいがないことを確認する。</u>	<u>圧力に耐え，かつ構造物の有意な変形がないこと。また，耐圧部から漏えいがないこと。</u>		

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-10 確認事項（分析廃液受槽 A, B）				表-11 確認事項（分析廃液受槽 A, B）				予備電源設備の確認事項の追加 表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置, 据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置, 据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
	耐圧・漏えい確認	静水頭圧力で保持した後, 同圧力に耐えていることを確認する。 耐圧試験終了後, 耐圧部からの漏えいの有無も確認する。	圧力に耐え, かつ構造物の変形等がないこと。また, 耐圧部から著しい漏えいがないこと。		耐圧・漏えい確認	静水頭圧力で保持した後, 同圧力に耐え <u>有意な変形がないことを確認する。また, 耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	圧力に耐え, かつ <u>有意な</u> 変形がないこと。また, 耐圧部から漏えいがないこと。	
機能	警報確認	液位「高高」側の信号により警報が発生することを確認する。	液位「高高」側の信号により警報が発生すること。	機能	警報確認	液位「高高」側の信号により警報が発生することを確認する。	液位「高高」側の信号により警報が発生すること。	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-11 確認事項（分析廃液移送ポンプ，分析廃液回収ポンプ，設備管理廃液移送ポンプ，設備管理廃液回収ポンプ）				表-12 確認事項（分析廃液移送ポンプ，分析廃液回収ポンプ，設備管理廃液移送ポンプ，設備管理廃液回収ポンプ）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	構造強度・耐震性	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
性能	運転性能確認	ポンプの運転確認を行う。	実施計画に記載の容量を満足すること。また，異音，異臭，振動等の異常がないこと。	性能	運転性能確認	<u>運転を行い，実施計画に記載されている容量を満足することを確認する。また，異音，異臭，振動の異常がないことを確認する。</u>	実施計画に記載の容量を満足すること。また，異音，異臭，振動の異常がないこと。	
表-12 確認事項（設備管理廃液受槽 A，B）				表-13 確認事項（設備管理廃液受槽 A，B）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを，材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。			据付確認	機器の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
	耐圧・漏えい確認	静水頭圧力で保持した後，同圧力に耐えていることを確認する。 耐圧試験終了後，耐圧部からの漏えいの有無も確認する。	圧力に耐え，かつ構造物の変形等がないこと。また，耐圧部から著しい漏えいがないこと。		耐圧・漏えい確認	静水頭圧力で保持した後，同圧力に耐え <u>有意な変形がないことを確認する。また，耐圧部からの漏えいがないことを確認する。</u>	圧力に耐え，かつ <u>有意な</u> 変形がないこと。また，耐圧部から漏えいがないこと。	
機能	警報確認	液位「高高」側の信号により警報が発生することを確認する。	液位「高高」側の信号により警報が発生すること。	機能	警報確認	液位「高高」側の信号により警報が発生することを確認する。	液位「高高」側の信号により警報が発生すること。	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-13 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置）				表-14 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置）				表追加による表番号の修正
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	装置の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	装置の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	
機能	漏えい警報確認	漏えい信号により警報が作動することを確認する。	警報が作動すること。	機能	漏えい警報確認	漏えい信号により警報が作動することを確認する。	警報が作動すること。	
表-14 確認事項（液体廃棄物一時貯留設備の堰）				表-15 確認事項（液体廃棄物一時貯留設備の堰 <u>その他の設備</u> ）				表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度 ・耐震性	寸法確認	主要寸法について記録を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	漏えい防止	材料確認	<u>実施計画に記載されている主な材料であることを、材料証明書等により確認する。</u>	<u>実施計画のとおりであること。</u>	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		寸法確認	<u>実施計画に記載されている堰の高さ以上であることを確認する。また、想定する最大の漏えい量が堰内に確保できることを確認する。</u>	<u>堰の高さが実施計画に記載されている高さ以上であること。また、想定する最大の漏えい量が確保できること。</u>	
					外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
					据付確認	<u>堰その他の設備の据付位置、据付状態について確認する。</u>	<u>実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>	

◆添付資料-26

変更前				変更後				変更理由
表-15 確認事項（主要配管）				表-16 確認事項（主要配管）				表追加による表番号の修正記載の明確化
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認	実施計画に記載されている主な材料 <u>であることを、材料証明書等により</u> 確認する。	実施計画のとおりであること。	
	寸法確認	実施計画に記載されている外径・厚さを確認する。	寸法が許容範囲内であること。		寸法確認	実施計画に記載されている <u>主要寸法</u> を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。		据付確認	<u>サポート支持間隔が定ピッチスパン法で算出した値以下であることを確認する。また、据付位置、据付状態について</u> 確認する。	<u>サポート支持間隔が定ピッチスパン法で算出した値以下であることを確認する。また、実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>	
	耐圧・漏えい確認	最高使用圧力の1.5倍で保持した後、同圧力に耐えていることを確認する。 耐圧試験終了後、耐圧部からの漏えいの有無も確認する。*1	圧力に耐え、かつ構造物の変形等がないこと。また、耐圧部から著しい漏えいがないこと。*1		耐圧・漏えい確認	最高使用圧力の1.5倍に <u>加圧し</u> 、同圧力に耐え <u>有意な変形がない</u> ことを確認する。また、耐圧部から漏えい <u>がないこと</u> を確認する。*1	圧力に耐え、かつ <u>有意な変形がない</u> こと。また、耐圧部から漏えいがないこと。	
機能・性能	通水ができることを確認する。	通水ができること。	機能・性能	通水確認	通水ができることを確認する。	通水ができること。		
*1：最高使用圧力の1.5倍をかけることが困難な個所については、可能な限り高い圧力で耐圧試験を行い、耐圧部からの漏えいがないことを確認したのち、代替検査として非破壊検査(浸透探傷試験)で確認する。				*1：最高使用圧力の1.5倍をかけることが困難な個所については、 <u>放射線透過試験及び可能な限り高い圧力で耐圧試験を行い</u> 、耐圧部からの漏えいがないことを確認したのち、代替検査として非破壊検査(浸透探傷試験)で確認する。				

◆添付資料-26

変更前	変更後				変更理由																						
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表-17 確認事項（試料ピット）</u></p> <table border="1" data-bbox="1359 348 2436 827"> <thead> <tr> <th data-bbox="1359 348 1522 438"><u>確認事項</u></th> <th data-bbox="1522 348 1694 438"><u>確認項目</u></th> <th data-bbox="1694 348 2068 438"><u>確認内容</u></th> <th data-bbox="2068 348 2436 438"><u>判定基準</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1359 438 1522 758"><u>臨界管理</u></td> <td data-bbox="1522 438 1694 758"><u>寸法確認</u></td> <td data-bbox="1694 438 2068 758"><u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であることを確認する。また，試料ピットの径が，実施計画に記載されている寸法以下であることを確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 438 2436 758"><u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であること。また，試料ピットの径が実施計画に記載されている寸法以下であること。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1359 758 1522 827"></td> <td data-bbox="1522 758 1694 827"><u>外観確認</u></td> <td data-bbox="1694 758 2068 827"><u>各部の外観を確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 758 2436 827"><u>有意な欠陥がないこと。</u></td> </tr> </tbody> </table>				<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>	<u>臨界管理</u>	<u>寸法確認</u>	<u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であることを確認する。また，試料ピットの径が，実施計画に記載されている寸法以下であることを確認する。</u>	<u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であること。また，試料ピットの径が実施計画に記載されている寸法以下であること。</u>		<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>	確認事項の追記										
<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>																								
<u>臨界管理</u>	<u>寸法確認</u>	<u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であることを確認する。また，試料ピットの径が，実施計画に記載されている寸法以下であることを確認する。</u>	<u>試料ピットの深さ，中心間距離が，実施計画に記載されている寸法以上であること。また，試料ピットの径が実施計画に記載されている寸法以下であること。</u>																								
	<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>																								
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表-18 確認事項（ダスト放射線モニタ，ガス放射線モニタ）</u></p> <table border="1" data-bbox="1359 917 2436 1501"> <thead> <tr> <th data-bbox="1359 917 1522 1008"><u>確認事項</u></th> <th data-bbox="1522 917 1694 1008"><u>確認項目</u></th> <th data-bbox="1694 917 2068 1008"><u>確認内容</u></th> <th data-bbox="2068 917 2436 1008"><u>判定基準</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1359 1008 1522 1161" rowspan="2"><u>構造強度</u></td> <td data-bbox="1522 1008 1694 1068"><u>外観確認</u></td> <td data-bbox="1694 1008 2068 1068"><u>各部の外観を確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 1008 2436 1068"><u>有意な欠陥がないこと。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1522 1068 1694 1161"><u>据付確認</u></td> <td data-bbox="1694 1068 2068 1161"><u>装置の据付位置，据付状態について確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 1068 2436 1161"><u>実施計画のとおり施工・据付されていること。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1359 1161 1522 1251"><u>機能</u></td> <td data-bbox="1522 1161 1694 1251"><u>警報確認</u></td> <td data-bbox="1694 1161 2068 1251"><u>設定値通りに警報が作動することを確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 1161 2436 1251"><u>許容範囲内で警報が作動すること。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1359 1251 1522 1501" rowspan="2"><u>性能</u></td> <td data-bbox="1522 1251 1694 1386"><u>線源校正確認</u></td> <td data-bbox="1694 1251 2068 1386"><u>標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 1251 2436 1386"><u>基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1522 1386 1694 1501"><u>校正確認</u></td> <td data-bbox="1694 1386 2068 1501"><u>校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。</u></td> <td data-bbox="2068 1386 2436 1501"><u>指示値が許容範囲内であること。</u></td> </tr> </tbody> </table>				<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>	<u>構造強度</u>	<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>	<u>据付確認</u>	<u>装置の据付位置，据付状態について確認する。</u>	<u>実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>	<u>機能</u>	<u>警報確認</u>	<u>設定値通りに警報が作動することを確認する。</u>	<u>許容範囲内で警報が作動すること。</u>	<u>性能</u>	<u>線源校正確認</u>	<u>標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。</u>	<u>基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。</u>	<u>校正確認</u>	<u>校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。</u>	<u>指示値が許容範囲内であること。</u>	確認事項の追記
<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>																								
<u>構造強度</u>	<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>																								
	<u>据付確認</u>	<u>装置の据付位置，据付状態について確認する。</u>	<u>実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>																								
<u>機能</u>	<u>警報確認</u>	<u>設定値通りに警報が作動することを確認する。</u>	<u>許容範囲内で警報が作動すること。</u>																								
<u>性能</u>	<u>線源校正確認</u>	<u>標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。</u>	<u>基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。</u>																								
	<u>校正確認</u>	<u>校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。</u>	<u>指示値が許容範囲内であること。</u>																								

◆添付資料-26

変更前	変更後	変更理由																						
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表-19 確認事項（γ線エリアモニタ，中性子線エリアモニタ）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認事項</th> <th>確認項目</th> <th>確認内容</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">構造強度</td> <td>外観確認</td> <td>各部の外観を確認する。</td> <td>有意な欠陥がないこと。</td> </tr> <tr> <td>据付確認</td> <td>装置の据付位置，据付状態について確認する。</td> <td>実施計画のとおり施工・据付されていること。</td> </tr> <tr> <td>機能</td> <td>警報確認</td> <td>設定値通りに警報が作動することを確認する。</td> <td>許容範囲内で警報が作動すること。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">性能</td> <td>線源校正確認</td> <td>標準線源を用いて線量当量率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。</td> <td>基準線量当量率に対する測定値が許容範囲内であること。</td> </tr> <tr> <td>校正確認</td> <td>校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。</td> <td>指示値が許容範囲内であること。</td> </tr> </tbody> </table>	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	据付確認	装置の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	機能	警報確認	設定値通りに警報が作動することを確認する。	許容範囲内で警報が作動すること。	性能	線源校正確認	標準線源を用いて線量当量率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。	基準線量当量率に対する測定値が許容範囲内であること。	校正確認	校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。	指示値が許容範囲内であること。	確認事項の追記
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準																					
構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。																					
	据付確認	装置の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。																					
機能	警報確認	設定値通りに警報が作動することを確認する。	許容範囲内で警報が作動すること。																					
性能	線源校正確認	標準線源を用いて線量当量率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。	基準線量当量率に対する測定値が許容範囲内であること。																					
	校正確認	校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。	指示値が許容範囲内であること。																					
(現行記載なし)	<p style="text-align: center;"><u>表-20 確認事項（α/β線ダストモニタ，β線ダストモニタ）</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>構造強度</td> <td>外観確認 据付確認</td> <td>各部の外観を確認する。 装置の据付位置，据付状態について確認する。</td> <td>有意な欠陥がないこと。 実施計画のとおり施工・据付されていること。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">機能 性能</td> <td>警報確認</td> <td>設定値通りに警報が作動することを確認する。</td> <td>許容範囲内で警報が作動すること。</td> </tr> <tr> <td>線源校正確認</td> <td>標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。</td> <td>基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。</td> </tr> <tr> <td>機能</td> <td>校正確認</td> <td>校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。</td> <td>指示値が許容範囲内であること。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">構造強度</td> <td>外観確認</td> <td>各部の外観を確認する。</td> <td>有意な欠陥がないこと。</td> </tr> <tr> <td>据付確認</td> <td>装置の据付位置，据付状態について確認する。</td> <td>実施計画のとおり施工・据付されていること。</td> </tr> </tbody> </table>	構造強度	外観確認 据付確認	各部の外観を確認する。 装置の据付位置，据付状態について確認する。	有意な欠陥がないこと。 実施計画のとおり施工・据付されていること。	機能 性能	警報確認	設定値通りに警報が作動することを確認する。	許容範囲内で警報が作動すること。	線源校正確認	標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。	基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。	機能	校正確認	校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。	指示値が許容範囲内であること。	構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	据付確認	装置の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。	確認事項の追記
構造強度	外観確認 据付確認	各部の外観を確認する。 装置の据付位置，据付状態について確認する。	有意な欠陥がないこと。 実施計画のとおり施工・据付されていること。																					
機能 性能	警報確認	設定値通りに警報が作動することを確認する。	許容範囲内で警報が作動すること。																					
	線源校正確認	標準線源を用いて基準計数率を測定し，各検出器の校正が正しいことを確認する。	基準計数率に対する測定値が許容範囲内であること。																					
機能	校正確認	校正点の基準入力を与え，指示値を確認する。	指示値が許容範囲内であること。																					
構造強度	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。																					
	据付確認	装置の据付位置，据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。																					

◆添付資料-26

変更前	変更後				変更理由
(現行記載なし)	<u>表-21 確認事項（エアスニファ）</u>				確認事項の追記
	<u>確認事項</u>	<u>確認項目</u>	<u>確認内容</u>	<u>判定基準</u>	
	<u>構造強度</u>	<u>外観確認</u>	<u>各部の外観を確認する。</u>	<u>有意な欠陥がないこと。</u>	
<u>据付確認</u>		<u>装置の据付位置、据付状態について確認する。</u>	<u>実施計画のとおり施工・据付されていること。</u>		

◆添付資料-26

変更前					変更後					変更理由
第2棟の設備の溶接部に係る主要な確認事項を表-16に示す。					第2棟の設備の溶接部に係る主要な確認事項を表-22に示す。					表追加による表番号の修正
表-16 確認事項（主要排気管）					表-22 確認事項（主要排気管）					表追加による表番号の修正 記載の明確化
確認事項	確認項目	対象設備	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準		
溶接検査	材料検査	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	使用する材料が, 溶接規格等に適合するものであり, 溶接施工法の母材の区分に適合することを確認する。	使用する材料が, 溶接規格等に適合するものであり, 溶接施工法の母材の区分に適合するものであること。	溶接検査	材料検査	使用する材料が, <u>JIS 規格等に適合するものであり, 溶接施工法の母材の区分に適合することを材料証明書等により確認する。</u>	使用する材料が, <u>JIS 規格等に適合するものであり, 溶接施工法の母材の区分に適合するものであること。</u>		
	開先検査	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	開先形状等が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	開先形状等が溶接規格等に適合するものであること。		開先検査	<u>開先面の溶接に悪影響を及ぼす欠陥等がないことを確認する。また, 開先形状の管理が行われていることを確認する。</u>	<u>開先面の溶接に悪影響を及ぼす欠陥等がないこと。また, 開先形状の管理が行われていること。</u>		
	溶接作業検査	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	あらかじめ確認された溶接施工法又は実績のある溶接施工又は管理されたプロセスを有する溶接施工法であることを確認する。あらかじめ確認された溶接士により溶接が行われていることを確認する。	あらかじめ確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工をしていること。		溶接作業検査	<u>あらかじめ確認された溶接施工法であることを確認する。また, 溶接士が保有する資格範囲内で溶接されていることを確認する。</u>	<u>あらかじめ確認された溶接施工法であり, 溶接士が保有する資格範囲内で溶接されていること。</u>		
	非破壊試験	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	溶接部（最終層）について非破壊検査（浸透探傷検査）を行い, その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するもの	溶接部（最終層）について非破壊検査（浸透探傷検査）を行い, その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するものであること。		非破壊試験	溶接部について非破壊検査（浸透探傷検査）を行い, その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	溶接部について非破壊検査（浸透探傷検査）を行い, その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するものであること。		
					耐圧・漏えい検査	最高使用圧力の 1.25 倍の圧力で保持した後, 同圧力に耐え <u>有意な変形がないことを確認する。また, 耐圧部から漏えいがないことを確認する。</u>	圧力に耐え, かつ <u>有意な変形がないこと。また, 耐圧部から漏えいがないこと。</u>			
					外観検査	各部の外観を確認する。	<u>有意な欠陥がないこと。</u>			

			のであることを確認する。			
	耐圧・漏えい検査	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	最高使用圧力の1.25 倍の圧力で保持した後,同圧力に耐えていること及び耐圧部から漏えいがないことを確認する。*1	圧力に耐え,かつ構造物の変形等がないこと。 また,耐圧部から著しい漏えいがないこと。*1		
	外観検査	コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニットC, D入口までの外径 100 mm以上の主要排気管	各部の外観を確認する。	外観上,傷・へこみ及び変形等の異常がないこと。		

*1 : 最高使用圧力の 1.25 倍をかけることが困難な箇所については, 可能な限り高い圧力で耐圧試験を行い, 耐圧部からの漏えいがないことを確認したのち, 代替検査として非破壊検査(浸透探傷試験)で確認する。