


加工施設の性能検査まで確認フロー (Draft)

- 完了確認の手順(準備中)
- ・QMSで完了確認は、様式2で確認を行う。
 - 判定基準
 - ・設計工事認可対象の安全機能の検査が最終の性能検査を除去完了していること
 - 承認
 - ・検査統括者が承認すること

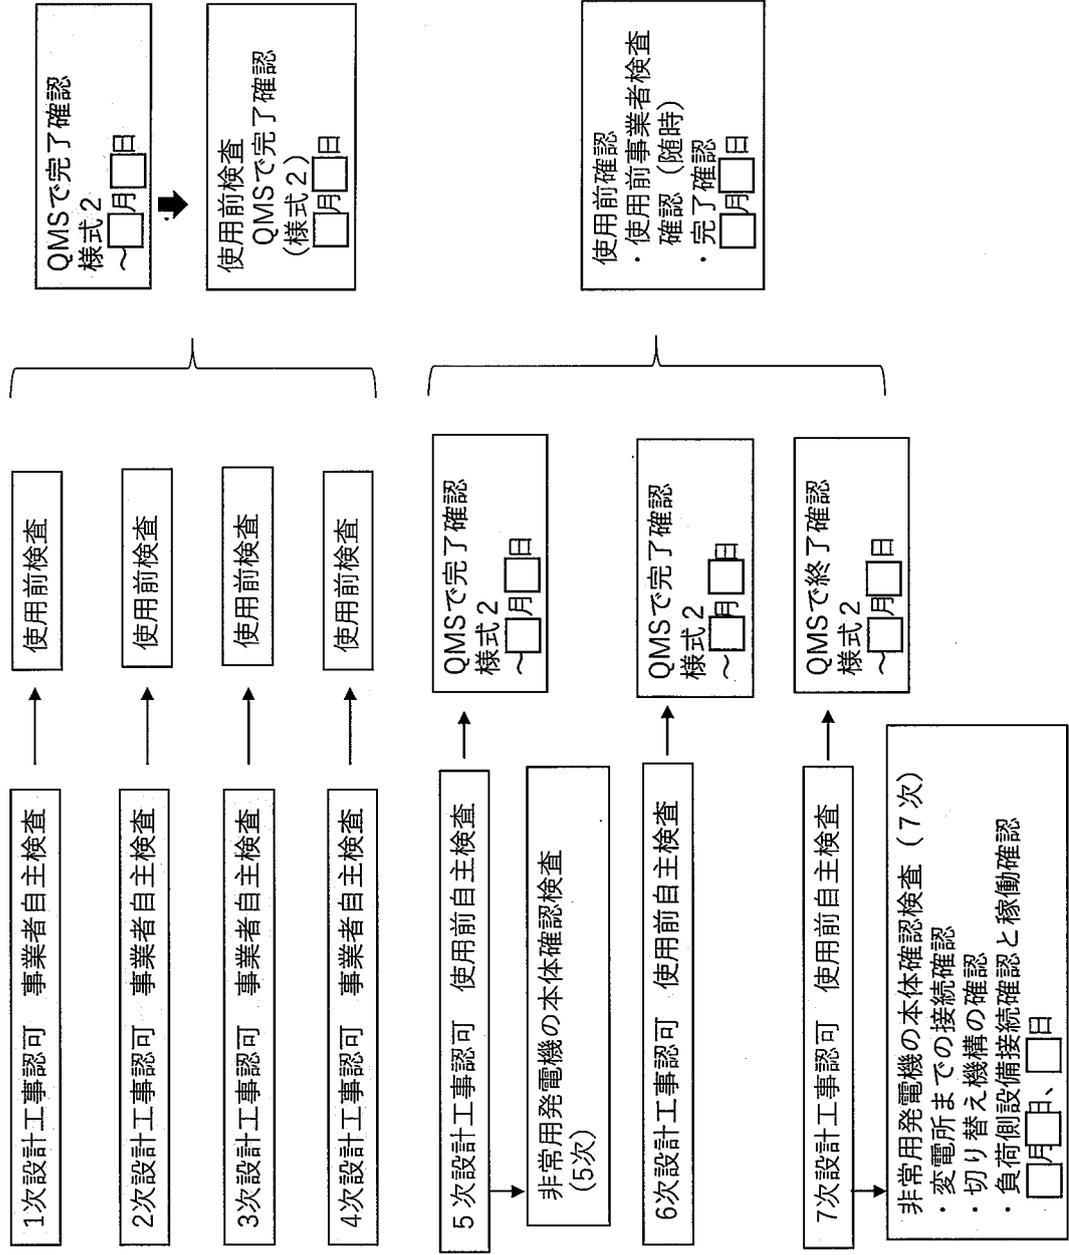

加工施設の性能検査

- ・非常用ディーゼル発電機が起動し非常用発電機に接続されている
- 各設備・機器が正常に作動するとともに、第1種管理区域を有する建物の負圧が大気圧以下であることとの確認

(月 日、 月 日)

凡例

<input type="checkbox"/>	MNF実施部分	使用前検査関連
<input type="checkbox"/>	MNF実施部分	使用前確認関連
<input type="checkbox"/>	NRA実施部分	

赤字 性能確認のキーマスター