

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="658 212 891 247">別紙4-4（1/6）</p> <div data-bbox="172 312 893 1337" style="border: 2px solid black; height: 642px; width: 322px;"></div> <p data-bbox="443 1385 891 1412">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1547 212 1839 247">別紙4-3（1/24）</p> <p data-bbox="1025 280 1137 309">原品-1</p> <p data-bbox="1117 528 1749 558">原子力品質保証規程</p> <p data-bbox="1375 703 1496 748">抜粋</p> <p data-bbox="1245 1198 1648 1222">2009年 9月17日（制定）</p> <p data-bbox="1245 1230 1648 1254">2021年 6月16日（第11回改正）</p> <p data-bbox="1346 1297 1525 1358">原子力品質保証室 （C-東北電力）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="678 213 909 245">別紙4-4（2/6）</p> <div data-bbox="174 323 893 1347" style="border: 1px solid black; height: 641px; width: 321px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1525 213 1778 245">別紙4-3（2/24）</p> <div data-bbox="1050 260 1803 1369" style="border: 1px solid black; height: 695px; width: 336px;"></div> <p data-bbox="1317 1382 1816 1409">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1910 292 2063 312">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="667 212 891 244">別紙4-4（3/6）</p> <div data-bbox="170 316 875 1321" style="border: 1px solid black; height: 630px; width: 315px;"></div> <p data-bbox="454 1390 891 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1547 236 1809 268">別紙4-3（3/24）</p> <div data-bbox="1077 272 1839 1270" style="border: 1px solid black; height: 625px; width: 340px;"></div> <p data-bbox="1330 1369 1845 1401">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="667 215 891 247">別紙4-4（4/6）</p> <div data-bbox="170 316 875 1318" style="border: 1px solid black; height: 628px; width: 315px;"></div> <p data-bbox="454 1385 891 1409">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1529 215 1753 247">別紙4-3（4/24）</p> <div data-bbox="1041 264 1832 1342" style="border: 1px solid black; height: 675px; width: 353px;"></div> <p data-bbox="1305 1377 1832 1401">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1910 292 2063 316">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="647 212 871 244">別紙4-4（5/6）</p> <div data-bbox="165 312 864 1302" style="border: 1px solid black; height: 620px; width: 312px;"></div> <p data-bbox="465 1385 900 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1534 220 1803 252">別紙4-3（5/24）</p> <div data-bbox="1046 264 1827 1356" style="border: 1px solid black; height: 684px; width: 349px;"></div> <p data-bbox="1312 1377 1832 1409">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="638 212 862 247">別紙4-4（6/6）</p> <div data-bbox="168 316 862 1300" style="border: 1px solid black; height: 617px; width: 310px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="465 1385 900 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1527 212 1796 247">別紙4-3（6/24）</p> <div data-bbox="1041 263 1825 1348" style="border: 1px solid black; height: 680px; width: 350px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="1303 1369 1832 1401">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1908 263 2065 287">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1503 213 1771 252">別紙4-3（7/24）</p> <div data-bbox="1014 256 1798 1281" style="border: 2px solid black; height: 642px; width: 350px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1283 1374 1809 1412">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1534 212 1803 247">別紙4-3（8/24）</p> <div data-bbox="1043 256 1823 1316" style="border: 1px solid black; height: 664px; width: 348px;"></div> <p data-bbox="1312 1369 1839 1404">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1910 292 2063 316">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1532 233 1794 272">別紙4-3（9/24）</p> <div data-bbox="1048 331 1816 1362" style="border: 2px solid black; height: 646px; width: 343px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1314 1369 1827 1409">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1910 264 2063 288">・組織体制の相違<li data-bbox="1910 292 2063 316">・記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="1532 220 1796 261" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-3（10/24）</div> <div data-bbox="1043 288 1818 1358" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin: 10px auto;"></div> <div data-bbox="1312 1366 1827 1407" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 ・組織体制の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="1541 220 1805 260" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-3（11/24）</div> <div data-bbox="1048 288 1827 1353" style="border: 2px solid black; height: 667px; margin: 10px auto;"></div> <div data-bbox="1317 1369 1839 1409" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p>・組織体制の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="1529 217 1798 256" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3（12/24）</div> <div data-bbox="1039 285 1821 1369" style="border: 2px solid black; height: 679px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1308 1374 1832 1414" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 ・文書名の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1534 231 1798 268">別紙4-3（13/24）</p> <div data-bbox="1050 288 1823 1353" style="border: 1px solid black; height: 667px; width: 345px;"></div> <p data-bbox="1314 1369 1832 1406">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 292 2063 316">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1534 225 1796 268">別紙4-3（14/24）</p> <div data-bbox="1043 296 1818 1366" style="border: 2px solid black; height: 670px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="1314 1369 1830 1409">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 292 2063 316">・組織体制の相違</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1532 220 1798 256">別紙4-3（15/24）</p> <div data-bbox="1048 288 1823 1358" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="1312 1369 1832 1406">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1525 217 1794 252">別紙4-3（16/24）</p>  <p data-bbox="1305 1369 1827 1406">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="1541 212 1809 248" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-3（17/24）</div> <div data-bbox="1039 253 1832 1337" style="border: 2px solid black; height: 679px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1317 1378 1845 1418" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p>・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1541 220 1805 256">別紙4-3（18/24）</p> <div data-bbox="1048 261 1827 1334" style="border: 1px solid black; height: 672px; width: 348px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="1319 1370 1839 1407">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 261 2040 288">・文書名の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1541 215 1803 252">別紙4-3（19/24）</p> <div data-bbox="1043 268 1823 1294" style="border: 1px solid black; height: 643px; width: 348px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1317 1369 1839 1406">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="1534 215 1803 252" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-3（20/24）</div> <div data-bbox="1043 261 1827 1347" style="border: 2px solid black; height: 680px; margin: 10px auto;"></div> <div data-bbox="1312 1374 1832 1410" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 ・プロセスの相違（島根は発電所長の実施項目も本文書に記載している）

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1534 215 1803 252">別紙4-3（21/24）</p> <div data-bbox="1048 261 1823 651" style="border: 1px solid black; height: 244px; width: 346px;"></div> <p data-bbox="1305 1358 1823 1394">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1520 220 1789 256">別紙4-3（22/24）</p> <div data-bbox="1021 272 1845 860" style="border: 2px solid black; height: 368px; width: 368px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="1292 1366 1816 1406">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1910 323 2063 344">・組織体制の相違<li data-bbox="1910 355 2063 376">・記載表現の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1518 213 1789 252">別紙4-3（23/24）</p> <div data-bbox="1012 272 1865 858" style="border: 2px solid black; height: 367px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="1294 1374 1809 1412">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 292 2063 316">・文書体系の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1532 225 1800 260">別紙4-3（24/24）</p> <div data-bbox="1055 272 1800 1166" style="border: 2px solid black; height: 560px; width: 333px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1301 1350 1821 1385">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 288 2063 316">・文書体系の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由						
<div data-bbox="651 220 882 256" data-label="Text"> <p>別紙4-5（1/44）</p> </div> <table border="1" data-bbox="602 392 819 464"> <tr> <td>制定日</td> <td>2008. 2. 1</td> </tr> <tr> <td>承認日</td> <td>2021. 6. 22</td> </tr> <tr> <td>施行日</td> <td>2021. 7. 1</td> </tr> </table> <div data-bbox="360 608 674 647" data-label="Section-Header"> <p>原子力品質保証細則</p> </div> <div data-bbox="472 719 562 759" data-label="Text"> <p>（抜粋）</p> </div> <div data-bbox="427 1046 607 1118" data-label="Text"> <p>中国電力株式会社 電源事業本部</p> </div>	制定日	2008. 2. 1	承認日	2021. 6. 22	施行日	2021. 7. 1	<div data-bbox="1559 220 1827 256" data-label="Text"> <p>別紙4-4（1/4）</p> </div> <div data-bbox="1077 280 1211 312" data-label="Text"> <p>原品4-1</p> </div> <div data-bbox="1178 512 1727 552" data-label="Section-Header"> <p>原子力QMS プロセス適用要領</p> </div> <div data-bbox="1402 663 1514 711" data-label="Text"> <p>抜粋</p> </div> <div data-bbox="1189 1110 1738 1206" data-label="Text"> <p>2009年 9月 2日（制定） 2021年 6月 29日（第14回改正）</p> </div> <div data-bbox="1335 1294 1581 1326" data-label="Text"> <p>原子力品質保証室</p> </div>	<div data-bbox="1906 209 2040 233" data-label="Text"> <p>・文書名の相違</p> </div>
制定日	2008. 2. 1							
承認日	2021. 6. 22							
施行日	2021. 7. 1							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="669 212 900 245">別紙4-5（2/44）</p> <div data-bbox="152 272 887 1315" style="border: 1px solid black; height: 653px; width: 328px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1527 233 1789 266">別紙4-4（2/4）</p> <div data-bbox="1050 272 1816 1294" style="border: 1px solid black; height: 640px; width: 342px;"></div> <p data-bbox="1310 1366 1823 1393">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="651 212 880 244">別紙4-5（3/44）</p> <div data-bbox="147 272 875 1302" style="border: 1px solid black; height: 645px; width: 325px;"></div> <p data-bbox="477 1398 916 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1536 220 1803 252">別紙4-4（3/4）</p> <div data-bbox="1048 260 1830 1123" style="border: 1px solid black; height: 541px; width: 349px;"></div> <p data-bbox="1317 1374 1821 1398">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="658 213 887 248">別紙4-5（4/44）</p> <div data-bbox="152 272 882 1305" style="border: 1px solid black; height: 647px;"></div> <p data-bbox="472 1394 911 1420">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1532 213 1796 248">別紙4-4（4/4）</p> <div data-bbox="1059 264 1821 1350" style="border: 1px solid black; height: 680px;"></div> <p data-bbox="1310 1369 1816 1394">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1910 213 2063 236">・文書体系の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="663 212 891 240">別紙4-5（5/44）</p> <div data-bbox="150 268 887 1313" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1393 913 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="667 212 891 240">別紙4-5（6/44）</p> <div data-bbox="152 264 889 1310" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1393 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="651 212 880 244">別紙4-5（7/44）</p> <div data-bbox="145 268 875 1305" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="479 1390 922 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="667 209 898 244">別紙4-5（8/44）</p> <div data-bbox="159 268 898 1318" style="border: 2px solid black; height: 658px; width: 330px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="651 217 875 248">別紙4-5（9/44）</p> <div data-bbox="154 274 880 1302" style="border: 2px solid black; height: 644px; width: 324px;"></div> <p data-bbox="472 1390 909 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 209 893 244">別紙4-5（10/44）</p> <div data-bbox="154 269 893 1321" style="border: 2px solid black; height: 659px; width: 330px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="461 1393 909 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 209 898 244">別紙4-5（11/44）</p> <div data-bbox="154 268 891 1313" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1393 909 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 209 887 244">別紙4-5（12/44）</p> <div data-bbox="156 268 887 1305" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="461 1385 902 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="629 212 891 245">別紙4-5（13/44）</p> <div data-bbox="152 268 887 1315" style="border: 2px solid black; height: 656px; width: 328px;"></div> <p data-bbox="463 1394 909 1420">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 209 887 244">別紙4-5（14/44）</p> <div data-bbox="154 268 889 1311" style="border: 2px solid black; height: 654px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1393 911 1420">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 209 884 244">別紙4-5（15/44）</p> <div data-bbox="159 268 893 1313" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 328px;"></div> <p data-bbox="459 1390 904 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="638 209 891 244">別紙4-5（16/44）</p> <div data-bbox="154 264 893 1315" style="border: 2px solid black; height: 658px; width: 330px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="459 1390 907 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="629 209 887 244">別紙4-5（17/44）</p> <div data-bbox="159 272 891 1310" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="642 215 902 252">別紙4-5（18/44）</p> <div data-bbox="165 276 891 1310" style="border: 2px solid black; height: 648px; width: 324px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1390 902 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 217 887 252">別紙4-5（19/44）</p> <div data-bbox="154 276 887 1316" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1390 907 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 212 893 244">別紙4-5（20/44）</p> <div data-bbox="159 272 887 1310" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 212 891 244">別紙4-5（21/44）</p> <div data-bbox="156 268 891 1315" style="border: 2px solid black; height: 656px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="461 1393 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="629 217 887 252">別紙4-5（22/44）</p> <div data-bbox="159 277 887 1310" style="border: 2px solid black; height: 647px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="465 1393 909 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="645 217 891 252">別紙4-5（23/44）</p> <div data-bbox="165 280 893 1318" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="465 1394 904 1420">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 212 893 244">別紙4-5（24/44）</p> <div data-bbox="159 268 889 1310" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 326px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 213 891 248">別紙4-5（25/44）</p> <div data-bbox="163 272 893 1311" style="border: 2px solid black; height: 651px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="465 1390 907 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="642 212 900 247">別紙4-5（26/44）</p> <div data-bbox="159 272 891 1313" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1393 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="629 213 887 248">別紙4-5 (27/44)</p> <div data-bbox="154 272 887 1313" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 209 891 244">別紙4-5 (28/44)</p> <div data-bbox="154 268 891 1313" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 329px;"></div> <p data-bbox="461 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 212 891 244">別紙4-5（29/44）</p> <div data-bbox="163 268 893 1310" style="border: 1px solid black; height: 653px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="638 212 887 245">別紙4-5 (30/44)</p> <div data-bbox="159 272 889 1310" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="465 1393 907 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 209 889 244">別紙4-5（31/44）</p> <div data-bbox="159 268 891 1310" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 213 889 248">別紙4-5（32/44）</p> <div data-bbox="159 272 891 1313" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1393 909 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 217 887 252">別紙4-5（33/44）</p> <div data-bbox="159 279 891 1321" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="463 1393 907 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 212 898 245">別紙4-5（34/44）</p> <div data-bbox="159 272 893 1313" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="629 217 887 252">別紙4-5（35/44）</p> <div data-bbox="159 277 889 1315" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 217 889 252">別紙4-5（36/44）</p> <div data-bbox="161 277 891 1315" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="461 1393 902 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="633 212 887 247">別紙4-5 (37/44)</p> <div data-bbox="154 268 889 1310" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 328px;"></div> <p data-bbox="465 1393 911 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 212 891 247">別紙4-5（38/44）</p> <div data-bbox="161 272 891 1310" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1418">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="640 209 909 244">別紙4-5（39/44）</p> <div data-bbox="154 268 891 1316" style="border: 2px solid black; height: 657px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="465 1394 909 1422">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="631 212 902 247">別紙4-5（40/44）</p> <div data-bbox="154 272 887 1310" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 327px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 902 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="636 212 902 247">別紙4-5（41/44）</p> <div data-bbox="154 266 891 1313" style="border: 2px solid black; height: 656px; width: 329px;"></div> <p data-bbox="461 1393 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="642 213 900 248">別紙4-5（42/44）</p> <div data-bbox="161 272 893 1311" style="border: 2px solid black; height: 651px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="461 1390 904 1418">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="638 212 898 247">別紙4-5（43/44）</p> <div data-bbox="159 272 891 1315" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="638 209 891 244">別紙4-5（44/44）</p> <div data-bbox="159 268 891 1310" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="465 1390 909 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由						
<div data-bbox="667 213 902 248" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 20px;">別紙4-6（1/13）</div> <table border="1" data-bbox="613 387 831 459" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>制定日</td><td>2004.5.21</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2020.9.23</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2020.9.25</td></tr> </table> <p data-bbox="376 600 685 632" style="text-align: center;">原子力安全管理監査細則</p> <p data-bbox="483 735 562 767" style="text-align: center;">（抜粋）</p> <p data-bbox="427 1129 636 1201" style="text-align: center;">中国電力株式会社 内部監査部門</p>	制定日	2004.5.21	承認日	2020.9.23	施行日	2020.9.25	<div data-bbox="1563 213 1850 248" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 20px;">別紙4-5（1/5）</div> <p data-bbox="1061 277 1182 309" style="text-align: center;">原品5-3</p> <p data-bbox="1151 459 1765 499" style="text-align: center;">原子力QMS 責任および権限要領</p> <div data-bbox="1400 616 1516 663" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 20px auto; width: fit-content;">抜 粋</div> <p data-bbox="1151 1153 1727 1185" style="text-align: center;">2009年 9月 2日（制定）</p> <p data-bbox="1151 1217 1727 1249" style="text-align: center;">2021年 6月29日（第15回改正）</p> <p data-bbox="1330 1281 1585 1313" style="text-align: center;">原子力品質保証室</p>	<p data-bbox="1906 236 2040 260">・文書名の相違</p>
制定日	2004.5.21							
承認日	2020.9.23							
施行日	2020.9.25							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="680 212 913 244">別紙4-6（2/13）</p> <div data-bbox="143 268 907 1356" style="border: 1px solid black; height: 682px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="443 1390 907 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1541 212 1809 244">別紙4-5（2/5）</p> <div data-bbox="1037 284 1845 1348" style="border: 1px solid black; height: 667px; width: 361px;"></div> <p data-bbox="1317 1382 1845 1409">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 236 2063 288">・組織体制の相違 ・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="680 212 913 244">別紙4-6（3/13）</p> <div data-bbox="152 277 904 1347" style="border: 1px solid black; height: 670px; width: 336px;"></div> <p data-bbox="465 1385 913 1409">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1547 212 1809 244">別紙4-5（3/5）</p> <div data-bbox="1061 268 1839 1329" style="border: 1px solid black; height: 665px; width: 347px;"></div> <p data-bbox="1301 1374 1834 1398">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 320 2063 368">・組織体制の相違 ・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="689 212 920 244">別紙4-6（4/13）</p> <div data-bbox="136 280 887 1347" style="border: 1px solid black; height: 668px; width: 335px;"></div> <p data-bbox="450 1385 904 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="1518 212 1749 244">別紙4-5（4/5）</p> <div data-bbox="1043 276 1827 1350" style="border: 1px solid black; height: 673px; width: 350px;"></div> <p data-bbox="1290 1366 1834 1398">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="1906 292 2063 339">・組織体制の相違 ・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="674 217 909 252" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-6 (5/13)</div> <div data-bbox="150 272 909 1353" style="border: 2px solid black; height: 677px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="465 1385 925 1417" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="1547 225 1812 260" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-5 (5/5)</div> <div data-bbox="1064 288 1823 1321" style="border: 2px solid black; height: 647px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1308 1369 1830 1401" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="685 212 920 248">別紙4-6（6/13）</p> <div data-bbox="141 269 904 1355" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="461 1393 920 1420">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="678 212 916 245">別紙4-6（7/13）</p> <div data-bbox="138 268 902 1353" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="461 1390 920 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="680 209 920 244">別紙4-6（8/13）</p> <div data-bbox="141 264 904 1353" style="border: 2px solid black; height: 682px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="461 1390 920 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="680 213 916 248">別紙4-6（9/13）</p> <div data-bbox="143 272 900 1353" style="border: 2px solid black; height: 677px; width: 338px;"></div> <p data-bbox="461 1390 916 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="669 217 902 252">別紙4-6（10/13）</p> <div data-bbox="136 276 887 1342" style="border: 2px solid black; height: 668px; width: 335px;"></div> <p data-bbox="472 1382 927 1409">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="685 212 922 248">別紙4-6（11/13）</p> <div data-bbox="141 269 902 1355" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 340px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="461 1390 922 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="680 212 916 244">別紙4-6（12/13）</p> <div data-bbox="143 268 907 1353" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="465 1393 925 1417">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="674 212 909 244">別紙4-6（13/13）</p> <div data-bbox="141 268 900 1350" style="border: 1px solid black; height: 678px; width: 339px;"></div> <p data-bbox="461 1390 916 1414">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-7 (1/5)</div> <p style="text-align: center;">品質方針（抜粋）</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">⑦-5, ⑧-5</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: right;">社 達 第122号 2020年4月1日</p> <p style="text-align: center;">社 長</p> <p style="text-align: center;">「原子力品質方針」「原子力安全文化醸成方針」および 「保守管理の実施方針」の見直しについて</p> <p>当社は、原子力安全を最優先とした品質保証活動および原子力安全文化醸成活動ならびに原子力発電所の保守管理の高度化に取り組むため、「原子力品質方針」、「原子力安全文化醸成方針」および「保守管理の実施方針」を制定し、原子力発電所の建設・運営・廃止措置に取り組んでまいりました。</p> <p>こうした中、2020年4月1日から、原子力規制当局による新たな検査制度が開始されます。この検査制度では、従来、国が実施してきた検査を事業者が主体的に実施することが定められるなど、「原子力安全の一義的な責任は事業者が担う」という考え方がより明確に示されており、事業者が自ら原子力の安全性を向上させる制度となっています。</p> <p>これを受け、当社としても、これまでより一層、主体的に原子力安全の向上を目指す必要があると考え、「原子力品質方針」および「原子力安全文化醸成方針」を見直すこととしました。</p> <p>また、このたびの法令改正を受け、従来から取り組んでいる保守管理に加え、保安のために行う設計なども含めた施設管理に係る保安活動の確実な実施のため、「保守管理の実施方針」を「施設管理の実施方針」に見直すこととしました。</p> <p>社員の皆さんには、今回の各方針の見直しの趣旨を十分に理解し、一人ひとりが原子力の安全性向上の一翼を担っているという自覚と誇りを持ち、さらなる努力がされるようお願いします。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>(添付資料) ・原子力品質方針 ・原子力安全文化醸成方針 ・施設管理の実施方針</p> </div>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-6 (1/1)</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">原子力安全に関する品質方針</h2> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">⑦-5 ⑧-5</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>令和2年4月1日 東北電力株式会社 取締役社長 社長執行役員 樋口康二郎</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>われわれには、先人の高い安全意識を継承し、東日本大震災を含む数多くの教訓・知見を取り入れ、リスクを低減し続けることにより、原子力安全を向上させる使命がある。このため、一人ひとりが強い責任感を持ち、安全文化の育成および維持とたゆまぬPDCA活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得ることを決意し、以下の方針を定める。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全最優先の徹底 2. 法令・ルールの遵守 3. 常に問い直し、問いかける習慣の定着 4. 情報共有の充実 5. 積極的な改善の実践 </div>	<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="674 212 945 252" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-7（2/5）</div> <div data-bbox="741 268 909 308" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">⑦-5, ⑧-5</div> <div data-bbox="421 413 624 448" style="text-align: center;"> <h3>原子力品質方針</h3> </div> <p>原子力安全の一義的な責任を担う者として、原子力発電所の建設・運営・廃止措置にあたっては、法令・規制要求等のルールを遵守することはもとより、現場、現物、現実を重視する3現主義を念頭に、確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指すとともに、公正・透明な業務運営を通じて、地域の皆さまからの理解と信頼の獲得を目指す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。 2. 原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。 3. 常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。 4. 教育・訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設、運転・保守、廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。 <p style="text-align: right;">2020年 4月 1日 中国電力株式会社 社長</p>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="678 217 947 252" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-7（3/5）</div> <div data-bbox="734 276 898 311" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">⑦-5、⑧-5</div> <div data-bbox="118 288 909 1417" style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">原子力安全文化醸成方針</p> <p>原子力発電所の建設・運営・廃止措置における活動の基礎となる原子力安全文化の醸成に主体的に取り組むことで、より高い水準の原子力安全を目指す。</p> <p>特に、これまでの点検不備問題等の経験を教訓とし、「常に問いかける姿勢」および「報告する文化」の改善に重点的に取り組み、更なる自主的安全性向上に向けて、社員一人ひとりに原子力安全を最優先とする文化の浸透を図る。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全最優先の組織風土 安全最優先の価値観を共有した組織風土を創ります。 2. 継続的な改善活動 組織が一体となって、原子力安全文化醸成に係る改善活動に継続的に取り組みます。 3. コミュニケーションの充実 良好なコミュニケーションを保ち、風通しが良い職場を創ります。 <p style="text-align: right;">2020年 4月 1日 中国電力株式会社 社長</p> </div>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">別紙4-7（4/5）</div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">⑦-5, ⑧-5</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">社 達 第 9 6 号 平成19年6月29日</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">社 長</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">コンプライアンス経営の推進に向けて</div> <p>当社は、「お客さまの信頼を喜びとします」を経営理念として掲げ、お客さまや地域の皆さまからの信頼を基盤とした業務運営を行ってきました。平成15年には、より信頼される企業となることを目指し、企業倫理綱領の制定や企業倫理委員会の設置など、コンプライアンスの一層の推進を図りました。</p> <p>しかし、一連の不適切事案により、これまでの取り組みが、問題を自ら明らかにし、積極的に解決にあたるといった役員・社員の実際の行動に結びついていなかったことが浮き彫りとなりました。その根底には、コンプライアンスとは単に法令を守るだけではなく、倫理や道徳を含めた社会的な規範を大切に守ることであり、その取り組みは企業が社会の中で存続していくために不可欠なものであるという認識が全社に浸透していなかったことがあると考えられます。</p> <p>こうした反省を踏まえ、今後、当社は、電力設備の安全確保の徹底、電気の安定供給、低廉な電気料金の実現等の社会的な要請に応じていくために、「あらゆる業務運営において、コンプライアンスを最優先に進める」ことを経営の基本とし、社内の仕組みやルールなどの抜本的な見直しを行うとともに、役員の率先垂範のもと、社員一人ひとりの意識や企業風土に「コンプライアンス最優先」の考え方が根付くよう全社を挙げて取り組んでいきます。</p> <p>具体的には、仕組み面で、経営機構の改革やコンプライアンス推進体制の強化等を実施していきます。また、意識・行動面では、企業倫理綱領における行動規範をしっかりと守ることを徹底します。中でも、留意すべき行動として、「良識に照らします」、「率直に話します」、「積極的に正します」の3つの行動を、一人ひとりが日々の業務の中で実践することとします。役員および各組織の責任者においては、これに率先して取り組むとともに、社員への積極的な働きかけを行います。</p> <p>そして、こうした当社の決意・姿勢を「コンプライアンス経営推進宣言」として表明し、その取り組みをお客さまや地域の皆さまにお約束します。</p> <p>現在、当社は、長年築き上げてきた信頼を損なうという、かつてない厳しい状況にありますが、コンプライアンス経営を一步一步着実に推進することにより、皆さまから信頼され、選択される。また、社員にとって風通しがよく、働きがいのある、より良い会社に再生していくものと確信しています。</p> <p>皆さんの真摯な取り組みをお願いします。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>（添付書類）コンプライアンス経営推進宣言</p>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="674 212 943 248" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-7（5/5）</div> <div data-bbox="734 276 898 312" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">⑦-5, ⑧-5</div> <div data-bbox="125 293 909 1417" style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">平成19年6月 中国電力株式会社</p> <p style="text-align: center;">コンプライアンス経営推進宣言</p> <p>中国電力株式会社は、コンプライアンス経営の推進に、役員の率先垂範のもと、全社を挙げて取り組んでいきます。</p> <p>○ 私たちは、「コンプライアンス」とは「倫理や道徳を含めた社会的な規範を大切に守ること」であり、その取り組みは企業が社会の中で存続していくために不可欠なものであると認識します。</p> <p>○ 私たちは、こうした認識のもと、電力設備の安全確保の徹底、電気の安定供給、低廉な電気料金の実現等の社会的な要請に応えていくために、「あらゆる業務運営において、コンプライアンスを最優先に進める」ことを基本とした経営の推進に全力で取り組みます。</p> <p>○ 私たちは、「コンプライアンス最優先」を実現するために、中国電力企業倫理綱領における行動規範をしっかりと守り、中でも、留意すべき行動として、次の「3つの行動」を日々実践していきます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. 良識に照らします</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 自らの行動と社会的な良識とを意識して照らし合わせます。 ◆ 業務に疑問を感じたときには、必ずルールを確認します。 <p>2. 率直に話します</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 疑問や問題を抱え込まず、職場内や組織間で話し合います。 ◆ お客さまや社会に対して、自発的に、適切にご説明します。 <p>3. 積極的に正します</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 不適切な取り扱いを先送りせず、積極的に正します。 ◆ 実態に合わないルールがあれば、見直すよう取り組みます。 </div> <p style="text-align: right;">以 上</p> </div>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）

女川原子力発電所2号炉 有毒ガス

差異理由

別紙4-8（1/4）

別紙4-7（1/4）


品質方針の組織内への伝達方法について

⑦-6
⑧-6


○社内イントラネット画面（1/6）



○社内イントラネット画面（2/6）

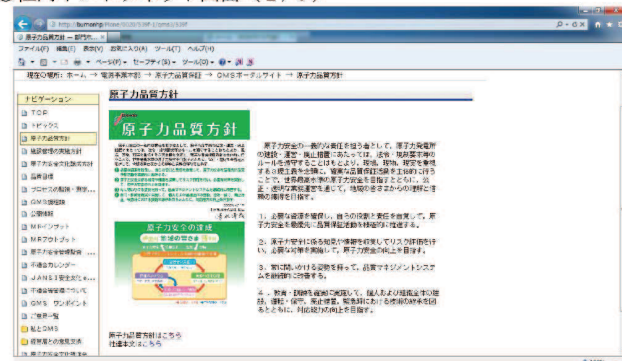

品質方針の組織内への伝達方法



・記載表現の相違

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）

女川原子力発電所2号炉 有毒ガス

差異理由

別紙4-8 (2/4)

別紙4-7 (2/4)

⑦-6, ⑧-6


○社内イントラネット画面 (3/6)

○イントラネット画面 (2/2)

・記載表現の相違



○社内イントラネット画面 (4/6)



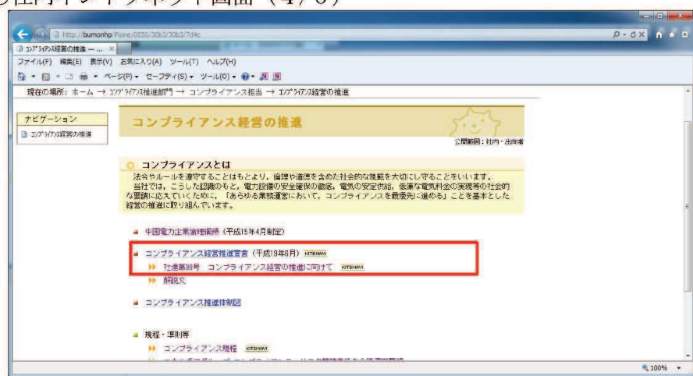


1. 安全最優先の徹底
2. 法令・ルールへの遵守
3. 常に問い直し、問いかける習慣の定着
4. 情報共有の充実
5. 積極的な改善の実践

・「原子力安全に関する品質方針」に適用される関係法令
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制に関する規則
 ・新検査制度導入に伴う保安規定変更の認可を受け、施行されるまでの期間、「安全文化の育成および維持」の用語については、「安全文化の醸成」に対応する。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

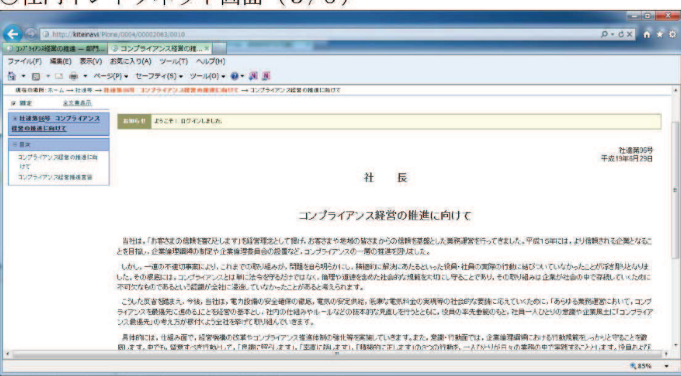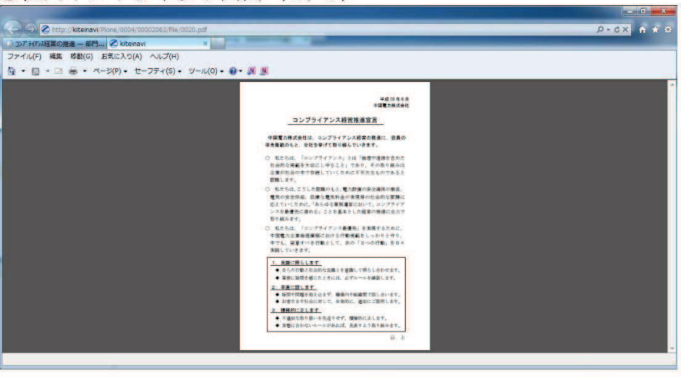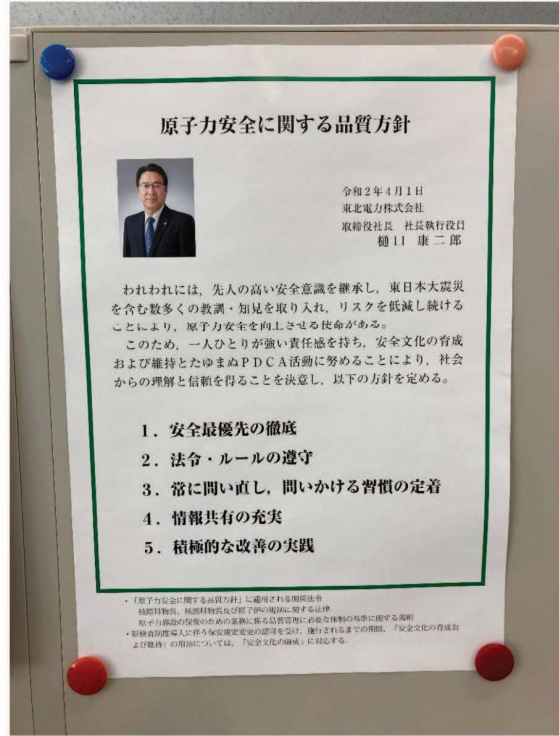島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: center;">別紙4-8 (3/4)</p> <p style="text-align: right;">⑦-6, ⑧-6</p> <p>○社内イントラネット画面 (5/6)</p>  <p>○社内イントラネット画面 (6/6)</p> 	<p style="text-align: center;">別紙4-7 (3/4)</p> <p style="text-align: right;">⑦-6 ⑧-6</p> <p>○品質方針ポスター掲示</p> 	<p>差異理由</p> <p>・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）

別紙4-8（4/4）

⑦-6, ⑧-6

〇社内事務所掲示状況

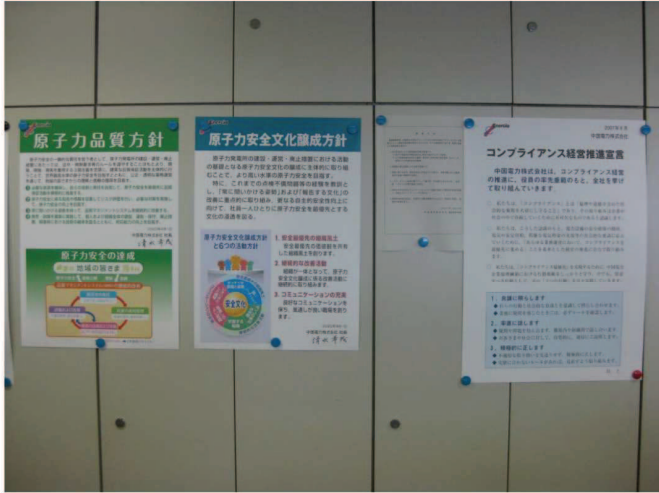

〇配付しているカード

原子力品質方針

原子力安全の一義的な責任を担う者として、原子力発電所の建設・運営・廃止措置にあたっては、法令・規制要求等のルールを遵守することはもとより、環境、環境、現実を重視する3環主義を念頭に、確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指すとともに、公正・透明な業務運営を通じて、地域の皆さまからの理解と信頼の獲得を目指す。

- 必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。
- 原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。
- 常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。
- 教育、訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設・運営・保守・廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。

2020年4月1日
 中国電力株式会社 社長
 清水 希茂

原子力安全文化醸成方針

原子力発電所の建設・運営・廃止措置における活動の基礎となる原子力安全文化の醸成に主体的に取り組むことで、より高い水準の原子力安全を目指す。

特に、これまでの点検不備同等等の経験を教訓とし、「常に問いかける姿勢」および「報告する文化」の改善に重点的に取り組み、更なる自主的安全性向上に向けて、社員一人ひとりに原子力安全を最優先とする文化の浸透を図る。



- 安全最優先の組織風土
安全最優先の価値観を共有した組織風土を創ります。
- 継続的な改善活動
組織が一体となって、原子力安全文化醸成に係る改善活動を継続的に取り組みます。
- コミュニケーションの充実
良好なコミュニケーションを保ち、風通しが良い職場を創ります。

2020年4月1日
 中国電力株式会社 社長
 清水 希茂

女川原子力発電所2号炉 有毒ガス

別紙4-7（4/4）

〇品質方針カード

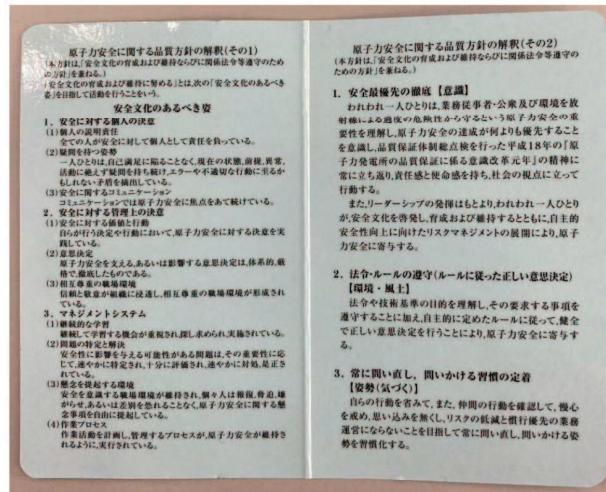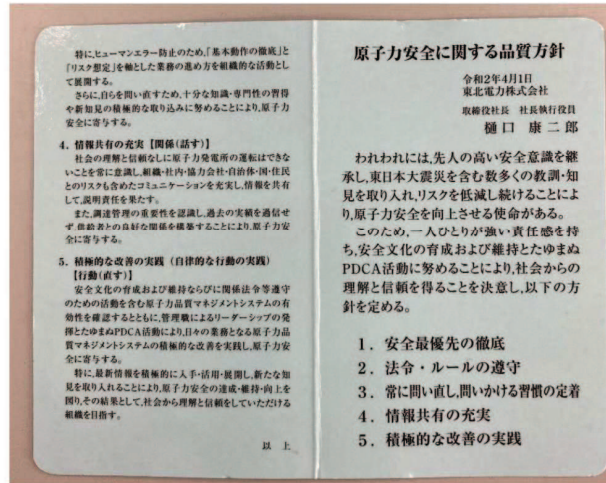

差異理由

・記載表現の相違