

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定の一部変更について

1. 人事制度の見直しに伴う変更

(1) 人事制度見直しの背景・目的・概要

当社では、特別管理職の職級名称を、各職級に求める役割をより明確に示したものとすることで、本人により一層の自覚を促すとともに士気の高揚を図るため、特別管理職の職級名称を図1の通りに変更する人事制度の見直しを予定している。

この人事制度の見直しに伴い、2022年度の株主総会開催日（一部7月1日）から特別管理職の職級名称を変更する予定である。

【改定前】

職 級	補 足	
特別管理職	A 級	経営層を直接補佐する幹部社員 ・社長直属職位※1に就くことができる ・本店部長級の職級
	1 級	経営層を直接補佐する幹部社員※2
	2 級	幹部社員
	3 級	

【改定後】

職 級	補 足
経営職 1 級	経営層を直接補佐する幹部社員 ・社長直属職位に就くことができる ・本店部長級の職級
経営職 2 級	
特別管理職 上級管理職 S 級	経営層を直接補佐する幹部社員
特別管理職 上級管理職 1 級	幹部社員
特別管理職 上級管理職 2 級	

※1 職位：一定の職務を割り当てられた組織上の地位又はその地位にある者（原子力部長、発電所長、原子炉主任技術者 等）
※2 特別管理職 1 級でも一部社長直属の本店部長の職位に就いている者がいる

図1 人事制度の見直し前後の特別管理職の職級名称

(2) 保安規定の審査基準との整合性（詳細は添付1参照）

実用炉規則第9 2条第1項第4号、第5号、第6号 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲等

(略)

2. 発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすことができるようにするため、原子炉等規制法第4 3条の3の2 6第2項において準用する第4 2条第1項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する者は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うことを含む。）について適切に定められていること。また、発電用原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。
3. 特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すことがないよう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子炉主任技術者が独立していることが求められるものではない。

今回の発電用原子炉主任技術者（以下「炉主任」という。）に関する志賀原子力発電


所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）の変更箇所は、炉主任の選任対象の職級名称のみであり、炉主任選任対象が社長直属の職位で、本店部長級の職級であることに変わりはなく、必要な権限及び組織上の位置付けに変更はない。

当社では2007年の志賀1号機臨界問題の再発防止策として、炉主任の独立性を高め、社長に対して直接に報告・指示を受ける立場に位置付けるため、炉主任を社長直属の職位とするとともに、職級も本店部長級とすることを定めているが、保安規定の変更案はこの再発防止策の考え方にも合致している。（5.（1）参照）

2. 組織改正に伴う変更

（1）組織改正の背景・目的・概要

当社では、電力需給、取引および燃料調達・管理を一元的に行うことによるエネルギー需給計画・運用の体制強化のため、2022年7月に燃料部と電力取引部を統合し、エネルギー取引部とする予定である。（5.（2）参照）

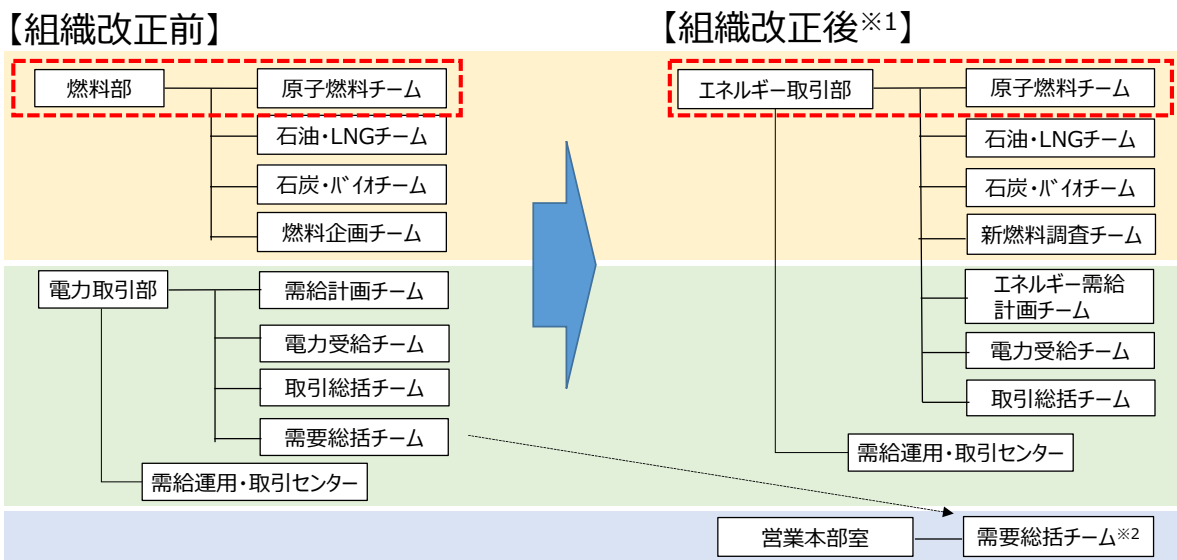

※1 組織改正後の各チーム名は現在検討中

※2 内外無差別性（電力の卸売において、社外・グループ外の小売電気事業者と比して、自社の小売部門にのみ有利な条件で卸売を行わないこと）の更なる実効性確保のため、営業本部室に移管

内：保安に関する組織

図2 組織改正前後の組織図

（2）保安規定の審査基準との整合性（詳細は添付1参照）

実用炉規則第9 2条第1項第3号

発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織

1. 本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。
2. 工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。

燃料部と電力取引部の統合後、現在の燃料部所管業務は全てエネルギー取引部へ移管する。

組織改正後のエネルギー取引部の調達組織としての位置付け及び職務内容は、現在の燃料部から変更はない。

燃料部と電力取引部の統合することによりエネルギー取引部長の管理スパンは燃料部長に比べて拡大するが、部長の下に需給、燃料、取引経験のある部部長または副部長を柔軟に配置することで、一定業務について部長から権限再配分を行うため、同部長の保安のために講ずべき措置に必要な職務内容の遂行に影響はない。

現在燃料部長が行っている保安に関する職務は、エネルギー取引部長が実施する。また、保安に関する組織である原子燃料チームの体制は変わらない。

3. 記載の適正化

(1) 記載の適正化の概要

第 27 条（計測及び制御装置）の一部で、「冷温停止」の記載であるべきところ、「低温停止」と記載されている箇所がある。

当社の保安規定では、第 11 条（構成及び定義）で原子炉の状態として「冷温停止」を定義していることから、「冷温停止」に記載を統一する。

(2) 保安規定の審査基準との整合性（詳細は添付 1 参照）

実用炉規則第 9 2 条第 1 項第 8 号イからハまで	発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等
------------------------------	--

(略)

7. 発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の制限（Limiting Conditions for Operation。以下「LCO」という。）、LCOを逸脱していないことの確認（以下「サーベイランス」という。）の実施方法及び頻度、LCOを逸脱した場合に要求される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求される措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「AOT」という。）が定められていること。なお、LCO等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条件又はその他の設計条件を満足するように定められていること。

記載の適正化であり、サーベイランスの実施方法及び頻度、要求される措置並びにAOTに関する変更はない。

4. 保安規定の変更内容および変更箇所（詳細は添付2参照）

（1）人事制度の見直しに伴う変更

①人事制度の見直しに伴い、以下の条文を変更する。

- ・第8条（原子炉主任技術者の選任）

②変更内容

- ・「原子炉主任技術者は特別管理職A級以上とし、～」
⇒「原子炉主任技術者は特別管理職経営職以上とし、～」

（2）組織改正に伴う変更

①組織改正に伴い、以下の条文を変更する。

- ・第2条の2（関係法令及び保安規定の遵守）
- ・第4条（保安に関する組織）
- ・第3条（品質マネジメントシステム計画）
- ・第5条（保安に関する職務）

②変更内容

- ・「燃料部」 ⇒ 「エネルギー取引部」
- ・「燃料部長」 ⇒ 「エネルギー取引部長」

（3）記載の適正化

①記載の適正化のため、以下の条文を変更する。

- ・第27条（計測及び制御設備）

②変更内容

- ・「低温停止」 ⇒ 「冷温停止」

5. 補足説明

(1) 志賀1号機臨界問題の再発防止策

当社では志賀1号機臨界問題の再発防止策として、2007年5月、次の対策を講ずると経済産業大臣に報告し、公表している。

対策4. 原子炉主任技術者の地位と権限の強化

独立性を高め、社長に対して直接に報告し、指示を受ける立場に位置づけることにより、原子炉主任技術者の地位と権限を強化する

(実施方策)

① 原子炉主任技術者の地位・権限の強化【新規】

- 独立性を高めるため、ライン業務を持たない専任の「原子炉主任技術者」の職位を新たに設置、発令
- 原子炉主任技術者の発言力を高め、原子炉の運転に関して保安の監督を行う責務を十全に果たすことができるようにするため、社長に対して直接に報告し、指示を受ける立場に位置づけ（選任時は支配人以上とする）
- 上記事項に関して保安規定を改正
- 上記事項に関して組織規程・職務権限規程を改正

これを受けて当社では、再発防止策を講じるまでは発電所長の下に位置づけられていた炉主任を、社長直属の職位とするとともに、本店部長級の地位（支配人（現在は特別管理職A級）以上）とした。

炉主任を社長直属の職位とすることは保安規定および関係社内規則に、炉主任を本店部長級の地位とすることは関係社内規則に定めている。

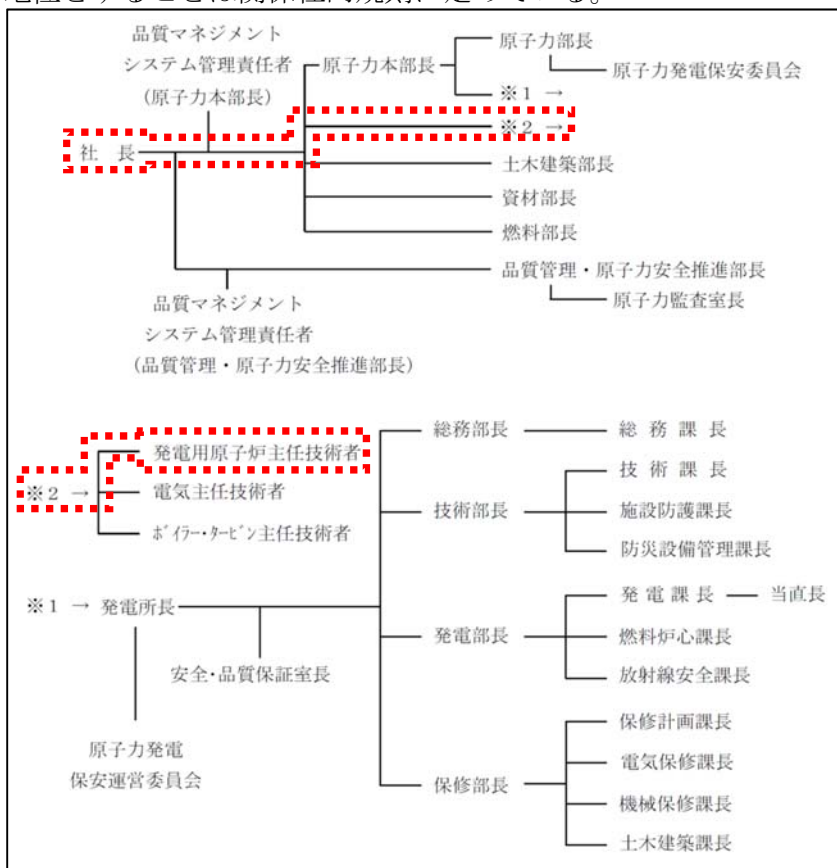


図3 組織図における炉主任の位置づけ（保安規定第4条図4）

(2) エネルギー取引部設置の狙い

当社では下記の課題への対応として、燃料部と電力取引部を統合し、エネルギー取引部を設置することとした。

解決すべき課題：近年の電力取引価格・燃料価格のボラティリティーの高まりへの対応

- ▶ 2020 年度冬季：
 - ・需給がひっ迫し、卸電力取引所の市場価格が高騰。当社は供給力を確保したものの、市場買電の増加に伴い収支が悪化。
- ▶ 2021 年度：
 - ・夏季以降の需要増に伴い、当社は石油火力が高稼働。
 - ・世界的な燃料の需給ひっ迫・価格高騰に伴い、石油調達が困難な状況。



- ▶ 燃料部と電力取引部を統合しエネルギー取引部とすることで電力需給、取引および燃料調達・管理を一元的に行うことにより、**エネルギー需給計画・運用を最適化し、電力と燃料の双方の価格動向を見据えて早期に需給（火力発電 or 電力調達）対応が可能となる。**

(以上の狙いで 2022 年 1 月にエネルギー取引部設置の方針を社内決定)

<添付資料>

- 添付 1 : 実用炉規則第 9 2 条第 1 項及び保安規定審査基準に対する志賀原子力発電所原子炉施設保安規定 変更該当条文箇所整理表
- 添付 2 : 志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表
- 添付 3 - 1 : 志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理
- 添付 3 - 2 : 志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

以 上

実用炉規則第92条第1項		保安規定審査基準(実用炉) (平成25年6月19日制定, 令和元年12月25日最終改正)	志賀原子力発電所		変更有無	備考
						: 主な変更対象項目
1 関係法令及び保安規定の遵守のための体制	1 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関するについては、保安規定に基づき、要領書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、これを遵守することが定められていること。また、これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。	第2条の2	関係法令及び保安規定の遵守	有	・「燃料部長」から「エネルギー取引部長」に名称変更するが、関係法令及び保安規定の遵守のための体制に変更はなく、「燃料部長」の職務を「エネルギー取引部長」が実施する。	
		第3条	品質マネジメントシステム計画	有		
	2 保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実にを行うため、コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確となっていること。	第2条の2	関係法令及び保安規定の遵守	有		
		第3条	品質マネジメントシステム計画	有		
2 品質マネジメントシステム	1 品質マネジメントシステム(以下「QMS」という。)については、原子炉等規制法第43条の3の5第1項又は第43条の3の8第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈(原規規発第1912257号-2(令和元年12月25日原子力規制委員会決定))を踏まえて定められていること。 2 具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度が把握できるように定められていること。また、その内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模に応じたものとしておくとともに、定められた内容が、合理的に実現可能なものであること。 3 その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法について明確にされていること。この具体的な方法について保安規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系について明確にされていること。 4 手順書等の保安規定上の位置付けに関するについては、要領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその2次文書、3次文書等といったQMSに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確にされていること。	第3条	品質マネジメントシステム計画	有	・「燃料部」が所管していた品質マネジメント文書の管理箇所について、組織改正に伴う名称変更に伴い、「エネルギー取引部」に変更する。 ・上記以外の原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及びその解釈に対する規定内容、組織体系及び仕組み、個別業務の具体的な体制及び実施方法及び文書の体系に変更はない。	
		第3条	品質マネジメントシステム計画	有		
		第3条	品質マネジメントシステム計画	有		
		第3条	品質マネジメントシステム計画	有		
3 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織	1 本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 2 工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。	第4条	保安に関する組織	有	・「燃料部」から「エネルギー取引部」に名称変更するが、調達組織としての位置づけ及び職務内容に変更はない。 ・エネルギー取引部長の管理スパンは燃料部長に比べて拡大するが、部長の下に需給、燃料、取引経験のある部部長または副部長を柔軟に配置することで、一定業務について部長から権限再配分を行うため、同部長の保安のために講ずべき措置に必要な職務内容の遂行に影響はない。 ・「燃料部長」の職務は「エネルギー取引部長」が実施する。	
		第5条	保安に関する職務	有		
4,5,6 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲等	1 発電用原子炉の運転に関し、保安の監督を行う発電用原子炉主任技術者の選任について定められていること。	第8条	原子炉主任技術者の選任	有	・発電用原子炉主任技術者の選任に関する社内の職級についての記載を、人事制度の見直しに伴い「特別管理職A級以上」から「特別管理職経営職以上」に変更する。 ・発電用原子炉主任技術者の選任について定めていることに変更はない。	
		第3条	品質マネジメントシステム計画	無		
	2 発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすことができるようにするため、原子炉等規制法第43条の3の26第2項において準用する第42条第1項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容(発電用原子炉の運転に従事する者は、発電用原子炉主任技術者が保安のために指示に従うことを含む。)について適切に定められていること。また、発電用原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。	第6条	原子力発電保安委員会	無		
		第7条	原子力発電保安運営委員会	無		
		第8条	原子炉主任技術者の選任	有	・発電用原子炉主任技術者の選任に関する社内の職級についての記載を、人事制度の見直しに伴い「特別管理職A級以上」から「特別管理職経営職以上」に変更する。 ・上記の変更で、発電用原子炉主任技術者を社長が選任すること、その職級は本店部長級のものとするには変更がなく、発電用原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けに変更はない。 ・また、発電用原子炉主任技術者の職務範囲及びその内容には変更はない。	
		第9条	原子炉主任技術者の職務等	無		
		3 特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すことがないよう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子炉主任技術者が独立していることが求められるものではない。	第8条	原子炉主任技術者の選任		有
			第3条	品質マネジメントシステム計画		無
	4 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業法第43条第4項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容について適切に定められていること。また、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。	第7条	原子力発電保安運営委員会	無		
		第8条の2	電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任	無		
		第9条の2	電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等	無		
		5 発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を図ることが定められていること。	第7条	原子力発電保安運営委員会	無	
第9条			原子炉主任技術者の職務等	無		
7 保安教育	1 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者(役務を供給する事業者に属する者を含む。以下「従業員」という。)について、保安教育実施方針が定められていること。	第117条	所員への保安教育	無		
		第118条	受注者従業員への保安教育	無		
	2 従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。	第117条	所員への保安教育	無		
		第118条	受注者従業員への保安教育	無		
3 従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を確認することが定められていること。	第117条	所員への保安教育	無			
	第118条	受注者従業員への保安教育	無			
4 燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育を実施することが定められていること。	第118条	受注者従業員への保安教育	無			

実用炉規則第92条第1項		保安規定審査基準(実用炉) (平成25年6月19日制定, 令和元年12月25日最終改正)		志賀原子力発電所		変更有 無	備考
7	保安教育	5	保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見直しの頻度等について明確に定められていること。	第117条	所員への保安教育	無	
				第118条	受注者従業員への保安教育	無	
8 イからハまで	発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等	1	発電用原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められていること。	第12条	原子炉の運転員の確保	無	
				第14条	要領の作成	無	
				第15条	引継及び通知	無	
				第12条の2	運転管理業務	無	
8 イからハまで	発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等	6	原子炉冷却材の水質の管理について定められていること。	第13条	巡視点検	無	
				第16条	原子炉起動前の確認事項	無	
				第17条	地震・火災等発生時の対応	無	
				第18条	水質管理	無	
8 イからハまで	発電用原子炉施設の運転に関する体制、確認すべき事項、異状があった場合の措置等	7	発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統及び機器、重大事故等対処設備(特定重大事故等対処施設を構成する設備を含む。)等について、運転状態に対応した運転上の制限(Limiting Conditions for Operation。以下「LCO」という。)、LCOを逸脱していないことの確認(以下「サーベイランス」という。)の実施方法及び頻度、LCOを逸脱した場合に要求される措置(以下単に「要求される措置」という。)並びに要求される措置の完了時間(Allowed Outage Time。以下「AOT」という。)が定められていること。 なお、LCO等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条件又はその他の設計条件を満足するように定められていること。	第19条	停止余裕	無	・「冷温停止」の記載であるべきところ「低温停止」と記載されている箇所がある。 ・第11条にて原子炉の状態として「冷温停止」を定義していることから、「冷温停止」に記載を統一する。 ・記載の適正化であり、サーベイランスの実施方法及び頻度、要求される措置並びにAOTに関する変更はない。
				第20条	反応度監視	無	
				第21条	制御棒の動作確認	無	
				第22条	制御棒のスクラム機能	無	
				第23条	制御棒の操作	無	
				第24条	ほう酸水注入系	無	
				第25条	原子炉熱的制限値	無	
				第26条	原子炉熱出力及び炉心流量	無	
				第27条	計測及び制御設備	有	
				第28条	原子炉冷却材再循環ポンプ	無	
				第29条	ジェットポンプ	無	
				第30条	逃がし安全弁	無	
				第31条	原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率	無	
				第32条	非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視	無	
				第33条	原子炉冷却材中のよう素131濃度	無	
				第34条	原子炉停止時冷却系その1	無	
				第35条	原子炉停止時冷却系その2	無	
				第36条	原子炉停止時冷却系その3	無	
				第37条	原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率	無	
				第38条	原子炉圧力	無	
				第39条	非常用炉心冷却系その1	無	
				第40条	非常用炉心冷却系その2	無	
				第41条	原子炉隔離時冷却系	無	
				第42条	主蒸気隔離弁	無	
				第43条	原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁	無	
				第44条	サブプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁	無	
				第45条	サブプレッションプールの平均水温	無	
				第46条	サブプレッションプールの水位	無	
				第47条	可燃性ガス濃度制御系	無	
				第48条	原子炉格納容器内の酸素濃度	無	
				第49条	原子炉建屋	無	
				第50条	原子炉建屋給排気隔離弁	無	
				第51条	非常用ガス処理系	無	
				第52条	原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系	無	
				第53条	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系及び高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系	無	
				第54条	使用済燃料貯蔵プールの水位及び水温	無	
				第55条	燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位	無	
				第56条	中央制御室換気空調再循環系	無	
				第57条	外部電源その1	無	
				第58条	外部電源その2	無	
				第59条	非常用ディーゼル発電機その1	無	
				第60条	非常用ディーゼル発電機その2	無	
				第61条	非常用ディーゼル発電機燃料油等	無	
				第62条	直流電源その1	無	
				第63条	直流電源その2	無	
				第64条	所内電源系統その1	無	
				第65条	所内電源系統その2	無	
第66条	原子炉停止中の制御棒1本の引抜き	無					
第67条	単一制御棒駆動機構の取り外し	無					
第68条	複数の制御棒引抜きを伴う検査	無					
第69条	原子炉の昇温を伴う検査	無					
第70条	原子炉モードスイッチの切替を伴う検査	無					
8	サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要となる事故時等の条件に必要な性能が発揮できるかどうかを確認(以下「実条件性能確認」という。)するために十分な方法(事故時等の条件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。)が定められていること。また、サーベイランス及び要求される措置を実施する時期の延長に関する考え方、サーベイランスの際のLCOの取扱い等が定められていること。	第71条	運転上の制限の確認	無			
9	LCOを逸脱した場合について、事象発見からLCOに係る判断までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求される措置等の取扱方法が定められていること。	第72条	運転上の制限を満足しない場合	無			
10	LCOに係る記録の作成について定められていること。	第74条	運転上の制限に関する記録	無			
11	LCOを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監視項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的対応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定められていること。	第12条の2	運転管理業務	無			
		第17条の2	電源機能等喪失時の体制の整備	無			
		第75条	異常発生時の基本的な対応	無			
		第76条	異常時の措置	無			
		第77条	異常収束後の措置	無			
		添付1	原子炉がスクラムした場合の運転操作基準(第76条関連)	無			
12	LCOが設定されている設備等について、予防保全を目的とした保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態においてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則としてAOT内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確率論的リスク評価(PRA: Probabilistic Risk Assessment)等を用いて措置の有効性を検証することが定められていること。	第73条	予防保全を目的とした点検・保守を実施する場合	無			
8 二	発電用原子炉の運転期間	1	発電用原子炉の運転期間の範囲内で、発電用原子炉を運転することが定められていること。	第11条	構成及び定義	無	
				第11条の2	原子炉の運転期間	無	

：主な変更対象項目

実用炉規則第92条第1項		保安規定審査基準(実用炉) (平成25年6月19日制定, 令和元年12月25日最終改正)	志賀原子力発電所		変更有無	備考	
8 二	発電用原子炉の運転期間	2 取替炉心の安全性評価を行うことが定められていること。なお、取替炉心の安全性評価に用いる期間は、当該取替炉心についての燃料交換の間隔から定まる期間としていること。	第81条	燃料の取替実施計画	無		
			第82条	燃料移動手順	無		
			第83条	燃料移動	無		
		3	実用炉規則第92条第2項第1号に基づき、実用炉規則第92条第1項第8号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又はこれを変更しようとする場合は、申請書に発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書(発電用原子炉の運転期間を変更しようとする場合は、実用炉規則第82条第4項の見直しの結果を記載した書類を含む。以下単に「説明書」という。)が添付されていること。	—	(手続きに関する事項であり、保安規定に記載なし)	—	
		4	発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停止して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃料交換の間隔から定まる期間(発電用原子炉起動から次の定期事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間)、のうちのいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則第55条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発電用原子炉の運転期間(定期事業者検査が終了した日から次の定期事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間)が記載されていること。なお、発電用原子炉の運転期間の設定に当たっては、発電用原子炉を起動してから定期事業者検査が終了するまでの期間も考慮していること。 実用炉規則第82条第4項の見直しの結果の内容は、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」(原管P発第1306198号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))を参考として記載していること。	—	(手続きに関する事項であり、保安規定に記載なし)	—	
		5	特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う長期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなっていること。	—	(運転期間の延長は実施していないことから該当なし)	—	
		6	発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第55条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、段階的に延長することとなっていること。	—	(運転期間の延長は実施していないことから該当なし)	—	
		7	運転期間が13月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した影響評価の結果が説明書に記載されていること。	—	(運転期間の延長は実施していないことから該当なし)	—	
		8	説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間については、期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満たしていること。	—	(運転期間の延長は実施していないことから該当なし)	—	
8 ホ	発電用原子炉施設の運転の安全審査	1 発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事項について定められていること。	第6条	原子力発電保安委員会	無		
			第7条	原子力発電保安運営委員会	無		
9	管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定等	1 管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するための措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項が定められていること。	第91条の2	管理区域の設定及び解除	無		
			第92条	管理区域内における区域区分	無		
		2 管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及びそれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度の基準値が定められていること。	第93条	管理区域内における特別措置	無		
		3 管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度の基準が定められていること。	第94条	管理区域への出入管理	無		
		4 管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。	第94条	管理区域への出入管理	無		
		5 管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められていること。	第95条	管理区域出入者の遵守事項	無		
		6 管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守させる措置が定められていること。	第102条	管理区域外等への搬出及び運搬	無		
		7 管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講ずべき事項が定められていること。	第103条	発電所外への運搬	無		
			8 保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められていること。	第96条	保全区域	無	
		添付3	保全区域図(第96条関連)	無			
9 周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定められていること。	第97条	周辺監視区域	無				
10 役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。	第104条	受注者の放射線防護	無				
	第90条	頻度の定義	無				
10	排気監視設備及び排水監視設備	1 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使用方法が定められていること。	第87条	放射性液体廃棄物の管理	無		
			第88条	放射性気体廃棄物の管理	無		
2 これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の一部として、第18号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るもの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、第12号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。	—	(1.の記載箇所についての説明であり、保安規定に記載なし)	—				
11	線量、線量当量、汚染の除去等	1 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置(個人線量計の管理の方法を含む。)が定められていること。	第98条	放射線業務従事者の線量管理等	無		
			2 国際放射線防護委員会(ICRP)が1977年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念(as low as reasonably achievable。以下「ALARA」という。)の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。	第2条	基本方針	無	
		3 実用炉規則第78条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。	第91条	放射線管理に係る基本方針	無		
		4 管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に関する事項が定められていること。	第99条	床、壁等の除染	無		
		5 管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際に講ずべき事項が定められていること。	第100条	外部放射線に係る線量当量率等の測定	無		
		6 核燃料物質等(新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。)の工場又は事業所の外への運搬に関する行為(工場又は事業所の外での運搬に関するものを除く。)が定められていること。なお、この事項は、第13号又は第14号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。	第102条	管理区域外等への搬出及び運搬	無		
		7 原子炉等規制法第61条の2第2項により認可を受けた場合においては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満足するよう、同条第1項の確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第14号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。	第103条	発電所外への運搬	無		
		8 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて(指示)」(平成20・04・21原院第1号(平成20年5月27日原子力安全・保安院制定(NISA-111a-08-1)))を参考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第14号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。	—	(クリアランス規定は採用していないため、保安規定に記載なし)	—		
第86条の3	事故由来放射性物質の降下物の影響確認	無					
第90条	頻度の定義	無					

：主な変更対象項目

実用炉規則第92条第1項		保安規定審査基準(実用炉) (平成25年6月19日制定, 令和元年12月25日最終改正)		志賀原子力発電所		: 主な変更対象項目	
				変更有無	備考		
11	線量, 線量当量, 汚染の除去等	9	汚染拡大防止のための放射線防護上, 必要な措置が定められていること。	第91条の2	管理区域の設定及び解除	無	
				第92条	管理区域内における区域区分	無	
				第95条	管理区域出入者の遵守事項	無	
		9	汚染拡大防止のための放射線防護上, 必要な措置が定められていること。	第99条	床, 壁等の除染	無	
				第102条	管理区域外等への搬出及び運搬	無	
12	放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法	1	放射線測定器(放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。)の種類, 所管箇所, 数量及び機能の維持の方法並びにその使用方法(測定及び評価の方法を含む。)が定められていること。	第89条	放出管理用計測器の管理	無	
				第101条	放射線計測器類の管理	無	
		2	放射線測定器の機能の維持の方法については, 施設全体の管理方法の一部等として, 第18号における施設管理に関する事項と併せて定められていてもよい。	—	(1.の記載箇所についての説明であり, 保安規定に記載なし)	—	
13	核燃料物質の受払い, 運搬, 貯蔵等	1	工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して, 臨界に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること, 貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められていること。	第78条	新燃料の運搬	無	
				第79条	新燃料の貯蔵	無	
				第84条	使用済燃料の貯蔵	無	
				第85条	使用済燃料の運搬	無	
		2	新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行為(工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。)に関することが定められていること。なお, この事項は, 第11号又は第14号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。	第78条	新燃料の運搬	無	
		第85条	使用済燃料の運搬	無			
13	核燃料物質の受払い, 運搬, 貯蔵等	3	燃料取替に際して, 炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところによる安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること及び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお, 発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ごとに管理するとした項目が, 取替炉心の安全性評価項目等として定められていること。	第81条	燃料の取替実施計画	無	
				第82条	燃料移動手順	無	
				第82条	燃料移動手順	無	
14	放射性廃棄物の廃棄	1	放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運搬に関し, 放射線安全確保のための措置が定められていること。	第86条の2	放射性固体廃棄物の管理	無	
				第86条の2	放射性固体廃棄物の管理	無	
		2	放射性液体廃棄物の固化等処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄(放射性廃棄物の輸入を含む。)に関する行為の実施体制が定められていること。	第86条の4	輸入廃棄物の管理	無	
		3	放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為(工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。)に係る体制が構築されていることが明記されていること。なお, この事項は, 第11号及び第13号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。	第86条の2	放射性固体廃棄物の管理	無	
		4	放射性液体廃棄物の放出箇所, 放射性液体廃棄物の放出管理目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。	第87条	放射性液体廃棄物の管理	無	
		5	放射性気体廃棄物の放出箇所, 放射性気体廃棄物の放出管理目標値を満たすための放出管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。	第88条	放射性気体廃棄物の管理	無	
		6	平常時の環境放射線モニタリングの実施体制(計画, 実施, 評価等)について定められていること。	第100条の2	平常時の環境放射線モニタリング	無	
			ALARAの精神にのっとり, 排気, 排水等を管理することが定められていること。	第2条	基本方針	無	
				第86条	放射性廃棄物管理に係る基本方針	無	
				第90条	頻度の定義	無	
15	非常の場合に講ずべき処置	1	緊急時に備え, 平常時から緊急時に実施すべき事項が定められていること。	第107条	原子力防災組織	無	
				第108条	原子力防災組織の要員	無	
				第109条	原子力防災資機材等	無	
		2	緊急時における運搬に関する組織内規程類を作成することが定められていること。	第109条	原子力防災資機材等	無	
		3	緊急事態発生時は定められた通報経路に従い, 関係機関に通報することが定められていること。	第110条	通報経路	無	
				第112条	通報	無	
		4	緊急事態の発生をもってその後の措置は, 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項の原子力事業者防災業務計画によることが定められていること。	第107条	原子力防災組織	無	
		5	緊急事態が発生した場合は, 緊急時体制を発令し, 応急措置及び緊急時における活動を実施することが定められていること。	第113条	防災体制の発令	無	
				第114条	応急措置	無	
				第115条	緊急時における活動	無	
		6	次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事させるための要員として選定することが定められていること。 (1) 緊急作業時の放射線の生体に対する影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で, 緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。 (2) 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 (3) 実効線量について250mSvを線量限度とする緊急作業に従事する従業者は, 原子力災害対策特別措置法第8条第3項に規定する原子力防災要員, 同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。	第108条の2	緊急作業従事者の選定	無	
7	放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理(放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。), 緊急作業を行った放射線業務従事者に対し, 健康診断を受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関し, 適切な内容が定められていること。	第115条の2	緊急作業従事者の線量管理等	無			
8	事象が収束した場合には, 緊急時体制を解除することが定められていること。	第116条	防災体制の解除	無			
9	防災訓練の実施頻度について定められていること。	第111条	防災訓練	無			

		保安規定審査基準(実用炉) (平成25年6月19日制定, 令和元年12月25日最終改正)		志賀原子力発電所		: 主な変更対象項目	
実用炉規則第92条 第1項				変更有 無	備考		
16	設計想定事象等に対する発電用原子炉施設の機能の保全に関する措置	1	許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められていること。 (1) 発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含めること。 イ 火災 可燃物の管理、消防士員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 ロ 火山現象による影響(影響が発生するおそれを含む。以下「火山影響等」という。) ① 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策に関すること。 ② ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること。 ③ ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ハ 重大事故に至るおそれのある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」という。) ① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。 ③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ⑤ 重大事故等(原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによるものを除く。)発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対策(上記①から④までの対策に関することを含む。)に関すること。 ⑥ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。) ① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 ② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 ③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。 ④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 ⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 ⑥ 重大事故等(原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによるものに限り。)発生時における特定重大事故等対処施設を用いた対策に関すること。 (2) (1)に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ次に掲げるとおりとすること。 イ 重大事故等発生時 ① 許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前提条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められた内容が重大事故等に対する確かつ柔軟に対処することを妨げるものでないこと。 ② 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定められていること。 原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順については、格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし装置による手順に優先して実施することが定められているとともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要な状況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用することが定められていること。 ③ 措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等(②に関するものを除く。)については記載を要しない。 ロ 大規模損壊発生時 定められた内容が大規模損壊に対する確かつ柔軟に対処することを妨げるものでないこと。 (3) 必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年1回以上定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用を開始するに当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。 (4) 必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、消泡火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。 (5) その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。	第17条	地震・火災等発生時の対応 (原子炉等規制法第43条の3の5に基づく原子炉設置許可及び同法第43条の3の8に基づく原子炉設置変更許可申請書に記載された自然現象、重大事故等発生時等、大規模損壊時等の対応は別途申請)	無	
		2	重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害を防止するために必要であると認めるときは、組織内規程類にあらかじめ定められた計画及び手順にとらわれず、発電用原子炉施設の保全のための所要の措置を講ずることが定められていること。				
17	記録及び報告	1	発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理することが定められていること。その際、保安規定及びその下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定められていること。	第119条	記録	無	
				第3条	品質マネジメントシステム計画	無	
		2	実用炉規則第67条に定める記録について、その記録の管理に関すること(計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。)が定められていること。	第119条	記録	無	
		3	発電所長及び発電用原子炉主任技術者に報告すべき事項が定められていること。	第120条	報告	無	
				第9条	原子炉主任技術者の職務等	無	
4	特に、実用炉規則第134条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が明記されていること。	第120条	報告	無			
5	当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明記されていること。	第120条	報告	無			
18	発電用原子炉施設の施設管理	1	施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」(原規規第1912257号-7(令和元年12月25日原子力規制委員会決定))を参考として定められていること。	第13条	巡視点検	無	
				第106条	施設管理計画	無	
				第106条の2	設計管理	無	
				第106条の3	作業管理	無	
		2	発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することについては、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」を参考とし、実用炉規則第82条に規定された発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められていること。	第106条の6	原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針	無	
		3	運転を開始した日以後30年を経過した発電用原子炉については、長期施設管理方針が定められていること。	—	(運転を開始した日以後30年を経過していないため、保安規定に記載なし)	—	
		4	実用炉規則第92条第1項第18号に掲げる発電用原子炉施設の施設管理に関することを変更しようとする場合(実用炉規則第82条第1項から第3項までの規定により長期施設管理方針を策定し、又は同条第4項の規定により長期施設管理方針を変更しようとする場合に限る。)は、申請書に実用炉規則第82条第1項、第2項若しくは第3項の評価の結果又は第4項の見直しの結果を記載した書類(以下「技術評価書」という。)が添付されていること。	—	(手続きに関する事項であり、保安規定に記載なし)	—	
5	長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載されていること。	—	(運転を開始した日以後30年を経過しておらず長期施設管理方針及び技術評価書を作成していないため、保安規定に記載なし)	—			
6	使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定められていること。	第106条の4	使用前事業者検査の実施	無			
		第106条の5	定期事業者検査の実施	無			
7	燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された燃料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認すること、燃料使用の可否を判断すること等が定められていること。	第80条	燃料の検査	無			
19	技術情報の共有	1	プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報をBWR事業者協議会、PWR事業者連絡会等の事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設置者と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措置が定められていること。	第106条	施設管理計画	無	
20	不適合発生時の情報の公開	1	発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合の公開基準が定められていること。	第3条	品質マネジメントシステム計画	無	
		2	情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等に必要な事項が定められていること。	第3条	品質マネジメントシステム計画	無	
21	その他必要な事項	1	日常のQMSに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。	第1条	目的	無	
		2	保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとして定められていること。	第1条	目的	無	

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的) 第 1 条 この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第43条の3の24第1項の規定に基づき、志賀原子力発電所発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の保安のために必要な措置（以下「保安活動」という。）を定め、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）又は発電用原子炉（以下「原子炉」という。）による災害の防止を図ることを目的とする。</p> <p>(基本方針) 第 2 条 志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）における保安活動は、安全文化を基礎とし、放射線及び放射性物質の放出による公衆及び従業員の被ばくを、定められた限度以下であつてかつ合理的に達成可能な限りの低い水準に保つとともに、災害の防止のために、適切な品質保証活動に基づき実施する。</p> <p>(関係法令及び保安規定の遵守) 第 2 条の 2 社長は、第2条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための方針を定める。また、この方針を年1回以上評価し、必要により変更する。</p> <p>2 原子力本部長は、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため、「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則」に基づき、次の事項を実施する。 (1) 前項の社長の方針に基づき、発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及び<u>燃料部長</u>に各部所の関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年度毎に策定させ、各部所の活動計画が前項の社長の方針と整合がとられていることを確認する。 (2) 発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及び<u>燃料部長</u>に関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動を実施させ、各部所の活動の評価結果の報告を受ける。 (3) 原子力運営組織（以下、第4条（保安に関する組織）で定める原子力運営組織をいう。）及び調達組織（以下、第4条（保安に関する組織）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を行う。 (4) 前号の評価結果を年1回以上社長に報告し、社長から指示を受ける。</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目的) 第 1 条 この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第43条の3の24第1項の規定に基づき、志賀原子力発電所発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の保安のために必要な措置（以下「保安活動」という。）を定め、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）又は発電用原子炉（以下「原子炉」という。）による災害の防止を図ることを目的とする。</p> <p>(基本方針) 第 2 条 志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）における保安活動は、安全文化を基礎とし、放射線及び放射性物質の放出による公衆及び従業員の被ばくを、定められた限度以下であつてかつ合理的に達成可能な限りの低い水準に保つとともに、災害の防止のために、適切な品質保証活動に基づき実施する。</p> <p>(関係法令及び保安規定の遵守) 第 2 条の 2 社長は、第2条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための方針を定める。また、この方針を年1回以上評価し、必要により変更する。</p> <p>2 原子力本部長は、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため、「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則」に基づき、次の事項を実施する。 (1) 前項の社長の方針に基づき、発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及び<u>エネルギー取引部長</u>に各部所の関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年度毎に策定させ、各部所の活動計画が前項の社長の方針と整合がとられていることを確認する。 (2) 発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及び<u>エネルギー取引部長</u>に関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動を実施させ、各部所の活動の評価結果の報告を受ける。 (3) 原子力運営組織（以下、第4条（保安に関する組織）で定める原子力運営組織をいう。）及び調達組織（以下、第4条（保安に関する組織）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を行う。 (4) 前号の評価結果を年1回以上社長に報告し、社長から指示を受ける。</p>	<p>組織改正に伴う変更</p> <p>組織改正に伴う変更</p>

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>(5) 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に，各部所の評価結果，(3) の評価結果及び前号の社長の指示を(1) の活動計画に反映させる。</p> <p>3 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長は，前項(1) の活動計画を年度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施するとともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，各部所の評価結果，前項(3) の評価結果及び前項(4) の社長の指示を前項(1) の活動計画に反映する。</p> <p>4 品質管理・原子力安全推進部長は，関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため，「原子力監査要則」に基づき，次の事項を実施する。 (1) 第1項の社長の方針に基づき，独立監査組織(以下，第4条(保安に関する組織)で定める独立監査組織をいう。)における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年度毎に策定し，この活動計画に基づき活動を実施する。 (2) 前号の活動の評価を行い，評価結果を年1回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 (3) 前号の評価結果及び社長の指示を(1) の活動計画に反映する。</p> <p>5 原子力運営組織及び調達組織は，第2項(1) の活動計画に基づき，活動を実施する。</p> <p>6 独立監査組織は，第4項(1) の活動計画に基づき，活動を実施する。</p>	<p>(5) 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及びエネルギー取引部長に，各部所の評価結果，(3) の評価結果及び前号の社長の指示を(1) の活動計画に反映させる。</p> <p>3 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及びエネルギー取引部長は，前項(1) の活動計画を年度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施するとともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，各部所の評価結果，前項(3) の評価結果及び前項(4) の社長の指示を前項(1) の活動計画に反映する。</p> <p>4 品質管理・原子力安全推進部長は，関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため，「原子力監査要則」に基づき，次の事項を実施する。 (1) 第1項の社長の方針に基づき，独立監査組織(以下，第4条(保安に関する組織)で定める独立監査組織をいう。)における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年度毎に策定し，この活動計画に基づき活動を実施する。 (2) 前号の活動の評価を行い，評価結果を年1回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 (3) 前号の評価結果及び社長の指示を(1) の活動計画に反映する。</p> <p>5 原子力運営組織及び調達組織は，第2項(1) の活動計画に基づき，活動を実施する。</p> <p>6 独立監査組織は，第4項(1) の活動計画に基づき，活動を実施する。</p>	<p>組織改正に伴う変更</p> <p>組織改正に伴う変更</p>

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>(品質マネジメントシステム計画)</p> <p>第 3 条</p> <p>第2条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証活動を実施するに当たり、以下のとおり品質マネジメントシステム計画を定める。</p> <p>(略)</p>	<p>(品質マネジメントシステム計画)</p> <p>第 3 条</p> <p>第2条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証活動を実施するに当たり、以下のとおり品質マネジメントシステム計画を定める。</p> <p>(略)</p>	

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前					変更後					備考
表3-2 本品質マネジメントシステム計画と社内規定, 保安規定の条項との関係 (その2)					表3-2 本品質マネジメントシステム計画と社内規定, 保安規定の条項との関係 (その2)					組織改正に伴う変更
本品質マネジメントシステム計画 関連条項	項目	社内規定名	管理箇所	保安規定第3条 以外の関連条項	本品質マネジメントシステム計画 関連条項	項目	社内規定名	管理箇所	保安規定第3条 以外の関連条項	
4.1(2)	グレード分け	品質保証重要度分類管理要則	原子力部		4.1(2)	グレード分け	品質保証重要度分類管理要則	原子力部		
5.4.1	品質目標	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		5.4.1	品質目標	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		
5.5.1	責任及び権限	組織規程 職務権限規程 原子炉主任技術者の職務等に関する運用指針 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等に関する運用要領	経営企画部 経営企画部 原子力部 発電所	第5条 第5条 第8条, 第9条, 第9条の3, 第120条 第8条の2, 第9条の2, 第9条の3	5.5.1	責任及び権限	組織規程 職務権限規程 原子炉主任技術者の職務等に関する運用指針 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等に関する運用要領	経営企画部 経営企画部 原子力部 発電所	第5条 第5条 第8条, 第9条, 第9条の3, 第120条 第8条の2, 第9条の2, 第9条の3	
5.5.4	組織の内部の情報 の伝達	品質保証組織運用要領 品質保証組織運用指針 品質保証組織運用指針	発電所 原子力部 土木建築部	第4条, 第5条, 第7条, 第120条 第4条～第6条 第4条, 第5条	5.5.4	組織の内部の情報 の伝達	品質保証組織運用要領 品質保証組織運用指針 品質保証組織運用指針	発電所 原子力部 土木建築部	第4条, 第5条, 第7条, 第120条 第4条～第6条 第4条, 第5条	
5.6	マネジメント レビュー	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		5.6	マネジメント レビュー	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		
6.2	要員の力量の確保 及び教育訓練	教育・訓練管理要領 教育・訓練管理指針 教育管理指針 原子力関係調達業務管理指針 原子燃料関係調達業務管理指針 原子力監査要則	発電所 原子力部 土木建築部 資材部 <u>燃料部</u> 品質管理・原子力 安全推進部	第117条, 第118条	6.2	要員の力量の確保 及び教育訓練	教育・訓練管理要領 教育・訓練管理指針 教育管理指針 原子力関係調達業務管理指針 原子燃料関係調達業務管理指針 原子力監査要則	発電所 原子力部 土木建築部 資材部 <u>エネルギー取引部</u> 品質管理・原子力 安全推進部	第117条, 第118条	
	運転管理	運転管理業務要領 運転管理等業務指針 原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する指針	発電所 原子力部 原子力部	第11条～第77条 第11条～第77条 第12条		運転管理	運転管理業務要領 運転管理等業務指針 原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する指針	発電所 原子力部 原子力部	第11条～第77条 第11条～第77条 第12条	
	燃料管理	燃料管理要領 運転管理等業務指針	発電所 原子力部	第78条～第85条 第78条～第85条		燃料管理	燃料管理要領 運転管理等業務指針	発電所 原子力部	第78条～第85条 第78条～第85条	
	放射性廃棄物 管理	放射性固体廃棄物管理要領	発電所	第86条, 第86条の2, 第86条の3, 第90条		放射性廃棄物 管理	放射性固体廃棄物管理要領	発電所	第86条, 第86条の2, 第86条の3, 第90条	
		放射性液体・気体廃棄物放出管理要領	発電所	第87条, 第88条 第90条			放射性液体・気体廃棄物放出管理要領	発電所	第87条, 第88条 第90条	
7.1 7.5	放射線管理	区域管理要領	発電所	第91条～第93条, 第100条, 第105条		放射線管理	区域管理要領	発電所	第91条～第93条, 第100条, 第105条	
		被ばく管理要領	発電所	第94条, 第98条, 第104条, 第105条			被ばく管理要領	発電所	第94条, 第98条, 第104条, 第105条	
		保全区域等管理要領 環境放射線モニタリング要領	発電所 発電所	第96条, 第97条 第100条, 第100条の2, 第105条			保全区域等管理要領 環境放射線モニタリング要領	発電所 発電所	第96条, 第97条 第100条, 第100条の2, 第105条	
		放射性物質等輸送要領 放射線作業管理要領	発電所 発電所	第103条 第93条～第95条, 第99条, 第102条, 第104条			放射性物質等輸送要領 放射線作業管理要領	発電所 発電所	第103条 第93条～第95条, 第99条, 第102条, 第104条	
	施設管理	施設管理要則	原子力部	第89条, 第101条, 第106条～第106条の6		施設管理	施設管理要則	原子力部	第89条, 第101条, 第106条～第106条の6	
	緊急時の措置	緊急時対策要則	原子力部	第107条～第116条		緊急時の措置	緊急時対策要則	原子力部	第107条～第116条	
	関係法令遵守, 健全な安全文化の育成及び維持	原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部	第2条の2 第2条の2		関係法令遵守, 健全な安全文化の育成及び維持	原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部	第2条の2 第2条の2	

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p style="text-align: center;">第3章 体制及び評価</p> <p style="text-align: center;">第1節 保安管理体制</p> <p>(保安に関する組織)</p> <p>第4条 発電所の保安に関する組織は、図4のとおりとする。 次に定める組織の定義は、全ての章において適用する。</p> <p>(1) 保安に関する組織：図4に定める組織全体をいう。</p> <p>(2) 原子力運営組織：図4に定める組織のうち、原子力本部及び土木建築部（原子力関係）の組織、並びに発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者をいう。</p> <p>(3) 発電所組織：図4に定める組織のうち、発電所の組織をいう。</p> <p>(4) 調達組織：図4に定める組織のうち、資材部（原子力関係）及び<u>燃料部</u>（原子力関係）の組織をいう。</p> <p>(5) 独立監査組織：図4に定める組織のうち、品質管理・原子力安全推進部（原子力監査室）の組織をいう。</p>	<p style="text-align: center;">第3章 体制及び評価</p> <p style="text-align: center;">第1節 保安管理体制</p> <p>(保安に関する組織)</p> <p>第4条 発電所の保安に関する組織は、図4のとおりとする。 次に定める組織の定義は、全ての章において適用する。</p> <p>(1) 保安に関する組織：図4に定める組織全体をいう。</p> <p>(2) 原子力運営組織：図4に定める組織のうち、原子力本部及び土木建築部（原子力関係）の組織、並びに発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者をいう。</p> <p>(3) 発電所組織：図4に定める組織のうち、発電所の組織をいう。</p> <p>(4) 調達組織：図4に定める組織のうち、資材部（原子力関係）及び<u>エネルギー取引部</u>（原子力関係）の組織をいう。</p> <p>(5) 独立監査組織：図4に定める組織のうち、品質管理・原子力安全推進部（原子力監査室）の組織をいう。</p>	<p>組織改正に伴う変更</p>

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変 更 前	変 更 後	備 考
<p>を行うとともに、原子力運営組織及び調達組織における品質保証活動の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また、原子力運営組織及び調達組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(3) 原子力部長は、原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。また、輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。</p> <p>(4) 土木建築部長は、土木建築部における発電所の保安に関する業務を統括する。</p> <p>(5) 資材部長は、資材の調達に関する業務を行う。</p> <p>(6) <u>燃料部長</u>は、原子燃料の調達に関する業務を行う。</p> <p>(7) 品質管理・原子力安全推進部長は、原子力運営組織及び調達組織から独立した監査に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また、独立監査組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(8) 原子力監査室長は、監査業務を行う。</p> <p>(9) その他保安に直接係わらない部門の長は、「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき所管業務を行う。</p> <p>(略)</p>	<p>を行うとともに、原子力運営組織及び調達組織における品質保証活動の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また、原子力運営組織及び調達組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(3) 原子力部長は、原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。また、輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。</p> <p>(4) 土木建築部長は、土木建築部における発電所の保安に関する業務を統括する。</p> <p>(5) 資材部長は、資材の調達に関する業務を行う。</p> <p>(6) <u>エネルギー取引部長</u>は、原子燃料の調達に関する業務を行う。</p> <p>(7) 品質管理・原子力安全推進部長は、原子力運営組織及び調達組織から独立した監査に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また、独立監査組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(8) 原子力監査室長は、監査業務を行う。</p> <p>(9) その他保安に直接係わらない部門の長は、「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき所管業務を行う。</p> <p>(略)</p>	<p>組織改正に伴う変更</p>

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変 更 前	変 更 後	備 考
<p>(原子炉主任技術者の選任)</p> <p>第 8 条</p> <p>社長は、原子炉主任技術者及び代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者であって、次の各号の1つ又はそれ以上の業務に通算して3年以上の実務経験を有する者から選任する。</p> <p>(1) 原子炉施設の施設管理に関する業務</p> <p>(2) 原子炉の運転に関する業務</p> <p>(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務</p> <p>(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務</p> <p>2 原子炉主任技術者は、原子炉毎に選任する。</p> <p>3 原子炉主任技術者は<u>特別管理職A級</u>以上とし、第9条(原子炉主任技術者の職務等)に定める職務を専任する。</p> <p>4 代行者の職位は、課長以上とする。</p> <p>5 原子炉主任技術者が不在で職務を遂行できない場合は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、当該原子炉主任技術者を解任し、新たに原子炉主任技術者を選任する。</p> <p>(略)</p>	<p>(原子炉主任技術者の選任)</p> <p>第 8 条</p> <p>社長は、原子炉主任技術者及び代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者であって、次の各号の1つ又はそれ以上の業務に通算して3年以上の実務経験を有する者から選任する。</p> <p>(1) 原子炉施設の施設管理に関する業務</p> <p>(2) 原子炉の運転に関する業務</p> <p>(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務</p> <p>(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務</p> <p>2 原子炉主任技術者は、原子炉毎に選任する。</p> <p>3 原子炉主任技術者は<u>特別管理職経営職</u>以上とし、第9条(原子炉主任技術者の職務等)に定める職務を専任する。</p> <p>4 代行者の職位は、課長以上とする。</p> <p>5 原子炉主任技術者が不在で職務を遂行できない場合は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、当該原子炉主任技術者を解任し、新たに原子炉主任技術者を選任する。</p> <p>(略)</p>	<p>人事制度見直しに伴う変更</p>

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変 更 前	変 更 後	備 考
<p>(計測及び制御設備)</p> <p>第 27 条</p> <p>[1号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて、次の計測及び制御設備^{*1}は、表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 中性子源領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧炉心スプレイ系計装, 低圧注水系^{*2}計装, 高圧炉心スプレイ系計装, 自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装, 原子炉格納容器隔離計装, 原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{*3}計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装, 制御棒引抜監視装置計装, 主タービン高水位トリップ計装, 中央制御室外原子炉停止装置計装, 中央制御室換気空調再循環系計装, 事故時計装)</p> <p>(略)</p> <p>[2号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて、次の計測及び制御設備^{*1}は、表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 起動領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧注水系^{*2}計装, 高圧炉心注水系計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装, 原子炉格納容器隔離計装, 原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{*3}計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装, 制御棒引抜監視装置計装, タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装, 中央制御室外原子炉停止装置計装, 中央制御室換気空調再循環系計装, 事故時計装)</p> <p>(略)</p>	<p>(計測及び制御設備)</p> <p>第 27 条</p> <p>[1号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて、次の計測及び制御設備^{*1}は、表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 中性子源領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧炉心スプレイ系計装, 低圧注水系^{*2}計装, 高圧炉心スプレイ系計装, 自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装, 原子炉格納容器隔離計装, 原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{*3}計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装, 制御棒引抜監視装置計装, 主タービン高水位トリップ計装, 中央制御室外原子炉停止装置計装, 中央制御室換気空調再循環系計装, 事故時計装)</p> <p>(略)</p> <p>[2号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて、次の計測及び制御設備^{*1}は、表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 起動領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧注水系^{*2}計装, 高圧炉心注水系計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装, 原子炉格納容器隔離計装, 原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{*3}計装, 原子炉隔離時冷却系計装, 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装, 制御棒引抜監視装置計装, タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装, 中央制御室外原子炉停止装置計装, 中央制御室換気空調再循環系計装, 事故時計装)</p> <p>(略)</p>	

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前						変更後						備考
表 27-3-4-2 (3)						表 27-3-4-2 (3)						記載の適正化
要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間	要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間	
1. 主蒸気ドレン系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	1. 主蒸気ドレン系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 主蒸気ドレン系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 主蒸気ドレン系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間	
				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。					24時間 36時間	C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	
2. 炉水サンプル系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	2. 炉水サンプル系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 炉水サンプル系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 炉水サンプル系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間	
				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。					24時間 36時間	C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	
												記載の適正化

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前						変更後						備考	
要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間	要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間		
3. 原子炉冷却材浄化系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	3. 原子炉冷却材浄化系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	記載の適正化	
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 原子炉冷却材浄化系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 原子炉冷却材浄化系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間		
			C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間		
4. 不活性ガス系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	4. 不活性ガス系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに		記載の適正化
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 不活性ガス系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 不活性ガス系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間		
			C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間		

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前						変更後						備考	
要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間	要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数(論理毎)	条件	要求される措置	完了時間		
5. 残留熱除去系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	5. 残留熱除去系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	記載の適正化	
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 残留熱除去系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 残留熱除去系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間		
			C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間		
6. 廃棄物処理系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに	6. 廃棄物処理系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに		記載の適正化
			B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 廃棄物処理系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間				B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 廃棄物処理系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間		
			C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間				C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>低温停止</u> にする。	24時間 36時間		

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考																																														
<p>(3) 原子炉建屋原子炉棟隔離計装〔2号炉〕</p> <p>原子炉建屋原子炉棟隔離計装の要素に動作不能が発生し、動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は、その状態に応じて表27-3-4-3(1)及び表27-3-4-3(3)の措置を講じる。表27-3-4-3(1)の措置を完了できない場合は、表27-3-4-3(2)の要求される措置を完了時間内に講じる。原子炉の状態が運転、起動及び高温停止において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、24時間以内に高温停止かつ36時間以内に低温停止にする。炉心変更時^{※1}または原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業時において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、速やかに炉心変更又は原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業を中止する。</p> <p>なお、動作可能であるべきチャンネル数とは、原子炉建屋原子炉棟隔離機能を作動させるための全てのチャンネル数をいう。</p> <p>表27-3-4-3(1)</p> <table border="1" data-bbox="172 884 1323 1612"> <thead> <tr> <th>要素</th> <th>条件</th> <th>要求される措置</th> <th>完了時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">センサチャンネル</td> <td>A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する^{※2}。</td> <td>速やかに</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。</td> <td>3時間</td> </tr> <tr> <td>及び B2. 他の区分をバイパスする^{※2}。</td> <td>6時間</td> </tr> <tr> <td>及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>30日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。</td> <td>速やかに</td> </tr> <tr> <td>及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>6時間</td> </tr> <tr> <td>D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>速やかに 1時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：停止余裕確認後の同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本の制御棒挿入・引抜きを除く。</p> <p>※2：区分(センサチャンネル)をバイパスしている期間については、当該区分に含まれている他の要素のセンサチャンネルについても、バイパスしているとみなす。</p> <p>(略)</p>	要素	条件	要求される措置	完了時間	センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間	及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間	及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間	C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	速やかに	及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	6時間	D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間	<p>(3) 原子炉建屋原子炉棟隔離計装〔2号炉〕</p> <p>原子炉建屋原子炉棟隔離計装の要素に動作不能が発生し、動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は、その状態に応じて表27-3-4-3(1)及び表27-3-4-3(3)の措置を講じる。表27-3-4-3(1)の措置を完了できない場合は、表27-3-4-3(2)の要求される措置を完了時間内に講じる。原子炉の状態が運転、起動及び高温停止において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、24時間以内に高温停止かつ36時間以内に冷温停止にする。炉心変更時^{※1}または原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業時において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、速やかに炉心変更又は原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業を中止する。</p> <p>なお、動作可能であるべきチャンネル数とは、原子炉建屋原子炉棟隔離機能を作動させるための全てのチャンネル数をいう。</p> <p>表27-3-4-3(1)</p> <table border="1" data-bbox="1436 884 2588 1612"> <thead> <tr> <th>要素</th> <th>条件</th> <th>要求される措置</th> <th>完了時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">センサチャンネル</td> <td>A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する^{※2}。</td> <td>速やかに</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。</td> <td>3時間</td> </tr> <tr> <td>及び B2. 他の区分をバイパスする^{※2}。</td> <td>6時間</td> </tr> <tr> <td>及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>30日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。</td> <td>速やかに</td> </tr> <tr> <td>及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>6時間</td> </tr> <tr> <td>D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>速やかに 1時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：停止余裕確認後の同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本の制御棒挿入・引抜きを除く。</p> <p>※2：区分(センサチャンネル)をバイパスしている期間については、当該区分に含まれている他の要素のセンサチャンネルについても、バイパスしているとみなす。</p> <p>(略)</p>	要素	条件	要求される措置	完了時間	センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間	及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間	及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間	C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	速やかに	及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	6時間	D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間	<p>記載の適正化</p>
要素	条件	要求される措置	完了時間																																													
センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに																																													
	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間																																													
		及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間																																													
		及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間																																													
C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	速やかに																																														
	及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	6時間																																														
D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間																																														
要素	条件	要求される措置	完了時間																																													
センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに																																													
	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間																																													
		及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間																																													
		及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間																																													
C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	速やかに																																														
	及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	6時間																																														
D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間																																														

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p><u>附則（令和3年5月18日 原規規発第2105183号）</u> （施行期日） 第1条 本規定は、<u>令和3年7月1日から施行する。</u></p> <p>（略）</p>	<p><u>附則（令和 年 月 日 号）</u> （施行期日） 第1条 本規定は、<u>原子力規制委員会の認可を受けた後、当社が定める日から施行する。</u></p> <p>（略）</p>	<p>施行日の規定</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第1章 総則			
第1条 目的	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第2条 基本方針	○ (本文十一号)	-	保安規定に係る基本方針であり、基本方針の内容である「保安活動は、…適切な品質保証活動に基づき実施する。」は、本文十一号に記載されるため、保安規定記載はこれに整合している。
第2条の2 関係法令及び保安規定の遵守	○ (本文十一号)	○	社長が法令等を確実に遵守するための取り組みについて、本文十一号(5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)において規定しており、保安規定記載はこれに整合している。
第2章 品質保証			
第3条 品質マネジメントシステム計画	○ (本文十一号)	○	本文十一号において、品質マネジメントシステム計画について記載されており、保安規定記載はこれに整合している。
第3章 体制及び評価			
第1節 保安管理体制			
第4条 保安に関する組織	○ (本文十一号) (添付書類五, 八)	○	本文十一号(5.5 責任, 権限及びコミュニケーション)において、組織の責任と権限を明確化する旨記載されており、保安規定記載はこれに整合している。 また、添付書類五(1. 設計及び運転等のための組織)、添付書類八(13.2 保安管理体制)に記載があるが、保安規定は現行の組織に合わせて規定(変更)している。
第5条 保安に関する職務	○ (本文十一号) (添付書類五)	○	本文十一号(5.5 責任, 権限及びコミュニケーション)において、組織の責任と権限を明確化する旨記載されており、保安規定記載はこれに整合している。 また、添付書類五(1. 設計及び運転等のための組織)に記載があるが、保安規定は現行の組織に合わせて規定(変更)している。
第6条 原子力発電保安委員会	○ (添付書類五)	-	添付書類五(1. 設計及び運転等のための組織)に原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして、保安規定に基づき原子力発電保安委員会を設置する旨の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第7条 原子力発電保安運営委員会	○ (添付書類五, 八)	-	添付書類五(1. 設計及び運転等のための組織)、添付書類八(13.2 保安管理体制)に原子力発電保安運営委員会を設置する旨の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第8条 発電用原子炉主任技術者の選任	○ (添付書類五, 八)	○	添付書類五(6. 有資格者等の選任・配置)に発電用原子炉主任技術者の選任について記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第8条の2 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任	○ (添付書類五)	-	添付書類五に電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者に係る記載があり、保安規定記載はこれに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第9条 原子炉主任技術者の職務等	○ (添付書類五)	-	添付書類五(6.有資格者等の選任・配置)に、発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実にを行う旨の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第9条の2 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等	○ (添付書類五)	-	添付書類五に電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者に係る記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第9条の3 主任技術者の情報共有	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第2節 原子炉施設の定期的な評価			
第10条 原子炉施設の定期的な評価	○ (本文十一号)	-	本文十一号(8.2.3 プロセスの監視測定)において、「原子炉施設の定期的な評価」も含めて記載しており、保安規定記載はこれに整合している。
第4章 運転管理			
第1節 通則			
第11条 構成及び定義	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。 (保安規定第4章内の構成と定義を記載しているのみ。)
第11条の2 原子炉の運転期間	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第12条 原子炉の運転員の確保	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.3 運転管理)に原子炉施設の運転に習熟した者の確保について記載されており、保安規定記載はこれに整合している。なお、運転員の人数等については、設置許可申請書に具体的な記載はない。
第12条の2 運転管理業務	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.3 運転管理)に運転管理業務について、保安規定に定める運転上の制限、異常時の措置等の遵守、機器の性能及び状態の把握並びに運転員の力量確保等記載されており、保安規定記載はこれらに整合している。
第13条 巡視点検	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.3 運転管理)に原子炉施設の運転管理は、機器の性能及び状態を正しく把握した上で行う旨記載されており、保安規定記載はこれに整合している。
第14条 要領の作成	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.3 運転管理)に運転管理業務について、保安規定に定める運転上の制限、異常時の措置等の遵守、機器の性能及び状態の把握並びに運転員の力量確保等記載されており、保安規定はこれらについて要領に定めることを記載しており、整合している。
第15条 引継及び通知	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第16条 原子炉起動前の確認事項	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第17条 地震・火災等発生時の対応	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.8 緊急時の措置)に緊急時の措置として、事前対策、初期活動及び緊急時の活動に関する規定を遵守し、事故の原因除去、拡大防止等のための活動を迅速、適切に行う旨記載されており、保安規定記載はこれに整合している。
第17条の2 電源機能等喪失時の体制の整備	○ (添付書類八)	-	添付書類八(13.8 緊急時の措置)に緊急時の措置として、事前対策、初期活動及び緊急時の活動に関する規定を遵守し、事故の原因除去、拡大防止等のための活動を迅速、適切に行う旨記載されており、保安規定記載はこれに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第2節 運転上の留意事項			
第18条 水質管理	○ (添付書類八)	-	添付書類八(6.2 原子炉冷却材浄化系)に水質管理に係る記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第3節 運転上の制限			
第19条 停止余裕	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号、添付書類八(3.3 核設計)他に最大反応度値を有する制御棒が1本(ABWRでは同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本)が未挿入状態であっても、常に炉心を臨界未満にすることが出来ること記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第20条 反応度監視	-	-	設置許可申請書に直接の記載はないが、添付書類八の炉心特性に関連して、取替炉心の安全性の確認に用いた核設計手法の妥当性を判断する目的で、運転時の監視値が計算コードの予測範囲内であることを確認するものであり、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第21条 制御棒の動作確認	○ (添付書類八)	-	添付書類八(3.2.3 原子炉停止系)他に制御棒駆動機構に係る記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第22条 制御棒のスクラム機能	○ (本文五号、十号) (添付書類八、十)	-	本文五号、十号、添付書類八(3.2.3 原子炉停止系)、添付書類十(2.2.2 解析条件)他に制御棒のスクラム時挿入時間に係る記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第23条 制御棒の操作	○ (添付書類八)	-	添付書類八(3.3.4 炉心特性)他に原子炉から制御棒を引き抜くときは運転手順関する規則を定めることに加えて、制御棒値ミニマイザにより引き抜き手順を監視する旨記載されており、保安規定記載はこれらに整合している。
第24条 ほう酸水注入系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号、添付書類八(3.2.3 原子炉停止系)他にほう酸水注入系に係る記載があり、サーベイランスの実施方法については、実条件性能確認の観点から追加し、保安規定記載はこれらに整合している。
第25条 原子炉熱的制限値	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号、添付書類八(3.3 核設計)他に最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度の熱的制限値に係る記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第26条 原子炉熱出力及び炉心流量	○ (添付書類八)	-	添付書類八(3.4 熱水力設計)他に炉心流量—原子炉出力特性曲線の範囲内で運転を行う旨の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第27条 計測及び制御設備	○ (本文五号) (添付書類八)	○※	※用語の統一(「低温停止」→「冷温停止」) 本文五号、添付書類八(8.計測及び制御設備)他に計測制御系に係る記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第28条 原子炉冷却材再循環ポンプ	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号、添付書類八(4.4.2 冷却材再循環系)他に再循環ポンプに係る運転制御の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次		設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 29 条	ジェットポンプ	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (4.4.2 冷却材再循環系) 他にジェットポンプに係る運転制御の記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 30 条	逃がし安全弁	○ (本文五号, 十号) (添付書類八, 十)	-	本文五号, 十号, 添付書類八 (4.4.3 主蒸気系), 添付書類十 (2.2.2 解析条件) 他に主蒸気逃がし安全弁に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 31 条	原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (8.6 原子炉プラント・プロセス計装) に漏えい検出系計装に係る記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 32 条	非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視	-	-	原子炉冷却材圧力バウンダリ弁が漏えいし, 低圧部の破損に至ることのないよう監視する行為を保安規定で定めており, 設置許可申請書には記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 33 条	原子炉冷却材中のよう素 131 濃度	○ (本文十号) (添付書類十)	-	本文十号, 添付書類十 (3.4 環境への放射性物質の異常な放出) 他の解析条件として記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 34 条	原子炉停止時冷却系その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (6.3 残留熱除去系) 他に残留熱除去系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 35 条	原子炉停止時冷却系その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上 (ただし, 本条は冷温停止時の要求であり, 設置許可申請書には冷温停止時に関する記載はない。)
第 36 条	原子炉停止時冷却系その 3	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上 (ただし, 本条は燃料交換時の要求であり, 設置許可申請書には燃料交換時に関する記載はない。)
第 37 条	原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (4.3 主要設備の仕様) の加熱・冷却率に記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 38 条	原子炉圧力	○ (本文十号) (添付書類十)	-	本文十号, 添付書類十の過渡解析及び事故解析の初期条件として記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 39 条	非常用炉心冷却系その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設, 5.2 非常用炉心冷却系) 他に非常用炉心冷却系及び格納容器スプレイ冷却系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 40 条	非常用炉心冷却系その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上 (ただし, 本条は冷温停止・燃料交換時の要求であり, 設置許可申請書には冷温停止・燃料交換時に関する記載はない。)
第 41 条	原子炉隔離時冷却系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (6.4 原子炉隔離冷却系) 他に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。(ABWR はなし)

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次		設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 42 条	主蒸気隔離弁	○ (本文五号, 十号) (添付書類八, 十)	-	本文五号, 十号, 添付書類八 (4.4.3 主蒸気系), 添付書類十 (2.2.2 解析条件) 他に主蒸気隔離弁に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 43 条	原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に格納容器及び隔離弁に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 44 条	サプレッション・チェンバからドライウエルへの真空破壊弁	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に真空破壊弁に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 45 条	サプレッションプールの平均水温	○ (添付書類十)	-	添付書類十の安全解析条件としてサプレッションプール水温の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 46 条	サプレッションプールの水位	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他にサプレッションプールの空間部容積に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 47 条	可燃性ガス濃度制御系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に可燃性ガス濃度制御系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 48 条	原子炉格納容器内の酸素濃度	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に不活性ガス系に係る記載があり, 保安規定はこれらに整合している。
第 49 条	原子炉建屋	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に原子炉棟に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 50 条	原子炉建屋給排気隔離弁	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (12.4 換気空調系) 他に原子炉棟・タービン建屋換気空調系 (隔離弁) に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 51 条	非常用ガス処理系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (5.1 原子炉格納施設) 他に非常用ガス処理系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 52 条	原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (12.3.1 原子炉補機冷却水系) 他に原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 53 条	高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却水系及び高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (12.3.1 原子炉補機冷却水系) 他に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 54 条	使用済燃料貯蔵プールの水位及び水温	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (6.1 燃料取扱及び貯蔵設備) 他に燃料プール冷却浄化系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 55 条	燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位	○ (添付書類十)	-	添付書類十の燃料集合体落下時における水中へ放出された放射性無機ヨウ素の水中での除染係数を確保できる条件として原子炉水位があり, 保安規定記載はこれに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次		設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 56 条	中央制御室換気空調再循環系	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (12.4 換気空調系) 他に中央制御室換気空調系に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 57 条	外部電源その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (9.4.1 送電線) に外部電源に係る記載があるが, 設置許可申請書上, 外部電源に期待しておらず, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 58 条	外部電源その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上
第 59 条	非常用ディーゼル発電機その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (9.4.7 ディーゼル発電機) に非常用ディーゼル発電機に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 60 条	非常用ディーゼル発電機その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上
第 61 条	非常用ディーゼル発電機燃料油等	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (9.4.7 ディーゼル発電機) に非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵に係る記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 62 条	直流電源その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (9.4.8 直流電源設備) に直流電源設備に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 63 条	直流電源その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上
第 64 条	所内電源系統その 1	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (9.4.5 所内高圧系統, 9.4.6 所内低圧系統) に所内電源系統に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 65 条	所内電源系統その 2	○ (本文五号) (添付書類八)	-	同上
第 66 条	原子炉停止中の制御棒 1 本の引抜き	-	-	保安のための手順等に係る内容であり設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 67 条	単一制御棒駆動機構の取り外し	-	-	保安のための手順等に係る内容であり設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 68 条	複数の制御棒引抜きを伴う検査	-	-	保安のための手順等に係る内容であり設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 69 条	原子炉の昇温を伴う検査	-	-	保安のための手順等に係る内容であり設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第70条 原子炉モードスイッチの切替を伴う検査	-	-	保安のための手順等に係る内容であり設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第71条 運転上の制限の確認	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第72条 運転上の制限を満足しない場合	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第73条 予防保全を目的とした保全作業を実施する場合	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第74条 運転上の制限に関する記録	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第4節 異常時の措置			
第75条 異常発生時の基本的な対応	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第76条 異常時の措置	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第77条 異常収束後の措置	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第5章 燃料管理			
第78条 新燃料の運搬	○ (本文五号,九号) (添付書類八,九)	-	本文五号,九号,添付書類八(9.燃料の貯蔵取扱及び貯蔵設備,13.4燃料管理),添付書類九(2.2管理区域内の管理)に記載があり,保安規定記載はこれらに整合している。
第79条 新燃料の貯蔵	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号,添付書類八(6.1燃料取扱及び貯蔵設備,13.4燃料管理)に記載があり,保安規定記載はこれらに整合している。
第80条 燃料の検査	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号,添付書類八(6.1燃料取扱及び貯蔵設備,13.4燃料管理)に記載があり,保安規定の記載はこれらに整合している。
第81条 燃料の取替実施計画	○ (本文十号) (添付書類八,十)	-	本文十号,添付書類八,十に燃料配置を変更する際に安全評価等の解析入力値又は制限値を満足することを確認する旨記載があり,保安規定記載はこれらに整合している。
第82条 燃料移動手順	-	-	手順の内容は,設置許可申請書に直接の記載はないが,保安規定では燃料移動時の炉心の未臨界確保のため,燃料移動手順に定めるべき事項を記載しており,添付書類八(6.1燃料取扱及び貯蔵設備)に記載の未臨界性に関する設計方針と整合している。
第83条 燃料移動	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号,添付書類八(6.1燃料取扱及び貯蔵設備)に記載があり,保安規定記載はこれらに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 84 条 使用済燃料の貯蔵	○ (本文五号) (添付書類八)	-	本文五号, 添付書類八 (6.1 燃料取扱及び貯蔵設備, 13.4 燃料管理) に使用する設備に係る記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 85 条 使用済燃料の運搬	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (6.1 燃料取扱及び貯蔵設備, 13.4 燃料管理), 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 6 章 放射性廃棄物管理			
第 86 条 放射性廃棄物管理に係る基本方針	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (14.5 放射性廃棄物管理), 添付書類九 (1. 放射線防護に関する基本方針) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 86 条の 2 放射性固体廃棄物の管理	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (10.4 固体廃棄物処理系, 13.5 放射性廃棄物管理) 及び添付書類九 (4. 放射性廃棄物処理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。ただし, 発電所外における運搬を除く。
第 86 条の 3 事故由来放射性物質の降下物の影響確認	-	-	設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 86 条の 4 輸入廃棄物の管理	-	-	設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 87 条 放射性液体廃棄物の管理	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (10.3 液体廃棄物処理系, 13.5 放射性廃棄物管理) 及び添付書類九 (2.6 放射性廃棄物の放出管理, 4.3 液体廃棄物処理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 88 条 放射性気体廃棄物の管理	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (10.2 気体廃棄物処理系, 13.5 放射性廃棄物管理) 及び添付書類九 (2.5 放射性廃棄物の放出管理, 4.2 気体廃棄物処理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 89 条 放出管理用計測器の管理	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (11.2 放射線管理施設), 添付書類九 (2.5 放射性廃棄物の放出管理) 他に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 90 条 頻度の定義	-	-	設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 7 章 放射線管理			
第 91 条 放射線管理に係る基本方針	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (14.6 放射線管理), 添付書類九 (1. 放射線防護に関する基本方針) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 91 条の 2 管理区域の設定及び解除	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (14.6 放射線管理), 添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定, 2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次		設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 92 条	管理区域内における区域区分	○ (本文九号) (添付書類九)	-	本文九号, 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 93 条	管理区域内における特別措置	○ (本文九号) (添付書類九)	-	本文九号, 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 94 条	管理区域への出入管理	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 95 条	管理区域出入者の遵守事項	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理, 2.4 個人被爆管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 96 条	保全区域	○ (添付書類九)	-	添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定, 2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 97 条	周辺監視区域	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定, 2.3 周辺監視区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 98 条	放射線業務従事者の線量管理等	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.2 管理区域内の管理, 2.4 個人被爆管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 99 条	床, 壁等の除染	○ (本文九号) (添付書類九)	-	本文九号, 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 100 条	外部放射線に係る線量当量率等の測定	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (1.2 具体的方法, 2.2 管理区域内の管理, 3.1 外部放射線量等の監視) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 100 条の 2	平常時の環境放射線モニタリング	○ (本文九号) (添付書類九)	-	本文九号, 添付書類九 (3. 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 101 条	放射線計測器類の管理	○ (本文五号, 九号) (添付書類八, 九)	-	本文五号, 九号, 添付書類八 (11.2 放射線管理施設), 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理, 3.1 外部放射線量等の監視) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 102 条	管理区域外等への搬出及び運搬	○ (本文九号) (添付書類八, 九)	-	本文九号, 添付書類八 (13.6 放射線管理), 添付書類九 (2.2 管理区域内の管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 103 条	発電所外への運搬	-	-	設置許可申請書に記載はないが, 保安規定記載においては, 発電所外への運搬時の行為についての保安規定審査基準改正を反映している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 104 条 受注者の放射線防護	○ (添付書類九)	-	添付書類九 (2.2 管理区域内の管理, 2.4 個人被爆管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 105 条 頻度の定義	-	-	設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 8 章 施設管理			
第 106 条 施設管理計画	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.7 保守管理) に記載があり, 保安規定記載はこれらに整合している。
第 106 条の 2 設計管理	○ (本文十一号)	-	本文十一号 (7.3 設計開発) において, 設計開発に用いる情報に係る事項が記載されており, 保安規定記載はこれに整合している。
第 106 条の 3 作業管理	-	-	設置許可申請書に記載はなく, 設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 106 条の 4 使用前事業者検査の実施	○ (本文十一号)	-	本文十一号 (8.2.4 機器等の検査等) において, 使用前事業者検査等に係る事項が記載されており, 保安規定記載はこれに整合している。
第 106 条の 5 定期事業者検査の実施	○ (本文十一号)	-	本文十一号 (8.2.4 機器等の検査等) において, 使用前事業者検査等に係る事項が記載されており, 保安規定記載はこれに整合している。
第 106 条の 6 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.7 保守管理) に記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 9 章 緊急時の措置			
第 107 条 原子力防災組織	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 108 条 原子力防災組織の要員	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 108 条の 2 緊急作業従事者の選定	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 109 条 原子力防災資機材等	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 110 条 通報経路	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 111 条 防災訓練	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.9 保安教育) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 112 条 通報	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。
第 113 条 防災体制の発令	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり, 保安規定記載はこれに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置許可申請書記載有無／保安規定変更有無等整理

変更後保安規定目次	設置許可申請書記載有無 (○：有り -：無し)	保安規定変更有無 (○：有り -：無し)	設置許可申請書との整合性
第 114 条 応急措置	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第 115 条 緊急時における活動	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第 115 条の 2 緊急作業従事者の線量管理等	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第 116 条 防災体制の解除	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.8 緊急時の措置) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第 10 章 保安教育			
第 117 条 所員への保安教育	○ (添付書類五, 八)	-	添付書類五 (5. 技術者に対する教育・訓練), 添付書類八 (13.9 保安教育) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
第 118 条 受注者従業員への保安教育	-	-	設置許可申請書に記載はなく、設置許可申請書と保安規定記載に齟齬はない。
第 11 章 記録及び報告			
第 119 条 記録	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.10 記録及び報告) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
第 120 条 報告	○ (添付書類八)	-	添付書類八 (13.10 記録及び報告) に基本的な方針の記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
添 付			
添付 1 原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 (第 76 条関連)	○ (本文十号) (添付書類十)	-	本文十号, 添付書類十に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。
添付 2 管理区域図 (第 91 の 2 条及び第 92 条関連)	○ (添付書類九)	-	添付書類九 (2.1 管理区域, 保全区域及び周辺監視区域の設定) に記載があり、保安規定記載はこれに整合している。
添付 3 保全区域図 (第 96 条関連)	○ (添付書類九)	-	添付書類九 (2.1 管理区域, 保全区域及び周辺監視区域の設定) に記載があり、保安規定記載はこれに整合している。

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

【凡例】

青字（青下線）：設置変更許可申請書に記載の要求事項と、原子炉施設保安規定の対応箇所

赤下線：原子炉施設保安規定の変更申請箇所

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
<p>十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>（略）</p> <p>5. 経営責任者等の責任</p> <p>5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ</p> <p><u>社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによつて実証する。</u></p> <p><u>(1) 品質方針を定めること。</u></p> <p><u>(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施すること。</u></p>	-	<p>（関係法令及び保安規定の遵守）</p> <p>第 2 条 の 2</p> <p><u>社長は、第 2 条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための方針を定める。また、この方針を年 1 回以上評価し、必要により変更する。</u></p> <p>2 原子力本部長は、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため、「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則」に基づき、次の事項を実施する。</p> <p>(1) 前項の社長の方針に基づき、発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及びエネルギー取引部長に各部署の関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年度毎に策定させ、各部署の活動計画が前項の社長の方針と整合がとられていることを確認する。</p> <p>(2) 発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及びエネルギー取引部長に関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動を実施させ、各部署の活動の評価結果の報告を受ける。</p> <p>(3) 原子力運営組織（以下、第 4 条（保安に関する組織）で定める原子力運営組織をいう。）及び調達組織（以下、第 4 条（保安に関する組織）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を行う。</p> <p>(4) 前号の評価結果を年 1 回以上社長に報告し、社長から指示を受ける。</p> <p>(5) 発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及びエネルギー取引部長に、各部署の評価結果、(3) の評価結果及び前号の社長の指示を（1）の活動計画に反映させる。</p> <p>3 発電所長、原子力部長、土木建築部長、資材部長及びエネルギー取引部長は、前項（1）の活動計画を年度毎に策定し、原子力本部長の確認を受ける。また、この活動計画に基づき活動を実施するとともに、各部署の活動の評価を行い、評価結果を原子力本部長に報告する。さらに、各部署の評価結果、前項（3）の評価結果及び前項（4）の社長の指示を前項（1）の活動計画に反映する。</p> <p>4 品質管理・原子力安全推進部長は、関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするため、「原子力監査要則」に基づき、次の事項を実施する。</p> <p>(1) 第 1 項の社長の方針に基づき、独立監査組織（以下、第 4 条（保安に関する組織）で定める独立監査組織をいう。）における関係法令及び保安規定を遵守すること</p>	<p>組織改正に伴う名称変更のみであり、設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
		<p>が確実に行われるための活動計画を年度毎に策定し、この活動計画に基づき活動を実施する。</p> <p>(2) 前号の活動の評価を行い、評価結果を年1回以上社長に報告し、社長から指示を受ける。</p> <p>(3) 前号の評価結果及び社長の指示を(1)の活動計画に反映する。</p> <p>5 原子力運営組織及び調達組織は、第2項(1)の活動計画に基づき、活動を実施する。</p> <p>6 独立監査組織は、第4項(1)の活動計画に基づき、活動を実施する。</p>	

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

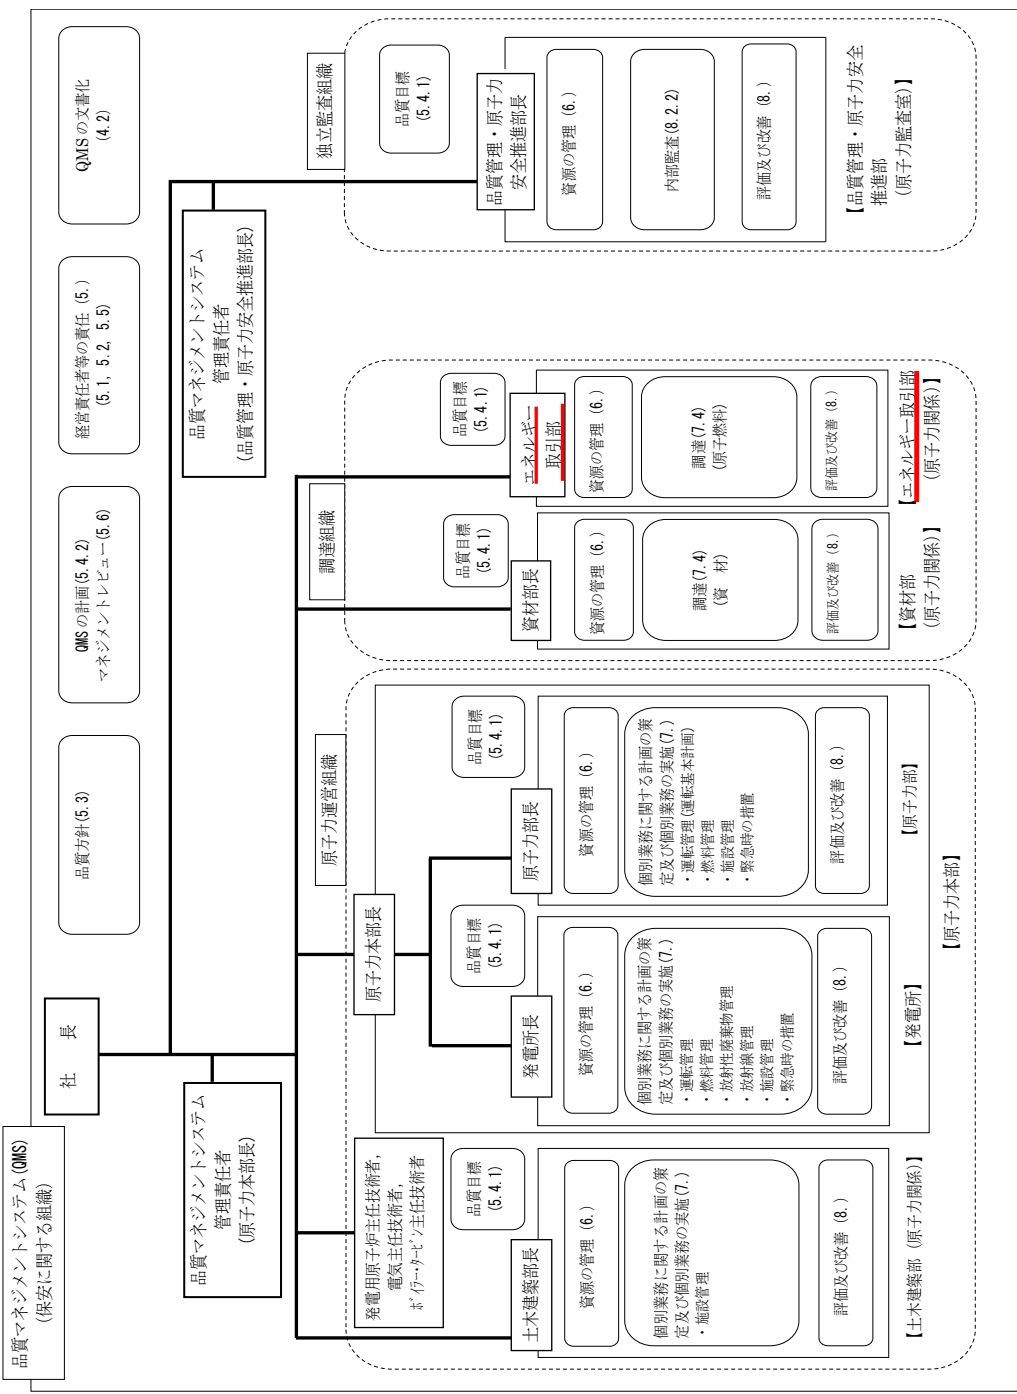
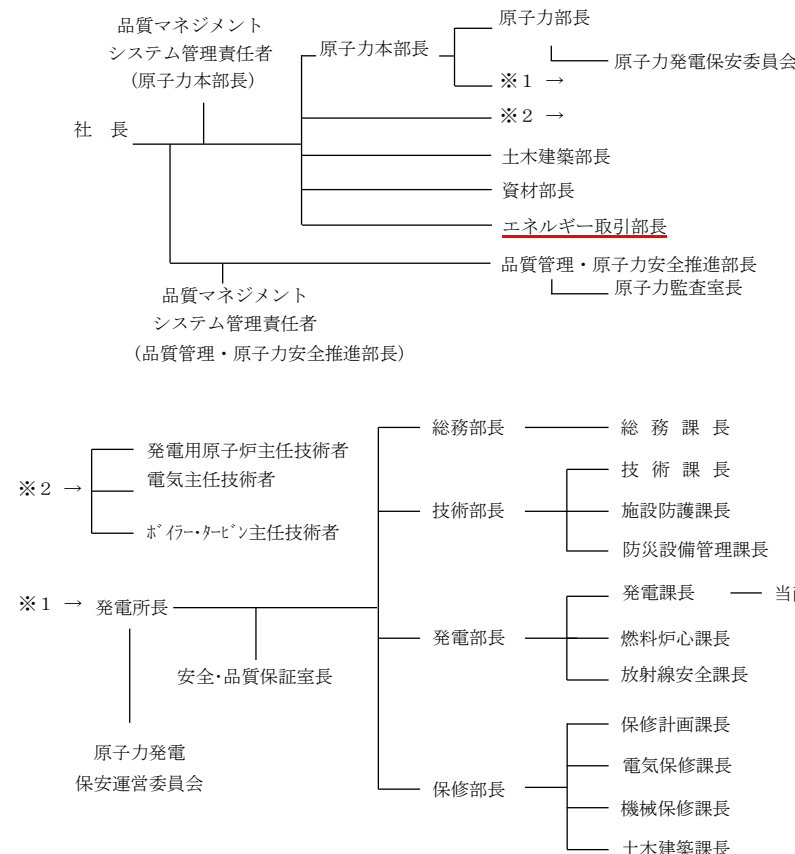
設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
<p>十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>(略)</p> <p>5.4.2 品質マネジメントシステムの計画</p> <p><u>(1) 社長は、品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。</u></p>	<p>—</p>	<p>(品質マネジメントシステム計画)</p> <p>第 3 条</p> <p><u>第 2 条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証活動を実施するに当たり、以下のとおり品質マネジメントシステム計画を定める。</u></p> <p>(略)</p> 	<p>組織改正に伴う名称変更のみであり、設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

図 3-1 品質マネジメントシステム体系（主要プロセスマップ）

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性																																																																															
		<p>表3-2 本品質マネジメントシステム計画と社内規定、保安規定の条項との関係（その2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>本品質マネジメントシステム計画 関連条項</th> <th>項目</th> <th>社内規定名</th> <th>管理箇所</th> <th>保安規定第3条 以外の関連条項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1(2)</td> <td>グレード分け</td> <td>品質保証重要度分類管理要則</td> <td>原子力部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.4.1</td> <td>品質目標</td> <td>品質保証活動管理要則 原子力監査要則</td> <td>原子力部 品質管理・原子力 安全推進部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.5.1</td> <td>責任及び権限</td> <td>組織規程 職務権限規程 原子炉主任技術者の職務等に関する運用指針 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等に関する運用要領</td> <td>経営企画部 経営企画部 原子力部 発電所</td> <td>第5条 第5条 第8条, 第9条, 第9条の3, 第120条 第8条の2, 第9条の2, 第9条の3</td> </tr> <tr> <td>5.5.4</td> <td>組織の内部の情報 の伝達</td> <td>品質保証組織運用要領 品質保証組織運用指針 品質保証組織運用指針</td> <td>発電所 原子力部 土木建築部</td> <td>第4条, 第5条, 第7条, 第120条 第4条～第6条 第4条, 第5条</td> </tr> <tr> <td>5.6</td> <td>マネジメント レビュー</td> <td>品質保証活動管理要則 原子力監査要則</td> <td>原子力部 品質管理・原子力 安全推進部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>要員の力量の確 保及び教育訓練</td> <td>教育・訓練管理要領 教育・訓練管理指針 教育管理指針 原子力関係調達業務管理指針 原子燃料関係調達業務管理指針 原子力監査要則</td> <td>発電所 原子力部 土木建築部 資材部 <u>エネルギー取引部</u> 品質管理・原子力 安全推進部</td> <td>第117条, 第118条</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>運転管理</td> <td>運転管理業務要領 運転管理等業務指針 原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する指針</td> <td>発電所 原子力部 原子力部</td> <td>第11条～第77条 第11条～第77条 第12条</td> </tr> <tr> <td>燃料管理</td> <td>燃料管理要領 運転管理等業務指針</td> <td>発電所 原子力部</td> <td>第78条～第85条 第78条～第85条</td> </tr> <tr> <td>放射性廃棄物 管理</td> <td>放射性固体廃棄物管理要領 放射性液体・気体廃棄物放出管理要領</td> <td>発電所 発電所</td> <td>第86条, 第86条の2, 第86条の3, 第90条 第87条, 第88条 第90条</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7.1</td> <td rowspan="2">放射線管理</td> <td>区域管理要領</td> <td>発電所</td> <td>第91条～第93条, 第100条, 第105条</td> </tr> <tr> <td>被ばく管理要領</td> <td>発電所</td> <td>第94条, 第98条, 第104条, 第105条</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7.5</td> <td rowspan="2">放射線管理</td> <td>保全区域等管理要領 環境放射線モニタリング要領</td> <td>発電所 発電所</td> <td>第96条, 第97条 第100条, 第100条の2, 第105条</td> </tr> <tr> <td>放射性物質等輸送要領 放射線作業管理要領</td> <td>発電所 発電所</td> <td>第103条 第93条～第95条, 第99条, 第102条, 第104条</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設管理</td> <td>施設管理要則</td> <td>原子力部</td> <td>第89条, 第101条, 第106条～第106条の6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>緊急時の措置</td> <td>緊急時対策要則</td> <td>原子力部</td> <td>第107条～第116条</td> </tr> <tr> <td></td> <td>関係法令遵守、健全な安全文化の育成及び維持</td> <td>原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則 原子力監査要則</td> <td>原子力部 品質管理・原子力 安全推進部</td> <td>第2条の2 第2条の2</td> </tr> </tbody> </table>	本品質マネジメントシステム計画 関連条項	項目	社内規定名	管理箇所	保安規定第3条 以外の関連条項	4.1(2)	グレード分け	品質保証重要度分類管理要則	原子力部		5.4.1	品質目標	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		5.5.1	責任及び権限	組織規程 職務権限規程 原子炉主任技術者の職務等に関する運用指針 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等に関する運用要領	経営企画部 経営企画部 原子力部 発電所	第5条 第5条 第8条, 第9条, 第9条の3, 第120条 第8条の2, 第9条の2, 第9条の3	5.5.4	組織の内部の情報 の伝達	品質保証組織運用要領 品質保証組織運用指針 品質保証組織運用指針	発電所 原子力部 土木建築部	第4条, 第5条, 第7条, 第120条 第4条～第6条 第4条, 第5条	5.6	マネジメント レビュー	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部		6.2	要員の力量の確 保及び教育訓練	教育・訓練管理要領 教育・訓練管理指針 教育管理指針 原子力関係調達業務管理指針 原子燃料関係調達業務管理指針 原子力監査要則	発電所 原子力部 土木建築部 資材部 <u>エネルギー取引部</u> 品質管理・原子力 安全推進部	第117条, 第118条		運転管理	運転管理業務要領 運転管理等業務指針 原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する指針	発電所 原子力部 原子力部	第11条～第77条 第11条～第77条 第12条	燃料管理	燃料管理要領 運転管理等業務指針	発電所 原子力部	第78条～第85条 第78条～第85条	放射性廃棄物 管理	放射性固体廃棄物管理要領 放射性液体・気体廃棄物放出管理要領	発電所 発電所	第86条, 第86条の2, 第86条の3, 第90条 第87条, 第88条 第90条	7.1	放射線管理	区域管理要領	発電所	第91条～第93条, 第100条, 第105条	被ばく管理要領	発電所	第94条, 第98条, 第104条, 第105条	7.5	放射線管理	保全区域等管理要領 環境放射線モニタリング要領	発電所 発電所	第96条, 第97条 第100条, 第100条の2, 第105条	放射性物質等輸送要領 放射線作業管理要領	発電所 発電所	第103条 第93条～第95条, 第99条, 第102条, 第104条		施設管理	施設管理要則	原子力部	第89条, 第101条, 第106条～第106条の6		緊急時の措置	緊急時対策要則	原子力部	第107条～第116条		関係法令遵守、健全な安全文化の育成及び維持	原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部	第2条の2 第2条の2	
本品質マネジメントシステム計画 関連条項	項目	社内規定名	管理箇所	保安規定第3条 以外の関連条項																																																																														
4.1(2)	グレード分け	品質保証重要度分類管理要則	原子力部																																																																															
5.4.1	品質目標	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部																																																																															
5.5.1	責任及び権限	組織規程 職務権限規程 原子炉主任技術者の職務等に関する運用指針 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等に関する運用要領	経営企画部 経営企画部 原子力部 発電所	第5条 第5条 第8条, 第9条, 第9条の3, 第120条 第8条の2, 第9条の2, 第9条の3																																																																														
5.5.4	組織の内部の情報 の伝達	品質保証組織運用要領 品質保証組織運用指針 品質保証組織運用指針	発電所 原子力部 土木建築部	第4条, 第5条, 第7条, 第120条 第4条～第6条 第4条, 第5条																																																																														
5.6	マネジメント レビュー	品質保証活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部																																																																															
6.2	要員の力量の確 保及び教育訓練	教育・訓練管理要領 教育・訓練管理指針 教育管理指針 原子力関係調達業務管理指針 原子燃料関係調達業務管理指針 原子力監査要則	発電所 原子力部 土木建築部 資材部 <u>エネルギー取引部</u> 品質管理・原子力 安全推進部	第117条, 第118条																																																																														
	運転管理	運転管理業務要領 運転管理等業務指針 原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務等に関する指針	発電所 原子力部 原子力部	第11条～第77条 第11条～第77条 第12条																																																																														
	燃料管理	燃料管理要領 運転管理等業務指針	発電所 原子力部	第78条～第85条 第78条～第85条																																																																														
	放射性廃棄物 管理	放射性固体廃棄物管理要領 放射性液体・気体廃棄物放出管理要領	発電所 発電所	第86条, 第86条の2, 第86条の3, 第90条 第87条, 第88条 第90条																																																																														
7.1	放射線管理	区域管理要領	発電所	第91条～第93条, 第100条, 第105条																																																																														
		被ばく管理要領	発電所	第94条, 第98条, 第104条, 第105条																																																																														
7.5	放射線管理	保全区域等管理要領 環境放射線モニタリング要領	発電所 発電所	第96条, 第97条 第100条, 第100条の2, 第105条																																																																														
		放射性物質等輸送要領 放射線作業管理要領	発電所 発電所	第103条 第93条～第95条, 第99条, 第102条, 第104条																																																																														
	施設管理	施設管理要則	原子力部	第89条, 第101条, 第106条～第106条の6																																																																														
	緊急時の措置	緊急時対策要則	原子力部	第107条～第116条																																																																														
	関係法令遵守、健全な安全文化の育成及び維持	原子力 法令遵守・安全文化醸成活動管理要則 原子力監査要則	原子力部 品質管理・原子力 安全推進部	第2条の2 第2条の2																																																																														

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
<p>十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>（略）</p> <p>5.5 責任、権限及びコミュニケーション</p> <p>5.5.1 責任及び権限</p> <p><u>社長は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。</u></p>	<p>【記載なし】</p> <p>※ 添付書類五（1. 設計及び運転等のための組織）及び添付書類八（13.2 保安管理体制）に組織の記載はあるが、当該許可時点での記載となっているため「記載なし」としている。</p>	<p>原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請</p> <p>第 3 章 体制 及び 評価</p> <p>第 1 節 保安管理体制</p> <p>（保安に関する組織）</p> <p>第 4 条</p> <p><u>発電所の保安に関する組織は、図 4 のとおりとする。</u></p> <p>次に定める組織の定義は、全ての章において適用する。</p> <p>(1) 保安に関する組織：図 4 に定める組織全体をいう。</p> <p>(2) 原子力運営組織：図 4 に定める組織のうち、原子力本部及び土木建築部（原子力関係）の組織、並びに発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者をいう。</p> <p>(3) 発電所組織：図 4 に定める組織のうち、発電所の組織をいう。</p> <p>(4) 調達組織：図 4 に定める組織のうち、資材部（原子力関係）及び<u>エネルギー取引部</u>（原子力関係）の組織をいう。</p> <p>(5) 独立監査組織：図 4 に定める組織のうち、品質管理・原子力安全推進部（原子力監査室）の組織をいう。</p> <p>図 4</p> 	<p>組織改正に伴う名称変更のみであり、設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
<p>十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>(略)</p> <p>5.5 責任、権限及びコミュニケーション</p> <p>5.5.1 責任及び権限</p> <p><u>社長は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。</u></p>	<p>【記載なし】</p> <p>※ 添付書類五（1. 設計及び運転等のための組織）に組織の記載はあるが、当該許可時点での記載となっているため「記載なし」としている。</p>	<p>(保安に関する職務)</p> <p>第 5 条</p> <p><u>保安に関する職務のうち、本店組織の職務は次のとおり。</u></p> <p>(1) 社長は、保安に関する組織から報告を求め必要な指示を行うとともに、品質マネジメントシステムの構築、実施、維持及び改善を通して、保安活動を統括する。また、関係法令及び保安規定を遵守すること並びに健全な安全文化の育成及び維持が行われることを確実にする。</p> <p>(2) 原子力本部長は、原子力部長及び発電所長（以下「所長」という。）に指示を行うとともに、原子力運営組織及び調達組織における品質保証活動の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また、原子力運営組織及び調達組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(3) 原子力部長は、原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。また、輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。</p> <p>(4) 土木建築部長は、土木建築部における発電所の保安に関する業務を統括する。</p> <p>(5) 資材部長は、資材の調達に関する業務を行う。</p> <p>(6) <u>エネルギー取引部長</u>は、原子燃料の調達に関する業務を行う。</p> <p>(7) 品質管理・原子力安全推進部長は、原子力運営組織及び調達組織から独立した監査に係る品質マネジメントシステム管理責任者として、品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また、独立監査組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する。</p> <p>(8) 原子力監査室長は、監査業務を行う。</p> <p>(9) その他保安に直接係わらない部門の長は、「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき所管業務を行う。</p> <p>(略)</p>	<p>組織改正に伴う名称変更のみであり、設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
	<p>添付書類五</p> <p>6. 有資格者等の選任・配置</p> <p>志賀原子力発電所の運転に際しては、原子炉主任技術者を選任し、原子炉の運転に関し保安の監督を誠実にやり、かつ保安のための指示が適切に遂行できる配置としている。</p> <p><u>原子炉主任技術者及び代行者は、社長が原子炉主任技術者免状を有する者から選任する。原子炉主任技術者は支配人以上とし、その職務を専任する。</u>また、代行者の職位は課長以上とし、職務遂行に万全を期している。運転責任者は経済産業大臣が定める基準に適合した者の中から、当直長の職位として選任している。</p> <p>【2012. 3. 5 許可】</p> <p>6. 有資格者等の選任・配置</p> <p>志賀原子力発電所の運転に際しては、発電用原子炉主任技術者を選任し、発電用原子炉の運転に関し保安の監督を誠実にやり、かつ保安のための指示が適切に遂行できる配置としている。</p> <p><u>発電用原子炉主任技術者及び代行者は、社長が原子炉主任技術者免状を有する者から選任する。発電用原子炉主任技術者は支配人又は特別管理職A級以上とし、その職務を専任する。</u>また、代行者の職位は課長以上とし、職務遂行に万全を期している。運転責任者は原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から、当直長の職位として選任している。</p> <p>【2014. 8. 12 申請（審査中）】</p> <p>添付書類八</p> <p>13.2 保安管理体制</p> <p>発電所の保安管理体制は、発電所長、<u>原子炉主任技術者</u>、安全・品質保証室、総務部、総務部総務課、技術部、技術部技術課、技術部施設防護課、発電部、発電部発電課、発電部燃料炉心課、発電部放射線安全課、保守部、保守部保守計画課、保守部電</p>	<p>(原子炉主任技術者の選任)</p> <p>第 8 条</p> <p><u>社長は、原子炉主任技術者及び代行者を、原子炉主任技術者免状を有する者であつて、次の各号の1つ又はそれ以上の業務に通算して3年以上の実務経験を有する者から選任する。</u></p> <p>(1) 原子炉施設の施設管理に関する業務</p> <p>(2) 原子炉の運転に関する業務</p> <p>(3) 原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務</p> <p>(4) 原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務</p> <p>2 原子炉主任技術者は、原子炉毎に選任する。</p> <p>3 原子炉主任技術者は<u>特別管理職経営職以上</u>とし、第9条(原子炉主任技術者の職務等)に定める職務を専任する。</p> <p>4 代行者の職位は、課長以上とする。</p> <p>5 原子炉主任技術者が不在で職務を遂行できない場合は、代行者と交代する。ただし、職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は、当該原子炉主任技術者を解任し、新たに原子炉主任技術者を選任する。</p> <p>(略)</p>	<p>人事制度の見直しにより原子炉主任技術者の権限及び組織上の位置付けに変更はないことから、設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
	<p>気保修課，保修部機械保修課，保修部土木建築課及び保修部大型改良担当をもって構成する。</p> <p>さらに，発電所における原子炉施設の保安運営に関する具体的重要事項を審議するため原子力発電保安運営委員会を設ける。</p> <p>【2016. 11. 2 許可】</p>		

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性
<p>五、原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 へ，計測制御系統施設の構造及び設備</p> <p>(略)</p> <p>※原子炉施設保安規定の変更内容が用語の統一のみであるため記載省略</p>	<p>添付書類八</p> <p>8. 計測及び制御設備</p> <p>(略)</p> <p>※原子炉施設保安規定の変更内容が用語の統一のみであるため記載省略</p>	<p>(計測及び制御設備)</p> <p>第 27 条</p> <p>[1号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備^{※1}は，表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 中性子源領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系^{※2}計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装，原子炉格納容器隔離計装，原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{※3}計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装，制御棒引抜監視装置計装，主タービン高水位トリップ計装，中央制御室外原子炉停止装置計装，中央制御室換気空調再循環系計装，事故時計装)</p> <p>(略)</p> <p>[2号炉]</p> <p>原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備^{※1}は，表 27-1 で定める事項を運転上の制限とする。</p> <p>(1) 原子炉緊急停止系計装</p> <p>(2) 起動領域モニタ計装</p> <p>(3) 非常用炉心冷却系計装 (低圧注水系^{※2}計装，高圧炉心注水系計装，原子炉隔離時冷却系計装，自動減圧系計装)</p> <p>(4) 原子炉格納容器隔離系計装 (主蒸気隔離弁計装，原子炉格納容器隔離計装，原子炉建屋原子炉棟隔離計装)</p> <p>(5) その他の計装 (非常用ディーゼル発電機^{※3}計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装，制御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中央制御室外原子炉停止装置計装，中央制御室換気空調再循環系計装，事故時計装)</p> <p>(略)</p>	<p>用語の統一に伴う変更のみであり，設置変更許可申請書の記載と原子炉施設保安規定の記載は整合している。</p>

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請					記載の整合性
		表 27-3-4-2 (3)					
		要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数 (論理毎)	条件	要求される措置	完了時間
		1. 主蒸気ドレン系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合 B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合 C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置（当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む）を開始する。 B1. 主蒸気ドレン系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。 C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	速やかに 1時間 1時間 24時間 36時間
		2. 炉水サンプル系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合 B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合 C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置（当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む）を開始する。 B1. 炉水サンプル系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。 C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	速やかに 1時間 1時間 24時間 36時間

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請						記載の整合性
		要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数 (論理毎)	条件	要求される措置	完了時間	
		3. 原子炉冷却材 浄化系隔離 (論理出力 チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置（当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む）を開始する。	速やかに	
					B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 原子炉冷却材浄化系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間	
					C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	24時間 36時間	
		4. 不活性ガス系 隔離 (論理出力 チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置（当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む）を開始する。	速やかに	
					B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	B1. 不活性ガス系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間	
					C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合	C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	24時間 36時間	

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請					記載の整合性
		要素	適用される原子炉の状態	動作可能であるべきチャンネル数 (論理毎)	条件	要求される措置	完了時間
		5. 残留熱除去系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに
	B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合				B1. 残留熱除去系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間	
	C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合				C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	24時間 36時間	
		6. 廃棄物処理系隔離 (論理出力チャンネル)	運転 起動 高温停止	2	A. 1つの論理出力チャンネルが動作不能の場合	A1. 当該論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分の論理出力チャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する。	速やかに
	B. 2つの論理出力チャンネルが動作不能の場合				B1. 廃棄物処理系隔離弁を隔離する。 又は B2. 少なくとも1つの論理出力チャンネルを動作可能な状態に復旧する。	1時間 1時間	
	C. 条件A又はBで要求される措置を完了時間内に達成できない場合				C1. 高温停止にする。 及び C2. <u>冷温停止</u> にする。	24時間 36時間	

志賀原子力発電所 原子炉施設保安規定 設置変更許可申請書記載との記載の整合性確認表

設置変更許可申請書（本文） 2020. 4. 1 届出	設置変更許可申請書（添付書類）	原子炉施設保安規定 2022. 3. 3 申請	記載の整合性																					
		<p>(3) 原子炉建屋原子炉棟隔離計装〔2号炉〕</p> <p>原子炉建屋原子炉棟隔離計装の要素に動作不能が発生し、動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は、その状態に応じて表27-3-4-3(1)及び表27-3-4-3(3)の措置を講じる。表27-3-4-3(1)の措置を完了できない場合は、表27-3-4-3(2)の要求される措置を完了時間内に講じる。原子炉の状態が運転、起動及び高温停止において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、24時間以内に高温停止かつ36時間以内に冷温停止にする。炉心変更時^{※1}または原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業時において、表27-3-4-3(2)及び表27-3-4-3(3)の要求される措置を達成できない場合は、速やかに炉心変更又は原子炉建屋原子炉棟内での照射された燃料に係る作業を中止する。</p> <p>なお、動作可能であるべきチャンネル数とは、原子炉建屋原子炉棟隔離機能を作動させるための全てのチャンネル数をいう。</p> <p>表27-3-4-3(1)</p> <table border="1" data-bbox="1466 951 2487 1602"> <thead> <tr> <th>要素</th> <th>条件</th> <th>要求される措置</th> <th>完了時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">センサチャンネル</td> <td>A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する^{※2}。</td> <td>速やかに</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。</td> <td>3時間</td> </tr> <tr> <td>及び B2. 他の区分をバイパスする^{※2}。</td> <td>6時間</td> </tr> <tr> <td>及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>30日間</td> </tr> <tr> <td>C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>速やかに 6時間</td> </tr> <tr> <td>D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合</td> <td>D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。</td> <td>速やかに 1時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：停止余裕確認後の同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本の制御棒挿入・引抜きを除く。</p> <p>※2：区分（センサチャンネル）をバイパスしている期間については、当該区分に含まれている他の要素のセンサチャンネルについても、バイパスしているとみなす。</p> <p>(略)</p>	要素	条件	要求される措置	完了時間	センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間	及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間	及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間	C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 6時間	D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間	
要素	条件	要求される措置	完了時間																					
センサチャンネル	A. 1つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	A1. 当該センサチャンネルを動作可能な状態に復旧する措置(当該区分のセンサチャンネルをバイパスする操作を含む)を開始する ^{※2} 。	速やかに																					
	B. 2つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	B1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。	3時間																					
		及び B2. 他の区分をバイパスする ^{※2} 。	6時間																					
		及び B3. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	30日間																					
	C. 3つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	C1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び C2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 6時間																					
D. 4つの区分のセンサチャンネルで1つ以上のセンサが動作不能の場合	D1. 1つの区分のセンサチャンネルをトリップする。 及び D2. 少なくとも1つの区分のセンサチャンネルを動作可能な状態に復旧する。	速やかに 1時間																						