

放射性廃棄物の過剰放出件数

| | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 気体廃棄物(放射性希ガス) | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 気体廃棄物(放射性よう素) | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 液体廃棄物(トリチウムを除く) | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 液体廃棄物(トリチウム) | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PI値 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
| 評価 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 |

しきい値

| | |
|---|------|
| 緑 | 0 |
| 白 | 1 |
| 黄 | ≥2 |
| 赤 | 設定なし |




被ばく線量が線量限度を超えた件数

| | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 被ばく線量が線量限度を超えた件数 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PI値 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
| 評価 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 |

しきい値

| | |
|---|------|
| 緑 | 0 |
| 白 | 1 |
| 黄 | ≥2 |
| 赤 | 設定なし |

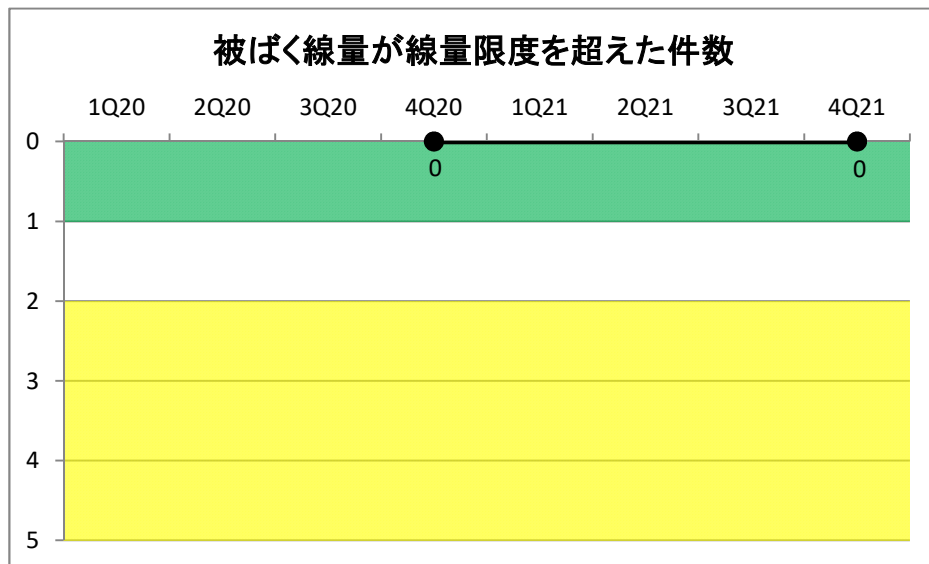

事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数

| | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PI値 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
| 評価 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 | #N/A | #N/A | #N/A | 緑 |

しきい値

| | |
|---|------|
| 緑 | 0 |
| 白 | 1 |
| 黄 | ≥2 |
| 赤 | 設定なし |

