


7,000 臨界時間当たりの計画外自動・手動スクラム回数

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
計画外自動・手動スクラム回数	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去4四半期における計画外自動・手動スクラム回数	0	0	0	0	0	0	0	0
過去4四半期における臨界時間数の合計	2652	2652	2652	468	2129	4337	6497	8681
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0	0.0	0.0
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~2.0
白	>2.0
黄	>6.0
赤	>25.0

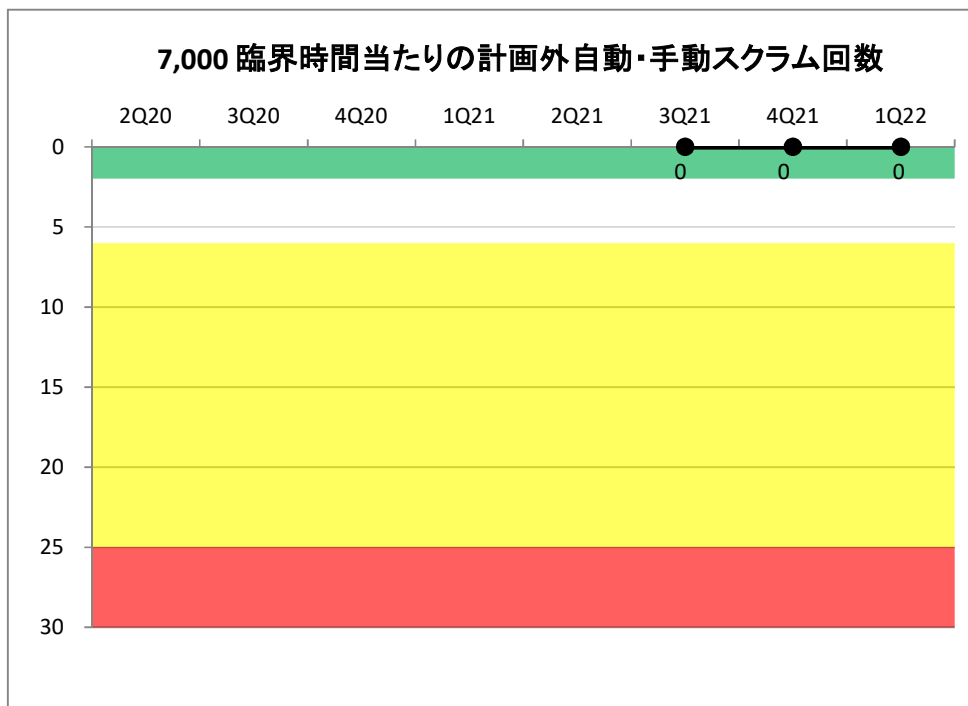


7,000 臨界時間当たりの計画外出力変化回数

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
計画外出力変化回数	0	0	0	0	1	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去4四半期の計画外出力変化回数の合計	0	0	0	0	1	1	1	1
過去4四半期の臨界時間の合計	2652	2652	2652	468	2129	4337	6497	8681
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.7	1.1	0.9
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~2.0
白	>2.0
黄	設定なし
赤	設定なし

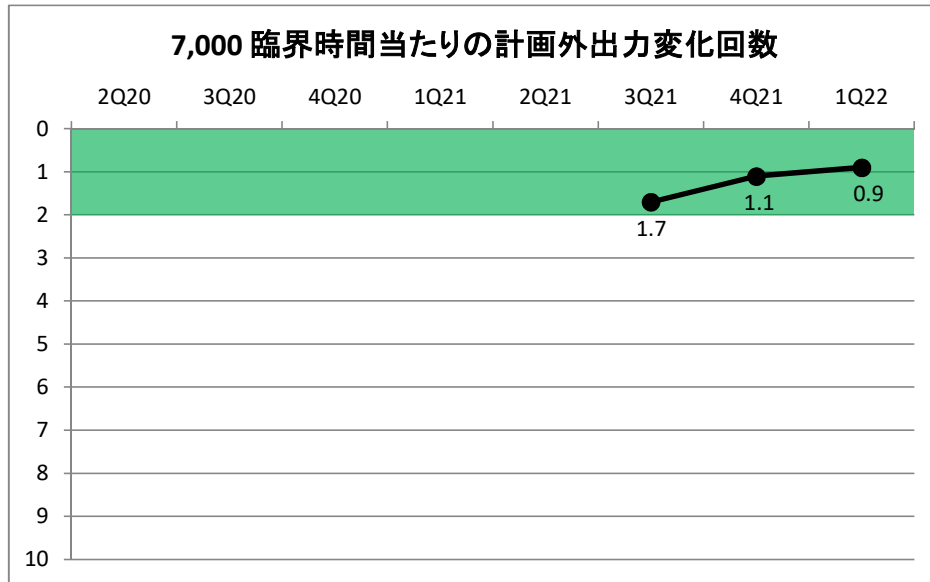


安全系の使用不能時間割合(高圧注入系)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	2652	2652	2652	2652	4781	6989	9149	11333
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし

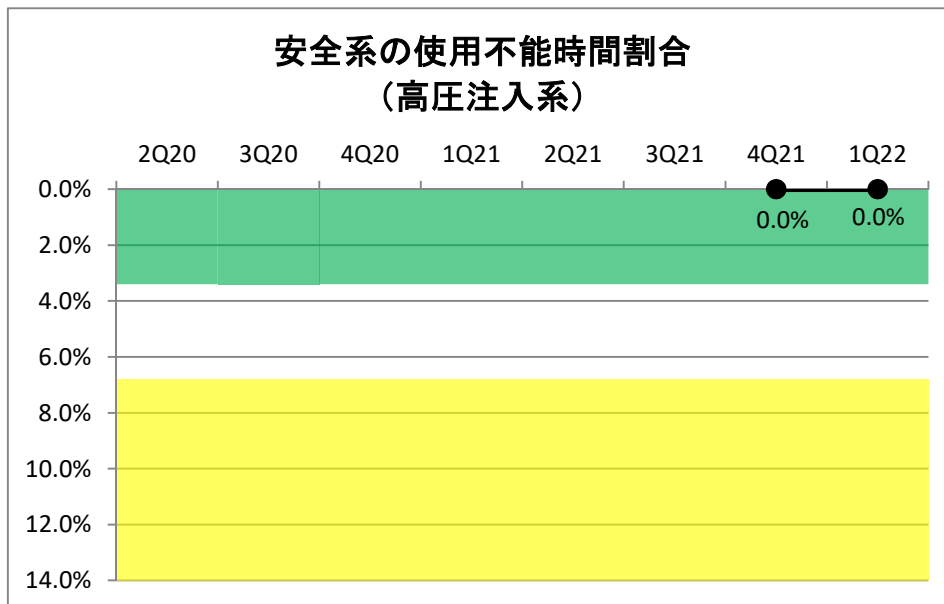


安全系の使用不能時間割合(補助給水系)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	2652	2652	2652	2652	4781	6989	9149	11333
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし

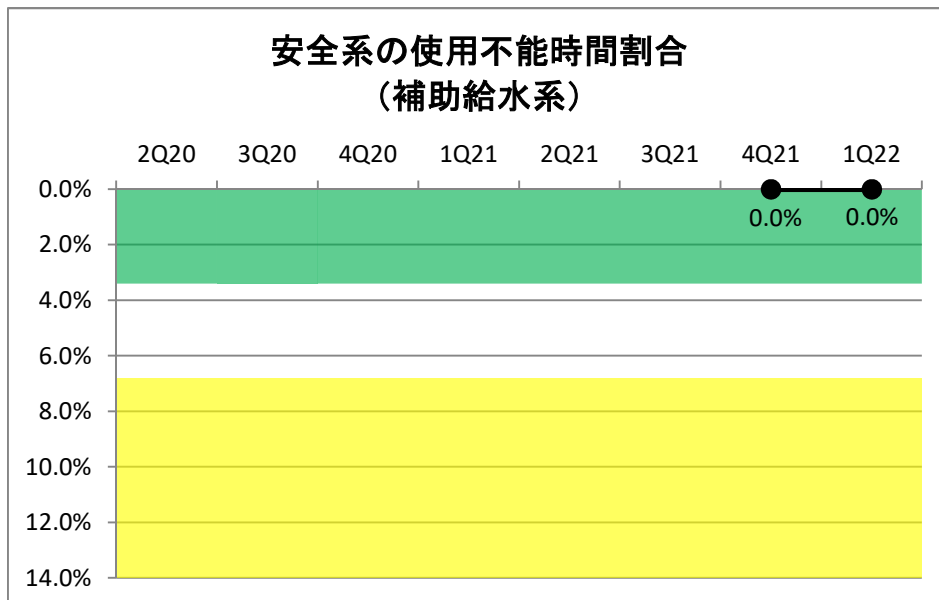


安全系の使用不能時間割合(低圧注入系)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	2652	2652	2652	2652	4781	6989	9149	11333
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし

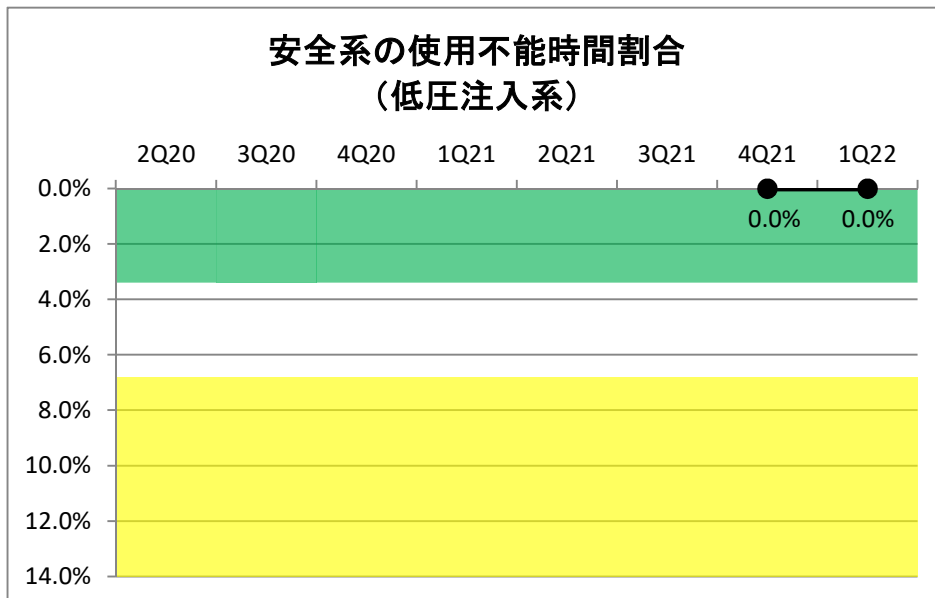


安全系の使用不能時間割合(非常用交流電源)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	2652	2652	2652	2652	4781	6989	9149	11333
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし

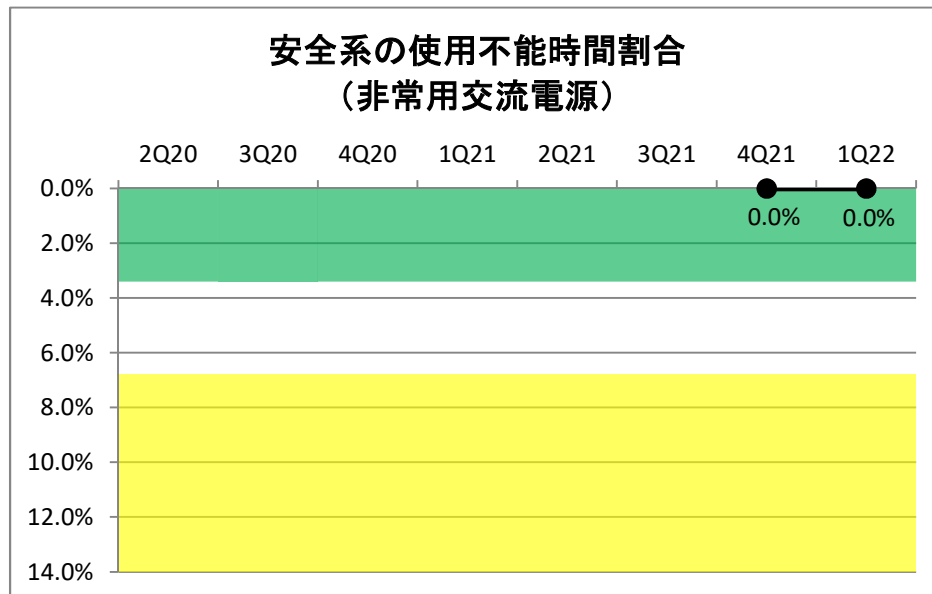


安全系の使用不能時間割合(原子炉補機冷却水系・海水系)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	468	0	0	0	2129	2208	2160	2184
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	2652	2652	2652	2652	4781	6989	9149	11333
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑

しきい値


緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし

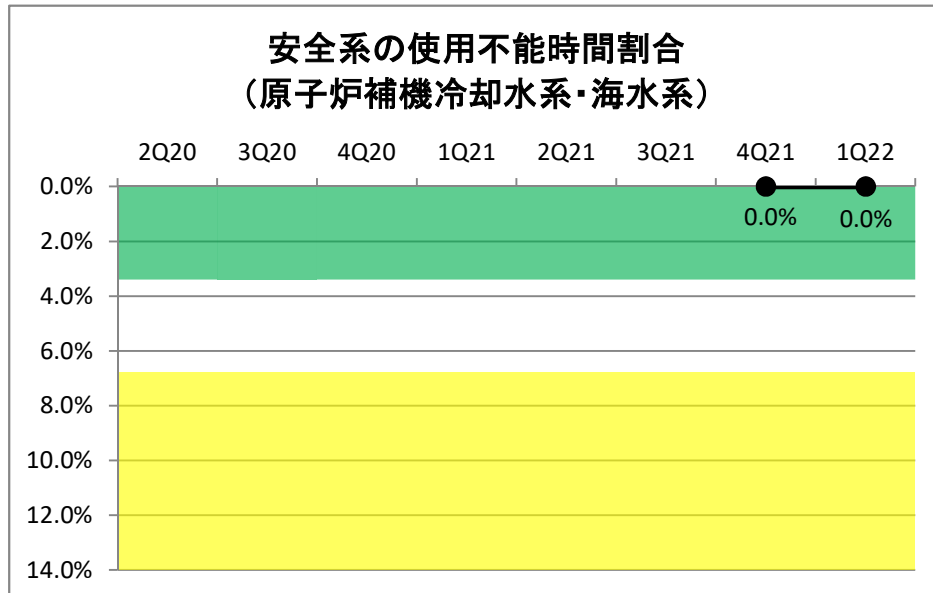

格納容器内への原子炉冷却材漏えい率

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
格納容器内への原子炉冷却材漏えい率	0.002	0.002	0.001	0.015	0.01	0.006	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002
保安規定に定める運転上の制限値	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
PI値	0.1%	0.1%	0.1%	0.7%	0.5%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値	
緑	0～50.0%
白	>50.0%
黄	>100.0%
赤	設定なし

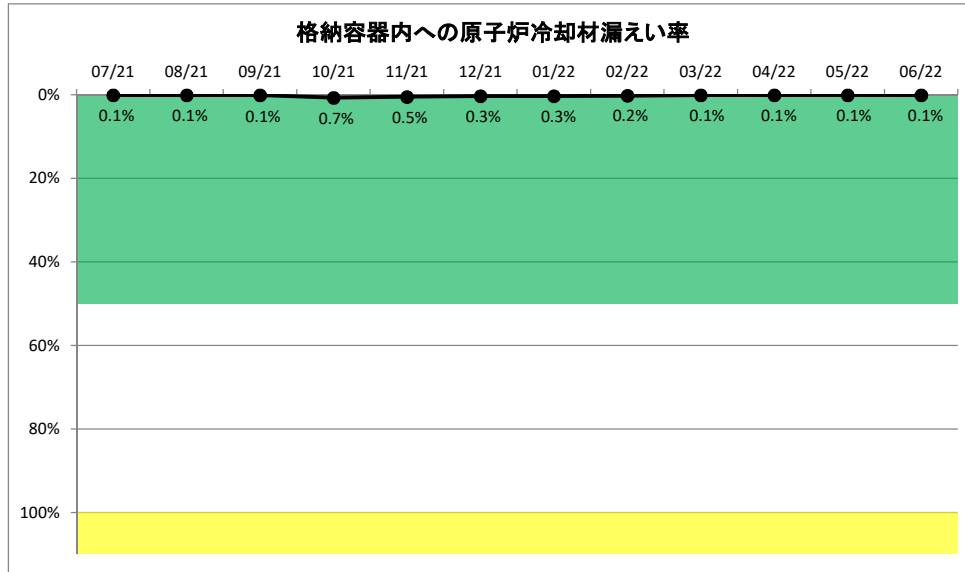


原子炉冷却材中のよう素131濃度

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
よう素131濃度の月間最大値	0.107	0.12	0.12	0.125	0.13	0.135	0.142	0.144	0.145	0.149	0.151	0.155
保安規定に定める運転上の制限値	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
PI値	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値


緑	0~50.0%
白	>50.0%
黄	>100.0%
赤	設定なし

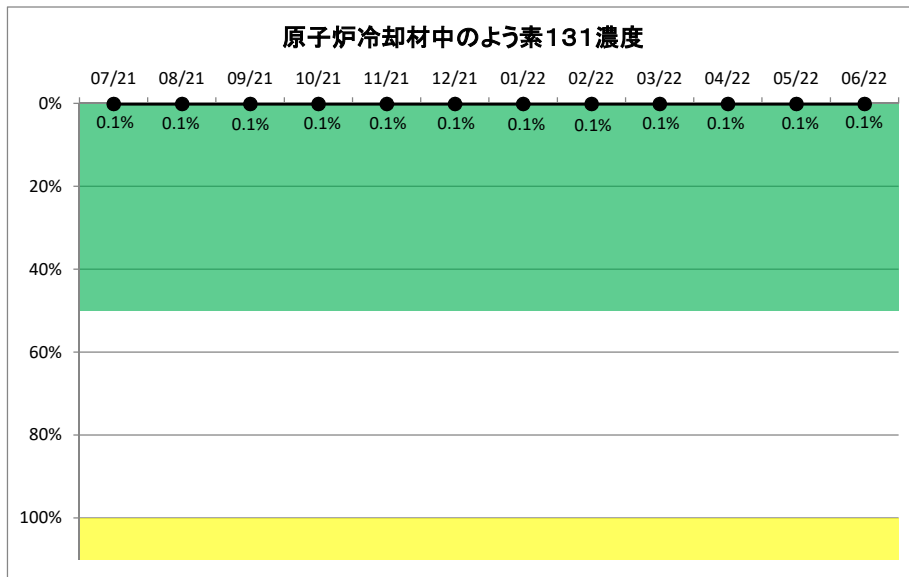

重大事故等対策における操作の成立性(想定時間を満足した割合)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
至近の訓練サイクルの訓練において、操作の想定時間を満足した件数の総和	2864	-	-	-	2733	-	-	-
至近の訓練サイクルの訓練において、操作の想定時間が設定されている件数の総和	2864	-	-	-	2733	-	-	-
PI値	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A
評価	緑	#N/A	#N/A	#N/A	緑	#N/A	#N/A	#N/A

しきい値	
緑	100% ≥ 90.0%
白	90.0% >
黄	70.0% >
赤	設定なし

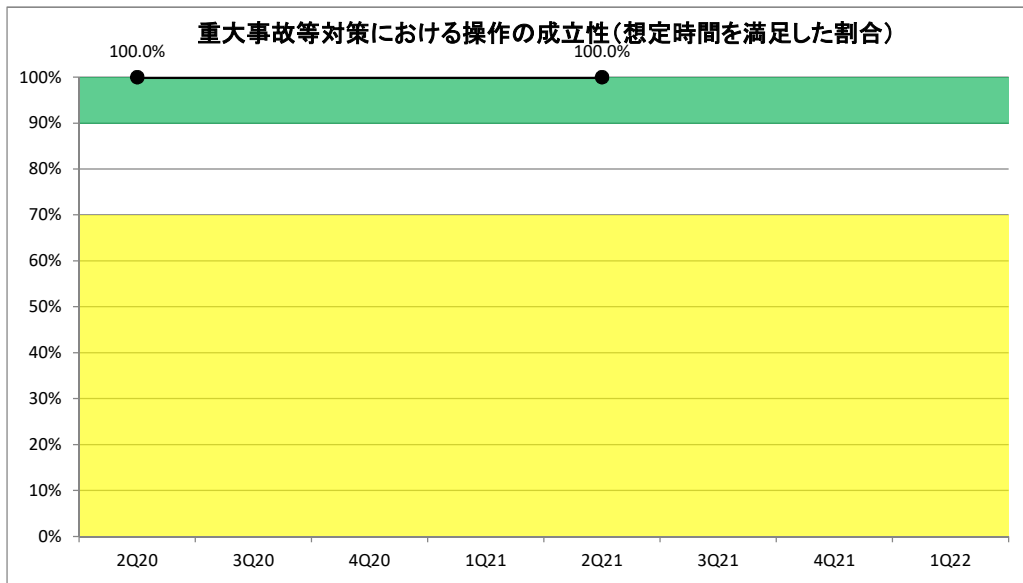

重大事故等対処設備の機能故障件数(運転上の制限逸脱件数)

	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22
四半期に報告された重大事故等対処設備の機能故障件数(LCO逸脱件数)	0	0	0	0	0	0	0	0
過去4四半期の重大事故等対処設備の機能故障件数(LCO逸脱件数)	0	0	0	0	0	0	0	0
PI値	0	0	0	0	0	0	0	0
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	3以下
白	4以上
黄	設定なし
赤	設定なし

