
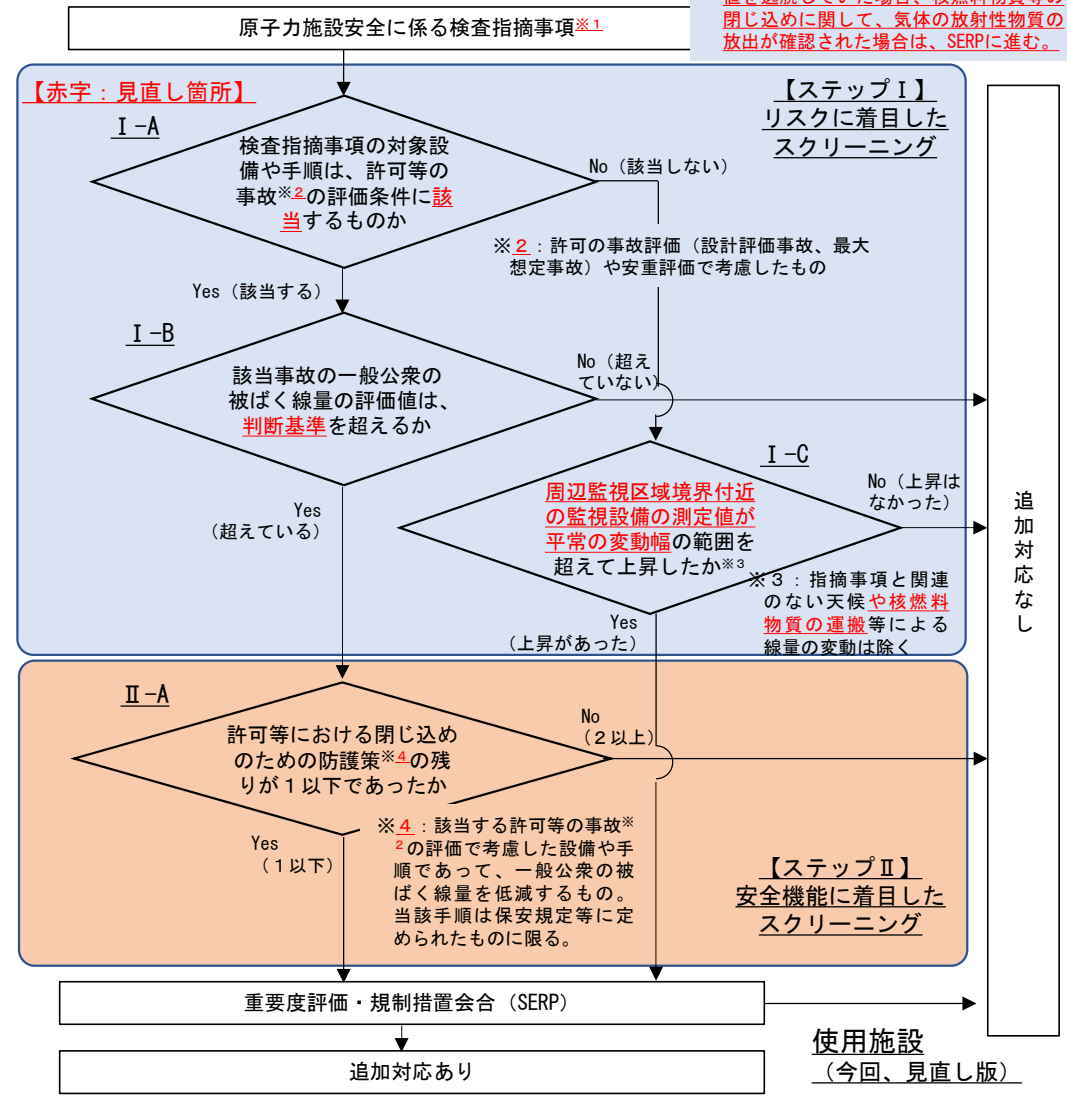


使用施設の簡易評価フロー（案）の見直し（1/2）

参考 2

※1：臨界の発生防止に関して、核的制限値を逸脱していた場合、核燃料物質等の閉じ込めに関して、気体の放射性物質の放出が確認された場合は、SERPに進む。

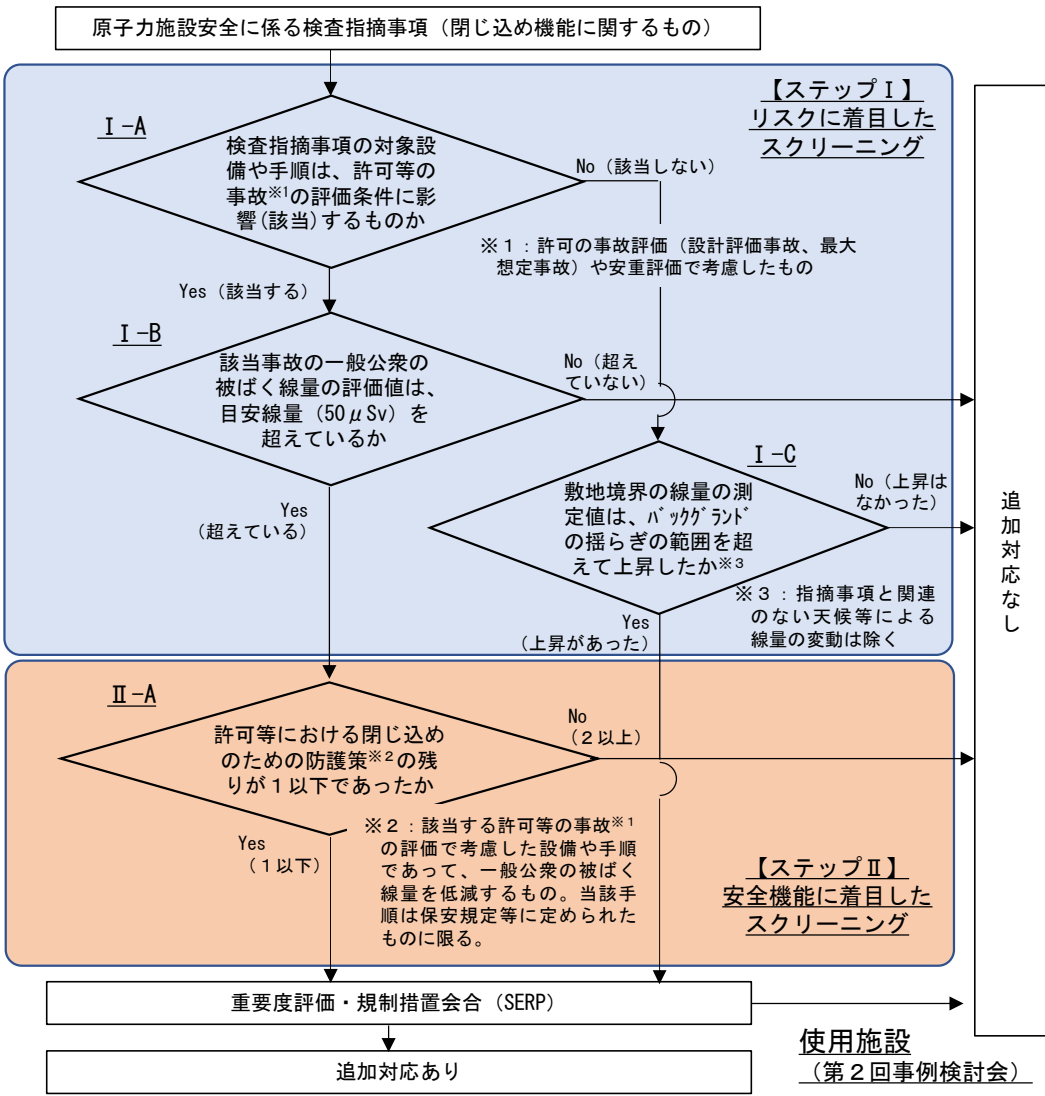

使用施設の簡易評価フロー（案）の見直し（2/2）

