






5・6号機滞留水移送設備の移送配管及び移送ポンプ改良に伴う実施計画変更について

2024年1月26日

東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

5・6号機滞留水移送配管改良の作業エリア写真

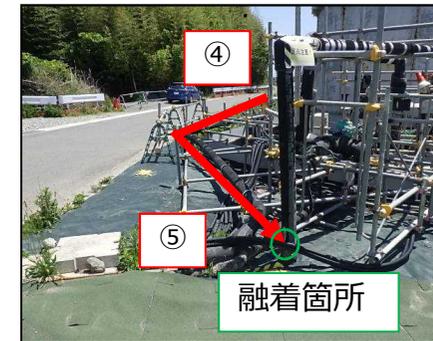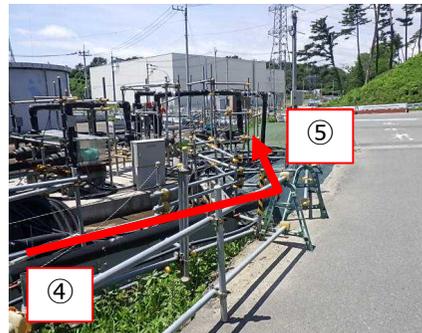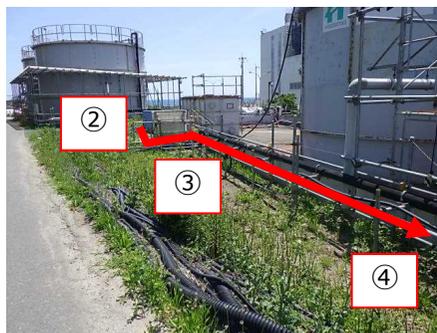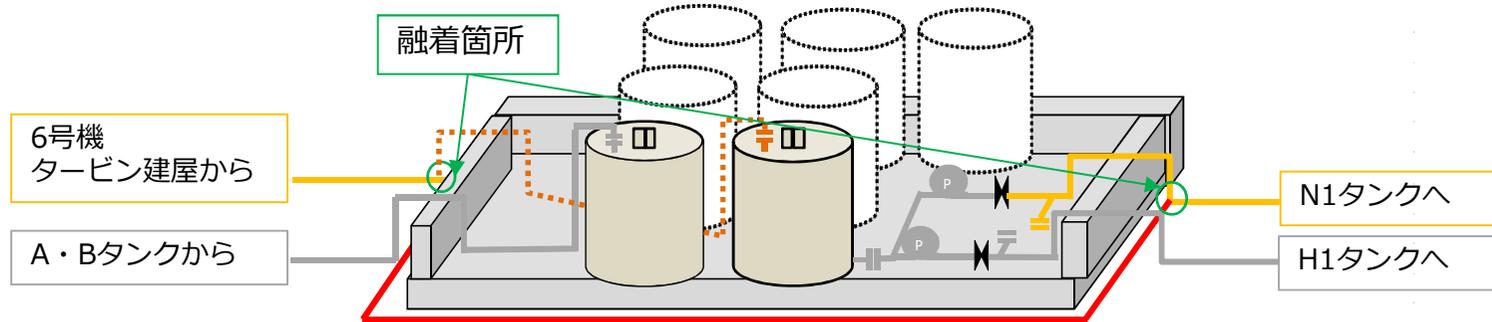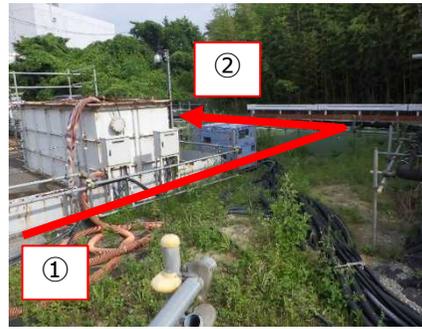

<凡例> — : 移送配管 (新設) — : 移送配管 (既設) — : 移送配管 (既設/運用停止) ⋯ : 配管取外し箇所 : Cタンク



管切断



切削部マーキング



融着面切削



清掃



固定



ケーブルセット



融着は約5分
融着中は動かさない



検査(管と継手樹脂融着時
圧力によりインジケータ上昇)



冷却時間10分

PE管設置作業は全14工程